


Berekening R_C waarden plat dakconstructies conform NPR 2068

Projectgegevens

Project:	Gastenhuis Druten	pag. _____
Aanvrager:	Amvest	
Onderdeel:	Plat dak	

Enkelzijdig afschot evt. met vlakke "goot"

Afschotpercentage

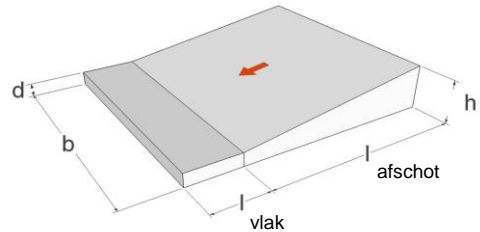

Invoer gegevens

Afmetingen	Vlak	Afschot	
Lengte (l)	1	6	m
Breedte (b)	10		m
Oppervlakte (A)	10	60	m ²
Dikte (d)	210		mm
Hoogte (h)		300	mm
Dakopbouw			
Soort gebouw	Woningbouw		
Ballastlaag	nee		
Dakbedekking	bitumen APP 2 laags		
Type dakplaat	Polytop (EPS 100 SE)		
Soort bevestiging / gem. aantal per m ²	parker ϕ 4,2 mm, gegalvaniseerd		
Dampremmende laag	geen		
Onderconstructie	beton		
Luchtlag	zonder plafond niet mogelijk		
Verlaagd plafond	nee		

R_C waarde dakconstructie nieuwbouw bepaald conform NPR 2068 met correctiefactor $\alpha = 0,05$

Resultaat

$R_C = 6,09 \text{ m}^2\text{K/W}$

Meer informatie

Op de website www.isobouw.nl vindt u alle informatie over onze isolatiesystemen

IsoBouw Systems bv - Postbus 1 - 5710 AA Someren
Tel. +31 (0)493 - 49 81 11 - Fax +31 (0)493 - 49 59 71 - E-mail: info@isobouw.nl
www.isobouw.nl/platdak

IsoBouw
Innovatie in isolatie