

Bouwbesluit rapportage

Projectnummer: 14300
Omschrijving: Plan Tabaksveld-Bull | Kavel 8
Documentnummer: 14300-T08
Datum: 4 februari 2016
Gewijzigd: -
Status: Definitief
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Schot

Adviseur: ing. S. van der Vegte
s.vandervegte@constabiel.nl | 06 – 48 93 31 25

Colofon

Opdrachtgever

Bouwbedrijf Schot
Dennis Papen
Postbus 117
7240 AC Lochem
0573 - 44 12 48
d.papen@bouwbedrijfschot.nl

Ontwikkelaar

G. Bull & Gemeente Druten

Opsteller rapportage

conStabiel | Adviseurs in Bouwtechniek

Opsteller: ing. S. van der Vegte

Interne controle: ing. M.J.M. Geerdink

Inhoudsopgave

Colofon	2
Inhoudsopgave	3
1. Algemeen	4
1.1 Inleiding	4
1.2 Uitgangspunten	4
1.3 Projectgegevens	4
2. Samenvatting	5
2.1 Oppervlakte overzicht en personenbenadering	5
2.2 Daglicht	5
2.3 Luchtverversing	5
2.4 Spuivoorziening	5
2.5 Energie prestatie coëfficiënt	5
3. Bouwbesluit berekeningen	6
3.1 Oppervlakte berekening en personenbenadering	6
3.2 Daglicht	9
3.3 Luchtverversing	11
3.4 Spuivoorziening	13
3.5 Energie prestatie coëfficiënt	14
4. Bouwbesluittoetsing	33
4.1 Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen	33
4.2 Hoofdstuk 2, Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid	33
4.3 Hoofdstuk 3, Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid	33
4.4 Hoofdstuk 4, Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid	33
4.5 Hoofdstuk 5, Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu	33
4.6 Hoofdstuk 6, Voorschriften inzake installaties	34
4.7 Hoofdstuk 7, Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen	34
4.8 Hoofdstuk 8, Bouw- en sloopwerkzaamheden	34

1. Algemeen

1.1 Inleiding

Voor het project nieuwbouw Plan Tabaksveld-Bull is door Bouwbedrijf Schot aan conStabiel opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een Bouwbesluit toets inclusief de bijbehorende berekeningen. Gedurende het opstellen van de rapportage is door conStabiel aan de opdrachtgever advies gegeven om het plan te laten voldoen aan de geldende regels. Deze rapportage heeft dan ook betrekking op de definitieve documenten.

Dit rapport dient mede als onderdeel voor de omgevingsvergunning.

1.2 Uitgangspunten

Deze rapportage heeft betrekking op en is opgesteld op basis van onderstaande documenten van conStabiel:

- Tekening BB108 met hierop de gevelaanzichten, plattegronden, doorsnede en situatie.
- Tekening CB108 met hierop de constructieve overzichten en principe verloop van de riolering.

De rapportage is uitgevoerd op basis van het Bouwbesluit 2012, versie 2014 met daarbij onderstaande uitgangspunten:

Aanwezige gebruiksfunctie	Aantal personen per m ² verblijfsgebied
woonfunctie	niet van toepassing

1.3 Projectgegevens

Het project is kadastraal bekend als Plan Tabaksveld-Bull bij de gemeente Druten.

De woning bestaat uit twee bouwlagen en een zolder.

Het project is dusdanig op de kavel gesitueerd, zodat de voorgevel georiënteerd is op het Zuidoosten.

2. Samenvatting

De rapportage bevat de toetsing en Bouwbesluit berekeningen van het project nieuwbouw Plan Tabaksveld-Bull te Puiflijk.

In de samenvatting wordt per hoofdonderdeel aangegeven of er wordt voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, versie 2014. Indien noodzakelijk worden hier ook de aandachtspunten aangegeven.

Bouwbesluittoetsing

Uit de gemaakte Bouwbesluit toetsing blijkt dat wordt voldaan aan alle artikelen die van toepassing zijn.

2.1 Oppervlakte overzicht en personenbenadering

De oppervlakten voldoen aan de eisen zoals die in het Bouwbesluit worden gesteld. Hierbij is geen gebruik gemaakt van de krijtstreepmethode.

Er zijn geen gebruiksfuncties aanwezig waaraan eisen worden gesteld aan de minimale en maximale aan te houden aantal personen per m² verblijfsgebied.

2.2 Daglicht

Uit de controle berekeningen die zijn uitgevoerd in hoofdstuk 3 blijkt dat waar er eisen worden gesteld aan een specifieke ruimte en/ of gebied deze voldoen aan de eisen zoals die in het Bouwbesluit worden gesteld voor wat betreft daglicht.

2.3 Luchtverversing

Het toegepaste ventilatiesysteem is gebaseerd op een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer met warmteterugwinning, gecombineerd met een bijbehorende cv ketel. (Nefit VentiLine VA/W 1.4C).

Mechanische afvoerpunten ter plaatse van de badkamer, toilet en keuken. Plaats van de toevoerroosters zijn aangegeven op de bouwkundige tekening van conStabiel. De toegepaste ventilatievoorziening voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de geluidwering en energieprestatie van de woning.

Uit de controle berekeningen die zijn uitgevoerd in hoofdstuk 3 blijkt dat waar er eisen worden gesteld aan een specifieke ruimte en/ of gebied deze voldoet aan de eisen zoals die in het Bouwbesluit worden gesteld voor wat betreft de luchtverversing.

2.4 Spuivoorziening

Uit de controle berekeningen die zijn uitgevoerd in hoofdstuk 3 blijkt dat waar er eisen worden gesteld aan een specifieke ruimte en/ of gebied deze voldoet aan de eisen zoals die in het Bouwbesluit worden gesteld voor wat betreft de spuivoorziening.

2.5 Energie prestatie coëfficiënt

De EPC voldoet aan de gestelde eis van 0,6 van een woonfunctie. Voor een uitgebreide omschrijving van de toegepaste materialen en installaties zie hoofdstuk 3.5.

3. Bouwbesluit berekeningen

3.1 Oppervlakte berekening en personenbenadering

Bouwbesluit 2012 geeft met betrekking tot verblijfsgebieden en verblijfsruimten voorschriften voor:

- aanwezigheid en omvang van een verblijfsgebied (artikel 4.2 en 4.6);
- afmetingen van een verblijfsgebied en een verblijfsruimte (artikel 4.3 en 4.6);
- minimale bezetting verblijfsgebied (personenbenadering).

Bij de bepaling van de oppervlakten is gebruik gemaakt van de NEN2580.

Naast bovenstaande eisen voor verblijfsgebieden en verblijfsruimten geeft het Bouwbesluit nog eisen aan overige oppervlakten zoals gebruiksoppervlakte, oppervlakte toilet, badkamer en dergelijke.

Oppervlakte berekening




De gebruiksfunctie van het project betreft een woonfunctie.

Aan deze gebruiksfuncties worden eisen gesteld aan de gebieden en ruimten. De gebruiksoppervlakten (GO), verblijfsgebied (VG), verblijfsruimte (VR) en bouwbesluit terminologie voor het project is in deze paragraaf aangegeven.

Ruimten in het bouwplan


ruimte nummer	ruimte	Bouwbesluit terminologie	vloeroppervlakte in m ²	
			ruimte	verblijf
1.1	woonkamer / keuken	verblijfsruimte	31,16	31,16
1.2	hal	verkeersruimte	4,09	
1.3	meterkast	meterruimte	0,25	
1.4	toilet	toiletruimte	1,33	
1.5	berging	onbenoemde ruimte	2,16	
1.6	kast	onbenoemde ruimte	3,05	
2.1	slaapkamer	verblijfsruimte	15,16	9,93
2.2	slaapkamer	verblijfsruimte	10,79	7,07
2.3	badkamer	badruimte	4,75	
2.4	overloop	verkeersruimte	4,75	
3.1	zolder	onbenoemde ruimte	3,92	

Gebruiksoppervlakten bouwplan

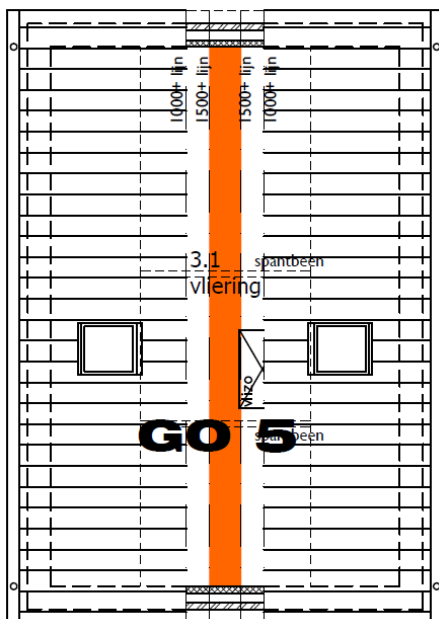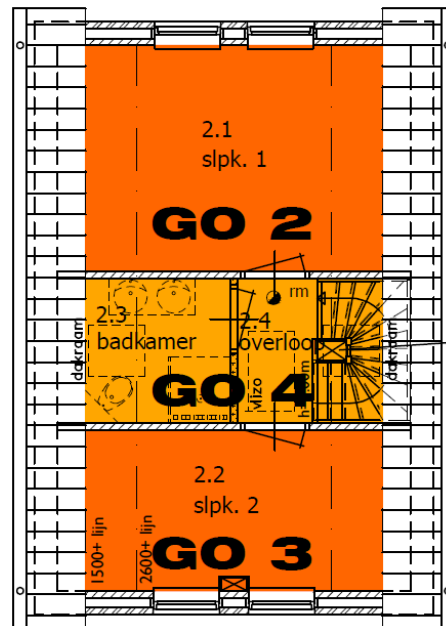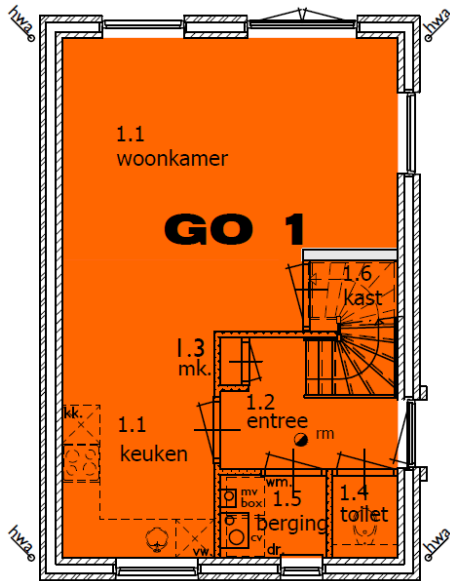

woonfunctie	gebruiksoppervlakte (GO) in m ²	zone EPC
GO 1	42,22	1
GO 2	15,16	1
GO 3	10,79	1
GO 4	9,72	1
GO 5	3,92	1
gebruiksoppervlakte woonfunctie	81,81	

Verblijfs- en functiegebieden bouwplan

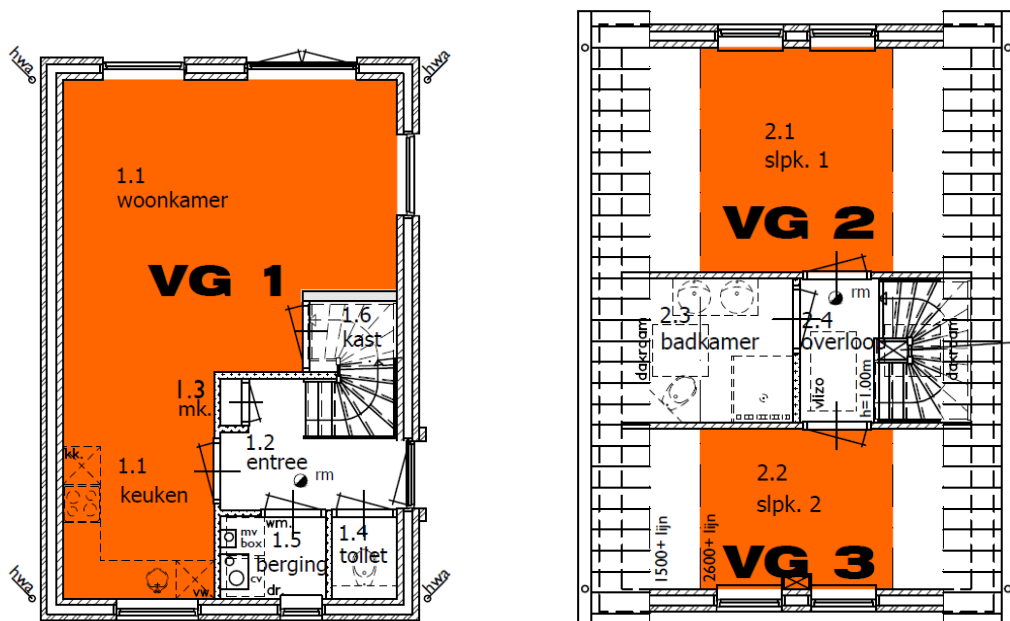

nummer	verblijfsruimte woonfunctie	vloeroppervlak in m ²
VG 1	1.1 woonkamer / keuken	31,16
VG 2	2.1 slaapkamer	9,93
VG 3	2.2. slaapkamer	7,07
totaal verblijfsgebied woonfunctie		48,16
percentage van gebruiksoppervlakte functie (voldoet indien $\geq 55\%$)		58,9%

Personenbenadering

In het bouwplan zijn geen gebruiksfuncties aanwezig waaraan eisen worden gesteld aan de minimale en maximale aan te houden aantal personen per m² verblijfsgebied. Het toetsen van het bouwplan aan de personenbenadering zoals genoemd in artikel 1.2 is dan ook niet van toepassing.

3.2 Daglicht


De equivalente daglichtoppervlakte (A_e) wordt in deze paragraaf getoetst per verblijfsgebied en is volgens de NEN2057 bepaald.

Voor de woonfunctie van het bouwplan is de vereiste equivalente daglichtoppervlakte 10% van het vloeroppervlakte van het verblijfsgebied. Voor de verblijfsruimten bedraagt de minimale vereiste equivalente daglichtoppervlakte $0,5m^2$. Aan de vereiste equivalente daglichtoppervlakte per verblijfsruimte wordt ruimschoots voldaan en is niet apart aangegeven in deze paragraaf.

Er is geen eis voor de equivalente daglichtoppervlakte voor de overige gebruiksfunctie van het bouwplan.

De afstand van de in de toetsing meegenomen glasoppervlakte in de uitwendige scheidingsconstructie ligt tenminste 2 meter uit de perceelgrens.

Zie onderstaande figuur voor de bepaling van de waarden α , β en ϵ .

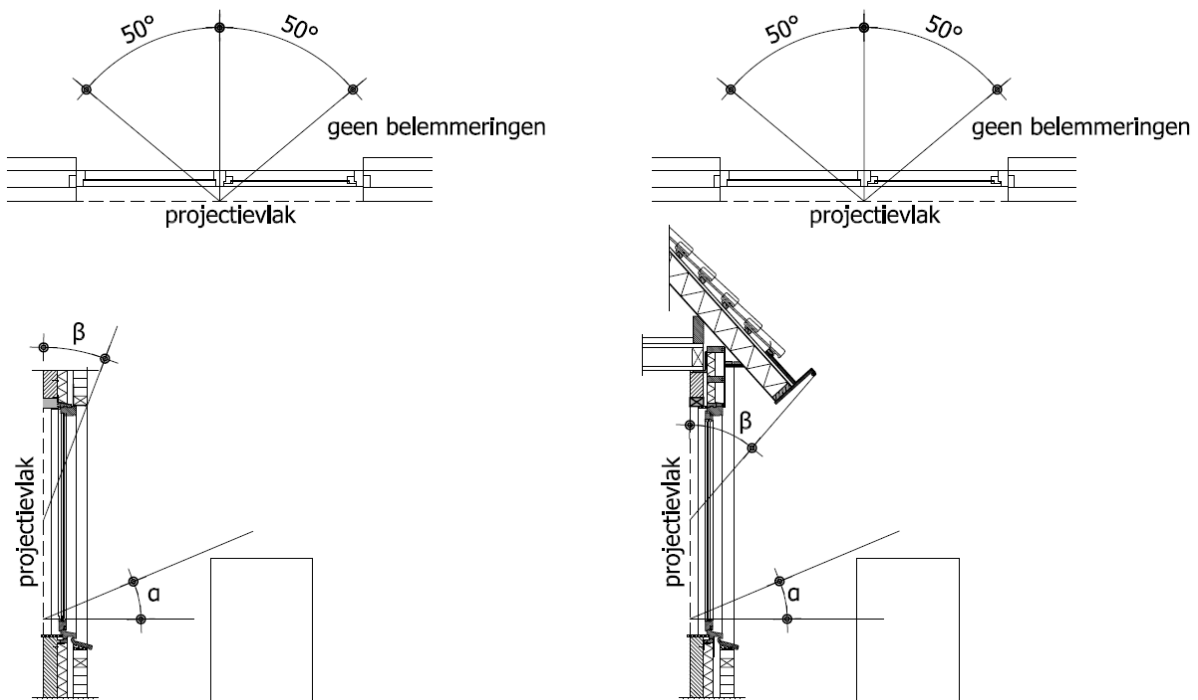

VG 1	Aantal	Breedte m^1	Hoogte m^1	A_d m^2	ϵ in°	α in°	β in°	Belemmering C_b	Belemmering C_u	Belemmering C_{LTA}	A_e m^2
voorgevel	2	0,40	1,10	0,88	90	20	27	0,76	1,00	1,00	0,67
rechtergevel	2	0,40	1,60	1,28	90	20	27	0,76	1,00	1,00	0,97
achtergevel	2	0,40	1,50	1,20	90	20	27	0,76	1,00	1,00	0,91
achtergevel	2	0,40	1,60	1,28	90	20	27	0,76	1,00	1,00	0,97

Aanwezig: **3,53**
 Benodigd: $31,16 \text{ m}^2 \times 10\% =$ **3,12**

VG 2	Aantal	Breedte m^1	Hoogte m^1	A_d m^2	ϵ in°	α in°	β in°	Belemmering C_b	Belemmering C_u	Belemmering C_{LTA}	A_e m^2
achtergevel	2	0,70	1,00	1,40	90	20	28	0,75	1,00	1,00	1,05

Aanwezig: **1,05**
 Benodigd: $9,93 \text{ m}^2 \times 10\% =$ **0,99**

VG 3	Aantal	Breedte m^1	Hoogte m^1	A_d m^2	ϵ in°	α in°	β in°	Belemmering C_b	Belemmering C_u	Belemmering C_{LTA}	A_e m^2
voorgevel	2	0,70	1,00	1,40	90	20	28	0,75	1,00	1,00	1,05

Aanwezig: **1,05**
 Benodigd: $7,07 \text{ m}^2 \times 10\% =$ **0,71**

3.3 Luchtverversing

De berekening van de benodigde ventilatiecapaciteit is in deze paragraaf uitgerekend. De berekening is opgesteld per verblijfsgebied met dien verstande dat voor de minimale capaciteit voor de luchtverversing het vereiste van een verblijfsruimte is aangehouden.

Als ventilatie rooster wordt in het gehele bouwplan een Aralco Multiair 19 design ZR rooster toegepast met een capaciteit van 18,8 dm³/s/m.

Voor de kieren onder de deur is gerekend met een capaciteit van 12,0 cm²/dm³/s.

Er is geen rekening gehouden met een mogelijke verhoogde geluidsbelasting op de gevel. Het is niet aannemelijk dat hiervan sprake is bij dit plan echter de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtgever.

Verdieping

referentie nummer		A in m ²	vereist in dm ³ /s	ventilatie-wijze belendende ruimte	lg rooster in m ¹	kier breedte in mm ¹	kier hoogte in mm ¹	toevoer capaciteit in dm ³ /s	afvoer capaciteit in dm ³ /s	toevoer optredend in dm ³ /s	afvoer optredend in dm ³ /s
2.2	slaapkamer	7,07	7,00	vr buiten k 2.4	0,7	850	10	13,16	7,08	7,00	7,00
VG 3		7,07	7,00							7,00	7,00
2.1	slaapkamer	9,93	7,00	vr buiten k 2.4	0,7	850	10	13,16	7,08	9,00	9,00
VG 2		9,93	8,94							9,00	9,00
2.3	badkamer	4,75	14,00	ma buiten k 2.4		850	20	14,17		14,00	14,00
										14,00	14,00
2.4	overloop	4,75	n.v.t.	k 2.1 k 2.2 k 2.4 tg 1.2		850	20	14,17		7,00 9,00 0,00	0,00 0,00 14,00 2,00
										16,00	16,00


Beganegrond

referentie nummer	ruimte	A in m ²	vereist in dm ³ /s	ventilatie-wijze	belendende ruimte	lg rooster in m ¹	kier breedte in mm ¹	kier hoogte in mm ¹	toevoer capaciteit in dm ³ /s	afvoer capaciteit in dm ³ /s	toevoer optredend in dm ³ /s	afvoer optredend in dm ³ /s	
1.2	hal	4,09	n.v.t.	k 1.1			850	12	8,50		5,00		
				tg 2.4								2,00	
				k 1.4			850	10	7,08				7,00
											7,00	7,00	
1.4	toilet	1,33	7,00	ma buiten								7,00	
				k 1.2			850	10	7,08			7,00	
											7,00	7,00	
1.3	meterkast	0,25	2,00	k 1.2			700	5	2,92		2,00		
				k 1.2			700	5		2,92		2,00	
											2,00	2,00	
1.1	woonkamer /	31,16	21,81	vr buiten	1,6				30,08		29,00		
				k 1.2			850	10	7,08				5,00
												24,00	
VG 1		31,16	28,04									29,00	29,00

Toepassen van de kier ter plaatse van ruimte 1.3 (meterkast) zowel aan boven- als onderzijde van de deur.

Lijst gebruikte afkortingen:

- vr = ventilatierooster
- k = kier onder de deur
- ma = mechanische ventilatie afvoer
- tg = trapgat

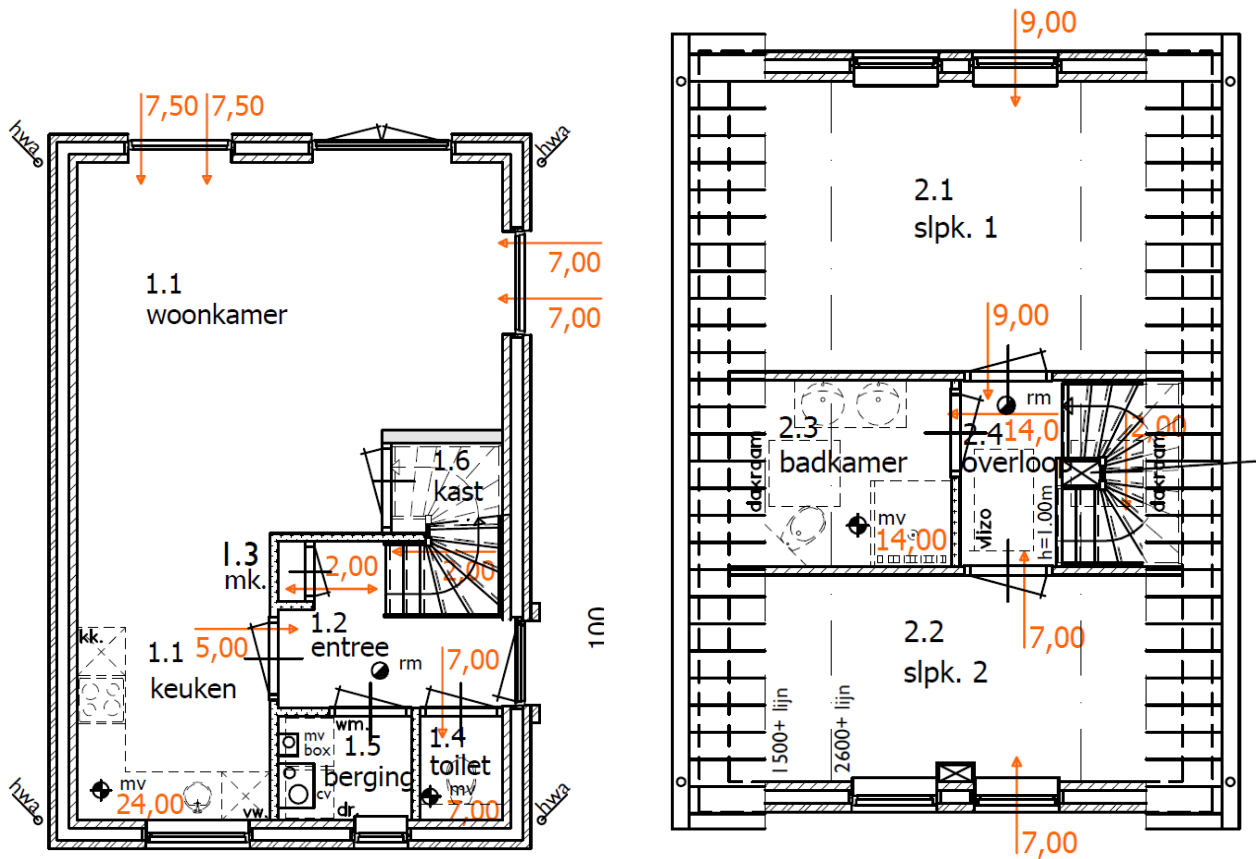

3.4 Spuivoorziening

De berekening van de benodigde spuivoorziening is in deze paragraaf uitgerekend. De berekening is opgesteld per verblijfsgebied met dien verstande dat voor de minimale capaciteit voor de spuivoorziening het vereiste van een verblijfsruimte is aangehouden.

referentie nummer	ruimte	A in m ²	aantal gevels	snelheid in m/s	A netto vereist per m ² oppervlakte	A netto vereist in m ²	A netto aanwezig in m ²	omschrijving
VG 3	2.2 slaapkamer	7,07	1	0,10	0,0300	0,21	>> 0,21	2x draai kiep raam
		7,07	1	0,10	0,0600	0,42	>> 0,42	
VG 2	2.1 slaapkamer	9,93	1	0,10	0,0300	0,30	>> 0,30	2x draai kiep raam
		9,93	1	0,10	0,0600	0,60	>> 0,60	
VG 1	1.1 woonkamer /	31,16	2	0,40	0,0075	0,23	>> 0,23	1x draai kiep en 1x dubbele deur
		31,16	2	0,40	0,0150	0,47	>> 0,47	

3.5 Energie prestatie coëfficiënt

Om de energie prestatie van de woning te bepalen is conform afdeling 5.1 uit het Bouwbesluit een Energie Prestatie Coëfficiënt berekening gemaakt. Voor de berekening is gebruikt gemaakt van het programma van UNIEC wat is gebaseerd op de NEN7120, NEN8088 en NEN1068. In deze paragraaf is de berekening weergegeven.

Uit deze berekening blijkt dat de woning voldoet aan de geldende eisen met een EPC van 0,60.

Onderstaand de aangehouden uitgangspunten voor de EPC-berekening en de gemaakte materiaal keuzes.

Algemeen

De berekening is gemaakt volgens de forfaitaire methode voor de lineaire koudebruggen. Voor bepaling van de leidinglengten van het warmtapwater is uitgegaan van de forfaitaire lengten.

De woning is verdeeld in één klimatiseringszone en één rekenzone. Er zijn geen aangrenzende onverwarmde zones aanwezig.

Begane grondvloer

De begane grondvloer wordt uitgevoerd in een geïsoleerde systeemvloer met een door de fabrikant opgegeven R_c -waarde van 4,00 m²K/W.

Gevels

De gevels bestaan uit een geïsoleerde spouwmuur met een totale dikte van 350mm. Deze is opgebouwd uit een kalkzandsteen binnenblad dik 100mm, Spouwpur-isolatie dik 100mm en een bakstenen buitenblad dik 100mm. De totale R_c -waarde van de spouwmuur bedraagt 4,70 m²K/W.

Gevels zolder

De gevels bestaan uit een geïsoleerde spouwmuur. Deze is opgebouwd uit een HSB binnenblad met glaswol isolatie, Spouwpur-isolatie dik 100mm en een baksteen buitenblad van 100mm. De totale R_c -waarde van de spouwmuur bedraagt tenminste 3,50 m²K/W. Gerekend is met een R_c -waarde van 3,50 m²K/W, omdat deze opbouw misschien nog wijzigt.

Beglazing, U waarden ramen en deuren

Het glas in de gevels is van het type HR++ . De warmtedoorgangcoëfficiënt van het glas bedraagt 1,1 W/(m²K). De rekenwaarde voor U_{raam} bedraagt 1,40 W/(m²K).

De rekenwaarde voor U_{deur} bedraagt 2,00 W/(m²K) tenzij deze voornamelijk uit glas bestaat.

Daken

De dakconstructie bestaat uit isolatie platen met een door de fabrikant opgegeven R_c -waarde van 5,00 m²K/W.

Infiltratie

Voor de luchtdoorlatendheid is gerekend met de forfaitaire waarde van $q_{v;10;spec} = 0,980$ dm³/s per m². Belangrijk voor het luchtdicht bouwen is extra aandacht voor de diverse aansluitdetails in zowel voorbereidings- als uitvoeringsfase.

Zonwering

Er wordt geen zonwering toegepast.

Koeling

Er wordt geen koeling toegepast.

Installaties

Voor de verwarming wordt gebruik gemaakt van een individueel centraal verwarmingstoestel exclusief waakvlam. Type toestel is een Nefit VentiLine VA/W 1.4C gecombineerd met een Nefit ProLine NxT 24 CW3.

Voor het verwarmingslichaam wordt er gebruikt gemaakt van hoge temperatuurverwarming door middel van radiatoren.

Voor het warme tapwater wordt gebruik gemaakt van dezelfde HR-combiketel en er wordt gerekend met de forfaitaire leidinglengten.

Het ventilatiesysteem is gebaseerd op een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer gecombineerd met warmteterugwinning. Voor de roosters wordt er gebruik gemaakt van het Aralco Multiair 19 design ZR rooster.

Uniec^{2.1}14300 - 14300-Tabaksveld-Bull
Kavel 8

0,60

Algemene gegevens

projectomschrijving	14300-Tabaksveld-Bull
variant	Kavel 8
straat / huisnummer / toevoeging	
postcode / plaats	
bouwjaar	
categorie	woningbouw
aantal woningbouw-eenheden in berekening	1
gebruiksfunctie	woonfunctie
datum	14-01-2016
opmerkingen	

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones			
type rekenzone	omschrijving	interne warmtecapaciteit	A _g [m ²]
verwarmde zone	Gehele woning	traditioneel, gemengd zwaar	81,81

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie $q_{v,10;spec}$	nee
lengte van het gebouw	8,90 m
breedte van het gebouw	6,00 m
hoogte van het gebouw	8,10 m

Eigenschappen infiltratie		
rekenzone	gebouwtype	$q_{v,10;spec}$ [dm ³ /s per m ²]
Gehele woning	grondgebonden gebouw, vrijstaand, met kap	0,98

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone Gehele woning							
constructie	A [m ²]	R _c [m ² K/W]	U [W/m ² K]	g _{gl} [-]	zonwering	beschaduwning	toelichting

Voorgevel - buitenlucht, ZO - 27,5 m² - 90°

14300-Tabaksveld-Bull

Christiaan Veenink, conStabiel | Adviseurs in Bouwtechniek

Transmissiegegevens rekenzone Gehele woning							
constructie	A [m²]	R _e [m²K/W]	U [W/m²K]	g _{gl} [-]	zonwering	beschaduwng	toelichting
Buitenwand	22,17	4,70				minimale belem.	
Ramen	1,82		1,40	0,60	nee	minimale belem.	
Ramen	0,94		1,40	0,60	nee	minimale belem.	
Ramen	1,30		1,40	0,60	nee	minimale belem.	
Ramen	1,30		1,40	0,60	nee	minimale belem.	
Voorgevel HSB - buitenlucht, ZO - 2,4 m² - 90°							
Buitenwand met HSB	2,37	3,50				minimale belem.	
Rechtergevel - buitenlucht, NO - 30,8 m² - 90°							
Buitenwand	25,09	4,70				minimale belem.	
Deuren dicht	2,54		2,00	0,00	nee	minimale belem.	
Ramen	3,12		1,40	0,60	nee	minimale belem.	
Dak rechtergevel - buitenlucht, NO - 37,9 m² - 55°							
Dak	36,88	5,00				minimale belem.	
Dakraam	1,00		1,40	0,60	nee	minimale belem.	
Achtergevel - buitenlucht, NW - 27,5 m² - 90°							
Buitenwand	17,61	4,70				minimale belem.	
Ramen	4,20		1,40	0,60	nee	minimale belem.	
Ramen	3,12		1,40	0,60	nee	minimale belem.	
Ramen	1,30		1,40	0,60	nee	minimale belem.	
Ramen	1,30		1,40	0,60	nee	minimale belem.	
Achtergevel HSB - buitenlucht, NW - 2,4 m² - 90°							
Buitenwand met HSB	2,37	3,50				minimale belem.	
Linkergevel - buitenlucht, ZW - 30,8 m² - 90°							
Buitenwand	30,75	4,70				minimale belem.	
Dak linkergevel - buitenlucht, ZW - 37,9 m² - 55°							
Dak	36,88	5,00				minimale belem.	
Dakraam	1,00		1,40	0,60	nee	minimale belem.	
Beganegrondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 43,5 m²							
Beganegrondvloer	43,46	4,00					

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

Beganegrondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h)	0,10 m
omtrek van het vloerveld (P)	27,00 m
grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (d _{bw,v})	0,35 m
gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (z _o)	0,90 m

14300-Tabaksveld-Bull

Christiaan Veenink, conStabel | Adviseurs in Bouwtechniek

kruipruimteventilatie (ϵ)	0,0012 m ² /m ¹
warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimewanden boven mv (R_{xw})	4,70 m ² /K/W
warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimewanden onder mv ($R_{bw,o}$)	4,70 m ² /K/W
warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (R_{bf})	0,00 m ² /K/W
grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer ($d_{bw,o}$)	0,35 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker	hybride warmtepomp / HR-ketel
bron warmtepomp	ventilatiereurlucht
toestel - hybride warmtepomp	Nefit VentilLine VAW 1.4C (ook bij ventilatie kiezen)
temperatuurtraject / ontwerpvoertemperatuur	55° - 45°
toepassingsklasse (CW-klasse)	3 (CW 3)
toestel - voor bijstook	Nefit ProLine NxT HRC 24 CW 3
aantal hybride warmtepompen	1
hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel ($Q_{H,dis;nren;an}$)	24.354 MJ
hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel ($Q_{W,dis;nren;an}$)	8.707 MJ
opwekkingsrendement verwarming - hybride WP ($\eta_{H,gen}$)	4,500
energiefractie verwarming – hybride warmtepomp ($F_{H,gen}$)	0,88
opwekkingsrendement bijverwarming - HR-ketel ($\eta_{H,gen}$)	0,950
opwekkingsrendement warmtapwater - hybride WP ($\eta_{W,gen}$)	2,450
energiefractie warmtapwater – hybride warmtepomp ($F_{W,gen}$)	0,76
opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel ($\eta_{W,gen}$)	0,775

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)					
type warmteafgifte	positie	hoogte	R_c	$\theta_{em;avg}$	$\eta_{H;em}$
radiator- en/of convectiverwarming	buitenwand	< 8 m	$\geq 2,5$ m ² /K/W	> 50 °	0,95

regeling warmteafgifte aanwezig	ja
afgifterendement ($\eta_{H;em}$)	0,950

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig	nee
verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte	nee
distributierendement ($\eta_{H;dis}$)	1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem	1
warmtapwatersysteem ten behoeve van	keuken en badruimte
gemiddelde leidinglengte naar badruimte	forfaitair
gemiddelde leidinglengte naar aanrecht	forfaitair
inwendige diameter leiding naar aanrecht	≤ 10 mm
afgifterendement warmtapwater ($\eta_{W;em}$)	0,742

Douchewarmteterugwinning

14300-Tabaksveld-Bull

Christiaan Veenink, conStabiel | Adviseurs in Bouwtechniek

douchewarmteterugwinning *nee*

Zonneboiler

zonneboiler *nee*

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig *ja*

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling *ja*

aanvullende circulatiepomp aanwezig *nee*

Aangesloten rekenzones

Gehele woning

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem *C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer*
 systeemvariant *Nefit VentiLine VAW 1.4C + ZR-roosters $\Delta p \leq 1$ Pa (ook bij verwarming kiezen)*

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (f_{sys}) *1,09 (forfaitair conform systeemvariant C.2a NEN 8088-1)*

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (f_{reg}) *0,83 (forfaitair conform systeemvariant C.2a NEN 8088-1)*

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend *nee*

warmtepompboiler(s) in gebouw *nee*

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen *onbekend*

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte *ja*

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte *ja*

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (P_{nom}) centrale ventilatie-units *15,00 W (1 units)*

Aangesloten rekenzones

Gehele woning

Resultaten


Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie		
verwarming (excl. hulpenergie)	$E_{H,P}$	15.317 MJ
hulpenergie		774 MJ
warmtapwater (excl. hulpenergie)	$E_{W,P}$	9.600 MJ
hulpenergie		0 MJ
koeling (excl. hulpenergie)	$E_{C,P}$	0 MJ
hulpenergie		0 MJ
zomercomfort	$E_{SC,P}$	1.782 MJ
ventilatoren	$E_{V,P}$	466 MJ
verlichting	$E_{L,P}$	3.770 MJ
geëxporteerde elektriciteit	$E_{P,exp,el}$	0 MJ
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit	$E_{P,pr,us,el}$	0 MJ
Oppervlakten		
totale gebruiksoppervlakte	$A_{g,tot}$	81,81 m ²
totale verliesoppervlakte	A_{ls}	227,48 m ²
Aardgasgebruik (exclusief koken)		
gebouwgebonden installaties		166 m ³ aeq
Elektriciteitsgebruik		
gebouwgebonden installaties		2.809 kWh
niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)		2.293 kWh
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit		0 kWh
geëxporteerde electriciteit		0 kWh
TOTAAL		5.102 kWh
CO ₂ -emissie		
CO ₂ -emissie	m_{co2}	1.881 kg
Energieprestatie		
specifieke energieprestatie	EP	388 MJ/m ²
karakteristiek energiegebruik	$E_{P,tot}$	31.709 MJ
toelaatbaar karakteristiek energiegebruik	$E_{P,adm,tot,nb}$	32.218 MJ
energieprestatiecoëfficiënt	EPC	0,591 -
energieprestatiecoëfficiënt	EPC	0,60 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.1 is gebaseerd op NEN 7120;2011 "Energieprestatie van gebouwen – bepalingmethode" inclusief correctieblad C2 en NEN 8088-1 "Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen - Bepalingmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen - Deel 1: Rekenmethode" inclusief correctieblad C1.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.

Verklaringen



nummer	78714/01	Verzorgd	-
Uitgegeven	11-07-2013	Ervrij afgevoerd	11-07-2013
Geldig tot	1 jaar na uitgifte	Registernummer	130701243

Pagina 2
Nummer 78714/01


**Woning met laag energieverbruik waarvoor geldt:
Q_{h,ind} / A_{g,tot} ≤ 150 MJ/m²
(pagina 3 t/m 9, tabellen 1 t/m 8)**

**Verklaring
Opwekkingsrendement verwarming en
warmtapwaterbereiding**


VERKLARING VAN KIWA
Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling van een product, zoals op de verklaring vermeld, van

Bosch Thermotechniek B.V.
Hiertoe geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten.
Het product is beoordeeld conform bijlage A en E van de NEN 7126:2011/C2:2011.
De op de bijlage vermelde waarden voor opwekkingsrendementen verwarming en warmtapwaterbereiding mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in respectievelijk tabel 14.13 en 13.16 van de NEN 7126:2011/C2:2011 worden gegeven.

PRODUCTNAAM
Nefit VentilLine VA/W 1.4 C



Jan Meuleman
Productmanager
Kiwa Nederland B.V.



Hedra Friesse
Lid van de Raad
Kiwa Nederland B.V.

Kiwa Nederland B.V.
Willemsoord 50
Postbus 137
7300 AC APELDOORN
Tel. 0576 678800
Fax 0576 678886
E-mail www.kiwa@conStabiel.nl
www.kiwa.nl

Bosch Thermotechniek B.V.
Postbus 3
7400 AA DEVENTER
Tel. 0570 678800
Fax 0570 678886
E-mail www.kiwa@conStabiel.nl
www.kiwa.nl



Partner for progress

Page 6 Nummer 78714/01

Opwekingsrendement verwarming

theta_sun = 55 °C; theta_ext = 45 °C

Table 4a: Heating efficiency table for theta_sun = 55 °C and theta_ext = 45 °C. Columns include surface area (A_f) and energy consumption (Q_n,verwarm) for various floor areas (3000 to 90000 m²).

Tabel 4a, eta_warm



Partner for progress

Page 5 Nummer 78714/01

Opwekingsrendement verwarming

theta_sun = 45 °C; theta_ext = 35 °C

Table 3a: Heating efficiency table for theta_sun = 45 °C and theta_ext = 35 °C. Columns include surface area (A_f) and energy consumption (Q_n,verwarm) for various floor areas (3000 to 90000 m²).

Tabel 3a, eta_warm

Table 4b: Heating efficiency table for theta_sun = 55 °C and theta_ext = 45 °C. Columns include surface area (A_f), energy consumption (Q_n,verwarm), and heat loss (F_tegengestort) for various floor areas (50 to 300 m²).

Tabel 4b, F_tegengestort

Table 4c: Heating efficiency table for theta_sun = 55 °C and theta_ext = 45 °C. Columns include surface area (A_f), energy consumption (Q_n,verwarm), and floor heat loss (W_teg) for various floor areas (50 to 300 m²).

Tabel 4c, W_teg

Table 3b: Heating efficiency table for theta_sun = 45 °C and theta_ext = 35 °C. Columns include surface area (A_f), energy consumption (Q_n,verwarm), and heat loss (F_tegengestort) for various floor areas (50 to 300 m²).

Tabel 3b, F_tegengestort

Table 3c: Heating efficiency table for theta_sun = 45 °C and theta_ext = 35 °C. Columns include surface area (A_f), energy consumption (Q_n,verwarm), and floor heat loss (W_teg) for various floor areas (50 to 300 m²).

Tabel 3c, W_teg



Page 10
Nummer 78714/01

**Woning met hoog energieverbruik waarvoor geldt:
 $Q_{k,ind} / A_{gr,tot} > 150 \text{ MJ/m}^2$
(pagina 11 t/m 17, tabellen 9 t/m 16)**



Page 9
Nummer 78714/01

Hulpenergie ventilatie

A_{gr} [m ²]	P_{ventil} [Watt]
50	6,66
70	7,23
90	8,09
110	9,20
130	10,59
150	12,24
200	17,60
250	24,61
300	33,33

Tabel 7

Opwekkingsrendement warmtapwaterbereiding

A_{gr} [m ²]	$Q_{w,tapwater}$ [MJ]						
	4000	5500	9000	11500	14000	16500	19000
50	2,233	2,354	2,497	2,663	2,851	3,063	3,297
70	2,233	2,354	2,497	2,663	2,851	3,063	3,297
90	2,262	2,405	2,561	2,721	2,914	3,130	3,369
110	2,346	2,472	2,623	2,797	2,995	3,217	3,463
130	2,400	2,530	2,684	2,862	3,065	3,292	3,544
150	2,448	2,580	2,737	2,919	3,126	3,357	3,614
200	2,547	2,694	2,847	3,037	3,252	3,493	3,877
250	2,626	2,788	2,936	3,131	3,353	3,602	3,977
300	2,693	2,838	3,011	3,211	3,438	3,693	3,975

Tabel 8a, $\eta_{w,tapwater}$

$Q_{w,tapwater}$ [MJ]						
4000	5500	9000	11500	14000	16500	19000
0,800	0,800	0,760	0,718	0,628	0,535	0,443

Tabel 8b, $\eta_{w,tapwater}$



Page 12 Nummer 78714/01 Opwekkingsrendement verwarming Θ_{sup} = 35 °C; Θ_{ret} = 25 °C

Table with 12 columns: Aq [m²], Q_{loss,vent} [MJ], 3000, 6000, 8000, 10000, 15000, 25000, 35000, 45000, 55000, 65000, 75000, 90000. Rows for Aq values 50, 70, 90, 110, 130, 150, 200, 300.

Tabel 10a, F_{grootstroom}

Table with 12 columns: Aq [m²], Q_{loss,vent} [MJ], 3000, 6000, 8000, 10000, 15000, 25000, 35000, 45000, 55000, 65000, 75000, 90000. Rows for Aq values 50, 70, 90, 110, 130, 150, 200, 300.

Tabel 10b, F_{grootstroom}

Table with 12 columns: Aq [m²], Q_{loss,vent} [MJ], 3000, 6000, 8000, 10000, 15000, 25000, 35000, 45000, 55000, 65000, 75000, 90000. Rows for Aq values 50, 70, 90, 110, 130, 150, 200, 300.

Tabel 10c, W_{grootstroom}



Page 11 Nummer 78714/01 Opwekkingsrendement verwarming Θ_{sup} = 30 °C; Θ_{ret} = 20 °C

Table with 12 columns: Aq [m²], Q_{loss,vent} [MJ], 3000, 6000, 8000, 10000, 15000, 25000, 35000, 45000, 55000, 65000, 75000, 90000. Rows for Aq values 50, 70, 90, 110, 130, 150, 200, 300.

Tabel 9a, F_{grootstroom}

Table with 12 columns: Aq [m²], Q_{loss,vent} [MJ], 3000, 6000, 8000, 10000, 15000, 25000, 35000, 45000, 55000, 65000, 75000, 90000. Rows for Aq values 50, 70, 90, 110, 130, 150, 200, 300.

Tabel 9b, F_{grootstroom}

Table with 12 columns: Aq [m²], Q_{loss,vent} [MJ], 3000, 6000, 8000, 10000, 15000, 25000, 35000, 45000, 55000, 65000, 75000, 90000. Rows for Aq values 50, 70, 90, 110, 130, 150, 200, 300.

Tabel 9c, W_{grootstroom}



Partner for progress

Page 16
Nummer 78714/01

Opwekksrendement verwarming

$\theta_{\text{bip}} = 80^\circ\text{C}; \theta_{\text{ret}} = 60^\circ\text{C}$

Ag [m ²]	Q _{air,room} [MJ]										
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	75000	90000
50	3.969	3.969	3.969	3.969	3.980	4.084	4.122	4.154	4.173	4.184	4.192
70	3.969	3.969	3.969	3.969	3.980	4.084	4.122	4.154	4.173	4.184	4.192
90	4.076	4.076	4.076	4.076	4.086	4.171	4.236	4.270	4.290	4.303	4.320
110	4.217	4.217	4.217	4.217	4.224	4.312	4.382	4.422	4.446	4.460	4.479
130	4.338	4.338	4.338	4.338	4.344	4.432	4.507	4.551	4.578	4.594	4.616
150	4.444	4.444	4.444	4.444	4.449	4.537	4.617	4.665	4.694	4.712	4.737
200	4.686	4.686	4.686	4.686	4.686	4.755	4.845	4.901	4.935	4.957	4.987
300	4.998	4.998	4.998	4.998	4.996	5.078	5.181	5.250	5.294	5.322	5.360

Tabel 14a, η_{bip}

Ag [m ²]	Q _{air,room} [MJ]										
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	75000	90000
50	0.970	0.970	0.970	0.970	0.982	0.939	0.885	0.865	0.877	0.881	0.905
70	0.970	0.970	0.970	0.970	0.982	0.939	0.885	0.865	0.877	0.881	0.905
90	0.970	0.970	0.970	0.970	0.984	0.851	0.700	0.580	0.490	0.423	0.314
110	0.970	0.970	0.970	0.970	0.986	0.864	0.719	0.598	0.507	0.439	0.326
130	0.970	0.970	0.970	0.970	0.987	0.733	0.613	0.521	0.451	0.397	0.336
150	0.970	0.970	0.970	0.970	0.986	0.684	0.746	0.626	0.534	0.462	0.345
200	0.970	0.970	0.970	0.970	0.980	0.901	0.772	0.653	0.559	0.486	0.364
300	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.911	0.790	0.673	0.580	0.505	0.379

Tabel 14b, $F_{\text{bip,air,room}}$

Ag [m ²]	Q _{air,room} [MJ]										
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	75000	90000
50	49	72	86	104	141	190	211	220	226	229	232
70	49	72	86	104	141	190	211	220	226	229	232
90	46	71	86	101	136	188	209	219	225	229	232
110	47	69	84	98	134	184	207	218	224	228	231
130	46	68	82	96	131	181	205	217	224	227	230
150	46	66	80	94	128	179	203	215	222	227	229
200	45	64	77	90	123	173	200	213	220	225	228
300	44	63	75	88	119	169	198	211	219	224	227

Tabel 14c, $W_{\text{bip,air}}$



Partner for progress

Page 15
Nummer 78714/01

Opwekksrendement verwarming

$\theta_{\text{bip}} = 70^\circ\text{C}; \theta_{\text{ret}} = 50^\circ\text{C}$

Ag [m ²]	Q _{air,room} [MJ]										
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	75000	90000
50	4.169	4.169	4.169	4.169	4.187	4.255	4.301	4.327	4.341	4.350	4.356
70	4.289	4.289	4.289	4.289	4.305	4.376	4.426	4.454	4.469	4.480	4.486
90	4.447	4.447	4.447	4.447	4.462	4.534	4.589	4.621	4.639	4.651	4.658
110	4.563	4.563	4.563	4.563	4.568	4.670	4.729	4.764	4.785	4.798	4.815
130	4.703	4.703	4.703	4.703	4.715	4.789	4.853	4.890	4.913	4.927	4.936
200	4.953	4.953	4.953	4.953	4.962	5.037	5.108	5.153	5.180	5.197	5.209
300	5.156	5.156	5.156	5.156	5.163	5.238	5.315	5.364	5.398	5.416	5.429

Tabel 13a, η_{bip}

Ag [m ²]	Q _{air,room} [MJ]										
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	75000	90000
50	1.000	1.000	1.000	1.000	0.985	0.857	0.699	0.576	0.446	0.419	0.388
70	1.000	1.000	1.000	1.000	0.985	0.857	0.699	0.576	0.446	0.419	0.388
90	1.000	1.000	1.000	1.000	0.990	0.869	0.715	0.592	0.500	0.431	0.320
110	1.000	1.000	1.000	1.000	0.990	0.884	0.734	0.611	0.518	0.448	0.332
130	1.000	1.000	1.000	1.000	0.992	0.897	0.750	0.627	0.533	0.461	0.405
150	1.000	1.000	1.000	1.000	0.993	0.905	0.764	0.640	0.545	0.473	0.416
200	1.000	1.000	1.000	1.000	0.996	0.922	0.791	0.689	0.572	0.497	0.439
300	1.000	1.000	1.000	1.000	0.997	0.934	0.811	0.690	0.584	0.517	0.456

Tabel 13b, $F_{\text{bip,air,room}}$

Ag [m ²]	Q _{air,room} [MJ]										
	3000	6000	8000	10000	15000	25000	35000	45000	55000	75000	90000
50	49	73	89	105	143	192	213	223	229	232	235
70	49	73	89	105	143	192	213	223	229	232	235
90	49	72	87	103	140	190	211	222	228	231	234
110	48	70	85	100	136	186	210	221	227	231	233
130	47	69	83	97	132	183	207	219	226	230	233
150	46	67	81	95	129	180	205	218	225	229	232
200	45	65	78	91	124	175	202	216	223	228	231
300	44	63	76	89	120	170	198	213	222	226	230

Tabel 13c, $W_{\text{bip,air}}$



Page 17
Nummer 78714/01

Hulpenergie ventilatie

As [m]	P_{ventil} [Watt]
50	6,56
70	7,23
90	8,09
110	9,20
130	10,59
150	12,24
200	17,60
250	24,61
300	33,33

Tabel 15

Opwekkingsrendement warmtapwaterbereiding

As [m]	Warmtebehoefte $Q_{W,dia}$ [MJ]					
	4000	6500	9000	11500	14000	16500
50	2,233	2,364	2,497	2,663	2,851	3,063
70	2,233	2,364	2,497	2,663	2,851	3,063
90	2,282	2,405	2,551	2,721	2,914	3,130
110	2,348	2,472	2,623	2,797	2,996	3,217
130	2,400	2,530	2,684	2,862	3,065	3,292
150	2,448	2,580	2,737	2,919	3,126	3,357
200	2,517	2,664	2,847	3,037	3,252	3,493
250	2,626	2,788	2,996	3,191	3,383	3,602
300	2,693	2,858	3,011	3,211	3,438	3,693

Tabel 16a, η_{opwekk}

As [m]	Warmtebehoefte $Q_{W,dia}$ [MJ]					
	4000	6500	9000	11500	14000	16500
0,800	0,800	0,760	0,718	0,626	0,535	0,443

Tabel 16b, f_{opwekk}

Certificaat



Certificaatnummer G82143/01 Vervangt -
 Uitgegeven 2014-03-07 Eerste uitgave 2014-03-07

**Productcertificaat
 GASKEUR CV Toestellen**

VERKLARING VAN KIWA
 Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door

Bosch Thermotechniek B.V.
 geleverde product, voorzien van de Gaskeur®-labeling zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL's GASKEUR CV Toestellen, gestelde eisen.

**PRODUCTNAAM
 Nefit ProLine NxT HRC 24/CW3**

RENDEMENTSWAARDEN:
 Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater, bedraagt 91,4% (Hi) . Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 7120 kunnen voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:
 Het gemeten jaargebruiksrendement bij CW2 bedraagt 90,0% (Hi). Het gemeten jaargebruiksrendement bij CW1+ bedraagt 86,8% (Hi).

Q W;dis;nren;an (MJ/jaar)		η W;gen;gi (Hs) Afgerond conform norm
Van:	Tot:	
0	7967	0,775
7967	∞	0,800

B. Meekma
 Bouke Meekma
 Kiwa

Kiwa Nederland B.V.
 Wilmersdorf 50
 Postbus 137
 7300 AC APELDOORN
 Tel. 055 539 33 55
 Fax 055 539 34 62
 E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Bosch Thermotechniek B.V.
 Postbus 3
 7400 AA DEVENTER
 Tel. 0570 67 85 00
 Fax 0570 67 85 86
 E-mail voortlichting@nefit.nl
www.nefit.nl





nummer	83261/01	Vervangt	--
Uitgegeven	12-06-2014	Eerste uitgave	12-06-2014
Geldig tot	1 jaar na uitgifte		

Verklaring

Elektrisch hulpenergiegebruik voor verwarming

VERKLARING VAN KIWA

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van een product, zoals op deze verklaring vermeld, van

Bosch Thermotechniek B.V.

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten.

Het product is beoordeeld conform bijlage C van NEN 7120:2011/C2:2011.

De op de bijlage vermelde waarden mogen worden gebruikt ter bepaling van het elektrisch hulpenergiegebruik voor verwarming zoals beschreven in bijlage C van NEN 7120:2011/C2:2011.

PRODUCTNAAM

Nefit ProLine NxT HRC 24/CW3**Nefit ProLine NxT HRC 24/CW4**

Jan Meuleman
Productmanager
Kiwa Nederland B.V.

Kiwa Nederland B.V.
Wilmsdorf 50
Postbus 137
7300 AC APELDOORN
Tel. 055 539 33 55
Fax 055 539 34 62
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Bosch Thermotechniek B.V.
Zweedsestraat 1
7418 BG Deventer
Tel. 0570 678 585
Fax 0570 678 587
E-mail consument@nefit.nl
www.nefit.nl



Blad 2

Nummer 83261/017

Elektrisch hulpenergiegebruik voor verwarming

Productnaam	Nominale continue belasting B_{nom} in kW, op bovenwaarde	Waarden		
		A	B	C
Nefit ProLine NxT HRC 24/CW3	16.65	29.04003	0.023813822	1.476
Nefit ProLine NxT HRC 24/CW4	16.65	29.04003	0.023813822	1.476

4. Bouwbesluittoetsing

In dit hoofdstuk volgt een opsomming van (eventuele)relevante onderwerpen, bijzonderheden en aandachtspunten die zijn geconstateerd naar aanleiding van de door conStabiel uitgevoerde bouwbesluittoets per artikelnummer. Deze zijn vervolgens aangegeven per afdeling van het Bouwbesluit.

4.1 Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen

Geen bijzonderheden voor dit bouwplan in hoofdstuk 1, Algemene bepalingen.

4.2 Hoofdstuk 2, Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Afdeling 2.2 Sterkte bij brand

Het pand bestaat uit slechts een brandcompartiment en grenst niet aan een ander compartiment en er zijn geen vluchtwegen. Voor de constructie geldt geen brandwerendheidseis.

Afdeling 2.10 Beperking van uitbreiding van brand

Het gebouw is 1 brandcompartiment. Het gebouw staat aan één zijde op de erfgrans. Deze wand is uitgevoerd in metselwerk, zonder openingen. Hier wordt voldaan aan de brandwerendheid van 30 minuten. Voor de andere gevels geldt gezien de afstand tot de perceelgrenzen, dat kan worden aangenomen dat er geen brandoverslag plaats vindt naar naast gelegen percelen.

Afdeling 2.12 Vluchtroutes

De gecorrigeerde loopafstand vanaf elk punt in de woning tot de toegangsdeur van de woning is kleiner dan 30 meter.

4.3 Hoofdstuk 3, Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid

Afdeling 3.1 Bescherming van geluid van buiten, nieuwbouw

Er is geen sprake van een hogere geluidsbelasting op de gevel door verkeer, industrie, railverkeer en luchtverkeer, conform opgave van de opdrachtgever.

4.4 Hoofdstuk 4, Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid

Afdeling 4.5 Buitenberging, nieuwbouw

De vereiste afsluitbare berging met een oppervlakte van minimaal 5m² en een minimale breedte van 1,8m en een hoogte van 2,3m is aanwezig. Dit betreft de door de bewoners te realiseren berging op hetzelfde perceel.

Afdeling 4.6 Buitenruimte, nieuwbouw

De vereiste buitenruimte wordt gerealiseerd door het onbebouwde oppervlak op het perceel, de tuin behorende bij de woning.

4.5 Hoofdstuk 5, Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu

Geen bijzonderheden voor dit bouwplan in hoofdstuk 5, Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu.

4.6 Hoofdstuk 6, Voorschriften inzake installaties

Afdeling 6.4 Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw

Het bouwplan heeft een afvoer voor huishoudelijk afvalwater volgens de NEN3215. Voor het principe rioleringsverloop zie tekening CB108 van conStabiel. Definitieve tekeningen hiervoor zullen door de installateur worden geproduceerd.

De voorziening voor de opvang van hemelwater van het gebouw wordt gerealiseerd door het infiltreren op eigen terrein. Zie hiervoor het principe op tekening CB108 van conStabiel. Definitieve tekeningen hiervoor zullen door de installateur worden geproduceerd.

Afdeling 6.5 Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw

In elke ruimte die bij het vluchten vanuit een verblijfsruimte wordt doorkruist wordt een rookmelder geplaatst volgens de NEN2555. Voor dit plan betreft dit de ruimten 2.4 (overloop) en 1.2 (entree).

4.7 Hoofdstuk 7, Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen

Afdeling 7.3 Overige bepalingen veilig en gezond gebruik

De woonfunctie wordt niet bewoond door meer dan 1 persoon per 12m² gebruiksoppervlakte. Voor dit bouwplan geldt een maximale bewoning van 6 bewoners.

4.8 Hoofdstuk 8, Bouw- en sloopwerkzaamheden

Geen bijzonderheden voor dit bouwplan in hoofdstuk 8, Bouw- en sloopwerkzaamheden.