


Specificatieblad MS-schakelinstallatie

Fabrikant	EATON
Type installatie	XIRIA
Type veld	Vermogensschakelaar met spanningstrafo
Spanningsniveau	10 of 20 kV
Website fabrikant	www.eaton.nl




Behoort bij besluit nr.: O2018-0311
van B en W van de gemeente Assen

8-3-2019

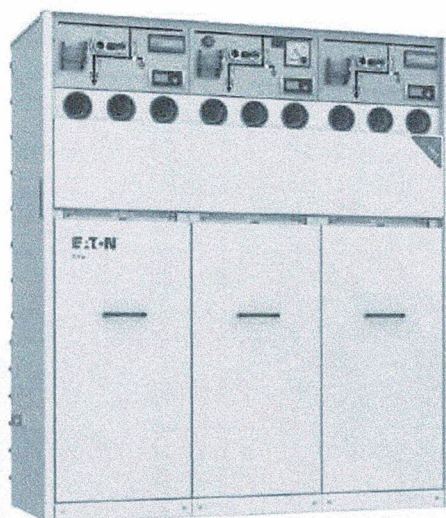

Type eindsluiting	Koppelsteker (zie opmerking)
Uitvoering eindsluiting	Haaks
Conus/Interface	C
Afstand conus vanaf de vloer [mm]	697,5
Hartafstand tussen de conussen [mm]	110

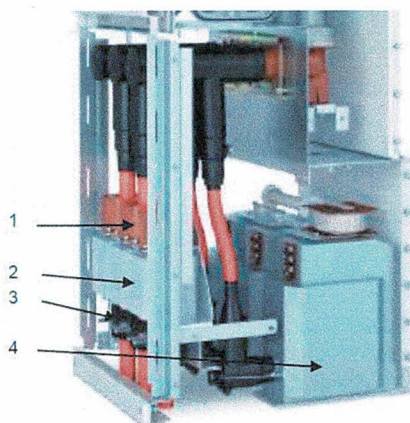

Figuur 3-8

1. Stroomtransformatoren voor de beveiliging
2. Stroomtransformatoren voor verrekeningsmeting
3. Kabelklemmen
4. Kabelzijdige spanningstransformatoren

Opmerking:

In het veld zit een spanningstrafo reeds vanuit de fabriek op de bushing aangesloten met een haakse steker (K)430 TB/G van het fabricaat Nexans-Euromold. Hierdoor geldt m.b.t. de door de klant aan te sluiten kabel de beperking dat deze kabel aangesloten dient te worden middels een koppelsteker van het type (K) 300 PB/G, eveneens van het fabricaat Nexans-Euromold