

**Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Wapenveld, Hulsbergerland**

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

WAPENVELD, HULSBERGERLAND

Status:	Definitief
Datum:	09-05-2025
Projectnummer:	2023-008



Almelo, Groningen, Utrecht, Zwolle

0546 - 45 44 66 | info@bjz.nu | www.bjz.nu


Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding	4
Hoofdstuk 2 Wettelijk kader.....	5
2.1 Algemeen.....	5
2.2 Geluidaandachtsgebied	5
2.3 Waarden geluid door (spoor)wegen.....	5
2.4 Gemeentelijk geluidsbeleid	6
Hoofdstuk 3 Uitgangspunten	7
3.1 Situatie plangebied	7
3.2 Verkeersgegevens.....	8
Hoofdstuk 4 Resultaten.....	9
4.1 Berekeningen.....	9
4.2 Het geluid van wegen	9
4.3 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid	13
4.3.1 Aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid	13
4.3.2 Gezamenlijk geluid	13
4.4 Afwijken standaardwaarde.....	13
4.5 Maatregelen reductie geluid van wegen	13
4.5.1 Bronmaatregelen	13
4.5.2 Overdrachtsmaatregelen	14
4.5.3 Gevelmaatregelen	14
4.6 Geluid en gezondheid	14
Hoofdstuk 5 Conclusie.....	15
Bijlagen bij het akoestisch onderzoek.....	16
Bijlage 1 Rekenmodel	16
Bijlage 2 Itemeigenschappen.....	18
Bijlage 3 Resultatentabellen	19

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op de onbebouwde gronden ten noorden van de kern Wapenveld (gemeente Heerde). Initiatiefnemer is voornemens een nieuwe woonwijk 'Hulsbergerland' te realiseren. Het betreft het een mix van vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap woningen, rijwoningen, beneden-bovenwoningen en appartementen, bij elkaar opgeteld 153 woningen.

In afbeelding 1.1 is de ligging van het plangebied ten opzichte van de kern van Wapenveld weergegeven. Het plangebied is hierin weergegeven met respectievelijk de rode ster en rode contour.

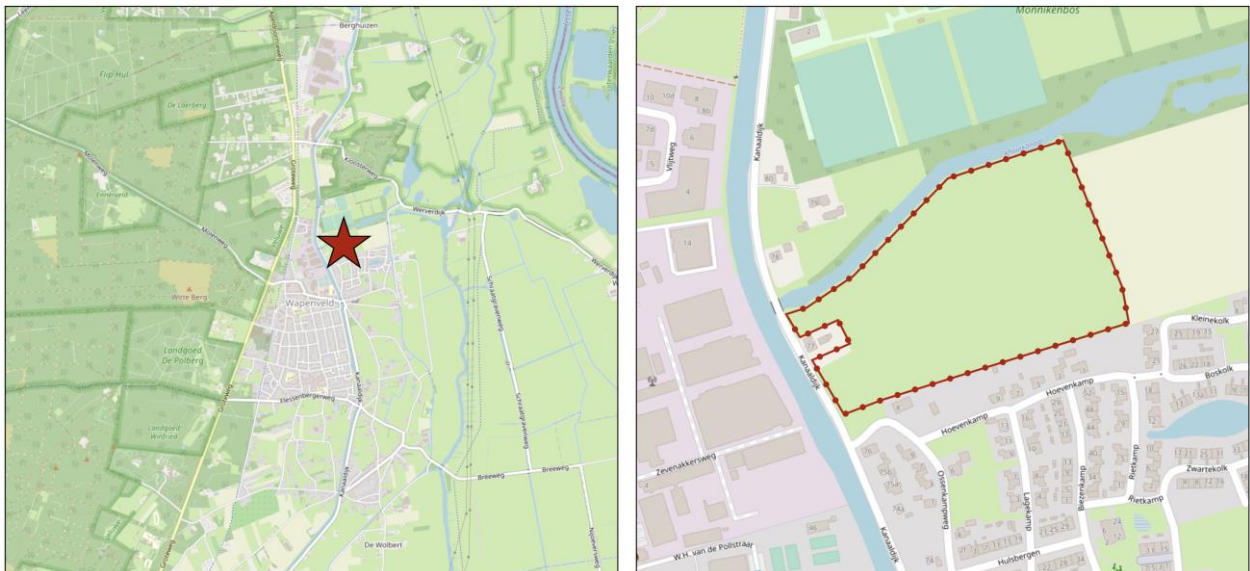

Afbeelding 1.1 Ligging van het plangebied ten opzichte van de kern van Wapenveld (Bron: plattekaart.nl, bewerkt)

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het kader van deze procedure is het benodigd het geluid van wegen ter plaatse van de te realiseren woningen te toetsen aan het stelsel van de standaardwaarden en de grenswaarden uit het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl). In de directe omgeving van het projectgebied bevinden zich meerdere wegen. Voorliggend onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het geluid door wegen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de rekenregels van de Omgevingswet. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

HOOFDSTUK 2 WETTELIJK KADER

2.1 Algemeen

Het bevoegd gezag houdt bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw in een geluidaandachtsgebied altijd rekening met het belang van het beschermen van de gezondheid en het milieu. Hiervoor bevat het Bkl een systematiek met waarden en eisen waarbinnen het bevoegd gezag de aanvaardbaarheid van geluid beoordeelt (artikel 5.78s Bkl)

2.2 Geluidaandachtsgebied

Een geluidaandachtsgebied is het gebied langs een weg, spoorweg of rond industrieterrein waar het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde (artikel 3.20 Bkl). De geluidaandachtsgebieden van Rijks-, provinciale, gemeente-, waterschaps- en spoorwegen worden opgenomen in de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Indien door de wegbeheerder nog geen geluidaandachtsgebieden zijn berekend gelden de volgende afstanden:

- voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken en een maximumsnelheid van 30 km/u of minder geldt: 100 m;
- voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een onbekende maximumsnelheid van meer dan 30 km/u geldt, en een spoorweg, bestaande uit een of twee sporen: 200 m; en
- voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken, en een spoorweg, bestaande uit drie of meer sporen: 350 m.

2.3 Waarden geluid door (spoor)wegen

In het Bkl zijn standaard- en grenswaarden voor geluid door een geluidbronsoort op een geluidgevoelig gebouw opgenomen. In tabel 1 zijn deze waarden weergegeven.

Geluidbronsoort	Standaardwaarde	Grenswaarde
Provinciale wegen Rijkswegen	50 L _{den}	60 L _{den}
Gemeentewegen Waterschapswegen	53 L _{den}	70 L _{den}
Lokale spoorwegen Hoofdspoorwegen	55 L _{den}	65 L _{den}

Tabel 1 Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaai (Bkl tabel 5.78t/5.78u))

Voldoen aan de standaardwaarde is de hoofdregel (artikel 5.78t Bkl). Bij geluid tussen de standaardwaarde en de grenswaarde zal beschouwd dienen te worden welke maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting te verlagen tot de standaardwaarde. Het toelaten van een geluidgevoelig gebouw indien niet voldaan wordt aan de standaardwaarde is mogelijk volgens het Bkl (artikel 5.78 Bkl) indien:

- Geluidbeperkende maatregelen niet mogelijk zijn;
- De overschrijding van de standaardwaarde zoveel mogelijk beperkt zijn door het treffen van geluidbeperkende maatregelen;
- Bij voorwaarde 1 en 2 geluidbeperkende maatregelen overwogen zijn die financieel doelmatig zijn en tegen het treffen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan;
- De grenswaarde niet overschreden wordt.
 - Indien de standaardwaarde wordt overschreden, maar wel wordt voldaan aan de grenswaarde, wordt:
 1. Het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrokken;

2. De aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw beoordeeld;
3. Het gezamenlijk geluid op de gevel van de geluidgevoelige gebouwen bepaald en in het omgevingsplan vastgesteld.

2.4 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Heerde beschikt niet over een eigen geluidsbeleid voor geluid door wegen. Daarom wordt de Omgevingswet gevolgd.

HOOFDSTUK 3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Situatie plangebied

Het plan voorziet in de ontwikkeling van in totaal 153 woningen. De woningen variëren van één laag met kap aan de rand in het oosten tot vier lagen met kap in het centrum van de wijk. Het merendeel van de woningen is voorzien van twee bouwlagen en een kap. Afbeelding 3.1 toont het stedenbouwkundig plan.



Afbeelding 3.1 Stedenbouwkundig plan met bouwprogramma (Bron: EVE architecten)

Het plangebied ligt binnen de volgende gemeentelijke wegen:

- Kanaaldijk
- Te realiseren wegen plangebied

In voorliggend geval zijn ook de wegen binnen het plangebied meegenomen. Hoewel de verkeerintensiteit van deze wegen nog niet vaststaat, zal er door de realisatie van de circa 150 woningen een aanzienlijke verkeersintensiteit zijn. Daarnaast zijn tevens de Groteweg en de Kloosterweg meegenomen in voorliggend onderzoek. Het plangebied wordt ontsloten op deze wegen en deze zullen daarom door het voornemen ook toenemen in intensiteit.

3.2 Verkeersgegevens

Voor de verkeersgegevens is uitgegaan van de uitgangspunten zoals gebruikt in het verkeersonderzoek van Goudappel 'Noordelijke ontsluiting woningbouw Wapenveld Gevolgen geluidssituatie'¹. De gegevens voor de Kanaaldijk, Groteweg en de Kloosterweg zijn afkomstig uit het rekenmodel van Goudappel. Daarnaast is er voor de verkeersintensiteit binnen het plangebied een onderscheid gemaakt in verkeersintensiteiten, aangezien de intensiteit hoger zal zijn nabij de ontsluitingsweg. In tabel 2 is de voertuigverdeling weergegeven.

Weg- en verkeersgegevens	Nieuwe weg plangebied
Etmaalintensiteit 2040 (prognose)	890/700/350
Uurintensiteit dag/avond/nacht (%)	6,7/3,7/0,6
Lichte motorvoertuigen dag/ avond/ nacht (%)	97/97/97
Middelzware vrachtwagens dag/ avond/ nacht (%)	2/2/2
Zware vrachtwagens dag/ avond/ nacht (%)	1/1/1
Wettelijke rijsnelheid (km/uur)	30 km/uur
Wegdektype	Referentiewegdek

Tabel 2 Ingevoerde wegverkeersgegevens (Bron: BJZ.nu)

¹ Goudappel, Noordelijke ontsluiting woningbouw Wapenveld Gevolgen geluidssituatie, kenmerk 019496.20250320.N1.02. 24-04-2025

HOOFDSTUK 4 RESULTATEN

4.1 Berekeningen

In het model zijn de wegen ingeladen met de bodemfactor 0,0 (akoestisch hard) en de begroeiing met de bodemfactor 1,0 (akoestisch zacht). Voor de overige gebieden (voornamelijk erven en tuinen) is de standaardbodemfactor van 0,5 aangehouden. In het model zijn de volgende zaken opgenomen:

- wegen met intensiteiten;
- gebouwen inclusief hoogte;
- harde bodemgebieden;
- rekenpunten op alle relevante gevels van de te realiseren woningen;


In bijlage 1 zijn uitsneden van het rekenmodel weergegeven en in bijlage 2 zijn de itemeigenschappen weergegeven.

4.2 Het geluid van wegen

Om het geluid door de gemeentewegen op de geluidgevoelige gebouwen te bepalen zijn er in totaal 326 toetspunten geplaatst, waarbij voor de woningen op elke gevel één toetspunt is geplaatst. In afbeelding 4.1 t/m 4.7 zijn de geplaatste toetspunten weergegeven. De resultatentabellen zijn opgenomen in bijlage 4.



Afbeelding 4.1 Geplaatste toetspunten (1/7) (bron: BJZ.nu)

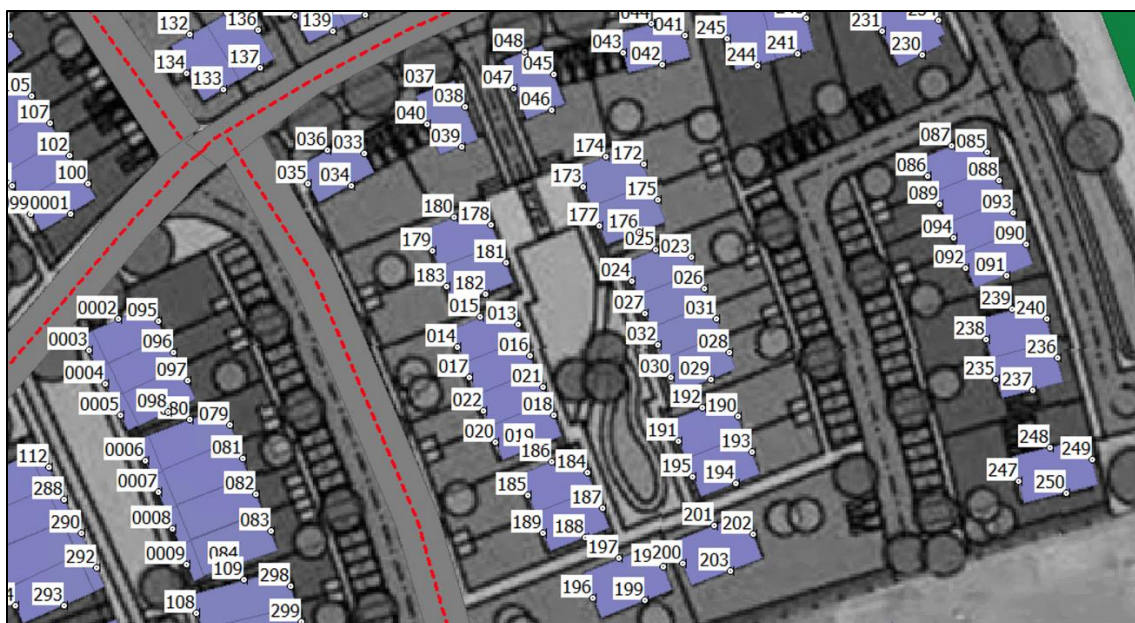


Afbeelding 4.2 Geplaatste toetspunten (2/7) (bron: BJZ.nu)



Afbeelding 4.3 Geplaatste toetspunten (3/7) (bron: BJZ.nu)



Afbeelding 4.4 Geplaatste toetspunten (4/7) (bron: BJZ.nu)

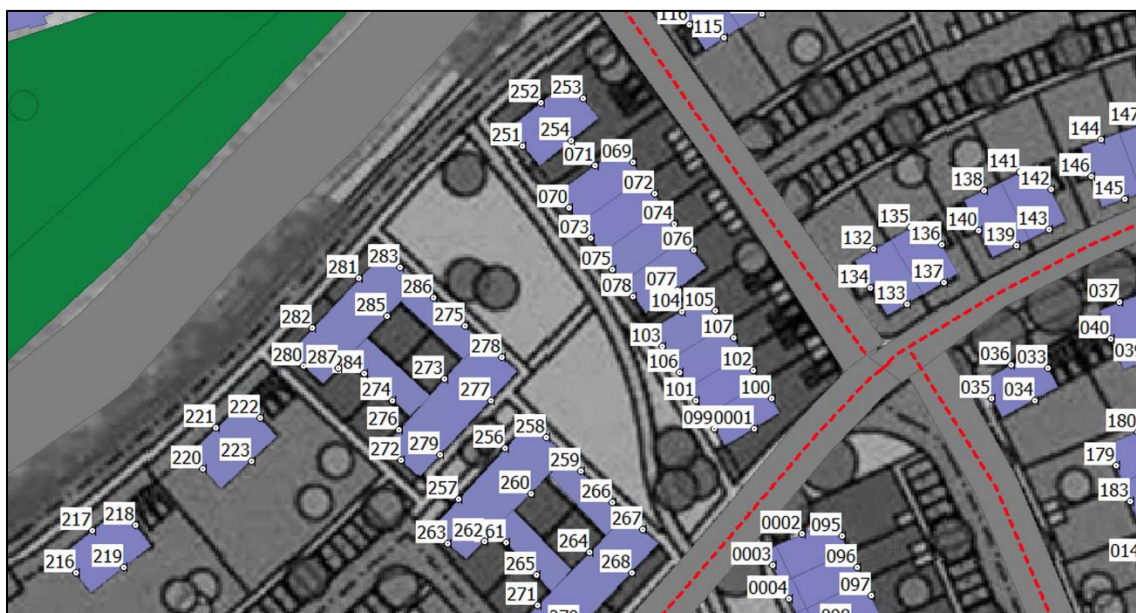

Afbeelding 4.5 Geplaatste toetspunten (5/7) (bron: BJZ.nu)



Afbeelding 4.6 Geplaatste toetspunten (6/7) (bron: BJZ.nu)



Afbeelding 4.7 Geplaatste toetspunten (7/7) (bron: BJZ.nu)

Het geluid door de gemeentewegen bedraagt hoogstens 57 dB L_{den} . Met deze waarde wordt niet voldaan aan de standaardwaarde van 53 dB L_{den} uit het Bkl, wel wordt voldaan aan de grenswaarde van 70 dB L_{den} uit het Bkl.

Er wordt opgemerkt dat enkel de standaardwaarde wordt overschreden op de westgevels van de drie vrijstaande woningen aan de westzijde van het plangebied. Op de gevels van de andere woningen wordt voldaan aan de standaardwaarde.

4.3 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Indien sprake is van een overschrijding van de standaardwaarde door een geluidbronsort, dient het gecumuleerd en gezamenlijk geluid te worden beschouwd.

Bij de toetsing van gecumuleerd en gezamenlijk geluid wordt rekening gehouden met het geluid door wegen, spoorwegen, industrieterreinen, windturbines en schietbanen. Dit betreffen de geluidbronsorten.

4.3.1 Aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid

Het gecumuleerd geluid op de gevel is het geluid van verschillende geluidbronnen tezamen op die gevel. De berekening van het cumuleren van geluid houdt rekening met verschillen in hinderlijkheid tussen verschillende soorten geluid. De Omgevingsregeling regelt het hinderequivalent optellen van geluid.

In voorliggend geval is sprake van een geluidsbronsort (geluid door wegen). Cumulatie is hierdoor niet aan de orde.

De gemeente Heerde beschikt (nog) niet over een beoordelingskader voor gecumuleerd geluid. Het gecumuleerde geluid is bepaald volgens artikel 3.25 uit de omgevingsregeling. Hierbij worden alle bronsorten omgezet naar het geluid door wegen dat evenveel hinder veroorzaakt. In voorliggend geval is geen sprake van gecumuleerd geluid.

4.3.2 Gezamenlijk geluid

Het gezamenlijk geluid op de gevel is het geluid van de verschillende geluidbronnen tezamen op die gevel. Het geluid van de betrokken geluidbronnen wordt ongewogen bij elkaar opgeteld, zonder correcties voor verschillen in hinderlijkheid. Het gezamenlijke geluid wordt getoetst mits het gecumuleerd geluid als aanvaardbaar wordt beschouwd. In dit geval is cumulatie niet aan de orde.

Het gezamenlijk geluid bedraagt in voorliggend geval 57 dB.

Met het gezamenlijk geluid op een gevel wordt bepaald hoeveel geluidwering een gevel moet hebben om te komen tot een binnenniveau van 33 dB. Hier wordt in paragraaf 4.5.3 nader op ingegaan.

4.4 Afwijken standaardwaarde

Het geluid van de gemeentewegen voldoet niet aan de standaardwaarde. Afwijken van de standaardwaarde is alleen mogelijk als bron- en overdrachtsmaatregelen kunnen rekenen op bezwaren van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige of landschappelijke aard en een binnenniveau van 33 dB gerealiseerd kan worden.

In de volgende paragraaf worden mogelijke maatregelen om het geluid van wegen op de woning te reduceren onderzocht.

4.5 Maatregelen reductie geluid van wegen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen.

4.5.1 Bronmaatregelen

Het geluid van een voertuig wordt veroorzaakt door het motorgeluid en het geluid van de banden. Vooral vrachtwagens zijn de afgelopen jaren veel stiller geworden. In het rekenmodel is hier al rekening mee gehouden. De initiatiefnemer van het bouwplan waar voorliggend onderzoek voor wordt uitgevoerd, heeft geen invloed op het reduceren van het geluid van voertuigen. Daarnaast heeft de initiatiefnemer ook geen invloed op de samenstelling van het verkeer, de verkeersintensiteit en het snelheidsregime.

Een aanpassing van het wegdektype kan zorgen voor een reductie van het bandengeluid van voertuigen en daarmee het geluid van een voertuig. Met het aanpassen van het wegdek van de relevante wegen in dit akoestisch onderzoek, kunnen beperkte geluidsreducties worden behaald. Hiermee kan voor de woningen echter nog niet worden voldaan aan de standaardwaarde. Daarnaast brengt het aanbrengen van stiller wegdek hoge kosten met zich mee. De kosten zijn in verhouding te hoog vergeleken met de baten. De wegbeheerder

zal bovendien niet instemmen met het stiller maken van een klein deel van de weg, omdat dit tot onderhoudstechnische problemen leidt. Vanuit civieltechnisch oogpunt is het aanbrengen van stiller asfalt dus eveneens niet haalbaar.

4.5.2 Overdrachtsmaatregelen

Een grotere afstand tussen de gevel en de weg leidt tot een reductie van het geluid van wegen op de gevel. Deze maatregel kan in voorliggend geval echter niet worden toegepast, aangezien dit niet past binnen de stedenbouwkundige structuur. Het plaatsen van geluidsschermen langs de weg is eveneens niet wenselijk vanuit stedenbouwkundig en financieel oogpunt. Bovendien zijn de hogere verdiepingen niet af te schermen met geluidsschermen.

4.5.3 Gevelmaatregelen

Indien sprake is van een geluid van een geluidsbronsoort boven de standaardwaarde, moet worden beoordeeld of gevelmaatregelen benodigd zijn om het maximale binnenniveau niet te overschrijden. Het maximaal toelaatbare binnenniveau bedraagt 33 dB in een woning.

Om de gevelwering te bepalen, dient te worden uitgegaan van het gezamenlijk geluid op de gevel. In voorliggend geval bedraagt het gezamenlijk geluid hoogstens 57 dB, waardoor op de betreffende gevels een gevelwering van minimaal 24 dB. Deze gevelwering geldt met name ter plaatse van de drie vrijstaande woningen in het westen van het plangebied. Op de gevels van de overige woningen wordt voldaan aan de standaardwaarde.

Ten tijde van de vergunningsaanvraag dient door middel van een gevelweringsonderzoek te worden aangetoond dat in de woningen sprake is van een binnenniveau van 33 dB.

4.6 Geluid en gezondheid

Als onderdeel van de maatregelenafweging moet ook het belang van het beschermen van de gezondheid van de gebruikers/bewoners van geluidgevoelige gebouwen worden meegewogen. Als onderdeel van deze afweging kan worden meegewogen of er sprake is van één of meerdere 'geluidsluwe gevels'. Een geluidsluwe gevel is in dit kader: *“een gevel die ten opzichte van andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid”*.

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat een gevel waar wordt voldaan aan de standaardwaarde in ieder geval als geluidsluwe gevel kan worden aangemerkt. De gemeente heeft echter beleidsvrijheid om te bepalen hoe zij een geluidsluwe gevel definieert en welke geluidswaarden hieraan worden gekoppeld.

In dit geval is er sprake van minimaal één gevel waar wordt voldaan aan de standaardwaarde, en hiermee van een geluidsluwe gevel. In het kader van 'geluid en gezondheid' is hiermee sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE

Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op de onbebouwde gronden ten noorden van de kern Wapenveld (gemeente Heerde). Initiatiefnemer is voornemens een nieuwe woonwijk 'Hulsbergerland' te realiseren. Het betreft het een mix van vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap woningen, rijwoningen, beneden-bovenwoningen en appartementen, bij elkaar opgeteld 153 woningen.

Het geluid door de gemeentewegen bedraagt hoogstens 57 dB L_{den} . Met deze waarde wordt niet voldaan aan de standaardwaarde van 53 dB L_{den} uit het Bkl, wel wordt voldaan aan de grenswaarde van 70 dB L_{den} uit het Bkl.

Er wordt opgemerkt dat enkel de standaardwaarde wordt overschreden op de westgevels van de drie vrijstaande woningen aan de westzijde van het plangebied. Op de gevels van de andere woningen wordt voldaan aan de standaardwaarde.

Het gezamenlijk geluid bedraagt ten hoogste 57 dB. Er is een gevelwering van minimaal $57 - 33 = 24$ dB nodig om ter plaatse van alle woningen aan de binnenwaarde van 33 dB te kunnen voldoen. Ten tijde van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen dient te worden beoordeeld of sprake is van voldoende gevelwering om ter plaatse van de woningen een binnenniveau van 33 dB te waarborgen.


Doordat een nieuwbouwwoning dient te beschikken over een gevelwering van 20 dB, wordt verwacht dat met geringe gevelmaatregelen een binnenniveau van 33 dB is te realiseren.

Ter plaatse van de woningen is tevens sprake van één of meerdere geluidsluwe gevels, waardoor sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Met het inachtneming van voorstaande is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen.

BIJLAGEN BIJ HET AKOESTISCH ONDERZOEK

Bijlage 1 Rekenmodel

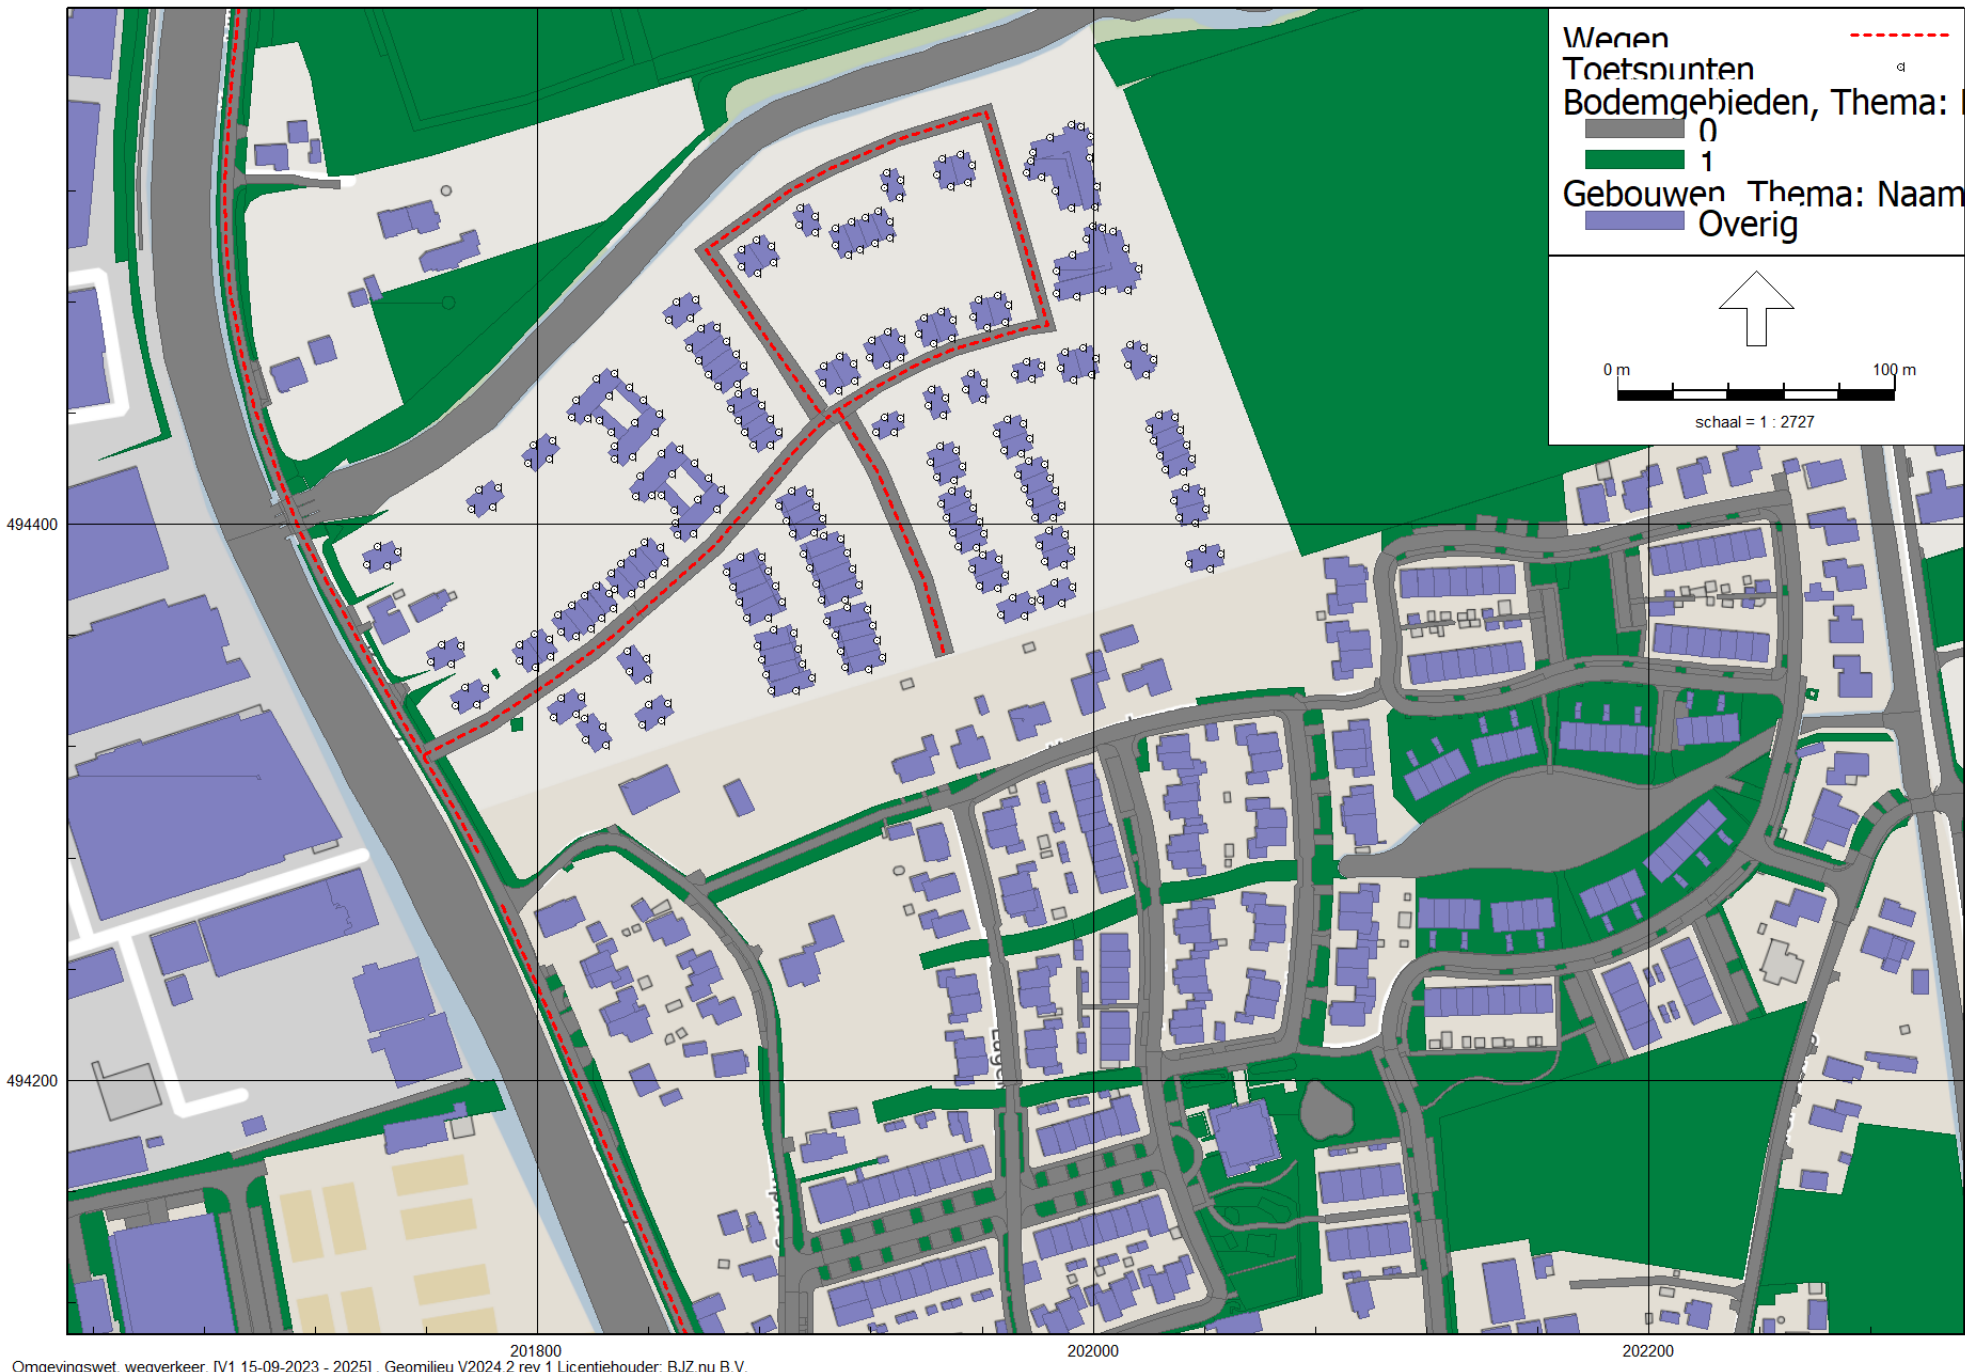

3D weergave rekenmodel



Bijlage 2 Itemeigenschappen

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
B01	Nieuwe weg plangebied	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1
B04	Nieuwe weg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1
B03	Nieuwe weg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1
B02	Nieuwe weg plangebied	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1
Kanaaldijk	Kanaaldijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1
Groteweg	Groteweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1
Kanaaldijk	Kanaaldijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1
Kloosterwe	Kloosterweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1
Kloosterwe	Kloosterweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1
Groteweg	Groteweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1
Kloosterwe	Kloosterweg	0,00	0,00	Relatief aan onderliggend item				0	Verdeling	False	1,5	0	W1
Kloosterwe	Kloosterweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))
B01	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
B04	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
B03	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
B02	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Kanaaldijk	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Groteweg	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
Kanaaldijk	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Kloosterwe	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Kloosterwe	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Groteweg	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--
Kloosterwe	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Kloosterwe	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawai Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)
B01	890,00	6,70	3,70	0,60	--	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00	1,00
B04	350,00	6,70	3,70	0,60	--	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00	1,00
B03	350,00	6,70	3,70	0,60	--	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00	1,00
B02	700,00	6,70	3,70	0,60	--	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00	1,00
Kanaaldijk	500,00	6,50	4,30	0,60	--	--	--	--	--	90,00	90,00	90,00	--	8,00	8,00	8,00	--	2,00	2,00
Groteweg	7600,00	6,50	4,30	0,60	--	--	--	--	--	90,00	90,00	90,00	--	8,00	8,00	8,00	--	2,00	2,00
Kanaaldijk	2100,00	6,50	4,30	0,60	--	--	--	--	--	90,00	90,00	90,00	--	8,00	8,00	8,00	--	2,00	2,00
Kloosterwe	1400,00	6,50	4,30	0,60	--	--	--	--	--	90,00	90,00	90,00	--	8,00	8,00	8,00	--	2,00	2,00
Kloosterwe	3500,00	6,50	4,30	0,60	--	--	--	--	--	90,00	90,00	90,00	--	8,00	8,00	8,00	--	2,00	2,00
Groteweg	6200,00	6,50	4,30	0,60	--	--	--	--	--	90,00	90,00	90,00	--	8,00	8,00	8,00	--	2,00	2,00
Kloosterwe	3500,00	6,50	4,30	0,60	--	--	--	--	--	90,00	90,00	90,00	--	8,00	8,00	8,00	--	2,00	2,00
Kloosterwe	3500,00	6,50	4,30	0,60	--	--	--	--	--	90,00	90,00	90,00	--	8,00	8,00	8,00	--	2,00	2,00

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
B01	1,00	--	--	--	--	--	57,84	31,94	5,18	--	1,19	0,66	0,11	--	0,60	0,33	0,05
B04	1,00	--	--	--	--	--	22,75	12,56	2,04	--	0,47	0,26	0,04	--	0,23	0,13	0,02
B03	1,00	--	--	--	--	--	22,75	12,56	2,04	--	0,47	0,26	0,04	--	0,23	0,13	0,02
B02	1,00	--	--	--	--	--	45,49	25,12	4,07	--	0,94	0,52	0,08	--	0,47	0,26	0,04
Kanaaldijk	2,00	--	--	--	--	--	29,25	19,35	2,70	--	2,60	1,72	0,24	--	0,65	0,43	0,06
Groteweg	2,00	--	--	--	--	--	444,60	294,12	41,04	--	39,52	26,14	3,65	--	9,88	6,54	0,91
Kanaaldijk	2,00	--	--	--	--	--	122,85	81,27	11,34	--	10,92	7,22	1,01	--	2,73	1,81	0,25
Kloosterwe	2,00	--	--	--	--	--	81,90	54,18	7,56	--	7,28	4,82	0,67	--	1,82	1,20	0,17
Kloosterwe	2,00	--	--	--	--	--	204,75	135,45	18,90	--	18,20	12,04	1,68	--	4,55	3,01	0,42
Groteweg	2,00	--	--	--	--	--	362,70	239,94	33,48	--	32,24	21,33	2,98	--	8,06	5,33	0,74
Kloosterwe	2,00	--	--	--	--	--	204,75	135,45	18,90	--	18,20	12,04	1,68	--	4,55	3,01	0,42
Kloosterwe	2,00	--	--	--	--	--	204,75	135,45	18,90	--	18,20	12,04	1,68	--	4,55	3,01	0,42

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
B01	--	67,01	72,74	80,40	85,83	89,41	84,83	77,89	67,65	64,43	70,16	77,83	83,25	86,83	82,25
B04	--	62,96	68,69	76,35	81,78	85,36	80,78	73,83	63,60	60,38	66,11	73,77	79,20	82,78	78,20
B03	--	62,96	68,69	76,35	81,78	85,36	80,78	73,83	63,60	60,38	66,11	73,77	79,20	82,78	78,20
B02	--	65,97	71,70	79,36	84,79	88,37	83,79	76,84	66,61	63,39	69,12	76,78	82,21	85,79	81,21
Kanaaldijk	--	65,14	71,80	78,71	84,14	87,26	82,83	76,73	67,03	63,35	70,00	76,92	82,34	85,47	81,04
Groteweg	--	80,43	90,24	97,37	106,48	112,04	106,80	98,34	87,42	78,64	88,45	95,58	104,69	110,25	105,01
Kanaaldijk	--	73,62	82,66	89,71	97,62	102,64	97,61	89,75	79,18	71,82	80,87	87,91	95,82	100,85	95,81
Kloosterwe	--	71,86	80,90	87,94	95,85	100,88	95,85	87,99	77,41	70,06	79,11	86,15	94,06	99,09	94,05
Kloosterwe	--	75,84	84,88	91,92	99,83	104,86	99,83	91,96	81,39	74,04	83,09	90,13	98,04	103,07	98,03
Groteweg	--	79,55	89,36	96,49	105,60	111,16	105,92	97,46	86,53	77,76	87,57	94,69	103,80	109,36	104,12
Kloosterwe	--	75,84	84,88	91,92	99,83	104,86	99,83	91,96	81,39	74,04	83,09	90,13	98,04	103,07	98,03
Kloosterwe	--	75,84	84,88	91,92	99,83	104,86	99,83	91,96	81,39	74,04	83,09	90,13	98,04	103,07	98,03

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
B01	75,31	65,07	56,53	62,26	69,92	75,35	78,93	74,35	67,41	57,17	--	--	--	--
B04	71,25	61,02	52,48	58,21	65,87	71,30	74,88	70,30	63,35	53,12	--	--	--	--
B03	71,25	61,02	52,48	58,21	65,87	71,30	74,88	70,30	63,35	53,12	--	--	--	--
B02	74,27	64,03	55,49	61,22	68,88	74,31	77,89	73,31	66,36	56,13	--	--	--	--
Kanaaldijk	74,94	65,24	54,79	61,45	68,37	73,79	76,91	72,49	66,38	56,69	--	--	--	--
Groteweg	96,54	85,62	70,09	79,90	87,02	96,13	101,69	96,45	87,99	77,07	--	--	--	--
Kanaaldijk	87,95	77,38	63,27	72,32	79,36	87,27	92,29	87,26	79,40	68,83	--	--	--	--
Kloosterwe	86,19	75,62	61,51	70,55	77,60	85,51	90,53	85,50	77,64	67,07	--	--	--	--
Kloosterwe	90,17	79,60	65,49	74,53	81,58	89,49	94,51	89,48	81,62	71,05	--	--	--	--
Groteweg	95,66	84,74	69,20	79,01	86,14	95,25	100,81	95,57	87,11	76,19	--	--	--	--
Kloosterwe	90,17	79,60	65,49	74,53	81,58	89,49	94,51	89,48	81,62	71,05	--	--	--	--
Kloosterwe	90,17	79,60	65,49	74,53	81,58	89,49	94,51	89,48	81,62	71,05	--	--	--	--

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
B01	--	--	--	--
B04	--	--	--	--
B03	--	--	--	--
B02	--	--	--	--
Kanaaldijk	--	--	--	--
Groteweg	--	--	--	--
Kanaaldijk	--	--	--	--
Kloosterwe	--	--	--	--
Kloosterwe	--	--	--	--
Groteweg	--	--	--	--
Kloosterwe	--	--	--	--
Kloosterwe	--	--	--	--

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
 V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Gebouw 01 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
002	Gebouw 01 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
003	Gebouw 01 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
004	Gebouw 02 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
005	Gebouw 02 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
006	Gebouw 03 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
007	Gebouw 03 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008	Gebouw 04 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
009	Gebouw 04 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
010	Gebouw 05 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
011	Gebouw 05 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
012	Gebouw 05 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
013	Gebouw 06 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
014	Gebouw 06 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
015	Gebouw 06 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016	Gebouw 07 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
017	Gebouw 07 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
018	Gebouw 08 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
019	Gebouw 08 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
020	Gebouw 08 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
021	Gebouw 09 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
022	Gebouw 09 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
023	Gebouw 10 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
024	Gebouw 10 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
025	Gebouw 10 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
026	Gebouw 11 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
027	Gebouw 11 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028	Gebouw 12 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
029	Gebouw 12 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
030	Gebouw 12 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
031	Gebouw 13 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
032	Gebouw 13 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
033	Gebouw 14 [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
034	Gebouw 14 [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
035	Gebouw 14 [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
036	Gebouw 14 [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
037	Gebouw 15 [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
 V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
038	Gebouw 15 [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
039	Gebouw 15 [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
040	Gebouw 15 [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
041	Gebouw 16 [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
042	Gebouw 16 [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
043	Gebouw 16 [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
044	Gebouw 16 [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
045	Gebouw 17 [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
046	Gebouw 17 [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
047	Gebouw 17 [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
048	Gebouw 17 [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
049	Gebouw 18 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
050	Gebouw 18 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
051	Gebouw 18 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
052	Gebouw 19 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
053	Gebouw 19 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
054	Gebouw 20 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
055	Gebouw 20 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
056	Gebouw 20 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
057	Gebouw 21 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
058	Gebouw 21 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059	Gebouw 22 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
060	Gebouw 22 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
061	Gebouw 22 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
062	Gebouw 23 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
063	Gebouw 23 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
064	Gebouw 24 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
065	Gebouw 24 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
066	Gebouw 24 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
067	Gebouw 25 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
068	Gebouw 25 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
069	Gebouw 26 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
070	Gebouw 26 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
071	Gebouw 26 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
072	Gebouw 27 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
073	Gebouw 27 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
074	Gebouw 28 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
 V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
075	Gebouw 28 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
076	Gebouw 29 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
077	Gebouw 29 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
078	Gebouw 29 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
079	Gebouw 30 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
080	Gebouw 30 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
081	Gebouw 31 [1/1]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
082	Gebouw 32 [1/1]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
083	Gebouw 33 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
084	Gebouw 33 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
085	Gebouw 34 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
086	Gebouw 34 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087	Gebouw 34 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
088	Gebouw 35 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
089	Gebouw 35 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
090	Gebouw 36 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
091	Gebouw 36 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
092	Gebouw 36 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
093	Gebouw 37 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
094	Gebouw 37 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
095	Gebouw 38 [1/1]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
096	Gebouw 39 [1/1]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
097	Gebouw 40 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
098	Gebouw 40 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
099	Gebouw 41 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
100	Gebouw 41 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
101	Gebouw 42 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
102	Gebouw 42 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
103	Gebouw 43 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
104	Gebouw 43 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
105	Gebouw 43 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
106	Gebouw 44 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
107	Gebouw 44 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
108	Gebouw 45 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
109	Gebouw 45 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
110	Gebouw 46 [1/1]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
111	Gebouw 47 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
 V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
112	Gebouw 47 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
113	Gebouw 47 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
114	Gebouw 48 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
115	Gebouw 48 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
116	Gebouw 48 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
117	Gebouw 49 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
118	Gebouw 49 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
119	Gebouw 49 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
120	Gebouw 50 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
121	Gebouw 50 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
122	Gebouw 50 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
123	Gebouw 51 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
124	Gebouw 51 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
125	Gebouw 51 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
126	Gebouw 52 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
127	Gebouw 52 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
128	Gebouw 52 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
129	Gebouw 53 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
130	Gebouw 53 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
131	Gebouw 53 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
132	Gebouw 54 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
133	Gebouw 54 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
134	Gebouw 54 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
135	Gebouw 55 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
136	Gebouw 55 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
137	Gebouw 55 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
138	Gebouw 56 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
139	Gebouw 56 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
140	Gebouw 56 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
141	Gebouw 57 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
142	Gebouw 57 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
143	Gebouw 57 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
144	Gebouw 58 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
145	Gebouw 58 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
146	Gebouw 58 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
147	Gebouw 59 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
148	Gebouw 59 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
 V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
149	Gebouw 59 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
150	Gebouw 60 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
151	Gebouw 60 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
152	Gebouw 60 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
153	Gebouw 61 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
154	Gebouw 61 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
155	Gebouw 61 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
156	Gebouw 62 [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
157	Gebouw 62 [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
158	Gebouw 62 [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
159	Gebouw 62 [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
160	Gebouw 63 [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
161	Gebouw 63 [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
162	Gebouw 63 [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
163	Gebouw 63 [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
164	Gebouw 64 [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
165	Gebouw 64 [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
166	Gebouw 64 [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
167	Gebouw 64 [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
168	Gebouw 65 [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
169	Gebouw 65 [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
170	Gebouw 65 [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
171	Gebouw 65 [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
172	Gebouw 66 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
173	Gebouw 66 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
174	Gebouw 66 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
175	Gebouw 67 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
176	Gebouw 67 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
177	Gebouw 67 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
178	Gebouw 68 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
179	Gebouw 68 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
180	Gebouw 68 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
181	Gebouw 69 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
182	Gebouw 69 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
183	Gebouw 69 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
184	Gebouw 70 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
185	Gebouw 70 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
 V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
186	Gebouw 70 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
187	Gebouw 71 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
188	Gebouw 71 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
189	Gebouw 71 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
190	Gebouw 72 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
191	Gebouw 72 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
192	Gebouw 72 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
193	Gebouw 73 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
194	Gebouw 73 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
195	Gebouw 73 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
196	Gebouw 74 [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
197	Gebouw 74 [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
198	Gebouw 74 [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
199	Gebouw 74 [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
200	Gebouw 75 [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
201	Gebouw 75 [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
202	Gebouw 75 [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
203	Gebouw 75 [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
204	Gebouw 76 [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
205	Gebouw 76 [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
206	Gebouw 76 [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
207	Gebouw 76 [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
208	Gebouw 77 [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
209	Gebouw 77 [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
210	Gebouw 77 [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
211	Gebouw 77 [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
212	Gebouw 78 [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
213	Gebouw 78 [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
214	Gebouw 78 [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
215	Gebouw 78 [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
216	Gebouw 79 [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
217	Gebouw 79 [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
218	Gebouw 79 [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
219	Gebouw 79 [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
220	Gebouw 80 [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
221	Gebouw 80 [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
222	Gebouw 80 [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
 V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
223	Gebouw 80 [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
224	Gebouw 81 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
225	Gebouw 81 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
226	Gebouw 81 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
227	Gebouw 82 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
228	Gebouw 82 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
229	Gebouw 82 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
230	Gebouw 83 [1/5]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
231	Gebouw 83 [2/5]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
232	Gebouw 83 [3/5]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
233	Gebouw 83 [4/5]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
234	Gebouw 83 [5/5]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
235	Gebouw 84 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
236	Gebouw 84 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
237	Gebouw 84 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
238	Gebouw 85 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
239	Gebouw 85 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
240	Gebouw 85 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
241	Gebouw 86 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
242	Gebouw 86 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
243	Gebouw 86 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
244	Gebouw 87 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
245	Gebouw 87 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
246	Gebouw 87 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
247	Gebouw 88 [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
248	Gebouw 88 [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
249	Gebouw 88 [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
250	Gebouw 88 [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
251	Gebouw 89 [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
252	Gebouw 89 [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
253	Gebouw 89 [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
254	Gebouw 89 [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
255	Gebouw 90 [1/1]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
256	Gebouw 91 [1/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
257	Gebouw 91 [2/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
258	Gebouw 91 [3/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
259	Gebouw 91 [4/8]	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
 V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
260	Gebouw 91 [5/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
261	Gebouw 91 [6/8]	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
262	Gebouw 91 [7/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
263	Gebouw 91 [8/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
264	Gebouw 92 [1/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
265	Gebouw 92 [2/8]	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
266	Gebouw 92 [3/8]	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
267	Gebouw 92 [4/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
268	Gebouw 92 [5/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
269	Gebouw 92 [6/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
270	Gebouw 92 [7/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
271	Gebouw 92 [8/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
272	Gebouw 93 [1/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
273	Gebouw 93 [2/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
274	Gebouw 93 [3/8]	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
275	Gebouw 93 [4/8]	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
276	Gebouw 93 [5/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
277	Gebouw 93 [6/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
278	Gebouw 93 [7/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
279	Gebouw 93 [8/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
280	Gebouw 94 [1/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
281	Gebouw 94 [2/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
282	Gebouw 94 [3/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
283	Gebouw 94 [4/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
284	Gebouw 94 [5/8]	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
285	Gebouw 94 [6/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
286	Gebouw 94 [7/8]	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
287	Gebouw 94 [8/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
288	Gebouw 95 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
289	Gebouw 95 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
290	Gebouw 96 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
291	Gebouw 96 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
292	Gebouw 97 [1/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
293	Gebouw 97 [2/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
294	Gebouw 97 [3/3]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
295	Gebouw 98 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
296	Gebouw 98 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
 V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
297	Gebouw 99 [1/1]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
298	Gebouw 100 [1/1]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
299	Gebouw 101 [1/1]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
300	Gebouw 102 [1/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
301	Gebouw 102 [2/2]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
302	Gebouw 103 [1/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
303	Gebouw 103 [2/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
304	Gebouw 103 [3/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
305	Gebouw 103 [4/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
306	Gebouw 103 [5/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
307	Gebouw 103 [6/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
308	Gebouw 103 [7/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
309	Gebouw 103 [8/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
310	Gebouw 103 [9/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
311	Gebouw 103 [10/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
312	Gebouw 103 [11/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
313	Gebouw 103 [12/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
314	Gebouw 104 [1/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
315	Gebouw 104 [2/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
316	Gebouw 104 [3/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
317	Gebouw 104 [4/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
318	Gebouw 104 [5/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
319	Gebouw 104 [6/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
320	Gebouw 104 [7/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
321	Gebouw 104 [8/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
322	Gebouw 104 [9/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
323	Gebouw 104 [10/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
324	Gebouw 104 [11/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
325	Gebouw 104 [12/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
326	Gebouw 104 [13/13]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
0001		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
0002		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
0003		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
0004		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
0005		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
0006		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
0007		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawai Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
0008		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
0009		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
0010		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
0011		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
0012		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
0013		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
0014		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
0015		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
0016		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
0017		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
0018		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model:	2025				
Groep:	V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord				
	(hoofdgroep)				
	Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer				
Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
NL.IMGeo					0,00
B01	Nieuwe weg plangebied -- 3,50m (L/R)				0,00
03	Nieuwe weg -- 3,50m (L/R)				0,00
B01	Nieuwe weg plangebied -- 3,50m (L/R)				0,00
					0,00

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
		9,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,01	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,29	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,21	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,12	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,08	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,90	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,01	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,66	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,57	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,09	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,85	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,62	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,19	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,94	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,74	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,32	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,43	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,89	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,66	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,42	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,33	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,70	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,87	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,72	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,82	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,53	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
 V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
		9,53	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,36	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,59	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,59	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,78	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,64	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,32	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,54	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,64	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,53	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,64	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,76	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,60	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,53	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,58	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,12	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,46	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,82	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,88	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,62	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,60	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,62	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,57	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,30	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,60	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,54	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
		8,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,38	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,70	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,10	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,37	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,92	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,60	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,36	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,31	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,24	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,32	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,27	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,81	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		16,70	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,62	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,99	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,66	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,58	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,62	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,84	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
 V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
		9,01	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,25	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,88	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,49	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,66	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,62	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,76	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,08	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,76	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,66	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		16,29	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		16,79	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,54	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,79	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,11	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,64	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,24	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,21	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,57	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,64	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,62	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,25	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,67	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,75	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
 V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
		3,67	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,60	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,95	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,69	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,70	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,99	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,99	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,40	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,23	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,32	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,15	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,27	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		16,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,24	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		12,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,60	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,29	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,87	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,37	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,82	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,90	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
 V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
		2,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,09	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,37	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,37	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,41	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,94	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,54	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		11,17	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		13,27	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		11,23	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,95	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,54	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,93	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,99	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,01	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,25	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,59	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,99	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,28	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,18	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
		0,16	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,74	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,23	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,30	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,92	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,16	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,72	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,85	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,09	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,66	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,21	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,25	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,34	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,23	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,85	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,83	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,38	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,57	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,60	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,31	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,33	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,32	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,93	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,94	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,93	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,03	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,04	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,91	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
 V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
		9,58	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,08	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,01	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,79	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,30	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,21	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,91	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,70	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,92	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,91	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,62	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,53	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,99	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,25	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,15	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,67	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		-0,04	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,17	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,31	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,24	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,18	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,16	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,12	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,23	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,24	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,35	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		11,57	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,76	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
		4,28	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,58	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,66	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,66	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,43	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,89	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,72	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,58	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,39	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,29	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,27	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,60	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,14	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,07	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,60	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,19	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,25	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,38	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,49	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,51	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,15	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,11	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,32	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,04	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,35	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
 V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
		4,16	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,39	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		12,83	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,07	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		12,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,30	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		13,27	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,10	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,30	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,38	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,87	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,44	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,25	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,10	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,43	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,46	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,85	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,26	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,67	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,37	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,53	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,84	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,94	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,32	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,64	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
		4,23	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,15	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,23	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,04	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,29	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,83	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,21	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		15,90	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,62	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,07	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		11,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,81	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,82	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,25	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,59	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,86	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,01	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		13,32	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,34	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,13	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,70	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,15	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,19	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,15	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,58	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,88	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,57	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,10	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
		9,91	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,06	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,82	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,19	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,53	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,09	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,54	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,42	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,48	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,17	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,27	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,91	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,78	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,26	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,11	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,58	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,81	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,76	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,96	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,94	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,66	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		16,72	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,63	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,30	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,59	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,66	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,93	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
 V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
		5,11	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,97	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,93	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,83	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,82	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,98	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,99	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,41	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,83	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,83	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,66	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,74	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,73	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,97	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,54	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,64	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,74	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,57	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		16,19	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,46	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,32	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		4,10	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,39	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,21	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,77	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		5,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,64	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,60	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
 V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
		9,91	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,73	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,81	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,97	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,58	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,92	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,51	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,67	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,55	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,81	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,51	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,83	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,73	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,60	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,94	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,88	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,09	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,50	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,02	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,58	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,86	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,65	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,57	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,82	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,86	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,26	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,25	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,31	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,18	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
01	Gebouw 01	0,28	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,24	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,29	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,10	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,34	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,13	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,68	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,25	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,37	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		0,38	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,05	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		7,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,22	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		6,39	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		3,47	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		8,85	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		10,52	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		13,27	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
 V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
19	Gebouw 19	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
20	Gebouw 20	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
21	Gebouw 21	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
22	Gebouw 22	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
23	Gebouw 23	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
24	Gebouw 24	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
25	Gebouw 25	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
26	Gebouw 26	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
27	Gebouw 27	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
28	Gebouw 28	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
29	Gebouw 29	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
30	Gebouw 30	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
31	Gebouw 31	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
32	Gebouw 32	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
33	Gebouw 33	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	0 2D arcering	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	0 2D arcering	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	0 2D arcering	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	0 2D arcering	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
34	Gebouw 34	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
35	Gebouw 35	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
36	Gebouw 36	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
37	Gebouw 37	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
38	Gebouw 38	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
39	Gebouw 39	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
40	Gebouw 40	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
41	Gebouw 41	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
42	Gebouw 42	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
43	Gebouw 43	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
44	Gebouw 44	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
45	Gebouw 45	12,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	0 2D arcering	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	0 2D arcering	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	0 2D arcering	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	0 2D arcering	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	0 2D arcering	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	0 2D arcering	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	0 2D arcering	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
 V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
46	Gebouw 46	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	0 2D arcering	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	0 2D arcering	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	0 2D arcering	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
47	Gebouw 47	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	0 2D arcering	3,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	0 2D arcering	3,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	0 2D arcering	3,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
	0 2D arcering	3,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
48	Gebouw 48	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
49	Gebouw 49	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
50	Gebouw 50	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
52	Gebouw 52	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
53	Gebouw 53	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
54	Gebouw 54	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
55	Gebouw 55	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
56	Gebouw 56	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
57	Gebouw 57	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
58	Gebouw 58	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
59	Gebouw 59	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
60	Gebouw 60	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
61	Gebouw 61	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
62	Gebouw 62	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
63	Gebouw 63	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
64	Gebouw 64	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
65	Gebouw 65	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
66	Gebouw 66	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
67	Gebouw 67	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
68	Gebouw 68	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
69	Gebouw 69	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
70	Gebouw 70	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
71	Gebouw 71	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
72	Gebouw 72	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
73	Gebouw 73	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
74	Gebouw 74	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
75	Gebouw 75	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
76	Gebouw 76	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
77	Gebouw 77	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
78	Gebouw 78	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
79	Gebouw 79	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
80	Gebouw 80	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
81	Gebouw 81	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
82	Gebouw 82	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
83	Gebouw 83	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
84	Gebouw 84	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
85	Gebouw 85	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
86	Gebouw 86	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
87	Gebouw 87	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
88	Gebouw 88	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
89	Gebouw 89	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
91	Gebouw 91	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
92	Gebouw 92	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
93	Gebouw 93	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
94	Gebouw 94	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
95	Gebouw 95	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
96	Gebouw 96	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
97	Gebouw 97	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
98	Gebouw 98	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
99	Gebouw 99	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
100	Gebouw 100	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
101	Gebouw 101	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
102	Gebouw 102	9,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
103	Gebouw 103	12,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
104	Gebouw 104	12,00	0,00	Relatief								0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80	0,80
1		3,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80	0,80
2		3,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80	0,80
3		3,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	False	0,80	0,80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: 2025
V1 15-09-2023 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Wapenveld, Wapenveld Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Rekeninstellingen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2025

Model eigenschap

Omschrijving	2025
Verantwoordelijke	gkikkert
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	gkikkert op 25-1-2024
Laatst ingezien door	dlinthorst op 8-5-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Coördinatensysteem	Amersfoort RD New (epsg:28992)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Bijlage 2 Rekeninstellingen

Commentaar

Bijlage 3 Resultatentabellen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
0001_A		2,00	47,65
0001_B		5,00	47,42
0001_C		8,00	46,74
0002_A		2,00	47,32
0002_B		5,00	47,08
0002_C		8,00	46,42
0003_A		2,00	46,72
0003_B		5,00	46,39
0003_C		8,00	45,80
0004_A		2,00	44,33
0004_B		5,00	44,42
0004_C		8,00	44,31
0005_A		2,00	42,05
0005_B		5,00	42,29
0005_C		8,00	42,51
0006_A		2,00	38,84
0006_B		5,00	39,23
0006_C		8,00	39,79
0007_A		2,00	37,91
0007_B		5,00	38,53
0007_C		8,00	39,31
0008_A		2,00	37,22
0008_B		5,00	37,93
0008_C		8,00	38,75
0009_A		2,00	36,79
0009_B		5,00	37,45
0009_C		8,00	38,69
0010_A		2,00	29,99
0010_B		5,00	29,14
0010_C		8,00	31,44
0011_A		2,00	34,74
0011_B		5,00	34,87
0011_C		8,00	35,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
0012_A		2,00	35,13
0012_B		5,00	35,25
0012_C		8,00	36,44
0013_A		2,00	34,14
0013_B		5,00	34,44
0013_C		8,00	34,09
0014_A		2,00	33,13
0014_B		5,00	34,65
0014_C		8,00	36,26
0015_A		2,00	38,82
0015_B		5,00	40,10
0015_C		8,00	40,92
0016_A		2,00	37,21
0016_B		5,00	38,90
0016_C		8,00	39,94
0017_A		2,00	37,97
0017_B		5,00	39,41
0017_C		8,00	40,53
0018_A		2,00	37,25
0018_B		5,00	38,69
0018_C		8,00	40,02
001_A	Gebouw 01 [1/3]	2,00	42,11
001_B	Gebouw 01 [1/3]	5,00	42,41
001_C	Gebouw 01 [1/3]	8,00	42,43
002_A	Gebouw 01 [2/3]	2,00	36,77
002_B	Gebouw 01 [2/3]	5,00	37,80
002_C	Gebouw 01 [2/3]	8,00	37,71
003_A	Gebouw 01 [3/3]	2,00	41,78
003_B	Gebouw 01 [3/3]	5,00	42,06
003_C	Gebouw 01 [3/3]	8,00	42,12
004_A	Gebouw 02 [1/2]	2,00	42,35
004_B	Gebouw 02 [1/2]	5,00	42,65
004_C	Gebouw 02 [1/2]	8,00	42,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
005_A	Gebouw 02 [2/2]		2,00	35,98	
005_B	Gebouw 02 [2/2]		5,00	37,21	
005_C	Gebouw 02 [2/2]		8,00	37,27	
006_A	Gebouw 03 [1/2]		2,00	35,86	
006_B	Gebouw 03 [1/2]		5,00	37,03	
006_C	Gebouw 03 [1/2]		8,00	37,08	
007_A	Gebouw 03 [2/2]		2,00	37,83	
007_B	Gebouw 03 [2/2]		5,00	38,68	
007_C	Gebouw 03 [2/2]		8,00	38,37	
008_A	Gebouw 04 [1/2]		2,00	42,51	
008_B	Gebouw 04 [1/2]		5,00	42,80	
008_C	Gebouw 04 [1/2]		8,00	42,84	
009_A	Gebouw 04 [2/2]		2,00	42,89	
009_B	Gebouw 04 [2/2]		5,00	43,18	
009_C	Gebouw 04 [2/2]		8,00	43,22	
010_A	Gebouw 05 [1/3]		2,00	45,14	
010_B	Gebouw 05 [1/3]		5,00	45,08	
010_C	Gebouw 05 [1/3]		8,00	44,72	
011_A	Gebouw 05 [2/3]		2,00	39,46	
011_B	Gebouw 05 [2/3]		5,00	39,74	
011_C	Gebouw 05 [2/3]		8,00	39,54	
012_A	Gebouw 05 [3/3]		2,00	34,12	
012_B	Gebouw 05 [3/3]		5,00	35,79	
012_C	Gebouw 05 [3/3]		8,00	36,38	
013_A	Gebouw 06 [1/3]		2,00	27,21	
013_B	Gebouw 06 [1/3]		5,00	29,45	
013_C	Gebouw 06 [1/3]		8,00	30,73	
014_A	Gebouw 06 [2/3]		2,00	41,28	
014_B	Gebouw 06 [2/3]		5,00	41,65	
014_C	Gebouw 06 [2/3]		8,00	41,86	
015_A	Gebouw 06 [3/3]		2,00	35,83	
015_B	Gebouw 06 [3/3]		5,00	36,50	
015_C	Gebouw 06 [3/3]		8,00	37,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
016_A	Gebouw 07 [1/2]	2,00	26,89	
016_B	Gebouw 07 [1/2]	5,00	29,39	
016_C	Gebouw 07 [1/2]	8,00	30,89	
017_A	Gebouw 07 [2/2]	2,00	41,25	
017_B	Gebouw 07 [2/2]	5,00	41,60	
017_C	Gebouw 07 [2/2]	8,00	41,85	
018_A	Gebouw 08 [1/3]	2,00	25,73	
018_B	Gebouw 08 [1/3]	5,00	28,26	
018_C	Gebouw 08 [1/3]	8,00	30,39	
019_A	Gebouw 08 [2/3]	2,00	34,38	
019_B	Gebouw 08 [2/3]	5,00	34,66	
019_C	Gebouw 08 [2/3]	8,00	35,30	
020_A	Gebouw 08 [3/3]	2,00	41,36	
020_B	Gebouw 08 [3/3]	5,00	41,61	
020_C	Gebouw 08 [3/3]	8,00	41,98	
021_A	Gebouw 09 [1/2]	2,00	26,22	
021_B	Gebouw 09 [1/2]	5,00	28,94	
021_C	Gebouw 09 [1/2]	8,00	31,13	
022_A	Gebouw 09 [2/2]	2,00	41,45	
022_B	Gebouw 09 [2/2]	5,00	41,62	
022_C	Gebouw 09 [2/2]	8,00	41,87	
023_A	Gebouw 10 [1/3]	2,00	28,60	
023_B	Gebouw 10 [1/3]	5,00	29,88	
023_C	Gebouw 10 [1/3]	8,00	30,62	
024_A	Gebouw 10 [2/3]	2,00	29,49	
024_B	Gebouw 10 [2/3]	5,00	31,81	
024_C	Gebouw 10 [2/3]	8,00	35,27	
025_A	Gebouw 10 [3/3]	2,00	25,71	
025_B	Gebouw 10 [3/3]	5,00	27,67	
025_C	Gebouw 10 [3/3]	8,00	31,62	
026_A	Gebouw 11 [1/2]	2,00	30,26	
026_B	Gebouw 11 [1/2]	5,00	31,19	
026_C	Gebouw 11 [1/2]	8,00	31,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
027_A	Gebouw 11 [2/2]		2,00	28,82	
027_B	Gebouw 11 [2/2]		5,00	31,54	
027_C	Gebouw 11 [2/2]		8,00	36,01	
028_A	Gebouw 12 [1/3]		2,00	28,27	
028_B	Gebouw 12 [1/3]		5,00	29,29	
028_C	Gebouw 12 [1/3]		8,00	29,98	
029_A	Gebouw 12 [2/3]		2,00	24,11	
029_B	Gebouw 12 [2/3]		5,00	25,83	
029_C	Gebouw 12 [2/3]		8,00	29,40	
030_A	Gebouw 12 [3/3]		2,00	29,20	
030_B	Gebouw 12 [3/3]		5,00	31,92	
030_C	Gebouw 12 [3/3]		8,00	37,71	
031_A	Gebouw 13 [1/2]		2,00	30,83	
031_B	Gebouw 13 [1/2]		5,00	31,60	
031_C	Gebouw 13 [1/2]		8,00	31,29	
032_A	Gebouw 13 [2/2]		2,00	28,70	
032_B	Gebouw 13 [2/2]		5,00	31,76	
032_C	Gebouw 13 [2/2]		8,00	36,30	
033_A	Gebouw 14 [1/4]		2,00	39,70	
033_B	Gebouw 14 [1/4]		5,00	39,95	
033_C	Gebouw 14 [1/4]		8,00	39,90	
034_A	Gebouw 14 [2/4]		2,00	39,63	
034_B	Gebouw 14 [2/4]		5,00	39,76	
034_C	Gebouw 14 [2/4]		8,00	39,44	
035_A	Gebouw 14 [3/4]		2,00	46,82	
035_B	Gebouw 14 [3/4]		5,00	46,54	
035_C	Gebouw 14 [3/4]		8,00	45,98	
036_A	Gebouw 14 [4/4]		2,00	45,33	
036_B	Gebouw 14 [4/4]		5,00	45,41	
036_C	Gebouw 14 [4/4]		8,00	45,17	
037_A	Gebouw 15 [1/4]		2,00	44,00	
037_B	Gebouw 15 [1/4]		5,00	44,02	
037_C	Gebouw 15 [1/4]		8,00	43,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving			Hoogte	Lden
038_A	Gebouw	15	[2/4]	2,00	38,46
038_B	Gebouw	15	[2/4]	5,00	38,66
038_C	Gebouw	15	[2/4]	8,00	38,61
039_A	Gebouw	15	[3/4]	2,00	34,00
039_B	Gebouw	15	[3/4]	5,00	35,01
039_C	Gebouw	15	[3/4]	8,00	36,19
040_A	Gebouw	15	[4/4]	2,00	40,64
040_B	Gebouw	15	[4/4]	5,00	41,10
040_C	Gebouw	15	[4/4]	8,00	41,54
041_A	Gebouw	16	[1/4]	2,00	38,38
041_B	Gebouw	16	[1/4]	5,00	38,77
041_C	Gebouw	16	[1/4]	8,00	38,97
042_A	Gebouw	16	[2/4]	2,00	28,88
042_B	Gebouw	16	[2/4]	5,00	30,27
042_C	Gebouw	16	[2/4]	8,00	31,15
043_A	Gebouw	16	[3/4]	2,00	39,11
043_B	Gebouw	16	[3/4]	5,00	39,49
043_C	Gebouw	16	[3/4]	8,00	40,12
044_A	Gebouw	16	[4/4]	2,00	43,20
044_B	Gebouw	16	[4/4]	5,00	43,30
044_C	Gebouw	16	[4/4]	8,00	43,21
045_A	Gebouw	17	[1/4]	2,00	39,14
045_B	Gebouw	17	[1/4]	5,00	39,42
045_C	Gebouw	17	[1/4]	8,00	39,26
046_A	Gebouw	17	[2/4]	2,00	31,65
046_B	Gebouw	17	[2/4]	5,00	33,02
046_C	Gebouw	17	[2/4]	8,00	33,70
047_A	Gebouw	17	[3/4]	2,00	38,71
047_B	Gebouw	17	[3/4]	5,00	39,06
047_C	Gebouw	17	[3/4]	8,00	39,54
048_A	Gebouw	17	[4/4]	2,00	44,09
048_B	Gebouw	17	[4/4]	5,00	44,10
048_C	Gebouw	17	[4/4]	8,00	43,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
049_A	Gebouw 18 [1/3]		2,00	43,58	
049_B	Gebouw 18 [1/3]		5,00	44,60	
049_C	Gebouw 18 [1/3]		8,00	45,40	
050_A	Gebouw 18 [2/3]		2,00	49,98	
050_B	Gebouw 18 [2/3]		5,00	49,89	
050_C	Gebouw 18 [2/3]		8,00	49,49	
051_A	Gebouw 18 [3/3]		2,00	43,80	
051_B	Gebouw 18 [3/3]		5,00	43,87	
051_C	Gebouw 18 [3/3]		8,00	44,11	
052_A	Gebouw 19 [1/2]		2,00	42,78	
052_B	Gebouw 19 [1/2]		5,00	43,72	
052_C	Gebouw 19 [1/2]		8,00	44,66	
053_A	Gebouw 19 [2/2]		2,00	50,08	
053_B	Gebouw 19 [2/2]		5,00	49,68	
053_C	Gebouw 19 [2/2]		8,00	48,98	
054_A	Gebouw 20 [1/3]		2,00	42,44	
054_B	Gebouw 20 [1/3]		5,00	43,16	
054_C	Gebouw 20 [1/3]		8,00	44,23	
055_A	Gebouw 20 [2/3]		2,00	41,59	
055_B	Gebouw 20 [2/3]		5,00	41,62	
055_C	Gebouw 20 [2/3]		8,00	42,06	
056_A	Gebouw 20 [3/3]		2,00	49,23	
056_B	Gebouw 20 [3/3]		5,00	48,86	
056_C	Gebouw 20 [3/3]		8,00	48,19	
057_A	Gebouw 21 [1/2]		2,00	42,62	
057_B	Gebouw 21 [1/2]		5,00	43,39	
057_C	Gebouw 21 [1/2]		8,00	44,43	
058_A	Gebouw 21 [2/2]		2,00	49,27	
058_B	Gebouw 21 [2/2]		5,00	48,89	
058_C	Gebouw 21 [2/2]		8,00	48,18	
059_A	Gebouw 22 [1/3]		2,00	42,16	
059_B	Gebouw 22 [1/3]		5,00	42,01	
059_C	Gebouw 22 [1/3]		8,00	42,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
060_A	Gebouw 22 [2/3]		2,00	48,04	
060_B	Gebouw 22 [2/3]		5,00	47,66	
060_C	Gebouw 22 [2/3]		8,00	46,88	
061_A	Gebouw 22 [3/3]		2,00	40,57	
061_B	Gebouw 22 [3/3]		5,00	41,00	
061_C	Gebouw 22 [3/3]		8,00	42,15	
062_A	Gebouw 23 [1/2]		2,00	48,59	
062_B	Gebouw 23 [1/2]		5,00	48,15	
062_C	Gebouw 23 [1/2]		8,00	47,32	
063_A	Gebouw 23 [2/2]		2,00	41,91	
063_B	Gebouw 23 [2/2]		5,00	42,50	
063_C	Gebouw 23 [2/2]		8,00	43,47	
064_A	Gebouw 24 [1/3]		2,00	48,82	
064_B	Gebouw 24 [1/3]		5,00	48,47	
064_C	Gebouw 24 [1/3]		8,00	47,77	
065_A	Gebouw 24 [2/3]		2,00	41,57	
065_B	Gebouw 24 [2/3]		5,00	41,41	
065_C	Gebouw 24 [2/3]		8,00	41,51	
066_A	Gebouw 24 [3/3]		2,00	42,45	
066_B	Gebouw 24 [3/3]		5,00	42,98	
066_C	Gebouw 24 [3/3]		8,00	43,93	
067_A	Gebouw 25 [1/2]		2,00	48,64	
067_B	Gebouw 25 [1/2]		5,00	48,31	
067_C	Gebouw 25 [1/2]		8,00	47,64	
068_A	Gebouw 25 [2/2]		2,00	42,09	
068_B	Gebouw 25 [2/2]		5,00	42,65	
068_C	Gebouw 25 [2/2]		8,00	43,65	
069_A	Gebouw 26 [1/3]		2,00	43,37	
069_B	Gebouw 26 [1/3]		5,00	43,57	
069_C	Gebouw 26 [1/3]		8,00	43,39	
070_A	Gebouw 26 [2/3]		2,00	38,19	
070_B	Gebouw 26 [2/3]		5,00	39,16	
070_C	Gebouw 26 [2/3]		8,00	39,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving			Hoogte	Lden
071_A	Gebouw	26	[3/3]	2,00	39,40
071_B	Gebouw	26	[3/3]	5,00	39,49
071_C	Gebouw	26	[3/3]	8,00	40,03
072_A	Gebouw	27	[1/2]	2,00	43,36
072_B	Gebouw	27	[1/2]	5,00	43,59
072_C	Gebouw	27	[1/2]	8,00	43,43
073_A	Gebouw	27	[2/2]	2,00	37,96
073_B	Gebouw	27	[2/2]	5,00	38,91
073_C	Gebouw	27	[2/2]	8,00	39,62
074_A	Gebouw	28	[1/2]	2,00	43,40
074_B	Gebouw	28	[1/2]	5,00	43,68
074_C	Gebouw	28	[1/2]	8,00	43,48
075_A	Gebouw	28	[2/2]	2,00	38,41
075_B	Gebouw	28	[2/2]	5,00	39,31
075_C	Gebouw	28	[2/2]	8,00	40,01
076_A	Gebouw	29	[1/3]	2,00	43,77
076_B	Gebouw	29	[1/3]	5,00	44,03
076_C	Gebouw	29	[1/3]	8,00	43,88
077_A	Gebouw	29	[2/3]	2,00	38,18
077_B	Gebouw	29	[2/3]	5,00	38,66
077_C	Gebouw	29	[2/3]	8,00	39,21
078_A	Gebouw	29	[3/3]	2,00	38,39
078_B	Gebouw	29	[3/3]	5,00	39,18
078_C	Gebouw	29	[3/3]	8,00	39,71
079_A	Gebouw	30	[1/2]	2,00	39,64
079_B	Gebouw	30	[1/2]	5,00	40,47
079_C	Gebouw	30	[1/2]	8,00	40,59
080_A	Gebouw	30	[2/2]	2,00	34,70
080_B	Gebouw	30	[2/2]	5,00	35,83
080_C	Gebouw	30	[2/2]	8,00	36,93
081_A	Gebouw	31	[1/1]	2,00	39,29
081_B	Gebouw	31	[1/1]	5,00	40,10
081_C	Gebouw	31	[1/1]	8,00	40,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
082_A	Gebouw 32 [1/1]		2,00	39,22	
082_B	Gebouw 32 [1/1]		5,00	40,04	
082_C	Gebouw 32 [1/1]		8,00	40,25	
083_A	Gebouw 33 [1/2]		2,00	38,90	
083_B	Gebouw 33 [1/2]		5,00	39,66	
083_C	Gebouw 33 [1/2]		8,00	39,87	
084_A	Gebouw 33 [2/2]		2,00	32,21	
084_B	Gebouw 33 [2/2]		5,00	32,99	
084_C	Gebouw 33 [2/2]		8,00	34,08	
085_A	Gebouw 34 [1/3]		2,00	29,41	
085_B	Gebouw 34 [1/3]		5,00	29,77	
085_C	Gebouw 34 [1/3]		8,00	29,89	
086_A	Gebouw 34 [2/3]		2,00	28,36	
086_B	Gebouw 34 [2/3]		5,00	29,99	
086_C	Gebouw 34 [2/3]		8,00	32,61	
087_A	Gebouw 34 [3/3]		2,00	31,54	
087_B	Gebouw 34 [3/3]		5,00	32,50	
087_C	Gebouw 34 [3/3]		8,00	34,10	
088_A	Gebouw 35 [1/2]		2,00	29,46	
088_B	Gebouw 35 [1/2]		5,00	29,83	
088_C	Gebouw 35 [1/2]		8,00	29,93	
089_A	Gebouw 35 [2/2]		2,00	28,32	
089_B	Gebouw 35 [2/2]		5,00	29,98	
089_C	Gebouw 35 [2/2]		8,00	32,72	
090_A	Gebouw 36 [1/3]		2,00	29,31	
090_B	Gebouw 36 [1/3]		5,00	29,67	
090_C	Gebouw 36 [1/3]		8,00	29,77	
091_A	Gebouw 36 [2/3]		2,00	18,82	
091_B	Gebouw 36 [2/3]		5,00	20,04	
091_C	Gebouw 36 [2/3]		8,00	22,31	
092_A	Gebouw 36 [3/3]		2,00	28,09	
092_B	Gebouw 36 [3/3]		5,00	30,46	
092_C	Gebouw 36 [3/3]		8,00	33,78	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
093_A	Gebouw 37 [1/2]		2,00	29,36
093_B	Gebouw 37 [1/2]		5,00	29,72
093_C	Gebouw 37 [1/2]		8,00	29,82
094_A	Gebouw 37 [2/2]		2,00	28,14
094_B	Gebouw 37 [2/2]		5,00	30,00
094_C	Gebouw 37 [2/2]		8,00	33,55
095_A	Gebouw 38 [1/1]		2,00	42,32
095_B	Gebouw 38 [1/1]		5,00	42,84
095_C	Gebouw 38 [1/1]		8,00	42,80
096_A	Gebouw 39 [1/1]		2,00	41,33
096_B	Gebouw 39 [1/1]		5,00	42,06
096_C	Gebouw 39 [1/1]		8,00	42,13
097_A	Gebouw 40 [1/2]		2,00	40,78
097_B	Gebouw 40 [1/2]		5,00	41,65
097_C	Gebouw 40 [1/2]		8,00	41,81
098_A	Gebouw 40 [2/2]		2,00	33,75
098_B	Gebouw 40 [2/2]		5,00	34,71
098_C	Gebouw 40 [2/2]		8,00	35,93
099_A	Gebouw 41 [1/2]		2,00	41,84
099_B	Gebouw 41 [1/2]		5,00	42,41
099_C	Gebouw 41 [1/2]		8,00	42,42
100_A	Gebouw 41 [2/2]		2,00	45,81
100_B	Gebouw 41 [2/2]		5,00	45,73
100_C	Gebouw 41 [2/2]		8,00	45,24
101_A	Gebouw 42 [1/2]		2,00	40,85
101_B	Gebouw 42 [1/2]		5,00	41,51
101_C	Gebouw 42 [1/2]		8,00	41,46
102_A	Gebouw 42 [2/2]		2,00	44,19
102_B	Gebouw 42 [2/2]		5,00	44,39
102_C	Gebouw 42 [2/2]		8,00	44,21
103_A	Gebouw 43 [1/3]		2,00	39,09
103_B	Gebouw 43 [1/3]		5,00	39,90
103_C	Gebouw 43 [1/3]		8,00	40,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
104_A	Gebouw 43 [2/3]		2,00	35,75	
104_B	Gebouw 43 [2/3]		5,00	36,13	
104_C	Gebouw 43 [2/3]		8,00	37,06	
105_A	Gebouw 43 [3/3]		2,00	42,64	
105_B	Gebouw 43 [3/3]		5,00	43,04	
105_C	Gebouw 43 [3/3]		8,00	43,00	
106_A	Gebouw 44 [1/2]		2,00	39,88	
106_B	Gebouw 44 [1/2]		5,00	40,64	
106_C	Gebouw 44 [1/2]		8,00	40,79	
107_A	Gebouw 44 [2/2]		2,00	43,22	
107_B	Gebouw 44 [2/2]		5,00	43,50	
107_C	Gebouw 44 [2/2]		8,00	43,40	
108_A	Gebouw 45 [1/2]		2,00	36,04	
108_B	Gebouw 45 [1/2]		5,00	36,55	
108_C	Gebouw 45 [1/2]		8,00	38,04	
109_A	Gebouw 45 [2/2]		2,00	32,48	
109_B	Gebouw 45 [2/2]		5,00	33,39	
109_C	Gebouw 45 [2/2]		8,00	34,78	
110_A	Gebouw 46 [1/1]		2,00	31,03	
110_B	Gebouw 46 [1/1]		5,00	32,14	
110_C	Gebouw 46 [1/1]		8,00	32,87	
111_A	Gebouw 47 [1/3]		2,00	46,73	
111_B	Gebouw 47 [1/3]		5,00	46,65	
111_C	Gebouw 47 [1/3]		8,00	46,28	
112_A	Gebouw 47 [2/3]		2,00	40,15	
112_B	Gebouw 47 [2/3]		5,00	40,61	
112_C	Gebouw 47 [2/3]		8,00	40,90	
113_A	Gebouw 47 [3/3]		2,00	45,45	
113_B	Gebouw 47 [3/3]		5,00	45,48	
113_C	Gebouw 47 [3/3]		8,00	45,24	
114_A	Gebouw 48 [1/3]		2,00	46,35	
114_B	Gebouw 48 [1/3]		5,00	46,07	
114_C	Gebouw 48 [1/3]		8,00	45,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
115_A	Gebouw 48 [2/3]		2,00	41,23	
115_B	Gebouw 48 [2/3]		5,00	41,48	
115_C	Gebouw 48 [2/3]		8,00	41,06	
116_A	Gebouw 48 [3/3]		2,00	46,15	
116_B	Gebouw 48 [3/3]		5,00	45,87	
116_C	Gebouw 48 [3/3]		8,00	45,38	
117_A	Gebouw 49 [1/3]		2,00	46,23	
117_B	Gebouw 49 [1/3]		5,00	46,00	
117_C	Gebouw 49 [1/3]		8,00	45,57	
118_A	Gebouw 49 [2/3]		2,00	41,04	
118_B	Gebouw 49 [2/3]		5,00	41,21	
118_C	Gebouw 49 [2/3]		8,00	41,09	
119_A	Gebouw 49 [3/3]		2,00	39,63	
119_B	Gebouw 49 [3/3]		5,00	40,22	
119_C	Gebouw 49 [3/3]		8,00	39,76	
120_A	Gebouw 50 [1/3]		2,00	46,22	
120_B	Gebouw 50 [1/3]		5,00	45,98	
120_C	Gebouw 50 [1/3]		8,00	45,49	
121_A	Gebouw 50 [2/3]		2,00	36,18	
121_B	Gebouw 50 [2/3]		5,00	37,29	
121_C	Gebouw 50 [2/3]		8,00	37,62	
122_A	Gebouw 50 [3/3]		2,00	42,73	
122_B	Gebouw 50 [3/3]		5,00	42,99	
122_C	Gebouw 50 [3/3]		8,00	43,05	
123_A	Gebouw 51 [1/3]		2,00	40,87	
123_B	Gebouw 51 [1/3]		5,00	41,10	
123_C	Gebouw 51 [1/3]		8,00	40,89	
124_A	Gebouw 51 [2/3]		2,00	37,43	
124_B	Gebouw 51 [2/3]		5,00	38,38	
124_C	Gebouw 51 [2/3]		8,00	38,09	
125_A	Gebouw 51 [3/3]		2,00	39,66	
125_B	Gebouw 51 [3/3]		5,00	40,32	
125_C	Gebouw 51 [3/3]		8,00	40,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
126_A	Gebouw 52 [1/3]		2,00	44,35	
126_B	Gebouw 52 [1/3]		5,00	44,36	
126_C	Gebouw 52 [1/3]		8,00	44,10	
127_A	Gebouw 52 [2/3]		2,00	37,22	
127_B	Gebouw 52 [2/3]		5,00	37,96	
127_C	Gebouw 52 [2/3]		8,00	38,07	
128_A	Gebouw 52 [3/3]		2,00	41,50	
128_B	Gebouw 52 [3/3]		5,00	41,83	
128_C	Gebouw 52 [3/3]		8,00	41,93	
129_A	Gebouw 53 [1/3]		2,00	44,38	
129_B	Gebouw 53 [1/3]		5,00	44,38	
129_C	Gebouw 53 [1/3]		8,00	44,09	
130_A	Gebouw 53 [2/3]		2,00	43,36	
130_B	Gebouw 53 [2/3]		5,00	43,21	
130_C	Gebouw 53 [2/3]		8,00	42,66	
131_A	Gebouw 53 [3/3]		2,00	39,61	
131_B	Gebouw 53 [3/3]		5,00	39,92	
131_C	Gebouw 53 [3/3]		8,00	39,48	
132_A	Gebouw 54 [1/3]		2,00	41,14	
132_B	Gebouw 54 [1/3]		5,00	41,38	
132_C	Gebouw 54 [1/3]		8,00	41,74	
133_A	Gebouw 54 [2/3]		2,00	47,86	
133_B	Gebouw 54 [2/3]		5,00	47,47	
133_C	Gebouw 54 [2/3]		8,00	46,72	
134_A	Gebouw 54 [3/3]		2,00	46,94	
134_B	Gebouw 54 [3/3]		5,00	46,71	
134_C	Gebouw 54 [3/3]		8,00	46,15	
135_A	Gebouw 55 [1/3]		2,00	40,27	
135_B	Gebouw 55 [1/3]		5,00	40,76	
135_C	Gebouw 55 [1/3]		8,00	41,10	
136_A	Gebouw 55 [2/3]		2,00	40,68	
136_B	Gebouw 55 [2/3]		5,00	40,85	
136_C	Gebouw 55 [2/3]		8,00	40,79	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
137_A	Gebouw 55 [3/3]		2,00	47,30	
137_B	Gebouw 55 [3/3]		5,00	46,89	
137_C	Gebouw 55 [3/3]		8,00	46,17	
138_A	Gebouw 56 [1/3]		2,00	38,77	
138_B	Gebouw 56 [1/3]		5,00	39,52	
138_C	Gebouw 56 [1/3]		8,00	40,14	
139_A	Gebouw 56 [2/3]		2,00	47,00	
139_B	Gebouw 56 [2/3]		5,00	46,33	
139_C	Gebouw 56 [2/3]		8,00	45,34	
140_A	Gebouw 56 [3/3]		2,00	42,20	
140_B	Gebouw 56 [3/3]		5,00	42,36	
140_C	Gebouw 56 [3/3]		8,00	42,29	
141_A	Gebouw 57 [1/3]		2,00	36,93	
141_B	Gebouw 57 [1/3]		5,00	37,93	
141_C	Gebouw 57 [1/3]		8,00	38,77	
142_A	Gebouw 57 [2/3]		2,00	40,14	
142_B	Gebouw 57 [2/3]		5,00	40,22	
142_C	Gebouw 57 [2/3]		8,00	40,07	
143_A	Gebouw 57 [3/3]		2,00	47,11	
143_B	Gebouw 57 [3/3]		5,00	46,36	
143_C	Gebouw 57 [3/3]		8,00	45,34	
144_A	Gebouw 58 [1/3]		2,00	36,01	
144_B	Gebouw 58 [1/3]		5,00	37,21	
144_C	Gebouw 58 [1/3]		8,00	38,14	
145_A	Gebouw 58 [2/3]		2,00	47,59	
145_B	Gebouw 58 [2/3]		5,00	46,51	
145_C	Gebouw 58 [2/3]		8,00	45,27	
146_A	Gebouw 58 [3/3]		2,00	40,12	
146_B	Gebouw 58 [3/3]		5,00	40,34	
146_C	Gebouw 58 [3/3]		8,00	40,95	
147_A	Gebouw 59 [1/3]		2,00	36,65	
147_B	Gebouw 59 [1/3]		5,00	37,77	
147_C	Gebouw 59 [1/3]		8,00	38,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving			Hoogte	Lden
148_A	Gebouw	59	[2/3]	2,00	40,44
148_B	Gebouw	59	[2/3]	5,00	40,53
148_C	Gebouw	59	[2/3]	8,00	40,25
149_A	Gebouw	59	[3/3]	2,00	47,85
149_B	Gebouw	59	[3/3]	5,00	46,59
149_C	Gebouw	59	[3/3]	8,00	45,22
150_A	Gebouw	60	[1/3]	2,00	39,53
150_B	Gebouw	60	[1/3]	5,00	40,10
150_C	Gebouw	60	[1/3]	8,00	40,58
151_A	Gebouw	60	[2/3]	2,00	47,69
151_B	Gebouw	60	[2/3]	5,00	46,50
151_C	Gebouw	60	[2/3]	8,00	45,09
152_A	Gebouw	60	[3/3]	2,00	41,02
152_B	Gebouw	60	[3/3]	5,00	41,00
152_C	Gebouw	60	[3/3]	8,00	41,24
153_A	Gebouw	61	[1/3]	2,00	40,65
153_B	Gebouw	61	[1/3]	5,00	41,02
153_C	Gebouw	61	[1/3]	8,00	41,39
154_A	Gebouw	61	[2/3]	2,00	43,44
154_B	Gebouw	61	[2/3]	5,00	43,36
154_C	Gebouw	61	[2/3]	8,00	42,81
155_A	Gebouw	61	[3/3]	2,00	47,82
155_B	Gebouw	61	[3/3]	5,00	46,51
155_C	Gebouw	61	[3/3]	8,00	45,03
156_A	Gebouw	62	[1/4]	2,00	37,62
156_B	Gebouw	62	[1/4]	5,00	38,60
156_C	Gebouw	62	[1/4]	8,00	38,84
157_A	Gebouw	62	[2/4]	2,00	46,84
157_B	Gebouw	62	[2/4]	5,00	47,96
157_C	Gebouw	62	[2/4]	8,00	48,12
158_A	Gebouw	62	[3/4]	2,00	42,96
158_B	Gebouw	62	[3/4]	5,00	44,14
158_C	Gebouw	62	[3/4]	8,00	44,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving			Hoogte	Lden
159_A	Gebouw	62	[4/4]	2,00	39,35
159_B	Gebouw	62	[4/4]	5,00	40,18
159_C	Gebouw	62	[4/4]	8,00	40,91
160_A	Gebouw	63	[1/4]	2,00	49,09
160_B	Gebouw	63	[1/4]	5,00	49,86
160_C	Gebouw	63	[1/4]	8,00	49,83
161_A	Gebouw	63	[2/4]	2,00	50,37
161_B	Gebouw	63	[2/4]	5,00	50,35
161_C	Gebouw	63	[2/4]	8,00	49,86
162_A	Gebouw	63	[3/4]	2,00	44,74
162_B	Gebouw	63	[3/4]	5,00	45,01
162_C	Gebouw	63	[3/4]	8,00	45,10
163_A	Gebouw	63	[4/4]	2,00	42,76
163_B	Gebouw	63	[4/4]	5,00	43,82
163_C	Gebouw	63	[4/4]	8,00	44,11
164_A	Gebouw	64	[1/4]	2,00	36,62
164_B	Gebouw	64	[1/4]	5,00	38,07
164_C	Gebouw	64	[1/4]	8,00	39,28
165_A	Gebouw	64	[2/4]	2,00	35,36
165_B	Gebouw	64	[2/4]	5,00	36,18
165_C	Gebouw	64	[2/4]	8,00	36,32
166_A	Gebouw	64	[3/4]	2,00	38,58
166_B	Gebouw	64	[3/4]	5,00	39,80
166_C	Gebouw	64	[3/4]	8,00	40,50
167_A	Gebouw	64	[4/4]	2,00	39,54
167_B	Gebouw	64	[4/4]	5,00	40,46
167_C	Gebouw	64	[4/4]	8,00	41,17
168_A	Gebouw	65	[1/4]	2,00	33,99
168_B	Gebouw	65	[1/4]	5,00	34,84
168_C	Gebouw	65	[1/4]	8,00	35,41
169_A	Gebouw	65	[2/4]	2,00	--
169_B	Gebouw	65	[2/4]	5,00	--
169_C	Gebouw	65	[2/4]	8,00	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
170_A	Gebouw 65 [3/4]		2,00	--	
170_B	Gebouw 65 [3/4]		5,00	--	
170_C	Gebouw 65 [3/4]		8,00	--	
171_A	Gebouw 65 [4/4]		2,00	42,14	
171_B	Gebouw 65 [4/4]		5,00	42,59	
171_C	Gebouw 65 [4/4]		8,00	42,70	
172_A	Gebouw 66 [1/3]		2,00	28,58	
172_B	Gebouw 66 [1/3]		5,00	30,12	
172_C	Gebouw 66 [1/3]		8,00	31,36	
173_A	Gebouw 66 [2/3]		2,00	32,29	
173_B	Gebouw 66 [2/3]		5,00	33,97	
173_C	Gebouw 66 [2/3]		8,00	36,09	
174_A	Gebouw 66 [3/3]		2,00	35,58	
174_B	Gebouw 66 [3/3]		5,00	36,70	
174_C	Gebouw 66 [3/3]		8,00	38,26	
175_A	Gebouw 67 [1/3]		2,00	27,07	
175_B	Gebouw 67 [1/3]		5,00	28,93	
175_C	Gebouw 67 [1/3]		8,00	30,36	
176_A	Gebouw 67 [2/3]		2,00	25,50	
176_B	Gebouw 67 [2/3]		5,00	27,31	
176_C	Gebouw 67 [2/3]		8,00	30,48	
177_A	Gebouw 67 [3/3]		2,00	30,96	
177_B	Gebouw 67 [3/3]		5,00	32,99	
177_C	Gebouw 67 [3/3]		8,00	36,12	
178_A	Gebouw 68 [1/3]		2,00	30,83	
178_B	Gebouw 68 [1/3]		5,00	32,50	
178_C	Gebouw 68 [1/3]		8,00	33,18	
179_A	Gebouw 68 [2/3]		2,00	41,00	
179_B	Gebouw 68 [2/3]		5,00	41,46	
179_C	Gebouw 68 [2/3]		8,00	41,88	
180_A	Gebouw 68 [3/3]		2,00	37,74	
180_B	Gebouw 68 [3/3]		5,00	38,59	
180_C	Gebouw 68 [3/3]		8,00	39,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
181_A	Gebouw 69 [1/3]		2,00	29,93	
181_B	Gebouw 69 [1/3]		5,00	31,83	
181_C	Gebouw 69 [1/3]		8,00	32,65	
182_A	Gebouw 69 [2/3]		2,00	34,88	
182_B	Gebouw 69 [2/3]		5,00	35,60	
182_C	Gebouw 69 [2/3]		8,00	36,28	
183_A	Gebouw 69 [3/3]		2,00	40,87	
183_B	Gebouw 69 [3/3]		5,00	41,46	
183_C	Gebouw 69 [3/3]		8,00	42,05	
184_A	Gebouw 70 [1/3]		2,00	25,38	
184_B	Gebouw 70 [1/3]		5,00	28,08	
184_C	Gebouw 70 [1/3]		8,00	30,32	
185_A	Gebouw 70 [2/3]		2,00	40,41	
185_B	Gebouw 70 [2/3]		5,00	40,66	
185_C	Gebouw 70 [2/3]		8,00	40,90	
186_A	Gebouw 70 [3/3]		2,00	33,86	
186_B	Gebouw 70 [3/3]		5,00	34,35	
186_C	Gebouw 70 [3/3]		8,00	35,33	
187_A	Gebouw 71 [1/3]		2,00	25,17	
187_B	Gebouw 71 [1/3]		5,00	27,80	
187_C	Gebouw 71 [1/3]		8,00	29,98	
188_A	Gebouw 71 [2/3]		2,00	32,25	
188_B	Gebouw 71 [2/3]		5,00	32,69	
188_C	Gebouw 71 [2/3]		8,00	32,91	
189_A	Gebouw 71 [3/3]		2,00	40,12	
189_B	Gebouw 71 [3/3]		5,00	40,49	
189_C	Gebouw 71 [3/3]		8,00	40,89	
190_A	Gebouw 72 [1/3]		2,00	25,71	
190_B	Gebouw 72 [1/3]		5,00	27,32	
190_C	Gebouw 72 [1/3]		8,00	28,55	
191_A	Gebouw 72 [2/3]		2,00	27,85	
191_B	Gebouw 72 [2/3]		5,00	30,48	
191_C	Gebouw 72 [2/3]		8,00	35,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
192_A	Gebouw 72 [3/3]		2,00	25,07	
192_B	Gebouw 72 [3/3]		5,00	27,19	
192_C	Gebouw 72 [3/3]		8,00	30,94	
193_A	Gebouw 73 [1/3]		2,00	26,69	
193_B	Gebouw 73 [1/3]		5,00	27,60	
193_C	Gebouw 73 [1/3]		8,00	28,85	
194_A	Gebouw 73 [2/3]		2,00	24,87	
194_B	Gebouw 73 [2/3]		5,00	26,61	
194_C	Gebouw 73 [2/3]		8,00	27,42	
195_A	Gebouw 73 [3/3]		2,00	27,71	
195_B	Gebouw 73 [3/3]		5,00	30,37	
195_C	Gebouw 73 [3/3]		8,00	35,97	
196_A	Gebouw 74 [1/4]		2,00	37,55	
196_B	Gebouw 74 [1/4]		5,00	38,49	
196_C	Gebouw 74 [1/4]		8,00	38,85	
197_A	Gebouw 74 [2/4]		2,00	32,04	
197_B	Gebouw 74 [2/4]		5,00	33,13	
197_C	Gebouw 74 [2/4]		8,00	34,74	
198_A	Gebouw 74 [3/4]		2,00	23,08	
198_B	Gebouw 74 [3/4]		5,00	26,29	
198_C	Gebouw 74 [3/4]		8,00	29,28	
199_A	Gebouw 74 [4/4]		2,00	32,31	
199_B	Gebouw 74 [4/4]		5,00	33,92	
199_C	Gebouw 74 [4/4]		8,00	33,89	
200_A	Gebouw 75 [1/4]		2,00	31,63	
200_B	Gebouw 75 [1/4]		5,00	33,01	
200_C	Gebouw 75 [1/4]		8,00	35,91	
201_A	Gebouw 75 [2/4]		2,00	28,49	
201_B	Gebouw 75 [2/4]		5,00	30,82	
201_C	Gebouw 75 [2/4]		8,00	36,02	
202_A	Gebouw 75 [3/4]		2,00	22,96	
202_B	Gebouw 75 [3/4]		5,00	23,84	
202_C	Gebouw 75 [3/4]		8,00	26,42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
203_A	Gebouw 75 [4/4]		2,00	29,14	
203_B	Gebouw 75 [4/4]		5,00	30,99	
203_C	Gebouw 75 [4/4]		8,00	30,78	
204_A	Gebouw 76 [1/4]		2,00	52,86	
204_B	Gebouw 76 [1/4]		5,00	52,89	
204_C	Gebouw 76 [1/4]		8,00	52,50	
205_A	Gebouw 76 [2/4]		2,00	56,08	
205_B	Gebouw 76 [2/4]		5,00	56,32	
205_C	Gebouw 76 [2/4]		8,00	56,11	
206_A	Gebouw 76 [3/4]		2,00	50,70	
206_B	Gebouw 76 [3/4]		5,00	51,09	
206_C	Gebouw 76 [3/4]		8,00	51,12	
207_A	Gebouw 76 [4/4]		2,00	45,41	
207_B	Gebouw 76 [4/4]		5,00	45,88	
207_C	Gebouw 76 [4/4]		8,00	45,96	
208_A	Gebouw 77 [1/4]		2,00	55,93	
208_B	Gebouw 77 [1/4]		5,00	56,17	
208_C	Gebouw 77 [1/4]		8,00	55,84	
209_A	Gebouw 77 [2/4]		2,00	49,45	
209_B	Gebouw 77 [2/4]		5,00	49,78	
209_C	Gebouw 77 [2/4]		8,00	50,05	
210_A	Gebouw 77 [3/4]		2,00	39,11	
210_B	Gebouw 77 [3/4]		5,00	40,49	
210_C	Gebouw 77 [3/4]		8,00	42,05	
211_A	Gebouw 77 [4/4]		2,00	51,22	
211_B	Gebouw 77 [4/4]		5,00	51,58	
211_C	Gebouw 77 [4/4]		8,00	51,56	
212_A	Gebouw 78 [1/4]		2,00	57,07	
212_B	Gebouw 78 [1/4]		5,00	57,25	
212_C	Gebouw 78 [1/4]		8,00	56,86	
213_A	Gebouw 78 [2/4]		2,00	52,08	
213_B	Gebouw 78 [2/4]		5,00	52,66	
213_C	Gebouw 78 [2/4]		8,00	52,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
214_A	Gebouw 78 [3/4]		2,00	38,50	
214_B	Gebouw 78 [3/4]		5,00	40,54	
214_C	Gebouw 78 [3/4]		8,00	39,81	
215_A	Gebouw 78 [4/4]		2,00	51,77	
215_B	Gebouw 78 [4/4]		5,00	52,09	
215_C	Gebouw 78 [4/4]		8,00	51,44	
216_A	Gebouw 79 [1/4]		2,00	46,97	
216_B	Gebouw 79 [1/4]		5,00	47,96	
216_C	Gebouw 79 [1/4]		8,00	48,39	
217_A	Gebouw 79 [2/4]		2,00	46,32	
217_B	Gebouw 79 [2/4]		5,00	47,36	
217_C	Gebouw 79 [2/4]		8,00	47,97	
218_A	Gebouw 79 [3/4]		2,00	37,37	
218_B	Gebouw 79 [3/4]		5,00	39,42	
218_C	Gebouw 79 [3/4]		8,00	40,02	
219_A	Gebouw 79 [4/4]		2,00	38,19	
219_B	Gebouw 79 [4/4]		5,00	39,40	
219_C	Gebouw 79 [4/4]		8,00	40,01	
220_A	Gebouw 80 [1/4]		2,00	43,96	
220_B	Gebouw 80 [1/4]		5,00	44,69	
220_C	Gebouw 80 [1/4]		8,00	45,58	
221_A	Gebouw 80 [2/4]		2,00	44,31	
221_B	Gebouw 80 [2/4]		5,00	45,32	
221_C	Gebouw 80 [2/4]		8,00	46,14	
222_A	Gebouw 80 [3/4]		2,00	38,20	
222_B	Gebouw 80 [3/4]		5,00	39,86	
222_C	Gebouw 80 [3/4]		8,00	40,42	
223_A	Gebouw 80 [4/4]		2,00	37,65	
223_B	Gebouw 80 [4/4]		5,00	38,17	
223_C	Gebouw 80 [4/4]		8,00	38,91	
224_A	Gebouw 81 [1/3]		2,00	44,46	
224_B	Gebouw 81 [1/3]		5,00	45,47	
224_C	Gebouw 81 [1/3]		8,00	46,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
225_A	Gebouw 81 [2/3]		2,00	50,62	
225_B	Gebouw 81 [2/3]		5,00	50,64	
225_C	Gebouw 81 [2/3]		8,00	50,10	
226_A	Gebouw 81 [3/3]		2,00	48,13	
226_B	Gebouw 81 [3/3]		5,00	48,84	
226_C	Gebouw 81 [3/3]		8,00	48,87	
227_A	Gebouw 82 [1/3]		2,00	44,28	
227_B	Gebouw 82 [1/3]		5,00	45,28	
227_C	Gebouw 82 [1/3]		8,00	45,93	
228_A	Gebouw 82 [2/3]		2,00	43,37	
228_B	Gebouw 82 [2/3]		5,00	43,53	
228_C	Gebouw 82 [2/3]		8,00	43,85	
229_A	Gebouw 82 [3/3]		2,00	50,16	
229_B	Gebouw 82 [3/3]		5,00	50,10	
229_C	Gebouw 82 [3/3]		8,00	49,55	
230_A	Gebouw 83 [1/5]		2,00	27,02	
230_B	Gebouw 83 [1/5]		5,00	28,06	
230_C	Gebouw 83 [1/5]		8,00	29,22	
231_A	Gebouw 83 [2/5]		2,00	32,66	
231_B	Gebouw 83 [2/5]		5,00	33,55	
231_C	Gebouw 83 [2/5]		8,00	34,06	
232_A	Gebouw 83 [3/5]		2,00	35,60	
232_B	Gebouw 83 [3/5]		5,00	36,34	
232_C	Gebouw 83 [3/5]		8,00	36,53	
233_A	Gebouw 83 [4/5]		2,00	28,74	
233_B	Gebouw 83 [4/5]		5,00	29,09	
233_C	Gebouw 83 [4/5]		8,00	29,25	
234_A	Gebouw 83 [5/5]		2,00	29,34	
234_B	Gebouw 83 [5/5]		5,00	29,66	
234_C	Gebouw 83 [5/5]		8,00	29,68	
235_A	Gebouw 84 [1/3]		2,00	28,30	
235_B	Gebouw 84 [1/3]		5,00	30,47	
235_C	Gebouw 84 [1/3]		8,00	35,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
236_A	Gebouw 84 [2/3]		2,00	28,98	
236_B	Gebouw 84 [2/3]		5,00	29,35	
236_C	Gebouw 84 [2/3]		8,00	29,47	
237_A	Gebouw 84 [3/3]		2,00	23,69	
237_B	Gebouw 84 [3/3]		5,00	24,77	
237_C	Gebouw 84 [3/3]		8,00	25,64	
238_A	Gebouw 85 [1/3]		2,00	28,22	
238_B	Gebouw 85 [1/3]		5,00	30,43	
238_C	Gebouw 85 [1/3]		8,00	34,80	
239_A	Gebouw 85 [2/3]		2,00	27,07	
239_B	Gebouw 85 [2/3]		5,00	28,33	
239_C	Gebouw 85 [2/3]		8,00	31,07	
240_A	Gebouw 85 [3/3]		2,00	28,96	
240_B	Gebouw 85 [3/3]		5,00	29,32	
240_C	Gebouw 85 [3/3]		8,00	29,42	
241_A	Gebouw 86 [1/3]		2,00	28,95	
241_B	Gebouw 86 [1/3]		5,00	29,74	
241_C	Gebouw 86 [1/3]		8,00	29,24	
242_A	Gebouw 86 [2/3]		2,00	40,87	
242_B	Gebouw 86 [2/3]		5,00	41,23	
242_C	Gebouw 86 [2/3]		8,00	41,54	
243_A	Gebouw 86 [3/3]		2,00	26,45	
243_B	Gebouw 86 [3/3]		5,00	26,86	
243_C	Gebouw 86 [3/3]		8,00	26,65	
244_A	Gebouw 87 [1/3]		2,00	29,23	
244_B	Gebouw 87 [1/3]		5,00	30,22	
244_C	Gebouw 87 [1/3]		8,00	30,02	
245_A	Gebouw 87 [2/3]		2,00	39,11	
245_B	Gebouw 87 [2/3]		5,00	40,06	
245_C	Gebouw 87 [2/3]		8,00	40,70	
246_A	Gebouw 87 [3/3]		2,00	41,83	
246_B	Gebouw 87 [3/3]		5,00	42,13	
246_C	Gebouw 87 [3/3]		8,00	42,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
247_A	Gebouw 88 [1/4]		2,00	29,53	
247_B	Gebouw 88 [1/4]		5,00	31,90	
247_C	Gebouw 88 [1/4]		8,00	36,37	
248_A	Gebouw 88 [2/4]		2,00	27,97	
248_B	Gebouw 88 [2/4]		5,00	29,34	
248_C	Gebouw 88 [2/4]		8,00	32,71	
249_A	Gebouw 88 [3/4]		2,00	29,41	
249_B	Gebouw 88 [3/4]		5,00	29,81	
249_C	Gebouw 88 [3/4]		8,00	29,69	
250_A	Gebouw 88 [4/4]		2,00	28,87	
250_B	Gebouw 88 [4/4]		5,00	30,79	
250_C	Gebouw 88 [4/4]		8,00	31,49	
251_A	Gebouw 89 [1/4]		2,00	40,96	
251_B	Gebouw 89 [1/4]		5,00	41,18	
251_C	Gebouw 89 [1/4]		8,00	41,92	
252_A	Gebouw 89 [2/4]		2,00	43,36	
252_B	Gebouw 89 [2/4]		5,00	43,61	
252_C	Gebouw 89 [2/4]		8,00	43,97	
253_A	Gebouw 89 [3/4]		2,00	43,69	
253_B	Gebouw 89 [3/4]		5,00	43,86	
253_C	Gebouw 89 [3/4]		8,00	43,71	
254_A	Gebouw 89 [4/4]		2,00	37,02	
254_B	Gebouw 89 [4/4]		5,00	38,02	
254_C	Gebouw 89 [4/4]		8,00	39,03	
255_A	Gebouw 90 [1/1]		2,00	34,51	
255_B	Gebouw 90 [1/1]		5,00	35,00	
255_C	Gebouw 90 [1/1]		8,00	35,08	
256_A	Gebouw 91 [1/8]		2,00	35,51	
256_B	Gebouw 91 [1/8]		5,00	36,28	
256_C	Gebouw 91 [1/8]		8,00	37,84	
257_A	Gebouw 91 [2/8]		2,00	38,13	
257_B	Gebouw 91 [2/8]		5,00	38,72	
257_C	Gebouw 91 [2/8]		8,00	39,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
258_A	Gebouw 91 [3/8]		2,00	38,54	
258_B	Gebouw 91 [3/8]		5,00	39,44	
258_C	Gebouw 91 [3/8]		8,00	39,77	
259_A	Gebouw 91 [4/8]		2,00	<-->	
260_A	Gebouw 91 [5/8]		2,00	30,26	
260_B	Gebouw 91 [5/8]		5,00	39,02	
260_C	Gebouw 91 [5/8]		8,00	39,33	
261_A	Gebouw 91 [6/8]		2,00	<-->	
262_A	Gebouw 91 [7/8]		2,00	36,94	
262_B	Gebouw 91 [7/8]		5,00	37,81	
262_C	Gebouw 91 [7/8]		8,00	38,60	
263_A	Gebouw 91 [8/8]		2,00	41,07	
263_B	Gebouw 91 [8/8]		5,00	41,67	
263_C	Gebouw 91 [8/8]		8,00	42,30	
264_A	Gebouw 92 [1/8]		2,00	29,72	
264_B	Gebouw 92 [1/8]		5,00	38,02	
264_C	Gebouw 92 [1/8]		8,00	39,37	
265_A	Gebouw 92 [2/8]		2,00	<-->	
266_A	Gebouw 92 [3/8]		2,00	<-->	
267_A	Gebouw 92 [4/8]		2,00	43,93	
267_B	Gebouw 92 [4/8]		5,00	44,11	
267_C	Gebouw 92 [4/8]		8,00	43,88	
268_A	Gebouw 92 [5/8]		2,00	47,62	
268_B	Gebouw 92 [5/8]		5,00	47,33	
268_C	Gebouw 92 [5/8]		8,00	46,65	
269_A	Gebouw 92 [6/8]		2,00	42,91	
269_B	Gebouw 92 [6/8]		5,00	42,84	
269_C	Gebouw 92 [6/8]		8,00	42,75	
270_A	Gebouw 92 [7/8]		2,00	47,81	
270_B	Gebouw 92 [7/8]		5,00	47,59	
270_C	Gebouw 92 [7/8]		8,00	46,92	
271_A	Gebouw 92 [8/8]		2,00	39,58	
271_B	Gebouw 92 [8/8]		5,00	38,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
271_C	Gebouw 92 [8/8]		8,00	40,00	
272_A	Gebouw 93 [1/8]		2,00	39,80	
272_B	Gebouw 93 [1/8]		5,00	40,29	
272_C	Gebouw 93 [1/8]		8,00	41,10	
273_A	Gebouw 93 [2/8]		2,00	28,87	
273_B	Gebouw 93 [2/8]		5,00	37,35	
273_C	Gebouw 93 [2/8]		8,00	38,79	
274_A	Gebouw 93 [3/8]		2,00	<-->	
275_A	Gebouw 93 [4/8]		2,00	<-->	
276_A	Gebouw 93 [5/8]		2,00	38,42	
276_B	Gebouw 93 [5/8]		5,00	38,30	
276_C	Gebouw 93 [5/8]		8,00	39,70	
277_A	Gebouw 93 [6/8]		2,00	36,20	
277_B	Gebouw 93 [6/8]		5,00	37,14	
277_C	Gebouw 93 [6/8]		8,00	37,94	
278_A	Gebouw 93 [7/8]		2,00	39,62	
278_B	Gebouw 93 [7/8]		5,00	40,19	
278_C	Gebouw 93 [7/8]		8,00	40,46	
279_A	Gebouw 93 [8/8]		2,00	34,70	
279_B	Gebouw 93 [8/8]		5,00	35,51	
279_C	Gebouw 93 [8/8]		8,00	37,11	
280_A	Gebouw 94 [1/8]		2,00	42,56	
280_B	Gebouw 94 [1/8]		5,00	43,17	
280_C	Gebouw 94 [1/8]		8,00	43,93	
281_A	Gebouw 94 [2/8]		2,00	43,48	
281_B	Gebouw 94 [2/8]		5,00	44,07	
281_C	Gebouw 94 [2/8]		8,00	44,58	
282_A	Gebouw 94 [3/8]		2,00	43,74	
282_B	Gebouw 94 [3/8]		5,00	44,49	
282_C	Gebouw 94 [3/8]		8,00	45,03	
283_A	Gebouw 94 [4/8]		2,00	39,65	
283_B	Gebouw 94 [4/8]		5,00	40,22	
283_C	Gebouw 94 [4/8]		8,00	40,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
284_A	Gebouw 94 [5/8]		2,00	<-->	
285_A	Gebouw 94 [6/8]		2,00	30,27	
285_B	Gebouw 94 [6/8]		5,00	38,15	
285_C	Gebouw 94 [6/8]		8,00	38,12	
286_A	Gebouw 94 [7/8]		2,00	<-->	
287_A	Gebouw 94 [8/8]		2,00	36,70	
287_B	Gebouw 94 [8/8]		5,00	36,92	
287_C	Gebouw 94 [8/8]		8,00	37,90	
288_A	Gebouw 95 [1/2]		2,00	38,20	
288_B	Gebouw 95 [1/2]		5,00	38,64	
288_C	Gebouw 95 [1/2]		8,00	39,30	
289_A	Gebouw 95 [2/2]		2,00	43,58	
289_B	Gebouw 95 [2/2]		5,00	43,97	
289_C	Gebouw 95 [2/2]		8,00	44,03	
290_A	Gebouw 96 [1/2]		2,00	36,16	
290_B	Gebouw 96 [1/2]		5,00	37,31	
290_C	Gebouw 96 [1/2]		8,00	38,27	
291_A	Gebouw 96 [2/2]		2,00	41,78	
291_B	Gebouw 96 [2/2]		5,00	42,35	
291_C	Gebouw 96 [2/2]		8,00	42,55	
292_A	Gebouw 97 [1/3]		2,00	34,94	
292_B	Gebouw 97 [1/3]		5,00	36,39	
292_C	Gebouw 97 [1/3]		8,00	37,54	
293_A	Gebouw 97 [2/3]		2,00	31,46	
293_B	Gebouw 97 [2/3]		5,00	32,57	
293_C	Gebouw 97 [2/3]		8,00	34,33	
294_A	Gebouw 97 [3/3]		2,00	40,92	
294_B	Gebouw 97 [3/3]		5,00	41,59	
294_C	Gebouw 97 [3/3]		8,00	41,96	
295_A	Gebouw 98 [1/2]		2,00	31,27	
295_B	Gebouw 98 [1/2]		5,00	32,99	
295_C	Gebouw 98 [1/2]		8,00	33,72	
296_A	Gebouw 98 [2/2]		2,00	31,13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
296_B	Gebouw 98 [2/2]		5,00	33,03	
296_C	Gebouw 98 [2/2]		8,00	33,74	
297_A	Gebouw 99 [1/1]		2,00	31,09	
297_B	Gebouw 99 [1/1]		5,00	32,64	
297_C	Gebouw 99 [1/1]		8,00	33,52	
298_A	Gebouw 100 [1/1]		2,00	38,42	
298_B	Gebouw 100 [1/1]		5,00	39,08	
298_C	Gebouw 100 [1/1]		8,00	39,21	
299_A	Gebouw 101 [1/1]		2,00	38,16	
299_B	Gebouw 101 [1/1]		5,00	38,79	
299_C	Gebouw 101 [1/1]		8,00	38,88	
300_A	Gebouw 102 [1/2]		2,00	37,61	
300_B	Gebouw 102 [1/2]		5,00	38,28	
300_C	Gebouw 102 [1/2]		8,00	38,48	
301_A	Gebouw 102 [2/2]		2,00	37,01	
301_B	Gebouw 102 [2/2]		5,00	37,75	
301_C	Gebouw 102 [2/2]		8,00	38,02	
302_A	Gebouw 103 [1/12]		2,00	32,21	
302_B	Gebouw 103 [1/12]		5,00	32,49	
302_C	Gebouw 103 [1/12]		8,00	32,51	
303_A	Gebouw 103 [2/12]		2,00	32,22	
303_B	Gebouw 103 [2/12]		5,00	32,63	
303_C	Gebouw 103 [2/12]		8,00	32,84	
304_A	Gebouw 103 [3/12]		2,00	31,63	
304_B	Gebouw 103 [3/12]		5,00	31,94	
304_C	Gebouw 103 [3/12]		8,00	31,95	
305_A	Gebouw 103 [4/12]		2,00	30,60	
305_B	Gebouw 103 [4/12]		5,00	30,91	
305_C	Gebouw 103 [4/12]		8,00	30,82	
306_A	Gebouw 103 [5/12]		2,00	37,99	
306_B	Gebouw 103 [5/12]		5,00	38,67	
306_C	Gebouw 103 [5/12]		8,00	38,54	
307_A	Gebouw 103 [6/12]		2,00	34,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
307_B	Gebouw 103 [6/12]		5,00	35,26	
307_C	Gebouw 103 [6/12]		8,00	35,20	
308_A	Gebouw 103 [7/12]		2,00	40,35	
308_B	Gebouw 103 [7/12]		5,00	40,74	
308_C	Gebouw 103 [7/12]		8,00	40,57	
309_A	Gebouw 103 [8/12]		2,00	46,07	
309_B	Gebouw 103 [8/12]		5,00	45,61	
309_C	Gebouw 103 [8/12]		8,00	44,99	
310_A	Gebouw 103 [9/12]		2,00	44,98	
310_B	Gebouw 103 [9/12]		5,00	44,88	
310_C	Gebouw 103 [9/12]		8,00	44,62	
311_A	Gebouw 103 [10/12]		2,00	40,37	
311_B	Gebouw 103 [10/12]		5,00	40,75	
311_C	Gebouw 103 [10/12]		8,00	40,91	
312_A	Gebouw 103 [11/12]		2,00	39,81	
312_B	Gebouw 103 [11/12]		5,00	40,22	
312_C	Gebouw 103 [11/12]		8,00	40,38	
313_A	Gebouw 103 [12/12]		2,00	35,17	
313_B	Gebouw 103 [12/12]		5,00	35,69	
313_C	Gebouw 103 [12/12]		8,00	35,88	
314_A	Gebouw 104 [1/13]		2,00	33,88	
314_B	Gebouw 104 [1/13]		5,00	34,09	
314_C	Gebouw 104 [1/13]		8,00	34,08	
315_A	Gebouw 104 [2/13]		2,00	29,65	
315_B	Gebouw 104 [2/13]		5,00	29,83	
315_C	Gebouw 104 [2/13]		8,00	29,77	
316_A	Gebouw 104 [3/13]		2,00	31,84	
316_B	Gebouw 104 [3/13]		5,00	32,04	
316_C	Gebouw 104 [3/13]		8,00	31,99	
317_A	Gebouw 104 [4/13]		2,00	31,01	
317_B	Gebouw 104 [4/13]		5,00	31,23	
317_C	Gebouw 104 [4/13]		8,00	31,22	
318_A	Gebouw 104 [5/13]		2,00	34,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: 2025
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving			Hoogte	Lden
318_B	Gebouw	104	[5/13]	5,00	34,71
318_C	Gebouw	104	[5/13]	8,00	35,02
319_A	Gebouw	104	[6/13]	2,00	38,54
319_B	Gebouw	104	[6/13]	5,00	38,96
319_C	Gebouw	104	[6/13]	8,00	39,38
320_A	Gebouw	104	[7/13]	2,00	40,96
320_B	Gebouw	104	[7/13]	5,00	41,23
320_C	Gebouw	104	[7/13]	8,00	41,06
321_A	Gebouw	104	[8/13]	2,00	40,65
321_B	Gebouw	104	[8/13]	5,00	40,82
321_C	Gebouw	104	[8/13]	8,00	40,54
322_A	Gebouw	104	[9/13]	2,00	45,47
322_B	Gebouw	104	[9/13]	5,00	45,27
322_C	Gebouw	104	[9/13]	8,00	44,74
323_A	Gebouw	104	[10/13]	2,00	44,43
323_B	Gebouw	104	[10/13]	5,00	44,50
323_C	Gebouw	104	[10/13]	8,00	44,32
324_A	Gebouw	104	[11/13]	2,00	44,52
324_B	Gebouw	104	[11/13]	5,00	44,62
324_C	Gebouw	104	[11/13]	8,00	44,47
325_A	Gebouw	104	[12/13]	2,00	41,90
325_B	Gebouw	104	[12/13]	5,00	42,22
325_C	Gebouw	104	[12/13]	8,00	42,26
326_A	Gebouw	104	[13/13]	2,00	40,83
326_B	Gebouw	104	[13/13]	5,00	41,16
326_C	Gebouw	104	[13/13]	8,00	41,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen