

Voorgevel

Koepjes voorzien van handvaten raanderels
Glezen balkstruik valt buiten aansien

Rechter zijgevel

Deur met raanderel
Bij de deur P.V. aanpak

Achtergevel

Koepjes voorzien van handvaten raanderels

Linker zijgevel

Kleurenschema

Onderdelen	Materialen	Kleur
Gevels	Saksteen	Roodbruin
Plint	Saksteen	Antraciet
Dak	Riet	Natuurlijk
Dakpapel	Zink	Zwartgrijs RAL7021
Koepjes	Hardhout	Zwartgrijs RAL7021
Raanderel	Hardhout	Zwartgrijs RAL7021
Deurhout	Hardhout	Zwartgrijs RAL7021
Bescheiden	Receder	Zwartgrijs RAL7021
Gevelbekleding	Rubbersteen	Zwartgrijs RAL7021

Renvooi

- Schichten 100mm schuimwerk
- Betonblokken 100mm vuurwerk
- Betonblokken 100mm schuimwerk, luxe blokken
- Lichte schiedingswand 70mm Gb GZL, zwaar blok, licht rood (b.v. bakker 70mm GZL)
- Schiedingswand 100mm Porite Stuc
- Roofwettig
- Verluchtingsrooster Buva Hishum 21-2R (lg)
- Rookmelder volgens NEN 2250
- Oprijplaats wasmachine
- Oprijplaats wasdroger
- Lucht-afvoer ventilatie
- Buva VAS G Line mechanische ventilatie unit (lg)
- Plafond afzuigventilator mechanische ventilatie
- Wand afzuigventilator mechanische ventilatie
- Kaasw. mechanische ventilatie
- Standaard roering (afmeting volgens tekening)
- Bekleding standaard roering

Principe doorsnede A-A

Principe doorsnede B-B

Principe doorsnede C-C

Algemeen

- Trap uitvoeren volgens afbeelding 2.5 van het Bouwbesluit
- Vloerafdekking uitvoeren volgens afbeelding 2.3 van het Bouwbesluit
- Mogelijke vloerafdekking 100mm
- De architectonische lucht-gevoelensverschil voor de geluidsverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 12dB
- Het karakteristieke installatie-niveau is ten hoogste 30 dB volgens NEN 5077
- Deur van 2-cm dikte lichte of donkere aanpak voorzien van ventilatiekasten
- Hoogteverschil tussen hoofdruimte en aansluitend terrein moet max. 20cm zijn, o.a. uitvoeren door straatwerk is mogelijk
- De materialen uitvoeren van ventilatiekasten t.b.v. luchtverversing materialen, minimale luchtverversing materialen 2 l/s, o.a. uitvoeren volgens NEN 1081
- Minimaal uitvoeren volgens NEN 2764
- In materialen aansluitingsmogelijkheid aantonen voor elektriciteit op het openbare net
- In materialen aansluitingsmogelijkheid aantonen voor riwaternet zo het openbare net
- In materialen aansluitingsmogelijkheid aantonen voor telefoonnet en Gb-net
- Drink- en warmwater installatie moet voldoen aan NEN 1005
- Elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010
- Ventilatie moet voldoen aan NEN 1081
- Rookmelders moeten voldoen aan NEN 2255
- De brandveiligheid in de oprijplaats van fongusafdekking materialen moet voldoen aan afb. 2.3 van het Bouwbesluit
- De brandveiligheid in de riwaternet van fongusafdekking materialen moet voldoen aan afb. 2.3 van het Bouwbesluit
- Rookgasafvoer moet voldoen aan NEN 6062
- Licht moet voldoen aan NEN 2077
- T.b.v. en Gb-aansluiting in de riwaternet van fongusafdekking materialen
- Bouwwerk volgens afb. 3.10 van het Bouwbesluit uitvoeren tegen ratten en muizen
- Bouwwerk naar en naar de riwaternet
- De brandveiligheid van de riwaternet van fongusafdekking materialen moet voldoen aan NEN 5096 en de brandveiligheidsklasse 2
- Samen, deuren, hang en sluitwerk, etc. uitvoeren volgens Politiekorven "Veilig Wonen"
- Samen van Hb-glas, l.v-waarde gedeeld 1,2 W/m²K
- Schiedingscontrasten van aansluitende ruimten uitvoeren volgens art. 3.23 van het Bouwbesluit
- Woningbouw moet, tegelwerk tot 100cm, Woningbouw bakker, tegelwerk tot plafond met schuif vloeren
- Alle brandveiligheidsmaterialen 600x235mm, m.v.v. de materialen, deze 736x235mm
- Alle brandveiligheidsmaterialen 600x235mm, m.v.v. de materialen, deze 736x235mm
- In de riwaternet van fongusafdekking materialen t.b.v. de riwaternet van fongusafdekking materialen
- Installaties volgens openbare installatie
- Inhoud bakker/deur voor rekening aannemer
- Model voor de riwaternet

Buurt bij besluit van
burgemeester en wethouders
van gemeente Hoofddorp, Kroon
naamnummer 2-238805
datum 18 mei 2020
Marc Koning
medewerker team Ruimte



VOORBEREIDING

Nieuwbouw woning

Plan: Meerwoning op Cite Barsingherum
Gemeente Hollands Kroon

Opdrachtnummer: 10(2e)

Getekend: 10(2e)
Paraf: 10
Schied: 10

Bestektekening

Datum 1: 06-03-2019	Datum 1: 06-03-2019
Datum 2: 11-03-2019	Datum 2: 11-03-2019
Datum 3: 28-03-2019	Datum 3: 28-03-2019
Datum 4: 04-04-2019	Datum 4: 04-04-2019
Datum 5: 04-05-2019 Bestektekening	Datum 5: 04-05-2019 Bestektekening
Datum 6: 19-05-2019 Voorbereiding	Datum 6: 19-05-2019 Voorbereiding
Datum 7: 19-05-2019	Datum 7: 19-05-2019
Datum 8: 19-05-2019	Datum 8: 19-05-2019

De Wolf & Partners
T: 020 666 6666
W: www.dewolf.nl
Rijksweg 100, 1105 AB Amsterdam

Werknummers: 19.59
Blad 01

Begane grond


Begane grondvloer voorzien van vloerverwarming
B. Stuk P.V. aanpak vallen buiten aansien

1ste Verdieping

1ste Verdieping voorzien van vloerverwarming
Wanden t.b.v. de indeling van de bakker vallen buiten de aansien
Alle wanden d'gied en stabiliseren in 100mm portie uitvoeren


Funderingsbalken volgens tekening en berekening constructeur
 Gegevens palen en funderingsbalken volgens berekening constructeur
 Rietling schragen aan fundering/palen op voldoende afstand
 Vulwaterafvoer in hemelwaterafvoer volgens v.v. NEN 3215 en NTR 3216
 Grondslag op polderpompstation niet de erfgras vloeren in de kleur bruin (RAL 8023)

— rietsling vulwater aansluiten op pompput (let op de pompput ligt op een andere kavel)
 — rietsling hemelwater aansluiten op riool water
 — drainage 480 aansluiten op hemelwater
 — polderpompstation
 — nabeelbuisen t.b.v. nutsbedrijven
 — afzettingoppoort t.b.v. rietsling
 — zandvang/controleput t.b.v. drainage

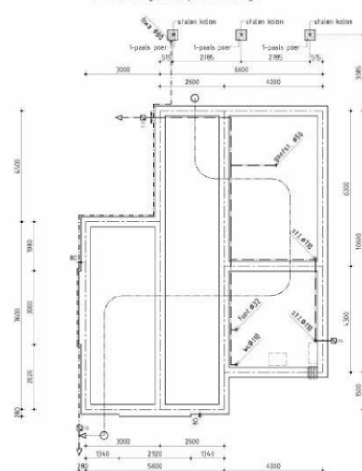

Fundering/Riolering

☐ Deklaafte/vloer volgens tekening en berekeningen fabrikant $R_t = 3,5(m^2/Kg)$
 Naden tussen fundering/vloer afdichten
 Vloersprongen/dorvoeren isoleren
 Dekvloer 70mm
☐ = geïsoleerde kruipruimte 50lx700mm voorzien van vachtbestendig plaatmateriaal, onder en bovenkant afdichten
☐ = vloerplaat meerkas
 6. = Ubbink kruipruimte rooster als aangegeven

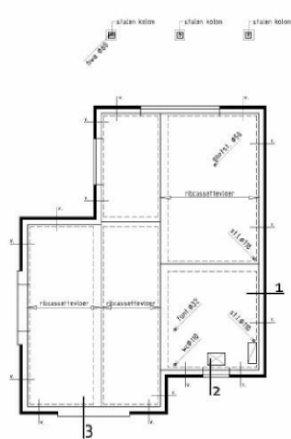

Begane grondvloer

Kanaalplaatvloer volgens tekening en berekening fabrikant

A = betondek boven kozijn binnenmuur
gecoat mufur boven kozijn buitenmuur


B = L-siaal of ligger boven kozijn binnenmuur
gecoat mufur boven kozijn buitenmuur

C = L-siaal of ligger boven kozijn binnenmuur
L-siaal boven kozijn buitenmuur


Deukvloer 10mm
Rolering in deukvloer

Afzicht opgeïsoleerd plat dak cm.v. daklaag op afzicht stellen

→ a haak- ovaalanker
→ a haak-anker
→ a aanplaat staafstrip
□ a leidingplaatvloer valt buiten aansomsom

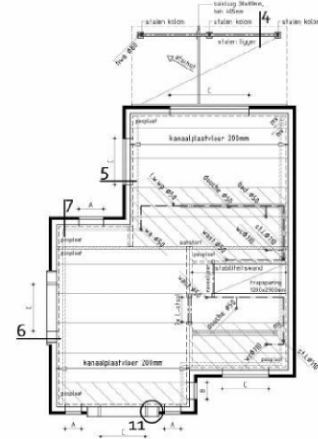

1ste Verdiepingsvloer
1ste Verdiepingsvloer voorzien van vloerverwarming

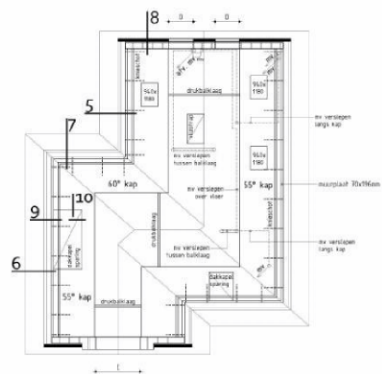

Kapplan

Alle vanden draagend en stabiliserend in 100mm peris uitseren

ALGEMEEN:
Constructie volgens opgave constructeur
Begane grond $R_c = 3,5(m^2 \cdot K)/W$
Spouwmuur $R_c = 4,5(m^2 \cdot K)/W$
Dak (woonfunctie) $R_c = 6,0(m^2 \cdot K)/W$
Dak (overige gebruiksfunctie) $R_c = 3,5(m^2 \cdot K)/W$
Details volgens detailboekje blad 03
Woning kier- en naadicht uitvoeren

VOORBEREIDING

Nieuwbouw woning

Plaats: Heerenweg 57C te Barsingerhorn
Gemeente Hollands Kroon

Opdrachtgever: 10)(2e

Getekend: (10)(2e)

Bestektekening

Datum 1: 04-06-2019	Datum 9:
Datum 2: 19-06-2019 Van benedding	Datum 10:
Datum 3:	Datum 11:
Datum 4:	Datum 12:
Datum 5:	Datum 13:
Datum 6:	Datum 14:
Datum 7:	Datum 15:
Datum 8:	Datum 16: