

datum 23-1-2019
dossiercode 20190123-12-19697

Project: Huisvesting arbeidsmigranten Balgweg 107 Breezand
Gemeente: Hollands Kroon
Aanvrager: (10)(2e)
Organisatie: Fa. J.M.A. Dekker/AMB Advies

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van gemeente Hollands Kroon

zaaknummer Z-244063
datum 22 juni 2020

(10)(2e)

Geachte (10)(2e)

Voor het plan *Huisvesting arbeidsmigranten Balgweg 107 Breezand* heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de waterhuishouding. Hierdoor kan de **korte procedure** worden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan op de waterhuishouding kan worden ondervangen met standaard maatregelen. Deze maatregelen vindt u in het onderstaande wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt verwerken. U hoeft dan verder geen contact met ons op te nemen met betrekking tot de watertoets. Mochten er desondanks vragen zijn dan kunt u op onze watertoetspagina een link vinden naar de gebiedsindeling van onze regioadviseurs en rechtstreeks contact opnemen met één van hen. (https://www.hhnk.nl/portaal/schoon-en-gezond-water_3556/item/watertoets_3017.html.) U kunt ook met ons algemene nummer bellen ((10)(2e)) en vragen naar de regioadviseur voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt.

Wij hebben uw aanvraag als een melding ontvangen en zullen deze archiveren. Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1 of art 5.1.1) van uw plan zal het waterschap een controle doen of de conclusies ten aanzien van de wateraspecten kloppen. Indien u tijdens de ter inzage termijn van uw plan niets van ons hoort, gaan wij akkoord met het plan en kunt u deze email beschouwen als ons formele wateradvies. Indien wij wel willen/moeten reageren, zullen wij contact met u opnemen.

LET OP: Dit formulier en het watertoetsproces is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te realiseren. Bij het waterschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te maken in het kader van vergunningverlening. Meer informatie over de Watervergunning vindt u op https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen_3529/.

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

T (10)(2e)
F (10)(2e)
E (10)(2e)
W www.hhnk.nl

Wateradvies korte procedure

Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) is aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op het plan *Huisvesting arbeidsmigranten Balgweg 107 Breezand* in het kader van de watertoets. In dit advies staan de maatregelen die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten schoon te houden. Op basis van de door de aanvrager/initiatiefnemer ingevoerde gegevens heeft het hoogheemraadschap een aantal opmerkingen. Daarnaast is er

een aantal aspecten die wij graag in de uitwerking van het plan verwerkt willen zien.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie) en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) zijn de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema's waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een partnerproces en de ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website kunt vinden (https://www.hhnk.nl/portaal/keur_41208/).

Verharding en compenserende maatregelen

Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. Omdat dit een dermate klein gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te worden.

Waterkwaliteit en riolering

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.


Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te voorkomen.

Tot Slot

De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via [101\(2e\)@hhnk.nl](mailto:101(2e)@hhnk.nl) en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

www.dewatertoets.nl

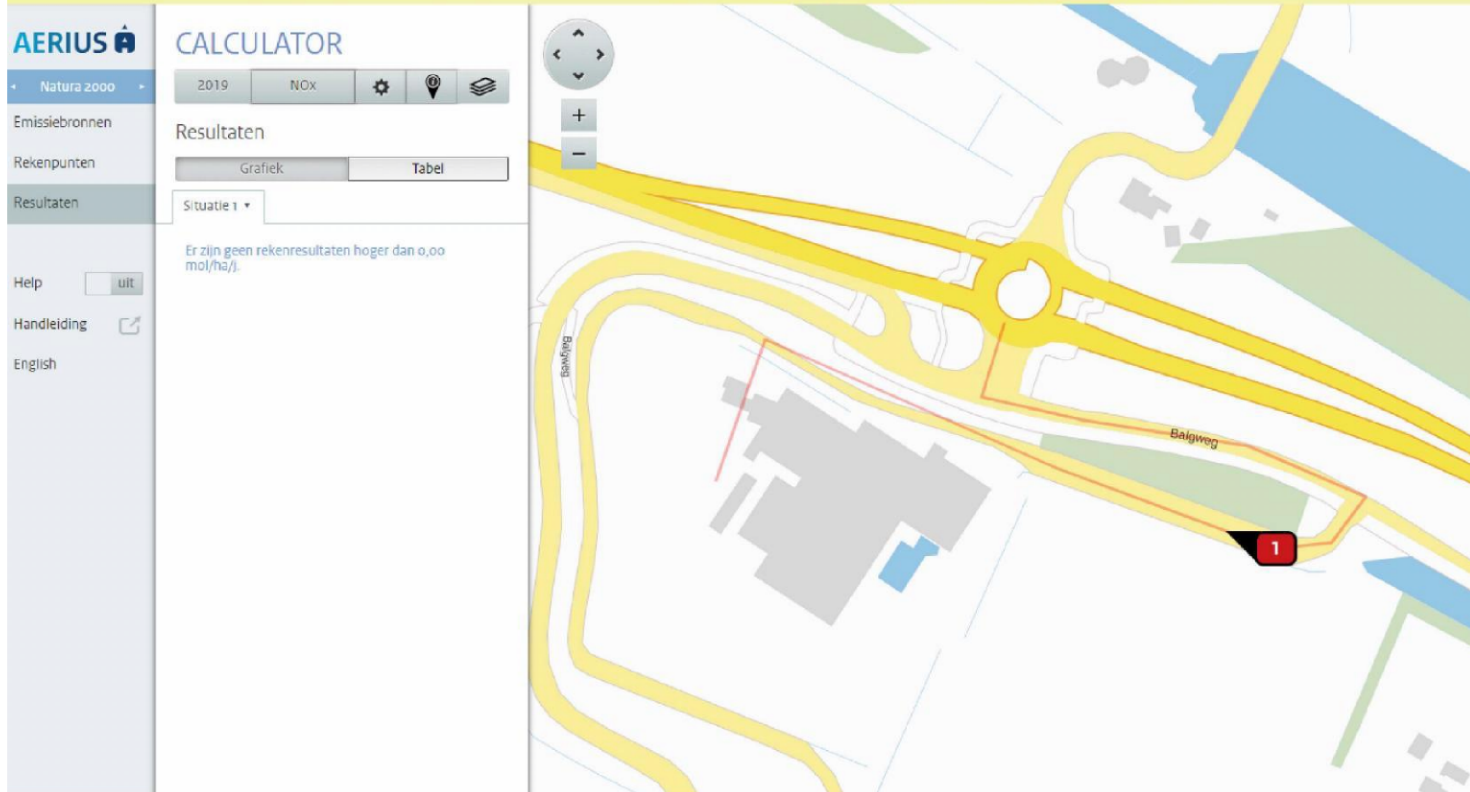

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van gemeente Hollands Kroon

zaaknummer Z-244063
datum 22 juni 2020

(10)(2e)

Resultaten

Grafiek

Tabel


Situatie 1

Er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j.



Exporteer

Bereken

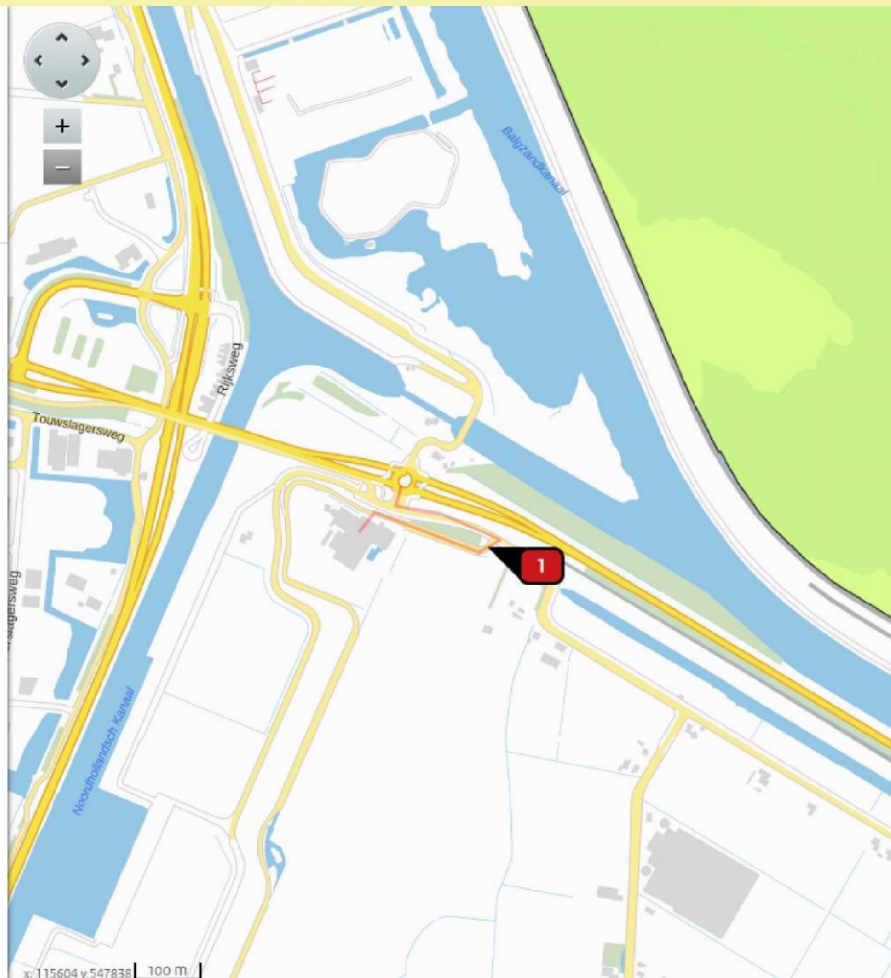

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van gemeente Hollands Kroon

zaaknummer Z-244063

datum 22 juni 2020

(10)(2e)

Januari	1e helft	x
Januari	2e helft	x
Februari	1e helft	x
Februari	2e helft	
Maart	1e helft	
Maart	2e helft	
April	1e helft	
April	2e helft	x
Mei	1e helft	x
Mei	2e helft	
Juni	1e helft	
Juni	2e helft	x
Juli	1e helft	x
Juli	2e helft	x
Augustus	1e helft	x
Augustus	2e helft	
September	1e helft	
September	2e helft	x
Oktober	1e helft	
Oktober	2e helft	
November	1e helft	x
November	2e helft	x
December	1e helft	x
December	2e helft	x

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van gemeente Hollands Kroon

zaaknummer Z-244063

datum 22 juni 2020

(10)(2e)

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

(10)(2e)

Postbus 2095

1620 EB HOORN

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van gemeente Hollands Kroon

zaaknummer Z-244063

datum 22 juni 2020

(10)(2e)

Datum 11 april 2019
Onze referentie UIT-2019-17343
Uw referentie e-mail
Uw bericht van 25 maart 2019

Telefoon (10)(2e)
E-mail (10)(2e)
Bijlagen 1
Onderwerp Verzoek advies Bevt Balgweg 105

Beste (10)(2e)

Op 25 maart 2019 heeft u Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in de gelegenheid gesteld tot het uitbrengen van advies over het huisvesten van maximaal 14 arbeidsmigranten op het adres Balgweg 105 in relatie tot het Bevt. Het betreft een situatie die beoogd wordt tijdelijk te zijn, waarna de gebouwen vervangen worden door een permanent gebouw.

Wij adviseren de bestaande situatie tijdelijk te accepteren. Het is bekend dat de kans op een ongeval door een risicobron Externe Veiligheid zeer klein is. Het maatgevend scenario 'koude BLEVE' LPG tankwagens kan dichtbij op de N99 ontstaan. Alleen als precies in een wegvak van ongeveer 370 m lengte het scenario zich voltrekt, dan wordt de huisvesting betrokken. De lage rijsnelheden bij de rotonde verkleinen de gehanteerde kans factor, waardoor het risico nog kleiner wordt (Helaas kan niet ingeschat worden hoeveel!).

De bestrijdbaarheid van een eventueel rampscenario in dit gebied wordt door dit plan in geringe mate beïnvloed. Dit baseren wij op de volgende hoofdvragen en antwoorden die wij met dit advies verder hebben uitgewerkt:

- **Kan het plan onderdeel worden van een ramp?**
Ja (d.w.z. een incident dat opgeschaald naar een GRIP 1 of hoger).
- **Kan de EV risicobron N99 een ramp veroorzaken?**
Ja.
- **Heeft het plan invloed op de omvang van die ramp?**
Ja, dat komt doordat de 14 personen in de huisvesting voor arbeidsmigranten ten opzichte van alle aanwezige personen procentueel hoog is.
- **Zijn rampscenario's bestrijdbaar?**
Elk ramptype kent specifieke kenmerken. Soms kunnen maatregelen vooraf de omvang van een ramp beïnvloeden. Bestrijding van een omvangrijke ramp kent een zeer lange tijdruimte.
Bij het maatgevende scenario 'koude BLEVE met LPG' zijn alleen de gevolgen bestrijdbaar.

 **Samen hulpvaardig**

- **Kunnen personen zichzelf in veiligheid brengen (= principeel uitgangspunt)?**
Nee. Binnen een afstand tot 200 m van de N99 zijn personen 'binnen' alleen veilig indien de huisvesting niet in brand raakt (de zo genoemde secundaire brand) tijdens een 'BLEVE' LPG. Of de constructie van de logiesfunctie bestand is tegen de maximale hittestraling op deze locatie is ons onbekend. Zo niet, dan wordt secundaire brand aannemelijk binnen de afstand van 200 m.
- **Zijn maatregelen mogelijk en/of gewenst?**
Maatregelen zijn, uitgaande van de tijdelijkheid van deze huisvesting, economisch benaderd niet uitvoerbaar.

Restrisico's zijn aanwezig.

Brokstukken die door een 'koude BLEVE' op de N99 ontstaan kunnen op grotere afstand slachtoffers maken.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)