


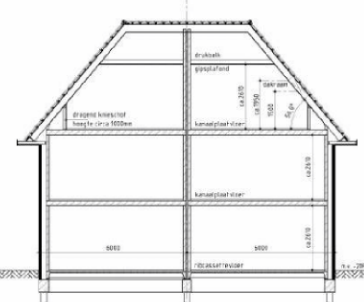


Linker zijgeve

Principe doorsnede B-B

	bijleen	100m schoorwerk		indirecte aansluiting vloerwater
	kakandsteen	100 / 120 m uitwerk		indertigpunt mechanische ventilatie
	kakandsteen	100m schoorwerk		meropstak
	lichte scheidingwand	70mm gbe (GE, standaard blok, naturel, wit f.p.v. badkamer 70mm GbE)		rookmelder indogen NEN 25553
	lichte scheidingwand	70mm GbE G2, zwart, licht, rood		kk
	HDB	Houtkwaliteitbouw		vb
				schepelrups voor vuurbezuim
				radiaal of bloaie en afmeting indicatief
				bedrukker
				bat
				centrale verwarmingsketel met warm tapwater voor verwarming
				vb
				Warmtepompboiler, Inpouten Eculation solo feg
				s
				stouwenpunt mechanische ventilatie
				verrijktelcenter: Ruwa Eitacreep 21-76

[illegible]

Situatie
Schaal 1:1000

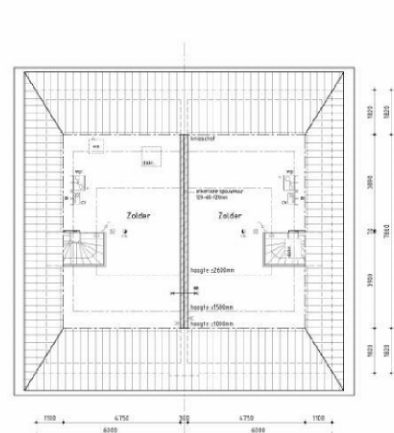

2de Verdieping


[illegible]

De Wolff & Partners
Bureau voor Interieur Architectuur
en Ruimtelijke Vormgeving BV
WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL

Zeileföhrerweg 200A
14133 Glinde/Brandenburg
T: (030) 220 10 10
F: (030) 220 10 10
www.dow-uf.org


Blad 01.1

Funderingsbalken: volgens tekeningen en berekeningen constructeur
Gegevens palen en funderingsbalken volgens berekeningen constructeur
Rozering ophangen aan funderingsvloer op voldoende afstand
Vulwateraansier en hemelwaterafvoer uitvoeren vlg. NEN 3275 en NTR 3246
Hemelwater aansluiten op gemeente riool
Hemelwater en drainage aansluiten op gemeente riool
Grondslag na spolderexpansieschuif tot de erfgrans dient in de kleur
bruin (RA. 8023) te worden uitgevoerd
--- spolderexpansieschuif
--- mantelbuizen f.b.v. nutsbedrijven

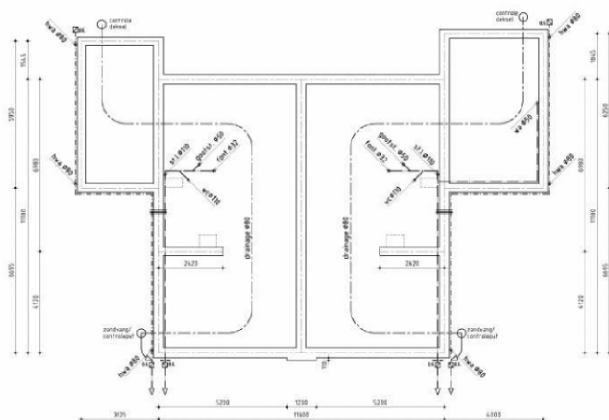

ALGEMEEN BEGANE GRONDVLOER

Ruisselsteeldeur volgens tekening en berekeningen fabrikant $R_{\text{c}} = 4,4 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Naden tussen fundering/vloer afchtien
Vloersparingen/doorvoeren isoleren $R_{\text{c}} = 0,04 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Kruipruim van vocht bestendig plaatmateriaal
ander en bovenkant afchtien
 $v =$ Ubbek kruipruimte rooster als aangegeven
Dekvloer dik 60mm

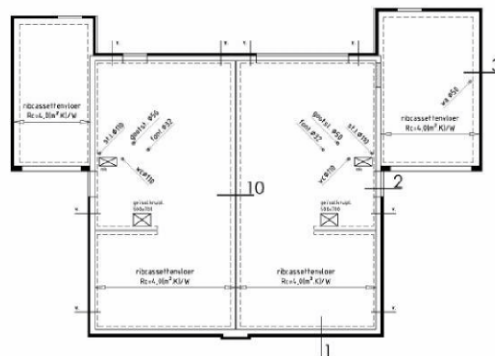


ALGEMEEN EERSTE VERDIEPINGSVLOER

Kamplaatplaatje volgens tekening en berekeningen fabricant
Stalen haafdraagproef/ructie 30min brandwarend bekleden
Rulring in deker
A = HSB boven kozijn binnenmuur
 stalen VEBE-late (g) boven kozijn buitenmuur
B = HSB met L-staal boven kozijn binnenmuur
 stalen VEBE-late (g) boven kozijn buitenmuur
C = HSB boven kozijn binnenmuur
 L-staal boven kozijn buitenmuur
D = HSB boven kozijn binnenmuur
E = HSB met L-staal boven kozijn binnenmuur


- = haak - opwaaiender
- = haakanker
- k = griphoekanker
- = aangelaste staalstrip

Dekvloer dik 50mm
 Dekvloer badkamer dik 70mm

Afsluit op geïsoleerd plat dak d.m.v. afschotisolatie
 Afsluit op ongeïsoleerd plat dak d.m.v. balklaag op afsluit stelen

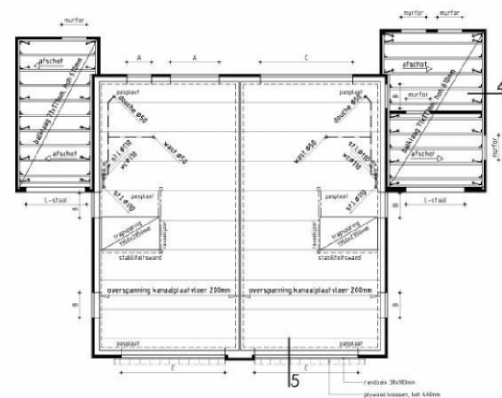

1ste Verdiepingvloer

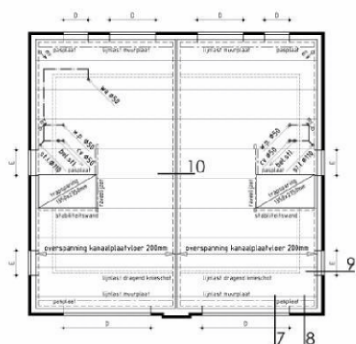

ALGEMEEN TWEEDE VERDIEPINGSVLOER

Kanaalplaatvisier volgens tekeningen en berekeningen fabrikant!
S'alen hoofdopdraagstructuur 30min. transwarent bekleiden
Reclering in de vlietler

A = HSB boven kozijn binnenmuur
staal VEBO-lateri (e.g.) boven kozijn buitennuur


B = HSB met L-staal boven kozijn binnenmuur
staal VEBO-lateri (e.g.) boven kozijn buitennuur

C = HSB boven kozijn binnenmuur
L-staal boven kozijn buitennuur

D = HSB boven kozijn binnenmuur

E = HSB met L-staal boven kozijn binnenmuur

Deukvloer dik 50mm

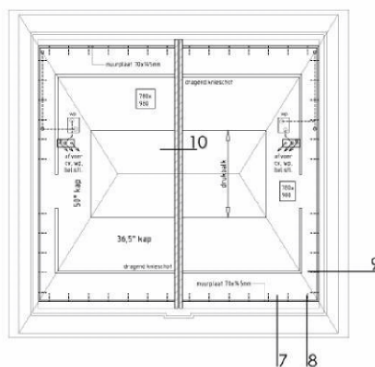

ALGEMEEN KAPPLAN

— Muurplaatanker volgens epoqwe kapleverancier/constructeur

ALGEMEEN:
 A-timing fundering-beton-staal volgens opgave constructeur
 Hoofdraagconstructie 30 minuten brandwerend
 Begane grond $R_c = 4,0 [m^2 \cdot K] / W$
 Spouwmuur $R_c = 4,5 [m^2 \cdot K] / W$
 Dak (woonfunctie) $R_c = 6,0 [m^2 \cdot K] / W$
 Dak (overige gebruiksfunctie) $R_c = 3,56 [m^2 \cdot K] / W$
 Details volgens detailboekje blad D-01
 Woning kler- en naacddicht uitvoeren

De Wolff
& PARTNERS
 Bureau voor Interieur Architectuur
 en Ruimtelijke Vormgeving BV
WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL

Titels: Ministerie Afdeling 1021-14 te Middelkerke
Onderwerpe: Holland's Gif


Opdrachtgever: Kunt Vrijgebedenkekening BV
De Tocht 5
1611 HT Bovenkoppel
telefoon 1: (10)(2e)
telefoon 2:
E-mail: (10)(2e)

Betekentekening


Datum	School	Formaat	Getalstand
13-02-2015	1:100	A1	PC
Gew. datum 1			
Gew. datum 2			
Gew. datum 3			
Gew. datum 4			
Gew. datum 5			
Gew. datum 6			
Gew. datum 7			

Zeitschrift für
1413.D. Göttingen
N. (10)(2e)
R. (10)(2e)
(10)(2e)
www.dow-ill.org/aff
(10)(2e)

Funderingsbalken: volgens tekeningen en berekeningen constructeur
Gegevens palen en funderingsbalken volgens berekeningen constructeur
Rotatie opgehangen aan funderingsvloer op voldoende afstand
Vulwater/aalster en hemelwateraafvoer uitvoeren volgens NEN 3275 en NTR 3236
Hemelwater aansluiten op gemeente riool
Hemelwater en drainage aansluiten op gemeente riool
Grondslag na spolderexpansieschuif tot de erfgrans dient in de kleur
bruin (R.A. 8023) te worden uitgevoerd
--- spolderexpansieschuif
--- mantelbuizen f.b.v. nutsbedrijven

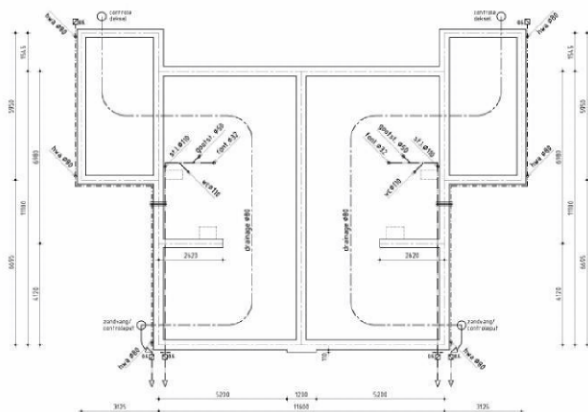

Ruisselsteeldeur volgens tekening en berekening fabrikant $R_{i,c} = 4,4 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
 Naden tussen fundering/vloer afchtien
 Vloersparingen/doorsproongen isoleren $R_{i,c} = 4,0 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
 Kruppluk van vochtbestendig plaatmateriaal
 onder en bovenkant afchtien
 e = Ubbek dikte rooster als aangegeven
 Dekvloer dik 60mm

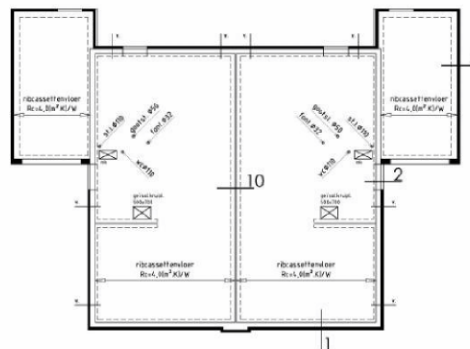

Kanalplaatdors volgens tekeningen en berekeningen fabricant.
Stalen haafdraagstruic 30mm brandwerend bekleden.
Reliëring in dekplaat


A = HSB boven kozijn binnenmuur
stalen VZB-late (o.g.) boven kozijn buitenmuur

B = HSB met L-staal boven kozijn binnenmuur
stalen VZB-late (o.g.) boven kozijn buitenmuur

C = HSB boven kozijn binnenmuur
L-staal boven kozijn buitenmuur

D = HSB boven kozijn binnenmuur


E = HSB met L-staal boven kozijn binnenmuur

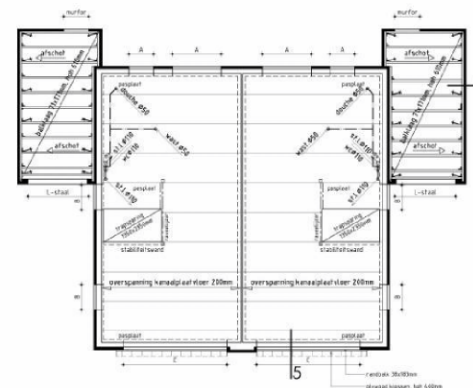

- x haak- spwaanker
- x haakanker
- x griptoeanker
- x aangelaste staalslip

Dekvloer dik 60mm
 Dekvloer badkamer dik 70mm

Afslcht geïsoleerd plat dak d.m.v. afslchtisolatie
 Afslcht ongeïsoleerd plat dak d.m.v. baksteen op afslcht stelling

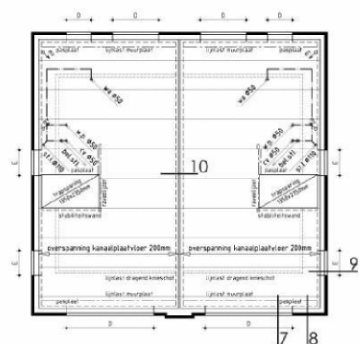

Kanaalplaatvisier volgens tekeningen en berekeningen fabrikant!
S'alen hoofdopdraagstructuur 30min. transwarent bekleiden
Reclering in de vlietler

A = HSB boven kozijn binnenmuur
staal VEBO-lateri (e.g.) boven kozijn buitenmuur


B = HSB met L-staal boven kozijn binnenmuur
staal VEBO-lateri (e.g.) boven kozijn buitenmuur

C = HSB boven kozijn binnenmuur
L-staal boven kozijn buitenmuur

D = HSB boven kozijn binnenmuur

E = HSB met L-staal boven kozijn binnenmuur

Deukdikor die 50mm

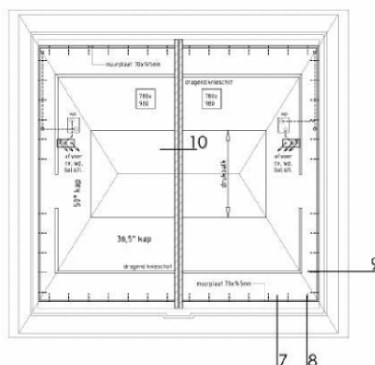

— Muurplaatanker volgens epoqwe kapleverancier/constructeur

ALGEMEEN:

Afmeting fundering-beton-staal volgens opgave constructeur

Hoofdraagconstructie 30 minuten brandwerend

Begane grond $R_c = 4,0(m^2 \cdot K)/W$

Spouwmuur $R_c = 4,5(m^2 \cdot K)/W$

Dak (woonfunctie) $R_c = 6,0(m^2 \cdot K)/W$

Dak (overige gebruiksfunctie) $R_c = 3,56(m^2 \cdot K)/W$

Details volgens detailboekje blad D-01

Woning klier- en naadicht uitvoeren

Opdrachgever: KUN Vastgoedontwikkeling B.V.
De Tacht 5
1611 HT Bovenkoppel
telefoon 1: (10)(2e)
telefoon 2:
E-mail: (10)(2e)

Datum	School	Formaat	Getekend
13-07-2015	I-100	A1	PC
Gew. datum 1			
Gew. datum 2			
Gew. datum 3			
Gew. datum 4			
Gew. datum 5			
Gew. datum 6			
Gew. datum 7			

De Wolff & Pijpers © Deze publicatie is eigendom van De Wolff & Pijpers en mag niet zonder toestemming worden verspreid of gebruikt.


De Wolff
& PARTNERS
 Bureau voor Interieur Architectuur
 en Ruimtelijke Vormgeving BV
WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL

Zeschelweg 205A
 14133 Großbeeren
 T: (030) 22 10 12 20
 F: (030) 22 10 12 20
 www.dewall.org/otto
 (030) 22 10 12 20



Linker zijgevel

Principe doorsnede B-B

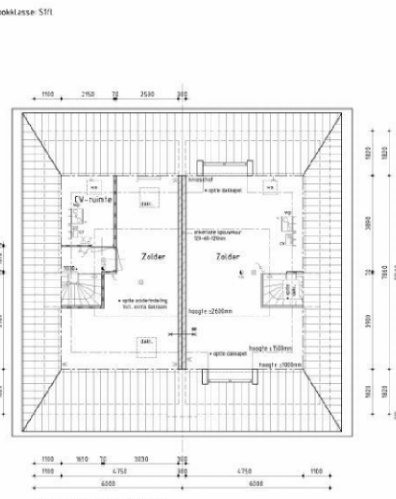

2de Verdieping



Situatie
Schaal 1:1000

Blad 01 opties