



klicmelding-nummer : 16G111199
adres : Kapelleweg 1
4504 PC
plaats : Nieuwvliet

Graafschade voorkomen ...



Inhoudsopgave

<i>omschrijving</i>	<i>pagina</i>
Voorblad	1
Inhoudsopgave	2
Ontvangstbevestiging	3 - 5
Leveringsinformatie	6 - 8
Safety first	9
Overzichtskaart	10
Delta N.V.	11 - 13
Enduris B.V.	eis voorzorgsmaatregel !!! 14 - 20
KPN	21 - 26
Instructiekaart	27 - 28
Reggefiber	geen belang 29

geen belang = Deze netbeheerders hebben geen kabels of leidingen liggen in het opgegeven graafgebied (geen belang).

Let op: voor aanvang van uw werkzaamheden dient u ten alle tijde te controleren of u alle papieren en tekeningen heeft ontvangen. Is uw set compleet dan pas kunt u aanvangen met uw werkzaamheden.

KLIC



Datum
14-03-2016 21:34

Onderwerp
**Ontvangstbevestiging Graafmelding
16G111199**

Blad
1 van 3

Geachte heer, mevrouw,

Het Kadaster heeft een Graafmelding ontvangen.

Het meldnummer van de Klic-melding is: **16G111199**
Het ordernummer van de Klic-melding is: **9806803932/10**
De referentie van de Klic-melding is: **0916.166**

Hieronder treft u de gegevens aan van de melding en het overzicht, per thema, van beheerders met een belang in het opgegeven gebied. Het is mogelijk dat netbeheerders meerdere thema's in beheer hebben.

Uit de brief die u ontvangt bij de levering, kunt u opmaken voor welke thema's deze netbeheerders informatie hebben geleverd.

Gegevens aanvrager

Naam	Doormalen
E-mailadres	support2@klicmelding.nl
Relatienummer	656710
Bedrijf	Graafmelding.nl
Adres	De Hoekakker 16
Postcode / Plaats	5561CE, RIETHOVEN
Land	NL
Telefoon	084-0031434
Fax	084-0031434
Datum aanvraag	14-03-2016 21:34

Gegevens opdrachtgever

Bedrijf	Dierenpension de Kapelle
Naam	Fam. van der Lee
Adres	Kapelleweg 1
Postcode / Plaats	4504PC, Nieuwvliet
Land	NL
Telefoon	0117372036
E-mailadres	info@dierenpensiondekapelle.nl

Aanvangsdatum graafwerkzaamheden	20-03-2016
Aard graafwerkzaamheden	Kabels/leidingen leggen Rioleringswerkzaamheden

Graafgebied



Datum

14-03-2016 21:34

Onderwerp

Ontvangstbevestiging Graafmelding

16G111199

Blad



2 van 3

RD-coördinaten [(19365,378021), (19410,377962), (19465,377993), (19415,378051), (19365,378021)]
Dichtstbijzijnd adres Kapelleweg 1, 4504PC Nieuwvliet
Huisaansluitschets voor de adressen Kapelleweg 1, 4504PC Nieuwvliet

Overzicht van beheerders met een belang in het opgegeven gebied:

Beheerder	Contactpersoon	E-mail	Tel	Fax	Thema
Delta N.V. Goes	Toezicht Graafwerkzaamheden	klic@dnwg.nl	0113-884121	-	gas hoge druk hoogspanning riool vrijval datatransport gas lage druk laagspanning middenspanning warmte water
Enduris B.V.	Toezicht graafwerkzaamheden	klic@dnwg.nl	0113-884121	-	gas hoge druk gas lage druk laagspanning middenspanning
KPN B.V.	Klic-loket	orderintakeplan@kpn.com	(030) 255 33 34		datatransport
Reggefiber Operator B.V.	Regio Zuid	klic-zuid@reggefiber.nl	0548800893		datatransport

Grafische weergave van het gebied:

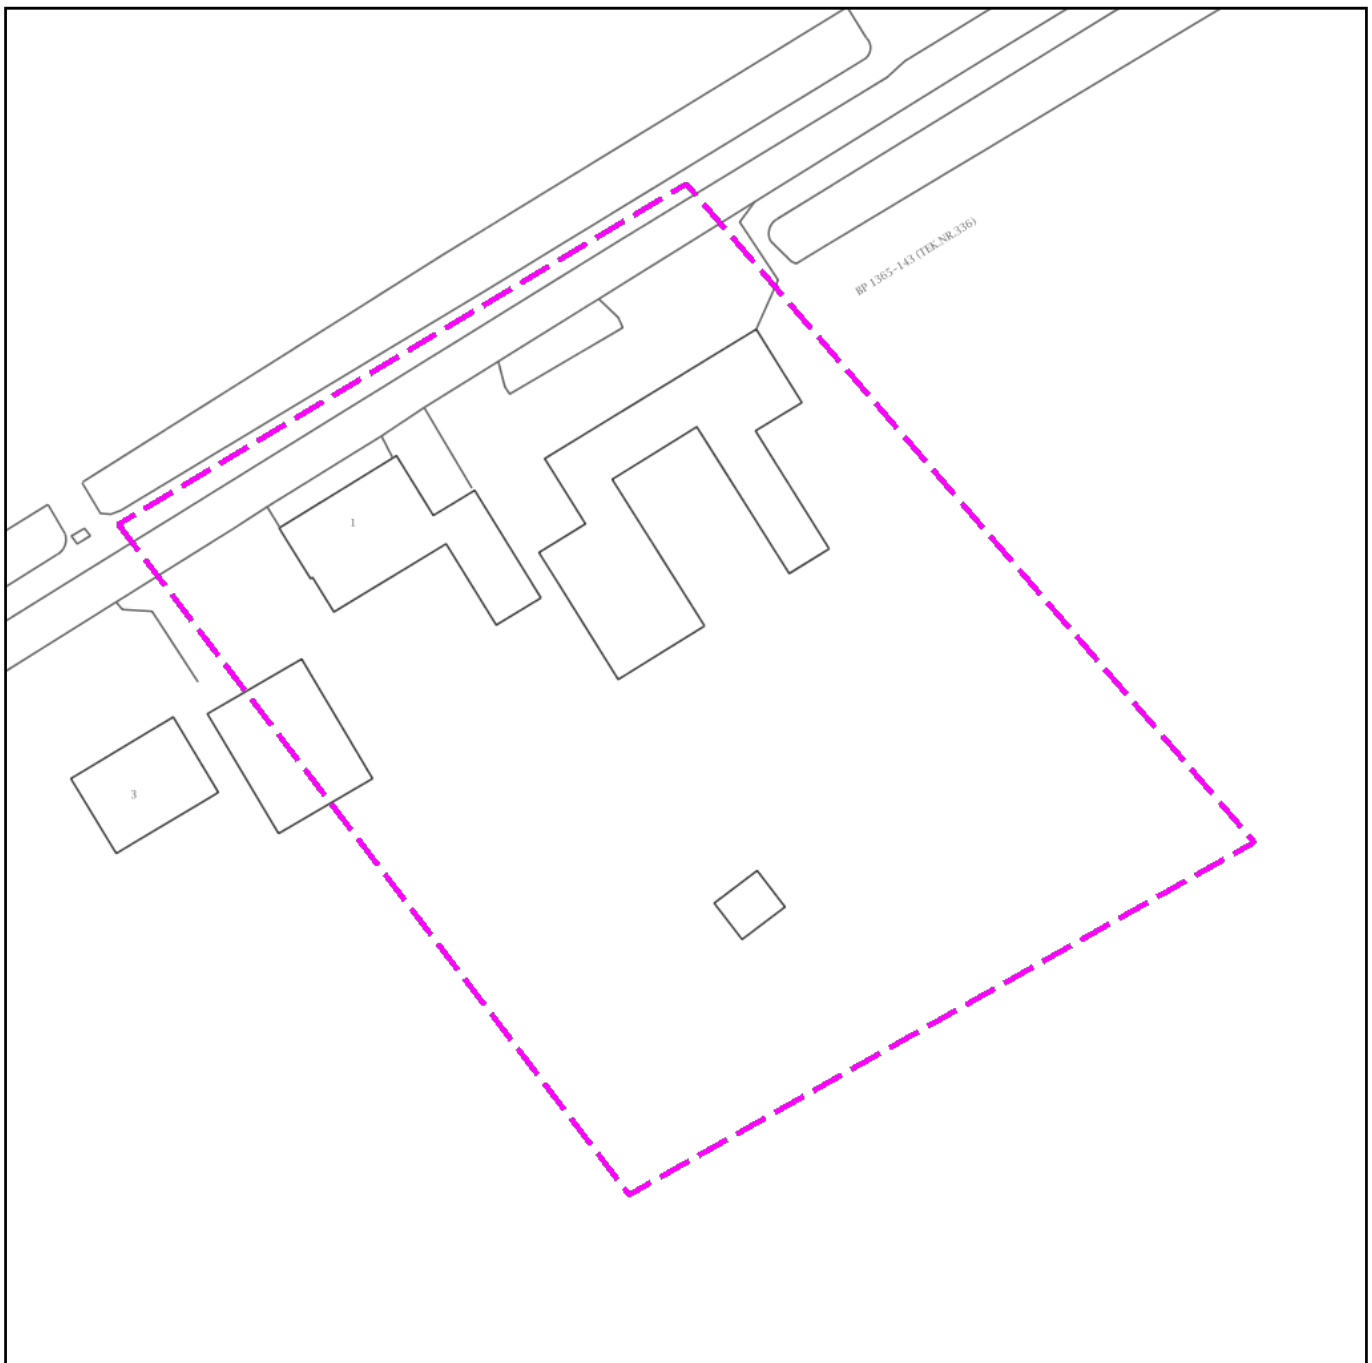

GEO
KLIC-ONLINE



Datum
14-03-2016

Onderwerp
Klic-melding 16G111199 - 1

Klantreferentie
0916.166

Blad
1 van 3

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied.

Let op: Deze levering bevat een Eisvoorzorgsmaatregel bij in totaal 1 thema.

Het meldnummer van de Klic-melding is: **16G111199**
Het ordernummer van de Klic-melding is: **9806803932/10**
De referentie van de Klic-melding is: **0916.166**
De levering heeft de status: **Levering compleet - 14-03-2016 22:36**

Hierin kunt u zien of de informatie over de kabels en leidingen van deze netbeheerders al dan niet is opgenomen.

- Het is mogelijk dat u van een bepaalde netbeheerder uit de ontvangstbevestiging geen informatie (melding geen belang) of slechts een algemene bijlage hebt ontvangen. In deze gevallen is dan gebleken dat de netbeheerder geen kabels en leidingen beheert in het door u opgegeven gebied.
- Ook kan het voorkomen dat een netbeheerder een leeg PNG-bestand heeft geleverd. Dit kan betekenen dat er geen kabels en leidingen in het door u opgegeven gebied zijn, maar dat wel een huisaansluitschets en/of een Eisvoorzorgsmaatregel voor dat betreffende thema is geleverd.
- In geval netbeheerders hebben aangegeven meerdere thema's in het door u opgegeven gebied te beheren, kan het voorkomen dat u niet van al deze thema's informatie hebt ontvangen. Ook hierbij geldt dat enkel de informatie is verstrekt van de kabels en leidingen die daadwerkelijk in het door u opgegeven gebied gelegen zijn.
- Achter het ordernummer geven we een extra ID mee. Als u een tracémelding hebt gedaan dan bevat het ordernummer meerdere ID's.

Dichtstbijzijnd adres

Kapelleweg 1, 4504PC Nieuwvliet



Datum

14-03-2016

Onderwerp

Klic-melding 16G111199 - 1

Klantreferentie

0916.166

Blad

2 van 3

Eisvoorzorgsmaatregel(en)

Deze levering bevat een Eisvoorzorgsmaatregel bij onderstaande netbeheerder(s) en thema's.

Netbeheerder	Thema	Bijlage met Eisvoorzorgmaatregel
Enduris B.V.	middenspanning	EV_middenspanning_Enduris+B.V._0000649926_16G111199.pdf

Zie de gelijknamige bijlage in onderstaande lijst met alle bestanden.

Let op: Voor instructies lees de bijlagen Eisvoorzorgsmaatregel.

Netbeheerders met belangen

In het onderstaande overzicht vindt u de netbeheerders die belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

Netbeheerder	Thema	Opgenomen in deze levering?
Delta N.V. Goes	water	Ja
Enduris B.V.	laagspanning	Ja
Enduris B.V.	middenspanning	Ja
Enduris B.V.	gas lage druk	Ja
KPN B.V.	datatransport	Ja
Reggefiber Operator B.V.		Alleen bijlage(n)

Lijst met bestanden in deze levering

Hieronder vindt u een lijst met alle bestanden die u in deze levering aan dient te treffen.

LI_16G111199_1.pdf

LI_16G111199_1.xml

LG_water_Delta+N.V._0000577328_16G111199.png

MV_water_Delta+N.V._0000577328_16G111199.png

AN_water_Delta+N.V._0000577328_16G111199.png

HA_water_Delta+N.V._0000577328_16G111199_4504PC_1x8140600001000WAAKOFHO.PDF

BL_Delta+N.V._0000577328_16G111199_Nieuwe+klicmelding.pdf



Datum

14-03-2016

Onderwerp

Klic-melding 16G111199 - 1

Klantreferentie

0916.166

Blad

3 van 3

LG_middenspanning_Enduris+B.V._0000649926_16G111199.png
MV_middenspanning_Enduris+B.V._0000649926_16G111199.png
AN_middenspanning_Enduris+B.V._0000649926_16G111199.png
EV_middenspanning_Enduris+B.V._0000649926_16G111199.pdf
LG_gas+lage+druk_Enduris+B.V._0000649926_16G111199.png
MV_gas+lage+druk_Enduris+B.V._0000649926_16G111199.png
AN_gas+lage+druk_Enduris+B.V._0000649926_16G111199.png
HA_gas+lage+druk_Enduris+B.V._0000649926_16G111199_4504PC_1x8140600001000GAAHBICJ.PDF
LG_laagspanning_Enduris+B.V._0000649926_16G111199.png
MV_laagspanning_Enduris+B.V._0000649926_16G111199.png
HA_laagspanning_Enduris+B.V._0000649926_16G111199_4504PC_1x8140600001000EAAEEKCL.PDF
LG_datatransport_KPN_0000546663_16G111199.png
MV_datatransport_KPN_0000546663_16G111199.png
AN_datatransport_KPN_0000546663_16G111199.png
HA_datatransport_KPN_0000546663_16G111199_4504PC_1.PDF
BL_KPN_0000546663_16G111199_Brief-belang.PDF
ET_KPN_0000546663_16G111199.png
PT_KPN_0000546663_16G111199.png
BL_Reggefiber_0000579733_16G111199_Brief-GeenBelang+Regio+Zuid.pdf
GB_16G111199.png
GP_16G111199.png
LP_16G111199_1.pdf

Toelichting:

LI: leveringsinformatie (dit bestand)	LI: leveringsinformatie (xml-document)
LG: kaartlaag met de ligging van het net	MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net
AN: kaartlaag met de annotatie bij het net	TB: themabijlage
EV: bijlage met Eisvoorzorgsmaatregel	DK: detailkaart
HA: huisaansluitschets	BL: algemene bijlage
ET: eigen topografie	PT: plantopografie
GB: GBKN ondergrondkaart	LP: Liggings PDF (gebundelde pdf met alle kaarten)
GP: grootschalige plantopografie	

Attentie zeer belangrijke informatie !

Leidingen met Gevaarlijke inhoud of hoge waarde.

Zodra u gaat graven in de nabijheid van netten met gevaarlijke inhoud of met hoge waarde, is een aantal bepalingen van kracht. Beschadiging van deze netten kan tot ernstige gevolgen leiden. Dat willen we graag voorkomen. In de eerste plaats is het noodzakelijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met de beheerder van het net.

Eerst afspraken maken, dan graven

U mag pas starten met graafwerkzaamheden zodra u met de beheerder van het net met gevaarlijke inhoud of met hoge waarde afspraken heeft gemaakt over te nemen voorzorgsmaatregelen. Dat geldt ook wanneer de aangegeven veiligheidsstrook in uw graafpolygoon valt. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en aanwezig zijn op de graaflocatie. Zowel de beheerder als u leggen daarmee vast welke voorzorgsmaatregelen getroffen gaan worden.

Spreek snel af

Wanneer duidelijk is dat binnen uw graafpolygoon een net met gevaarlijke inhoud of met hoge waarde aanwezig is, plan dan meteen een afspraak met de beheerder van dit net. De beheerder heeft maximaal drie werkdagen de tijd om aan te geven welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn en om ter plaatse de ligging van het net aan te wijzen. Het is dus niet altijd mogelijk om direct na ontvangst van het kaartmateriaal te kunnen starten met graven in een graafpolygoon waar een net met gevaarlijke inhoud of met hoge waarde aanwezig is.

Binnen mijn graafpolygoon?

Als binnen de graafpolygoon netten met gevaarlijke inhoud aanwezig zijn, ziet u dat op de papieren van uw klic-melding. De beheerder van een net met gevaarlijke inhoud geeft vaak een veiligheidsstrook rond zijn leiding aan.



Netten met hoge waarde zijn netwerken die voor de beheerder of de gebruikers van dat netwerk een hoog belang hebben. De beheerder kan aan deze netwerken het label 'net met hoge waarde' geven.

Safety first !

Klicmelding.nl en Graafmelding.nl zijn handelsnamen van Graafmelding.nl BV (KvK 53112016)





Klic-melding: 9806803932/10 16G111199 - 1		Aanvraagdatum: 14-03-2016	Blz 1 van 6
Verzamelkaart (alle thema's)		Status: Levering compleet	14-03-2016 22:36
 Delta N.V. water		 Enduris B.V. laagspanning	 Enduris B.V. middenspanning
 Enduris B.V. gas lage druk	 KPN datatransport		

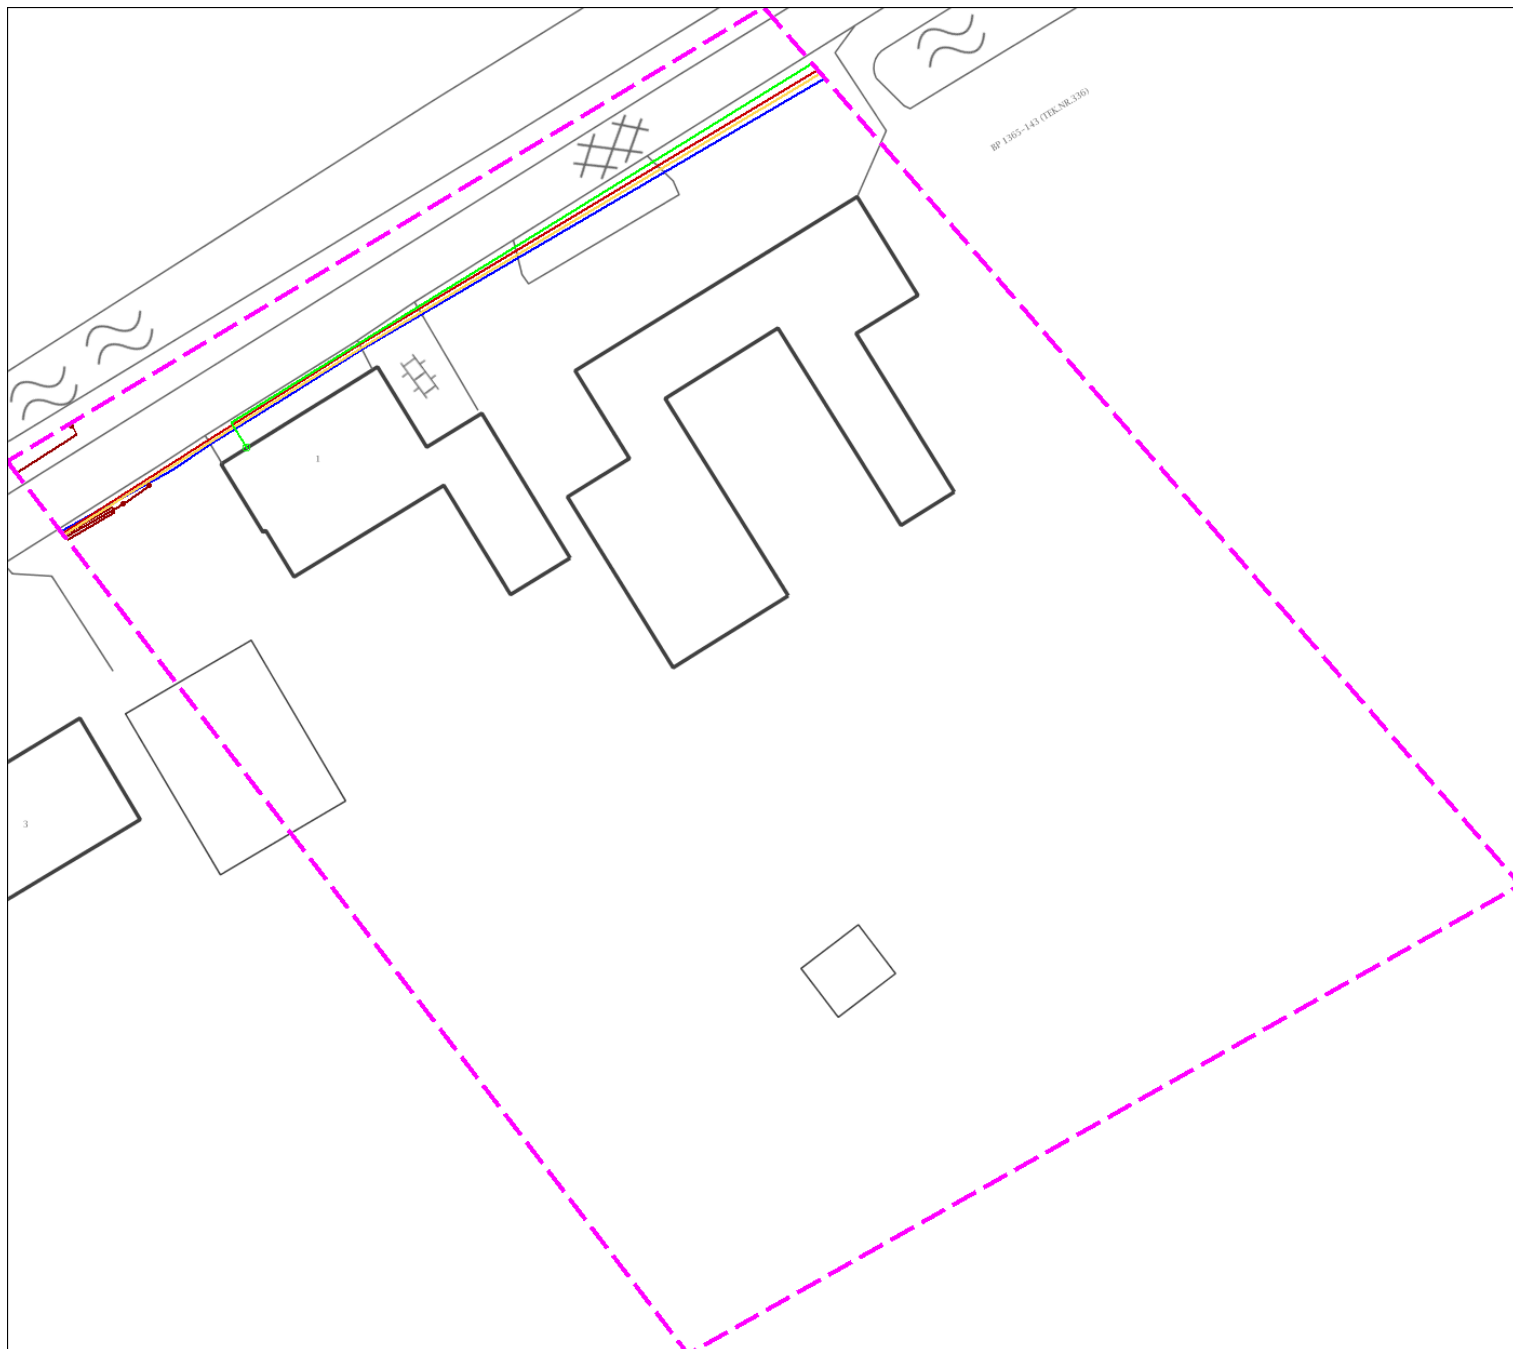




Klic-melding: 9806803932/10 16G111199 - 1	Aanvraagdatum: 14-03-2016	Blz 2 van 6
Themakaart: Delta N.V. water		
Contact: Toezicht Graafwerkzaamheden fm-klic@delta.nl 0113884121		
Beschadigingsnummer: 0800-5160 Storingsnummer: 0800-9009		

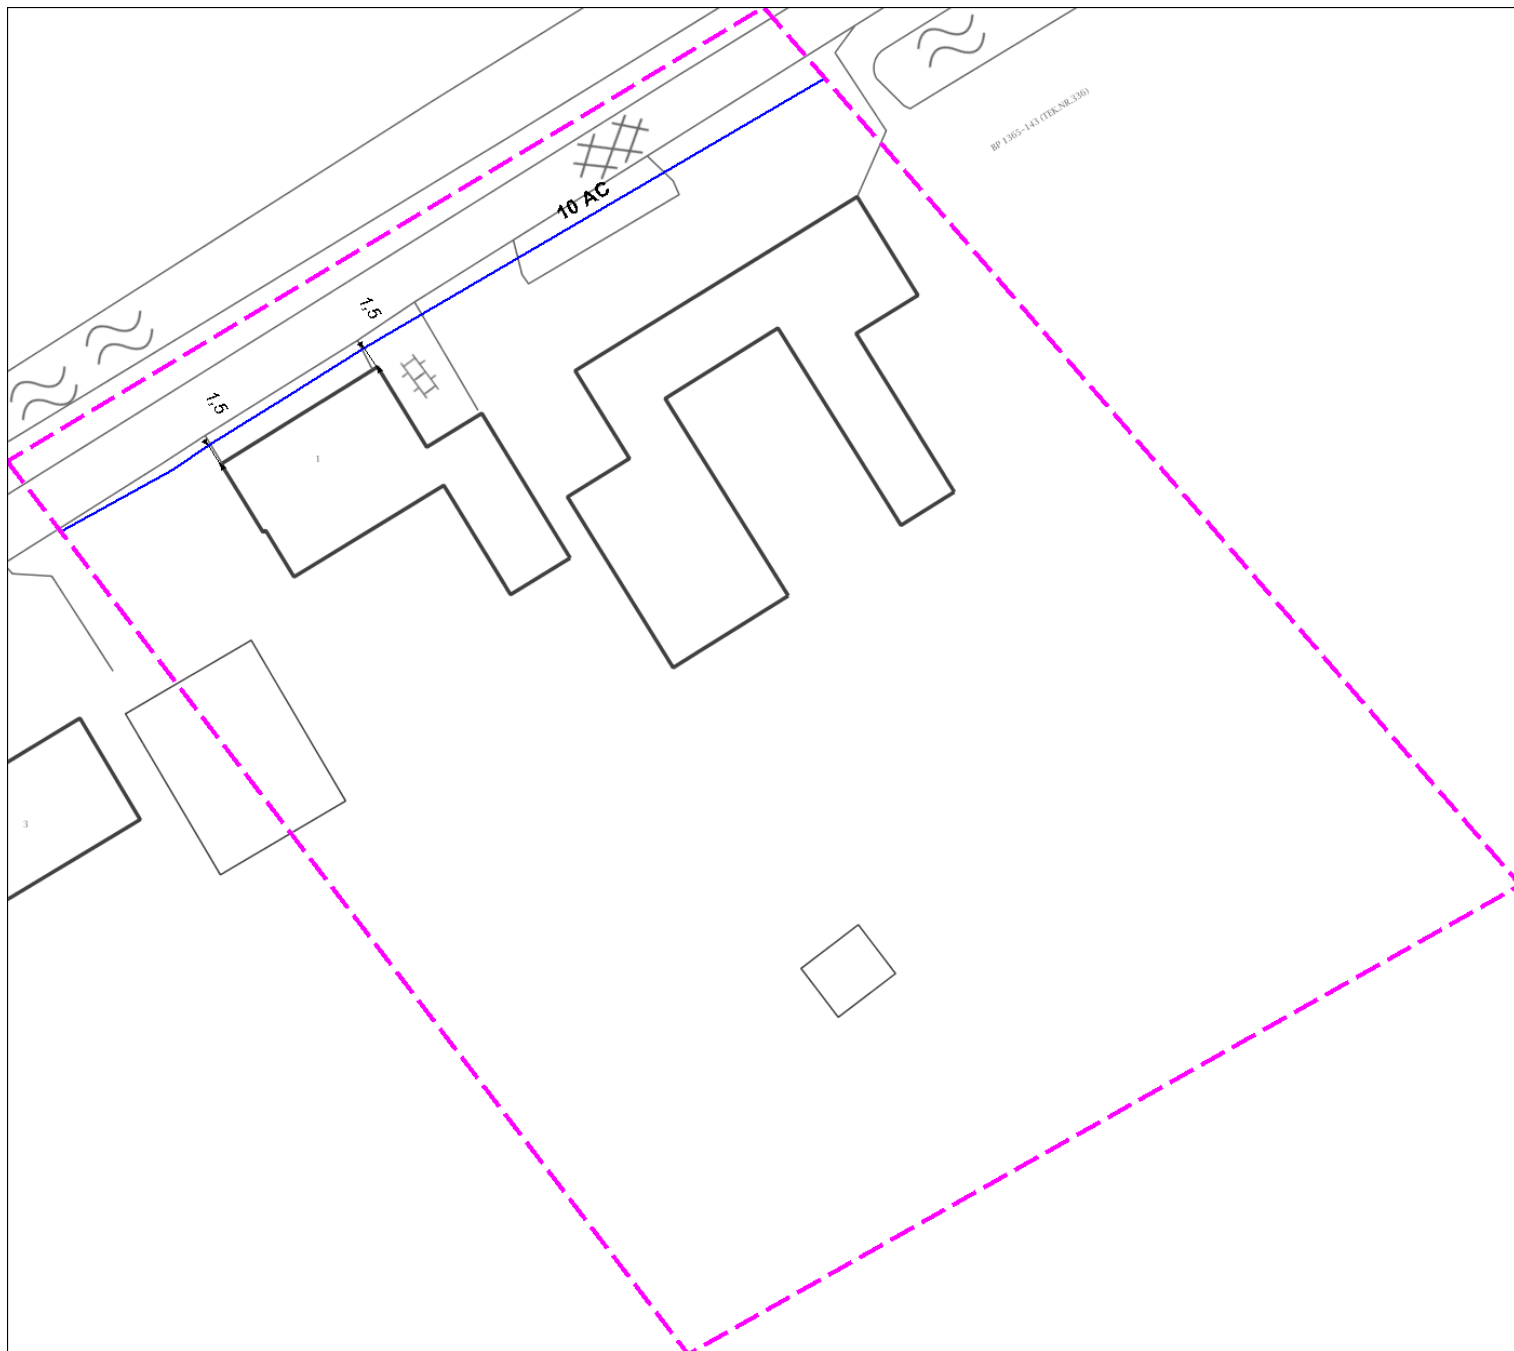

Plaats: NIEUWVLIET
Adres: Kapelleweg 1
Postcode: 4504PC
Type aansluiting: Huis
Nader adres:

Perceelnummer: 8140600001000
Datum aanleg:
Datum wijziging: 1989-02-24
Datum vern:
Beheerregio: ZUID

Hoofdleiding: AC 100
Leiding 1: PVC 25 (4m)
Leiding 2: NVT NVT (m)

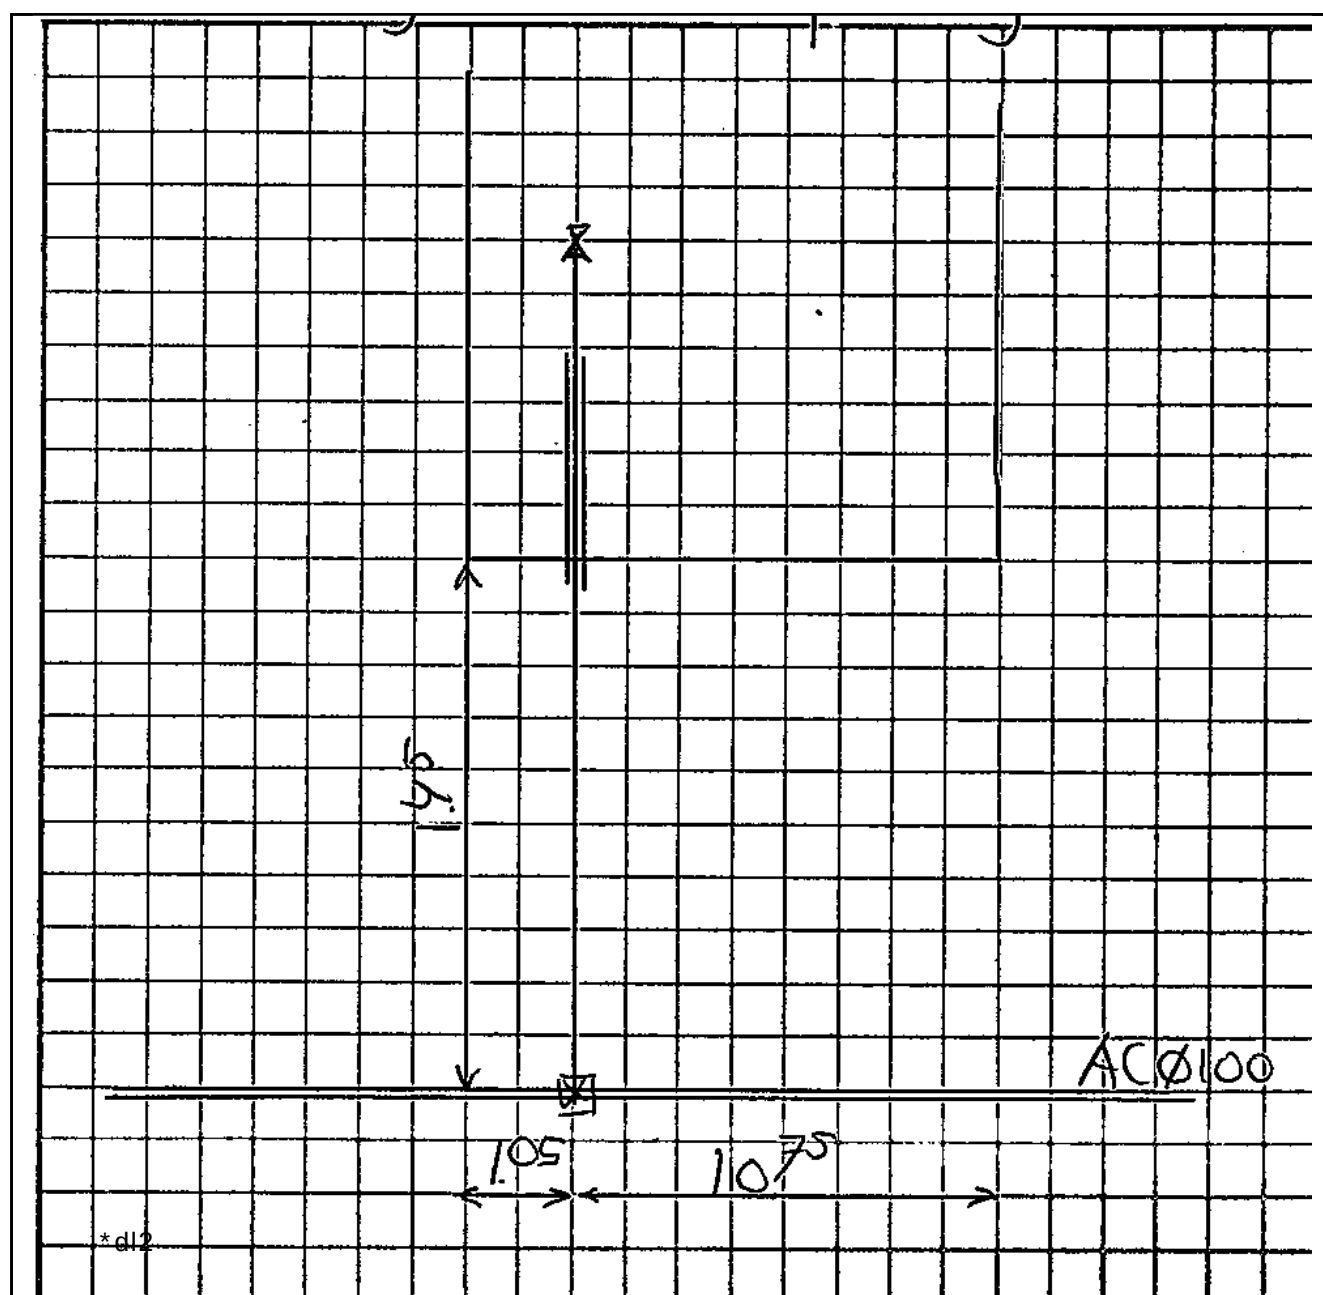

Goes, datum Klic-melding

onderwerp **Klic-melding**



Geachte melder,

DELTA Infra B.V. handelt Klic-meldingen af namens de netbeheerder van de kabels/leidingen, weergegeven op de bijgeleverde tekeningen. Voor alle informatie of vragen naar aanleiding van uw Klic-melding kunt u contact opnemen met DELTA Infra B.V., Team Graaftoezicht via mailadres <mailto:klic@dnwg.nl>

Calamiteitenmelding

In het geval van een calamiteitenmelding dient u direct contact op te nemen met de netbeheerder via het telefoonnummer: **0800 – 5150** (24-uur bereikbaar).



In verband met uw melding vragen wij voorts uw aandacht voor het volgende:

1. Hoewel de netbeheerder er naar streeft de ligging van de leidingen en kabels zo exact mogelijk aan te geven, kan de werkelijke ligging van de kabels/leidingen afwijken van de op de tekening vermelde ligging. Om die reden dient u de werkzaamheden uit te voeren volgens de CROW-richtlijn 'Zorgvuldig graafproces'.
2. Indien u aansluitschetsen heeft aangevraagd, worden deze door ons GIS-systeem automatisch geselecteerd. Wanneer er geen aansluitschetsen van de betreffende aansluitingen beschikbaar zijn, ontvangt u een document met de tekst 'Van deze aansluiting zijn de liggingsgegevens niet bekend'. Indien u schetsen heeft aangevraagd en geen document ontvangen, dient u contact op te nemen via bovenstaand telefoonnummer.
3. Wanneer een leiding die op de tekeningen is aangegeven niet gelokaliseerd kan worden, neemt u eveneens contact op met DELTA Infra B.V.
4. Het passeren van kabels en leidingen met zwaar materieel moet in overleg met DELTA Infra B.V. gebeuren. Wanneer door hoge belasting van de ondergrond gevaar bestaat voor beschadiging van de ondergrondse kabels of leidingen zullen voorzieningen worden voorgeschreven (bijv. zettingsvrije overkluizing).
5. **Mocht tijdens de werkzaamheden een kabel of leiding worden beschadigd, dan dient u dit direct te melden op het volgende telefoonnummer: 0800 – 5150.**

Met vriendelijke groet,
Team Graaftoezicht,
DELTA Infra B.V.



Klic-melding: 9806803932/10 16G111199 - 1	Aanvraagdatum: 14-03-2016	Blz 3 van 6
Themakaart: Enduris B.V. laagspanning		
Contact: Delta KLIC Test fm-klictest@delta.nl 0113884121		
Beschadigingsnummer: 0800-5160 Storingsnummer: 0800-9009		

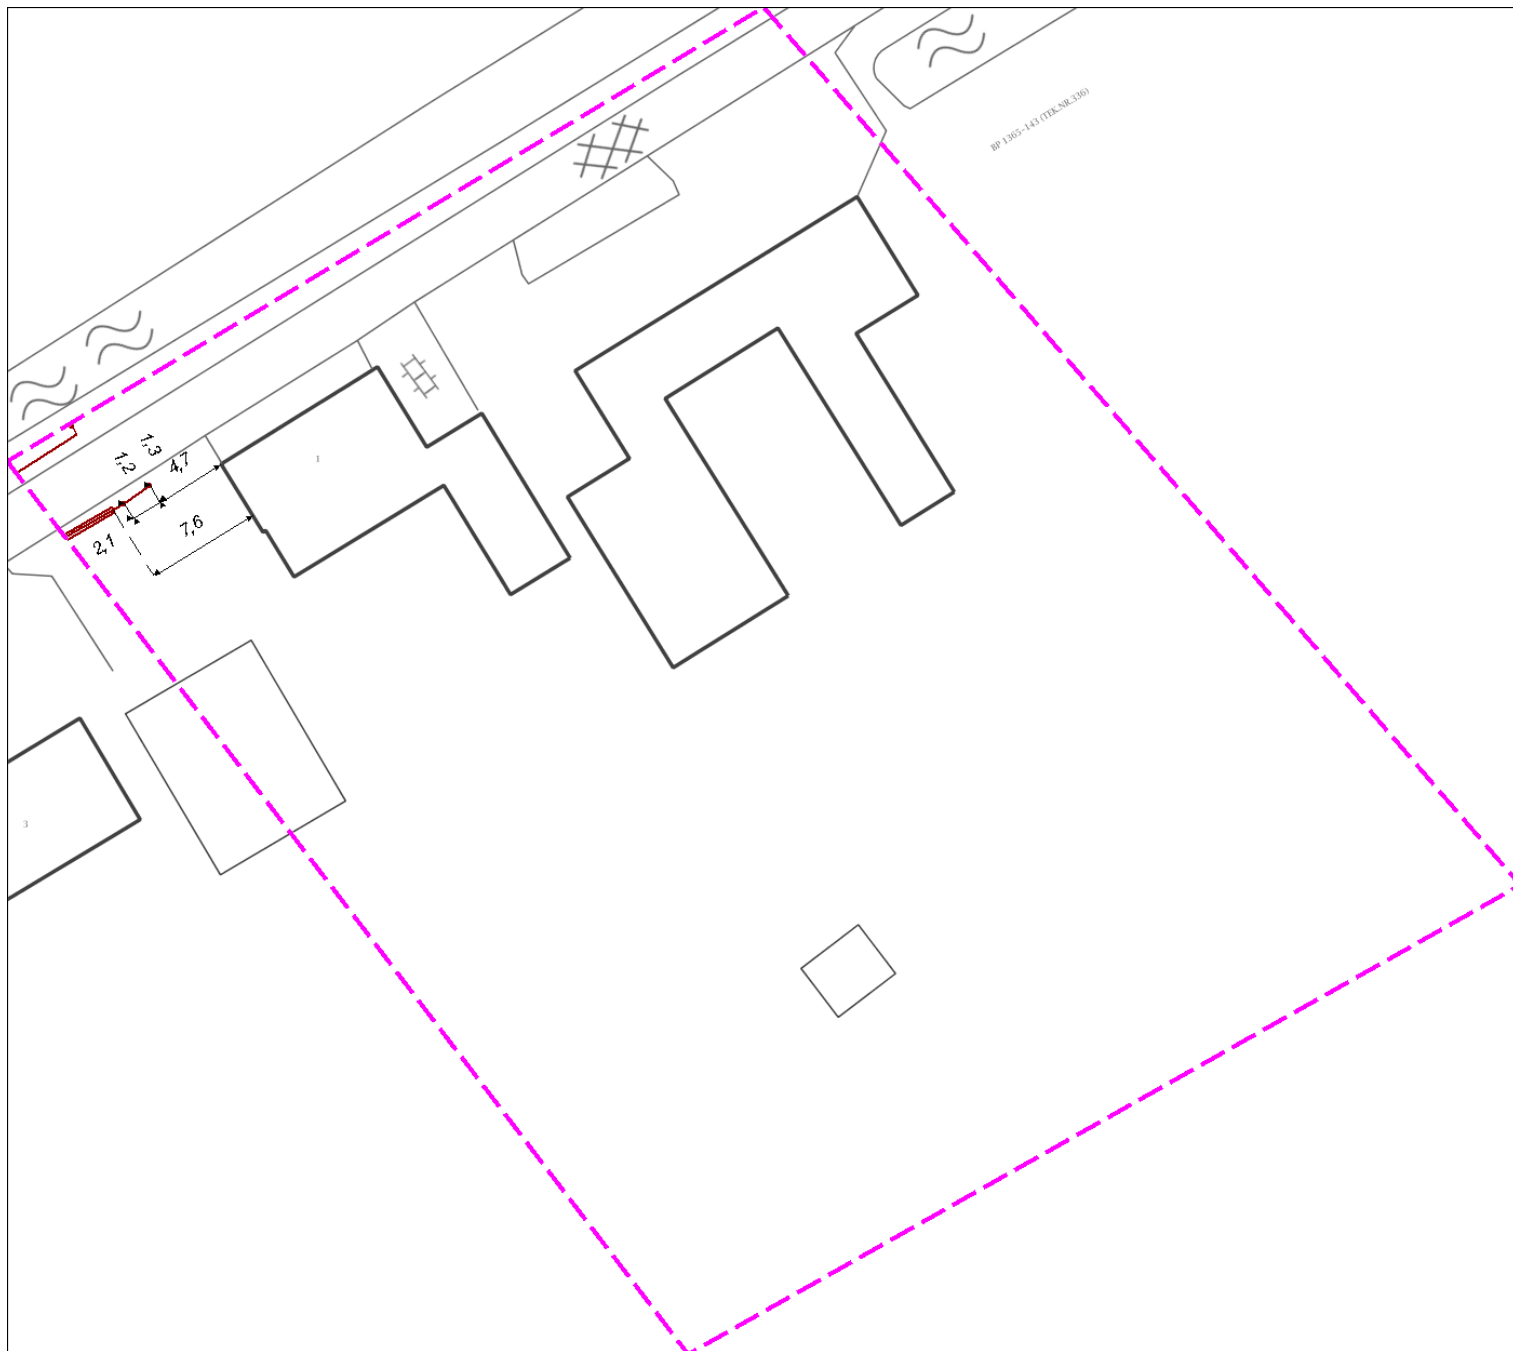

onderwerp **Klic-melding**

Geachte melder,

Enduris B.V. is de regionale netbeheerder van het gas- en elektriciteitsnet in de provincie Zeeland. De Klic-meldingen worden namens Enduris B.V. afgehandeld door DELTA Infra B.V. Voor alle informatie of vragen over de (ligging) van de kabels/leidingen, zoals weergegeven op de bijgeleverde tekeningen, kunt u contact opnemen met DELTA Infra B.V., Team Graaftoezicht via mailadres <mailto:klic@dnwg.nl>

Calamiteitenmelding

In het geval van een calamiteitenmelding dient u direct contact op te nemen met de netbeheerder via het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: **0800 – 9009** (24 uur bereikbaar).

Aanwezigheid 'Bijzonder belang'.

In het door u opgegeven graafpolygoon ligt minimaal één kabel of leiding die van grote waarde is, zoals bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION). Deze kabel en/of leiding is op tekening gemarkeerd door een arcering. Volgens de WION heeft de beheerder van een net met grote waarde drie werkdagen de tijd om voorzorgsmaatregelen te treffen.

Wij laten u hierbij weten dat wij van die mogelijkheid gebruik maken. De eerste voorzorgsmaatregel die wij treffen bestaat er in dat wij nadere inlichtingen van u willen hebben over het werk en de voorgenomen wijze van uitvoering daarvan (zie de bijlage).

Voorzorgsmaatregelen

Op grond van artikel 13 van de WION, bent u **verplicht** uiterlijk drie werkdagen voordat u begint met uw graafwerkzaamheden, contact op te nemen met het Team Graaftoezicht van DELTA Infra B.V. Eerder mag u het werk niet starten. Aan de hand van uw inlichtingen zal worden bepaald welke verdere maatregelen noodzakelijk zijn.

De gemaakte afspraken dienen schriftelijk per e-mail te worden vastgelegd. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Wij verzoeken u om de overzichtstekening met alle disciplines, die u van het Kadaster heeft ontvangen, via e-mail aan ons toe te sturen met daarop duidelijk aangegeven waar, wanneer en welke soort werkzaamheden u gaat uitvoeren.

In verband met uw melding vragen wij voorts uw aandacht voor het volgende:

1. Hoewel de netbeheerder er naar streeft de ligging van de leidingen en kabels zo exact mogelijk aan te geven, kan de werkelijke ligging van de kabels/leidingen afwijken van de op de tekening vermelde ligging. Om die reden dient u de werkzaamheden uit te voeren volgens de CROW-richtlijn 'Zorgvuldig graafproces'.
2. Indien u aansluitschetsen heeft aangevraagd, worden deze door ons GIS-systeem automatisch geselecteerd. Wanneer er geen aansluitschetsen van de betreffende aansluitingen beschikbaar zijn, ontvangt u een document met de tekst 'Van deze aansluiting zijn de liggingsgegevens niet bekend'. Indien u schetsen heeft aangevraagd en geen document ontvangt, dient u contact op te nemen via bovenstaand telefoonnummer.
3. Wanneer een leiding die op de tekeningen is aangegeven niet gelokaliseerd kan worden, neemt u eveneens contact op met DELTA Infra B.V.
4. Het passeren van kabels en leidingen met zwaar materieel moet in overleg met DELTA Infra B.V. gebeuren. Wanneer door hoge belasting van de ondergrond gevaar bestaat voor beschadiging van de ondergrondse kabels of leidingen zullen voorzieningen worden voorgeschreven (bijv. zettingsvrije overkluising).
5. **Mocht tijdens de werkzaamheden een kabel of leiding worden beschadigd, dan dient u dit direct te melden via het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: 0800 – 9009.**

Met vriendelijke groet,
Team Graaftoezicht,
DELTA Infra B.V.

onderwerp Klic-melding

Bijlage

‘Eis tot Voorzorgsmaatregel’


Bij de door u ontvangen levering van de Kadastergegevens met ‘Eis tot Voorzorgsmaatregel’ is een ‘*Verzamelkaart alle Thema’s*’ gevoegd. Dit is een Pdf-bestand genaamd ‘LP’. Wij vragen u vriendelijk op deze tekening nauwkeurig aan te geven waar u gaat grondroeren en deze naar <mailto:klic@dnwg.nl> te mailen, zodat duidelijk is op welke afstand u van onze leidingen en/of kabels werkzaamheden gaat verrichten.

Graag ontvangen wij ook de volgende gegevens:

Klic-nummer (gelieve het nummer bij ‘Onderwerp’ in de e-mail te vermelden)

1. Welke werkzaamheden u gaat uitvoeren.
2. Het adres, datum en tijdstip van de graafwerkzaamheden.
3. De contactgegevens van wie de graafwerkzaamheden daadwerkelijk gaat uitvoeren.

Bovenstaande gegevens zullen wij na ontvangst beoordelen. Indien na beoordeling (aanvullende) maatregelen en/of acties noodzakelijk zijn, zal in overleg met u hiervoor een plan worden opgesteld. U ontvangt hierover zo spoedig mogelijk bericht van het Team Graaftoezicht.




Discipline Gas



Plaats: NIEUWVLiet
Adres: Kapelleweg 1
Postcode: 4504PC
Type aansluiting: Huis
Nader adres:

Perceelnummer: 8140600001000
Datum aanleg:
Datum wijziging:
Datum vern:
Beheerregio: ZUID



Hoofdleiding:	MDPE 63	
Leiding 1:	MDPE 25	(9.5m)
Leiding 2:	CU 15	(4m)

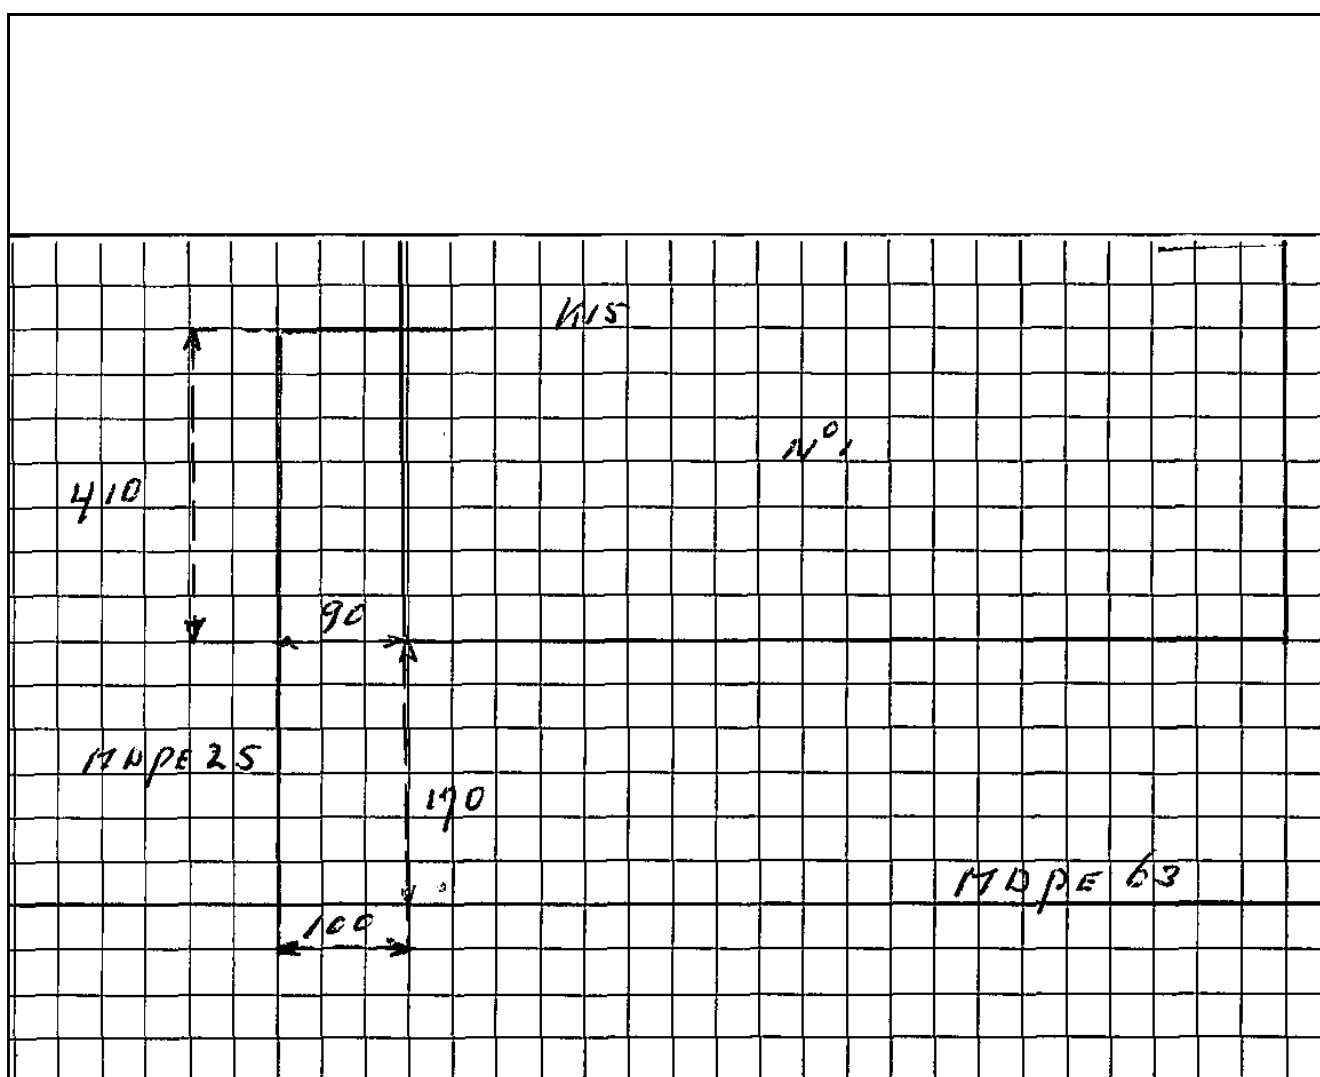

LEGJR_GESCHAT: LM1___1989+/- 03 JR




Klic-melding: 9806803932/10 16G111199 - 1	Aanvraagdatum: 14-03-2016	Blz 5 van 6
Themakaart: Enduris B.V. gas lage druk		
Contact: Delta KLIC Test fm-klictest@delta.nl 0113884121		
Beschadigingsnummer: 0800-5160 Storingsnummer: 0800-9009		

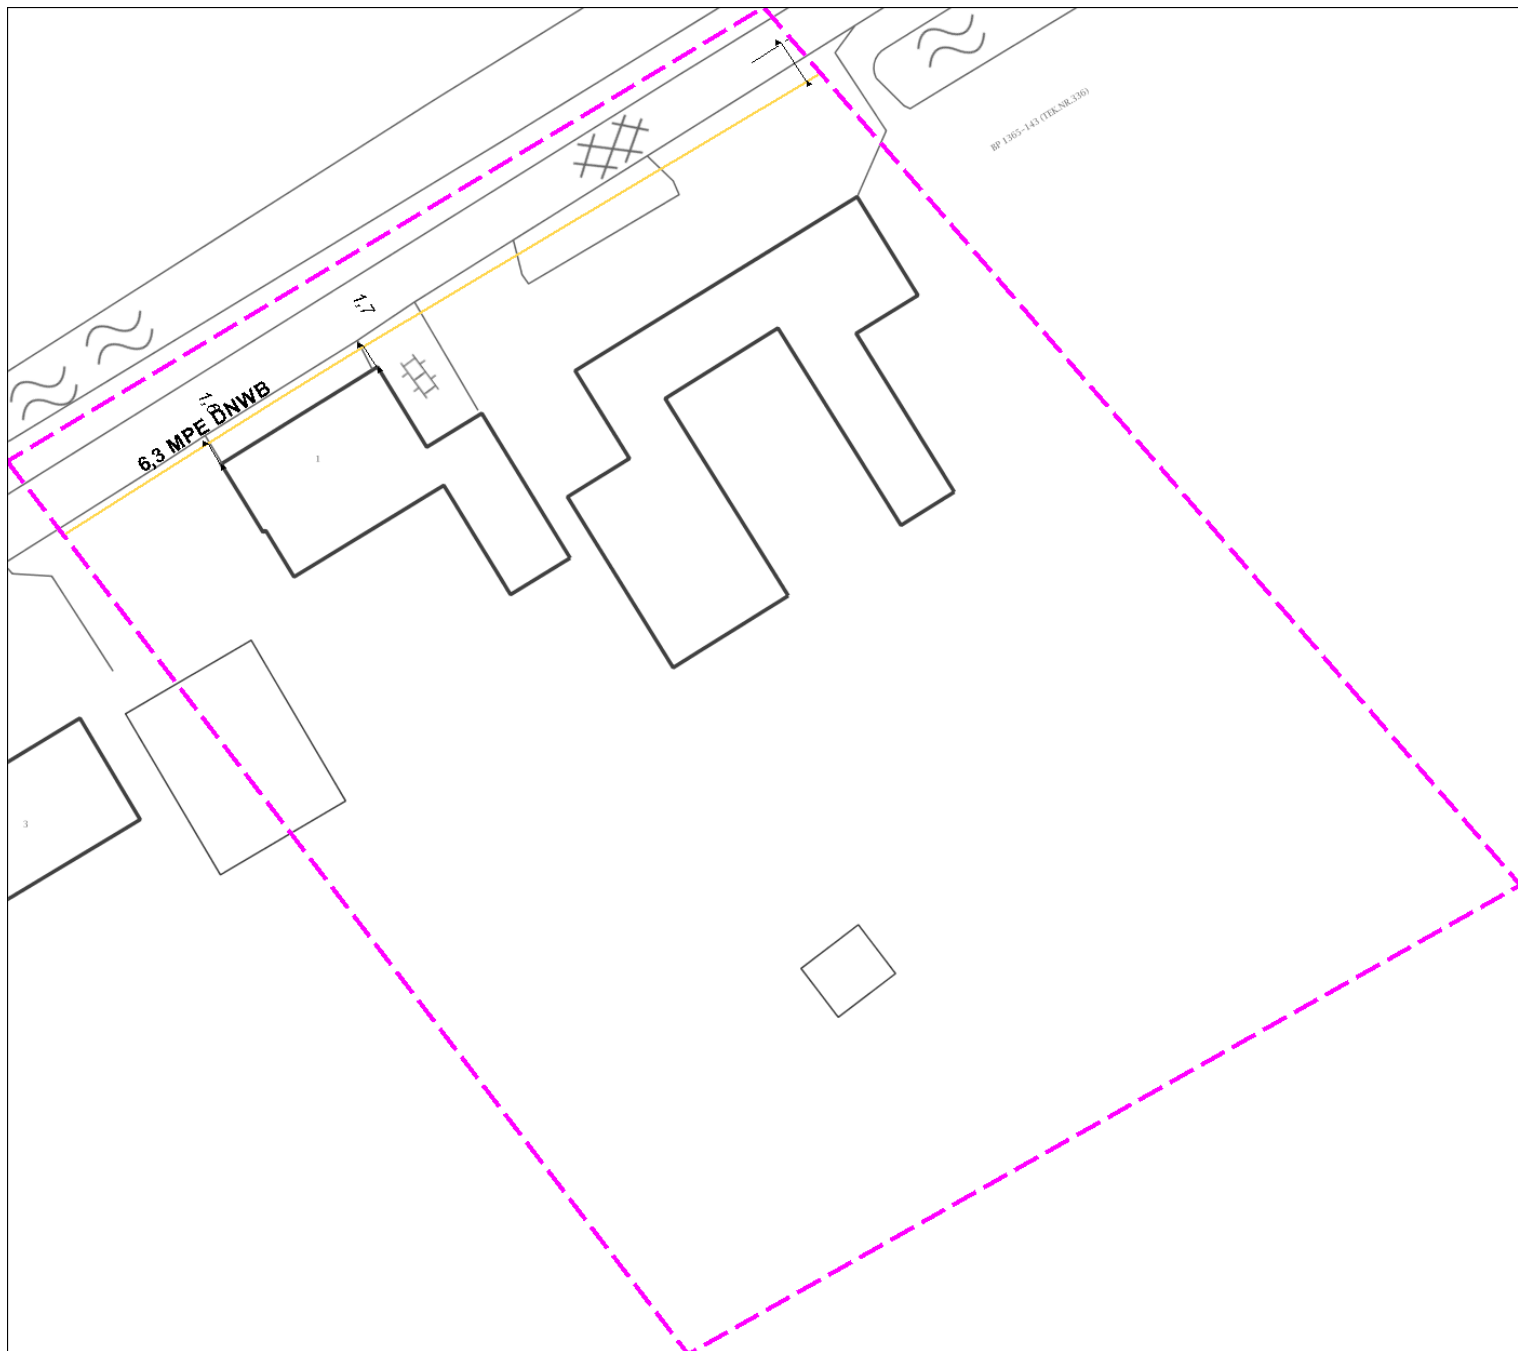


Plaats: NIEUWVLIET
Adres: Kapelleweg 1
Postcode: 4504PC
Type aansluiting: Huis
Nader adres:

Perceelnummer: 8140600001000
Datum aanleg: 1989-05-01
Datum wijziging:
Datum vern:
Beheerregio: ZUID

Hoofdkabel: Cu 4x25 GPLK
AK1: Cu 4x6 VMVKAS (15m)
AK2: -- -- -- (0m)

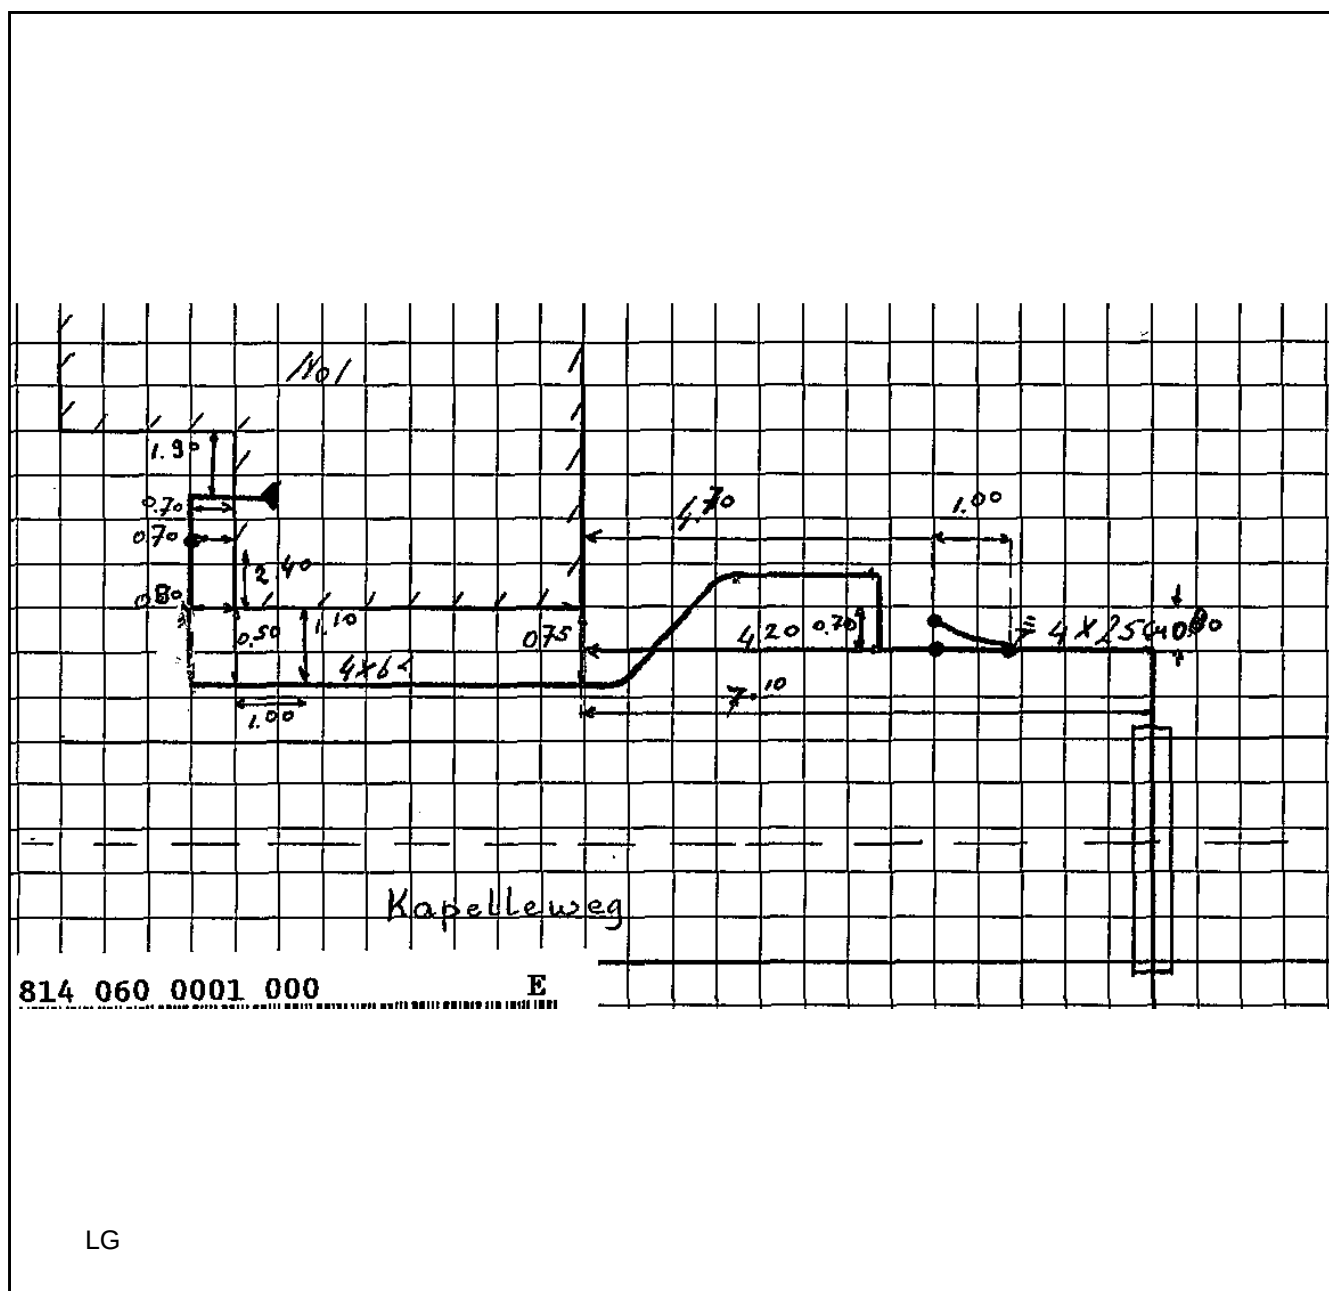




Lasgegevens


STRAAT : Kapelleweg
 HUISNUMMER : 1
 POSTCODE : 4504PC
 WOONPLAATS : NIEUWVLIET
 CGB-CODE : Gde
 IK-VOLGNUMMER: 9

PLAATS INVOERING:
 IK-PLAATS : HB

AK-HUISNUMMER: 1
 AK-POSTCODE : 4504PC
 AK-PLAATS : -
 LAS-PLAATS : -
 LAS-TYPE : -
 LAS-DATUM : -

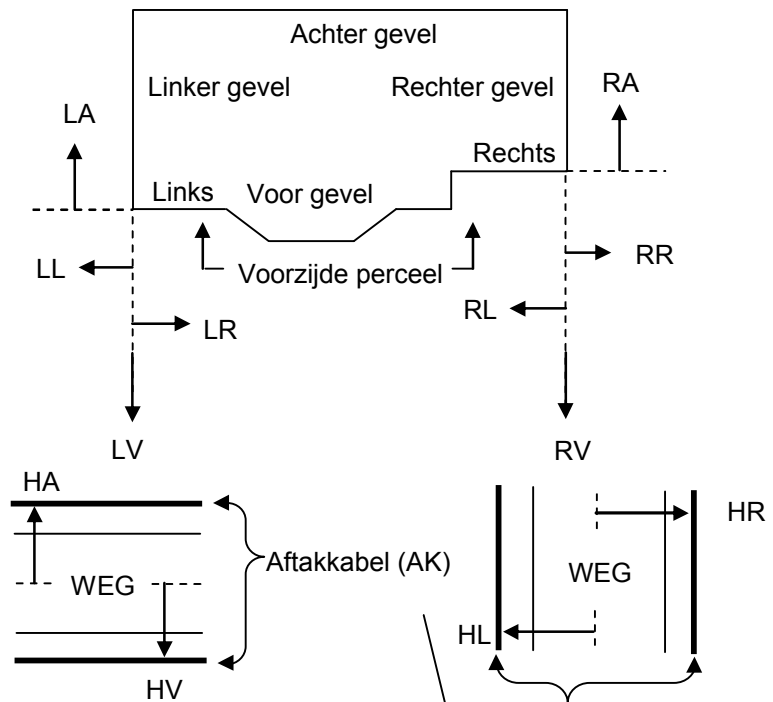

Voorbeeld

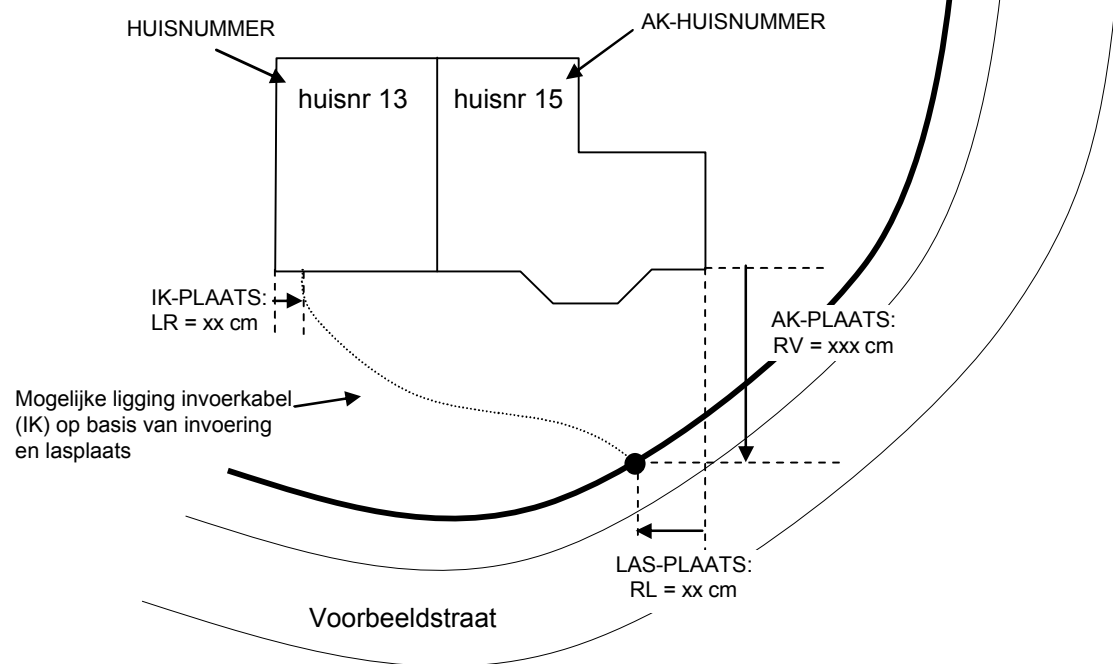

Legenda:

LV = Links naar Voor	RV = Rechts naar Voor	HV = Hart weg naar Voor	VG = Voor gevel
LA = Links naar Achter	RA = Rechts naar Achter	HA = Hart weg naar Achter	AG = Achter gevel
LL = Links naar Links	RL = Rechts naar Link	HL = Hart weg naar Links	LG = Linker gevel
LR = Links naar Rechts	RR = Rechts naar Rechts	HR = Hart weg naar Rechts	RG = Rechter gevel

Toelichting op ligginggegevens per invoerkabel:


IK-plaats = Plaats waar de invoerkabel het perceel binnentreedt.

AK-plaats = Ligging van de Aftakkabel in centimeters vanuit de aangegeven hoek.

Las-Plaats = Aantal centimeters vanuit de aangegeven hoek tot aan het punt waar de invoerkabel verbonden (las) is met de aftakkabel.

Alle maten zijn in centimeters


Cgb-nummer	UTS	Woonplaats	Straatnaam	Postcode	Huisnr	Lasnr
117100	GDE	NIEUWVLIET	KAPELLEWEG	4504PC	1	
Lasmof	KR21	Fa. naam	VWT SI	Bestrating *	Vast (asfalt, betonplaat etc) Opmerkingen	
Lasbehuizing		Lasser	W.CORTVRIENDT	Los (tegels, klinkers etc)		
Lastechniek *	Wurg Module Fuste	Datum	07-07-2014	Geen (zand, aarde etc)		

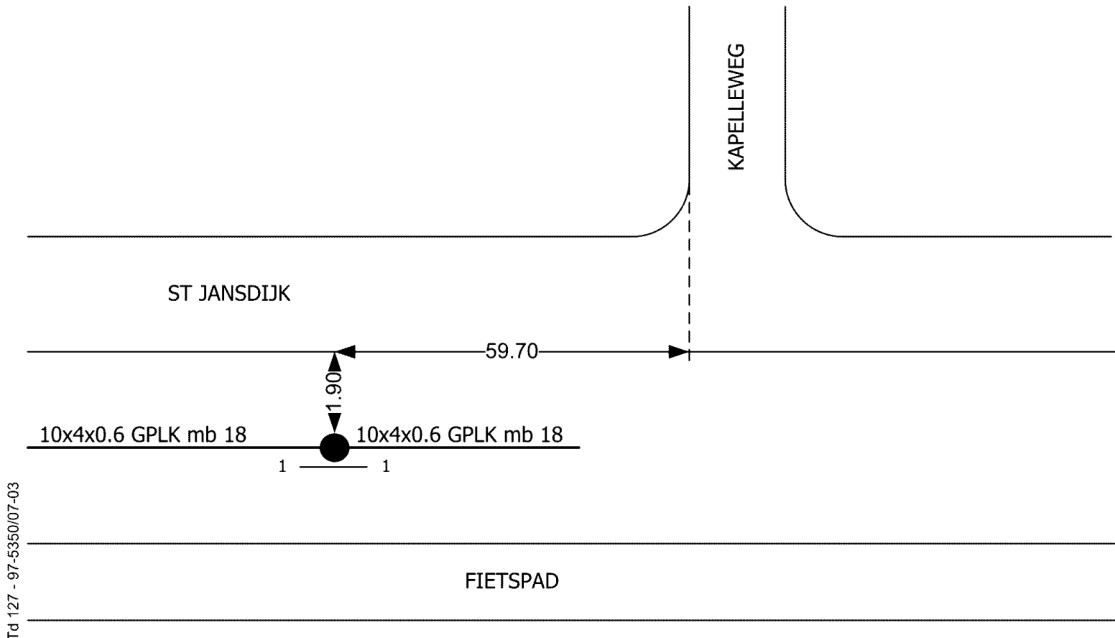

Doorhalen wat niet van toepassing is !

Telefoonnet	Plaats	Nummer	Straatnaam	Perceelnr.
GROEDE	NIEUWVLIET	14	KAPELLEWEG	1-3

Perceelnr.	Type lasmof	Lengte ik invoerkabel	Plaats lasdop	Toestand invoerkabel	Naam lasser	Naam toezichtman	Datum	Soort bestrating
1	WH.1A1	395	METERKAST	4x2x0.5	H. JOLLENAAR		10.4.89	
3	SP.LAS	45	"	10x4" - 35x2"	"		"	

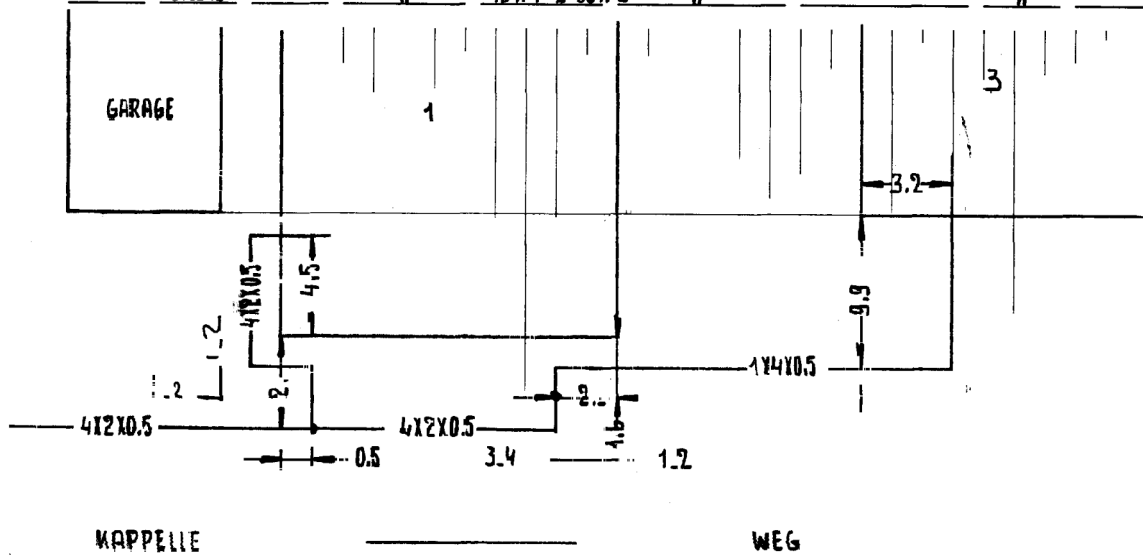

KAPELLE

WEG

Td 127 - 97 5350

* Letter A en volgnummer s) u t de A-lassenreeks of aknr sgnr en huisnummer als sprake is van een E-las.

16G111199

Datum
14-03-2016

Onderwerp
Graafmelding:
2016/G/*/111199/0

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
2016/G/*/111199/0

Graafmelding.nl

T.a.v. Dhr/Mevr. Doormalen
De Hoekakker 16
5561CE RIETHOVEN

Bijlage(n)

Geachte Dhr/Mevr. Doormalen,

Naar aanleiding van uw graafmelding deel ik u mede, dat op de door u aangegeven locatie kabels en of leidingen van KPN aanwezig zijn, zoals weergegeven op bijgevoegde gebiedsinformatie. Ons gehele kabel- en leidingnetwerk is in drie netten opgebouwd, zijnde een core-net (Core), een accessnet (ASN) en een Trilinknet (Tri). De ligging van deze netten is in één kaartlaag weergegeven. In deze kaartlaag is van ieder net apart de bijbehorende aantallen kabels- en leidingen in de geul, met bijbehorende maatvoering en annotatie weergegeven. Detailkaarten zijn, indien van toepassing, apart bijgevoegd.

Gegevens over huisaansluitschetsen, waarvan vrijwel ieder pand is voorzien, treft u hierbij slechts aan indien u bij uw graafmelding heeft aangegeven dat u deze wenst te ontvangen.

De weergave van ons kabel- en leidingnetwerk is volgens het IMKL (Informatiemodel Kabels en Leidingen). De uitwisseling van de gebiedsinformatie is conform het BMKL (Berichtenmodel Kabels en Leidingen).

Er worden geen gegevens betreffende diepteligging verstrekt in verband met mogelijke profielwijzigingen. De ligging kan dieper of ondieper zijn dan verwacht. Ten aanzien van de horizontale ligging moet rekening worden gehouden met speling in de plaatsaanduiding. Lassen in kabels worden in principe niet op tekening weergegeven. Er moet wel rekening worden gehouden dat deze er kunnen liggen en dat ze hoger of naast het aangegeven kabel- en leidingtracé kunnen liggen.

Graafwerkzaamheden dienen zorgvuldig te worden uitgevoerd. De CROW publicatie 250, zijnde de "Richtlijn zorgvuldig graafproces", is geheel van toepassing op het graafproces. Ter voorkoming van schade aan onze kabels en of leidingen dient u de werkelijke ligging hiervan vast te stellen. Voor aanvang van uw werkzaamheden, moet u deze vaststelling doen door onder andere het handmatig graven van voldoende proefsleuven en gebruik van kabelzoekapparatuur. Het gebruik van graafmachines, pikhouwelen e.d. ter plaatse of in de nabijheid van het kabeltracé wordt met klem ontraden.

Wholesale& Operations N&S C
Access Order Intake Planmatig
Stationsstraat 115
3811 MH Amersfoort

Telefoon (030) 255 33 34

Correspondentieadres
Postbus 3053
3800 DB Amersfoort

KPN B.V.
Handelsregister
K.v.K. Haaglanden
nr. 27124701
NL 009292056B01



Ik attendeer u erop dat tengevolge van uitgevoerde werkzaamheden ons kabel- en leidingnetwerk kan zijn gewijzigd tussen de datum van uw graafmelding en de uitvoering van uw werkzaamheden. Indien deze periode langer is dan twintig werkdagen dient u een nieuwe graafmelding te doen.

Ik wijs u op de verplichting dat, ingevolge de WION (Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten), bij elke beschadiging contact dient te worden opgenomen met KPN via het gratis schadetelefoonnummer (0800) 023 01 93. In geval van beschadiging van onze kabels en of leidingen behoudt KPN zich alle rechten voor op schadevergoeding.

Volgens de WION moet u afwijkende situatie melden aan het Kadaster. Zie hiervoor www.kadaster.nl/klic.

De afhandeling van deze graafmelding is een automatisch proces op basis van de gegevens van uw graafmelding. Voor nadere informatie of het beantwoorden van vragen m.b.t. de geleverde gebiedsinformatie kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer van onze helpdesk: 030-255 33 34.

Hoogachtend,

M. Driezen
Manager KPN Access Order Intake Planmatig

Wholesale& Operations N&S C
Access Order Intake Planmatig
Stationsstraat 115
3811 MH Amersfoort

Telefoon (030) 255 33 34

Correspondentieadres
Postbus 3053
3800 DB Amersfoort


KPN B.V.
Handelsregister
K.v.K. Haaglanden
nr. 27124701
NL 009292056B01

Disclaimer:


- 1) Het kan voorkomen dat het totale bericht van de door KPN te leveren gebiedsinformatie groter of gelijk was aan 15 MByte als gevolg van het aantal gevraagde huisaansluitingen en of bijlagen. Als dit geval is, dan zijn deze huisaansluitingen en of bijlagen niet naar u meegestuurd via Klic-online. Deze worden apart via email nagezonden.
- 2) Het kan voorkomen dat er een lege PNG is bijgesloten. Echter, KPN heeft wel een belang omdat er huisaansluitschetsen bij betrokken zijn die u hebt aangevraagd.
- 3) Voor vragen over het gebruik van de viewer, Klic-online, het downloaden vanuit Klic-online, etc., dient u zich te wenden tot het Kadaster. Zie hiervoor www.kadaster.nl/klic.

ZIEN EN OPZOEKEN


BOVENAANZICHT ZOEKGEBIED

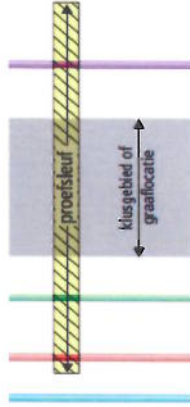

PERSPECTIEF ZOEKGEBIED

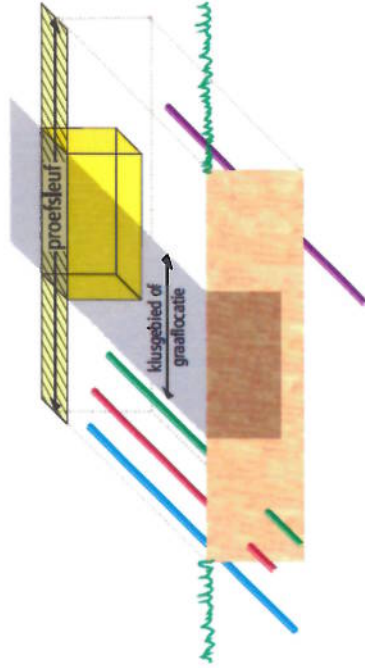

AFMETINGEN PROEFSLEUF

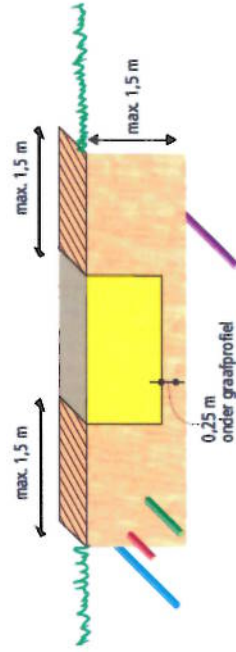

- graafprofiel
- klusgebied of graaflocatie
- zoekgebied
- maaiveld

TIPS

Ligging en lokaliseren kabels en leidingen

- Let op veranderingen in de grond (zoals kleur of verdichting).
- Let op je omgeving (zoals schakelkasten, verhardingsverschillen, straatpoten).
- Voór het aanvullen van de proefsleuven de situatie inmeten en/of een foto te maken.
- Voór het aanvullen van de proefsleuven de ligging markeren op maaiveld.
- Wees alert op huizenaansluitingen; deze zitten niet altijd in KLIC-gegevens.
- Zet de liggingsgegevens uit (benut eventueel detectieapparaat).

Mogelijke afwijkingen tijdens het graven

- Hou je aan je werk- en klusgebied.
- Wees bedacht op plotselinge veranderde ligging.
- Wees bedacht op veranderingen in de lengterichting. Kabels/leidingen liggen niet altijd recht tussen twee proefsleuven.
- Gronddekking langs sloten is vaak minder dan verwacht.

Zorg tijdens het graven

- Houd de graafbak gestrekt in ongeroerde grond.
- De bak pas indraaien bij het scheppen van losse grond.
- Gebruik een vlakke graafbak zonder tanden.
- Let op (verschuiven bij) breek- en sloopwerk.
- Voorkom instorten van omringende verharding en grond.
- Voorkom te hoge puntlasten (aslast of stempels).
- Vul aan zonder scherpe delen (puin/stenen/grind).

Initiatief, overleg en communicatie

- Bij calamiteiten handelen op aanwijzing van netbeheerder.
- Stel je als graafteam verantwoordelijk op en neem initiatief.
- Overleg als je de situatie niet vertrouwt.
- Je bent nooit verplicht om door te gaan in een onzekere situatie.
- Veiligheid voor alles, zomaar graven is gevaarlijk voor je collega, jezelf en omstanders.
- Bij schade sleuven en putten niet dichtgooien.
- Meld ook alle kleine beschadigingen bij de netbeheerder.

Overig

- Werk netjes en veilig voor je omgeving.
- Zorg voor voldoende afdekking en afzettingen.
- Zorg dat je werk steeds goed zichtbaar is.
- Een vreemde geur of kleur kan duiden op verontreiniging. Niet verder graven als er aanwijzingen voor verontreiniging en/of asbest zijn.
- Archeologische sporen melden.

Instructiekaart zorgvuldig graven

bij CROW-publicatie 256 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen'



**SPECIAAL
VOOR HET
GRAAFTEAM**
MENSEN DIE MECHANISCH
GRONDROEREN

Ontwerp: ingd by Gijf, Druk: Delftse Hoger, Den Haag. Productie: CROW, Ede. Nr. 1072, mei 2013



KLO

bevestigingspunten voor
afzettingen, verkeer
en openbare ruimte

1



KLIC

- ✓ Graafmelding
- ✓ Gebiedsinformatie

OP GRAAFLOCATIE

Is de gemeente akkoord en zijn de voorwaarden bekend? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Is de ontvangstbevestiging van het kadaster met de contactgegevens van de netbeheiders aanwezig? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Zijn op de tekeningen kabels en leidingen aanwezig? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Is er een eis voorzorgsmaatregelen vanwege gevaar of grote waarde?

☐ JA Minimaal 3 werkdagen vóór klus contact met netbeheerder gehad? → ☐ JA ☐ NEE → STOP

☐ NEE Geen extra voorzorg verplicht →

Is de informatie actueel (dat is niet ouder dan 20 werkdagen)? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Is vooraf werkinstructie ontvangen? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Is duidelijk welk effect de klus op kabels en leidingen heeft? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Zijn de eisen voor extra voorzorgsmaatregelen ingepland? ☐ JA ☐ NEE → STOP

Is bepaald of er proefsleuven moeten komen en zo ja, hoeveel? ☐ JA ☐ NEE → STOP


Is de informatie volledig en duidelijk? ☐ JA ☐ NEE → STOP



KLUS

- ✓ Graafinstructie


3

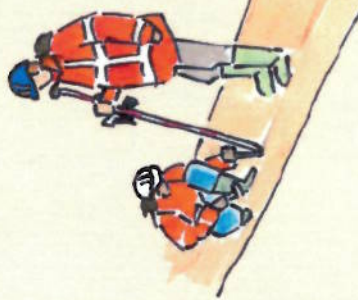

ZIEN




- ✓ Opzoeken kabels en leidingen

4

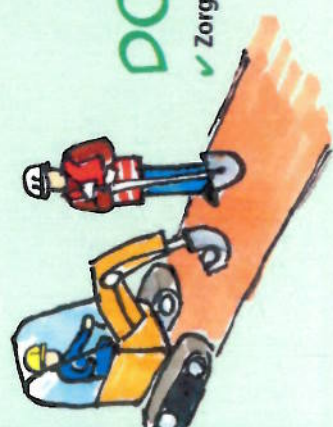

DOEN

- ✓ Zorgvuldig graven

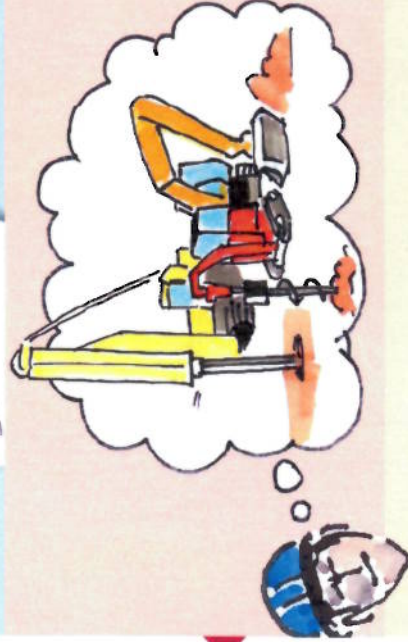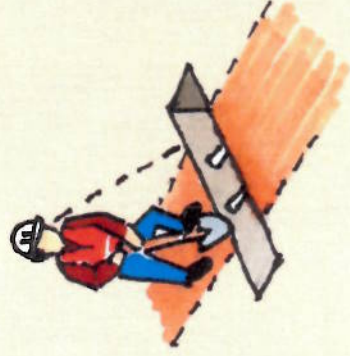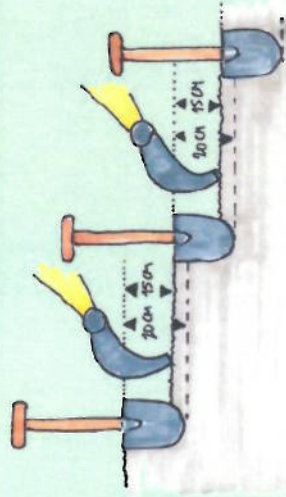

Overleg met leidinggevend/raadpleeg CROW-publicatie 250 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen – Richtlijn zorgvuldig graafproces'

- Instructies:
- Nabij kabels en leidingen graven met handmatig voorstellen
 - Instructie veiligheidsrisico's netbeheerder kennen en opvolgen
 - Voorzichtig met kabels en leidingen van anderen
 - Niet zelf verleggen, aanboren of repareren
 - Schade melden bij netbeheerder

☐ JA

☐ STOP



Reggefiber ttH bv
Regio Zuid
Prof. Dr. Dorgelolaan 40
5613 AM Eindhoven
Postbus 1046
5602 BA Eindhoven
klic-zuid@reggefiber.nl
www.reggefiber.nl
KvK 8140371

Graafmelding.nl
T.a.v. Doormalen
De Hoekakker 16
5561 CE RIETHOVEN

Onderwerp
Graafmelding
Uw referentie
16G111199

Datum
14-03-2016

Reggefiber ttH bv
T +31 (0)548 80 08 00
I www.reggefiber.nl

Beste Doormalen,

Naar aanleiding van uw Klikmelding 16G111199 geven wij te kennen dat Reggefiber ttH b.v. GEEN belang heeft op de locatie(s) waar de werkzaamheden plaats vinden.

Met vriendelijke groet,

Reggefiber ttH b.v.
Regio Zuid, afdeling Beheer.
Voor melden van **graafschade**
Voor vragen over klikmeldingen

T: +31 (0)88 006 3700
T: +31 (0)548 800 893