

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Gildestraat, Dorpsstraat Niftrik

Datum: 12 december 2023

1. Inleiding

In de Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder (Bgh) worden grenzen gesteld aan de geluidsbelasting van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Het gaat daarbij om de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door wegverkeer, railverkeer en industrieterreinen. Voor deze geluidsbronnen gelden verschillende voorkeurswaarden die alleen onder voorwaarden mogen worden overschreden. Geluidsbelastingen boven de voorkeurswaarden moeten met een besluit hogere waarden worden vastgelegd. Gemeente Wijchen heeft in de beleidsregels Notitie Hogere Waarden (2007) vastgelegd onder welke voorwaarden wij geluidsbelastingen boven de voorkeurswaarden toestaat. Deze hogere waarden kunnen nooit hoger zijn dan de in de Wgh en het Bgh vastgelegde maximale ontheffingswaarden.

Korte omschrijving van het plan:

Het bestemmingsplan "Dorpsstraat en Gildestraat, kern Niftrik" voorziet in de bouw van 5 nieuwe woningen binnen de bebouwde kom in Niftrik. Op grond van de regels van het bestemmingsplan zijn er woningen bestaande uit twee bouwlagen en een kap toegestaan. Alle 5 nieuwe woningen liggen binnen de geluidzone van de rijksweg A50 en Maasbandijk. Uit akoestisch onderzoek (bijlage 1) blijkt dat bij alle 5 woningen de geluidbelasting van de A50 hoger is dan van de voorkeursgrenswaarde. De maximale ontheffingswaarde wordt op twee punten overschreden: bij het bouwvlak ter hoogte van de Dorpsstraat, aan de noordwestzijde op 7,5 meter.

Dit ontwerpbesluit hogere waarden behoort bij:

Bestemmingsplan Dorpsstraat en Gildestraat, kern Niftrik.

Dit ontwerpbesluit hogere waarden heeft betrekking op:

- nieuw te bouwen woningen (bouwvlakken op verbeelding)

Gegevens akoestisch onderzoek (zie bijlage 1):

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Dorpsstraat-Gildestraat, Niftrik, Gemeente Wijchen, SAB adviseurs ruimtelijke ontwikkeling, 21-09-2023, Projectnummer: 210312

In het akoestisch onderzoek is de geluibelasting bepaald op alle zijden van de bouwvlakken (in het rapport aangeduid met woning en gevels). Op de noordwestzijde van het bouwvlak aan de Dorpsstraat is op 7,5 meter (derde bouwlaag) de geluidbelasting van rijksweg A50 hoger dan 53 dB. Voor dit geveldeel kan geen hogere waarde worden vastgesteld en moet als "dove gevel" worden uitgevoerd als hier verblijfsruimten worden gerealiseerd.

2. Overwegingen

In de Wet Geluidhinder en de beleidsregel Notitie Hogere Waarden van de gemeente Wijchen zijn voorwaarden opgenomen voor het verlenen van hogere waarden. Hieraan is getoetst:

1.Toetsing aan de Wet geluidhinder: bron of overdrachtsmaatregelen mogelijk?

Bron of overdrachtsmaatregelen:

Bij bronmaatregelen wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid gereduceerd kan worden.

Voor de A50 zijn de volgende maatregelen onderzocht:

Het vervangen van het huidige wegdek door geluid reducerend asfalt. De Rijksweg A50 is al van geluid reducerend asfalt voorzien.

Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of de geluidoverdracht tussen geluidbron en ontvanger belemmerd kan worden.

Langs de A50 is reeds een geluidscherm aanwezig. Het verhogen van het scherm is gelet op het kleine aantal woningen dat wordt gerealiseerd niet doelmatig.

Een andere mogelijke overdrachtsmaatregel is het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger. Dit is niet mogelijk omdat dit bouwplan een open ruimte in de bestaande kern Niftrik invult.

Conclusie: het treffen van bron of overdrachtsmaatregelen is niet mogelijk. Noodzaak tot vaststellen hogere waarden.

Toetsing aan gemeentelijk geluidbeleid

Aanwezigheid van een geluidluwe gevel:

Een geluidluwe gevel is een gevel waar het geluidniveau op deze gevel niet hoger is dan de voorkeurswaarde voor elk te onderscheiden geluidsbronnen, dus niet hoger dan 48 dB.

Aan deze voorwaarde kan niet worden voldaan. Dit komt doordat de A50 hoger ligt dan de te bouwen woningen, dit is een gegeven.

Elke woning heeft ten minste één geluidluw geveldeel op de begane grond. Bij alle woningen is geluidbelasting op de op de eerste en tweede bouwlaag hoger dan de voorkeurswaarde. De mogelijkheid om op verblijfsruimten te realiseren op de tweede bouwlaag bij de woningen zijn beperkt doordat bij de nieuwe woningen de kap van de woningen al op de eerste verdieping begint, omdat de maximale goothoogte 5 meter (woningen Dorpsstraat) of 5,5 meter (woningen Gildestraat) is.

Aanvullende eisen m.b.t. woningindeling:

Bij een geluidsbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde + 5 dB worden er ook eisen gesteld aan de woningindeling:

- a. Verblijfsruimten moeten zoveel mogelijk aan de luwe zijde liggen
- b. Tenminste een slaapkamer moet aan de geluidluwe zijde liggen.

De geluidbelasting vanwege A50 is op geen van de gevels van de nieuwe woningen hoger dan 53 dB. Er worden geen aanvullende eisen m.b.t. woningindeling gesteld.

Buitenruimte:

Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan dient deze gelegen te zijn aan de geluidluwe zijde. Het geluidniveau in de buitenruimte mag niet meer dan 5 dB hoger zijn dan bij de geluidluwe gevel. Deze eis geldt voor maximaal één buitenruimte per woning.

Bij alle woningen kan aan deze voorwaarde worden voldaan.

Cumulatie:

De gecumuleerde geluidbelasting (met aftrek) mag ten hoogste de te verlenen hogere waarde +3 dB zijn. In de praktijk houdt dit in dat één woning van slechts twee geluidbronnen een maximale geluidbelasting mag ondervinden. Hierbij moet ook in ogenschouw worden genomen of slechts één gevel is belast of meerdere gevels van dezelfde woning.

Geconcludeerd wordt dat aan deze voorwaarde wordt voldaan.

3. Ontwerpbesluit

Gelet op de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Notitie Hogere Waarden, de

Algemene wet bestuursrecht en het bovenstaande besluiten wij tot het vaststellen van de hogere waarden op de gevels van de geprojecteerde woningen (gebouwen) vanwege wegverkeerslawaaï.

Het betreft de volgende waarden:

	Begane grond (1,5 m)	1 ^e verdieping (4,5m)	2 ^e verdieping (7,5m)
Bouwvlak Dorpsstraat			
-noordwest zijde	52	53	-n.v.t.
-west zijde	-	51	53
-zuidoost zijde	-	52	53
Bouwvlak Gildestraat (2 woningen)			
-noordwest zijde	49	52	53
-west zijde	50	53	53
-zuidoost zijde	-	50	52
-noordoost zijde	-	50	53
Bouwvlak Gildestraat (1 woning)			
-noordwest zijde	49	53	53
-west zijde	49	53	53
-zuidoost zijde	-	49	50
-noordoost zijde	-	50	52

Procedure

Het besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet Bestuursrecht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure). De voorbereiding van het besluit artikel 110c, lid 1 Wgh wordt gecoördineerd met de voor het project benodigde bestemmingsplanherziening. Belanghebbende kunnen bij binnen zes weken na publicatie een zienswijze in dienen tegen het ontwerp besluit hogere waarde bij het college van burgemeester en wethouders.

Voorwaarden

1. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen moet door middel van een aanvullend bouw akoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van maximaal 33 dB wordt gehaald. Uitgangspunt is hierbij de gecumuleerde geluidbelastingen op de toekomstige woningen zonder aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bijlage:

1. Bijlage 1: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Dorpsstraat-Gildestraat, Niftrik, Gemeente Wijchen, SAB adviseurs ruimtelijke ontwikkeling, 21-09-2023, Projectnummer: 210312
2. Bijlage 2: Overzicht van de toetspunten op de bouwvlakken.

Inschrijving in het kadaster

De vastgestelde hogere waarden worden door ons college zo spoedig mogelijk ingeschreven in het kadaster.

Burgemeester en wethouders

J.M. Hendrix
gemeentesecretaris

R.D. Helmer - Englebert
burgemeester

Bijlage 1: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Dorpsstraat-Gildestraat, Niftrik, SAB adviseurs ruimtelijke ontwikkeling, 21-09-2023, Projectnummer: 210312

Rapport als bijlage toevoegen.



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa

Dorpsstraat-Gildestraat, Niftrik

Gemeente Wijchen

Datum: 21-9-2023

Projectnummer: 210312

INHOUD

1	Inleiding	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Ligging plangebied	5
1.3	Doel van het onderzoek	5
2	Wet- en regelgeving	6
2.1	Wet geluidhinder	6
2.2	Hogere waarde procedure	8
2.3	Gecumuleerde geluidbelasting	9
2.4	Rekenmethodieken	9
3	Onderzoeksgegevens	11
3.1	Selectie van geluidbronnen	11
3.2	Verkavelingsplan	14
4	Onderzoek	15
4.1	Onderzoeksopzet	15
4.2	Bepalen van de geluidbelastingen	15
4.3	Geluidbelastingen	16
4.4	Cumulatie	18
4.5	Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen	20
4.6	Toetsing geluidbeleid gemeente Wijchen	21
4.7	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	22
5	Conclusie	23

Bijlage A: Grafisch overzicht rekenmodel

Bijlage B: Rapportage van het rekenmodel

Bijlage C: Resultaten in tabelvorm

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In Niftrik bestaat het voornemen om circa 25 woningen te realiseren, op twee locaties. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawai. Onderhavig rapport is een uitwerking van dit onderzoek naar geluid.

1.2 Ligging plangebied

Het projectgebied is opgedeeld in twee locaties, gelegen aan de Dorpsstraat en de Lagestraat te Niftrik. De locaties liggen in de akoestische aandachtszone van de A50 en de Maasbandijk. In de directe omgeving zijn de 30 km/uur wegen Dorpsstraat, Gildestraat, Kerkstraat, Ekenseweg, Den Bond, Schutterstraat en de Lagestraat gesitueerd.

Figuur 1 toont de globale ligging van het plangebied.



Figuur 1 Globale ligging plangebied (in rood)

1.3 Doel van het onderzoek

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawai.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 1 Overzicht van de zones langs wegen

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km/u-maximumsnelheid en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplichtig¹.

Railverkeer

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister. De zone ligt aan weerszijden van een spoorweg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De zones, zoals beschreven in artikel 1.4a uit het Bgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 2 Overzicht van de zones langs spoorwegen

Hoogste geluidbelasting op referentiepunt	Zones langs spoorwegen
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB	200 meter
Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB	300 meter
Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB	600 meter
Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB	900 meter
Gelijk aan of groter dan 74 dB	1.200 meter

¹ Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur wegen geen onderzoeksplicht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel.

Industrielawaai

De wettelijke zone van een gezoneerd industrieterrein is afhankelijk van de gereserveerde geluidruimte voor alle bedrijven binnen het industrieterrein. Deze zone is gelegen rondom het industrieterrein en wordt bepaald door de grens van het industrieterrein en de 50 dB(A) geluidcontour vanwege de geluidreservering van het terrein.

2.1.2 Grenswaarden

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*²: Deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enzovoort).
- *Maximale ontheffingswaarde*: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (wegverkeer-, railverkeer- of industrielawaai), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de volgende tabel zijn voor geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogst toelaatbare geluidbelasting uit de Wgh weergegeven.

Tabel 3 Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

	Wegverkeer	Railverkeer	Gezoneerd industrieter- rein
Stedelijk gebied			
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffings- waarde	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)
Buitenstedelijk gebied			
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffings- waarde	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing te realiseren.

^{2 2} De term voorkeursgrenswaarde stond in de Wgh tot 1-1-2007. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) in werking getreden. Eén van de wijzigingen bestond uit het feit dat de term 'voorkeursgrenswaarde' werd vervangen door 'ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting'. Om verwarring te voorkomen en de leesbaarheid te verhogen wordt in dit akoestisch onderzoek de term voorkeursgrenswaarde gebruikt.

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de maximale ontheffingswaarde.

2.2 Hogere waarde procedure

Bij een geluidbelasting, na beschouwing van maatregelen, tussen de voorkeursgrenswaarde en de hoogst toelaatbare geluidbelasting kan bij het college van burgemeester en wethouders (B en W), onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd.

Daarnaast moet, indien aanwezig, voldaan worden aan één of meerdere subcriteria uit lokaal hogere waarden beleid van de gemeente Wijchen. Hierin wordt aangegeven dat de streefwaarden gelijk zijn aan de voorkeursgrenswaarden van de Wet Geluidhinder. Hiernaast wordt aangegeven dat bij een overschrijding eerst wordt gekeken naar aanpassingen aan het plan zelf om de voorkeursgrenswaarden niet te overschrijden. Pas hierna wordt getracht bronmaatregelen als stille wegdekken en geluidschermen toe te passen. Een aantal aspecten worden beschouwd om te komen tot een hogere waarde:

1. Het heersende geluidniveau
2. Het toetsingskader om af te wijken van het heersende geluidniveau
3. Cumulatie en compensatie

Ook gelden voor nieuwbouw aanvullende eisen, namelijk

- Geluidluwe gevel: Bij een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarden maar lager dan de voorkeursgrenswaarde + 5 dB dient de woning ten minste één gevel met een lager geluidsniveau te hebben. Op deze gevel mag de geluidbelasting de voorkeursgrenswaarde niet overschrijden.
- Woningindeling: Bij een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde + 5 dB moeten verblijfsruimten zoveel mogelijk aan de geluidsluwe zijde liggen, ten minste één slaapkamer moet aan de geluidsluwe zijde liggen, en de buitenruimte (indien aanwezig) mag een geluidbelasting hebben van maximaal de voorkeursgrenswaarde + 5 dB.
- De gemeente Wijchen wil het gebruik van dove gevels zoveel mogelijk beperken. Daar waar nodig mag een dove gevel worden toegepast, maar enkel in combinatie met ten minste één geluidsluwe gevel.

Indien noodzakelijk wordt in deze rapportage getoetst aan dit hogere waarden beleid.

Bij een aanvraag hogere grenswaarden is toetsing van de gevelwering vereist in verband met de binnenwaarde. De binnenwaarde mag de maximale waarde van 33 dB niet overschrijden. De eventuele toetsing van de binnenwaarde is niet in dit onderzoek beschouwd en hoeft pas plaats te vinden bij de aanvraag om een Bouwvergunning.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het college van B en W vragen naar de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn meegenomen, zoals railverkeerslawaaï of industrielawaai (art. 157 Wgh, Bgh Hoofdstuk 2, art. 2.2b, lid 1-5).

2.3 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen (waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld) die in meerdere geluidszones in de zin van de Wgh liggen. In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen stellen, wanneer de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onacceptabele geluidbelasting.

De Wgh geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Dit is derhalve ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gemeente Wijchen hanteert een maximale cumulatie van de ten hoogste verkregen hogere waarde + 3dB.

2.4 Rekenmethodieken

2.4.1 *Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen*

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor wegverkeer-, railverkeer- en industrielawaai het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een spoorlijn is de rekenmethodiek beschreven in bijlage IV (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een gezoneerd industrieterrein is de rekenmethodiek beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999.

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudiger standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor is gebruikgemaakt van het computerprogramma Geomilieu (versie 2020.1).

2.4.2 *Rekenmethodiek voor de gecumuleerde geluidbelasting*

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode gecumuleerde geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in het kader van de bepaling van de gevelwering berekend exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

3 Onderzoeksgegevens

De verkeersgegevens van de autosnelweg A50 zijn verkregen uit het geluidregister³. De verkeersgegevens van de Maasbandijk zijn verstrekt door de gemeente Wijchen en betreffen prognosecijfers voor het jaar 2031. De gegevens van de overige wegen zijn gebaseerd op aannames. Tabel 4 geeft de gebruikte wegen weer, samen met de oorsprong van de verkeersgegevens.

Tabel 4 Wegen en oorsprong van gegevens

Weg	Gegevens
Autosnelweg A50	Geluidregister
Maasbandijk	Gemeente Wijchen
Dorpsstraat	Aanname
Kerkstraat	Aanname
Lagestraat	Aanname
Den Bond	Aanname
Gildestraat	Aanname
Ekenseweg	Aanname
Schutterstraat	Aanname

3.1 Selectie van geluidbronnen

Voor het akoestisch onderzoek wordt allereerst bepaald welke wegen relevant zijn voor het plangebied. In de directe omgeving van het plangebied liggen wegen.

Het plangebied ligt in de akoestische aandachtszone van de autosnelweg A50 en de Maasbandijk. Ook de nabijgelegen 30 km/uur wegen, de Dorpsstraat, Kerkstraat, Lagestraat, Den Bond, Gildestraat, Schuttersstraat en de Ekenseweg zijn beschouwd (deze wegen hebben conform de Wet Geluidshinder geen zone, maar zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel meegenomen in de berekeningen).

3.1.1 Snelheid wegen

Op de wegen gelden de volgende maximum snelheden:

- Autosnelweg A50: 100 km/uur;
- Maasbandijk: 60 km/uur;
- Op alle overige getoetste wegen geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur.

3.1.2 Wegverharding

Op de getoetste wegen is sprake van de volgende wegverharding:

- Autosnelweg A50: ZOAB;
- Den Bond: elementenverharding in keperverband;
- Schuttersstraat: elementenverharding in keperverband;

³ <http://www.geluidregister.nl/> , voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van versie 14 juni 2021

- Alle overige getoetste wegen hebben de wegverharding asfalt (m.u.v. enkele drempels op de Kerkstraat, Dorpsstraat en Lagestraat, waarvoor elementenverharding geldt).

3.1.3 Verkeersintensiteiten wegen

In dit onderzoek is de intensiteit (voertuigbewegingen per etmaal) van de personenauto's en vrachtwagens (middelzware en zware vrachtwagens) van de autosnelweg A50 afkomstig uit het geluidregister. De intensiteiten van de Maasbandijk zijn afkomstig van de gemeente Wijchen, waarbij de uurintensiteiten gebaseerd zijn op infomil VI Lucht en geluid. De overige intensiteiten zijn gebaseerd op aannames, en infomil VI Lucht en geluid. In tabel 5 zijn de gehanteerde verkeersintensiteiten weergegeven. Een nadere specificering van de invoergegevens is te vinden in Bijlage B.

Tabel 5 Verkeersintensiteiten in 2033

Weg	Etmaalintensiteit 2033 [mvt/etmaal]
Autosnelweg A50	74.391
Maasbandijk	1.939
Dorpsstraat	510
Kerkstraat	102
Lagestraat	510
Den Bond	102
Gildestraat	102
Ekenseweg	102
Schuttersstraat	102

3.1.4 Bebouwing en toetspunthoogten

Aan de hand van de planopzet is het rekenmodel opgebouwd. Vanuit de bouwtekening en de omliggende gebouwen wordt aangenomen dat de bebouwing maximaal 8 meter hoog is. De toetspunten zijn gesitueerd op 1,5 meter boven elke verdiepingvloer, waarbij uitgegaan wordt van een verdiepingshoogte van 3 meter. Figuur 2 geeft de toetspunten weer ten opzichte van de nieuwbouw.



Figuur 2 Toetspunten ten opzichte van de nieuwbouw.

3.1.5 Aftrek ex artikel 110g Wgh

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 dB. Voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB.

Op de meeste wegen wordt een correctie van 5 dB⁴ toegepast aangezien de snelheid lager ligt dan 70 km/uur. Op de A50 geldt een maximumsnelheid van boven de 70 km/uur. Voor dit wegvak ligt de aftrek tussen de 2 en 4 dB, afhankelijk van de geluidsbelasting.

⁴ Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km/uur wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is het aandeel motorgeluid hoger dan van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km/uur wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2).

3.2 Verkavelingsplan

Figuur 3 geeft een uitsnede van de planopzet weer.



Figuur 3 Planopzet Dorpsstraat en Gildestraat te Niftrik

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. In deze situatie wordt het plan gesitueerd in een stedelijk gebied, de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer bedraagt hier 48 dB. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB. Voor autosnelwegen geldt echter een voorkeurswaarde van 48 dB en een maximale ontheffingswaarde van 53 dB.


Formeel zijn de 30 km/uur wegen niet onderzoeksplichtig voor de Wgh. De normen uit de Wgh zijn daardoor niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde (63 dB) uit de Wgh voor een vergelijkbare gezoneerde weg in een binnenstedelijk gebied. Er wordt op deze manier getoetst of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

4.2 Bepalen van de geluidbelastingen


De geluidbelasting wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening. Conform de Wgh wordt de geluidbelasting getoetst per bron. De grafische weergave van het model is weergegeven in de overzichtstekening van bijlage A. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende toetspunten te zien. In bijlage B is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model opgenomen.

4.3 Geluidbelastingen

4.3.1 Autosnelweg A50

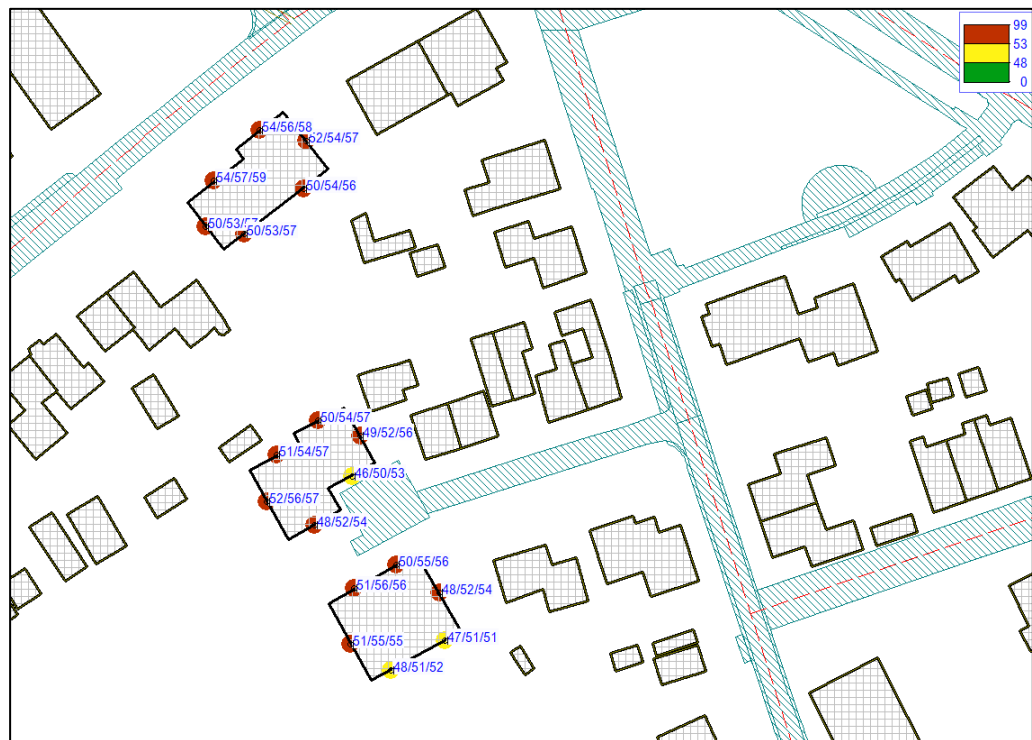

Figuur 4 geeft geluidbelasting per toetspunt weer vanwege de autosnelweg A50. In Bijlage C is tevens een overzicht van de geluidbelastingen op alle rekenpunten weer-gegeven.

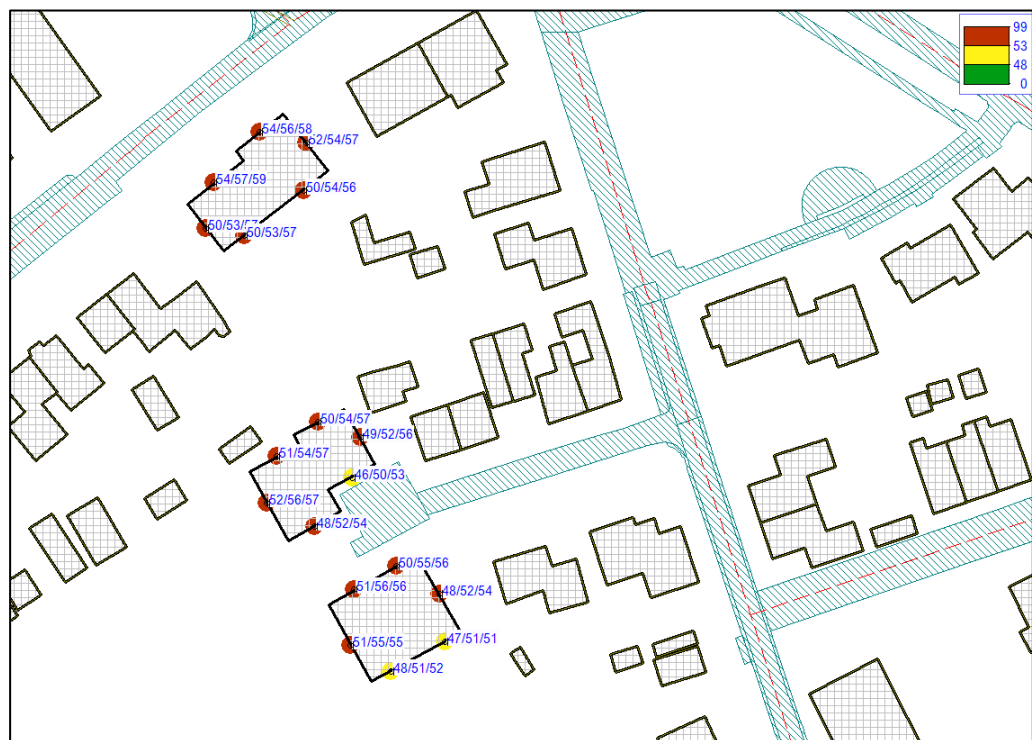


Figuur 4 Geluidsbelastingen autosnelweg A50 (Dorpsstraat) (exclusief aftrek art. 110g Wgh)

In de volgende tabel is de geluidsbelasting van de autosnelweg A50 opgenomen incl. aftrek art.110g Wgh.

Naam	Omschrijving	begane grond	1e verdieping	2e verdieping
1.1_A	noordwestgevel woning 1	52	53	57
1.2_A	westgevel woning 1	48	51	53
1.3_A	zuidoostgevel woning 1	48	51	53
1.4_A	zuidoostgevel woning 2	48	52	53
1.5_A	noordoostgevel woning 2	50	52	53
1.6_A	noordwestgevel woning 2	52	53	56
2.1_A	noordwestgevel woning 4	48	52	53
2.2_A	noordwestgevel woning 3	49	52	53
2.3_A	westgevel woning 3	50	53	53
2.4_A	zuidoostgevel woning 3	46	50	52
2.6_A	noordoostgevel woning 4	47	50	53
3.1_A	noordwestgevel woning 6	48	53	53
3.2_A	noordwestgevel woning 5	49	53	53
3.3_A	westgevel woning 5	49	53	53
3.4_A	zuidoostgevel woning 5	46	49	50
3.5_A	zuidoostgevel woning 6	45	49	49
3.6_A	noordoostgevel woning 6	46	50	52

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de autosnelweg A50 een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde wordt geconstateerd op alle woningen. De maximale onthefingswaarde wordt ter hoogte van een tweetal toetspunten overschreden, op de 2^e verdieping van de noordwest gevel van woning 1 en 2. Elke woning heeft tenminste één geluidsluwe gevel op de begane grond. Maatregelen dienen overwogen te worden. De belasting per toetspunt is weergegeven in tabelvorm in bijlage C.

Figuur 5 geeft de toetspunten voor de nieuwbouw aan de Dorpsstraat, met daarnaast de waarden per toetspunt.

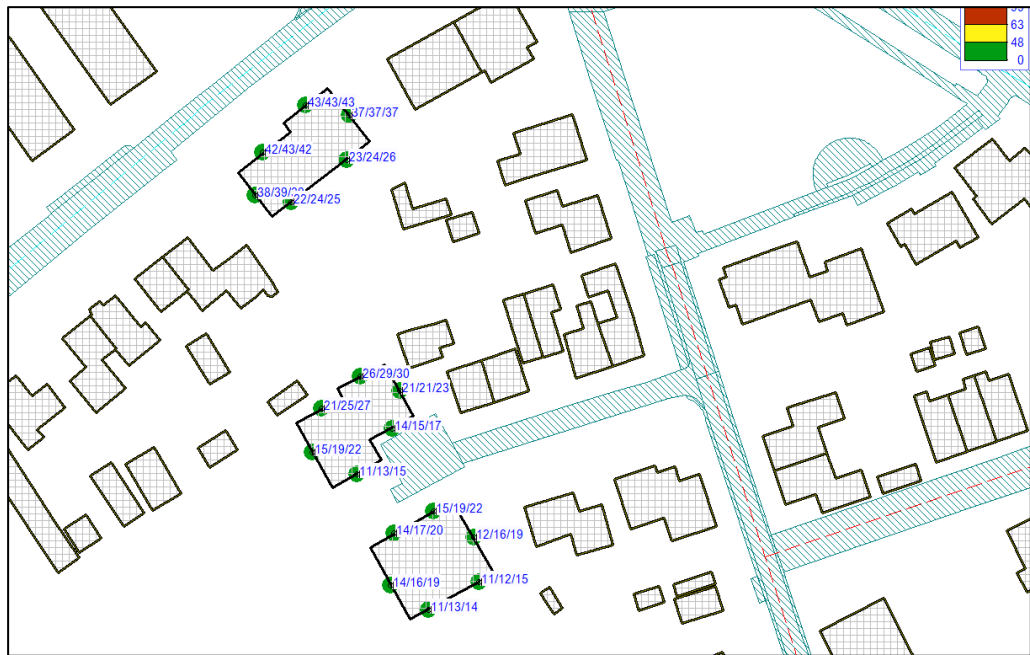

Figuur 5 Geluidsbelasting nieuwbouw Dorpsstraat (incl. aftrek conform art. 110g Wgh)


Uit de figuur blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden.

Uit de berekeningen blijkt verder dat ten gevolge van:

- Ekenseweg de wettelijke voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden, de hoogste waarde bedraagt 29 dB;
- Gilkdestraat de wettelijke voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden, de hoogste waarde bedraagt 23 dB;
- Kerkstraat de wettelijke voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden, de hoogste waarde bedraagt 23 dB;
- Lagestraat de wettelijke voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden, de hoogste waarde bedraagt 13 dB;
- Maasbandijk de wettelijke voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden, de hoogste waarde bedraagt 32 dB;
- Schutterstraat de wettelijke voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden, de hoogste waarde bedraagt 22 dB.

4.4 Cumulatie

Figuur 6 geeft de gecumuleerde geluidbelasting weer op de beoogde nieuwbouw.

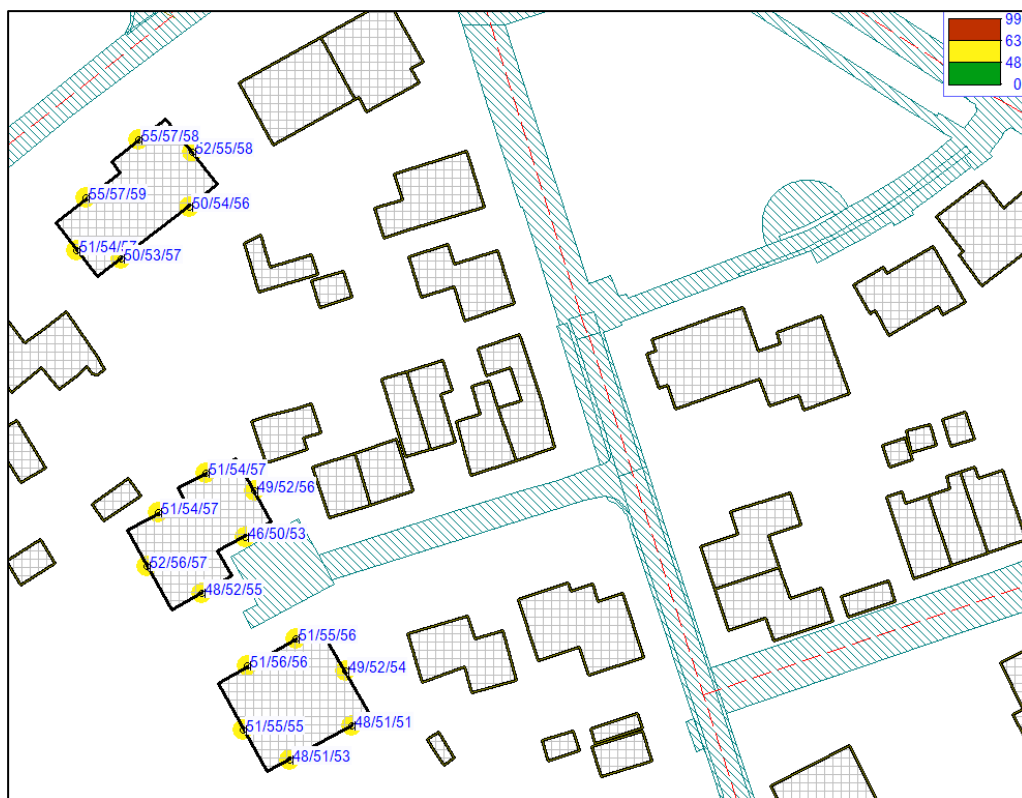


Figuur 6 Gecumuleerde geluidsbelastingen (exclusief aftrek art. 110g Wgh)

Gemeente Wijchen accepteert een cumulatie wanneer deze maximaal 3 dB hoger is dan de ten hoogste te verlenen hogere waarde.

4.5 Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen

Vanwege de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde door de A50, en een deel van de Maasbandijk is gekeken naar mogelijke maatregelen.

Er is onderzocht of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

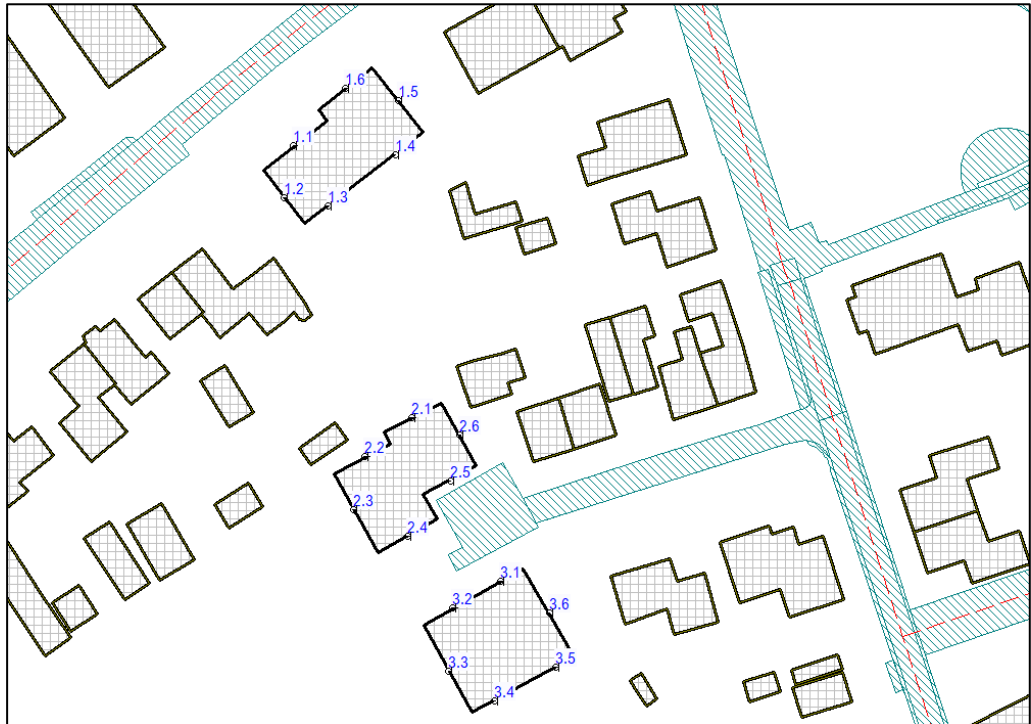

Figuur 18; Toetspunten ten opzichte van de nieuwbouw.

4.5.1 Bronmaatregelen

Geluidstil asfalt

De autosnelweg A50 bestaat uit 1-laags ZOAB, wat uitgebreid kan worden tot 2-laags ZOAB. Als ongeveer 1,7 kilometer lengte van de autosnelweg A50 ter hoogte van het plangebied vervangen wordt door 2-laags ZOAB, zal de geluidbelasting voor alle woningen behalve 1 dalen tot onder de maximale ontheffingswaarde. De kosten zijn dusdanig significant dat in geen verhouding staat met de kleinschaligheid van dit project. Deze maatregel is niet uitvoerbaar. Het verlagen van snelheid of verkeersintensiteit is ook niet bespreekbaar, daar de autosnelweg een stroomweg is.

4.5.2 Overdrachtsmaatregelen

Afstand vergroten

De afstand vergroten tussen de autosnelweg en de planlocatie is in verband met de kavelgrenzen niet mogelijk.

Afscherming

Langs de autosnelweg A50 is reeds een geluidscherm aanwezig. Door het ophogen van de afscherming naar 8 meter (over een lengte van circa 250 meter) zal de geluidsbelasting komen alle woningen onder de maximale ontheffingswaarde. De kosten van deze aanpassing van de afscherming staat in geen verhouding met de kleinschaligheid van dit project. Deze maatregel niet uitvoerbaar.

4.5.3 Maatregelen aan de gevel

Hierdoor blijft dat er maatregelen aan de gevel getroffen moeten worden. De binnenwaarde van 33 dB dient te worden gewaarborgd. In een bouwakoestisch onderzoek dient dit aangetoond te worden.

4.6 Toetsing geluidbeleid gemeente Wijchen

Aangezien maatregelen aan de bron en in de overdracht niet mogelijk zijn of stuiten op bezwaren van landschappelijke, stedenbouwkundige, technische en financiële aard kan een hogere grenswaarde procedure worden opgestart, waarbij ook maatregelen bij de ontvanger er voor moeten zorgen dat de binnenwaarde gewaarborgd blijft.

4.6.1 Heersende geluidniveau

Gemeente Wijchen heeft opgesteld dat bij de vaststelling van hogere waarden wordt aangesloten bij het heersende geluidniveau in het desbetreffende gebied. Dit is alleen bij kleinere woningbouwprojecten, waar dit project onder valt. Dit betekent dat de berekende geluidbelasting op de gevel valt onder het heersende geluidniveau. Hierin staat wel dat maatregelen getroffen moeten worden om het binnenniveau van 33 dB te garanderen.

4.6.2 Geluidsluwe gevel

Gemeente Wijchen verstaat onder een geluidsluwe gevel een gevel waar de geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde valt. De geluidsluwe gevel is een eis voor alle woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.

Alle woningen zullen moeten voldoen aan de geluidsluwe gevel. Alle woningen hebben op de begane grond een geluidsluwe gevel.

Woningindeling

Bij een geluidsbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde +5 dB gelden de eisen dat:

1. Verblijfsruimten zoveel mogelijk aan de geluidsluwe zijde liggen;
2. Ten minste één slaapkamer moet aan de geluidsluwe zijde liggen.

4.6.3 Geluidsluwe buitenruimte

De woningen beschikken allemaal over een buitenruimte. De Gemeente Wijchen stelt hieraan de eis dat de buitenruimte aan de kant van de geluidsluwe gevel ligt, en dat de geluidbelasting op de buitenruimte niet meer dan 5 dB hoger ligt dan aan de

geluidsluwe gevel. Hieraan voldoen alle gebouwen, met uitzondering van gebouw 1, waar geen geluidsluwe gevel aanwezig is.

4.6.4 Dove gevel⁵

Op de noordwestelijke gevel van woning 1 en 2 bedraagt de geluidsbelasting op de 2^e verdieping meer dan de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Dit is niet toegestaan, en maatregelen, anders dan gevelmaatregelen, zijn niet mogelijk. De beide geveldelen dient als doof te worden uitgevoerd.

4.6.5 Cumulatie

Gemeente Wijchen gaat akkoord met een cumulatie die de hoogst aangevraagde hogere waarde met minder dan 3 dB overschrijdt.

Voor de woningen moet een hogere waarde worden aangevraagd. De aan te vragen hogere grenswaarde is voor alle woningen 53 dB. Dit is ten gevolge van de autosnelweg A50. De hogere waarden moeten verleend worden voordat dit bestemmingsplan wordt vastgesteld.

4.7 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de akoestische binnenwaarde bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaaï. Bij het bepalen van de vereiste gevelgeluidwering wordt rekening gehouden met de berekende geluidbelasting op de gevels van de woningen. In het kader van een goed woon- en leefklimaat dient daarbij rekening worden gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante geluidbronnen. Als gevolg hiervan kunnen bouwkundige maatregelen (gevelisolatie) worden getroffen om ten aanzien van de cumulatieve geluidbelasting een acceptabel geluidniveau in de woningen te realiseren.

Afhankelijk van de maatgevende geluidbelasting (wegverkeerslawaaï) wordt de minimaal benodigde karakteristieke gevelwering bepaald. Ten gevolge van wegverkeerslawaaï dient voldaan te worden aan een binnenwaarde van 33 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek dienen de benodigde gevelmaatregelen te worden bepaald.

⁵ Een dovel gevel, is een gevel waarin de ramen en deuren niet geopend kunnen worden.

5 Conclusie

Aan de Dorpsstraat te Niftrik bevinden zich percelen waar nieuwbouw beoogd wordt. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai.


Op basis van onderhavig onderzoek, waarbij is getoetst op de randen van de beoogde nieuwbouwwoningen, kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- De geluidbelasting vanwege de Dorpsstraat, Gildestraat, Kerkstraat, Ekenseweg, Schuttersstraat, Maasbandijk en de Lagestraat zijn lager dan de gehanteerde voorkeursgrenswaarde. Voor deze wegen wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.
- De geluidbelasting vanwege de autosnelweg A50 bedraagt maximaal 57 dB. Dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde, en ook hoger dan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB. Maatregelen zijn vereist voor deze weg.
- Onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen wijst uit dat deze niet voldoende soelaas bieden, financieel niet doelmatig zijn en landschappelijk niet acceptabel zijn. Er dienen derhalve maatregelen aan de ontvanger zijde te worden getroffen.
- Voor woning 1 en 2 dient de 2^e verdieping aan de noordwestzijde als ‘doof’ te worden uitgevoerd.
- Alle woningen hebben tenminste één geluidsluwe gevel op de bgeane grond. Er wordt voldaan aan het gemeentelijk beleid.
- Door het treffen van maatregelen zal de binnenwaarde van 33 dB worden gewaarborgd.
- Voor het plan dienen hogere grenswaarden te worden aangevraagd, voor alle woningen is dat 53 dB. Deze dienen voor de vaststelling van het plan verkregen zijn.

Bijlage A: Grafisch overzicht rekenmodel

21 sep 2023, 14:27



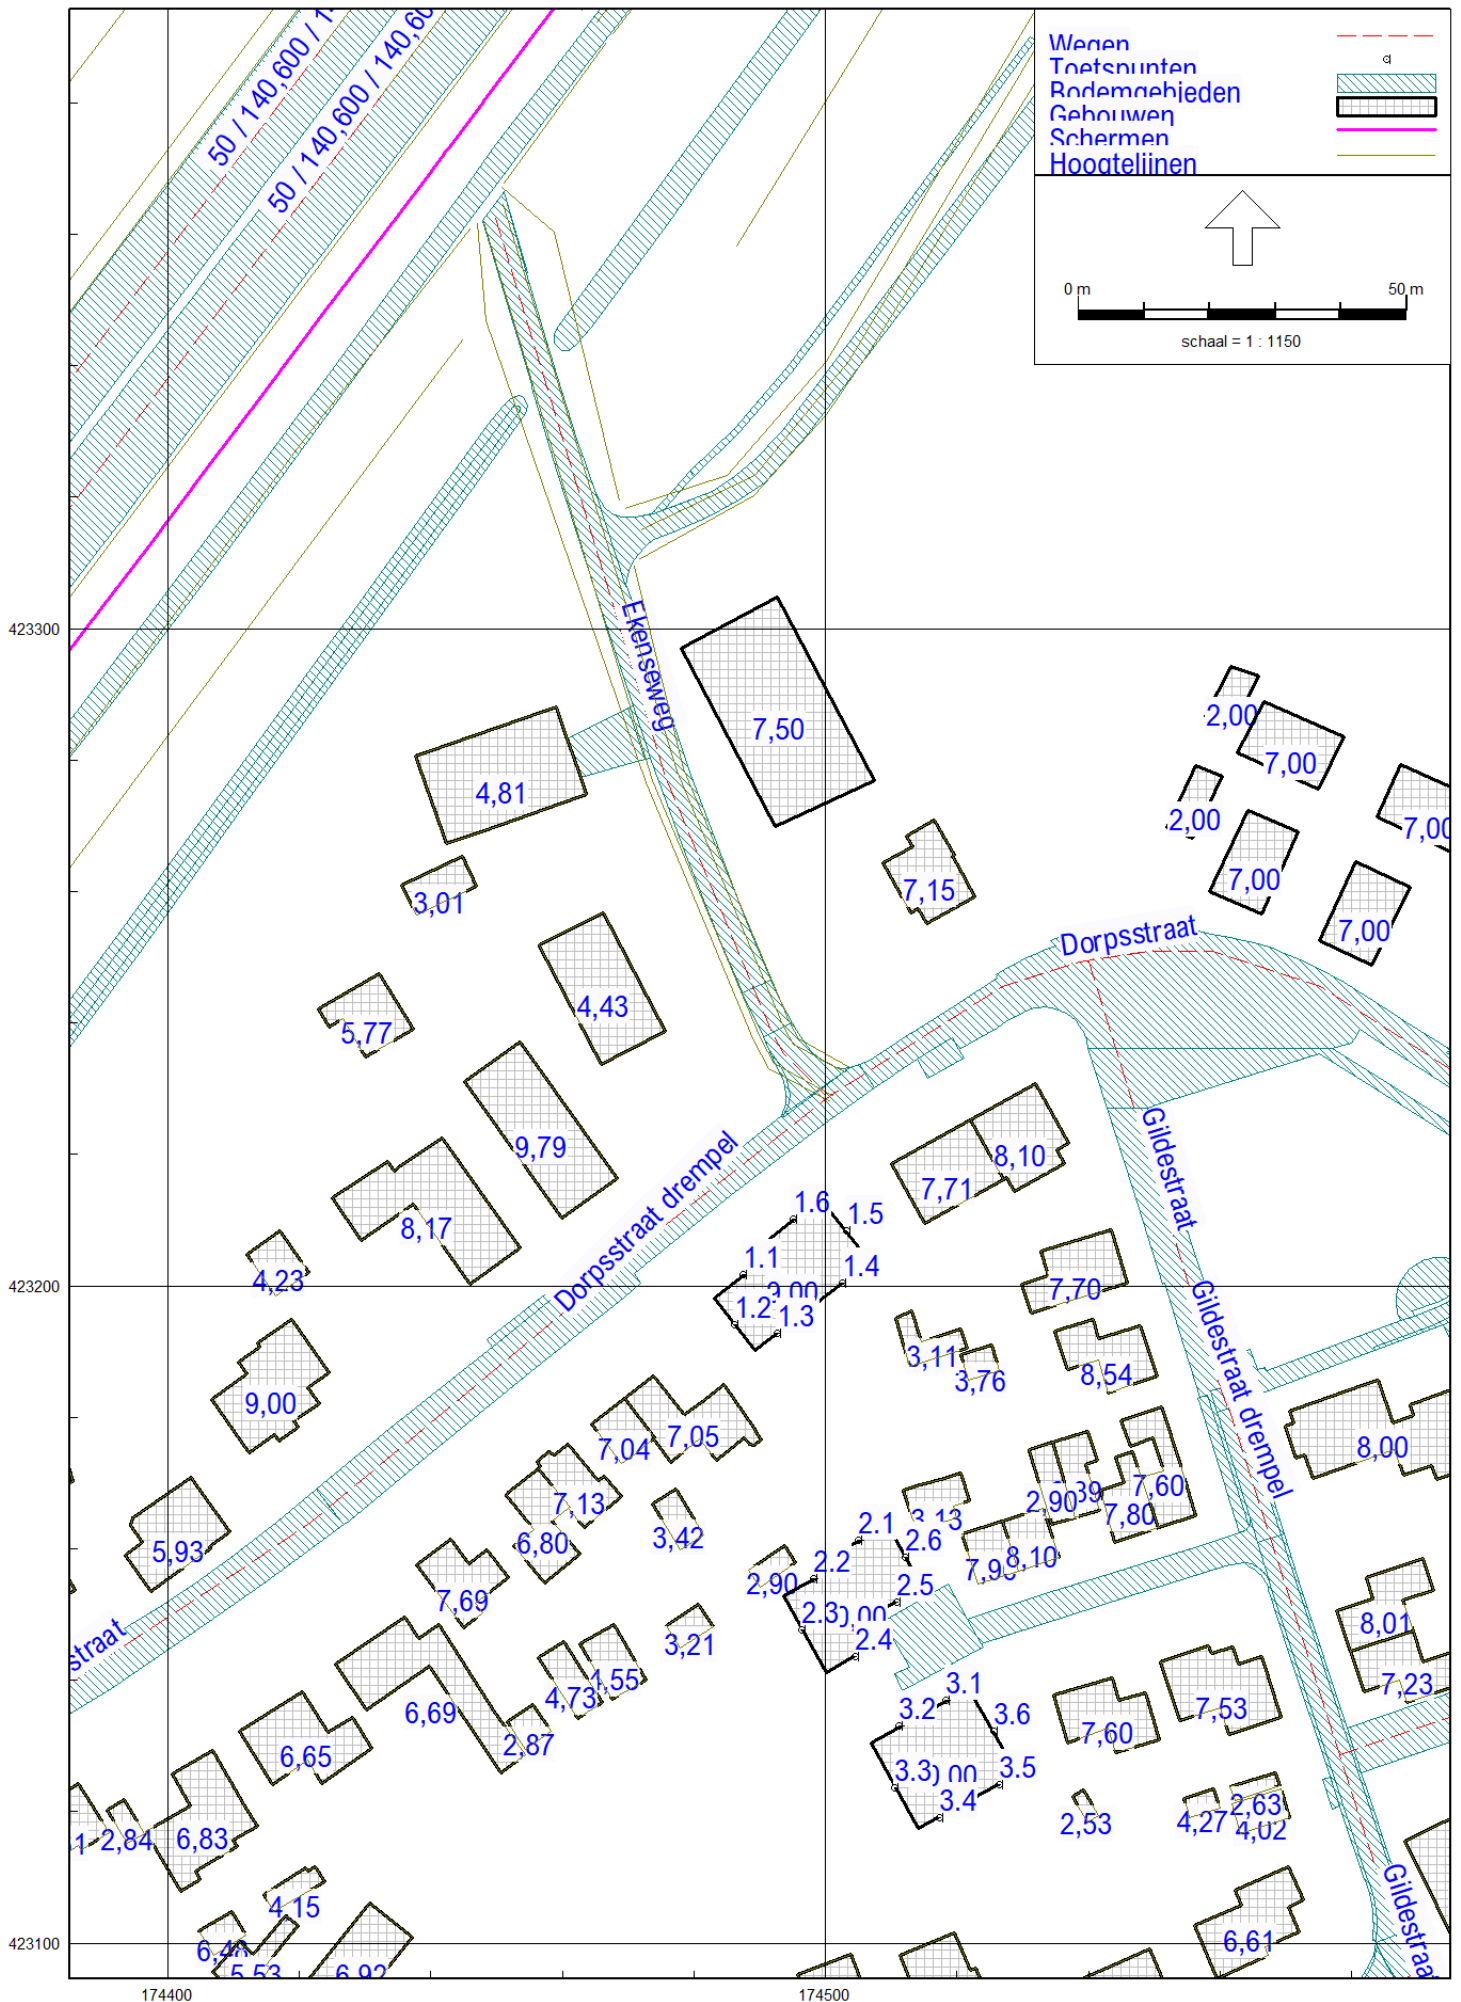

Bijlage B: Rapportage van het rekenmodel

Dorpsstraat Niftrik

Lijst van: Alle items

roep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn		

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Groepenbeheer
Model: WVL
Wegverkeerslawaaï (sept-okt 2023) - Niftrik
Lijst van: Alle items

[illegible]

Dorpsstraat Niftrik

Lijst van: Alle items

[illegible]

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Groepenbeheer
Model: WVL
Wegverkeerslawaaï (sept-okt 2023) - Niftrik
Lijst van: Alle items

[illegible]

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Groepenbeheer
Model: WVL
Wegverkeerslawaaï (sept-okt 2023) - Niftrik
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Gebouw		
(hoofdgroep)	Gebouw		
(hoofdgroep)	Gebouw		
(hoofdgroep)	Hooftelijn	3,00m (Links)	
(hoofdgroep)	Hooftelijn	3,00m (Rechts)	
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Gebouw		
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Gebouw		
(hoofdgroep)	Gebouw		
(hoofdgroep)	Gebouw		
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Gebouw		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Gebouw		
(hoofdgroep)	Gebouw		
(hoofdgroep)	Gebouw		
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Gebouw		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Hulpvlak		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Scherf		
(hoofdgroep)	Scherf		
(hoofdgroep)	Scherf		
(hoofdgroep)	Scherf		
(hoofdgroep)	Scherf		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Scherf		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Hooftelijn		
(hoofdgroep)	Hooftelijn		

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Groepenbeheer
Model: WVL
Wegverkeerslawaaï (sept-okt 2023) - Niftrik
Lijst van: Alle items

[illegible]

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Groepenbeheer
Model: WVL
Wegverkeerslawaaï (sept-okt 2023) - Niftrik
Lijst van: Alle items

[illegible]

Dorpsstraat Niftrik

Lijst van: Alle items

[illegible]

Dorpsstraat Niftrik

Lijst van: Alle items

[illegible]

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Groepenbeheer
Model: WVL
Wegverkeerslawaaï (sept-okt 2023) - Niftrik
Lijst van: Alle items

[illegible]

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Groepenbeheer
Model: WVL
Wegverkeerslawaaï (sept-okt 2023) - Niftrik
Lijst van: Alle items

[illegible]

Dorpsstraat Niftrik

Lijst van: Alle items

[illegible]

Dorpsstraat Niftrik

Lijst van: Alle items

[illegible]

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Groepenbeheer
Model: WVL
Wegverkeerslawaaï (sept-okt 2023) - Niftrik
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Bodemgebied		
(hoofdgroep)	Gebouw		
(hoofdgroep)	Gebouw		
(hoofdgroep)	Gebouw		
(hoofdgroep)	Gebouw		
(hoofdgroep)	Gebouw		
(hoofdgroep)	Gebouw		
(hoofdgroep)	Gebouw		
(hoofdgroep)	Gebouw		
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	1	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	1	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	1	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	1	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	1	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	1	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	1.1	noordwestgevel woning 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	1.2	westgevel woning 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	1.3	zuidoostgevel woning 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	1.4	zuidoostgevel woning 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	1.5	noordoostgevel woning 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	1.6	noordwestgevel woning 2
(hoofdgroep)	Gebouw	10	
(hoofdgroep)	Toetspunt	10.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	10.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	10.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	10.4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	10.5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	10.6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	10.7	
(hoofdgroep)	Toetspunt	10.8	
(hoofdgroep)	Gebouw	11	
(hoofdgroep)	Toetspunt	11.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	11.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	11.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	11.4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	11.5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	11.6	
(hoofdgroep)	Gebouw	12	
(hoofdgroep)	Toetspunt	12.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	12.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	12.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	12.4	
(hoofdgroep)	Gebouw	13	
(hoofdgroep)	Toetspunt	13.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	13.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	13.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	13.4	
(hoofdgroep)	Gebouw	14	
(hoofdgroep)	Toetspunt	14.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	14.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	14.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	14.4	
(hoofdgroep)	Gebouw	15	
(hoofdgroep)	Toetspunt	15.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	15.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	15.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	15.4	
(hoofdgroep)	Gebouw	16	

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Groepenbeheer
Model: WVL
Wegverkeerslawaaï (sept-okt 2023) - Niftrik
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Toetspunt	16.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	16.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	16.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	16.4	
(hoofdgroep)	Gebouw	17	
(hoofdgroep)	Toetspunt	17.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	17.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	17.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	17.4	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	2.1	noordwestgevel woning 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	2.2	noordwestgevel woning 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	2.3	westgevel woning 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	2.4	zuidoostgevel woning 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	2.5	zuidoostgevel woning 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	2.6	noordoostgevel woning 4
(hoofdgroep)	Gebouw	2019_1	nieuwbouw 2019
(hoofdgroep)	Gebouw	2019_2	nieuwbouw 2019
(hoofdgroep)	Gebouw	2019_3	nieuwbouw 2019
(hoofdgroep)	Gebouw	2019_4	nieuwbouw 2019
(hoofdgroep)	Gebouw	2019_5	nieuwbouw 2019
(hoofdgroep)	Gebouw	2019_6	nieuwbouw 2019
(hoofdgroep)	Scherf	2785	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	3.1	noordwestgevel woning 6
(hoofdgroep)	Toetspunt	3.2	noordwestgevel woning 5
(hoofdgroep)	Toetspunt	3.3	westgevel woning 5
(hoofdgroep)	Toetspunt	3.4	zuidoostgevel woning 5
(hoofdgroep)	Toetspunt	3.5	zuidoostgevel woning 6
(hoofdgroep)	Toetspunt	3.6	noordoostgevel woning 6
(hoofdgroep)	Gebouw	4	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	4.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	4.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	4.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	4.4	
(hoofdgroep)	Gebouw	5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	5.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	5.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	5.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	5.4	
(hoofdgroep)	Gebouw	6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	6.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	6.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	6.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	6.4	
(hoofdgroep)	Gebouw	7	
(hoofdgroep)	Toetspunt	7.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	7.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	7.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	7.4	
(hoofdgroep)	Gebouw	8	
(hoofdgroep)	Toetspunt	8.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	8.2	
(hoofdgroep)	Toetspunt	8.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	8.4	
(hoofdgroep)	Toetspunt	8.5	
(hoofdgroep)	Toetspunt	8.6	
(hoofdgroep)	Toetspunt	8.7	
(hoofdgroep)	Toetspunt	8.8	
(hoofdgroep)	Gebouw	9	
(hoofdgroep)	Toetspunt	9.1	
(hoofdgroep)	Toetspunt	9.2	

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Groepenbeheer
 Model: WVL
 Wegverkeerslawaaï (sept-okt 2023) - Niftrik
 Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Toetspunt	9.3	
(hoofdgroep)	Toetspunt	9.4	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	A50	A50 -- 13,50m (Rechts) -- 26,00m (Links)
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	A50	A50 -- 13,50m (Rechts) -- 26,00m (Links) -- 3
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	A50	A50 -- 13,50m (Rechts) -- 4,00m (Rechts)
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	A50	A50 -- 13,50m (Rechts) -- 4,00m (Rechts)
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	A50	A50 -- 13,50m (Rechts) -- 4,00m (Rechts)
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	A50	A50 -- 13,50m (Rechts) -- 26,00m (Links) -- 3
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	A50	A50 -- 13,50m (Rechts)
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	EW	Ekenseweg -- 3,00m (Rechts) -- 1,00m (Links)
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	EW	Ekenseweg -- 3,00m (Links)
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	EW	Ekenseweg -- 3,00m (Links)
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	EW	Ekenseweg -- 3,00m (Links) -- 1,00m (Rechts)
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	EW	Ekenseweg -- 3,00m (Rechts)
A50	Weg	10428	50 / 139,242 / 139,300
A50	Weg	10489	50 / 139,119 / 139,238
A50	Weg	10495	50 / 139,856 / 140,292
A50	Weg	10537	50 / 139,238 / 139,242
A50	Weg	11699	50 / 139,239 / 139,300
A50	Weg	12654	50 / 139,119 / 139,238
A50	Weg	13206	50 / 139,162 / 139,163
A50	Weg	15260	50 / 139,856 / 140,292
A50	Hoogtelijn	15758	50 / 140,607 / 141,550
A50	Weg	15758	50 / 140,607 / 141,550
A50	Weg	19160	50 / 139,856 / 140,292
A50	Weg	19839	50 / 139,132 / 139,163
A50	Weg	23028	50 / 140,291 / 140,300
A50	Weg	24522	50 / 140,607 / 141,551
A50	Hoogtelijn	24522	50 / 140,607 / 141,551
A50	Weg	25634	50 / 139,300 / 139,856
A50	Weg	26600	50 / 140,291 / 140,300
A50	Weg	27875	50 / 139,856 / 140,291
A50	Weg	29241	50 / 139,136 / 139,236
A50	Weg	2927	50 / 140,600 / 140,607
A50	Weg	32394	50 / 139,136 / 139,162
A50	Weg	34466	50 / 140,292 / 140,300
A50	Weg	36255	50 / 140,600 / 140,607
A50	Weg	3805	50 / 139,300 / 139,856
A50	Weg	3867	50 / 138,889 / 139,119
A50	Weg	4179	50 / 139,856 / 140,291
A50	Weg	429	50 / 139,236 / 139,237
A50	Weg	7312	50 / 139,237 / 139,242
A50	Weg	746	50 / 139,164 / 139,239
A50	Weg	7607	50 / 140,300 / 140,600
A50	Weg	8147	50 / 140,300 / 140,600
A50	Weg	8231	50 / 139,164 / 139,239
A50	Weg	8462	50 / 139,236 / 139,237
A50	Weg	9041	50 / 139,300 / 139,856
Den Bond	Weg	DB	Den Bond
Dorpsstraat	Weg	DS	Dorpsstraat drempel
Dorpsstraat	Weg	DS	Dorpsstraat
Dorpsstraat	Weg	DS	Dorpsstraat
Dorpsstraat	Weg	DS	Dorpsstraat
Dorpsstraat	Weg	DS	Dorpsstraat drempel
Ekenseweg	Weg	EW	Ekenseweg
Gildestraat	Weg	GS	Gildestraat
Gildestraat	Weg	GS	Gildestraat drempel
Gildestraat	Weg	GS	Gildestraat
Kerkstraat	Weg	KS	Kerkstraat
Kerkstraat	Weg	KS	Kerkstraat drempel
Kerkstraat	Weg	KS	Kerkstraat
Lagestraat	Weg	LS	Lagestraat

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Groepenbeheer
Model: WVL
Wegverkeerslawaaï (sept-okt 2023) - Niftrik
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Lagestraat	Weg	LS	Lagestraat
Lagestraat	Weg	LS	Lagestraat
Lagestraat	Weg	LS	Lagestraat
Maasbandijk	Weg	MD	Maasbandijk
Maasbandijk	Weg	MD	Maasbandijk
Schuttersstraat	Weg	SS	Schuttersstraat

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Groepsreducties
Model: WVL

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
A50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Den Bond	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dorpsstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Ekenseweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gildestraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kerkstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Lagestraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Maasbandijk	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Schuttersstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	Lengte	Cpl_W	Helling	Wegdek
429	50 / 139,236 / 139,237	--	0,48	1,5	0	W1
746	50 / 139,164 / 139,239	--	74,00	1,5	0	W1
2927	50 / 140,600 / 140,607	--	7,18	1,5	0	W1
3805	50 / 139,300 / 139,856	--	0,36	1,5	0	W1
3867	50 / 138,889 / 139,119	--	11,30	1,5	0	W1
4179	50 / 139,856 / 140,291	--	289,63	1,5	0	W1
10428	50 / 139,242 / 139,300	--	57,64	1,5	0	W1
9041	50 / 139,300 / 139,856	--	557,96	1,5	0	W1
10489	50 / 139,119 / 139,238	--	116,45	1,5	0	W1
10495	50 / 139,856 / 140,292	--	146,78	1,5	0	W1
10537	50 / 139,238 / 139,242	--	3,99	1,5	0	W1
8462	50 / 139,236 / 139,237	--	0,56	1,5	0	W1
8147	50 / 140,300 / 140,600	--	299,37	1,5	0	W1
8231	50 / 139,164 / 139,239	--	0,28	1,5	0	W1
7607	50 / 140,300 / 140,600	--	299,15	1,5	0	W1
7312	50 / 139,237 / 139,242	--	5,09	1,5	0	W1
15260	50 / 139,856 / 140,292	--	289,00	1,5	0	W1
15758	50 / 140,607 / 141,550	--	901,17	1,5	0	W1
13206	50 / 139,162 / 139,163	--	0,95	1,5	0	W1
12654	50 / 139,119 / 139,238	--	1,69	1,5	0	W1
11699	50 / 139,239 / 139,300	--	59,72	1,5	0	W1
19839	50 / 139,132 / 139,163	--	31,36	1,5	0	W1
19160	50 / 139,856 / 140,292	--	0,45	1,5	0	W1
26600	50 / 140,291 / 140,300	--	8,69	1,5	0	W1
25634	50 / 139,300 / 139,856	--	556,40	1,5	0	W1
23028	50 / 140,291 / 140,300	--	0,38	1,5	0	W1
24522	50 / 140,607 / 141,551	--	895,32	1,5	0	W1
32394	50 / 139,136 / 139,162	--	25,73	1,5	0	W1
29241	50 / 139,136 / 139,236	--	100,40	1,5	0	W1
27875	50 / 139,856 / 140,291	--	144,57	1,5	0	W1
36255	50 / 140,600 / 140,607	--	6,98	1,5	0	W1
34466	50 / 140,292 / 140,300	--	7,79	1,5	0	W1
EW	Ekenseweg	0,00	143,85	1,5	0	W0
DS	Dorpsstraat	0,00	220,04	1,5	0	W0
DS	Dorpsstraat drempel	0,00	3,21	1,5	0	W9b
DS	Dorpsstraat	0,00	161,14	1,5	0	W0
DS	Dorpsstraat drempel	0,00	3,57	1,5	0	W9b
DS	Dorpsstraat	0,00	166,39	1,5	0	W0
KS	Kerkstraat	0,00	114,28	1,5	0	W0
KS	Kerkstraat drempel	0,00	4,05	1,5	0	W9b
KS	Kerkstraat	0,00	172,60	1,5	0	W0
GS	Gildestraat	0,00	67,64	1,5	0	W0
GS	Gildestraat drempel	0,00	3,28	1,5	0	W9b
GS	Gildestraat	0,00	167,13	1,5	0	W0
MD	Maasbandijk	0,00	60,76	1,5	0	W0
MD	Maasbandijk	0,00	697,14	1,5	0	W0
LS	Lagestraat	0,00	81,26	1,5	0	W0
LS	Lagestraat	0,00	13,61	1,5	0	W9a
LS	Lagestraat	0,00	62,67	1,5	0	W0
LS	Lagestraat	0,00	56,64	1,5	0	W0
DB	Den Bond	0,00	98,84	1,5	0	W9a
SS	Schuttersstraat	0,00	107,70	1,5	0	W9a

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
429	1-laags ZOAB	115	100	90	34999,84	6,44	3,17
746	1-laags ZOAB	115	100	90	37070,72	6,42	3,15
2927	1-laags ZOAB	115	100	90	37320,80	6,42	3,15
3805	1-laags ZOAB	115	100	90	37320,80	6,42	3,15
3867	1-laags ZOAB	80	80	75	5605,56	6,29	3,16
4179	1-laags ZOAB	115	100	90	37070,72	6,42	3,15
10428	1-laags ZOAB	115	100	90	37320,80	6,42	3,15
9041	1-laags ZOAB	115	100	90	37320,80	6,42	3,15
10489	1-laags ZOAB	80	80	75	5605,56	6,29	3,16
10495	1-laags ZOAB	115	100	90	37320,80	6,42	3,15
10537	1-laags ZOAB	80	80	75	5605,56	6,29	3,16
8462	1-laags ZOAB	115	100	90	34999,84	6,44	3,17
8147	1-laags ZOAB	115	100	90	37320,80	6,42	3,15
8231	1-laags ZOAB	115	100	90	37070,72	6,42	3,15
7607	1-laags ZOAB	115	100	90	37070,72	6,42	3,15
7312	1-laags ZOAB	115	100	90	34999,84	6,44	3,17
15260	1-laags ZOAB	115	100	90	37320,80	6,42	3,15
15758	1-laags ZOAB	115	100	90	37320,80	6,42	3,15
13206	1-laags ZOAB	115	100	90	32387,28	6,43	3,06
12654	1-laags ZOAB	80	80	75	5605,56	6,29	3,16
11699	1-laags ZOAB	115	100	90	37070,72	6,42	3,15
19839	1-laags ZOAB	80	80	75	4576,52	6,32	3,28
19160	1-laags ZOAB	115	100	90	37320,80	6,42	3,15
26600	1-laags ZOAB	115	100	90	37070,72	6,42	3,15
25634	1-laags ZOAB	115	100	90	37070,72	6,42	3,15
23028	1-laags ZOAB	115	100	90	37070,72	6,42	3,15
24522	1-laags ZOAB	115	100	90	37070,72	6,42	3,15
32394	1-laags ZOAB	115	100	90	32387,28	6,43	3,06
29241	1-laags ZOAB	115	100	90	34999,84	6,44	3,17
27875	1-laags ZOAB	115	100	90	37070,72	6,42	3,15
36255	1-laags ZOAB	115	100	90	37070,72	6,42	3,15
34466	1-laags ZOAB	115	100	90	37320,80	6,42	3,15
EW	Referentiewegdek	30	30	30	102,00	6,40	3,30
DS	Referentiewegdek	30	30	30	510,00	6,40	3,30
DS	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	510,00	6,40	3,30
DS	Referentiewegdek	30	30	30	510,00	6,40	3,30
DS	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	510,00	6,40	3,30
DS	Referentiewegdek	30	30	30	510,00	6,40	3,30
KS	Referentiewegdek	30	30	30	102,00	6,40	3,30
KS	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	102,00	6,40	3,30
KS	Referentiewegdek	30	30	30	102,00	6,40	3,30
GS	Referentiewegdek	30	30	30	102,00	6,40	3,30
GS	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	102,00	6,40	3,30
GS	Referentiewegdek	30	30	30	102,00	6,40	3,30
MD	Referentiewegdek	60	60	60	816,00	6,40	3,30
MD	Referentiewegdek	60	60	60	1938,00	6,40	3,30
LS	Referentiewegdek	30	30	30	510,00	6,40	3,30
LS	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	510,00	6,40	3,30
LS	Referentiewegdek	30	30	30	510,00	6,40	3,30
LS	Referentiewegdek	30	30	30	510,00	6,40	3,30
DB	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	102,00	6,40	3,30
SS	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	102,00	6,40	3,30

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
429	1,25	86,37	90,62	78,59	5,98	3,36	7,69	7,64	6,03	13,72
746	1,29	85,17	89,75	77,67	7,48	5,03	8,43	7,35	5,22	13,90
2927	1,29	85,42	89,51	77,67	6,31	3,72	7,88	8,27	6,77	14,45
3805	1,29	85,42	89,51	77,67	6,31	3,72	7,88	8,27	6,77	14,45
3867	1,48	79,27	82,65	72,74	8,41	5,95	8,89	12,32	11,40	18,37
4179	1,29	85,17	89,75	77,67	7,48	5,03	8,43	7,35	5,22	13,90
10428	1,29	85,42	89,51	77,67	6,31	3,72	7,88	8,27	6,77	14,45
9041	1,29	85,42	89,51	77,67	6,31	3,72	7,88	8,27	6,77	14,45
10489	1,48	79,27	82,65	72,74	8,41	5,95	8,89	12,32	11,40	18,37
10495	1,29	85,42	89,51	77,67	6,31	3,72	7,88	8,27	6,77	14,45
10537	1,48	79,27	82,65	72,74	8,41	5,95	8,89	12,32	11,40	18,37
8462	1,25	86,37	90,62	78,59	5,98	3,36	7,69	7,64	6,03	13,72
8147	1,29	85,42	89,51	77,67	6,31	3,72	7,88	8,27	6,77	14,45
8231	1,29	85,17	89,75	77,67	7,48	5,03	8,43	7,35	5,22	13,90
7607	1,29	85,17	89,75	77,67	7,48	5,03	8,43	7,35	5,22	13,90
7312	1,25	86,37	90,62	78,59	5,98	3,36	7,69	7,64	6,03	13,72
15260	1,29	85,42	89,51	77,67	6,31	3,72	7,88	8,27	6,77	14,45
15758	1,29	85,42	89,51	77,67	6,31	3,72	7,88	8,27	6,77	14,45
13206	1,33	86,38	91,27	78,41	6,84	4,23	8,12	6,78	4,49	13,46
12654	1,48	79,27	82,65	72,74	8,41	5,95	8,89	12,32	11,40	18,37
11699	1,29	85,17	89,75	77,67	7,48	5,03	8,43	7,35	5,22	13,90
19839	1,37	76,43	79,69	72,57	12,06	10,27	10,56	11,51	10,03	16,87
19160	1,29	85,42	89,51	77,67	6,31	3,72	7,88	8,27	6,77	14,45
26600	1,29	85,17	89,75	77,67	7,48	5,03	8,43	7,35	5,22	13,90
25634	1,29	85,17	89,75	77,67	7,48	5,03	8,43	7,35	5,22	13,90
23028	1,29	85,17	89,75	77,67	7,48	5,03	8,43	7,35	5,22	13,90
24522	1,29	85,17	89,75	77,67	7,48	5,03	8,43	7,35	5,22	13,90
32394	1,33	86,38	91,27	78,41	6,84	4,23	8,12	6,78	4,49	13,46
29241	1,25	86,37	90,62	78,59	5,98	3,36	7,69	7,64	6,03	13,72
27875	1,29	85,17	89,75	77,67	7,48	5,03	8,43	7,35	5,22	13,90
36255	1,29	85,17	89,75	77,67	7,48	5,03	8,43	7,35	5,22	13,90
34466	1,29	85,42	89,51	77,67	6,31	3,72	7,88	8,27	6,77	14,45
EW	1,20	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
DS	1,20	98,00	100,00	100,00	2,00	--	--	--	--	--
DS	1,20	98,00	100,00	100,00	2,00	--	--	--	--	--
DS	1,20	98,00	100,00	100,00	2,00	--	--	--	--	--
DS	1,20	98,00	100,00	100,00	2,00	--	--	--	--	--
KS	1,20	99,00	100,00	100,00	1,00	--	--	--	--	--
KS	1,20	99,00	100,00	100,00	1,00	--	--	--	--	--
KS	1,20	99,00	100,00	100,00	1,00	--	--	--	--	--
GS	1,20	99,00	100,00	100,00	1,00	--	--	--	--	--
GS	1,20	99,00	100,00	100,00	1,00	--	--	--	--	--
GS	1,20	99,00	100,00	100,00	1,00	--	--	--	--	--
MD	1,20	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
MD	1,20	95,00	100,00	100,00	5,00	--	--	--	--	--
LS	1,20	98,00	100,00	100,00	2,00	--	--	--	--	--
LS	1,20	98,00	100,00	100,00	2,00	--	--	--	--	--
LS	1,20	98,00	100,00	100,00	2,00	--	--	--	--	--
LS	1,20	98,00	100,00	100,00	2,00	--	--	--	--	--
DB	1,20	99,00	100,00	100,00	1,00	--	--	--	--	--
SS	1,20	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1.1	noordwestgevel woning 1	7,59	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1.2	westgevel woning 1	7,52	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1.3	zuidoostgevel woning 1	7,50	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1.4	zuidoostgevel woning 2	7,57	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1.5	noordoostgevel woning 2	7,63	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1.6	noordwestgevel woning 2	7,66	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2.1	noordwestgevel woning 4	7,45	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2.2	noordwestgevel woning 3	7,45	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2.3	westgevel woning 3	7,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2.4	zuidoostgevel woning 3	7,53	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2.5	zuidoostgevel woning 4	7,57	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2.6	noordoostgevel woning 4	7,52	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3.1	noordwestgevel woning 6	7,66	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3.2	noordwestgevel woning 5	7,58	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3.3	westgevel woning 5	7,55	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3.4	zuidoostgevel woning 5	7,61	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3.5	zuidoostgevel woning 6	7,72	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4.1		7,43	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4.2		7,50	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4.3		7,66	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4.4		7,59	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.1		7,78	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.2		7,83	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.3		8,06	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.4		7,94	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.1		7,97	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.2		8,04	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.3		8,16	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.4		8,07	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
7.1		7,94	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
7.2		8,05	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
7.3		8,11	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
7.4		8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
8.1		7,74	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
8.2		7,63	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
8.3		7,54	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
8.4		7,51	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
8.5		7,50	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
8.6		7,58	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
8.7		7,66	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
8.8		7,65	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9.1		7,89	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9.2		8,02	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9.3		8,11	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9.4		7,98	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10.1		7,67	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10.2		7,59	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10.3		7,52	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10.4		7,54	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10.5		7,53	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10.6		7,61	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10.7		7,69	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10.8		7,65	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11.1		7,89	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11.2		7,94	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11.3		8,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11.4		8,06	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11.5		7,98	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12.1		7,87	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12.2		7,96	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12.3		8,02	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12.4		7,93	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13.1		7,78	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13.2		7,86	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
13.3		7,92	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13.4		7,84	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.1		7,49	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.2		7,53	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.3		7,57	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.4		7,51	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.1		7,49	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.2		7,53	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.3		7,54	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.4		7,54	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.1		7,56	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.2		7,65	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.3		7,70	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16.4		7,60	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17.1		7,73	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17.2		7,81	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17.3		7,86	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17.4		7,77	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11.6		7,90	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3.6	noordoostgevel woning 6	7,73	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,50
		0,00
		0,50
		0,50
		0,00
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Refl. 63	Cp
		10,97	7,91	6	43,80	119,02	0,80	0 dB
		15,91	7,91	38	114,89	457,34	0,80	0 dB
		8,07	8,07	13	52,88	144,46	0,80	0 dB
		7,54	7,87	14	59,99	129,06	0,80	0 dB
		4,70	7,87	4	15,85	15,66	0,80	0 dB
		5,96	7,59	6	36,40	64,59	0,80	0 dB
		5,97	7,53	6	36,97	67,97	0,80	0 dB
		8,01	7,63	8	49,79	104,81	0,80	0 dB
		7,23	7,63	8	49,73	104,26	0,80	0 dB
		7,96	7,73	4	28,78	51,16	0,80	0 dB
		8,10	7,73	4	28,99	52,01	0,80	0 dB
		2,89	7,74	7	35,00	54,06	0,80	0 dB
		2,90	7,74	5	31,47	45,35	0,80	0 dB
		7,80	7,64	7	38,02	65,66	0,80	0 dB
		7,60	7,64	10	54,39	90,71	0,80	0 dB
		7,71	7,71	4	48,39	143,53	0,80	0 dB
		8,10	7,71	8	48,26	138,94	0,80	0 dB
		7,15	7,83	11	46,53	117,05	0,80	0 dB
		7,05	7,67	19	61,86	135,46	0,80	0 dB
		7,04	7,67	6	27,95	48,44	0,80	0 dB
		7,14	7,94	5	46,14	124,35	0,80	0 dB
		6,72	7,93	7	32,53	58,96	0,80	0 dB
		7,72	7,29	7	40,97	84,56	0,80	0 dB
		9,26	7,45	20	74,71	185,87	0,80	0 dB
		10,50	7,83	6	17,75	16,70	0,80	0 dB
		4,03	7,38	14	21,94	27,62	0,80	0 dB
		3,13	7,48	11	30,84	52,93	0,80	0 dB
		7,15	8,46	11	53,90	170,83	0,80	0 dB
		7,15	8,06	14	64,88	198,49	0,80	0 dB
		4,81	7,41	7	73,76	322,37	0,80	0 dB
		4,43	7,68	6	62,41	221,43	0,80	0 dB
		7,70	7,66	10	68,90	219,31	0,80	0 dB
		6,67	7,95	9	71,20	235,61	0,80	0 dB
		3,98	7,70	14	24,36	29,26	0,80	0 dB
		7,55	7,87	11	46,67	93,24	0,80	0 dB
		6,22	7,02	9	42,81	85,51	0,80	0 dB
		2,73	7,86	6	24,56	37,69	0,80	0 dB
		4,80	6,73	10	30,33	44,71	0,80	0 dB
		3,94	8,24	6	15,77	14,58	0,80	0 dB
		7,82	7,85	6	28,30	49,24	0,80	0 dB
		3,38	8,07	14	39,37	77,25	0,80	0 dB
		6,80	7,62	10	48,91	96,83	0,80	0 dB
		6,81	8,07	13	44,11	99,26	0,80	0 dB
		8,06	7,91	4	38,01	90,03	0,80	0 dB
		7,60	7,83	8	49,40	108,88	0,80	0 dB
		8,54	7,71	8	48,03	97,45	0,80	0 dB
		8,60	8,35	10	52,89	121,94	0,80	0 dB
		7,07	8,23	6	42,37	104,39	0,80	0 dB
		5,06	7,98	4	24,08	34,06	0,80	0 dB
		6,04	7,84	4	27,04	45,11	0,80	0 dB
		4,78	7,93	4	27,30	39,64	0,80	0 dB
		7,53	7,73	10	57,29	158,31	0,80	0 dB
		6,61	7,82	10	55,60	144,93	0,80	0 dB
		8,33	7,65	4	69,73	284,30	0,80	0 dB
		4,55	7,73	4	27,76	47,87	0,80	0 dB
		7,82	7,95	10	48,71	126,29	0,80	0 dB
		7,71	7,79	10	46,95	111,87	0,80	0 dB
		8,94	7,90	8	52,96	144,45	0,80	0 dB
		7,70	7,72	7	47,75	114,01	0,80	0 dB
		5,94	7,37	4	49,69	139,08	0,80	0 dB
		7,34	7,60	14	77,84	178,52	0,80	0 dB
		8,91	7,79	16	44,72	104,97	0,80	0 dB
		4,82	7,48	4	31,51	54,29	0,80	0 dB
		3,42	8,30	4	21,97	29,79	0,80	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Refl. 63	Cp
		3,51	7,46	4	34,67	75,13	0,80	0 dB
		2,90	7,41	4	19,29	20,22	0,80	0 dB
		3,21	7,39	4	19,98	24,07	0,80	0 dB
		4,55	7,43	4	31,32	57,72	0,80	0 dB
		3,42	7,50	4	24,93	35,18	0,80	0 dB
		4,02	7,74	4	24,96	36,35	0,80	0 dB
		3,76	7,69	4	17,89	19,82	0,80	0 dB
		2,58	7,72	4	15,89	15,73	0,80	0 dB
		4,03	7,47	4	20,81	22,86	0,80	0 dB
		2,33	7,59	4	15,56	15,06	0,80	0 dB
		2,34	7,55	4	13,75	11,76	0,80	0 dB
		2,71	7,62	4	13,89	12,06	0,80	0 dB
		2,06	8,21	4	12,81	9,44	0,80	0 dB
		2,53	7,68	5	12,90	8,81	0,80	0 dB
		3,11	7,54	6	33,50	39,36	0,80	0 dB
		6,83	8,46	6	28,47	50,39	0,80	0 dB
		9,79	7,76	4	71,88	265,11	0,80	0 dB
		5,61	7,69	6	40,89	96,63	0,80	0 dB
		6,65	7,69	8	57,70	147,94	0,80	0 dB
		9,20	8,20	6	42,29	106,71	0,80	0 dB
		7,69	7,56	9	43,79	90,66	0,80	0 dB
		8,55	8,20	7	39,87	88,48	0,80	0 dB
		6,83	7,64	11	62,23	175,51	0,80	0 dB
		5,93	7,40	12	50,74	144,69	0,80	0 dB
		7,58	7,65	9	51,40	108,31	0,80	0 dB
		6,61	7,59	22	41,08	88,37	0,80	0 dB
		6,69	7,40	9	88,33	211,00	0,80	0 dB
		3,01	7,30	4	30,47	51,24	0,80	0 dB
		5,62	7,45	4	35,93	77,60	0,80	0 dB
		2,43	7,74	4	17,49	16,68	0,80	0 dB
		1,90	7,79	4	10,64	6,87	0,80	0 dB
		2,04	7,81	4	19,36	19,99	0,80	0 dB
		2,80	8,06	6	31,71	51,26	0,80	0 dB
		4,18	7,83	4	14,58	12,65	0,80	0 dB
		4,56	8,28	4	26,56	39,50	0,80	0 dB
		2,89	8,27	4	11,70	8,21	0,80	0 dB
		3,43	8,15	4	11,02	7,56	0,80	0 dB
		2,84	7,70	4	18,27	18,73	0,80	0 dB
		6,48	7,63	4	20,15	24,80	0,80	0 dB
		2,87	7,32	4	19,55	23,88	0,80	0 dB
		6,92	7,64	4	45,81	121,71	0,80	0 dB
		4,73	7,46	4	30,92	49,37	0,80	0 dB
		8,17	7,61	9	82,60	268,19	0,80	0 dB
		5,77	7,30	6	41,21	89,18	0,80	0 dB
		3,26	7,23	8	24,26	28,67	0,80	0 dB
		4,15	7,66	7	24,15	27,61	0,80	0 dB
		7,71	8,10	9	36,51	72,68	0,80	0 dB
		7,13	7,62	12	38,77	74,43	0,80	0 dB
		5,53	7,78	9	40,00	77,47	0,80	0 dB
		9,00	7,41	14	61,89	189,39	0,80	0 dB
		8,00	6,95	17	90,04	277,97	0,80	0 dB
		6,21	7,74	4	19,87	22,34	0,80	0 dB
		4,27	7,77	5	15,76	14,79	0,80	0 dB
		2,63	7,84	4	19,01	16,07	0,80	0 dB
		4,23	7,63	4	27,60	47,12	0,80	0 dB
		4,84	7,71	14	29,33	30,56	0,80	0 dB
		8,37	7,57	4	30,96	53,99	0,80	0 dB
		7,80	7,71	12	41,49	84,64	0,80	0 dB
		8,31	7,78	4	30,58	51,96	0,80	0 dB
		6,93	7,78	18	53,10	109,64	0,80	0 dB
		7,18	7,71	18	53,04	109,29	0,80	0 dB
		4,71	7,81	14	29,45	29,41	0,80	0 dB
		8,55	7,81	4	31,01	54,11	0,80	0 dB
		7,93	7,81	18	46,71	96,62	0,80	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Refl. 63	Cp
		8,74	7,70	10	46,68	96,19	0,80	0 dB
		8,22	7,68	20	53,13	117,35	0,80	0 dB
		8,04	7,70	10	47,07	96,14	0,80	0 dB
		9,12	7,59	10	47,97	100,34	0,80	0 dB
		9,35	7,59	13	48,18	100,50	0,80	0 dB
		8,65	7,71	15	48,72	100,52	0,80	0 dB
		8,98	7,69	15	48,94	101,01	0,80	0 dB
		9,26	7,66	10	40,02	78,47	0,80	0 dB
		9,31	7,66	8	37,65	72,19	0,80	0 dB
		3,76	7,72	5	23,99	33,78	0,80	0 dB
		2,56	7,72	5	21,73	23,33	0,80	0 dB
		7,16	7,48	4	33,31	68,09	0,80	0 dB
		6,82	7,48	5	33,31	68,09	0,80	0 dB
		5,40	7,43	4	33,31	68,09	0,80	0 dB
		8,53	7,60	11	40,67	86,62	0,80	0 dB
		7,15	7,60	10	41,85	81,83	0,80	0 dB
		2,98	7,42	4	13,34	11,12	0,80	0 dB
		3,76	7,42	4	16,11	15,64	0,80	0 dB
		7,23	7,47	10	52,83	127,82	0,80	0 dB
		7,47	7,47	10	53,06	109,92	0,80	0 dB
		5,98	7,59	6	37,00	67,94	0,80	0 dB
		6,95	7,54	9	56,85	114,93	0,80	0 dB
		8,52	7,43	9	42,52	79,44	0,80	0 dB
		9,20	7,43	4	30,36	53,57	0,80	0 dB
		7,17	7,58	14	80,31	215,28	0,80	0 dB
		6,96	7,31	13	56,56	129,28	0,80	0 dB
		6,08	7,62	9	44,39	105,07	0,80	0 dB
		6,85	7,47	11	82,56	253,33	0,80	0 dB
		7,45	7,26	15	61,91	165,21	0,80	0 dB
		5,45	7,35	4	59,52	208,21	0,80	0 dB
		7,51	7,62	8	48,79	110,91	0,80	0 dB
		7,13	7,59	8	49,37	105,19	0,80	0 dB
		7,79	7,44	10	49,89	112,36	0,80	0 dB
		8,39	7,41	8	42,60	73,82	0,80	0 dB
		6,34	7,64	4	60,00	200,00	0,80	0 dB
		6,83	7,87	8	43,78	106,31	0,80	0 dB
		7,95	7,62	8	42,47	95,81	0,80	0 dB
		3,29	7,58	4	30,23	48,20	0,80	0 dB
		8,21	7,56	6	41,69	99,81	0,80	0 dB
		9,11	7,75	10	60,53	168,71	0,80	0 dB
		8,07	7,51	8	49,55	108,14	0,80	0 dB
		6,39	7,78	4	48,04	135,81	0,80	0 dB
		7,20	7,48	8	44,20	95,53	0,80	0 dB
		7,14	7,45	8	42,43	92,95	0,80	0 dB
		7,54	7,52	4	39,02	92,05	0,80	0 dB
		7,39	7,92	10	50,25	111,88	0,80	0 dB
		9,10	7,22	16	56,85	150,00	0,80	0 dB
		8,17	7,40	9	65,43	187,51	0,80	0 dB
		7,35	7,38	12	71,22	164,03	0,80	0 dB
		7,41	7,46	16	178,81	1614,56	0,80	0 dB
		5,70	7,51	6	39,72	59,85	0,80	0 dB
		5,28	7,66	4	26,81	44,89	0,80	0 dB
		8,53	7,63	8	48,18	124,69	0,80	0 dB
		2,22	7,48	4	15,58	14,36	0,80	0 dB
		4,01	7,70	4	26,78	43,37	0,80	0 dB
		12,23	7,26	4	15,51	15,03	0,80	0 dB
		3,01	7,44	4	14,83	13,53	0,80	0 dB
		4,96	7,45	4	32,35	63,90	0,80	0 dB
		3,11	7,75	4	23,27	31,50	0,80	0 dB
		2,96	7,61	4	21,32	26,31	0,80	0 dB
		2,55	7,49	4	16,21	16,07	0,80	0 dB
		5,40	7,57	4	30,64	54,59	0,80	0 dB
		5,19	7,52	4	35,39	72,51	0,80	0 dB
		3,10	6,84	4	19,78	24,43	0,80	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Refl. 63	Cp
		2,98	7,32	4	22,00	30,09	0,80	0 dB
		2,36	7,70	4	18,47	20,24	0,80	0 dB
		3,95	7,39	4	41,26	105,96	0,80	0 dB
		1,82	7,30	4	17,08	18,16	0,80	0 dB
		4,35	7,48	6	34,15	67,35	0,80	0 dB
		6,52	7,41	8	35,65	66,15	0,80	0 dB
		2,26	7,15	6	45,38	132,84	0,80	0 dB
		4,60	7,49	6	34,32	50,12	0,80	0 dB
		6,69	7,56	12	46,84	108,01	0,80	0 dB
		6,59	7,56	9	40,66	90,84	0,80	0 dB
		8,07	7,36	16	120,20	372,06	0,80	0 dB
		8,73	7,43	9	43,55	93,41	0,80	0 dB
		8,92	7,43	9	39,85	80,48	0,80	0 dB
		4,65	7,73	6	20,30	25,22	0,80	0 dB
		5,81	7,42	4	23,06	32,10	0,80	0 dB
		2,32	7,73	4	10,94	7,37	0,80	0 dB
		3,35	7,31	4	21,65	28,55	0,80	0 dB
		5,61	6,98	8	47,40	115,46	0,80	0 dB
		8,13	7,11	10	40,87	88,24	0,80	0 dB
		8,49	7,49	12	113,83	372,11	0,80	0 dB
		5,81	6,92	4	29,19	51,00	0,80	0 dB
		5,83	6,48	4	83,84	346,08	0,80	0 dB
		8,43	7,03	6	26,15	43,51	0,80	0 dB
		5,18	9,40	6	13,84	11,30	0,80	0 dB
2019_1	nieuwbouw 2019	2,00	7,74	4	29,35	44,34	0,80	0 dB
2019_2	nieuwbouw 2019	7,00	7,63	4	44,36	116,34	0,80	0 dB
2019_3	nieuwbouw 2019	7,00	7,48	4	44,49	119,08	0,80	0 dB
2019_4	nieuwbouw 2019	2,00	7,88	4	26,35	38,77	0,80	0 dB
2019_5	nieuwbouw 2019	7,00	7,80	4	44,69	119,36	0,80	0 dB
2019_6	nieuwbouw 2019	7,00	7,65	4	45,19	121,60	0,80	0 dB
		7,50	7,36	4	95,52	517,07	0,80	0 dB
4		8,00	7,43	4	37,92	88,36	0,80	0 dB
5		8,00	7,75	4	38,45	91,08	0,80	0 dB
6		8,00	7,94	4	39,07	93,66	0,80	0 dB
7		8,00	7,97	4	38,23	89,52	0,80	0 dB
8		8,00	7,52	10	78,51	230,32	0,80	0 dB
9		8,00	7,91	4	39,19	94,63	0,80	0 dB
10		8,00	7,51	12	91,84	284,14	0,80	0 dB
11		8,00	7,88	6	54,93	155,45	0,80	0 dB
12		8,00	7,89	4	44,05	117,03	0,80	0 dB
13		8,00	7,79	4	45,28	124,10	0,80	0 dB
14		8,00	7,49	4	41,44	105,27	0,80	0 dB
15		8,00	7,50	4	42,99	114,23	0,80	0 dB
16		8,00	7,58	4	46,00	127,39	0,80	0 dB
17		8,00	7,75	4	44,48	120,48	0,80	0 dB
		5,00	7,63	4	40,13	100,40	0,80	0 dB
		9,00	7,68	6	68,51	242,82	0,80	0 dB
		10,00	7,47	8	67,97	231,15	0,80	0 dB
		10,00	7,70	4	64,22	256,47	0,80	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	Vormpunten	Lengte	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.R 63
2785		2,80	6	62,99	0 dB	Nee	0,80	0,80
		2,60	3	1,87	0 dB	Ja	0,80	0,80
		2,60	2	5,44	0 dB	Ja	0,80	0,80
		2,60	15	187,32	0 dB	Nee	0,80	0,80
		2,60	3	8,53	0 dB	Nee	0,80	0,80
		2,60	18	245,23	0 dB	Nee	0,80	0,80
		1,30	41	441,09	0 dB	Nee	0,80	0,80
		--	18	205,82	0 dB	Ja	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
A50	A50 -- 13,50m (Rechts)	--
		7,91
		7,64
		8,07
		7,85
		7,87
		7,53
		7,53
		7,63
		7,55
		7,64
		7,73
		7,74
		7,67
		7,60
		7,64
		7,71
		7,69
		7,83
		7,44
		7,67
		7,94
		7,93
		7,29
		7,45
		7,83
		7,38
		7,48
		8,33
		7,82
		8,06
		7,41
		7,68
		7,66
		7,95
		7,70
		7,87
		7,02
		7,86
		6,73
		8,24
		7,46
		7,63
		7,65
		8,04
		7,54
		8,07
		7,91
		7,83
		7,71
		8,35
		8,23
		7,98
		7,84
		7,93
		7,73
		7,82
		7,65
		7,73
		7,95
		7,79
		7,90
		7,72
		7,37

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		7,60
		7,79
		7,48
		8,30
		7,46
		7,41
		7,39
		7,43
		7,50
		7,74
		7,69
		7,72
		7,47
		7,59
		7,55
		7,62
		8,21
		7,68
		7,54
		8,46
		7,76
		7,69
		7,69
		8,20
		7,56
		8,20
		7,64
		7,27
		7,40
		7,65
		7,59
		7,40
		7,55
		7,56
		7,30
		7,45
		7,74
		7,79
		7,81
		8,06
		7,83
		8,28
		8,27
		8,15
		7,70
		7,63
		7,32
		7,64
		7,46
		7,61
		7,30
		7,23
		7,66
		8,10
		7,62
		7,78
		7,41
		6,95
		7,74
		7,77
		7,84
		7,63
		7,71
		7,56

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		7,57
		7,60
		7,78
		7,62
		7,71
		7,56
		7,81
		7,68
		7,66
		7,70
		7,59
		7,57
		7,71
		7,69
		7,66
		7,61
		7,72
		7,66
		7,38
		7,48
		7,43
		7,50
		7,60
		7,41
		7,42
		7,45
		7,47
		7,59
		7,54
		7,43
		7,28
		7,58
		7,31
		7,62
		7,47
		7,26
		7,35
		7,62
		7,59
		7,44
		7,41
		7,64
		7,87
		7,62
		7,58
		7,56
		7,75
		7,51
		7,78
		7,48
		7,45
		7,52
		7,92
		7,22
		7,40
		7,38
		7,46
		7,51
		7,66
		7,63
		7,48
		7,70
		7,26
		7,44

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		7,45
		7,75
		7,61
		7,49
		7,57
		7,52
		6,84
		7,32
		7,70
		7,39
		7,30
		7,48
		7,41
		7,15
		7,49
		7,48
		7,56
		7,36
		7,41
		7,43
		7,73
		7,42
		7,57
		7,31
A50	A50 -- 13,50m (Rechts) -- 4,00m (Rechts)	--
		--
	7,00m (Links)	--
	1,00m (Rechts)	--
	7,00m (Links) -- 1,00m (Links)	--
A50	A50 -- 13,50m (Rechts) -- 4,00m (Rechts)	--
		7,80
1		7,80
	7,00m (Links) -- 1,00m (Links)	--
		--
	6,00m (Rechts)	--
		--
	0,50m (Links)	--
	6,00m (Rechts) -- 0,50m (Rechts)	--
	7,00m (Links)	--
		--
		--
1		--
	0,50m (Links)	5,10
EW	Ekenseweg -- 3,00m (Rechts)	5,10
EW	Ekenseweg -- 3,00m (Links)	7,26
		7,26
1		--
A50	A50 -- 13,50m (Rechts) -- 4,00m (Rechts)	--
		--
1		7,70
		9,50
1		9,50
A50	A50 -- 13,50m (Rechts) -- 26,00m (Links)	--
A50	A50 -- 13,50m (Rechts) -- 26,00m (Links) -- 3	--
		5,77
1		7,00
		7,00
2		11,00
3		7,20
4		11,40
EW	Ekenseweg -- 3,00m (Rechts) -- 1,00m (Links)	7,26
EW	Ekenseweg -- 3,00m (Links) -- 1,00m (Rechts)	7,26
		--
	3,00m (Rechts)	--
	3,00m (Links)	--
A50	A50 -- 13,50m (Rechts) -- 4,00m (Rechts)	--
		6,50

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Model: WVL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
EW	Ekenseweg -- 3,00m (Links)	7,26
		7,39
		6,98
		7,67
		7,11
		7,82
		7,49
		7,27
		6,92
		7,27
		6,48
		7,02
		7,65
		6,92
		7,03
A50	A50 -- 13,50m (Rechts) -- 26,00m (Links) -- 3	6,90
		9,40
		--
		--
		--
1	3,00m (Rechts)	--
		--
		--
		--
1	3,00m (Links)	--
		--
		--
		--
15758	50 / 140,607 / 141,550	--
24522	50 / 140,607 / 141,551	--

Bijlage C: Resultaten in tabelvorm

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A50
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	noordwestgevel woning 1	1,50	52,15
1.1_B	noordwestgevel woning 1	4,50	54,62
1.1_C	noordwestgevel woning 1	7,50	56,55
1.2_A	westgevel woning 1	1,50	47,85
1.2_B	westgevel woning 1	4,50	51,18
1.2_C	westgevel woning 1	7,50	54,66
1.3_A	zuidoostgevel woning 1	1,50	48,16
1.3_B	zuidoostgevel woning 1	4,50	50,74
1.3_C	zuidoostgevel woning 1	7,50	54,51
1.4_A	zuidoostgevel woning 2	1,50	48,18
1.4_B	zuidoostgevel woning 2	4,50	52,11
1.4_C	zuidoostgevel woning 2	7,50	54,04
1.5_A	noordoostgevel woning 2	1,50	49,78
1.5_B	noordoostgevel woning 2	4,50	52,43
1.5_C	noordoostgevel woning 2	7,50	55,47
1.6_A	noordwestgevel woning 2	1,50	51,97
1.6_B	noordwestgevel woning 2	4,50	54,19
1.6_C	noordwestgevel woning 2	7,50	55,80
10.1_A		1,50	44,35
10.1_B		4,50	48,64
10.1_C		7,50	52,39
10.2_A		1,50	41,36
10.2_B		4,50	45,69
10.2_C		7,50	50,76
10.3_A		1,50	46,07
10.3_B		4,50	50,15
10.3_C		7,50	51,26
10.4_A		1,50	45,85
10.4_B		4,50	50,53
10.4_C		7,50	51,73
10.5_A		1,50	45,14
10.5_B		4,50	49,85
10.5_C		7,50	51,66
10.6_A		1,50	44,96
10.6_B		4,50	50,30
10.6_C		7,50	50,63
10.7_A		1,50	44,12
10.7_B		4,50	48,02
10.7_C		7,50	52,01
10.8_A		1,50	44,08
10.8_B		4,50	46,98
10.8_C		7,50	52,46
11.1_A		1,50	43,93
11.1_B		4,50	47,93
11.1_C		7,50	49,45
11.2_A		1,50	43,78
11.2_B		4,50	48,31
11.2_C		7,50	51,81
11.3_A		1,50	49,25
11.3_B		4,50	53,30
11.3_C		7,50	53,53
11.4_A		1,50	46,32
11.4_B		4,50	50,72
11.4_C		7,50	50,90
11.5_A		1,50	48,09
11.5_B		4,50	51,28
11.5_C		7,50	50,27
11.6_A		1,50	46,14
11.6_B		4,50	50,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A50
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11.6_C		7,50	49,71
12.1_A		1,50	45,92
12.1_B		4,50	50,09
12.1_C		7,50	50,72
12.2_A		1,50	46,52
12.2_B		4,50	51,02
12.2_C		7,50	52,21
12.3_A		1,50	46,36
12.3_B		4,50	50,33
12.3_C		7,50	50,49
12.4_A		1,50	45,06
12.4_B		4,50	48,23
12.4_C		7,50	49,54
13.1_A		1,50	46,15
13.1_B		4,50	49,42
13.1_C		7,50	50,38
13.2_A		1,50	45,79
13.2_B		4,50	49,57
13.2_C		7,50	50,93
13.3_A		1,50	45,92
13.3_B		4,50	49,71
13.3_C		7,50	49,88
13.4_A		1,50	43,49
13.4_B		4,50	47,31
13.4_C		7,50	49,93
14.1_A		1,50	44,20
14.1_B		4,50	48,58
14.1_C		7,50	51,08
14.2_A		1,50	44,62
14.2_B		4,50	49,07
14.2_C		7,50	52,03
14.3_A		1,50	41,99
14.3_B		4,50	46,18
14.3_C		7,50	51,10
14.4_A		1,50	42,96
14.4_B		4,50	47,34
14.4_C		7,50	49,61
15.1_A		1,50	44,85
15.1_B		4,50	47,60
15.1_C		7,50	49,15
15.2_A		1,50	42,81
15.2_B		4,50	46,16
15.2_C		7,50	50,75
15.3_A		1,50	42,67
15.3_B		4,50	46,35
15.3_C		7,50	49,61
15.4_A		1,50	41,29
15.4_B		4,50	43,60
15.4_C		7,50	42,55
16.1_A		1,50	41,37
16.1_B		4,50	43,88
16.1_C		7,50	47,79
16.2_A		1,50	43,06
16.2_B		4,50	46,01
16.2_C		7,50	49,47
16.3_A		1,50	42,70
16.3_B		4,50	46,10
16.3_C		7,50	47,06
16.4_A		1,50	44,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A50
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.4_B		4,50	47,62
16.4_C		7,50	42,45
17.1_A		1,50	44,82
17.1_B		4,50	47,10
17.1_C		7,50	49,55
17.2_A		1,50	40,86
17.2_B		4,50	44,64
17.2_C		7,50	49,24
17.3_A		1,50	45,76
17.3_B		4,50	49,50
17.3_C		7,50	49,68
17.4_A		1,50	42,20
17.4_B		4,50	45,90
17.4_C		7,50	46,24
2.1_A	noordwestgevel woning 4	1,50	48,49
2.1_B	noordwestgevel woning 4	4,50	51,60
2.1_C	noordwestgevel woning 4	7,50	54,58
2.2_A	noordwestgevel woning 3	1,50	48,67
2.2_B	noordwestgevel woning 3	4,50	52,17
2.2_C	noordwestgevel woning 3	7,50	54,84
2.3_A	westgevel woning 3	1,50	49,73
2.3_B	westgevel woning 3	4,50	53,86
2.3_C	westgevel woning 3	7,50	54,75
2.4_A	zuidoostgevel woning 3	1,50	45,89
2.4_B	zuidoostgevel woning 3	4,50	50,21
2.4_C	zuidoostgevel woning 3	7,50	52,48
2.5_A	zuidoostgevel woning 4	1,50	44,13
2.5_B	zuidoostgevel woning 4	4,50	47,71
2.5_C	zuidoostgevel woning 4	7,50	50,65
2.6_A	noordoostgevel woning 4	1,50	47,01
2.6_B	noordoostgevel woning 4	4,50	49,83
2.6_C	noordoostgevel woning 4	7,50	53,88
3.1_A	noordwestgevel woning 6	1,50	48,49
3.1_B	noordwestgevel woning 6	4,50	53,26
3.1_C	noordwestgevel woning 6	7,50	54,03
3.2_A	noordwestgevel woning 5	1,50	48,84
3.2_B	noordwestgevel woning 5	4,50	53,50
3.2_C	noordwestgevel woning 5	7,50	54,42
3.3_A	westgevel woning 5	1,50	49,23
3.3_B	westgevel woning 5	4,50	53,01
3.3_C	westgevel woning 5	7,50	52,77
3.4_A	zuidoostgevel woning 5	1,50	45,61
3.4_B	zuidoostgevel woning 5	4,50	48,81
3.4_C	zuidoostgevel woning 5	7,50	50,47
3.5_A	zuidoostgevel woning 6	1,50	45,42
3.5_B	zuidoostgevel woning 6	4,50	48,99
3.5_C	zuidoostgevel woning 6	7,50	48,60
3.6_A	noordoostgevel woning 6	1,50	46,50
3.6_B	noordoostgevel woning 6	4,50	50,30
3.6_C	noordoostgevel woning 6	7,50	52,33
4.1_A		1,50	45,23
4.1_B		4,50	48,45
4.1_C		7,50	51,44
4.2_A		1,50	48,96
4.2_B		4,50	52,95
4.2_C		7,50	54,15
4.3_A		1,50	48,33
4.3_B		4,50	52,31
4.3_C		7,50	54,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A50
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.4_A		1,50	44,22
4.4_B		4,50	46,73
4.4_C		7,50	50,55
5.1_A		1,50	45,41
5.1_B		4,50	48,14
5.1_C		7,50	49,79
5.2_A		1,50	49,00
5.2_B		4,50	53,09
5.2_C		7,50	54,13
5.3_A		1,50	47,00
5.3_B		4,50	52,06
5.3_C		7,50	52,28
5.4_A		1,50	46,56
5.4_B		4,50	50,37
5.4_C		7,50	51,31
6.1_A		1,50	45,75
6.1_B		4,50	48,62
6.1_C		7,50	50,33
6.2_A		1,50	48,20
6.2_B		4,50	52,40
6.2_C		7,50	53,11
6.3_A		1,50	47,39
6.3_B		4,50	51,90
6.3_C		7,50	51,99
6.4_A		1,50	44,98
6.4_B		4,50	49,04
6.4_C		7,50	51,26
7.1_A		1,50	42,81
7.1_B		4,50	46,57
7.1_C		7,50	50,13
7.2_A		1,50	41,21
7.2_B		4,50	45,89
7.2_C		7,50	50,35
7.3_A		1,50	48,61
7.3_B		4,50	52,71
7.3_C		7,50	52,86
7.4_A		1,50	46,52
7.4_B		4,50	50,54
7.4_C		7,50	52,22
8.1_A		1,50	45,09
8.1_B		4,50	49,74
8.1_C		7,50	52,75
8.2_A		1,50	43,92
8.2_B		4,50	47,77
8.2_C		7,50	52,20
8.3_A		1,50	45,16
8.3_B		4,50	48,85
8.3_C		7,50	50,58
8.4_A		1,50	45,95
8.4_B		4,50	49,54
8.4_C		7,50	50,85
8.5_A		1,50	46,16
8.5_B		4,50	50,20
8.5_C		7,50	50,59
8.6_A		1,50	44,12
8.6_B		4,50	49,05
8.6_C		7,50	52,03
8.7_A		1,50	44,80
8.7_B		4,50	49,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A50
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
8.7_C		7,50	52,30
8.8_A		1,50	44,19
8.8_B		4,50	47,44
8.8_C		7,50	53,50
9.1_A		1,50	43,28
9.1_B		4,50	47,20
9.1_C		7,50	51,06
9.2_A		1,50	47,47
9.2_B		4,50	51,79
9.2_C		7,50	52,95
9.3_A		1,50	47,18
9.3_B		4,50	51,43
9.3_C		7,50	51,57
9.4_A		1,50	43,17
9.4_B		4,50	46,69
9.4_C		7,50	49,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A50
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	noordwestgevel woning 1	1,50	54,15
1.1_B	noordwestgevel woning 1	4,50	56,62
1.1_C	noordwestgevel woning 1	7,50	58,55
1.2_A	westgevel woning 1	1,50	49,85
1.2_B	westgevel woning 1	4,50	53,18
1.2_C	westgevel woning 1	7,50	56,66
1.3_A	zuidoostgevel woning 1	1,50	50,16
1.3_B	zuidoostgevel woning 1	4,50	52,74
1.3_C	zuidoostgevel woning 1	7,50	56,51
1.4_A	zuidoostgevel woning 2	1,50	50,18
1.4_B	zuidoostgevel woning 2	4,50	54,11
1.4_C	zuidoostgevel woning 2	7,50	56,04
1.5_A	noordoostgevel woning 2	1,50	51,78
1.5_B	noordoostgevel woning 2	4,50	54,43
1.5_C	noordoostgevel woning 2	7,50	57,47
1.6_A	noordwestgevel woning 2	1,50	53,97
1.6_B	noordwestgevel woning 2	4,50	56,19
1.6_C	noordwestgevel woning 2	7,50	57,80
10.1_A		1,50	46,35
10.1_B		4,50	50,64
10.1_C		7,50	54,39
10.2_A		1,50	43,36
10.2_B		4,50	47,69
10.2_C		7,50	52,76
10.3_A		1,50	48,07
10.3_B		4,50	52,15
10.3_C		7,50	53,26
10.4_A		1,50	47,85
10.4_B		4,50	52,53
10.4_C		7,50	53,73
10.5_A		1,50	47,14
10.5_B		4,50	51,85
10.5_C		7,50	53,66
10.6_A		1,50	46,96
10.6_B		4,50	52,30
10.6_C		7,50	52,63
10.7_A		1,50	46,12
10.7_B		4,50	50,02
10.7_C		7,50	54,01
10.8_A		1,50	46,08
10.8_B		4,50	48,98
10.8_C		7,50	54,46
11.1_A		1,50	45,93
11.1_B		4,50	49,93
11.1_C		7,50	51,45
11.2_A		1,50	45,78
11.2_B		4,50	50,31
11.2_C		7,50	53,81
11.3_A		1,50	51,25
11.3_B		4,50	55,30
11.3_C		7,50	55,53
11.4_A		1,50	48,32
11.4_B		4,50	52,72
11.4_C		7,50	52,90
11.5_A		1,50	50,09
11.5_B		4,50	53,28
11.5_C		7,50	52,27
11.6_A		1,50	48,14
11.6_B		4,50	52,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A50
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11.6_C		7,50	51,71
12.1_A		1,50	47,92
12.1_B		4,50	52,09
12.1_C		7,50	52,72
12.2_A		1,50	48,52
12.2_B		4,50	53,02
12.2_C		7,50	54,21
12.3_A		1,50	48,36
12.3_B		4,50	52,33
12.3_C		7,50	52,49
12.4_A		1,50	47,06
12.4_B		4,50	50,23
12.4_C		7,50	51,54
13.1_A		1,50	48,15
13.1_B		4,50	51,42
13.1_C		7,50	52,38
13.2_A		1,50	47,79
13.2_B		4,50	51,57
13.2_C		7,50	52,93
13.3_A		1,50	47,92
13.3_B		4,50	51,71
13.3_C		7,50	51,88
13.4_A		1,50	45,49
13.4_B		4,50	49,31
13.4_C		7,50	51,93
14.1_A		1,50	46,20
14.1_B		4,50	50,58
14.1_C		7,50	53,08
14.2_A		1,50	46,62
14.2_B		4,50	51,07
14.2_C		7,50	54,03
14.3_A		1,50	43,99
14.3_B		4,50	48,18
14.3_C		7,50	53,10
14.4_A		1,50	44,96
14.4_B		4,50	49,34
14.4_C		7,50	51,61
15.1_A		1,50	46,85
15.1_B		4,50	49,60
15.1_C		7,50	51,15
15.2_A		1,50	44,81
15.2_B		4,50	48,16
15.2_C		7,50	52,75
15.3_A		1,50	44,67
15.3_B		4,50	48,35
15.3_C		7,50	51,61
15.4_A		1,50	43,29
15.4_B		4,50	45,60
15.4_C		7,50	44,55
16.1_A		1,50	43,37
16.1_B		4,50	45,88
16.1_C		7,50	49,79
16.2_A		1,50	45,06
16.2_B		4,50	48,01
16.2_C		7,50	51,47
16.3_A		1,50	44,70
16.3_B		4,50	48,10
16.3_C		7,50	49,06
16.4_A		1,50	46,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A50
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
16.4_B			4,50	49,62
16.4_C			7,50	44,45
17.1_A			1,50	46,82
17.1_B			4,50	49,10
17.1_C			7,50	51,55
17.2_A			1,50	42,86
17.2_B			4,50	46,64
17.2_C			7,50	51,24
17.3_A			1,50	47,76
17.3_B			4,50	51,50
17.3_C			7,50	51,68
17.4_A			1,50	44,20
17.4_B			4,50	47,90
17.4_C			7,50	48,24
2.1_A	noordwestgevel	woning 4	1,50	50,49
2.1_B	noordwestgevel	woning 4	4,50	53,60
2.1_C	noordwestgevel	woning 4	7,50	56,58
2.2_A	noordwestgevel	woning 3	1,50	50,67
2.2_B	noordwestgevel	woning 3	4,50	54,17
2.2_C	noordwestgevel	woning 3	7,50	56,84
2.3_A	westgevel	woning 3	1,50	51,73
2.3_B	westgevel	woning 3	4,50	55,86
2.3_C	westgevel	woning 3	7,50	56,75
2.4_A	zuidoostgevel	woning 3	1,50	47,89
2.4_B	zuidoostgevel	woning 3	4,50	52,21
2.4_C	zuidoostgevel	woning 3	7,50	54,48
2.5_A	zuidoostgevel	woning 4	1,50	46,13
2.5_B	zuidoostgevel	woning 4	4,50	49,71
2.5_C	zuidoostgevel	woning 4	7,50	52,65
2.6_A	noordoostgevel	woning 4	1,50	49,01
2.6_B	noordoostgevel	woning 4	4,50	51,83
2.6_C	noordoostgevel	woning 4	7,50	55,88
3.1_A	noordwestgevel	woning 6	1,50	50,49
3.1_B	noordwestgevel	woning 6	4,50	55,26
3.1_C	noordwestgevel	woning 6	7,50	56,03
3.2_A	noordwestgevel	woning 5	1,50	50,84
3.2_B	noordwestgevel	woning 5	4,50	55,50
3.2_C	noordwestgevel	woning 5	7,50	56,42
3.3_A	westgevel	woning 5	1,50	51,23
3.3_B	westgevel	woning 5	4,50	55,01
3.3_C	westgevel	woning 5	7,50	54,77
3.4_A	zuidoostgevel	woning 5	1,50	47,61
3.4_B	zuidoostgevel	woning 5	4,50	50,81
3.4_C	zuidoostgevel	woning 5	7,50	52,47
3.5_A	zuidoostgevel	woning 6	1,50	47,42
3.5_B	zuidoostgevel	woning 6	4,50	50,99
3.5_C	zuidoostgevel	woning 6	7,50	50,60
3.6_A	noordoostgevel	woning 6	1,50	48,50
3.6_B	noordoostgevel	woning 6	4,50	52,30
3.6_C	noordoostgevel	woning 6	7,50	54,33
4.1_A			1,50	47,23
4.1_B			4,50	50,45
4.1_C			7,50	53,44
4.2_A			1,50	50,96
4.2_B			4,50	54,95
4.2_C			7,50	56,15
4.3_A			1,50	50,33
4.3_B			4,50	54,31
4.3_C			7,50	56,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A50
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.4_A		1,50	46,22
4.4_B		4,50	48,73
4.4_C		7,50	52,55
5.1_A		1,50	47,41
5.1_B		4,50	50,14
5.1_C		7,50	51,79
5.2_A		1,50	51,00
5.2_B		4,50	55,09
5.2_C		7,50	56,13
5.3_A		1,50	49,00
5.3_B		4,50	54,06
5.3_C		7,50	54,28
5.4_A		1,50	48,56
5.4_B		4,50	52,37
5.4_C		7,50	53,31
6.1_A		1,50	47,75
6.1_B		4,50	50,62
6.1_C		7,50	52,33
6.2_A		1,50	50,20
6.2_B		4,50	54,40
6.2_C		7,50	55,11
6.3_A		1,50	49,39
6.3_B		4,50	53,90
6.3_C		7,50	53,99
6.4_A		1,50	46,98
6.4_B		4,50	51,04
6.4_C		7,50	53,26
7.1_A		1,50	44,81
7.1_B		4,50	48,57
7.1_C		7,50	52,13
7.2_A		1,50	43,21
7.2_B		4,50	47,89
7.2_C		7,50	52,35
7.3_A		1,50	50,61
7.3_B		4,50	54,71
7.3_C		7,50	54,86
7.4_A		1,50	48,52
7.4_B		4,50	52,54
7.4_C		7,50	54,22
8.1_A		1,50	47,09
8.1_B		4,50	51,74
8.1_C		7,50	54,75
8.2_A		1,50	45,92
8.2_B		4,50	49,77
8.2_C		7,50	54,20
8.3_A		1,50	47,16
8.3_B		4,50	50,85
8.3_C		7,50	52,58
8.4_A		1,50	47,95
8.4_B		4,50	51,54
8.4_C		7,50	52,85
8.5_A		1,50	48,16
8.5_B		4,50	52,20
8.5_C		7,50	52,59
8.6_A		1,50	46,12
8.6_B		4,50	51,05
8.6_C		7,50	54,03
8.7_A		1,50	46,80
8.7_B		4,50	51,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A50
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
8.7_C		7,50	54,30
8.8_A		1,50	46,19
8.8_B		4,50	49,44
8.8_C		7,50	55,50
9.1_A		1,50	45,28
9.1_B		4,50	49,20
9.1_C		7,50	53,06
9.2_A		1,50	49,47
9.2_B		4,50	53,79
9.2_C		7,50	54,95
9.3_A		1,50	49,18
9.3_B		4,50	53,43
9.3_C		7,50	53,57
9.4_A		1,50	45,17
9.4_B		4,50	48,69
9.4_C		7,50	51,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	noordwestgevel woning 1	1,50	42,44
1.1_B	noordwestgevel woning 1	4,50	42,73
1.1_C	noordwestgevel woning 1	7,50	42,42
1.2_A	westgevel woning 1	1,50	38,18
1.2_B	westgevel woning 1	4,50	38,82
1.2_C	westgevel woning 1	7,50	38,70
1.3_A	zuidoostgevel woning 1	1,50	22,10
1.3_B	zuidoostgevel woning 1	4,50	23,98
1.3_C	zuidoostgevel woning 1	7,50	25,38
1.4_A	zuidoostgevel woning 2	1,50	22,62
1.4_B	zuidoostgevel woning 2	4,50	24,50
1.4_C	zuidoostgevel woning 2	7,50	25,60
1.5_A	noordoostgevel woning 2	1,50	36,84
1.5_B	noordoostgevel woning 2	4,50	37,38
1.5_C	noordoostgevel woning 2	7,50	37,30
1.6_A	noordwestgevel woning 2	1,50	42,84
1.6_B	noordwestgevel woning 2	4,50	43,03
1.6_C	noordwestgevel woning 2	7,50	42,63
10.1_A		1,50	4,68
10.1_B		4,50	5,98
10.1_C		7,50	7,92
10.2_A		1,50	5,04
10.2_B		4,50	7,23
10.2_C		7,50	9,83
10.3_A		1,50	8,79
10.3_B		4,50	10,97
10.3_C		7,50	13,20
10.4_A		1,50	8,53
10.4_B		4,50	10,61
10.4_C		7,50	12,71
10.5_A		1,50	8,55
10.5_B		4,50	10,83
10.5_C		7,50	13,97
10.6_A		1,50	10,14
10.6_B		4,50	10,78
10.6_C		7,50	11,32
10.7_A		1,50	0,71
10.7_B		4,50	2,77
10.7_C		7,50	4,86
10.8_A		1,50	1,32
10.8_B		4,50	3,01
10.8_C		7,50	6,45
11.1_A		1,50	10,76
11.1_B		4,50	12,07
11.1_C		7,50	14,46
11.2_A		1,50	4,51
11.2_B		4,50	7,67
11.2_C		7,50	12,62
11.3_A		1,50	-13,13
11.3_B		4,50	-10,17
11.3_C		7,50	-9,93
11.4_A		1,50	-15,03
11.4_B		4,50	-12,23
11.4_C		7,50	-12,21
11.5_A		1,50	3,13
11.5_B		4,50	4,29
11.5_C		7,50	6,77
11.6_A		1,50	6,62
11.6_B		4,50	8,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11.6_C		7,50	11,89
12.1_A		1,50	8,04
12.1_B		4,50	9,79
12.1_C		7,50	13,07
12.2_A		1,50	9,16
12.2_B		4,50	10,02
12.2_C		7,50	11,36
12.3_A		1,50	-12,83
12.3_B		4,50	-10,04
12.3_C		7,50	-9,55
12.4_A		1,50	3,69
12.4_B		4,50	4,84
12.4_C		7,50	6,90
13.1_A		1,50	9,09
13.1_B		4,50	10,41
13.1_C		7,50	12,23
13.2_A		1,50	4,74
13.2_B		4,50	6,85
13.2_C		7,50	10,15
13.3_A		1,50	-13,36
13.3_B		4,50	-10,24
13.3_C		7,50	-9,82
13.4_A		1,50	3,30
13.4_B		4,50	5,07
13.4_C		7,50	7,11
14.1_A		1,50	9,37
14.1_B		4,50	10,99
14.1_C		7,50	12,11
14.2_A		1,50	6,27
14.2_B		4,50	8,34
14.2_C		7,50	9,86
14.3_A		1,50	1,24
14.3_B		4,50	2,50
14.3_C		7,50	3,51
14.4_A		1,50	3,42
14.4_B		4,50	5,10
14.4_C		7,50	7,04
15.1_A		1,50	7,37
15.1_B		4,50	9,25
15.1_C		7,50	10,66
15.2_A		1,50	5,90
15.2_B		4,50	7,75
15.2_C		7,50	9,06
15.3_A		1,50	2,06
15.3_B		4,50	4,42
15.3_C		7,50	7,00
15.4_A		1,50	2,26
15.4_B		4,50	3,88
15.4_C		7,50	5,72
16.1_A		1,50	3,55
16.1_B		4,50	6,10
16.1_C		7,50	9,19
16.2_A		1,50	4,57
16.2_B		4,50	6,41
16.2_C		7,50	8,14
16.3_A		1,50	-8,83
16.3_B		4,50	-5,61
16.3_C		7,50	-7,65
16.4_A		1,50	0,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.4_B		4,50	2,26
16.4_C		7,50	2,81
17.1_A		1,50	6,56
17.1_B		4,50	8,46
17.1_C		7,50	9,75
17.2_A		1,50	3,86
17.2_B		4,50	5,50
17.2_C		7,50	8,46
17.3_A		1,50	-7,88
17.3_B		4,50	-3,73
17.3_C		7,50	-6,07
17.4_A		1,50	3,01
17.4_B		4,50	4,40
17.4_C		7,50	5,77
2.1_A	noordwestgevel woning 4	1,50	26,34
2.1_B	noordwestgevel woning 4	4,50	28,82
2.1_C	noordwestgevel woning 4	7,50	29,71
2.2_A	noordwestgevel woning 3	1,50	21,34
2.2_B	noordwestgevel woning 3	4,50	24,70
2.2_C	noordwestgevel woning 3	7,50	26,68
2.3_A	westgevel woning 3	1,50	14,64
2.3_B	westgevel woning 3	4,50	19,22
2.3_C	westgevel woning 3	7,50	22,24
2.4_A	zuidoostgevel woning 3	1,50	11,29
2.4_B	zuidoostgevel woning 3	4,50	13,06
2.4_C	zuidoostgevel woning 3	7,50	14,95
2.5_A	zuidoostgevel woning 4	1,50	13,97
2.5_B	zuidoostgevel woning 4	4,50	15,05
2.5_C	zuidoostgevel woning 4	7,50	17,23
2.6_A	noordoostgevel woning 4	1,50	20,70
2.6_B	noordoostgevel woning 4	4,50	20,69
2.6_C	noordoostgevel woning 4	7,50	23,37
3.1_A	noordwestgevel woning 6	1,50	14,56
3.1_B	noordwestgevel woning 6	4,50	18,91
3.1_C	noordwestgevel woning 6	7,50	21,87
3.2_A	noordwestgevel woning 5	1,50	14,04
3.2_B	noordwestgevel woning 5	4,50	17,14
3.2_C	noordwestgevel woning 5	7,50	19,76
3.3_A	westgevel woning 5	1,50	14,40
3.3_B	westgevel woning 5	4,50	16,14
3.3_C	westgevel woning 5	7,50	18,58
3.4_A	zuidoostgevel woning 5	1,50	11,16
3.4_B	zuidoostgevel woning 5	4,50	12,55
3.4_C	zuidoostgevel woning 5	7,50	14,17
3.5_A	zuidoostgevel woning 6	1,50	10,83
3.5_B	zuidoostgevel woning 6	4,50	12,45
3.5_C	zuidoostgevel woning 6	7,50	14,64
3.6_A	noordoostgevel woning 6	1,50	12,08
3.6_B	noordoostgevel woning 6	4,50	15,56
3.6_C	noordoostgevel woning 6	7,50	18,85
4.1_A		1,50	8,19
4.1_B		4,50	10,47
4.1_C		7,50	11,55
4.2_A		1,50	8,14
4.2_B		4,50	9,71
4.2_C		7,50	9,52
4.3_A		1,50	0,06
4.3_B		4,50	2,34
4.3_C		7,50	4,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.4_A		1,50	5,02
4.4_B		4,50	6,69
4.4_C		7,50	7,83
5.1_A		1,50	8,53
5.1_B		4,50	10,63
5.1_C		7,50	13,12
5.2_A		1,50	5,31
5.2_B		4,50	7,53
5.2_C		7,50	9,98
5.3_A		1,50	-15,53
5.3_B		4,50	-13,21
5.3_C		7,50	--
5.4_A		1,50	3,85
5.4_B		4,50	5,13
5.4_C		7,50	5,58
6.1_A		1,50	9,23
6.1_B		4,50	11,67
6.1_C		7,50	13,29
6.2_A		1,50	3,53
6.2_B		4,50	5,78
6.2_C		7,50	9,34
6.3_A		1,50	-23,16
6.3_B		4,50	-20,96
6.3_C		7,50	--
6.4_A		1,50	4,53
6.4_B		4,50	7,27
6.4_C		7,50	10,01
7.1_A		1,50	6,57
7.1_B		4,50	9,45
7.1_C		7,50	12,11
7.2_A		1,50	2,87
7.2_B		4,50	5,50
7.2_C		7,50	8,32
7.3_A		1,50	-14,93
7.3_B		4,50	-12,62
7.3_C		7,50	-26,41
7.4_A		1,50	3,74
7.4_B		4,50	6,25
7.4_C		7,50	8,26
8.1_A		1,50	1,16
8.1_B		4,50	3,03
8.1_C		7,50	4,17
8.2_A		1,50	5,62
8.2_B		4,50	7,50
8.2_C		7,50	9,12
8.3_A		1,50	8,40
8.3_B		4,50	10,19
8.3_C		7,50	11,88
8.4_A		1,50	7,62
8.4_B		4,50	9,63
8.4_C		7,50	10,95
8.5_A		1,50	8,07
8.5_B		4,50	9,93
8.5_C		7,50	11,21
8.6_A		1,50	6,02
8.6_B		4,50	8,05
8.6_C		7,50	9,94
8.7_A		1,50	0,95
8.7_B		4,50	2,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
8.7_C		7,50	3,38
8.8_A		1,50	1,52
8.8_B		4,50	3,44
8.8_C		7,50	5,04
9.1_A		1,50	6,59
9.1_B		4,50	8,99
9.1_C		7,50	10,93
9.2_A		1,50	3,15
9.2_B		4,50	6,12
9.2_C		7,50	9,16
9.3_A		1,50	-16,63
9.3_B		4,50	-13,37
9.3_C		7,50	--
9.4_A		1,50	3,25
9.4_B		4,50	5,35
9.4_C		7,50	8,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ekenseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	noordwestgevel woning 1	1,50	24,57
1.1_B	noordwestgevel woning 1	4,50	26,00
1.1_C	noordwestgevel woning 1	7,50	26,22
1.2_A	westgevel woning 1	1,50	-3,81
1.2_B	westgevel woning 1	4,50	-1,31
1.2_C	westgevel woning 1	7,50	0,06
1.3_A	zuidoostgevel woning 1	1,50	-6,68
1.3_B	zuidoostgevel woning 1	4,50	-3,90
1.3_C	zuidoostgevel woning 1	7,50	-1,38
1.4_A	zuidoostgevel woning 2	1,50	-4,95
1.4_B	zuidoostgevel woning 2	4,50	-3,14
1.4_C	zuidoostgevel woning 2	7,50	-1,59
1.5_A	noordoostgevel woning 2	1,50	27,17
1.5_B	noordoostgevel woning 2	4,50	28,25
1.5_C	noordoostgevel woning 2	7,50	28,30
1.6_A	noordwestgevel woning 2	1,50	28,00
1.6_B	noordwestgevel woning 2	4,50	28,69
1.6_C	noordwestgevel woning 2	7,50	28,76
10.1_A		1,50	-11,13
10.1_B		4,50	-8,03
10.1_C		7,50	-6,93
10.2_A		1,50	-8,15
10.2_B		4,50	-6,12
10.2_C		7,50	-4,98
10.3_A		1,50	-7,25
10.3_B		4,50	-4,61
10.3_C		7,50	-3,32
10.4_A		1,50	-7,97
10.4_B		4,50	-5,01
10.4_C		7,50	-1,48
10.5_A		1,50	-5,39
10.5_B		4,50	-2,15
10.5_C		7,50	-2,02
10.6_A		1,50	--
10.6_B		4,50	--
10.6_C		7,50	--
10.7_A		1,50	-10,33
10.7_B		4,50	-7,59
10.7_C		7,50	-6,50
10.8_A		1,50	--
10.8_B		4,50	--
10.8_C		7,50	--
11.1_A		1,50	-9,70
11.1_B		4,50	-5,74
11.1_C		7,50	-4,15
11.2_A		1,50	-9,89
11.2_B		4,50	-6,05
11.2_C		7,50	-4,66
11.3_A		1,50	-29,05
11.3_B		4,50	-24,51
11.3_C		7,50	-24,29
11.4_A		1,50	-29,23
11.4_B		4,50	-24,65
11.4_C		7,50	-24,46
11.5_A		1,50	-10,15
11.5_B		4,50	-8,53
11.5_C		7,50	-9,91
11.6_A		1,50	-6,80
11.6_B		4,50	-3,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ekenseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11.6_C		7,50	-0,45
12.1_A		1,50	-7,26
12.1_B		4,50	-4,77
12.1_C		7,50	-2,91
12.2_A		1,50	-9,99
12.2_B		4,50	-5,69
12.2_C		7,50	-2,77
12.3_A		1,50	-27,83
12.3_B		4,50	-24,79
12.3_C		7,50	-24,24
12.4_A		1,50	--
12.4_B		4,50	--
12.4_C		7,50	--
13.1_A		1,50	-6,13
13.1_B		4,50	-3,64
13.1_C		7,50	-1,89
13.2_A		1,50	-10,67
13.2_B		4,50	-8,18
13.2_C		7,50	-4,85
13.3_A		1,50	-30,06
13.3_B		4,50	-27,11
13.3_C		7,50	-26,67
13.4_A		1,50	-12,90
13.4_B		4,50	-11,77
13.4_C		7,50	-11,12
14.1_A		1,50	-10,30
14.1_B		4,50	-6,34
14.1_C		7,50	-5,41
14.2_A		1,50	-8,33
14.2_B		4,50	-5,36
14.2_C		7,50	-4,12
14.3_A		1,50	-31,16
14.3_B		4,50	-28,98
14.3_C		7,50	-25,31
14.4_A		1,50	--
14.4_B		4,50	--
14.4_C		7,50	--
15.1_A		1,50	-9,78
15.1_B		4,50	-8,44
15.1_C		7,50	-7,86
15.2_A		1,50	-6,71
15.2_B		4,50	-5,10
15.2_C		7,50	-4,05
15.3_A		1,50	-31,65
15.3_B		4,50	-29,60
15.3_C		7,50	-25,72
15.4_A		1,50	-19,36
15.4_B		4,50	-16,35
15.4_C		7,50	-11,91
16.1_A		1,50	-11,07
16.1_B		4,50	-8,71
16.1_C		7,50	-7,06
16.2_A		1,50	-13,58
16.2_B		4,50	-9,51
16.2_C		7,50	-7,10
16.3_A		1,50	-30,31
16.3_B		4,50	-27,69
16.3_C		7,50	-27,41
16.4_A		1,50	-15,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ekenseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.4_B		4,50	-31,67
16.4_C		7,50	-31,46
17.1_A		1,50	-7,18
17.1_B		4,50	-4,43
17.1_C		7,50	-3,16
17.2_A		1,50	-8,13
17.2_B		4,50	-5,31
17.2_C		7,50	-3,30
17.3_A		1,50	-26,06
17.3_B		4,50	-23,08
17.3_C		7,50	-22,60
17.4_A		1,50	-17,99
17.4_B		4,50	-17,16
17.4_C		7,50	-16,76
2.1_A	noordwestgevel woning 4	1,50	2,69
2.1_B	noordwestgevel woning 4	4,50	4,88
2.1_C	noordwestgevel woning 4	7,50	7,80
2.2_A	noordwestgevel woning 3	1,50	0,93
2.2_B	noordwestgevel woning 3	4,50	2,57
2.2_C	noordwestgevel woning 3	7,50	6,57
2.3_A	westgevel woning 3	1,50	-0,87
2.3_B	westgevel woning 3	4,50	2,22
2.3_C	westgevel woning 3	7,50	5,51
2.4_A	zuidoostgevel woning 3	1,50	-3,90
2.4_B	zuidoostgevel woning 3	4,50	-1,74
2.4_C	zuidoostgevel woning 3	7,50	1,11
2.5_A	zuidoostgevel woning 4	1,50	-3,75
2.5_B	zuidoostgevel woning 4	4,50	-1,42
2.5_C	zuidoostgevel woning 4	7,50	0,85
2.6_A	noordoostgevel woning 4	1,50	-1,16
2.6_B	noordoostgevel woning 4	4,50	1,91
2.6_C	noordoostgevel woning 4	7,50	4,97
3.1_A	noordwestgevel woning 6	1,50	-0,36
3.1_B	noordwestgevel woning 6	4,50	2,05
3.1_C	noordwestgevel woning 6	7,50	6,09
3.2_A	noordwestgevel woning 5	1,50	0,20
3.2_B	noordwestgevel woning 5	4,50	2,24
3.2_C	noordwestgevel woning 5	7,50	5,95
3.3_A	westgevel woning 5	1,50	-1,40
3.3_B	westgevel woning 5	4,50	0,48
3.3_C	westgevel woning 5	7,50	1,07
3.4_A	zuidoostgevel woning 5	1,50	-13,49
3.4_B	zuidoostgevel woning 5	4,50	-11,63
3.4_C	zuidoostgevel woning 5	7,50	-9,97
3.5_A	zuidoostgevel woning 6	1,50	-3,99
3.5_B	zuidoostgevel woning 6	4,50	-1,82
3.5_C	zuidoostgevel woning 6	7,50	-0,37
3.6_A	noordoostgevel woning 6	1,50	1,08
3.6_B	noordoostgevel woning 6	4,50	6,76
3.6_C	noordoostgevel woning 6	7,50	8,98
4.1_A		1,50	-8,96
4.1_B		4,50	-5,24
4.1_C		7,50	-3,46
4.2_A		1,50	-5,57
4.2_B		4,50	-2,57
4.2_C		7,50	0,07
4.3_A		1,50	-10,71
4.3_B		4,50	-7,06
4.3_C		7,50	-3,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ekenseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.4_A		1,50	--
4.4_B		4,50	--
4.4_C		7,50	--
5.1_A		1,50	-13,22
5.1_B		4,50	-9,20
5.1_C		7,50	-4,19
5.2_A		1,50	-11,54
5.2_B		4,50	-8,76
5.2_C		7,50	-6,78
5.3_A		1,50	--
5.3_B		4,50	--
5.3_C		7,50	--
5.4_A		1,50	--
5.4_B		4,50	--
5.4_C		7,50	--
6.1_A		1,50	-8,39
6.1_B		4,50	-6,75
6.1_C		7,50	-5,31
6.2_A		1,50	-11,70
6.2_B		4,50	-7,82
6.2_C		7,50	-5,77
6.3_A		1,50	--
6.3_B		4,50	--
6.3_C		7,50	--
6.4_A		1,50	-21,37
6.4_B		4,50	-17,05
6.4_C		7,50	-14,39
7.1_A		1,50	-11,00
7.1_B		4,50	-7,07
7.1_C		7,50	-4,69
7.2_A		1,50	-11,75
7.2_B		4,50	-7,73
7.2_C		7,50	-5,66
7.3_A		1,50	--
7.3_B		4,50	--
7.3_C		7,50	--
7.4_A		1,50	-8,29
7.4_B		4,50	-6,23
7.4_C		7,50	-4,81
8.1_A		1,50	-9,85
8.1_B		4,50	-8,25
8.1_C		7,50	-7,06
8.2_A		1,50	-6,99
8.2_B		4,50	-4,37
8.2_C		7,50	-3,12
8.3_A		1,50	-8,57
8.3_B		4,50	-6,17
8.3_C		7,50	-4,72
8.4_A		1,50	-7,83
8.4_B		4,50	-5,30
8.4_C		7,50	-4,12
8.5_A		1,50	-7,22
8.5_B		4,50	-4,92
8.5_C		7,50	-3,64
8.6_A		1,50	-14,79
8.6_B		4,50	-12,48
8.6_C		7,50	-10,93
8.7_A		1,50	-11,42
8.7_B		4,50	-8,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ekenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
8.7_C		7,50	-7,05
8.8_A		1,50	-11,57
8.8_B		4,50	-8,22
8.8_C		7,50	-7,12
9.1_A		1,50	-9,94
9.1_B		4,50	-6,04
9.1_C		7,50	-4,47
9.2_A		1,50	-10,15
9.2_B		4,50	-6,82
9.2_C		7,50	-5,70
9.3_A		1,50	--
9.3_B		4,50	--
9.3_C		7,50	--
9.4_A		1,50	-24,04
9.4_B		4,50	-19,28
9.4_C		7,50	-15,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gildestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	noordwestgevel woning 1	1,50	-7,06
1.1_B	noordwestgevel woning 1	4,50	-5,51
1.1_C	noordwestgevel woning 1	7,50	-0,67
1.2_A	westgevel woning 1	1,50	6,44
1.2_B	westgevel woning 1	4,50	8,04
1.2_C	westgevel woning 1	7,50	9,68
1.3_A	zuidoostgevel woning 1	1,50	15,87
1.3_B	zuidoostgevel woning 1	4,50	18,29
1.3_C	zuidoostgevel woning 1	7,50	19,69
1.4_A	zuidoostgevel woning 2	1,50	17,73
1.4_B	zuidoostgevel woning 2	4,50	20,28
1.4_C	zuidoostgevel woning 2	7,50	20,61
1.5_A	noordoostgevel woning 2	1,50	15,00
1.5_B	noordoostgevel woning 2	4,50	17,44
1.5_C	noordoostgevel woning 2	7,50	18,07
1.6_A	noordwestgevel woning 2	1,50	14,32
1.6_B	noordwestgevel woning 2	4,50	14,20
1.6_C	noordwestgevel woning 2	7,50	14,45
10.1_A		1,50	-5,49
10.1_B		4,50	-3,20
10.1_C		7,50	-1,23
10.2_A		1,50	7,49
10.2_B		4,50	9,31
10.2_C		7,50	10,88
10.3_A		1,50	14,52
10.3_B		4,50	16,29
10.3_C		7,50	17,49
10.4_A		1,50	14,27
10.4_B		4,50	16,05
10.4_C		7,50	17,16
10.5_A		1,50	8,41
10.5_B		4,50	11,17
10.5_C		7,50	15,75
10.6_A		1,50	5,45
10.6_B		4,50	8,43
10.6_C		7,50	14,32
10.7_A		1,50	2,97
10.7_B		4,50	4,75
10.7_C		7,50	6,13
10.8_A		1,50	-7,95
10.8_B		4,50	-5,34
10.8_C		7,50	-2,35
11.1_A		1,50	9,27
11.1_B		4,50	10,08
11.1_C		7,50	11,93
11.2_A		1,50	-1,51
11.2_B		4,50	2,11
11.2_C		7,50	5,38
11.3_A		1,50	-33,51
11.3_B		4,50	-31,63
11.3_C		7,50	-31,41
11.4_A		1,50	-36,01
11.4_B		4,50	-34,14
11.4_C		7,50	--
11.5_A		1,50	11,11
11.5_B		4,50	12,58
11.5_C		7,50	14,98
11.6_A		1,50	14,04
11.6_B		4,50	15,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gildestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11.6_C		7,50	16,38
12.1_A		1,50	13,40
12.1_B		4,50	14,89
12.1_C		7,50	16,07
12.2_A		1,50	0,47
12.2_B		4,50	2,59
12.2_C		7,50	4,54
12.3_A		1,50	-36,03
12.3_B		4,50	-34,23
12.3_C		7,50	-34,01
12.4_A		1,50	10,23
12.4_B		4,50	11,63
12.4_C		7,50	12,79
13.1_A		1,50	4,77
13.1_B		4,50	7,96
13.1_C		7,50	12,55
13.2_A		1,50	3,44
13.2_B		4,50	6,20
13.2_C		7,50	10,65
13.3_A		1,50	--
13.3_B		4,50	--
13.3_C		7,50	--
13.4_A		1,50	12,79
13.4_B		4,50	13,47
13.4_C		7,50	14,09
14.1_A		1,50	3,03
14.1_B		4,50	7,01
14.1_C		7,50	13,35
14.2_A		1,50	3,48
14.2_B		4,50	7,40
14.2_C		7,50	14,62
14.3_A		1,50	-35,40
14.3_B		4,50	-34,43
14.3_C		7,50	-34,29
14.4_A		1,50	-8,41
14.4_B		4,50	-7,16
14.4_C		7,50	-6,42
15.1_A		1,50	17,17
15.1_B		4,50	18,61
15.1_C		7,50	19,62
15.2_A		1,50	16,92
15.2_B		4,50	18,18
15.2_C		7,50	19,29
15.3_A		1,50	-9,69
15.3_B		4,50	-7,80
15.3_C		7,50	-7,07
15.4_A		1,50	-9,51
15.4_B		4,50	-7,72
15.4_C		7,50	-6,65
16.1_A		1,50	11,97
16.1_B		4,50	6,76
16.1_C		7,50	9,71
16.2_A		1,50	-1,02
16.2_B		4,50	2,59
16.2_C		7,50	7,88
16.3_A		1,50	--
16.3_B		4,50	--
16.3_C		7,50	--
16.4_A		1,50	5,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gildestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.4_B		4,50	5,94
16.4_C		7,50	7,59
17.1_A		1,50	4,20
17.1_B		4,50	7,54
17.1_C		7,50	13,26
17.2_A		1,50	2,18
17.2_B		4,50	5,22
17.2_C		7,50	10,65
17.3_A		1,50	--
17.3_B		4,50	--
17.3_C		7,50	--
17.4_A		1,50	-8,53
17.4_B		4,50	-9,23
17.4_C		7,50	-8,64
2.1_A	noordwestgevel woning 4	1,50	5,38
2.1_B	noordwestgevel woning 4	4,50	12,88
2.1_C	noordwestgevel woning 4	7,50	16,14
2.2_A	noordwestgevel woning 3	1,50	4,93
2.2_B	noordwestgevel woning 3	4,50	11,93
2.2_C	noordwestgevel woning 3	7,50	14,72
2.3_A	westgevel woning 3	1,50	-2,02
2.3_B	westgevel woning 3	4,50	3,18
2.3_C	westgevel woning 3	7,50	1,16
2.4_A	zuidoostgevel woning 3	1,50	18,54
2.4_B	zuidoostgevel woning 3	4,50	20,31
2.4_C	zuidoostgevel woning 3	7,50	21,19
2.5_A	zuidoostgevel woning 4	1,50	20,27
2.5_B	zuidoostgevel woning 4	4,50	22,18
2.5_C	zuidoostgevel woning 4	7,50	22,88
2.6_A	noordoostgevel woning 4	1,50	10,34
2.6_B	noordoostgevel woning 4	4,50	13,15
2.6_C	noordoostgevel woning 4	7,50	16,93
3.1_A	noordwestgevel woning 6	1,50	16,66
3.1_B	noordwestgevel woning 6	4,50	18,62
3.1_C	noordwestgevel woning 6	7,50	19,20
3.2_A	noordwestgevel woning 5	1,50	15,31
3.2_B	noordwestgevel woning 5	4,50	17,09
3.2_C	noordwestgevel woning 5	7,50	18,15
3.3_A	westgevel woning 5	1,50	-9,86
3.3_B	westgevel woning 5	4,50	-6,64
3.3_C	westgevel woning 5	7,50	-4,39
3.4_A	zuidoostgevel woning 5	1,50	15,24
3.4_B	zuidoostgevel woning 5	4,50	17,75
3.4_C	zuidoostgevel woning 5	7,50	19,14
3.5_A	zuidoostgevel woning 6	1,50	16,48
3.5_B	zuidoostgevel woning 6	4,50	20,47
3.5_C	zuidoostgevel woning 6	7,50	20,99
3.6_A	noordoostgevel woning 6	1,50	19,61
3.6_B	noordoostgevel woning 6	4,50	21,80
3.6_C	noordoostgevel woning 6	7,50	22,59
4.1_A		1,50	9,57
4.1_B		4,50	11,62
4.1_C		7,50	13,02
4.2_A		1,50	0,07
4.2_B		4,50	2,77
4.2_C		7,50	5,63
4.3_A		1,50	1,35
4.3_B		4,50	5,37
4.3_C		7,50	7,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gildestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.4_A		1,50	7,48
4.4_B		4,50	10,04
4.4_C		7,50	11,75
5.1_A		1,50	0,07
5.1_B		4,50	6,60
5.1_C		7,50	10,06
5.2_A		1,50	-2,13
5.2_B		4,50	-0,06
5.2_C		7,50	1,06
5.3_A		1,50	-29,67
5.3_B		4,50	-28,05
5.3_C		7,50	-33,07
5.4_A		1,50	-1,50
5.4_B		4,50	3,82
5.4_C		7,50	6,60
6.1_A		1,50	4,76
6.1_B		4,50	7,65
6.1_C		7,50	10,35
6.2_A		1,50	2,30
6.2_B		4,50	5,58
6.2_C		7,50	7,10
6.3_A		1,50	-32,42
6.3_B		4,50	-31,04
6.3_C		7,50	-33,18
6.4_A		1,50	-0,41
6.4_B		4,50	3,21
6.4_C		7,50	6,66
7.1_A		1,50	0,97
7.1_B		4,50	4,80
7.1_C		7,50	8,21
7.2_A		1,50	-1,40
7.2_B		4,50	2,49
7.2_C		7,50	4,61
7.3_A		1,50	-30,83
7.3_B		4,50	-29,30
7.3_C		7,50	-32,18
7.4_A		1,50	-1,56
7.4_B		4,50	1,61
7.4_C		7,50	5,22
8.1_A		1,50	-6,29
8.1_B		4,50	-3,97
8.1_C		7,50	-1,59
8.2_A		1,50	-0,80
8.2_B		4,50	1,17
8.2_C		7,50	3,02
8.3_A		1,50	9,64
8.3_B		4,50	12,94
8.3_C		7,50	15,18
8.4_A		1,50	13,40
8.4_B		4,50	15,01
8.4_C		7,50	16,24
8.5_A		1,50	14,02
8.5_B		4,50	15,73
8.5_C		7,50	17,01
8.6_A		1,50	12,34
8.6_B		4,50	14,03
8.6_C		7,50	15,42
8.7_A		1,50	-9,11
8.7_B		4,50	-7,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gildestraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
8.7_C		7,50	-5,00
8.8_A		1,50	-5,63
8.8_B		4,50	-3,69
8.8_C		7,50	-2,37
9.1_A		1,50	4,25
9.1_B		4,50	6,40
9.1_C		7,50	8,93
9.2_A		1,50	-2,56
9.2_B		4,50	1,12
9.2_C		7,50	3,28
9.3_A		1,50	-34,54
9.3_B		4,50	-32,77
9.3_C		7,50	--
9.4_A		1,50	-2,03
9.4_B		4,50	0,99
9.4_C		7,50	4,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	noordwestgevel woning 1	1,50	5,40
1.1_B	noordwestgevel woning 1	4,50	5,82
1.1_C	noordwestgevel woning 1	7,50	6,39
1.2_A	westgevel woning 1	1,50	2,86
1.2_B	westgevel woning 1	4,50	4,98
1.2_C	westgevel woning 1	7,50	9,74
1.3_A	zuidoostgevel woning 1	1,50	7,48
1.3_B	zuidoostgevel woning 1	4,50	9,52
1.3_C	zuidoostgevel woning 1	7,50	11,30
1.4_A	zuidoostgevel woning 2	1,50	1,24
1.4_B	zuidoostgevel woning 2	4,50	3,23
1.4_C	zuidoostgevel woning 2	7,50	5,52
1.5_A	noordoostgevel woning 2	1,50	-3,49
1.5_B	noordoostgevel woning 2	4,50	-1,49
1.5_C	noordoostgevel woning 2	7,50	1,06
1.6_A	noordwestgevel woning 2	1,50	3,91
1.6_B	noordwestgevel woning 2	4,50	4,38
1.6_C	noordwestgevel woning 2	7,50	4,42
10.1_A		1,50	-0,90
10.1_B		4,50	2,70
10.1_C		7,50	6,53
10.2_A		1,50	8,82
10.2_B		4,50	10,76
10.2_C		7,50	13,47
10.3_A		1,50	11,98
10.3_B		4,50	13,82
10.3_C		7,50	15,41
10.4_A		1,50	12,03
10.4_B		4,50	13,74
10.4_C		7,50	15,13
10.5_A		1,50	11,69
10.5_B		4,50	13,29
10.5_C		7,50	14,36
10.6_A		1,50	-0,71
10.6_B		4,50	0,97
10.6_C		7,50	2,57
10.7_A		1,50	-7,75
10.7_B		4,50	-5,43
10.7_C		7,50	-2,27
10.8_A		1,50	-3,79
10.8_B		4,50	-1,99
10.8_C		7,50	0,40
11.1_A		1,50	5,54
11.1_B		4,50	7,26
11.1_C		7,50	9,80
11.2_A		1,50	0,30
11.2_B		4,50	3,27
11.2_C		7,50	7,06
11.3_A		1,50	-18,23
11.3_B		4,50	-15,99
11.3_C		7,50	-15,77
11.4_A		1,50	-20,49
11.4_B		4,50	-18,26
11.4_C		7,50	-18,04
11.5_A		1,50	2,74
11.5_B		4,50	3,38
11.5_C		7,50	4,02
11.6_A		1,50	3,35
11.6_B		4,50	6,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11.6_C		7,50	9,30
12.1_A		1,50	3,20
12.1_B		4,50	5,32
12.1_C		7,50	8,50
12.2_A		1,50	4,14
12.2_B		4,50	5,58
12.2_C		7,50	7,82
12.3_A		1,50	-19,01
12.3_B		4,50	-16,90
12.3_C		7,50	-16,68
12.4_A		1,50	-1,30
12.4_B		4,50	0,53
12.4_C		7,50	0,53
13.1_A		1,50	4,36
13.1_B		4,50	5,15
13.1_C		7,50	6,53
13.2_A		1,50	4,05
13.2_B		4,50	5,07
13.2_C		7,50	6,40
13.3_A		1,50	-23,44
13.3_B		4,50	-21,32
13.3_C		7,50	-21,06
13.4_A		1,50	1,15
13.4_B		4,50	2,49
13.4_C		7,50	4,64
14.1_A		1,50	0,24
14.1_B		4,50	2,83
14.1_C		7,50	7,92
14.2_A		1,50	1,22
14.2_B		4,50	4,01
14.2_C		7,50	8,64
14.3_A		1,50	-6,94
14.3_B		4,50	-6,27
14.3_C		7,50	-5,34
14.4_A		1,50	-3,97
14.4_B		4,50	-1,59
14.4_C		7,50	1,75
15.1_A		1,50	5,73
15.1_B		4,50	6,44
15.1_C		7,50	8,06
15.2_A		1,50	1,71
15.2_B		4,50	3,20
15.2_C		7,50	5,38
15.3_A		1,50	-8,68
15.3_B		4,50	-7,16
15.3_C		7,50	-5,68
15.4_A		1,50	-2,59
15.4_B		4,50	-0,58
15.4_C		7,50	-1,66
16.1_A		1,50	2,81
16.1_B		4,50	0,95
16.1_C		7,50	3,77
16.2_A		1,50	-0,69
16.2_B		4,50	1,08
16.2_C		7,50	4,65
16.3_A		1,50	-27,57
16.3_B		4,50	-25,24
16.3_C		7,50	-25,09
16.4_A		1,50	-2,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.4_B		4,50	-0,47
16.4_C		7,50	-1,89
17.1_A		1,50	0,74
17.1_B		4,50	2,26
17.1_C		7,50	3,87
17.2_A		1,50	-3,33
17.2_B		4,50	-1,03
17.2_C		7,50	2,72
17.3_A		1,50	-20,09
17.3_B		4,50	-17,92
17.3_C		7,50	-17,65
17.4_A		1,50	-1,50
17.4_B		4,50	1,35
17.4_C		7,50	4,39
2.1_A	noordwestgevel woning 4	1,50	0,27
2.1_B	noordwestgevel woning 4	4,50	4,45
2.1_C	noordwestgevel woning 4	7,50	7,52
2.2_A	noordwestgevel woning 3	1,50	0,27
2.2_B	noordwestgevel woning 3	4,50	6,09
2.2_C	noordwestgevel woning 3	7,50	8,38
2.3_A	westgevel woning 3	1,50	13,19
2.3_B	westgevel woning 3	4,50	15,06
2.3_C	westgevel woning 3	7,50	17,37
2.4_A	zuidoostgevel woning 3	1,50	12,13
2.4_B	zuidoostgevel woning 3	4,50	14,47
2.4_C	zuidoostgevel woning 3	7,50	16,30
2.5_A	zuidoostgevel woning 4	1,50	6,35
2.5_B	zuidoostgevel woning 4	4,50	9,77
2.5_C	zuidoostgevel woning 4	7,50	12,12
2.6_A	noordoostgevel woning 4	1,50	9,05
2.6_B	noordoostgevel woning 4	4,50	10,94
2.6_C	noordoostgevel woning 4	7,50	12,43
3.1_A	noordwestgevel woning 6	1,50	8,18
3.1_B	noordwestgevel woning 6	4,50	9,81
3.1_C	noordwestgevel woning 6	7,50	12,34
3.2_A	noordwestgevel woning 5	1,50	8,09
3.2_B	noordwestgevel woning 5	4,50	9,86
3.2_C	noordwestgevel woning 5	7,50	11,40
3.3_A	westgevel woning 5	1,50	15,62
3.3_B	westgevel woning 5	4,50	18,37
3.3_C	westgevel woning 5	7,50	20,15
3.4_A	zuidoostgevel woning 5	1,50	19,00
3.4_B	zuidoostgevel woning 5	4,50	21,57
3.4_C	zuidoostgevel woning 5	7,50	22,64
3.5_A	zuidoostgevel woning 6	1,50	18,63
3.5_B	zuidoostgevel woning 6	4,50	20,96
3.5_C	zuidoostgevel woning 6	7,50	21,83
3.6_A	noordoostgevel woning 6	1,50	13,11
3.6_B	noordoostgevel woning 6	4,50	15,17
3.6_C	noordoostgevel woning 6	7,50	16,90
4.1_A		1,50	16,83
4.1_B		4,50	19,20
4.1_C		7,50	20,29
4.2_A		1,50	16,48
4.2_B		4,50	18,76
4.2_C		7,50	19,46
4.3_A		1,50	-4,86
4.3_B		4,50	-1,54
4.3_C		7,50	1,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.4_A		1,50	0,08
4.4_B		4,50	2,48
4.4_C		7,50	4,44
5.1_A		1,50	10,63
5.1_B		4,50	14,55
5.1_C		7,50	17,69
5.2_A		1,50	15,83
5.2_B		4,50	17,52
5.2_C		7,50	19,03
5.3_A		1,50	-17,40
5.3_B		4,50	-14,44
5.3_C		7,50	-14,07
5.4_A		1,50	6,03
5.4_B		4,50	7,63
5.4_C		7,50	8,92
6.1_A		1,50	6,65
6.1_B		4,50	11,22
6.1_C		7,50	14,74
6.2_A		1,50	5,41
6.2_B		4,50	7,79
6.2_C		7,50	12,10
6.3_A		1,50	-21,87
6.3_B		4,50	-19,94
6.3_C		7,50	-19,73
6.4_A		1,50	-0,36
6.4_B		4,50	2,58
6.4_C		7,50	5,97
7.1_A		1,50	6,39
7.1_B		4,50	8,52
7.1_C		7,50	11,35
7.2_A		1,50	1,15
7.2_B		4,50	4,44
7.2_C		7,50	10,01
7.3_A		1,50	-17,77
7.3_B		4,50	-15,82
7.3_C		7,50	-15,60
7.4_A		1,50	-1,50
7.4_B		4,50	1,36
7.4_C		7,50	3,19
8.1_A		1,50	-3,10
8.1_B		4,50	0,02
8.1_C		7,50	3,51
8.2_A		1,50	14,84
8.2_B		4,50	16,91
8.2_C		7,50	18,88
8.3_A		1,50	15,58
8.3_B		4,50	17,60
8.3_C		7,50	18,85
8.4_A		1,50	11,70
8.4_B		4,50	14,69
8.4_C		7,50	17,08
8.5_A		1,50	11,35
8.5_B		4,50	14,59
8.5_C		7,50	17,13
8.6_A		1,50	9,28
8.6_B		4,50	11,34
8.6_C		7,50	12,77
8.7_A		1,50	2,71
8.7_B		4,50	4,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
8.7_C		7,50	6,00
8.8_A		1,50	-4,26
8.8_B		4,50	-1,84
8.8_C		7,50	1,32
9.1_A		1,50	3,10
9.1_B		4,50	5,67
9.1_C		7,50	9,37
9.2_A		1,50	-0,11
9.2_B		4,50	3,22
9.2_C		7,50	8,08
9.3_A		1,50	-21,11
9.3_B		4,50	-19,05
9.3_C		7,50	-18,82
9.4_A		1,50	-0,53
9.4_B		4,50	2,30
9.4_C		7,50	4,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lagestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	noordwestgevel woning 1	1,50	-7,41
1.1_B	noordwestgevel woning 1	4,50	-6,07
1.1_C	noordwestgevel woning 1	7,50	-4,99
1.2_A	westgevel woning 1	1,50	0,63
1.2_B	westgevel woning 1	4,50	2,30
1.2_C	westgevel woning 1	7,50	3,32
1.3_A	zuidoostgevel woning 1	1,50	3,30
1.3_B	zuidoostgevel woning 1	4,50	5,01
1.3_C	zuidoostgevel woning 1	7,50	6,96
1.4_A	zuidoostgevel woning 2	1,50	3,22
1.4_B	zuidoostgevel woning 2	4,50	5,31
1.4_C	zuidoostgevel woning 2	7,50	8,01
1.5_A	noordoostgevel woning 2	1,50	2,01
1.5_B	noordoostgevel woning 2	4,50	3,71
1.5_C	noordoostgevel woning 2	7,50	5,26
1.6_A	noordwestgevel woning 2	1,50	-5,42
1.6_B	noordwestgevel woning 2	4,50	-4,11
1.6_C	noordwestgevel woning 2	7,50	-3,25
10.1_A		1,50	--
10.1_B		4,50	--
10.1_C		7,50	--
10.2_A		1,50	6,60
10.2_B		4,50	9,41
10.2_C		7,50	13,70
10.3_A		1,50	10,63
10.3_B		4,50	14,38
10.3_C		7,50	20,99
10.4_A		1,50	11,67
10.4_B		4,50	17,30
10.4_C		7,50	25,94
10.5_A		1,50	22,99
10.5_B		4,50	25,30
10.5_C		7,50	29,79
10.6_A		1,50	27,73
10.6_B		4,50	29,16
10.6_C		7,50	30,44
10.7_A		1,50	12,33
10.7_B		4,50	13,63
10.7_C		7,50	14,76
10.8_A		1,50	21,31
10.8_B		4,50	22,35
10.8_C		7,50	23,62
11.1_A		1,50	24,99
11.1_B		4,50	25,88
11.1_C		7,50	26,78
11.2_A		1,50	-3,52
11.2_B		4,50	-1,58
11.2_C		7,50	-1,23
11.3_A		1,50	--
11.3_B		4,50	--
11.3_C		7,50	--
11.4_A		1,50	--
11.4_B		4,50	--
11.4_C		7,50	--
11.5_A		1,50	21,49
11.5_B		4,50	23,09
11.5_C		7,50	25,46
11.6_A		1,50	24,29
11.6_B		4,50	25,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lagestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11.6_C		7,50	27,15
12.1_A		1,50	24,62
12.1_B		4,50	25,63
12.1_C		7,50	26,72
12.2_A		1,50	23,75
12.2_B		4,50	24,49
12.2_C		7,50	25,24
12.3_A		1,50	--
12.3_B		4,50	--
12.3_C		7,50	--
12.4_A		1,50	15,41
12.4_B		4,50	17,43
12.4_C		7,50	19,85
13.1_A		1,50	22,17
13.1_B		4,50	23,77
13.1_C		7,50	25,19
13.2_A		1,50	17,36
13.2_B		4,50	18,82
13.2_C		7,50	20,44
13.3_A		1,50	--
13.3_B		4,50	--
13.3_C		7,50	--
13.4_A		1,50	22,02
13.4_B		4,50	23,43
13.4_C		7,50	24,64
14.1_A		1,50	28,41
14.1_B		4,50	30,41
14.1_C		7,50	30,79
14.2_A		1,50	26,40
14.2_B		4,50	28,38
14.2_C		7,50	28,96
14.3_A		1,50	14,77
14.3_B		4,50	16,29
14.3_C		7,50	17,59
14.4_A		1,50	8,62
14.4_B		4,50	11,25
14.4_C		7,50	13,93
15.1_A		1,50	27,19
15.1_B		4,50	29,10
15.1_C		7,50	29,94
15.2_A		1,50	25,92
15.2_B		4,50	27,84
15.2_C		7,50	28,63
15.3_A		1,50	18,23
15.3_B		4,50	19,94
15.3_C		7,50	21,39
15.4_A		1,50	14,56
15.4_B		4,50	15,47
15.4_C		7,50	16,49
16.1_A		1,50	19,21
16.1_B		4,50	19,12
16.1_C		7,50	21,87
16.2_A		1,50	21,98
16.2_B		4,50	23,47
16.2_C		7,50	24,68
16.3_A		1,50	--
16.3_B		4,50	--
16.3_C		7,50	--
16.4_A		1,50	15,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lagestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.4_B		4,50	16,17
16.4_C		7,50	17,12
17.1_A		1,50	23,56
17.1_B		4,50	24,99
17.1_C		7,50	26,29
17.2_A		1,50	21,55
17.2_B		4,50	22,99
17.2_C		7,50	24,28
17.3_A		1,50	--
17.3_B		4,50	--
17.3_C		7,50	--
17.4_A		1,50	16,81
17.4_B		4,50	18,22
17.4_C		7,50	19,65
2.1_A	noordwestgevel woning 4	1,50	1,97
2.1_B	noordwestgevel woning 4	4,50	2,78
2.1_C	noordwestgevel woning 4	7,50	4,36
2.2_A	noordwestgevel woning 3	1,50	-0,39
2.2_B	noordwestgevel woning 3	4,50	1,35
2.2_C	noordwestgevel woning 3	7,50	3,17
2.3_A	westgevel woning 3	1,50	0,84
2.3_B	westgevel woning 3	4,50	4,08
2.3_C	westgevel woning 3	7,50	9,49
2.4_A	zuidoostgevel woning 3	1,50	2,43
2.4_B	zuidoostgevel woning 3	4,50	4,52
2.4_C	zuidoostgevel woning 3	7,50	6,97
2.5_A	zuidoostgevel woning 4	1,50	4,99
2.5_B	zuidoostgevel woning 4	4,50	7,26
2.5_C	zuidoostgevel woning 4	7,50	10,01
2.6_A	noordoostgevel woning 4	1,50	5,88
2.6_B	noordoostgevel woning 4	4,50	6,75
2.6_C	noordoostgevel woning 4	7,50	9,59
3.1_A	noordwestgevel woning 6	1,50	3,57
3.1_B	noordwestgevel woning 6	4,50	4,87
3.1_C	noordwestgevel woning 6	7,50	6,61
3.2_A	noordwestgevel woning 5	1,50	3,60
3.2_B	noordwestgevel woning 5	4,50	4,58
3.2_C	noordwestgevel woning 5	7,50	7,02
3.3_A	westgevel woning 5	1,50	0,56
3.3_B	westgevel woning 5	4,50	4,02
3.3_C	westgevel woning 5	7,50	9,60
3.4_A	zuidoostgevel woning 5	1,50	6,83
3.4_B	zuidoostgevel woning 5	4,50	8,62
3.4_C	zuidoostgevel woning 5	7,50	11,85
3.5_A	zuidoostgevel woning 6	1,50	6,80
3.5_B	zuidoostgevel woning 6	4,50	8,67
3.5_C	zuidoostgevel woning 6	7,50	12,08
3.6_A	noordoostgevel woning 6	1,50	7,28
3.6_B	noordoostgevel woning 6	4,50	10,21
3.6_C	noordoostgevel woning 6	7,50	12,87
4.1_A		1,50	7,43
4.1_B		4,50	11,91
4.1_C		7,50	13,89
4.2_A		1,50	0,86
4.2_B		4,50	3,82
4.2_C		7,50	6,23
4.3_A		1,50	3,59
4.3_B		4,50	6,66
4.3_C		7,50	9,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lagestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.4_A		1,50	6,78
4.4_B		4,50	9,25
4.4_C		7,50	12,14
5.1_A		1,50	4,04
5.1_B		4,50	7,50
5.1_C		7,50	10,80
5.2_A		1,50	-1,35
5.2_B		4,50	1,36
5.2_C		7,50	3,00
5.3_A		1,50	--
5.3_B		4,50	--
5.3_C		7,50	--
5.4_A		1,50	4,47
5.4_B		4,50	7,59
5.4_C		7,50	10,00
6.1_A		1,50	7,72
6.1_B		4,50	10,79
6.1_C		7,50	13,92
6.2_A		1,50	-1,80
6.2_B		4,50	0,76
6.2_C		7,50	2,28
6.3_A		1,50	--
6.3_B		4,50	--
6.3_C		7,50	--
6.4_A		1,50	5,59
6.4_B		4,50	9,48
6.4_C		7,50	13,51
7.1_A		1,50	6,19
7.1_B		4,50	10,02
7.1_C		7,50	14,82
7.2_A		1,50	5,18
7.2_B		4,50	8,76
7.2_C		7,50	12,40
7.3_A		1,50	--
7.3_B		4,50	--
7.3_C		7,50	--
7.4_A		1,50	6,41
7.4_B		4,50	10,09
7.4_C		7,50	16,55
8.1_A		1,50	2,88
8.1_B		4,50	6,60
8.1_C		7,50	10,27
8.2_A		1,50	-0,75
8.2_B		4,50	1,62
8.2_C		7,50	2,64
8.3_A		1,50	8,39
8.3_B		4,50	10,57
8.3_C		7,50	12,53
8.4_A		1,50	8,94
8.4_B		4,50	11,36
8.4_C		7,50	13,72
8.5_A		1,50	9,35
8.5_B		4,50	12,09
8.5_C		7,50	15,31
8.6_A		1,50	4,50
8.6_B		4,50	7,84
8.6_C		7,50	15,79
8.7_A		1,50	-3,83
8.7_B		4,50	-0,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lagestraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
8.7_C		7,50	6,17
8.8_A		1,50	5,13
8.8_B		4,50	8,49
8.8_C		7,50	13,52
9.1_A		1,50	7,12
9.1_B		4,50	10,84
9.1_C		7,50	16,98
9.2_A		1,50	4,80
9.2_B		4,50	8,71
9.2_C		7,50	14,72
9.3_A		1,50	--
9.3_B		4,50	--
9.3_C		7,50	--
9.4_A		1,50	7,76
9.4_B		4,50	11,27
9.4_C		7,50	17,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasbandijk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	noordwestgevel woning 1	1,50	22,35
1.1_B	noordwestgevel woning 1	4,50	23,52
1.1_C	noordwestgevel woning 1	7,50	23,97
1.2_A	westgevel woning 1	1,50	21,66
1.2_B	westgevel woning 1	4,50	23,86
1.2_C	westgevel woning 1	7,50	29,33
1.3_A	zuidoostgevel woning 1	1,50	22,85
1.3_B	zuidoostgevel woning 1	4,50	26,17
1.3_C	zuidoostgevel woning 1	7,50	31,32
1.4_A	zuidoostgevel woning 2	1,50	21,29
1.4_B	zuidoostgevel woning 2	4,50	25,63
1.4_C	zuidoostgevel woning 2	7,50	31,51
1.5_A	noordoostgevel woning 2	1,50	18,14
1.5_B	noordoostgevel woning 2	4,50	23,07
1.5_C	noordoostgevel woning 2	7,50	29,13
1.6_A	noordwestgevel woning 2	1,50	22,24
1.6_B	noordwestgevel woning 2	4,50	23,99
1.6_C	noordwestgevel woning 2	7,50	26,26
10.1_A		1,50	40,80
10.1_B		4,50	43,30
10.1_C		7,50	44,06
10.2_A		1,50	36,27
10.2_B		4,50	38,94
10.2_C		7,50	40,29
10.3_A		1,50	25,59
10.3_B		4,50	29,84
10.3_C		7,50	32,31
10.4_A		1,50	24,73
10.4_B		4,50	29,32
10.4_C		7,50	31,76
10.5_A		1,50	30,40
10.5_B		4,50	32,89
10.5_C		7,50	32,37
10.6_A		1,50	39,60
10.6_B		4,50	41,84
10.6_C		7,50	42,38
10.7_A		1,50	40,88
10.7_B		4,50	43,26
10.7_C		7,50	44,12
10.8_A		1,50	40,48
10.8_B		4,50	42,83
10.8_C		7,50	43,74
11.1_A		1,50	36,61
11.1_B		4,50	38,89
11.1_C		7,50	40,05
11.2_A		1,50	44,32
11.2_B		4,50	46,35
11.2_C		7,50	46,71
11.3_A		1,50	48,25
11.3_B		4,50	50,24
11.3_C		7,50	50,42
11.4_A		1,50	48,88
11.4_B		4,50	50,80
11.4_C		7,50	50,88
11.5_A		1,50	44,64
11.5_B		4,50	46,67
11.5_C		7,50	47,00
11.6_A		1,50	34,63
11.6_B		4,50	36,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasbandijk
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11.6_C		7,50	37,83
12.1_A		1,50	32,91
12.1_B		4,50	34,89
12.1_C		7,50	35,84
12.2_A		1,50	44,92
12.2_B		4,50	46,82
12.2_C		7,50	47,03
12.3_A		1,50	48,78
12.3_B		4,50	50,78
12.3_C		7,50	50,87
12.4_A		1,50	44,13
12.4_B		4,50	46,37
12.4_C		7,50	46,76
13.1_A		1,50	33,56
13.1_B		4,50	35,10
13.1_C		7,50	37,39
13.2_A		1,50	44,09
13.2_B		4,50	46,28
13.2_C		7,50	46,61
13.3_A		1,50	48,38
13.3_B		4,50	50,49
13.3_C		7,50	50,59
13.4_A		1,50	43,60
13.4_B		4,50	45,60
13.4_C		7,50	46,03
14.1_A		1,50	24,25
14.1_B		4,50	28,38
14.1_C		7,50	32,05
14.2_A		1,50	38,39
14.2_B		4,50	40,70
14.2_C		7,50	41,62
14.3_A		1,50	40,18
14.3_B		4,50	42,61
14.3_C		7,50	43,73
14.4_A		1,50	37,63
14.4_B		4,50	40,21
14.4_C		7,50	41,16
15.1_A		1,50	27,39
15.1_B		4,50	29,63
15.1_C		7,50	32,29
15.2_A		1,50	38,03
15.2_B		4,50	40,41
15.2_C		7,50	41,48
15.3_A		1,50	37,73
15.3_B		4,50	40,41
15.3_C		7,50	42,86
15.4_A		1,50	39,31
15.4_B		4,50	41,62
15.4_C		7,50	42,84
16.1_A		1,50	34,61
16.1_B		4,50	36,87
16.1_C		7,50	38,22
16.2_A		1,50	42,55
16.2_B		4,50	44,82
16.2_C		7,50	45,39
16.3_A		1,50	46,94
16.3_B		4,50	49,03
16.3_C		7,50	49,30
16.4_A		1,50	42,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasbandijk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.4_B		4,50	44,59
16.4_C		7,50	45,44
17.1_A		1,50	34,37
17.1_B		4,50	36,42
17.1_C		7,50	37,72
17.2_A		1,50	43,68
17.2_B		4,50	45,72
17.2_C		7,50	46,17
17.3_A		1,50	48,34
17.3_B		4,50	50,37
17.3_C		7,50	50,49
17.4_A		1,50	44,27
17.4_B		4,50	46,27
17.4_C		7,50	46,56
2.1_A	noordwestgevel woning 4	1,50	19,65
2.1_B	noordwestgevel woning 4	4,50	22,49
2.1_C	noordwestgevel woning 4	7,50	27,15
2.2_A	noordwestgevel woning 3	1,50	20,07
2.2_B	noordwestgevel woning 3	4,50	22,99
2.2_C	noordwestgevel woning 3	7,50	26,89
2.3_A	westgevel woning 3	1,50	26,74
2.3_B	westgevel woning 3	4,50	29,61
2.3_C	westgevel woning 3	7,50	32,38
2.4_A	zuidoostgevel woning 3	1,50	25,37
2.4_B	zuidoostgevel woning 3	4,50	27,75
2.4_C	zuidoostgevel woning 3	7,50	30,24
2.5_A	zuidoostgevel woning 4	1,50	20,73
2.5_B	zuidoostgevel woning 4	4,50	24,48
2.5_C	zuidoostgevel woning 4	7,50	30,07
2.6_A	noordoostgevel woning 4	1,50	22,21
2.6_B	noordoostgevel woning 4	4,50	24,95
2.6_C	noordoostgevel woning 4	7,50	30,43
3.1_A	noordwestgevel woning 6	1,50	22,54
3.1_B	noordwestgevel woning 6	4,50	25,87
3.1_C	noordwestgevel woning 6	7,50	31,22
3.2_A	noordwestgevel woning 5	1,50	21,11
3.2_B	noordwestgevel woning 5	4,50	24,79
3.2_C	noordwestgevel woning 5	7,50	30,70
3.3_A	westgevel woning 5	1,50	23,38
3.3_B	westgevel woning 5	4,50	27,73
3.3_C	westgevel woning 5	7,50	31,05
3.4_A	zuidoostgevel woning 5	1,50	26,10
3.4_B	zuidoostgevel woning 5	4,50	28,33
3.4_C	zuidoostgevel woning 5	7,50	31,91
3.5_A	zuidoostgevel woning 6	1,50	23,33
3.5_B	zuidoostgevel woning 6	4,50	26,75
3.5_C	zuidoostgevel woning 6	7,50	31,99
3.6_A	noordoostgevel woning 6	1,50	22,90
3.6_B	noordoostgevel woning 6	4,50	26,65
3.6_C	noordoostgevel woning 6	7,50	32,21
4.1_A		1,50	29,71
4.1_B		4,50	32,98
4.1_C		7,50	35,16
4.2_A		1,50	42,22
4.2_B		4,50	45,01
4.2_C		7,50	45,25
4.3_A		1,50	42,13
4.3_B		4,50	44,69
4.3_C		7,50	45,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasbandijk
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.4_A		1,50	39,05
4.4_B		4,50	41,45
4.4_C		7,50	42,25
5.1_A		1,50	39,61
5.1_B		4,50	41,92
5.1_C		7,50	42,72
5.2_A		1,50	45,90
5.2_B		4,50	47,90
5.2_C		7,50	48,07
5.3_A		1,50	49,60
5.3_B		4,50	51,39
5.3_C		7,50	51,44
5.4_A		1,50	45,35
5.4_B		4,50	47,34
5.4_C		7,50	47,66
6.1_A		1,50	35,72
6.1_B		4,50	38,12
6.1_C		7,50	40,05
6.2_A		1,50	46,26
6.2_B		4,50	48,07
6.2_C		7,50	48,34
6.3_A		1,50	49,17
6.3_B		4,50	50,94
6.3_C		7,50	51,03
6.4_A		1,50	44,15
6.4_B		4,50	46,26
6.4_C		7,50	46,76
7.1_A		1,50	35,25
7.1_B		4,50	37,83
7.1_C		7,50	39,65
7.2_A		1,50	44,25
7.2_B		4,50	45,90
7.2_C		7,50	46,43
7.3_A		1,50	48,62
7.3_B		4,50	50,55
7.3_C		7,50	50,70
7.4_A		1,50	43,99
7.4_B		4,50	46,22
7.4_C		7,50	46,69
8.1_A		1,50	40,95
8.1_B		4,50	43,32
8.1_C		7,50	44,16
8.2_A		1,50	37,65
8.2_B		4,50	40,30
8.2_C		7,50	41,33
8.3_A		1,50	27,21
8.3_B		4,50	30,52
8.3_C		7,50	32,35
8.4_A		1,50	29,29
8.4_B		4,50	31,81
8.4_C		7,50	33,41
8.5_A		1,50	27,97
8.5_B		4,50	31,60
8.5_C		7,50	33,33
8.6_A		1,50	33,98
8.6_B		4,50	36,91
8.6_C		7,50	39,03
8.7_A		1,50	40,49
8.7_B		4,50	42,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maasbandijk
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
8.7_C		7,50	43,75
8.8_A		1,50	39,65
8.8_B		4,50	42,20
8.8_C		7,50	43,30
9.1_A		1,50	34,78
9.1_B		4,50	37,39
9.1_C		7,50	39,10
9.2_A		1,50	45,38
9.2_B		4,50	47,35
9.2_C		7,50	47,54
9.3_A		1,50	49,06
9.3_B		4,50	50,94
9.3_C		7,50	51,03
9.4_A		1,50	44,57
9.4_B		4,50	46,75
9.4_C		7,50	47,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schuttersstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	noordwestgevel woning 1	1,50	-12,09
1.1_B	noordwestgevel woning 1	4,50	-11,44
1.1_C	noordwestgevel woning 1	7,50	-11,07
1.2_A	westgevel woning 1	1,50	-0,53
1.2_B	westgevel woning 1	4,50	-0,29
1.2_C	westgevel woning 1	7,50	-1,15
1.3_A	zuidoostgevel woning 1	1,50	3,83
1.3_B	zuidoostgevel woning 1	4,50	6,63
1.3_C	zuidoostgevel woning 1	7,50	8,09
1.4_A	zuidoostgevel woning 2	1,50	3,40
1.4_B	zuidoostgevel woning 2	4,50	4,34
1.4_C	zuidoostgevel woning 2	7,50	5,41
1.5_A	noordoostgevel woning 2	1,50	1,91
1.5_B	noordoostgevel woning 2	4,50	3,47
1.5_C	noordoostgevel woning 2	7,50	5,34
1.6_A	noordwestgevel woning 2	1,50	-5,75
1.6_B	noordwestgevel woning 2	4,50	-5,01
1.6_C	noordwestgevel woning 2	7,50	-3,87
10.1_A		1,50	-8,16
10.1_B		4,50	-6,68
10.1_C		7,50	-5,33
10.2_A		1,50	-3,03
10.2_B		4,50	-1,34
10.2_C		7,50	0,92
10.3_A		1,50	1,37
10.3_B		4,50	3,02
10.3_C		7,50	6,39
10.4_A		1,50	1,82
10.4_B		4,50	4,51
10.4_C		7,50	6,77
10.5_A		1,50	-0,05
10.5_B		4,50	1,01
10.5_C		7,50	2,28
10.6_A		1,50	-4,02
10.6_B		4,50	-3,38
10.6_C		7,50	-2,59
10.7_A		1,50	-5,16
10.7_B		4,50	-4,36
10.7_C		7,50	-3,42
10.8_A		1,50	-9,09
10.8_B		4,50	-8,38
10.8_C		7,50	-7,93
11.1_A		1,50	-2,13
11.1_B		4,50	-0,29
11.1_C		7,50	2,02
11.2_A		1,50	-4,70
11.2_B		4,50	-3,21
11.2_C		7,50	-0,74
11.3_A		1,50	--
11.3_B		4,50	--
11.3_C		7,50	--
11.4_A		1,50	--
11.4_B		4,50	--
11.4_C		7,50	--
11.5_A		1,50	-4,83
11.5_B		4,50	-4,33
11.5_C		7,50	-3,61
11.6_A		1,50	-1,81
11.6_B		4,50	-0,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schuttersstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11.6_C		7,50	0,71
12.1_A		1,50	-0,39
12.1_B		4,50	0,42
12.1_C		7,50	2,24
12.2_A		1,50	-3,23
12.2_B		4,50	-2,16
12.2_C		7,50	0,06
12.3_A		1,50	--
12.3_B		4,50	--
12.3_C		7,50	--
12.4_A		1,50	-3,12
12.4_B		4,50	-2,25
12.4_C		7,50	-1,41
13.1_A		1,50	1,33
13.1_B		4,50	2,27
13.1_C		7,50	3,29
13.2_A		1,50	-1,88
13.2_B		4,50	-1,10
13.2_C		7,50	-0,35
13.3_A		1,50	--
13.3_B		4,50	--
13.3_C		7,50	--
13.4_A		1,50	-7,06
13.4_B		4,50	-6,09
13.4_C		7,50	-5,54
14.1_A		1,50	0,98
14.1_B		4,50	2,01
14.1_C		7,50	3,81
14.2_A		1,50	-0,09
14.2_B		4,50	1,17
14.2_C		7,50	4,37
14.3_A		1,50	-8,85
14.3_B		4,50	-7,65
14.3_C		7,50	-7,08
14.4_A		1,50	-11,56
14.4_B		4,50	-10,02
14.4_C		7,50	-9,25
15.1_A		1,50	0,06
15.1_B		4,50	1,23
15.1_C		7,50	2,32
15.2_A		1,50	-1,17
15.2_B		4,50	-0,04
15.2_C		7,50	1,03
15.3_A		1,50	-6,10
15.3_B		4,50	-4,91
15.3_C		7,50	-3,86
15.4_A		1,50	-5,26
15.4_B		4,50	-3,75
15.4_C		7,50	-2,91
16.1_A		1,50	-3,63
16.1_B		4,50	-1,31
16.1_C		7,50	0,90
16.2_A		1,50	-1,92
16.2_B		4,50	-0,70
16.2_C		7,50	0,17
16.3_A		1,50	--
16.3_B		4,50	--
16.3_C		7,50	--
16.4_A		1,50	-5,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schuttersstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
16.4_B		4,50	-4,69	
16.4_C		7,50	-3,90	
17.1_A		1,50	-0,96	
17.1_B		4,50	0,16	
17.1_C		7,50	0,99	
17.2_A		1,50	-2,04	
17.2_B		4,50	-1,14	
17.2_C		7,50	2,11	
17.3_A		1,50	--	
17.3_B		4,50	--	
17.3_C		7,50	--	
17.4_A		1,50	-8,62	
17.4_B		4,50	-7,76	
17.4_C		7,50	-7,20	
2.1_A	noordwestgevel woning 4	1,50	-1,00	
2.1_B	noordwestgevel woning 4	4,50	-1,35	
2.1_C	noordwestgevel woning 4	7,50	-0,68	
2.2_A	noordwestgevel woning 3	1,50	-3,42	
2.2_B	noordwestgevel woning 3	4,50	-4,08	
2.2_C	noordwestgevel woning 3	7,50	-3,13	
2.3_A	westgevel woning 3	1,50	-11,36	
2.3_B	westgevel woning 3	4,50	-10,38	
2.3_C	westgevel woning 3	7,50	-10,06	
2.4_A	zuidoostgevel woning 3	1,50	2,80	
2.4_B	zuidoostgevel woning 3	4,50	4,58	
2.4_C	zuidoostgevel woning 3	7,50	6,69	
2.5_A	zuidoostgevel woning 4	1,50	4,75	
2.5_B	zuidoostgevel woning 4	4,50	6,58	
2.5_C	zuidoostgevel woning 4	7,50	8,56	
2.6_A	noordoostgevel woning 4	1,50	4,71	
2.6_B	noordoostgevel woning 4	4,50	5,68	
2.6_C	noordoostgevel woning 4	7,50	7,68	
3.1_A	noordwestgevel woning 6	1,50	1,22	
3.1_B	noordwestgevel woning 6	4,50	2,13	
3.1_C	noordwestgevel woning 6	7,50	3,66	
3.2_A	noordwestgevel woning 5	1,50	1,04	
3.2_B	noordwestgevel woning 5	4,50	1,68	
3.2_C	noordwestgevel woning 5	7,50	2,64	
3.3_A	westgevel woning 5	1,50	-9,50	
3.3_B	westgevel woning 5	4,50	-8,64	
3.3_C	westgevel woning 5	7,50	-8,36	
3.4_A	zuidoostgevel woning 5	1,50	16,59	
3.4_B	zuidoostgevel woning 5	4,50	19,63	
3.4_C	zuidoostgevel woning 5	7,50	21,34	
3.5_A	zuidoostgevel woning 6	1,50	18,77	
3.5_B	zuidoostgevel woning 6	4,50	20,78	
3.5_C	zuidoostgevel woning 6	7,50	21,83	
3.6_A	noordoostgevel woning 6	1,50	6,14	
3.6_B	noordoostgevel woning 6	4,50	9,90	
3.6_C	noordoostgevel woning 6	7,50	13,50	
4.1_A		1,50	0,20	
4.1_B		4,50	1,64	
4.1_C		7,50	2,92	
4.2_A		1,50	-3,78	
4.2_B		4,50	-2,13	
4.2_C		7,50	-0,57	
4.3_A		1,50	-6,34	
4.3_B		4,50	-3,43	
4.3_C		7,50	-2,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schuttersstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.4_A		1,50	0,03
4.4_B		4,50	1,24
4.4_C		7,50	2,50
5.1_A		1,50	-2,20
5.1_B		4,50	1,09
5.1_C		7,50	3,38
5.2_A		1,50	-8,29
5.2_B		4,50	-6,85
5.2_C		7,50	-5,44
5.3_A		1,50	--
5.3_B		4,50	--
5.3_C		7,50	--
5.4_A		1,50	-1,14
5.4_B		4,50	-0,04
5.4_C		7,50	1,16
6.1_A		1,50	-1,65
6.1_B		4,50	0,91
6.1_C		7,50	2,42
6.2_A		1,50	-7,79
6.2_B		4,50	-5,06
6.2_C		7,50	-2,78
6.3_A		1,50	--
6.3_B		4,50	--
6.3_C		7,50	--
6.4_A		1,50	-1,68
6.4_B		4,50	0,27
6.4_C		7,50	2,96
7.1_A		1,50	-1,72
7.1_B		4,50	0,19
7.1_C		7,50	1,77
7.2_A		1,50	-9,93
7.2_B		4,50	-8,66
7.2_C		7,50	-8,35
7.3_A		1,50	--
7.3_B		4,50	--
7.3_C		7,50	--
7.4_A		1,50	-2,47
7.4_B		4,50	-0,57
7.4_C		7,50	0,64
8.1_A		1,50	--
8.1_B		4,50	--
8.1_C		7,50	--
8.2_A		1,50	-5,55
8.2_B		4,50	-3,16
8.2_C		7,50	-2,26
8.3_A		1,50	1,34
8.3_B		4,50	2,56
8.3_C		7,50	4,08
8.4_A		1,50	1,28
8.4_B		4,50	2,68
8.4_C		7,50	4,40
8.5_A		1,50	2,00
8.5_B		4,50	4,13
8.5_C		7,50	7,02
8.6_A		1,50	1,50
8.6_B		4,50	3,66
8.6_C		7,50	6,25
8.7_A		1,50	-14,92
8.7_B		4,50	-12,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schuttersstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
8.7_C		7,50	-12,28
8.8_A		1,50	-8,24
8.8_B		4,50	-6,73
8.8_C		7,50	-5,29
9.1_A		1,50	-0,44
9.1_B		4,50	1,69
9.1_C		7,50	4,37
9.2_A		1,50	-6,22
9.2_B		4,50	-4,39
9.2_C		7,50	-2,86
9.3_A		1,50	--
9.3_B		4,50	--
9.3_C		7,50	--
9.4_A		1,50	-3,83
9.4_B		4,50	-2,65
9.4_C		7,50	-1,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	noordwestgevel woning 1	1,50	55,01
1.1_B	noordwestgevel woning 1	4,50	57,16
1.1_C	noordwestgevel woning 1	7,50	58,88
1.2_A	westgevel woning 1	1,50	50,72
1.2_B	westgevel woning 1	4,50	53,67
1.2_C	westgevel woning 1	7,50	56,90
1.3_A	zuidoostgevel woning 1	1,50	50,21
1.3_B	zuidoostgevel woning 1	4,50	52,79
1.3_C	zuidoostgevel woning 1	7,50	56,57
1.4_A	zuidoostgevel woning 2	1,50	50,23
1.4_B	zuidoostgevel woning 2	4,50	54,15
1.4_C	zuidoostgevel woning 2	7,50	56,11
1.5_A	noordoostgevel woning 2	1,50	52,25
1.5_B	noordoostgevel woning 2	4,50	54,74
1.5_C	noordoostgevel woning 2	7,50	57,64
1.6_A	noordwestgevel woning 2	1,50	54,95
1.6_B	noordwestgevel woning 2	4,50	56,84
1.6_C	noordwestgevel woning 2	7,50	58,23
10.1_A		1,50	49,10
10.1_B		4,50	52,64
10.1_C		7,50	55,50
10.2_A		1,50	45,47
10.2_B		4,50	49,22
10.2_C		7,50	53,48
10.3_A		1,50	48,16
10.3_B		4,50	52,24
10.3_C		7,50	53,39
10.4_A		1,50	47,93
10.4_B		4,50	52,60
10.4_C		7,50	53,84
10.5_A		1,50	47,48
10.5_B		4,50	52,06
10.5_C		7,50	53,82
10.6_A		1,50	49,06
10.6_B		4,50	53,44
10.6_C		7,50	53,83
10.7_A		1,50	49,02
10.7_B		4,50	52,24
10.7_C		7,50	55,23
10.8_A		1,50	48,83
10.8_B		4,50	51,48
10.8_C		7,50	55,50
11.1_A		1,50	47,39
11.1_B		4,50	50,94
11.1_C		7,50	52,39
11.2_A		1,50	50,91
11.2_B		4,50	53,87
11.2_C		7,50	55,90
11.3_A		1,50	55,37
11.3_B		4,50	58,28
11.3_C		7,50	58,49
11.4_A		1,50	54,94
11.4_B		4,50	57,54
11.4_C		7,50	57,65
11.5_A		1,50	52,89
11.5_B		4,50	55,56
11.5_C		7,50	55,17
11.6_A		1,50	48,77
11.6_B		4,50	52,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11.6_C		7,50	52,29
12.1_A		1,50	48,40
12.1_B		4,50	52,38
12.1_C		7,50	53,04
12.2_A		1,50	52,31
12.2_B		4,50	55,49
12.2_C		7,50	56,28
12.3_A		1,50	54,88
12.3_B		4,50	57,40
12.3_C		7,50	57,51
12.4_A		1,50	51,23
12.4_B		4,50	53,85
12.4_C		7,50	54,67
13.1_A		1,50	48,64
13.1_B		4,50	51,75
13.1_C		7,50	52,82
13.2_A		1,50	51,51
13.2_B		4,50	54,44
13.2_C		7,50	55,34
13.3_A		1,50	54,47
13.3_B		4,50	57,01
13.3_C		7,50	57,13
13.4_A		1,50	50,35
13.4_B		4,50	53,03
13.4_C		7,50	54,53
14.1_A		1,50	46,52
14.1_B		4,50	50,80
14.1_C		7,50	53,27
14.2_A		1,50	48,40
14.2_B		4,50	52,23
14.2_C		7,50	54,79
14.3_A		1,50	47,65
14.3_B		4,50	50,93
14.3_C		7,50	54,45
14.4_A		1,50	46,96
14.4_B		4,50	50,76
14.4_C		7,50	52,70
15.1_A		1,50	47,16
15.1_B		4,50	49,87
15.1_C		7,50	51,44
15.2_A		1,50	47,15
15.2_B		4,50	50,10
15.2_C		7,50	53,72
15.3_A		1,50	46,84
15.3_B		4,50	50,15
15.3_C		7,50	53,15
15.4_A		1,50	46,85
15.4_B		4,50	49,16
15.4_C		7,50	49,52
16.1_A		1,50	44,95
16.1_B		4,50	47,36
16.1_C		7,50	50,68
16.2_A		1,50	49,51
16.2_B		4,50	52,04
16.2_C		7,50	53,99
16.3_A		1,50	52,69
16.3_B		4,50	55,02
16.3_C		7,50	55,44
16.4_A		1,50	50,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
16.4_B			4,50	52,62
16.4_C			7,50	51,42
17.1_A			1,50	47,60
17.1_B			4,50	49,84
17.1_C			7,50	52,12
17.2_A			1,50	49,71
17.2_B			4,50	52,17
17.2_C			7,50	54,23
17.3_A			1,50	54,40
17.3_B			4,50	56,86
17.3_C			7,50	57,00
17.4_A			1,50	50,45
17.4_B			4,50	52,92
17.4_C			7,50	53,23
2.1_A	noordwestgevel	woning 4	1,50	50,56
2.1_B	noordwestgevel	woning 4	4,50	53,66
2.1_C	noordwestgevel	woning 4	7,50	56,62
2.2_A	noordwestgevel	woning 3	1,50	50,70
2.2_B	noordwestgevel	woning 3	4,50	54,20
2.2_C	noordwestgevel	woning 3	7,50	56,87
2.3_A	westgevel	woning 3	1,50	51,78
2.3_B	westgevel	woning 3	4,50	55,90
2.3_C	westgevel	woning 3	7,50	56,81
2.4_A	zuidoostgevel	woning 3	1,50	48,00
2.4_B	zuidoostgevel	woning 3	4,50	52,27
2.4_C	zuidoostgevel	woning 3	7,50	54,55
2.5_A	zuidoostgevel	woning 4	1,50	46,21
2.5_B	zuidoostgevel	woning 4	4,50	49,79
2.5_C	zuidoostgevel	woning 4	7,50	52,74
2.6_A	noordoostgevel	woning 4	1,50	49,06
2.6_B	noordoostgevel	woning 4	4,50	51,87
2.6_C	noordoostgevel	woning 4	7,50	55,94
3.1_A	noordwestgevel	woning 6	1,50	50,53
3.1_B	noordwestgevel	woning 6	4,50	55,28
3.1_C	noordwestgevel	woning 6	7,50	56,09
3.2_A	noordwestgevel	woning 5	1,50	50,86
3.2_B	noordwestgevel	woning 5	4,50	55,52
3.2_C	noordwestgevel	woning 5	7,50	56,46
3.3_A	westgevel	woning 5	1,50	51,27
3.3_B	westgevel	woning 5	4,50	55,04
3.3_C	westgevel	woning 5	7,50	54,84
3.4_A	zuidoostgevel	woning 5	1,50	47,74
3.4_B	zuidoostgevel	woning 5	4,50	50,92
3.4_C	zuidoostgevel	woning 5	7,50	52,63
3.5_A	zuidoostgevel	woning 6	1,50	47,53
3.5_B	zuidoostgevel	woning 6	4,50	51,08
3.5_C	zuidoostgevel	woning 6	7,50	50,84
3.6_A	noordoostgevel	woning 6	1,50	48,57
3.6_B	noordoostgevel	woning 6	4,50	52,36
3.6_C	noordoostgevel	woning 6	7,50	54,43
4.1_A			1,50	47,49
4.1_B			4,50	50,70
4.1_C			7,50	53,64
4.2_A			1,50	52,49
4.2_B			4,50	56,16
4.2_C			7,50	57,15
4.3_A			1,50	52,02
4.3_B			4,50	55,60
4.3_C			7,50	57,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.4_A		1,50	48,28
4.4_B		4,50	50,75
4.4_C		7,50	53,68
5.1_A		1,50	49,25
5.1_B		4,50	51,84
5.1_C		7,50	53,23
5.2_A		1,50	53,96
5.2_B		4,50	57,14
5.2_C		7,50	57,87
5.3_A		1,50	55,66
5.3_B		4,50	58,39
5.3_C		7,50	58,50
5.4_A		1,50	52,55
5.4_B		4,50	55,36
5.4_C		7,50	56,01
6.1_A		1,50	48,53
6.1_B		4,50	51,34
6.1_C		7,50	53,08
6.2_A		1,50	53,77
6.2_B		4,50	56,79
6.2_C		7,50	57,33
6.3_A		1,50	55,41
6.3_B		4,50	58,05
6.3_C		7,50	58,14
6.4_A		1,50	51,21
6.4_B		4,50	54,16
6.4_C		7,50	55,59
7.1_A		1,50	46,12
7.1_B		4,50	49,61
7.1_C		7,50	52,84
7.2_A		1,50	50,22
7.2_B		4,50	52,66
7.2_C		7,50	54,93
7.3_A		1,50	55,38
7.3_B		4,50	58,16
7.3_C		7,50	58,31
7.4_A		1,50	51,77
7.4_B		4,50	54,94
7.4_C		7,50	56,15
8.1_A		1,50	49,57
8.1_B		4,50	53,37
8.1_C		7,50	55,80
8.2_A		1,50	47,60
8.2_B		4,50	51,11
8.2_C		7,50	54,86
8.3_A		1,50	47,31
8.3_B		4,50	50,99
8.3_C		7,50	52,72
8.4_A		1,50	48,14
8.4_B		4,50	51,69
8.4_C		7,50	53,01
8.5_A		1,50	48,30
8.5_B		4,50	52,32
8.5_C		7,50	52,77
8.6_A		1,50	46,90
8.6_B		4,50	51,56
8.6_C		7,50	54,45
8.7_A		1,50	49,21
8.7_B		4,50	53,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Dorpsstraat Niftrik

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
8.7_C		7,50	55,36
8.8_A		1,50	48,50
8.8_B		4,50	51,48
8.8_C		7,50	56,26
9.1_A		1,50	46,37
9.1_B		4,50	50,03
9.1_C		7,50	53,59
9.2_A		1,50	52,96
9.2_B		4,50	56,14
9.2_C		7,50	56,92
9.3_A		1,50	55,28
9.3_B		4,50	57,87
9.3_C		7,50	57,98
9.4_A		1,50	50,92
9.4_B		4,50	53,49
9.4_C		7,50	54,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

correspondentie SAB

Postbus 479
6800 AL Arnhem
T: 026 357 69 11
E: info@sab.nl
www.sab.nl

bezoekadres Arnhem

Frombergdwarsstraat 54
6814 DZ Arnhem

bezoekadres Amsterdam

Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam

Bijlage 2: Overzicht van de toetspunten op de bouwvlakken

Overzicht toetspunten woningen Dorpsstraat-Gildestraat.