

BIJLAGE X

VERSLAG VOOROVERLEG

BIJLAGE BEHORENDE BIJ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

WEGRESTAURANT MAAS EN WAALWEG AFFERDEN

NL.IMRO.0225.BPaffwegrestaurant-1002



provincie
GELDERLAND



Bezoekadres
Huis der Provincie
Markt 11
6811 CG Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoonnummer (026) 359 91 11
telefaxnummer (026) 359 94 80
e-mailadres post@gelderland.nl
internetsite www.gelderland.nl

Het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Druten
Postbus 1
6650 AA DRUTEN

 Gemeente Druten

INGEKOMEN		ROUTING	
zaaknummer 2010-004886	OP	06 APR 2010	
NR.		UROM/ROU	
GEZIEN	B	S	W
			

datum
1 april 2010

onderwerp
Overleg ex artikel 3.1.1 Bro
Voorontwerp-bestemmingsplan
Maas en Waalweg Afferden

Geacht college,

De provinciale afdelingen achten het onderhavige voorontwerp-bestemmingsplan een plan van lokale aard. Zij zien vanuit de provinciale verantwoordelijkheid (conform de op 19 maart 2008 door Provinciale Staten vastgestelde Wro-Agenda) geen reden om hierover advies uit te brengen.

Indien het plan ongewijzigd in procedure wordt gebracht, of wanneer eventuele wijzigingen geen betrekking hebben op een provinciaal belang, hoeft u het ontwerp-bestemmingsplan noch het vastgestelde bestemmingsplan aan de provincie toe te zenden. In dat geval kunt u, indien gewenst, tevens gebruikmaken van de door Gedeputeerde Staten geboden mogelijkheid een gewijzigd vastgesteld plan eerder dan na 6 weken te publiceren. Voor informatie over deze mogelijkheid en over de manier waarop de provincie in de verschillende bestemmingsplanfasen betrokken wenst te worden bij gemeentelijke plannen wordt verwezen naar de brief van Gedeputeerde Staten van 22 oktober 2009 met zaaknummer 2009-018420.

Als er bij u een concreet verzoek om een bouwvergunning of een vrijstelling van het bestemmingsplan voorligt dat bij u is ingediend vóór 1 juli 2008 kan dit advies worden aangemerkt als een advies op grond van artikel 10 Bro 1985 en kan het onderhavige voorontwerp-bestemmingsplan worden aangemerkt als een categorie van gevallen zoals bedoeld in artikel 19, lid 2, van de (oude) Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).

inlichtingen bij mw. A.J.Y. Derde-Rossner
e-mailadres post@gelderland.nl

telefoonnummer (026) 359 97 09

BNG 's-Gravenhage, rekeningnummer 28.50.10.824
Rabobank, rekeningnummer 14.39.37.529
ING, rekeningnummer 869762
btw-nummer NL001825100.B03

IBAN-nummer NL74BNGH0285010824
SWIFT/BIC: BNGHNL2G

Volledigheidshalve wordt er hierbij nog op gewezen dat de VROM-Inspectie positief dient te adviseren voordat u voor een project op grond van dit plan de vrijstellingsprocedure van artikel 19, lid 2, WRO kunt toepassen.

Hoogachtend,
namens de Algemeen Directeur
van de provincie Gelderland,



Mr. J.B.J. Bekhuis
plv. teammanager Ruimtelijke
Ordering Advisering

Van: Menno Flier
Aan: Verploegen, Ivo
Datum: 04/28/10 11:06
Onderwerp: Doorgest.: advies voorontwerpbestemmingsplan

Ivo,

Zie bijlage!
Nu het waterschap nog, toch?

Menno

>>> Informatie 28-4-2010 11:03 >>>

>>> Postbus vio-ruimtelijkeplannen <Vio-ruimtelijkeplannen@minvrom.nl> 28-4-2010 9:48 >>>

Geacht college,

Op 12 maart 2010 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening over het voorontwerpbestemmingsplan "Wegrestaurant 2 Maas en Waalweg Afferden".

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) gemeenten altijd vooroverleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert vervolgens de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies richting gemeenten.

Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB.

Hoogachtend,
de directeur-inspecteur regio Oost,
mr. R.J.M. van den Bogert

i.o.
ir. W.P.J. ter Haar
Coördinator

.....
VROM-Inspectie
Regioafdeling Oost
Pels Rijckenstraat 1 | 6814 DK | Arnhem
Postbus 136 | 6800 AC | Arnhem

.....
T 026 3528400
kenmerk: 28987

TenneT TSO B.V.


Utrechtseweg 310
Postbus 718
6800 AS Arnhem

Factuuradres
Postbus 428
6800 AK Arnhem

Telefoon 026 373 11 11
Fax 026 373 11 12
www.tennet.org

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Druten
Postbus 1
6650 AA DRUTEN

Handelsregister Arnhem
09155985

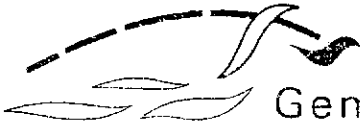 Gemeente Druten		VERZONDEN
INGEKOMEN OP	2 3 MRT 2010	ROUTING
NR.	VROM	
GEZIEN	B	S
	W	W
	W	W

22 MAART 2010

Datum 22 maart 2010
Uw referentie VROM/IV0903
Onze referentie TI-AON-GRZ 10-348
Behandeld door Leon Crauwels
Direct nummer 026 373 22 64

E-mail L.Crauwels@tennet.org

Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan Wegrestaurant 1 Maas en Waalweg Afferden

Geacht College,

Met referte aan uw brief van 9 maart 2010 met uw kenmerk "VROM-IV0903 delen wij u het volgende mede.

Het gebied dat is aangeven op de plankaart van het voorontwerp bestemmingsplan Wegrestaurant 1 Maas en Waalweg te Afferden waarin een strook grond die , ten behoeve van de 150 kV- hoogspanningslijn Nijmegen - Druten belast is met een zakelijk recht. Deze belaste strook wordt begrensd door zijden op 27,50 meter ter weerszijden van de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 55,00 meter).

Tevens ligt in de nabijheid van het aangegeven bestemmingsplan een strook grond die, ten behoeve van de 380 kV- hoogspanningslijn Maasbracht – Dodewaard belast is met een zakelijk recht. Deze belaste strook wordt begrensd door zijden op 36.00 meter ter weerszijden van de hartlijn van de hoogspanningslijn (totale breedte 72,00 meter)

Wij hebben geen inhoudelijk op- of aanmerkingen ten aanzien van voornoemd bestemmingsplan.

Ter informatie ontvangt u hierbij een exemplaar van ons boekje
"Veiligheidsvoorschriften".

Indien bij de bouw activiteiten plaatsvinden binnen de belaste strook, dan dient
hiervoor conform het boekje tijdig voor aanvang van de werkzaamheden
toestemming bij onze vennootschap te worden aangevraagd.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
TenneT TSO B.V.
i.o.



C. de Jong
Hoofd Grondzaken

Aantal bijlagen 1

Van: Informatie
Aan: Verploegen, Ivo
Datum: 03/15/10 4:15
Onderwerp: Doorgest.: VROM/IV0903

>>> <Luuk.Thuis@alliander.com> 15-3-2010 16:04 >>>
Geachte heer/mevrouw,

De door ons ontvangen stukken met uw kenmerk: VROM/IV0903 en met als onderwerp: "Vooroverleg bestemmingsplan Wegrestaurant Maas en Waalweg Afferden" hebben

betrekking op de hoogspanningsleidingen(traject Druten-knp.Druten) die in eigendom zijn van TenneT.

Mijn inziens dient u hierover met TenneT contact op te nemen!

TenneT Holding B.V.

Utrechtseweg 310

6812 AR Arnhem

Postbus 718

6800 AS Arnhem

Telefoon algemeen (receptie): (026) 373 11 11

Telefoon Servicecentrum (alle vragen): (026) 373 17 17

Hopende u hierbij van dienst te zijn geweest!

Met vriendelijke groet,

Luuk Thuis
Regio Asset Specialist E
Assetmanagement Liander

Mobiel : +31 (0)6 1515 9429
E-mail : luuk.thuis@alliander.com

Liander N.V.
Postbus 50
6920 AB Duiven
Nederland.
Locatiecode: 2PB3221

Bezoekadres
Utrechtseweg 69

6812 AH Arnhem
KvK 09104351 Arnhem.
www.liander.nl

De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, niet te gebruiken, kopiëren of door te sturen aan derden.

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel

Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel

T (0344) 64 90 90

F (0344) 64 90 99

E info@wsrl.nl

I www.waterschaprivierenland.nl

Bank 63.67.57.269



**Waterschap
Rivierenland**

Memo

Aan: Gemeente Druten
Van: Stephan Fontein
Datum: 24 juni 2010
Onderwerp: Wegrestaurant Afferden

Beste Ivo,

Hierbij onze reactie op het bestemmingsplan en de watertoets bijlage.

Het bestemmingsplan.

De rapportage is compleet en voorziet in de belangrijkste beleidsstukken.

Ook in de voorschriften is water als bestemming opgenomen met voldoende aandacht voor de functie waterberging.

Wellicht geven de bijgevoegde modelvoorschriften nog enige aanknopingspunten,

Bijlage Watertoets.

Ook deze bijlage is erg uitgebreid en compleet.

De waterbalans berekening is echter niet juist.

Men heeft het gehele natte profiel van de watergangen als berging meegerekend. Dit is onjuist. Het wateroppervlak onder het zomerpeil kan niet als berging worden aangemerkt omdat deze namelijk al volstaat met water en dus geen berging meer heeft.

Dit betekend bij een snelle controleslag dat er in het plan nu slechts 297 m³ (990m²) van de totale 537 m³(1790m²) waterberging is gerealiseerd. Er is nog een opgave van ca 240 m³.(800m²)

Dit is exclusief de te vervallen watergang van 34m³ (115m².)

Onderstaand de dwarsprofielen met onze opmerkingen ter verduidelijking.

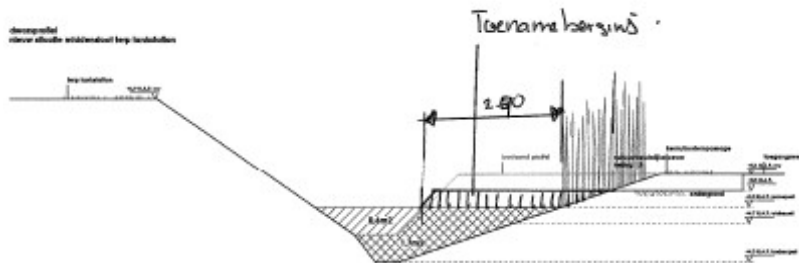


Figure E

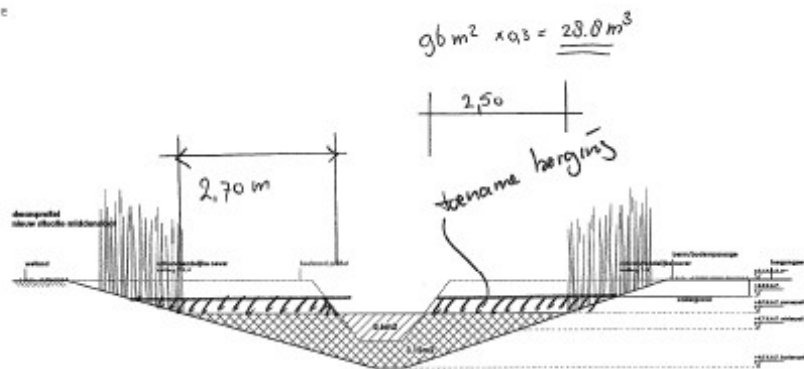


Figure G

$$70 \text{ m}^2 \times (2.70 + 2.50) = 264 \text{ m}^2 \times 0.30 = 109 \text{ m}^3$$

Figure H

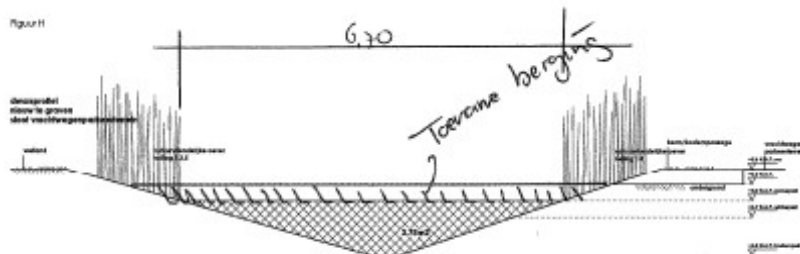


Figure H

$$80 \times 6.70 = 536 \text{ m}^2 \times 0.3 = 160 \text{ m}^3$$

$28.8 + 109 + 160 \text{ m}^3 = 297 \text{ m}^3$ waterberging.

De afmetingen van de Wadi heb ik niet terug kunnen vinden behoudens dat hij 1,5 meter breed zou zijn. Wellicht dat hier nog berging is n ziet wat in mindering van de opgave kan wordengebracht.

Conclusie:

Mijn inziens is de onderbouwing nog onvoldoende voor een positief wateradvies en kan het oplossen van de restopgave nog van invloed zijn op de inrichting van het plan.

Ik zie dan ook graag de reactie en een nieuwe oplossing tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Stephan Fontein