

Rapport: 991011-08

**Geluidonderzoek in kader van dezonering
industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen**

The Doors

Verantwoording

Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker
Paraaf auteur(s) :
Aantal pagina's : 10 (excl. figuren en bijlagen)
Akkoord divisie manager :

Uitgevoerd in opdracht van

Naam opdrachtgever : Gemeente Assen
Adres opdrachtgever : Postbus 30018
9400 RA Assen

Contactpersoon : mevrouw Mr. E.G.E. Kuiper

Colofon

Stroop raadgevende ingenieurs bv
Divisie industrie
Postbus 46
9350 AA LEEK
Telefoon : 0594-515522
Telefax : 0594-515533
E-mail : info@stropri.nl
Internet : www.stropri.nl

| Versie | Datum | Omschrijving |
|---------------|-----------------|---------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 1.0 | 7 november 2011 | Geluidonderzoek The Doors |

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Stroop raadgevende ingenieurs bv.

Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Stroop raadgevende ingenieurs bv een hoge prioriteit. Stroop raadgevende ingenieurs bv hanteert hiertoe een managementsysteem dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001.

Inhoudsopgave

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Inleiding | 3 |
| 2 | Uitgangspunten | 4 |
| 2.1 | Situering | 4 |
| 2.2 | Rekenmodel | 4 |
| 2.3 | Geluidvermogen-niveaus | 5 |
| 3 | Toetsingskader | 6 |
| 4 | Bedrijfssituatie | 8 |
| 4.1 | Algemeen..... | 8 |
| 4.2 | Representatieve bedrijfssituaties | 8 |
| 5 | Geluidbelasting op omgeving | 9 |
| 5.1 | Algemeen..... | 9 |
| 5.2 | Geluidbelasting representatieve bedrijfssituatie | 9 |
| 6 | Conclusie | 10 |

| | Aantal |
|--|--------|
| Figuren | |
| 1. Situatietekening | 1 |
| 2. Computerplot met geluidbronnen en rekenpunten | 1 |
| Bijlagen | |
| 1. Overzicht geluidbronnen | 2 |
| 2. Rekenresultaten | 3 |

1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Assen is door Stroop raadgevende ingenieurs bv onderzoek verricht naar het gezoneerde industrieterrein "Stadsbedrijvenpark" in Assen. Dit onderzoek is verricht in het kader van het deels "dezoneren" van het voornoemd industrieterrein.

Momenteel is het industrieterrein genaamd "Het Industrieterrein" een geluidgezoneerd industrieterrein. Er bevindt zich een zogenaamde grote lawaaimaker, de betoncentrale van de MIA, zodat het terrein conform de bepalingen van de Wet Geluidhinder is gezoneerd.

Omdat – vanwege woningbouwplannen – de gemeente voornemens is grote delen van het gezoneerde industrieterrein te "dezoneren", en er een groot aantal (bedrijfs)woningen op het industrieterrein zijn gelegen, is onderzoek noodzakelijk naar de optredende geluidbelasting voor deze woningen.


Doel van het nu voorliggende onderzoek is het vaststellen van de geluidbelasting voor de op het industrieterrein gelegen woningen vanwege The Doors. De berekende langtijdgemiddelde geluidniveaus en de maximale geluidniveaus zijn getoetst aan de toelaatbare waarden van het Activiteitenbesluit.

2 Uitgangspunten

2.1 Situering

De inrichting is gelegen aan de Klompmakerstraat 1a in Assen. De inrichting houdt zich bezig met het vervaardigen van design (kast)deuren, wanden e.d. Hiertoe beschikt het bedrijf over een showroom en een productieruimte met een platenzaag en afkortzaag. Aan de achterzijde van het bedrijf bevindt zich één overheaddeur, die altijd is gesloten en één overheaddeur die geopend kan zijn tijdens houtbewerking.

Afbeelding 2.1: situatie The Doors en bedrijfswoning

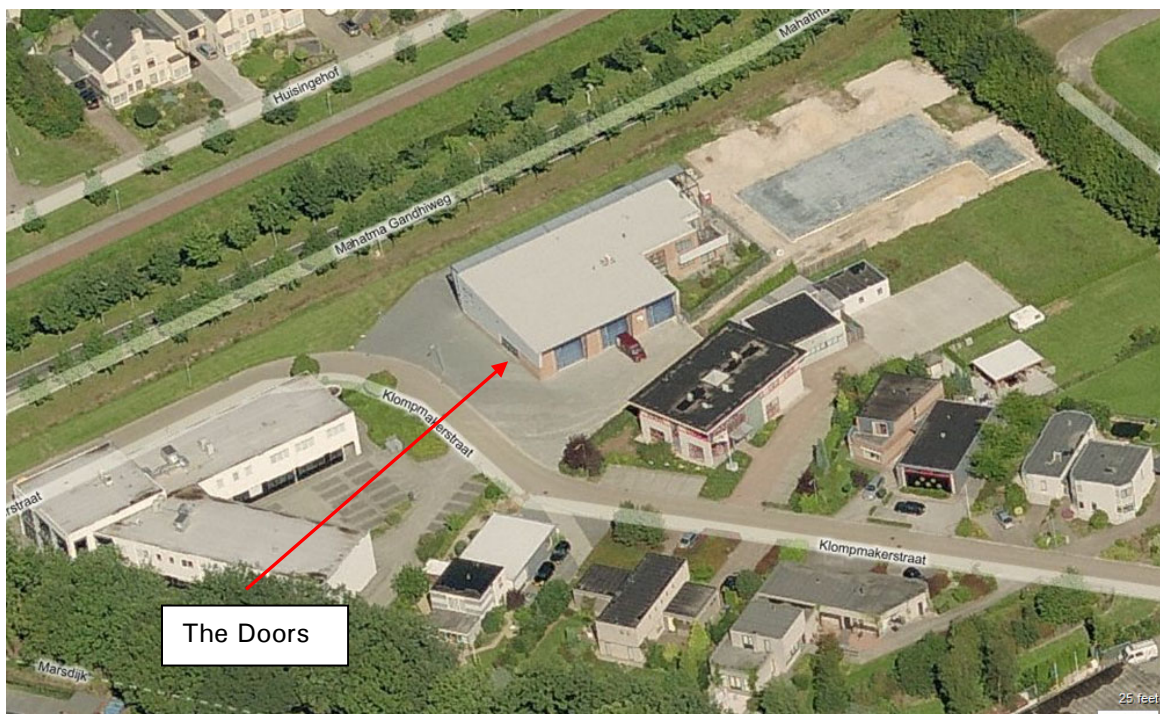

In figuur 1 is de situering van de inrichting in relatie tot de omgeving weergegeven.

2.2 Rekenmodel

Het uitgangsmodel is het zonemodel (Geomilieu v1.80) dat door ons bureau wordt gehanteerd voor het zonebeheer. Dit rekenmodel is aangevuld en gewijzigd aan de hand van het veldwerk dat bij de inrichting is verricht.

Voor het gehele industrieterrein is een akoestisch hard bodemgebied ($B_f = 0$ reflecterend) ingevoerd.

2.3 Geluidvermogenniveaus

Bij het vaststellen van de geluidvermogenniveaus is gebruik gemaakt van het meetarchief van ons bureau. Deze geluidvermogens zijn vastgesteld op basis van een groot aantal geluidmetingen bij vergelijkbare inrichtingen. Voor het binnenniveau in de werkplaats is uitgegaan van een worst case benadering, namelijk een binnenniveau van 90 dB(A) tijdens zaagwerkzaamheden.

3 Toetsingskader

De inrichting valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Voor de bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit zijn voor het aspect geluid de volgende voorschriften opgenomen:

Artikel 2.17

1 Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidniveau $L_{A,max}$, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

- a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

| | 07.00–19.00 uur | 19.00–23.00 uur | 23.00–07.00 uur |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| $L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen | 50 dB(A) | 45 dB(A) | 40 dB(A) |
| $L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen | 35 dB(A) | 30 dB(A) | 25 dB(A) |
| $L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen | 70 dB(A) | 65 dB(A) | 60 dB(A) |
| $L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen | 55 dB(A) | 50 dB(A) | 45 dB(A) |

- b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidniveaus $L_{A,max}$ niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
- c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidmetingen;
- d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;
- e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidgevoelige ruimten en verblijfsruimten; en
- f. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

2. Ten aanzien van een inrichting die is gelegen op een **gezoneerd industrieterrein**, waarbij binnen een afstand van 50 meter geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het gezoneerde industrieterrein, zijn gelegen, bedraagt in afwijking van het eerste lid, het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door die inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten niet meer dan de in tabel 2.17b bij het betreffende tijdstip aangegeven waarde. De eerste volzin is niet van toepassing op windturbines.

| | 07.00–19.00 uur | 19.00–23.00 uur | 23.00–07.00 uur |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| $L_{A,r,LT}$ op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting | 50 dB(A) | 45 dB(A) | 40 dB(A) |

3. In afwijking van het eerste lid geldt voor een inrichting die is gelegen op een **bedrijventerrein**, dat:

a. het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidniveau ($L_{A,max}$) op de in tabel 2.17c genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

b. de in de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17c opgenomen maximale geluidniveaus ($L_{A,max}$) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

c. de in tabel 2.17c aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet van toepassing zijn, indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidmetingen;

d. de in tabel 2.17c aangegeven waarden op de gevel ook van toepassing zijn bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;

- e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidgevoelige ruimten en verblijfsruimten, en
- f. de in tabel 2.17c aangegeven waarden gelden niet op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

| | 07.00–19.00 uur | 19.00–23.00 uur | 23.00–07.00 uur |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| $L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein | 55 dB(A) | 50 dB(A) | 45 dB(A) |
| $L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein | 35 dB(A) | 30 dB(A) | 25 dB(A) |
| L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein | 75 dB(A) | 70 dB(A) | 65 dB(A) |
| L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein | 55 dB(A) | 50 dB(A) | 45 dB(A) |

4. In afwijking van het eerste en het tweede lid, geldt voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidniveau (L_{Amax}), bij een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor openbare verkoop van vloeibare brandstoffen, mengsmering of aardgas aan derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer, dat:
- a. de geluidniveaus op de in tabel 2.17d genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;
- b. de in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur in tabel 2.17d opgenomen maximale geluidniveaus L_{Amax} niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

| | 07.00–21.00 uur | 21.00–07.00 uur |
|--|-----------------|-----------------|
| $L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen | 50 dB(A) | 40 dB(A) |
| L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen | 70 dB(A) | 60 dB(A) |

- c. de in tabel 2.17d aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;
- d. indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein en binnen een afstand van 50 meter geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het gezoneerde industrieterrein zijn gelegen, de waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) uit tabel 2.17d gelden op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting; en
- e. de in tabel 2.17d aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

4 Bedrijfssituatie

4.1 Algemeen

Voor het berekenen van de geluidbelasting is het van wezenlijk belang om uit te gaan van een bedrijfssituatie die alle activiteiten op het terrein van een inrichting in ogenschouw neemt in de representatieve periode. Deze bedrijfssituatie is vastgesteld in overleg met de bedrijfsleiding van de inrichting.

4.2 Representatieve bedrijfssituaties

De reguliere werkzaamheden vinden gedurende de dagperiode plaats. In de loods bevindt zich een platenzaag die gedurende circa 15 minuten in werking kan zijn en een afkortzaag die gedurende circa 2 uur in werking kan zijn. In de representatieve bedrijfssituatie is één deur gedurende een ½ uur geopend tijdens houtbewerking. De andere deur is altijd gesloten. Per dag arriveren (en vertrekken) circa 10 personenauto's. De aanvoer van hout vindt plaats met een vrachtwagen. De geluidafstraling van de loods vindt via één overheaddeur plaats.

Een volledig overzicht van de relevante activiteiten en geluidbronnen is in onderstaande tabel 4.1 weergegeven.

Tabel 4.1: representatieve bedrijfssituatie The Doors

| Omschrijving | Bedrijfstijden en/of aantal transportbewegingen | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | dagperiode 07.00 – 19.00 | avondperiode 19.00 – 23.00 | nachtperiode 23.00 – 07.00 |
| personenauto's voorzijde | | | |
| <i>aankomst:</i> | 10 stuks | -- | -- |
| <i>vertrek:</i> | 10 stuks | -- | -- |
| vrachtverkeer aanvoer hout | | | |
| <i>aankomst:</i> | 1 stuks | -- | -- |
| <i>vertrek:</i> | 1 stuks | -- | -- |
| overheaddeur geopend, 1 stuk | ½ uur | -- | -- |

5 Geluidbelasting op omgeving

5.1 Algemeen

Voor het berekenen van de geluidbelasting op de omgeving is door ons gebruik gemaakt van een computerrekenmodel overeenkomstig methode II.8 (overdrachtsmodel) van de Handleiding. De beoordelingspunten zijn gelegen ter plaatse van de meest belaste punten op de gevels van de dichtstbijzijnde woningen van derden. Conform de handreiking is de geluidbelasting in de dagperiode berekend op een hoogte van 1,5 meter boven het plaatselijke maaiveldniveau. Voor de avond- en nachtperiode is de geluidbelasting berekend op een hoogte van 5,0 meter boven het plaatselijke maaiveldniveau. De geluidniveaus zijn als invallende niveaus berekend (exclusief gevelreflectie) overeenkomstig de Handleiding.

Een overzicht van de invoergegevens van de geluidbronnen van het rekenmodel is weergegeven in bijlage 1.

5.2 Geluidbelasting representatieve bedrijfssituatie

In tabel 5.1 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) en de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) op de maatgevende beoordelingspunten samengevat.

Tabel 5.1: berekende geluidniveaus in dB(A)

| Beoordelingspunt | Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau | | | Maximale geluidniveaus | | |
|-----------------------|---|-------|-------|---------------------------|-------|-------|
| | $L_{Ar,LT}$ | | | L_{Amax} | | |
| | dag | avond | nacht | dag | avond | nacht |
| 29 Klompmakerstraat 6 | 45 | - | -- | 69 | -- | -- |

Uit de rekenresultaten blijkt dat de inrichting voldoet aan de toelaatbare waarden van het Activiteitenbesluit.

6 Conclusie

In opdracht van de gemeente Assen is door Stroop raadgevende ingenieurs bv onderzoek verricht naar het gezoneerde industrieterrein "Stadsbedrijvenpark" in Assen. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het voornemen tot "dezoneren" van een deel van het industrieterrein.

Om de effecten in kaart te brengen is onderzoek verricht bij The Doors.

Uit de rekenresultaten blijkt dat de inrichting voldoet aan de toelaatbare waarden van het Activiteitenbesluit.


Leek, 7 november 2011

Stroop raadgevende ingenieurs bv

Ing. U.K. Jonker

FIGUREN

Figuur 1
Situatietekening

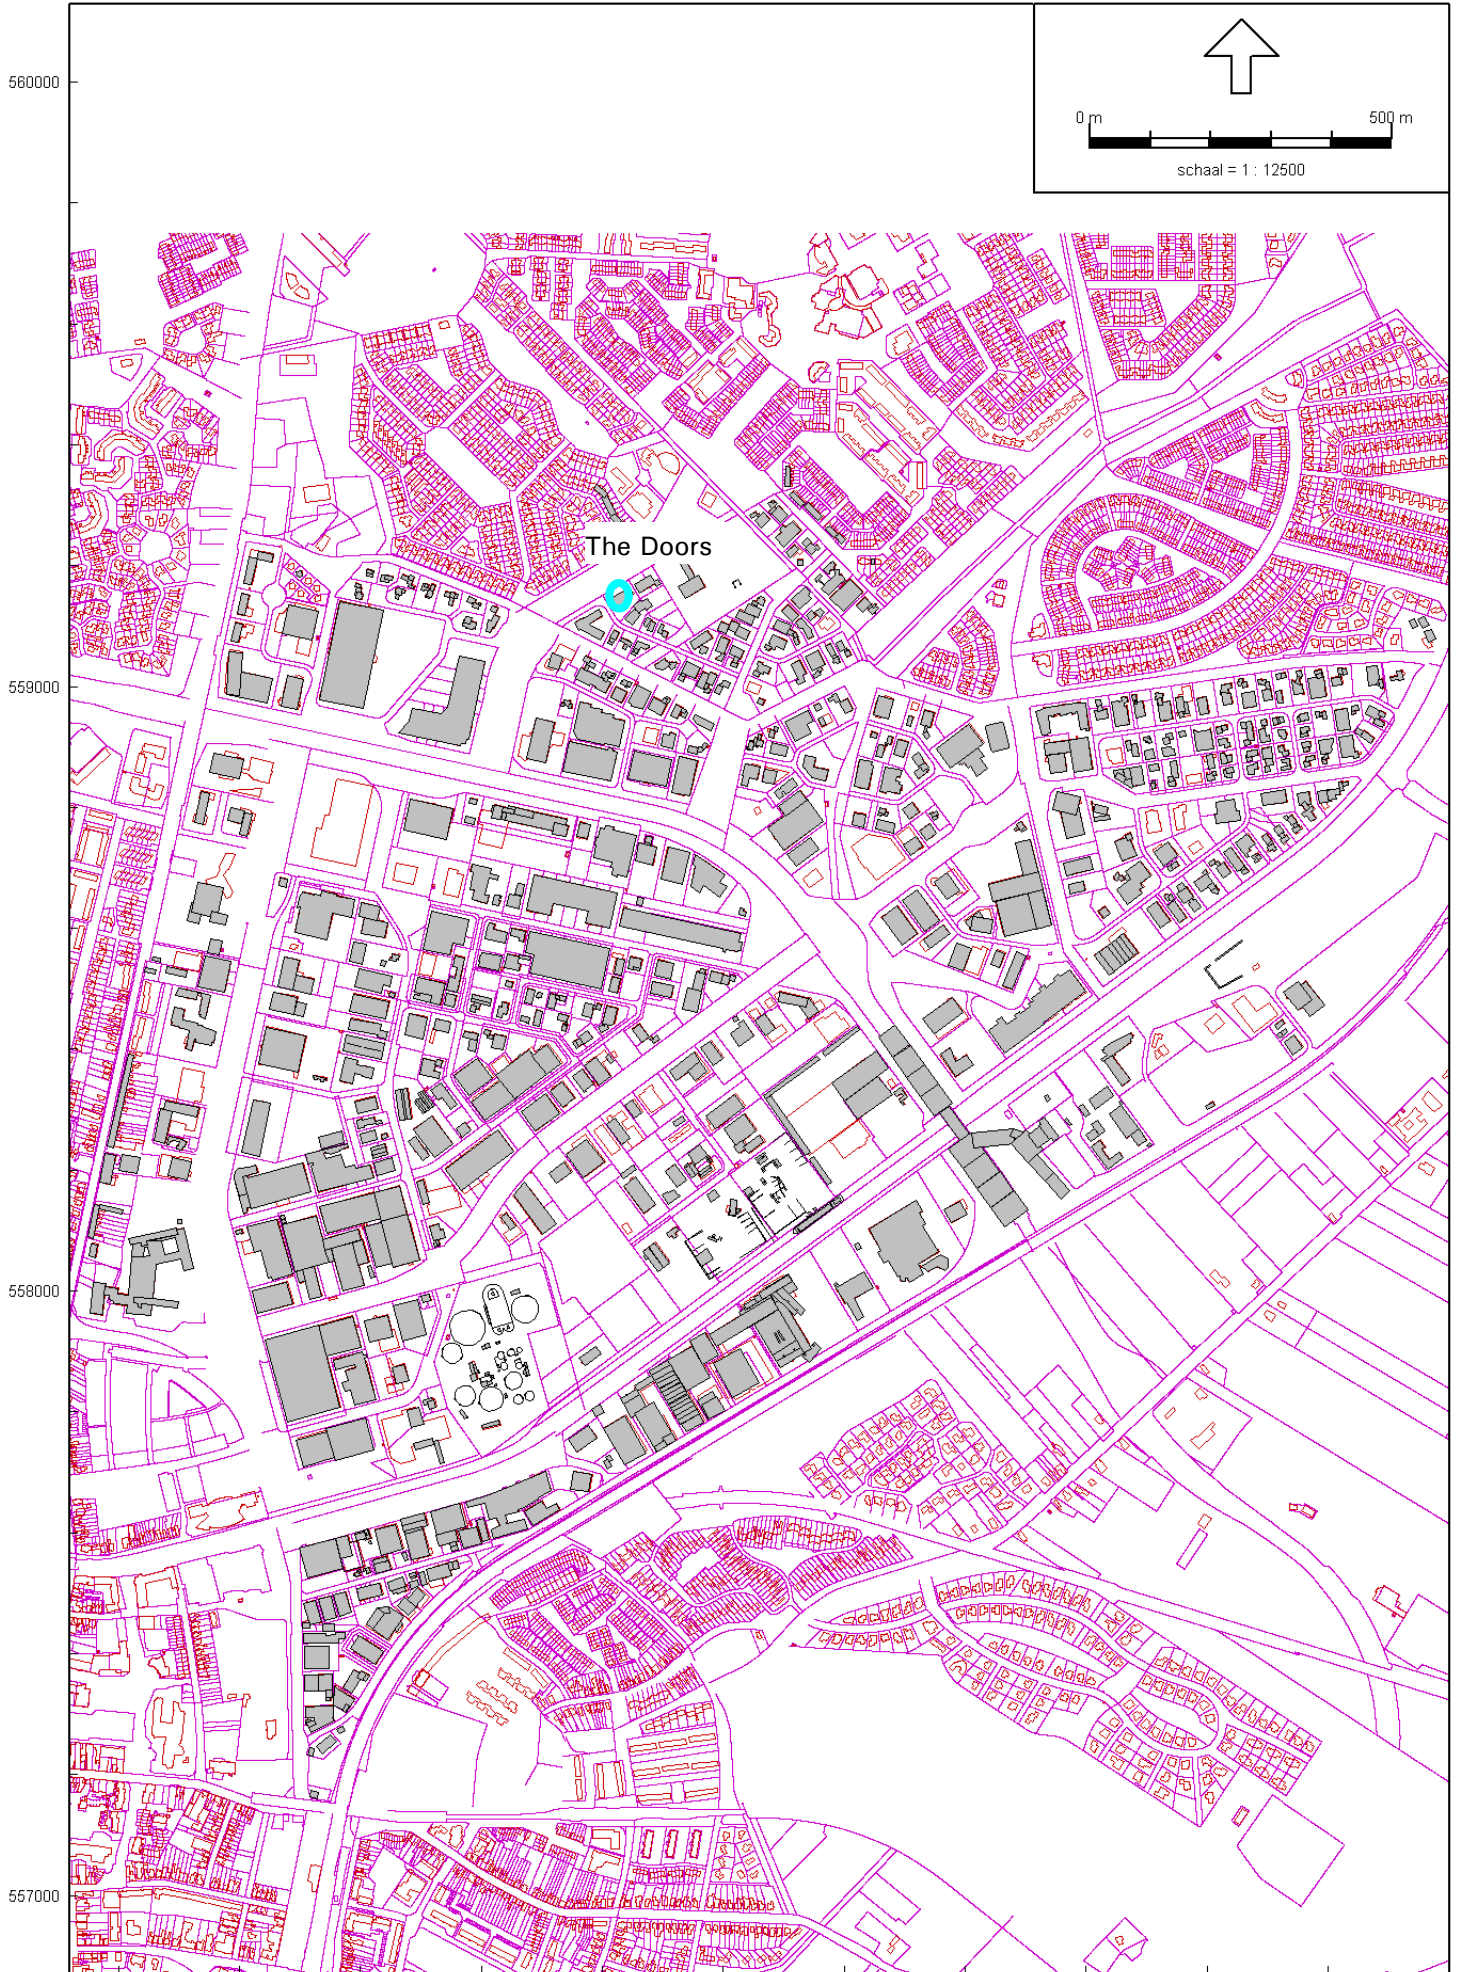

Computerplot met geluidsbronnen en rekenpunten



BIJLAGEN

Model: The Doors
 Groep: The Doors Assen
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|------|----------------------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 01 | overheaddeur geopend | 2,00 | 0,00 | 13,80 | -- | -- | 40,00 | 50,00 | 58,00 | 66,00 | 78,00 | 90,00 | 97,00 | 96,00 | 87,00 | 100,24 |
| 02 | Lmax portier | 1,00 | 0,00 | -- | -- | -- | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 90,00 | 93,00 | 94,00 | 92,00 | 86,00 | 79,00 | 98,99 |
| 03 | Lmax vrachtwagen | 1,00 | 0,00 | -- | -- | -- | 65,00 | 84,00 | 96,00 | 102,00 | 106,00 | 104,00 | 100,00 | 96,00 | 85,00 | 109,97 |

Model: The Doors
 Groep: The Doors Assen
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Aantal(D) | Aantal(A) | Aantal(N) | Gem.snelheid | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Cb(D) |
|------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 01 | personenauto's | 20 | -- | -- | 5 | 60,00 | 67,00 | 73,00 | 74,00 | 78,00 | 86,00 | 84,00 | 75,00 | 66,00 | 28,53 |
| 02 | vrachtwagen | 2 | -- | -- | 5 | 59,00 | 82,00 | 89,00 | 92,00 | 99,00 | 100,00 | 96,00 | 87,00 | 79,00 | 38,38 |

Rapport: Resultatentabel
 Model: The Doors
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: The Doors Assen
 Groepsreductie: Nee

| Naam | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
| 29_A | Klompmakerstraat 6 (N) | 5,00 | 44,8 | -- | -- | 44,8 | 72,2 |
| 28_B | Klompmakerstraat 12 (N) | 5,00 | 44,7 | -- | -- | 44,7 | 72,3 |
| 29_A | Klompmakerstraat 6 (W) | 5,00 | 44,3 | -- | -- | 44,3 | 71,4 |
| 28_A | Klompmakerstraat 12 (N) | 1,50 | 42,7 | -- | -- | 42,7 | 72,5 |
| 34_B | Klompmakerstraat 9 (N) | 5,00 | 32,0 | -- | -- | 32,0 | 59,1 |
| 34_A | Klompmakerstraat 9 (N) | 1,50 | 30,2 | -- | -- | 30,2 | 57,3 |
| 34_B | Klompmakerstraat 9 (W) | 5,00 | 29,2 | -- | -- | 29,2 | 59,2 |
| 34_B | Klompmakerstraat 9 (Z) | 5,00 | 27,5 | -- | -- | 27,5 | 59,7 |
| 34_A | Klompmakerstraat 9 (W) | 1,50 | 26,7 | -- | -- | 26,7 | 57,7 |
| 34_A | Klompmakerstraat 9 (Z) | 1,50 | 25,0 | -- | -- | 25,0 | 58,6 |

Rapport: Resultatentabel
Model: The Doors
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_A - Klompmakerstraat 12 (N)
Groep: The Doors Assen
Groepsreductie: Nee

| Naam | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|-----|--|
| Bron | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li | Cm | |
| 28_A | Klompmakerstraat 12 (N) | 1,50 | 42,7 | -- | -- | 42,7 | 72,5 | | |
| 02 | vrachtwagen | 0,75 | 28,8 | -- | -- | 28,8 | 69,7 | 2,5 | |
| 03 | Lmax vrachtwagen | 1,00 | -- | -- | -- | -- | 68,9 | 1,8 | |
| 01 | overheaddeur geopend | 2,00 | 42,5 | -- | -- | 42,5 | 58,3 | 2,0 | |
| 01 | personenauto's | 0,75 | 15,1 | -- | -- | 15,1 | 47,2 | 3,6 | |
| 02 | Lmax portier | 1,00 | -- | -- | -- | -- | 44,3 | 3,5 | |

Rapport: Resultatentabel
Model: The Doors
LAeq bij Bron voor toetspunt: 29_A - Klompmakerstraat 6 (N)
Groep: The Doors Assen
Groepsreductie: Nee

| Naam | | | | | | | | | |
|------|------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|-----|--|
| Bron | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li | Cm | |
| 29_A | Klompmakerstraat 6 (N) | 5,00 | 44,8 | -- | -- | 44,8 | 72,2 | | |
| 02 | vrachtwagen | 0,75 | 30,8 | -- | -- | 30,8 | 69,2 | 0,0 | |
| 03 | Lmax vrachtwagen | 1,00 | -- | -- | -- | -- | 68,6 | 0,0 | |
| 01 | overheaddeur geopend | 2,00 | 44,6 | -- | -- | 44,6 | 58,4 | 0,0 | |
| 02 | Lmax portier | 1,00 | -- | -- | -- | -- | 52,3 | 0,9 | |
| 01 | personenauto's | 0,75 | 20,2 | -- | -- | 20,2 | 49,5 | 0,8 | |