

**Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Transformatie The Stay te Geldrop**
(2212/074/CK-01, versie D)



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï (toetsing Wet geluidhinder)

in opdracht van

VDMVA2

T.a.v. de heer L. van Aken

Sint Anthoniusstraat 9

5616 RT EINDHOVEN

betreffende locatie

Transformatie The Stayy

Geldrop

documentkenmerk

2212/074/CK-01

versie

D

vestiging

Nuenen

datum

23 november 2023

opgesteld door:

ir. D.P.M. Jacobs

Projectleider geluid & bouwfysica

gecontroleerd door:

ir. M.C.J. van de Ven - Verrijt

Senior projectleider geluid & bouwfysica

Op dit rapport is een disclaimer van toepassing; zie <https://www.tritium.nl/disclaimer/29-04-2021/>

Tritium Advies B.V.

Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid

T. 088 44 02 900

E. info@tritium.nl

I. www.tritium.nl

KvK-nr. 17108024

Tritium Advies is gevestigd in:

Breda >> Nuenen >> Rijkevoort

Inhoudsopgave

	pagina
1 Inleiding	1
2 Uitgangspunten	2
2.1 Locatie- en plangegevens	2
2.2 Gegevens wegverkeer	3
2.3 Modellerings	4
3 Wet- en regelgeving	6
3.1 Berekeningsmethode	6
3.2 Randvoorwaarden Wgh	6
3.2.1 Inleiding	6
3.2.2 Geluidzones	6
3.2.3 Artikel 110g	6
3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied	7
3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012)	7
3.2.6 Normen geluidbelasting	8
3.3 Geluidbeleid gemeente Geldrop-Mierlo	8
4 Rekenresultaten en toetsing	10
4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaaï	10
4.2 Bron- en overdrachtsmaatregelen	14
4.3 Geluidluwe gevels	14
4.4 Principeoplossingen	14
4.5 Buitenruimten	16
4.6 Herinrichting Rijksweg A67	16
4.7 Vervolgtraject	18
5 Samenvatting en conclusie	19

Bijlagen

Bijlage 1:	Voorlopig ontwerp van het planvoornemen
Bijlage 2:	Verkeersgegevens wegverkeer
Bijlage 3:	Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï
Bijlage 4:	Grafische weergave akoestisch model wegverkeerslawaaï
Bijlage 5:	Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer
Bijlage 6:	Ontwerpvarianten herinrichting Rijksweg A67
Bijlage 7:	Documentatie gebouwgebonden maatregelen

1 Inleiding

In opdracht van VDMVA2 is een akoestisch vooronderzoek wegverkeerslawaaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde transformatie van woongebouw voor flexwonen "The Stayy" op de locatie van het voormalige NH-hotel aan het Bogardeind 219 te Geldrop. Beoogd wordt om de hoogbouw van het voormalige hotel te transformeren naar (permanente) woningen en de nieuwbouw van drie woningblokken nabij de bestaande hoogbouw mogelijk te maken. Deze ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Ten behoeve van de noodzakelijke juridisch-planologische procedure dient het aspect wegverkeerslawaaai te worden onderzocht.

In onderhavige rapportage is het voorlopig ontwerp van de beoogde ontwikkeling getoetst aan de normstelling van de Wet geluidhinder (verder: Wgh) en is aangegeven wat hiervan de consequenties zijn. Op basis van de resultaten van deze toetsing is vervolgens beoordeeld welke extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn om een goed akoestisch woon- en leefklimaat te kunnen waarborgen.

De aspecten spoorweglawaaai, luchtverkeerslawaaai en industrielawaaai zijn in het onderhavige onderzoek niet beschouwd.

In verband met opmerkingen van de opdrachtgever komt de eerder door ons opgestelde rapportage "Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai transformatie The Stayy te Geldrop" met kenmerk: 2212/074/CK-01, versie C, d.d. 5 oktober 2023 in zijn geheel te vervallen.

2 Uitgangspunten

2.1 Locatie- en plangegevens

Het plangebied is gelegen in het binnenstedelijk gebied van Geldrop, gemeente Geldrop-Mierlo en is gelegen binnen kadastraal perceel nummer 2961, sectie E van de kadastrale gemeente Geldrop. In bijlage 1 is het voorlopig ontwerp opgenomen.

Voor wegverkeerslawaaï is het plan gelegen binnen de geluidzone van de wegen Bogardeind, Barrier en de Rijksweg A67.

De beoogde ontwikkeling bestaat uit vijf woningblokken, te weten blok A tot en met C, de bestaande hoogbouw van het voormalig NH-hotel en een nieuwe woontoren, zie figuur 2.1. De bestaande hoogbouw bestaat uit zes bouwlagen met éézijdig georiënteerde appartementen die ontsloten worden door een gang in het midden van het blok. De drie nieuwe blokken worden opgebouwd uit vijf of zes bouwlagen, waarbij de eerste bouwlaag zal worden ingevuld met functies zoals de entree/receptie, flexwerkplekken, een restaurant, beringen en installatieruimtes.

De nieuwe woontoren ten zuiden van de voornoemde woningblokken wordt opgebouwd uit 16 bouwlagen, waarbij de eerste bouwlaag tevens zal worden ingevuld met commerciële functies. Verdieping 1 tot en met 10 en verdieping 11 tot en met 13 zullen worden ingevuld met respectievelijk acht en vier appartementen per bouwlaag. Verdieping 14 en 15 worden ingevuld met twee penthouses van beide twee verdiepingen hoog.

De geluidbelasting op de gevels van de niet geluidgevoelige functies wordt in het onderhavige onderzoek niet nader beschouwd. De overige vier of vijf bouwlagen bevatten tweezijdig georiënteerde appartementen die worden ontsloten via de galerij aan de zuidzijde (voorzijde) met balkons aan de noordzijde (achterzijde).



Figuur 2.1: naamgeving woningblokken The Stayy (bron: situatietekening)

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de geluidbelasting op de voorgevel van de bestaande hoogbouw de maximale ontheffingswaarde zal overschrijden. Vanwege de beperkte bouwkundige mogelijkheden binnen de bestaande bouw en het feit dat dit eenzijdig georiënteerde appartementen betreft, is een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde problematisch. De positionering van de blokken A en B heeft echter als doel om doelmatige afscherming te creëren om het geluid op de bestaande bouw te verminderen. Uit onderhavig onderzoek zal moeten blijken of deze afscherming akoestisch doeltreffend is.

Desalniettemin valt het binnen de verwachting dat ter plaatse van de voorgevels van de blokken A en B en diverse gevels van de woontoren de maximale ontheffingswaarde zal worden overschreden. In het voorlopig ontwerp zijn voor deze woonblokken echter nog geen definitieve aanvullende maatregelen zoals bijvoorbeeld dove gevels of een gedeeltelijk afgeschermd galerij voorzien.

In het onderhavige onderzoek zal het effect van de voornoemde stedenbouwkundige maatregelen worden onderzocht en wordt beoordeeld welke extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn om een goed akoestisch woon- en leefklimaat te kunnen waarborgen en te kunnen voldoen aan de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid.

2.2 Gegevens wegverkeer

De verkeersgegevens van de voornoemde gemeentelijke wegen zijn verstrekt door de gemeente Geldrop-Mierlo. Van de weg Bogardeind zijn telgegevens van het jaar 2023 voorhanden. Conform opgave van de gemeente Geldrop-Mierlo dienen de etmaalintensiteiten met 0,5% per jaar te worden opgehoogd (autonome groei) tot het maatgevende jaar 2033. Van het gedeelte van de weg Bogardeind tussen de twee rotondes in zijn geen gegevens voorhanden. Voor dit wegvak zijn de gegevens ten noorden van de meest noordelijke rotonde overgenomen.

Van de weg Barrier zijn prognosegegevens van het jaar 2030 voorhanden. Deze gegevens zijn tevens met 0,5% per jaar opgehoogd (autonome groei) tot het maatgevende jaar 2033. Voor de verdeling van lichte, middelzware en zware motorvoertuigen over dag-, avond- en nachtperiode is gebruik gemaakt van de gegevens van de weg Bogardeind ten noorden van de meest noordelijke rotonde. Conform opgave van de gemeente Geldrop-Mierlo bestaat het voornemen om de maximumsnelheid van deze weg te verlagen van 80 km/uur naar 30 km/uur. Er is echter nog geen verkeersbesluit vastgesteld voor deze wijziging. Derhalve wordt in onderhavig onderzoek gerekend met de huidige maximumsnelheid van 80 km/uur.

De toekomstige verkeersgegevens voor de Rijksweg A67 zijn afkomstig uit het Geluidregister Hoofdwegennet (SWUNG-1), zoals deze beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierbij is gebruik gemaakt van de meest recente versie van het Geluidregister Hoofdwegennet (versie 20 december 2022). Ten behoeve van de modellering zijn deze gegevens direct overgenomen in het akoestisch rekenmodel.

Alle verstrekte verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 2. De verkeersinvoergegevens inclusief de maximumsnelheid en wegdektype worden gepresenteerd in navolgende tabellen 2.1 tot en met 2.3. De verkeersgegevens verschillen per wegvak. De hier opgenomen verkeersgegevens gelden voor de dichtst bij het plangebied gelegen wegvakken.

Tabel 2.1: gegevens wegverkeer Barrier

Barrier			
maximumsnelheid: 80 km/uur			
wegdek: asfalt (referentiewegdek)			
jaar: 2030		etmaalintensiteit: 4.147 mvt.	
jaar: 2033		etmaalintensiteit: 4.210 mvt.	
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,60	3,33	0,94
lichte mvt. (%)	91,72	96,55	94,10
middelzware mvt. (%)	4,60	2,20	3,23
zware mvt. (%)	3,68	1,25	2,67

Tabel 2.2: gegevens wegverkeer Bogardeind

Bogardeind						
maximumsnelheid: 50 en 80 km/uur						
wegdek: Microflex						
jaar: 2023			etmaalintensiteit richting noord: 11.968 mvt.			
			etmaalintensiteit richting zuid: 12.050 mvt.			
jaar: 2033			etmaalintensiteit richting noord: 12.580 mvt.			
			etmaalintensiteit richting zuid: 12.666 mvt.			
	dag		avond		nacht	
	ri. noord	ri. zuid	ri. noord	ri. zuid	ri. noord	ri. zuid
gemiddeld per uur (%)	6,60	6,62	3,33	3,13	0,94	1,00
lichte mvt. (%)	91,72	93,83	96,55	98,01	94,10	94,81
middelzware mvt. (%)	4,60	3,55	2,20	1,26	3,23	3,11
zware mvt. (%)	3,68	2,62	1,25	0,73	2,67	2,07

Tabel 2.3: gegevens wegverkeer Rijksweg A67

Rijksweg A67 (hoofdrijbaan)						
maximumsnelheid: 100 km/uur						
wegdek: 1-laags ZOAB						
jaar: 2033			etmaalintensiteit links: 25.262 mvt.			
			etmaalintensiteit rechts: 25.608 mvt.			
	dag		avond		nacht	
	links	rechts	links	rechts	links	rechts
gemiddeld per uur (%)	6,11	6,19	3,21	3,56	1,73	1,44
lichte mvt. (%)	73,04	72,19	76,87	71,02	59,38	59,44
middelzware mvt. (%)	6,77	6,71	5,26	5,37	8,13	7,52
zware mvt. (%)	20,19	21,10	17,87	23,61	32,50	33,04

2.3 Modellerings

Voor de locatie en afmetingen van de nieuwe situatie is uitgegaan van het in bijlage 1 opgenomen voorlopig ontwerp. In dit ontwerp worden tevens voorstellen gedaan van diverse eventuele afschermingen. Aangezien de toepassing hiervan nog niet definitief is besloten, zijn deze uitgangspunten niet opgenomen in het akoestisch rekenmodel.

Als maatgevende toetshoogte is gerekend met de in tabel 2.4 weergegeven hoogten. Ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn de resultaten tevens grafisch weergegeven met behulp van verticale grids. Deze grids zijn gemodelleerd met een lengtestap van 2 meter en een hoogtestap van 1 meter. Voor alle toetspunten en grids is gerekend met invallend geluid.

Tabel 2.4: toetshoogten

bouwlaag	toetshoogte bestaande bouw (m)	toetshoogte blokken A t/m C (m)	toetshoogte woontoren (m)
begane grond	1,7	geen woningen	geen woningen
1 ^e verdieping	4,5	5,8	5,8
2 ^e verdieping	7,3	8,8	8,8
3 ^e verdieping	10,1	11,8	11,8
4 ^e verdieping	12,9	14,8	14,8
5 ^e verdieping	15,7	17,8	17,8
6 ^e verdieping	n.v.t.	n.v.t.	20,8
7 ^e verdieping	n.v.t.	n.v.t.	23,8
8 ^e verdieping	n.v.t.	n.v.t.	26,8
9 ^e verdieping	n.v.t.	n.v.t.	29,8
10 ^e verdieping	n.v.t.	n.v.t.	32,8
11 ^e verdieping	n.v.t.	n.v.t.	35,8
12 ^e verdieping	n.v.t.	n.v.t.	38,8
13 ^e verdieping	n.v.t.	n.v.t.	41,8
14 ^e verdieping	n.v.t.	n.v.t.	44,8
15 ^e verdieping	n.v.t.	n.v.t.	47,8

Voor de omgeving van het plangebied is gebruik gemaakt van een akoestisch model in Geomilieu, versie 2022.4. Alle gebouwen zijn ingeladen conform de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).

In de berekeningen is als rekenparameter bodemfactor 0,00 (akoestisch hard) aangehouden met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden. De ingevoerde bodemgebieden zijn als akoestisch zacht (bodemfactor 1,00) en akoestisch half hard/zacht (bodemfactor 0,50) gemodelleerd. De akoestisch zachte bodemgebieden betreffen groenvoorzieningen. De akoestisch half harde/zachte bodemgebieden betreffen tuinen. Bij wegdektypen welke significant absorberende eigenschappen hebben, zoals het ZOAB op de Rijksweg A67, dient conform het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' een bodem absorptiefactor van 0,50 te worden aangehouden.

Voor het lokale maaiveld is 20 meter +NAP aangehouden. De Rijksweg A67 heeft een verhoogde ligging ten opzichte van het plangebied. Derhalve zijn in het rekenmodel in de omgeving van het plangebied hoogteverschillen in het maaiveld opgenomen. De hoogtelijnen en gebouwhoogtes van de bestaande omliggende bebouwing zijn conform de hoogtegegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland.

Er hoeft ter hoogte van het plangebied geen hellingcorrectie te worden toegepast. Ter plaatse van de rotondes op de weg Bogardeind zijn rotondecorrecties toegepast.

3 Wet- en regelgeving

3.1 Berekeningsmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van "Standaardrekenmethode 2" zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De invoergegevens van het akoestisch model wegverkeerslawaaï zijn weergegeven in bijlage 3. Een grafische weergave van deze invoergegevens is weergegeven in bijlage 4.

3.2 Randvoorwaarden Wgh

3.2.1 Inleiding

De maat voor de geluidbelasting van een weg wordt uitgedrukt in de L_{den} -waarde. L_{den} is de geluidbelasting in dB op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 07.00 - 19.00 uur, van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00 - 07.00 uur van een jaar, zoals omschreven in bijlage I, onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaaï (PbEG L 189).

3.2.2 Geluidzones

Volgens de Wgh hebben wegen een zone die zich aan weerszijden van de weg uitstrekt vanaf de as van de weg (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- ligging binnen een woonerf;
- een maximumsnelheid van 30 km/uur.

In tabel 3.1 is de breedte van de geluidzones weergegeven.

Tabel 3.1: breedte van de geluidzones langs wegen

soort gebied	aantal rijstroken	breedte geluidzone (m)
stedelijk	1 of 2	200
	3 of meer	350
buitenstedelijk	1 of 2	250
	3 of 4	400
	5 of meer	600

3.2.3 Artikel 110g

Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidbelasting op de gevel van

woningen of op andere geluidgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidgevoelige terreinen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast.

Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bedraagt voornoemde aftrek:

- a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wgh 56 dB is;
- b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wgh 57 dB is;
- c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- d. 5 dB voor de overige wegen;
- e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wgh.

3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Binnen de Wgh is de toetsing van de geluidbelasting afhankelijk gesteld van de ligging van het bouwplan. Volgens artikel 1 van de Wgh wordt onderscheiden:

- Stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII van de Wgh, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
- Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012)

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende:

- bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening gebracht;
- in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:
 - a. Zeer Open Asfalt Beton;
 - b. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;

- c. uitgeborsteld beton;
- d. geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- e. oppervlaktbewerking.

3.2.6 Normen geluidbelasting

Artikel 82 tot en met 85 van de Wgh geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties" (er dient een ruimtelijke procedure te worden gevolgd).

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Is de geluidbelasting lager dan 48 dB dan legt de Wgh geen restricties op aan het onderhavige plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde overschreden dan kan door de gemeente een hogere waarde worden vastgesteld. Indien de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. In navolgende tabellen 3.2 en 3.3 worden de normen uit de Wgh weergegeven.

Tabel 3.2: normen geluidbelasting in stedelijk gebied

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk gebied	
voorkeursgrenswaarde	48 dB
maximale ontheffingswaarde	63 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw	68 dB

Tabel 3.3: normen geluidbelasting in buitenstedelijk gebied

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied	
voorkeursgrenswaarde	48 dB
maximale ontheffingswaarde	53 dB
maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning	58 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw, buiten de bebouwde kom	58 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg	63 dB

De locatie in onderhavig onderzoek is gelegen binnen de bebouwde kom van Geldrop en betreft de nieuwbouw van woningen. Derhalve bedraagt de maximale ontheffingswaarde voor de wegen Bogardeind en Barrier 63 dB. Voor de Rijksweg A67 bedraagt de maximale ontheffingswaarde 53 dB.

3.3 Geluidbeleid gemeente Geldrop-Mierlo

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is tevens rekening gehouden met het document "Vaststellen hogere grenswaarden Weg geluidhinder" d.d. 11 juli 2007 van de gemeente Geldrop-Mierlo. Conform dit beleidsstuk kan pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan de hoofdcriteria uit de Wgh en aan de in het beleidsstuk genoemde subcriteria. Deze subcriteria zijn als volgt:

- dorps- en of stadsvernieuwing;
- verspreid gesitueerd wonen;

- doelmatige afscherming;
- grond- en/of bedrijfsgebondenheid;
- opvullen open plaats;
- vervanging bestaande bebouwing.

Als aanvullende eis wordt gesteld dat de woningen zullen beschikken over ten minste één geluidluwe gevel en dat voldoende is verzekerd dat de verblijfsruimten en de tot de woning behorende buitenruimte niet worden gesitueerd aan de gevel waar de hoogste geluidbelasting optreedt.

4 Rekenresultaten en toetsing

4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaai


De rekenresultaten van de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai zijn opgenomen in bijlage 5. Aangezien de aftrek volgens artikel 110g Wgh voor de Rijksweg A67, Barrier en een gedeelte van Bogardeind 2, 3 of 4 dB betreft (afhankelijk van de geluidbelasting) is in bijlage 5 voor deze wegen de geluidbelasting weergegeven exclusief deze aftrek.

De rekenresultaten van de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de beschouwde wegen worden in tabel 4.1 en in figuur 4.1 t/m 4.4 samengevat weergegeven.


Een geluidbelasting lager of gelijk aan de voorkeursgrenswaarde wordt in de figuren weergegeven met de kleur groen. Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde wordt paars weergegeven. Het gebied hiertussen wordt aangegeven met de kleurenschaal geel (laag) naar rood (hoog). In tabel 4.1 worden geluidbelastingen hoger dan de maximale ontheffingswaarde dikgedrukt weergegeven.

Tabel 4.1: geluidbelasting incl. aftrek artikel 110g Wgh t.g.v. het wegverkeer


blok	gevel	geluidbelasting Rijksweg A67 (dB)	geluidbelasting Bogardeind/ Barrier 80 km/uur (dB)	geluidbelasting Bogardeind 50 km/uur (dB)	voorkeurs- grenswaarde (dB)	maximale ontheffings- waarde (dB)
blok A	voorgevel	50 – 60	≤48	≤48	48	53 / 63
	achtergevel	≤48 – 52	≤48	≤48		
blok B	voorgevel	60 – 63	≤48	≤48		
	kopgevel (oostzijde)	60 – 61	≤48	≤48		
	achtergevel	49 – 50	≤48	≤48		
blok C	voorgevel	53	≤48	≤48		
	achtergevel	≤48	≤48	≤48		
bestaande hoogbouw	voorgevel	48 – 53	≤48	≤48		
	achtergevel	≤48	≤48	≤48		
woontoren verdieping 1 t/m 13	noordgevel	≤48 – 56	≤48	≤48		
	oostgevel	61 – 63	≤48	≤48		
	zuidgevel	63 – 65	≤48 – 51	≤48		
	westgevel	59 – 62	≤48 – 51	≤48		
woontoren verdieping 14 en 15	noordgevel	≤48	≤48	≤48		
	oostgevel	53 – 63	≤48	≤48		
	zuidgevel	53 – 65	≤48 – 51	≤48		
	westgevel	≤48 – 62	≤48 – 51	≤48		

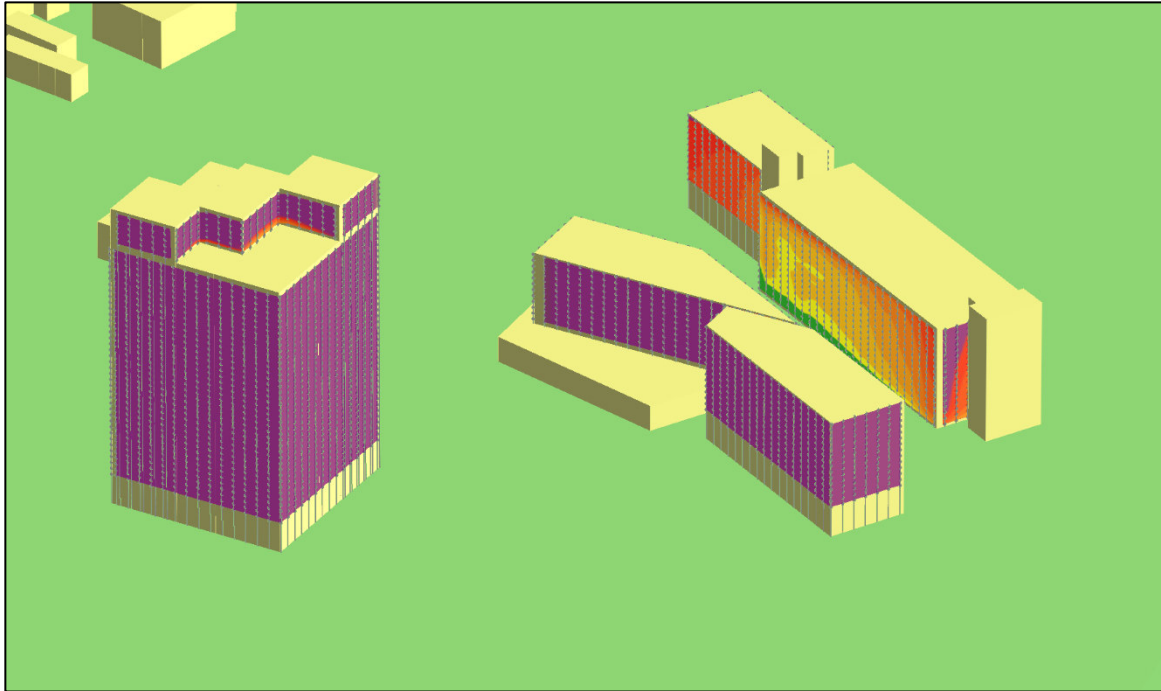


Figuur 4.1: rekenresultaten t.g.v. Rijksweg A67 grafisch

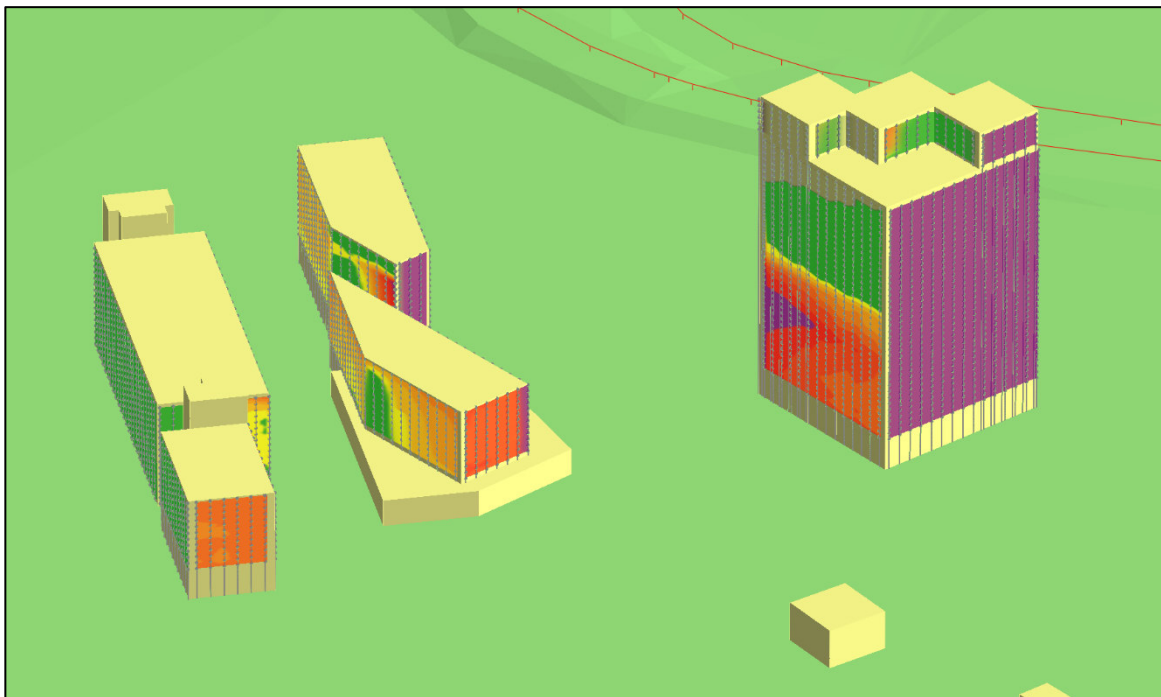

Figuur 4.2: rekenresultaten t.g.v. Rijksweg A67 grafisch

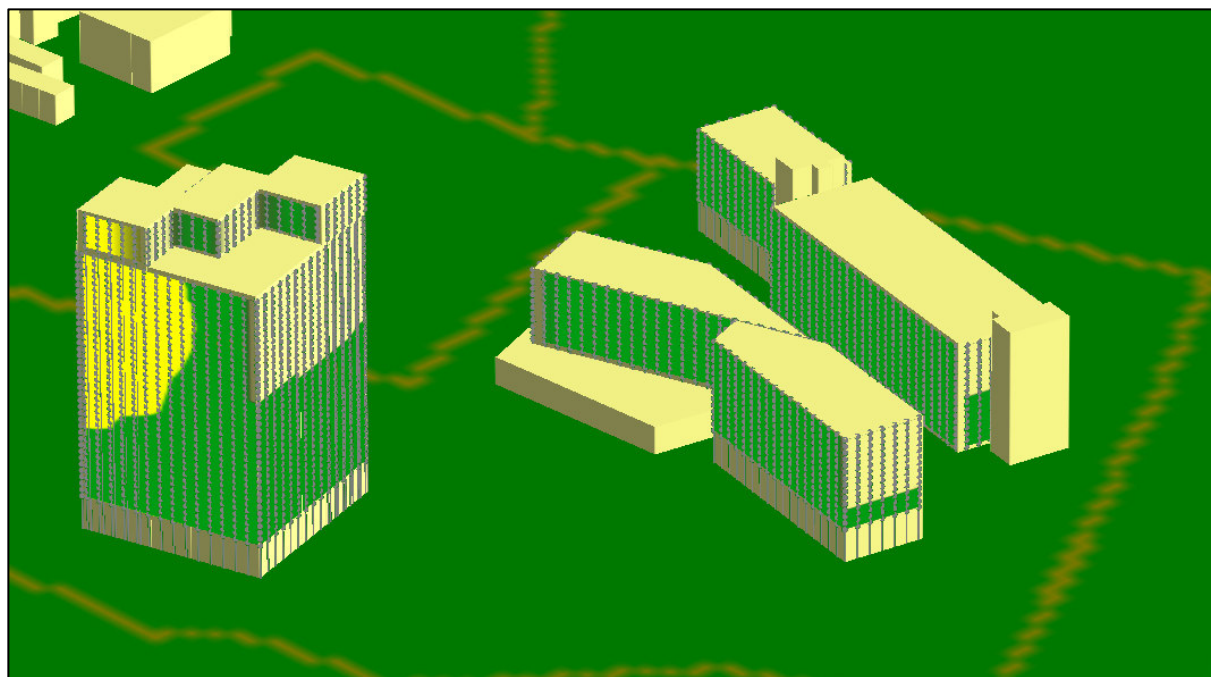

Figuur 4.3: rekenresultaten t.g.v. Barrier/Bogardeind 80 km/uur grafisch

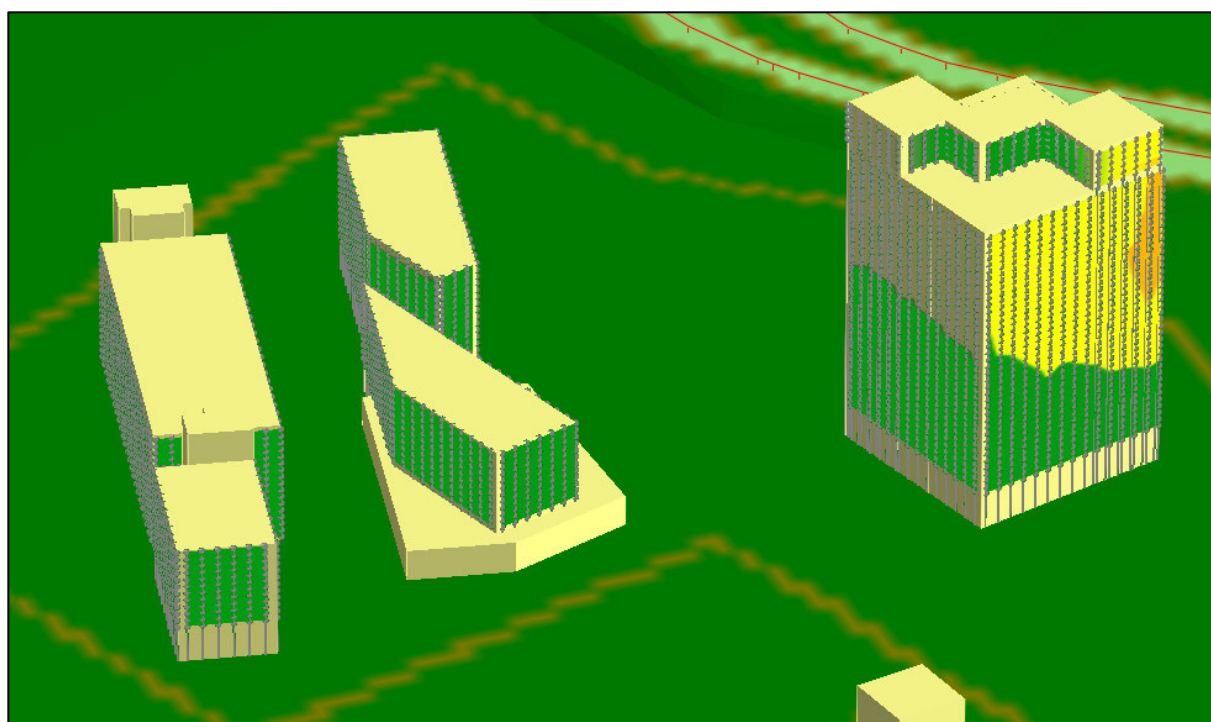

Figuur 4.4: rekenresultaten t.g.v. Barrier/Bogardeind 80 km/uur grafisch

Bestaande hoogbouw

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de voorgevel van de bestaande hoogbouw overal hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Anders dan uit eerdere onderzoeken is gebleken, wordt na afscherming door de blokken A en B de maximale ontheffingswaarde nergens meer overschreden. Derhalve kan deze afscherming zeker als doelmatig worden beschouwd. Desondanks zullen alsnog maatregelen moeten worden getroffen om ieder aan de voorgevel gelegen appartement te kunnen voorzien van een geluidluwe gevel. Enkele principeoplossingen hiervoor

worden in paragraaf 4.4 nader beschreven. De achtergevel van de bestaande hoogbouw is volledig geluidluw.

Blokken A en B

Zoals verwacht wordt ter plaatse van de voorgevels van de blokken A en B de maximale ontheffingswaarde overschreden. Om woningbouw mogelijk te maken dienen deze gevels te worden uitgevoerd als "dove gevel", mits andere bouwkundige geluidreducerende oplossingen niet mogelijk worden geacht. Enkele principeoplossingen hiervoor worden in paragraaf 4.4 nader beschreven.

Ter plaatse van de kopgevels van beide blokken wordt de maximale ontheffingswaarde tevens overschreden. Om woningbouw mogelijk te maken wordt geadviseerd deze gevels niet te voorzien van te openen ramen en als "dove gevel" uit te voeren.

Tevens blijkt dat de geluidbelasting op de achtergevels van de beide blokken nagenoeg overal hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Indien de appartementen worden voorzien van een afgeschermd galerij waarbij de geluidbelasting op de voorgevel wordt gereduceerd tot de voorkeursgrenswaarde, geldt dat deze appartementen hierdoor beschikken over een geluidluwe gevel aan de voorgevel. Indien de appartementen worden voorzien van "dove gevels" of voor een andere bouwkundige maatregel wordt gekozen, geldt dat alsnog maatregelen moeten worden getroffen om ieder appartement te kunnen voorzien van een geluidluwe gevel.

Blok C

Voor de voorgevel en de kopgevel van blok C geldt dat de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. De achtergevel van blok C is daarentegen volledig geluidluw. Derhalve is het niet noodzakelijk om bouwkundige maatregelen toe te passen om "dove gevels" te voorkomen. Desalniettemin kan de geluidbelasting op de voorgevel of te openen delen hierin te worden gereduceerd middels de in paragraaf 4.4 beschreven principeoplossingen.

Woontoren verdieping 1 t/m 13

Voor de 1^e tot en met de 13^e verdieping van de woontoren geldt dat zowel de oost- als de zuid- en de westgevel volledig geluidbelast zijn hoger dan de maximale ontheffingswaarde. Uit de rekenresultaten blijkt dat tevens een gedeelte van de noordgevel geluidbelast is hoger dan de maximale ontheffingswaarde. Deze gevels dienen derhalve "doof" te worden uitgevoerd. Uit de in bijlage 1 opgenomen plattegronden blijkt dat hier reeds rekening mee is gehouden in het gebouwonwerp. Conform deze plattegronden is de woontoren tevens aan vier zijden voorzien van atriums. Voor alle aan de atriums gelegen ruimten geldt dat de geluidbelasting dient te worden gereduceerd tot de maximale ontheffingswaarde. Tevens geldt voor de atriums aan de oost- en westzijde dat de geluidbelasting moet worden gereduceerd tot de voorkeursgrenswaarde om te kunnen waarborgen dat iedere woning kan beschikken over een geluidluwe gevel. De exacte afscherming dient in een later stadium te worden uitgewerkt. Randvoorwaarden hiervan worden nader beschreven in paragraaf 4.4.

Woontoren verdieping 14 en 15

Voor de 14^e en 15^e verdieping van de woontoren geldt dat de geluidbelasting op diverse geveldelen de maximale ontheffingswaarde overschrijdt. Om woningbouw mogelijk te maken dienen deze gevels te worden uitgevoerd als "dove gevel", mits andere bouwkundige geluidreducerende

oplossingen niet mogelijk worden geacht. Voor de woontoren geldt tevens dat de geluidbelasting op diverse geveldelen voldoet aan de voorkeursgrenswaarde.

Afhankelijk van de definitieve indeling van deze twee bouwlagen en de gekozen oplossingsrichting (dove gevels of bouwkundige maatregelen) dienen aanvullende maatregelen te worden toegepast om de woningen te kunnen voorzien van geluidluwe gevels.

4.2 Bron- en overdrachtsmaatregelen

Als maatgevende bronmaatregel kan worden bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid kan worden gereduceerd middels de toepassing van geluidreducerend wegdek. De hoofdrijbaan en de op- en afritten van de Rijksweg A67 zijn voorzien van respectievelijk 1-laags ZOAB en normaal asfalt (referentiewegdek). Een mogelijke bronmaatregel is het vervangen van het wegdek op de hoofdrijbaan en de op- en afritten van de Rijksweg A67 door respectievelijk 2-laags ZOAB en SMA-NL8. Na toepassing van deze bronmaatregel blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze weg met maximaal 2 dB afneemt. Hierdoor wordt op veel geveldelen de maximale ontheffingswaarde alsnog overschreden. Derhalve is deze maatregel niet erg doeltreffend.

Als overdrachtsmaatregel kan worden overwogen om de galerijen van de blokken A en B volledig af te schermen, zodat een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde op de voorgevels van deze blokken geheel kan worden voorkomen. Akoestisch gezien heeft deze maatregel vanwege de hoge doeltreffendheid, de voorkeur boven het toepassen van dove gevels. Tevens kan als overdrachtsmaatregel worden overwogen om de atriумы van de woontoren zodanig af te schermen dat de maximale ontheffingswaarde niet langer wordt overschreden. Het wordt financieel niet realistisch geacht om de hoeken van de woontoren te voorzien van een afscherming middels een 'tweede gevel'.

4.3 Geluidluwe gevels

Conform het geluidbeleid van de gemeente Geldrop-Mierlo dient iedere woning te beschikken over een geluidluwe gevel. Bij het ontbreken van een geluidluwe gevel, kan de geluidbelasting op een geveldeel worden gereduceerd middels bijvoorbeeld één van de in paragraaf 4.4 beschreven principeoplossingen. Indien ieder appartement kan beschikken over ten minste één te openen geluidluw geveldeel, kan een goed akoestisch woon- en leefklimaat voldoende worden gewaarborgd.

4.4 Principeoplossingen

Middels de onderstaande principeoplossingen worden oplossingen geboden om de geluidbelasting te kunnen reduceren tot de voorkeursgrenswaarde of de maximale ontheffingswaarde. Alle beschreven principeoplossingen zijn enkel als voorbeeld. Mits voldoende onderbouwd kan met andere (bouwkundige) maatregelen van de onderstaande principeoplossingen worden afgeweken.

- **Afgeschermd galerij:** om een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde (en eventueel zelfs de voorkeursgrenswaarde) op de voorgevels van blok A, B (en eventueel C) te voorkomen, kunnen deze gevels worden voorzien van een afgeschermd galerij. Uit tussenresultaten blijkt dat de toepassing van afgeschermd galerijen het geluid plaatselijk kan reduceren tot onder de voorkeursgrenswaarde. Hierbij dient te worden vermeld dat het scherm een randeffect heeft van respectievelijk circa 1 en 3 meter. Dat wil zeggen dat tot circa 1 meter vóór het einde van het geluidscherm de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden en dat vanaf circa 3 meter voor het einde van het geluidscherm de gevel als geluidluw kan worden beschouwd. Om randeffecten aan de bovenzijde van het scherm te voorkomen, wordt geadviseerd de bovenste galerij te voorzien van een overkapping over de volledige breedte van de galerij;
- **Galerijontsluiting met portaal:** om ontsluiting van de woning via de galerijgevel welke geluidbelast is boven de maximale ontheffingswaarde mogelijk te maken, kan een ontsluiting middels een extra portaal in de galerijgevel worden gerealiseerd. Middels dit portaal kan de geluidbelasting op de verkeersruimte van het portaal worden gereduceerd tot onder de maximale ontheffingswaarde, waarna een te openen deel in de hierachter gelegen de verblijfsruimte kan worden gerealiseerd;
- **Afgeschermd atrium:** voor alle aan de atriums gelegen ruimten van de woontoren geldt dat de geluidbelasting dient te worden gereduceerd tot de maximale ontheffingswaarde. Tevens geldt voor de atriums aan de oost- en westzijde dat de geluidbelasting moet worden gereduceerd tot de voorkeursgrenswaarde om te kunnen waarborgen dat iedere woning kan beschikken over een geluidluwe gevel. Door een afscherming te realiseren in bijvoorbeeld het verlengde van de gevels van de woontoren, kan het geluid in de achtergelegen atriums worden gereduceerd. In de uitwerking van deze bouwkundige voorziening dient tevens rekening te worden gehouden met een voldoende geluidwering, buitenluchtcondities in de atriums, voorzieningen (per verdieping) om de noodzakelijke spui-ventilatie te kunnen waarborgen en voorzieningen om de nagalmtijd te kunnen reduceren;
- **Afgeschermd dakrand:** voor de 14^e en 15^e verdieping van de woontoren geldt dat de geluidbelasting kan worden gereduceerd door toepassing van een geluidwerende borstwering op dat dakrand van de ondergelegen 13^e verdieping. De behaalde reductie van het geluidscherm is uiteraard afhankelijk van de hoogte en de exacte locatie van het geluidscherm. Deze parameters zijn afhankelijk van de benodigde geluidreductie en dienen nader te worden bepaald;
- **Afgeschermd balkons/loggia's:** door het balkon of de loggia van de woning (gedeeltelijk) af te schermen kan de geluidbelasting op het achterliggende geveldeel worden gereduceerd. Uit aanvullende berekeningen zal moeten blijken welke afscherming benodigd is om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde. Indien een gedeeltelijke afscherming niet voldoende blijkt, kan worden geadviseerd om de buitenruimte volledig afsluitbaar uit te voeren;
- **SilentAir gevelschermen:** met behulp van de toepassing van een SilentAir gevelscherm voor een te openen raam kan de geluidbelasting op dit achterliggende geveldeel te worden gereduceerd tot de voorkeursgrenswaarde of de maximale ontheffingswaarde. Via het afgeschermd raam kan de achterliggende verblijfsruimte vervolgens (eventueel geluidluw) worden gespuid. Met behulp van een SilentAir kan een reductie van maximaal 15 dB worden behaald;
- **Hafencity-Fenster:** door een kozijn te vervangen door een Hafencity-fenster kan het geluidluw spuien mogelijk worden gemaakt. Dit kozijn bestaat uit een dubbel raam dat tegenover elkaar kan worden opgezet. Hierdoor kan een hoge geluidreductie worden behaald;

- Comfortbox: Dit bestaat uit een geluidreducerend ventilatierooster ter plaatse van de buitengevel met aan de binnenzijde een omkasting met een te openen deur. Doordat het geluid wordt gereduceerd door het ventilatierooster kan de hierachter geplaatste deur (eventueel geluidluw) worden geopend waardoor de noodzakelijke spuiventilatie kan worden gerealiseerd.

Geadviseerd wordt om de toepassing van de gewenste oplossing(en) voorafgaand af te stemmen met de beoordelende instantie. Voor diverse voornoemde oplossingen geldt dat hiervoor wellicht nadere uitwerking c.q. aanvullende bouwfysische berekeningen worden vereist.

4.5 Buitenruimten

Conform het geluidbeleid van de gemeente Geldrop-Mierlo mag de tot de woning behorende buitenruimte niet worden gesitueerd aan de gevel waar de hoogste geluidbelasting optreedt. Voor de onderhavige woningblokken is dit de naar de snelweg gerichte zuidzijde (voorzijde). Aangezien de balkons van blok A tot en met C aan de achterzijde van de bouwblokken worden beoogd, wordt aan deze aanvullende voorwaarde voldaan. Voor de woontoren geldt dat de buitenruimten binnen atriумы aan de oost- en westzijde worden beoogd. Derhalve wordt voor de woontoren tevens aan deze aanvullende voorwaarde voldaan.

4.6 Herinrichting Rijksweg A67

Conform opgave van de opdrachtgever zijn Rijkswaterstaat en de gemeente Geldrop-Mierlo voornemens om een herinrichting van de Rijksweg A67 uit te voeren, waarbij de hoofdrijbaan zal worden verbreed en de op- en afritconstructie ter hoogte van Geldrop zal worden gewijzigd. Er is nog geen tracébesluit genomen met betrekking van deze wijziging, derhalve dient formeel met de huidige situatie gerekend te worden. Echter, om inzicht te bieden in de akoestische situatie is de wijziging beschouwd in onderhavig onderzoek.

De gehanteerde verkeersgegevens na wijziging van de Rijksweg A67 zijn gelijk aan de in paragraaf 2.2 benoemde verkeersgegevens.

In bijlage 6 is een situatietekening van de beoogde herinrichting opgenomen zoals 28 september 2023 door de gemeente Geldrop-Mierlo aangeleverd. In navolgende tabellen 4.2 t/m 4.4 zijn de rekenresultaten na uitvoering van deze herinrichting samengevat weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 6.

Tabel 4.2: geluidbelasting incl. aftrek art. 110g Wgh t.g.v. A67 na herinrichting

blok	gevel	geluidbelasting Rijksweg A67 (dB)		voorkeurs- grenswaarde (dB)	maximale ontheffings- waarde (dB)
		huidig	toekomstig		
blok A	voorgevel	50 - 60	50 - 60	48	53
	achtergevel	≤48 - 52	≤48 - 52		
blok B	voorgevel	60 - 63	62 - 62		
	kopgevel	60 - 61	60 - 62		
	achtergevel	49 - 50	≤48 - 50		

Tabel 4.2: geluidbelasting incl. aftrek art. 110g Wgh t.g.v. A67 na herinrichting (vervolg)

blok	gevel	geluidbelasting Rijksweg A67 (dB)		voorkeurs- grenswaarde (dB)	maximale ontheffings- waarde (dB)
		huidig	toekomstig		
blok C	voorgevel	53	53	48	53
	achtergevel	≤48	≤48		
bestaande hoogbouw	voorgevel	48 – 53	49 – 56		
	achtergevel	≤48	≤48		
woontoren verdieping 1 t/m 13	noordgevel	≤48 – 56	≤48 – 56		
	oostgevel	61 – 63	61 – 63		
	zuidgevel	63 – 65	62 – 64		
	westgevel	59 – 62	58 – 61		
woontoren verdieping 14 en 15	noordgevel	≤48	≤48		
	oostgevel	53 – 63	53 – 64		
	zuidgevel	53 – 65	53 – 64		
	westgevel	≤48 – 62	≤48 – 61		

Tabel 4.3: geluidbelasting incl. aftrek art. 110g Wgh t.g.v. Bogardeind/Barrier (80 km/uur) na herinrichting

blok	gevel	Geluidbelasting Bogardeind/Barrier (80 km/uur) (dB)		voorkeurs- grenswaarde (dB)	maximale ontheffings- waarde (dB)
		huidig	toekomstig		
blok A	voorgevel	≤48	≤48 – 51	48	63
	achtergevel	≤48	≤48		
blok B	voorgevel	≤48	49 – 51		
	kopgevel	≤48	≤48 – 50		
	achtergevel	≤48	≤48		
blok C	voorgevel	≤48	≤48		
	achtergevel	≤48	≤48		
bestaande hoogbouw	voorgevel	≤48	≤48		
	achtergevel	≤48	≤48		
woontoren verdieping 1 t/m 13	noordgevel	≤48	≤48		
	oostgevel	≤48	50 – 53		
	zuidgevel	≤48 – 51	51 – 54		
	westgevel	≤48 – 51	≤48 – 50		
woontoren verdieping 14 en 15	noordgevel	≤48	≤48		
	oostgevel	≤48	≤48 – 52		
	zuidgevel	≤48 – 51	≤48 – 53		
	westgevel	≤48 – 51	≤48 – 50		

Tabel 4.4: geluidbelasting incl. aftrek artikel 110g Wgh t.g.v. Bogardeind/Barrier (50 km/uur) na herinrichting

blok	gevel	geluidbelasting Bogardeind/Barrier (50 km/uur) (dB)		voorkeurs- grenswaarde (dB)	maximale ontheffings- waarde (dB)
		huidig	toekomstig		
blok A	voorgevel	≤48	≤48 – 51	48	63
	achtergevel	≤48	≤48		
blok B	voorgevel	≤48	50 – 51		
	kopgevel	≤48	≤48		
	achtergevel	≤48	≤48		
blok C	voorgevel	≤48	≤48		
	achtergevel	≤48	≤48		
bestaande hoogbouw	voorgevel	≤48	≤48		
	achtergevel	≤48	≤48		
woontoren verdieping 1 t/m 13	noordgevel	≤48	≤48		
	oostgevel	≤48	51 – 55		
	zuidgevel	≤48	57 – 59		
	westgevel	≤48	54 – 55		
woontoren verdieping 14 en 15	noordgevel	≤48	≤48		
	oostgevel	≤48	≤48 – 51		
	zuidgevel	≤48	≤48 – 56		
	westgevel	≤48	≤48 – 54		

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting voor alle beschouwde wegen wijzigt na herziening van de Rijksweg A67. Echter, de overschrijdingen van de maximale ontheffingswaarde en de geluidluwe gevels zijn vrijwel gelijk aan de huidige situatie. De in paragraaf 4.3 t/m 4.5 opgenomen maatregelen zijn na herinrichting onverminderd van toepassing.

4.7 Vervolgtraject

Bij de transformatie en de ontwikkeling van de nieuwe woningen dient een procedure hogere waarde te worden doorlopen. De hogere grenswaarden kunnen worden verleend op basis van onderhavig akoestisch onderzoek.

Alvorens een aanvraag omgevingsvergunning kan worden ingediend, dienen de oplossingen in relatie tot dove gevels en de maximale ontheffingswaarde en de oplossingen om geluidluwe gevels te kunnen waarborgen te zijn uitgewerkt. Onderdeel hiervan zijn de eventuele aanvullende bouwfysische berekeningen.

Aangezien voor onderhavige appartementen sprake is van een procedure hogere waarde, wordt tevens een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels tevens noodzakelijk geacht. Ook voor dove gevels geldt de genoemde eis van de karakteristieke geluidwering.

Bij toepassing van de juiste geluidwerende maatregelen (conform onderhavig onderzoek paragraaf 4.4 en nader uit te werken oplossingen) en materialen (conform een nader akoestisch onderzoek geluidwering gevels) kan een goed akoestisch woon- en leefklimaat worden gewaarborgd.

5 Samenvatting en conclusie

In opdracht van VDMVA2 is een akoestisch vooronderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd ten behoeve van de beoogde transformatie van woongebouw voor flexwonen "The Stayy" op de locatie van het voormalige NH-hotel aan het Bogardeind 219 te Geldrop. Beoogd wordt om de hoogbouw van het voormalige hotel te transformeren naar (permanente) woningen en de nieuwbouw van drie woningblokken nabij de bestaande hoogbouw mogelijk te maken. Deze ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Ten behoeve van de noodzakelijke juridisch-planologische procedure dient het aspect wegverkeerslawaaï te worden onderzocht.

In het onderhavige onderzoek is het effect van de reeds voorgenomen stedenbouwkundige en bouwkundige maatregelen onderzocht en wordt beoordeeld welke extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn om een goed akoestisch woon- en leefklimaat te kunnen waarborgen.

Voor wegverkeerslawaaï is het plan gelegen binnen de geluidzone van de wegen Bogardeind, Barrier en de Rijksweg A67.

Bestaande hoogbouw

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de voorgevel van de bestaande hoogbouw overal hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Anders dan uit eerdere onderzoeken is gebleken, wordt na afscherming door de blokken A en B de maximale ontheffingswaarde nergens meer overschreden. Derhalve kan deze afscherming zeker als doelmatig worden beschouwd. Desondanks zullen alsnog maatregelen moeten worden getroffen om ieder aan de voorgevel gelegen appartement te kunnen voorzien van een geluidluwe gevel (zie voorbeelden paragraaf 4.4). De achtergevel van de bestaande hoogbouw is volledig geluidluw.

Blokken A en B

Zoals verwacht wordt ter plaatse van de voorgevels van de blokken A en B de maximale ontheffingswaarde overschreden. Om woningbouw mogelijk te maken dienen deze gevels te worden uitgevoerd als "dove gevel", mits andere bouwkundige geluidreducerende oplossingen niet mogelijk worden geacht. Enkele principeoplossingen hiervoor worden in paragraaf 4.4 nader beschreven.

Geadviseerd wordt om de kopgevels van deze blokken niet te voorzien van te openen ramen en deze als "dove gevel" uit te voeren.

Tevens blijkt dat de geluidbelasting op de achtergevels van de beide blokken nagenoeg overal hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Derhalve dienen voor deze blokken maatregelen te worden getroffen om ieder appartement te kunnen voorzien van een geluidluwe gevel.

Blok C

Voor de voorgevel en de kopgevel van blok C geldt dat de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. De achtergevel van blok C is daarentegen volledig geluidluw. Het is derhalve niet noodzakelijk om bouwkundige maatregelen toe te passen om "dove gevels" te voorkomen.

Woontoren verdieping 1 t/m 13

Voor de 1^e tot en met de 13^e verdieping van de woontoren geldt dat zowel de oost- als de zuid- en de westgevel volledig geluidbelast zijn hoger dan de maximale ontheffingswaarde. Uit de rekenresultaten blijkt dat tevens een gedeelte van de noordgevel geluidbelast is hoger dan de maximale ontheffingswaarde. Deze gevels dienen derhalve "doof" te worden uitgevoerd. Uit de in bijlage 1 opgenomen plattegronden blijkt dat hier reeds rekening mee is gehouden in het gebouwonwerp. Conform deze plattegronden is de woontoren tevens aan vier zijden voorzien van atriums. Voor alle aan de atriums gelegen ruimten geldt dat de geluidbelasting dient te worden gereduceerd tot de maximale ontheffingswaarde. Tevens geldt voor de atriums aan de oost- en westzijde dat de geluidbelasting moet worden gereduceerd tot de voorkeursgrenswaarde om te kunnen waarborgen dat iedere woning kan beschikken over een geluidluwe gevel. De exacte afscherming dient in een later stadium te worden uitgewerkt. Randvoorwaarden hiervan worden nader beschreven in paragraaf 4.4.

Woontoren verdieping 14 en 15

Voor de 14^e en 15^e verdieping van de woontoren geldt dat de geluidbelasting op diverse geveldelen de maximale ontheffingswaarde overschrijdt. Om woningbouw mogelijk te maken dienen deze gevels te worden uitgevoerd als "dove gevel", mits andere bouwkundige geluidreducerende oplossingen niet mogelijk worden geacht. Voor de woontoren geldt tevens dat de geluidbelasting op diverse geveldelen voldoet aan de voorkeursgrenswaarde. Afhankelijk van de definitieve indeling van deze twee bouwlagen en de gekozen oplossingsrichting (dove gevels of bouwkundige maatregelen) dienen aanvullende maatregelen te worden toegepast om de woningen te kunnen voorzien van geluidluwe gevels.

De toepassing van 2-laags ZOAB op de hoofdrijbaan en SMA-NL8 op de op- en afritten van de Rijksweg A67 als bronmaatregel wordt niet erg doeltreffend beschouwd. Als overdrachtsmaatregel kan worden overwogen om de galerijen van de blokken A en B volledig af te schermen, zodat een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde op de voorgevels van deze blokken geheel kan worden voorkomen. Akoestisch gezien heeft deze maatregel vanwege de hoge doeltreffendheid, de voorkeur boven het toepassen van dove gevels. Tevens kan als overdrachtsmaatregel worden overwogen om de atriums van de woontoren zodanig af te schermen dat de maximale ontheffingswaarde niet langer wordt overschreden. Het wordt financieel niet realistisch geacht om de hoeken van de woontoren te voorzien van een afscherming middels een 'tweede gevel'.

Aangezien de balkons aan de achterzijde van de bouwblokken A tot en met C en binnen de oost- en westelijke atriums van de woontoren worden beoogd, wordt aan de aanvullende voorwaarde uit het gemeentelijk geluidbeleid voldaan.

Er zijn voldoende principeoplossingen mogelijk om ieder appartement te kunnen voorzien van een geluidluw geveldeel. Indien ieder appartement kan beschikken over ten minste één te openen geluidluw geveldeel, kan een goed akoestisch woon- en leefklimaat voldoende worden gewaarborgd.

Conform opgave van de opdrachtgever zijn Rijkswaterstaat en de gemeente Geldrop-Mierlo voornemens om een herinrichting van de Rijksweg A67 uit te voeren, waarbij de hoofdrijbaan zal worden verbreed en de op- en afritconstructie ter hoogte van Geldrop zal worden gewijzigd. Er is nog geen verkeersbesluit genomen met betrekking van deze wijziging, derhalve dient formeel met de huidige situatie gerekend te worden. Echter, om inzicht te bieden in de akoestische situatie is de wijziging beschouwd in onderhavig onderzoek.

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting voor alle beschouwde wegen wijzigt na herziening van de Rijksweg A67. Echter, de overschrijdingen van de maximale ontheffingswaarde en de geluidluwe gevels zijn vrijwel gelijk aan de huidige situatie. De voornoemde maatregelen zijn na herinrichting onverminderd van toepassing.

Bij de transformatie en de ontwikkeling van de nieuwe woningen dient een procedure hogere waarde te worden doorlopen. De hogere grenswaarden kunnen worden verleend op basis van onderhavig akoestisch onderzoek.

Alvorens een aanvraag omgevingsvergunning kan worden ingediend, dienen de oplossingen in relatie tot dove gevels en de maximale ontheffingswaarde en de oplossingen om geluidluwe gevels te kunnen waarborgen te zijn uitgewerkt. Onderdeel hiervan zijn de eventuele aanvullende bouwfysische berekeningen.

Aangezien voor onderhavige appartementen sprake is van een procedure hogere waarde, wordt tevens een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels tevens noodzakelijk geacht. Ook voor dove gevels geldt de genoemde eis van de karakteristieke geluidwering.

Bij toepassing van de juiste geluidwerende maatregelen (conform onderhavig onderzoek en nader uit te werken oplossingen) en materialen (conform een nader akoestisch onderzoek geluidwering gevels) kan een goed akoestisch woon- en leefklimaat worden gewaarborgd.

THE STAYYY GELDROP

Woningen The Stayy te Geldrop



VOORLOPIG ONTWERP

Architect : Toon van Aken


THE STAYY GELDROP

Woningen The Stayy te Geldrop

SITUATIE

SCHAAL 1:1000
17.05.2023




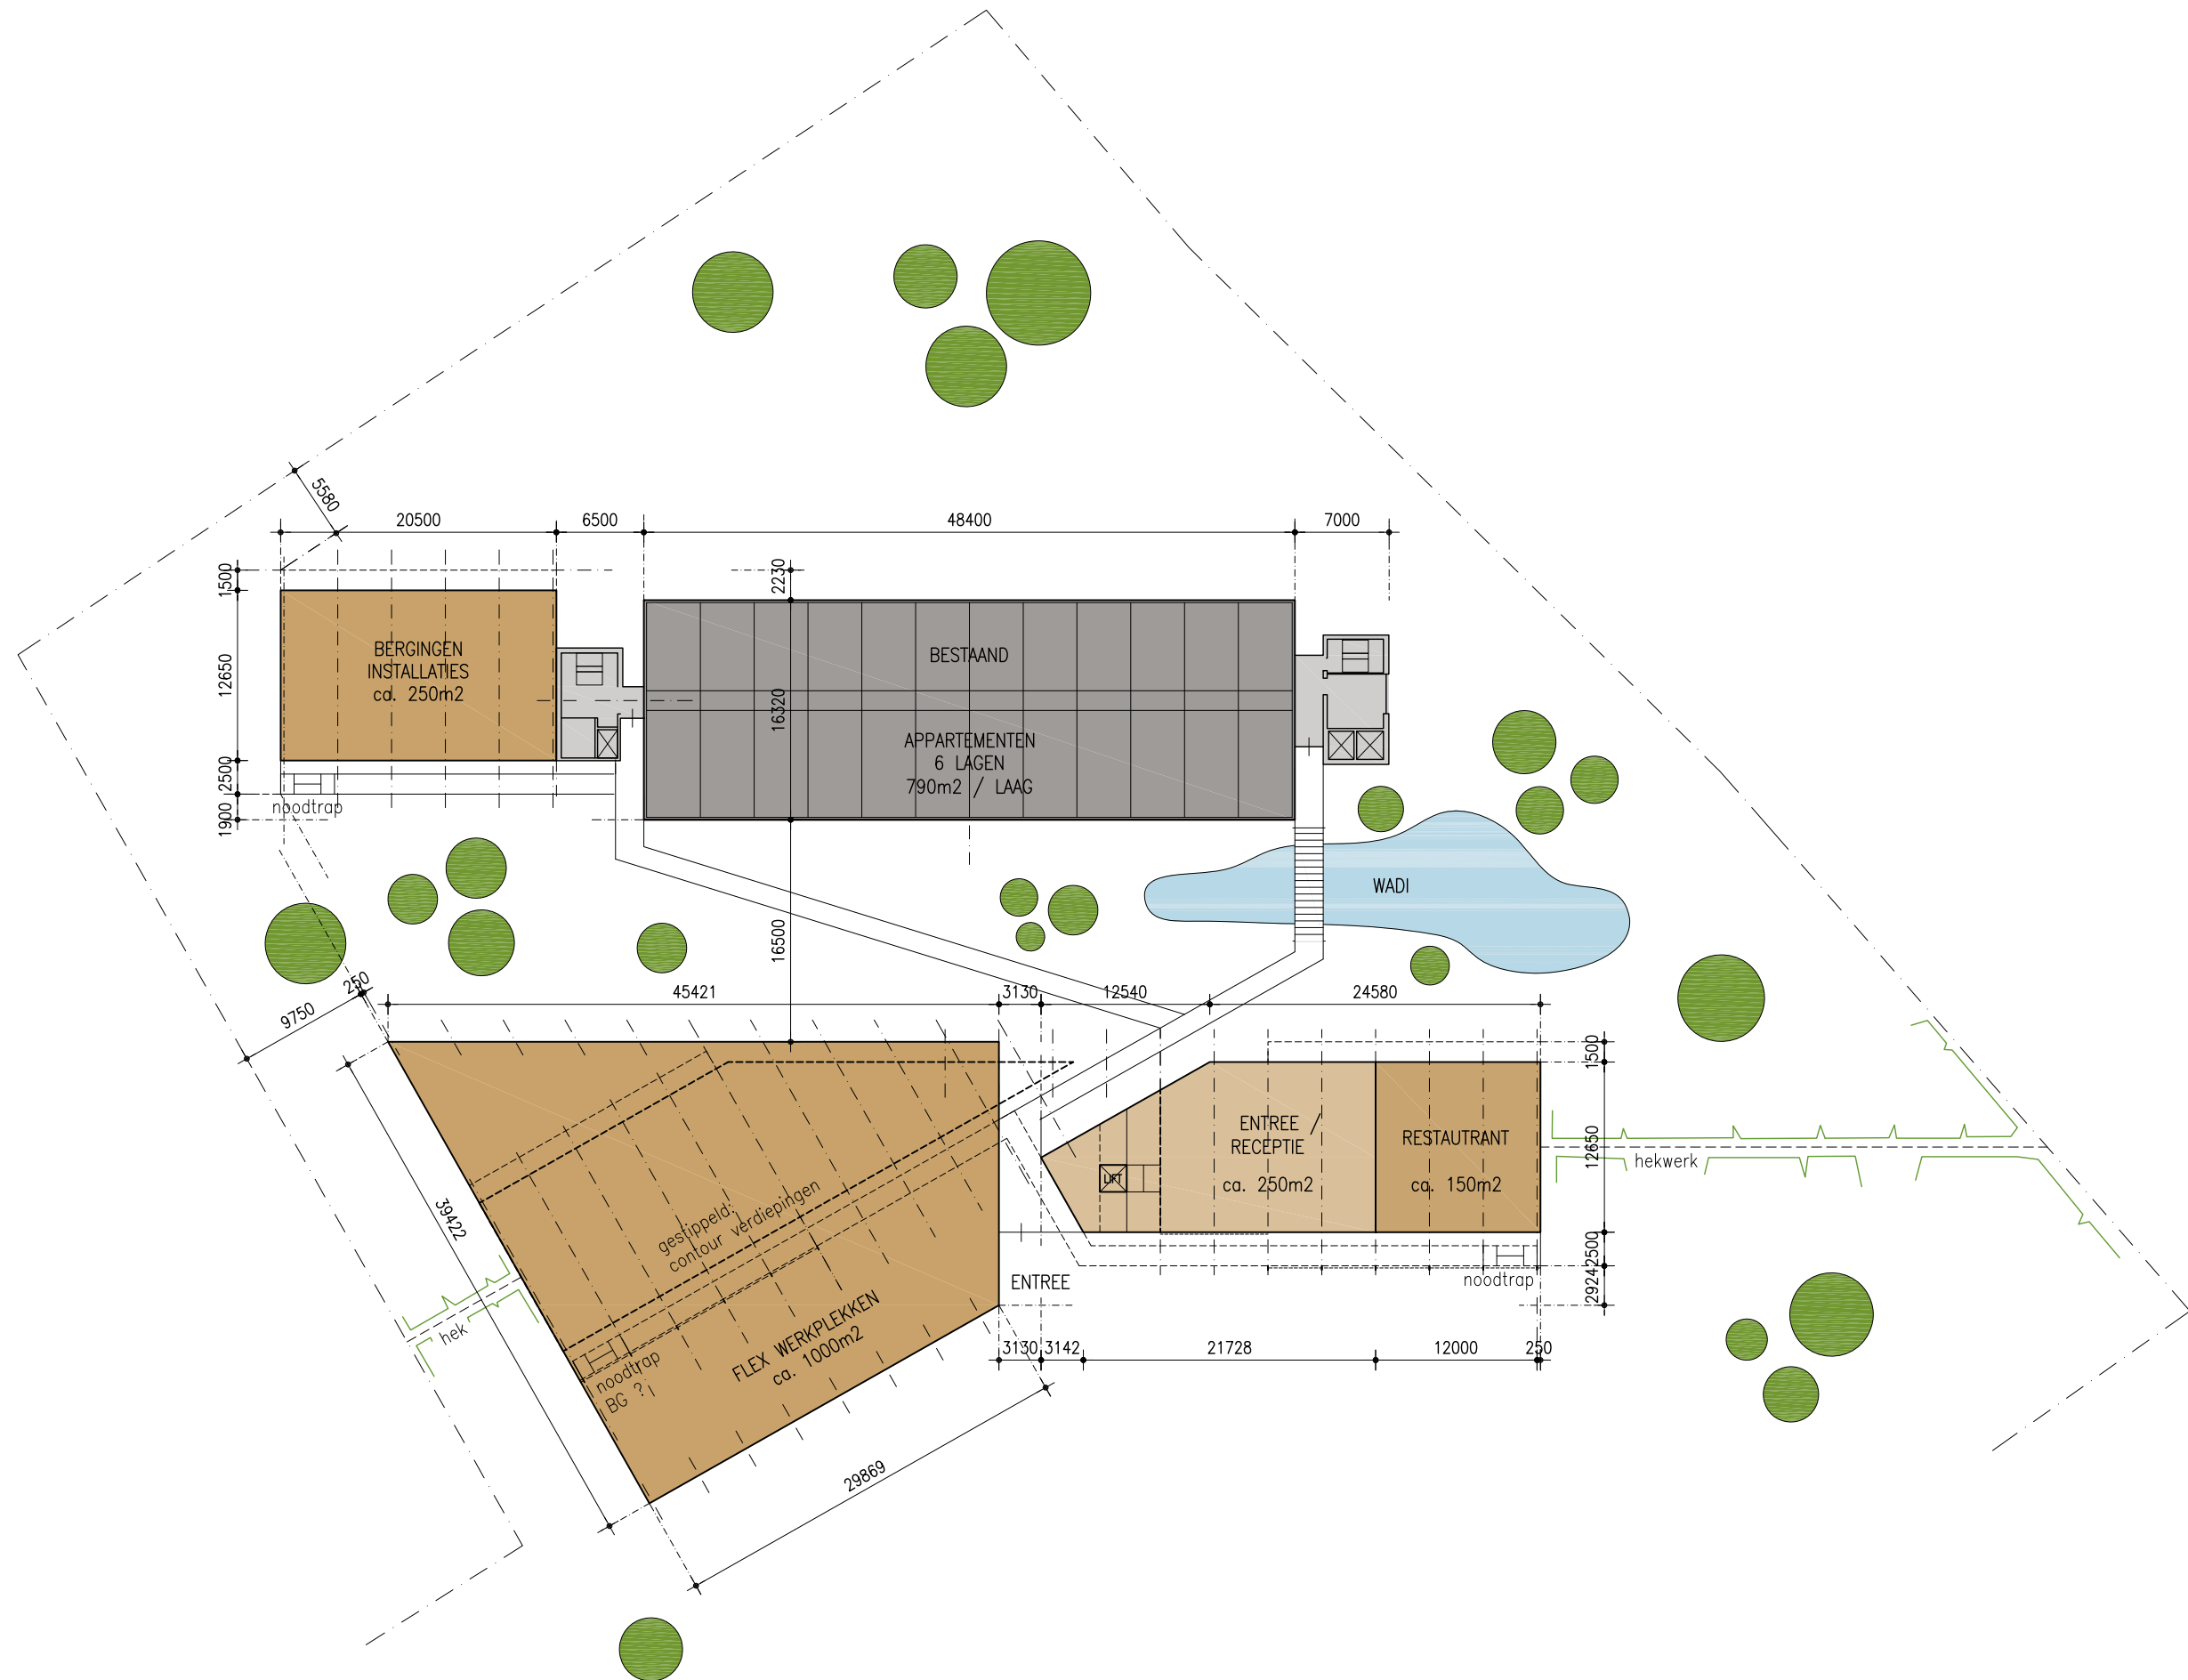

BEGANE GROND



BG

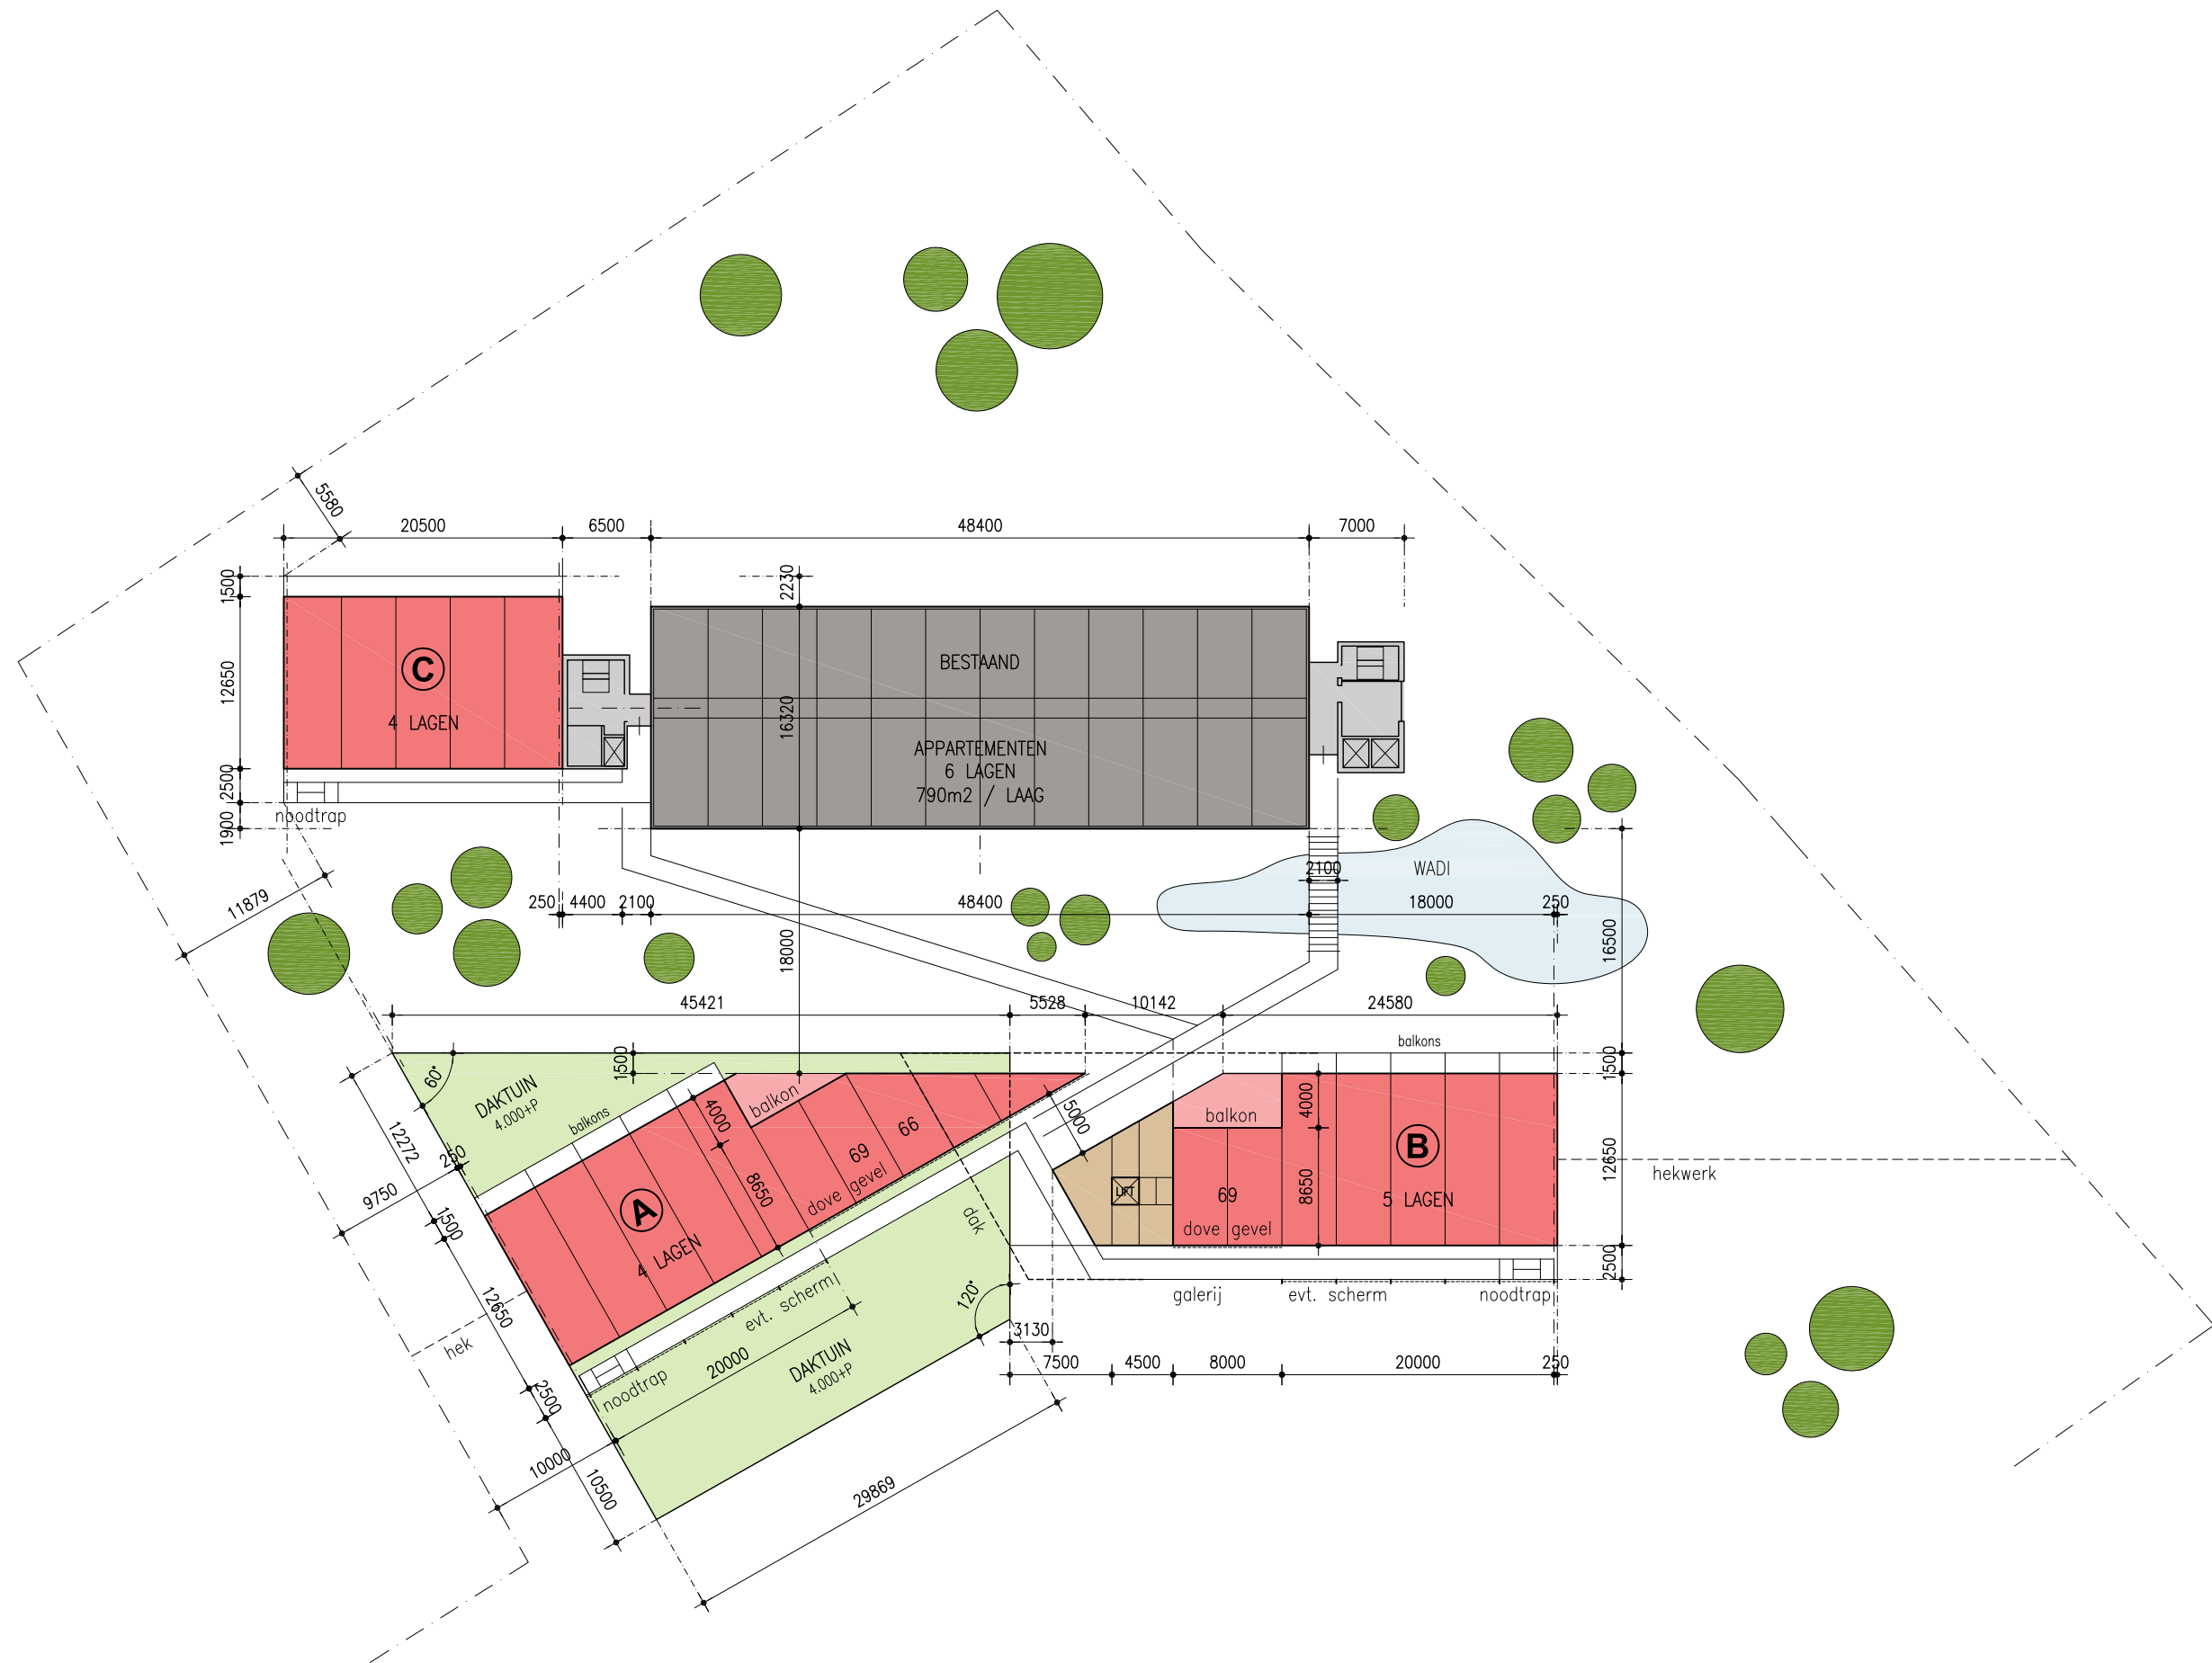

1e - 5e VERDIEPING



01-05

VOORLOPIG ONTWERP


Architect : Toon van Aken

THE STAYY GELDROP


Woningen The Stayy te Geldrop

PLATTEGRONDEN


SCHAAL 1:500
06.01.2023

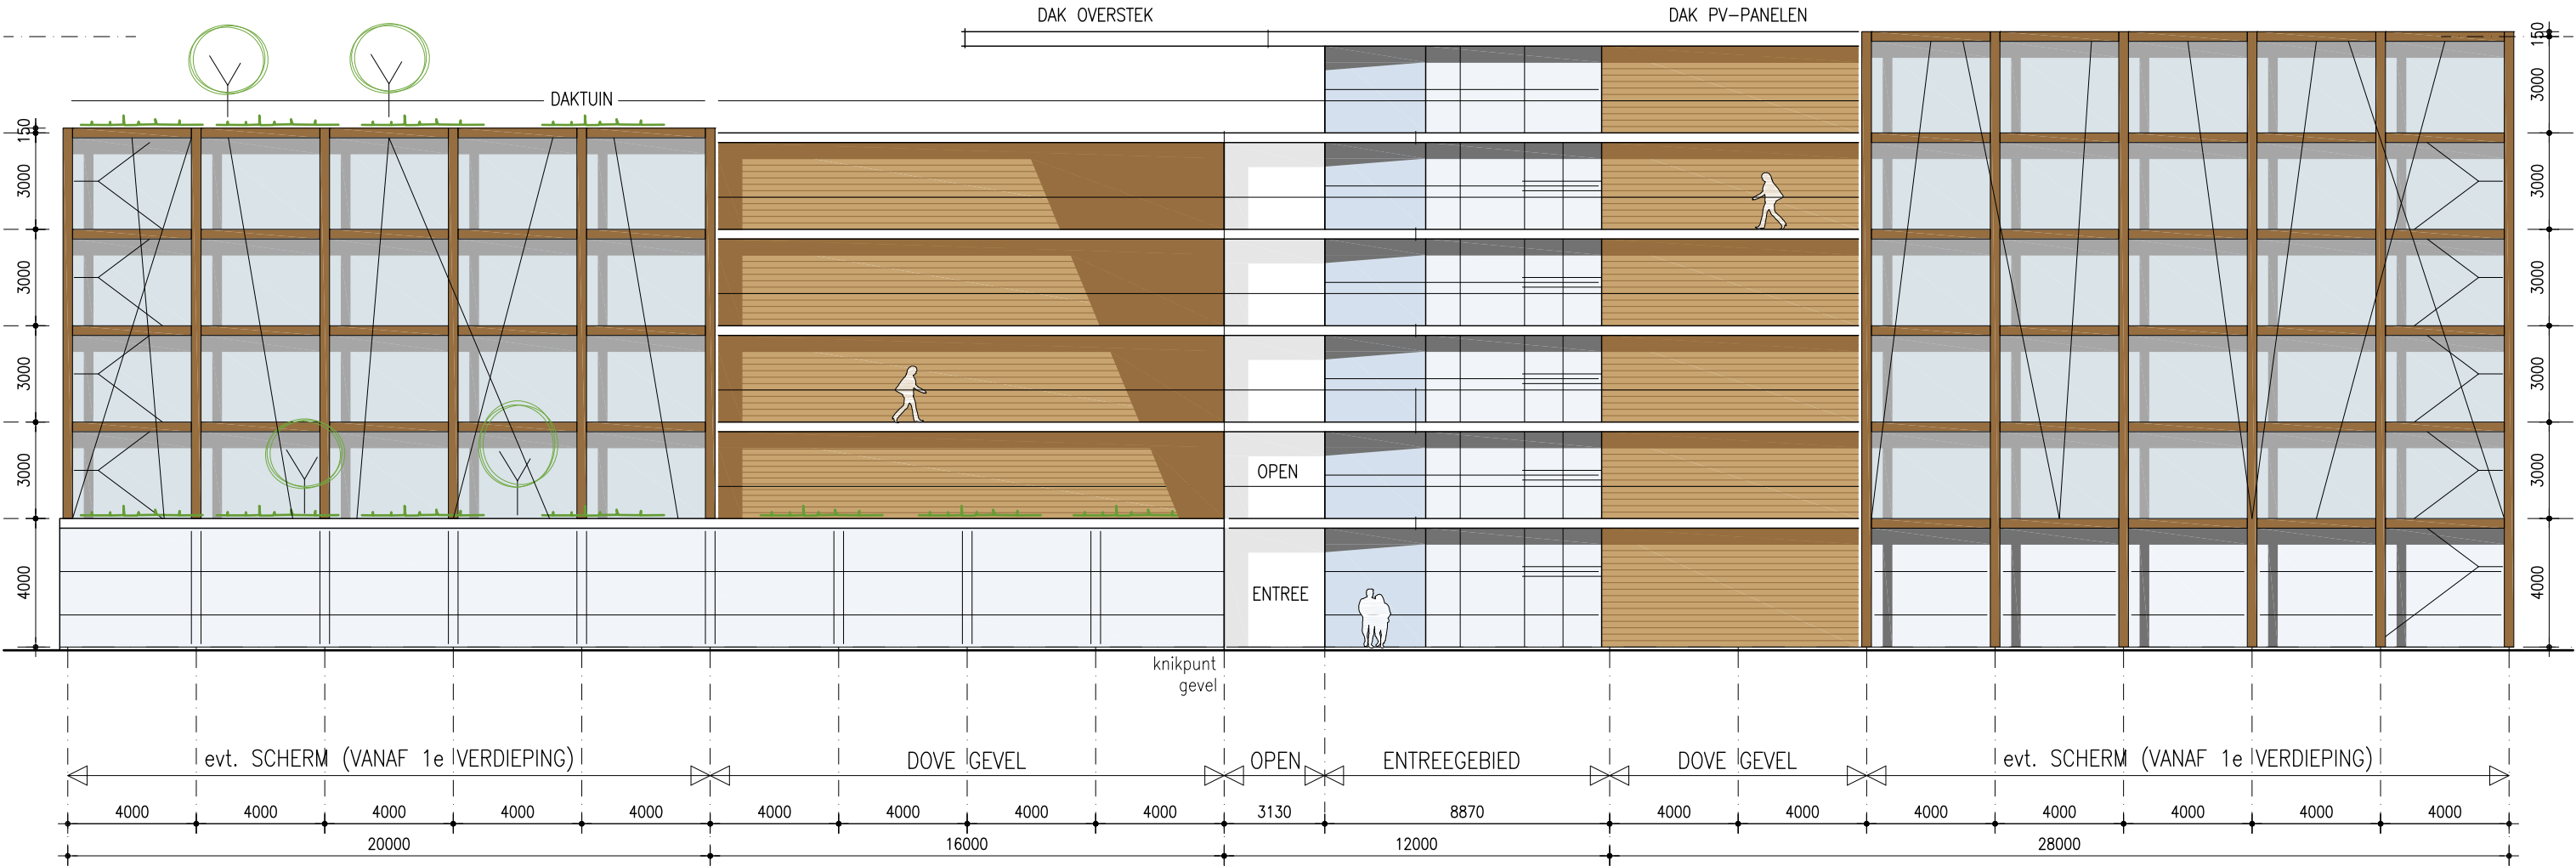


VOORGEVEL (ZUID)

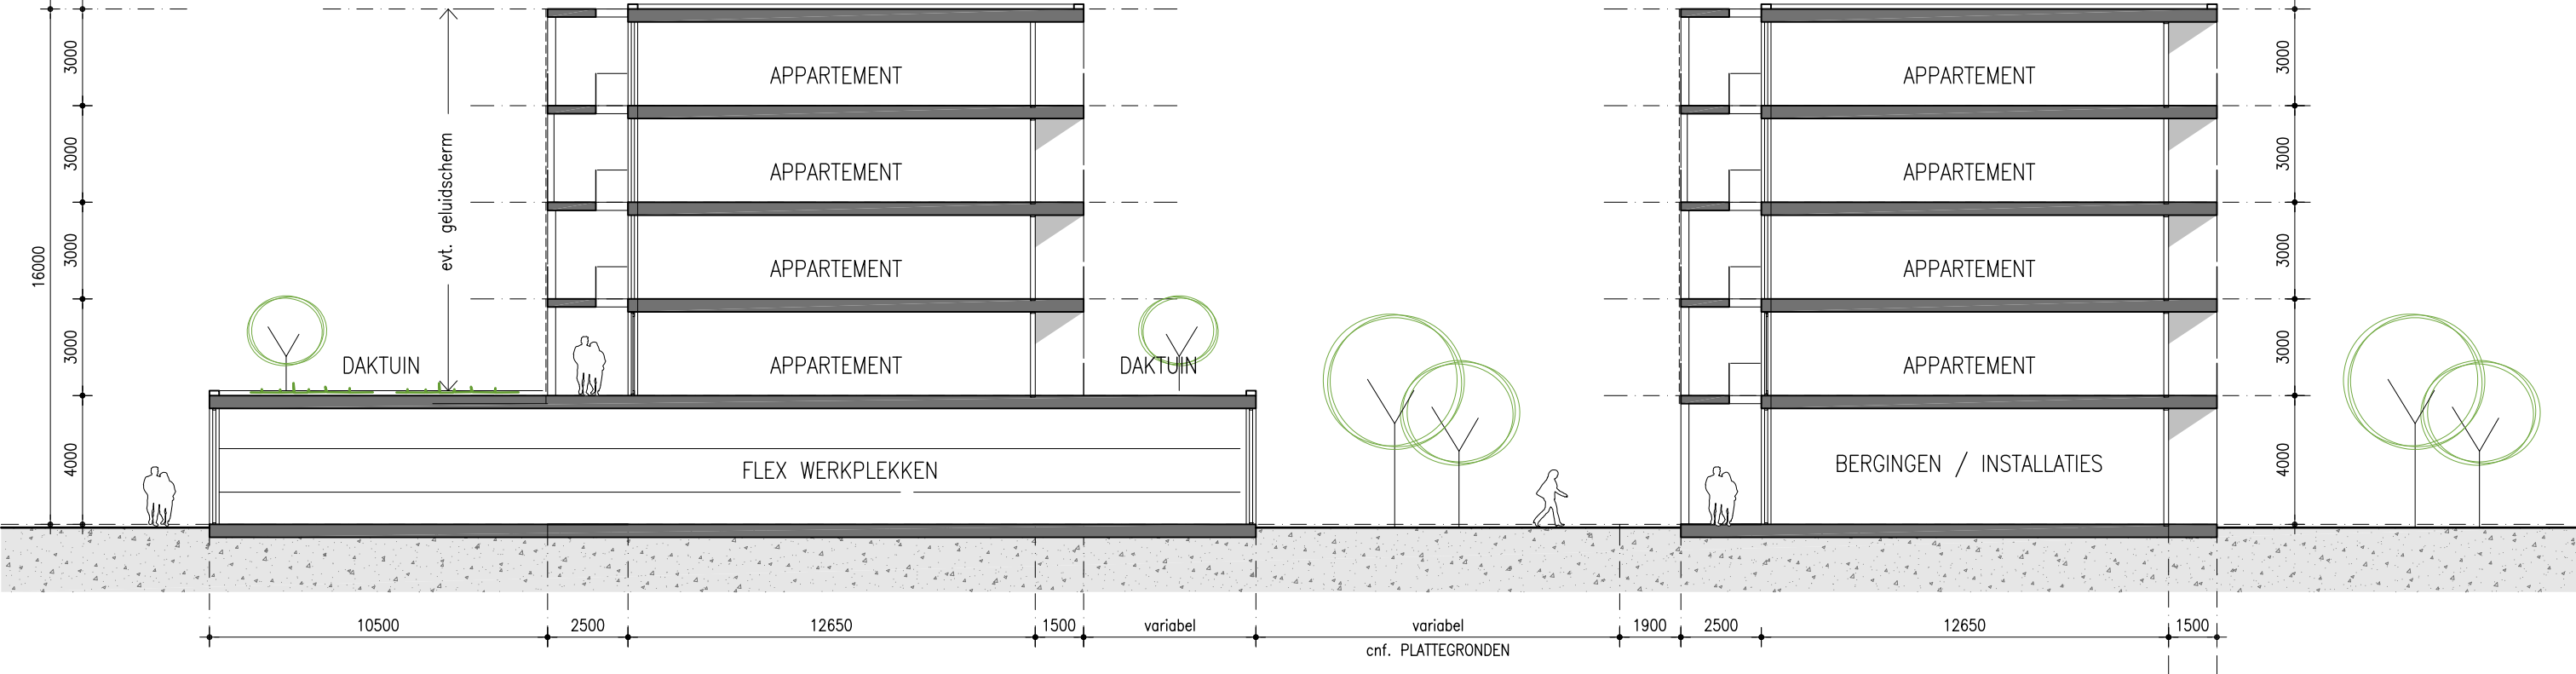



DWARSDOORSNEDE 02

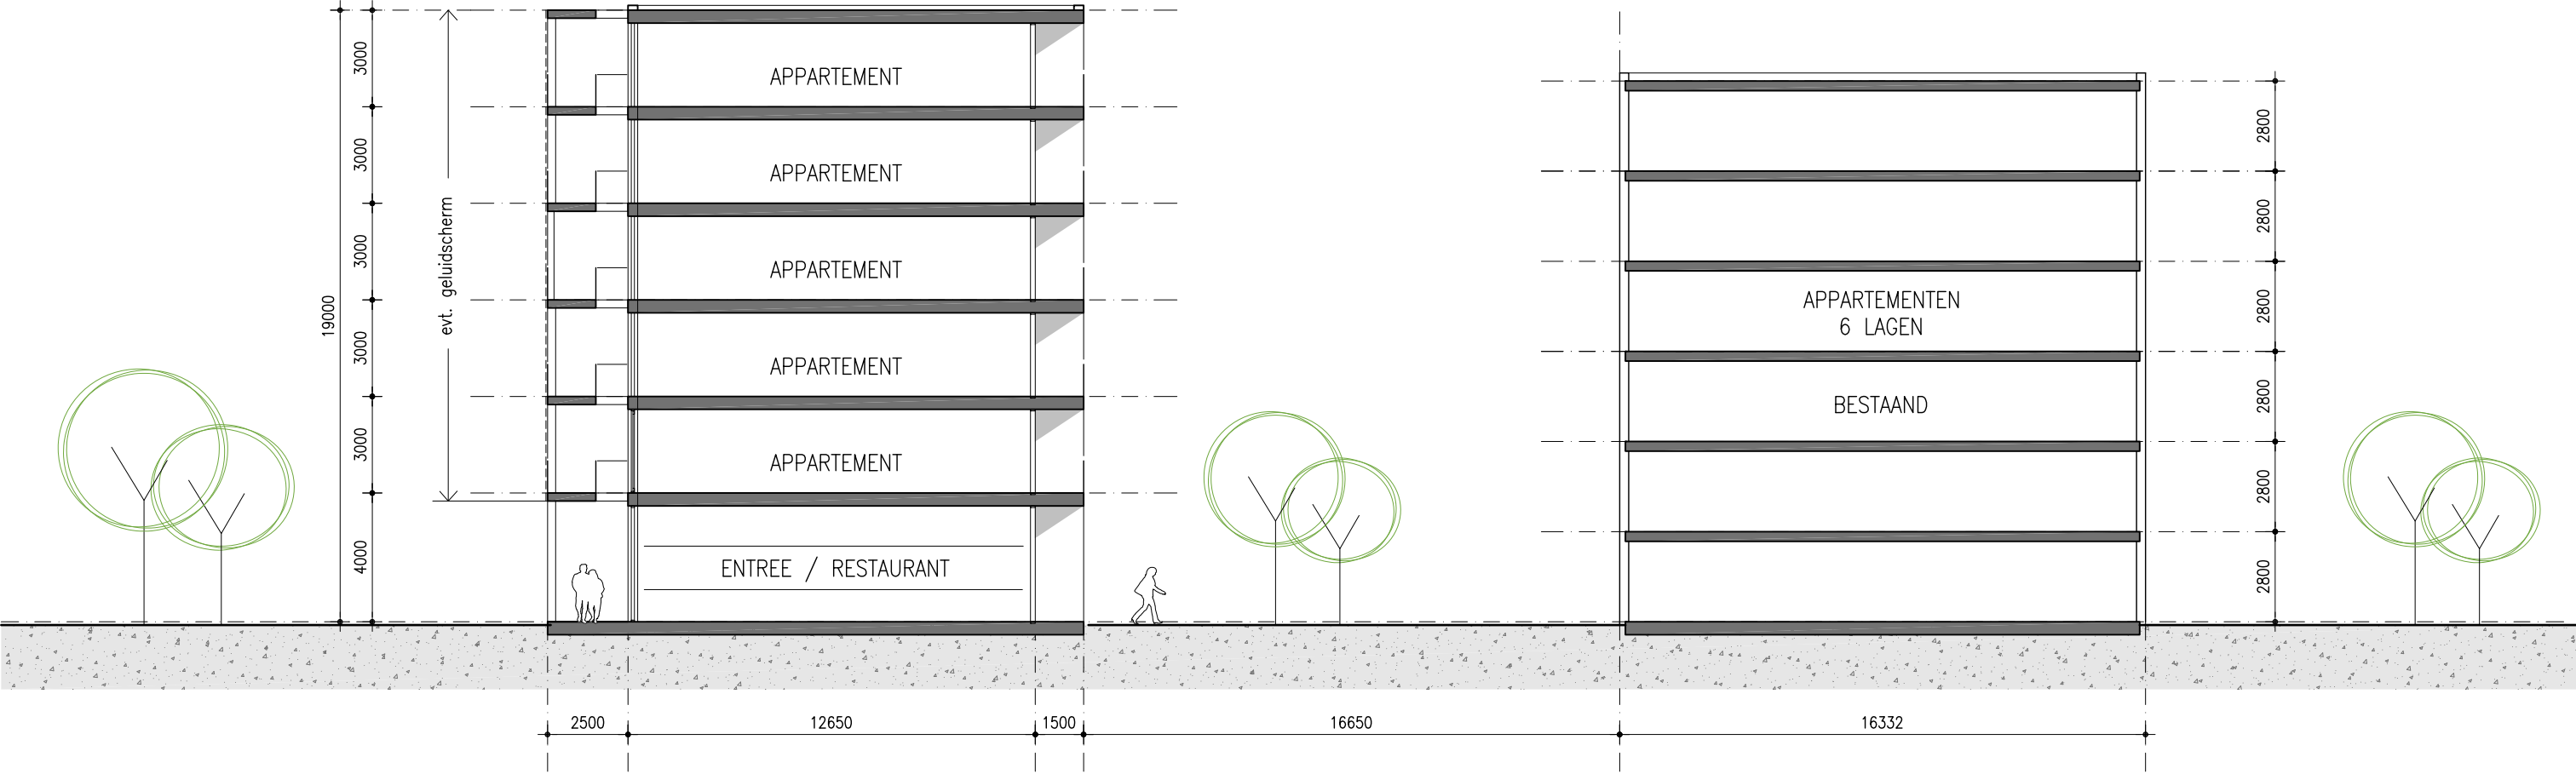

DWARSDOORSNEDE 01

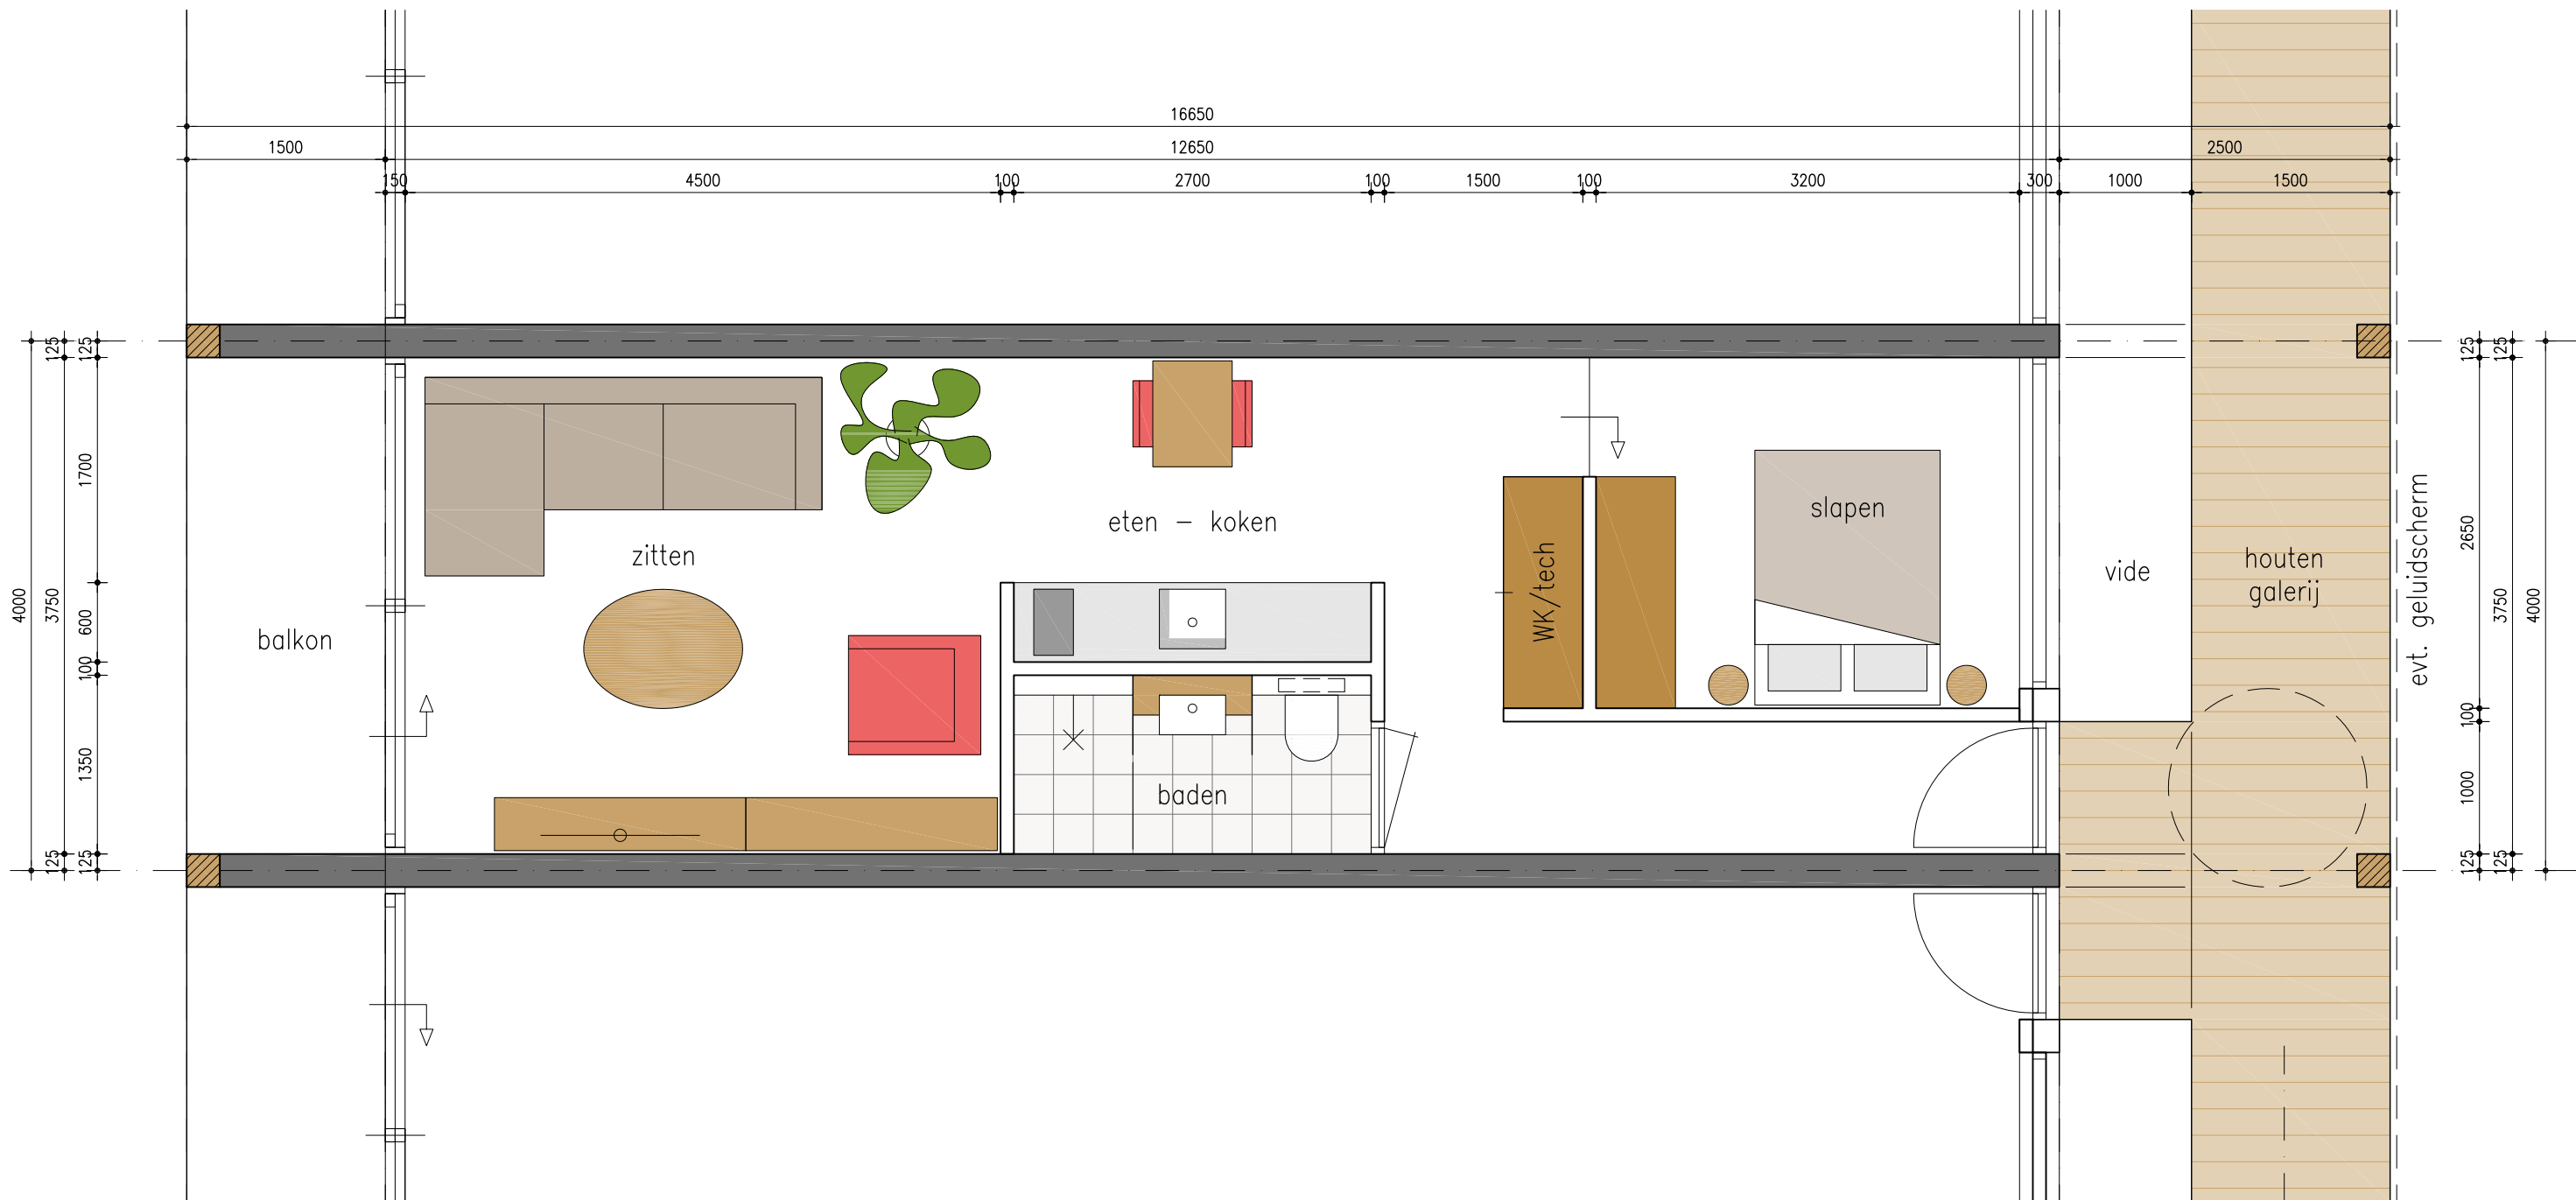

PLATTEGROND WONING (STANDAARD)

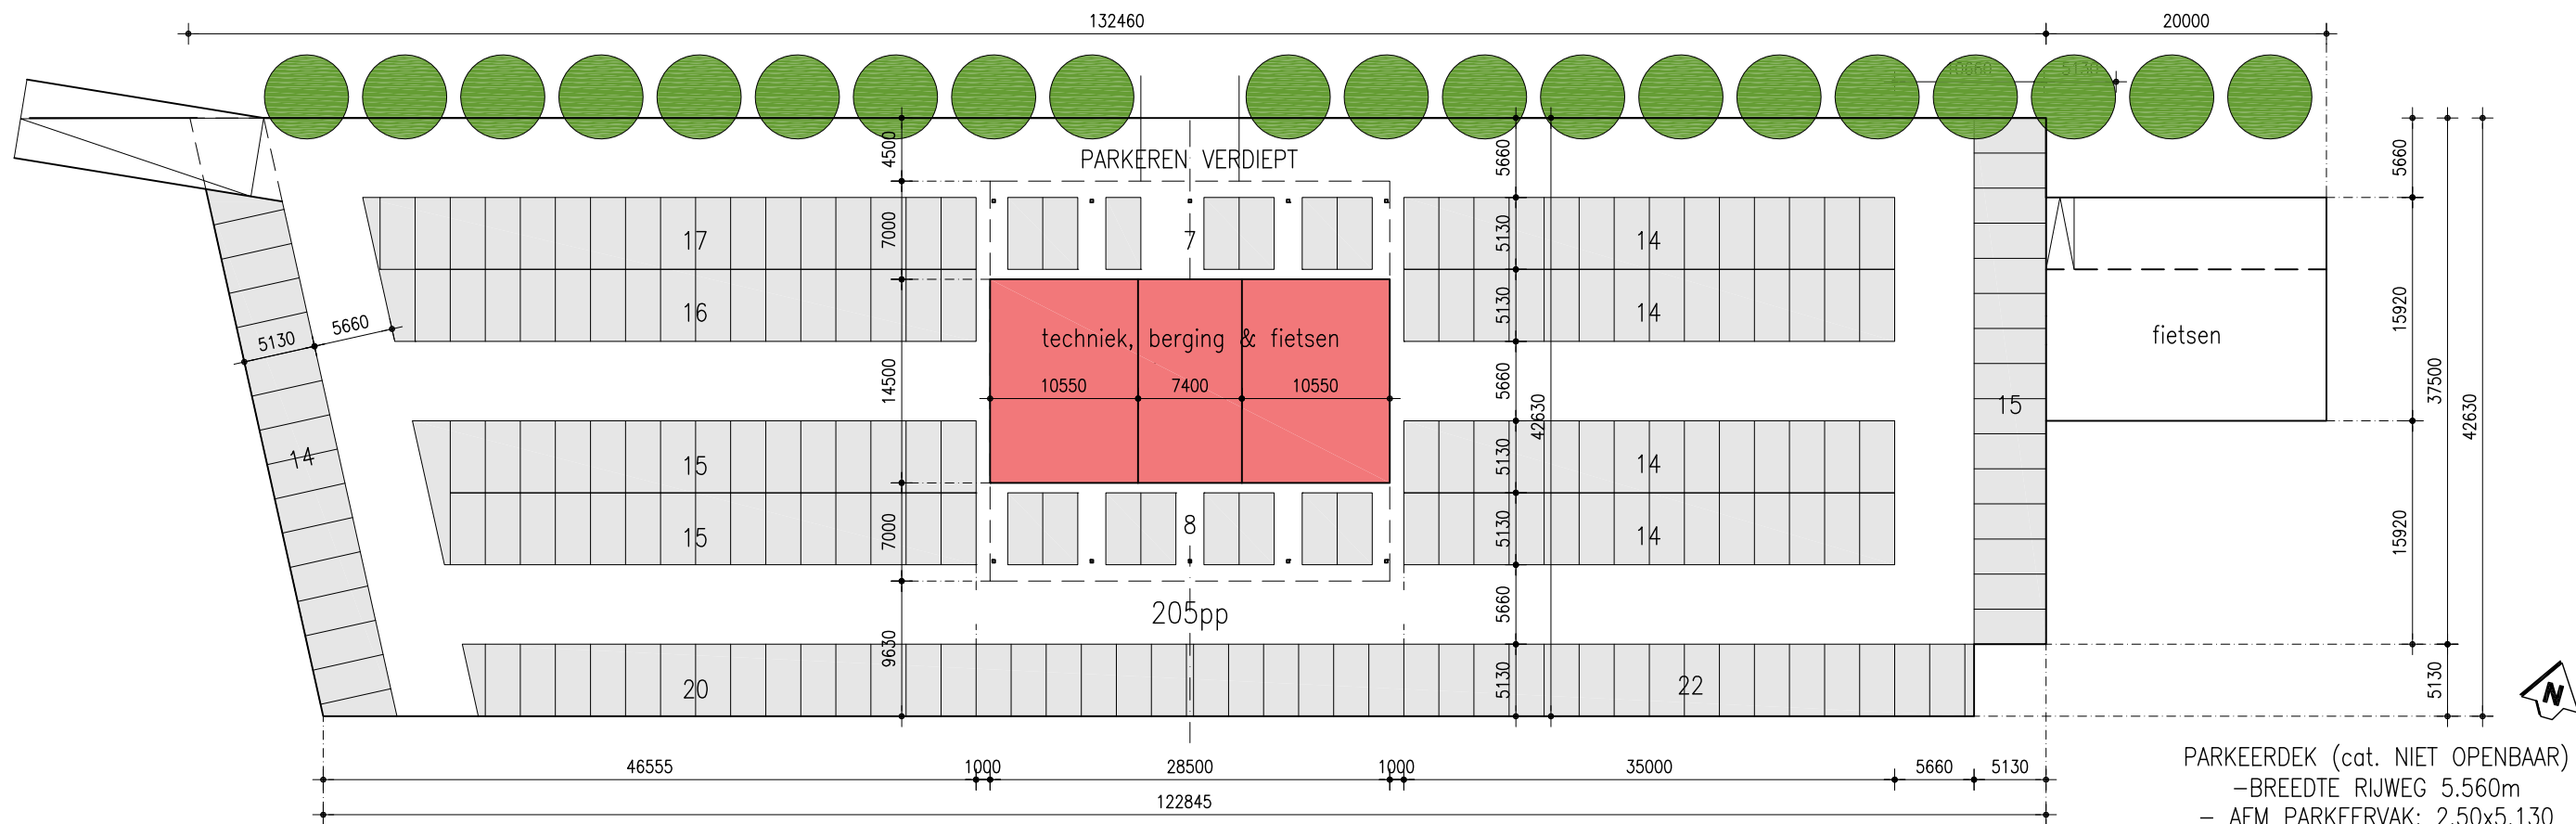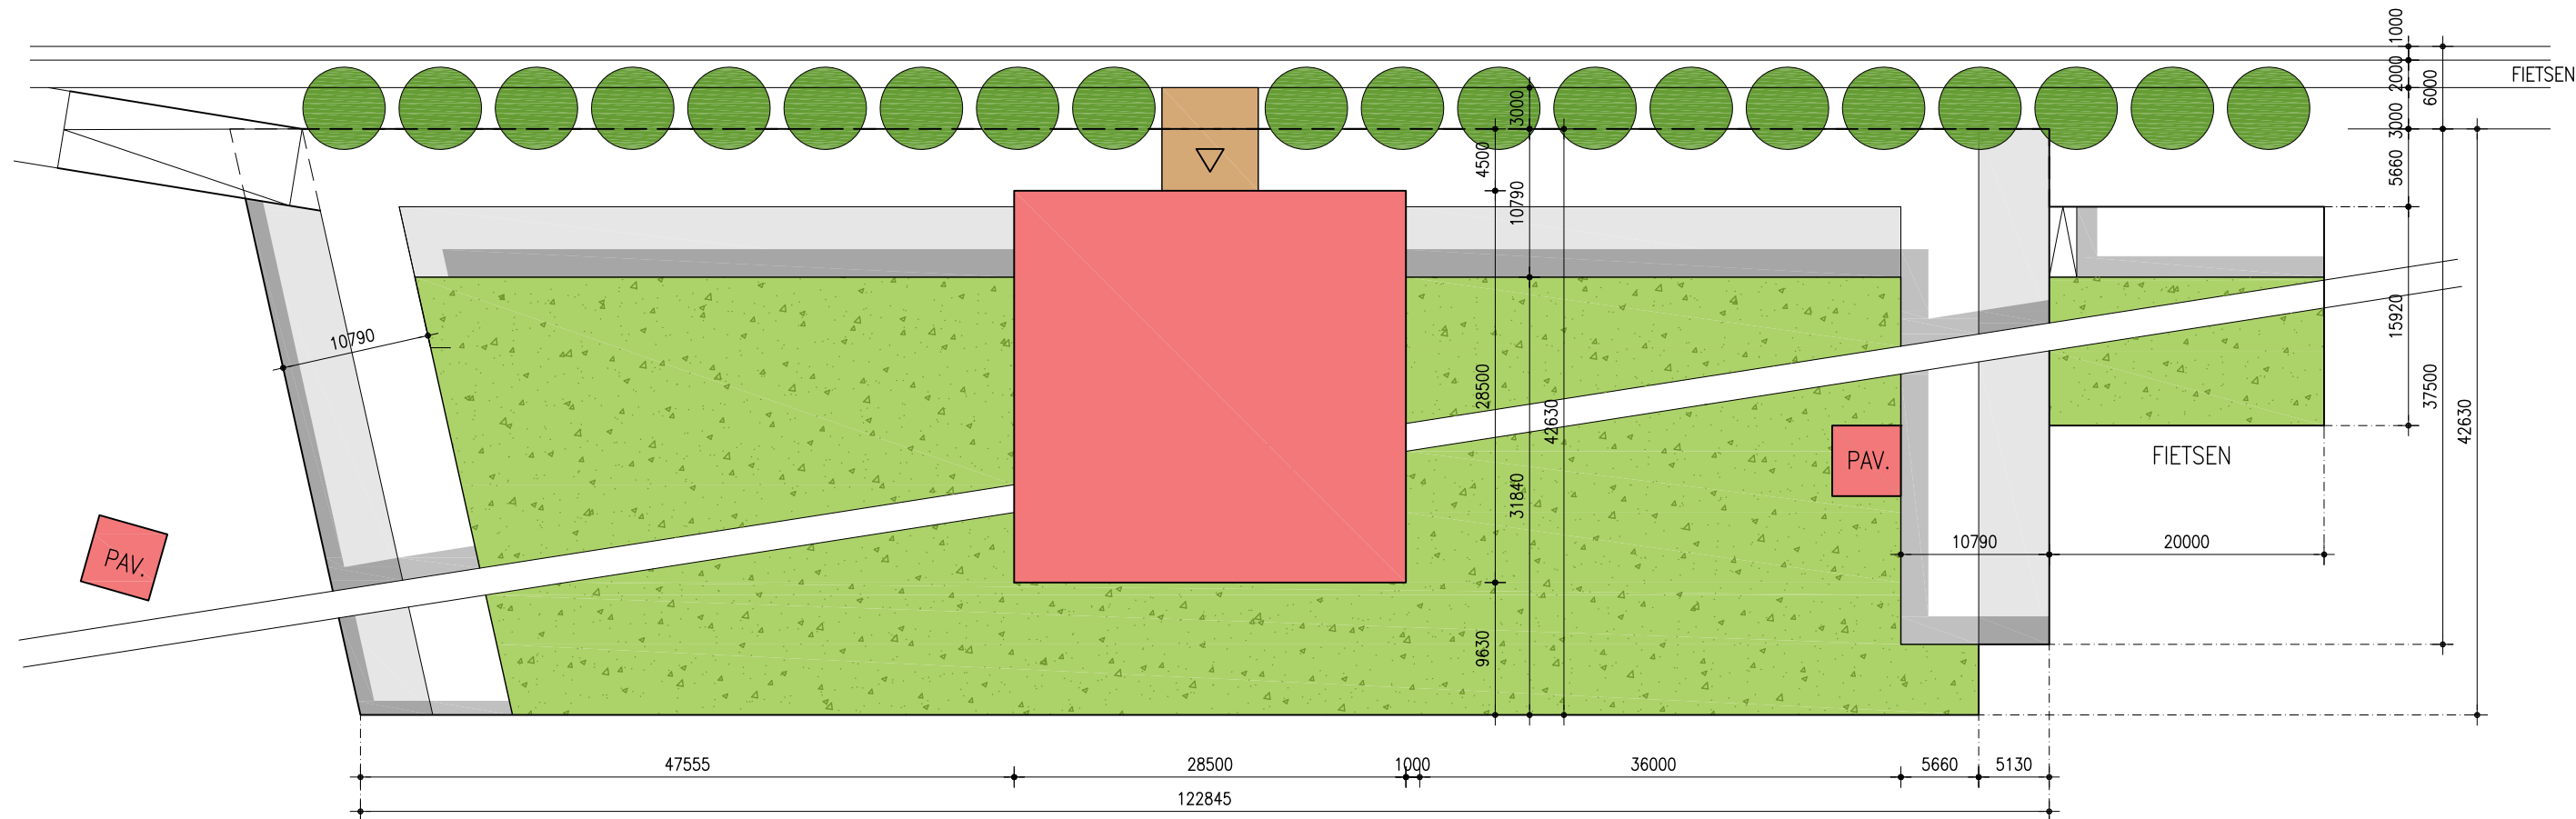

PARKEERDEK (cat. NIET OPENBAAR)
-BREEDTE RIJWEG 5.560m
- AFM PARKEERVAK: 2.50x5.130

VOORLOPIG ONTWERP



Architect : Toon van Aken


THE STAYY GELDROP

Woningen The Stayy te Geldrop

PARKEERDEK & FIETSEN

SCHAAL 1:500
17.05.2023

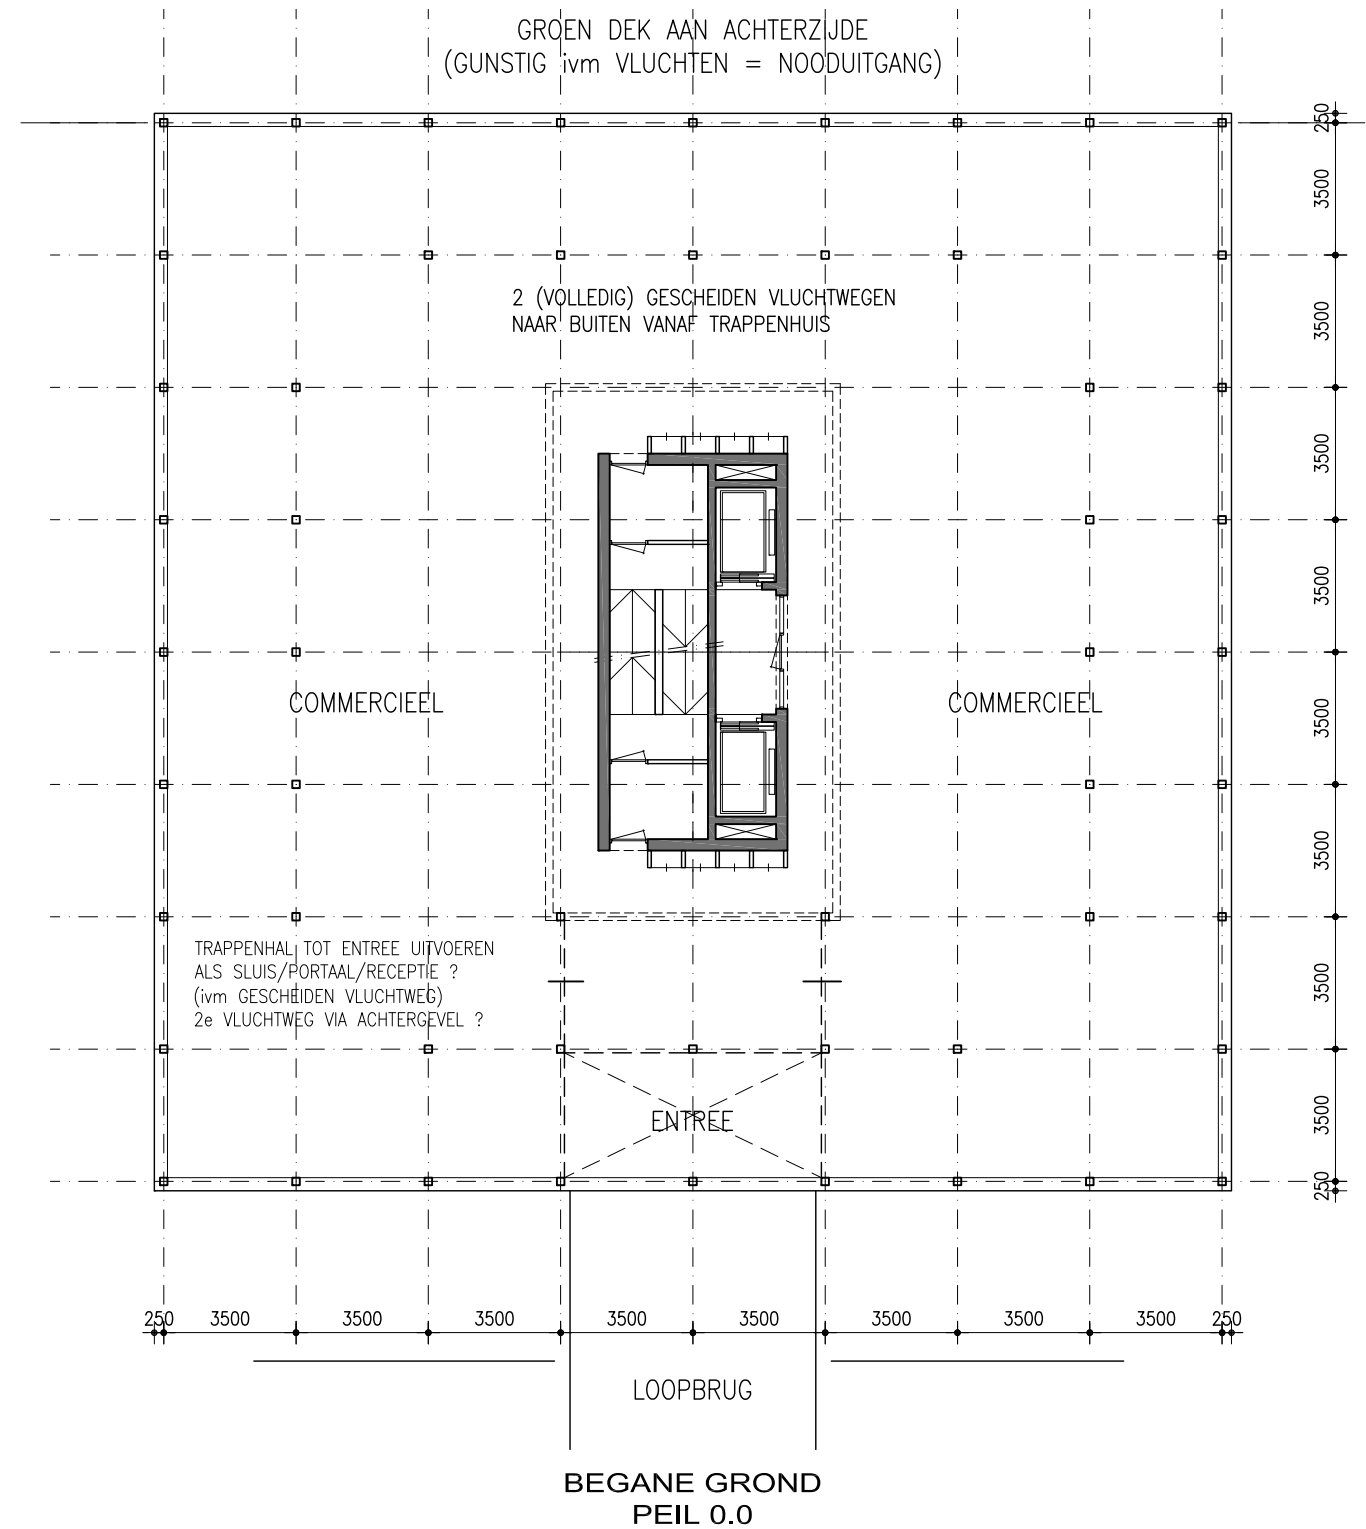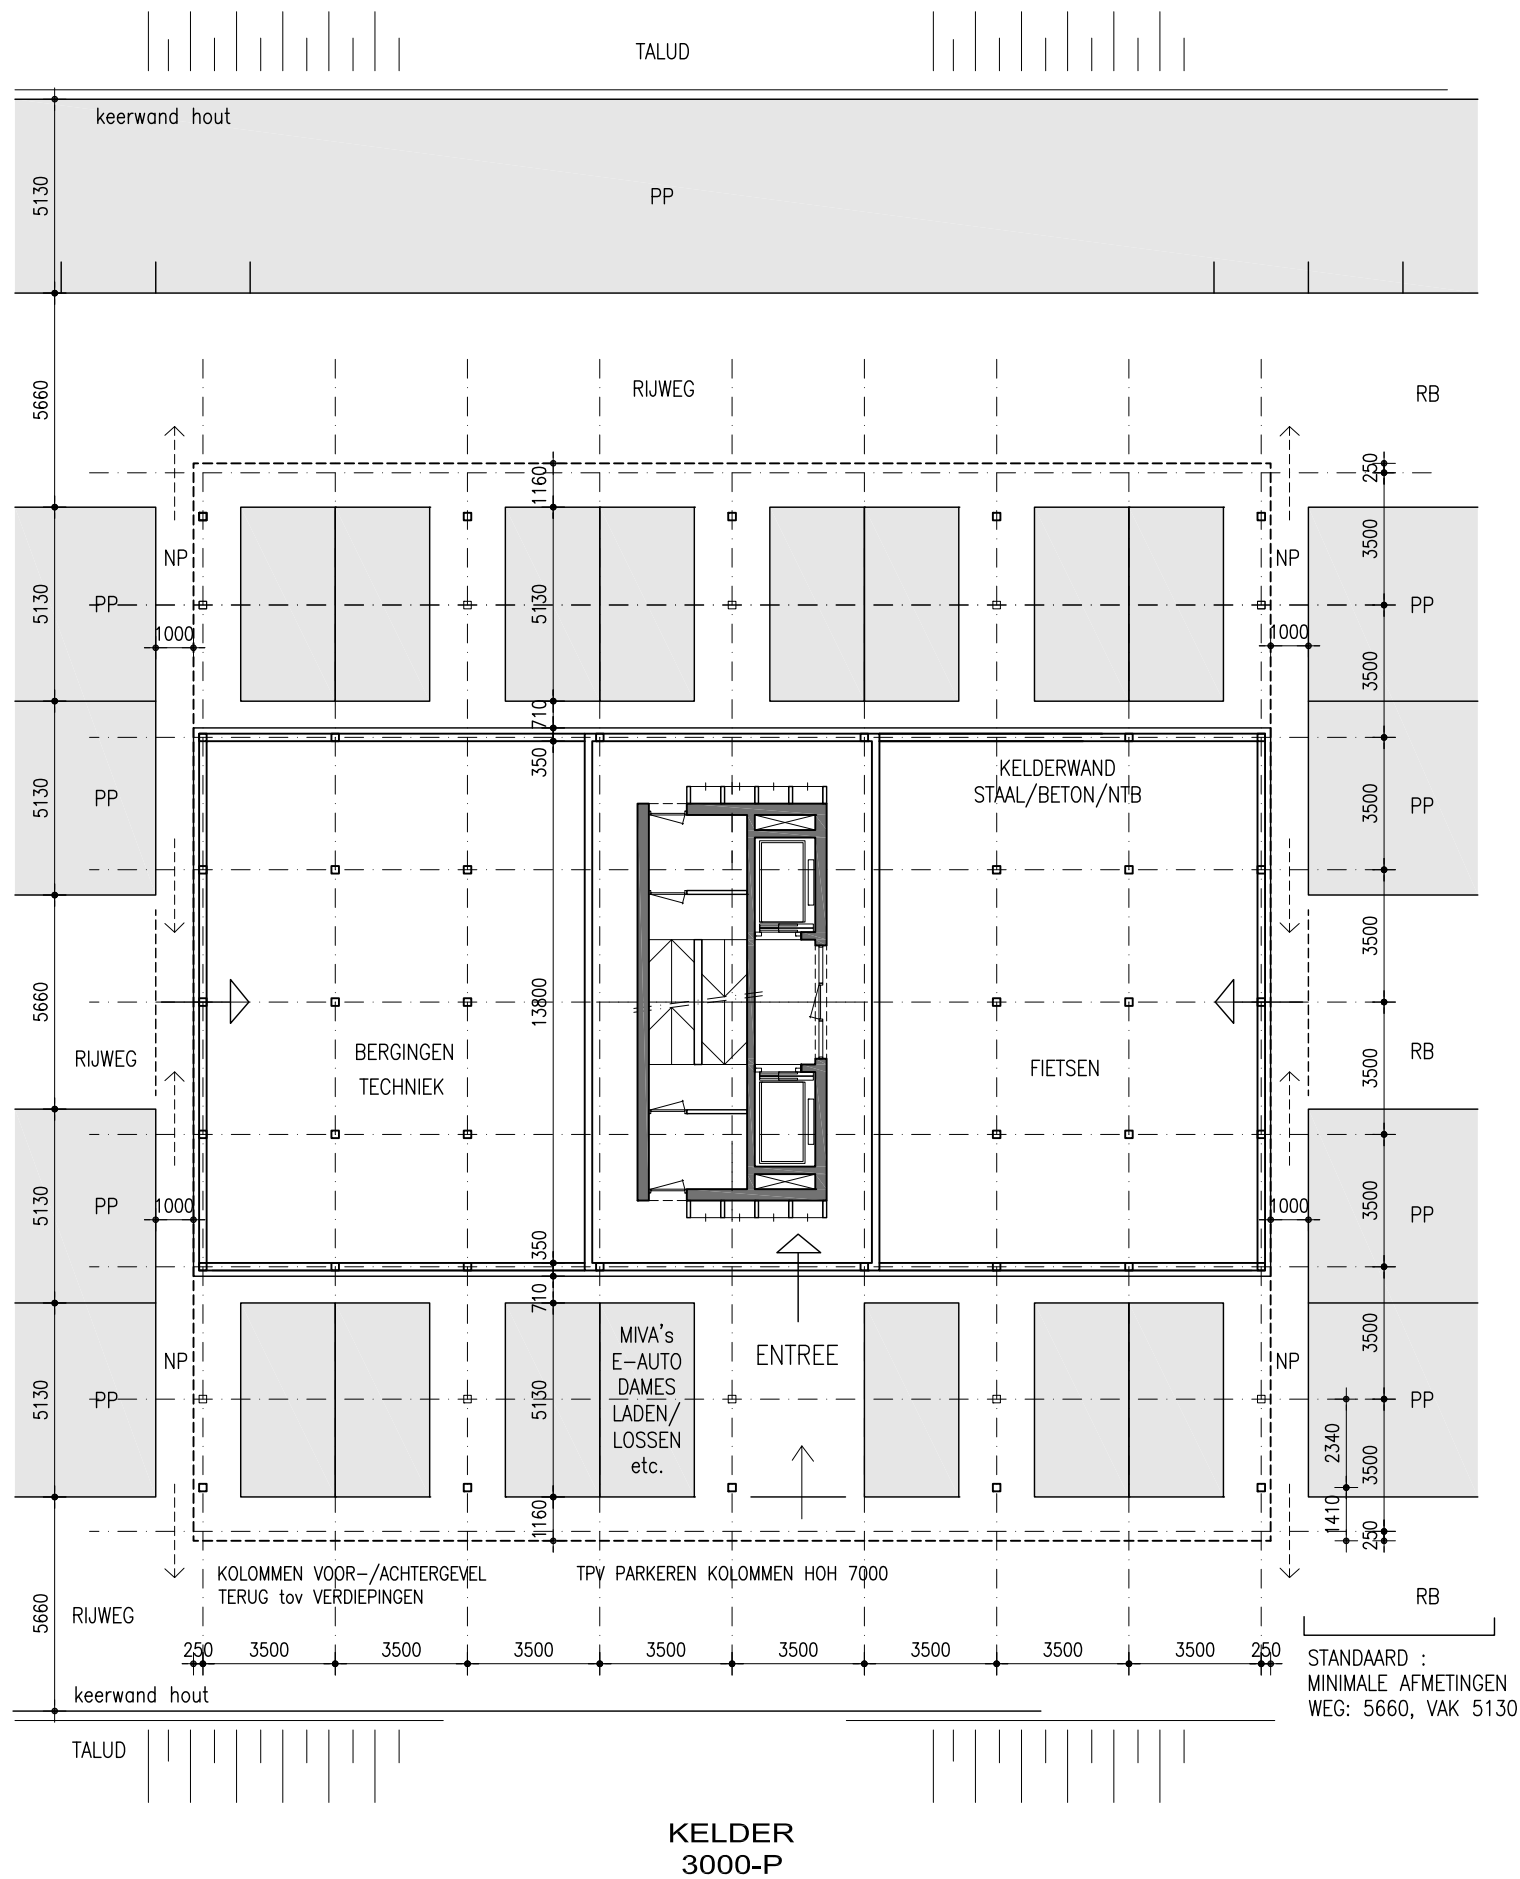


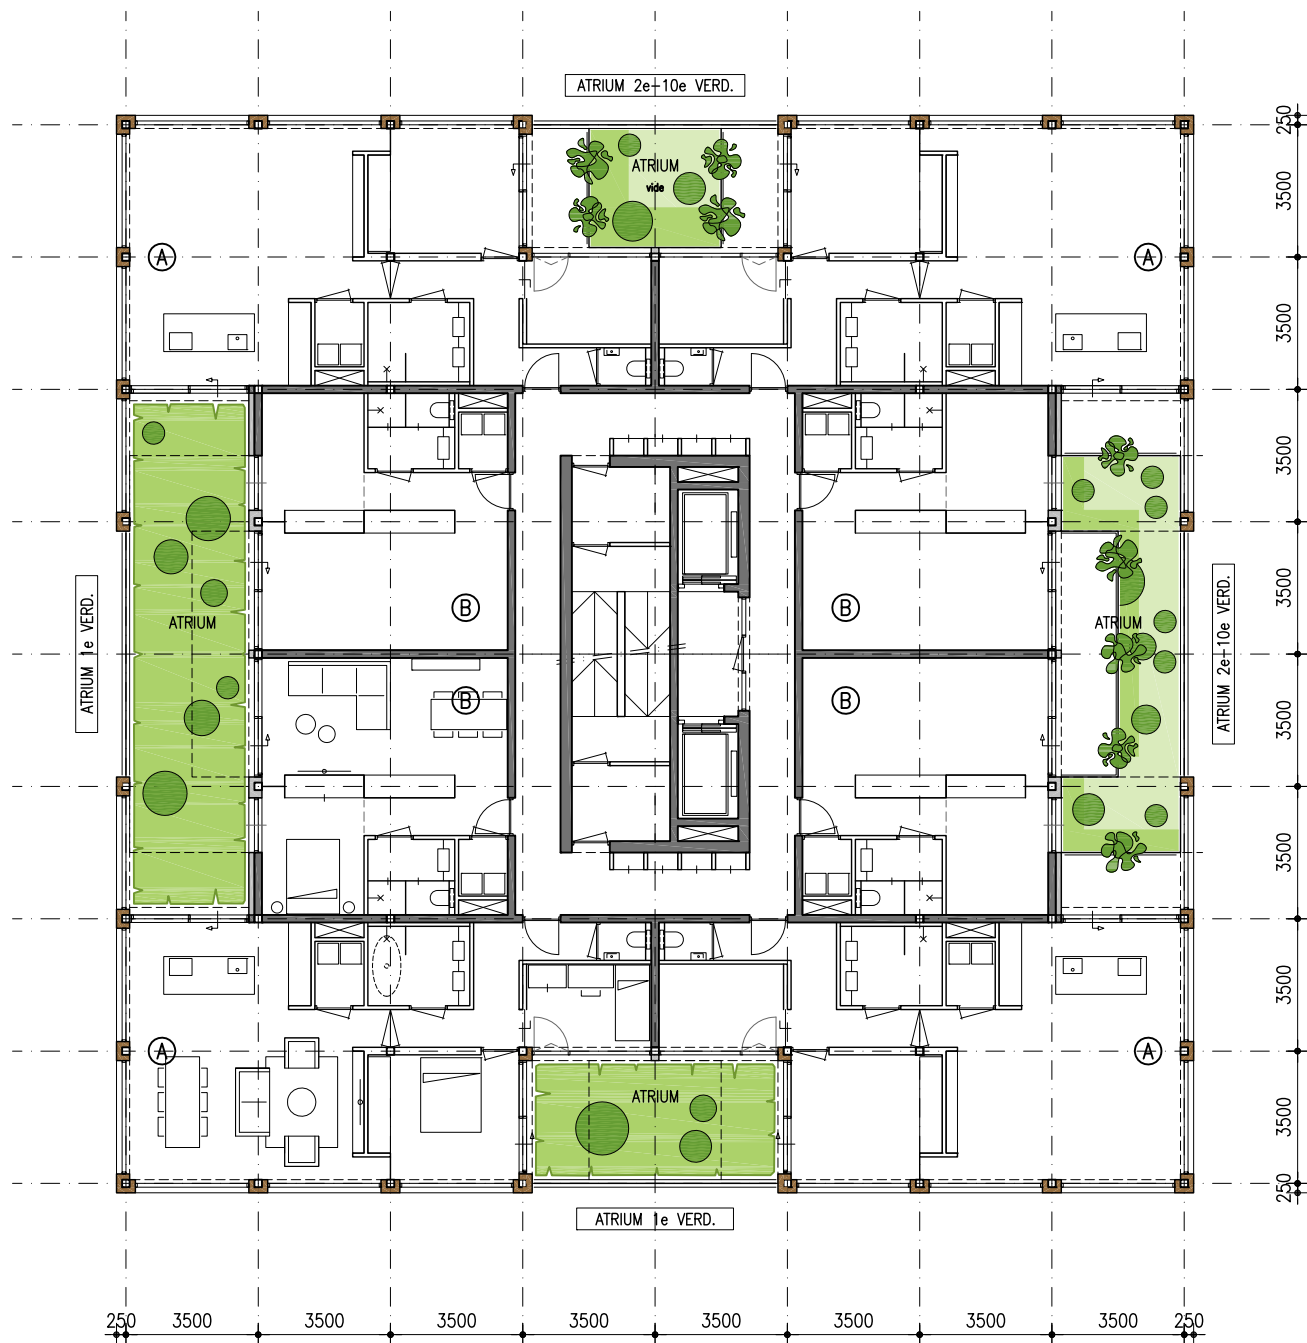


1e t/m 10e VERDIEPING
4000+P - 31000+P



11e t/m 13e VERDIEPING
34000+P - 40000+P

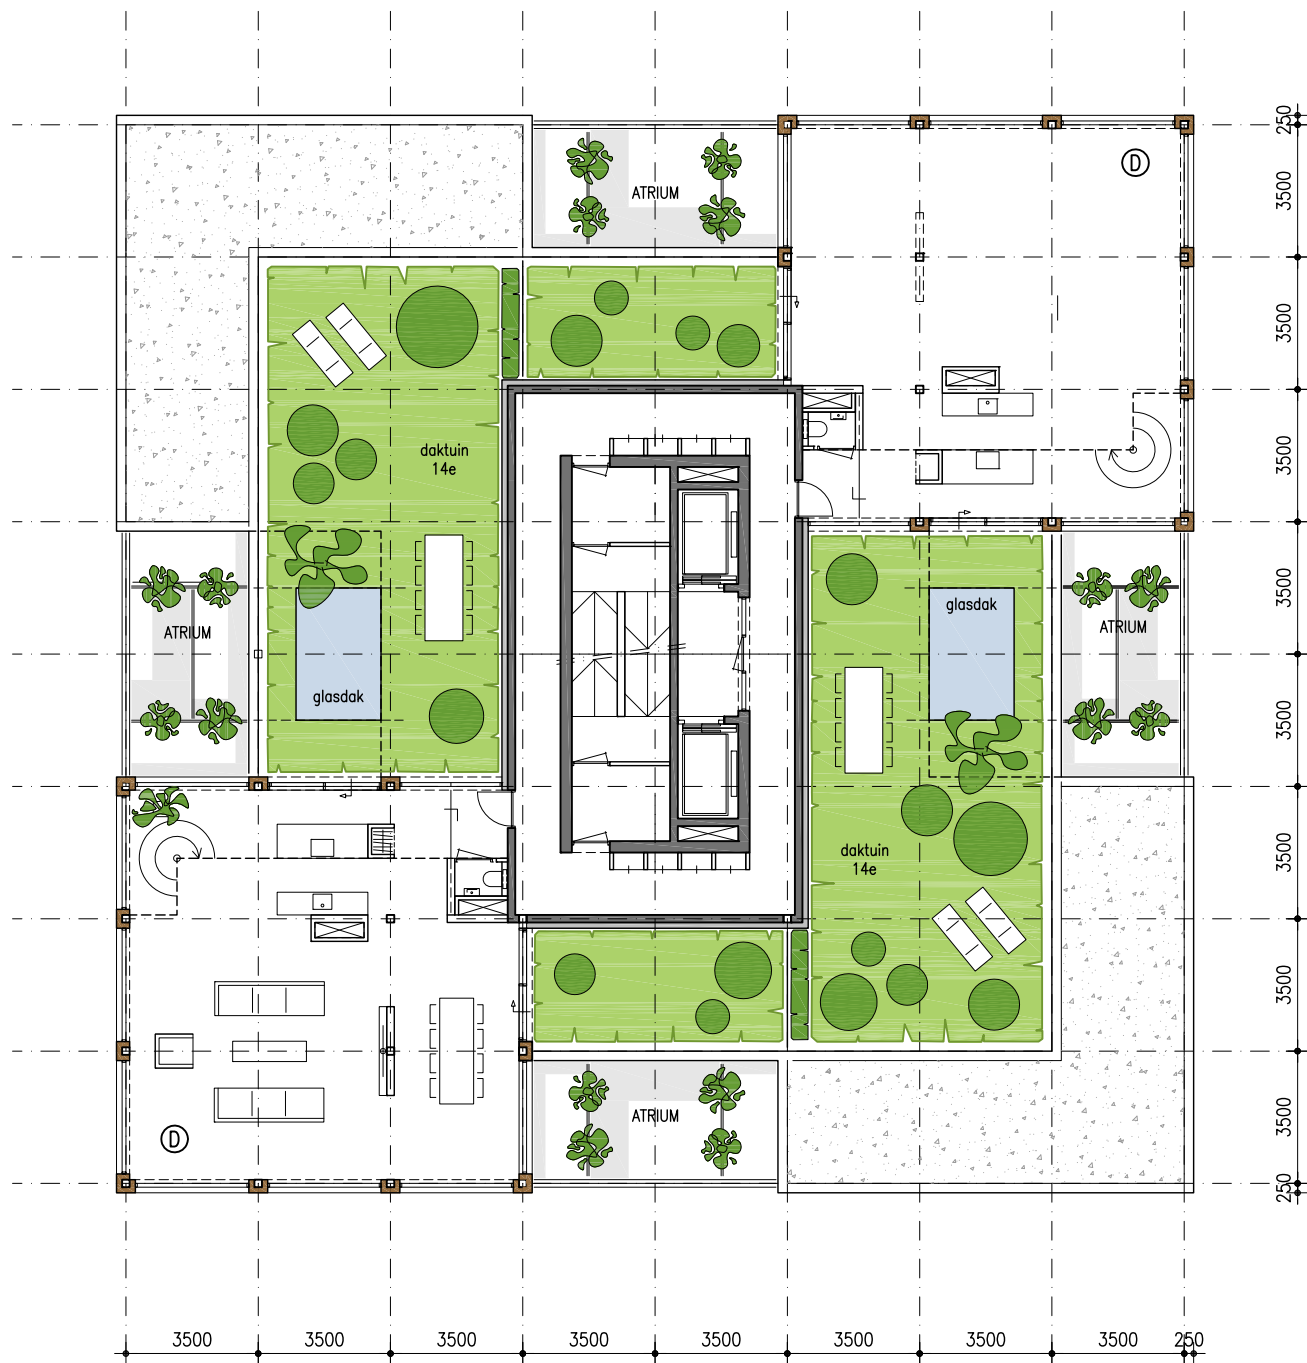

14e VERDIEPING
43000+P

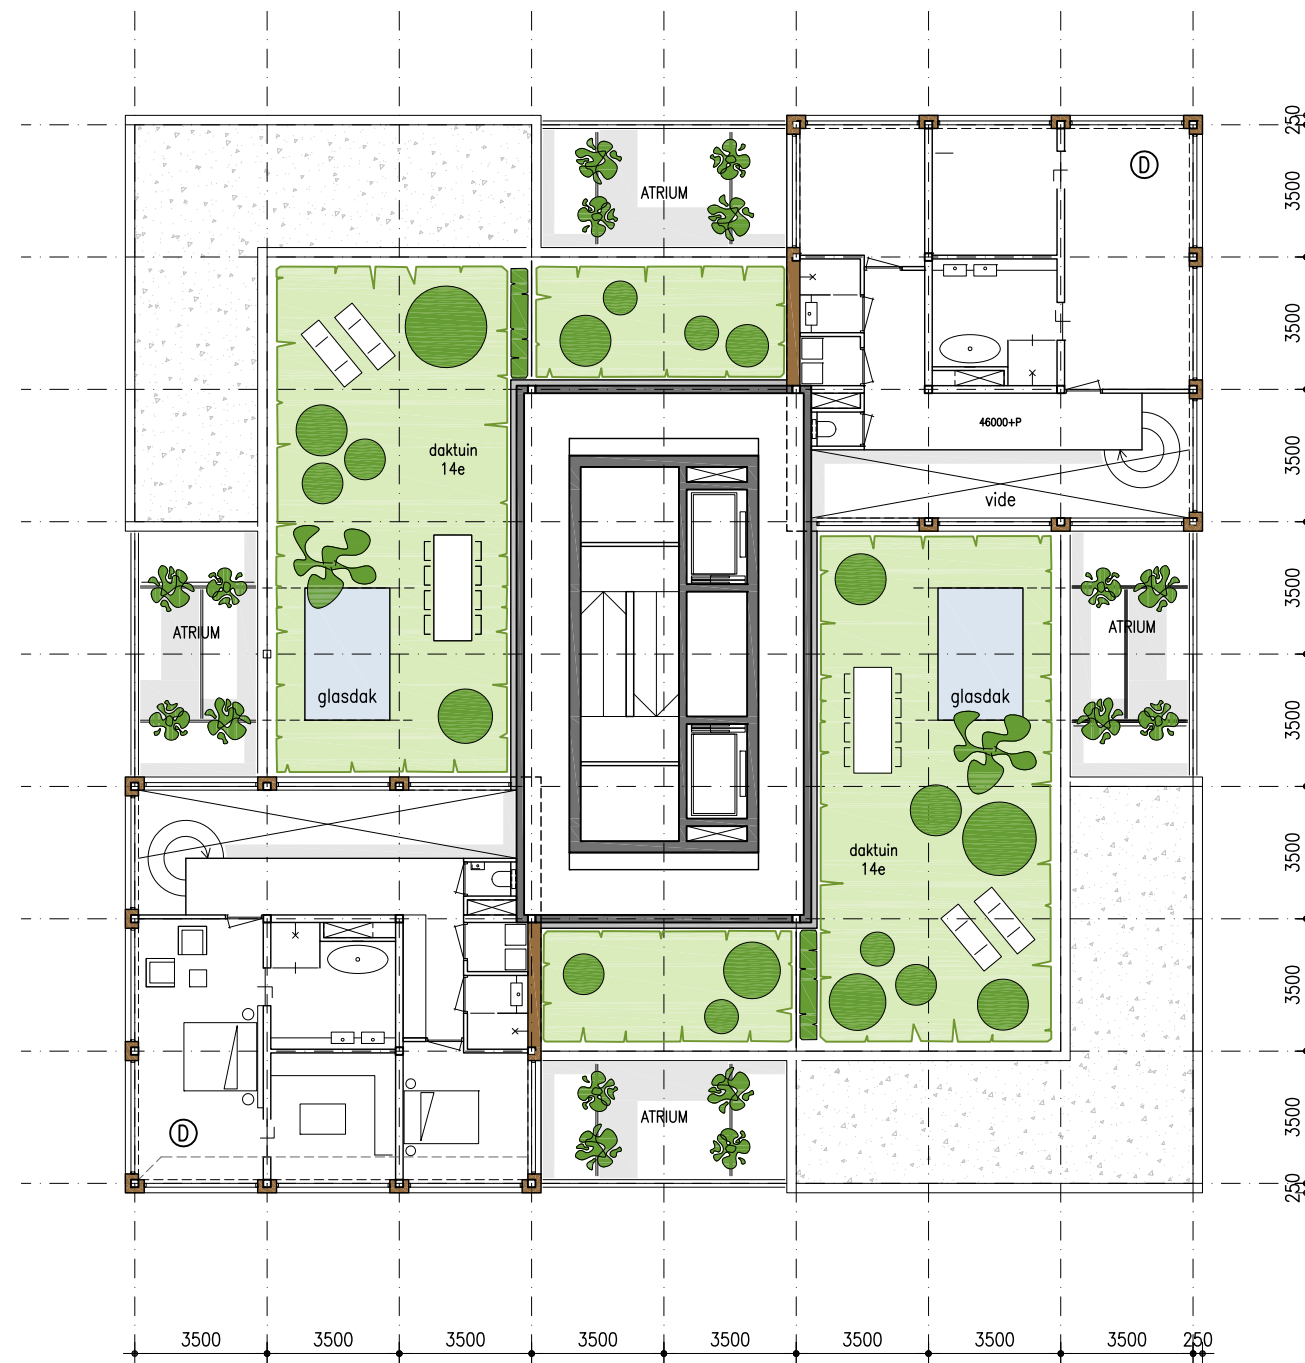

15e VERDIEPING
46000+P





VOORLOPIG ONTWERP

Architect : Toon van Aken


THE STAYY GELDROP


Woningen The Stayy te Geldrop

1e t/m 10e VERDIEPING

PLATTEGRONDEN

SCHAAL 1:100
17.05.2023

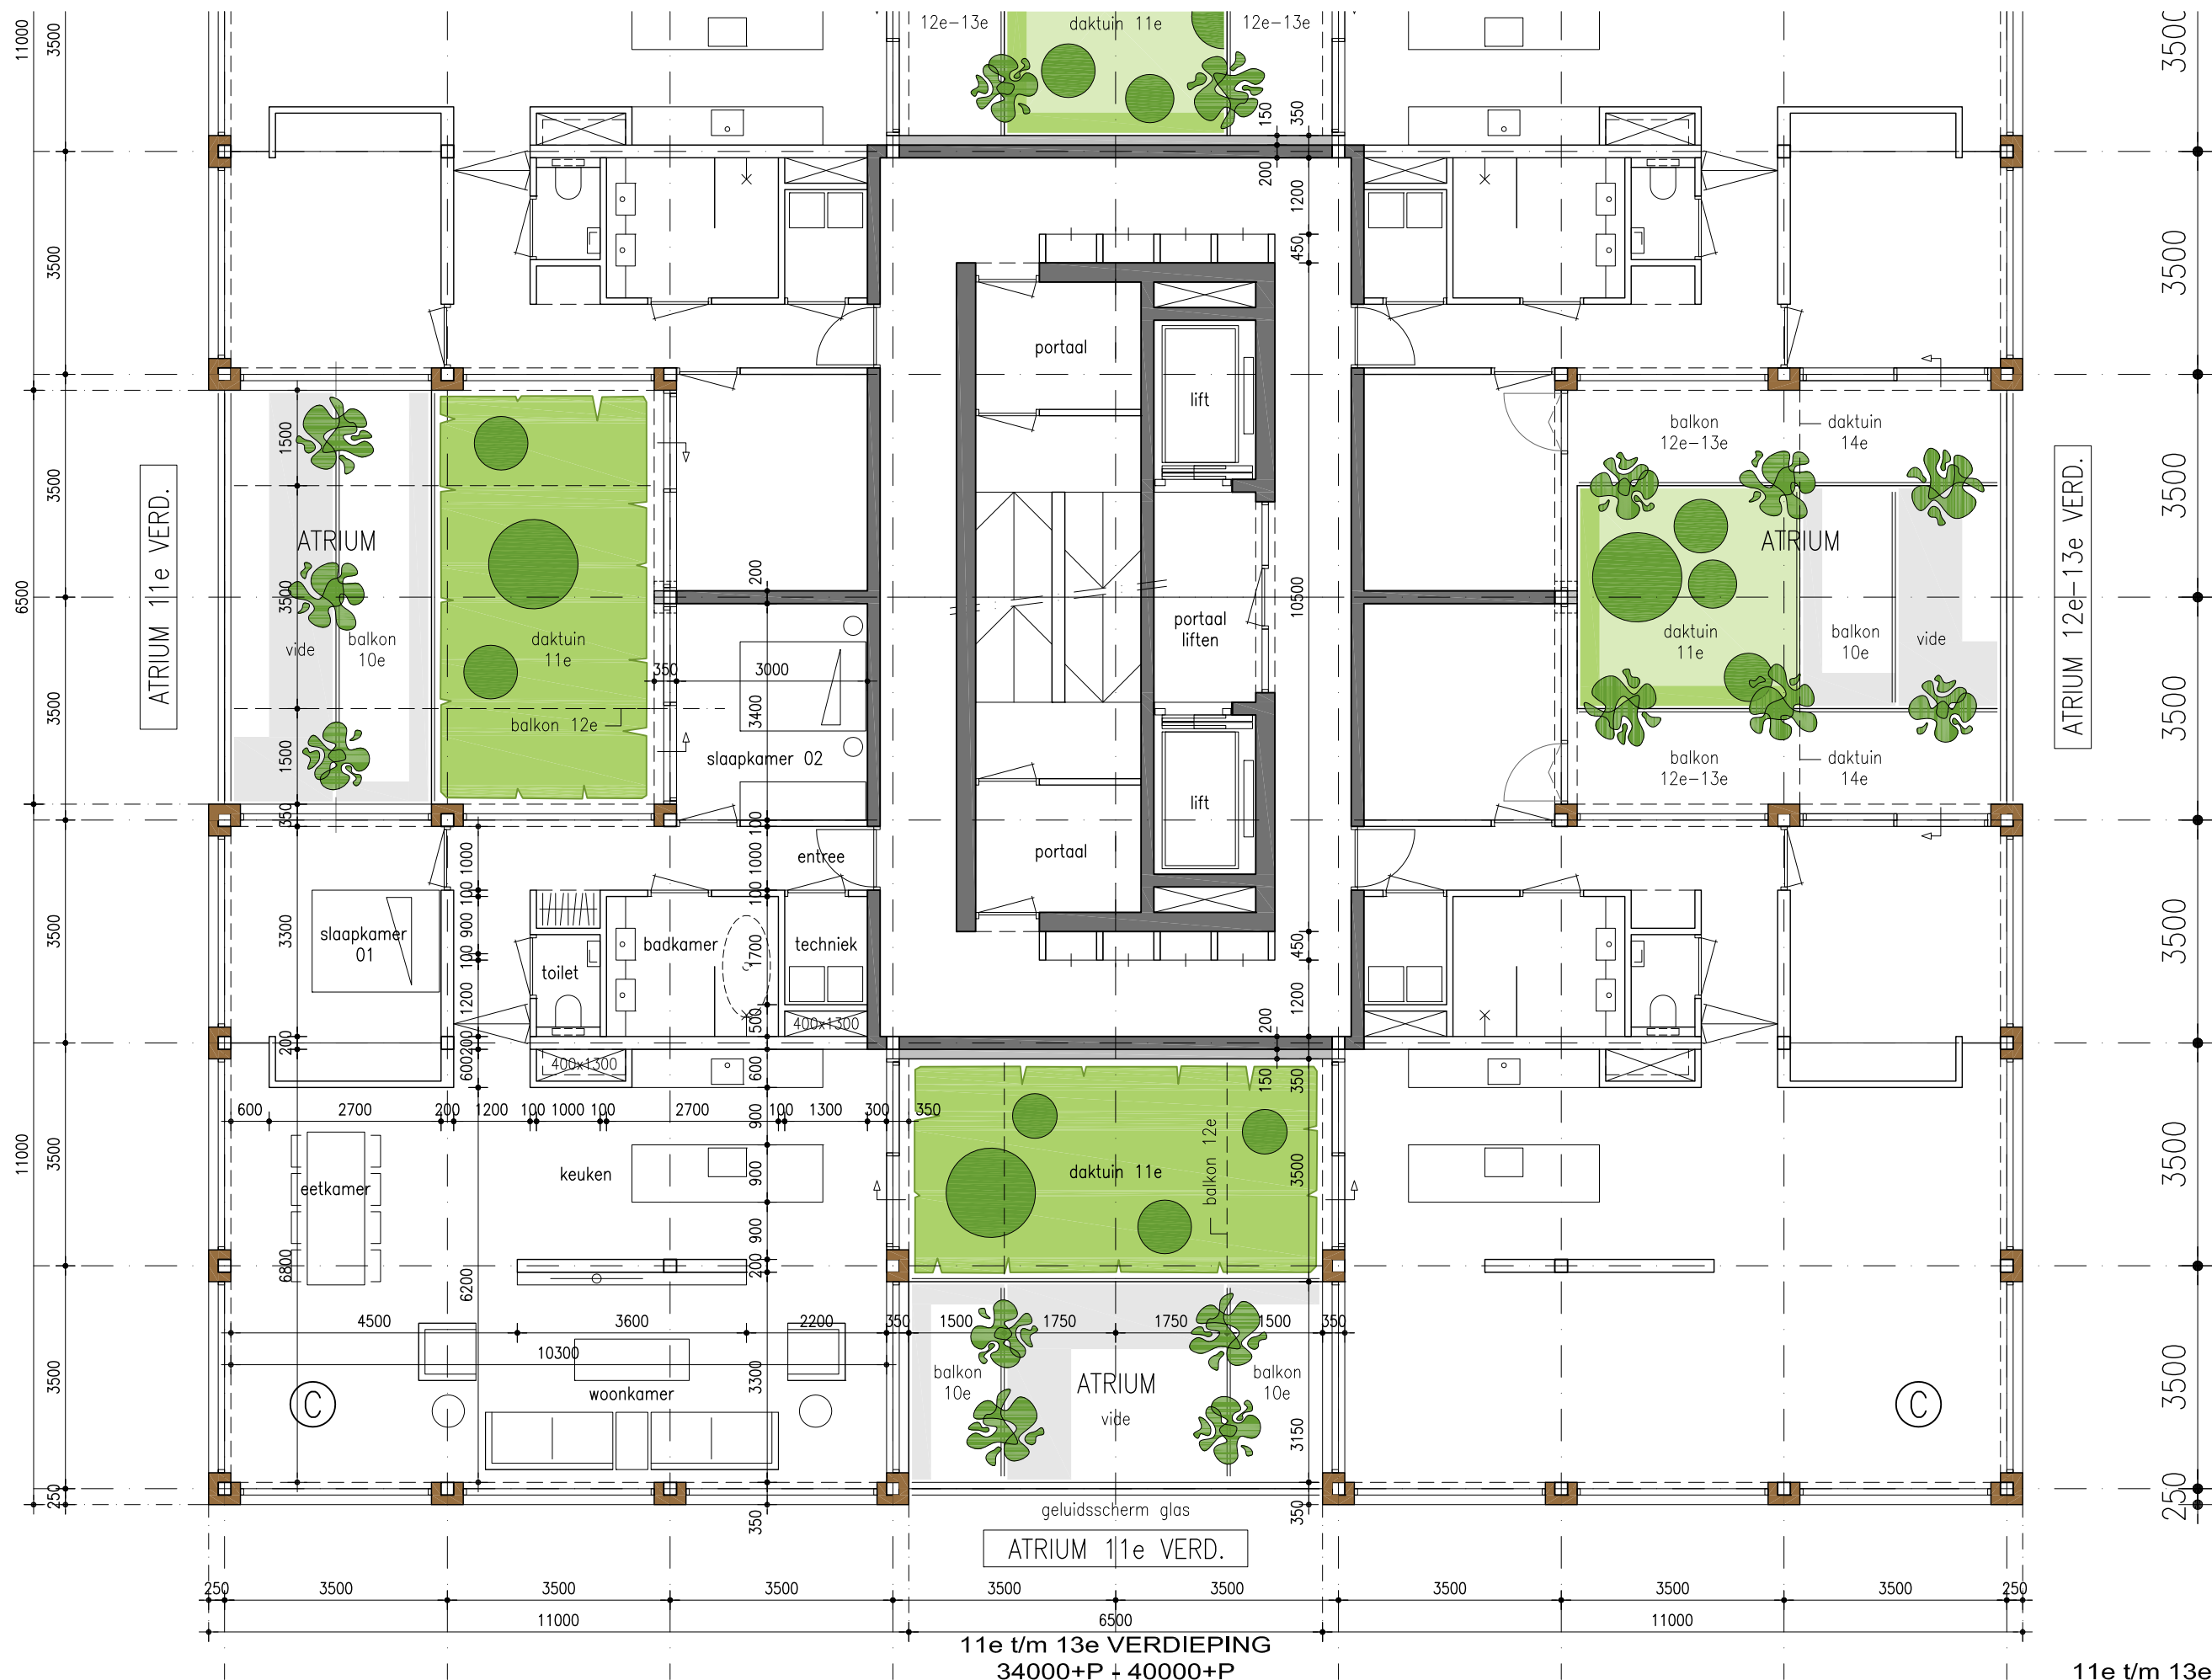

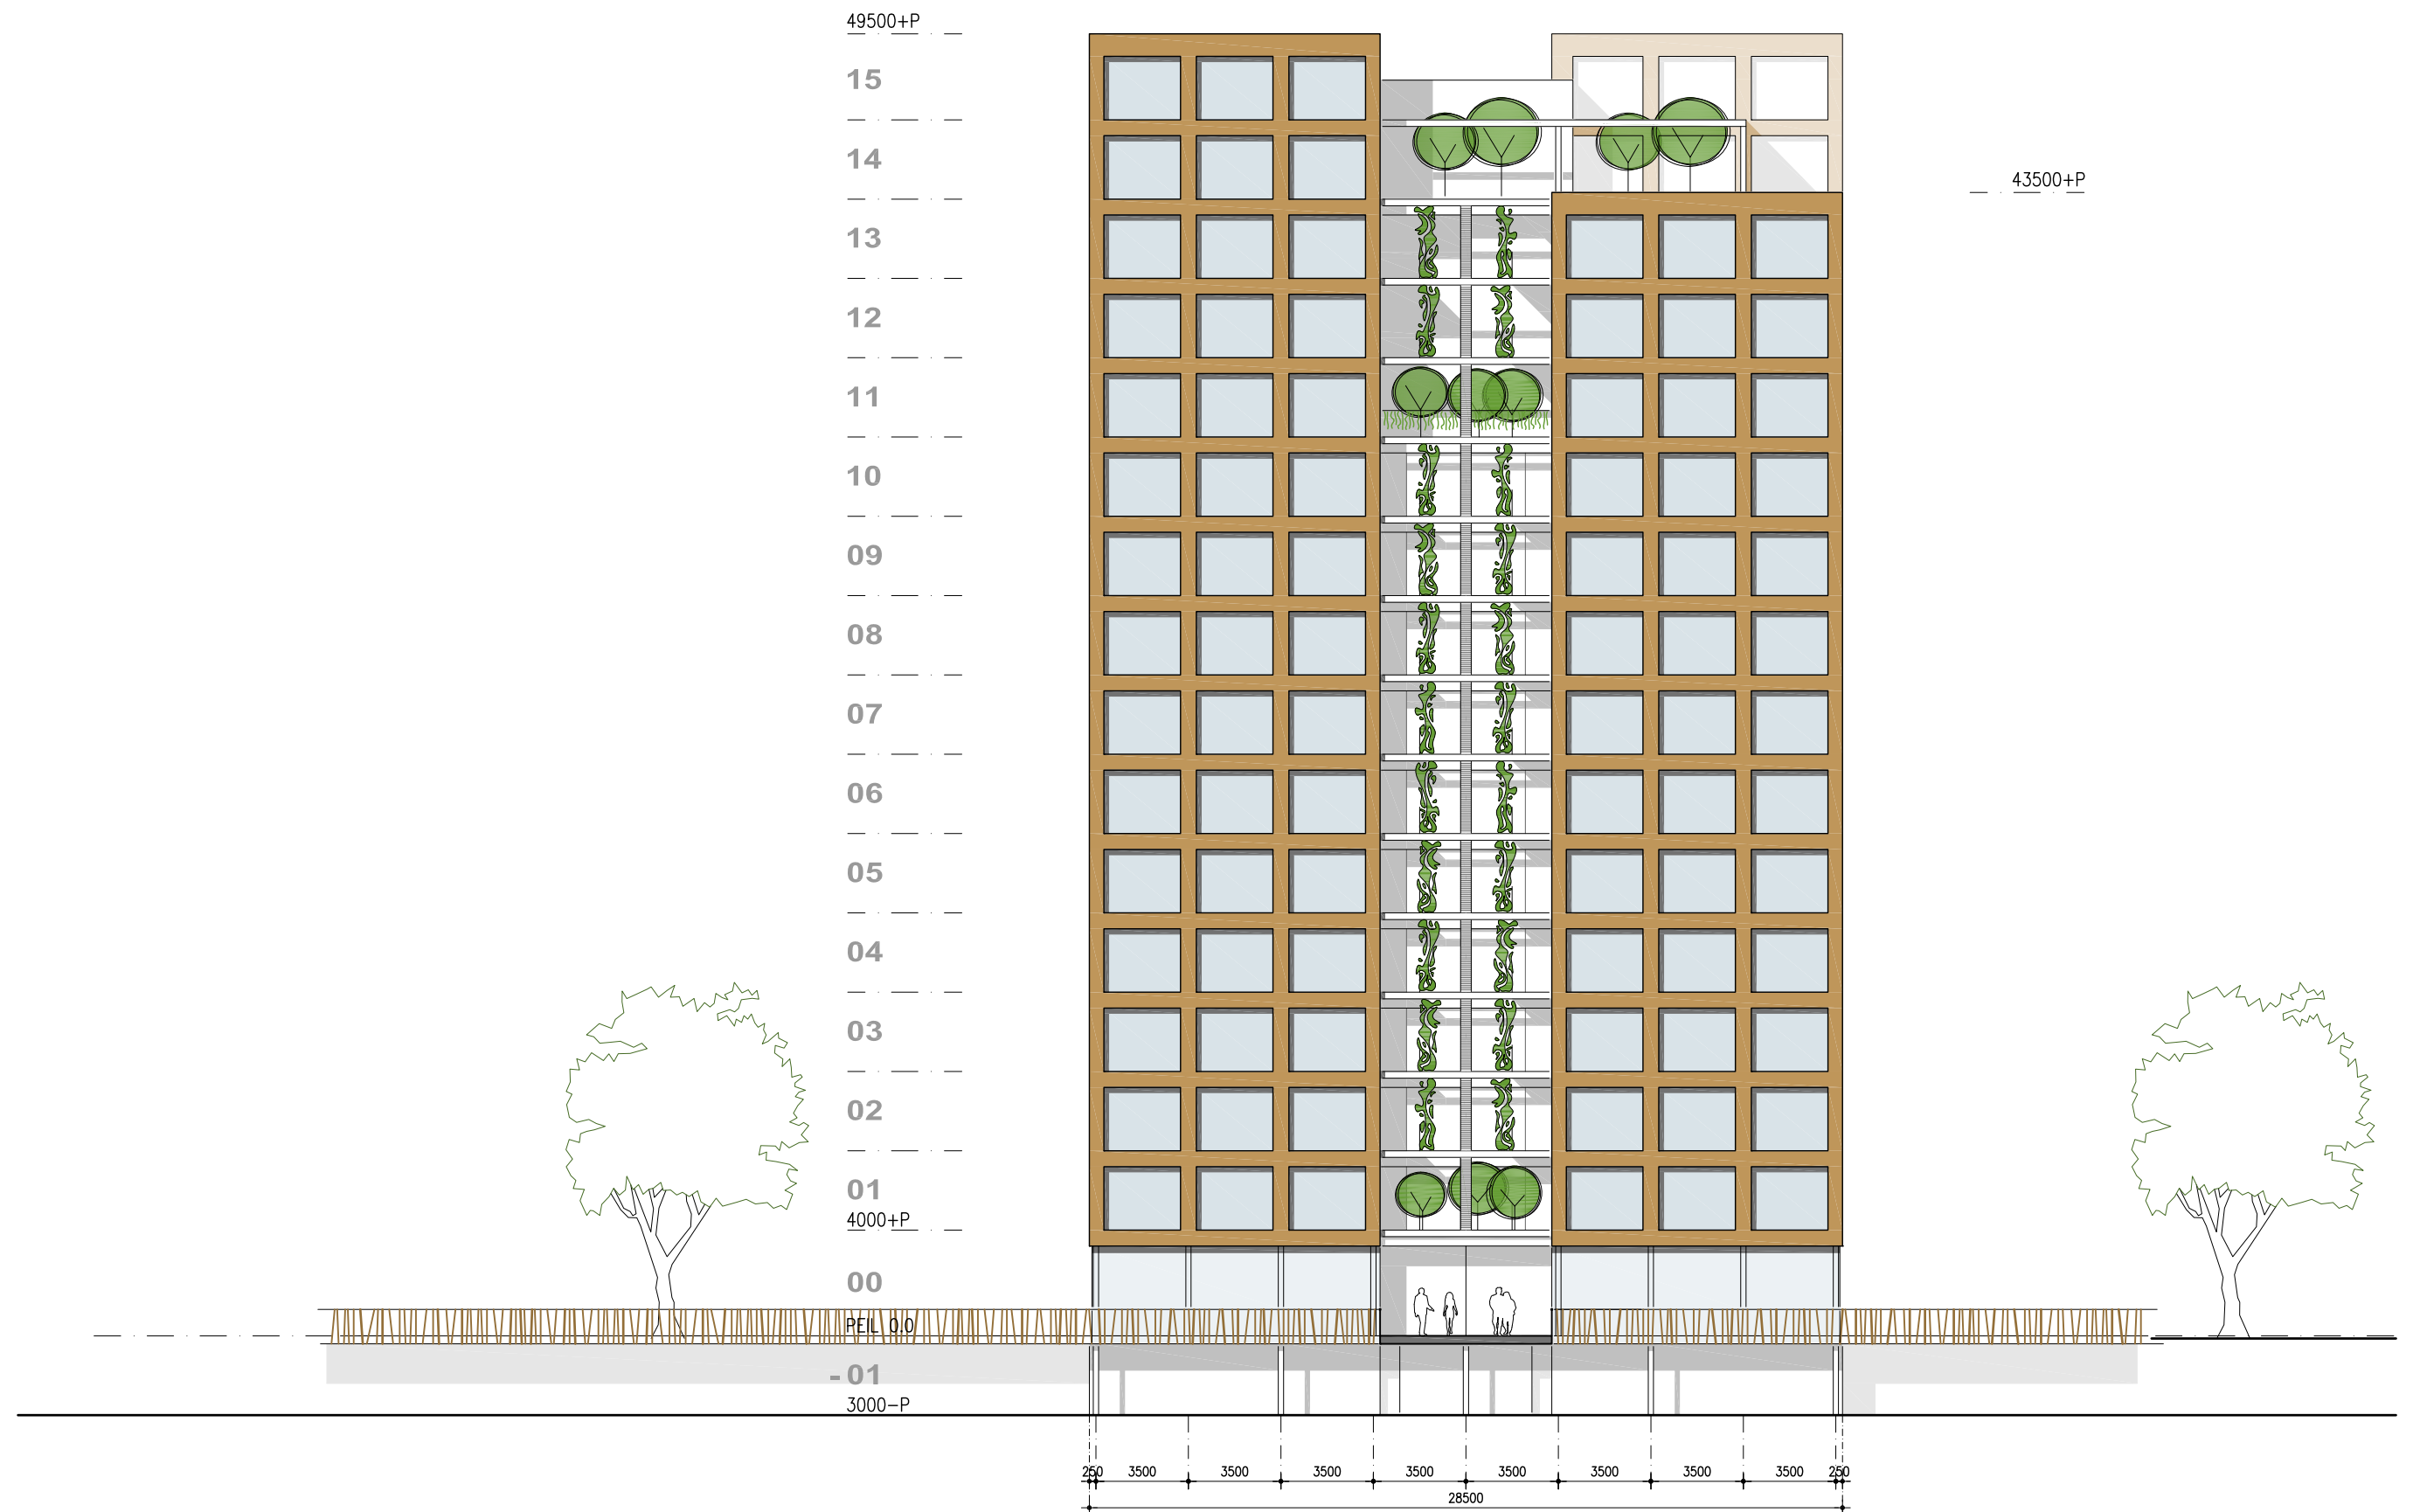

VOORLOPIG ONTWERP

Architect : Toon van Aken

VOORGEVEL ENTREE (NOORD)

THE STAYY GELDROP

Woningen The Stayy te Geldrop

GEVELAANZICHT

SCHAAL 1:250
17.05.2023

Bijlage 2: Verkeersgegevens wegverkeer

Onderstaande verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Geldrop-Mierlo.

Ontvangen: verkeerstellingen Bogardeind van 2021, inclusief de op- en afritten van de A67.

Ophoging naar het gewenste prognosejaar: 0,5% per jaar.

Wegdek Bogardeind:

- Wegvak ten zuiden van de A67: SMA-NL5;
- Wegvak tussen de rotondes: SMA-NL5;
- Wegvak ten noorden van de A67 (ter hoogte van het voormalige NH-Hotel): microflex;
- Kruispunt Bogardeind/Emopad: SMA-NL5
- Zuidelijke en noordelijke rotonde Bogardeind/A67: combinatiedeklaag;

Bedrijventerrein De Barrier: geen verkeerstellingen beschikbaar -> gebruik maken van CROW:

- huidige situatie (alleen McDonalds): 1.125 verkeersbewegingen per gemiddelde weekdag;
- toekomstige situatie (2030 en later): 4.147 verkeersbewegingen per gemiddelde weekdag.

wegdek Barrier: referentiewegdek

Intensiteiten voor de op- en afritten van de A67 conform opgave van gemeente Geldrop-Mierlo.

Wegdektype op basis van RVMK:

- Op- en afritten A67: referentiewegdek;
- Hoofdrijbaan: 1 laags ZOAB

Bijlage 3: Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wvl verticale grids

Model eigenschap

Omschrijving	wvl verticale grids
Verantwoordelijke	CK
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	CK op 19-2-2020
Laatst ingezien door	CK op 19-6-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	18
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaai

2212/074/CK-01
bijlage 3

Model: wvl verticale grids
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))
W01	Bogardeind (ri. zuid)	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W01	Bogardeind ri. noord	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W02	Bogardeind (ri. noord)	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80
W02	Bogardeind (ri. zuid)	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80
W03	Bogardeind (ri. noord)	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80
W03	Bogardeind (ri. zuid)	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80
W04a	Bogardeind (ri. zuid)	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80
W04a	Bogardeind (ri. noord)	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80
W04b	Bogardeind (ri. noord)	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80
W04b	Bogardeind (ri. zuid)	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80
W05	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W06	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80
W07	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	80	80	80
W08	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W09	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W10	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W11	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W12	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W13	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W14	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	65	65	65
W15	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W16	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	65	65	65
W17	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W18	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W19	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W20	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W21	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W22	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	100	115	115
W23	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	80	80	80
W24	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W25	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	100	115	115
W26	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80
W27	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W28	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W29	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80
W30	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	65	65	65
W31	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W32	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	80	80	80
W33	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W34	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W35	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	80	80	80
W36	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W37	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W38	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W39	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W40	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	80	80	80
W41	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	100	115	115
W42	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80
W43	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	80	80	80
W44	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W45	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80
W46	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W47	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W48	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W49	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W50	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W51	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W52	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W0	Referentiewegdek	65	65	65
W53	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W54	Rijksweg A67	Intensiteit	0,75	0	W1	1L ZOAB	100	115	115
W55	Barrier	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80

Tritium Advies

Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaa

2212/074/CK-01
bijlage 3

Model: wvl verticale grids
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
W01	12666,00	6,62	3,13	1,00	93,83	98,01	94,81	3,55	1,26	3,11	2,62	0,73	2,07
W01	12580,00	6,60	3,33	0,94	91,72	96,55	94,10	4,60	2,20	3,23	3,68	1,25	2,67
W02	12580,00	6,60	3,33	0,94	91,72	96,55	94,10	4,60	2,20	3,23	3,68	1,25	2,67
W02	12666,00	6,62	3,13	1,00	93,83	98,01	94,81	3,55	1,26	3,11	2,62	0,73	2,07
W03	12580,00	6,60	3,33	0,94	91,72	96,55	94,10	4,60	2,20	3,23	3,68	1,25	2,67
W03	12666,00	6,62	3,13	1,00	93,83	98,01	94,81	3,55	1,26	3,11	2,62	0,73	2,07
W04a	12666,00	6,62	3,13	1,00	93,83	98,01	94,81	3,55	1,26	3,11	2,62	0,73	2,07
W04a	12580,00	6,60	3,33	0,94	91,72	96,55	94,10	4,60	2,20	3,23	3,68	1,25	2,67
W04b	12580,00	6,60	3,33	0,94	91,72	96,55	94,10	4,60	2,20	3,23	3,68	1,25	2,67
W04b	12666,00	6,62	3,13	1,00	93,83	98,01	94,81	3,55	1,26	3,11	2,62	0,73	2,07
W05	12814,88	6,38	3,54	1,16	94,71	94,91	93,29	2,00	1,42	1,95	3,29	3,67	4,76
W06	2685,60	6,35	3,50	1,22	97,41	97,26	96,99	1,04	0,94	0,91	1,54	1,81	2,10
W07	12814,88	6,38	3,54	1,16	94,71	94,91	93,29	2,00	1,42	1,95	3,29	3,67	4,76
W08	27449,80	6,14	3,18	1,70	75,59	78,99	62,44	6,20	4,83	7,55	18,21	16,17	30,00
W09	33032,04	6,24	3,61	1,34	79,50	78,53	68,61	5,18	4,13	6,01	15,32	17,34	25,38
W10	25608,00	6,19	3,56	1,44	72,19	71,02	59,44	6,71	5,37	7,52	21,10	23,61	33,04
W11	25261,80	6,11	3,21	1,73	73,04	76,87	59,38	6,77	5,26	8,13	20,19	17,87	32,50
W12	12814,88	6,38	3,54	1,16	94,71	94,91	93,29	2,00	1,42	1,95	3,29	3,67	4,76
W13	33032,04	6,24	3,61	1,34	79,50	78,53	68,61	5,18	4,13	6,01	15,32	17,34	25,38
W14	2685,60	6,35	3,50	1,22	97,41	97,26	96,99	1,04	0,94	0,91	1,54	1,81	2,10
W15	32810,80	6,17	3,25	1,62	80,36	83,06	68,11	5,14	3,99	6,56	14,50	12,95	25,33
W16	2942,16	6,29	3,37	1,39	96,59	96,67	96,30	1,52	1,26	1,23	1,89	2,07	2,48
W17	25261,80	6,11	3,21	1,73	73,04	76,87	59,38	6,77	5,26	8,13	20,19	17,87	32,50
W18	33032,04	6,24	3,61	1,34	79,50	78,53	68,61	5,18	4,13	6,01	15,32	17,34	25,38
W19	25261,80	6,11	3,21	1,73	73,04	76,87	59,38	6,77	5,26	8,13	20,19	17,87	32,50
W20	28130,80	6,21	3,56	1,40	74,49	73,30	62,28	6,19	4,99	7,02	19,32	21,72	30,69
W21	32810,80	6,17	3,25	1,62	80,36	83,06	68,11	5,14	3,99	6,56	14,50	12,95	25,33
W22	32810,80	6,17	3,25	1,62	80,36	83,06	68,11	5,14	3,99	6,56	14,50	12,95	25,33
W23	2685,60	6,35	3,50	1,22	97,41	97,26	96,99	1,04	0,94	0,91	1,54	1,81	2,10
W24	10930,04	6,33	3,41	1,30	96,50	96,77	95,83	1,54	1,17	1,58	1,96	2,07	2,59
W25	33032,04	6,24	3,61	1,34	79,50	78,53	68,61	5,18	4,13	6,01	15,32	17,34	25,38
W26	12814,88	6,38	3,54	1,16	94,71	94,91	93,29	2,00	1,42	1,95	3,29	3,67	4,76
W27	28130,80	6,21	3,56	1,40	74,49	73,30	62,28	6,19	4,99	7,02	19,32	21,72	30,69
W28	33032,04	6,24	3,61	1,34	79,50	78,53	68,61	5,18	4,13	6,01	15,32	17,34	25,38
W29	2942,16	6,29	3,37	1,39	96,59	96,67	96,30	1,52	1,26	1,23	1,89	2,07	2,48
W30	12814,88	6,38	3,54	1,16	94,71	94,91	93,29	2,00	1,42	1,95	3,29	3,67	4,76
W31	12814,88	6,38	3,54	1,16	94,71	94,91	93,29	2,00	1,42	1,95	3,29	3,67	4,76
W32	2942,16	6,29	3,37	1,39	96,59	96,67	96,30	1,52	1,26	1,23	1,89	2,07	2,48
W33	25608,00	6,19	3,56	1,44	72,19	71,02	59,44	6,71	5,37	7,52	21,10	23,61	33,04
W34	32810,80	6,17	3,25	1,62	80,36	83,06	68,11	5,14	3,99	6,56	14,50	12,95	25,33
W35	2942,16	6,29	3,37	1,39	96,59	96,67	96,30	1,52	1,26	1,23	1,89	2,07	2,48
W36	2942,16	6,29	3,37	1,39	96,59	96,67	96,30	1,52	1,26	1,23	1,89	2,07	2,48
W37	2942,16	6,29	3,37	1,39	96,59	96,67	96,30	1,52	1,26	1,23	1,89	2,07	2,48
W38	2942,16	6,29	3,37	1,39	96,59	96,67	96,30	1,52	1,26	1,23	1,89	2,07	2,48
W39	28130,80	6,21	3,56	1,40	74,49	73,30	62,28	6,19	4,99	7,02	19,32	21,72	30,69
W40	10930,04	6,33	3,41	1,30	96,50	96,77	95,83	1,54	1,17	1,58	1,96	2,07	2,59
W41	32810,80	6,17	3,25	1,62	80,36	83,06	68,11	5,14	3,99	6,56	14,50	12,95	25,33
W42	12814,88	6,38	3,54	1,16	94,71	94,91	93,29	2,00	1,42	1,95	3,29	3,67	4,76
W43	10930,04	6,33	3,41	1,30	96,50	96,77	95,83	1,54	1,17	1,58	1,96	2,07	2,59
W44	2942,16	6,29	3,37	1,39	96,59	96,67	96,30	1,52	1,26	1,23	1,89	2,07	2,48
W45	10930,04	6,33	3,41	1,30	96,50	96,77	95,83	1,54	1,17	1,58	1,96	2,07	2,59
W46	28130,80	6,21	3,56	1,40	74,49	73,30	62,28	6,19	4,99	7,02	19,32	21,72	30,69
W47	32810,80	6,17	3,25	1,62	80,36	83,06	68,11	5,14	3,99	6,56	14,50	12,95	25,33
W48	27449,80	6,14	3,18	1,70	75,59	78,99	62,44	6,20	4,83	7,55	18,21	16,17	30,00
W49	33032,04	6,24	3,61	1,34	79,50	78,53	68,61	5,18	4,13	6,01	15,32	17,34	25,38
W50	32810,80	6,17	3,25	1,62	80,36	83,06	68,11	5,14	3,99	6,56	14,50	12,95	25,33
W51	2685,60	6,35	3,50	1,22	97,41	97,26	96,99	1,04	0,94	0,91	1,54	1,81	2,10
W52	10930,04	6,33	3,41	1,30	96,50	96,77	95,83	1,54	1,17	1,58	1,96	2,07	2,59
W53	25608,00	6,19	3,56	1,44	72,19	71,02	59,44	6,71	5,37	7,52	21,10	23,61	33,04
W54	27449,80	6,14	3,18	1,70	75,59	78,99	62,44	6,20	4,83	7,55	18,21	16,17	30,00
W55	4210,00	6,60	3,33	0,94	91,72	96,55	94,10	4,60	2,20	36,23	3,68	1,25	2,67

Tritium Advies

Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaai

2212/074/CK-01
bijlage 3

Model: wvl verticale grids
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cpl	Cpl_W
W01	False	1,5
W01	False	1,5
W02	False	1,5
W02	False	1,5
W03	False	1,5
W03	False	1,5
W04a	False	1,5
W04a	False	1,5
W04b	False	1,5
W04b	False	1,5
W05	True	1,5
W06	True	1,5
W07	True	1,5
W08	True	1,5
W09	True	1,5
W10	True	1,5
W11	True	1,5
W12	True	1,5
W13	True	1,5
W14	True	1,5
W15	True	1,5
W16	True	1,5
W17	True	1,5
W18	True	1,5
W19	True	1,5
W20	True	1,5
W21	True	1,5
W22	True	1,5
W23	True	1,5
W24	True	1,5
W25	True	1,5
W26	True	1,5
W27	True	1,5
W28	True	1,5
W29	True	1,5
W30	True	1,5
W31	True	1,5
W32	True	1,5
W33	True	1,5
W34	True	1,5
W35	True	1,5
W36	True	1,5
W37	True	1,5
W38	True	1,5
W39	True	1,5
W40	True	1,5
W41	True	1,5
W42	True	1,5
W43	True	1,5
W44	True	1,5
W45	True	1,5
W46	True	1,5
W47	True	1,5
W48	True	1,5
W49	True	1,5
W50	True	1,5
W51	True	1,5
W52	True	1,5
W53	True	1,5
W54	True	1,5
W55	False	1,5

Model: wvl verticale grids
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Verticale grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	DeltaL	DeltaH	Hoogte	Gevel
grid1	grid blok B	4,80	20,50	Relatief	2	1	14,20	Ja
grid2	grid blok A	4,80	20,50	Relatief	2	1	11,20	Ja
grid3	grid blok C	4,80	20,50	Relatief	2	1	11,20	Ja
grid4	grid blok C	4,80	20,50	Relatief	2	1	11,20	Ja
grid5	grid bestaande bouw	0,30	20,50	Relatief	2	1	16,50	Ja
grid6	grid bestaande bouw	0,30	20,50	Relatief	2	1	16,50	Ja
grid7	grid woontoren	4,80	20,50	Relatief	2	1	38,70	Ja
grid8	grid woontoren	44,00	20,50	Relatief	2	1	5,00	Ja

Model: wvl toetspunten - A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X
t01	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167225,46
t02	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167221,83
t03	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167217,89
t04	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167213,89
t05	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167210,09
t06	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167206,16
t07	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167202,51
t08	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167198,50
t09	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167194,62
t10	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167190,85
t11	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167186,93
t12	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167182,87
t13	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167229,66
t14	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167225,38
t15	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167221,52
t16	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167217,87
t17	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167213,83
t18	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167210,08
t19	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167206,06
t20	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167202,03
t21	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167198,22
t22	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167194,44
t23	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167190,42
t24	toetspunten bestaande bouw	20,50	Relatief	1,70	4,50	7,30	10,10	12,90	15,70	Ja	167186,17
t25	toetspunten blok A	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167171,82
t26	toetspunten blok A	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167175,87
t27	toetspunten blok A	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167179,59
t28	toetspunten blok A	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167183,48
t29	toetspunten blok A	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167187,27
t30	toetspunten blok A	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167190,98
t31	toetspunten blok A	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167194,71
t32	toetspunten blok A	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167198,61
t33	toetspunten blok A	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167202,47
t34	toetspunten blok A	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167207,55
t35	toetspunten blok A	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167167,87
t36	toetspunten blok A	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167171,93
t37	toetspunten blok A	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167175,55
t38	toetspunten blok A	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167179,48
t39	toetspunten blok A	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167183,76
t40	toetspunten blok A	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167187,56
t41	toetspunten blok A	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167192,29
t42	toetspunten blok A	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167196,76
t43	toetspunten blok A	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167201,29
t44	toetspunten blok A	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167207,03
t45	toetspunten blok B	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	--	Ja	167240,94
t46	toetspunten blok B	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	--	Ja	167237,36
t47	toetspunten blok B	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	--	Ja	167233,33
t48	toetspunten blok B	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	--	Ja	167229,57
t49	toetspunten blok B	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	--	Ja	167225,52
t50	toetspunten blok B	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	--	Ja	167221,66
t51	toetspunten blok B	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	--	Ja	167217,64
t52	toetspunten blok B	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	--	Ja	167213,96
t53	toetspunten blok B	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	--	Ja	167240,27
t54	toetspunten blok B	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	--	Ja	167236,25
t55	toetspunten blok B	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	--	Ja	167232,17
t56	toetspunten blok B	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	--	Ja	167228,40
t57	toetspunten blok B	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	--	Ja	167224,73
t58	toetspunten blok B	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	--	Ja	167220,44
t59	toetspunten blok B	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	--	Ja	167215,87
t60	toetspunten blok C	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167173,15
t61	toetspunten blok C	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167169,20
t62	toetspunten blok C	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167165,24
t63	toetspunten blok C	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167161,36
t64	toetspunten blok C	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167157,30
t65	toetspunten blok C	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167175,90
t66	toetspunten blok C	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167171,61
t67	toetspunten blok C	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167167,78
t68	toetspunten blok C	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167163,83

Model: wvl toetspunten - A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Y
t01	380035,50
t02	380036,27
t03	380037,11
t04	380037,96
t05	380038,77
t06	380039,60
t07	380040,37
t08	380041,22
t09	380042,05
t10	380042,85
t11	380043,68
t12	380044,54
t13	380051,50
t14	380052,41
t15	380053,23
t16	380054,00
t17	380054,86
t18	380055,66
t19	380056,51
t20	380057,36
t21	380058,17
t22	380058,98
t23	380059,83
t24	380060,73
t25	380009,80
t26	380011,08
t27	380012,25
t28	380013,49
t29	380014,68
t30	380015,86
t31	380017,04
t32	380018,27
t33	380019,49
t34	380021,10
t35	380022,02
t36	380023,31
t37	380024,46
t38	380025,70
t39	380027,05
t40	380027,41
t41	380026,41
t42	380025,46
t43	380024,50
t44	380023,28
t45	380007,36
t46	380002,07
t47	380002,92
t48	380003,72
t49	380004,58
t50	380005,40
t51	380006,25
t52	380007,04
t53	380014,59
t54	380015,44
t55	380016,31
t56	380017,11
t57	380017,89
t58	380018,80
t59	380018,53
t60	380051,09
t61	380051,93
t62	380052,78
t63	380053,60
t64	380054,47
t65	380063,66
t66	380064,57
t67	380065,38
t68	380066,22

Model: wvl toetspunten - A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X
t69	toetspunten blok C	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	--	--	Ja	167160,17
t70	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	20,80	Ja	167164,71
t71	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	20,80	Ja	167173,13
t72	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	20,80	Ja	167181,53
t73	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	20,80	Ja	167185,40
t74	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	20,80	Ja	167183,00
t75	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	20,80	Ja	167180,62
t76	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	20,80	Ja	167173,70
t77	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	20,80	Ja	167165,28
t78	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	20,80	Ja	167156,86
t79	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	20,80	Ja	167153,00
t80	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	20,80	Ja	167155,41
t81	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	20,50	Relatief	5,80	8,80	11,80	14,80	17,80	20,80	Ja	167157,79

Model: wvl toetspunten - A
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Y
t69	380066,99
t70	379934,37
t71	379936,76
t72	379939,15
t73	379946,07
t74	379954,49
t75	379962,88
t76	379966,76
t77	379964,37
t78	379961,98
t79	379955,07
t80	379946,61
t81	379938,23

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t01_A	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	1,70	21,78	18,33	14,03	22,91	
t01_B	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	4,50	25,03	21,69	17,80	26,41	
t01_C	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	7,30	25,77	22,42	18,63	27,19	
t01_D	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	10,10	25,94	22,56	18,84	27,38	
t01_E	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	12,90	27,05	23,63	19,98	28,49	
t01_F	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	15,70	30,04	26,59	22,99	31,49	
t02_A	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	1,70	21,39	17,92	13,42	22,42	
t02_B	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	4,50	21,53	18,03	13,59	22,57	
t02_C	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	7,30	21,67	18,15	13,83	22,75	
t02_D	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	10,10	22,26	18,70	14,59	23,41	
t02_E	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	12,90	24,40	20,82	17,01	25,67	
t02_F	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	15,70	28,93	25,43	21,77	30,32	
t03_A	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	1,70	21,33	17,86	13,35	22,36	
t03_B	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	4,50	21,47	17,97	13,52	22,51	
t03_C	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	7,30	21,62	18,09	13,77	22,69	
t03_D	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	10,10	22,21	18,65	14,54	23,36	
t03_E	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	12,90	24,32	20,75	16,96	25,60	
t03_F	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	15,70	28,82	25,33	21,70	30,23	
t04_A	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	1,70	21,49	18,02	13,53	22,53	
t04_B	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	4,50	21,64	18,13	13,71	22,68	
t04_C	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	7,30	21,81	18,27	13,97	22,89	
t04_D	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	10,10	22,35	18,80	14,70	23,51	
t04_E	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	12,90	24,44	20,87	17,10	25,73	
t04_F	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	15,70	28,86	25,37	21,78	30,29	
t05_A	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	1,70	21,67	18,21	13,72	22,71	
t05_B	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	4,50	21,80	18,31	13,88	22,85	
t05_C	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	7,30	21,96	18,44	14,13	23,04	
t05_D	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	10,10	22,50	18,97	14,86	23,67	
t05_E	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	12,90	24,45	20,91	17,15	25,77	
t05_F	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	15,70	28,77	25,30	21,75	30,23	
t06_A	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	1,70	21,78	18,31	13,81	22,81	
t06_B	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	4,50	21,88	18,39	13,95	22,93	
t06_C	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	7,30	21,93	18,43	14,11	23,02	
t06_D	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	10,10	22,31	18,80	14,73	23,51	
t06_E	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	12,90	24,01	20,49	16,86	25,40	
t06_F	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	15,70	28,23	24,80	21,46	29,82	
t07_A	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	1,70	21,88	18,42	13,94	22,93	
t07_B	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	4,50	21,99	18,51	14,09	23,05	
t07_C	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	7,30	22,07	18,57	14,28	23,18	
t07_D	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	10,10	22,46	18,96	14,93	23,68	
t07_E	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	12,90	24,20	20,69	17,09	25,61	
t07_F	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	15,70	28,51	25,08	21,75	30,10	
t08_A	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	1,70	22,30	18,84	14,50	23,41	
t08_B	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	4,50	22,54	19,05	14,84	23,69	
t08_C	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	7,30	22,73	19,23	15,16	23,93	
t08_D	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	10,10	23,15	19,65	15,82	24,46	
t08_E	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	12,90	24,84	21,34	17,83	26,30	
t08_F	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	15,70	28,89	25,47	22,15	30,49	
t09_A	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	1,70	23,43	19,96	15,99	24,69	
t09_B	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	4,50	24,32	20,83	17,11	25,69	
t09_C	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	7,30	25,03	21,54	17,96	26,46	
t09_D	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	10,10	27,24	23,81	20,39	28,79	
t09_E	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	12,90	28,86	25,43	22,07	30,44	
t09_F	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	15,70	31,62	28,20	24,82	33,19	
t10_A	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	1,70	24,70	21,23	17,60	26,12	
t10_B	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	4,50	29,63	26,24	22,87	31,23	
t10_C	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	7,30	31,33	27,91	24,67	32,97	
t10_D	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	10,10	32,17	28,76	25,54	33,83	
t10_E	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	12,90	33,36	29,96	26,70	35,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t10_F	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	15,70	35,01	31,61	28,21	36,59	
t11_A	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	1,70	25,34	21,88	18,30	26,79	
t11_B	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	4,50	31,16	27,80	24,40	32,76	
t11_C	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	7,30	33,49	30,12	26,80	35,12	
t11_D	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	10,10	34,08	30,71	27,42	35,73	
t11_E	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	12,90	34,84	31,45	28,15	36,47	
t11_F	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	15,70	36,21	32,82	29,38	37,77	
t12_A	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	1,70	25,64	22,18	18,63	27,10	
t12_B	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	4,50	31,63	28,29	24,86	33,23	
t12_C	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	7,30	34,06	30,71	27,34	35,68	
t12_D	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	10,10	34,81	31,46	28,11	36,44	
t12_E	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	12,90	35,62	32,25	28,89	37,23	
t12_F	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	15,70	37,04	33,65	30,12	38,56	
t13_A	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	1,70	26,79	23,25	18,66	27,75	
t13_B	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	4,50	29,17	25,62	20,69	29,98	
t13_C	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	7,30	--	--	--	--	
t13_D	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	10,10	--	--	--	--	
t13_E	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	12,90	--	--	--	--	
t13_F	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	15,70	--	--	--	--	
t14_A	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	1,70	26,37	22,87	18,29	27,35	
t14_B	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	4,50	28,45	24,94	19,93	29,25	
t14_C	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	7,30	--	--	--	--	
t14_D	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	10,10	--	--	--	--	
t14_E	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	12,90	--	--	--	--	
t14_F	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	15,70	--	--	--	--	
t15_A	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	1,70	25,18	21,61	16,78	26,02	
t15_B	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	4,50	28,18	24,63	19,68	28,98	
t15_C	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	7,30	--	--	--	--	
t15_D	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	10,10	--	--	--	--	
t15_E	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	12,90	--	--	--	--	
t15_F	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	15,70	--	--	--	--	
t16_A	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	1,70	27,24	23,65	18,74	28,04	
t16_B	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	4,50	28,18	24,65	19,66	28,98	
t16_C	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	7,30	--	--	--	--	
t16_D	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	10,10	--	--	--	--	
t16_E	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	12,90	--	--	--	--	
t16_F	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	15,70	--	--	--	--	
t17_A	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	1,70	26,99	23,41	18,53	27,80	
t17_B	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	4,50	27,26	23,68	18,72	28,04	
t17_C	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	7,30	--	--	--	--	
t17_D	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	10,10	--	--	--	--	
t17_E	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	12,90	--	--	--	--	
t17_F	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	15,70	--	--	--	--	
t18_A	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	1,70	26,53	22,94	18,17	27,38	
t18_B	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	4,50	26,78	23,17	18,46	27,64	
t18_C	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	7,30	--	--	--	--	
t18_D	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	10,10	--	--	--	--	
t18_E	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	12,90	--	--	--	--	
t18_F	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	15,70	--	--	--	--	
t19_A	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	1,70	26,02	22,45	17,59	26,85	
t19_B	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	4,50	26,11	22,45	17,69	26,93	
t19_C	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	7,30	--	--	--	--	
t19_D	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	10,10	--	--	--	--	
t19_E	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	12,90	--	--	--	--	
t19_F	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	15,70	--	--	--	--	
t20_A	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	1,70	20,92	17,42	12,65	21,83	
t20_B	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	4,50	11,07	7,45	4,98	12,97	
t20_C	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	7,30	--	--	--	--	
t20_D	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	10,10	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t20_E	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	12,90	--	--	--	--	
t20_F	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	15,70	--	--	--	--	
t21_A	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	1,70	17,08	13,49	9,70	18,35	
t21_B	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	4,50	15,86	12,31	9,63	17,70	
t21_C	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	7,30	--	--	--	--	
t21_D	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	10,10	--	--	--	--	
t21_E	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	12,90	--	--	--	--	
t21_F	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	15,70	--	--	--	--	
t22_A	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	1,70	22,44	18,86	14,35	23,40	
t22_B	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	4,50	15,99	12,44	9,75	17,82	
t22_C	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	7,30	--	--	--	--	
t22_D	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	10,10	--	--	--	--	
t22_E	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	12,90	--	--	--	--	
t22_F	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	15,70	--	--	--	--	
t23_A	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	1,70	21,52	17,95	13,75	22,62	
t23_B	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	4,50	16,89	13,34	10,69	18,74	
t23_C	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	7,30	--	--	--	--	
t23_D	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	10,10	--	--	--	--	
t23_E	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	12,90	--	--	--	--	
t23_F	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	15,70	--	--	--	--	
t24_A	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	1,70	18,08	14,63	11,67	19,84	
t24_B	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	4,50	19,74	16,25	13,41	21,54	
t24_C	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	7,30	--	--	--	--	
t24_D	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	10,10	--	--	--	--	
t24_E	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	12,90	--	--	--	--	
t24_F	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	15,70	--	--	--	--	
t25_A	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	5,80	39,80	36,42	32,77	41,27	
t25_B	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	8,80	40,11	36,75	33,28	41,68	
t25_C	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	11,80	41,25	37,89	34,19	42,71	
t25_D	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	14,80	42,32	38,95	35,12	43,71	
t26_A	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	5,80	39,44	36,08	32,46	40,94	
t26_B	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	8,80	39,60	36,25	32,83	41,20	
t26_C	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	11,80	40,14	36,79	33,34	41,72	
t26_D	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	14,80	40,98	37,62	34,08	42,51	
t27_A	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	5,80	38,88	35,54	31,93	40,39	
t27_B	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	8,80	38,60	35,27	31,94	40,26	
t27_C	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	11,80	38,98	35,65	32,33	40,64	
t27_D	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	14,80	39,44	36,11	32,78	41,10	
t28_A	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	5,80	38,39	35,06	31,39	39,88	
t28_B	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	8,80	37,93	34,61	31,27	39,59	
t28_C	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	11,80	38,46	35,13	31,79	40,11	
t28_D	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	14,80	38,90	35,57	32,23	40,55	
t29_A	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	5,80	38,30	34,97	31,23	39,76	
t29_B	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	8,80	37,45	34,12	30,77	39,10	
t29_C	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	11,80	37,92	34,60	31,25	39,57	
t29_D	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	14,80	38,35	35,03	31,68	40,00	
t30_A	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	5,80	37,74	34,40	30,60	39,16	
t30_B	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	8,80	36,53	33,20	29,85	38,18	
t30_C	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	11,80	37,02	33,68	30,34	38,66	
t30_D	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	14,80	37,45	34,12	30,78	39,10	
t31_A	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	5,80	37,13	33,79	29,96	38,54	
t31_B	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	8,80	35,97	32,62	29,27	37,60	
t31_C	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	11,80	36,65	33,31	29,97	38,29	
t31_D	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	14,80	37,16	33,82	30,47	38,80	
t32_A	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	5,80	37,73	34,33	30,33	39,03	
t32_B	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	8,80	37,37	33,98	30,20	38,77	
t32_C	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	11,80	39,03	35,62	31,63	40,32	
t32_D	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	14,80	39,70	36,29	32,25	40,97	
t33_A	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	5,80	37,04	33,69	29,84	38,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t33_B	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	8,80	35,54	32,19	28,88	37,19
t33_C	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	11,80	36,05	32,70	29,40	37,71
t33_D	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	14,80	36,48	33,13	29,84	38,14
t34_A	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	5,80	34,84	31,53	28,09	36,46
t34_B	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	8,80	35,05	31,71	28,40	36,71
t34_C	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	11,80	35,59	32,24	28,95	37,25
t34_D	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	14,80	36,05	32,69	29,40	37,71
t35_A	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	5,80	38,53	35,12	30,71	39,64
t35_B	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	8,80	39,40	36,00	31,58	40,51
t35_C	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	11,80	40,19	36,80	32,35	41,29
t35_D	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	14,80	40,86	37,47	33,00	41,96
t36_A	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	5,80	34,95	31,58	27,88	36,40
t36_B	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	8,80	36,37	33,00	29,17	37,76
t36_C	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	11,80	37,51	34,15	30,27	38,89
t36_D	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	14,80	38,56	35,19	31,23	39,89
t37_A	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	5,80	33,99	30,64	27,12	35,54
t37_B	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	8,80	35,11	31,76	28,21	36,65
t37_C	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	11,80	35,98	32,63	29,05	37,50
t37_D	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	14,80	36,91	33,54	29,88	38,38
t38_A	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	5,80	33,27	29,95	26,56	34,90
t38_B	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	8,80	34,18	30,86	27,46	35,81
t38_C	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	11,80	35,10	31,77	28,37	36,72
t38_D	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	14,80	35,98	32,63	29,19	37,57
t39_A	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	5,80	32,41	29,08	25,67	34,03
t39_B	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	8,80	33,46	30,12	26,73	35,08
t39_C	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	11,80	33,79	30,44	27,04	35,40
t39_D	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	14,80	34,87	31,49	28,03	36,43
t40_A	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	5,80	31,69	28,36	24,94	33,30
t40_B	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	8,80	32,68	29,34	25,94	34,29
t40_C	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	11,80	33,51	30,16	26,78	35,13
t40_D	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	14,80	34,61	31,24	27,82	36,20
t41_A	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	5,80	30,60	27,26	23,87	32,22
t41_B	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	8,80	31,68	28,33	25,01	33,33
t41_C	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	11,80	32,61	29,26	25,96	34,27
t41_D	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	14,80	33,43	30,06	26,79	35,09
t42_A	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	5,80	30,42	27,06	23,71	32,05
t42_B	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	8,80	31,37	27,99	24,72	33,02
t42_C	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	11,80	32,04	28,66	25,42	33,71
t42_D	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	14,80	32,83	29,44	26,22	34,50
t43_A	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	5,80	27,31	23,91	20,56	28,91
t43_B	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	8,80	28,39	24,97	21,72	30,03
t43_C	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	11,80	29,45	26,05	22,82	31,11
t43_D	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	14,80	30,79	27,40	24,16	32,45
t44_A	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	5,80	22,90	19,39	15,84	24,33
t44_B	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	8,80	24,41	20,93	17,47	25,90
t44_C	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	11,80	26,72	23,28	19,86	28,26
t44_D	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	14,80	28,74	25,31	21,87	30,28
t45_A	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	5,80	31,24	27,77	22,80	32,08
t45_B	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	8,80	--	--	--	--
t45_C	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	11,80	--	--	--	--
t45_D	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	14,80	--	--	--	--
t45_E	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	17,80	--	--	--	--
t46_A	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	5,80	41,05	37,59	33,02	42,06
t46_B	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	8,80	41,80	38,35	33,73	42,80
t46_C	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	11,80	43,36	39,93	35,22	44,33
t46_D	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	14,80	44,48	41,05	36,30	45,44
t46_E	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	17,80	45,08	41,66	36,88	46,03
t47_A	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	5,80	40,94	37,48	32,91	41,95
t47_B	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	8,80	41,87	38,43	33,78	42,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t47_C	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	11,80	42,69	39,25	34,59	43,68	
t47_D	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	14,80	44,05	40,63	35,91	45,02	
t47_E	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	17,80	44,68	41,26	36,51	45,64	
t48_A	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	5,80	41,16	37,70	33,18	42,19	
t48_B	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	8,80	41,86	38,41	33,83	42,87	
t48_C	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	11,80	43,00	39,56	34,92	43,99	
t48_D	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	14,80	44,23	40,80	36,09	45,20	
t48_E	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	17,80	44,89	41,46	36,72	45,85	
t49_A	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	5,80	40,71	37,27	32,86	41,80	
t49_B	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	8,80	40,63	37,18	32,76	41,71	
t49_C	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	11,80	42,40	38,96	34,39	43,42	
t49_D	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	14,80	43,57	40,14	35,46	44,55	
t49_E	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	17,80	44,07	40,65	35,93	45,04	
t50_A	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	5,80	41,61	38,15	33,75	42,69	
t50_B	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	8,80	41,89	38,43	33,99	42,96	
t50_C	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	11,80	42,80	39,35	34,85	43,85	
t50_D	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	14,80	43,65	40,21	35,61	44,66	
t50_E	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	17,80	44,03	40,59	35,97	45,03	
t51_A	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	5,80	40,25	36,82	32,58	41,42	
t51_B	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	8,80	40,72	37,30	32,99	41,87	
t51_C	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	11,80	41,33	37,91	33,57	42,46	
t51_D	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	14,80	41,82	38,39	34,01	42,93	
t51_E	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	17,80	42,34	38,92	34,50	43,44	
t52_A	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	5,80	39,77	36,33	32,22	40,99	
t52_B	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	8,80	39,39	35,94	31,91	40,64	
t52_C	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	11,80	41,08	37,65	33,40	42,25	
t52_D	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	14,80	41,35	37,92	33,63	42,50	
t52_E	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	17,80	41,76	38,33	34,01	42,90	
t53_A	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	5,80	22,43	19,14	15,67	24,04	
t53_B	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	8,80	22,74	19,44	16,04	24,38	
t53_C	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	11,80	23,22	19,88	16,60	24,89	
t53_D	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	14,80	24,76	21,39	18,20	26,46	
t53_E	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	17,80	29,82	26,47	23,22	31,50	
t54_A	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	5,80	23,55	20,21	16,56	25,04	
t54_B	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	8,80	23,89	20,53	16,94	25,40	
t54_C	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	11,80	24,55	21,16	17,65	26,08	
t54_D	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	14,80	26,29	22,87	19,42	27,83	
t54_E	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	17,80	31,52	28,16	24,71	33,10	
t55_A	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	5,80	23,87	20,50	16,79	25,32	
t55_B	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	8,80	24,40	21,00	17,32	25,84	
t55_C	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	11,80	25,38	21,94	18,28	26,81	
t55_D	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	14,80	27,56	24,09	20,40	28,95	
t55_E	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	17,80	32,94	29,55	25,83	34,37	
t56_A	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	5,80	24,20	20,84	17,10	25,64	
t56_B	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	8,80	24,69	21,30	17,59	26,12	
t56_C	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	11,80	25,64	22,20	18,52	27,06	
t56_D	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	14,80	27,69	24,23	20,52	29,08	
t56_E	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	17,80	32,55	29,15	25,41	33,96	
t57_A	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	5,80	24,43	21,07	17,31	25,86	
t57_B	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	8,80	24,86	21,47	17,76	26,29	
t57_C	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	11,80	25,78	22,35	18,67	27,20	
t57_D	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	14,80	27,91	24,45	20,75	29,30	
t57_E	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	17,80	30,97	27,64	24,31	32,63	
t58_A	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	5,80	24,59	21,23	17,49	26,03	
t58_B	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	8,80	24,98	21,59	17,90	26,42	
t58_C	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	11,80	25,91	22,48	18,82	27,34	
t58_D	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	14,80	28,05	24,60	20,91	29,46	
t58_E	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	17,80	31,01	27,67	24,35	32,66	
t59_A	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	5,80	33,72	30,40	26,95	35,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t59_B	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	8,80	34,13	30,77	27,43	35,76	
t59_C	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	11,80	34,69	31,33	28,01	36,33	
t59_D	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	14,80	35,40	32,03	28,69	37,02	
t59_E	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	17,80	31,86	28,53	25,17	33,50	
t60_A	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	5,80	40,33	36,92	32,58	41,47	
t60_B	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	8,80	41,38	37,98	33,65	42,53	
t60_C	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	11,80	42,16	38,77	34,43	43,31	
t60_D	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	14,80	43,00	39,60	35,26	44,15	
t61_A	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	5,80	41,32	37,92	33,40	42,39	
t61_B	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	8,80	42,23	38,83	34,40	43,34	
t61_C	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	11,80	43,05	39,65	35,22	44,16	
t61_D	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	14,80	43,91	40,50	36,04	45,00	
t62_A	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	5,80	41,64	38,23	33,74	42,72	
t62_B	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	8,80	42,44	39,05	34,58	43,54	
t62_C	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	11,80	43,24	39,85	35,42	44,35	
t62_D	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	14,80	43,91	40,51	36,07	45,01	
t63_A	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	5,80	42,17	38,76	34,31	43,26	
t63_B	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	8,80	42,95	39,54	35,12	44,06	
t63_C	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	11,80	43,79	40,39	35,95	44,89	
t63_D	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	14,80	44,74	41,33	36,82	45,81	
t64_A	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	5,80	41,80	38,39	33,91	42,88	
t64_B	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	8,80	42,74	39,33	34,88	43,83	
t64_C	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	11,80	43,53	40,12	35,69	44,63	
t64_D	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	14,80	44,27	40,86	36,39	45,35	
t65_A	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	5,80	19,02	15,58	12,61	20,78	
t65_B	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	8,80	--	--	--	--	
t65_C	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	11,80	--	--	--	--	
t65_D	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	14,80	--	--	--	--	
t66_A	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	5,80	19,25	15,79	12,86	21,02	
t66_B	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	8,80	--	--	--	--	
t66_C	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	11,80	--	--	--	--	
t66_D	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	14,80	--	--	--	--	
t67_A	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	5,80	20,95	17,54	14,47	22,68	
t67_B	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	8,80	--	--	--	--	
t67_C	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	11,80	--	--	--	--	
t67_D	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	14,80	--	--	--	--	
t68_A	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	5,80	20,46	17,02	14,05	22,22	
t68_B	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	8,80	--	--	--	--	
t68_C	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	11,80	--	--	--	--	
t68_D	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	14,80	--	--	--	--	
t69_A	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	5,80	19,28	15,82	12,90	21,05	
t69_B	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	8,80	--	--	--	--	
t69_C	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	11,80	--	--	--	--	
t69_D	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	14,80	--	--	--	--	
t70_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	23,80	52,02	48,60	43,89	53,00	
t70_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	26,80	52,12	48,70	43,98	53,09	
t70_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	29,80	52,19	48,77	44,05	53,16	
t70_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	32,80	52,21	48,79	44,06	53,18	
t70_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	35,80	52,15	48,73	44,00	53,12	
t70_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	38,80	52,11	48,69	43,96	53,08	
t71_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	23,80	51,41	47,99	43,29	52,39	
t71_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	26,80	51,54	48,13	43,42	52,52	
t71_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	29,80	51,63	48,21	43,49	52,60	
t71_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	32,80	51,66	48,24	43,52	52,63	
t71_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	35,80	51,66	48,25	43,52	52,64	
t71_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	38,80	51,66	48,24	43,52	52,63	
t72_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	23,80	50,98	47,56	42,87	51,97	
t72_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	26,80	51,11	47,70	42,99	52,09	
t72_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	29,80	51,22	47,80	43,09	52,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t72_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	32,80	51,27	47,85	43,13	52,24
t72_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	35,80	51,28	47,86	43,14	52,25
t72_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	38,80	51,28	47,86	43,14	52,25
t73_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	23,80	24,11	20,83	17,37	25,73
t73_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	26,80	24,39	21,10	17,66	26,02
t73_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	29,80	--	--	--	--
t73_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	32,80	--	--	--	--
t73_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	35,80	--	--	--	--
t73_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	38,80	--	--	--	--
t74_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	23,80	27,81	24,50	21,13	29,46
t74_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	26,80	--	--	--	--
t74_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	29,80	--	--	--	--
t74_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	32,80	--	--	--	--
t74_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	35,80	--	--	--	--
t74_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	38,80	--	--	--	--
t75_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167180,62	379962,88	23,80	27,70	24,37	21,04	29,36
t75_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167180,62	379962,88	26,80	--	--	--	--
t75_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167180,62	379962,88	29,80	--	--	--	--
t75_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167180,62	379962,88	32,80	--	--	--	--
t75_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167180,62	379962,88	35,80	--	--	--	--
t75_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167180,62	379962,88	38,80	--	--	--	--
t76_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,70	379966,76	23,80	35,74	32,33	27,73	36,77
t76_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,70	379966,76	26,80	31,93	28,48	23,52	32,79
t76_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,70	379966,76	29,80	--	--	--	--
t76_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,70	379966,76	32,80	--	--	--	--
t76_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,70	379966,76	35,80	--	--	--	--
t76_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,70	379966,76	38,80	--	--	--	--
t77_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	23,80	12,96	9,34	4,47	13,76
t77_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	26,80	--	--	--	--
t77_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	29,80	--	--	--	--
t77_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	32,80	--	--	--	--
t77_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	35,80	--	--	--	--
t77_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	38,80	--	--	--	--
t78_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	23,80	11,22	7,61	2,72	12,01
t78_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	26,80	--	--	--	--
t78_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	29,80	--	--	--	--
t78_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	32,80	--	--	--	--
t78_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	35,80	--	--	--	--
t78_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	38,80	--	--	--	--
t79_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167153,00	379955,07	23,80	51,50	48,09	43,44	52,51
t79_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167153,00	379955,07	26,80	51,65	48,23	43,58	52,65
t79_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167153,00	379955,07	29,80	51,72	48,30	43,64	52,72
t79_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167153,00	379955,07	32,80	51,76	48,34	43,68	52,76
t79_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167153,00	379955,07	35,80	51,77	48,34	43,68	52,76
t79_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167153,00	379955,07	38,80	51,71	48,29	43,63	52,71
t80_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167155,41	379946,61	23,80	51,81	48,39	43,75	52,82
t80_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167155,41	379946,61	26,80	51,91	48,49	43,84	52,91
t80_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167155,41	379946,61	29,80	51,97	48,55	43,89	52,97
t80_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167155,41	379946,61	32,80	52,01	48,58	43,92	53,00
t80_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167155,41	379946,61	35,80	52,01	48,58	43,92	53,00
t80_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167155,41	379946,61	38,80	52,00	48,57	43,91	52,99
t81_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167157,79	379938,23	23,80	52,24	48,82	44,16	53,24
t81_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167157,79	379938,23	26,80	52,34	48,92	44,24	53,33
t81_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167157,79	379938,23	29,80	52,40	48,98	44,30	53,39
t81_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167157,79	379938,23	32,80	52,42	49,00	44,31	53,41
t81_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167157,79	379938,23	35,80	52,37	48,95	44,26	53,36
t81_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167157,79	379938,23	38,80	52,37	48,95	44,26	53,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
t01_A	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	1,70	21,78	18,33	14,03	22,91
t01_B	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	4,50	25,03	21,69	17,80	26,41
t01_C	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	7,30	25,77	22,42	18,63	27,19
t01_D	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	10,10	25,94	22,56	18,84	27,38
t01_E	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	12,90	27,05	23,63	19,98	28,49
t01_F	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	15,70	30,04	26,59	22,99	31,49
t02_A	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	1,70	21,39	17,92	13,42	22,42
t02_B	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	4,50	21,53	18,03	13,59	22,57
t02_C	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	7,30	21,67	18,15	13,83	22,75
t02_D	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	10,10	22,26	18,70	14,59	23,41
t02_E	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	12,90	24,40	20,82	17,01	25,67
t02_F	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	15,70	28,93	25,43	21,77	30,32
t03_A	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	1,70	21,33	17,86	13,35	22,36
t03_B	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	4,50	21,47	17,97	13,52	22,51
t03_C	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	7,30	21,62	18,09	13,77	22,69
t03_D	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	10,10	22,21	18,65	14,54	23,36
t03_E	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	12,90	24,32	20,75	16,96	25,60
t03_F	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	15,70	28,82	25,33	21,70	30,23
t04_A	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	1,70	21,49	18,02	13,53	22,53
t04_B	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	4,50	21,64	18,13	13,71	22,68
t04_C	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	7,30	21,81	18,27	13,97	22,89
t04_D	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	10,10	22,35	18,80	14,70	23,51
t04_E	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	12,90	24,44	20,87	17,10	25,73
t04_F	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	15,70	28,86	25,37	21,78	30,29
t05_A	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	1,70	21,67	18,21	13,72	22,71
t05_B	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	4,50	21,80	18,31	13,88	22,85
t05_C	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	7,30	21,96	18,44	14,13	23,04
t05_D	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	10,10	22,50	18,97	14,86	23,67
t05_E	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	12,90	24,45	20,91	17,15	25,77
t05_F	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	15,70	28,77	25,30	21,75	30,23
t06_A	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	1,70	21,78	18,31	13,81	22,81
t06_B	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	4,50	21,88	18,39	13,95	22,93
t06_C	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	7,30	21,93	18,43	14,11	23,02
t06_D	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	10,10	22,31	18,80	14,73	23,51
t06_E	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	12,90	24,01	20,49	16,86	25,40
t06_F	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	15,70	28,23	24,80	21,46	29,82
t07_A	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	1,70	21,88	18,42	13,94	22,93
t07_B	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	4,50	21,99	18,51	14,09	23,05
t07_C	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	7,30	22,07	18,57	14,28	23,18
t07_D	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	10,10	22,46	18,96	14,93	23,68
t07_E	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	12,90	24,20	20,69	17,09	25,61
t07_F	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	15,70	28,51	25,08	21,75	30,10
t08_A	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	1,70	22,30	18,84	14,50	23,41
t08_B	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	4,50	22,54	19,05	14,84	23,69
t08_C	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	7,30	22,73	19,23	15,16	23,93
t08_D	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	10,10	23,15	19,65	15,82	24,46
t08_E	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	12,90	24,84	21,34	17,83	26,30
t08_F	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	15,70	28,89	25,47	22,15	30,49
t09_A	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	1,70	23,43	19,96	15,99	24,69
t09_B	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	4,50	24,32	20,83	17,11	25,69
t09_C	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	7,30	25,03	21,54	17,96	26,46
t09_D	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	10,10	27,24	23,81	20,39	28,79
t09_E	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	12,90	28,86	25,43	22,07	30,44
t09_F	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	15,70	31,62	28,20	24,82	33,19
t10_A	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	1,70	24,70	21,23	17,60	26,12
t10_B	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	4,50	29,63	26,24	22,87	31,23
t10_C	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	7,30	31,33	27,91	24,67	32,97
t10_D	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	10,10	32,17	28,76	25,54	33,83
t10_E	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	12,90	33,36	29,96	26,70	35,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
t10_F	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	15,70	35,01	31,61	28,21	36,59
t11_A	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	1,70	25,34	21,88	18,30	26,79
t11_B	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	4,50	31,16	27,80	24,40	32,76
t11_C	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	7,30	33,49	30,12	26,80	35,12
t11_D	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	10,10	34,08	30,71	27,42	35,73
t11_E	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	12,90	34,84	31,45	28,15	36,47
t11_F	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	15,70	36,21	32,82	29,38	37,77
t12_A	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	1,70	25,64	22,18	18,63	27,10
t12_B	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	4,50	31,63	28,29	24,86	33,23
t12_C	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	7,30	34,06	30,71	27,34	35,68
t12_D	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	10,10	34,81	31,46	28,11	36,44
t12_E	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	12,90	35,62	32,25	28,89	37,23
t12_F	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	15,70	37,04	33,65	30,12	38,56
t13_A	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	1,70	26,79	23,25	18,66	27,75
t13_B	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	4,50	29,17	25,62	20,69	29,98
t13_C	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	7,30	--	--	--	--
t13_D	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	10,10	--	--	--	--
t13_E	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	12,90	--	--	--	--
t13_F	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	15,70	--	--	--	--
t14_A	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	1,70	26,37	22,87	18,29	27,35
t14_B	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	4,50	28,45	24,94	19,93	29,25
t14_C	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	7,30	--	--	--	--
t14_D	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	10,10	--	--	--	--
t14_E	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	12,90	--	--	--	--
t14_F	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	15,70	--	--	--	--
t15_A	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	1,70	25,18	21,61	16,78	26,02
t15_B	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	4,50	28,18	24,63	19,68	28,98
t15_C	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	7,30	--	--	--	--
t15_D	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	10,10	--	--	--	--
t15_E	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	12,90	--	--	--	--
t15_F	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	15,70	--	--	--	--
t16_A	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	1,70	27,24	23,65	18,74	28,04
t16_B	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	4,50	28,18	24,65	19,66	28,98
t16_C	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	7,30	--	--	--	--
t16_D	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	10,10	--	--	--	--
t16_E	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	12,90	--	--	--	--
t16_F	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	15,70	--	--	--	--
t17_A	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	1,70	26,99	23,41	18,53	27,80
t17_B	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	4,50	27,26	23,68	18,72	28,04
t17_C	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	7,30	--	--	--	--
t17_D	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	10,10	--	--	--	--
t17_E	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	12,90	--	--	--	--
t17_F	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	15,70	--	--	--	--
t18_A	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	1,70	26,53	22,94	18,17	27,38
t18_B	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	4,50	26,78	23,17	18,46	27,64
t18_C	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	7,30	--	--	--	--
t18_D	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	10,10	--	--	--	--
t18_E	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	12,90	--	--	--	--
t18_F	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	15,70	--	--	--	--
t19_A	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	1,70	26,02	22,45	17,59	26,85
t19_B	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	4,50	26,11	22,45	17,69	26,93
t19_C	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	7,30	--	--	--	--
t19_D	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	10,10	--	--	--	--
t19_E	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	12,90	--	--	--	--
t19_F	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	15,70	--	--	--	--
t20_A	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	1,70	20,92	17,42	12,65	21,83
t20_B	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	4,50	11,07	7,45	4,98	12,97
t20_C	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	7,30	--	--	--	--
t20_D	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	10,10	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t20_E	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	12,90	--	--	--	--	
t20_F	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	15,70	--	--	--	--	
t21_A	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	1,70	17,08	13,49	9,70	18,35	
t21_B	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	4,50	15,86	12,31	9,63	17,70	
t21_C	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	7,30	--	--	--	--	
t21_D	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	10,10	--	--	--	--	
t21_E	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	12,90	--	--	--	--	
t21_F	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	15,70	--	--	--	--	
t22_A	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	1,70	22,44	18,86	14,35	23,40	
t22_B	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	4,50	15,99	12,44	9,75	17,82	
t22_C	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	7,30	--	--	--	--	
t22_D	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	10,10	--	--	--	--	
t22_E	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	12,90	--	--	--	--	
t22_F	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	15,70	--	--	--	--	
t23_A	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	1,70	21,52	17,95	13,75	22,62	
t23_B	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	4,50	16,89	13,34	10,69	18,74	
t23_C	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	7,30	--	--	--	--	
t23_D	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	10,10	--	--	--	--	
t23_E	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	12,90	--	--	--	--	
t23_F	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	15,70	--	--	--	--	
t24_A	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	1,70	18,08	14,63	11,67	19,84	
t24_B	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	4,50	19,74	16,25	13,41	21,54	
t24_C	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	7,30	--	--	--	--	
t24_D	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	10,10	--	--	--	--	
t24_E	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	12,90	--	--	--	--	
t24_F	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	15,70	--	--	--	--	
t25_A	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	5,80	39,80	36,42	32,77	41,27	
t25_B	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	8,80	40,11	36,75	33,28	41,68	
t25_C	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	11,80	41,25	37,89	34,19	42,71	
t25_D	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	14,80	42,32	38,95	35,12	43,71	
t26_A	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	5,80	39,44	36,08	32,46	40,94	
t26_B	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	8,80	39,60	36,25	32,83	41,20	
t26_C	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	11,80	40,14	36,79	33,34	41,72	
t26_D	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	14,80	40,98	37,62	34,08	42,51	
t27_A	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	5,80	38,88	35,54	31,93	40,39	
t27_B	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	8,80	38,60	35,27	31,94	40,26	
t27_C	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	11,80	38,98	35,65	32,33	40,64	
t27_D	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	14,80	39,44	36,11	32,78	41,10	
t28_A	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	5,80	38,39	35,06	31,39	39,88	
t28_B	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	8,80	37,93	34,61	31,27	39,59	
t28_C	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	11,80	38,46	35,13	31,79	40,11	
t28_D	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	14,80	38,90	35,57	32,23	40,55	
t29_A	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	5,80	38,30	34,97	31,23	39,76	
t29_B	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	8,80	37,45	34,12	30,77	39,10	
t29_C	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	11,80	37,92	34,60	31,25	39,57	
t29_D	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	14,80	38,35	35,03	31,68	40,00	
t30_A	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	5,80	37,74	34,40	30,60	39,16	
t30_B	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	8,80	36,53	33,20	29,85	38,18	
t30_C	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	11,80	37,02	33,68	30,34	38,66	
t30_D	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	14,80	37,45	34,12	30,78	39,10	
t31_A	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	5,80	37,13	33,79	29,96	38,54	
t31_B	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	8,80	35,97	32,62	29,27	37,60	
t31_C	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	11,80	36,65	33,31	29,97	38,29	
t31_D	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	14,80	37,16	33,82	30,47	38,80	
t32_A	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	5,80	37,73	34,33	30,33	39,03	
t32_B	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	8,80	37,37	33,98	30,20	38,77	
t32_C	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	11,80	39,03	35,62	31,63	40,32	
t32_D	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	14,80	39,70	36,29	32,25	40,97	
t33_A	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	5,80	37,04	33,69	29,84	38,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t33_B	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	8,80	35,54	32,19	28,88	37,19
t33_C	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	11,80	36,05	32,70	29,40	37,71
t33_D	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	14,80	36,48	33,13	29,84	38,14
t34_A	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	5,80	34,84	31,53	28,09	36,46
t34_B	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	8,80	35,05	31,71	28,40	36,71
t34_C	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	11,80	35,59	32,24	28,95	37,25
t34_D	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	14,80	36,05	32,69	29,40	37,71
t35_A	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	5,80	38,53	35,12	30,71	39,64
t35_B	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	8,80	39,40	36,00	31,58	40,51
t35_C	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	11,80	40,19	36,80	32,35	41,29
t35_D	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	14,80	40,86	37,47	33,00	41,96
t36_A	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	5,80	34,95	31,58	27,88	36,40
t36_B	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	8,80	36,37	33,00	29,17	37,76
t36_C	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	11,80	37,51	34,15	30,27	38,89
t36_D	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	14,80	38,56	35,19	31,23	39,89
t37_A	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	5,80	33,99	30,64	27,12	35,54
t37_B	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	8,80	35,11	31,76	28,21	36,65
t37_C	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	11,80	35,98	32,63	29,05	37,50
t37_D	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	14,80	36,91	33,54	29,88	38,38
t38_A	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	5,80	33,27	29,95	26,56	34,90
t38_B	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	8,80	34,18	30,86	27,46	35,81
t38_C	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	11,80	35,10	31,77	28,37	36,72
t38_D	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	14,80	35,98	32,63	29,19	37,57
t39_A	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	5,80	32,41	29,08	25,67	34,03
t39_B	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	8,80	33,46	30,12	26,73	35,08
t39_C	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	11,80	33,79	30,44	27,04	35,40
t39_D	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	14,80	34,87	31,49	28,03	36,43
t40_A	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	5,80	31,69	28,36	24,94	33,30
t40_B	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	8,80	32,68	29,34	25,94	34,29
t40_C	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	11,80	33,51	30,16	26,78	35,13
t40_D	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	14,80	34,61	31,24	27,82	36,20
t41_A	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	5,80	30,60	27,26	23,87	32,22
t41_B	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	8,80	31,68	28,33	25,01	33,33
t41_C	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	11,80	32,61	29,26	25,96	34,27
t41_D	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	14,80	33,43	30,06	26,79	35,09
t42_A	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	5,80	30,42	27,06	23,71	32,05
t42_B	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	8,80	31,37	27,99	24,72	33,02
t42_C	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	11,80	32,04	28,66	25,42	33,71
t42_D	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	14,80	32,83	29,44	26,22	34,50
t43_A	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	5,80	27,31	23,91	20,56	28,91
t43_B	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	8,80	28,39	24,97	21,72	30,03
t43_C	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	11,80	29,45	26,05	22,82	31,11
t43_D	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	14,80	30,79	27,40	24,16	32,45
t44_A	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	5,80	22,90	19,39	15,84	24,33
t44_B	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	8,80	24,41	20,93	17,47	25,90
t44_C	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	11,80	26,72	23,28	19,86	28,26
t44_D	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	14,80	28,74	25,31	21,87	30,28
t45_A	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	5,80	31,24	27,77	22,80	32,08
t45_B	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	8,80	--	--	--	--
t45_C	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	11,80	--	--	--	--
t45_D	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	14,80	--	--	--	--
t45_E	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	17,80	--	--	--	--
t46_A	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	5,80	41,05	37,59	33,02	42,06
t46_B	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	8,80	41,80	38,35	33,73	42,80
t46_C	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	11,80	43,36	39,93	35,22	44,33
t46_D	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	14,80	44,48	41,05	36,30	45,44
t46_E	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	17,80	45,08	41,66	36,88	46,03
t47_A	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	5,80	40,94	37,48	32,91	41,95
t47_B	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	8,80	41,87	38,43	33,78	42,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t47_C	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	11,80	42,69	39,25	34,59	43,68
t47_D	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	14,80	44,05	40,63	35,91	45,02
t47_E	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	17,80	44,68	41,26	36,51	45,64
t48_A	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	5,80	41,16	37,70	33,18	42,19
t48_B	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	8,80	41,86	38,41	33,83	42,87
t48_C	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	11,80	43,00	39,56	34,92	43,99
t48_D	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	14,80	44,23	40,80	36,09	45,20
t48_E	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	17,80	44,89	41,46	36,72	45,85
t49_A	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	5,80	40,71	37,27	32,86	41,80
t49_B	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	8,80	40,63	37,18	32,76	41,71
t49_C	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	11,80	42,40	38,96	34,39	43,42
t49_D	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	14,80	43,57	40,14	35,46	44,55
t49_E	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	17,80	44,07	40,65	35,93	45,04
t50_A	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	5,80	41,61	38,15	33,75	42,69
t50_B	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	8,80	41,89	38,43	33,99	42,96
t50_C	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	11,80	42,80	39,35	34,85	43,85
t50_D	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	14,80	43,65	40,21	35,61	44,66
t50_E	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	17,80	44,03	40,59	35,97	45,03
t51_A	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	5,80	40,25	36,82	32,58	41,42
t51_B	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	8,80	40,72	37,30	32,99	41,87
t51_C	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	11,80	41,33	37,91	33,57	42,46
t51_D	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	14,80	41,82	38,39	34,01	42,93
t51_E	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	17,80	42,34	38,92	34,50	43,44
t52_A	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	5,80	39,77	36,33	32,22	40,99
t52_B	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	8,80	39,39	35,94	31,91	40,64
t52_C	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	11,80	41,08	37,65	33,40	42,25
t52_D	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	14,80	41,35	37,92	33,63	42,50
t52_E	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	17,80	41,76	38,33	34,01	42,90
t53_A	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	5,80	22,43	19,14	15,67	24,04
t53_B	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	8,80	22,74	19,44	16,04	24,38
t53_C	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	11,80	23,22	19,88	16,60	24,89
t53_D	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	14,80	24,76	21,39	18,20	26,46
t53_E	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	17,80	29,82	26,47	23,22	31,50
t54_A	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	5,80	23,55	20,21	16,56	25,04
t54_B	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	8,80	23,89	20,53	16,94	25,40
t54_C	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	11,80	24,55	21,16	17,65	26,08
t54_D	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	14,80	26,29	22,87	19,42	27,83
t54_E	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	17,80	31,52	28,16	24,71	33,10
t55_A	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	5,80	23,87	20,50	16,79	25,32
t55_B	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	8,80	24,40	21,00	17,32	25,84
t55_C	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	11,80	25,38	21,94	18,28	26,81
t55_D	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	14,80	27,56	24,09	20,40	28,95
t55_E	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	17,80	32,94	29,55	25,83	34,37
t56_A	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	5,80	24,20	20,84	17,10	25,64
t56_B	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	8,80	24,69	21,30	17,59	26,12
t56_C	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	11,80	25,64	22,20	18,52	27,06
t56_D	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	14,80	27,69	24,23	20,52	29,08
t56_E	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	17,80	32,55	29,15	25,41	33,96
t57_A	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	5,80	24,43	21,07	17,31	25,86
t57_B	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	8,80	24,86	21,47	17,76	26,29
t57_C	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	11,80	25,78	22,35	18,67	27,20
t57_D	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	14,80	27,91	24,45	20,75	29,30
t57_E	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	17,80	30,97	27,64	24,31	32,63
t58_A	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	5,80	24,59	21,23	17,49	26,03
t58_B	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	8,80	24,98	21,59	17,90	26,42
t58_C	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	11,80	25,91	22,48	18,82	27,34
t58_D	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	14,80	28,05	24,60	20,91	29,46
t58_E	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	17,80	31,01	27,67	24,35	32,66
t59_A	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	5,80	33,72	30,40	26,95	35,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t59_B	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	8,80	34,13	30,77	27,43	35,76
t59_C	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	11,80	34,69	31,33	28,01	36,33
t59_D	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	14,80	35,40	32,03	28,69	37,02
t59_E	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	17,80	31,86	28,53	25,17	33,50
t60_A	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	5,80	40,33	36,92	32,58	41,47
t60_B	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	8,80	41,38	37,98	33,65	42,53
t60_C	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	11,80	42,16	38,77	34,43	43,31
t60_D	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	14,80	43,00	39,60	35,26	44,15
t61_A	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	5,80	41,32	37,92	33,40	42,39
t61_B	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	8,80	42,23	38,83	34,40	43,34
t61_C	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	11,80	43,05	39,65	35,22	44,16
t61_D	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	14,80	43,91	40,50	36,04	45,00
t62_A	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	5,80	41,64	38,23	33,74	42,72
t62_B	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	8,80	42,44	39,05	34,58	43,54
t62_C	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	11,80	43,24	39,85	35,42	44,35
t62_D	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	14,80	43,91	40,51	36,07	45,01
t63_A	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	5,80	42,17	38,76	34,31	43,26
t63_B	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	8,80	42,95	39,54	35,12	44,06
t63_C	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	11,80	43,79	40,39	35,95	44,89
t63_D	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	14,80	44,74	41,33	36,82	45,81
t64_A	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	5,80	41,80	38,39	33,91	42,88
t64_B	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	8,80	42,74	39,33	34,88	43,83
t64_C	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	11,80	43,53	40,12	35,69	44,63
t64_D	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	14,80	44,27	40,86	36,39	45,35
t65_A	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	5,80	19,02	15,58	12,61	20,78
t65_B	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	8,80	--	--	--	--
t65_C	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	11,80	--	--	--	--
t65_D	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	14,80	--	--	--	--
t66_A	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	5,80	19,25	15,79	12,86	21,02
t66_B	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	8,80	--	--	--	--
t66_C	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	11,80	--	--	--	--
t66_D	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	14,80	--	--	--	--
t67_A	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	5,80	20,95	17,54	14,47	22,68
t67_B	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	8,80	--	--	--	--
t67_C	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	11,80	--	--	--	--
t67_D	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	14,80	--	--	--	--
t68_A	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	5,80	20,46	17,02	14,05	22,22
t68_B	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	8,80	--	--	--	--
t68_C	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	11,80	--	--	--	--
t68_D	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	14,80	--	--	--	--
t69_A	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	5,80	19,28	15,82	12,90	21,05
t69_B	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	8,80	--	--	--	--
t69_C	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	11,80	--	--	--	--
t69_D	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	14,80	--	--	--	--
t70_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167164,71	379934,37	41,80	52,11	48,68	43,96	53,08
t70_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167164,71	379934,37	44,80	52,08	48,65	43,93	53,05
t70_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167164,71	379934,37	47,80	52,05	48,62	43,90	53,02
t71_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	41,80	51,66	48,24	43,51	52,63
t72_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	41,80	51,28	47,85	43,13	52,25
t73_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	41,80	--	--	--	--
t74_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	41,80	--	--	--	--
t75_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167180,62	379962,88	41,80	--	--	--	--
t75_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167180,62	379962,88	44,80	--	--	--	--
t75_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167180,62	379962,88	47,80	--	--	--	--
t76_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167173,70	379966,76	41,80	--	--	--	--
t76_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167173,70	379966,76	44,80	--	--	--	--
t76_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167173,70	379966,76	47,80	--	--	--	--
t77_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	41,80	--	--	--	--
t78_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	41,80	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
t79_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167153,00	379955,07	41,80	51,71	48,29	43,63	52,71		
t80_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167155,41	379946,61	41,80	51,99	48,57	43,90	52,98		
t81_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15		167157,79	379938,23	41,80	52,32	48,89	44,21	53,30		
t81_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15		167157,79	379938,23	44,80	52,28	48,85	44,17	53,26		
t81_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15		167157,79	379938,23	47,80	52,25	48,82	44,14	53,23		
t82_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167169,55	379937,82	44,80	--	--	--	--		
t82_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167169,55	379937,82	47,80	--	--	--	--		
t83_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167168,64	379941,01	44,80	--	--	--	--		
t83_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167168,64	379941,01	47,80	--	--	--	--		
t84_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167171,60	379943,61	44,80	40,46	37,02	32,00	41,30		
t84_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167171,60	379943,61	47,80	43,22	39,75	34,76	44,06		
t85_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167174,52	379947,05	44,80	--	--	--	--		
t85_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167174,52	379947,05	47,80	--	--	--	--		
t86_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167173,09	379952,08	44,80	--	--	--	--		
t86_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167173,09	379952,08	47,80	--	--	--	--		
t87_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167175,42	379955,61	44,80	27,47	23,86	19,37	28,42		
t87_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167175,42	379955,61	47,80	31,47	27,82	23,42	32,44		
t88_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167180,30	379957,00	44,80	36,49	32,94	28,08	37,33		
t88_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167180,30	379957,00	47,80	45,28	41,85	36,86	46,14		
t89_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167168,88	379963,21	44,80	31,02	27,50	24,00	32,47		
t89_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167168,88	379963,21	47,80	39,84	36,50	33,00	41,41		
t90_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167169,81	379959,95	44,80	29,80	26,27	22,71	31,22		
t90_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167169,81	379959,95	47,80	37,89	34,50	31,05	39,45		
t91_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167166,85	379957,54	44,80	15,78	12,24	9,59	17,64		
t91_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167166,85	379957,54	47,80	26,35	22,99	19,75	28,03		
t92_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167163,85	379954,21	44,80	34,52	31,09	27,66	36,06		
t92_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167163,85	379954,21	47,80	42,17	38,82	35,40	43,77		
t93_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167165,07	379949,93	44,80	33,24	29,78	26,38	34,78		
t93_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167165,07	379949,93	47,80	40,64	37,24	33,88	42,24		
t94_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167162,88	379945,49	44,80	29,54	26,15	23,03	31,26		
t94_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167162,88	379945,49	47,80	35,49	32,12	28,93	37,19		
t95_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167158,22	379944,17	44,80	32,68	29,29	26,16	34,40		
t95_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167158,22	379944,17	47,80	34,66	31,29	28,11	36,36		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: wvl verticale grids
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bg01	groenvoorziening	1,00
bg02	groenvoorziening	1,00
bg03	groenvoorziening	1,00
bg04	groenvoorziening	1,00
bg05	groenvoorziening	1,00
bg06	groenvoorziening	1,00
bg07	groenvoorziening	1,00
bg08	groenvoorziening	1,00
bg09	groenvoorziening	1,00
bg10	groenvoorziening	1,00
bg11	groenvoorziening	1,00
bg12	groenvoorziening	1,00
bg13	groenvoorziening	1,00
bg14	groenvoorziening	1,00
bg15	groenvoorziening	1,00
bg16	groenvoorziening	1,00
bg17	groenvoorziening	1,00
bg18	groenvoorziening	1,00
bg19	groenvoorziening	1,00
bg20	groenvoorziening	1,00
bg21	groenvoorziening	1,00
bg22	groenvoorziening	1,00
bg23	groenvoorziening	1,00
bg24	groenvoorziening	1,00
bg25	groenvoorziening	0,50
bg29	groenvoorziening	1,00
bg30	tuin	0,50
bg31	tuin	0,50
bg32	tuin	0,50
bg33	tuin	0,50
bg34	tuin	0,50
bg35	tuin	0,50
bg36	groenvoorziening	1,00
bg37	groenvoorziening	1,00
bg38	groenvoorziening	1,00
bg39	groenvoorziening	1,00
bg39	tuinen	0,50
bg40	groenvoorziening	0,50
bg40	groenvoorziening	1,00
bg41	ZOAB	0,50

Model: wvl verticale grids
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb001	Plangebied laag1	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb002	Plangebied	19,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb003	Plangebied	20,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb004	Plangebied	16,80	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb005	Plangebied	20,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb006	Plangebied	16,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb007	Plangebied verdiepingen	16,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb008	Woonstoren vd 0-13	43,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb009	Woonstoren vd 14-15	49,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb010	Pand in gebruik	3,50	20,44	Relatief	0 dB	False	0,80
gb011	Pand in gebruik	4,00	20,20	Relatief	0 dB	False	0,80
gb012	Pand in gebruik	8,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb013	Pand in gebruik	8,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb014	Pand in gebruik	4,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb015	Pand in gebruik	8,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb016	Pand in gebruik	9,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb017	Pand in gebruik	8,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb018	Pand in gebruik	8,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb019	Pand in gebruik	3,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb020	Pand in gebruik	4,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb021	Pand in gebruik	6,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb022	Pand in gebruik	5,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb023	Pand in gebruik	3,00	20,36	Relatief	0 dB	False	0,80
gb024	Pand in gebruik	3,00	20,31	Relatief	0 dB	False	0,80
gb025	Pand in gebruik	3,00	20,35	Relatief	0 dB	False	0,80
gb026	Pand in gebruik	8,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb027	Pand in gebruik	4,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb028	Pand in gebruik	4,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb029	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb030	Pand in gebruik	2,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb031	Pand in gebruik	3,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb032	Pand in gebruik	3,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb033	Pand in gebruik	8,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb034	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb035	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb036	Pand in gebruik	2,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb037	Pand in gebruik	3,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb038	Pand in gebruik	3,00	20,18	Relatief	0 dB	False	0,80
gb039	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb040	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb041	Pand in gebruik	3,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb042	Pand in gebruik	9,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb043	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb044	Pand in gebruik	3,00	20,39	Relatief	0 dB	False	0,80
gb045	Pand in gebruik	3,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb046	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb047	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb048	Pand in gebruik	4,00	19,97	Relatief	0 dB	False	0,80
gb049	Pand in gebruik	4,00	20,10	Relatief	0 dB	False	0,80
gb050	Pand in gebruik	4,00	20,08	Relatief	0 dB	False	0,80
gb051	Pand in gebruik	5,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb052	Pand in gebruik	8,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb053	Pand in gebruik	8,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb054	Pand in gebruik	4,50	20,40	Relatief	0 dB	False	0,80
gb055	Pand in gebruik	7,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb056	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb057	Pand in gebruik	3,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb058	Pand in gebruik	4,00	20,10	Relatief	0 dB	False	0,80
gb059	Pand in gebruik	4,00	20,06	Relatief	0 dB	False	0,80
gb060	Pand in gebruik	4,00	20,23	Relatief	0 dB	False	0,80
gb061	Pand in gebruik	4,00	20,20	Relatief	0 dB	False	0,80
gb062	Pand in gebruik	3,00	20,19	Relatief	0 dB	False	0,80
gb063	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb064	Pand in gebruik	3,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb065	Pand in gebruik	2,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb066	Pand in gebruik	6,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb067	Pand in gebruik	6,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb068	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80

Model: wvl verticale grids
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb069	Pand in gebruik	3,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb070	Pand in gebruik	5,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb071	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb072	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb073	Pand in gebruik	8,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb074	Pand in gebruik	4,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb075	Pand in gebruik	3,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb076	Pand in gebruik	2,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb077	Pand in gebruik	3,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb078	Pand in gebruik	3,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb079	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb080	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb081	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb082	Pand in gebruik	4,00	20,46	Relatief	0 dB	False	0,80
gb083	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb084	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb085	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb086	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb087	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb088	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb089	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb090	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb091	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb092	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb093	Pand in gebruik	6,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb094	Pand in gebruik	4,00	20,51	Relatief	0 dB	False	0,80
gb095	Pand in gebruik	2,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb096	Pand in gebruik	5,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb097	Pand in gebruik	3,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb098	Pand in gebruik	5,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb099	Pand in gebruik	4,00	20,19	Relatief	0 dB	False	0,80
gb100	Pand in gebruik	5,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb101	Pand in gebruik	3,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb102	Pand in gebruik	6,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb103	Pand in gebruik	3,00	20,14	Relatief	0 dB	False	0,80
gb104	Pand in gebruik	3,00	20,18	Relatief	0 dB	False	0,80
gb105	Pand in gebruik	3,00	20,33	Relatief	0 dB	False	0,80
gb106	Pand in gebruik	3,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb107	Pand in gebruik	5,40	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb108	Pand in gebruik	7,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb108	Pand in gebruik	3,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb109	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb110	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb111	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb112	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb113	Pand in gebruik	8,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb114	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb115	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb116	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb117	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb118	Pand in gebruik	3,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb119	Pand in gebruik	2,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb120	Pand in gebruik	2,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb121	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb122	Pand in gebruik	9,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb123	Pand in gebruik	2,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb124	Pand in gebruik	4,50	20,44	Relatief	0 dB	False	0,80
gb125	Pand in gebruik	3,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb126	Pand in gebruik	7,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb128	Pand in gebruik	4,50	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80
gb129	Pand in gebruik	4,00	20,50	Relatief	0 dB	False	0,80

Model: wvl verticale grids
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.
mr1	rotonde
mr2	rotonde


Model: wvl verticale grids
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 500	Refl.R 500	Lengte
s1	viaduct	5,00	20,50	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	39,91
s2	viaduct	5,00	20,50	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	35,01
s5	bestaande tuinmuur	1,80	20,50	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	12,29


Rapport: Groepsreducties
Model: wvl verticale grids


Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Bogardeind/Barrier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bogardeind (50 km/uur)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Bogardeind/Barrier (80 km/uur)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Rijksweg A67	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00


Bijlage 4: Grafische weergave akoestisch model wegverkeerslawaaï

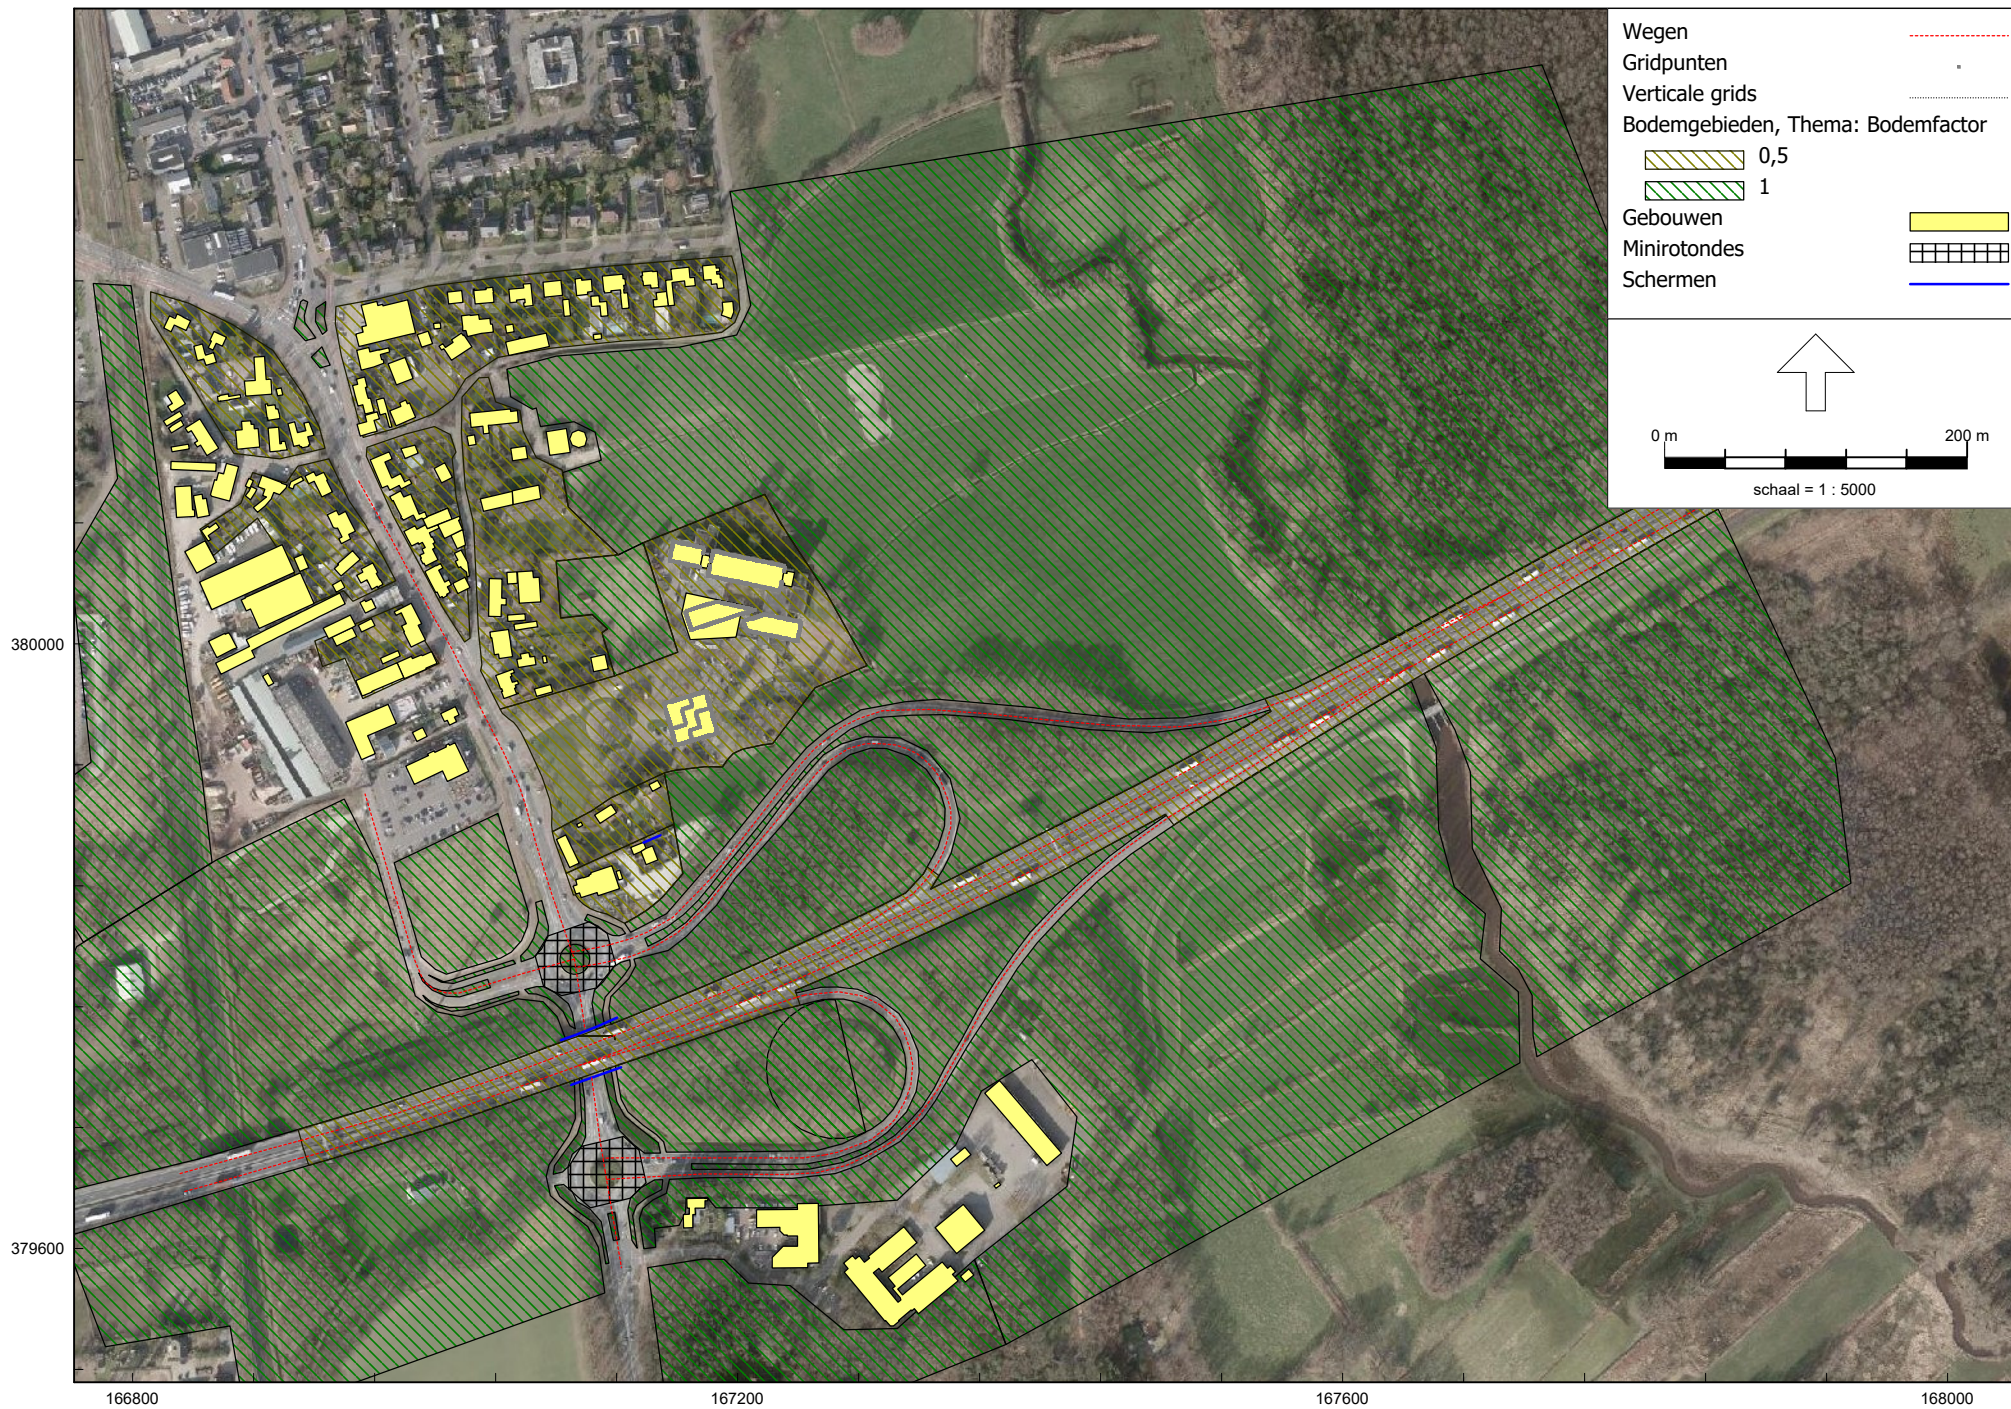


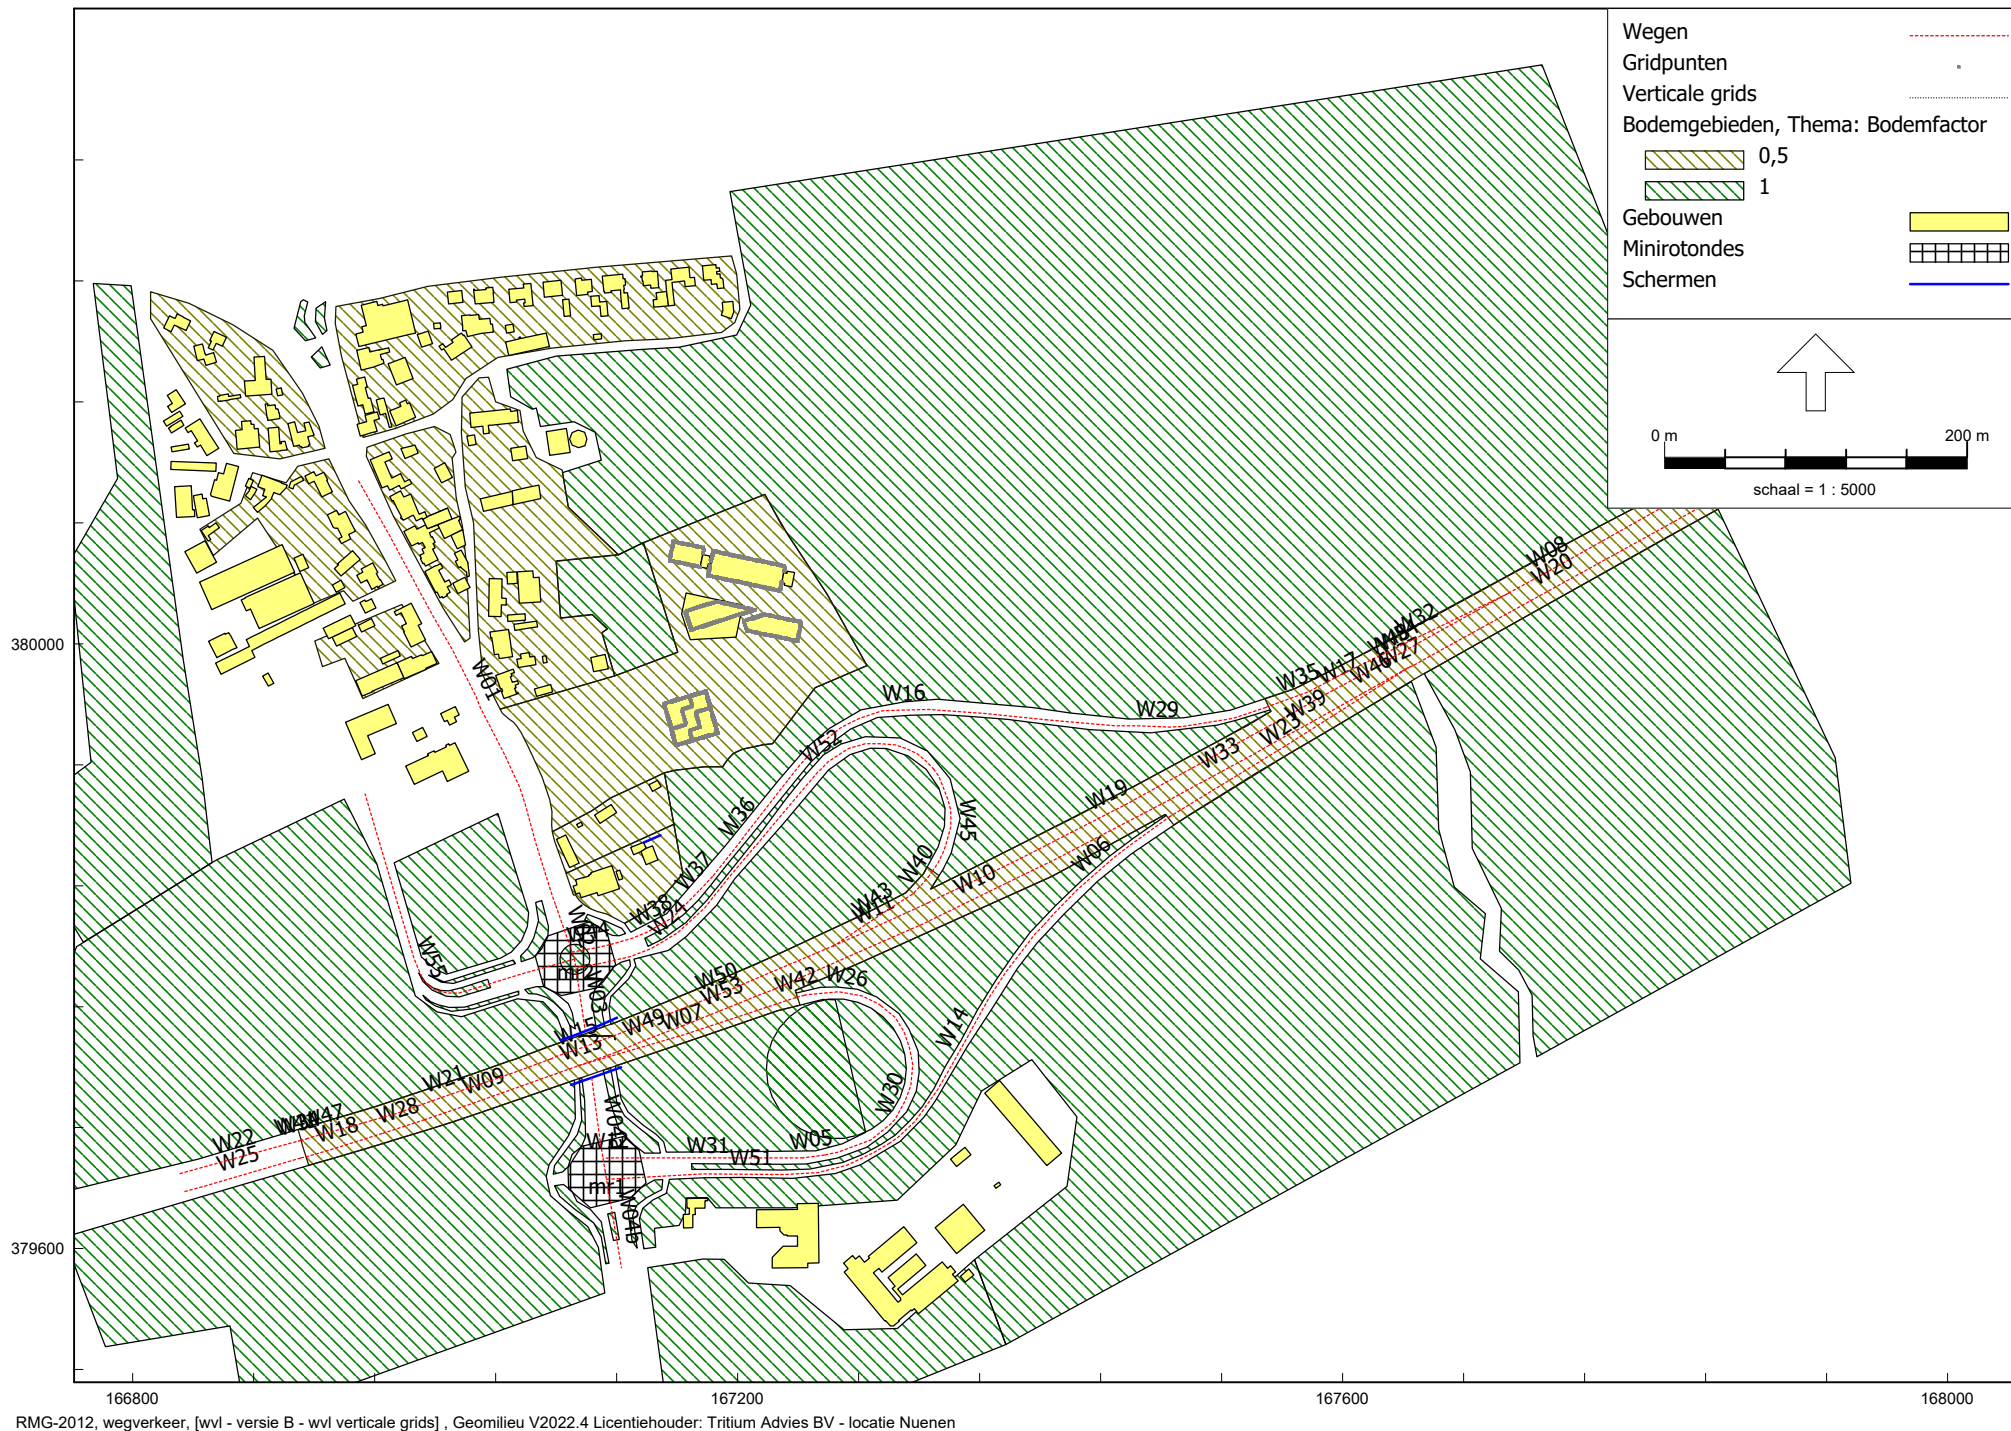

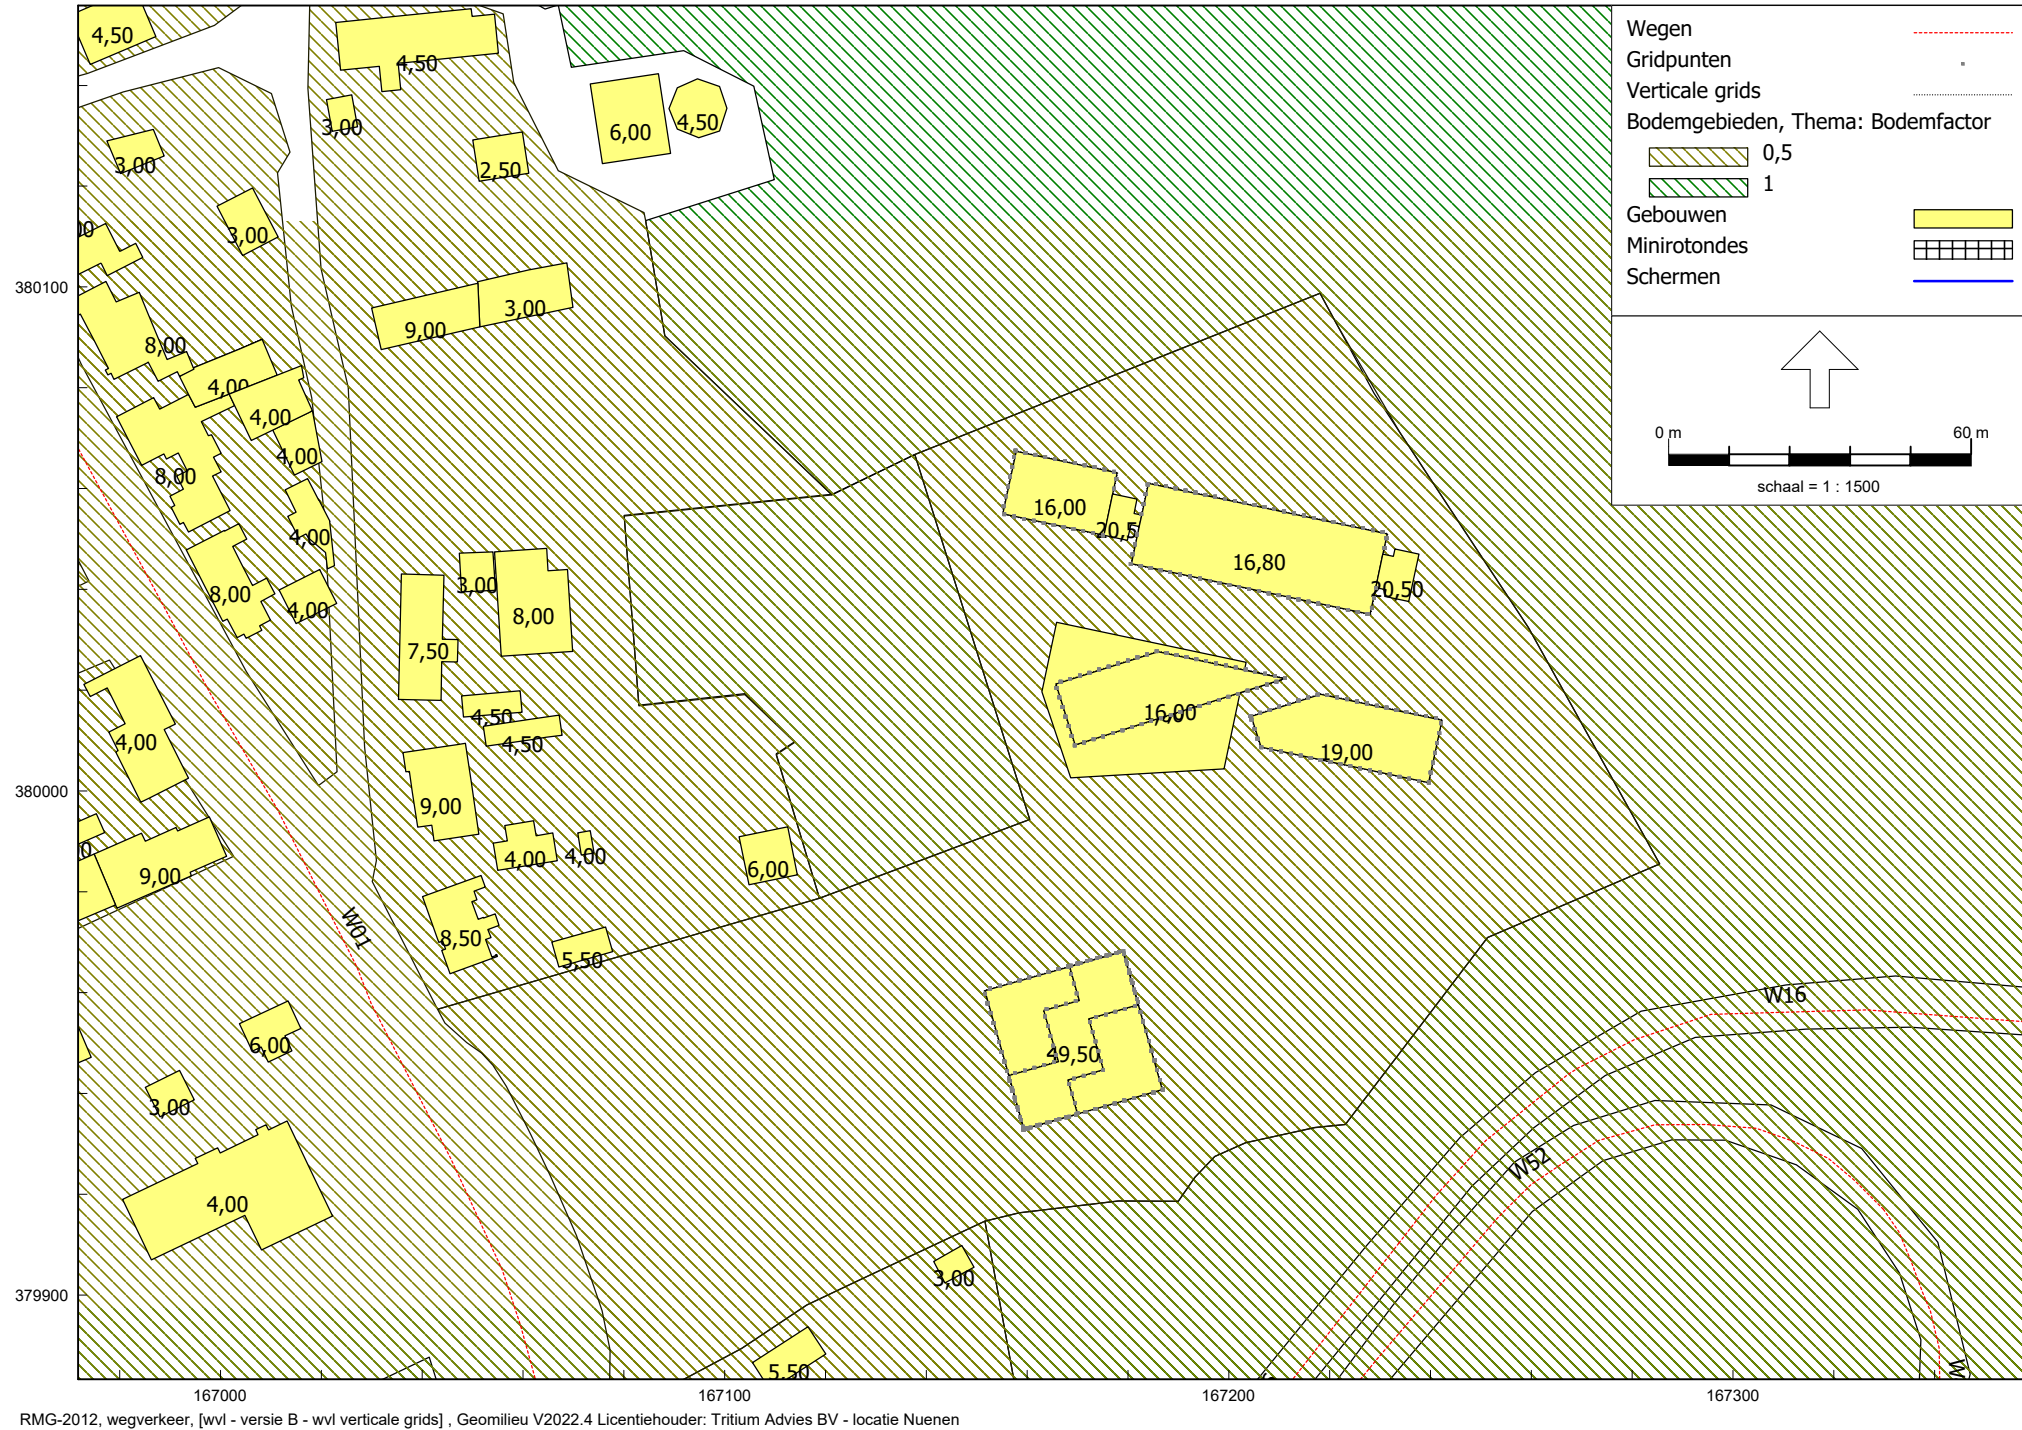

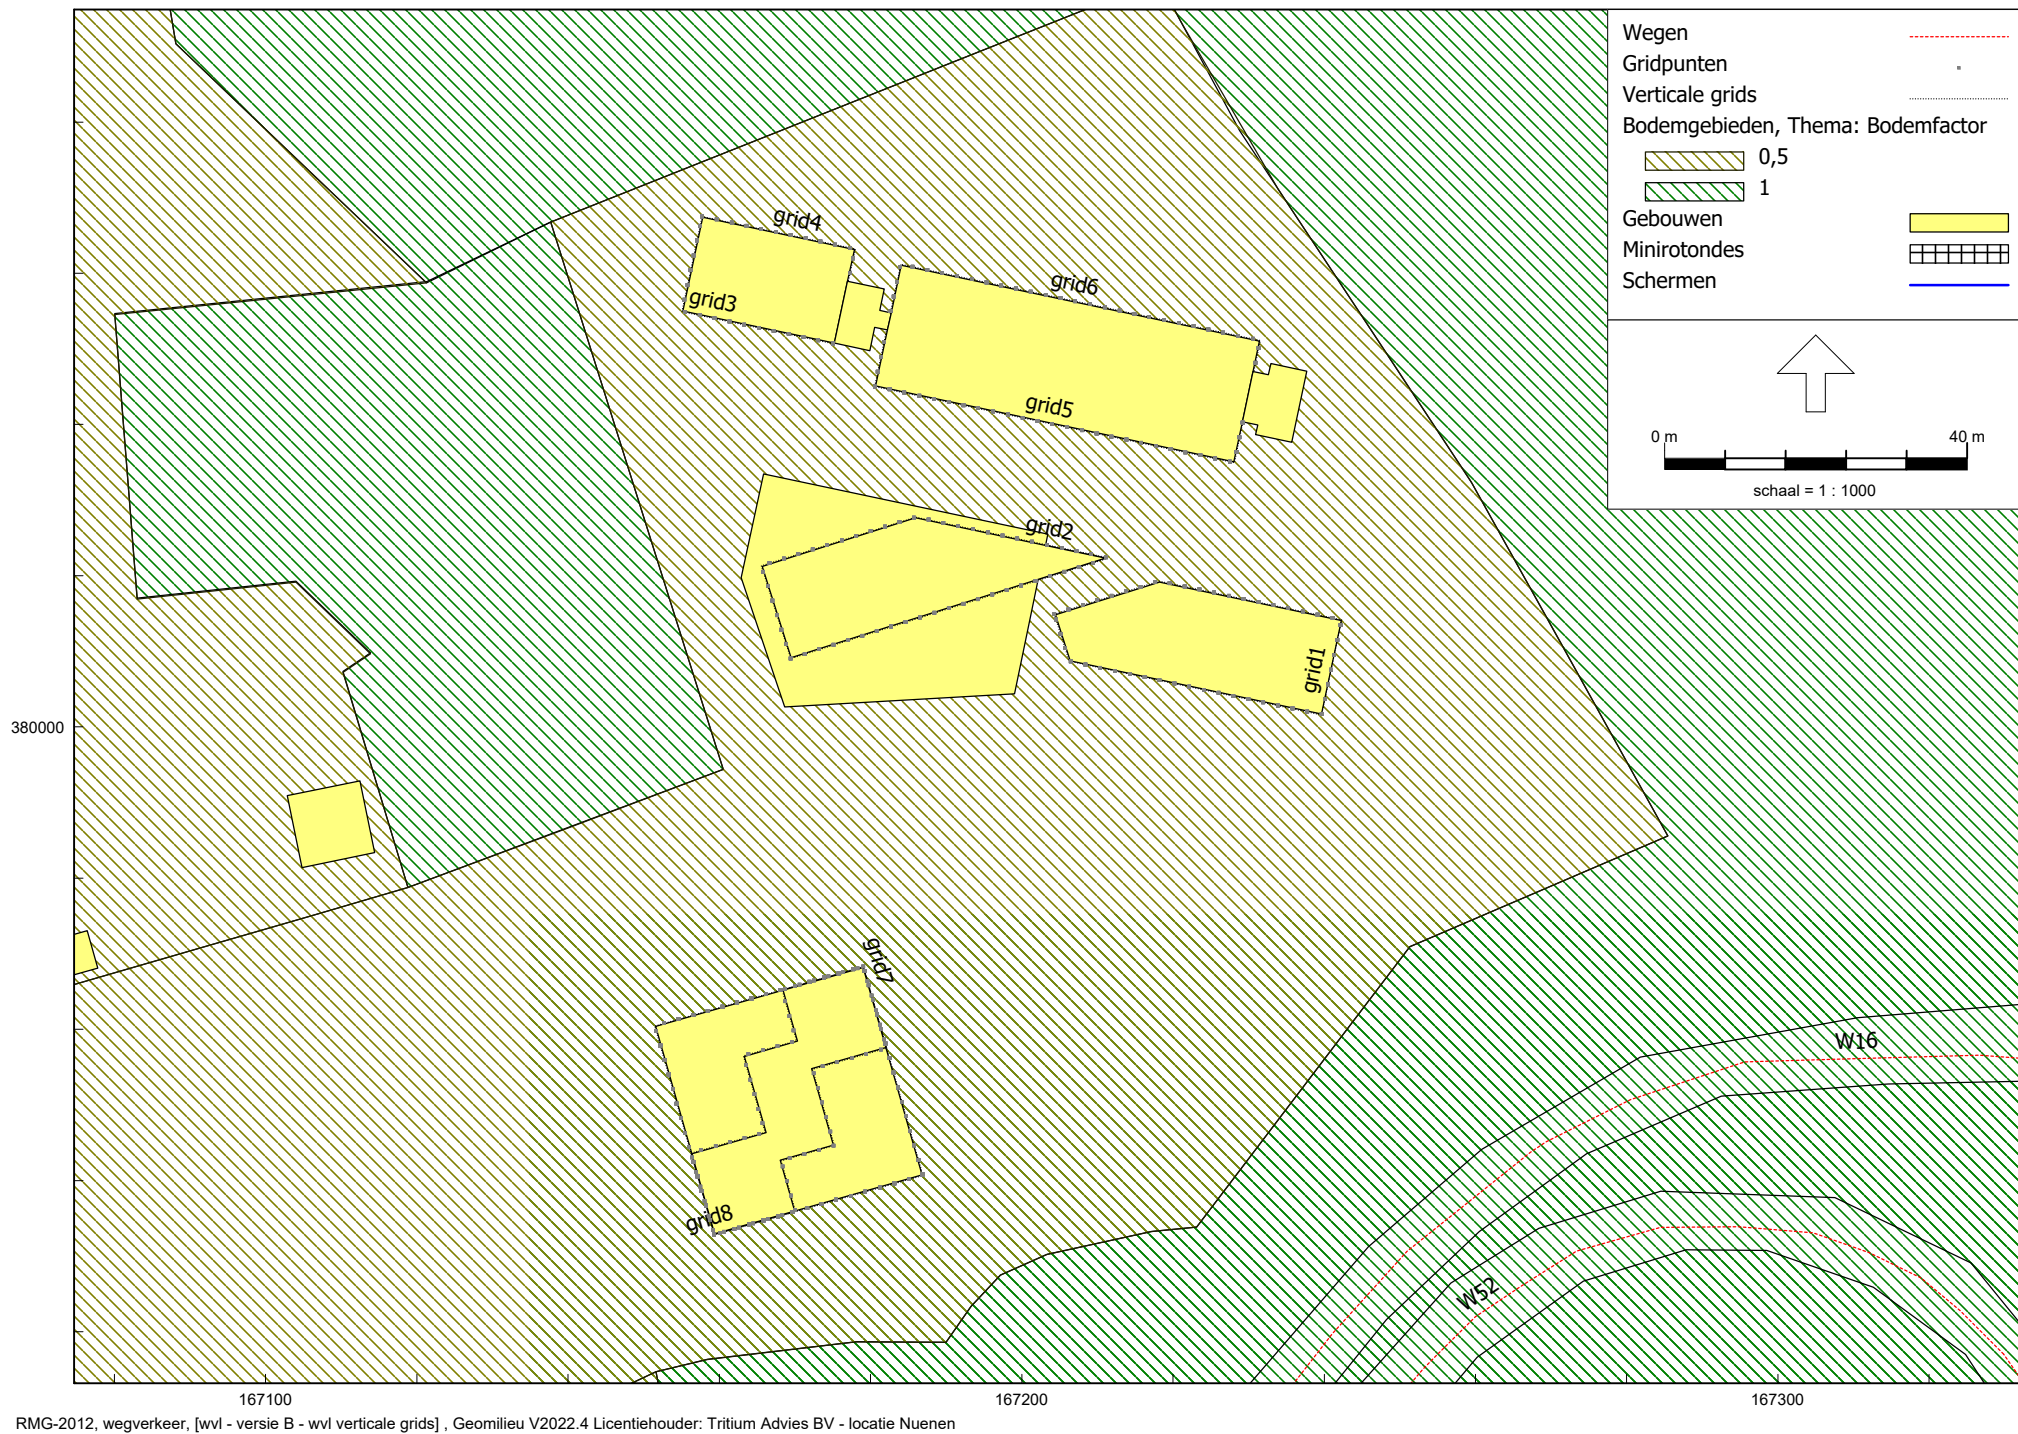

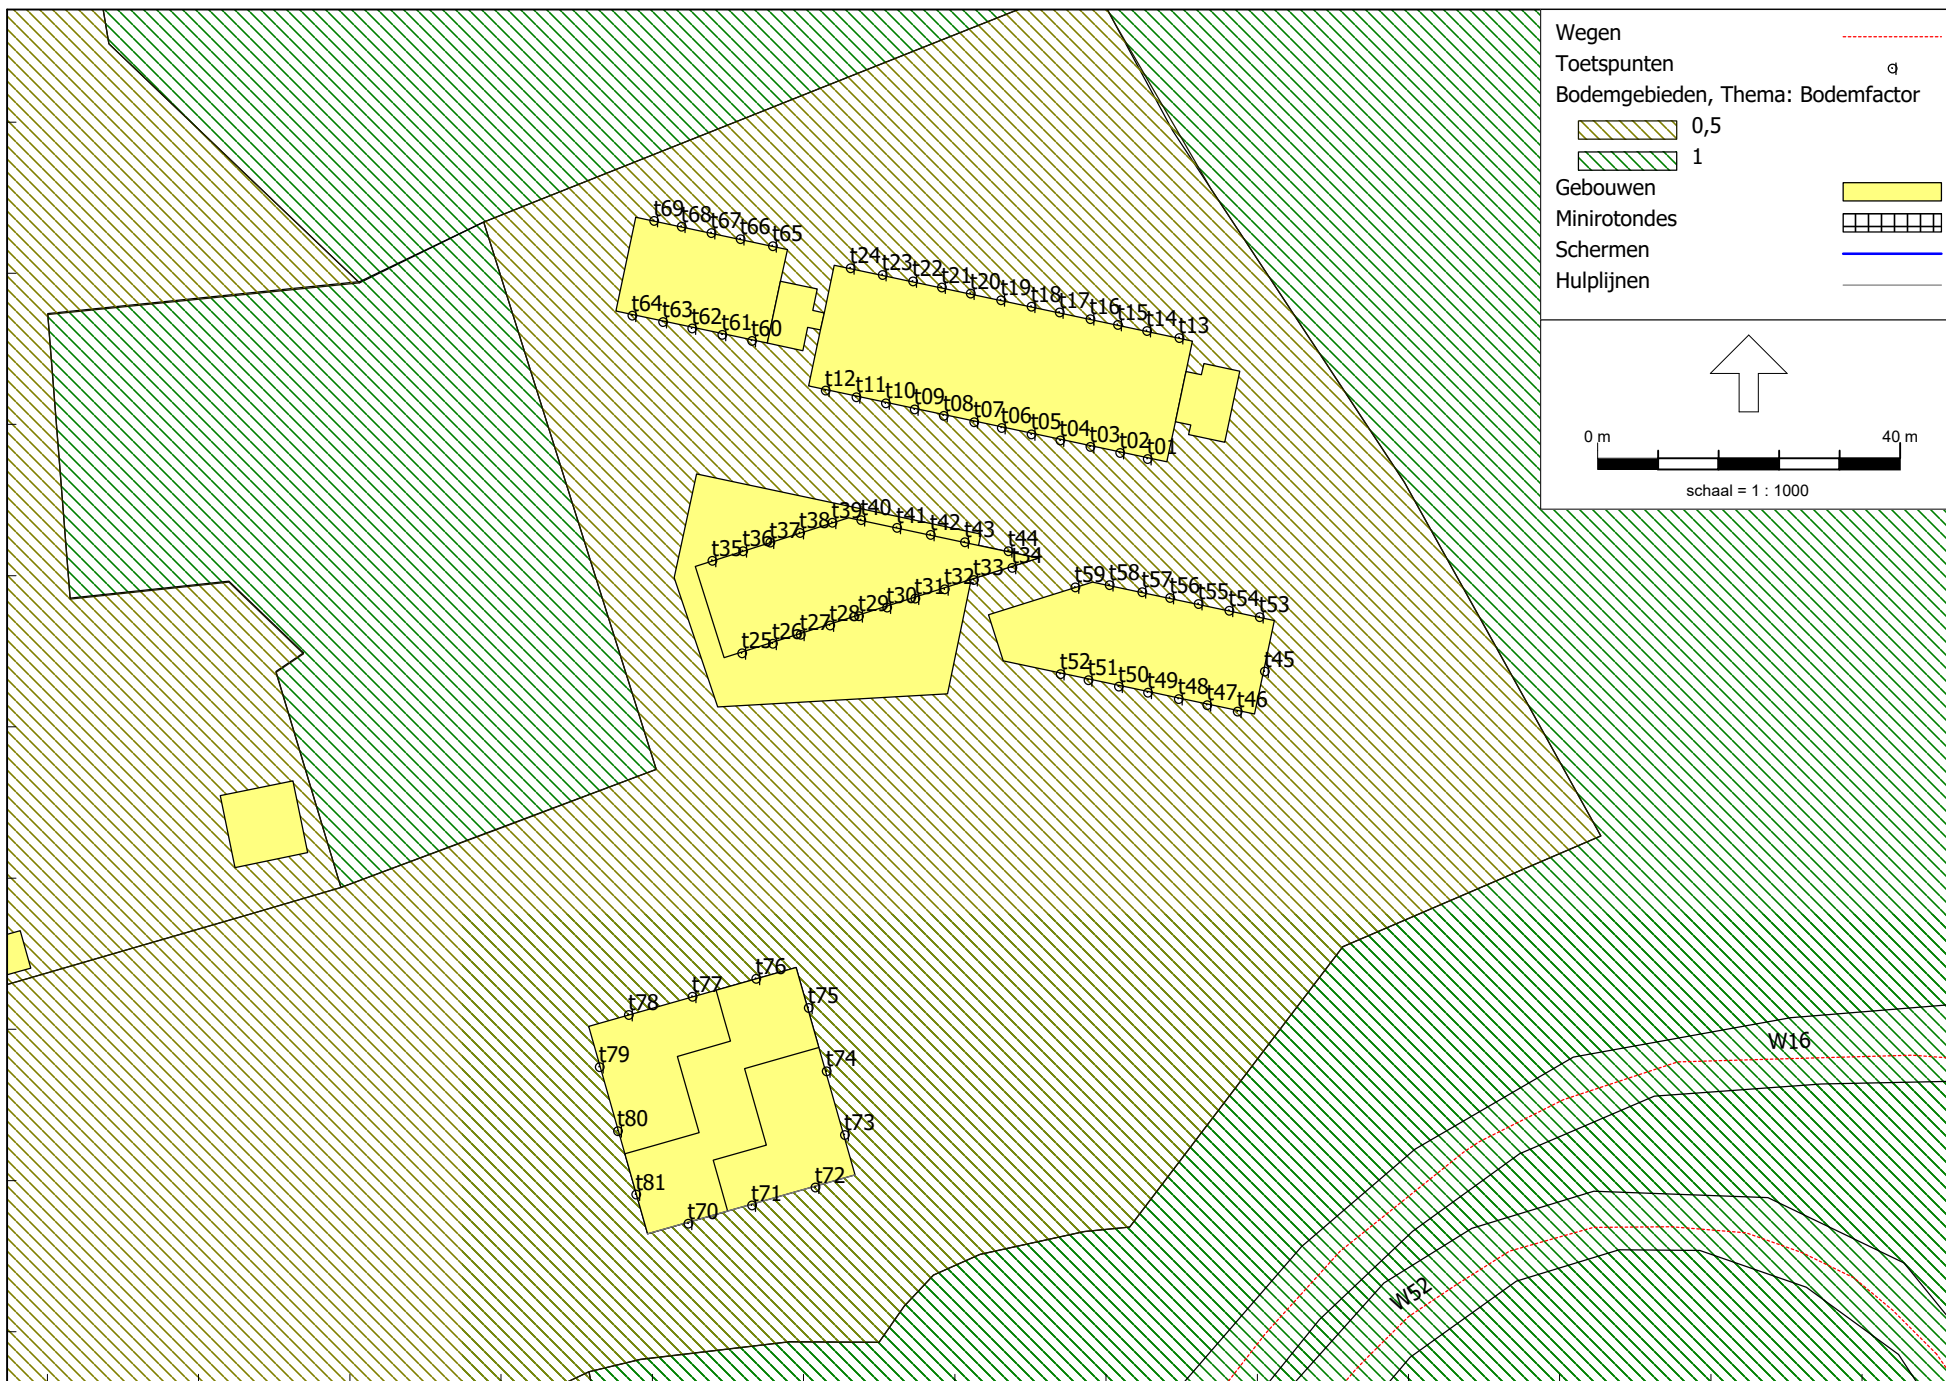

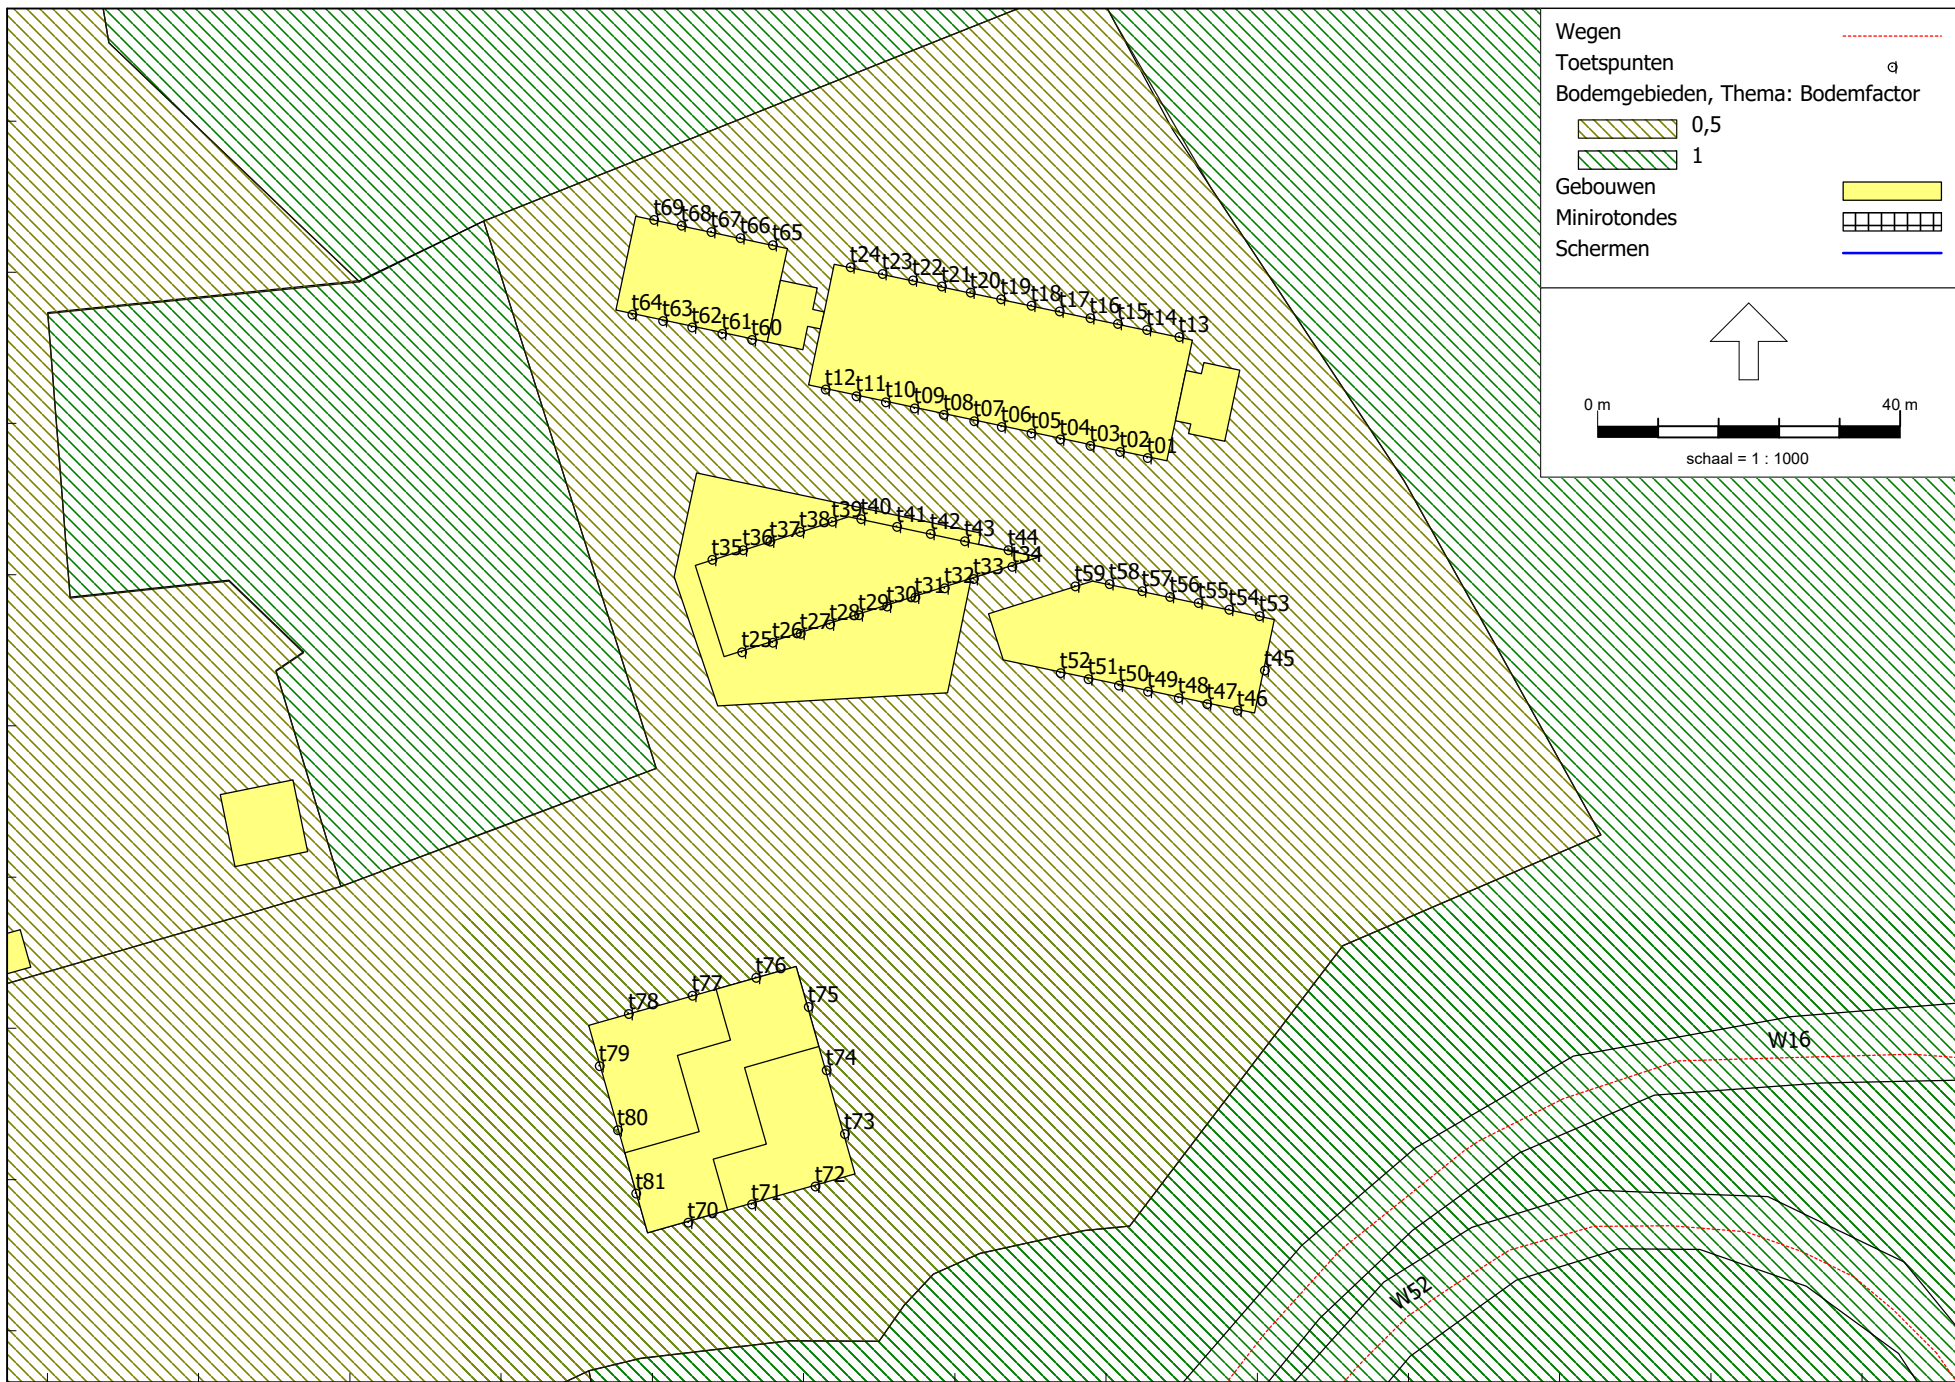


380000

167100

167200

167300


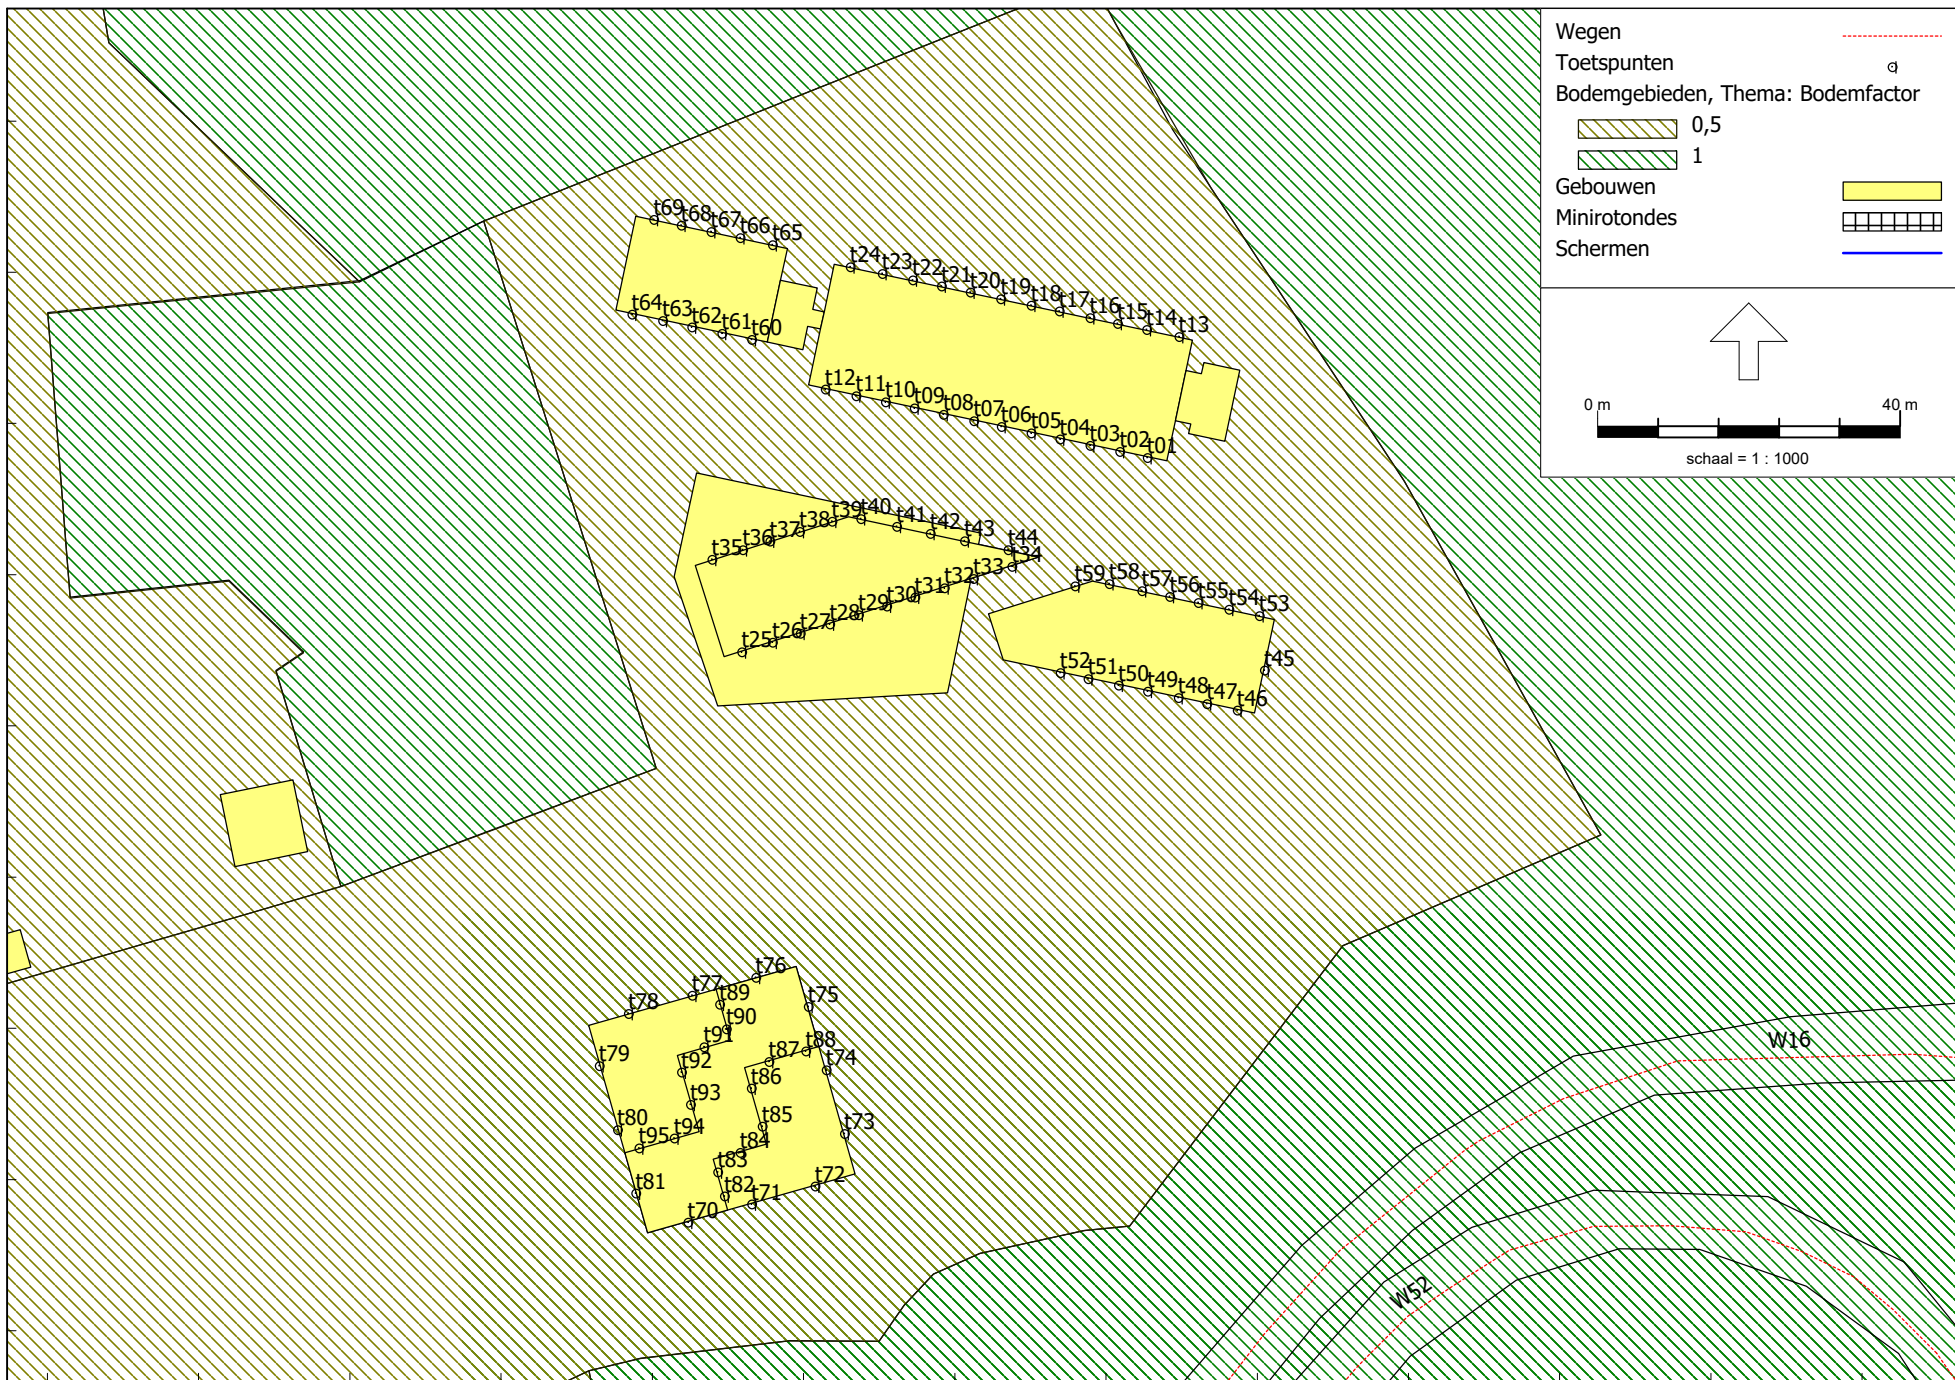


380000

167100

167200

167300

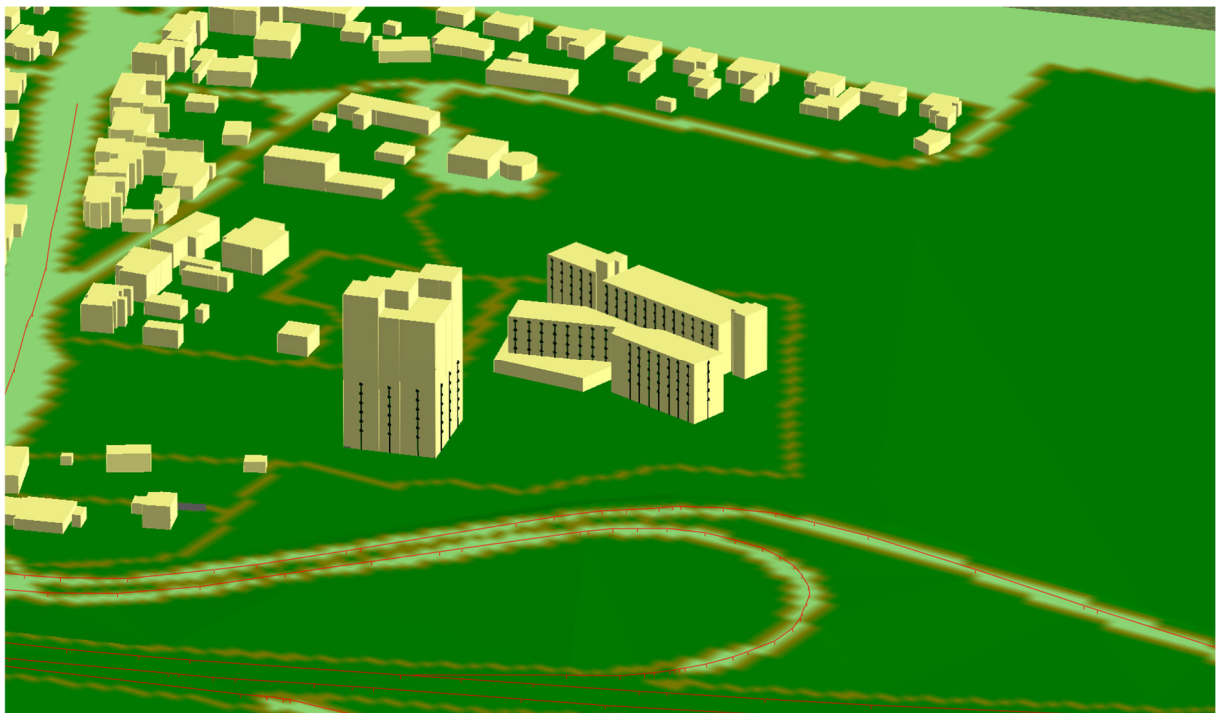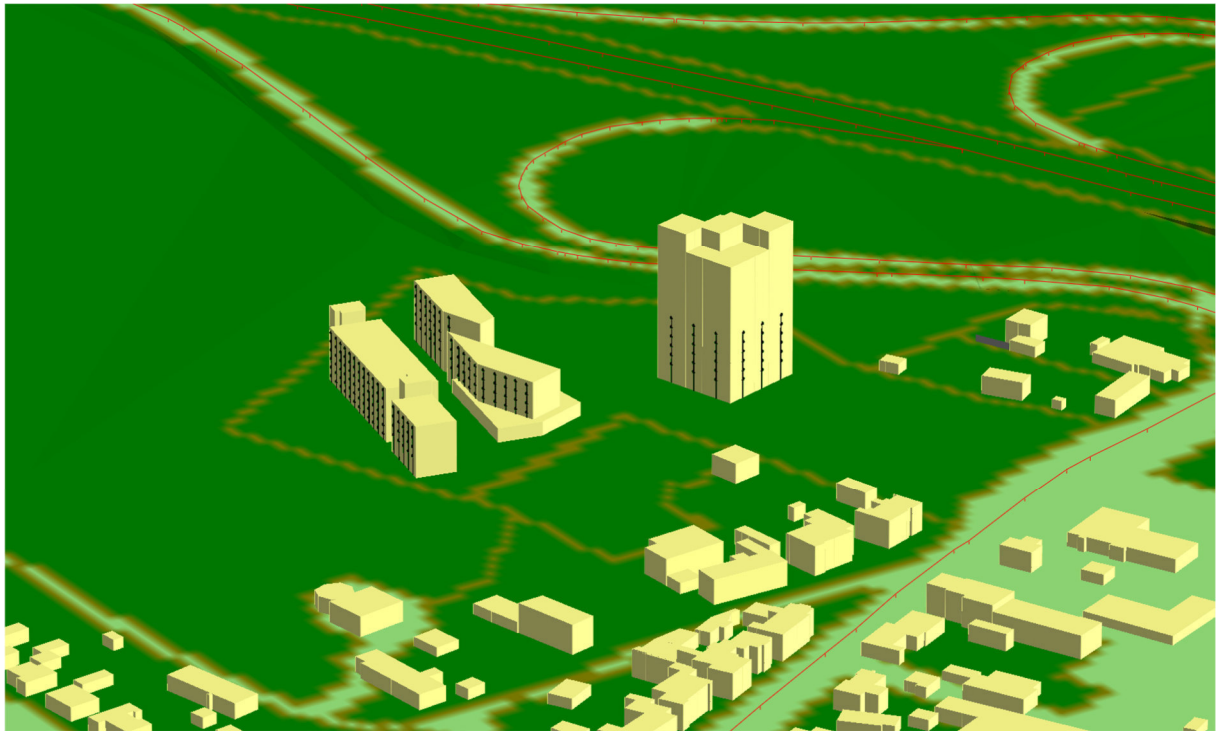

Bijlage 5: Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A67
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	1,70	51,8	49,5	46,1	54,1
t01_B	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	4,50	52,2	49,9	46,6	54,6
t01_C	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	7,30	52,5	50,2	46,9	54,9
t01_D	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	10,10	52,9	50,6	47,3	55,3
t01_E	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	12,90	53,3	51,0	47,6	55,7
t01_F	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	15,70	53,8	51,5	48,1	56,1
t02_A	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	1,70	50,1	47,9	44,6	52,6
t02_B	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	4,50	50,8	48,6	45,4	53,3
t02_C	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	7,30	51,1	49,0	45,7	53,6
t02_D	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	10,10	51,5	49,3	46,0	54,0
t02_E	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	12,90	51,9	49,7	46,4	54,4
t02_F	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	15,70	52,5	50,3	47,1	55,0
t03_A	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	1,70	49,5	47,3	44,1	52,0
t03_B	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	4,50	50,3	48,1	44,9	52,8
t03_C	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	7,30	50,6	48,4	45,2	53,1
t03_D	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	10,10	50,9	48,7	45,5	53,4
t03_E	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	12,90	51,2	49,1	45,8	53,7
t03_F	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	15,70	52,1	50,0	46,8	54,7
t04_A	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	1,70	49,2	47,0	43,7	51,7
t04_B	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	4,50	50,0	47,8	44,6	52,5
t04_C	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	7,30	50,3	48,1	44,9	52,8
t04_D	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	10,10	50,5	48,3	45,1	53,0
t04_E	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	12,90	50,9	48,7	45,5	53,4
t04_F	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	15,70	52,0	49,8	46,6	54,5
t05_A	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	1,70	48,6	46,5	43,2	51,1
t05_B	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	4,50	49,4	47,3	44,1	52,0
t05_C	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	7,30	49,7	47,5	44,3	52,2
t05_D	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	10,10	49,8	47,7	44,4	52,3
t05_E	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	12,90	50,3	48,1	44,9	52,8
t05_F	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	15,70	51,7	49,5	46,3	54,2
t06_A	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	1,70	48,3	46,1	42,9	50,8
t06_B	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	4,50	49,1	46,9	43,7	51,6
t06_C	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	7,30	49,3	47,2	44,0	51,9
t06_D	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	10,10	49,4	47,2	44,0	51,9
t06_E	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	12,90	49,9	47,7	44,5	52,4
t06_F	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	15,70	51,8	49,7	46,5	54,4
t07_A	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	1,70	48,0	45,8	42,6	50,5
t07_B	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	4,50	48,8	46,6	43,4	51,3
t07_C	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	7,30	49,1	46,9	43,7	51,6
t07_D	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	10,10	49,1	46,9	43,7	51,6
t07_E	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	12,90	49,6	47,4	44,2	52,1
t07_F	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	15,70	51,9	49,8	46,6	54,4
t08_A	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	1,70	47,7	45,5	42,3	50,2
t08_B	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	4,50	48,8	46,6	43,4	51,3
t08_C	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	7,30	49,2	47,0	43,8	51,7
t08_D	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	10,10	48,8	46,6	43,4	51,3
t08_E	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	12,90	49,3	47,1	43,9	51,8
t08_F	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	15,70	51,9	49,7	46,6	54,4
t09_A	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	1,70	47,6	45,4	42,2	50,1
t09_B	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	4,50	48,7	46,5	43,3	51,2
t09_C	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	7,30	49,1	46,9	43,7	51,6
t09_D	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	10,10	48,7	46,5	43,4	51,2
t09_E	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	12,90	49,3	47,1	43,9	51,8
t09_F	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	15,70	52,2	50,0	46,9	54,7
t10_A	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	1,70	47,8	45,6	42,4	50,3
t10_B	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	4,50	48,9	46,7	43,6	51,4
t10_C	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	7,30	49,0	46,8	43,7	51,6
t10_D	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	10,10	48,8	46,6	43,5	51,3
t10_E	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	12,90	49,2	47,1	43,9	51,8
t10_F	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	15,70	52,4	50,3	47,1	55,0
t11_A	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	1,70	47,7	45,6	42,3	50,2
t11_B	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	4,50	48,8	46,6	43,4	51,3
t11_C	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	7,30	48,8	46,6	43,5	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A67
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t11_D	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	10,10	48,6	46,4	43,2	51,1
t11_E	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	12,90	49,2	47,0	43,9	51,7
t11_F	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	15,70	52,5	50,4	47,2	55,1
t12_A	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	1,70	47,5	45,3	42,2	50,0
t12_B	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	4,50	49,4	47,3	44,2	52,0
t12_C	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	7,30	49,8	47,7	44,7	52,5
t12_D	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	10,10	49,8	47,7	44,6	52,4
t12_E	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	12,90	50,3	48,2	45,1	52,9
t12_F	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	15,70	52,8	50,7	47,6	55,4
t13_A	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	1,70	45,3	43,3	40,1	47,9
t13_B	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	4,50	45,9	43,8	40,7	48,6
t13_C	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	7,30	46,2	44,1	41,0	48,8
t13_D	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	10,10	46,4	44,3	41,2	49,1
t13_E	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	12,90	46,6	44,5	41,4	49,3
t13_F	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	15,70	46,9	44,7	41,7	49,5
t14_A	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	1,70	45,6	43,5	40,3	48,2
t14_B	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	4,50	45,9	43,7	40,7	48,5
t14_C	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	7,30	46,1	44,0	40,9	48,7
t14_D	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	10,10	46,3	44,2	41,2	49,0
t14_E	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	12,90	46,6	44,4	41,4	49,2
t14_F	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	15,70	46,8	44,6	41,6	49,4
t15_A	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	1,70	45,5	43,4	40,2	48,1
t15_B	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	4,50	45,8	43,7	40,6	48,4
t15_C	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	7,30	46,0	43,9	40,9	48,7
t15_D	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	10,10	46,3	44,1	41,1	48,9
t15_E	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	12,90	46,5	44,4	41,3	49,1
t15_F	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	15,70	46,7	44,6	41,5	49,3
t16_A	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	1,70	46,2	44,1	40,9	48,7
t16_B	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	4,50	45,7	43,6	40,5	48,4
t16_C	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	7,30	46,0	43,9	40,8	48,6
t16_D	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	10,10	46,2	44,1	41,0	48,8
t16_E	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	12,90	46,4	44,3	41,2	49,0
t16_F	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	15,70	46,6	44,5	41,4	49,3
t17_A	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	1,70	45,6	43,5	40,3	48,2
t17_B	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	4,50	45,7	43,5	40,5	48,3
t17_C	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	7,30	45,9	43,8	40,7	48,5
t17_D	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	10,10	46,1	44,0	40,9	48,8
t17_E	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	12,90	46,3	44,2	41,1	49,0
t17_F	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	15,70	46,5	44,4	41,4	49,2
t18_A	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	1,70	45,9	43,9	40,7	48,5
t18_B	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	4,50	45,6	43,5	40,4	48,2
t18_C	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	7,30	45,8	43,7	40,7	48,5
t18_D	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	10,10	46,1	43,9	40,9	48,7
t18_E	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	12,90	46,3	44,1	41,1	48,9
t18_F	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	15,70	46,5	44,3	41,3	49,1
t19_A	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	1,70	45,7	43,6	40,4	48,3
t19_B	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	4,50	45,5	43,4	40,3	48,2
t19_C	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	7,30	45,8	43,7	40,6	48,4
t19_D	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	10,10	46,0	43,9	40,8	48,6
t19_E	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	12,90	46,2	44,1	41,0	48,8
t19_F	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	15,70	46,4	44,3	41,2	49,0
t20_A	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	1,70	46,0	44,0	40,8	48,6
t20_B	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	4,50	45,5	43,4	40,3	48,1
t20_C	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	7,30	45,7	43,6	40,5	48,3
t20_D	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	10,10	45,9	43,8	40,7	48,6
t20_E	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	12,90	46,1	44,0	40,9	48,7
t20_F	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	15,70	46,3	44,2	41,1	49,0
t21_A	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	1,70	45,9	43,9	40,7	48,5
t21_B	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	4,50	45,4	43,3	40,2	48,0
t21_C	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	7,30	45,6	43,5	40,5	48,3
t21_D	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	10,10	45,9	43,7	40,7	48,5
t21_E	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	12,90	46,0	43,9	40,9	48,7
t21_F	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	15,70	46,3	44,1	41,1	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A67
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t22_A	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	1,70	46,2	44,2	41,0	48,8
t22_B	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	4,50	45,8	43,7	40,6	48,4
t22_C	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	7,30	46,0	43,9	40,8	48,6
t22_D	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	10,10	46,2	44,1	41,0	48,9
t22_E	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	12,90	46,4	44,3	41,2	49,0
t22_F	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	15,70	46,6	44,5	41,4	49,3
t23_A	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	1,70	46,1	44,1	40,9	48,7
t23_B	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	4,50	45,7	43,6	40,5	48,4
t23_C	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	7,30	46,0	43,8	40,8	48,6
t23_D	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	10,10	46,2	44,0	41,0	48,8
t23_E	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	12,90	46,4	44,2	41,2	49,0
t23_F	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	15,70	46,6	44,4	41,4	49,2
t24_A	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	1,70	46,6	44,5	41,3	49,2
t24_B	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	4,50	46,1	44,0	40,9	48,7
t24_C	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	7,30	46,3	44,2	41,1	48,9
t24_D	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	10,10	46,5	44,4	41,3	49,1
t24_E	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	12,90	46,7	44,6	41,5	49,3
t24_F	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	15,70	46,9	44,8	41,7	49,5
t25_A	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	5,80	58,0	55,7	52,3	60,3
t25_B	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	8,80	58,2	56,0	52,6	60,6
t25_C	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	11,80	58,7	56,4	53,0	61,0
t25_D	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	14,80	59,0	56,7	53,3	61,3
t26_A	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	5,80	58,1	55,9	52,5	60,5
t26_B	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	8,80	58,4	56,1	52,7	60,8
t26_C	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	11,80	58,9	56,6	53,2	61,2
t26_D	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	14,80	59,2	56,9	53,5	61,5
t27_A	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	5,80	58,1	55,9	52,5	60,5
t27_B	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	8,80	58,5	56,2	52,8	60,8
t27_C	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	11,80	59,0	56,7	53,2	61,3
t27_D	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	14,80	59,3	57,0	53,6	61,6
t28_A	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	5,80	58,2	55,9	52,5	60,5
t28_B	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	8,80	58,6	56,3	52,9	60,9
t28_C	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	11,80	59,0	56,7	53,3	61,3
t28_D	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	14,80	59,4	57,1	53,6	61,7
t29_A	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	5,80	58,3	56,0	52,6	60,6
t29_B	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	8,80	58,7	56,4	53,0	61,0
t29_C	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	11,80	59,2	56,9	53,4	61,5
t29_D	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	14,80	59,5	57,2	53,8	61,8
t30_A	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	5,80	58,3	56,0	52,5	60,6
t30_B	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	8,80	58,7	56,4	53,0	61,0
t30_C	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	11,80	59,2	56,8	53,4	61,4
t30_D	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	14,80	59,5	57,2	53,7	61,8
t31_A	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	5,80	58,0	55,7	52,3	60,3
t31_B	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	8,80	58,5	56,2	52,7	60,8
t31_C	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	11,80	59,0	56,6	53,2	61,2
t31_D	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	14,80	59,3	57,0	53,5	61,6
t32_A	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	5,80	57,9	55,6	52,2	60,3
t32_B	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	8,80	58,3	56,0	52,6	60,6
t32_C	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	11,80	58,7	56,5	53,1	61,1
t32_D	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	14,80	59,1	56,8	53,4	61,4
t33_A	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	5,80	56,5	54,2	50,8	58,8
t33_B	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	8,80	56,8	54,5	51,2	59,2
t33_C	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	11,80	57,2	55,0	51,6	59,6
t33_D	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	14,80	57,6	55,3	52,0	60,0
t34_A	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	5,80	49,0	46,9	43,8	51,6
t34_B	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	8,80	48,8	46,7	43,6	51,4
t34_C	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	11,80	49,1	47,0	43,9	51,7
t34_D	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	14,80	49,5	47,4	44,3	52,1
t35_A	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	5,80	50,6	48,5	45,4	53,2
t35_B	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	8,80	50,7	48,7	45,5	53,4
t35_C	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	11,80	50,9	48,9	45,7	53,6
t35_D	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	14,80	51,4	49,4	46,2	54,1
t36_A	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	5,80	50,0	48,0	44,8	52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A67
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t36_B	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	8,80	50,0	48,0	44,9	52,7
t36_C	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	11,80	50,3	48,2	45,1	52,9
t36_D	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	14,80	50,9	48,8	45,7	53,5
t37_A	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	5,80	49,1	47,0	43,9	51,7
t37_B	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	8,80	49,2	47,1	44,0	51,8
t37_C	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	11,80	49,5	47,4	44,3	52,1
t37_D	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	14,80	50,2	48,2	45,0	52,9
t38_A	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	5,80	48,1	46,1	42,9	50,8
t38_B	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	8,80	48,2	46,2	43,1	50,9
t38_C	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	11,80	48,4	46,4	43,2	51,1
t38_D	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	14,80	49,4	47,3	44,2	52,0
t39_A	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	5,80	46,0	44,0	41,0	48,8
t39_B	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	8,80	46,4	44,3	41,3	49,1
t39_C	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	11,80	46,6	44,6	41,5	49,3
t39_D	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	14,80	48,3	46,3	43,2	51,0
t40_A	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	5,80	49,3	47,2	44,1	51,9
t40_B	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	8,80	49,7	47,6	44,5	52,3
t40_C	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	11,80	50,1	48,0	44,9	52,8
t40_D	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	14,80	51,2	49,0	45,9	53,8
t41_A	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	5,80	48,3	46,2	43,0	50,9
t41_B	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	8,80	48,7	46,6	43,5	51,3
t41_C	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	11,80	49,2	47,1	44,0	51,8
t41_D	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	14,80	50,5	48,3	45,2	53,0
t42_A	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	5,80	48,2	46,1	43,0	50,8
t42_B	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	8,80	48,6	46,5	43,4	51,2
t42_C	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	11,80	49,1	47,0	43,9	51,7
t42_D	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	14,80	50,3	48,1	45,0	52,8
t43_A	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	5,80	49,0	46,8	43,6	51,5
t43_B	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	8,80	49,4	47,2	44,0	51,9
t43_C	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	11,80	49,9	47,7	44,4	52,4
t43_D	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	14,80	50,8	48,6	45,4	53,3
t44_A	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	5,80	49,0	46,7	43,5	51,4
t44_B	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	8,80	49,3	47,1	43,9	51,8
t44_C	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	11,80	49,8	47,5	44,3	52,2
t44_D	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	14,80	50,6	48,3	45,1	53,0
t45_A	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	5,80	59,6	57,2	53,7	61,8
t45_B	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	8,80	60,0	57,7	54,2	62,3
t45_C	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	11,80	60,4	58,0	54,5	62,6
t45_D	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	14,80	60,6	58,3	54,8	62,9
t45_E	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	17,80	60,9	58,5	55,1	63,1
t46_A	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	5,80	61,0	58,7	55,2	63,2
t46_B	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	8,80	61,5	59,1	55,6	63,7
t46_C	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	11,80	61,8	59,4	55,9	64,0
t46_D	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	14,80	62,1	59,7	56,3	64,3
t46_E	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	17,80	62,3	60,0	56,6	64,6
t47_A	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	5,80	60,8	58,5	55,0	63,1
t47_B	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	8,80	61,3	58,9	55,4	63,5
t47_C	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	11,80	61,6	59,3	55,8	63,9
t47_D	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	14,80	61,9	59,6	56,1	64,2
t47_E	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	17,80	62,2	59,9	56,4	64,5
t48_A	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	5,80	60,7	58,4	54,9	63,0
t48_B	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	8,80	61,2	58,8	55,4	63,4
t48_C	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	11,80	61,5	59,2	55,7	63,8
t48_D	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	14,80	61,8	59,5	56,0	64,1
t48_E	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	17,80	62,1	59,8	56,3	64,4
t49_A	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	5,80	60,5	58,2	54,7	62,8
t49_B	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	8,80	61,0	58,6	55,1	63,2
t49_C	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	11,80	61,3	59,0	55,5	63,6
t49_D	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	14,80	61,6	59,3	55,8	63,9
t49_E	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	17,80	61,9	59,6	56,1	64,2
t50_A	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	5,80	60,3	58,0	54,5	62,6
t50_B	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	8,80	60,8	58,5	55,0	63,1
t50_C	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	11,80	61,2	58,8	55,4	63,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
 Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer - Rijksweg A67 (excl. aftrek) - A

2212/074/CK-01
 bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A67
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t50_D	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	14,80	61,5	59,2	55,7	63,8	
t50_E	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	17,80	61,8	59,5	56,0	64,1	
t51_A	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	5,80	60,1	57,8	54,3	62,4	
t51_B	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	8,80	60,6	58,3	54,8	62,9	
t51_C	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	11,80	61,0	58,7	55,2	63,2	
t51_D	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	14,80	61,3	59,0	55,5	63,6	
t51_E	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	17,80	61,6	59,3	55,8	63,9	
t52_A	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	5,80	59,9	57,5	54,1	62,1	
t52_B	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	8,80	60,4	58,0	54,5	62,6	
t52_C	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	11,80	60,8	58,4	54,9	63,0	
t52_D	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	14,80	61,1	58,8	55,3	63,3	
t52_E	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	17,80	61,4	59,0	55,6	63,6	
t53_A	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	5,80	48,7	46,6	43,5	51,3	
t53_B	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	8,80	48,9	46,9	43,7	51,6	
t53_C	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	11,80	49,2	47,1	44,0	51,8	
t53_D	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	14,80	49,4	47,3	44,2	52,0	
t53_E	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	17,80	49,1	47,0	43,9	51,7	
t54_A	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	5,80	48,6	46,6	43,4	51,3	
t54_B	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	8,80	48,9	46,8	43,7	51,5	
t54_C	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	11,80	49,1	47,1	43,9	51,8	
t54_D	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	14,80	49,4	47,3	44,2	52,0	
t54_E	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	17,80	49,0	46,9	43,8	51,6	
t55_A	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	5,80	48,6	46,5	43,4	51,2	
t55_B	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	8,80	48,9	46,8	43,7	51,5	
t55_C	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	11,80	49,1	47,1	44,0	51,8	
t55_D	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	14,80	49,5	47,4	44,3	52,1	
t55_E	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	17,80	49,4	47,2	44,1	52,0	
t56_A	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	5,80	48,6	46,5	43,4	51,2	
t56_B	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	8,80	48,9	46,8	43,7	51,5	
t56_C	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	11,80	49,1	47,1	44,0	51,8	
t56_D	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	14,80	49,5	47,5	44,4	52,2	
t56_E	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	17,80	49,4	47,3	44,2	52,0	
t57_A	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	5,80	48,5	46,5	43,4	51,2	
t57_B	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	8,80	48,8	46,8	43,7	51,5	
t57_C	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	11,80	49,2	47,1	44,0	51,8	
t57_D	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	14,80	49,7	47,6	44,5	52,4	
t57_E	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	17,80	49,2	47,1	44,0	51,8	
t58_A	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	5,80	48,5	46,5	43,3	51,2	
t58_B	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	8,80	48,8	46,8	43,6	51,5	
t58_C	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	11,80	49,2	47,1	44,0	51,8	
t58_D	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	14,80	49,8	47,7	44,6	52,4	
t58_E	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	17,80	49,1	46,9	43,8	51,6	
t59_A	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	5,80	45,4	43,3	40,1	48,0	
t59_B	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	8,80	45,9	43,7	40,5	48,4	
t59_C	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	11,80	46,5	44,3	41,1	49,0	
t59_D	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	14,80	47,6	45,4	42,2	50,1	
t59_E	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	17,80	45,4	43,0	39,7	47,7	
t60_A	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	5,80	52,2	50,1	46,9	54,8	
t60_B	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	8,80	52,1	50,0	46,9	54,7	
t60_C	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	11,80	52,1	50,0	46,8	54,7	
t60_D	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	14,80	52,8	50,7	47,6	55,4	
t61_A	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	5,80	52,8	50,7	47,5	55,4	
t61_B	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	8,80	52,9	50,8	47,6	55,5	
t61_C	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	11,80	52,9	50,8	47,7	55,5	
t61_D	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	14,80	53,5	51,4	48,3	56,1	
t62_A	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	5,80	53,1	51,0	47,9	55,7	
t62_B	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	8,80	53,3	51,2	48,0	55,9	
t62_C	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	11,80	53,4	51,3	48,1	56,0	
t62_D	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	14,80	53,9	51,8	48,7	56,5	
t63_A	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	5,80	53,7	51,6	48,4	56,3	
t63_B	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	8,80	53,9	51,9	48,6	56,5	
t63_C	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	11,80	54,0	51,9	48,7	56,5	
t63_D	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	14,80	54,5	52,4	49,2	57,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A67
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t64_A	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	5,80	53,9	51,8	48,6	56,4	
t64_B	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	8,80	54,1	52,0	48,8	56,7	
t64_C	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	11,80	54,1	52,0	48,8	56,7	
t64_D	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	14,80	54,6	52,5	49,3	57,2	
t65_A	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	5,80	45,0	42,8	39,8	47,6	
t65_B	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	8,80	45,2	43,1	40,0	47,8	
t65_C	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	11,80	45,4	43,3	40,2	48,0	
t65_D	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	14,80	45,6	43,4	40,4	48,2	
t66_A	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	5,80	44,9	42,8	39,7	47,5	
t66_B	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	8,80	45,1	43,0	40,0	47,8	
t66_C	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	11,80	45,3	43,2	40,1	47,9	
t66_D	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	14,80	45,5	43,4	40,3	48,1	
t67_A	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	5,80	44,8	42,7	39,7	47,5	
t67_B	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	8,80	45,0	42,9	39,9	47,7	
t67_C	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	11,80	45,2	43,1	40,1	47,9	
t67_D	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	14,80	45,4	43,3	40,2	48,1	
t68_A	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	5,80	44,8	42,6	39,6	47,4	
t68_B	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	8,80	45,0	42,8	39,8	47,6	
t68_C	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	11,80	45,1	43,0	40,0	47,8	
t68_D	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	14,80	45,3	43,2	40,2	48,0	
t69_A	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	5,80	44,7	42,5	39,5	47,3	
t69_B	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	8,80	44,9	42,8	39,7	47,5	
t69_C	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	11,80	45,1	42,9	39,9	47,7	
t69_D	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	14,80	45,2	43,1	40,1	47,9	
t70_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167164,71	379934,37	5,80	62,7	60,5	57,1	65,1	
t70_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167164,71	379934,37	8,80	63,2	60,9	57,5	65,5	
t70_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167164,71	379934,37	11,80	63,6	61,3	58,0	66,0	
t70_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167164,71	379934,37	14,80	64,0	61,7	58,4	66,4	
t70_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167164,71	379934,37	17,80	64,1	61,9	58,5	66,5	
t70_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167164,71	379934,37	20,80	64,2	62,0	58,6	66,6	
t71_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,13	379936,76	5,80	62,9	60,6	57,2	65,2	
t71_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,13	379936,76	8,80	63,3	61,0	57,6	65,6	
t71_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,13	379936,76	11,80	63,7	61,4	58,0	66,0	
t71_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,13	379936,76	14,80	64,1	61,8	58,4	66,4	
t71_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,13	379936,76	17,80	64,2	62,0	58,6	66,6	
t71_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,13	379936,76	20,80	64,3	62,0	58,7	66,6	
t72_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167181,53	379939,15	5,80	63,0	60,7	57,3	65,3	
t72_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167181,53	379939,15	8,80	63,4	61,1	57,7	65,7	
t72_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167181,53	379939,15	11,80	63,8	61,5	58,1	66,1	
t72_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167181,53	379939,15	14,80	64,1	61,9	58,5	66,5	
t72_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167181,53	379939,15	17,80	64,3	62,0	58,6	66,7	
t72_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167181,53	379939,15	20,80	64,4	62,1	58,7	66,7	
t73_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167185,40	379946,07	5,80	61,1	58,7	55,2	63,3	
t73_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167185,40	379946,07	8,80	61,6	59,2	55,6	63,8	
t73_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167185,40	379946,07	11,80	61,9	59,5	56,0	64,1	
t73_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167185,40	379946,07	14,80	62,3	59,9	56,4	64,5	
t73_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167185,40	379946,07	17,80	62,4	60,1	56,6	64,7	
t73_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167185,40	379946,07	20,80	62,2	59,9	56,4	64,5	
t74_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167183,00	379954,49	5,80	60,7	58,4	54,8	62,9	
t74_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167183,00	379954,49	8,80	61,2	58,8	55,3	63,4	
t74_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167183,00	379954,49	11,80	61,5	59,2	55,7	63,8	
t74_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167183,00	379954,49	14,80	61,9	59,6	56,1	64,2	
t74_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167183,00	379954,49	17,80	62,2	59,8	56,3	64,4	
t74_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167183,00	379954,49	20,80	61,9	59,6	56,1	64,2	
t75_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167180,62	379962,88	5,80	60,4	58,0	54,5	62,6	
t75_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167180,62	379962,88	8,80	60,9	58,5	55,0	63,1	
t75_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167180,62	379962,88	11,80	61,2	58,9	55,4	63,5	
t75_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167180,62	379962,88	14,80	61,6	59,3	55,8	63,9	
t75_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167180,62	379962,88	17,80	61,9	59,5	56,1	64,1	
t75_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167180,62	379962,88	20,80	61,6	59,2	55,8	63,8	
t76_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,70	379966,76	5,80	54,1	51,8	48,4	56,4	
t76_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,70	379966,76	8,80	54,3	52,0	48,5	56,6	
t76_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,70	379966,76	11,80	54,8	52,5	49,0	57,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A67
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t76_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,70	379966,76	14,80	55,4	53,1	49,6	57,7	
t76_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,70	379966,76	17,80	55,8	53,5	50,1	58,1	
t76_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,70	379966,76	20,80	54,5	52,1	48,6	56,7	
t77_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167165,28	379964,37	5,80	53,3	51,1	47,7	55,7	
t77_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167165,28	379964,37	8,80	53,3	51,0	47,5	55,6	
t77_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167165,28	379964,37	11,80	53,8	51,4	48,0	56,0	
t77_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167165,28	379964,37	14,80	54,3	52,0	48,5	56,6	
t77_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167165,28	379964,37	17,80	54,4	52,0	48,5	56,6	
t77_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167165,28	379964,37	20,80	52,8	50,3	46,8	54,9	
t78_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167156,86	379961,98	5,80	52,6	50,4	47,0	55,0	
t78_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167156,86	379961,98	8,80	52,4	50,1	46,7	54,7	
t78_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167156,86	379961,98	11,80	52,8	50,5	47,1	55,1	
t78_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167156,86	379961,98	14,80	53,3	51,0	47,6	55,6	
t78_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167156,86	379961,98	17,80	53,6	51,2	47,8	55,8	
t78_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167156,86	379961,98	20,80	52,0	49,6	46,1	54,2	
t79_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167153,00	379955,07	5,80	58,8	56,7	53,4	61,3	
t79_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167153,00	379955,07	8,80	58,9	56,8	53,5	61,4	
t79_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167153,00	379955,07	11,80	59,4	57,2	54,0	61,9	
t79_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167153,00	379955,07	14,80	59,8	57,7	54,4	62,3	
t79_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167153,00	379955,07	17,80	60,2	58,0	54,8	62,7	
t79_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167153,00	379955,07	20,80	60,3	58,1	54,9	62,8	
t80_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167155,41	379946,61	5,80	59,2	57,1	53,8	61,7	
t80_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167155,41	379946,61	8,80	59,3	57,1	53,9	61,8	
t80_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167155,41	379946,61	11,80	59,7	57,6	54,3	62,3	
t80_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167155,41	379946,61	14,80	60,2	58,1	54,8	62,7	
t80_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167155,41	379946,61	17,80	60,5	58,4	55,1	63,0	
t80_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167155,41	379946,61	20,80	60,6	58,5	55,2	63,1	
t81_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167157,79	379938,23	5,80	59,5	57,3	54,0	62,0	
t81_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167157,79	379938,23	8,80	59,6	57,5	54,2	62,1	
t81_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167157,79	379938,23	11,80	60,2	58,0	54,7	62,7	
t81_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167157,79	379938,23	14,80	60,6	58,5	55,2	63,1	
t81_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167157,79	379938,23	17,80	60,8	58,7	55,4	63,3	
t81_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167157,79	379938,23	20,80	60,9	58,8	55,5	63,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A67
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	1,70	51,8	49,5	46,1	54,1
t01_B	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	4,50	52,2	49,9	46,6	54,6
t01_C	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	7,30	52,5	50,2	46,9	54,9
t01_D	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	10,10	52,9	50,6	47,3	55,3
t01_E	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	12,90	53,3	51,0	47,6	55,7
t01_F	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	15,70	53,8	51,5	48,1	56,1
t02_A	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	1,70	50,1	47,9	44,6	52,6
t02_B	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	4,50	50,8	48,6	45,4	53,3
t02_C	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	7,30	51,1	49,0	45,7	53,6
t02_D	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	10,10	51,5	49,3	46,0	54,0
t02_E	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	12,90	51,9	49,7	46,4	54,4
t02_F	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	15,70	52,5	50,3	47,1	55,0
t03_A	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	1,70	49,5	47,3	44,1	52,0
t03_B	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	4,50	50,3	48,1	44,9	52,8
t03_C	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	7,30	50,6	48,4	45,2	53,1
t03_D	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	10,10	50,9	48,7	45,5	53,4
t03_E	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	12,90	51,2	49,1	45,8	53,7
t03_F	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	15,70	52,1	50,0	46,8	54,7
t04_A	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	1,70	49,2	47,0	43,7	51,7
t04_B	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	4,50	50,0	47,8	44,6	52,5
t04_C	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	7,30	50,3	48,1	44,9	52,8
t04_D	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	10,10	50,5	48,3	45,1	53,0
t04_E	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	12,90	50,9	48,7	45,5	53,4
t04_F	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	15,70	52,0	49,8	46,6	54,5
t05_A	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	1,70	48,6	46,5	43,2	51,1
t05_B	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	4,50	49,4	47,3	44,1	52,0
t05_C	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	7,30	49,7	47,5	44,3	52,2
t05_D	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	10,10	49,8	47,7	44,4	52,3
t05_E	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	12,90	50,3	48,1	44,9	52,8
t05_F	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	15,70	51,7	49,5	46,3	54,2
t06_A	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	1,70	48,3	46,1	42,9	50,8
t06_B	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	4,50	49,1	46,9	43,7	51,6
t06_C	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	7,30	49,3	47,2	44,0	51,9
t06_D	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	10,10	49,4	47,2	44,0	51,9
t06_E	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	12,90	49,9	47,7	44,5	52,4
t06_F	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	15,70	51,8	49,7	46,5	54,4
t07_A	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	1,70	48,0	45,8	42,6	50,5
t07_B	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	4,50	48,8	46,6	43,4	51,3
t07_C	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	7,30	49,1	46,9	43,7	51,6
t07_D	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	10,10	49,1	46,9	43,7	51,6
t07_E	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	12,90	49,6	47,4	44,2	52,1
t07_F	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	15,70	51,9	49,8	46,6	54,4
t08_A	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	1,70	47,7	45,5	42,3	50,2
t08_B	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	4,50	48,8	46,6	43,4	51,3
t08_C	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	7,30	49,2	47,0	43,8	51,7
t08_D	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	10,10	48,8	46,6	43,4	51,3
t08_E	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	12,90	49,3	47,1	43,9	51,8
t08_F	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	15,70	51,9	49,7	46,6	54,4
t09_A	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	1,70	47,6	45,4	42,2	50,1
t09_B	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	4,50	48,7	46,5	43,3	51,2
t09_C	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	7,30	49,1	46,9	43,7	51,6
t09_D	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	10,10	48,7	46,5	43,4	51,2
t09_E	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	12,90	49,3	47,1	43,9	51,8
t09_F	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	15,70	52,2	50,0	46,9	54,7
t10_A	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	1,70	47,8	45,6	42,4	50,3
t10_B	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	4,50	48,9	46,7	43,6	51,4
t10_C	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	7,30	49,0	46,8	43,7	51,6
t10_D	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	10,10	48,8	46,6	43,5	51,3
t10_E	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	12,90	49,2	47,1	43,9	51,8
t10_F	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	15,70	52,4	50,3	47,1	55,0
t11_A	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	1,70	47,7	45,6	42,3	50,2
t11_B	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	4,50	48,8	46,6	43,4	51,3
t11_C	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	7,30	48,8	46,6	43,5	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A67
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t11_D	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	10,10	48,6	46,4	43,2	51,1
t11_E	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	12,90	49,2	47,0	43,9	51,7
t11_F	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	15,70	52,5	50,4	47,2	55,1
t12_A	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	1,70	47,5	45,3	42,2	50,0
t12_B	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	4,50	49,4	47,3	44,2	52,0
t12_C	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	7,30	49,8	47,7	44,7	52,5
t12_D	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	10,10	49,8	47,7	44,6	52,4
t12_E	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	12,90	50,3	48,2	45,1	52,9
t12_F	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	15,70	52,8	50,7	47,6	55,4
t13_A	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	1,70	45,3	43,3	40,1	47,9
t13_B	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	4,50	45,9	43,8	40,7	48,6
t13_C	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	7,30	46,2	44,1	41,0	48,8
t13_D	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	10,10	46,4	44,3	41,2	49,1
t13_E	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	12,90	46,6	44,5	41,4	49,3
t13_F	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	15,70	46,9	44,7	41,7	49,5
t14_A	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	1,70	45,6	43,5	40,3	48,2
t14_B	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	4,50	45,9	43,7	40,7	48,5
t14_C	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	7,30	46,1	44,0	40,9	48,7
t14_D	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	10,10	46,3	44,2	41,2	49,0
t14_E	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	12,90	46,6	44,4	41,4	49,2
t14_F	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	15,70	46,8	44,6	41,6	49,4
t15_A	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	1,70	45,5	43,4	40,2	48,1
t15_B	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	4,50	45,8	43,7	40,6	48,4
t15_C	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	7,30	46,0	43,9	40,9	48,7
t15_D	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	10,10	46,3	44,1	41,1	48,9
t15_E	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	12,90	46,5	44,4	41,3	49,1
t15_F	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	15,70	46,7	44,6	41,5	49,3
t16_A	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	1,70	46,2	44,1	40,9	48,7
t16_B	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	4,50	45,7	43,6	40,5	48,4
t16_C	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	7,30	46,0	43,9	40,8	48,6
t16_D	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	10,10	46,2	44,1	41,0	48,8
t16_E	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	12,90	46,4	44,3	41,2	49,0
t16_F	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	15,70	46,6	44,5	41,4	49,3
t17_A	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	1,70	45,6	43,5	40,3	48,2
t17_B	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	4,50	45,7	43,5	40,5	48,3
t17_C	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	7,30	45,9	43,8	40,7	48,5
t17_D	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	10,10	46,1	44,0	40,9	48,8
t17_E	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	12,90	46,3	44,2	41,1	49,0
t17_F	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	15,70	46,5	44,4	41,4	49,2
t18_A	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	1,70	45,9	43,9	40,7	48,5
t18_B	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	4,50	45,6	43,5	40,4	48,2
t18_C	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	7,30	45,8	43,7	40,7	48,5
t18_D	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	10,10	46,1	43,9	40,9	48,7
t18_E	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	12,90	46,3	44,1	41,1	48,9
t18_F	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	15,70	46,5	44,3	41,3	49,1
t19_A	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	1,70	45,7	43,6	40,4	48,3
t19_B	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	4,50	45,5	43,4	40,3	48,2
t19_C	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	7,30	45,8	43,7	40,6	48,4
t19_D	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	10,10	46,0	43,9	40,8	48,6
t19_E	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	12,90	46,2	44,1	41,0	48,8
t19_F	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	15,70	46,4	44,3	41,2	49,0
t20_A	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	1,70	46,0	44,0	40,8	48,6
t20_B	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	4,50	45,5	43,4	40,3	48,1
t20_C	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	7,30	45,7	43,6	40,5	48,3
t20_D	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	10,10	45,9	43,8	40,7	48,6
t20_E	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	12,90	46,1	44,0	40,9	48,7
t20_F	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	15,70	46,3	44,2	41,1	49,0
t21_A	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	1,70	45,9	43,9	40,7	48,5
t21_B	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	4,50	45,4	43,3	40,2	48,0
t21_C	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	7,30	45,6	43,5	40,5	48,3
t21_D	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	10,10	45,9	43,7	40,7	48,5
t21_E	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	12,90	46,0	43,9	40,9	48,7
t21_F	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	15,70	46,3	44,1	41,1	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A67
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t22_A	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	1,70	46,2	44,2	41,0	48,8
t22_B	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	4,50	45,8	43,7	40,6	48,4
t22_C	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	7,30	46,0	43,9	40,8	48,6
t22_D	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	10,10	46,2	44,1	41,0	48,9
t22_E	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	12,90	46,4	44,3	41,2	49,0
t22_F	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	15,70	46,6	44,5	41,4	49,3
t23_A	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	1,70	46,1	44,1	40,9	48,7
t23_B	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	4,50	45,7	43,6	40,5	48,4
t23_C	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	7,30	46,0	43,8	40,8	48,6
t23_D	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	10,10	46,2	44,0	41,0	48,8
t23_E	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	12,90	46,4	44,2	41,2	49,0
t23_F	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	15,70	46,6	44,4	41,4	49,2
t24_A	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	1,70	46,6	44,5	41,3	49,2
t24_B	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	4,50	46,1	44,0	40,9	48,7
t24_C	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	7,30	46,3	44,2	41,1	48,9
t24_D	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	10,10	46,5	44,4	41,3	49,1
t24_E	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	12,90	46,7	44,6	41,5	49,3
t24_F	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	15,70	46,9	44,8	41,7	49,5
t25_A	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	5,80	58,0	55,7	52,3	60,3
t25_B	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	8,80	58,2	56,0	52,6	60,6
t25_C	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	11,80	58,7	56,4	53,0	61,0
t25_D	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	14,80	59,0	56,7	53,3	61,3
t26_A	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	5,80	58,1	55,9	52,5	60,5
t26_B	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	8,80	58,4	56,1	52,7	60,8
t26_C	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	11,80	58,9	56,6	53,2	61,2
t26_D	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	14,80	59,2	56,9	53,5	61,5
t27_A	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	5,80	58,1	55,9	52,5	60,5
t27_B	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	8,80	58,5	56,2	52,8	60,8
t27_C	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	11,80	59,0	56,7	53,2	61,3
t27_D	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	14,80	59,3	57,0	53,6	61,6
t28_A	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	5,80	58,2	55,9	52,5	60,5
t28_B	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	8,80	58,6	56,3	52,9	60,9
t28_C	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	11,80	59,0	56,7	53,3	61,3
t28_D	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	14,80	59,4	57,1	53,6	61,7
t29_A	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	5,80	58,3	56,0	52,6	60,6
t29_B	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	8,80	58,7	56,4	53,0	61,0
t29_C	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	11,80	59,2	56,9	53,4	61,5
t29_D	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	14,80	59,5	57,2	53,8	61,8
t30_A	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	5,80	58,3	56,0	52,5	60,6
t30_B	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	8,80	58,7	56,4	53,0	61,0
t30_C	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	11,80	59,2	56,8	53,4	61,4
t30_D	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	14,80	59,5	57,2	53,7	61,8
t31_A	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	5,80	58,0	55,7	52,3	60,3
t31_B	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	8,80	58,5	56,2	52,7	60,8
t31_C	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	11,80	59,0	56,6	53,2	61,2
t31_D	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	14,80	59,3	57,0	53,5	61,6
t32_A	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	5,80	57,9	55,6	52,2	60,3
t32_B	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	8,80	58,3	56,0	52,6	60,6
t32_C	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	11,80	58,7	56,5	53,1	61,1
t32_D	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	14,80	59,1	56,8	53,4	61,4
t33_A	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	5,80	56,5	54,2	50,8	58,8
t33_B	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	8,80	56,8	54,5	51,2	59,2
t33_C	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	11,80	57,2	55,0	51,6	59,6
t33_D	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	14,80	57,6	55,3	52,0	60,0
t34_A	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	5,80	49,0	46,9	43,8	51,6
t34_B	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	8,80	48,8	46,7	43,6	51,4
t34_C	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	11,80	49,1	47,0	43,9	51,7
t34_D	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	14,80	49,5	47,4	44,3	52,1
t35_A	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	5,80	50,6	48,5	45,4	53,2
t35_B	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	8,80	50,7	48,7	45,5	53,4
t35_C	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	11,80	50,9	48,9	45,7	53,6
t35_D	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	14,80	51,4	49,4	46,2	54,1
t36_A	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	5,80	50,0	48,0	44,8	52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A67
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t36_B	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	8,80	50,0	48,0	44,9	52,7
t36_C	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	11,80	50,3	48,2	45,1	52,9
t36_D	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	14,80	50,9	48,8	45,7	53,5
t37_A	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	5,80	49,1	47,0	43,9	51,7
t37_B	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	8,80	49,2	47,1	44,0	51,8
t37_C	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	11,80	49,5	47,4	44,3	52,1
t37_D	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	14,80	50,2	48,2	45,0	52,9
t38_A	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	5,80	48,1	46,1	42,9	50,8
t38_B	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	8,80	48,2	46,2	43,1	50,9
t38_C	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	11,80	48,4	46,4	43,2	51,1
t38_D	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	14,80	49,4	47,3	44,2	52,0
t39_A	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	5,80	46,0	44,0	41,0	48,8
t39_B	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	8,80	46,4	44,3	41,3	49,1
t39_C	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	11,80	46,6	44,6	41,5	49,3
t39_D	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	14,80	48,3	46,3	43,2	51,0
t40_A	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	5,80	49,3	47,2	44,1	51,9
t40_B	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	8,80	49,7	47,6	44,5	52,3
t40_C	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	11,80	50,1	48,0	44,9	52,8
t40_D	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	14,80	51,2	49,0	45,9	53,8
t41_A	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	5,80	48,3	46,2	43,0	50,9
t41_B	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	8,80	48,7	46,6	43,5	51,3
t41_C	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	11,80	49,2	47,1	44,0	51,8
t41_D	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	14,80	50,5	48,3	45,2	53,0
t42_A	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	5,80	48,2	46,1	43,0	50,8
t42_B	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	8,80	48,6	46,5	43,4	51,2
t42_C	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	11,80	49,1	47,0	43,9	51,7
t42_D	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	14,80	50,3	48,1	45,0	52,8
t43_A	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	5,80	49,0	46,8	43,6	51,5
t43_B	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	8,80	49,4	47,2	44,0	51,9
t43_C	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	11,80	49,9	47,7	44,4	52,4
t43_D	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	14,80	50,8	48,6	45,4	53,3
t44_A	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	5,80	49,0	46,7	43,5	51,4
t44_B	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	8,80	49,3	47,1	43,9	51,8
t44_C	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	11,80	49,8	47,5	44,3	52,2
t44_D	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	14,80	50,6	48,3	45,1	53,0
t45_A	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	5,80	59,6	57,2	53,7	61,8
t45_B	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	8,80	60,0	57,7	54,2	62,3
t45_C	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	11,80	60,4	58,0	54,5	62,6
t45_D	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	14,80	60,6	58,3	54,8	62,9
t45_E	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	17,80	60,9	58,5	55,1	63,1
t46_A	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	5,80	61,0	58,7	55,2	63,2
t46_B	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	8,80	61,5	59,1	55,6	63,7
t46_C	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	11,80	61,8	59,4	55,9	64,0
t46_D	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	14,80	62,1	59,7	56,3	64,3
t46_E	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	17,80	62,3	60,0	56,6	64,6
t47_A	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	5,80	60,8	58,5	55,0	63,1
t47_B	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	8,80	61,3	58,9	55,4	63,5
t47_C	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	11,80	61,6	59,3	55,8	63,9
t47_D	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	14,80	61,9	59,6	56,1	64,2
t47_E	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	17,80	62,2	59,9	56,4	64,5
t48_A	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	5,80	60,7	58,4	54,9	63,0
t48_B	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	8,80	61,2	58,8	55,4	63,4
t48_C	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	11,80	61,5	59,2	55,7	63,8
t48_D	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	14,80	61,8	59,5	56,0	64,1
t48_E	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	17,80	62,1	59,8	56,3	64,4
t49_A	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	5,80	60,5	58,2	54,7	62,8
t49_B	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	8,80	61,0	58,6	55,1	63,2
t49_C	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	11,80	61,3	59,0	55,5	63,6
t49_D	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	14,80	61,6	59,3	55,8	63,9
t49_E	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	17,80	61,9	59,6	56,1	64,2
t50_A	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	5,80	60,3	58,0	54,5	62,6
t50_B	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	8,80	60,8	58,5	55,0	63,1
t50_C	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	11,80	61,2	58,8	55,4	63,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
 Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer - Rijksweg A67 (excl. aftrek) - B

2212/074/CK-01
 bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A67
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t50_D	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	14,80	61,5	59,2	55,7	63,8
t50_E	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	17,80	61,8	59,5	56,0	64,1
t51_A	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	5,80	60,1	57,8	54,3	62,4
t51_B	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	8,80	60,6	58,3	54,8	62,9
t51_C	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	11,80	61,0	58,7	55,2	63,2
t51_D	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	14,80	61,3	59,0	55,5	63,6
t51_E	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	17,80	61,6	59,3	55,8	63,9
t52_A	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	5,80	59,9	57,5	54,1	62,1
t52_B	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	8,80	60,4	58,0	54,5	62,6
t52_C	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	11,80	60,8	58,4	54,9	63,0
t52_D	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	14,80	61,1	58,8	55,3	63,3
t52_E	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	17,80	61,4	59,0	55,6	63,6
t53_A	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	5,80	48,7	46,6	43,5	51,3
t53_B	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	8,80	48,9	46,9	43,7	51,6
t53_C	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	11,80	49,2	47,1	44,0	51,8
t53_D	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	14,80	49,4	47,3	44,2	52,0
t53_E	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	17,80	49,1	47,0	43,9	51,7
t54_A	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	5,80	48,6	46,6	43,4	51,3
t54_B	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	8,80	48,9	46,8	43,7	51,5
t54_C	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	11,80	49,1	47,1	43,9	51,8
t54_D	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	14,80	49,4	47,3	44,2	52,0
t54_E	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	17,80	49,0	46,9	43,8	51,6
t55_A	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	5,80	48,6	46,5	43,4	51,2
t55_B	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	8,80	48,9	46,8	43,7	51,5
t55_C	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	11,80	49,1	47,1	44,0	51,8
t55_D	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	14,80	49,5	47,4	44,3	52,1
t55_E	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	17,80	49,4	47,2	44,1	52,0
t56_A	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	5,80	48,6	46,5	43,4	51,2
t56_B	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	8,80	48,9	46,8	43,7	51,5
t56_C	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	11,80	49,1	47,1	44,0	51,8
t56_D	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	14,80	49,5	47,5	44,4	52,2
t56_E	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	17,80	49,4	47,3	44,2	52,0
t57_A	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	5,80	48,5	46,5	43,4	51,2
t57_B	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	8,80	48,8	46,8	43,7	51,5
t57_C	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	11,80	49,2	47,1	44,0	51,8
t57_D	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	14,80	49,7	47,6	44,5	52,4
t57_E	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	17,80	49,2	47,1	44,0	51,8
t58_A	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	5,80	48,5	46,5	43,3	51,2
t58_B	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	8,80	48,8	46,8	43,6	51,5
t58_C	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	11,80	49,2	47,1	44,0	51,8
t58_D	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	14,80	49,8	47,7	44,6	52,4
t58_E	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	17,80	49,1	46,9	43,8	51,6
t59_A	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	5,80	45,4	43,3	40,1	48,0
t59_B	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	8,80	45,9	43,7	40,5	48,4
t59_C	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	11,80	46,5	44,3	41,1	49,0
t59_D	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	14,80	47,6	45,4	42,2	50,1
t59_E	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	17,80	45,4	43,0	39,7	47,7
t60_A	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	5,80	52,2	50,1	46,9	54,8
t60_B	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	8,80	52,1	50,0	46,9	54,7
t60_C	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	11,80	52,1	50,0	46,8	54,7
t60_D	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	14,80	52,8	50,7	47,6	55,4
t61_A	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	5,80	52,8	50,7	47,5	55,4
t61_B	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	8,80	52,9	50,8	47,6	55,5
t61_C	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	11,80	52,9	50,8	47,7	55,5
t61_D	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	14,80	53,5	51,4	48,3	56,1
t62_A	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	5,80	53,1	51,0	47,9	55,7
t62_B	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	8,80	53,3	51,2	48,0	55,9
t62_C	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	11,80	53,4	51,3	48,1	56,0
t62_D	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	14,80	53,9	51,8	48,7	56,5
t63_A	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	5,80	53,7	51,6	48,4	56,3
t63_B	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	8,80	53,9	51,9	48,6	56,5
t63_C	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	11,80	54,0	51,9	48,7	56,5
t63_D	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	14,80	54,5	52,4	49,2	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A67
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t64_A	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	5,80	53,9	51,8	48,6	56,4	
t64_B	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	8,80	54,1	52,0	48,8	56,7	
t64_C	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	11,80	54,1	52,0	48,8	56,7	
t64_D	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	14,80	54,6	52,5	49,3	57,2	
t65_A	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	5,80	45,0	42,8	39,8	47,6	
t65_B	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	8,80	45,2	43,1	40,0	47,8	
t65_C	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	11,80	45,4	43,3	40,2	48,0	
t65_D	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	14,80	45,6	43,4	40,4	48,2	
t66_A	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	5,80	44,9	42,8	39,7	47,5	
t66_B	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	8,80	45,1	43,0	40,0	47,8	
t66_C	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	11,80	45,3	43,2	40,1	47,9	
t66_D	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	14,80	45,5	43,4	40,3	48,1	
t67_A	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	5,80	44,8	42,7	39,7	47,5	
t67_B	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	8,80	45,0	42,9	39,9	47,7	
t67_C	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	11,80	45,2	43,1	40,1	47,9	
t67_D	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	14,80	45,4	43,3	40,2	48,1	
t68_A	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	5,80	44,8	42,6	39,6	47,4	
t68_B	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	8,80	45,0	42,8	39,8	47,6	
t68_C	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	11,80	45,1	43,0	40,0	47,8	
t68_D	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	14,80	45,3	43,2	40,2	48,0	
t69_A	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	5,80	44,7	42,5	39,5	47,3	
t69_B	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	8,80	44,9	42,8	39,7	47,5	
t69_C	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	11,80	45,1	42,9	39,9	47,7	
t69_D	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	14,80	45,2	43,1	40,1	47,9	
t70_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	23,80	64,2	62,0	58,7	66,6	
t70_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	26,80	64,3	62,0	58,7	66,7	
t70_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	29,80	64,3	62,0	58,7	66,7	
t70_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	32,80	64,2	62,0	58,7	66,7	
t70_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	35,80	64,2	62,0	58,7	66,6	
t70_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	38,80	64,2	62,0	58,6	66,6	
t71_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	23,80	64,3	62,1	58,7	66,7	
t71_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	26,80	64,3	62,1	58,7	66,7	
t71_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	29,80	64,3	62,1	58,7	66,7	
t71_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	32,80	64,3	62,1	58,7	66,7	
t71_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	35,80	64,3	62,0	58,7	66,7	
t71_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	38,80	64,2	62,0	58,7	66,6	
t72_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	23,80	64,4	62,1	58,7	66,7	
t72_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	26,80	64,4	62,1	58,8	66,8	
t72_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	29,80	64,4	62,1	58,8	66,8	
t72_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	32,80	64,4	62,1	58,7	66,7	
t72_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	35,80	64,3	62,1	58,7	66,7	
t72_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	38,80	64,3	62,1	58,7	66,7	
t73_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	23,80	61,9	59,5	56,0	64,1	
t73_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	26,80	61,6	59,3	55,8	63,9	
t73_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	29,80	61,5	59,2	55,7	63,8	
t73_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	32,80	61,5	59,1	55,6	63,7	
t73_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	35,80	61,4	59,0	55,6	63,6	
t73_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	38,80	61,3	59,0	55,5	63,6	
t74_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	23,80	61,4	59,1	55,6	63,7	
t74_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	26,80	61,3	58,9	55,4	63,5	
t74_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	29,80	61,1	58,8	55,3	63,4	
t74_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	32,80	61,0	58,7	55,2	63,3	
t74_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	35,80	61,0	58,6	55,2	63,2	
t74_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	38,80	60,9	58,6	55,1	63,2	
t75_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167180,62	379962,88	23,80	61,1	58,7	55,2	63,3	
t75_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167180,62	379962,88	26,80	60,9	58,5	55,1	63,1	
t75_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167180,62	379962,88	29,80	60,8	58,4	54,9	63,0	
t75_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167180,62	379962,88	32,80	60,7	58,3	54,9	62,9	
t75_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167180,62	379962,88	35,80	60,6	58,3	54,8	62,9	
t75_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167180,62	379962,88	38,80	60,6	58,2	54,8	62,8	
t76_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,70	379966,76	23,80	50,6	48,2	44,6	52,8	
t76_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,70	379966,76	26,80	48,1	45,4	41,5	49,9	
t76_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,70	379966,76	29,80	45,3	42,6	38,6	47,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A67
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t76_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,70	379966,76	32,80	42,2	39,5	35,5	43,9
t76_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,70	379966,76	35,80	34,6	31,9	28,1	36,4
t76_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,70	379966,76	38,80	--	--	--	--
t77_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	23,80	50,4	48,0	44,5	52,6
t77_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	26,80	47,2	44,6	40,7	49,1
t77_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	29,80	45,6	42,9	38,9	47,3
t77_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	32,80	42,9	40,3	36,3	44,7
t77_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	35,80	35,1	32,4	28,6	36,9
t77_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	38,80	30,3	27,6	23,8	32,2
t78_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	23,80	50,8	48,5	45,0	53,1
t78_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	26,80	47,1	44,5	40,5	48,9
t78_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	29,80	46,2	43,6	39,5	48,0
t78_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	32,80	45,2	42,5	38,5	46,9
t78_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	35,80	42,3	39,6	35,6	44,0
t78_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	38,80	35,5	32,8	29,0	37,3
t79_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167153,00	379955,07	23,80	60,4	58,2	55,0	62,9
t79_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167153,00	379955,07	26,80	60,4	58,3	55,0	62,9
t79_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167153,00	379955,07	29,80	60,4	58,3	55,0	62,9
t79_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167153,00	379955,07	32,80	60,4	58,3	55,0	62,9
t79_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167153,00	379955,07	35,80	60,4	58,3	55,0	62,9
t79_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167153,00	379955,07	38,80	60,4	58,3	55,0	62,9
t80_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167155,41	379946,61	23,80	60,7	58,5	55,3	63,2
t80_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167155,41	379946,61	26,80	60,7	58,6	55,3	63,2
t80_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167155,41	379946,61	29,80	60,7	58,6	55,3	63,2
t80_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167155,41	379946,61	32,80	60,7	58,6	55,3	63,2
t80_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167155,41	379946,61	35,80	60,7	58,6	55,3	63,2
t80_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167155,41	379946,61	38,80	60,7	58,6	55,3	63,2
t81_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167157,79	379938,23	23,80	61,0	58,8	55,6	63,5
t81_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167157,79	379938,23	26,80	61,0	58,9	55,6	63,5
t81_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167157,79	379938,23	29,80	61,0	58,9	55,6	63,5
t81_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167157,79	379938,23	32,80	61,0	58,9	55,6	63,5
t81_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167157,79	379938,23	35,80	61,0	58,9	55,6	63,5
t81_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167157,79	379938,23	38,80	61,0	58,9	55,6	63,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A67
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	1,70	51,8	49,5	46,1	54,1
t01_B	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	4,50	52,2	49,9	46,6	54,6
t01_C	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	7,30	52,5	50,2	46,9	54,9
t01_D	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	10,10	52,9	50,6	47,3	55,3
t01_E	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	12,90	53,3	51,0	47,6	55,7
t01_F	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	15,70	53,8	51,5	48,1	56,1
t02_A	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	1,70	50,1	47,9	44,6	52,6
t02_B	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	4,50	50,8	48,6	45,4	53,3
t02_C	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	7,30	51,1	49,0	45,7	53,6
t02_D	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	10,10	51,5	49,3	46,0	54,0
t02_E	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	12,90	51,9	49,7	46,4	54,4
t02_F	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	15,70	52,5	50,3	47,1	55,0
t03_A	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	1,70	49,5	47,3	44,1	52,0
t03_B	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	4,50	50,3	48,1	44,9	52,8
t03_C	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	7,30	50,6	48,4	45,2	53,1
t03_D	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	10,10	50,9	48,7	45,5	53,4
t03_E	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	12,90	51,2	49,1	45,8	53,7
t03_F	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	15,70	52,1	50,0	46,8	54,7
t04_A	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	1,70	49,2	47,0	43,7	51,7
t04_B	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	4,50	50,0	47,8	44,6	52,5
t04_C	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	7,30	50,3	48,1	44,9	52,8
t04_D	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	10,10	50,5	48,3	45,1	53,0
t04_E	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	12,90	50,9	48,7	45,5	53,4
t04_F	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	15,70	52,0	49,8	46,6	54,5
t05_A	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	1,70	48,6	46,5	43,2	51,1
t05_B	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	4,50	49,4	47,3	44,1	52,0
t05_C	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	7,30	49,7	47,5	44,3	52,2
t05_D	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	10,10	49,8	47,7	44,4	52,3
t05_E	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	12,90	50,3	48,1	44,9	52,8
t05_F	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	15,70	51,7	49,5	46,3	54,2
t06_A	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	1,70	48,3	46,1	42,9	50,8
t06_B	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	4,50	49,1	46,9	43,7	51,6
t06_C	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	7,30	49,3	47,2	44,0	51,9
t06_D	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	10,10	49,4	47,2	44,0	51,9
t06_E	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	12,90	49,9	47,7	44,5	52,4
t06_F	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	15,70	51,8	49,7	46,5	54,4
t07_A	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	1,70	48,0	45,8	42,6	50,5
t07_B	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	4,50	48,8	46,6	43,4	51,3
t07_C	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	7,30	49,1	46,9	43,7	51,6
t07_D	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	10,10	49,1	46,9	43,7	51,6
t07_E	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	12,90	49,6	47,4	44,2	52,1
t07_F	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	15,70	51,9	49,8	46,6	54,4
t08_A	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	1,70	47,7	45,5	42,3	50,2
t08_B	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	4,50	48,8	46,6	43,4	51,3
t08_C	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	7,30	49,2	47,0	43,8	51,7
t08_D	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	10,10	48,8	46,6	43,4	51,3
t08_E	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	12,90	49,3	47,1	43,9	51,8
t08_F	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	15,70	51,9	49,7	46,6	54,4
t09_A	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	1,70	47,6	45,4	42,2	50,1
t09_B	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	4,50	48,7	46,5	43,3	51,2
t09_C	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	7,30	49,1	46,9	43,7	51,6
t09_D	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	10,10	48,7	46,5	43,4	51,2
t09_E	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	12,90	49,3	47,1	43,9	51,8
t09_F	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	15,70	52,2	50,0	46,9	54,7
t10_A	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	1,70	47,8	45,6	42,4	50,3
t10_B	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	4,50	48,9	46,7	43,6	51,4
t10_C	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	7,30	49,0	46,8	43,7	51,6
t10_D	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	10,10	48,8	46,6	43,5	51,3
t10_E	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	12,90	49,2	47,1	43,9	51,8
t10_F	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	15,70	52,4	50,3	47,1	55,0
t11_A	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	1,70	47,7	45,6	42,3	50,2
t11_B	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	4,50	48,8	46,6	43,4	51,3
t11_C	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	7,30	48,8	46,6	43,5	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A67
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t11_D	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	10,10	48,6	46,4	43,2	51,1
t11_E	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	12,90	49,2	47,0	43,9	51,7
t11_F	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	15,70	52,5	50,4	47,2	55,1
t12_A	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	1,70	47,5	45,3	42,2	50,0
t12_B	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	4,50	49,4	47,3	44,2	52,0
t12_C	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	7,30	49,8	47,7	44,7	52,5
t12_D	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	10,10	49,8	47,7	44,6	52,4
t12_E	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	12,90	50,3	48,2	45,1	52,9
t12_F	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	15,70	52,8	50,7	47,6	55,4
t13_A	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	1,70	45,3	43,3	40,1	47,9
t13_B	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	4,50	45,9	43,8	40,7	48,6
t13_C	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	7,30	46,2	44,1	41,0	48,8
t13_D	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	10,10	46,4	44,3	41,2	49,1
t13_E	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	12,90	46,6	44,5	41,4	49,3
t13_F	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	15,70	46,9	44,7	41,7	49,5
t14_A	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	1,70	45,6	43,5	40,3	48,2
t14_B	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	4,50	45,9	43,7	40,7	48,5
t14_C	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	7,30	46,1	44,0	40,9	48,7
t14_D	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	10,10	46,3	44,2	41,2	49,0
t14_E	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	12,90	46,6	44,4	41,4	49,2
t14_F	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	15,70	46,8	44,6	41,6	49,4
t15_A	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	1,70	45,5	43,4	40,2	48,1
t15_B	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	4,50	45,8	43,7	40,6	48,4
t15_C	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	7,30	46,0	43,9	40,9	48,7
t15_D	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	10,10	46,3	44,1	41,1	48,9
t15_E	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	12,90	46,5	44,4	41,3	49,1
t15_F	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	15,70	46,7	44,6	41,5	49,3
t16_A	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	1,70	46,2	44,1	40,9	48,7
t16_B	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	4,50	45,7	43,6	40,5	48,4
t16_C	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	7,30	46,0	43,9	40,8	48,6
t16_D	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	10,10	46,2	44,1	41,0	48,8
t16_E	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	12,90	46,4	44,3	41,2	49,0
t16_F	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	15,70	46,6	44,5	41,4	49,3
t17_A	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	1,70	45,6	43,5	40,3	48,2
t17_B	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	4,50	45,7	43,5	40,5	48,3
t17_C	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	7,30	45,9	43,8	40,7	48,5
t17_D	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	10,10	46,1	44,0	40,9	48,8
t17_E	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	12,90	46,3	44,2	41,1	49,0
t17_F	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	15,70	46,5	44,4	41,4	49,2
t18_A	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	1,70	45,9	43,9	40,7	48,5
t18_B	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	4,50	45,6	43,5	40,4	48,2
t18_C	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	7,30	45,8	43,7	40,7	48,5
t18_D	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	10,10	46,1	43,9	40,9	48,7
t18_E	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	12,90	46,3	44,1	41,1	48,9
t18_F	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	15,70	46,5	44,3	41,3	49,1
t19_A	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	1,70	45,7	43,6	40,4	48,3
t19_B	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	4,50	45,5	43,4	40,3	48,2
t19_C	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	7,30	45,8	43,7	40,6	48,4
t19_D	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	10,10	46,0	43,9	40,8	48,6
t19_E	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	12,90	46,2	44,1	41,0	48,8
t19_F	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	15,70	46,4	44,3	41,2	49,0
t20_A	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	1,70	46,0	44,0	40,8	48,6
t20_B	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	4,50	45,5	43,4	40,3	48,1
t20_C	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	7,30	45,7	43,6	40,5	48,3
t20_D	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	10,10	45,9	43,8	40,7	48,6
t20_E	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	12,90	46,1	44,0	40,9	48,7
t20_F	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	15,70	46,3	44,2	41,1	49,0
t21_A	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	1,70	45,9	43,9	40,7	48,5
t21_B	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	4,50	45,4	43,3	40,2	48,0
t21_C	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	7,30	45,6	43,5	40,5	48,3
t21_D	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	10,10	45,9	43,7	40,7	48,5
t21_E	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	12,90	46,0	43,9	40,9	48,7
t21_F	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	15,70	46,3	44,1	41,1	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl toetspunten - C
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A67
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t22_A	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	1,70	46,2	44,2	41,0	48,8
t22_B	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	4,50	45,8	43,7	40,6	48,4
t22_C	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	7,30	46,0	43,9	40,8	48,6
t22_D	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	10,10	46,2	44,1	41,0	48,9
t22_E	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	12,90	46,4	44,3	41,2	49,0
t22_F	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	15,70	46,6	44,5	41,4	49,3
t23_A	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	1,70	46,1	44,1	40,9	48,7
t23_B	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	4,50	45,7	43,6	40,5	48,4
t23_C	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	7,30	46,0	43,8	40,8	48,6
t23_D	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	10,10	46,2	44,0	41,0	48,8
t23_E	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	12,90	46,4	44,2	41,2	49,0
t23_F	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	15,70	46,6	44,4	41,4	49,2
t24_A	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	1,70	46,6	44,5	41,3	49,2
t24_B	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	4,50	46,1	44,0	40,9	48,7
t24_C	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	7,30	46,3	44,2	41,1	48,9
t24_D	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	10,10	46,5	44,4	41,3	49,1
t24_E	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	12,90	46,7	44,6	41,5	49,3
t24_F	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	15,70	46,9	44,8	41,7	49,5
t25_A	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	5,80	58,0	55,7	52,3	60,3
t25_B	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	8,80	58,2	56,0	52,6	60,6
t25_C	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	11,80	58,7	56,4	53,0	61,0
t25_D	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	14,80	59,0	56,7	53,3	61,3
t26_A	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	5,80	58,1	55,9	52,5	60,5
t26_B	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	8,80	58,4	56,1	52,7	60,8
t26_C	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	11,80	58,9	56,6	53,2	61,2
t26_D	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	14,80	59,2	56,9	53,5	61,5
t27_A	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	5,80	58,1	55,9	52,5	60,5
t27_B	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	8,80	58,5	56,2	52,8	60,8
t27_C	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	11,80	59,0	56,7	53,2	61,3
t27_D	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	14,80	59,3	57,0	53,6	61,6
t28_A	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	5,80	58,2	55,9	52,5	60,5
t28_B	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	8,80	58,6	56,3	52,9	60,9
t28_C	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	11,80	59,0	56,7	53,3	61,3
t28_D	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	14,80	59,4	57,1	53,6	61,7
t29_A	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	5,80	58,3	56,0	52,6	60,6
t29_B	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	8,80	58,7	56,4	53,0	61,0
t29_C	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	11,80	59,2	56,9	53,4	61,5
t29_D	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	14,80	59,5	57,2	53,8	61,8
t30_A	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	5,80	58,3	56,0	52,5	60,6
t30_B	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	8,80	58,7	56,4	53,0	61,0
t30_C	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	11,80	59,2	56,8	53,4	61,4
t30_D	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	14,80	59,5	57,2	53,7	61,8
t31_A	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	5,80	58,0	55,7	52,3	60,3
t31_B	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	8,80	58,5	56,2	52,7	60,8
t31_C	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	11,80	59,0	56,6	53,2	61,2
t31_D	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	14,80	59,3	57,0	53,5	61,6
t32_A	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	5,80	57,9	55,6	52,2	60,3
t32_B	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	8,80	58,3	56,0	52,6	60,6
t32_C	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	11,80	58,7	56,5	53,1	61,1
t32_D	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	14,80	59,1	56,8	53,4	61,4
t33_A	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	5,80	56,5	54,2	50,8	58,8
t33_B	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	8,80	56,8	54,5	51,2	59,2
t33_C	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	11,80	57,2	55,0	51,6	59,6
t33_D	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	14,80	57,6	55,3	52,0	60,0
t34_A	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	5,80	49,0	46,9	43,8	51,6
t34_B	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	8,80	48,8	46,7	43,6	51,4
t34_C	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	11,80	49,1	47,0	43,9	51,7
t34_D	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	14,80	49,5	47,4	44,3	52,1
t35_A	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	5,80	50,6	48,5	45,4	53,2
t35_B	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	8,80	50,7	48,7	45,5	53,4
t35_C	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	11,80	50,9	48,9	45,7	53,6
t35_D	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	14,80	51,4	49,4	46,2	54,1
t36_A	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	5,80	50,0	48,0	44,8	52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A67
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t36_B	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	8,80	50,0	48,0	44,9	52,7
t36_C	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	11,80	50,3	48,2	45,1	52,9
t36_D	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	14,80	50,9	48,8	45,7	53,5
t37_A	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	5,80	49,1	47,0	43,9	51,7
t37_B	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	8,80	49,2	47,1	44,0	51,8
t37_C	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	11,80	49,5	47,4	44,3	52,1
t37_D	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	14,80	50,2	48,2	45,0	52,9
t38_A	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	5,80	48,1	46,1	42,9	50,8
t38_B	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	8,80	48,2	46,2	43,1	50,9
t38_C	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	11,80	48,4	46,4	43,2	51,1
t38_D	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	14,80	49,4	47,3	44,2	52,0
t39_A	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	5,80	46,0	44,0	41,0	48,8
t39_B	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	8,80	46,4	44,3	41,3	49,1
t39_C	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	11,80	46,6	44,6	41,5	49,3
t39_D	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	14,80	48,3	46,3	43,2	51,0
t40_A	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	5,80	49,3	47,2	44,1	51,9
t40_B	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	8,80	49,7	47,6	44,5	52,3
t40_C	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	11,80	50,1	48,0	44,9	52,8
t40_D	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	14,80	51,2	49,0	45,9	53,8
t41_A	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	5,80	48,3	46,2	43,0	50,9
t41_B	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	8,80	48,7	46,6	43,5	51,3
t41_C	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	11,80	49,2	47,1	44,0	51,8
t41_D	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	14,80	50,5	48,3	45,2	53,0
t42_A	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	5,80	48,2	46,1	43,0	50,8
t42_B	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	8,80	48,6	46,5	43,4	51,2
t42_C	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	11,80	49,1	47,0	43,9	51,7
t42_D	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	14,80	50,3	48,1	45,0	52,8
t43_A	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	5,80	49,0	46,8	43,6	51,5
t43_B	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	8,80	49,4	47,2	44,0	51,9
t43_C	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	11,80	49,9	47,7	44,4	52,4
t43_D	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	14,80	50,8	48,6	45,4	53,3
t44_A	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	5,80	49,0	46,7	43,5	51,4
t44_B	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	8,80	49,3	47,1	43,9	51,8
t44_C	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	11,80	49,8	47,5	44,3	52,2
t44_D	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	14,80	50,6	48,3	45,1	53,0
t45_A	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	5,80	59,6	57,2	53,7	61,8
t45_B	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	8,80	60,0	57,7	54,2	62,3
t45_C	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	11,80	60,4	58,0	54,5	62,6
t45_D	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	14,80	60,6	58,3	54,8	62,9
t45_E	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	17,80	60,9	58,5	55,1	63,1
t46_A	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	5,80	61,0	58,7	55,2	63,2
t46_B	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	8,80	61,5	59,1	55,6	63,7
t46_C	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	11,80	61,8	59,4	55,9	64,0
t46_D	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	14,80	62,1	59,7	56,3	64,3
t46_E	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	17,80	62,3	60,0	56,6	64,6
t47_A	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	5,80	60,8	58,5	55,0	63,1
t47_B	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	8,80	61,3	58,9	55,4	63,5
t47_C	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	11,80	61,6	59,3	55,8	63,9
t47_D	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	14,80	61,9	59,6	56,1	64,2
t47_E	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	17,80	62,2	59,9	56,4	64,5
t48_A	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	5,80	60,7	58,4	54,9	63,0
t48_B	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	8,80	61,2	58,8	55,4	63,4
t48_C	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	11,80	61,5	59,2	55,7	63,8
t48_D	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	14,80	61,8	59,5	56,0	64,1
t48_E	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	17,80	62,1	59,8	56,3	64,4
t49_A	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	5,80	60,5	58,2	54,7	62,8
t49_B	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	8,80	61,0	58,6	55,1	63,2
t49_C	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	11,80	61,3	59,0	55,5	63,6
t49_D	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	14,80	61,6	59,3	55,8	63,9
t49_E	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	17,80	61,9	59,6	56,1	64,2
t50_A	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	5,80	60,3	58,0	54,5	62,6
t50_B	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	8,80	60,8	58,5	55,0	63,1
t50_C	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	11,80	61,2	58,8	55,4	63,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A67
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t50_D	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	14,80	61,5	59,2	55,7	63,8
t50_E	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	17,80	61,8	59,5	56,0	64,1
t51_A	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	5,80	60,1	57,8	54,3	62,4
t51_B	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	8,80	60,6	58,3	54,8	62,9
t51_C	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	11,80	61,0	58,7	55,2	63,2
t51_D	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	14,80	61,3	59,0	55,5	63,6
t51_E	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	17,80	61,6	59,3	55,8	63,9
t52_A	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	5,80	59,9	57,5	54,1	62,1
t52_B	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	8,80	60,4	58,0	54,5	62,6
t52_C	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	11,80	60,8	58,4	54,9	63,0
t52_D	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	14,80	61,1	58,8	55,3	63,3
t52_E	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	17,80	61,4	59,0	55,6	63,6
t53_A	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	5,80	48,7	46,6	43,5	51,3
t53_B	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	8,80	48,9	46,9	43,7	51,6
t53_C	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	11,80	49,2	47,1	44,0	51,8
t53_D	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	14,80	49,4	47,3	44,2	52,0
t53_E	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	17,80	49,1	47,0	43,9	51,7
t54_A	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	5,80	48,6	46,6	43,4	51,3
t54_B	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	8,80	48,9	46,8	43,7	51,5
t54_C	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	11,80	49,1	47,1	43,9	51,8
t54_D	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	14,80	49,4	47,3	44,2	52,0
t54_E	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	17,80	49,0	46,9	43,8	51,6
t55_A	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	5,80	48,6	46,5	43,4	51,2
t55_B	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	8,80	48,9	46,8	43,7	51,5
t55_C	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	11,80	49,1	47,1	44,0	51,8
t55_D	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	14,80	49,5	47,4	44,3	52,1
t55_E	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	17,80	49,4	47,2	44,1	52,0
t56_A	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	5,80	48,6	46,5	43,4	51,2
t56_B	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	8,80	48,9	46,8	43,7	51,5
t56_C	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	11,80	49,1	47,1	44,0	51,8
t56_D	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	14,80	49,5	47,5	44,4	52,2
t56_E	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	17,80	49,4	47,3	44,2	52,0
t57_A	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	5,80	48,5	46,5	43,4	51,2
t57_B	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	8,80	48,8	46,8	43,7	51,5
t57_C	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	11,80	49,2	47,1	44,0	51,8
t57_D	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	14,80	49,7	47,6	44,5	52,4
t57_E	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	17,80	49,2	47,1	44,0	51,8
t58_A	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	5,80	48,5	46,5	43,3	51,2
t58_B	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	8,80	48,8	46,8	43,6	51,5
t58_C	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	11,80	49,2	47,1	44,0	51,8
t58_D	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	14,80	49,8	47,7	44,6	52,4
t58_E	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	17,80	49,1	46,9	43,8	51,6
t59_A	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	5,80	45,4	43,3	40,1	48,0
t59_B	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	8,80	45,9	43,7	40,5	48,4
t59_C	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	11,80	46,5	44,3	41,1	49,0
t59_D	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	14,80	47,6	45,4	42,2	50,1
t59_E	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	17,80	45,4	43,0	39,7	47,7
t60_A	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	5,80	52,2	50,1	46,9	54,8
t60_B	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	8,80	52,1	50,0	46,9	54,7
t60_C	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	11,80	52,1	50,0	46,8	54,7
t60_D	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	14,80	52,8	50,7	47,6	55,4
t61_A	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	5,80	52,8	50,7	47,5	55,4
t61_B	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	8,80	52,9	50,8	47,6	55,5
t61_C	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	11,80	52,9	50,8	47,7	55,5
t61_D	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	14,80	53,5	51,4	48,3	56,1
t62_A	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	5,80	53,1	51,0	47,9	55,7
t62_B	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	8,80	53,3	51,2	48,0	55,9
t62_C	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	11,80	53,4	51,3	48,1	56,0
t62_D	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	14,80	53,9	51,8	48,7	56,5
t63_A	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	5,80	53,7	51,6	48,4	56,3
t63_B	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	8,80	53,9	51,9	48,6	56,5
t63_C	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	11,80	54,0	51,9	48,7	56,5
t63_D	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	14,80	54,5	52,4	49,2	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A67
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t64_A	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	5,80	53,9	51,8	48,6	56,4	
t64_B	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	8,80	54,1	52,0	48,8	56,7	
t64_C	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	11,80	54,1	52,0	48,8	56,7	
t64_D	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	14,80	54,6	52,5	49,3	57,2	
t65_A	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	5,80	45,0	42,8	39,8	47,6	
t65_B	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	8,80	45,2	43,1	40,0	47,8	
t65_C	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	11,80	45,4	43,3	40,2	48,0	
t65_D	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	14,80	45,6	43,4	40,4	48,2	
t66_A	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	5,80	44,9	42,8	39,7	47,5	
t66_B	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	8,80	45,1	43,0	40,0	47,8	
t66_C	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	11,80	45,3	43,2	40,1	47,9	
t66_D	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	14,80	45,5	43,4	40,3	48,1	
t67_A	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	5,80	44,8	42,7	39,7	47,5	
t67_B	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	8,80	45,0	42,9	39,9	47,7	
t67_C	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	11,80	45,2	43,1	40,1	47,9	
t67_D	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	14,80	45,4	43,3	40,2	48,1	
t68_A	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	5,80	44,8	42,6	39,6	47,4	
t68_B	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	8,80	45,0	42,8	39,8	47,6	
t68_C	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	11,80	45,1	43,0	40,0	47,8	
t68_D	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	14,80	45,3	43,2	40,2	48,0	
t69_A	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	5,80	44,7	42,5	39,5	47,3	
t69_B	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	8,80	44,9	42,8	39,7	47,5	
t69_C	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	11,80	45,1	42,9	39,9	47,7	
t69_D	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	14,80	45,2	43,1	40,1	47,9	
t70_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167164,71	379934,37	41,80	64,2	61,9	58,6	66,6	
t70_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167164,71	379934,37	44,80	64,1	61,9	58,6	66,5	
t70_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167164,71	379934,37	47,80	64,1	61,9	58,5	66,5	
t71_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	41,80	64,2	62,0	58,6	66,6	
t72_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	41,80	64,3	62,0	58,7	66,7	
t73_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	41,80	61,3	58,9	55,5	63,5	
t74_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	41,80	60,9	58,5	55,1	63,1	
t75_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167180,62	379962,88	41,80	60,5	58,2	54,8	62,8	
t75_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167180,62	379962,88	44,80	60,5	58,2	54,7	62,8	
t75_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167180,62	379962,88	47,80	60,5	58,1	54,7	62,7	
t76_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167173,70	379966,76	41,80	--	--	--	--	
t76_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167173,70	379966,76	44,80	--	--	--	--	
t76_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167173,70	379966,76	47,80	--	--	--	--	
t77_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	41,80	--	--	--	--	
t78_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	41,80	28,3	25,6	21,8	30,2	
t79_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167153,00	379955,07	41,80	60,4	58,3	55,0	62,9	
t80_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167155,41	379946,61	41,80	60,7	58,5	55,3	63,2	
t81_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167157,79	379938,23	41,80	61,0	58,8	55,6	63,5	
t81_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167157,79	379938,23	44,80	60,9	58,8	55,5	63,5	
t81_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167157,79	379938,23	47,80	60,9	58,8	55,5	63,4	
t82_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167169,55	379937,82	44,80	60,0	57,7	54,4	62,4	
t82_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167169,55	379937,82	47,80	62,3	60,1	56,7	64,7	
t83_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167168,64	379941,01	44,80	56,7	54,6	51,3	59,2	
t83_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167168,64	379941,01	47,80	62,2	60,0	56,7	64,6	
t84_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167171,60	379943,61	44,80	57,1	54,9	51,6	59,6	
t84_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167171,60	379943,61	47,80	62,8	60,6	57,3	65,2	
t85_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167174,52	379947,05	44,80	53,3	51,1	47,8	55,8	
t85_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167174,52	379947,05	47,80	60,4	58,2	54,9	62,8	
t86_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167173,09	379952,08	44,80	53,3	51,1	47,9	55,8	
t86_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167173,09	379952,08	47,80	60,5	58,3	55,0	63,0	
t87_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167175,42	379955,61	44,80	54,6	52,5	49,3	57,2	
t87_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167175,42	379955,61	47,80	61,0	58,8	55,5	63,4	
t88_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167180,30	379957,00	44,80	58,8	56,6	53,2	61,2	
t88_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167180,30	379957,00	47,80	62,2	60,0	56,6	64,6	
t89_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167168,88	379963,21	44,80	47,8	45,9	42,8	50,5	
t89_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167168,88	379963,21	47,80	50,9	49,0	45,9	53,7	
t90_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167169,81	379959,95	44,80	37,0	34,8	31,8	39,6	
t90_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167169,81	379959,95	47,80	42,2	40,0	37,1	44,9	
t91_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167166,85	379957,54	44,80	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg A67
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t91_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167166,85	379957,54	47,80	--	--	--	--	
t92_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167163,85	379954,21	44,80	49,8	47,9	44,7	52,5	
t92_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167163,85	379954,21	47,80	52,7	50,7	47,6	55,4	
t93_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167165,07	379949,93	44,80	38,0	35,7	32,8	40,6	
t93_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167165,07	379949,93	47,80	43,7	41,4	38,5	46,3	
t94_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167162,88	379945,49	44,80	27,2	24,7	21,6	29,5	
t94_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167162,88	379945,49	47,80	31,9	29,4	26,5	34,3	
t95_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167158,22	379944,17	44,80	25,9	23,5	20,6	28,4	
t95_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15	167158,22	379944,17	47,80	30,9	28,6	25,7	33,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t01_A	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	1,70	21,8	18,3	14,0	22,9	
t01_B	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	4,50	25,0	21,7	17,8	26,4	
t01_C	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	7,30	25,8	22,4	18,6	27,2	
t01_D	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	10,10	25,9	22,6	18,8	27,4	
t01_E	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	12,90	27,1	23,6	20,0	28,5	
t01_F	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	15,70	30,0	26,6	23,0	31,5	
t02_A	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	1,70	21,4	17,9	13,4	22,4	
t02_B	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	4,50	21,5	18,0	13,6	22,6	
t02_C	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	7,30	21,7	18,2	13,8	22,8	
t02_D	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	10,10	22,3	18,7	14,6	23,4	
t02_E	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	12,90	24,4	20,8	17,0	25,7	
t02_F	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	15,70	28,9	25,4	21,8	30,3	
t03_A	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	1,70	21,3	17,9	13,4	22,4	
t03_B	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	4,50	21,5	18,0	13,5	22,5	
t03_C	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	7,30	21,6	18,1	13,8	22,7	
t03_D	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	10,10	22,2	18,7	14,5	23,4	
t03_E	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	12,90	24,3	20,8	17,0	25,6	
t03_F	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	15,70	28,8	25,3	21,7	30,2	
t04_A	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	1,70	21,5	18,0	13,5	22,5	
t04_B	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	4,50	21,6	18,1	13,7	22,7	
t04_C	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	7,30	21,8	18,3	14,0	22,9	
t04_D	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	10,10	22,4	18,8	14,7	23,5	
t04_E	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	12,90	24,4	20,9	17,1	25,7	
t04_F	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	15,70	28,9	25,4	21,8	30,3	
t05_A	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	1,70	21,7	18,2	13,7	22,7	
t05_B	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	4,50	21,8	18,3	13,9	22,9	
t05_C	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	7,30	22,0	18,4	14,1	23,0	
t05_D	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	10,10	22,5	19,0	14,9	23,7	
t05_E	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	12,90	24,5	20,9	17,2	25,8	
t05_F	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	15,70	28,8	25,3	21,8	30,2	
t06_A	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	1,70	21,8	18,3	13,8	22,8	
t06_B	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	4,50	21,9	18,4	14,0	22,9	
t06_C	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	7,30	21,9	18,4	14,1	23,0	
t06_D	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	10,10	22,3	18,8	14,7	23,5	
t06_E	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	12,90	24,0	20,5	16,9	25,4	
t06_F	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	15,70	28,2	24,8	21,5	29,8	
t07_A	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	1,70	21,9	18,4	13,9	22,9	
t07_B	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	4,50	22,0	18,5	14,1	23,1	
t07_C	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	7,30	22,1	18,6	14,3	23,2	
t07_D	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	10,10	22,5	19,0	14,9	23,7	
t07_E	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	12,90	24,2	20,7	17,1	25,6	
t07_F	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	15,70	28,5	25,1	21,8	30,1	
t08_A	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	1,70	22,3	18,8	14,5	23,4	
t08_B	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	4,50	22,5	19,1	14,8	23,7	
t08_C	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	7,30	22,7	19,2	15,2	23,9	
t08_D	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	10,10	23,2	19,7	15,8	24,5	
t08_E	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	12,90	24,8	21,3	17,8	26,3	
t08_F	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	15,70	28,9	25,5	22,2	30,5	
t09_A	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	1,70	23,4	20,0	16,0	24,7	
t09_B	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	4,50	24,3	20,8	17,1	25,7	
t09_C	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	7,30	25,0	21,5	18,0	26,5	
t09_D	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	10,10	27,2	23,8	20,4	28,8	
t09_E	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	12,90	28,9	25,4	22,1	30,4	
t09_F	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	15,70	31,6	28,2	24,8	33,2	
t10_A	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	1,70	24,7	21,2	17,6	26,1	
t10_B	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	4,50	29,6	26,2	22,9	31,2	
t10_C	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	7,30	31,3	27,9	24,7	33,0	
t10_D	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	10,10	32,2	28,8	25,5	33,8	
t10_E	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	12,90	33,4	30,0	26,7	35,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
t10_F	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	15,70	35,0	31,6	28,2	36,6
t11_A	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	1,70	25,3	21,9	18,3	26,8
t11_B	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	4,50	31,2	27,8	24,4	32,8
t11_C	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	7,30	33,5	30,1	26,8	35,1
t11_D	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	10,10	34,1	30,7	27,4	35,7
t11_E	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	12,90	34,8	31,5	28,2	36,5
t11_F	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	15,70	36,2	32,8	29,4	37,8
t12_A	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	1,70	25,6	22,2	18,6	27,1
t12_B	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	4,50	31,6	28,3	24,9	33,2
t12_C	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	7,30	34,1	30,7	27,3	35,7
t12_D	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	10,10	34,8	31,5	28,1	36,4
t12_E	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	12,90	35,6	32,3	28,9	37,2
t12_F	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	15,70	37,0	33,7	30,1	38,6
t13_A	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	1,70	26,8	23,3	18,7	27,8
t13_B	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	4,50	29,2	25,6	20,7	30,0
t13_C	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	7,30	--	--	--	--
t13_D	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	10,10	--	--	--	--
t13_E	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	12,90	--	--	--	--
t13_F	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	15,70	--	--	--	--
t14_A	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	1,70	26,4	22,9	18,3	27,4
t14_B	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	4,50	28,5	24,9	19,9	29,3
t14_C	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	7,30	--	--	--	--
t14_D	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	10,10	--	--	--	--
t14_E	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	12,90	--	--	--	--
t14_F	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	15,70	--	--	--	--
t15_A	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	1,70	25,2	21,6	16,8	26,0
t15_B	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	4,50	28,2	24,6	19,7	29,0
t15_C	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	7,30	--	--	--	--
t15_D	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	10,10	--	--	--	--
t15_E	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	12,90	--	--	--	--
t15_F	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	15,70	--	--	--	--
t16_A	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	1,70	27,2	23,7	18,7	28,0
t16_B	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	4,50	28,2	24,7	19,7	29,0
t16_C	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	7,30	--	--	--	--
t16_D	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	10,10	--	--	--	--
t16_E	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	12,90	--	--	--	--
t16_F	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	15,70	--	--	--	--
t17_A	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	1,70	27,0	23,4	18,5	27,8
t17_B	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	4,50	27,3	23,7	18,7	28,0
t17_C	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	7,30	--	--	--	--
t17_D	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	10,10	--	--	--	--
t17_E	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	12,90	--	--	--	--
t17_F	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	15,70	--	--	--	--
t18_A	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	1,70	26,5	22,9	18,2	27,4
t18_B	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	4,50	26,8	23,2	18,5	27,6
t18_C	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	7,30	--	--	--	--
t18_D	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	10,10	--	--	--	--
t18_E	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	12,90	--	--	--	--
t18_F	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	15,70	--	--	--	--
t19_A	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	1,70	26,0	22,5	17,6	26,9
t19_B	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	4,50	26,1	22,5	17,7	26,9
t19_C	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	7,30	--	--	--	--
t19_D	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	10,10	--	--	--	--
t19_E	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	12,90	--	--	--	--
t19_F	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	15,70	--	--	--	--
t20_A	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	1,70	20,9	17,4	12,7	21,8
t20_B	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	4,50	11,1	7,5	5,0	13,0
t20_C	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	7,30	--	--	--	--
t20_D	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	10,10	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t20_E	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	12,90	--	--	--	--	
t20_F	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	15,70	--	--	--	--	
t21_A	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	1,70	17,1	13,5	9,7	18,4	
t21_B	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	4,50	15,9	12,3	9,6	17,7	
t21_C	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	7,30	--	--	--	--	
t21_D	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	10,10	--	--	--	--	
t21_E	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	12,90	--	--	--	--	
t21_F	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	15,70	--	--	--	--	
t22_A	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	1,70	22,4	18,9	14,4	23,4	
t22_B	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	4,50	16,0	12,4	9,8	17,8	
t22_C	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	7,30	--	--	--	--	
t22_D	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	10,10	--	--	--	--	
t22_E	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	12,90	--	--	--	--	
t22_F	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	15,70	--	--	--	--	
t23_A	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	1,70	21,5	18,0	13,8	22,6	
t23_B	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	4,50	16,9	13,3	10,7	18,7	
t23_C	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	7,30	--	--	--	--	
t23_D	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	10,10	--	--	--	--	
t23_E	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	12,90	--	--	--	--	
t23_F	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	15,70	--	--	--	--	
t24_A	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	1,70	18,1	14,6	11,7	19,8	
t24_B	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	4,50	19,7	16,3	13,4	21,5	
t24_C	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	7,30	--	--	--	--	
t24_D	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	10,10	--	--	--	--	
t24_E	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	12,90	--	--	--	--	
t24_F	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	15,70	--	--	--	--	
t25_A	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	5,80	39,8	36,4	32,8	41,3	
t25_B	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	8,80	40,1	36,8	33,3	41,7	
t25_C	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	11,80	41,3	37,9	34,2	42,7	
t25_D	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	14,80	42,3	39,0	35,1	43,7	
t26_A	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	5,80	39,4	36,1	32,5	40,9	
t26_B	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	8,80	39,6	36,3	32,8	41,2	
t26_C	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	11,80	40,1	36,8	33,3	41,7	
t26_D	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	14,80	41,0	37,6	34,1	42,5	
t27_A	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	5,80	38,9	35,5	31,9	40,4	
t27_B	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	8,80	38,6	35,3	31,9	40,3	
t27_C	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	11,80	39,0	35,7	32,3	40,6	
t27_D	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	14,80	39,4	36,1	32,8	41,1	
t28_A	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	5,80	38,4	35,1	31,4	39,9	
t28_B	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	8,80	37,9	34,6	31,3	39,6	
t28_C	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	11,80	38,5	35,1	31,8	40,1	
t28_D	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	14,80	38,9	35,6	32,2	40,6	
t29_A	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	5,80	38,3	35,0	31,2	39,8	
t29_B	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	8,80	37,5	34,1	30,8	39,1	
t29_C	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	11,80	37,9	34,6	31,3	39,6	
t29_D	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	14,80	38,4	35,0	31,7	40,0	
t30_A	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	5,80	37,7	34,4	30,6	39,2	
t30_B	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	8,80	36,5	33,2	29,9	38,2	
t30_C	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	11,80	37,0	33,7	30,3	38,7	
t30_D	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	14,80	37,5	34,1	30,8	39,1	
t31_A	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	5,80	37,1	33,8	30,0	38,5	
t31_B	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	8,80	36,0	32,6	29,3	37,6	
t31_C	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	11,80	36,7	33,3	30,0	38,3	
t31_D	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	14,80	37,2	33,8	30,5	38,8	
t32_A	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	5,80	37,7	34,3	30,3	39,0	
t32_B	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	8,80	37,4	34,0	30,2	38,8	
t32_C	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	11,80	39,0	35,6	31,6	40,3	
t32_D	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	14,80	39,7	36,3	32,3	41,0	
t33_A	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	5,80	37,0	33,7	29,8	38,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t33_B	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	8,80	35,5	32,2	28,9	37,2
t33_C	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	11,80	36,1	32,7	29,4	37,7
t33_D	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	14,80	36,5	33,1	29,8	38,1
t34_A	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	5,80	34,8	31,5	28,1	36,5
t34_B	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	8,80	35,1	31,7	28,4	36,7
t34_C	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	11,80	35,6	32,2	29,0	37,3
t34_D	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	14,80	36,1	32,7	29,4	37,7
t35_A	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	5,80	38,5	35,1	30,7	39,6
t35_B	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	8,80	39,4	36,0	31,6	40,5
t35_C	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	11,80	40,2	36,8	32,4	41,3
t35_D	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	14,80	40,9	37,5	33,0	42,0
t36_A	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	5,80	35,0	31,6	27,9	36,4
t36_B	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	8,80	36,4	33,0	29,2	37,8
t36_C	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	11,80	37,5	34,2	30,3	38,9
t36_D	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	14,80	38,6	35,2	31,2	39,9
t37_A	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	5,80	34,0	30,6	27,1	35,5
t37_B	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	8,80	35,1	31,8	28,2	36,7
t37_C	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	11,80	36,0	32,6	29,1	37,5
t37_D	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	14,80	36,9	33,5	29,9	38,4
t38_A	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	5,80	33,3	30,0	26,6	34,9
t38_B	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	8,80	34,2	30,9	27,5	35,8
t38_C	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	11,80	35,1	31,8	28,4	36,7
t38_D	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	14,80	36,0	32,6	29,2	37,6
t39_A	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	5,80	32,4	29,1	25,7	34,0
t39_B	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	8,80	33,5	30,1	26,7	35,1
t39_C	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	11,80	33,8	30,4	27,0	35,4
t39_D	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	14,80	34,9	31,5	28,0	36,4
t40_A	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	5,80	31,7	28,4	24,9	33,3
t40_B	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	8,80	32,7	29,3	25,9	34,3
t40_C	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	11,80	33,5	30,2	26,8	35,1
t40_D	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	14,80	34,6	31,2	27,8	36,2
t41_A	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	5,80	30,6	27,3	23,9	32,2
t41_B	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	8,80	31,7	28,3	25,0	33,3
t41_C	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	11,80	32,6	29,3	26,0	34,3
t41_D	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	14,80	33,4	30,1	26,8	35,1
t42_A	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	5,80	30,4	27,1	23,7	32,1
t42_B	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	8,80	31,4	28,0	24,7	33,0
t42_C	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	11,80	32,0	28,7	25,4	33,7
t42_D	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	14,80	32,8	29,4	26,2	34,5
t43_A	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	5,80	27,3	23,9	20,6	28,9
t43_B	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	8,80	28,4	25,0	21,7	30,0
t43_C	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	11,80	29,5	26,1	22,8	31,1
t43_D	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	14,80	30,8	27,4	24,2	32,5
t44_A	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	5,80	22,9	19,4	15,8	24,3
t44_B	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	8,80	24,4	20,9	17,5	25,9
t44_C	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	11,80	26,7	23,3	19,9	28,3
t44_D	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	14,80	28,7	25,3	21,9	30,3
t45_A	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	5,80	31,2	27,8	22,8	32,1
t45_B	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	8,80	--	--	--	--
t45_C	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	11,80	--	--	--	--
t45_D	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	14,80	--	--	--	--
t45_E	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	17,80	--	--	--	--
t46_A	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	5,80	41,1	37,6	33,0	42,1
t46_B	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	8,80	41,8	38,4	33,7	42,8
t46_C	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	11,80	43,4	39,9	35,2	44,3
t46_D	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	14,80	44,5	41,1	36,3	45,4
t46_E	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	17,80	45,1	41,7	36,9	46,0
t47_A	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	5,80	40,9	37,5	32,9	42,0
t47_B	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	8,80	41,9	38,4	33,8	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t47_C	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	11,80	42,7	39,3	34,6	43,7
t47_D	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	14,80	44,1	40,6	35,9	45,0
t47_E	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	17,80	44,7	41,3	36,5	45,6
t48_A	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	5,80	41,2	37,7	33,2	42,2
t48_B	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	8,80	41,9	38,4	33,8	42,9
t48_C	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	11,80	43,0	39,6	34,9	44,0
t48_D	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	14,80	44,2	40,8	36,1	45,2
t48_E	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	17,80	44,9	41,5	36,7	45,9
t49_A	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	5,80	40,7	37,3	32,9	41,8
t49_B	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	8,80	40,6	37,2	32,8	41,7
t49_C	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	11,80	42,4	39,0	34,4	43,4
t49_D	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	14,80	43,6	40,1	35,5	44,6
t49_E	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	17,80	44,1	40,7	35,9	45,0
t50_A	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	5,80	41,6	38,2	33,8	42,7
t50_B	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	8,80	41,9	38,4	34,0	43,0
t50_C	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	11,80	42,8	39,4	34,9	43,9
t50_D	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	14,80	43,7	40,2	35,6	44,7
t50_E	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	17,80	44,0	40,6	36,0	45,0
t51_A	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	5,80	40,3	36,8	32,6	41,4
t51_B	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	8,80	40,7	37,3	33,0	41,9
t51_C	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	11,80	41,3	37,9	33,6	42,5
t51_D	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	14,80	41,8	38,4	34,0	42,9
t51_E	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	17,80	42,3	38,9	34,5	43,4
t52_A	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	5,80	39,8	36,3	32,2	41,0
t52_B	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	8,80	39,4	35,9	31,9	40,6
t52_C	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	11,80	41,1	37,7	33,4	42,3
t52_D	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	14,80	41,4	37,9	33,6	42,5
t52_E	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	17,80	41,8	38,3	34,0	42,9
t53_A	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	5,80	22,4	19,1	15,7	24,0
t53_B	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	8,80	22,7	19,4	16,0	24,4
t53_C	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	11,80	23,2	19,9	16,6	24,9
t53_D	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	14,80	24,8	21,4	18,2	26,5
t53_E	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	17,80	29,8	26,5	23,2	31,5
t54_A	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	5,80	23,6	20,2	16,6	25,0
t54_B	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	8,80	23,9	20,5	16,9	25,4
t54_C	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	11,80	24,6	21,2	17,7	26,1
t54_D	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	14,80	26,3	22,9	19,4	27,8
t54_E	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	17,80	31,5	28,2	24,7	33,1
t55_A	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	5,80	23,9	20,5	16,8	25,3
t55_B	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	8,80	24,4	21,0	17,3	25,8
t55_C	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	11,80	25,4	21,9	18,3	26,8
t55_D	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	14,80	27,6	24,1	20,4	29,0
t55_E	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	17,80	32,9	29,6	25,8	34,4
t56_A	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	5,80	24,2	20,8	17,1	25,6
t56_B	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	8,80	24,7	21,3	17,6	26,1
t56_C	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	11,80	25,6	22,2	18,5	27,1
t56_D	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	14,80	27,7	24,2	20,5	29,1
t56_E	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	17,80	32,6	29,2	25,4	34,0
t57_A	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	5,80	24,4	21,1	17,3	25,9
t57_B	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	8,80	24,9	21,5	17,8	26,3
t57_C	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	11,80	25,8	22,4	18,7	27,2
t57_D	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	14,80	27,9	24,5	20,8	29,3
t57_E	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	17,80	31,0	27,6	24,3	32,6
t58_A	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	5,80	24,6	21,2	17,5	26,0
t58_B	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	8,80	25,0	21,6	17,9	26,4
t58_C	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	11,80	25,9	22,5	18,8	27,3
t58_D	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	14,80	28,1	24,6	20,9	29,5
t58_E	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	17,80	31,0	27,7	24,4	32,7
t59_A	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	5,80	33,7	30,4	27,0	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t59_B	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	8,80	34,1	30,8	27,4	35,8	
t59_C	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	11,80	34,7	31,3	28,0	36,3	
t59_D	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	14,80	35,4	32,0	28,7	37,0	
t59_E	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	17,80	31,9	28,5	25,2	33,5	
t60_A	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	5,80	40,3	36,9	32,6	41,5	
t60_B	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	8,80	41,4	38,0	33,7	42,5	
t60_C	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	11,80	42,2	38,8	34,4	43,3	
t60_D	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	14,80	43,0	39,6	35,3	44,2	
t61_A	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	5,80	41,3	37,9	33,4	42,4	
t61_B	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	8,80	42,2	38,8	34,4	43,3	
t61_C	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	11,80	43,1	39,7	35,2	44,2	
t61_D	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	14,80	43,9	40,5	36,0	45,0	
t62_A	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	5,80	41,6	38,2	33,7	42,7	
t62_B	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	8,80	42,4	39,1	34,6	43,5	
t62_C	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	11,80	43,2	39,9	35,4	44,4	
t62_D	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	14,80	43,9	40,5	36,1	45,0	
t63_A	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	5,80	42,2	38,8	34,3	43,3	
t63_B	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	8,80	43,0	39,5	35,1	44,1	
t63_C	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	11,80	43,8	40,4	36,0	44,9	
t63_D	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	14,80	44,7	41,3	36,8	45,8	
t64_A	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	5,80	41,8	38,4	33,9	42,9	
t64_B	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	8,80	42,7	39,3	34,9	43,8	
t64_C	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	11,80	43,5	40,1	35,7	44,6	
t64_D	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	14,80	44,3	40,9	36,4	45,4	
t65_A	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	5,80	19,0	15,6	12,6	20,8	
t65_B	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	8,80	--	--	--	--	
t65_C	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	11,80	--	--	--	--	
t65_D	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	14,80	--	--	--	--	
t66_A	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	5,80	19,3	15,8	12,9	21,0	
t66_B	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	8,80	--	--	--	--	
t66_C	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	11,80	--	--	--	--	
t66_D	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	14,80	--	--	--	--	
t67_A	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	5,80	21,0	17,5	14,5	22,7	
t67_B	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	8,80	--	--	--	--	
t67_C	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	11,80	--	--	--	--	
t67_D	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	14,80	--	--	--	--	
t68_A	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	5,80	20,5	17,0	14,1	22,2	
t68_B	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	8,80	--	--	--	--	
t68_C	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	11,80	--	--	--	--	
t68_D	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	14,80	--	--	--	--	
t69_A	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	5,80	19,3	15,8	12,9	21,1	
t69_B	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	8,80	--	--	--	--	
t69_C	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	11,80	--	--	--	--	
t69_D	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	14,80	--	--	--	--	
t70_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167164,71	379934,37	5,80	46,3	42,9	38,4	47,4	
t70_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167164,71	379934,37	8,80	48,6	45,2	40,6	49,7	
t70_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167164,71	379934,37	11,80	50,1	46,7	42,0	51,1	
t70_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167164,71	379934,37	14,80	51,1	47,7	43,0	52,1	
t70_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167164,71	379934,37	17,80	51,6	48,1	43,4	52,5	
t70_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167164,71	379934,37	20,80	51,9	48,4	43,7	52,8	
t71_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,13	379936,76	5,80	44,8	41,4	37,1	46,0	
t71_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,13	379936,76	8,80	47,1	43,7	39,3	48,2	
t71_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,13	379936,76	11,80	49,2	45,9	41,2	50,3	
t71_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,13	379936,76	14,80	50,4	47,0	42,3	51,4	
t71_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,13	379936,76	17,80	50,9	47,5	42,8	51,9	
t71_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,13	379936,76	20,80	51,2	47,8	43,1	52,2	
t72_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167181,53	379939,15	5,80	44,5	41,1	36,9	45,7	
t72_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167181,53	379939,15	8,80	46,5	43,1	38,7	47,6	
t72_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167181,53	379939,15	11,80	48,8	45,4	40,7	49,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t72_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167181,53	379939,15	14,80	49,8	46,4	41,7	50,8
t72_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167181,53	379939,15	17,80	50,5	47,1	42,3	51,4
t72_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167181,53	379939,15	20,80	50,8	47,4	42,7	51,8
t73_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167185,40	379946,07	5,80	31,4	27,9	23,1	32,3
t73_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167185,40	379946,07	8,80	19,9	16,3	12,1	20,9
t73_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167185,40	379946,07	11,80	21,7	18,1	14,0	22,8
t73_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167185,40	379946,07	14,80	24,2	20,7	16,7	25,5
t73_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167185,40	379946,07	17,80	30,3	26,9	23,2	31,7
t73_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167185,40	379946,07	20,80	33,2	29,9	26,0	34,6
t74_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167183,00	379954,49	5,80	31,2	27,8	23,0	32,2
t74_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167183,00	379954,49	8,80	19,7	16,1	12,0	20,8
t74_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167183,00	379954,49	11,80	21,5	18,0	14,0	22,7
t74_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167183,00	379954,49	14,80	24,3	20,8	16,9	25,5
t74_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167183,00	379954,49	17,80	30,5	27,1	23,4	31,9
t74_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167183,00	379954,49	20,80	33,0	29,6	25,8	34,4
t75_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167180,62	379962,88	5,80	31,1	27,7	22,9	32,1
t75_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167180,62	379962,88	8,80	19,8	16,2	12,0	20,9
t75_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167180,62	379962,88	11,80	22,0	18,4	14,3	23,2
t75_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167180,62	379962,88	14,80	25,2	21,7	17,7	26,4
t75_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167180,62	379962,88	17,80	31,9	28,5	24,8	33,3
t75_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167180,62	379962,88	20,80	34,8	31,4	27,1	36,0
t76_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,70	379966,76	5,80	30,9	27,5	24,2	32,6
t76_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,70	379966,76	8,80	26,6	23,2	19,9	28,3
t76_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,70	379966,76	11,80	27,6	24,2	20,8	29,2
t76_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,70	379966,76	14,80	29,5	26,1	22,4	30,9
t76_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,70	379966,76	17,80	33,0	29,6	25,6	34,3
t76_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,70	379966,76	20,80	35,1	31,7	27,1	36,1
t77_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167165,28	379964,37	5,80	34,5	31,1	27,8	36,1
t77_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167165,28	379964,37	8,80	29,7	26,3	23,0	31,3
t77_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167165,28	379964,37	11,80	31,2	27,9	24,5	32,8
t77_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167165,28	379964,37	14,80	31,5	28,1	24,4	33,0
t77_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167165,28	379964,37	17,80	34,9	31,6	27,3	36,1
t77_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167165,28	379964,37	20,80	34,2	30,7	25,9	35,1
t78_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167156,86	379961,98	5,80	36,7	33,3	29,2	37,9
t78_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167156,86	379961,98	8,80	35,7	32,3	28,0	36,9
t78_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167156,86	379961,98	11,80	36,5	33,1	28,8	37,7
t78_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167156,86	379961,98	14,80	36,5	33,1	28,6	37,6
t78_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167156,86	379961,98	17,80	37,9	34,5	29,8	38,9
t78_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167156,86	379961,98	20,80	37,3	33,9	29,1	38,2
t79_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167153,00	379955,07	5,80	46,7	43,3	39,0	47,9
t79_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167153,00	379955,07	8,80	48,0	44,6	40,2	49,1
t79_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167153,00	379955,07	11,80	49,5	46,1	41,5	50,5
t79_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167153,00	379955,07	14,80	50,4	47,0	42,4	51,4
t79_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167153,00	379955,07	17,80	51,0	47,6	42,9	52,0
t79_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167153,00	379955,07	20,80	51,3	47,8	43,2	52,3
t80_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167155,41	379946,61	5,80	47,3	43,9	39,5	48,4
t80_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167155,41	379946,61	8,80	48,7	45,3	40,8	49,8
t80_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167155,41	379946,61	11,80	50,0	46,6	42,0	51,0
t80_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167155,41	379946,61	14,80	50,8	47,4	42,8	51,9
t80_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167155,41	379946,61	17,80	51,3	47,9	43,3	52,4
t80_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167155,41	379946,61	20,80	51,6	48,2	43,5	52,6
t81_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167157,79	379938,23	5,80	47,7	44,3	39,9	48,8
t81_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167157,79	379938,23	8,80	49,2	45,8	41,3	50,3
t81_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167157,79	379938,23	11,80	50,4	47,0	42,4	51,5
t81_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167157,79	379938,23	14,80	51,4	48,0	43,3	52,4
t81_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167157,79	379938,23	17,80	51,8	48,4	43,8	52,8
t81_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167157,79	379938,23	20,80	52,0	48,6	44,0	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t01_A	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	1,70	21,8	18,3	14,0	22,9	
t01_B	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	4,50	25,0	21,7	17,8	26,4	
t01_C	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	7,30	25,8	22,4	18,6	27,2	
t01_D	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	10,10	25,9	22,6	18,8	27,4	
t01_E	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	12,90	27,1	23,6	20,0	28,5	
t01_F	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	15,70	30,0	26,6	23,0	31,5	
t02_A	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	1,70	21,4	17,9	13,4	22,4	
t02_B	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	4,50	21,5	18,0	13,6	22,6	
t02_C	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	7,30	21,7	18,2	13,8	22,8	
t02_D	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	10,10	22,3	18,7	14,6	23,4	
t02_E	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	12,90	24,4	20,8	17,0	25,7	
t02_F	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	15,70	28,9	25,4	21,8	30,3	
t03_A	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	1,70	21,3	17,9	13,4	22,4	
t03_B	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	4,50	21,5	18,0	13,5	22,5	
t03_C	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	7,30	21,6	18,1	13,8	22,7	
t03_D	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	10,10	22,2	18,7	14,5	23,4	
t03_E	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	12,90	24,3	20,8	17,0	25,6	
t03_F	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	15,70	28,8	25,3	21,7	30,2	
t04_A	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	1,70	21,5	18,0	13,5	22,5	
t04_B	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	4,50	21,6	18,1	13,7	22,7	
t04_C	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	7,30	21,8	18,3	14,0	22,9	
t04_D	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	10,10	22,4	18,8	14,7	23,5	
t04_E	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	12,90	24,4	20,9	17,1	25,7	
t04_F	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	15,70	28,9	25,4	21,8	30,3	
t05_A	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	1,70	21,7	18,2	13,7	22,7	
t05_B	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	4,50	21,8	18,3	13,9	22,9	
t05_C	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	7,30	22,0	18,4	14,1	23,0	
t05_D	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	10,10	22,5	19,0	14,9	23,7	
t05_E	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	12,90	24,5	20,9	17,2	25,8	
t05_F	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	15,70	28,8	25,3	21,8	30,2	
t06_A	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	1,70	21,8	18,3	13,8	22,8	
t06_B	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	4,50	21,9	18,4	14,0	22,9	
t06_C	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	7,30	21,9	18,4	14,1	23,0	
t06_D	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	10,10	22,3	18,8	14,7	23,5	
t06_E	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	12,90	24,0	20,5	16,9	25,4	
t06_F	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	15,70	28,2	24,8	21,5	29,8	
t07_A	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	1,70	21,9	18,4	13,9	22,9	
t07_B	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	4,50	22,0	18,5	14,1	23,1	
t07_C	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	7,30	22,1	18,6	14,3	23,2	
t07_D	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	10,10	22,5	19,0	14,9	23,7	
t07_E	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	12,90	24,2	20,7	17,1	25,6	
t07_F	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	15,70	28,5	25,1	21,8	30,1	
t08_A	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	1,70	22,3	18,8	14,5	23,4	
t08_B	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	4,50	22,5	19,1	14,8	23,7	
t08_C	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	7,30	22,7	19,2	15,2	23,9	
t08_D	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	10,10	23,2	19,7	15,8	24,5	
t08_E	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	12,90	24,8	21,3	17,8	26,3	
t08_F	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	15,70	28,9	25,5	22,2	30,5	
t09_A	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	1,70	23,4	20,0	16,0	24,7	
t09_B	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	4,50	24,3	20,8	17,1	25,7	
t09_C	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	7,30	25,0	21,5	18,0	26,5	
t09_D	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	10,10	27,2	23,8	20,4	28,8	
t09_E	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	12,90	28,9	25,4	22,1	30,4	
t09_F	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	15,70	31,6	28,2	24,8	33,2	
t10_A	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	1,70	24,7	21,2	17,6	26,1	
t10_B	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	4,50	29,6	26,2	22,9	31,2	
t10_C	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	7,30	31,3	27,9	24,7	33,0	
t10_D	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	10,10	32,2	28,8	25,5	33,8	
t10_E	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	12,90	33,4	30,0	26,7	35,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t10_F	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	15,70	35,0	31,6	28,2	36,6	
t11_A	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	1,70	25,3	21,9	18,3	26,8	
t11_B	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	4,50	31,2	27,8	24,4	32,8	
t11_C	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	7,30	33,5	30,1	26,8	35,1	
t11_D	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	10,10	34,1	30,7	27,4	35,7	
t11_E	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	12,90	34,8	31,5	28,2	36,5	
t11_F	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	15,70	36,2	32,8	29,4	37,8	
t12_A	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	1,70	25,6	22,2	18,6	27,1	
t12_B	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	4,50	31,6	28,3	24,9	33,2	
t12_C	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	7,30	34,1	30,7	27,3	35,7	
t12_D	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	10,10	34,8	31,5	28,1	36,4	
t12_E	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	12,90	35,6	32,3	28,9	37,2	
t12_F	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	15,70	37,0	33,7	30,1	38,6	
t13_A	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	1,70	26,8	23,3	18,7	27,8	
t13_B	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	4,50	29,2	25,6	20,7	30,0	
t13_C	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	7,30	--	--	--	--	
t13_D	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	10,10	--	--	--	--	
t13_E	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	12,90	--	--	--	--	
t13_F	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	15,70	--	--	--	--	
t14_A	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	1,70	26,4	22,9	18,3	27,4	
t14_B	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	4,50	28,5	24,9	19,9	29,3	
t14_C	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	7,30	--	--	--	--	
t14_D	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	10,10	--	--	--	--	
t14_E	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	12,90	--	--	--	--	
t14_F	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	15,70	--	--	--	--	
t15_A	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	1,70	25,2	21,6	16,8	26,0	
t15_B	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	4,50	28,2	24,6	19,7	29,0	
t15_C	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	7,30	--	--	--	--	
t15_D	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	10,10	--	--	--	--	
t15_E	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	12,90	--	--	--	--	
t15_F	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	15,70	--	--	--	--	
t16_A	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	1,70	27,2	23,7	18,7	28,0	
t16_B	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	4,50	28,2	24,7	19,7	29,0	
t16_C	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	7,30	--	--	--	--	
t16_D	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	10,10	--	--	--	--	
t16_E	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	12,90	--	--	--	--	
t16_F	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	15,70	--	--	--	--	
t17_A	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	1,70	27,0	23,4	18,5	27,8	
t17_B	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	4,50	27,3	23,7	18,7	28,0	
t17_C	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	7,30	--	--	--	--	
t17_D	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	10,10	--	--	--	--	
t17_E	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	12,90	--	--	--	--	
t17_F	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	15,70	--	--	--	--	
t18_A	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	1,70	26,5	22,9	18,2	27,4	
t18_B	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	4,50	26,8	23,2	18,5	27,6	
t18_C	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	7,30	--	--	--	--	
t18_D	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	10,10	--	--	--	--	
t18_E	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	12,90	--	--	--	--	
t18_F	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	15,70	--	--	--	--	
t19_A	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	1,70	26,0	22,5	17,6	26,9	
t19_B	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	4,50	26,1	22,5	17,7	26,9	
t19_C	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	7,30	--	--	--	--	
t19_D	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	10,10	--	--	--	--	
t19_E	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	12,90	--	--	--	--	
t19_F	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	15,70	--	--	--	--	
t20_A	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	1,70	20,9	17,4	12,7	21,8	
t20_B	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	4,50	11,1	7,5	5,0	13,0	
t20_C	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	7,30	--	--	--	--	
t20_D	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	10,10	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t20_E	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	12,90	--	--	--	--	
t20_F	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	15,70	--	--	--	--	
t21_A	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	1,70	17,1	13,5	9,7	18,4	
t21_B	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	4,50	15,9	12,3	9,6	17,7	
t21_C	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	7,30	--	--	--	--	
t21_D	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	10,10	--	--	--	--	
t21_E	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	12,90	--	--	--	--	
t21_F	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	15,70	--	--	--	--	
t22_A	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	1,70	22,4	18,9	14,4	23,4	
t22_B	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	4,50	16,0	12,4	9,8	17,8	
t22_C	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	7,30	--	--	--	--	
t22_D	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	10,10	--	--	--	--	
t22_E	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	12,90	--	--	--	--	
t22_F	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	15,70	--	--	--	--	
t23_A	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	1,70	21,5	18,0	13,8	22,6	
t23_B	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	4,50	16,9	13,3	10,7	18,7	
t23_C	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	7,30	--	--	--	--	
t23_D	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	10,10	--	--	--	--	
t23_E	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	12,90	--	--	--	--	
t23_F	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	15,70	--	--	--	--	
t24_A	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	1,70	18,1	14,6	11,7	19,8	
t24_B	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	4,50	19,7	16,3	13,4	21,5	
t24_C	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	7,30	--	--	--	--	
t24_D	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	10,10	--	--	--	--	
t24_E	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	12,90	--	--	--	--	
t24_F	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	15,70	--	--	--	--	
t25_A	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	5,80	39,8	36,4	32,8	41,3	
t25_B	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	8,80	40,1	36,8	33,3	41,7	
t25_C	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	11,80	41,3	37,9	34,2	42,7	
t25_D	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	14,80	42,3	39,0	35,1	43,7	
t26_A	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	5,80	39,4	36,1	32,5	40,9	
t26_B	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	8,80	39,6	36,3	32,8	41,2	
t26_C	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	11,80	40,1	36,8	33,3	41,7	
t26_D	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	14,80	41,0	37,6	34,1	42,5	
t27_A	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	5,80	38,9	35,5	31,9	40,4	
t27_B	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	8,80	38,6	35,3	31,9	40,3	
t27_C	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	11,80	39,0	35,7	32,3	40,6	
t27_D	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	14,80	39,4	36,1	32,8	41,1	
t28_A	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	5,80	38,4	35,1	31,4	39,9	
t28_B	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	8,80	37,9	34,6	31,3	39,6	
t28_C	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	11,80	38,5	35,1	31,8	40,1	
t28_D	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	14,80	38,9	35,6	32,2	40,6	
t29_A	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	5,80	38,3	35,0	31,2	39,8	
t29_B	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	8,80	37,5	34,1	30,8	39,1	
t29_C	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	11,80	37,9	34,6	31,3	39,6	
t29_D	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	14,80	38,4	35,0	31,7	40,0	
t30_A	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	5,80	37,7	34,4	30,6	39,2	
t30_B	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	8,80	36,5	33,2	29,9	38,2	
t30_C	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	11,80	37,0	33,7	30,3	38,7	
t30_D	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	14,80	37,5	34,1	30,8	39,1	
t31_A	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	5,80	37,1	33,8	30,0	38,5	
t31_B	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	8,80	36,0	32,6	29,3	37,6	
t31_C	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	11,80	36,7	33,3	30,0	38,3	
t31_D	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	14,80	37,2	33,8	30,5	38,8	
t32_A	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	5,80	37,7	34,3	30,3	39,0	
t32_B	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	8,80	37,4	34,0	30,2	38,8	
t32_C	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	11,80	39,0	35,6	31,6	40,3	
t32_D	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	14,80	39,7	36,3	32,3	41,0	
t33_A	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	5,80	37,0	33,7	29,8	38,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t33_B	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	8,80	35,5	32,2	28,9	37,2
t33_C	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	11,80	36,1	32,7	29,4	37,7
t33_D	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	14,80	36,5	33,1	29,8	38,1
t34_A	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	5,80	34,8	31,5	28,1	36,5
t34_B	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	8,80	35,1	31,7	28,4	36,7
t34_C	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	11,80	35,6	32,2	29,0	37,3
t34_D	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	14,80	36,1	32,7	29,4	37,7
t35_A	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	5,80	38,5	35,1	30,7	39,6
t35_B	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	8,80	39,4	36,0	31,6	40,5
t35_C	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	11,80	40,2	36,8	32,4	41,3
t35_D	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	14,80	40,9	37,5	33,0	42,0
t36_A	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	5,80	35,0	31,6	27,9	36,4
t36_B	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	8,80	36,4	33,0	29,2	37,8
t36_C	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	11,80	37,5	34,2	30,3	38,9
t36_D	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	14,80	38,6	35,2	31,2	39,9
t37_A	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	5,80	34,0	30,6	27,1	35,5
t37_B	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	8,80	35,1	31,8	28,2	36,7
t37_C	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	11,80	36,0	32,6	29,1	37,5
t37_D	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	14,80	36,9	33,5	29,9	38,4
t38_A	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	5,80	33,3	30,0	26,6	34,9
t38_B	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	8,80	34,2	30,9	27,5	35,8
t38_C	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	11,80	35,1	31,8	28,4	36,7
t38_D	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	14,80	36,0	32,6	29,2	37,6
t39_A	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	5,80	32,4	29,1	25,7	34,0
t39_B	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	8,80	33,5	30,1	26,7	35,1
t39_C	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	11,80	33,8	30,4	27,0	35,4
t39_D	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	14,80	34,9	31,5	28,0	36,4
t40_A	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	5,80	31,7	28,4	24,9	33,3
t40_B	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	8,80	32,7	29,3	25,9	34,3
t40_C	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	11,80	33,5	30,2	26,8	35,1
t40_D	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	14,80	34,6	31,2	27,8	36,2
t41_A	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	5,80	30,6	27,3	23,9	32,2
t41_B	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	8,80	31,7	28,3	25,0	33,3
t41_C	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	11,80	32,6	29,3	26,0	34,3
t41_D	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	14,80	33,4	30,1	26,8	35,1
t42_A	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	5,80	30,4	27,1	23,7	32,1
t42_B	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	8,80	31,4	28,0	24,7	33,0
t42_C	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	11,80	32,0	28,7	25,4	33,7
t42_D	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	14,80	32,8	29,4	26,2	34,5
t43_A	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	5,80	27,3	23,9	20,6	28,9
t43_B	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	8,80	28,4	25,0	21,7	30,0
t43_C	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	11,80	29,5	26,1	22,8	31,1
t43_D	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	14,80	30,8	27,4	24,2	32,5
t44_A	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	5,80	22,9	19,4	15,8	24,3
t44_B	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	8,80	24,4	20,9	17,5	25,9
t44_C	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	11,80	26,7	23,3	19,9	28,3
t44_D	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	14,80	28,7	25,3	21,9	30,3
t45_A	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	5,80	31,2	27,8	22,8	32,1
t45_B	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	8,80	--	--	--	--
t45_C	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	11,80	--	--	--	--
t45_D	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	14,80	--	--	--	--
t45_E	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	17,80	--	--	--	--
t46_A	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	5,80	41,1	37,6	33,0	42,1
t46_B	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	8,80	41,8	38,4	33,7	42,8
t46_C	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	11,80	43,4	39,9	35,2	44,3
t46_D	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	14,80	44,5	41,1	36,3	45,4
t46_E	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	17,80	45,1	41,7	36,9	46,0
t47_A	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	5,80	40,9	37,5	32,9	42,0
t47_B	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	8,80	41,9	38,4	33,8	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t47_C	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	11,80	42,7	39,3	34,6	43,7
t47_D	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	14,80	44,1	40,6	35,9	45,0
t47_E	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	17,80	44,7	41,3	36,5	45,6
t48_A	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	5,80	41,2	37,7	33,2	42,2
t48_B	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	8,80	41,9	38,4	33,8	42,9
t48_C	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	11,80	43,0	39,6	34,9	44,0
t48_D	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	14,80	44,2	40,8	36,1	45,2
t48_E	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	17,80	44,9	41,5	36,7	45,9
t49_A	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	5,80	40,7	37,3	32,9	41,8
t49_B	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	8,80	40,6	37,2	32,8	41,7
t49_C	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	11,80	42,4	39,0	34,4	43,4
t49_D	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	14,80	43,6	40,1	35,5	44,6
t49_E	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	17,80	44,1	40,7	35,9	45,0
t50_A	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	5,80	41,6	38,2	33,8	42,7
t50_B	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	8,80	41,9	38,4	34,0	43,0
t50_C	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	11,80	42,8	39,4	34,9	43,9
t50_D	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	14,80	43,7	40,2	35,6	44,7
t50_E	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	17,80	44,0	40,6	36,0	45,0
t51_A	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	5,80	40,3	36,8	32,6	41,4
t51_B	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	8,80	40,7	37,3	33,0	41,9
t51_C	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	11,80	41,3	37,9	33,6	42,5
t51_D	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	14,80	41,8	38,4	34,0	42,9
t51_E	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	17,80	42,3	38,9	34,5	43,4
t52_A	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	5,80	39,8	36,3	32,2	41,0
t52_B	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	8,80	39,4	35,9	31,9	40,6
t52_C	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	11,80	41,1	37,7	33,4	42,3
t52_D	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	14,80	41,4	37,9	33,6	42,5
t52_E	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	17,80	41,8	38,3	34,0	42,9
t53_A	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	5,80	22,4	19,1	15,7	24,0
t53_B	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	8,80	22,7	19,4	16,0	24,4
t53_C	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	11,80	23,2	19,9	16,6	24,9
t53_D	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	14,80	24,8	21,4	18,2	26,5
t53_E	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	17,80	29,8	26,5	23,2	31,5
t54_A	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	5,80	23,6	20,2	16,6	25,0
t54_B	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	8,80	23,9	20,5	16,9	25,4
t54_C	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	11,80	24,6	21,2	17,7	26,1
t54_D	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	14,80	26,3	22,9	19,4	27,8
t54_E	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	17,80	31,5	28,2	24,7	33,1
t55_A	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	5,80	23,9	20,5	16,8	25,3
t55_B	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	8,80	24,4	21,0	17,3	25,8
t55_C	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	11,80	25,4	21,9	18,3	26,8
t55_D	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	14,80	27,6	24,1	20,4	29,0
t55_E	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	17,80	32,9	29,6	25,8	34,4
t56_A	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	5,80	24,2	20,8	17,1	25,6
t56_B	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	8,80	24,7	21,3	17,6	26,1
t56_C	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	11,80	25,6	22,2	18,5	27,1
t56_D	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	14,80	27,7	24,2	20,5	29,1
t56_E	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	17,80	32,6	29,2	25,4	34,0
t57_A	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	5,80	24,4	21,1	17,3	25,9
t57_B	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	8,80	24,9	21,5	17,8	26,3
t57_C	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	11,80	25,8	22,4	18,7	27,2
t57_D	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	14,80	27,9	24,5	20,8	29,3
t57_E	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	17,80	31,0	27,6	24,3	32,6
t58_A	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	5,80	24,6	21,2	17,5	26,0
t58_B	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	8,80	25,0	21,6	17,9	26,4
t58_C	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	11,80	25,9	22,5	18,8	27,3
t58_D	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	14,80	28,1	24,6	20,9	29,5
t58_E	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	17,80	31,0	27,7	24,4	32,7
t59_A	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	5,80	33,7	30,4	27,0	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t59_B	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	8,80	34,1	30,8	27,4	35,8	
t59_C	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	11,80	34,7	31,3	28,0	36,3	
t59_D	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	14,80	35,4	32,0	28,7	37,0	
t59_E	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	17,80	31,9	28,5	25,2	33,5	
t60_A	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	5,80	40,3	36,9	32,6	41,5	
t60_B	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	8,80	41,4	38,0	33,7	42,5	
t60_C	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	11,80	42,2	38,8	34,4	43,3	
t60_D	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	14,80	43,0	39,6	35,3	44,2	
t61_A	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	5,80	41,3	37,9	33,4	42,4	
t61_B	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	8,80	42,2	38,8	34,4	43,3	
t61_C	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	11,80	43,1	39,7	35,2	44,2	
t61_D	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	14,80	43,9	40,5	36,0	45,0	
t62_A	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	5,80	41,6	38,2	33,7	42,7	
t62_B	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	8,80	42,4	39,1	34,6	43,5	
t62_C	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	11,80	43,2	39,9	35,4	44,4	
t62_D	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	14,80	43,9	40,5	36,1	45,0	
t63_A	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	5,80	42,2	38,8	34,3	43,3	
t63_B	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	8,80	43,0	39,5	35,1	44,1	
t63_C	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	11,80	43,8	40,4	36,0	44,9	
t63_D	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	14,80	44,7	41,3	36,8	45,8	
t64_A	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	5,80	41,8	38,4	33,9	42,9	
t64_B	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	8,80	42,7	39,3	34,9	43,8	
t64_C	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	11,80	43,5	40,1	35,7	44,6	
t64_D	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	14,80	44,3	40,9	36,4	45,4	
t65_A	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	5,80	19,0	15,6	12,6	20,8	
t65_B	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	8,80	--	--	--	--	
t65_C	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	11,80	--	--	--	--	
t65_D	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	14,80	--	--	--	--	
t66_A	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	5,80	19,3	15,8	12,9	21,0	
t66_B	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	8,80	--	--	--	--	
t66_C	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	11,80	--	--	--	--	
t66_D	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	14,80	--	--	--	--	
t67_A	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	5,80	21,0	17,5	14,5	22,7	
t67_B	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	8,80	--	--	--	--	
t67_C	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	11,80	--	--	--	--	
t67_D	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	14,80	--	--	--	--	
t68_A	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	5,80	20,5	17,0	14,1	22,2	
t68_B	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	8,80	--	--	--	--	
t68_C	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	11,80	--	--	--	--	
t68_D	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	14,80	--	--	--	--	
t69_A	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	5,80	19,3	15,8	12,9	21,1	
t69_B	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	8,80	--	--	--	--	
t69_C	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	11,80	--	--	--	--	
t69_D	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	14,80	--	--	--	--	
t70_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	23,80	52,0	48,6	43,9	53,0	
t70_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	26,80	52,1	48,7	44,0	53,1	
t70_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	29,80	52,2	48,8	44,1	53,2	
t70_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	32,80	52,2	48,8	44,1	53,2	
t70_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	35,80	52,2	48,7	44,0	53,1	
t70_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	38,80	52,1	48,7	44,0	53,1	
t71_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	23,80	51,4	48,0	43,3	52,4	
t71_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	26,80	51,5	48,1	43,4	52,5	
t71_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	29,80	51,6	48,2	43,5	52,6	
t71_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	32,80	51,7	48,2	43,5	52,6	
t71_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	35,80	51,7	48,3	43,5	52,6	
t71_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	38,80	51,7	48,2	43,5	52,6	
t72_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	23,80	51,0	47,6	42,9	52,0	
t72_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	26,80	51,1	47,7	43,0	52,1	
t72_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	29,80	51,2	47,8	43,1	52,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t72_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	32,80	51,3	47,9	43,1	52,2
t72_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	35,80	51,3	47,9	43,1	52,3
t72_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	38,80	51,3	47,9	43,1	52,3
t73_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	23,80	24,1	20,8	17,4	25,7
t73_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	26,80	24,4	21,1	17,7	26,0
t73_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	29,80	--	--	--	--
t73_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	32,80	--	--	--	--
t73_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	35,80	--	--	--	--
t73_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	38,80	--	--	--	--
t74_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	23,80	27,8	24,5	21,1	29,5
t74_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	26,80	--	--	--	--
t74_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	29,80	--	--	--	--
t74_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	32,80	--	--	--	--
t74_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	35,80	--	--	--	--
t74_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	38,80	--	--	--	--
t75_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167180,62	379962,88	23,80	27,7	24,4	21,0	29,4
t75_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167180,62	379962,88	26,80	--	--	--	--
t75_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167180,62	379962,88	29,80	--	--	--	--
t75_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167180,62	379962,88	32,80	--	--	--	--
t75_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167180,62	379962,88	35,80	--	--	--	--
t75_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167180,62	379962,88	38,80	--	--	--	--
t76_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,70	379966,76	23,80	35,7	32,3	27,7	36,8
t76_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,70	379966,76	26,80	31,9	28,5	23,5	32,8
t76_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,70	379966,76	29,80	--	--	--	--
t76_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,70	379966,76	32,80	--	--	--	--
t76_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,70	379966,76	35,80	--	--	--	--
t76_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,70	379966,76	38,80	--	--	--	--
t77_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	23,80	13,0	9,3	4,5	13,8
t77_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	26,80	--	--	--	--
t77_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	29,80	--	--	--	--
t77_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	32,80	--	--	--	--
t77_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	35,80	--	--	--	--
t77_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	38,80	--	--	--	--
t78_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	23,80	11,2	7,6	2,7	12,0
t78_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	26,80	--	--	--	--
t78_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	29,80	--	--	--	--
t78_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	32,80	--	--	--	--
t78_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	35,80	--	--	--	--
t78_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	38,80	--	--	--	--
t79_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167153,00	379955,07	23,80	51,5	48,1	43,4	52,5
t79_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167153,00	379955,07	26,80	51,7	48,2	43,6	52,7
t79_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167153,00	379955,07	29,80	51,7	48,3	43,6	52,7
t79_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167153,00	379955,07	32,80	51,8	48,3	43,7	52,8
t79_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167153,00	379955,07	35,80	51,8	48,3	43,7	52,8
t79_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167153,00	379955,07	38,80	51,7	48,3	43,6	52,7
t80_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167155,41	379946,61	23,80	51,8	48,4	43,8	52,8
t80_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167155,41	379946,61	26,80	51,9	48,5	43,8	52,9
t80_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167155,41	379946,61	29,80	52,0	48,6	43,9	53,0
t80_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167155,41	379946,61	32,80	52,0	48,6	43,9	53,0
t80_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167155,41	379946,61	35,80	52,0	48,6	43,9	53,0
t80_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167155,41	379946,61	38,80	52,0	48,6	43,9	53,0
t81_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167157,79	379938,23	23,80	52,2	48,8	44,2	53,2
t81_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167157,79	379938,23	26,80	52,3	48,9	44,2	53,3
t81_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167157,79	379938,23	29,80	52,4	49,0	44,3	53,4
t81_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167157,79	379938,23	32,80	52,4	49,0	44,3	53,4
t81_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167157,79	379938,23	35,80	52,4	49,0	44,3	53,4
t81_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167157,79	379938,23	38,80	52,4	49,0	44,3	53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
t01_A	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	1,70	21,8	18,3	14,0	22,9
t01_B	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	4,50	25,0	21,7	17,8	26,4
t01_C	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	7,30	25,8	22,4	18,6	27,2
t01_D	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	10,10	25,9	22,6	18,8	27,4
t01_E	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	12,90	27,1	23,6	20,0	28,5
t01_F	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	15,70	30,0	26,6	23,0	31,5
t02_A	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	1,70	21,4	17,9	13,4	22,4
t02_B	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	4,50	21,5	18,0	13,6	22,6
t02_C	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	7,30	21,7	18,2	13,8	22,8
t02_D	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	10,10	22,3	18,7	14,6	23,4
t02_E	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	12,90	24,4	20,8	17,0	25,7
t02_F	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	15,70	28,9	25,4	21,8	30,3
t03_A	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	1,70	21,3	17,9	13,4	22,4
t03_B	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	4,50	21,5	18,0	13,5	22,5
t03_C	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	7,30	21,6	18,1	13,8	22,7
t03_D	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	10,10	22,2	18,7	14,5	23,4
t03_E	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	12,90	24,3	20,8	17,0	25,6
t03_F	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	15,70	28,8	25,3	21,7	30,2
t04_A	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	1,70	21,5	18,0	13,5	22,5
t04_B	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	4,50	21,6	18,1	13,7	22,7
t04_C	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	7,30	21,8	18,3	14,0	22,9
t04_D	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	10,10	22,4	18,8	14,7	23,5
t04_E	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	12,90	24,4	20,9	17,1	25,7
t04_F	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	15,70	28,9	25,4	21,8	30,3
t05_A	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	1,70	21,7	18,2	13,7	22,7
t05_B	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	4,50	21,8	18,3	13,9	22,9
t05_C	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	7,30	22,0	18,4	14,1	23,0
t05_D	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	10,10	22,5	19,0	14,9	23,7
t05_E	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	12,90	24,5	20,9	17,2	25,8
t05_F	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	15,70	28,8	25,3	21,8	30,2
t06_A	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	1,70	21,8	18,3	13,8	22,8
t06_B	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	4,50	21,9	18,4	14,0	22,9
t06_C	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	7,30	21,9	18,4	14,1	23,0
t06_D	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	10,10	22,3	18,8	14,7	23,5
t06_E	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	12,90	24,0	20,5	16,9	25,4
t06_F	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	15,70	28,2	24,8	21,5	29,8
t07_A	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	1,70	21,9	18,4	13,9	22,9
t07_B	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	4,50	22,0	18,5	14,1	23,1
t07_C	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	7,30	22,1	18,6	14,3	23,2
t07_D	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	10,10	22,5	19,0	14,9	23,7
t07_E	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	12,90	24,2	20,7	17,1	25,6
t07_F	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	15,70	28,5	25,1	21,8	30,1
t08_A	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	1,70	22,3	18,8	14,5	23,4
t08_B	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	4,50	22,5	19,1	14,8	23,7
t08_C	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	7,30	22,7	19,2	15,2	23,9
t08_D	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	10,10	23,2	19,7	15,8	24,5
t08_E	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	12,90	24,8	21,3	17,8	26,3
t08_F	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	15,70	28,9	25,5	22,2	30,5
t09_A	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	1,70	23,4	20,0	16,0	24,7
t09_B	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	4,50	24,3	20,8	17,1	25,7
t09_C	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	7,30	25,0	21,5	18,0	26,5
t09_D	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	10,10	27,2	23,8	20,4	28,8
t09_E	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	12,90	28,9	25,4	22,1	30,4
t09_F	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	15,70	31,6	28,2	24,8	33,2
t10_A	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	1,70	24,7	21,2	17,6	26,1
t10_B	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	4,50	29,6	26,2	22,9	31,2
t10_C	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	7,30	31,3	27,9	24,7	33,0
t10_D	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	10,10	32,2	28,8	25,5	33,8
t10_E	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	12,90	33,4	30,0	26,7	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
t10_F	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	15,70	35,0	31,6	28,2	36,6
t11_A	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	1,70	25,3	21,9	18,3	26,8
t11_B	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	4,50	31,2	27,8	24,4	32,8
t11_C	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	7,30	33,5	30,1	26,8	35,1
t11_D	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	10,10	34,1	30,7	27,4	35,7
t11_E	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	12,90	34,8	31,5	28,2	36,5
t11_F	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	15,70	36,2	32,8	29,4	37,8
t12_A	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	1,70	25,6	22,2	18,6	27,1
t12_B	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	4,50	31,6	28,3	24,9	33,2
t12_C	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	7,30	34,1	30,7	27,3	35,7
t12_D	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	10,10	34,8	31,5	28,1	36,4
t12_E	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	12,90	35,6	32,3	28,9	37,2
t12_F	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	15,70	37,0	33,7	30,1	38,6
t13_A	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	1,70	26,8	23,3	18,7	27,8
t13_B	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	4,50	29,2	25,6	20,7	30,0
t13_C	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	7,30	--	--	--	--
t13_D	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	10,10	--	--	--	--
t13_E	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	12,90	--	--	--	--
t13_F	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	15,70	--	--	--	--
t14_A	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	1,70	26,4	22,9	18,3	27,4
t14_B	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	4,50	28,5	24,9	19,9	29,3
t14_C	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	7,30	--	--	--	--
t14_D	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	10,10	--	--	--	--
t14_E	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	12,90	--	--	--	--
t14_F	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	15,70	--	--	--	--
t15_A	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	1,70	25,2	21,6	16,8	26,0
t15_B	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	4,50	28,2	24,6	19,7	29,0
t15_C	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	7,30	--	--	--	--
t15_D	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	10,10	--	--	--	--
t15_E	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	12,90	--	--	--	--
t15_F	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	15,70	--	--	--	--
t16_A	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	1,70	27,2	23,7	18,7	28,0
t16_B	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	4,50	28,2	24,7	19,7	29,0
t16_C	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	7,30	--	--	--	--
t16_D	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	10,10	--	--	--	--
t16_E	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	12,90	--	--	--	--
t16_F	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	15,70	--	--	--	--
t17_A	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	1,70	27,0	23,4	18,5	27,8
t17_B	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	4,50	27,3	23,7	18,7	28,0
t17_C	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	7,30	--	--	--	--
t17_D	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	10,10	--	--	--	--
t17_E	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	12,90	--	--	--	--
t17_F	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	15,70	--	--	--	--
t18_A	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	1,70	26,5	22,9	18,2	27,4
t18_B	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	4,50	26,8	23,2	18,5	27,6
t18_C	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	7,30	--	--	--	--
t18_D	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	10,10	--	--	--	--
t18_E	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	12,90	--	--	--	--
t18_F	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	15,70	--	--	--	--
t19_A	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	1,70	26,0	22,5	17,6	26,9
t19_B	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	4,50	26,1	22,5	17,7	26,9
t19_C	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	7,30	--	--	--	--
t19_D	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	10,10	--	--	--	--
t19_E	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	12,90	--	--	--	--
t19_F	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	15,70	--	--	--	--
t20_A	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	1,70	20,9	17,4	12,7	21,8
t20_B	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	4,50	11,1	7,5	5,0	13,0
t20_C	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	7,30	--	--	--	--
t20_D	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	10,10	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t20_E	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	12,90	--	--	--	--	
t20_F	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	15,70	--	--	--	--	
t21_A	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	1,70	17,1	13,5	9,7	18,4	
t21_B	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	4,50	15,9	12,3	9,6	17,7	
t21_C	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	7,30	--	--	--	--	
t21_D	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	10,10	--	--	--	--	
t21_E	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	12,90	--	--	--	--	
t21_F	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	15,70	--	--	--	--	
t22_A	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	1,70	22,4	18,9	14,4	23,4	
t22_B	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	4,50	16,0	12,4	9,8	17,8	
t22_C	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	7,30	--	--	--	--	
t22_D	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	10,10	--	--	--	--	
t22_E	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	12,90	--	--	--	--	
t22_F	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	15,70	--	--	--	--	
t23_A	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	1,70	21,5	18,0	13,8	22,6	
t23_B	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	4,50	16,9	13,3	10,7	18,7	
t23_C	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	7,30	--	--	--	--	
t23_D	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	10,10	--	--	--	--	
t23_E	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	12,90	--	--	--	--	
t23_F	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	15,70	--	--	--	--	
t24_A	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	1,70	18,1	14,6	11,7	19,8	
t24_B	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	4,50	19,7	16,3	13,4	21,5	
t24_C	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	7,30	--	--	--	--	
t24_D	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	10,10	--	--	--	--	
t24_E	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	12,90	--	--	--	--	
t24_F	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	15,70	--	--	--	--	
t25_A	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	5,80	39,8	36,4	32,8	41,3	
t25_B	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	8,80	40,1	36,8	33,3	41,7	
t25_C	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	11,80	41,3	37,9	34,2	42,7	
t25_D	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	14,80	42,3	39,0	35,1	43,7	
t26_A	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	5,80	39,4	36,1	32,5	40,9	
t26_B	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	8,80	39,6	36,3	32,8	41,2	
t26_C	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	11,80	40,1	36,8	33,3	41,7	
t26_D	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	14,80	41,0	37,6	34,1	42,5	
t27_A	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	5,80	38,9	35,5	31,9	40,4	
t27_B	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	8,80	38,6	35,3	31,9	40,3	
t27_C	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	11,80	39,0	35,7	32,3	40,6	
t27_D	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	14,80	39,4	36,1	32,8	41,1	
t28_A	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	5,80	38,4	35,1	31,4	39,9	
t28_B	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	8,80	37,9	34,6	31,3	39,6	
t28_C	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	11,80	38,5	35,1	31,8	40,1	
t28_D	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	14,80	38,9	35,6	32,2	40,6	
t29_A	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	5,80	38,3	35,0	31,2	39,8	
t29_B	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	8,80	37,5	34,1	30,8	39,1	
t29_C	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	11,80	37,9	34,6	31,3	39,6	
t29_D	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	14,80	38,4	35,0	31,7	40,0	
t30_A	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	5,80	37,7	34,4	30,6	39,2	
t30_B	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	8,80	36,5	33,2	29,9	38,2	
t30_C	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	11,80	37,0	33,7	30,3	38,7	
t30_D	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	14,80	37,5	34,1	30,8	39,1	
t31_A	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	5,80	37,1	33,8	30,0	38,5	
t31_B	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	8,80	36,0	32,6	29,3	37,6	
t31_C	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	11,80	36,7	33,3	30,0	38,3	
t31_D	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	14,80	37,2	33,8	30,5	38,8	
t32_A	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	5,80	37,7	34,3	30,3	39,0	
t32_B	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	8,80	37,4	34,0	30,2	38,8	
t32_C	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	11,80	39,0	35,6	31,6	40,3	
t32_D	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	14,80	39,7	36,3	32,3	41,0	
t33_A	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	5,80	37,0	33,7	29,8	38,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t33_B	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	8,80	35,5	32,2	28,9	37,2	
t33_C	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	11,80	36,1	32,7	29,4	37,7	
t33_D	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	14,80	36,5	33,1	29,8	38,1	
t34_A	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	5,80	34,8	31,5	28,1	36,5	
t34_B	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	8,80	35,1	31,7	28,4	36,7	
t34_C	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	11,80	35,6	32,2	29,0	37,3	
t34_D	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	14,80	36,1	32,7	29,4	37,7	
t35_A	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	5,80	38,5	35,1	30,7	39,6	
t35_B	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	8,80	39,4	36,0	31,6	40,5	
t35_C	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	11,80	40,2	36,8	32,4	41,3	
t35_D	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	14,80	40,9	37,5	33,0	42,0	
t36_A	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	5,80	35,0	31,6	27,9	36,4	
t36_B	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	8,80	36,4	33,0	29,2	37,8	
t36_C	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	11,80	37,5	34,2	30,3	38,9	
t36_D	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	14,80	38,6	35,2	31,2	39,9	
t37_A	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	5,80	34,0	30,6	27,1	35,5	
t37_B	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	8,80	35,1	31,8	28,2	36,7	
t37_C	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	11,80	36,0	32,6	29,1	37,5	
t37_D	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	14,80	36,9	33,5	29,9	38,4	
t38_A	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	5,80	33,3	30,0	26,6	34,9	
t38_B	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	8,80	34,2	30,9	27,5	35,8	
t38_C	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	11,80	35,1	31,8	28,4	36,7	
t38_D	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	14,80	36,0	32,6	29,2	37,6	
t39_A	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	5,80	32,4	29,1	25,7	34,0	
t39_B	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	8,80	33,5	30,1	26,7	35,1	
t39_C	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	11,80	33,8	30,4	27,0	35,4	
t39_D	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	14,80	34,9	31,5	28,0	36,4	
t40_A	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	5,80	31,7	28,4	24,9	33,3	
t40_B	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	8,80	32,7	29,3	25,9	34,3	
t40_C	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	11,80	33,5	30,2	26,8	35,1	
t40_D	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	14,80	34,6	31,2	27,8	36,2	
t41_A	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	5,80	30,6	27,3	23,9	32,2	
t41_B	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	8,80	31,7	28,3	25,0	33,3	
t41_C	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	11,80	32,6	29,3	26,0	34,3	
t41_D	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	14,80	33,4	30,1	26,8	35,1	
t42_A	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	5,80	30,4	27,1	23,7	32,1	
t42_B	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	8,80	31,4	28,0	24,7	33,0	
t42_C	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	11,80	32,0	28,7	25,4	33,7	
t42_D	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	14,80	32,8	29,4	26,2	34,5	
t43_A	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	5,80	27,3	23,9	20,6	28,9	
t43_B	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	8,80	28,4	25,0	21,7	30,0	
t43_C	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	11,80	29,5	26,1	22,8	31,1	
t43_D	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	14,80	30,8	27,4	24,2	32,5	
t44_A	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	5,80	22,9	19,4	15,8	24,3	
t44_B	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	8,80	24,4	20,9	17,5	25,9	
t44_C	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	11,80	26,7	23,3	19,9	28,3	
t44_D	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	14,80	28,7	25,3	21,9	30,3	
t45_A	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	5,80	31,2	27,8	22,8	32,1	
t45_B	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	8,80	--	--	--	--	
t45_C	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	11,80	--	--	--	--	
t45_D	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	14,80	--	--	--	--	
t45_E	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	17,80	--	--	--	--	
t46_A	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	5,80	41,1	37,6	33,0	42,1	
t46_B	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	8,80	41,8	38,4	33,7	42,8	
t46_C	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	11,80	43,4	39,9	35,2	44,3	
t46_D	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	14,80	44,5	41,1	36,3	45,4	
t46_E	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	17,80	45,1	41,7	36,9	46,0	
t47_A	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	5,80	40,9	37,5	32,9	42,0	
t47_B	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	8,80	41,9	38,4	33,8	42,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t47_C	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	11,80	42,7	39,3	34,6	43,7
t47_D	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	14,80	44,1	40,6	35,9	45,0
t47_E	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	17,80	44,7	41,3	36,5	45,6
t48_A	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	5,80	41,2	37,7	33,2	42,2
t48_B	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	8,80	41,9	38,4	33,8	42,9
t48_C	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	11,80	43,0	39,6	34,9	44,0
t48_D	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	14,80	44,2	40,8	36,1	45,2
t48_E	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	17,80	44,9	41,5	36,7	45,9
t49_A	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	5,80	40,7	37,3	32,9	41,8
t49_B	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	8,80	40,6	37,2	32,8	41,7
t49_C	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	11,80	42,4	39,0	34,4	43,4
t49_D	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	14,80	43,6	40,1	35,5	44,6
t49_E	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	17,80	44,1	40,7	35,9	45,0
t50_A	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	5,80	41,6	38,2	33,8	42,7
t50_B	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	8,80	41,9	38,4	34,0	43,0
t50_C	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	11,80	42,8	39,4	34,9	43,9
t50_D	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	14,80	43,7	40,2	35,6	44,7
t50_E	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	17,80	44,0	40,6	36,0	45,0
t51_A	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	5,80	40,3	36,8	32,6	41,4
t51_B	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	8,80	40,7	37,3	33,0	41,9
t51_C	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	11,80	41,3	37,9	33,6	42,5
t51_D	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	14,80	41,8	38,4	34,0	42,9
t51_E	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	17,80	42,3	38,9	34,5	43,4
t52_A	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	5,80	39,8	36,3	32,2	41,0
t52_B	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	8,80	39,4	35,9	31,9	40,6
t52_C	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	11,80	41,1	37,7	33,4	42,3
t52_D	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	14,80	41,4	37,9	33,6	42,5
t52_E	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	17,80	41,8	38,3	34,0	42,9
t53_A	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	5,80	22,4	19,1	15,7	24,0
t53_B	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	8,80	22,7	19,4	16,0	24,4
t53_C	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	11,80	23,2	19,9	16,6	24,9
t53_D	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	14,80	24,8	21,4	18,2	26,5
t53_E	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	17,80	29,8	26,5	23,2	31,5
t54_A	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	5,80	23,6	20,2	16,6	25,0
t54_B	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	8,80	23,9	20,5	16,9	25,4
t54_C	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	11,80	24,6	21,2	17,7	26,1
t54_D	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	14,80	26,3	22,9	19,4	27,8
t54_E	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	17,80	31,5	28,2	24,7	33,1
t55_A	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	5,80	23,9	20,5	16,8	25,3
t55_B	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	8,80	24,4	21,0	17,3	25,8
t55_C	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	11,80	25,4	21,9	18,3	26,8
t55_D	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	14,80	27,6	24,1	20,4	29,0
t55_E	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	17,80	32,9	29,6	25,8	34,4
t56_A	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	5,80	24,2	20,8	17,1	25,6
t56_B	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	8,80	24,7	21,3	17,6	26,1
t56_C	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	11,80	25,6	22,2	18,5	27,1
t56_D	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	14,80	27,7	24,2	20,5	29,1
t56_E	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	17,80	32,6	29,2	25,4	34,0
t57_A	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	5,80	24,4	21,1	17,3	25,9
t57_B	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	8,80	24,9	21,5	17,8	26,3
t57_C	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	11,80	25,8	22,4	18,7	27,2
t57_D	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	14,80	27,9	24,5	20,8	29,3
t57_E	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	17,80	31,0	27,6	24,3	32,6
t58_A	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	5,80	24,6	21,2	17,5	26,0
t58_B	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	8,80	25,0	21,6	17,9	26,4
t58_C	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	11,80	25,9	22,5	18,8	27,3
t58_D	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	14,80	28,1	24,6	20,9	29,5
t58_E	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	17,80	31,0	27,7	24,4	32,7
t59_A	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	5,80	33,7	30,4	27,0	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t59_B	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	8,80	34,1	30,8	27,4	35,8
t59_C	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	11,80	34,7	31,3	28,0	36,3
t59_D	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	14,80	35,4	32,0	28,7	37,0
t59_E	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	17,80	31,9	28,5	25,2	33,5
t60_A	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	5,80	40,3	36,9	32,6	41,5
t60_B	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	8,80	41,4	38,0	33,7	42,5
t60_C	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	11,80	42,2	38,8	34,4	43,3
t60_D	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	14,80	43,0	39,6	35,3	44,2
t61_A	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	5,80	41,3	37,9	33,4	42,4
t61_B	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	8,80	42,2	38,8	34,4	43,3
t61_C	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	11,80	43,1	39,7	35,2	44,2
t61_D	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	14,80	43,9	40,5	36,0	45,0
t62_A	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	5,80	41,6	38,2	33,7	42,7
t62_B	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	8,80	42,4	39,1	34,6	43,5
t62_C	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	11,80	43,2	39,9	35,4	44,4
t62_D	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	14,80	43,9	40,5	36,1	45,0
t63_A	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	5,80	42,2	38,8	34,3	43,3
t63_B	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	8,80	43,0	39,5	35,1	44,1
t63_C	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	11,80	43,8	40,4	36,0	44,9
t63_D	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	14,80	44,7	41,3	36,8	45,8
t64_A	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	5,80	41,8	38,4	33,9	42,9
t64_B	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	8,80	42,7	39,3	34,9	43,8
t64_C	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	11,80	43,5	40,1	35,7	44,6
t64_D	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	14,80	44,3	40,9	36,4	45,4
t65_A	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	5,80	19,0	15,6	12,6	20,8
t65_B	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	8,80	--	--	--	--
t65_C	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	11,80	--	--	--	--
t65_D	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	14,80	--	--	--	--
t66_A	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	5,80	19,3	15,8	12,9	21,0
t66_B	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	8,80	--	--	--	--
t66_C	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	11,80	--	--	--	--
t66_D	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	14,80	--	--	--	--
t67_A	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	5,80	21,0	17,5	14,5	22,7
t67_B	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	8,80	--	--	--	--
t67_C	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	11,80	--	--	--	--
t67_D	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	14,80	--	--	--	--
t68_A	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	5,80	20,5	17,0	14,1	22,2
t68_B	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	8,80	--	--	--	--
t68_C	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	11,80	--	--	--	--
t68_D	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	14,80	--	--	--	--
t69_A	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	5,80	19,3	15,8	12,9	21,1
t69_B	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	8,80	--	--	--	--
t69_C	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	11,80	--	--	--	--
t69_D	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	14,80	--	--	--	--
t70_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167164,71	379934,37	41,80	52,1	48,7	44,0	53,1
t70_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167164,71	379934,37	44,80	52,1	48,7	43,9	53,1
t70_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167164,71	379934,37	47,80	52,1	48,6	43,9	53,0
t71_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	41,80	51,7	48,2	43,5	52,6
t72_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	41,80	51,3	47,9	43,1	52,3
t73_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	41,80	--	--	--	--
t74_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	41,80	--	--	--	--
t75_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167180,62	379962,88	41,80	--	--	--	--
t75_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167180,62	379962,88	44,80	--	--	--	--
t75_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167180,62	379962,88	47,80	--	--	--	--
t76_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167173,70	379966,76	41,80	--	--	--	--
t76_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167173,70	379966,76	44,80	--	--	--	--
t76_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167173,70	379966,76	47,80	--	--	--	--
t77_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	41,80	--	--	--	--
t78_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	41,80	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind/Barrier (80 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
t79_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167153,00	379955,07	41,80	51,7	48,3	43,6	52,7		
t80_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167155,41	379946,61	41,80	52,0	48,6	43,9	53,0		
t81_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15		167157,79	379938,23	41,80	52,3	48,9	44,2	53,3		
t81_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15		167157,79	379938,23	44,80	52,3	48,9	44,2	53,3		
t81_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15		167157,79	379938,23	47,80	52,3	48,8	44,1	53,2		
t82_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167169,55	379937,82	44,80	--	--	--	--		
t82_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167169,55	379937,82	47,80	--	--	--	--		
t83_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167168,64	379941,01	44,80	--	--	--	--		
t83_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167168,64	379941,01	47,80	--	--	--	--		
t84_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167171,60	379943,61	44,80	40,5	37,0	32,0	41,3		
t84_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167171,60	379943,61	47,80	43,2	39,8	34,8	44,1		
t85_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167174,52	379947,05	44,80	--	--	--	--		
t85_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167174,52	379947,05	47,80	--	--	--	--		
t86_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167173,09	379952,08	44,80	--	--	--	--		
t86_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167173,09	379952,08	47,80	--	--	--	--		
t87_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167175,42	379955,61	44,80	27,5	23,9	19,4	28,4		
t87_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167175,42	379955,61	47,80	31,5	27,8	23,4	32,4		
t88_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167180,30	379957,00	44,80	36,5	32,9	28,1	37,3		
t88_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167180,30	379957,00	47,80	45,3	41,9	36,9	46,1		
t89_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167168,88	379963,21	44,80	31,0	27,5	24,0	32,5		
t89_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167168,88	379963,21	47,80	39,8	36,5	33,0	41,4		
t90_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167169,81	379959,95	44,80	29,8	26,3	22,7	31,2		
t90_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167169,81	379959,95	47,80	37,9	34,5	31,1	39,5		
t91_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167166,85	379957,54	44,80	15,8	12,2	9,6	17,6		
t91_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167166,85	379957,54	47,80	26,4	23,0	19,8	28,0		
t92_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167163,85	379954,21	44,80	34,5	31,1	27,7	36,1		
t92_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167163,85	379954,21	47,80	42,2	38,8	35,4	43,8		
t93_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167165,07	379949,93	44,80	33,2	29,8	26,4	34,8		
t93_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167165,07	379949,93	47,80	40,6	37,2	33,9	42,2		
t94_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167162,88	379945,49	44,80	29,5	26,2	23,0	31,3		
t94_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167162,88	379945,49	47,80	35,5	32,1	28,9	37,2		
t95_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167158,22	379944,17	44,80	32,7	29,3	26,2	34,4		
t95_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167158,22	379944,17	47,80	34,7	31,3	28,1	36,4		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t01_A	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	1,70	26,3	22,4	17,7	27,0	
t01_B	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	4,50	30,0	26,2	21,4	30,7	
t01_C	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	7,30	32,0	28,2	23,4	32,7	
t01_D	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	10,10	33,7	29,9	25,1	34,4	
t01_E	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	12,90	35,4	31,7	26,9	36,2	
t01_F	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	15,70	36,9	33,2	28,4	37,7	
t02_A	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	1,70	25,5	21,5	16,8	26,1	
t02_B	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	4,50	26,9	22,9	18,3	27,6	
t02_C	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	7,30	29,2	25,3	20,6	29,9	
t02_D	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	10,10	31,4	27,5	22,8	32,1	
t02_E	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	12,90	34,0	30,2	25,4	34,7	
t02_F	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	15,70	35,9	32,2	27,4	36,7	
t03_A	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	1,70	25,9	22,0	17,3	26,6	
t03_B	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	4,50	31,0	27,2	22,4	31,7	
t03_C	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	7,30	32,3	28,5	23,7	33,0	
t03_D	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	10,10	33,2	29,3	24,6	33,9	
t03_E	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	12,90	34,4	30,6	25,9	35,2	
t03_F	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	15,70	35,9	32,1	27,3	36,6	
t04_A	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	1,70	26,5	22,6	17,9	27,2	
t04_B	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	4,50	29,3	25,5	20,7	30,0	
t04_C	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	7,30	31,0	27,2	22,4	31,7	
t04_D	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	10,10	32,5	28,7	24,0	33,3	
t04_E	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	12,90	33,9	30,1	25,4	34,7	
t04_F	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	15,70	36,1	32,3	27,5	36,8	
t05_A	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	1,70	26,3	22,4	17,7	27,0	
t05_B	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	4,50	27,8	23,8	19,1	28,4	
t05_C	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	7,30	29,6	25,6	20,9	30,2	
t05_D	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	10,10	31,5	27,6	22,9	32,2	
t05_E	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	12,90	34,2	30,4	25,6	34,9	
t05_F	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	15,70	36,4	32,6	27,8	37,1	
t06_A	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	1,70	27,1	23,2	18,5	27,8	
t06_B	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	4,50	30,0	26,1	21,4	30,7	
t06_C	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	7,30	31,7	27,8	23,1	32,4	
t06_D	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	10,10	33,0	29,2	24,5	33,8	
t06_E	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	12,90	35,3	31,5	26,8	36,1	
t06_F	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	15,70	37,4	33,6	28,8	38,1	
t07_A	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	1,70	32,1	28,3	23,5	32,8	
t07_B	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	4,50	33,5	29,8	25,0	34,3	
t07_C	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	7,30	34,4	30,6	25,8	35,1	
t07_D	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	10,10	35,3	31,5	26,8	36,1	
t07_E	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	12,90	36,7	32,9	28,1	37,4	
t07_F	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	15,70	38,2	34,4	29,6	38,9	
t08_A	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	1,70	27,9	23,9	19,3	28,6	
t08_B	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	4,50	30,7	26,8	22,1	31,4	
t08_C	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	7,30	32,7	28,9	24,1	33,4	
t08_D	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	10,10	35,4	31,6	26,8	36,1	
t08_E	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	12,90	36,9	33,1	28,3	37,6	
t08_F	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	15,70	38,4	34,7	29,9	39,2	
t09_A	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	1,70	28,4	24,5	19,8	29,1	
t09_B	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	4,50	31,3	27,4	22,7	32,0	
t09_C	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	7,30	34,1	30,3	25,5	34,8	
t09_D	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	10,10	36,0	32,2	27,4	36,7	
t09_E	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	12,90	38,0	34,2	29,4	38,7	
t09_F	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	15,70	39,6	35,8	31,0	40,3	
t10_A	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	1,70	31,2	27,4	22,7	32,0	
t10_B	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	4,50	35,1	31,3	26,5	35,8	
t10_C	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	7,30	37,6	33,8	29,0	38,3	
t10_D	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	10,10	39,1	35,4	30,6	39,9	
t10_E	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	12,90	40,2	36,4	31,6	40,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t10_F	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	15,70	41,2	37,5	32,6	41,9	
t11_A	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	1,70	29,4	25,5	20,8	30,1	
t11_B	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	4,50	34,6	30,8	26,0	35,4	
t11_C	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	7,30	37,2	33,5	28,6	37,9	
t11_D	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	10,10	38,9	35,2	30,4	39,7	
t11_E	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	12,90	40,0	36,3	31,5	40,8	
t11_F	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	15,70	41,1	37,4	32,6	41,9	
t12_A	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	1,70	34,5	30,7	25,9	35,2	
t12_B	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	4,50	38,0	34,3	29,5	38,8	
t12_C	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	7,30	40,1	36,3	31,5	40,8	
t12_D	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	10,10	41,1	37,4	32,6	41,9	
t12_E	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	12,90	42,2	38,4	33,6	42,9	
t12_F	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	15,70	43,1	39,4	34,6	43,9	
t13_A	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	1,70	22,2	18,3	13,7	22,9	
t13_B	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	4,50	18,8	14,7	10,2	19,5	
t13_C	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	7,30	15,4	11,2	6,7	16,0	
t13_D	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	10,10	14,5	10,3	5,8	15,1	
t13_E	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	12,90	13,3	9,1	4,7	14,0	
t13_F	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	15,70	13,4	9,1	4,7	14,0	
t14_A	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	1,70	24,6	20,9	16,0	25,3	
t14_B	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	4,50	14,1	9,9	5,4	14,7	
t14_C	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	7,30	13,9	9,7	5,2	14,5	
t14_D	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	10,10	13,1	8,9	4,4	13,7	
t14_E	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	12,90	12,1	7,9	3,4	12,7	
t14_F	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	15,70	11,9	7,6	3,2	12,5	
t15_A	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	1,70	16,4	12,5	7,7	17,1	
t15_B	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	4,50	15,6	11,4	6,9	16,2	
t15_C	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	7,30	15,4	11,2	6,7	16,0	
t15_D	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	10,10	12,6	8,4	3,9	13,2	
t15_E	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	12,90	11,3	7,1	2,6	11,9	
t15_F	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	15,70	11,9	7,7	3,2	12,5	
t16_A	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	1,70	23,4	19,6	14,8	24,1	
t16_B	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	4,50	14,3	10,2	5,6	14,9	
t16_C	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	7,30	13,9	9,7	5,2	14,5	
t16_D	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	10,10	12,7	8,4	4,0	13,3	
t16_E	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	12,90	11,3	7,1	2,6	11,9	
t16_F	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	15,70	11,9	7,7	3,2	12,5	
t17_A	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	1,70	15,5	11,5	6,8	16,1	
t17_B	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	4,50	16,0	11,9	7,3	16,7	
t17_C	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	7,30	14,1	9,8	5,4	14,7	
t17_D	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	10,10	12,2	8,0	3,5	12,8	
t17_E	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	12,90	10,8	6,6	2,2	11,5	
t17_F	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	15,70	11,4	7,2	2,8	12,1	
t18_A	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	1,70	17,3	13,3	8,6	18,0	
t18_B	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	4,50	17,9	13,8	9,2	18,5	
t18_C	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	7,30	16,4	12,2	7,7	17,0	
t18_D	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	10,10	13,4	9,2	4,7	14,0	
t18_E	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	12,90	10,9	6,7	2,2	11,5	
t18_F	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	15,70	11,5	7,3	2,8	12,1	
t19_A	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	1,70	17,8	13,8	9,1	18,4	
t19_B	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	4,50	18,9	14,8	10,2	19,5	
t19_C	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	7,30	16,7	12,6	8,1	17,4	
t19_D	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	10,10	14,5	10,3	5,9	15,2	
t19_E	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	12,90	12,7	8,5	4,1	13,4	
t19_F	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	15,70	13,3	9,1	4,6	13,9	
t20_A	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	1,70	16,1	12,0	7,4	16,7	
t20_B	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	4,50	16,8	12,7	8,2	17,5	
t20_C	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	7,30	16,7	12,6	8,1	17,4	
t20_D	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	10,10	14,7	10,5	6,0	15,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t20_E	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	12,90	12,8	8,6	4,1	13,4	
t20_F	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	15,70	13,4	9,1	4,7	14,0	
t21_A	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	1,70	16,9	12,8	8,2	17,5	
t21_B	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	4,50	17,7	13,6	9,1	18,4	
t21_C	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	7,30	17,3	13,1	8,6	17,9	
t21_D	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	10,10	14,2	10,0	5,6	14,8	
t21_E	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	12,90	12,8	8,6	4,2	13,4	
t21_F	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	15,70	13,4	9,2	4,8	14,0	
t22_A	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	1,70	16,1	12,1	7,4	16,7	
t22_B	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	4,50	16,9	12,7	8,2	17,5	
t22_C	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	7,30	16,3	12,1	7,6	16,9	
t22_D	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	10,10	13,9	9,7	5,2	14,5	
t22_E	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	12,90	12,4	8,2	3,8	13,0	
t22_F	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	15,70	13,0	8,8	4,3	13,6	
t23_A	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	1,70	17,0	13,0	8,4	17,7	
t23_B	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	4,50	17,8	13,7	9,1	18,4	
t23_C	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	7,30	16,3	12,1	7,6	16,9	
t23_D	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	10,10	13,8	9,6	5,1	14,4	
t23_E	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	12,90	12,5	8,2	3,8	13,1	
t23_F	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	15,70	13,0	8,8	4,4	13,7	
t24_A	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	1,70	19,2	15,3	10,6	19,9	
t24_B	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	4,50	20,4	16,3	11,8	21,1	
t24_C	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	7,30	19,9	15,8	11,3	20,6	
t24_D	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	10,10	17,8	13,8	9,2	18,5	
t24_E	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	12,90	14,2	10,0	5,5	14,8	
t24_F	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	15,70	14,8	10,6	6,1	15,4	
t25_A	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	5,80	43,6	39,9	35,0	44,3	
t25_B	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	8,80	44,4	40,7	35,8	45,1	
t25_C	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	11,80	45,1	41,3	36,5	45,8	
t25_D	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	14,80	45,7	42,0	37,1	46,4	
t26_A	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	5,80	43,0	39,4	34,5	43,8	
t26_B	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	8,80	44,0	40,2	35,4	44,7	
t26_C	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	11,80	44,6	40,9	36,1	45,4	
t26_D	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	14,80	45,3	41,6	36,7	46,1	
t27_A	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	5,80	43,0	39,4	34,5	43,8	
t27_B	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	8,80	43,9	40,1	35,3	44,6	
t27_C	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	11,80	44,5	40,8	36,0	45,3	
t27_D	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	14,80	45,1	41,4	36,6	45,9	
t28_A	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	5,80	42,6	38,9	34,1	43,4	
t28_B	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	8,80	43,5	39,8	34,9	44,2	
t28_C	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	11,80	44,1	40,4	35,6	44,9	
t28_D	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	14,80	44,7	41,0	36,2	45,5	
t29_A	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	5,80	42,3	38,6	33,7	43,0	
t29_B	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	8,80	43,2	39,4	34,6	43,9	
t29_C	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	11,80	43,8	40,1	35,2	44,5	
t29_D	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	14,80	44,4	40,7	35,8	45,1	
t30_A	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	5,80	41,7	38,0	33,2	42,5	
t30_B	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	8,80	42,7	38,9	34,1	43,4	
t30_C	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	11,80	43,3	39,6	34,7	44,0	
t30_D	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	14,80	43,9	40,2	35,3	44,6	
t31_A	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	5,80	40,9	37,3	32,4	41,7	
t31_B	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	8,80	42,0	38,2	33,4	42,7	
t31_C	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	11,80	42,6	38,9	34,1	43,4	
t31_D	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	14,80	43,2	39,5	34,6	43,9	
t32_A	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	5,80	40,7	37,0	32,2	41,5	
t32_B	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	8,80	41,8	38,0	33,2	42,5	
t32_C	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	11,80	42,3	38,6	33,8	43,1	
t32_D	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	14,80	42,9	39,2	34,3	43,7	
t33_A	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	5,80	40,0	36,3	31,5	40,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t33_B	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	8,80	41,1	37,4	32,6	41,9
t33_C	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	11,80	41,7	38,0	33,2	42,5
t33_D	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	14,80	42,3	38,5	33,7	43,0
t34_A	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	5,80	39,5	35,9	31,0	40,3
t34_B	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	8,80	40,7	37,0	32,2	41,5
t34_C	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	11,80	41,3	37,6	32,7	42,0
t34_D	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	14,80	41,8	38,1	33,3	42,6
t35_A	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	5,80	37,6	33,8	29,0	38,3
t35_B	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	8,80	39,4	35,6	30,8	40,1
t35_C	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	11,80	41,0	37,3	32,5	41,8
t35_D	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	14,80	41,9	38,1	33,3	42,6
t36_A	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	5,80	38,2	34,4	29,6	38,9
t36_B	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	8,80	39,5	35,7	30,9	40,2
t36_C	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	11,80	40,8	37,1	32,3	41,6
t36_D	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	14,80	41,6	37,8	33,0	42,3
t37_A	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	5,80	37,6	33,8	29,0	38,3
t37_B	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	8,80	38,5	34,7	29,9	39,2
t37_C	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	11,80	40,3	36,5	31,7	41,0
t37_D	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	14,80	41,2	37,4	32,6	41,9
t38_A	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	5,80	37,4	33,6	28,8	38,1
t38_B	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	8,80	38,6	34,8	30,0	39,3
t38_C	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	11,80	40,2	36,5	31,7	41,0
t38_D	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	14,80	41,1	37,3	32,5	41,8
t39_A	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	5,80	36,7	32,9	28,1	37,4
t39_B	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	8,80	38,0	34,2	29,4	38,7
t39_C	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	11,80	39,8	36,1	31,3	40,6
t39_D	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	14,80	40,8	37,1	32,2	41,5
t40_A	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	5,80	35,7	32,0	27,1	36,5
t40_B	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	8,80	36,7	32,9	28,1	37,4
t40_C	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	11,80	38,3	34,6	29,8	39,1
t40_D	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	14,80	39,2	35,5	30,6	39,9
t41_A	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	5,80	32,8	29,1	24,3	33,6
t41_B	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	8,80	34,3	30,5	25,7	35,0
t41_C	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	11,80	35,9	32,1	27,3	36,6
t41_D	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	14,80	37,1	33,4	28,6	37,9
t42_A	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	5,80	32,4	28,7	23,9	33,2
t42_B	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	8,80	33,9	30,1	25,4	34,7
t42_C	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	11,80	36,0	32,2	27,4	36,7
t42_D	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	14,80	37,2	33,5	28,6	37,9
t43_A	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	5,80	32,4	28,6	23,8	33,1
t43_B	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	8,80	33,5	29,8	25,0	34,3
t43_C	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	11,80	35,4	31,7	26,9	36,2
t43_D	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	14,80	36,7	33,0	28,2	37,5
t44_A	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	5,80	26,2	22,2	17,6	26,9
t44_B	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	8,80	27,6	23,6	19,0	28,3
t44_C	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	11,80	30,9	27,0	22,3	31,6
t44_D	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	14,80	32,7	28,9	24,1	33,4
t45_A	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	5,80	16,6	12,7	8,1	17,4
t45_B	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	8,80	13,7	9,7	5,3	14,4
t45_C	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	11,80	--	--	--	--
t45_D	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	14,80	--	--	--	--
t45_E	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	17,80	--	--	--	--
t46_A	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	5,80	38,3	34,6	29,8	39,1
t46_B	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	8,80	39,0	35,3	30,4	39,7
t46_C	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	11,80	39,4	35,7	30,9	40,2
t46_D	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	14,80	40,1	36,4	31,6	40,9
t46_E	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	17,80	40,7	37,0	32,2	41,5
t47_A	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	5,80	39,0	35,3	30,5	39,8
t47_B	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	8,80	39,9	36,2	31,3	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t47_C	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	11,80	40,5	36,8	32,0	41,3
t47_D	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	14,80	41,2	37,5	32,7	42,0
t47_E	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	17,80	41,8	38,1	33,2	42,5
t48_A	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	5,80	39,4	35,7	30,9	40,2
t48_B	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	8,80	40,2	36,5	31,7	41,0
t48_C	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	11,80	40,8	37,1	32,2	41,6
t48_D	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	14,80	41,5	37,8	33,0	42,3
t48_E	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	17,80	42,1	38,4	33,6	42,9
t49_A	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	5,80	39,5	35,8	31,0	40,3
t49_B	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	8,80	40,3	36,6	31,8	41,1
t49_C	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	11,80	41,0	37,3	32,5	41,8
t49_D	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	14,80	41,8	38,0	33,2	42,5
t49_E	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	17,80	42,4	38,6	33,8	43,1
t50_A	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	5,80	40,0	36,3	31,5	40,8
t50_B	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	8,80	40,7	37,0	32,2	41,5
t50_C	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	11,80	41,4	37,6	32,8	42,1
t50_D	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	14,80	42,1	38,4	33,6	42,9
t50_E	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	17,80	42,7	39,0	34,2	43,5
t51_A	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	5,80	40,7	37,0	32,2	41,5
t51_B	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	8,80	41,5	37,8	33,0	42,3
t51_C	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	11,80	42,2	38,4	33,6	42,9
t51_D	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	14,80	42,9	39,1	34,3	43,6
t51_E	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	17,80	43,5	39,7	34,9	44,2
t52_A	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	5,80	41,0	37,3	32,5	41,8
t52_B	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	8,80	41,7	38,0	33,2	42,5
t52_C	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	11,80	42,5	38,8	34,0	43,3
t52_D	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	14,80	43,3	39,6	34,7	44,0
t52_E	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	17,80	43,9	40,2	35,3	44,6
t53_A	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	5,80	29,3	25,5	20,7	30,0
t53_B	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	8,80	30,0	26,2	21,4	30,7
t53_C	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	11,80	30,7	26,9	22,1	31,4
t53_D	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	14,80	31,6	27,8	23,0	32,3
t53_E	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	17,80	33,3	29,5	24,8	34,1
t54_A	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	5,80	26,8	23,0	18,2	27,5
t54_B	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	8,80	27,9	24,0	19,3	28,6
t54_C	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	11,80	29,0	25,1	20,4	29,7
t54_D	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	14,80	31,0	27,2	22,4	31,7
t54_E	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	17,80	33,5	29,7	24,9	34,2
t55_A	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	5,80	27,2	23,4	18,7	28,0
t55_B	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	8,80	28,2	24,3	19,6	28,9
t55_C	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	11,80	29,4	25,5	20,8	30,1
t55_D	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	14,80	31,8	28,0	23,2	32,5
t55_E	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	17,80	34,1	30,4	25,6	34,9
t56_A	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	5,80	28,0	24,1	19,4	28,7
t56_B	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	8,80	29,1	25,3	20,5	29,8
t56_C	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	11,80	30,6	26,8	22,1	31,4
t56_D	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	14,80	33,6	29,8	25,0	34,3
t56_E	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	17,80	35,4	31,7	26,9	36,1
t57_A	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	5,80	29,8	26,0	21,2	30,5
t57_B	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	8,80	30,5	26,7	21,9	31,2
t57_C	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	11,80	31,3	27,5	22,7	32,0
t57_D	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	14,80	32,6	28,8	24,0	33,3
t57_E	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	17,80	34,0	30,2	25,5	34,8
t58_A	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	5,80	27,5	23,7	18,9	28,2
t58_B	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	8,80	28,6	24,7	20,0	29,3
t58_C	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	11,80	30,0	26,1	21,4	30,7
t58_D	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	14,80	32,4	28,6	23,9	33,2
t58_E	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	17,80	34,0	30,2	25,4	34,7
t59_A	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	5,80	37,7	34,0	29,1	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t59_B	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	8,80	39,0	35,3	30,5	39,8
t59_C	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	11,80	39,9	36,1	31,3	40,6
t59_D	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	14,80	40,8	37,0	32,2	41,5
t59_E	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	17,80	39,2	35,4	30,6	39,9
t60_A	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	5,80	40,2	36,5	31,7	41,0
t60_B	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	8,80	41,7	38,0	33,1	42,5
t60_C	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	11,80	42,6	38,9	34,0	43,3
t60_D	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	14,80	43,5	39,7	34,9	44,2
t61_A	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	5,80	39,8	36,1	31,3	40,6
t61_B	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	8,80	41,2	37,4	32,6	41,9
t61_C	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	11,80	42,4	38,7	33,9	43,2
t61_D	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	14,80	43,4	39,6	34,8	44,1
t62_A	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	5,80	40,3	36,5	31,7	41,0
t62_B	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	8,80	41,8	38,1	33,2	42,5
t62_C	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	11,80	42,8	39,1	34,2	43,5
t62_D	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	14,80	43,7	40,0	35,2	44,5
t63_A	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	5,80	40,2	36,4	31,6	40,9
t63_B	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	8,80	42,0	38,3	33,4	42,8
t63_C	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	11,80	43,2	39,4	34,6	43,9
t63_D	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	14,80	44,1	40,4	35,5	44,9
t64_A	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	5,80	39,9	36,2	31,4	40,7
t64_B	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	8,80	41,4	37,6	32,8	42,1
t64_C	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	11,80	42,6	38,9	34,1	43,4
t64_D	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	14,80	43,7	40,0	35,1	44,4
t65_A	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	5,80	22,2	18,2	13,6	22,9
t65_B	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	8,80	15,6	11,4	6,9	16,2
t65_C	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	11,80	14,3	10,1	5,6	14,9
t65_D	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	14,80	15,0	10,8	6,3	15,6
t66_A	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	5,80	29,0	25,1	20,4	29,7
t66_B	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	8,80	19,6	15,6	11,0	20,3
t66_C	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	11,80	14,8	10,6	6,0	15,4
t66_D	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	14,80	15,5	11,3	6,8	16,1
t67_A	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	5,80	25,0	21,1	16,5	25,8
t67_B	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	8,80	18,5	14,4	9,9	19,1
t67_C	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	11,80	13,5	9,3	4,8	14,1
t67_D	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	14,80	14,3	10,1	5,6	14,9
t68_A	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	5,80	27,4	23,6	18,8	28,1
t68_B	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	8,80	27,0	23,3	18,4	27,7
t68_C	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	11,80	13,7	9,5	5,1	14,4
t68_D	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	14,80	14,5	10,3	5,8	15,1
t69_A	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	5,80	25,2	21,2	16,5	25,8
t69_B	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	8,80	20,4	16,4	11,8	21,1
t69_C	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	11,80	13,7	9,5	5,0	14,3
t69_D	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	14,80	14,5	10,3	5,8	15,1
t70_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167164,71	379934,37	5,80	43,1	39,3	34,5	43,8
t70_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167164,71	379934,37	8,80	44,0	40,3	35,4	44,7
t70_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167164,71	379934,37	11,80	44,6	40,8	36,0	45,3
t70_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167164,71	379934,37	14,80	44,6	40,9	36,1	45,4
t70_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167164,71	379934,37	17,80	44,6	40,9	36,1	45,4
t70_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167164,71	379934,37	20,80	44,6	40,9	36,1	45,4
t71_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,13	379936,76	5,80	42,3	38,6	33,8	43,1
t71_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,13	379936,76	8,80	43,2	39,5	34,7	44,0
t71_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,13	379936,76	11,80	44,0	40,3	35,5	44,8
t71_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,13	379936,76	14,80	43,8	40,1	35,2	44,5
t71_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,13	379936,76	17,80	43,8	40,1	35,3	44,6
t71_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,13	379936,76	20,80	43,8	40,1	35,3	44,6
t72_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167181,53	379939,15	5,80	41,5	37,8	33,0	42,3
t72_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167181,53	379939,15	8,80	42,2	38,5	33,7	43,0
t72_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167181,53	379939,15	11,80	43,1	39,4	34,5	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - A
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t72_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167181,53	379939,15	14,80	43,3	39,6	34,8	44,1
t72_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167181,53	379939,15	17,80	43,4	39,7	34,8	44,1
t72_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167181,53	379939,15	20,80	43,4	39,7	34,9	44,2
t73_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167185,40	379946,07	5,80	17,3	13,2	8,6	17,9
t73_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167185,40	379946,07	8,80	16,6	12,4	7,9	17,2
t73_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167185,40	379946,07	11,80	19,5	15,4	10,8	20,1
t73_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167185,40	379946,07	14,80	22,5	18,5	13,9	23,2
t73_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167185,40	379946,07	17,80	26,9	23,1	18,4	27,7
t73_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167185,40	379946,07	20,80	34,0	30,3	25,4	34,7
t74_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167183,00	379954,49	5,80	17,4	13,3	8,7	18,0
t74_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167183,00	379954,49	8,80	16,4	12,3	7,8	17,1
t74_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167183,00	379954,49	11,80	19,4	15,3	10,7	20,0
t74_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167183,00	379954,49	14,80	22,6	18,6	14,0	23,3
t74_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167183,00	379954,49	17,80	27,7	23,9	19,2	28,4
t74_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167183,00	379954,49	20,80	33,8	30,1	25,3	34,6
t75_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167180,62	379962,88	5,80	17,1	13,1	8,5	17,8
t75_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167180,62	379962,88	8,80	16,2	12,1	7,5	16,8
t75_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167180,62	379962,88	11,80	19,4	15,3	10,7	20,0
t75_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167180,62	379962,88	14,80	23,3	19,3	14,7	24,0
t75_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167180,62	379962,88	17,80	30,8	27,1	22,3	31,6
t75_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167180,62	379962,88	20,80	35,0	31,3	26,4	35,7
t76_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,70	379966,76	5,80	42,4	38,7	33,9	43,2
t76_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,70	379966,76	8,80	42,9	39,2	34,4	43,7
t76_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,70	379966,76	11,80	43,5	39,7	34,9	44,2
t76_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,70	379966,76	14,80	44,0	40,3	35,4	44,8
t76_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,70	379966,76	17,80	44,4	40,6	35,8	45,1
t76_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167173,70	379966,76	20,80	44,6	40,9	36,0	45,3
t77_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167165,28	379964,37	5,80	43,6	39,9	35,1	44,4
t77_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167165,28	379964,37	8,80	44,1	40,4	35,6	44,9
t77_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167165,28	379964,37	11,80	44,2	40,5	35,6	45,0
t77_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167165,28	379964,37	14,80	44,5	40,7	35,9	45,2
t77_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167165,28	379964,37	17,80	44,5	40,8	36,0	45,3
t77_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167165,28	379964,37	20,80	44,8	41,1	36,3	45,6
t78_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167156,86	379961,98	5,80	44,3	40,5	35,7	45,0
t78_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167156,86	379961,98	8,80	44,7	41,0	36,1	45,4
t78_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167156,86	379961,98	11,80	45,0	41,3	36,4	45,7
t78_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167156,86	379961,98	14,80	45,0	41,3	36,4	45,8
t78_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167156,86	379961,98	17,80	45,0	41,2	36,4	45,7
t78_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167156,86	379961,98	20,80	45,5	41,7	36,9	46,2
t79_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167153,00	379955,07	5,80	48,2	44,5	39,6	48,9
t79_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167153,00	379955,07	8,80	48,9	45,1	40,3	49,6
t79_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167153,00	379955,07	11,80	49,3	45,5	40,7	50,0
t79_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167153,00	379955,07	14,80	49,1	45,4	40,6	49,9
t79_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167153,00	379955,07	17,80	49,2	45,5	40,6	49,9
t79_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167153,00	379955,07	20,80	49,2	45,5	40,7	50,0
t80_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167155,41	379946,61	5,80	48,2	44,5	39,7	49,0
t80_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167155,41	379946,61	8,80	49,0	45,3	40,5	49,8
t80_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167155,41	379946,61	11,80	49,4	45,7	40,9	50,2
t80_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167155,41	379946,61	14,80	49,4	45,6	40,8	50,1
t80_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167155,41	379946,61	17,80	49,3	45,6	40,8	50,1
t80_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167155,41	379946,61	20,80	49,2	45,5	40,7	50,0
t81_A	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167157,79	379938,23	5,80	48,4	44,7	39,9	49,2
t81_B	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167157,79	379938,23	8,80	49,2	45,5	40,6	49,9
t81_C	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167157,79	379938,23	11,80	49,5	45,7	40,9	50,2
t81_D	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167157,79	379938,23	14,80	49,5	45,7	40,9	50,2
t81_E	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167157,79	379938,23	17,80	49,5	45,8	40,9	50,2
t81_F	toetspunt woontoren - VD 1 t/m 6	167157,79	379938,23	20,80	49,4	45,6	40,8	50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t01_A	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	1,70	26,3	22,4	17,7	27,0	
t01_B	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	4,50	30,0	26,2	21,4	30,7	
t01_C	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	7,30	32,0	28,2	23,4	32,7	
t01_D	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	10,10	33,7	29,9	25,1	34,4	
t01_E	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	12,90	35,4	31,7	26,9	36,2	
t01_F	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	15,70	36,9	33,2	28,4	37,7	
t02_A	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	1,70	25,5	21,5	16,8	26,1	
t02_B	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	4,50	26,9	22,9	18,3	27,6	
t02_C	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	7,30	29,2	25,3	20,6	29,9	
t02_D	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	10,10	31,4	27,5	22,8	32,1	
t02_E	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	12,90	34,0	30,2	25,4	34,7	
t02_F	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	15,70	35,9	32,2	27,4	36,7	
t03_A	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	1,70	25,9	22,0	17,3	26,6	
t03_B	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	4,50	31,0	27,2	22,4	31,7	
t03_C	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	7,30	32,3	28,5	23,7	33,0	
t03_D	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	10,10	33,2	29,3	24,6	33,9	
t03_E	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	12,90	34,4	30,6	25,9	35,2	
t03_F	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	15,70	35,9	32,1	27,3	36,6	
t04_A	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	1,70	26,5	22,6	17,9	27,2	
t04_B	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	4,50	29,3	25,5	20,7	30,0	
t04_C	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	7,30	31,0	27,2	22,4	31,7	
t04_D	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	10,10	32,5	28,7	24,0	33,3	
t04_E	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	12,90	33,9	30,1	25,4	34,7	
t04_F	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	15,70	36,1	32,3	27,5	36,8	
t05_A	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	1,70	26,3	22,4	17,7	27,0	
t05_B	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	4,50	27,8	23,8	19,1	28,4	
t05_C	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	7,30	29,6	25,6	20,9	30,2	
t05_D	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	10,10	31,5	27,6	22,9	32,2	
t05_E	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	12,90	34,2	30,4	25,6	34,9	
t05_F	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	15,70	36,4	32,6	27,8	37,1	
t06_A	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	1,70	27,1	23,2	18,5	27,8	
t06_B	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	4,50	30,0	26,1	21,4	30,7	
t06_C	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	7,30	31,7	27,8	23,1	32,4	
t06_D	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	10,10	33,0	29,2	24,5	33,8	
t06_E	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	12,90	35,3	31,5	26,8	36,1	
t06_F	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	15,70	37,4	33,6	28,8	38,1	
t07_A	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	1,70	32,1	28,3	23,5	32,8	
t07_B	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	4,50	33,5	29,8	25,0	34,3	
t07_C	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	7,30	34,4	30,6	25,8	35,1	
t07_D	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	10,10	35,3	31,5	26,8	36,1	
t07_E	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	12,90	36,7	32,9	28,1	37,4	
t07_F	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	15,70	38,2	34,4	29,6	38,9	
t08_A	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	1,70	27,9	23,9	19,3	28,6	
t08_B	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	4,50	30,7	26,8	22,1	31,4	
t08_C	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	7,30	32,7	28,9	24,1	33,4	
t08_D	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	10,10	35,4	31,6	26,8	36,1	
t08_E	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	12,90	36,9	33,1	28,3	37,6	
t08_F	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	15,70	38,4	34,7	29,9	39,2	
t09_A	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	1,70	28,4	24,5	19,8	29,1	
t09_B	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	4,50	31,3	27,4	22,7	32,0	
t09_C	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	7,30	34,1	30,3	25,5	34,8	
t09_D	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	10,10	36,0	32,2	27,4	36,7	
t09_E	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	12,90	38,0	34,2	29,4	38,7	
t09_F	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	15,70	39,6	35,8	31,0	40,3	
t10_A	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	1,70	31,2	27,4	22,7	32,0	
t10_B	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	4,50	35,1	31,3	26,5	35,8	
t10_C	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	7,30	37,6	33,8	29,0	38,3	
t10_D	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	10,10	39,1	35,4	30,6	39,9	
t10_E	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	12,90	40,2	36,4	31,6	40,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t10_F	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	15,70	41,2	37,5	32,6	41,9	
t11_A	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	1,70	29,4	25,5	20,8	30,1	
t11_B	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	4,50	34,6	30,8	26,0	35,4	
t11_C	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	7,30	37,2	33,5	28,6	37,9	
t11_D	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	10,10	38,9	35,2	30,4	39,7	
t11_E	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	12,90	40,0	36,3	31,5	40,8	
t11_F	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	15,70	41,1	37,4	32,6	41,9	
t12_A	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	1,70	34,5	30,7	25,9	35,2	
t12_B	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	4,50	38,0	34,3	29,5	38,8	
t12_C	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	7,30	40,1	36,3	31,5	40,8	
t12_D	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	10,10	41,1	37,4	32,6	41,9	
t12_E	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	12,90	42,2	38,4	33,6	42,9	
t12_F	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	15,70	43,1	39,4	34,6	43,9	
t13_A	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	1,70	22,2	18,3	13,7	22,9	
t13_B	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	4,50	18,8	14,7	10,2	19,5	
t13_C	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	7,30	15,4	11,2	6,7	16,0	
t13_D	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	10,10	14,5	10,3	5,8	15,1	
t13_E	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	12,90	13,3	9,1	4,7	14,0	
t13_F	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	15,70	13,4	9,1	4,7	14,0	
t14_A	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	1,70	24,6	20,9	16,0	25,3	
t14_B	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	4,50	14,1	9,9	5,4	14,7	
t14_C	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	7,30	13,9	9,7	5,2	14,5	
t14_D	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	10,10	13,1	8,9	4,4	13,7	
t14_E	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	12,90	12,1	7,9	3,4	12,7	
t14_F	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	15,70	11,9	7,6	3,2	12,5	
t15_A	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	1,70	16,4	12,5	7,7	17,1	
t15_B	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	4,50	15,6	11,4	6,9	16,2	
t15_C	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	7,30	15,4	11,2	6,7	16,0	
t15_D	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	10,10	12,6	8,4	3,9	13,2	
t15_E	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	12,90	11,3	7,1	2,6	11,9	
t15_F	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	15,70	11,9	7,7	3,2	12,5	
t16_A	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	1,70	23,4	19,6	14,8	24,1	
t16_B	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	4,50	14,3	10,2	5,6	14,9	
t16_C	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	7,30	13,9	9,7	5,2	14,5	
t16_D	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	10,10	12,7	8,4	4,0	13,3	
t16_E	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	12,90	11,3	7,1	2,6	11,9	
t16_F	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	15,70	11,9	7,7	3,2	12,5	
t17_A	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	1,70	15,5	11,5	6,8	16,1	
t17_B	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	4,50	16,0	11,9	7,3	16,7	
t17_C	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	7,30	14,1	9,8	5,4	14,7	
t17_D	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	10,10	12,2	8,0	3,5	12,8	
t17_E	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	12,90	10,8	6,6	2,2	11,5	
t17_F	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	15,70	11,4	7,2	2,8	12,1	
t18_A	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	1,70	17,3	13,3	8,6	18,0	
t18_B	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	4,50	17,9	13,8	9,2	18,5	
t18_C	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	7,30	16,4	12,2	7,7	17,0	
t18_D	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	10,10	13,4	9,2	4,7	14,0	
t18_E	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	12,90	10,9	6,7	2,2	11,5	
t18_F	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	15,70	11,5	7,3	2,8	12,1	
t19_A	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	1,70	17,8	13,8	9,1	18,4	
t19_B	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	4,50	18,9	14,8	10,2	19,5	
t19_C	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	7,30	16,7	12,6	8,1	17,4	
t19_D	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	10,10	14,5	10,3	5,9	15,2	
t19_E	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	12,90	12,7	8,5	4,1	13,4	
t19_F	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	15,70	13,3	9,1	4,6	13,9	
t20_A	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	1,70	16,1	12,0	7,4	16,7	
t20_B	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	4,50	16,8	12,7	8,2	17,5	
t20_C	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	7,30	16,7	12,6	8,1	17,4	
t20_D	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	10,10	14,7	10,5	6,0	15,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t20_E	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	12,90	12,8	8,6	4,1	13,4	
t20_F	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	15,70	13,4	9,1	4,7	14,0	
t21_A	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	1,70	16,9	12,8	8,2	17,5	
t21_B	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	4,50	17,7	13,6	9,1	18,4	
t21_C	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	7,30	17,3	13,1	8,6	17,9	
t21_D	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	10,10	14,2	10,0	5,6	14,8	
t21_E	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	12,90	12,8	8,6	4,2	13,4	
t21_F	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	15,70	13,4	9,2	4,8	14,0	
t22_A	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	1,70	16,1	12,1	7,4	16,7	
t22_B	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	4,50	16,9	12,7	8,2	17,5	
t22_C	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	7,30	16,3	12,1	7,6	16,9	
t22_D	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	10,10	13,9	9,7	5,2	14,5	
t22_E	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	12,90	12,4	8,2	3,8	13,0	
t22_F	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	15,70	13,0	8,8	4,3	13,6	
t23_A	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	1,70	17,0	13,0	8,4	17,7	
t23_B	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	4,50	17,8	13,7	9,1	18,4	
t23_C	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	7,30	16,3	12,1	7,6	16,9	
t23_D	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	10,10	13,8	9,6	5,1	14,4	
t23_E	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	12,90	12,5	8,2	3,8	13,1	
t23_F	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	15,70	13,0	8,8	4,4	13,7	
t24_A	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	1,70	19,2	15,3	10,6	19,9	
t24_B	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	4,50	20,4	16,3	11,8	21,1	
t24_C	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	7,30	19,9	15,8	11,3	20,6	
t24_D	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	10,10	17,8	13,8	9,2	18,5	
t24_E	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	12,90	14,2	10,0	5,5	14,8	
t24_F	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	15,70	14,8	10,6	6,1	15,4	
t25_A	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	5,80	43,6	39,9	35,0	44,3	
t25_B	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	8,80	44,4	40,7	35,8	45,1	
t25_C	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	11,80	45,1	41,3	36,5	45,8	
t25_D	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	14,80	45,7	42,0	37,1	46,4	
t26_A	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	5,80	43,0	39,4	34,5	43,8	
t26_B	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	8,80	44,0	40,2	35,4	44,7	
t26_C	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	11,80	44,6	40,9	36,1	45,4	
t26_D	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	14,80	45,3	41,6	36,7	46,1	
t27_A	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	5,80	43,0	39,4	34,5	43,8	
t27_B	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	8,80	43,9	40,1	35,3	44,6	
t27_C	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	11,80	44,5	40,8	36,0	45,3	
t27_D	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	14,80	45,1	41,4	36,6	45,9	
t28_A	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	5,80	42,6	38,9	34,1	43,4	
t28_B	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	8,80	43,5	39,8	34,9	44,2	
t28_C	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	11,80	44,1	40,4	35,6	44,9	
t28_D	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	14,80	44,7	41,0	36,2	45,5	
t29_A	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	5,80	42,3	38,6	33,7	43,0	
t29_B	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	8,80	43,2	39,4	34,6	43,9	
t29_C	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	11,80	43,8	40,1	35,2	44,5	
t29_D	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	14,80	44,4	40,7	35,8	45,1	
t30_A	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	5,80	41,7	38,0	33,2	42,5	
t30_B	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	8,80	42,7	38,9	34,1	43,4	
t30_C	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	11,80	43,3	39,6	34,7	44,0	
t30_D	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	14,80	43,9	40,2	35,3	44,6	
t31_A	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	5,80	40,9	37,3	32,4	41,7	
t31_B	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	8,80	42,0	38,2	33,4	42,7	
t31_C	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	11,80	42,6	38,9	34,1	43,4	
t31_D	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	14,80	43,2	39,5	34,6	43,9	
t32_A	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	5,80	40,7	37,0	32,2	41,5	
t32_B	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	8,80	41,8	38,0	33,2	42,5	
t32_C	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	11,80	42,3	38,6	33,8	43,1	
t32_D	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	14,80	42,9	39,2	34,3	43,7	
t33_A	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	5,80	40,0	36,3	31,5	40,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t33_B	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	8,80	41,1	37,4	32,6	41,9
t33_C	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	11,80	41,7	38,0	33,2	42,5
t33_D	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	14,80	42,3	38,5	33,7	43,0
t34_A	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	5,80	39,5	35,9	31,0	40,3
t34_B	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	8,80	40,7	37,0	32,2	41,5
t34_C	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	11,80	41,3	37,6	32,7	42,0
t34_D	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	14,80	41,8	38,1	33,3	42,6
t35_A	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	5,80	37,6	33,8	29,0	38,3
t35_B	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	8,80	39,4	35,6	30,8	40,1
t35_C	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	11,80	41,0	37,3	32,5	41,8
t35_D	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	14,80	41,9	38,1	33,3	42,6
t36_A	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	5,80	38,2	34,4	29,6	38,9
t36_B	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	8,80	39,5	35,7	30,9	40,2
t36_C	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	11,80	40,8	37,1	32,3	41,6
t36_D	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	14,80	41,6	37,8	33,0	42,3
t37_A	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	5,80	37,6	33,8	29,0	38,3
t37_B	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	8,80	38,5	34,7	29,9	39,2
t37_C	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	11,80	40,3	36,5	31,7	41,0
t37_D	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	14,80	41,2	37,4	32,6	41,9
t38_A	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	5,80	37,4	33,6	28,8	38,1
t38_B	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	8,80	38,6	34,8	30,0	39,3
t38_C	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	11,80	40,2	36,5	31,7	41,0
t38_D	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	14,80	41,1	37,3	32,5	41,8
t39_A	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	5,80	36,7	32,9	28,1	37,4
t39_B	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	8,80	38,0	34,2	29,4	38,7
t39_C	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	11,80	39,8	36,1	31,3	40,6
t39_D	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	14,80	40,8	37,1	32,2	41,5
t40_A	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	5,80	35,7	32,0	27,1	36,5
t40_B	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	8,80	36,7	32,9	28,1	37,4
t40_C	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	11,80	38,3	34,6	29,8	39,1
t40_D	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	14,80	39,2	35,5	30,6	39,9
t41_A	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	5,80	32,8	29,1	24,3	33,6
t41_B	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	8,80	34,3	30,5	25,7	35,0
t41_C	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	11,80	35,9	32,1	27,3	36,6
t41_D	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	14,80	37,1	33,4	28,6	37,9
t42_A	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	5,80	32,4	28,7	23,9	33,2
t42_B	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	8,80	33,9	30,1	25,4	34,7
t42_C	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	11,80	36,0	32,2	27,4	36,7
t42_D	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	14,80	37,2	33,5	28,6	37,9
t43_A	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	5,80	32,4	28,6	23,8	33,1
t43_B	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	8,80	33,5	29,8	25,0	34,3
t43_C	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	11,80	35,4	31,7	26,9	36,2
t43_D	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	14,80	36,7	33,0	28,2	37,5
t44_A	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	5,80	26,2	22,2	17,6	26,9
t44_B	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	8,80	27,6	23,6	19,0	28,3
t44_C	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	11,80	30,9	27,0	22,3	31,6
t44_D	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	14,80	32,7	28,9	24,1	33,4
t45_A	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	5,80	16,6	12,7	8,1	17,4
t45_B	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	8,80	13,7	9,7	5,3	14,4
t45_C	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	11,80	--	--	--	--
t45_D	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	14,80	--	--	--	--
t45_E	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	17,80	--	--	--	--
t46_A	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	5,80	38,3	34,6	29,8	39,1
t46_B	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	8,80	39,0	35,3	30,4	39,7
t46_C	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	11,80	39,4	35,7	30,9	40,2
t46_D	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	14,80	40,1	36,4	31,6	40,9
t46_E	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	17,80	40,7	37,0	32,2	41,5
t47_A	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	5,80	39,0	35,3	30,5	39,8
t47_B	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	8,80	39,9	36,2	31,3	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t47_C	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	11,80	40,5	36,8	32,0	41,3
t47_D	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	14,80	41,2	37,5	32,7	42,0
t47_E	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	17,80	41,8	38,1	33,2	42,5
t48_A	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	5,80	39,4	35,7	30,9	40,2
t48_B	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	8,80	40,2	36,5	31,7	41,0
t48_C	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	11,80	40,8	37,1	32,2	41,6
t48_D	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	14,80	41,5	37,8	33,0	42,3
t48_E	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	17,80	42,1	38,4	33,6	42,9
t49_A	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	5,80	39,5	35,8	31,0	40,3
t49_B	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	8,80	40,3	36,6	31,8	41,1
t49_C	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	11,80	41,0	37,3	32,5	41,8
t49_D	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	14,80	41,8	38,0	33,2	42,5
t49_E	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	17,80	42,4	38,6	33,8	43,1
t50_A	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	5,80	40,0	36,3	31,5	40,8
t50_B	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	8,80	40,7	37,0	32,2	41,5
t50_C	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	11,80	41,4	37,6	32,8	42,1
t50_D	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	14,80	42,1	38,4	33,6	42,9
t50_E	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	17,80	42,7	39,0	34,2	43,5
t51_A	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	5,80	40,7	37,0	32,2	41,5
t51_B	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	8,80	41,5	37,8	33,0	42,3
t51_C	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	11,80	42,2	38,4	33,6	42,9
t51_D	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	14,80	42,9	39,1	34,3	43,6
t51_E	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	17,80	43,5	39,7	34,9	44,2
t52_A	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	5,80	41,0	37,3	32,5	41,8
t52_B	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	8,80	41,7	38,0	33,2	42,5
t52_C	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	11,80	42,5	38,8	34,0	43,3
t52_D	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	14,80	43,3	39,6	34,7	44,0
t52_E	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	17,80	43,9	40,2	35,3	44,6
t53_A	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	5,80	29,3	25,5	20,7	30,0
t53_B	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	8,80	30,0	26,2	21,4	30,7
t53_C	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	11,80	30,7	26,9	22,1	31,4
t53_D	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	14,80	31,6	27,8	23,0	32,3
t53_E	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	17,80	33,3	29,5	24,8	34,1
t54_A	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	5,80	26,8	23,0	18,2	27,5
t54_B	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	8,80	27,9	24,0	19,3	28,6
t54_C	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	11,80	29,0	25,1	20,4	29,7
t54_D	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	14,80	31,0	27,2	22,4	31,7
t54_E	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	17,80	33,5	29,7	24,9	34,2
t55_A	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	5,80	27,2	23,4	18,7	28,0
t55_B	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	8,80	28,2	24,3	19,6	28,9
t55_C	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	11,80	29,4	25,5	20,8	30,1
t55_D	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	14,80	31,8	28,0	23,2	32,5
t55_E	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	17,80	34,1	30,4	25,6	34,9
t56_A	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	5,80	28,0	24,1	19,4	28,7
t56_B	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	8,80	29,1	25,3	20,5	29,8
t56_C	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	11,80	30,6	26,8	22,1	31,4
t56_D	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	14,80	33,6	29,8	25,0	34,3
t56_E	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	17,80	35,4	31,7	26,9	36,1
t57_A	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	5,80	29,8	26,0	21,2	30,5
t57_B	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	8,80	30,5	26,7	21,9	31,2
t57_C	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	11,80	31,3	27,5	22,7	32,0
t57_D	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	14,80	32,6	28,8	24,0	33,3
t57_E	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	17,80	34,0	30,2	25,5	34,8
t58_A	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	5,80	27,5	23,7	18,9	28,2
t58_B	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	8,80	28,6	24,7	20,0	29,3
t58_C	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	11,80	30,0	26,1	21,4	30,7
t58_D	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	14,80	32,4	28,6	23,9	33,2
t58_E	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	17,80	34,0	30,2	25,4	34,7
t59_A	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	5,80	37,7	34,0	29,1	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t59_B	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	8,80	39,0	35,3	30,5	39,8
t59_C	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	11,80	39,9	36,1	31,3	40,6
t59_D	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	14,80	40,8	37,0	32,2	41,5
t59_E	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	17,80	39,2	35,4	30,6	39,9
t60_A	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	5,80	40,2	36,5	31,7	41,0
t60_B	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	8,80	41,7	38,0	33,1	42,5
t60_C	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	11,80	42,6	38,9	34,0	43,3
t60_D	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	14,80	43,5	39,7	34,9	44,2
t61_A	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	5,80	39,8	36,1	31,3	40,6
t61_B	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	8,80	41,2	37,4	32,6	41,9
t61_C	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	11,80	42,4	38,7	33,9	43,2
t61_D	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	14,80	43,4	39,6	34,8	44,1
t62_A	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	5,80	40,3	36,5	31,7	41,0
t62_B	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	8,80	41,8	38,1	33,2	42,5
t62_C	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	11,80	42,8	39,1	34,2	43,5
t62_D	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	14,80	43,7	40,0	35,2	44,5
t63_A	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	5,80	40,2	36,4	31,6	40,9
t63_B	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	8,80	42,0	38,3	33,4	42,8
t63_C	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	11,80	43,2	39,4	34,6	43,9
t63_D	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	14,80	44,1	40,4	35,5	44,9
t64_A	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	5,80	39,9	36,2	31,4	40,7
t64_B	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	8,80	41,4	37,6	32,8	42,1
t64_C	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	11,80	42,6	38,9	34,1	43,4
t64_D	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	14,80	43,7	40,0	35,1	44,4
t65_A	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	5,80	22,2	18,2	13,6	22,9
t65_B	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	8,80	15,6	11,4	6,9	16,2
t65_C	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	11,80	14,3	10,1	5,6	14,9
t65_D	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	14,80	15,0	10,8	6,3	15,6
t66_A	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	5,80	29,0	25,1	20,4	29,7
t66_B	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	8,80	19,6	15,6	11,0	20,3
t66_C	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	11,80	14,8	10,6	6,0	15,4
t66_D	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	14,80	15,5	11,3	6,8	16,1
t67_A	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	5,80	25,0	21,1	16,5	25,8
t67_B	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	8,80	18,5	14,4	9,9	19,1
t67_C	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	11,80	13,5	9,3	4,8	14,1
t67_D	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	14,80	14,3	10,1	5,6	14,9
t68_A	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	5,80	27,4	23,6	18,8	28,1
t68_B	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	8,80	27,0	23,3	18,4	27,7
t68_C	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	11,80	13,7	9,5	5,1	14,4
t68_D	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	14,80	14,5	10,3	5,8	15,1
t69_A	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	5,80	25,2	21,2	16,5	25,8
t69_B	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	8,80	20,4	16,4	11,8	21,1
t69_C	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	11,80	13,7	9,5	5,0	14,3
t69_D	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	14,80	14,5	10,3	5,8	15,1
t70_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	23,80	44,7	41,0	36,2	45,5
t70_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	26,80	44,8	41,1	36,2	45,5
t70_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	29,80	44,9	41,2	36,4	45,7
t70_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	32,80	45,1	41,4	36,6	45,9
t70_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	35,80	45,2	41,5	36,7	46,0
t70_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	38,80	45,4	41,7	36,8	46,1
t71_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	23,80	43,9	40,2	35,4	44,7
t71_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	26,80	44,0	40,3	35,5	44,8
t71_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	29,80	44,1	40,4	35,6	44,9
t71_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	32,80	44,3	40,6	35,7	45,0
t71_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	35,80	44,4	40,7	35,9	45,2
t71_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	38,80	44,6	40,8	36,0	45,3
t72_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	23,80	43,5	39,7	34,9	44,2
t72_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	26,80	43,5	39,8	35,0	44,3
t72_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	29,80	43,6	39,9	35,1	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
t72_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167181,53	379939,15	32,80	43,7	40,0	35,2	44,5		
t72_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167181,53	379939,15	35,80	43,9	40,2	35,3	44,6		
t72_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167181,53	379939,15	38,80	44,0	40,3	35,4	44,7		
t73_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167185,40	379946,07	23,80	34,2	30,5	25,7	35,0		
t73_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167185,40	379946,07	26,80	16,0	11,9	7,4	16,7		
t73_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167185,40	379946,07	29,80	--	--	--	--		
t73_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167185,40	379946,07	32,80	--	--	--	--		
t73_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167185,40	379946,07	35,80	--	--	--	--		
t73_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167185,40	379946,07	38,80	--	--	--	--		
t74_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167183,00	379954,49	23,80	32,5	28,8	24,0	33,3		
t74_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167183,00	379954,49	26,80	19,1	15,0	10,4	19,7		
t74_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167183,00	379954,49	29,80	--	--	--	--		
t74_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167183,00	379954,49	32,80	--	--	--	--		
t74_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167183,00	379954,49	35,80	--	--	--	--		
t74_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167183,00	379954,49	38,80	--	--	--	--		
t75_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167180,62	379962,88	23,80	29,7	26,0	21,1	30,4		
t75_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167180,62	379962,88	26,80	15,9	11,9	7,3	16,6		
t75_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167180,62	379962,88	29,80	--	--	--	--		
t75_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167180,62	379962,88	32,80	--	--	--	--		
t75_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167180,62	379962,88	35,80	--	--	--	--		
t75_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167180,62	379962,88	38,80	--	--	--	--		
t76_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167173,70	379966,76	23,80	44,1	40,4	35,6	44,9		
t76_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167173,70	379966,76	26,80	43,9	40,2	35,4	44,7		
t76_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167173,70	379966,76	29,80	44,0	40,3	35,5	44,8		
t76_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167173,70	379966,76	32,80	44,1	40,4	35,6	44,9		
t76_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167173,70	379966,76	35,80	44,3	40,5	35,7	45,0		
t76_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167173,70	379966,76	38,80	44,4	40,7	35,9	45,2		
t77_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167165,28	379964,37	23,80	44,6	40,9	36,1	45,4		
t77_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167165,28	379964,37	26,80	44,4	40,6	35,8	45,1		
t77_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167165,28	379964,37	29,80	44,5	40,8	36,0	45,3		
t77_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167165,28	379964,37	32,80	44,8	41,0	36,2	45,5		
t77_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167165,28	379964,37	35,80	45,1	41,3	36,5	45,8		
t77_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167165,28	379964,37	38,80	45,2	41,5	36,7	46,0		
t78_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167156,86	379961,98	23,80	45,2	41,5	36,6	45,9		
t78_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167156,86	379961,98	26,80	45,3	41,6	36,8	46,1		
t78_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167156,86	379961,98	29,80	45,6	41,8	37,0	46,3		
t78_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167156,86	379961,98	32,80	45,9	42,1	37,3	46,6		
t78_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167156,86	379961,98	35,80	46,1	42,3	37,5	46,8		
t78_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167156,86	379961,98	38,80	46,0	42,3	37,5	46,8		
t79_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167153,00	379955,07	23,80	49,1	45,4	40,6	49,9		
t79_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167153,00	379955,07	26,80	49,3	45,5	40,7	50,0		
t79_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167153,00	379955,07	29,80	49,5	45,8	40,9	50,2		
t79_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167153,00	379955,07	32,80	49,6	45,9	41,1	50,4		
t79_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167153,00	379955,07	35,80	49,7	46,0	41,2	50,5		
t79_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167153,00	379955,07	38,80	49,8	46,1	41,3	50,6		
t80_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167155,41	379946,61	23,80	49,1	45,4	40,5	49,8		
t80_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167155,41	379946,61	26,80	49,2	45,5	40,6	49,9		
t80_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167155,41	379946,61	29,80	49,3	45,6	40,8	50,1		
t80_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167155,41	379946,61	32,80	49,5	45,8	41,0	50,3		
t80_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167155,41	379946,61	35,80	49,6	45,8	41,0	50,3		
t80_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167155,41	379946,61	38,80	49,7	45,9	41,1	50,4		
t81_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167157,79	379938,23	23,80	49,2	45,5	40,7	50,0		
t81_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167157,79	379938,23	26,80	49,4	45,6	40,8	50,1		
t81_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167157,79	379938,23	29,80	49,5	45,8	40,9	50,2		
t81_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167157,79	379938,23	32,80	49,6	45,9	41,0	50,3		
t81_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167157,79	379938,23	35,80	49,7	45,9	41,1	50,4		
t81_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167157,79	379938,23	38,80	49,7	46,0	41,2	50,5		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
t01_A	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	1,70	26,3	22,4	17,7	27,0
t01_B	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	4,50	30,0	26,2	21,4	30,7
t01_C	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	7,30	32,0	28,2	23,4	32,7
t01_D	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	10,10	33,7	29,9	25,1	34,4
t01_E	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	12,90	35,4	31,7	26,9	36,2
t01_F	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	15,70	36,9	33,2	28,4	37,7
t02_A	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	1,70	25,5	21,5	16,8	26,1
t02_B	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	4,50	26,9	22,9	18,3	27,6
t02_C	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	7,30	29,2	25,3	20,6	29,9
t02_D	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	10,10	31,4	27,5	22,8	32,1
t02_E	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	12,90	34,0	30,2	25,4	34,7
t02_F	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	15,70	35,9	32,2	27,4	36,7
t03_A	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	1,70	25,9	22,0	17,3	26,6
t03_B	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	4,50	31,0	27,2	22,4	31,7
t03_C	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	7,30	32,3	28,5	23,7	33,0
t03_D	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	10,10	33,2	29,3	24,6	33,9
t03_E	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	12,90	34,4	30,6	25,9	35,2
t03_F	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	15,70	35,9	32,1	27,3	36,6
t04_A	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	1,70	26,5	22,6	17,9	27,2
t04_B	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	4,50	29,3	25,5	20,7	30,0
t04_C	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	7,30	31,0	27,2	22,4	31,7
t04_D	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	10,10	32,5	28,7	24,0	33,3
t04_E	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	12,90	33,9	30,1	25,4	34,7
t04_F	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	15,70	36,1	32,3	27,5	36,8
t05_A	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	1,70	26,3	22,4	17,7	27,0
t05_B	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	4,50	27,8	23,8	19,1	28,4
t05_C	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	7,30	29,6	25,6	20,9	30,2
t05_D	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	10,10	31,5	27,6	22,9	32,2
t05_E	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	12,90	34,2	30,4	25,6	34,9
t05_F	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	15,70	36,4	32,6	27,8	37,1
t06_A	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	1,70	27,1	23,2	18,5	27,8
t06_B	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	4,50	30,0	26,1	21,4	30,7
t06_C	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	7,30	31,7	27,8	23,1	32,4
t06_D	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	10,10	33,0	29,2	24,5	33,8
t06_E	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	12,90	35,3	31,5	26,8	36,1
t06_F	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	15,70	37,4	33,6	28,8	38,1
t07_A	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	1,70	32,1	28,3	23,5	32,8
t07_B	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	4,50	33,5	29,8	25,0	34,3
t07_C	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	7,30	34,4	30,6	25,8	35,1
t07_D	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	10,10	35,3	31,5	26,8	36,1
t07_E	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	12,90	36,7	32,9	28,1	37,4
t07_F	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	15,70	38,2	34,4	29,6	38,9
t08_A	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	1,70	27,9	23,9	19,3	28,6
t08_B	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	4,50	30,7	26,8	22,1	31,4
t08_C	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	7,30	32,7	28,9	24,1	33,4
t08_D	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	10,10	35,4	31,6	26,8	36,1
t08_E	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	12,90	36,9	33,1	28,3	37,6
t08_F	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	15,70	38,4	34,7	29,9	39,2
t09_A	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	1,70	28,4	24,5	19,8	29,1
t09_B	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	4,50	31,3	27,4	22,7	32,0
t09_C	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	7,30	34,1	30,3	25,5	34,8
t09_D	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	10,10	36,0	32,2	27,4	36,7
t09_E	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	12,90	38,0	34,2	29,4	38,7
t09_F	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	15,70	39,6	35,8	31,0	40,3
t10_A	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	1,70	31,2	27,4	22,7	32,0
t10_B	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	4,50	35,1	31,3	26,5	35,8
t10_C	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	7,30	37,6	33,8	29,0	38,3
t10_D	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	10,10	39,1	35,4	30,6	39,9
t10_E	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	12,90	40,2	36,4	31,6	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
t10_F	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	15,70	41,2	37,5	32,6	41,9
t11_A	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	1,70	29,4	25,5	20,8	30,1
t11_B	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	4,50	34,6	30,8	26,0	35,4
t11_C	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	7,30	37,2	33,5	28,6	37,9
t11_D	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	10,10	38,9	35,2	30,4	39,7
t11_E	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	12,90	40,0	36,3	31,5	40,8
t11_F	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	15,70	41,1	37,4	32,6	41,9
t12_A	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	1,70	34,5	30,7	25,9	35,2
t12_B	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	4,50	38,0	34,3	29,5	38,8
t12_C	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	7,30	40,1	36,3	31,5	40,8
t12_D	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	10,10	41,1	37,4	32,6	41,9
t12_E	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	12,90	42,2	38,4	33,6	42,9
t12_F	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	15,70	43,1	39,4	34,6	43,9
t13_A	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	1,70	22,2	18,3	13,7	22,9
t13_B	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	4,50	18,8	14,7	10,2	19,5
t13_C	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	7,30	15,4	11,2	6,7	16,0
t13_D	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	10,10	14,5	10,3	5,8	15,1
t13_E	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	12,90	13,3	9,1	4,7	14,0
t13_F	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	15,70	13,4	9,1	4,7	14,0
t14_A	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	1,70	24,6	20,9	16,0	25,3
t14_B	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	4,50	14,1	9,9	5,4	14,7
t14_C	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	7,30	13,9	9,7	5,2	14,5
t14_D	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	10,10	13,1	8,9	4,4	13,7
t14_E	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	12,90	12,1	7,9	3,4	12,7
t14_F	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	15,70	11,9	7,6	3,2	12,5
t15_A	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	1,70	16,4	12,5	7,7	17,1
t15_B	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	4,50	15,6	11,4	6,9	16,2
t15_C	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	7,30	15,4	11,2	6,7	16,0
t15_D	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	10,10	12,6	8,4	3,9	13,2
t15_E	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	12,90	11,3	7,1	2,6	11,9
t15_F	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	15,70	11,9	7,7	3,2	12,5
t16_A	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	1,70	23,4	19,6	14,8	24,1
t16_B	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	4,50	14,3	10,2	5,6	14,9
t16_C	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	7,30	13,9	9,7	5,2	14,5
t16_D	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	10,10	12,7	8,4	4,0	13,3
t16_E	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	12,90	11,3	7,1	2,6	11,9
t16_F	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	15,70	11,9	7,7	3,2	12,5
t17_A	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	1,70	15,5	11,5	6,8	16,1
t17_B	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	4,50	16,0	11,9	7,3	16,7
t17_C	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	7,30	14,1	9,8	5,4	14,7
t17_D	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	10,10	12,2	8,0	3,5	12,8
t17_E	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	12,90	10,8	6,6	2,2	11,5
t17_F	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	15,70	11,4	7,2	2,8	12,1
t18_A	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	1,70	17,3	13,3	8,6	18,0
t18_B	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	4,50	17,9	13,8	9,2	18,5
t18_C	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	7,30	16,4	12,2	7,7	17,0
t18_D	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	10,10	13,4	9,2	4,7	14,0
t18_E	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	12,90	10,9	6,7	2,2	11,5
t18_F	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	15,70	11,5	7,3	2,8	12,1
t19_A	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	1,70	17,8	13,8	9,1	18,4
t19_B	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	4,50	18,9	14,8	10,2	19,5
t19_C	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	7,30	16,7	12,6	8,1	17,4
t19_D	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	10,10	14,5	10,3	5,9	15,2
t19_E	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	12,90	12,7	8,5	4,1	13,4
t19_F	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	15,70	13,3	9,1	4,6	13,9
t20_A	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	1,70	16,1	12,0	7,4	16,7
t20_B	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	4,50	16,8	12,7	8,2	17,5
t20_C	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	7,30	16,7	12,6	8,1	17,4
t20_D	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	10,10	14,7	10,5	6,0	15,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
t20_E	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	12,90	12,8	8,6	4,1	13,4
t20_F	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	15,70	13,4	9,1	4,7	14,0
t21_A	toetspunten bestaande bouw		167198,22	380058,17	1,70	16,9	12,8	8,2	17,5
t21_B	toetspunten bestaande bouw		167198,22	380058,17	4,50	17,7	13,6	9,1	18,4
t21_C	toetspunten bestaande bouw		167198,22	380058,17	7,30	17,3	13,1	8,6	17,9
t21_D	toetspunten bestaande bouw		167198,22	380058,17	10,10	14,2	10,0	5,6	14,8
t21_E	toetspunten bestaande bouw		167198,22	380058,17	12,90	12,8	8,6	4,2	13,4
t21_F	toetspunten bestaande bouw		167198,22	380058,17	15,70	13,4	9,2	4,8	14,0
t22_A	toetspunten bestaande bouw		167194,44	380058,98	1,70	16,1	12,1	7,4	16,7
t22_B	toetspunten bestaande bouw		167194,44	380058,98	4,50	16,9	12,7	8,2	17,5
t22_C	toetspunten bestaande bouw		167194,44	380058,98	7,30	16,3	12,1	7,6	16,9
t22_D	toetspunten bestaande bouw		167194,44	380058,98	10,10	13,9	9,7	5,2	14,5
t22_E	toetspunten bestaande bouw		167194,44	380058,98	12,90	12,4	8,2	3,8	13,0
t22_F	toetspunten bestaande bouw		167194,44	380058,98	15,70	13,0	8,8	4,3	13,6
t23_A	toetspunten bestaande bouw		167190,42	380059,83	1,70	17,0	13,0	8,4	17,7
t23_B	toetspunten bestaande bouw		167190,42	380059,83	4,50	17,8	13,7	9,1	18,4
t23_C	toetspunten bestaande bouw		167190,42	380059,83	7,30	16,3	12,1	7,6	16,9
t23_D	toetspunten bestaande bouw		167190,42	380059,83	10,10	13,8	9,6	5,1	14,4
t23_E	toetspunten bestaande bouw		167190,42	380059,83	12,90	12,5	8,2	3,8	13,1
t23_F	toetspunten bestaande bouw		167190,42	380059,83	15,70	13,0	8,8	4,4	13,7
t24_A	toetspunten bestaande bouw		167186,17	380060,73	1,70	19,2	15,3	10,6	19,9
t24_B	toetspunten bestaande bouw		167186,17	380060,73	4,50	20,4	16,3	11,8	21,1
t24_C	toetspunten bestaande bouw		167186,17	380060,73	7,30	19,9	15,8	11,3	20,6
t24_D	toetspunten bestaande bouw		167186,17	380060,73	10,10	17,8	13,8	9,2	18,5
t24_E	toetspunten bestaande bouw		167186,17	380060,73	12,90	14,2	10,0	5,5	14,8
t24_F	toetspunten bestaande bouw		167186,17	380060,73	15,70	14,8	10,6	6,1	15,4
t25_A	toetspunten blok A		167171,82	380009,80	5,80	43,6	39,9	35,0	44,3
t25_B	toetspunten blok A		167171,82	380009,80	8,80	44,4	40,7	35,8	45,1
t25_C	toetspunten blok A		167171,82	380009,80	11,80	45,1	41,3	36,5	45,8
t25_D	toetspunten blok A		167171,82	380009,80	14,80	45,7	42,0	37,1	46,4
t26_A	toetspunten blok A		167175,87	380011,08	5,80	43,0	39,4	34,5	43,8
t26_B	toetspunten blok A		167175,87	380011,08	8,80	44,0	40,2	35,4	44,7
t26_C	toetspunten blok A		167175,87	380011,08	11,80	44,6	40,9	36,1	45,4
t26_D	toetspunten blok A		167175,87	380011,08	14,80	45,3	41,6	36,7	46,1
t27_A	toetspunten blok A		167179,59	380012,25	5,80	43,0	39,4	34,5	43,8
t27_B	toetspunten blok A		167179,59	380012,25	8,80	43,9	40,1	35,3	44,6
t27_C	toetspunten blok A		167179,59	380012,25	11,80	44,5	40,8	36,0	45,3
t27_D	toetspunten blok A		167179,59	380012,25	14,80	45,1	41,4	36,6	45,9
t28_A	toetspunten blok A		167183,48	380013,49	5,80	42,6	38,9	34,1	43,4
t28_B	toetspunten blok A		167183,48	380013,49	8,80	43,5	39,8	34,9	44,2
t28_C	toetspunten blok A		167183,48	380013,49	11,80	44,1	40,4	35,6	44,9
t28_D	toetspunten blok A		167183,48	380013,49	14,80	44,7	41,0	36,2	45,5
t29_A	toetspunten blok A		167187,27	380014,68	5,80	42,3	38,6	33,7	43,0
t29_B	toetspunten blok A		167187,27	380014,68	8,80	43,2	39,4	34,6	43,9
t29_C	toetspunten blok A		167187,27	380014,68	11,80	43,8	40,1	35,2	44,5
t29_D	toetspunten blok A		167187,27	380014,68	14,80	44,4	40,7	35,8	45,1
t30_A	toetspunten blok A		167190,98	380015,86	5,80	41,7	38,0	33,2	42,5
t30_B	toetspunten blok A		167190,98	380015,86	8,80	42,7	38,9	34,1	43,4
t30_C	toetspunten blok A		167190,98	380015,86	11,80	43,3	39,6	34,7	44,0
t30_D	toetspunten blok A		167190,98	380015,86	14,80	43,9	40,2	35,3	44,6
t31_A	toetspunten blok A		167194,71	380017,04	5,80	40,9	37,3	32,4	41,7
t31_B	toetspunten blok A		167194,71	380017,04	8,80	42,0	38,2	33,4	42,7
t31_C	toetspunten blok A		167194,71	380017,04	11,80	42,6	38,9	34,1	43,4
t31_D	toetspunten blok A		167194,71	380017,04	14,80	43,2	39,5	34,6	43,9
t32_A	toetspunten blok A		167198,61	380018,27	5,80	40,7	37,0	32,2	41,5
t32_B	toetspunten blok A		167198,61	380018,27	8,80	41,8	38,0	33,2	42,5
t32_C	toetspunten blok A		167198,61	380018,27	11,80	42,3	38,6	33,8	43,1
t32_D	toetspunten blok A		167198,61	380018,27	14,80	42,9	39,2	34,3	43,7
t33_A	toetspunten blok A		167202,47	380019,49	5,80	40,0	36,3	31,5	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t33_B	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	8,80	41,1	37,4	32,6	41,9	
t33_C	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	11,80	41,7	38,0	33,2	42,5	
t33_D	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	14,80	42,3	38,5	33,7	43,0	
t34_A	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	5,80	39,5	35,9	31,0	40,3	
t34_B	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	8,80	40,7	37,0	32,2	41,5	
t34_C	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	11,80	41,3	37,6	32,7	42,0	
t34_D	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	14,80	41,8	38,1	33,3	42,6	
t35_A	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	5,80	37,6	33,8	29,0	38,3	
t35_B	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	8,80	39,4	35,6	30,8	40,1	
t35_C	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	11,80	41,0	37,3	32,5	41,8	
t35_D	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	14,80	41,9	38,1	33,3	42,6	
t36_A	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	5,80	38,2	34,4	29,6	38,9	
t36_B	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	8,80	39,5	35,7	30,9	40,2	
t36_C	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	11,80	40,8	37,1	32,3	41,6	
t36_D	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	14,80	41,6	37,8	33,0	42,3	
t37_A	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	5,80	37,6	33,8	29,0	38,3	
t37_B	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	8,80	38,5	34,7	29,9	39,2	
t37_C	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	11,80	40,3	36,5	31,7	41,0	
t37_D	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	14,80	41,2	37,4	32,6	41,9	
t38_A	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	5,80	37,4	33,6	28,8	38,1	
t38_B	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	8,80	38,6	34,8	30,0	39,3	
t38_C	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	11,80	40,2	36,5	31,7	41,0	
t38_D	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	14,80	41,1	37,3	32,5	41,8	
t39_A	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	5,80	36,7	32,9	28,1	37,4	
t39_B	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	8,80	38,0	34,2	29,4	38,7	
t39_C	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	11,80	39,8	36,1	31,3	40,6	
t39_D	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	14,80	40,8	37,1	32,2	41,5	
t40_A	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	5,80	35,7	32,0	27,1	36,5	
t40_B	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	8,80	36,7	32,9	28,1	37,4	
t40_C	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	11,80	38,3	34,6	29,8	39,1	
t40_D	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	14,80	39,2	35,5	30,6	39,9	
t41_A	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	5,80	32,8	29,1	24,3	33,6	
t41_B	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	8,80	34,3	30,5	25,7	35,0	
t41_C	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	11,80	35,9	32,1	27,3	36,6	
t41_D	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	14,80	37,1	33,4	28,6	37,9	
t42_A	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	5,80	32,4	28,7	23,9	33,2	
t42_B	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	8,80	33,9	30,1	25,4	34,7	
t42_C	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	11,80	36,0	32,2	27,4	36,7	
t42_D	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	14,80	37,2	33,5	28,6	37,9	
t43_A	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	5,80	32,4	28,6	23,8	33,1	
t43_B	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	8,80	33,5	29,8	25,0	34,3	
t43_C	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	11,80	35,4	31,7	26,9	36,2	
t43_D	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	14,80	36,7	33,0	28,2	37,5	
t44_A	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	5,80	26,2	22,2	17,6	26,9	
t44_B	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	8,80	27,6	23,6	19,0	28,3	
t44_C	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	11,80	30,9	27,0	22,3	31,6	
t44_D	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	14,80	32,7	28,9	24,1	33,4	
t45_A	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	5,80	16,6	12,7	8,1	17,4	
t45_B	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	8,80	13,7	9,7	5,3	14,4	
t45_C	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	11,80	--	--	--	--	
t45_D	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	14,80	--	--	--	--	
t45_E	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	17,80	--	--	--	--	
t46_A	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	5,80	38,3	34,6	29,8	39,1	
t46_B	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	8,80	39,0	35,3	30,4	39,7	
t46_C	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	11,80	39,4	35,7	30,9	40,2	
t46_D	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	14,80	40,1	36,4	31,6	40,9	
t46_E	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	17,80	40,7	37,0	32,2	41,5	
t47_A	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	5,80	39,0	35,3	30,5	39,8	
t47_B	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	8,80	39,9	36,2	31,3	40,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t47_C	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	11,80	40,5	36,8	32,0	41,3
t47_D	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	14,80	41,2	37,5	32,7	42,0
t47_E	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	17,80	41,8	38,1	33,2	42,5
t48_A	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	5,80	39,4	35,7	30,9	40,2
t48_B	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	8,80	40,2	36,5	31,7	41,0
t48_C	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	11,80	40,8	37,1	32,2	41,6
t48_D	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	14,80	41,5	37,8	33,0	42,3
t48_E	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	17,80	42,1	38,4	33,6	42,9
t49_A	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	5,80	39,5	35,8	31,0	40,3
t49_B	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	8,80	40,3	36,6	31,8	41,1
t49_C	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	11,80	41,0	37,3	32,5	41,8
t49_D	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	14,80	41,8	38,0	33,2	42,5
t49_E	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	17,80	42,4	38,6	33,8	43,1
t50_A	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	5,80	40,0	36,3	31,5	40,8
t50_B	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	8,80	40,7	37,0	32,2	41,5
t50_C	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	11,80	41,4	37,6	32,8	42,1
t50_D	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	14,80	42,1	38,4	33,6	42,9
t50_E	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	17,80	42,7	39,0	34,2	43,5
t51_A	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	5,80	40,7	37,0	32,2	41,5
t51_B	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	8,80	41,5	37,8	33,0	42,3
t51_C	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	11,80	42,2	38,4	33,6	42,9
t51_D	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	14,80	42,9	39,1	34,3	43,6
t51_E	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	17,80	43,5	39,7	34,9	44,2
t52_A	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	5,80	41,0	37,3	32,5	41,8
t52_B	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	8,80	41,7	38,0	33,2	42,5
t52_C	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	11,80	42,5	38,8	34,0	43,3
t52_D	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	14,80	43,3	39,6	34,7	44,0
t52_E	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	17,80	43,9	40,2	35,3	44,6
t53_A	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	5,80	29,3	25,5	20,7	30,0
t53_B	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	8,80	30,0	26,2	21,4	30,7
t53_C	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	11,80	30,7	26,9	22,1	31,4
t53_D	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	14,80	31,6	27,8	23,0	32,3
t53_E	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	17,80	33,3	29,5	24,8	34,1
t54_A	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	5,80	26,8	23,0	18,2	27,5
t54_B	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	8,80	27,9	24,0	19,3	28,6
t54_C	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	11,80	29,0	25,1	20,4	29,7
t54_D	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	14,80	31,0	27,2	22,4	31,7
t54_E	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	17,80	33,5	29,7	24,9	34,2
t55_A	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	5,80	27,2	23,4	18,7	28,0
t55_B	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	8,80	28,2	24,3	19,6	28,9
t55_C	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	11,80	29,4	25,5	20,8	30,1
t55_D	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	14,80	31,8	28,0	23,2	32,5
t55_E	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	17,80	34,1	30,4	25,6	34,9
t56_A	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	5,80	28,0	24,1	19,4	28,7
t56_B	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	8,80	29,1	25,3	20,5	29,8
t56_C	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	11,80	30,6	26,8	22,1	31,4
t56_D	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	14,80	33,6	29,8	25,0	34,3
t56_E	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	17,80	35,4	31,7	26,9	36,1
t57_A	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	5,80	29,8	26,0	21,2	30,5
t57_B	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	8,80	30,5	26,7	21,9	31,2
t57_C	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	11,80	31,3	27,5	22,7	32,0
t57_D	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	14,80	32,6	28,8	24,0	33,3
t57_E	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	17,80	34,0	30,2	25,5	34,8
t58_A	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	5,80	27,5	23,7	18,9	28,2
t58_B	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	8,80	28,6	24,7	20,0	29,3
t58_C	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	11,80	30,0	26,1	21,4	30,7
t58_D	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	14,80	32,4	28,6	23,9	33,2
t58_E	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	17,80	34,0	30,2	25,4	34,7
t59_A	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	5,80	37,7	34,0	29,1	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t59_B	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	8,80	39,0	35,3	30,5	39,8
t59_C	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	11,80	39,9	36,1	31,3	40,6
t59_D	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	14,80	40,8	37,0	32,2	41,5
t59_E	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	17,80	39,2	35,4	30,6	39,9
t60_A	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	5,80	40,2	36,5	31,7	41,0
t60_B	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	8,80	41,7	38,0	33,1	42,5
t60_C	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	11,80	42,6	38,9	34,0	43,3
t60_D	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	14,80	43,5	39,7	34,9	44,2
t61_A	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	5,80	39,8	36,1	31,3	40,6
t61_B	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	8,80	41,2	37,4	32,6	41,9
t61_C	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	11,80	42,4	38,7	33,9	43,2
t61_D	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	14,80	43,4	39,6	34,8	44,1
t62_A	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	5,80	40,3	36,5	31,7	41,0
t62_B	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	8,80	41,8	38,1	33,2	42,5
t62_C	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	11,80	42,8	39,1	34,2	43,5
t62_D	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	14,80	43,7	40,0	35,2	44,5
t63_A	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	5,80	40,2	36,4	31,6	40,9
t63_B	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	8,80	42,0	38,3	33,4	42,8
t63_C	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	11,80	43,2	39,4	34,6	43,9
t63_D	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	14,80	44,1	40,4	35,5	44,9
t64_A	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	5,80	39,9	36,2	31,4	40,7
t64_B	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	8,80	41,4	37,6	32,8	42,1
t64_C	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	11,80	42,6	38,9	34,1	43,4
t64_D	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	14,80	43,7	40,0	35,1	44,4
t65_A	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	5,80	22,2	18,2	13,6	22,9
t65_B	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	8,80	15,6	11,4	6,9	16,2
t65_C	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	11,80	14,3	10,1	5,6	14,9
t65_D	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	14,80	15,0	10,8	6,3	15,6
t66_A	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	5,80	29,0	25,1	20,4	29,7
t66_B	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	8,80	19,6	15,6	11,0	20,3
t66_C	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	11,80	14,8	10,6	6,0	15,4
t66_D	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	14,80	15,5	11,3	6,8	16,1
t67_A	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	5,80	25,0	21,1	16,5	25,8
t67_B	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	8,80	18,5	14,4	9,9	19,1
t67_C	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	11,80	13,5	9,3	4,8	14,1
t67_D	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	14,80	14,3	10,1	5,6	14,9
t68_A	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	5,80	27,4	23,6	18,8	28,1
t68_B	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	8,80	27,0	23,3	18,4	27,7
t68_C	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	11,80	13,7	9,5	5,1	14,4
t68_D	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	14,80	14,5	10,3	5,8	15,1
t69_A	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	5,80	25,2	21,2	16,5	25,8
t69_B	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	8,80	20,4	16,4	11,8	21,1
t69_C	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	11,80	13,7	9,5	5,0	14,3
t69_D	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	14,80	14,5	10,3	5,8	15,1
t70_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167164,71	379934,37	41,80	45,4	41,7	36,9	46,2
t70_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167164,71	379934,37	44,80	45,5	41,8	36,9	46,2
t70_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167164,71	379934,37	47,80	45,5	41,8	37,0	46,3
t71_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	41,80	44,7	41,0	36,1	45,4
t72_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	41,80	44,1	40,4	35,5	44,8
t73_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	41,80	--	--	--	--
t74_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	41,80	--	--	--	--
t75_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167180,62	379962,88	41,80	--	--	--	--
t75_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167180,62	379962,88	44,80	--	--	--	--
t75_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167180,62	379962,88	47,80	--	--	--	--
t76_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167173,70	379966,76	41,80	44,5	40,8	36,0	45,3
t76_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167173,70	379966,76	44,80	44,6	40,9	36,1	45,4
t76_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167173,70	379966,76	47,80	44,7	41,0	36,2	45,5
t77_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	41,80	45,3	41,6	36,8	46,1
t78_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	41,80	46,1	42,4	37,6	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bogardeind (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
t79_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167153,00	379955,07	41,80	49,8	46,1	41,3	50,6		
t80_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167155,41	379946,61	41,80	49,7	45,9	41,1	50,4		
t81_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15		167157,79	379938,23	41,80	49,7	46,0	41,2	50,5		
t81_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15		167157,79	379938,23	44,80	49,7	45,9	41,1	50,4		
t81_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15		167157,79	379938,23	47,80	49,7	46,0	41,1	50,4		
t82_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167169,55	379937,82	44,80	--	--	--	--		
t82_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167169,55	379937,82	47,80	--	--	--	--		
t83_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167168,64	379941,01	44,80	--	--	--	--		
t83_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167168,64	379941,01	47,80	--	--	--	--		
t84_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167171,60	379943,61	44,80	21,3	17,4	12,7	22,0		
t84_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167171,60	379943,61	47,80	23,6	19,5	14,9	24,2		
t85_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167174,52	379947,05	44,80	--	--	--	--		
t85_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167174,52	379947,05	47,80	--	--	--	--		
t86_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167173,09	379952,08	44,80	--	--	--	--		
t86_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167173,09	379952,08	47,80	--	--	--	--		
t87_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167175,42	379955,61	44,80	22,2	18,3	13,6	22,9		
t87_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167175,42	379955,61	47,80	24,7	20,6	16,0	25,3		
t88_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167180,30	379957,00	44,80	22,0	18,0	13,4	22,7		
t88_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167180,30	379957,00	47,80	23,4	19,4	14,8	24,1		
t89_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167168,88	379963,21	44,80	41,8	38,0	33,2	42,5		
t89_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167168,88	379963,21	47,80	44,8	41,1	36,3	45,6		
t90_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167169,81	379959,95	44,80	36,2	32,3	27,6	36,9		
t90_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167169,81	379959,95	47,80	44,0	40,3	35,5	44,8		
t91_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167166,85	379957,54	44,80	35,8	31,8	27,1	36,4		
t91_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167166,85	379957,54	47,80	44,5	40,8	36,0	45,3		
t92_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167163,85	379954,21	44,80	37,2	33,3	28,6	37,9		
t92_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167163,85	379954,21	47,80	47,5	43,8	38,9	48,2		
t93_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167165,07	379949,93	44,80	37,1	33,1	28,5	37,8		
t93_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167165,07	379949,93	47,80	47,4	43,7	38,8	48,1		
t94_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167162,88	379945,49	44,80	38,7	34,8	30,1	39,4		
t94_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167162,88	379945,49	47,80	47,5	43,8	39,0	48,3		
t95_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167158,22	379944,17	44,80	46,7	43,0	38,1	47,4		
t95_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167158,22	379944,17	47,80	47,0	43,2	38,4	47,7		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer - cumulatief (excl. aftrek) - A

2212/074/CK-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
t01_A	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	1,70	51,8	49,5	46,1	54,1
t01_B	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	4,50	52,3	50,0	46,6	54,6
t01_C	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	7,30	52,6	50,3	46,9	54,9
t01_D	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	10,10	53,1	50,8	47,3	55,4
t01_E	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	12,90	53,5	51,2	47,8	55,8
t01_F	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	15,70	54,1	51,7	48,3	56,3
t02_A	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	1,70	50,1	48,0	44,7	52,6
t02_B	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	4,50	50,9	48,7	45,4	53,3
t02_C	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	7,30	51,2	49,0	45,8	53,7
t02_D	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	10,10	51,6	49,4	46,1	54,1
t02_E	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	12,90	52,1	49,8	46,6	54,5
t02_F	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	15,70	52,8	50,6	47,3	55,2
t03_A	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	1,70	49,5	47,4	44,1	52,0
t03_B	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	4,50	50,4	48,2	44,9	52,9
t03_C	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	7,30	50,8	48,6	45,3	53,3
t03_D	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	10,10	51,1	48,9	45,6	53,5
t03_E	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	12,90	51,5	49,2	46,0	53,9
t03_F	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	15,70	52,5	50,2	46,9	54,9
t04_A	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	1,70	49,2	47,1	43,8	51,7
t04_B	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	4,50	50,1	47,9	44,6	52,6
t04_C	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	7,30	50,4	48,2	45,0	52,9
t04_D	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	10,10	50,7	48,5	45,2	53,1
t04_E	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	12,90	51,2	48,9	45,6	53,6
t04_F	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	15,70	52,4	50,1	46,8	54,8
t05_A	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	1,70	48,7	46,5	43,3	51,2
t05_B	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	4,50	49,5	47,3	44,1	52,0
t05_C	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	7,30	49,9	47,6	44,4	52,3
t05_D	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	10,10	50,0	47,8	44,5	52,5
t05_E	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	12,90	50,6	48,3	45,0	53,0
t05_F	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	15,70	52,1	49,8	46,5	54,5
t06_A	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	1,70	48,4	46,2	42,9	50,9
t06_B	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	4,50	49,2	47,0	43,8	51,7
t06_C	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	7,30	49,6	47,3	44,1	52,0
t06_D	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	10,10	49,7	47,5	44,2	52,1
t06_E	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	12,90	50,4	48,1	44,8	52,8
t06_F	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	15,70	52,3	50,0	46,7	54,7
t07_A	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	1,70	48,3	46,1	42,7	50,7
t07_B	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	4,50	49,2	46,9	43,6	51,6
t07_C	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	7,30	49,5	47,2	43,9	51,9
t07_D	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	10,10	49,6	47,3	44,0	52,0
t07_E	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	12,90	50,3	47,9	44,6	52,6
t07_F	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	15,70	52,5	50,2	46,8	54,8
t08_A	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	1,70	47,8	45,6	42,4	50,3
t08_B	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	4,50	49,0	46,8	43,6	51,5
t08_C	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	7,30	49,5	47,2	44,0	51,9
t08_D	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	10,10	49,4	47,0	43,7	51,7
t08_E	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	12,90	50,0	47,6	44,3	52,3
t08_F	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	15,70	52,5	50,2	46,9	54,9
t09_A	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	1,70	47,8	45,5	42,3	50,2
t09_B	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	4,50	48,9	46,7	43,4	51,4
t09_C	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	7,30	49,5	47,2	43,9	51,9
t09_D	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	10,10	49,4	47,0	43,7	51,7
t09_E	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	12,90	50,2	47,8	44,4	52,4
t09_F	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	15,70	52,9	50,6	47,2	55,2
t10_A	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	1,70	48,1	45,8	42,6	50,5
t10_B	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	4,50	49,5	47,2	43,9	51,9
t10_C	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	7,30	50,0	47,5	44,2	52,2
t10_D	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	10,10	50,1	47,6	44,2	52,3
t10_E	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	12,90	50,8	48,2	44,7	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer - cumulatief (excl. aftrek) - A

2212/074/CK-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
t10_F	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	15,70	53,4	51,0	47,6	55,6
t11_A	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	1,70	47,9	45,7	42,5	50,4
t11_B	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	4,50	49,3	47,0	43,7	51,7
t11_C	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	7,30	49,8	47,3	44,0	52,0
t11_D	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	10,10	50,0	47,4	44,0	52,1
t11_E	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	12,90	50,7	48,1	44,7	52,8
t11_F	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	15,70	53,5	51,1	47,7	55,7
t12_A	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	1,70	48,1	45,8	42,5	50,5
t12_B	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	4,50	50,4	48,0	44,7	52,7
t12_C	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	7,30	51,2	48,7	45,3	53,4
t12_D	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	10,10	51,4	48,9	45,5	53,6
t12_E	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	12,90	52,1	49,5	46,1	54,2
t12_F	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	15,70	54,2	51,7	48,3	56,4
t13_A	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	1,70	45,4	43,4	40,1	48,0
t13_B	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	4,50	46,1	43,9	40,8	48,6
t13_C	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	7,30	46,2	44,1	41,0	48,8
t13_D	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	10,10	46,4	44,3	41,2	49,1
t13_E	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	12,90	46,6	44,5	41,5	49,3
t13_F	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	15,70	46,9	44,7	41,7	49,5
t14_A	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	1,70	45,7	43,6	40,4	48,3
t14_B	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	4,50	46,0	43,8	40,7	48,6
t14_C	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	7,30	46,1	44,0	40,9	48,8
t14_D	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	10,10	46,4	44,2	41,2	49,0
t14_E	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	12,90	46,6	44,4	41,4	49,2
t14_F	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	15,70	46,8	44,6	41,6	49,4
t15_A	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	1,70	45,5	43,5	40,3	48,1
t15_B	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	4,50	45,9	43,7	40,6	48,5
t15_C	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	7,30	46,1	43,9	40,9	48,7
t15_D	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	10,10	46,3	44,2	41,1	48,9
t15_E	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	12,90	46,5	44,4	41,3	49,1
t15_F	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	15,70	46,7	44,6	41,5	49,3
t16_A	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	1,70	46,3	44,2	40,9	48,8
t16_B	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	4,50	45,8	43,7	40,6	48,4
t16_C	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	7,30	46,0	43,9	40,8	48,6
t16_D	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	10,10	46,2	44,1	41,0	48,8
t16_E	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	12,90	46,4	44,3	41,2	49,0
t16_F	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	15,70	46,6	44,5	41,4	49,3
t17_A	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	1,70	45,6	43,6	40,3	48,2
t17_B	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	4,50	45,7	43,6	40,5	48,3
t17_C	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	7,30	45,9	43,8	40,7	48,5
t17_D	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	10,10	46,1	44,0	40,9	48,8
t17_E	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	12,90	46,3	44,2	41,1	49,0
t17_F	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	15,70	46,5	44,4	41,4	49,2
t18_A	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	1,70	46,0	43,9	40,7	48,6
t18_B	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	4,50	45,7	43,5	40,4	48,3
t18_C	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	7,30	45,9	43,7	40,7	48,5
t18_D	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	10,10	46,1	43,9	40,9	48,7
t18_E	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	12,90	46,3	44,1	41,1	48,9
t18_F	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	15,70	46,5	44,4	41,3	49,1
t19_A	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	1,70	45,7	43,7	40,5	48,3
t19_B	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	4,50	45,6	43,5	40,4	48,2
t19_C	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	7,30	45,8	43,7	40,6	48,4
t19_D	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	10,10	46,0	43,9	40,8	48,6
t19_E	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	12,90	46,2	44,1	41,0	48,8
t19_F	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	15,70	46,4	44,3	41,2	49,0
t20_A	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	1,70	46,1	44,0	40,8	48,7
t20_B	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	4,50	45,5	43,4	40,3	48,1
t20_C	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	7,30	45,7	43,6	40,5	48,3
t20_D	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	10,10	45,9	43,8	40,7	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer - cumulatief (excl. aftrek) - A

2212/074/CK-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t20_E	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	12,90	46,1	44,0	40,9	48,8	
t20_F	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	15,70	46,3	44,2	41,1	49,0	
t21_A	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	1,70	45,9	43,9	40,7	48,5	
t21_B	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	4,50	45,4	43,3	40,2	48,1	
t21_C	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	7,30	45,7	43,5	40,5	48,3	
t21_D	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	10,10	45,9	43,7	40,7	48,5	
t21_E	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	12,90	46,0	43,9	40,9	48,7	
t21_F	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	15,70	46,3	44,1	41,1	48,9	
t22_A	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	1,70	46,3	44,2	41,0	48,9	
t22_B	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	4,50	45,8	43,7	40,6	48,4	
t22_C	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	7,30	46,0	43,9	40,8	48,6	
t22_D	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	10,10	46,2	44,1	41,0	48,9	
t22_E	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	12,90	46,4	44,3	41,2	49,0	
t22_F	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	15,70	46,6	44,5	41,4	49,3	
t23_A	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	1,70	46,2	44,1	40,9	48,8	
t23_B	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	4,50	45,8	43,6	40,6	48,4	
t23_C	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	7,30	46,0	43,8	40,8	48,6	
t23_D	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	10,10	46,2	44,0	41,0	48,8	
t23_E	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	12,90	46,4	44,2	41,2	49,0	
t23_F	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	15,70	46,6	44,4	41,4	49,2	
t24_A	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	1,70	46,6	44,5	41,3	49,2	
t24_B	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	4,50	46,1	44,0	40,9	48,8	
t24_C	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	7,30	46,4	44,2	41,1	49,0	
t24_D	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	10,10	46,5	44,4	41,3	49,2	
t24_E	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	12,90	46,7	44,6	41,5	49,3	
t24_F	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	15,70	46,9	44,8	41,7	49,6	
t25_A	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	5,80	58,5	56,1	52,6	60,7	
t25_B	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	8,80	58,8	56,4	52,9	61,0	
t25_C	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	11,80	59,3	56,9	53,3	61,5	
t25_D	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	14,80	59,7	57,2	53,7	61,8	
t26_A	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	5,80	58,6	56,2	52,7	60,8	
t26_B	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	8,80	58,9	56,5	53,0	61,1	
t26_C	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	11,80	59,4	57,0	53,5	61,6	
t26_D	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	14,80	59,8	57,3	53,8	61,9	
t27_A	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	5,80	58,6	56,2	52,7	60,8	
t27_B	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	8,80	59,0	56,6	53,1	61,2	
t27_C	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	11,80	59,5	57,0	53,5	61,6	
t27_D	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	14,80	59,8	57,4	53,9	62,0	
t28_A	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	5,80	58,6	56,2	52,7	60,8	
t28_B	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	8,80	59,0	56,6	53,1	61,2	
t28_C	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	11,80	59,5	57,1	53,6	61,7	
t28_D	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	14,80	59,8	57,4	53,9	62,0	
t29_A	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	5,80	58,7	56,3	52,8	60,9	
t29_B	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	8,80	59,1	56,7	53,2	61,3	
t29_C	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	11,80	59,6	57,2	53,7	61,8	
t29_D	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	14,80	59,9	57,5	54,0	62,1	
t30_A	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	5,80	58,6	56,2	52,7	60,8	
t30_B	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	8,80	59,1	56,7	53,1	61,3	
t30_C	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	11,80	59,5	57,1	53,6	61,7	
t30_D	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	14,80	59,9	57,4	53,9	62,1	
t31_A	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	5,80	58,3	56,0	52,5	60,6	
t31_B	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	8,80	58,8	56,4	52,9	61,0	
t31_C	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	11,80	59,3	56,9	53,4	61,5	
t31_D	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	14,80	59,6	57,2	53,7	61,8	
t32_A	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	5,80	58,2	55,9	52,4	60,5	
t32_B	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	8,80	58,6	56,3	52,8	60,9	
t32_C	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	11,80	59,1	56,7	53,2	61,3	
t32_D	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	14,80	59,4	57,1	53,6	61,7	
t33_A	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	5,80	56,8	54,5	51,0	59,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t33_B	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	8,80	57,2	54,8	51,4	59,4
t33_C	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	11,80	57,6	55,3	51,8	59,9
t33_D	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	14,80	58,0	55,6	52,2	60,3
t34_A	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	5,80	50,5	48,0	44,6	52,7
t34_B	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	8,80	50,7	48,1	44,6	52,7
t34_C	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	11,80	51,1	48,4	44,9	53,1
t34_D	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	14,80	51,5	48,9	45,4	53,5
t35_A	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	5,80	51,4	49,2	45,8	53,8
t35_B	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	8,80	51,9	49,5	46,1	54,2
t35_C	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	11,80	52,4	50,0	46,5	54,6
t35_D	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	14,80	53,0	50,5	47,1	55,2
t36_A	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	5,80	50,9	48,6	45,3	53,3
t36_B	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	8,80	51,2	48,9	45,5	53,5
t36_C	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	11,80	51,8	49,3	45,9	54,0
t36_D	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	14,80	52,4	50,0	46,5	54,6
t37_A	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	5,80	50,0	47,7	44,4	52,4
t37_B	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	8,80	50,3	48,0	44,6	52,6
t37_C	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	11,80	51,0	48,5	45,1	53,2
t37_D	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	14,80	51,8	49,3	45,9	54,0
t38_A	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	5,80	49,2	46,9	43,5	51,5
t38_B	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	8,80	49,6	47,2	43,8	51,9
t38_C	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	11,80	50,2	47,7	44,2	52,3
t38_D	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	14,80	51,2	48,6	45,2	53,3
t39_A	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	5,80	47,5	45,1	41,7	49,8
t39_B	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	8,80	48,2	45,6	42,2	50,3
t39_C	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	11,80	49,0	46,3	42,8	51,0
t39_D	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	14,80	50,4	47,8	44,3	52,4
t40_A	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	5,80	49,9	47,7	44,4	52,4
t40_B	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	8,80	50,4	48,1	44,9	52,8
t40_C	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	11,80	51,0	48,7	45,4	53,4
t40_D	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	14,80	52,0	49,7	46,4	54,4
t41_A	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	5,80	48,8	46,5	43,3	51,2
t41_B	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	8,80	49,3	47,0	43,7	51,7
t41_C	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	11,80	49,9	47,6	44,3	52,3
t41_D	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	14,80	51,1	48,8	45,5	53,5
t42_A	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	5,80	48,6	46,4	43,2	51,1
t42_B	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	8,80	49,1	46,8	43,6	51,6
t42_C	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	11,80	49,8	47,5	44,2	52,2
t42_D	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	14,80	51,0	48,6	45,4	53,3
t43_A	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	5,80	49,4	47,1	43,8	51,7
t43_B	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	8,80	49,8	47,4	44,1	52,1
t43_C	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	11,80	50,4	48,0	44,7	52,7
t43_D	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	14,80	51,4	49,0	45,7	53,7
t44_A	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	5,80	49,1	46,8	43,6	51,5
t44_B	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	8,80	49,4	47,2	43,9	51,9
t44_C	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	11,80	50,0	47,7	44,4	52,4
t44_D	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	14,80	50,8	48,5	45,3	53,2
t45_A	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	5,80	59,6	57,2	53,7	61,8
t45_B	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	8,80	60,0	57,7	54,2	62,3
t45_C	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	11,80	60,4	58,0	54,5	62,6
t45_D	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	14,80	60,6	58,3	54,8	62,9
t45_E	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	17,80	60,9	58,5	55,1	63,1
t46_A	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	5,80	61,1	58,8	55,2	63,3
t46_B	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	8,80	61,6	59,2	55,7	63,8
t46_C	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	11,80	61,9	59,5	56,0	64,1
t46_D	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	14,80	62,2	59,8	56,3	64,4
t46_E	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	17,80	62,5	60,1	56,7	64,7
t47_A	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	5,80	60,9	58,6	55,1	63,2
t47_B	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	8,80	61,4	59,1	55,5	63,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t47_C	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	11,80	61,8	59,4	55,9	64,0
t47_D	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	14,80	62,1	59,7	56,2	64,3
t47_E	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	17,80	62,4	60,0	56,5	64,6
t48_A	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	5,80	60,9	58,5	55,0	63,1
t48_B	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	8,80	61,4	59,0	55,4	63,6
t48_C	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	11,80	61,7	59,3	55,8	63,9
t48_D	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	14,80	62,0	59,6	56,1	64,2
t48_E	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	17,80	62,3	59,9	56,4	64,5
t49_A	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	5,80	60,7	58,3	54,8	62,9
t49_B	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	8,80	61,1	58,8	55,2	63,3
t49_C	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	11,80	61,5	59,1	55,6	63,7
t49_D	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	14,80	61,8	59,4	55,9	64,0
t49_E	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	17,80	62,1	59,7	56,2	64,3
t50_A	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	5,80	60,5	58,1	54,6	62,7
t50_B	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	8,80	61,0	58,6	55,1	63,2
t50_C	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	11,80	61,4	59,0	55,5	63,6
t50_D	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	14,80	61,7	59,3	55,8	63,9
t50_E	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	17,80	62,0	59,6	56,1	64,2
t51_A	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	5,80	60,3	57,9	54,4	62,5
t51_B	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	8,80	60,8	58,4	54,9	63,0
t51_C	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	11,80	61,2	58,8	55,3	63,4
t51_D	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	14,80	61,6	59,2	55,6	63,7
t51_E	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	17,80	61,9	59,5	55,9	64,1
t52_A	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	5,80	60,1	57,7	54,2	62,3
t52_B	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	8,80	60,6	58,2	54,7	62,8
t52_C	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	11,80	61,0	58,6	55,1	63,2
t52_D	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	14,80	61,4	58,9	55,4	63,5
t52_E	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	17,80	61,7	59,3	55,7	63,9
t53_A	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	5,80	48,8	46,7	43,5	51,4
t53_B	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	8,80	49,1	47,0	43,8	51,7
t53_C	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	11,80	49,4	47,2	44,1	51,9
t53_D	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	14,80	49,6	47,5	44,3	52,2
t53_E	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	17,80	49,5	47,2	44,1	52,0
t54_A	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	5,80	48,7	46,6	43,5	51,3
t54_B	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	8,80	49,0	46,9	43,8	51,6
t54_C	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	11,80	49,3	47,2	44,0	51,9
t54_D	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	14,80	49,6	47,5	44,3	52,2
t54_E	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	17,80	49,5	47,2	44,0	51,9
t55_A	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	5,80	48,7	46,6	43,5	51,3
t55_B	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	8,80	49,0	46,9	43,8	51,6
t55_C	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	11,80	49,3	47,2	44,0	51,9
t55_D	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	14,80	49,7	47,6	44,4	52,3
t55_E	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	17,80	49,8	47,6	44,4	52,3
t56_A	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	5,80	48,7	46,6	43,4	51,3
t56_B	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	8,80	49,0	46,9	43,7	51,6
t56_C	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	11,80	49,3	47,2	44,1	51,9
t56_D	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	14,80	49,9	47,7	44,5	52,4
t56_E	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	17,80	50,0	47,7	44,5	52,4
t57_A	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	5,80	48,7	46,6	43,4	51,3
t57_B	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	8,80	49,1	46,9	43,8	51,6
t57_C	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	11,80	49,4	47,2	44,1	52,0
t57_D	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	14,80	50,0	47,8	44,7	52,5
t57_E	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	17,80	49,7	47,4	44,2	52,1
t58_A	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	5,80	48,6	46,5	43,4	51,2
t58_B	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	8,80	49,0	46,8	43,7	51,6
t58_C	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	11,80	49,3	47,2	44,1	51,9
t58_D	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	14,80	50,1	47,9	44,7	52,6
t58_E	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	17,80	49,5	47,3	44,0	52,0
t59_A	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	5,80	47,5	44,8	41,2	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t59_B	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	8,80	48,2	45,5	41,9	50,1
t59_C	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	11,80	48,9	46,1	42,5	50,8
t59_D	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	14,80	49,9	47,2	43,6	51,8
t59_E	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	17,80	47,9	45,0	41,2	49,7
t60_A	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	5,80	53,2	50,9	47,5	55,5
t60_B	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	8,80	53,5	51,0	47,6	55,7
t60_C	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	11,80	53,7	51,2	47,7	55,8
t60_D	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	14,80	54,5	51,9	48,5	56,6
t61_A	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	5,80	53,7	51,3	48,0	56,0
t61_B	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	8,80	54,0	51,6	48,2	56,3
t61_C	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	11,80	54,3	51,9	48,4	56,5
t61_D	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	14,80	55,0	52,5	49,1	57,2
t62_A	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	5,80	54,0	51,7	48,3	56,4
t62_B	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	8,80	54,5	52,1	48,6	56,7
t62_C	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	11,80	54,8	52,3	48,9	57,0
t62_D	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	14,80	55,4	52,9	49,5	57,6
t63_A	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	5,80	54,5	52,2	48,8	56,9
t63_B	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	8,80	55,0	52,6	49,2	57,3
t63_C	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	11,80	55,3	52,9	49,4	57,5
t63_D	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	14,80	56,0	53,5	50,0	58,1
t64_A	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	5,80	54,6	52,3	48,9	57,0
t64_B	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	8,80	55,1	52,7	49,3	57,3
t64_C	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	11,80	55,3	52,9	49,5	57,5
t64_D	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	14,80	55,9	53,5	50,0	58,1
t65_A	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	5,80	45,1	42,9	39,8	47,7
t65_B	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	8,80	45,2	43,1	40,0	47,8
t65_C	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	11,80	45,4	43,3	40,2	48,0
t65_D	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	14,80	45,6	43,4	40,4	48,2
t66_A	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	5,80	45,3	43,0	39,9	47,8
t66_B	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	8,80	45,2	43,0	40,0	47,8
t66_C	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	11,80	45,3	43,2	40,1	48,0
t66_D	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	14,80	45,5	43,4	40,3	48,1
t67_A	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	5,80	45,0	42,8	39,7	47,6
t67_B	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	8,80	45,1	42,9	39,9	47,7
t67_C	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	11,80	45,2	43,1	40,1	47,9
t67_D	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	14,80	45,4	43,3	40,2	48,1
t68_A	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	5,80	45,0	42,8	39,7	47,6
t68_B	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	8,80	45,2	43,0	39,9	47,7
t68_C	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	11,80	45,2	43,0	40,0	47,8
t68_D	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	14,80	45,3	43,2	40,2	48,0
t69_A	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	5,80	44,8	42,7	39,6	47,4
t69_B	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	8,80	44,9	42,8	39,7	47,6
t69_C	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	11,80	45,1	42,9	39,9	47,7
t69_D	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	14,80	45,3	43,1	40,1	47,9
t70_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167164,71	379934,37	41,80	64,6	62,3	58,8	66,9
t70_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167164,71	379934,37	44,80	64,6	62,2	58,8	66,9
t70_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167164,71	379934,37	47,80	64,5	62,2	58,8	66,8
t71_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	41,80	64,6	62,3	58,8	66,9
t72_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	41,80	64,6	62,3	58,8	66,9
t73_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	41,80	61,3	58,9	55,5	63,5
t74_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	41,80	60,9	58,5	55,1	63,1
t75_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167180,62	379962,88	41,80	60,5	58,2	54,8	62,8
t75_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167180,62	379962,88	44,80	60,5	58,2	54,7	62,8
t75_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167180,62	379962,88	47,80	60,5	58,1	54,7	62,7
t76_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167173,70	379966,76	41,80	49,5	45,8	41,0	50,3
t76_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167173,70	379966,76	44,80	49,6	45,9	41,1	50,4
t76_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167173,70	379966,76	47,80	49,7	46,0	41,2	50,5
t77_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	41,80	50,3	46,6	41,8	51,1
t78_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	41,80	51,2	47,4	42,6	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
t79_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167153,00	379955,07	41,80	61,9	59,4	55,8	64,0		
t80_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167155,41	379946,61	41,80	62,1	59,6	56,1	64,2		
t81_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15		167157,79	379938,23	41,80	62,3	59,9	56,3	64,5		
t81_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15		167157,79	379938,23	44,80	62,3	59,8	56,3	64,4		
t81_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15		167157,79	379938,23	47,80	62,3	59,8	56,3	64,4		
t82_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167169,55	379937,82	44,80	60,0	57,7	54,4	62,4		
t82_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167169,55	379937,82	47,80	62,3	60,1	56,7	64,7		
t83_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167168,64	379941,01	44,80	56,7	54,6	51,3	59,2		
t83_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167168,64	379941,01	47,80	62,2	60,0	56,7	64,6		
t84_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167171,60	379943,61	44,80	57,2	55,0	51,7	59,6		
t84_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167171,60	379943,61	47,80	62,8	60,6	57,3	65,3		
t85_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167174,52	379947,05	44,80	53,3	51,1	47,8	55,8		
t85_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167174,52	379947,05	47,80	60,4	58,2	54,9	62,8		
t86_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167173,09	379952,08	44,80	53,3	51,1	47,9	55,8		
t86_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167173,09	379952,08	47,80	60,5	58,3	55,0	63,0		
t87_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167175,42	379955,61	44,80	54,7	52,5	49,3	57,2		
t87_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167175,42	379955,61	47,80	61,0	58,8	55,5	63,5		
t88_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167180,30	379957,00	44,80	58,8	56,6	53,2	61,2		
t88_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167180,30	379957,00	47,80	62,3	60,1	56,6	64,7		
t89_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167168,88	379963,21	44,80	50,4	47,7	44,1	52,3		
t89_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167168,88	379963,21	47,80	53,6	50,9	47,4	55,6		
t90_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167169,81	379959,95	44,80	42,8	39,4	35,5	44,1		
t90_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167169,81	379959,95	47,80	50,1	46,7	42,5	51,3		
t91_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167166,85	379957,54	44,80	40,8	36,8	32,2	41,5		
t91_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167166,85	379957,54	47,80	49,6	45,8	41,0	50,3		
t92_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167163,85	379954,21	44,80	50,6	48,4	45,1	53,0		
t92_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167163,85	379954,21	47,80	55,8	53,0	49,3	57,7		
t93_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167165,07	379949,93	44,80	43,9	40,5	36,6	45,2		
t93_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167165,07	379949,93	47,80	53,2	49,7	45,3	54,2		
t94_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167162,88	379945,49	44,80	44,0	40,1	35,6	44,8		
t94_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167162,88	379945,49	47,80	52,6	48,9	44,2	53,4		
t95_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167158,22	379944,17	44,80	51,7	48,1	43,3	52,5		
t95_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167158,22	379944,17	47,80	52,1	48,4	43,6	52,9		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer - cumulatief (excl. aftrek) - B

2212/074/CK-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t01_A	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	1,70	51,8	49,5	46,1	54,1	
t01_B	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	4,50	52,3	50,0	46,6	54,6	
t01_C	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	7,30	52,6	50,3	46,9	54,9	
t01_D	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	10,10	53,1	50,8	47,3	55,4	
t01_E	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	12,90	53,5	51,2	47,8	55,8	
t01_F	toetspunten bestaande bouw	167225,46	380035,50	15,70	54,1	51,7	48,3	56,3	
t02_A	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	1,70	50,1	48,0	44,7	52,6	
t02_B	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	4,50	50,9	48,7	45,4	53,3	
t02_C	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	7,30	51,2	49,0	45,8	53,7	
t02_D	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	10,10	51,6	49,4	46,1	54,1	
t02_E	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	12,90	52,1	49,8	46,6	54,5	
t02_F	toetspunten bestaande bouw	167221,83	380036,27	15,70	52,8	50,6	47,3	55,2	
t03_A	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	1,70	49,5	47,4	44,1	52,0	
t03_B	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	4,50	50,4	48,2	44,9	52,9	
t03_C	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	7,30	50,8	48,6	45,3	53,3	
t03_D	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	10,10	51,1	48,9	45,6	53,5	
t03_E	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	12,90	51,5	49,2	46,0	53,9	
t03_F	toetspunten bestaande bouw	167217,89	380037,11	15,70	52,5	50,2	46,9	54,9	
t04_A	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	1,70	49,2	47,1	43,8	51,7	
t04_B	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	4,50	50,1	47,9	44,6	52,6	
t04_C	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	7,30	50,4	48,2	45,0	52,9	
t04_D	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	10,10	50,7	48,5	45,2	53,1	
t04_E	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	12,90	51,2	48,9	45,6	53,6	
t04_F	toetspunten bestaande bouw	167213,89	380037,96	15,70	52,4	50,1	46,8	54,8	
t05_A	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	1,70	48,7	46,5	43,3	51,2	
t05_B	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	4,50	49,5	47,3	44,1	52,0	
t05_C	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	7,30	49,9	47,6	44,4	52,3	
t05_D	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	10,10	50,0	47,8	44,5	52,5	
t05_E	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	12,90	50,6	48,3	45,0	53,0	
t05_F	toetspunten bestaande bouw	167210,09	380038,77	15,70	52,1	49,8	46,5	54,5	
t06_A	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	1,70	48,4	46,2	42,9	50,9	
t06_B	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	4,50	49,2	47,0	43,8	51,7	
t06_C	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	7,30	49,6	47,3	44,1	52,0	
t06_D	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	10,10	49,7	47,5	44,2	52,1	
t06_E	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	12,90	50,4	48,1	44,8	52,8	
t06_F	toetspunten bestaande bouw	167206,16	380039,60	15,70	52,3	50,0	46,7	54,7	
t07_A	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	1,70	48,3	46,1	42,7	50,7	
t07_B	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	4,50	49,2	46,9	43,6	51,6	
t07_C	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	7,30	49,5	47,2	43,9	51,9	
t07_D	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	10,10	49,6	47,3	44,0	52,0	
t07_E	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	12,90	50,3	47,9	44,6	52,6	
t07_F	toetspunten bestaande bouw	167202,51	380040,37	15,70	52,5	50,2	46,8	54,8	
t08_A	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	1,70	47,8	45,6	42,4	50,3	
t08_B	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	4,50	49,0	46,8	43,6	51,5	
t08_C	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	7,30	49,5	47,2	44,0	51,9	
t08_D	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	10,10	49,4	47,0	43,7	51,7	
t08_E	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	12,90	50,0	47,6	44,3	52,3	
t08_F	toetspunten bestaande bouw	167198,50	380041,22	15,70	52,5	50,2	46,9	54,9	
t09_A	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	1,70	47,8	45,5	42,3	50,2	
t09_B	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	4,50	48,9	46,7	43,4	51,4	
t09_C	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	7,30	49,5	47,2	43,9	51,9	
t09_D	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	10,10	49,4	47,0	43,7	51,7	
t09_E	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	12,90	50,2	47,8	44,4	52,4	
t09_F	toetspunten bestaande bouw	167194,62	380042,05	15,70	52,9	50,6	47,2	55,2	
t10_A	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	1,70	48,1	45,8	42,6	50,5	
t10_B	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	4,50	49,5	47,2	43,9	51,9	
t10_C	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	7,30	50,0	47,5	44,2	52,2	
t10_D	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	10,10	50,1	47,6	44,2	52,3	
t10_E	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	12,90	50,8	48,2	44,7	52,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer - cumulatief (excl. aftrek) - B

2212/074/CK-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t10_F	toetspunten bestaande bouw	167190,85	380042,85	15,70	53,4	51,0	47,6	55,6	
t11_A	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	1,70	47,9	45,7	42,5	50,4	
t11_B	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	4,50	49,3	47,0	43,7	51,7	
t11_C	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	7,30	49,8	47,3	44,0	52,0	
t11_D	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	10,10	50,0	47,4	44,0	52,1	
t11_E	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	12,90	50,7	48,1	44,7	52,8	
t11_F	toetspunten bestaande bouw	167186,93	380043,68	15,70	53,5	51,1	47,7	55,7	
t12_A	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	1,70	48,1	45,8	42,5	50,5	
t12_B	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	4,50	50,4	48,0	44,7	52,7	
t12_C	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	7,30	51,2	48,7	45,3	53,4	
t12_D	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	10,10	51,4	48,9	45,5	53,6	
t12_E	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	12,90	52,1	49,5	46,1	54,2	
t12_F	toetspunten bestaande bouw	167182,87	380044,54	15,70	54,2	51,7	48,3	56,4	
t13_A	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	1,70	45,4	43,4	40,1	48,0	
t13_B	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	4,50	46,1	43,9	40,8	48,6	
t13_C	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	7,30	46,2	44,1	41,0	48,8	
t13_D	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	10,10	46,4	44,3	41,2	49,1	
t13_E	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	12,90	46,6	44,5	41,5	49,3	
t13_F	toetspunten bestaande bouw	167229,66	380051,50	15,70	46,9	44,7	41,7	49,5	
t14_A	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	1,70	45,7	43,6	40,4	48,3	
t14_B	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	4,50	46,0	43,8	40,7	48,6	
t14_C	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	7,30	46,1	44,0	40,9	48,8	
t14_D	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	10,10	46,4	44,2	41,2	49,0	
t14_E	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	12,90	46,6	44,4	41,4	49,2	
t14_F	toetspunten bestaande bouw	167225,38	380052,41	15,70	46,8	44,6	41,6	49,4	
t15_A	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	1,70	45,5	43,5	40,3	48,1	
t15_B	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	4,50	45,9	43,7	40,6	48,5	
t15_C	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	7,30	46,1	43,9	40,9	48,7	
t15_D	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	10,10	46,3	44,2	41,1	48,9	
t15_E	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	12,90	46,5	44,4	41,3	49,1	
t15_F	toetspunten bestaande bouw	167221,52	380053,23	15,70	46,7	44,6	41,5	49,3	
t16_A	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	1,70	46,3	44,2	40,9	48,8	
t16_B	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	4,50	45,8	43,7	40,6	48,4	
t16_C	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	7,30	46,0	43,9	40,8	48,6	
t16_D	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	10,10	46,2	44,1	41,0	48,8	
t16_E	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	12,90	46,4	44,3	41,2	49,0	
t16_F	toetspunten bestaande bouw	167217,87	380054,00	15,70	46,6	44,5	41,4	49,3	
t17_A	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	1,70	45,6	43,6	40,3	48,2	
t17_B	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	4,50	45,7	43,6	40,5	48,3	
t17_C	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	7,30	45,9	43,8	40,7	48,5	
t17_D	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	10,10	46,1	44,0	40,9	48,8	
t17_E	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	12,90	46,3	44,2	41,1	49,0	
t17_F	toetspunten bestaande bouw	167213,83	380054,86	15,70	46,5	44,4	41,4	49,2	
t18_A	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	1,70	46,0	43,9	40,7	48,6	
t18_B	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	4,50	45,7	43,5	40,4	48,3	
t18_C	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	7,30	45,9	43,7	40,7	48,5	
t18_D	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	10,10	46,1	43,9	40,9	48,7	
t18_E	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	12,90	46,3	44,1	41,1	48,9	
t18_F	toetspunten bestaande bouw	167210,08	380055,66	15,70	46,5	44,4	41,3	49,1	
t19_A	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	1,70	45,7	43,7	40,5	48,3	
t19_B	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	4,50	45,6	43,5	40,4	48,2	
t19_C	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	7,30	45,8	43,7	40,6	48,4	
t19_D	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	10,10	46,0	43,9	40,8	48,6	
t19_E	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	12,90	46,2	44,1	41,0	48,8	
t19_F	toetspunten bestaande bouw	167206,06	380056,51	15,70	46,4	44,3	41,2	49,0	
t20_A	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	1,70	46,1	44,0	40,8	48,7	
t20_B	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	4,50	45,5	43,4	40,3	48,1	
t20_C	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	7,30	45,7	43,6	40,5	48,3	
t20_D	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	10,10	45,9	43,8	40,7	48,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer - cumulatief (excl. aftrek) - B

2212/074/CK-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t20_E	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	12,90	46,1	44,0	40,9	48,8	
t20_F	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	15,70	46,3	44,2	41,1	49,0	
t21_A	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	1,70	45,9	43,9	40,7	48,5	
t21_B	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	4,50	45,4	43,3	40,2	48,1	
t21_C	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	7,30	45,7	43,5	40,5	48,3	
t21_D	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	10,10	45,9	43,7	40,7	48,5	
t21_E	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	12,90	46,0	43,9	40,9	48,7	
t21_F	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	15,70	46,3	44,1	41,1	48,9	
t22_A	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	1,70	46,3	44,2	41,0	48,9	
t22_B	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	4,50	45,8	43,7	40,6	48,4	
t22_C	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	7,30	46,0	43,9	40,8	48,6	
t22_D	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	10,10	46,2	44,1	41,0	48,9	
t22_E	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	12,90	46,4	44,3	41,2	49,0	
t22_F	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	15,70	46,6	44,5	41,4	49,3	
t23_A	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	1,70	46,2	44,1	40,9	48,8	
t23_B	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	4,50	45,8	43,6	40,6	48,4	
t23_C	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	7,30	46,0	43,8	40,8	48,6	
t23_D	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	10,10	46,2	44,0	41,0	48,8	
t23_E	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	12,90	46,4	44,2	41,2	49,0	
t23_F	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	15,70	46,6	44,4	41,4	49,2	
t24_A	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	1,70	46,6	44,5	41,3	49,2	
t24_B	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	4,50	46,1	44,0	40,9	48,8	
t24_C	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	7,30	46,4	44,2	41,1	49,0	
t24_D	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	10,10	46,5	44,4	41,3	49,2	
t24_E	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	12,90	46,7	44,6	41,5	49,3	
t24_F	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	15,70	46,9	44,8	41,7	49,6	
t25_A	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	5,80	58,5	56,1	52,6	60,7	
t25_B	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	8,80	58,8	56,4	52,9	61,0	
t25_C	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	11,80	59,3	56,9	53,3	61,5	
t25_D	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	14,80	59,7	57,2	53,7	61,8	
t26_A	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	5,80	58,6	56,2	52,7	60,8	
t26_B	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	8,80	58,9	56,5	53,0	61,1	
t26_C	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	11,80	59,4	57,0	53,5	61,6	
t26_D	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	14,80	59,8	57,3	53,8	61,9	
t27_A	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	5,80	58,6	56,2	52,7	60,8	
t27_B	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	8,80	59,0	56,6	53,1	61,2	
t27_C	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	11,80	59,5	57,0	53,5	61,6	
t27_D	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	14,80	59,8	57,4	53,9	62,0	
t28_A	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	5,80	58,6	56,2	52,7	60,8	
t28_B	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	8,80	59,0	56,6	53,1	61,2	
t28_C	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	11,80	59,5	57,1	53,6	61,7	
t28_D	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	14,80	59,8	57,4	53,9	62,0	
t29_A	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	5,80	58,7	56,3	52,8	60,9	
t29_B	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	8,80	59,1	56,7	53,2	61,3	
t29_C	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	11,80	59,6	57,2	53,7	61,8	
t29_D	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	14,80	59,9	57,5	54,0	62,1	
t30_A	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	5,80	58,6	56,2	52,7	60,8	
t30_B	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	8,80	59,1	56,7	53,1	61,3	
t30_C	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	11,80	59,5	57,1	53,6	61,7	
t30_D	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	14,80	59,9	57,4	53,9	62,1	
t31_A	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	5,80	58,3	56,0	52,5	60,6	
t31_B	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	8,80	58,8	56,4	52,9	61,0	
t31_C	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	11,80	59,3	56,9	53,4	61,5	
t31_D	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	14,80	59,6	57,2	53,7	61,8	
t32_A	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	5,80	58,2	55,9	52,4	60,5	
t32_B	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	8,80	58,6	56,3	52,8	60,9	
t32_C	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	11,80	59,1	56,7	53,2	61,3	
t32_D	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	14,80	59,4	57,1	53,6	61,7	
t33_A	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	5,80	56,8	54,5	51,0	59,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t33_B	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	8,80	57,2	54,8	51,4	59,4
t33_C	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	11,80	57,6	55,3	51,8	59,9
t33_D	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	14,80	58,0	55,6	52,2	60,3
t34_A	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	5,80	50,5	48,0	44,6	52,7
t34_B	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	8,80	50,7	48,1	44,6	52,7
t34_C	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	11,80	51,1	48,4	44,9	53,1
t34_D	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	14,80	51,5	48,9	45,4	53,5
t35_A	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	5,80	51,4	49,2	45,8	53,8
t35_B	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	8,80	51,9	49,5	46,1	54,2
t35_C	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	11,80	52,4	50,0	46,5	54,6
t35_D	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	14,80	53,0	50,5	47,1	55,2
t36_A	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	5,80	50,9	48,6	45,3	53,3
t36_B	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	8,80	51,2	48,9	45,5	53,5
t36_C	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	11,80	51,8	49,3	45,9	54,0
t36_D	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	14,80	52,4	50,0	46,5	54,6
t37_A	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	5,80	50,0	47,7	44,4	52,4
t37_B	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	8,80	50,3	48,0	44,6	52,6
t37_C	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	11,80	51,0	48,5	45,1	53,2
t37_D	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	14,80	51,8	49,3	45,9	54,0
t38_A	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	5,80	49,2	46,9	43,5	51,5
t38_B	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	8,80	49,6	47,2	43,8	51,9
t38_C	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	11,80	50,2	47,7	44,2	52,3
t38_D	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	14,80	51,2	48,6	45,2	53,3
t39_A	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	5,80	47,5	45,1	41,7	49,8
t39_B	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	8,80	48,2	45,6	42,2	50,3
t39_C	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	11,80	49,0	46,3	42,8	51,0
t39_D	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	14,80	50,4	47,8	44,3	52,4
t40_A	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	5,80	49,9	47,7	44,4	52,4
t40_B	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	8,80	50,4	48,1	44,9	52,8
t40_C	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	11,80	51,0	48,7	45,4	53,4
t40_D	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	14,80	52,0	49,7	46,4	54,4
t41_A	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	5,80	48,8	46,5	43,3	51,2
t41_B	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	8,80	49,3	47,0	43,7	51,7
t41_C	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	11,80	49,9	47,6	44,3	52,3
t41_D	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	14,80	51,1	48,8	45,5	53,5
t42_A	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	5,80	48,6	46,4	43,2	51,1
t42_B	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	8,80	49,1	46,8	43,6	51,6
t42_C	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	11,80	49,8	47,5	44,2	52,2
t42_D	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	14,80	51,0	48,6	45,4	53,3
t43_A	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	5,80	49,4	47,1	43,8	51,7
t43_B	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	8,80	49,8	47,4	44,1	52,1
t43_C	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	11,80	50,4	48,0	44,7	52,7
t43_D	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	14,80	51,4	49,0	45,7	53,7
t44_A	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	5,80	49,1	46,8	43,6	51,5
t44_B	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	8,80	49,4	47,2	43,9	51,9
t44_C	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	11,80	50,0	47,7	44,4	52,4
t44_D	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	14,80	50,8	48,5	45,3	53,2
t45_A	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	5,80	59,6	57,2	53,7	61,8
t45_B	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	8,80	60,0	57,7	54,2	62,3
t45_C	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	11,80	60,4	58,0	54,5	62,6
t45_D	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	14,80	60,6	58,3	54,8	62,9
t45_E	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	17,80	60,9	58,5	55,1	63,1
t46_A	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	5,80	61,1	58,8	55,2	63,3
t46_B	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	8,80	61,6	59,2	55,7	63,8
t46_C	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	11,80	61,9	59,5	56,0	64,1
t46_D	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	14,80	62,2	59,8	56,3	64,4
t46_E	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	17,80	62,5	60,1	56,7	64,7
t47_A	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	5,80	60,9	58,6	55,1	63,2
t47_B	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	8,80	61,4	59,1	55,5	63,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t47_C	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	11,80	61,8	59,4	55,9	64,0
t47_D	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	14,80	62,1	59,7	56,2	64,3
t47_E	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	17,80	62,4	60,0	56,5	64,6
t48_A	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	5,80	60,9	58,5	55,0	63,1
t48_B	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	8,80	61,4	59,0	55,4	63,6
t48_C	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	11,80	61,7	59,3	55,8	63,9
t48_D	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	14,80	62,0	59,6	56,1	64,2
t48_E	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	17,80	62,3	59,9	56,4	64,5
t49_A	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	5,80	60,7	58,3	54,8	62,9
t49_B	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	8,80	61,1	58,8	55,2	63,3
t49_C	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	11,80	61,5	59,1	55,6	63,7
t49_D	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	14,80	61,8	59,4	55,9	64,0
t49_E	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	17,80	62,1	59,7	56,2	64,3
t50_A	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	5,80	60,5	58,1	54,6	62,7
t50_B	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	8,80	61,0	58,6	55,1	63,2
t50_C	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	11,80	61,4	59,0	55,5	63,6
t50_D	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	14,80	61,7	59,3	55,8	63,9
t50_E	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	17,80	62,0	59,6	56,1	64,2
t51_A	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	5,80	60,3	57,9	54,4	62,5
t51_B	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	8,80	60,8	58,4	54,9	63,0
t51_C	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	11,80	61,2	58,8	55,3	63,4
t51_D	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	14,80	61,6	59,2	55,6	63,7
t51_E	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	17,80	61,9	59,5	55,9	64,1
t52_A	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	5,80	60,1	57,7	54,2	62,3
t52_B	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	8,80	60,6	58,2	54,7	62,8
t52_C	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	11,80	61,0	58,6	55,1	63,2
t52_D	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	14,80	61,4	58,9	55,4	63,5
t52_E	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	17,80	61,7	59,3	55,7	63,9
t53_A	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	5,80	48,8	46,7	43,5	51,4
t53_B	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	8,80	49,1	47,0	43,8	51,7
t53_C	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	11,80	49,4	47,2	44,1	51,9
t53_D	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	14,80	49,6	47,5	44,3	52,2
t53_E	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	17,80	49,5	47,2	44,1	52,0
t54_A	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	5,80	48,7	46,6	43,5	51,3
t54_B	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	8,80	49,0	46,9	43,8	51,6
t54_C	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	11,80	49,3	47,2	44,0	51,9
t54_D	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	14,80	49,6	47,5	44,3	52,2
t54_E	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	17,80	49,5	47,2	44,0	51,9
t55_A	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	5,80	48,7	46,6	43,5	51,3
t55_B	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	8,80	49,0	46,9	43,8	51,6
t55_C	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	11,80	49,3	47,2	44,0	51,9
t55_D	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	14,80	49,7	47,6	44,4	52,3
t55_E	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	17,80	49,8	47,6	44,4	52,3
t56_A	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	5,80	48,7	46,6	43,4	51,3
t56_B	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	8,80	49,0	46,9	43,7	51,6
t56_C	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	11,80	49,3	47,2	44,1	51,9
t56_D	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	14,80	49,9	47,7	44,5	52,4
t56_E	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	17,80	50,0	47,7	44,5	52,4
t57_A	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	5,80	48,7	46,6	43,4	51,3
t57_B	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	8,80	49,1	46,9	43,8	51,6
t57_C	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	11,80	49,4	47,2	44,1	52,0
t57_D	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	14,80	50,0	47,8	44,7	52,5
t57_E	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	17,80	49,7	47,4	44,2	52,1
t58_A	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	5,80	48,6	46,5	43,4	51,2
t58_B	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	8,80	49,0	46,8	43,7	51,6
t58_C	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	11,80	49,3	47,2	44,1	51,9
t58_D	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	14,80	50,1	47,9	44,7	52,6
t58_E	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	17,80	49,5	47,3	44,0	52,0
t59_A	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	5,80	47,5	44,8	41,2	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer - cumulatief (excl. aftrek) - B

2212/074/CK-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t59_B	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	8,80	48,2	45,5	41,9	50,1
t59_C	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	11,80	48,9	46,1	42,5	50,8
t59_D	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	14,80	49,9	47,2	43,6	51,8
t59_E	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	17,80	47,9	45,0	41,2	49,7
t60_A	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	5,80	53,2	50,9	47,5	55,5
t60_B	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	8,80	53,5	51,0	47,6	55,7
t60_C	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	11,80	53,7	51,2	47,7	55,8
t60_D	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	14,80	54,5	51,9	48,5	56,6
t61_A	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	5,80	53,7	51,3	48,0	56,0
t61_B	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	8,80	54,0	51,6	48,2	56,3
t61_C	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	11,80	54,3	51,9	48,4	56,5
t61_D	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	14,80	55,0	52,5	49,1	57,2
t62_A	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	5,80	54,0	51,7	48,3	56,4
t62_B	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	8,80	54,5	52,1	48,6	56,7
t62_C	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	11,80	54,8	52,3	48,9	57,0
t62_D	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	14,80	55,4	52,9	49,5	57,6
t63_A	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	5,80	54,5	52,2	48,8	56,9
t63_B	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	8,80	55,0	52,6	49,2	57,3
t63_C	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	11,80	55,3	52,9	49,4	57,5
t63_D	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	14,80	56,0	53,5	50,0	58,1
t64_A	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	5,80	54,6	52,3	48,9	57,0
t64_B	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	8,80	55,1	52,7	49,3	57,3
t64_C	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	11,80	55,3	52,9	49,5	57,5
t64_D	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	14,80	55,9	53,5	50,0	58,1
t65_A	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	5,80	45,1	42,9	39,8	47,7
t65_B	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	8,80	45,2	43,1	40,0	47,8
t65_C	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	11,80	45,4	43,3	40,2	48,0
t65_D	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	14,80	45,6	43,4	40,4	48,2
t66_A	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	5,80	45,3	43,0	39,9	47,8
t66_B	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	8,80	45,2	43,0	40,0	47,8
t66_C	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	11,80	45,3	43,2	40,1	48,0
t66_D	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	14,80	45,5	43,4	40,3	48,1
t67_A	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	5,80	45,0	42,8	39,7	47,6
t67_B	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	8,80	45,1	42,9	39,9	47,7
t67_C	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	11,80	45,2	43,1	40,1	47,9
t67_D	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	14,80	45,4	43,3	40,2	48,1
t68_A	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	5,80	45,0	42,8	39,7	47,6
t68_B	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	8,80	45,2	43,0	39,9	47,7
t68_C	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	11,80	45,2	43,0	40,0	47,8
t68_D	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	14,80	45,3	43,2	40,2	48,0
t69_A	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	5,80	44,8	42,7	39,6	47,4
t69_B	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	8,80	44,9	42,8	39,7	47,6
t69_C	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	11,80	45,1	42,9	39,9	47,7
t69_D	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	14,80	45,3	43,1	40,1	47,9
t70_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	23,80	64,6	62,3	58,9	66,9
t70_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	26,80	64,7	62,3	58,9	66,9
t70_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	29,80	64,7	62,3	58,9	67,0
t70_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	32,80	64,7	62,3	58,9	67,0
t70_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	35,80	64,6	62,3	58,9	66,9
t70_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167164,71	379934,37	38,80	64,6	62,3	58,9	66,9
t71_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	23,80	64,6	62,3	58,9	66,9
t71_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	26,80	64,7	62,3	58,9	66,9
t71_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	29,80	64,7	62,3	58,9	67,0
t71_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	32,80	64,7	62,3	58,9	66,9
t71_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	35,80	64,6	62,3	58,9	66,9
t71_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	38,80	64,6	62,3	58,9	66,9
t72_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	23,80	64,7	62,3	58,9	67,0
t72_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	26,80	64,7	62,4	58,9	67,0
t72_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	29,80	64,7	62,4	58,9	67,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer - cumulatief (excl. aftrek) - B

2212/074/CK-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - B
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
t72_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167181,53	379939,15	32,80	64,7	62,4	58,9	67,0		
t72_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167181,53	379939,15	35,80	64,7	62,3	58,9	67,0		
t72_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167181,53	379939,15	38,80	64,6	62,3	58,9	66,9		
t73_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167185,40	379946,07	23,80	61,9	59,6	56,1	64,2		
t73_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167185,40	379946,07	26,80	61,6	59,3	55,8	63,9		
t73_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167185,40	379946,07	29,80	61,5	59,2	55,7	63,8		
t73_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167185,40	379946,07	32,80	61,5	59,1	55,6	63,7		
t73_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167185,40	379946,07	35,80	61,4	59,0	55,6	63,6		
t73_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167185,40	379946,07	38,80	61,3	59,0	55,5	63,6		
t74_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167183,00	379954,49	23,80	61,5	59,1	55,6	63,7		
t74_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167183,00	379954,49	26,80	61,3	58,9	55,4	63,5		
t74_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167183,00	379954,49	29,80	61,1	58,8	55,3	63,4		
t74_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167183,00	379954,49	32,80	61,0	58,7	55,2	63,3		
t74_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167183,00	379954,49	35,80	61,0	58,6	55,2	63,2		
t74_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167183,00	379954,49	38,80	60,9	58,6	55,1	63,2		
t75_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167180,62	379962,88	23,80	61,1	58,7	55,2	63,3		
t75_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167180,62	379962,88	26,80	60,9	58,5	55,1	63,1		
t75_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167180,62	379962,88	29,80	60,8	58,4	54,9	63,0		
t75_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167180,62	379962,88	32,80	60,7	58,3	54,9	62,9		
t75_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167180,62	379962,88	35,80	60,6	58,3	54,8	62,9		
t75_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167180,62	379962,88	38,80	60,6	58,2	54,8	62,8		
t76_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167173,70	379966,76	23,80	53,0	50,1	46,1	54,6		
t76_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167173,70	379966,76	26,80	51,6	48,4	44,0	52,8		
t76_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167173,70	379966,76	29,80	50,5	47,1	42,6	51,6		
t76_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167173,70	379966,76	32,80	49,9	46,4	41,7	50,9		
t76_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167173,70	379966,76	35,80	49,4	45,7	40,9	50,2		
t76_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167173,70	379966,76	38,80	49,4	45,7	40,9	50,2		
t77_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167165,28	379964,37	23,80	53,0	50,1	46,1	54,6		
t77_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167165,28	379964,37	26,80	51,4	48,2	43,8	52,6		
t77_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167165,28	379964,37	29,80	51,0	47,6	43,1	52,1		
t77_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167165,28	379964,37	32,80	50,6	47,0	42,4	51,5		
t77_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167165,28	379964,37	35,80	50,2	46,5	41,7	51,0		
t77_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167165,28	379964,37	38,80	50,3	46,6	41,8	51,0		
t78_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167156,86	379961,98	23,80	53,5	50,6	46,7	55,2		
t78_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167156,86	379961,98	26,80	52,0	48,7	44,2	53,2		
t78_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167156,86	379961,98	29,80	51,9	48,5	44,0	53,0		
t78_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167156,86	379961,98	32,80	51,9	48,4	43,8	52,9		
t78_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167156,86	379961,98	35,80	51,6	48,0	43,3	52,5		
t78_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167156,86	379961,98	38,80	51,1	47,4	42,7	51,9		
t79_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167153,00	379955,07	23,80	61,7	59,2	55,7	63,8		
t79_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167153,00	379955,07	26,80	61,8	59,3	55,8	63,9		
t79_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167153,00	379955,07	29,80	61,8	59,4	55,8	64,0		
t79_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167153,00	379955,07	32,80	61,9	59,4	55,8	64,0		
t79_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167153,00	379955,07	35,80	61,9	59,4	55,8	64,0		
t79_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167153,00	379955,07	38,80	61,9	59,4	55,8	64,0		
t80_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167155,41	379946,61	23,80	62,0	59,5	56,0	64,1		
t80_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167155,41	379946,61	26,80	62,0	59,5	56,0	64,2		
t80_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167155,41	379946,61	29,80	62,1	59,6	56,1	64,2		
t80_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167155,41	379946,61	32,80	62,1	59,6	56,1	64,2		
t80_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167155,41	379946,61	35,80	62,1	59,6	56,1	64,2		
t80_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167155,41	379946,61	38,80	62,1	59,6	56,1	64,2		
t81_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167157,79	379938,23	23,80	62,3	59,8	56,3	64,4		
t81_B	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167157,79	379938,23	26,80	62,3	59,8	56,3	64,5		
t81_C	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167157,79	379938,23	29,80	62,4	59,9	56,3	64,5		
t81_D	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167157,79	379938,23	32,80	62,4	59,9	56,4	64,5		
t81_E	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167157,79	379938,23	35,80	62,4	59,9	56,3	64,5		
t81_F	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167157,79	379938,23	38,80	62,4	59,9	56,3	64,5		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer - cumulatief (excl. aftrek) - C

2212/074/CK-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
t01_A	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	1,70	51,8	49,5	46,1	54,1
t01_B	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	4,50	52,3	50,0	46,6	54,6
t01_C	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	7,30	52,6	50,3	46,9	54,9
t01_D	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	10,10	53,1	50,8	47,3	55,4
t01_E	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	12,90	53,5	51,2	47,8	55,8
t01_F	toetspunten bestaande bouw		167225,46	380035,50	15,70	54,1	51,7	48,3	56,3
t02_A	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	1,70	50,1	48,0	44,7	52,6
t02_B	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	4,50	50,9	48,7	45,4	53,3
t02_C	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	7,30	51,2	49,0	45,8	53,7
t02_D	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	10,10	51,6	49,4	46,1	54,1
t02_E	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	12,90	52,1	49,8	46,6	54,5
t02_F	toetspunten bestaande bouw		167221,83	380036,27	15,70	52,8	50,6	47,3	55,2
t03_A	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	1,70	49,5	47,4	44,1	52,0
t03_B	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	4,50	50,4	48,2	44,9	52,9
t03_C	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	7,30	50,8	48,6	45,3	53,3
t03_D	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	10,10	51,1	48,9	45,6	53,5
t03_E	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	12,90	51,5	49,2	46,0	53,9
t03_F	toetspunten bestaande bouw		167217,89	380037,11	15,70	52,5	50,2	46,9	54,9
t04_A	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	1,70	49,2	47,1	43,8	51,7
t04_B	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	4,50	50,1	47,9	44,6	52,6
t04_C	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	7,30	50,4	48,2	45,0	52,9
t04_D	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	10,10	50,7	48,5	45,2	53,1
t04_E	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	12,90	51,2	48,9	45,6	53,6
t04_F	toetspunten bestaande bouw		167213,89	380037,96	15,70	52,4	50,1	46,8	54,8
t05_A	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	1,70	48,7	46,5	43,3	51,2
t05_B	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	4,50	49,5	47,3	44,1	52,0
t05_C	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	7,30	49,9	47,6	44,4	52,3
t05_D	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	10,10	50,0	47,8	44,5	52,5
t05_E	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	12,90	50,6	48,3	45,0	53,0
t05_F	toetspunten bestaande bouw		167210,09	380038,77	15,70	52,1	49,8	46,5	54,5
t06_A	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	1,70	48,4	46,2	42,9	50,9
t06_B	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	4,50	49,2	47,0	43,8	51,7
t06_C	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	7,30	49,6	47,3	44,1	52,0
t06_D	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	10,10	49,7	47,5	44,2	52,1
t06_E	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	12,90	50,4	48,1	44,8	52,8
t06_F	toetspunten bestaande bouw		167206,16	380039,60	15,70	52,3	50,0	46,7	54,7
t07_A	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	1,70	48,3	46,1	42,7	50,7
t07_B	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	4,50	49,2	46,9	43,6	51,6
t07_C	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	7,30	49,5	47,2	43,9	51,9
t07_D	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	10,10	49,6	47,3	44,0	52,0
t07_E	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	12,90	50,3	47,9	44,6	52,6
t07_F	toetspunten bestaande bouw		167202,51	380040,37	15,70	52,5	50,2	46,8	54,8
t08_A	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	1,70	47,8	45,6	42,4	50,3
t08_B	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	4,50	49,0	46,8	43,6	51,5
t08_C	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	7,30	49,5	47,2	44,0	51,9
t08_D	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	10,10	49,4	47,0	43,7	51,7
t08_E	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	12,90	50,0	47,6	44,3	52,3
t08_F	toetspunten bestaande bouw		167198,50	380041,22	15,70	52,5	50,2	46,9	54,9
t09_A	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	1,70	47,8	45,5	42,3	50,2
t09_B	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	4,50	48,9	46,7	43,4	51,4
t09_C	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	7,30	49,5	47,2	43,9	51,9
t09_D	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	10,10	49,4	47,0	43,7	51,7
t09_E	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	12,90	50,2	47,8	44,4	52,4
t09_F	toetspunten bestaande bouw		167194,62	380042,05	15,70	52,9	50,6	47,2	55,2
t10_A	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	1,70	48,1	45,8	42,6	50,5
t10_B	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	4,50	49,5	47,2	43,9	51,9
t10_C	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	7,30	50,0	47,5	44,2	52,2
t10_D	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	10,10	50,1	47,6	44,2	52,3
t10_E	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	12,90	50,8	48,2	44,7	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer - cumulatief (excl. aftrek) - C

2212/074/CK-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
t10_F	toetspunten bestaande bouw		167190,85	380042,85	15,70	53,4	51,0	47,6	55,6
t11_A	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	1,70	47,9	45,7	42,5	50,4
t11_B	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	4,50	49,3	47,0	43,7	51,7
t11_C	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	7,30	49,8	47,3	44,0	52,0
t11_D	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	10,10	50,0	47,4	44,0	52,1
t11_E	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	12,90	50,7	48,1	44,7	52,8
t11_F	toetspunten bestaande bouw		167186,93	380043,68	15,70	53,5	51,1	47,7	55,7
t12_A	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	1,70	48,1	45,8	42,5	50,5
t12_B	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	4,50	50,4	48,0	44,7	52,7
t12_C	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	7,30	51,2	48,7	45,3	53,4
t12_D	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	10,10	51,4	48,9	45,5	53,6
t12_E	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	12,90	52,1	49,5	46,1	54,2
t12_F	toetspunten bestaande bouw		167182,87	380044,54	15,70	54,2	51,7	48,3	56,4
t13_A	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	1,70	45,4	43,4	40,1	48,0
t13_B	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	4,50	46,1	43,9	40,8	48,6
t13_C	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	7,30	46,2	44,1	41,0	48,8
t13_D	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	10,10	46,4	44,3	41,2	49,1
t13_E	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	12,90	46,6	44,5	41,5	49,3
t13_F	toetspunten bestaande bouw		167229,66	380051,50	15,70	46,9	44,7	41,7	49,5
t14_A	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	1,70	45,7	43,6	40,4	48,3
t14_B	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	4,50	46,0	43,8	40,7	48,6
t14_C	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	7,30	46,1	44,0	40,9	48,8
t14_D	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	10,10	46,4	44,2	41,2	49,0
t14_E	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	12,90	46,6	44,4	41,4	49,2
t14_F	toetspunten bestaande bouw		167225,38	380052,41	15,70	46,8	44,6	41,6	49,4
t15_A	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	1,70	45,5	43,5	40,3	48,1
t15_B	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	4,50	45,9	43,7	40,6	48,5
t15_C	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	7,30	46,1	43,9	40,9	48,7
t15_D	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	10,10	46,3	44,2	41,1	48,9
t15_E	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	12,90	46,5	44,4	41,3	49,1
t15_F	toetspunten bestaande bouw		167221,52	380053,23	15,70	46,7	44,6	41,5	49,3
t16_A	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	1,70	46,3	44,2	40,9	48,8
t16_B	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	4,50	45,8	43,7	40,6	48,4
t16_C	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	7,30	46,0	43,9	40,8	48,6
t16_D	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	10,10	46,2	44,1	41,0	48,8
t16_E	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	12,90	46,4	44,3	41,2	49,0
t16_F	toetspunten bestaande bouw		167217,87	380054,00	15,70	46,6	44,5	41,4	49,3
t17_A	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	1,70	45,6	43,6	40,3	48,2
t17_B	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	4,50	45,7	43,6	40,5	48,3
t17_C	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	7,30	45,9	43,8	40,7	48,5
t17_D	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	10,10	46,1	44,0	40,9	48,8
t17_E	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	12,90	46,3	44,2	41,1	49,0
t17_F	toetspunten bestaande bouw		167213,83	380054,86	15,70	46,5	44,4	41,4	49,2
t18_A	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	1,70	46,0	43,9	40,7	48,6
t18_B	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	4,50	45,7	43,5	40,4	48,3
t18_C	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	7,30	45,9	43,7	40,7	48,5
t18_D	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	10,10	46,1	43,9	40,9	48,7
t18_E	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	12,90	46,3	44,1	41,1	48,9
t18_F	toetspunten bestaande bouw		167210,08	380055,66	15,70	46,5	44,4	41,3	49,1
t19_A	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	1,70	45,7	43,7	40,5	48,3
t19_B	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	4,50	45,6	43,5	40,4	48,2
t19_C	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	7,30	45,8	43,7	40,6	48,4
t19_D	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	10,10	46,0	43,9	40,8	48,6
t19_E	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	12,90	46,2	44,1	41,0	48,8
t19_F	toetspunten bestaande bouw		167206,06	380056,51	15,70	46,4	44,3	41,2	49,0
t20_A	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	1,70	46,1	44,0	40,8	48,7
t20_B	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	4,50	45,5	43,4	40,3	48,1
t20_C	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	7,30	45,7	43,6	40,5	48,3
t20_D	toetspunten bestaande bouw		167202,03	380057,36	10,10	45,9	43,8	40,7	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer - cumulatief (excl. aftrek) - C

2212/074/CK-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t20_E	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	12,90	46,1	44,0	40,9	48,8	
t20_F	toetspunten bestaande bouw	167202,03	380057,36	15,70	46,3	44,2	41,1	49,0	
t21_A	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	1,70	45,9	43,9	40,7	48,5	
t21_B	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	4,50	45,4	43,3	40,2	48,1	
t21_C	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	7,30	45,7	43,5	40,5	48,3	
t21_D	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	10,10	45,9	43,7	40,7	48,5	
t21_E	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	12,90	46,0	43,9	40,9	48,7	
t21_F	toetspunten bestaande bouw	167198,22	380058,17	15,70	46,3	44,1	41,1	48,9	
t22_A	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	1,70	46,3	44,2	41,0	48,9	
t22_B	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	4,50	45,8	43,7	40,6	48,4	
t22_C	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	7,30	46,0	43,9	40,8	48,6	
t22_D	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	10,10	46,2	44,1	41,0	48,9	
t22_E	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	12,90	46,4	44,3	41,2	49,0	
t22_F	toetspunten bestaande bouw	167194,44	380058,98	15,70	46,6	44,5	41,4	49,3	
t23_A	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	1,70	46,2	44,1	40,9	48,8	
t23_B	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	4,50	45,8	43,6	40,6	48,4	
t23_C	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	7,30	46,0	43,8	40,8	48,6	
t23_D	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	10,10	46,2	44,0	41,0	48,8	
t23_E	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	12,90	46,4	44,2	41,2	49,0	
t23_F	toetspunten bestaande bouw	167190,42	380059,83	15,70	46,6	44,4	41,4	49,2	
t24_A	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	1,70	46,6	44,5	41,3	49,2	
t24_B	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	4,50	46,1	44,0	40,9	48,8	
t24_C	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	7,30	46,4	44,2	41,1	49,0	
t24_D	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	10,10	46,5	44,4	41,3	49,2	
t24_E	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	12,90	46,7	44,6	41,5	49,3	
t24_F	toetspunten bestaande bouw	167186,17	380060,73	15,70	46,9	44,8	41,7	49,6	
t25_A	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	5,80	58,5	56,1	52,6	60,7	
t25_B	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	8,80	58,8	56,4	52,9	61,0	
t25_C	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	11,80	59,3	56,9	53,3	61,5	
t25_D	toetspunten blok A	167171,82	380009,80	14,80	59,7	57,2	53,7	61,8	
t26_A	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	5,80	58,6	56,2	52,7	60,8	
t26_B	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	8,80	58,9	56,5	53,0	61,1	
t26_C	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	11,80	59,4	57,0	53,5	61,6	
t26_D	toetspunten blok A	167175,87	380011,08	14,80	59,8	57,3	53,8	61,9	
t27_A	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	5,80	58,6	56,2	52,7	60,8	
t27_B	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	8,80	59,0	56,6	53,1	61,2	
t27_C	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	11,80	59,5	57,0	53,5	61,6	
t27_D	toetspunten blok A	167179,59	380012,25	14,80	59,8	57,4	53,9	62,0	
t28_A	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	5,80	58,6	56,2	52,7	60,8	
t28_B	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	8,80	59,0	56,6	53,1	61,2	
t28_C	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	11,80	59,5	57,1	53,6	61,7	
t28_D	toetspunten blok A	167183,48	380013,49	14,80	59,8	57,4	53,9	62,0	
t29_A	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	5,80	58,7	56,3	52,8	60,9	
t29_B	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	8,80	59,1	56,7	53,2	61,3	
t29_C	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	11,80	59,6	57,2	53,7	61,8	
t29_D	toetspunten blok A	167187,27	380014,68	14,80	59,9	57,5	54,0	62,1	
t30_A	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	5,80	58,6	56,2	52,7	60,8	
t30_B	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	8,80	59,1	56,7	53,1	61,3	
t30_C	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	11,80	59,5	57,1	53,6	61,7	
t30_D	toetspunten blok A	167190,98	380015,86	14,80	59,9	57,4	53,9	62,1	
t31_A	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	5,80	58,3	56,0	52,5	60,6	
t31_B	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	8,80	58,8	56,4	52,9	61,0	
t31_C	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	11,80	59,3	56,9	53,4	61,5	
t31_D	toetspunten blok A	167194,71	380017,04	14,80	59,6	57,2	53,7	61,8	
t32_A	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	5,80	58,2	55,9	52,4	60,5	
t32_B	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	8,80	58,6	56,3	52,8	60,9	
t32_C	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	11,80	59,1	56,7	53,2	61,3	
t32_D	toetspunten blok A	167198,61	380018,27	14,80	59,4	57,1	53,6	61,7	
t33_A	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	5,80	56,8	54,5	51,0	59,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t33_B	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	8,80	57,2	54,8	51,4	59,4
t33_C	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	11,80	57,6	55,3	51,8	59,9
t33_D	toetspunten blok A	167202,47	380019,49	14,80	58,0	55,6	52,2	60,3
t34_A	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	5,80	50,5	48,0	44,6	52,7
t34_B	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	8,80	50,7	48,1	44,6	52,7
t34_C	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	11,80	51,1	48,4	44,9	53,1
t34_D	toetspunten blok A	167207,55	380021,10	14,80	51,5	48,9	45,4	53,5
t35_A	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	5,80	51,4	49,2	45,8	53,8
t35_B	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	8,80	51,9	49,5	46,1	54,2
t35_C	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	11,80	52,4	50,0	46,5	54,6
t35_D	toetspunten blok A	167167,87	380022,02	14,80	53,0	50,5	47,1	55,2
t36_A	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	5,80	50,9	48,6	45,3	53,3
t36_B	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	8,80	51,2	48,9	45,5	53,5
t36_C	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	11,80	51,8	49,3	45,9	54,0
t36_D	toetspunten blok A	167171,93	380023,31	14,80	52,4	50,0	46,5	54,6
t37_A	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	5,80	50,0	47,7	44,4	52,4
t37_B	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	8,80	50,3	48,0	44,6	52,6
t37_C	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	11,80	51,0	48,5	45,1	53,2
t37_D	toetspunten blok A	167175,55	380024,46	14,80	51,8	49,3	45,9	54,0
t38_A	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	5,80	49,2	46,9	43,5	51,5
t38_B	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	8,80	49,6	47,2	43,8	51,9
t38_C	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	11,80	50,2	47,7	44,2	52,3
t38_D	toetspunten blok A	167179,48	380025,70	14,80	51,2	48,6	45,2	53,3
t39_A	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	5,80	47,5	45,1	41,7	49,8
t39_B	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	8,80	48,2	45,6	42,2	50,3
t39_C	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	11,80	49,0	46,3	42,8	51,0
t39_D	toetspunten blok A	167183,76	380027,05	14,80	50,4	47,8	44,3	52,4
t40_A	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	5,80	49,9	47,7	44,4	52,4
t40_B	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	8,80	50,4	48,1	44,9	52,8
t40_C	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	11,80	51,0	48,7	45,4	53,4
t40_D	toetspunten blok A	167187,56	380027,41	14,80	52,0	49,7	46,4	54,4
t41_A	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	5,80	48,8	46,5	43,3	51,2
t41_B	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	8,80	49,3	47,0	43,7	51,7
t41_C	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	11,80	49,9	47,6	44,3	52,3
t41_D	toetspunten blok A	167192,29	380026,41	14,80	51,1	48,8	45,5	53,5
t42_A	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	5,80	48,6	46,4	43,2	51,1
t42_B	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	8,80	49,1	46,8	43,6	51,6
t42_C	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	11,80	49,8	47,5	44,2	52,2
t42_D	toetspunten blok A	167196,76	380025,46	14,80	51,0	48,6	45,4	53,3
t43_A	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	5,80	49,4	47,1	43,8	51,7
t43_B	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	8,80	49,8	47,4	44,1	52,1
t43_C	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	11,80	50,4	48,0	44,7	52,7
t43_D	toetspunten blok A	167201,29	380024,50	14,80	51,4	49,0	45,7	53,7
t44_A	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	5,80	49,1	46,8	43,6	51,5
t44_B	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	8,80	49,4	47,2	43,9	51,9
t44_C	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	11,80	50,0	47,7	44,4	52,4
t44_D	toetspunten blok A	167207,03	380023,28	14,80	50,8	48,5	45,3	53,2
t45_A	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	5,80	59,6	57,2	53,7	61,8
t45_B	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	8,80	60,0	57,7	54,2	62,3
t45_C	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	11,80	60,4	58,0	54,5	62,6
t45_D	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	14,80	60,6	58,3	54,8	62,9
t45_E	toetspunten blok B	167240,94	380007,36	17,80	60,9	58,5	55,1	63,1
t46_A	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	5,80	61,1	58,8	55,2	63,3
t46_B	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	8,80	61,6	59,2	55,7	63,8
t46_C	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	11,80	61,9	59,5	56,0	64,1
t46_D	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	14,80	62,2	59,8	56,3	64,4
t46_E	toetspunten blok B	167237,36	380002,07	17,80	62,5	60,1	56,7	64,7
t47_A	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	5,80	60,9	58,6	55,1	63,2
t47_B	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	8,80	61,4	59,1	55,5	63,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t47_C	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	11,80	61,8	59,4	55,9	64,0
t47_D	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	14,80	62,1	59,7	56,2	64,3
t47_E	toetspunten blok B	167233,33	380002,92	17,80	62,4	60,0	56,5	64,6
t48_A	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	5,80	60,9	58,5	55,0	63,1
t48_B	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	8,80	61,4	59,0	55,4	63,6
t48_C	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	11,80	61,7	59,3	55,8	63,9
t48_D	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	14,80	62,0	59,6	56,1	64,2
t48_E	toetspunten blok B	167229,57	380003,72	17,80	62,3	59,9	56,4	64,5
t49_A	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	5,80	60,7	58,3	54,8	62,9
t49_B	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	8,80	61,1	58,8	55,2	63,3
t49_C	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	11,80	61,5	59,1	55,6	63,7
t49_D	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	14,80	61,8	59,4	55,9	64,0
t49_E	toetspunten blok B	167225,52	380004,58	17,80	62,1	59,7	56,2	64,3
t50_A	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	5,80	60,5	58,1	54,6	62,7
t50_B	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	8,80	61,0	58,6	55,1	63,2
t50_C	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	11,80	61,4	59,0	55,5	63,6
t50_D	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	14,80	61,7	59,3	55,8	63,9
t50_E	toetspunten blok B	167221,66	380005,40	17,80	62,0	59,6	56,1	64,2
t51_A	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	5,80	60,3	57,9	54,4	62,5
t51_B	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	8,80	60,8	58,4	54,9	63,0
t51_C	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	11,80	61,2	58,8	55,3	63,4
t51_D	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	14,80	61,6	59,2	55,6	63,7
t51_E	toetspunten blok B	167217,64	380006,25	17,80	61,9	59,5	55,9	64,1
t52_A	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	5,80	60,1	57,7	54,2	62,3
t52_B	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	8,80	60,6	58,2	54,7	62,8
t52_C	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	11,80	61,0	58,6	55,1	63,2
t52_D	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	14,80	61,4	58,9	55,4	63,5
t52_E	toetspunten blok B	167213,96	380007,04	17,80	61,7	59,3	55,7	63,9
t53_A	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	5,80	48,8	46,7	43,5	51,4
t53_B	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	8,80	49,1	47,0	43,8	51,7
t53_C	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	11,80	49,4	47,2	44,1	51,9
t53_D	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	14,80	49,6	47,5	44,3	52,2
t53_E	toetspunten blok B	167240,27	380014,59	17,80	49,5	47,2	44,1	52,0
t54_A	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	5,80	48,7	46,6	43,5	51,3
t54_B	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	8,80	49,0	46,9	43,8	51,6
t54_C	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	11,80	49,3	47,2	44,0	51,9
t54_D	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	14,80	49,6	47,5	44,3	52,2
t54_E	toetspunten blok B	167236,25	380015,44	17,80	49,5	47,2	44,0	51,9
t55_A	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	5,80	48,7	46,6	43,5	51,3
t55_B	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	8,80	49,0	46,9	43,8	51,6
t55_C	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	11,80	49,3	47,2	44,0	51,9
t55_D	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	14,80	49,7	47,6	44,4	52,3
t55_E	toetspunten blok B	167232,17	380016,31	17,80	49,8	47,6	44,4	52,3
t56_A	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	5,80	48,7	46,6	43,4	51,3
t56_B	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	8,80	49,0	46,9	43,7	51,6
t56_C	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	11,80	49,3	47,2	44,1	51,9
t56_D	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	14,80	49,9	47,7	44,5	52,4
t56_E	toetspunten blok B	167228,40	380017,11	17,80	50,0	47,7	44,5	52,4
t57_A	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	5,80	48,7	46,6	43,4	51,3
t57_B	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	8,80	49,1	46,9	43,8	51,6
t57_C	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	11,80	49,4	47,2	44,1	52,0
t57_D	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	14,80	50,0	47,8	44,7	52,5
t57_E	toetspunten blok B	167224,73	380017,89	17,80	49,7	47,4	44,2	52,1
t58_A	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	5,80	48,6	46,5	43,4	51,2
t58_B	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	8,80	49,0	46,8	43,7	51,6
t58_C	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	11,80	49,3	47,2	44,1	51,9
t58_D	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	14,80	50,1	47,9	44,7	52,6
t58_E	toetspunten blok B	167220,44	380018,80	17,80	49,5	47,3	44,0	52,0
t59_A	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	5,80	47,5	44,8	41,2	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer - cumulatief (excl. aftrek) - C

2212/074/CK-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t59_B	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	8,80	48,2	45,5	41,9	50,1
t59_C	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	11,80	48,9	46,1	42,5	50,8
t59_D	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	14,80	49,9	47,2	43,6	51,8
t59_E	toetspunten blok B	167215,87	380018,53	17,80	47,9	45,0	41,2	49,7
t60_A	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	5,80	53,2	50,9	47,5	55,5
t60_B	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	8,80	53,5	51,0	47,6	55,7
t60_C	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	11,80	53,7	51,2	47,7	55,8
t60_D	toetspunten blok C	167173,15	380051,09	14,80	54,5	51,9	48,5	56,6
t61_A	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	5,80	53,7	51,3	48,0	56,0
t61_B	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	8,80	54,0	51,6	48,2	56,3
t61_C	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	11,80	54,3	51,9	48,4	56,5
t61_D	toetspunten blok C	167169,20	380051,93	14,80	55,0	52,5	49,1	57,2
t62_A	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	5,80	54,0	51,7	48,3	56,4
t62_B	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	8,80	54,5	52,1	48,6	56,7
t62_C	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	11,80	54,8	52,3	48,9	57,0
t62_D	toetspunten blok C	167165,24	380052,78	14,80	55,4	52,9	49,5	57,6
t63_A	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	5,80	54,5	52,2	48,8	56,9
t63_B	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	8,80	55,0	52,6	49,2	57,3
t63_C	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	11,80	55,3	52,9	49,4	57,5
t63_D	toetspunten blok C	167161,36	380053,60	14,80	56,0	53,5	50,0	58,1
t64_A	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	5,80	54,6	52,3	48,9	57,0
t64_B	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	8,80	55,1	52,7	49,3	57,3
t64_C	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	11,80	55,3	52,9	49,5	57,5
t64_D	toetspunten blok C	167157,30	380054,47	14,80	55,9	53,5	50,0	58,1
t65_A	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	5,80	45,1	42,9	39,8	47,7
t65_B	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	8,80	45,2	43,1	40,0	47,8
t65_C	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	11,80	45,4	43,3	40,2	48,0
t65_D	toetspunten blok C	167175,90	380063,66	14,80	45,6	43,4	40,4	48,2
t66_A	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	5,80	45,3	43,0	39,9	47,8
t66_B	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	8,80	45,2	43,0	40,0	47,8
t66_C	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	11,80	45,3	43,2	40,1	48,0
t66_D	toetspunten blok C	167171,61	380064,57	14,80	45,5	43,4	40,3	48,1
t67_A	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	5,80	45,0	42,8	39,7	47,6
t67_B	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	8,80	45,1	42,9	39,9	47,7
t67_C	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	11,80	45,2	43,1	40,1	47,9
t67_D	toetspunten blok C	167167,78	380065,38	14,80	45,4	43,3	40,2	48,1
t68_A	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	5,80	45,0	42,8	39,7	47,6
t68_B	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	8,80	45,2	43,0	39,9	47,7
t68_C	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	11,80	45,2	43,0	40,0	47,8
t68_D	toetspunten blok C	167163,83	380066,22	14,80	45,3	43,2	40,2	48,0
t69_A	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	5,80	44,8	42,7	39,6	47,4
t69_B	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	8,80	44,9	42,8	39,7	47,6
t69_C	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	11,80	45,1	42,9	39,9	47,7
t69_D	toetspunten blok C	167160,17	380066,99	14,80	45,3	43,1	40,1	47,9
t70_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167164,71	379934,37	41,80	64,6	62,3	58,8	66,9
t70_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167164,71	379934,37	44,80	64,6	62,2	58,8	66,9
t70_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167164,71	379934,37	47,80	64,5	62,2	58,8	66,8
t71_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167173,13	379936,76	41,80	64,6	62,3	58,8	66,9
t72_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167181,53	379939,15	41,80	64,6	62,3	58,8	66,9
t73_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167185,40	379946,07	41,80	61,3	58,9	55,5	63,5
t74_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167183,00	379954,49	41,80	60,9	58,5	55,1	63,1
t75_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167180,62	379962,88	41,80	60,5	58,2	54,8	62,8
t75_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167180,62	379962,88	44,80	60,5	58,2	54,7	62,8
t75_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167180,62	379962,88	47,80	60,5	58,1	54,7	62,7
t76_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167173,70	379966,76	41,80	49,5	45,8	41,0	50,3
t76_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167173,70	379966,76	44,80	49,6	45,9	41,1	50,4
t76_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15	167173,70	379966,76	47,80	49,7	46,0	41,2	50,5
t77_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167165,28	379964,37	41,80	50,3	46,6	41,8	51,1
t78_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12	167156,86	379961,98	41,80	51,2	47,4	42,6	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl toetspunten - C
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee


Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
t79_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167153,00	379955,07	41,80	61,9	59,4	55,8	64,0		
t80_A	toetspunt woontoren - VD 7 t/m 12		167155,41	379946,61	41,80	62,1	59,6	56,1	64,2		
t81_A	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15		167157,79	379938,23	41,80	62,3	59,9	56,3	64,5		
t81_B	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15		167157,79	379938,23	44,80	62,3	59,8	56,3	64,4		
t81_C	toetspunt woontoren - VD 13 t/m 15		167157,79	379938,23	47,80	62,3	59,8	56,3	64,4		
t82_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167169,55	379937,82	44,80	60,0	57,7	54,4	62,4		
t82_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167169,55	379937,82	47,80	62,3	60,1	56,7	64,7		
t83_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167168,64	379941,01	44,80	56,7	54,6	51,3	59,2		
t83_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167168,64	379941,01	47,80	62,2	60,0	56,7	64,6		
t84_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167171,60	379943,61	44,80	57,2	55,0	51,7	59,6		
t84_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167171,60	379943,61	47,80	62,8	60,6	57,3	65,3		
t85_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167174,52	379947,05	44,80	53,3	51,1	47,8	55,8		
t85_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167174,52	379947,05	47,80	60,4	58,2	54,9	62,8		
t86_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167173,09	379952,08	44,80	53,3	51,1	47,9	55,8		
t86_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167173,09	379952,08	47,80	60,5	58,3	55,0	63,0		
t87_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167175,42	379955,61	44,80	54,7	52,5	49,3	57,2		
t87_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167175,42	379955,61	47,80	61,0	58,8	55,5	63,5		
t88_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167180,30	379957,00	44,80	58,8	56,6	53,2	61,2		
t88_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167180,30	379957,00	47,80	62,3	60,1	56,6	64,7		
t89_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167168,88	379963,21	44,80	50,4	47,7	44,1	52,3		
t89_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167168,88	379963,21	47,80	53,6	50,9	47,4	55,6		
t90_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167169,81	379959,95	44,80	42,8	39,4	35,5	44,1		
t90_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167169,81	379959,95	47,80	50,1	46,7	42,5	51,3		
t91_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167166,85	379957,54	44,80	40,8	36,8	32,2	41,5		
t91_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167166,85	379957,54	47,80	49,6	45,8	41,0	50,3		
t92_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167163,85	379954,21	44,80	50,6	48,4	45,1	53,0		
t92_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167163,85	379954,21	47,80	55,8	53,0	49,3	57,7		
t93_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167165,07	379949,93	44,80	43,9	40,5	36,6	45,2		
t93_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167165,07	379949,93	47,80	53,2	49,7	45,3	54,2		
t94_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167162,88	379945,49	44,80	44,0	40,1	35,6	44,8		
t94_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167162,88	379945,49	47,80	52,6	48,9	44,2	53,4		
t95_A	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167158,22	379944,17	44,80	51,7	48,1	43,3	52,5		
t95_B	toetspunt woontoren - VD 14 t/m 15		167158,22	379944,17	47,80	52,1	48,4	43,6	52,9		


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Bijlage 6: Ontwerpvarianten herinrichting Rijksweg A67



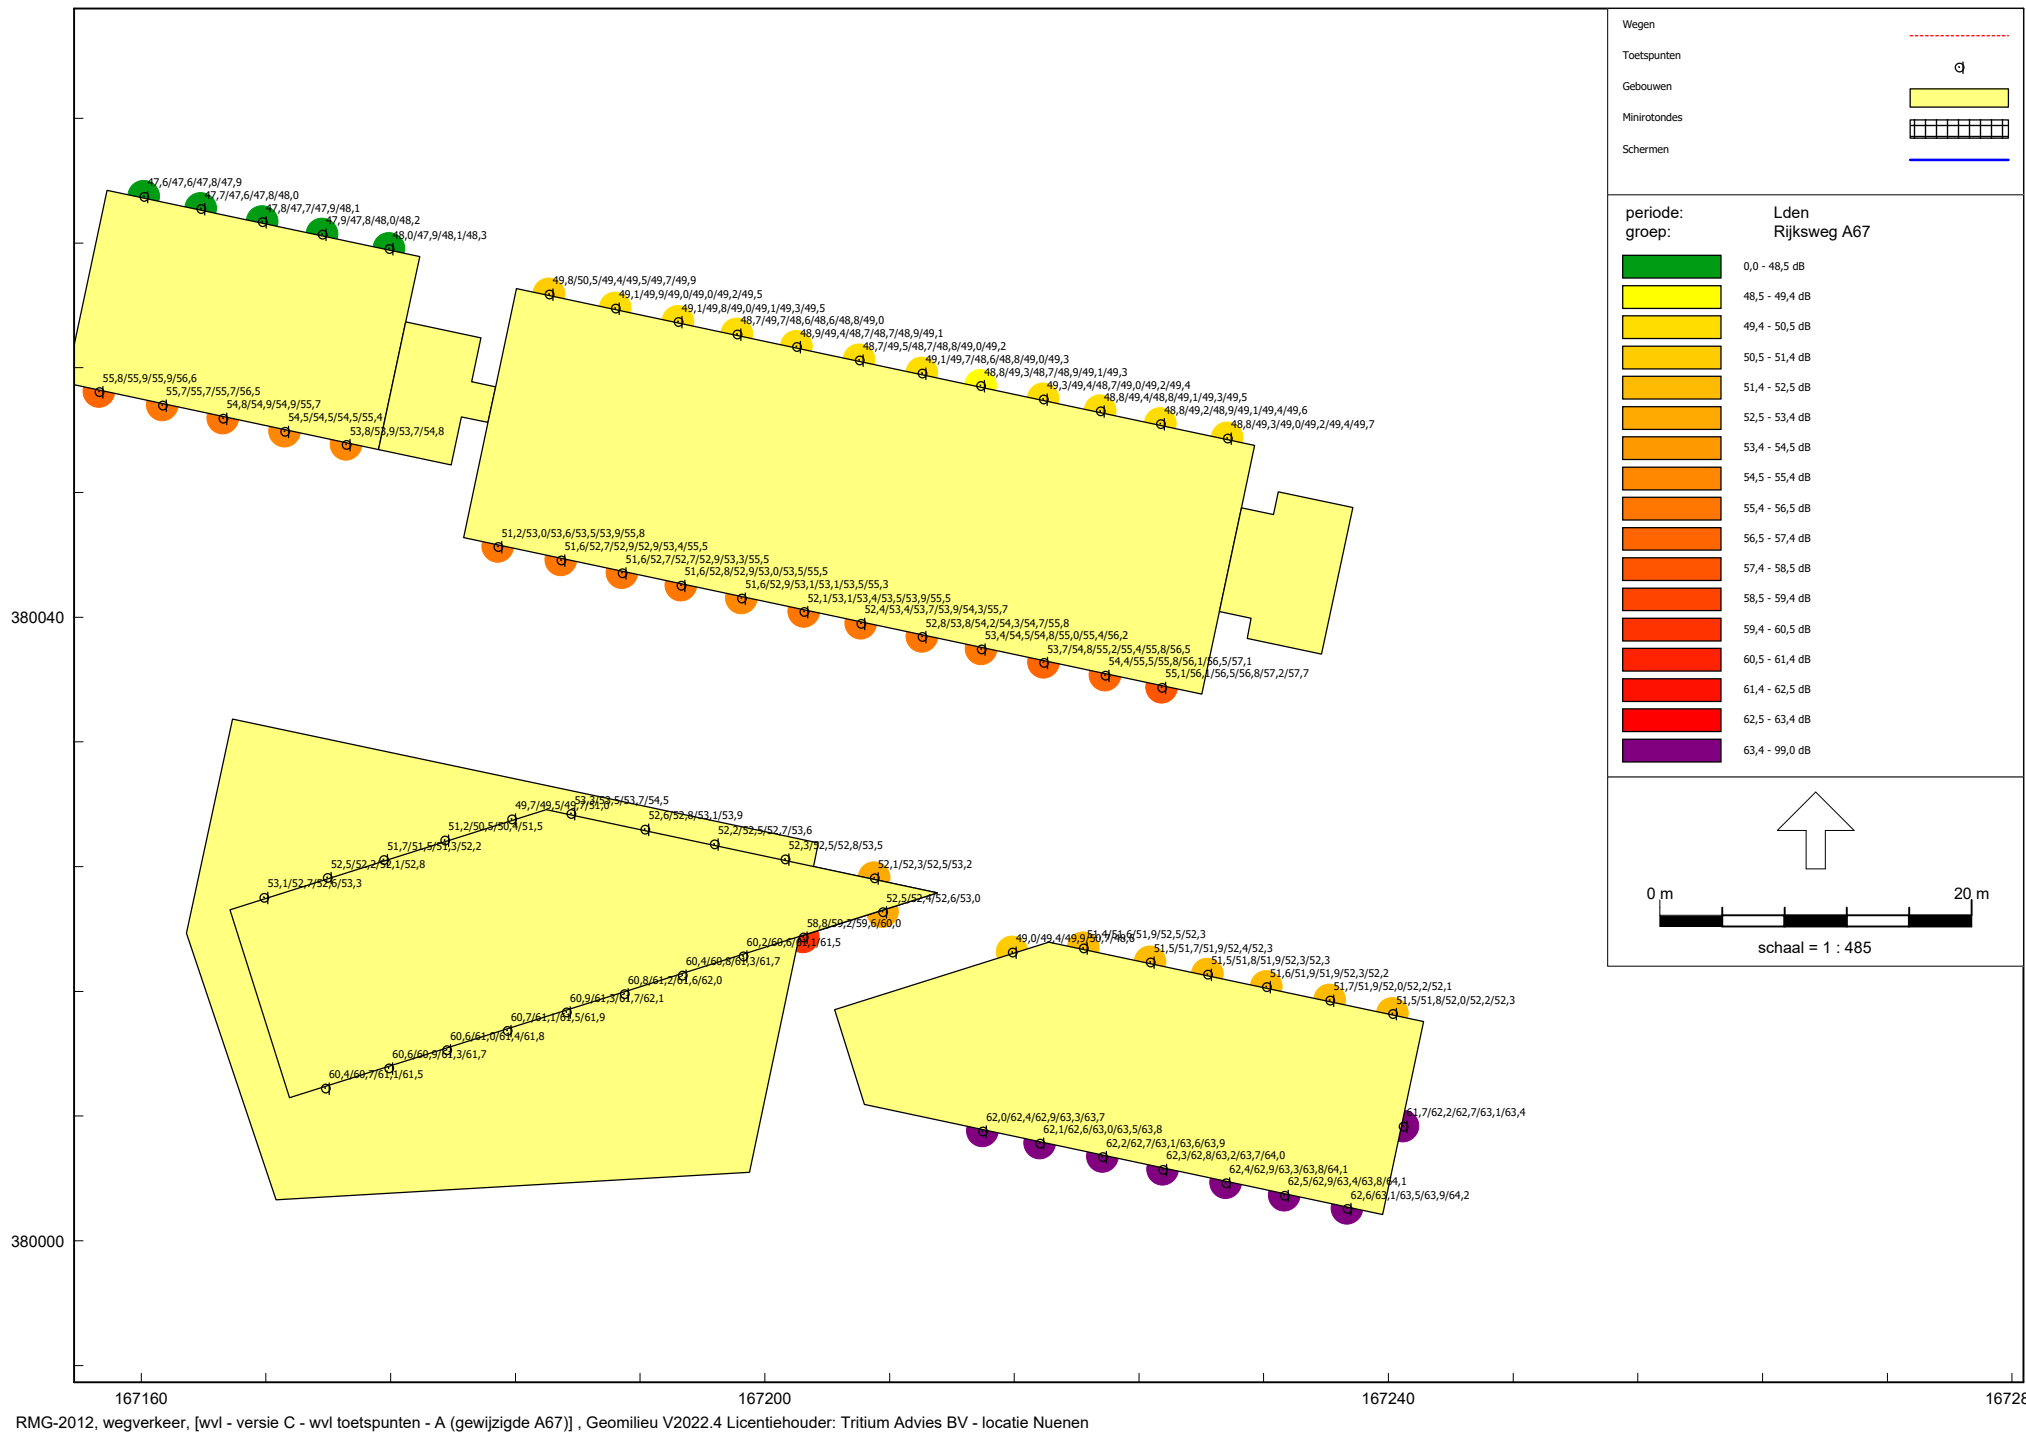

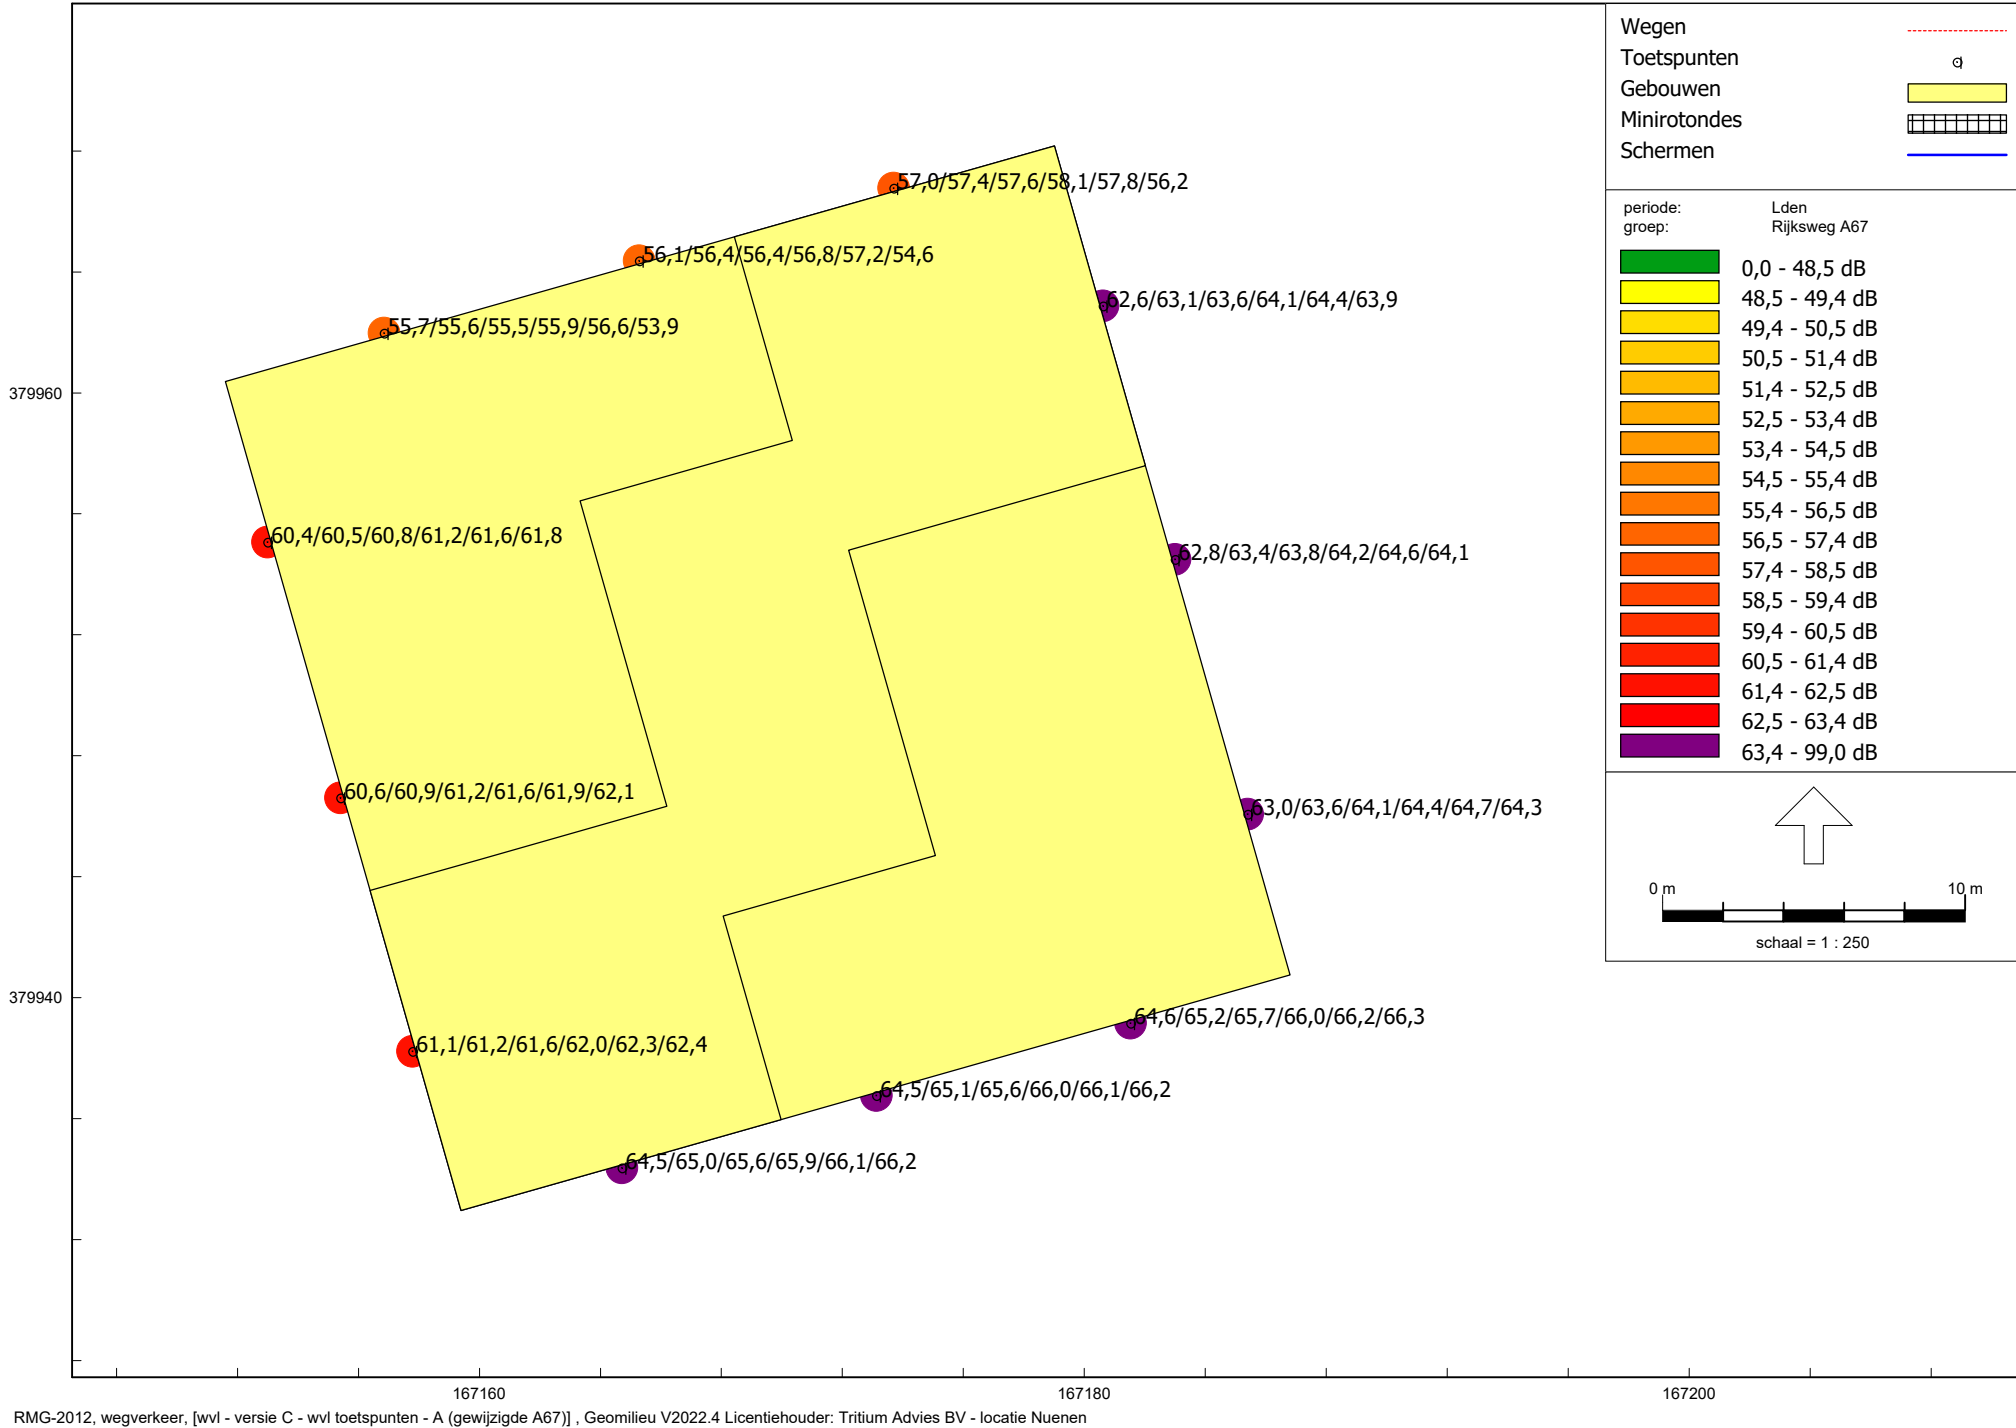


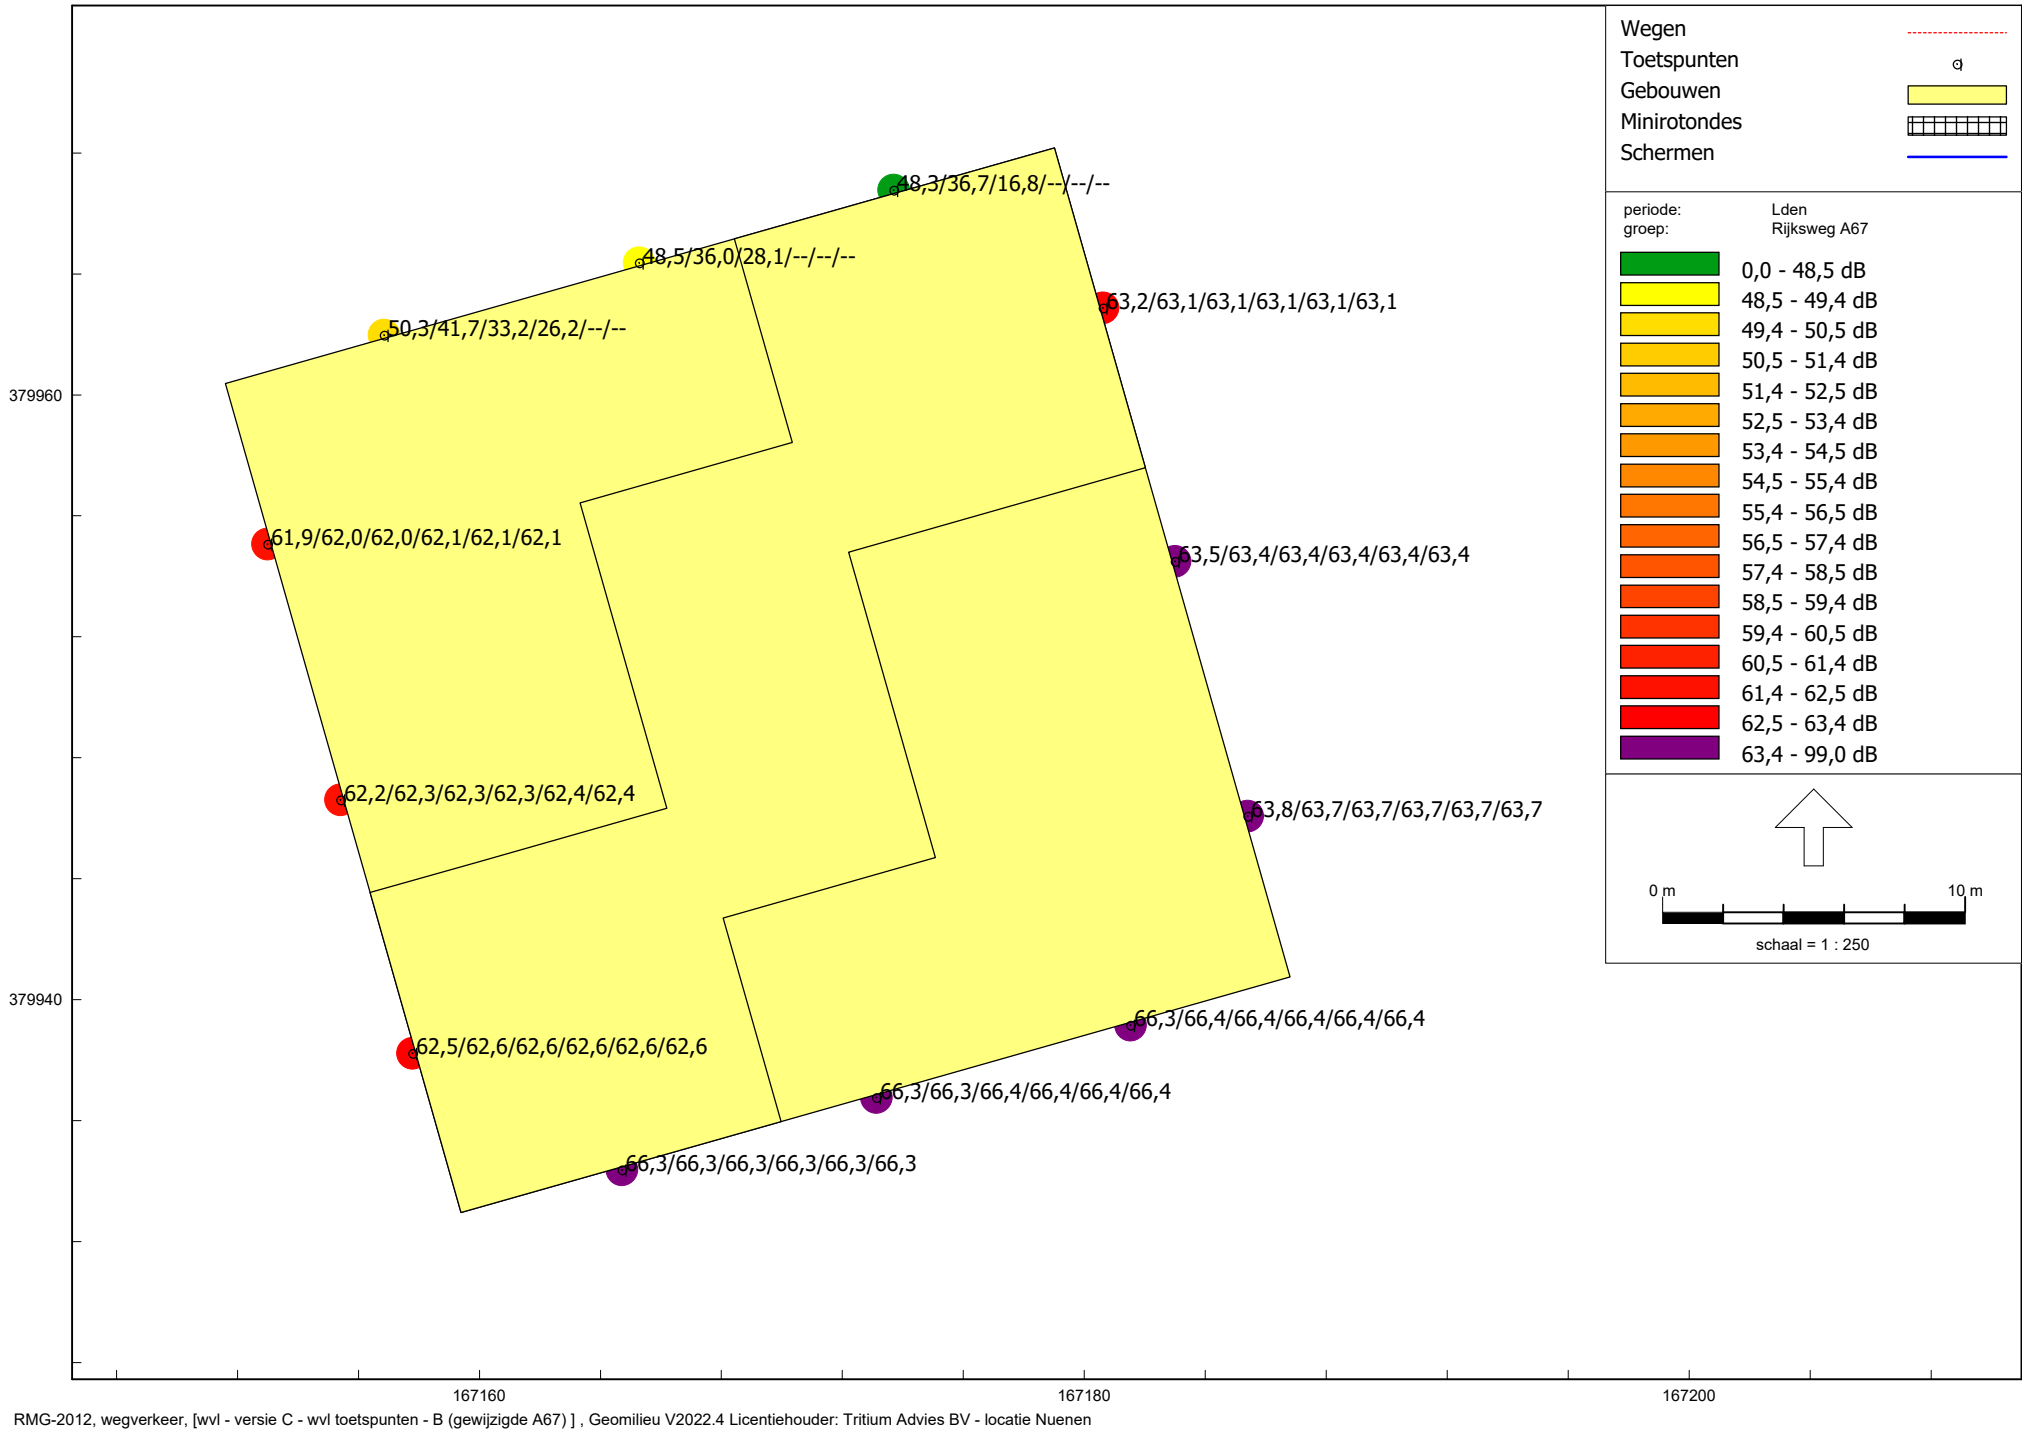


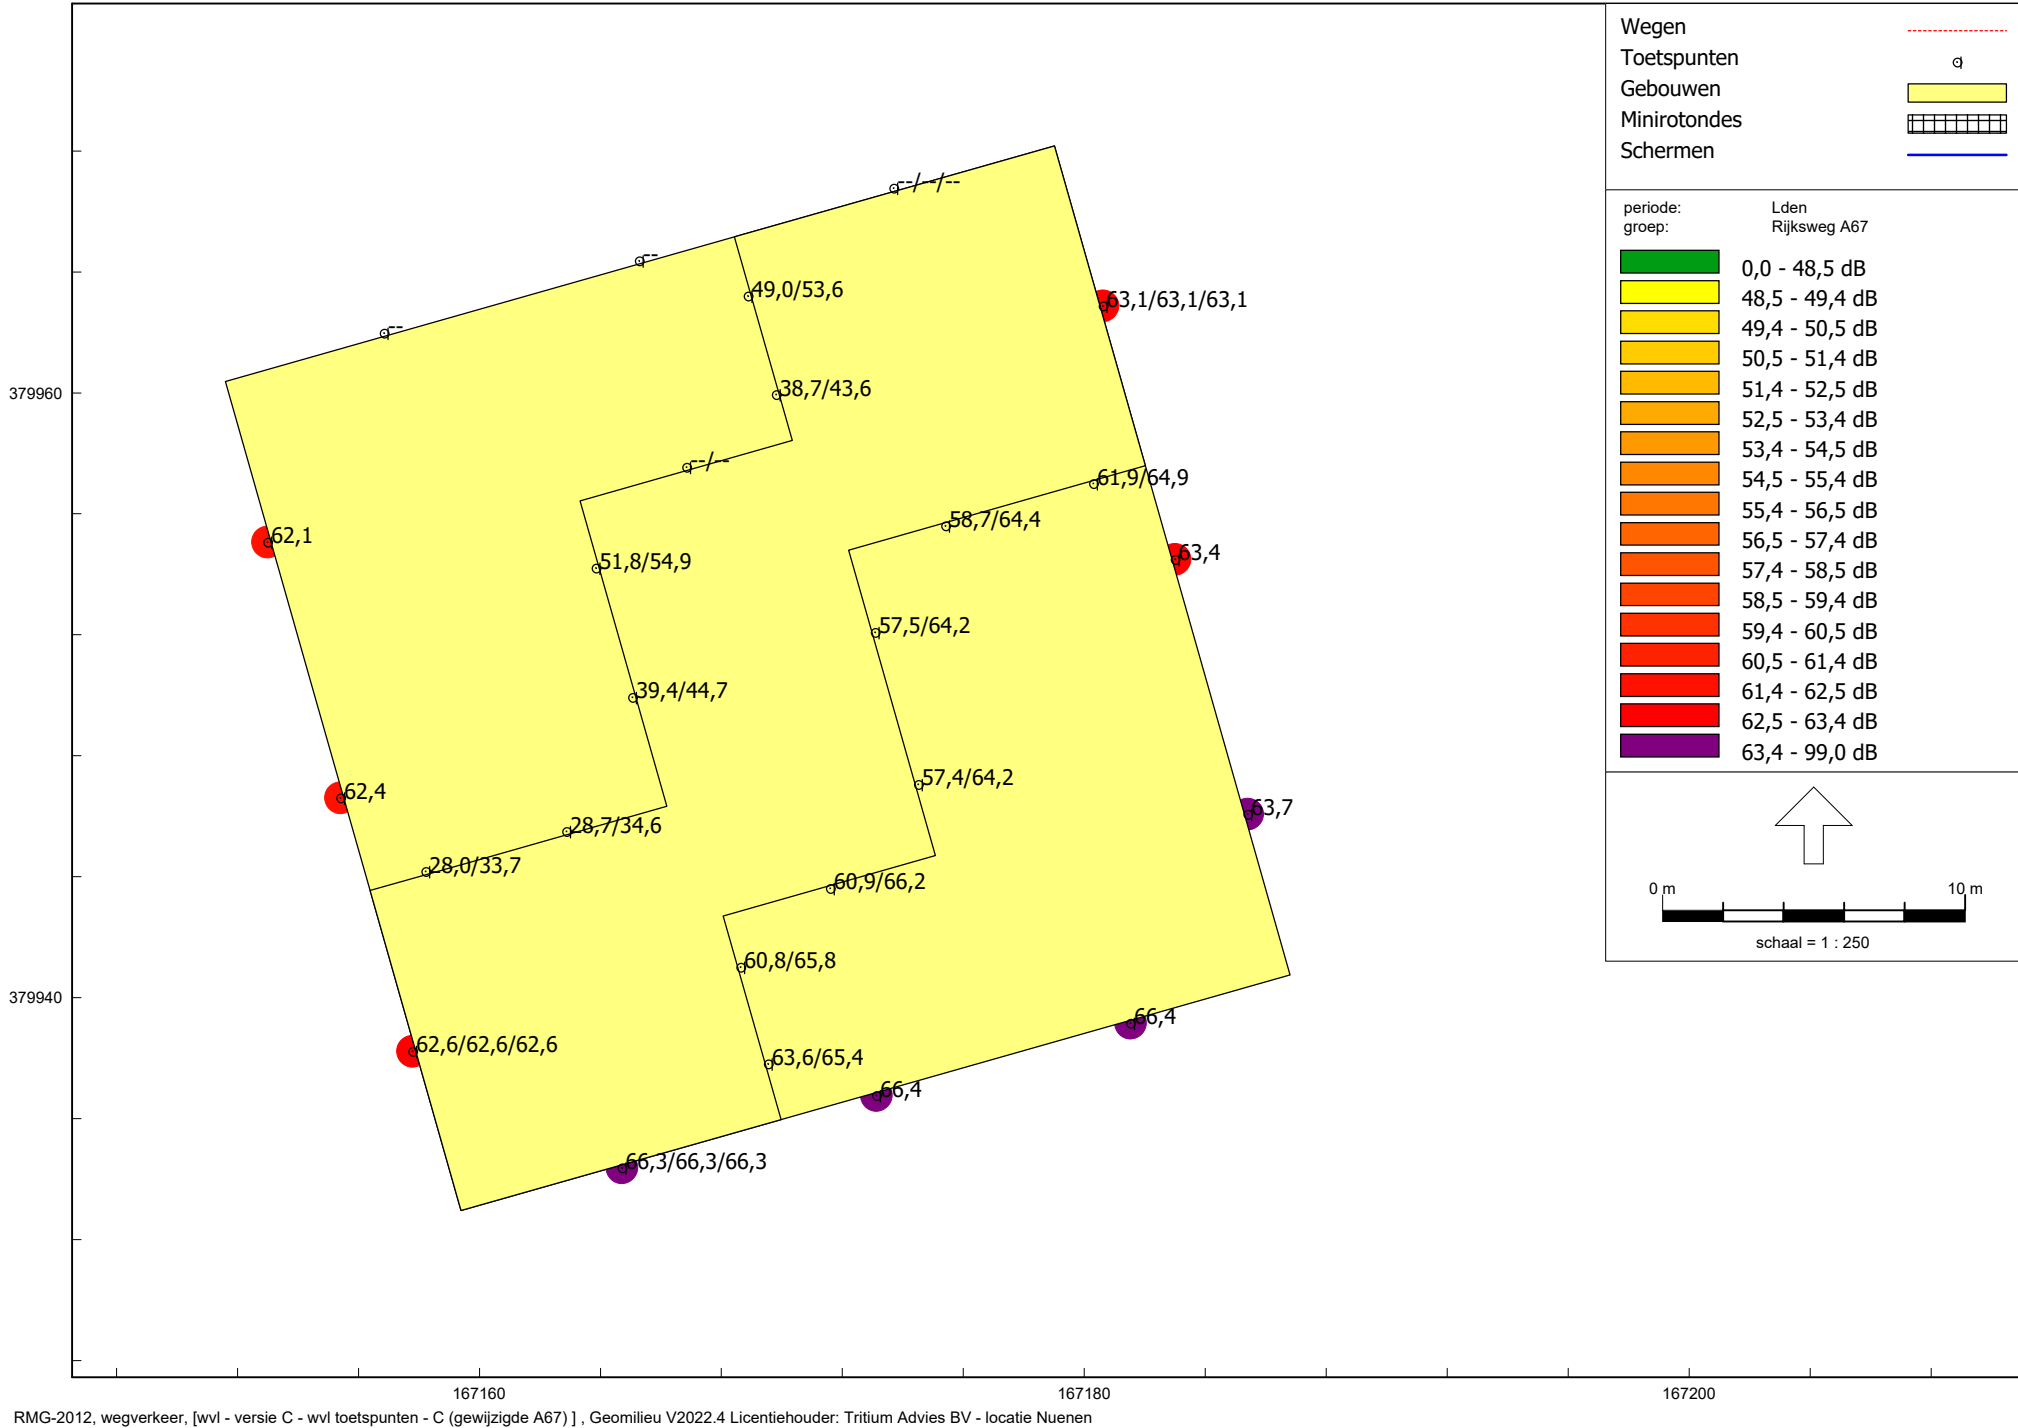



Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer - na wijziging A67

bijlage 6

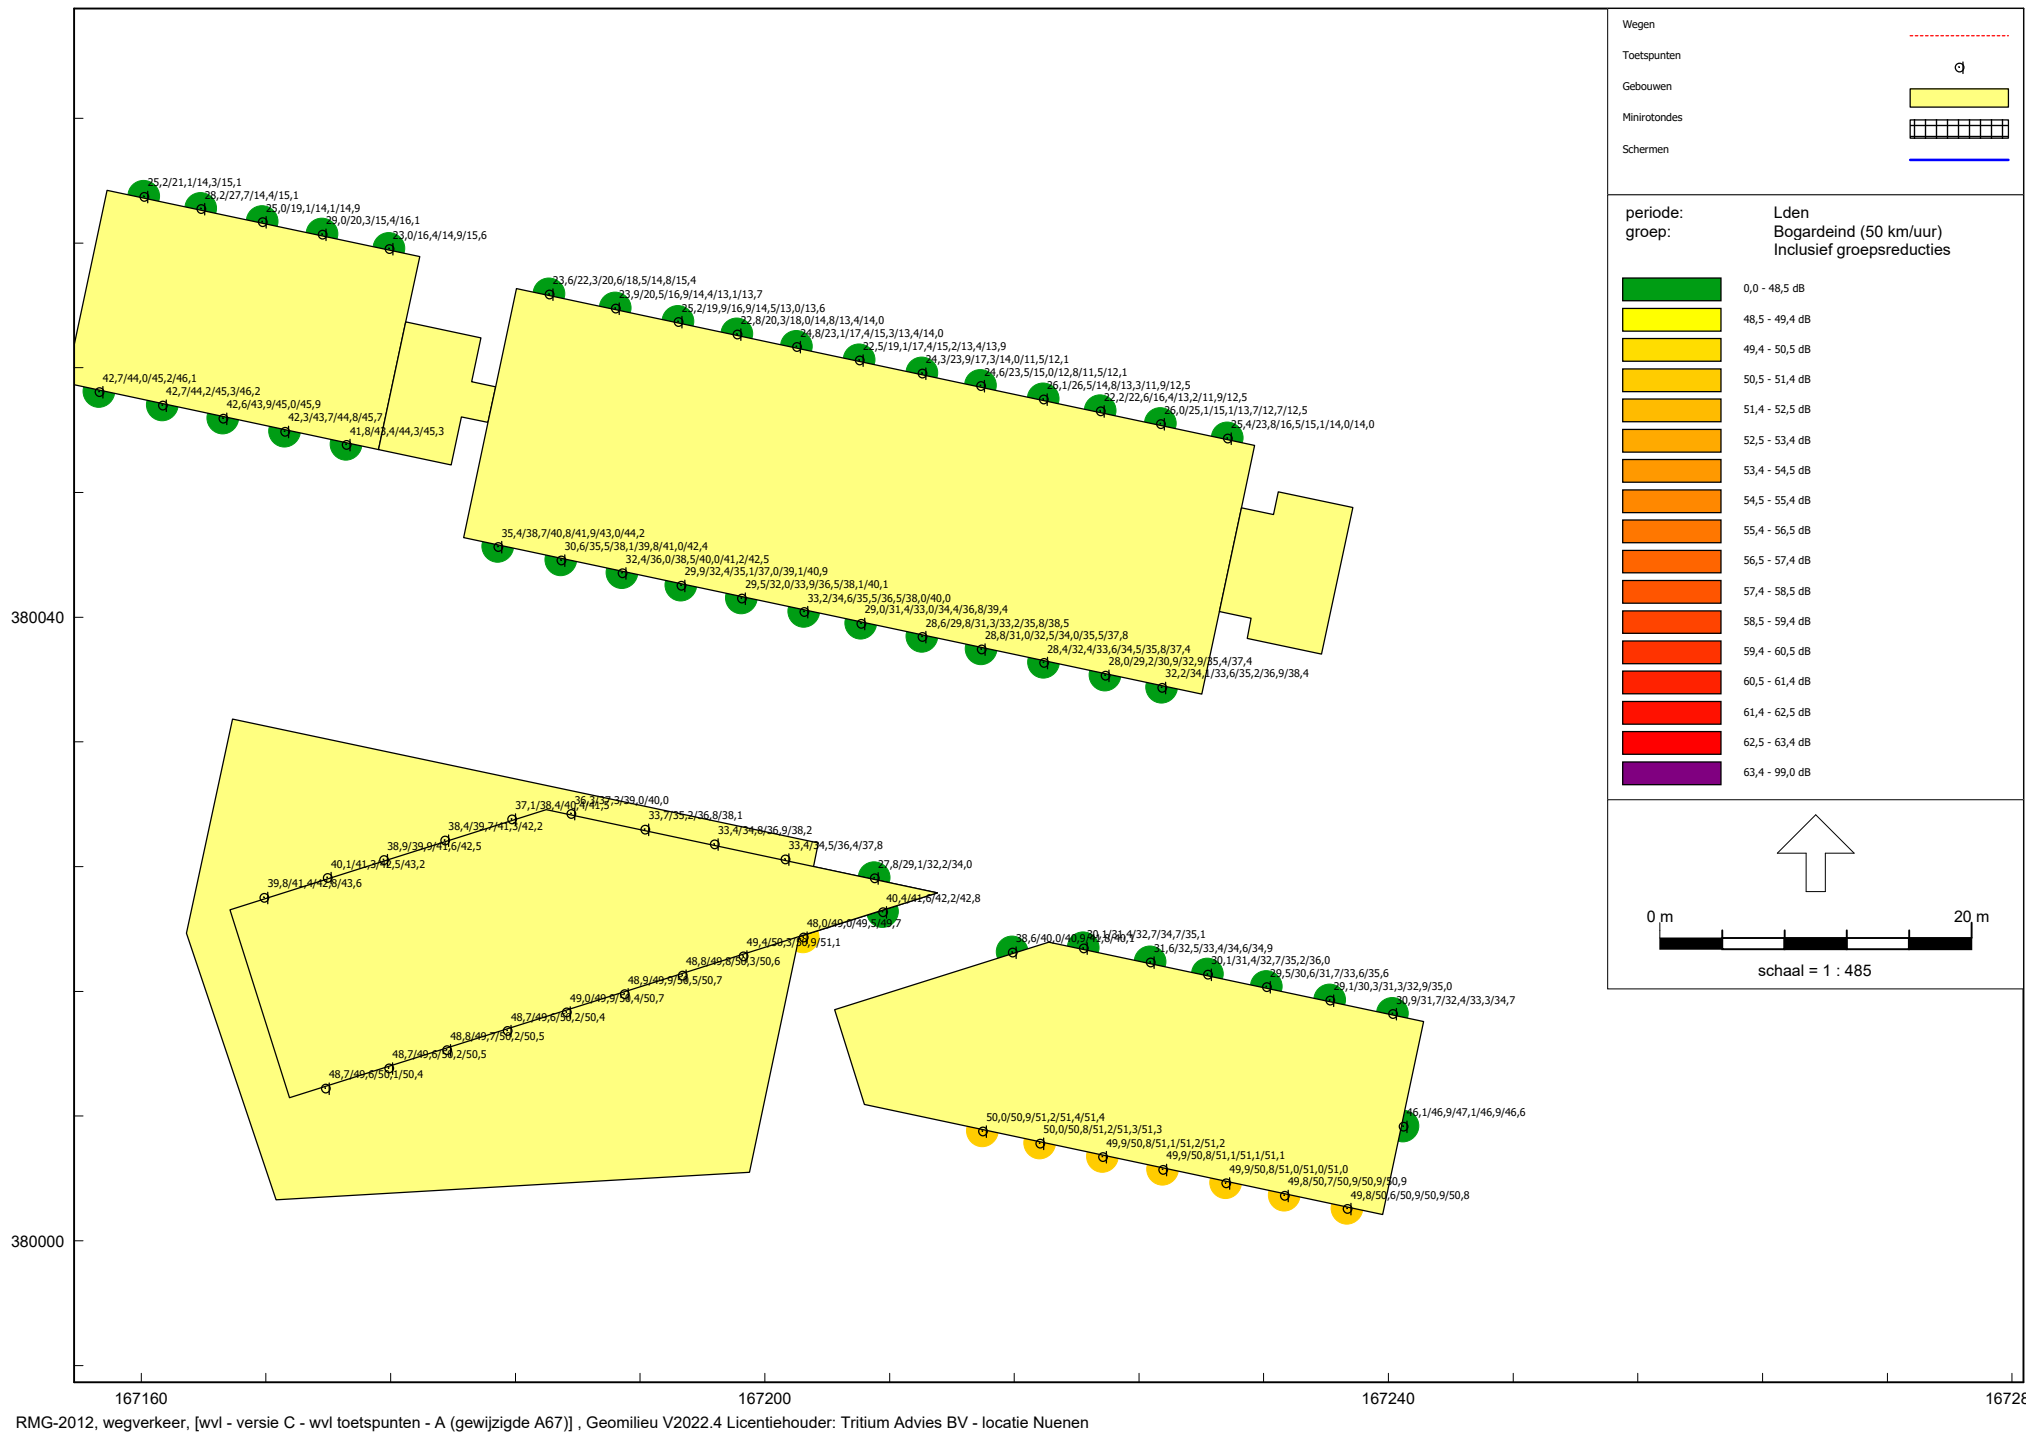

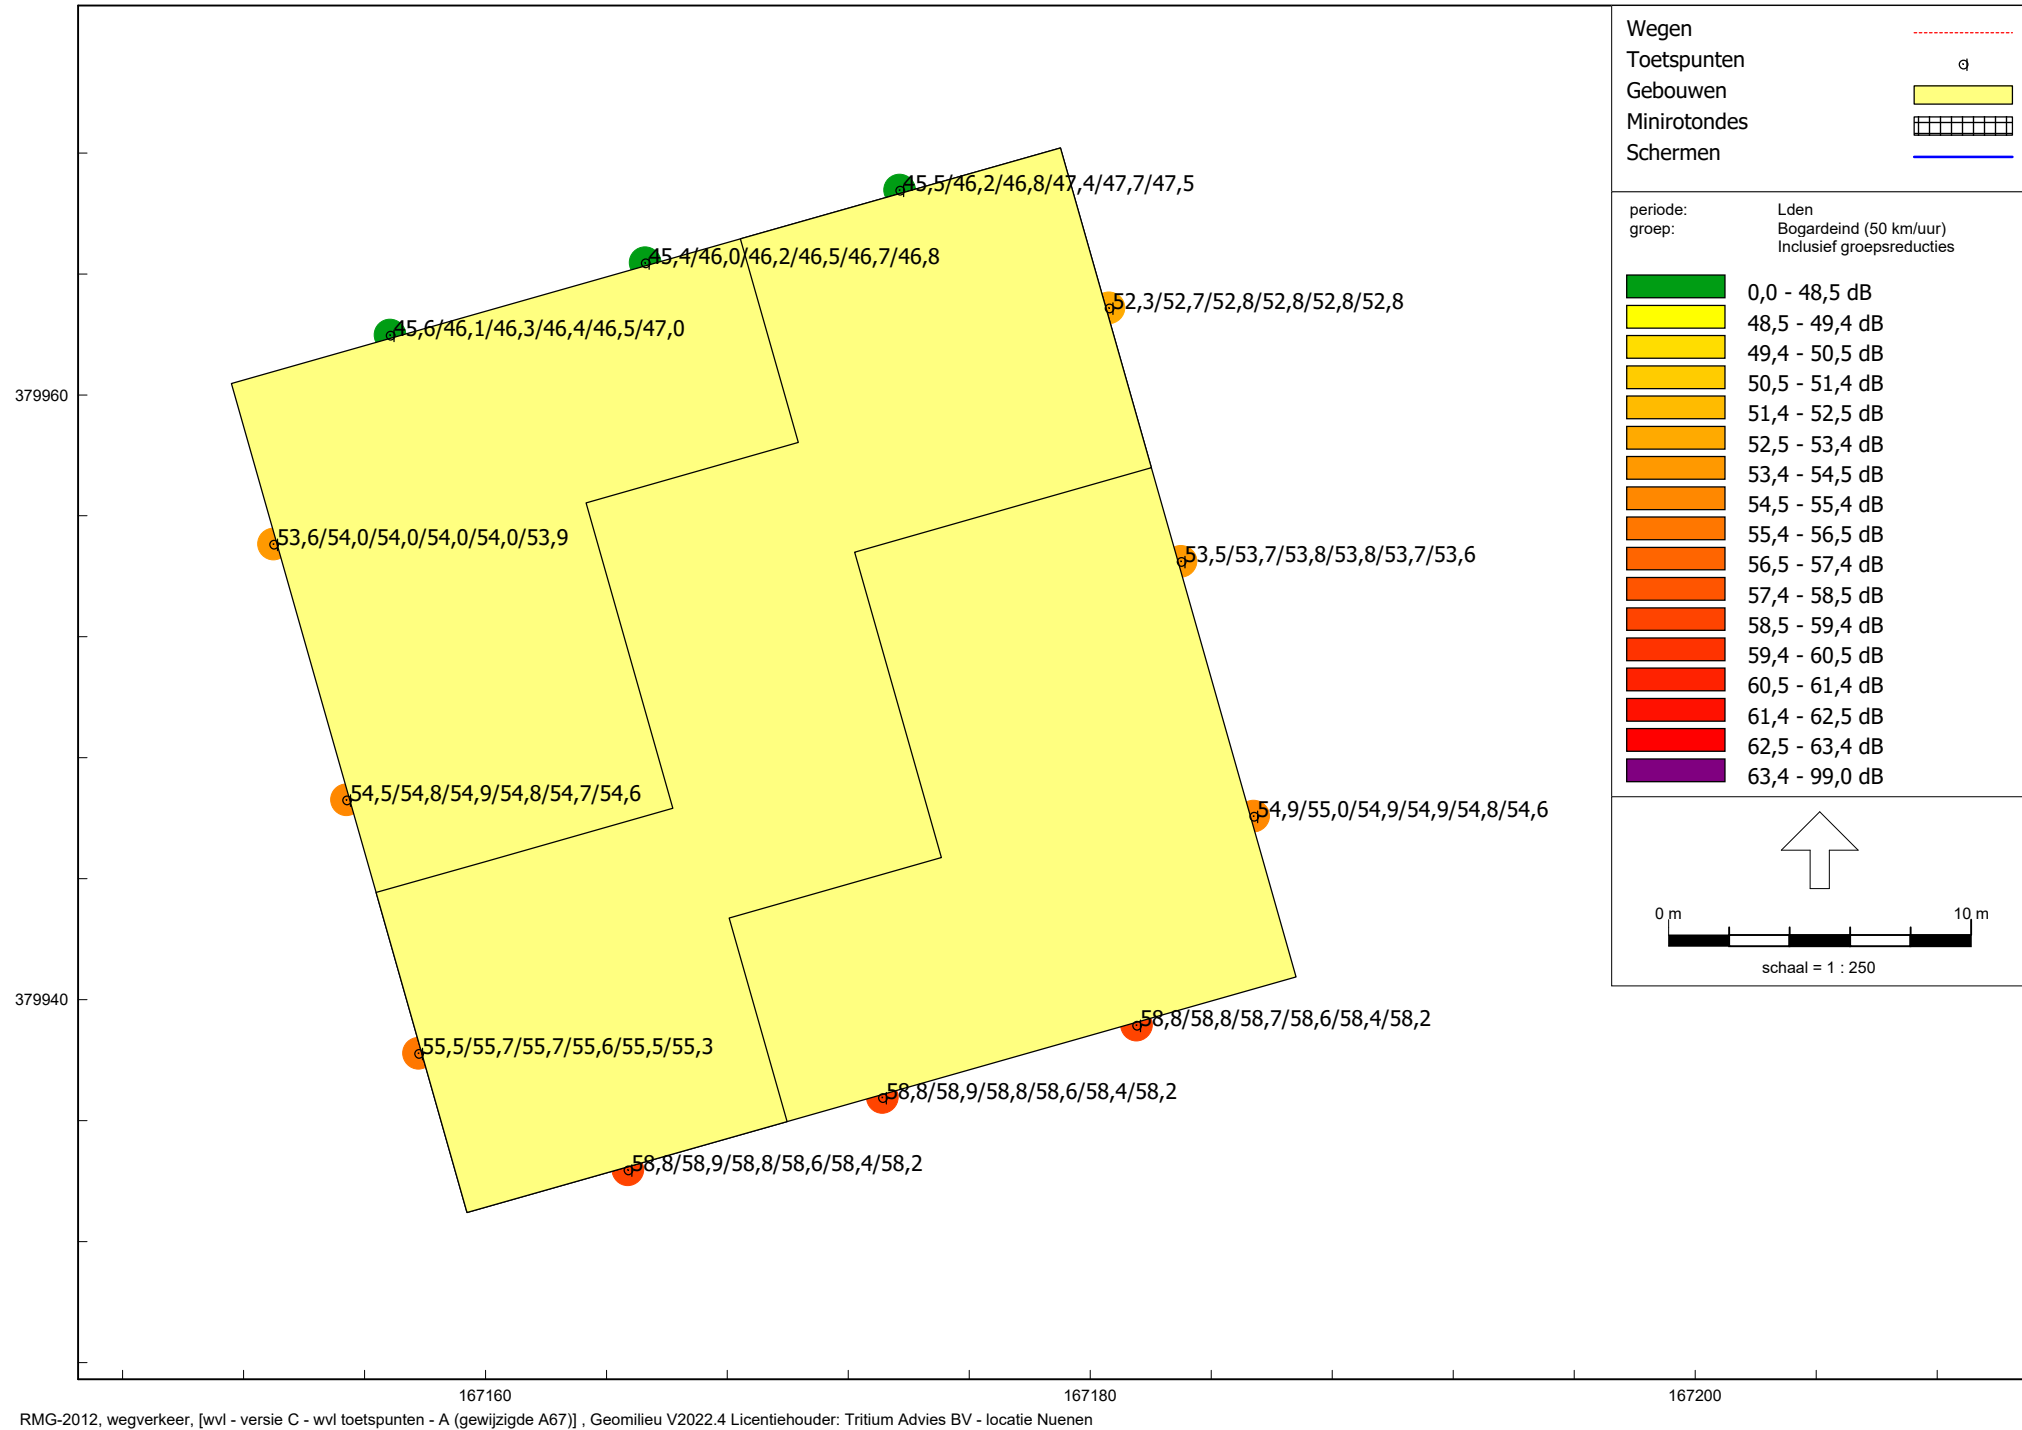


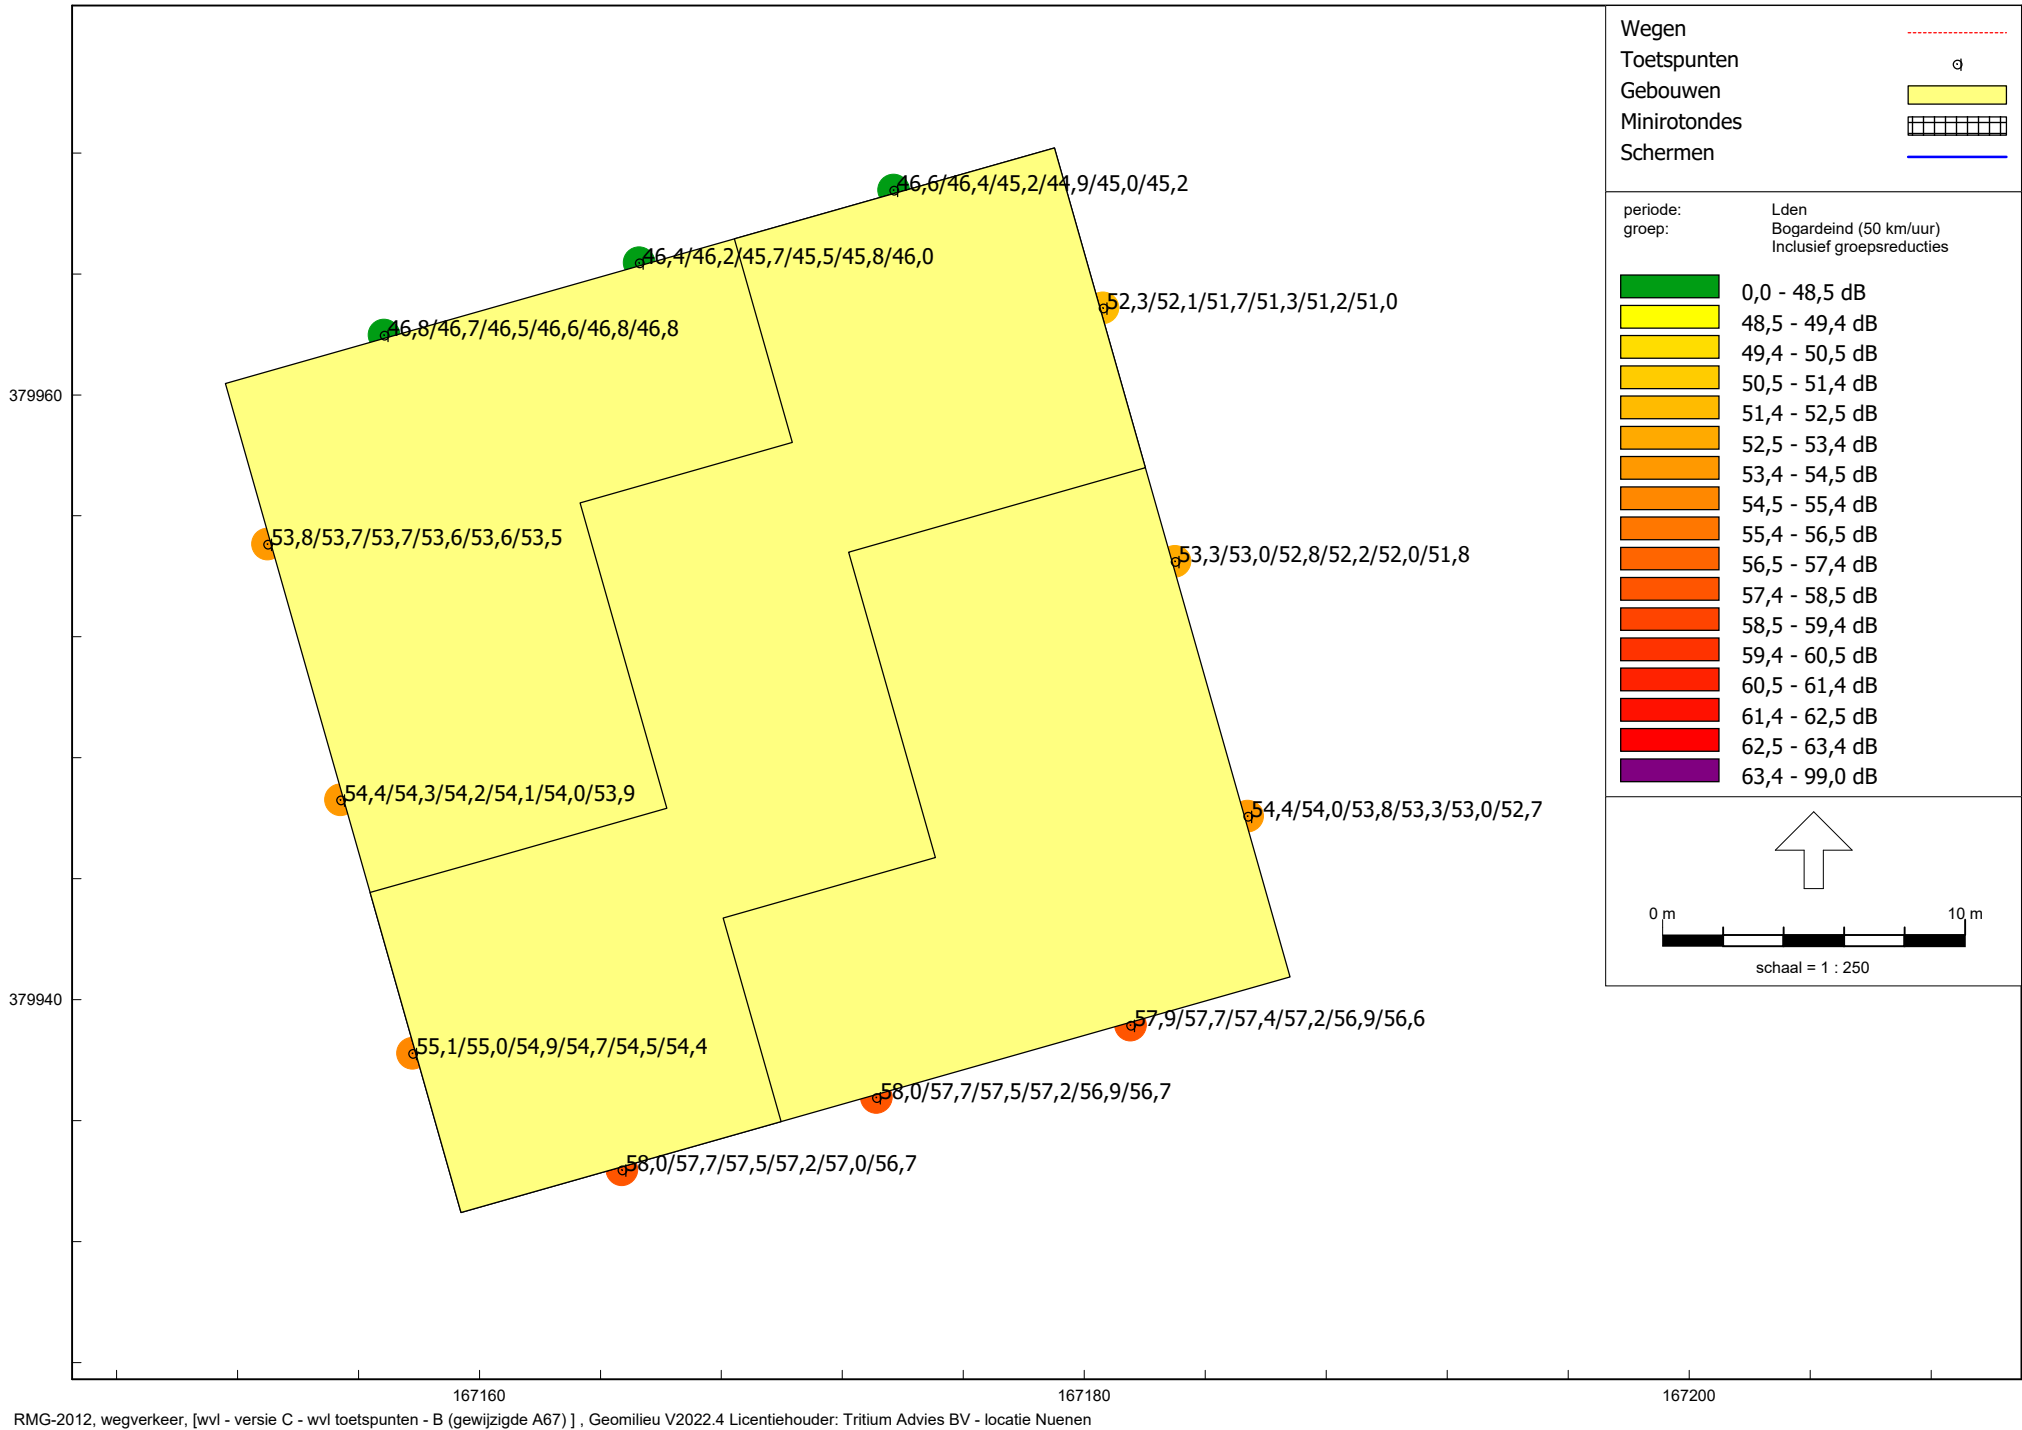


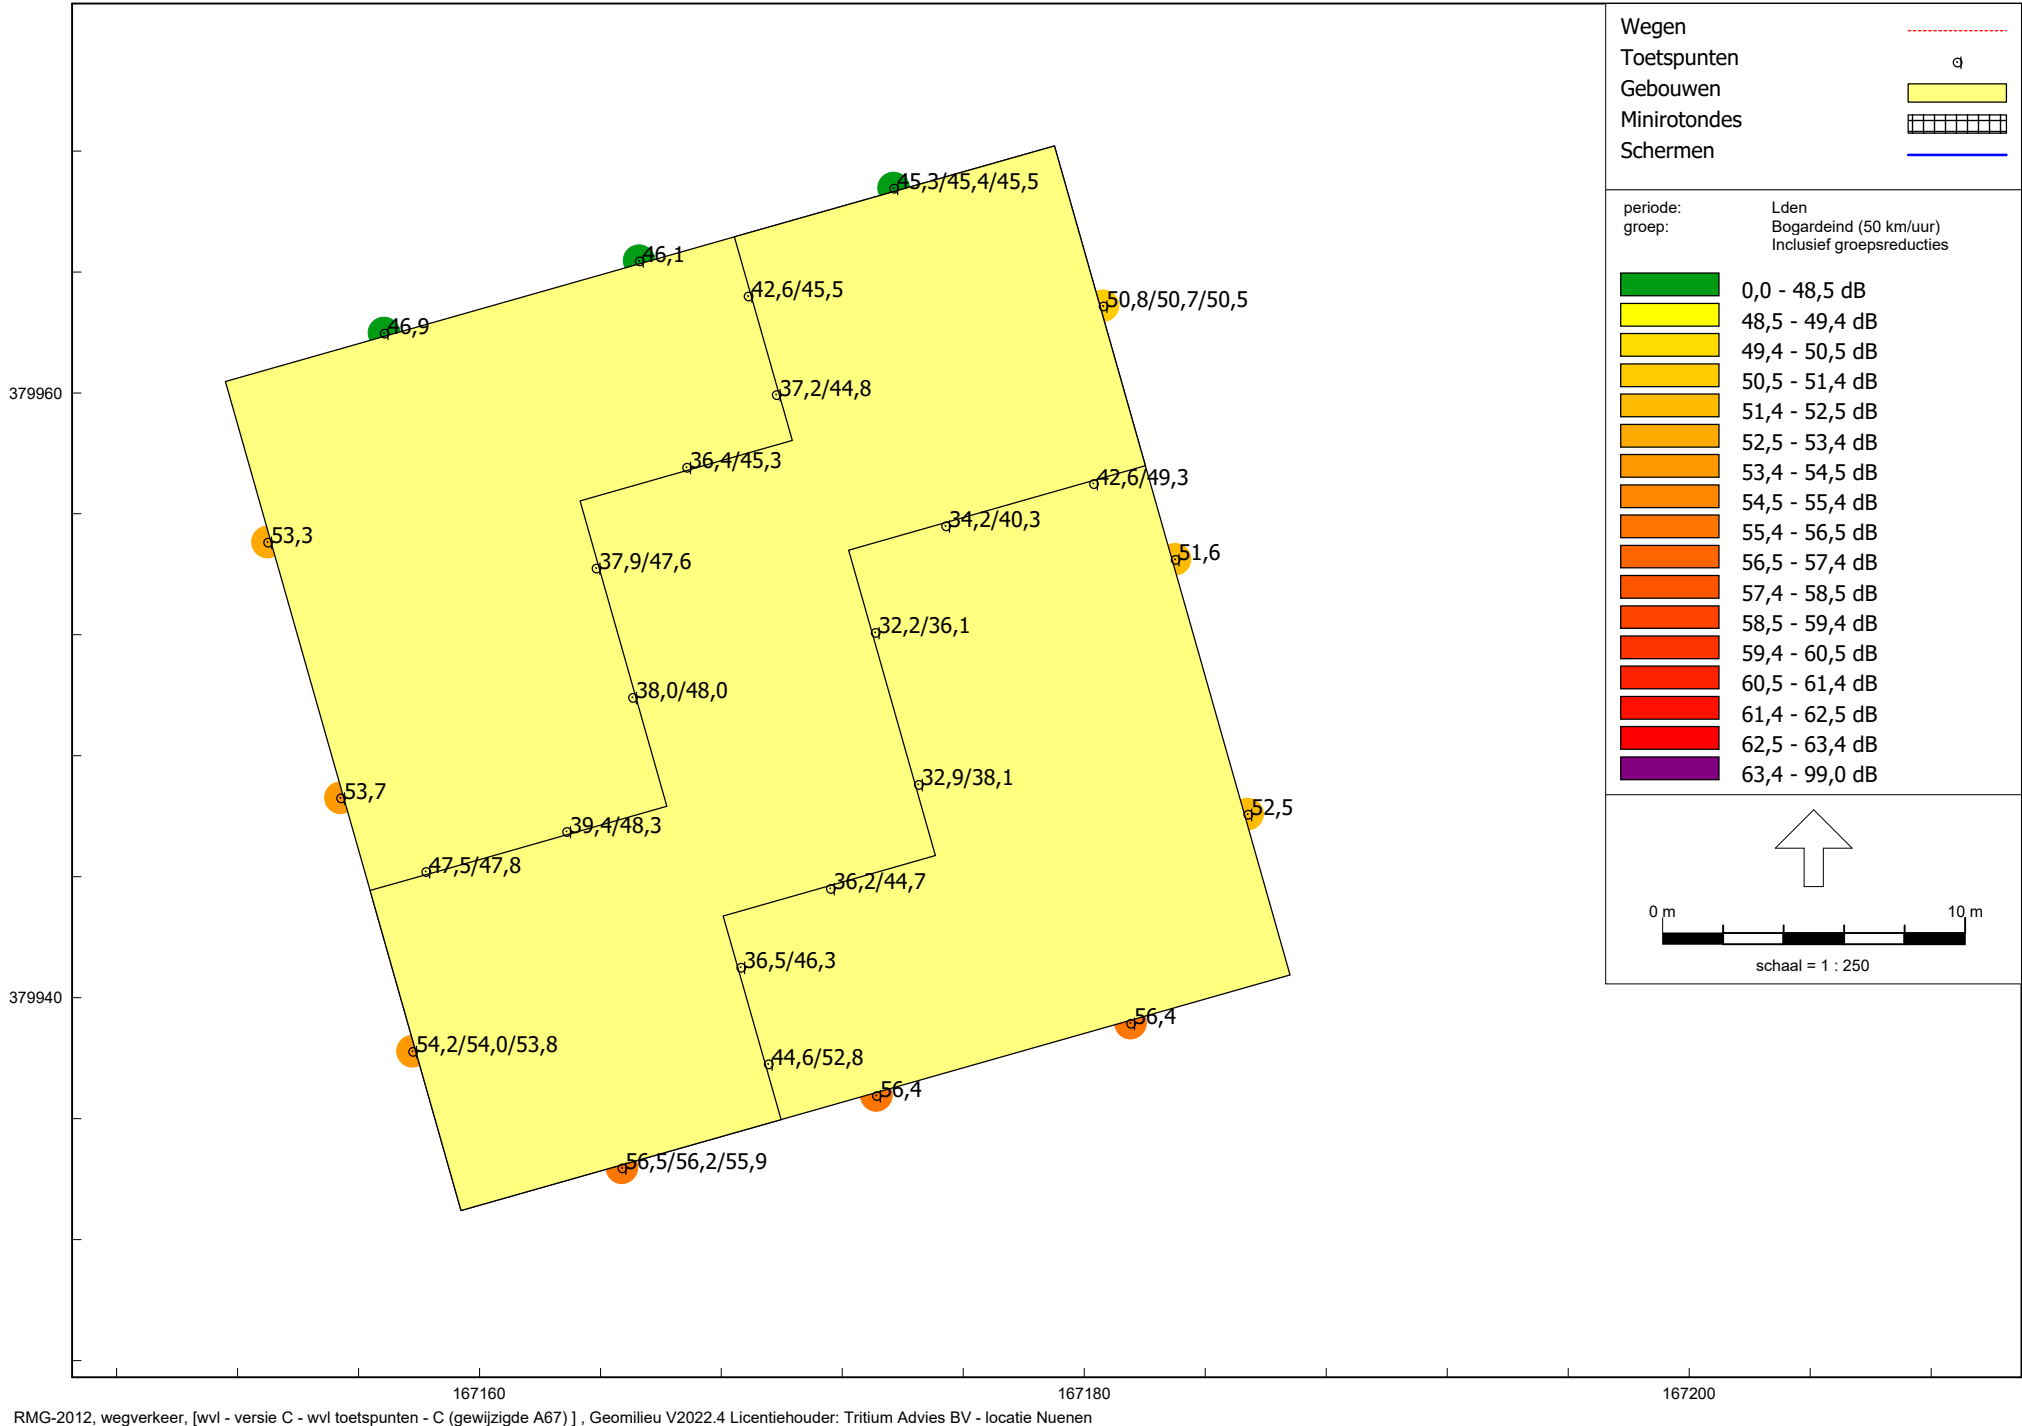



Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer - na wijziging A67

bijlage 6

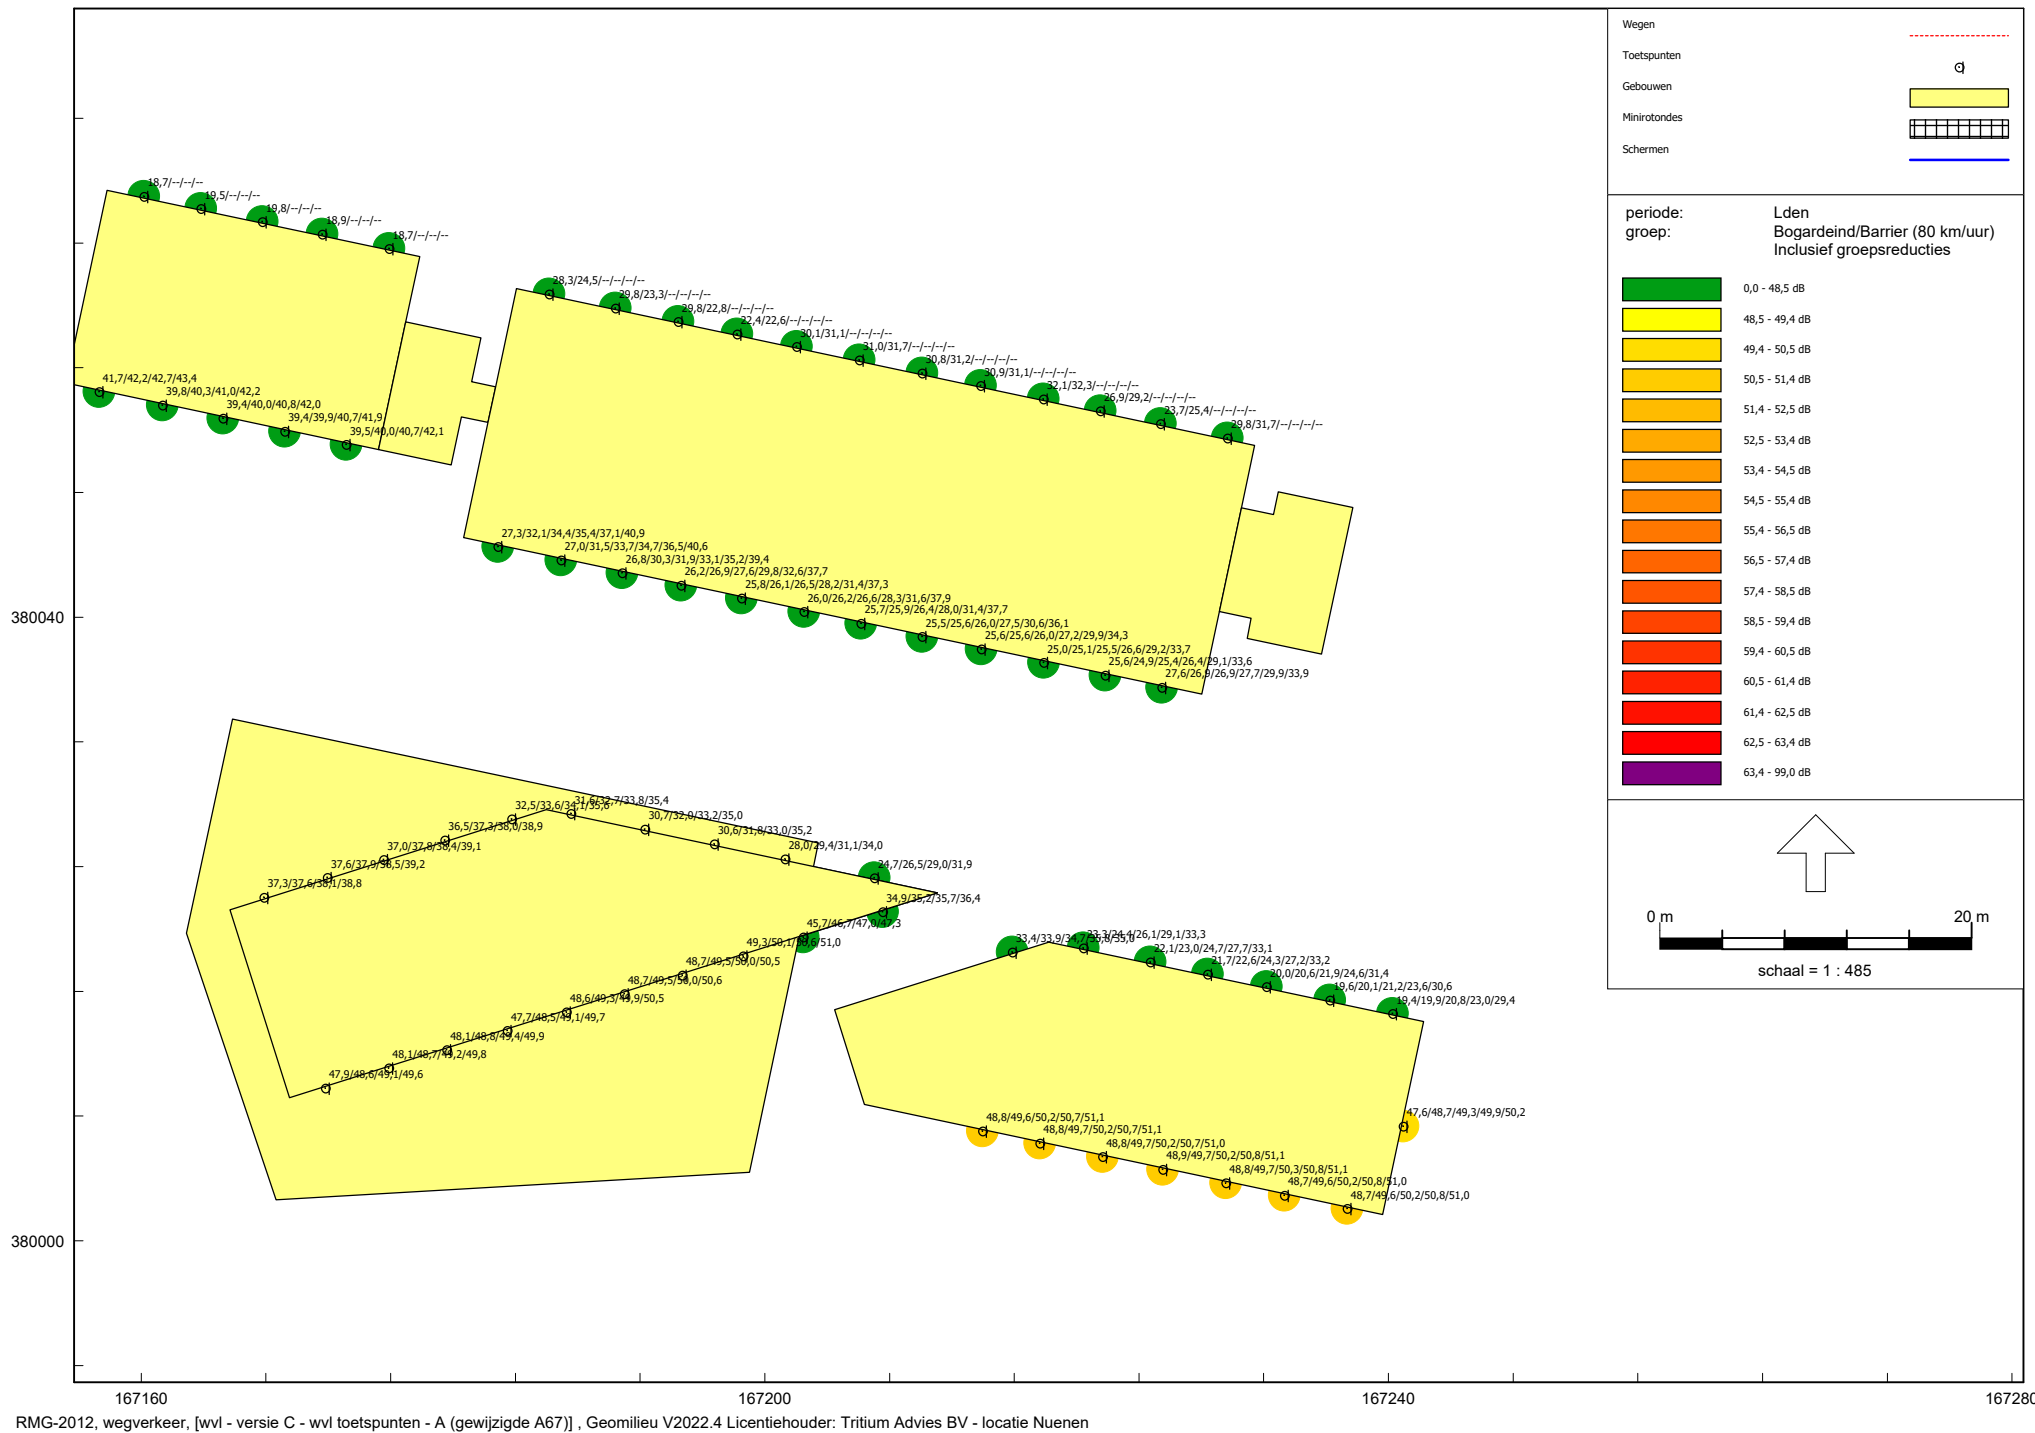

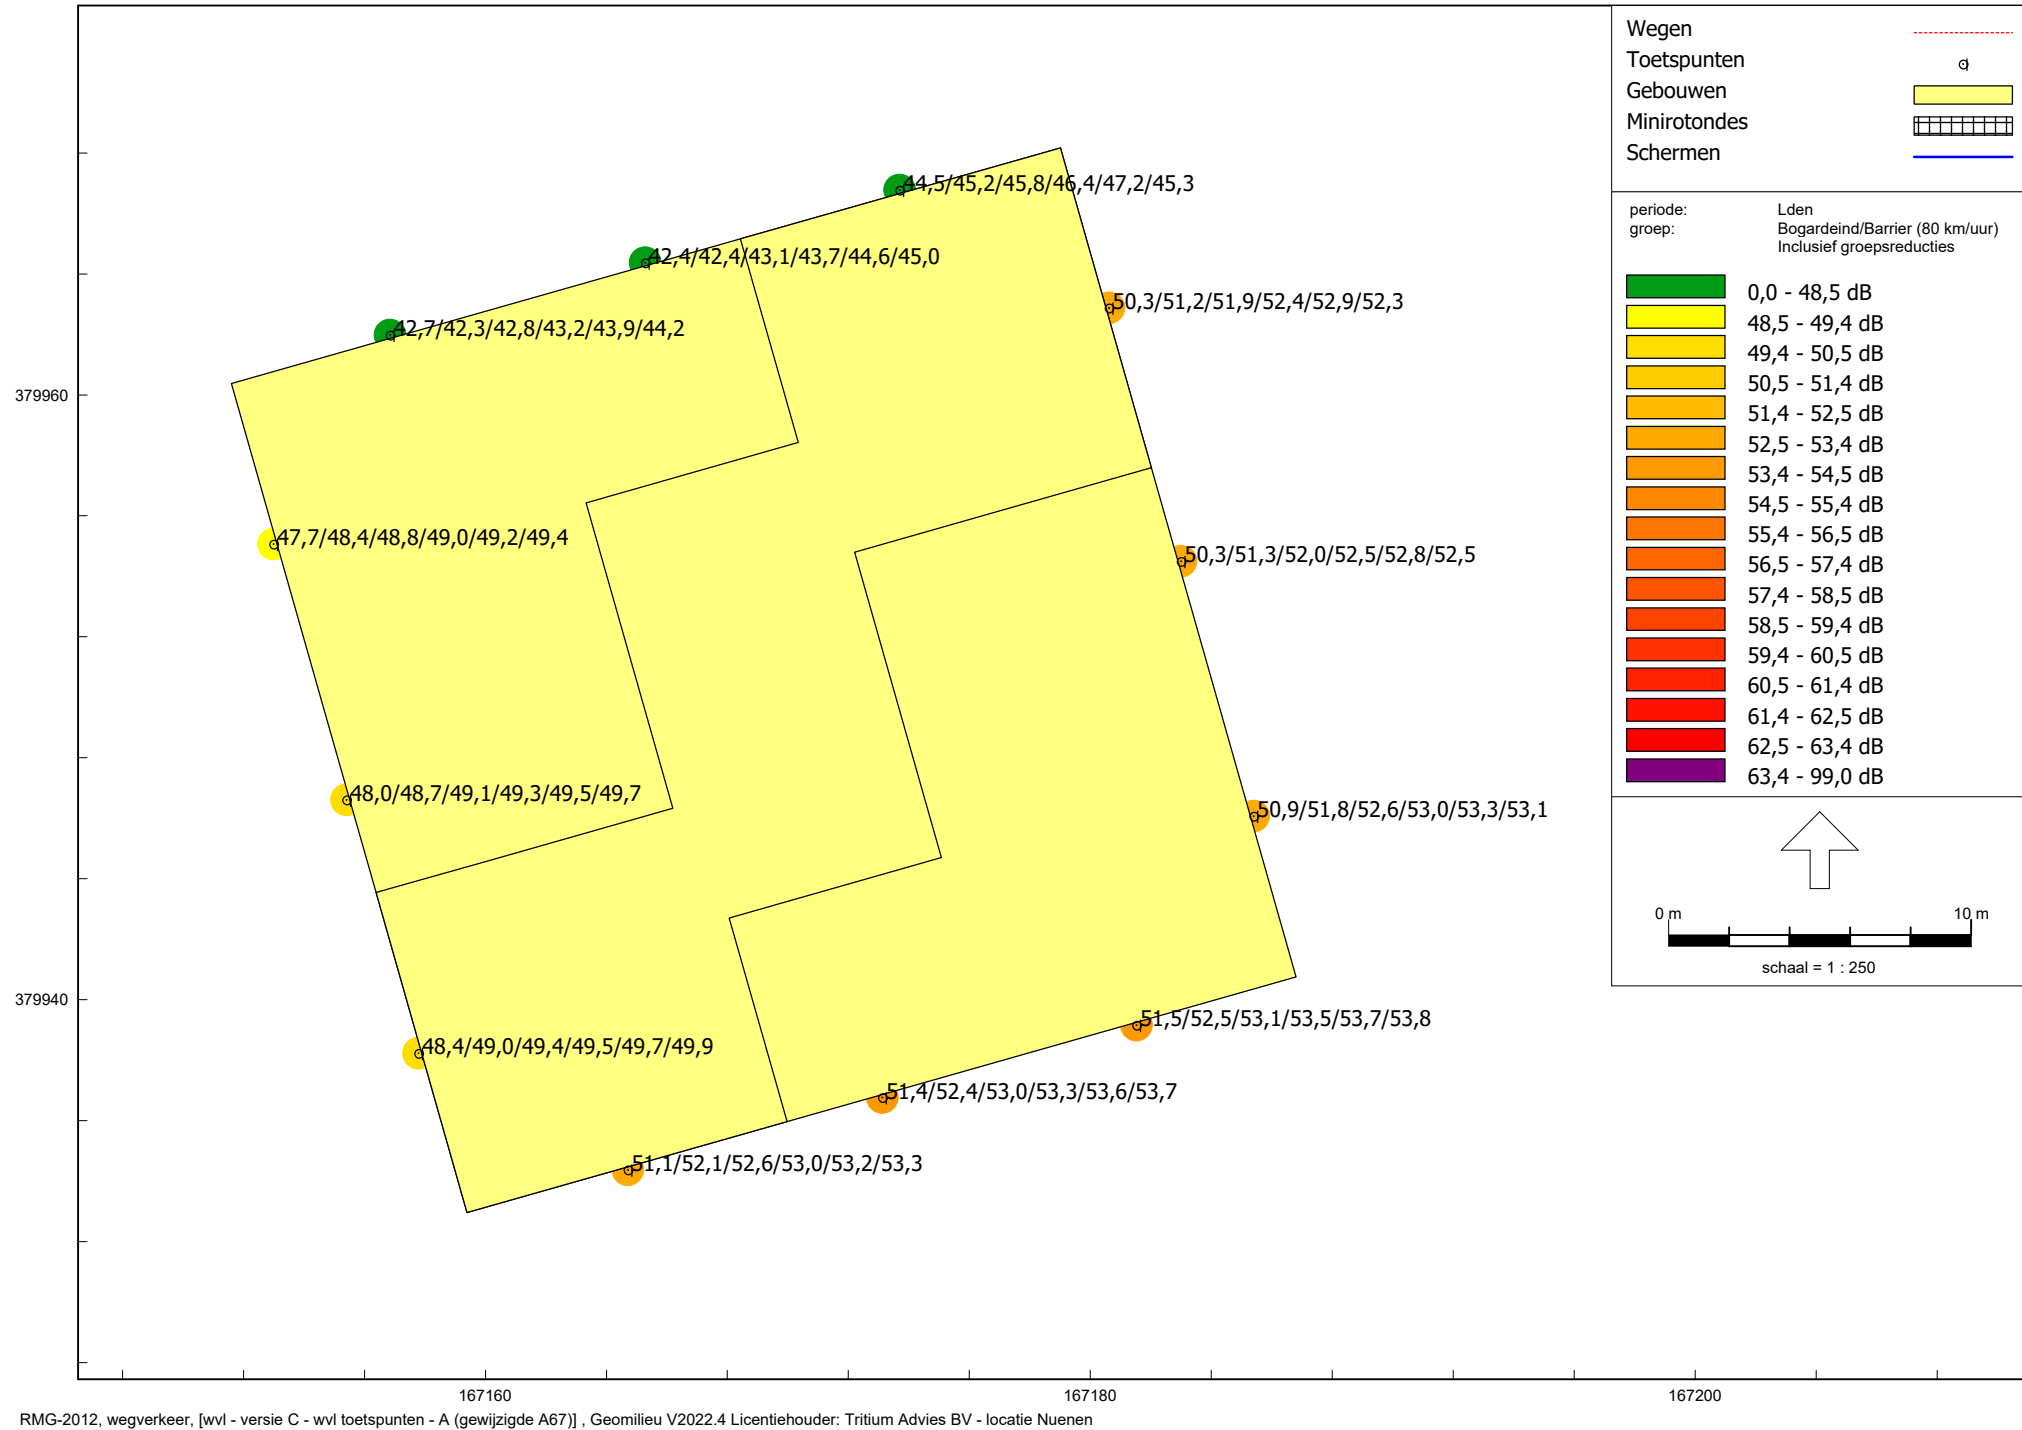

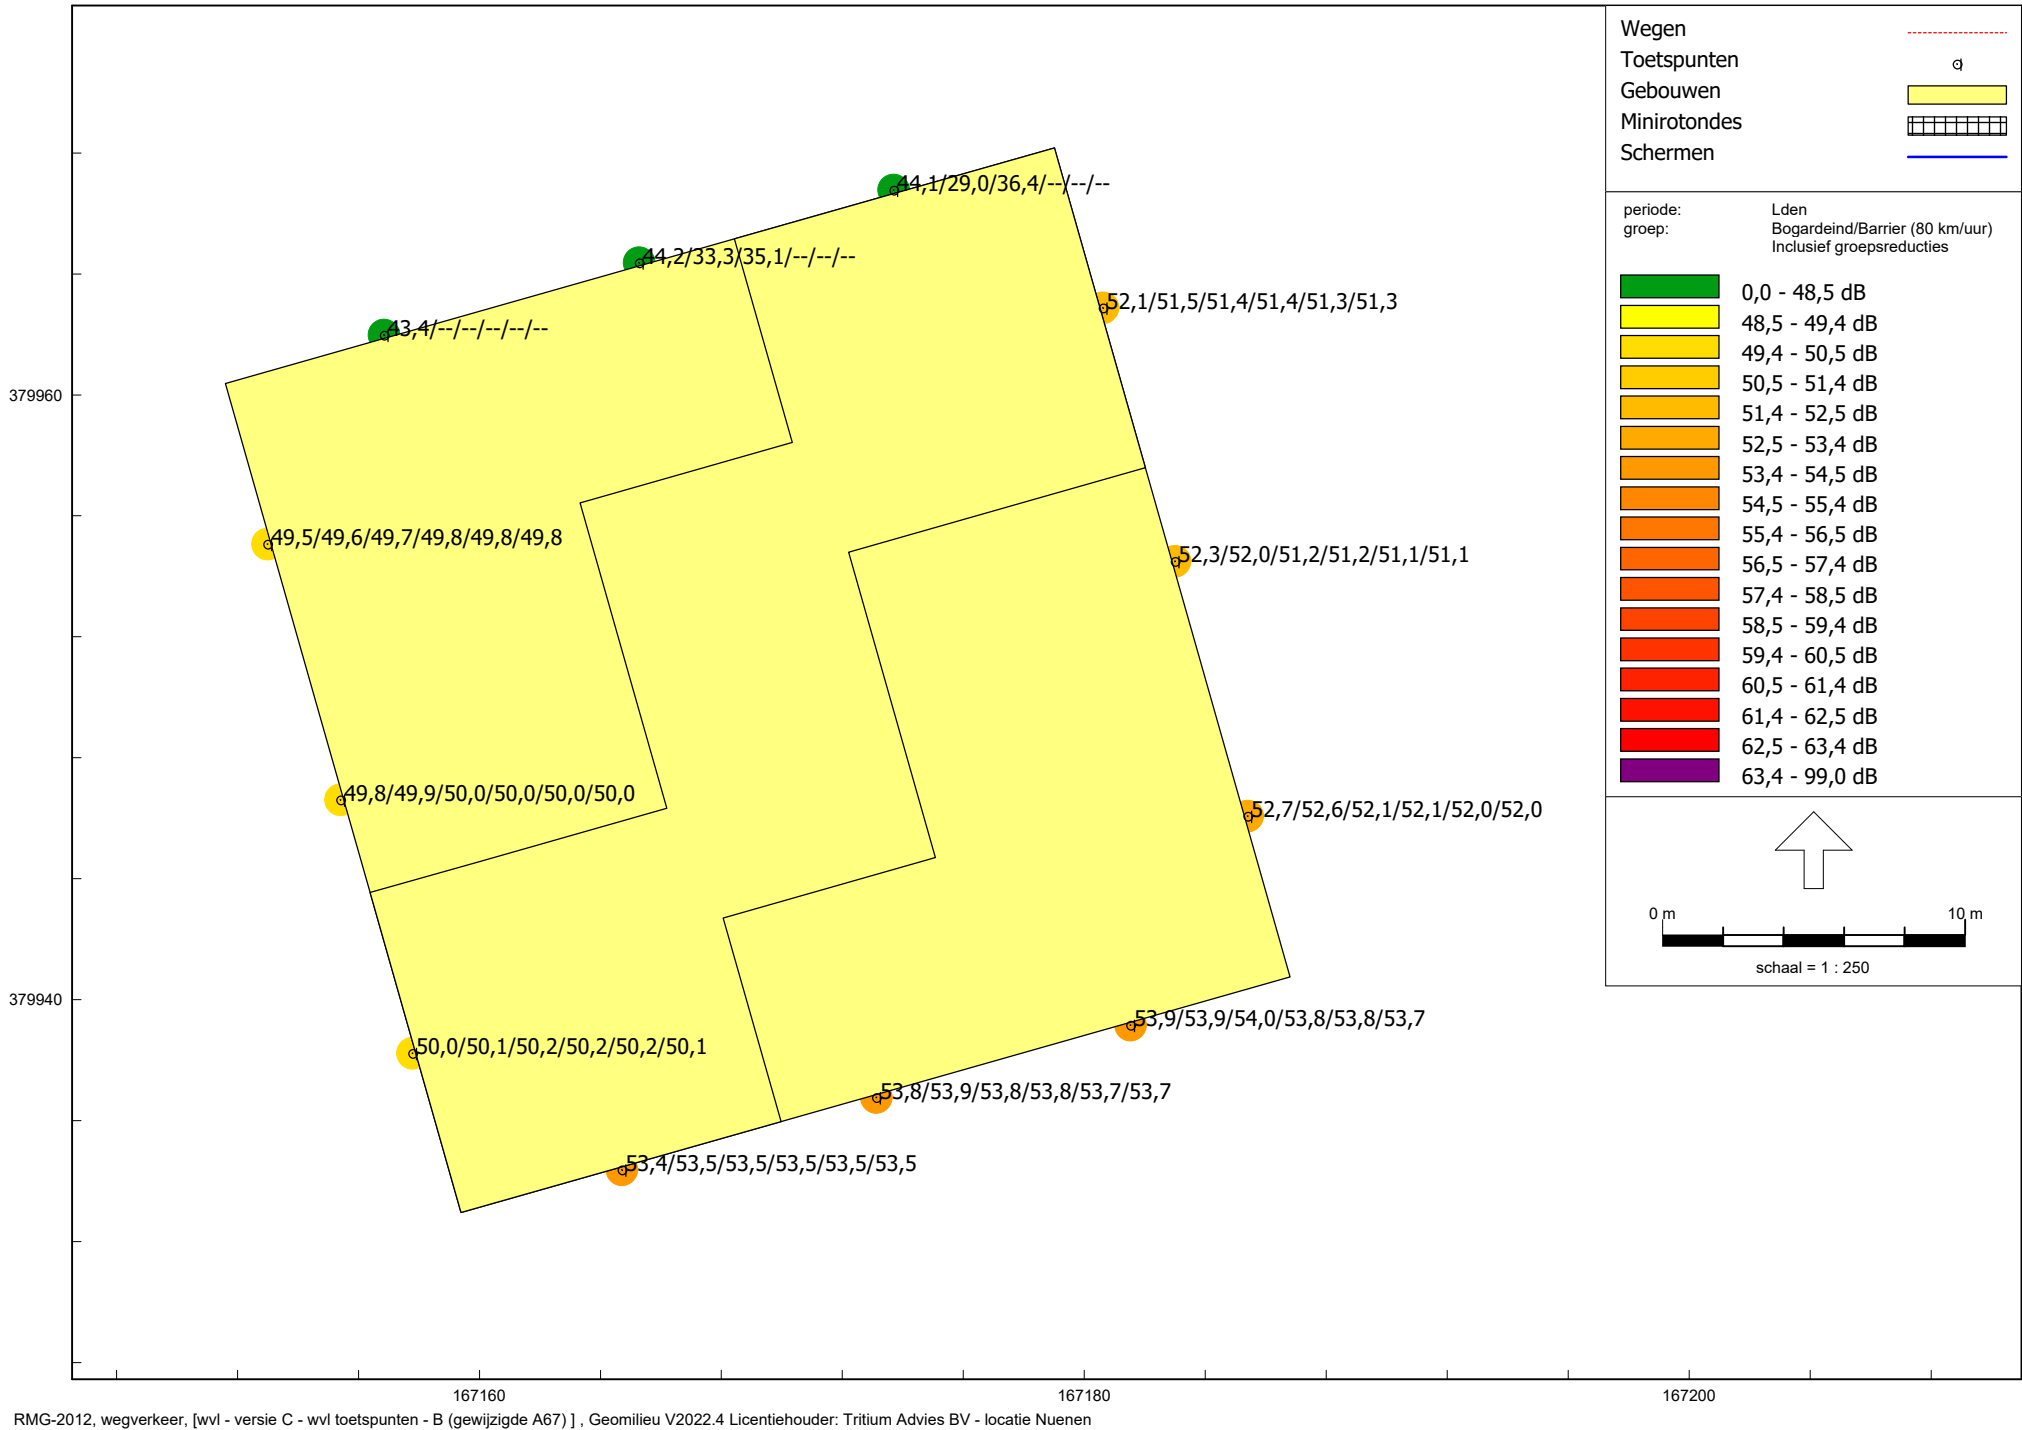



Bijlage 7: Documentatie gebouwgebonden maatregelen


Documentatie "Comfortbox"

Steeds meer ontwikkellocaties zijn geluidbelast vanwege bijvoorbeeld verkeerslawaaï. In situaties waarbij de toepassing van bron- en overdrachtsmaatregelen niet realistisch of doeltreffend is, bieden gebouw gebonden maatregelen mogelijk een uitkomst. Een mogelijke gebouw gebonden maatregel is de toepassing van een zogeheten "comfortbox".


De "comfortbox" bestaat uit een geluidreducerend ventilatierooster in de buitengevel met aan de binnenzijde een omkasting met een te openen deur. Doordat het geluid van buiten wordt gereduceerd is de hierachter geplaatste deur minder geluidbelast of zelfs geluidluw. Hiermee kan een te openen deel in een geluidluw geveldeel worden gerealiseerd. Indien met de "comfortbox" de geluidbelasting wordt gereduceerd tot onder de maximale ontheffingswaarde is het tevens mogelijk om een te openen deel te realiseren in een verder "doof" uitgevoerde gevel. Met de "comfortbox" wordt een geluidreductie van maximaal 14 dB op het achtergelegen geveldeel behaald (op basis van spectrum wegverkeer, inclusief veiligheidsfactor). Een voorbeelduitvoering en -detaillering van de "comfortbox" is weergegeven in de figuren 1, 2 en 3.



Figuur 1: voorbeelduitvoering "comfortbox" buitenzijde (bron: Tritium Advies)

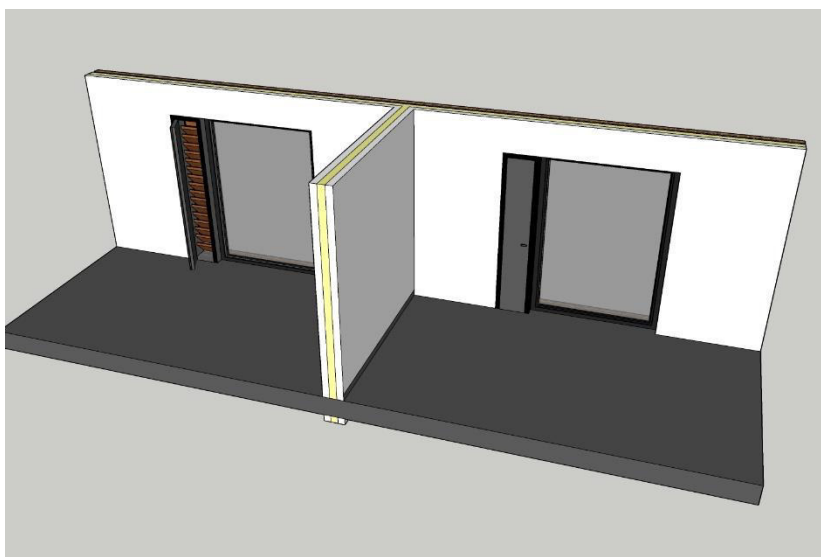

Figuur 2: voorbeelduitvoering "comfortbox" binnenzijde (bron: Tritium Advies)

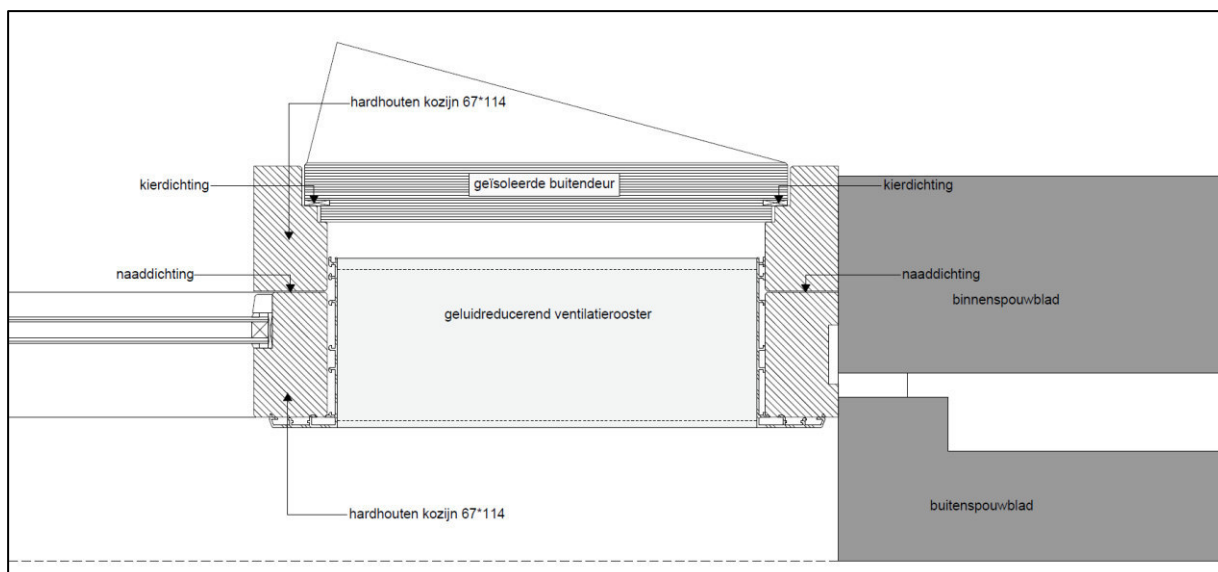

Figuur 3: voorbeelddetaillering "comfortbox" (bron: Tritium Advies)

Een aantal voorbeelden van toepasbare geluidreducerende ventilatieroosters zijn opgenomen in tabel 1. Bij de keuze voor het type rooster dient rekening te worden gehouden met een veiligheidsfactor van 1,5 dB (zie ook de opmerking onder tabel 1).

Tabel 1: voorbeelden geluidreducerende ventilatieroosters

merk	type	R _w * dB	R _{A,tr} * dB(A) spectrum wegverkeer	fysische vrije doorlaat
Renson	Storax ST-446/150	11	9	34%
Renson	Storax ST-446/225	15	11	34%
Renson	Storax ST-446/300	17	13	34%
Merford	AKR 150	11	9	34%
Merford	AKR 350	13	11	34%
Merford	AKR 300	18	13	34%
Merford	AKR 500	21	16	34%
Merford	AKR HMH	20	16	34%

* om het verschil tussen laboratoriumwaarde en praktijkwaarde te ondervangen dient conform NPR 5272 aanvullend een veiligheidsfactor van 1,5 dB te worden aangehouden. De getoonde waarden zijn exclusief deze veiligheidsfactor.

Na toepassing van de "comfortbox" geldt de omkasting met de deur als de thermische schil van de woning. De omkasting met de deur dient derhalve te voldoen aan alle thermische en akoestische eisen conform Bouwbesluit 2012. Hierbij dient ten minste rekening te worden gehouden met de toepassing van een buitendeur (min. 38 mm dik), dubbele kierdichting met buisprofiel rondom (indrukking 3,5 mm) een aansluiting op de gevels en kozijnen rondom met schuimband en afdeklát.


Documentatie Hafencity-Fenster

Steeds meer ontwikkellocaties zijn geluidbelast vanwege bijvoorbeeld verkeerslawaaï. In situaties waarbij de toepassing van bron- en overdrachtsmaatregelen niet realistisch of doeltreffend is, bieden gebouw gebonden maatregelen mogelijk een uitkomst. Een mogelijke gebouw gebonden maatregel is de toepassing van een Hafencity-Fenster.

Een Hafencity-Fenster bestaat uit een dubbel kozijn met ramen in zowel het binnenste als het buitenste kozijndeel. De twee kozijn delen worden gescheiden met geluidabsorberende cassettes. Doordat de raamdelen niet recht tegenover elkaar worden geopend, ontstaat een hoog geluidniveauverschil tussen het buitenste en het binnenste raam van de kozijn delen. Hierdoor is het mogelijk een raam te openen met binnen hetzelfde geluidniveau alsof het raam geplaatst zou zijn in een minder geluidbelaste of zelfs geluidluwe gevel en wordt de mogelijkheid geboden om de ruimte geluidarm of geluidluw te spuien. Indien met het Hafencity-Fenster de geluidbelasting wordt gereduceerd tot onder de maximale ontheffingswaarde is het tevens mogelijk om een te openen deel te realiseren in een verder "doof" uitgevoerde gevel. Met het Hafencity-Fenster wordt een geluidisolatiewaarde van maximaal 37 dB behaald (op basis van spectrum wegverkeer in deels geopende stand, inclusief veiligheidsfactor). Voorbeelduitvoeringen van het Hafencity-Fenster zijn weergegeven in de figuren 1 en 2.



Figuur 1: voorbeelduitvoering Hafencity-Fenster (bron: Eilenburger Fenstertechnik)

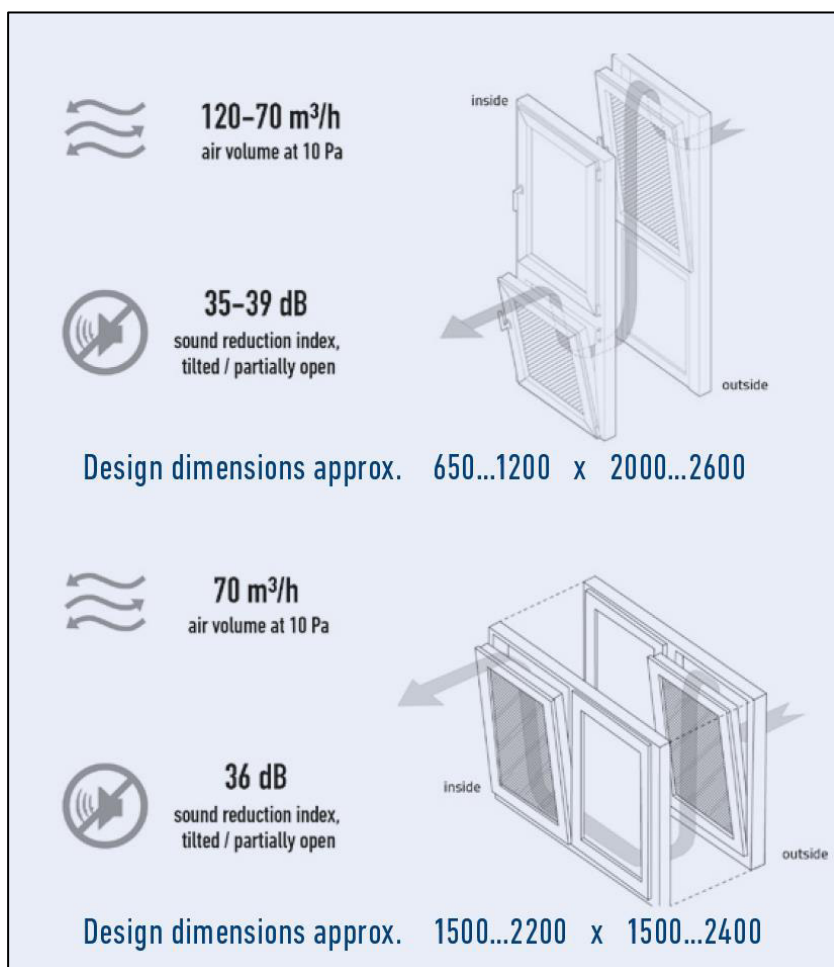

Figuur 2: voorbeelduitvoering Hafencity-Fenster (bron: Eilenburger Fenstertechnik)

Een aantal voorbeelden van toepasbare Hafencity-Fensters zijn opgenomen in tabel 1. Bij de keuze voor de uitvoering dient rekening te worden gehouden met een veiligheidsfactor van 1,5 dB (zie ook de opmerking onder tabel 1).

Tabel 1: voorbeelden geluidreducerende ventilatieroosters

merk	type	gesloten toestand		gedeeltelijk geopend (kiepstand)	
		R _w * dB	R _{A,tr} * dB(A) spectrum wegverkeer	R _w * dB	R _{A,tr} * dB(A) spectrum wegverkeer
Eilenburger Fenstertechnik	HCF-Typ 2-2	59	54	48	39
Eilenburger Fenstertechnik	HCF-Typ 2-0	52	47	39	30
Eilenburger Fenstertechnik	HCF-Typ 1-1	54	47	36	30
Eilenburger Fenstertechnik	HCF-Typ 1.1-0	39	35	34	29
Eilenburger Fenstertechnik	HCF-Sonderlösung	44	40	39	33


* om het verschil tussen laboratoriumwaarde en praktijkwaarde te ondervangen dient conform NPR 5272 aanvullend een veiligheidsfactor van 1,5 dB te worden aangehouden. De getoonde waarden zijn exclusief deze veiligheidsfactor.

Documentatie SilentAir-gevelschermb


Steeds meer ontwikkellocaties zijn geluidbelast vanwege bijvoorbeeld verkeerslawaaï. In situaties waarbij de toepassing van bron- en overdrachtsmaatregelen niet realistisch of doeltreffend is, bieden gebouw gebonden maatregelen mogelijk een uitkomst. Een mogelijke gebouw gebonden maatregel is de toepassing van een SilentAir-gevelschermb.

SilentAir-gevelschermen bestaan uit een glaspaneel met één of meerdere geluidabsorberende cassettes. Doordat het geluid van buiten wordt gereduceerd is het hierachter geplaatste raam minder geluidbelast of zelfs geluidluw. Hiermee kan een te openen deel in een geluidluw geveldeel worden gerealiseerd. Indien met een SilentAir-gevelschermb de geluidbelasting wordt gereduceerd tot onder de maximale ontheffingswaarde is het tevens mogelijk om een te openen deel te realiseren in een verder "doof" uitgevoerde gevel. Met een SilentAir-gevelschermb wordt een geluidreductie van maximaal 15 dB op het achtergelegen geveldeel behaald (op basis van spectrum wegverkeer, inclusief veiligheidsfactor). Een voorbeelduitvoering en -detaillering van een SilentAir-gevelschermb is weergegeven in de figuren 1 en 2.

De locatie van de thermische schil van de woning wordt door de toepassing van het SilentAir-gevelschermb niet gewijzigd. Het achtergelegen geveldeel dient derhalve te voldoen aan alle thermische en akoestische eisen conform Bouwbesluit 2012.

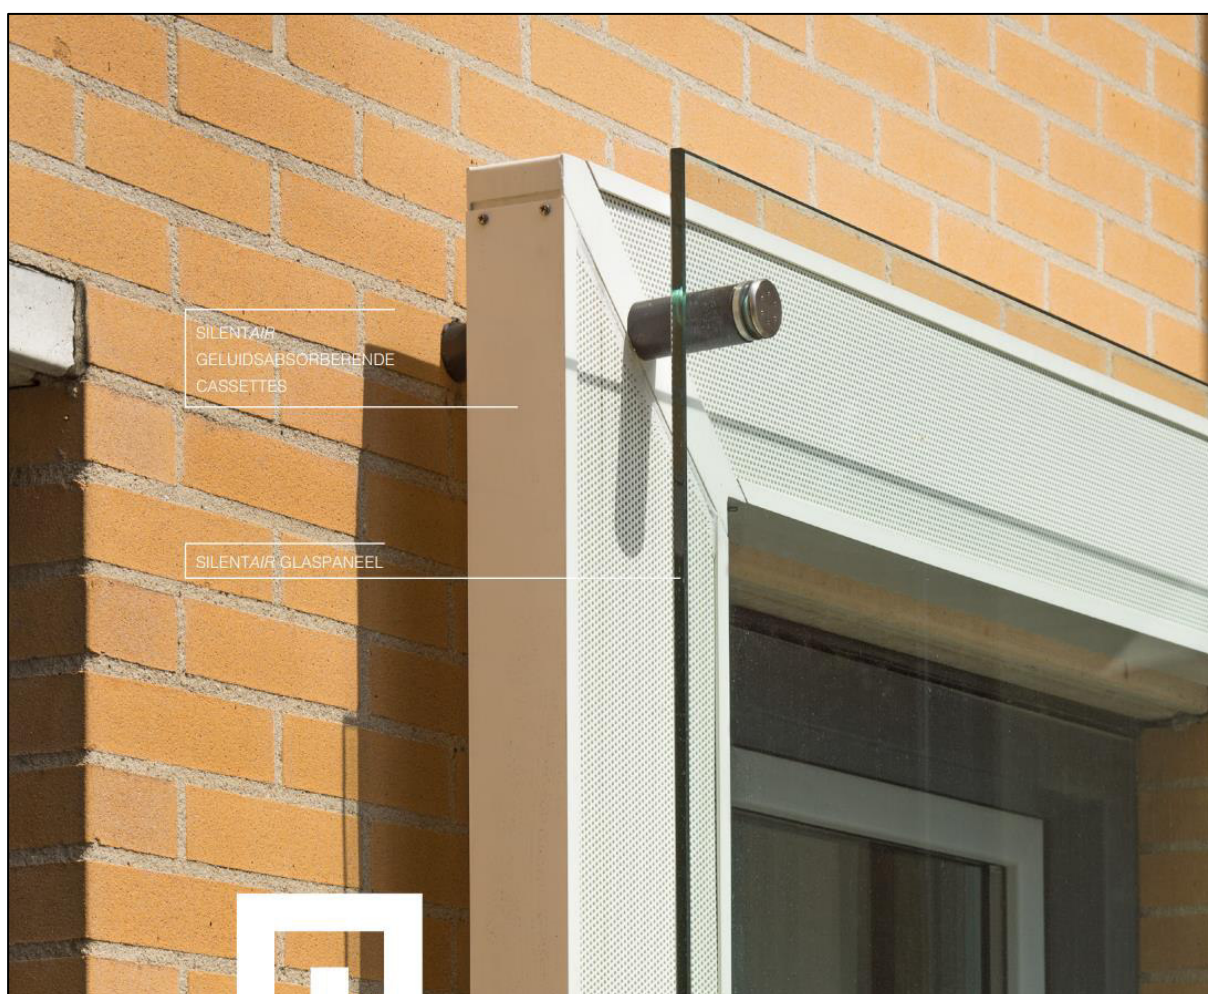

Figuur 1: voorbeelduitvoering SilentAir-gevelschermb (bron: Metaglas)

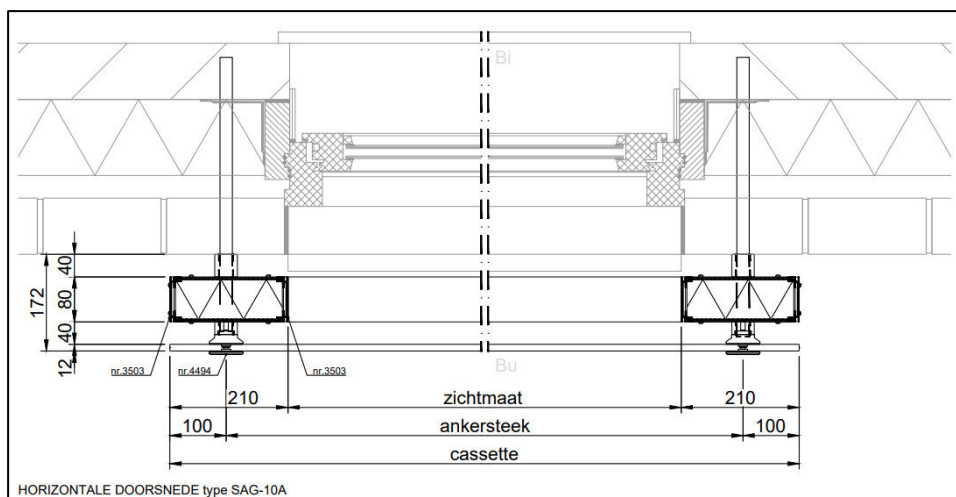

Figuur 2: voorbeelddetaillering SilentAir-gevelschem (bron: Metaglas)

Een aantal voorbeelden van toepasbare SilentAir-gevelschemen zijn opgenomen in tabel 1. Bij de keuze voor het type SilentAir-gevelschem dient rekening te worden gehouden met een veiligheidsfactor van 1,5 dB (zie ook de opmerking onder tabel 1).

Tabel 1: voorbeelden SilentAir-gevelschemen van fabrikant Metaglas

typenummer	Uitvoering							Cassette [mm]					Reductie* [dB]		
	1 cassette	1 cassette met 1 afdichting	2 cassettes	2 cassettes met 1 afdichting	3 cassettes	3 cassettes met 1 afdichting	3 cassettes met 2 afdichtingen	Type A: cassette 80*210	Type B: cassette 160*210	Type C: cassette 160*210 inclusief λ-demper	Type D: cassette 160*310	Type E: cassette 160*310 inclusief λ-demper	40 mm opening tussen de cassettes	50 mm opening tussen de cassettes	75 mm opening tussen de cassettes
SAG-10A	X							X					6,0	5,4	4,2
SAG-10B	X								X				8,9	8,2	-
SAG-10C	X									X			9,6	8,8	-
SAG-10D	X										X		10,8	10,2	-
SAG-10E	X											X	11,8	11,0	-
SAG-11A		X						X					7,9	6,8	5,9
SAG-11B		X							X				10,3	9,4	-
SAG-11D		X									X		12,6	11,7	-
SAG-20A			X					X					-	7,5	6,1
SAG-20B			X						X				10,4	9,6	-
SAG-20D			X								X		12,8	11,9	-
SAG-21A				X				X					-	6,5	6,7
SAG-21B				X					X				14,1	13,4	-
SAG-21D				X							X		16,3	15,7	-
SAG-30A					X			X					-	7,8	6,8
SAG-31A						X		X					-	8,5	7,9
SAG-32A							X	X					-	9,5	8,8

* om het verschil tussen laboratoriumwaarde en praktijkwaarde te ondervangen dient conform NPR 5272 aanvullend een veiligheidsfactor van 1,5 dB te worden aangehouden. De getoonde waarden zijn exclusief deze veiligheidsfactor en in het spectrum wegverkeer.