


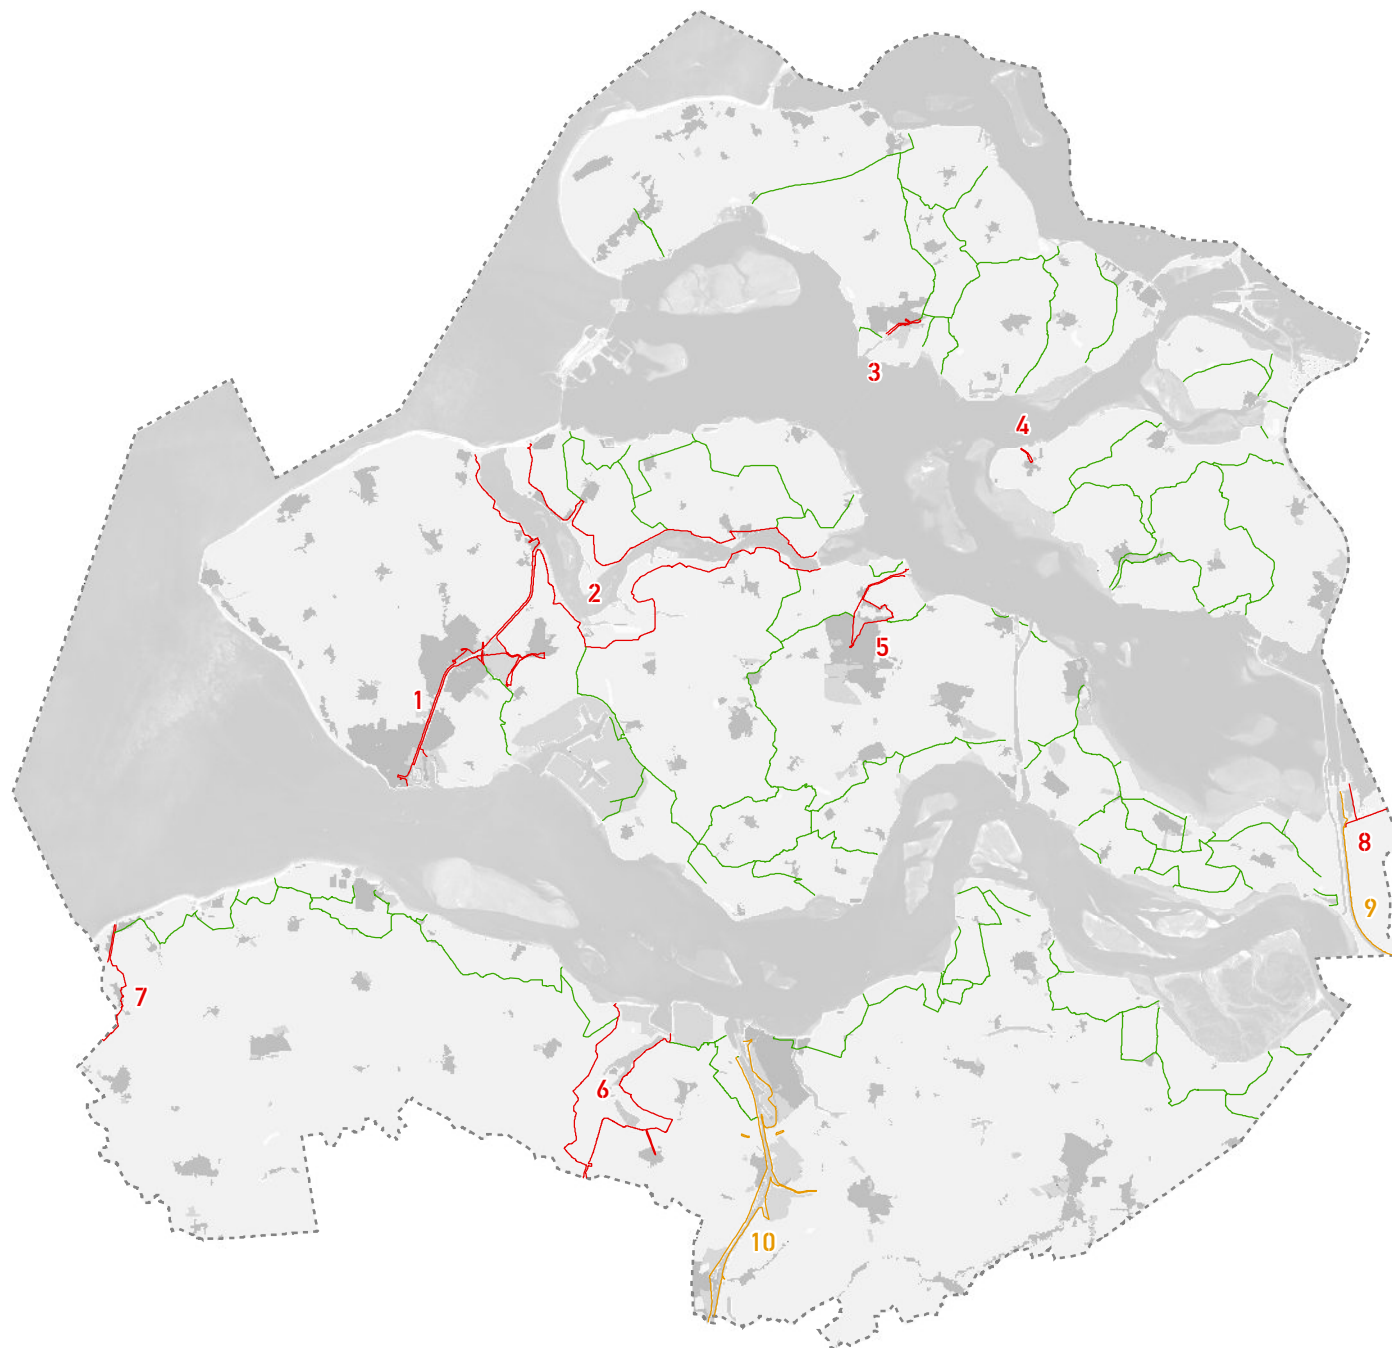

### Legenda

#### — NORMEN NIET-WATERKERENDE REGIONALE WATERKERINGEN

Het (tenminste) in stand houden van ligging, vorm, afmeting en constructie van de regionale waterkering overeenkomstig de toestand op 1 januari 2018, rekening houdend met legger en beheerregister van het waterschap.

De richtinggevende kruinhoogte is gebaseerd op (indirecte) kering van de hoogste hoogwaterstand van het buitenwater die gemiddeld één keer in de twee jaar wordt bereikt; het grenspeil. Voor regionale keringen in de invloedssfeer van Noordzee en Westerschelde geldt een opslag van 0,5 meter.

#### — NORMEN WATERKERENDE REGIONALE WATERKERING

Maximale overschrijdingskans

|    |                            |               |
|----|----------------------------|---------------|
| 1  | Kanaal door Walcheren      | 1/100         |
| 2  | Veerse Meer                | 1/100         |
| 3  | Havenkanaal Zierikzee      | 1/100         |
| 4  | Havenkanaal Stavenisse     | 1/100         |
| 5  | Havenkanaal Goes           | 1/100         |
| 6  | Braakman/Isabellakanaal    | 1/100         |
| 7  | Uitwateringskanaal Cadzand | 1/100         |
| 8  | Markiezaatmeer             | 1/100         |
| 9  | Antwerps Kanaalpand*       | 1/100         |
| 10 | Kanaal Gent-Terneuzen*     | 1/100 – 1/300 |

\* normen voor deze keringen zijn vastgesteld door de Minister van Infrastructuur & Waterstaat

Deze normen gelden onder de voorwaarde dat ligging, vorm, afmeting en constructie van de waterkerende regionale waterkeringen (tenminste) in stand gehouden worden overeenkomstig de toestand op 1 januari 2018, rekening houdend met legger en beheerregister van het waterschap.

Datum :  
Bijlage : 8

