



AKOESTISCH ONDERZOEK
INDUSTRIELAWAAI
WONINGBOUWONTWIKKELING
BIKKELDAM, HORSSSEN

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek industrielawaai, woningbouwontwikkeling Bikkeldam in Horssen
Referentie:	20240698.v01.2
Datum:	28 februari 2025
Opdrachtgever:	Buro SRO

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	5
1.1. Algemeen.....	5
1.2. Ligging van het plangebied en de gewenste situatie.....	5
1.3. Gebiedstype en richtafstanden (geluid).....	6
1.4. Akoestisch onderzoek	9
2. TOETSINGSKADER	10
2.1. Omgevingsplan gemeente Druten.....	10
2.2. Woon- en leefklimaat.....	12
2.3. Definitie periodes.....	13
3. REKENONDERZOEK	14
3.1. Bepalen planologisch maximale activiteiten.....	14
3.1.1. <i>Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus</i>	14
3.1.2. <i>Verkeer van en naar de activiteit</i>	15
3.1.3. <i>Geluidbronnen</i>	15
3.2. Representatieve bedrijfssituatie Rijdt 3 (feitelijk).....	15
3.2.1. <i>Lichte voertuigbewegingen</i>	15
3.2.2. <i>Koeling en luchtbehandeling</i>	16
3.2.3. <i>Overig</i>	17
3.2.4. <i>Geluidbronnen Rijdt 3</i>	17
3.3. Representatieve bedrijfssituatie Rijdt 5 en 5a (feitelijk).....	17
3.3.1. <i>Lichte voertuigbewegingen</i>	18
3.3.2. <i>Zware voertuigbewegingen</i>	18
3.3.3. <i>Bedrijfsgebouw</i>	19
3.3.4. <i>Heftruck en laden & lossen</i>	21
3.3.5. <i>Installaties</i>	21
3.3.6. <i>Overig</i>	21
3.3.7. <i>Geluidbronnen Rijdt 5 en 5a</i>	22
3.4. Representatieve bedrijfssituatie Middelwaard 5 (feitelijk)	22
3.4.1. <i>Lichte voertuigbewegingen</i>	23
3.4.2. <i>Zware voertuigbewegingen</i>	24
3.4.3. <i>Heftruck en laden & lossen</i>	24
3.4.4. <i>Wisselen containers</i>	25
3.4.5. <i>Bedrijfsgebouw(en)</i>	25
3.4.6. <i>Installaties</i>	27
3.4.7. <i>Geluidbronnen Middelwaard 5</i>	28
3.5. Berekeningswijze.....	29
4. REKENRESULTATEN	32

4.1.	Rekenresultaten planologisch maximale activiteiten.....	32
4.1.1.	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	32
4.1.2.	Maximale geluidniveaus	33
4.2.	Rekenresultaten Rijdt 3 (feitelijk).....	36
4.2.1.	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	36
4.2.2.	Maximale geluidniveaus	36
4.2.3.	Verkeer	37
4.2.4.	Beschouwing (achter) tuinen.....	38
4.2.5.	Beschouwing (sterk) wijzigen van de bedrijfsvoering.....	38
4.3.	Rekenresultaten Rijdt 5 en 5a (feitelijk).....	39
4.3.1.	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	39
4.3.2.	Maximale geluidniveaus	40
4.3.3.	Verkeer	42
4.3.4.	Beschouwing (achter) tuinen.....	42
4.3.5.	Beschouwing (sterk) wijzigen van de bedrijfsvoering.....	43
4.4.	Rekenresultaten Middelwaard 5 (feitelijk)	44
4.4.1.	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	44
4.4.2.	Maximale geluidniveaus	45
4.4.3.	Verkeer	47
4.4.4.	Beschouwing (achter) tuinen.....	48
4.4.5.	Beschouwing (sterk) wijzigen van de bedrijfsvoering.....	48
5.	MAATREGELENBESCHOUWING	49
5.1.	Planologisch maximale situatie	49
5.2.	Feitelijke situatie(s)	50
5.2.1.	Maatregelen aan de bron	50
5.2.2.	Maatregelen in de overdracht.....	51
5.2.3.	Maatregelen bij de ontvanger	56
	Benodigde gevelwering zonder afschermende voorzieningen	56
	Benodigde gevelwering met afschermende voorzieningen	57
5.3.	Bespreking maatregelen.....	57
6.	CONCLUSIES	58
BIJLAGE I.	GEGEVENS.....	59
BIJLAGE II.	AFBEELDINGEN REKENMODEL.....	60
BIJLAGE III.	INVOERGEGEVENS REKENMODEL	61
BIJLAGE IV.	REKENRESULTATEN EN INVOERGEGEVENS (PLAN. MAX.).....	62
BIJLAGE V.	REKENRESULTATEN – RIJDT 3 (FEITELIJK).....	63
BIJLAGE VI.	REKENRESULTATEN – RIJDT 5 EN 5A (FEITELIJK).....	64
BIJLAGE VII.	REKENRESULTATEN – MIDDELWAARD 5 (FEITELIJK)	65
BIJLAGE VIII.	AFSCHERMENDE VOORZIENING (RIJDT 5 EN 5A, FEITELIJK).....	66
BIJLAGE IX.	AFSCHERMENDE VOORZIENINGEN (MIDDELWAARD 5, FEITELIJK)	67

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het voornemen om aan de Bikkeldam in Horssen woningen te realiseren. Het woningbouwproject betreft het realiseren van in totaal 49 nieuwe grondgebonden woningen verdeeld over het plangebied.

In de directe omgeving zijn een aantal milieubelastende functies aanwezig. In dit onderzoek wordt op basis van richtafstanden onderzocht of, en zo ja welke, functies in de omgeving nader moeten worden onderzocht (geluid).

1.2. Ligging van het plangebied en de gewenste situatie

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.

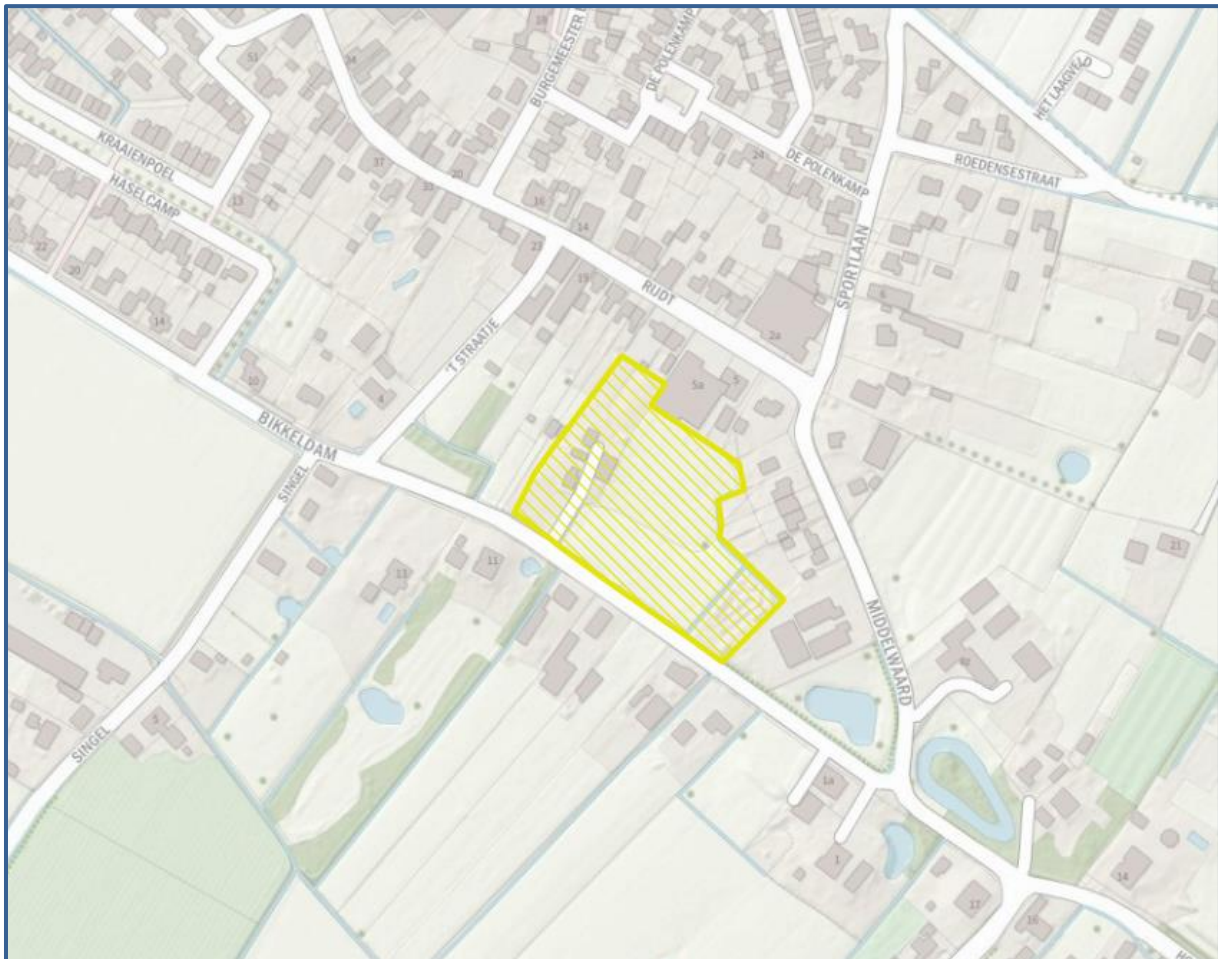

Afbeelding 1. Locatie plangebied (geel kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de beoogde situatie weergegeven. De beoogde situatie is in detail weergegeven in bijlage I.



Afbeelding 2. Beoogde situatie woningbouwontwikkeling

1.3. Gebiedstype en richtafstanden (geluid)

Onder het voormalige stelsel voor de ruimtelijke ordening zoals dat in gebruik was voor de invoering van de Omgevingswet kon gebruik gemaakt worden van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering^[1]. Met de Omgevingswet heeft de VNG aangegeven een nieuwe versie te publiceren die aansluit op de Omgevingswet. Ten tijde van het schrijven van dit onderzoek was deze echter nog niet beschikbaar. Wel is er een servicedocument gepubliceerd^[2].

Voor de toetsing of sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties wordt, vanwege het ontbreken van een nieuwe publicatie/handreiking, in dit onderzoek vooralsnog nog aangesloten bij het stappenplan zoals opgenomen in VNG-Handreiking 'Bedrijven en milieuzonering' uit 2009.

^[1] Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 2009

^[2] <https://vng.nl/nieuws/servicedocument-activiteiten-en-milieuzonering-omgevingswet>

Bij Bedrijven en milieuzonering wordt onderscheid gemaakt in de omgevingstypen 'rustige woonwijk' en 'gemengd gebied'. Horssen is een dorp zonder apart bedrijventerrein waardoor verschillende bedrijven verspreid over het dorp gevestigd zijn. In de directe omgeving van het plangebied zijn, naast woonbestemmingen, een aantal bedrijfsbestemmingen, een detailhandel bestemming, een maatschappelijke bestemming en agrarische bestemmingen gelegen. Vanwege deze enige mate van functiemenging, met mogelijke milieubelastende activiteiten op korte afstand van het plangebied, wordt in dit onderzoek uitgegaan van een omgevingstype 'gemengd gebied'.

De volgende functies in de directe omgeving van het plangebied zijn (mogelijk) relevant voor het aspect geluid:

- Bedrijfsbestemming aan de Rijdt 3, 5 en 5a met de specifieke functieaanduiding 'Isolatiebedrijf'.
- Bedrijfsbestemming aan de Middelwaard 5 met de specifieke functieaanduiding 'Aannemersbedrijf'.

Op basis van het type bedrijf zijn de richtafstanden bepaald voor het aspect geluid. Voor de bedrijfsbestemmingen is uitgegaan van de planologisch maximale mogelijkheden van de desbetreffende percelen. In tabel 1 zijn alle relevante bedrijven/functies in de omgeving inclusief de bijbehorende richtafstanden voor het aspect geluid weergegeven.


Tabel 1. Richtafstanden geluid milieubelastende functies in de omgeving

Nummer	Adres	SBI Omschrijving	Milieucategorie	Richtafstand (m) Rustige woonwijk	Richtafstand (m) Gemengd gebied
				Geluid	Geluid
1	Rijdt 3, 5 en 5a	Specifieke vorm van bedrijf- Isolatiebedrijf Timmerwerfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m ² – SBI 162	3.1	50	30
2	Middelwaard 5	Specifieke vorm van bedrijf – Aannemersbedrijf Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m ² - SBI 41, 42, 43	3.1	50	30

In aanvulling op bovenstaande is op basis van de huidige situatie sprake van de volgende bedrijvigheid:

- Rijdt 3: KPN telefooncentrale.
- Rijdt 5 en 5a: Breedveld Mobiele Wandsystemen.
- Middelwaard 5: Bouwbedrijf Van de Pol.

De activiteiten behorende bij deze bedrijvigheid is vergelijkbaar óf lager met de in tabel 1 genoemde omschrijvingen en milieucategorieën. Op afbeelding 3 zijn de hiervoor genoemde functies (bedrijfsbestemmingen op basis van de planologisch maximale mogelijkheden) met de bijbehorende richtafstand in een gemengd gebied weergegeven.

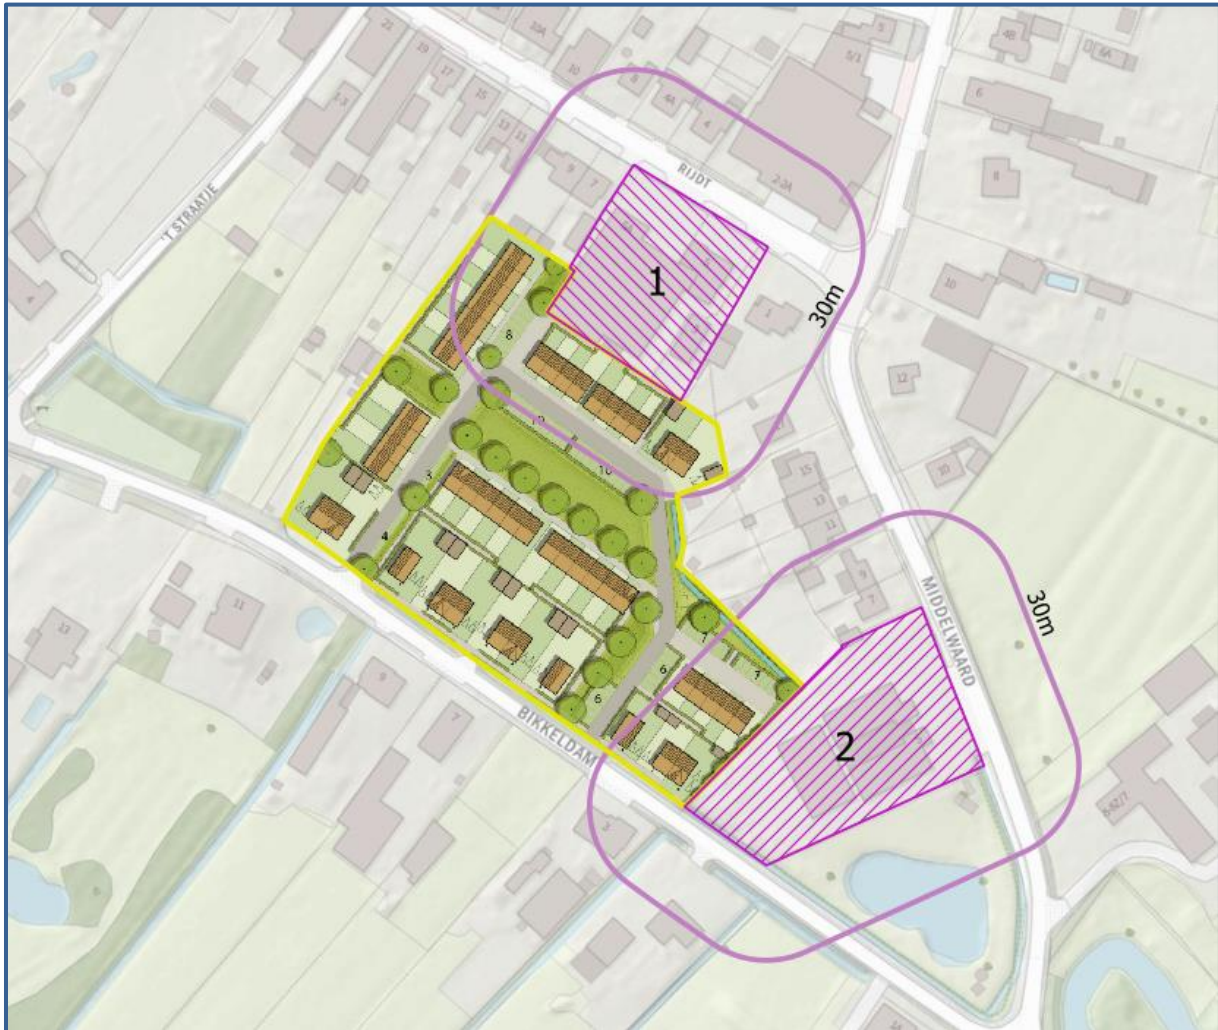

Afbeelding 3. Functies in de omgeving en richtafstanden

Op basis van de toetsing aan de richtafstanden volgt dat voor beide bedrijfsbestemmingen niet aan de richtafstand voor geluid wordt voldaan. Omdat niet wordt voldaan aan de richtafstand voor geluid wordt nader akoestisch onderzoek uitgevoerd naar beide bedrijfsbestemmingen.

De overige functies in de omgeving liggen op dermate grote afstand van het plangebied dat het aspect geluid niet relevant zal zijn. Daarnaast zijn er tussen deze functies en het plangebied reeds bestaande woonbestemmingen aanwezig.

1.4. Akoestisch onderzoek

Om de geluidbelasting vanwege de activiteiten ter plaatse van omliggende milieubelastende functies in de omgeving ter plaatse van het plangebied vast te stellen is een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig Bijlage IVh van de Omgevingsregeling (meet- en rekenmethode geluid industrie).

Het onderzoek geeft inzicht in de volgende aspecten:

- De planologisch maximale activiteiten ter plaatse van de bedrijfsbestemmingen aan de Rijdt 3, 5 en 5a én de Middelwaard 5.
- De akoestisch representatief te achten invulling van de activiteit(en) bij de KPN telefooncentrale aan de Rijdt 3.
- De akoestisch representatief te achten invulling van de activiteit(en) bij Breedveld Mobiele Wandsystemen aan de Rijdt 5 en 5a.
- De akoestisch representatief te achten invulling van de activiteit(en) bij Bouwbedrijf Van de Pol aan de Middelwaard 5.
- Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.
- De maximale geluidniveaus.
- Het verkeer van en naar de beoogde activiteit(en).

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- Openbaar toegankelijke informatie over de desbetreffende bedrijvigheid, aangevuld met gegevens vanuit de gemeente Druten.
- Input met betrekking tot de geluidrelevante activiteiten op de locatie Rijdt 5 en 5a aangeleverd door Breedveld Mobiele Wandsystemen.
- De beoogde indeling van het plangebied en een toelichting van de initiatiefnemer.
- Openbaar toegankelijke informatie verkregen via het Omgevingsloket voor de te onderzoeken locatie, waaronder het Omgevingsplan van de gemeente Druten.
- Via internet toegankelijke informatie zoals Streetview en Bing Maps en digitale ondergronden (PDOK).
- Gegevens en bureauexpertise De Roever Omgevingsadvies.

2. TOETSINGSKADER

In dit akoestisch onderzoek wordt beoordeeld of sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties op gebied van het aspect geluid. Daarbij is sprake van een tweetal (hoofd) onderzoeksvragen:

1. Worden naastgelegen milieubelastende functies door de beoogde ontwikkelingen in de (mogelijke) activiteiten beperkt?
2. Wordt bij de te realiseren woningen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd?

Om te bepalen of de (mogelijke) activiteiten van naastgelegen milieubelastende functies niet worden beperkt, is uitgegaan van geluidvoorschriften volgens het Omgevingsplan van de gemeente Druten (zie paragraaf 2.1). In het kader van het beoordelen of voor de beoogde woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de systematiek uit de Handreiking Bedrijven en milieuzonering (zie paragraaf 2.2).

2.1. Omgevingsplan gemeente Druten

Totdat de gemeente de regels voor het aspect geluid voor het Omgevingsplan heeft opgesteld, zijn de regels volgens het tijdelijk deel van het Omgevingsplan (de Bruidsschat) van toepassing. De geluidvoorschriften voor milieubelastende activiteiten zijn opgenomen in paragraaf 22.3.4. Voor deze situatie zijn de Artikelen onder paragraaf 22.3.4.2 'Geluid door activiteiten, anders dan door windturbines en windparken en civiele buitenschietsbanen, militaire buitenschietsbanen en militaire springterreinen' van toepassing.

Artikel 22.62 Toepassingsbereik

1. Deze paragraaf is van toepassing op het geluid door een activiteit op of in een geluidgevoelig gebouw, met uitzondering van een activiteit als bedoeld in de paragrafen 22.3.4.3 en 22.3.4.4.

Artikel 22.63 Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen

1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.1.

Tabel 22.3.1 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00 – 19.00 uur	19.00 – 23.00 uur	23.00 – 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,Lt}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

3. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit, in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.3.

Tabel 22.3.3 Waarde voor geluid in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw

	07.00 – 19.00 uur	19.00 – 23.00 uur	23.00 – 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,Lt}$ als gevolg van activiteiten	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

4.

De in het eerste tot en met derde lid opgenomen maximale geluidniveaus L_{Amax} zijn niet van toepassing op het laden en lossen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur.

Artikel 22.70 Geluid: buiten beschouwing laten van geluidbronnen

1.

Bij het bepalen van de geluidniveaus, bedoeld in de artikelen 22.63 tot en met 22.69 en 22.71, blijft buiten beschouwing:

- b. Het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
- c. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein bij sport- of recreatieactiviteiten.
- d. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor het primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs;
- e. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang;

2.

Bij het bepalen van het maximale geluidniveau (L_{Amax}), bedoeld in de artikelen 22.63 tot en met 22.67 en 22.69, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:

- a. het komen en gaan van bezoekers bij een activiteit waarvan horeca-, sport- of recreatieactiviteiten de kern vormen; of
- b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan.

3.

De maximale geluidniveaus (L_{Amax}), bedoeld in de artikelen 22.63 tot en met 22.69, zijn tussen 23.00 en 7.00 uur niet van toepassing op aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij het laden en lossen als:

- a. Voor die activiteit het in die periode geldende maximale geluidniveau (L_{Amax}) niet te bereiken is door het treffen van maatregelen; en
- b. het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 m van het motorvoertuig niet hoger is dan 65dB(A).

Artikel 22.74 Geluid: meet- en rekenbepalingen

Op het bepalen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,Lt}$) of het maximaal geluidniveau (L_{Amax}), bedoeld in deze paragraaf, zijn de artikelen 6.6 en 6.7 van de Omgevingsregeling van toepassing.

2.2. Woon- en leefklimaat

Bij de toetsing of ter plaatse van de beoogde woningbouw sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de Handreiking Bedrijven en milieuzonering¹. Het beoordelingskader is opgenomen in bijlage B5.3 van die publicatie. Bij de toetsing wordt onderscheid gemaakt in de gebiedstypen rustige woonwijk en gebiedstype gemengd gebied. Een omschrijving van deze gebieden wordt gegeven in hoofdstuk 2.3 van de publicatie. Voor de omgeving van het plangebied wordt uitgegaan van een omgevingstype 'gemengd gebied', zie de toelichting in paragraaf 1.3 van deze rapportage.

Stap 1

Als de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: inpassing is dan mogelijk.

Stap 2

Als stap 1 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op geluidgevoelige objecten in het gebiedstype gemengd gebied van maximaal:

- 50 dB(A) etmaalwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, ofwel;
 - 50 dB(A) in de dagperiode
 - 45 dB(A) in de avondperiode
 - 40 dB(A) in de nachtperiode
- 70 dB(A) maximaal geluidniveau (piekgeluiden), ofwel;
 - 70 dB(A) in de dagperiode
 - 65 dB(A) in de avondperiode
 - 60 dB(A) in de nachtperiode
- 50 dB(A) etmaalwaarde indirecte hinder, ofwel;
 - 50 dB(A) in de dagperiode
 - 45 dB(A) in de avondperiode
 - 40 dB(A) in de nachtperiode

Stap 3

Als stap 2 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op geluidgevoelige objecten in het gebiedstype gemengd gebied van maximaal:

- 55 dB(A) etmaalwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, ofwel;
 - 55 dB(A) in de dagperiode
 - 50 dB(A) in de avondperiode
 - 45 dB(A) in de nachtperiode
- 70 dB(A) maximaal geluidniveau (piekgeluiden) exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer, ofwel;
 - 70 dB(A) in de dagperiode
 - 65 dB(A) in de avondperiode
 - 60 dB(A) in de nachtperiode

¹ Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 2009

- 65 dB(A) etmaalwaarde indirecte hinder, ofwel;
 - 65 dB(A) in de dagperiode
 - 60 dB(A) in de avondperiode
 - 55 dB(A) in de nachtperiode

Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

Stap 4

Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal inpassing doorgaans niet mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het dit grondig te onderzoeken, onderbouwen en motiveren, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

2.3. Definitie periodes

De periodes worden als volgt gedefinieerd:

- dagperiode: 07.00 tot 19.00 uur
- avondperiode: 19.00 tot 23.00 uur
- nachtperiode: 23.00 tot 07.00 uur

3. REKENONDERZOEK

In paragraaf 3.1 zal ingegaan worden op de planologisch maximale situatie. In paragraaf 3.2 t/m 3.4 wordt nader ingegaan op de feitelijke situaties behorende bij de locaties:

- Rijdt 3
- Rijd 5 en 5a
- Middelwaard 5

3.1. Bepalen planologisch maximale activiteiten

3.1.1. *Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus*

Voor het bepalen van de planologisch maximale situatie is een separaat rekenmodel opgesteld. In de planologisch maximale situatie is ter plaatse van beide locaties (de Rijdt 3, 5 en 5a én de Middelwaard 5) mogelijk sprake van een functie binnen milieucategorie 3.1 met een bijbehorende grootste richtafstand van 50 meter voor geluid

De planologisch maximale situatie wordt behaald wanneer ter plaatse van deze richtafstand een geluidniveau wordt bereikt van 45 dB(A) etmaalwaarde. Daarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde over 8 verschillende richtingen. Daarnaast wordt rekening gehouden met maximale geluidsniveaus welke zorgen voor geluidbelastingen van respectievelijk 65, 60 en 55 dB(A) in de dag, avond- en nachtperiode ter plaatse van de richtafstand in elke richting.

Daarbij is het volgende aangenomen:

- De bronhoogte van de geluidbronnen is gesteld op (gemiddeld) 2,0 meter boven het maaiveld.
- Voor het spectrum is uitgegaan van het standaard spectrum industrielawaai.
- De bodemfactor is aangehouden op akoestisch reflecterend (bodemfactor 0).
- De berekeningen zijn uitgevoerd in het open veld zonder mogelijke reflecties van gebouwen, zowel binnen als buiten de terreingrenzen.
- De rekenhoogte bedraagt 5,0 meter boven het maaiveld.

Bepaling geluidbronnen

Uit de berekeningen voor de planologisch maximale situatie blijkt voor een milieucategorie 3.1 functie een oppervlaktebron met een bronvermogen van 56,00 dB(A)/m² met een bedrijfsduur van 100% in de dagperiode (12 uur), 31,623% in de avondperiode (1,265 uur) en 10% in de nachtperiode (0,8 uur). Voor de maximale geluidniveaus (mobiele bronnen op de grens van de locaties) blijken bronvermogens van respectievelijk 108,50 / 103,50 / 98,50 in de dag, avond- en nachtperiode mogelijk. De invoergegevens en rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage IV.

Deze invoergegevens behorende bij de geluidbronnen zullen worden aangehouden ter plaatse van de daadwerkelijke (mogelijke) functies in de directe nabijheid van het plangebied. Op deze manier kan in beeld worden gebracht wat de geluidniveaus ter plaatse van het plangebied zullen bedragen, rekening houdende met de planologisch maximale mogelijkheden.

3.1.2. Verkeer van en naar de activiteit

De verkeersgeneratie van een bedrijf is op basis van de milieucategorie niet goed in te schatten. Om deze reden is het verkeer van en naar de activiteit in de planologisch maximale situatie niet nader onderzocht.

3.1.3. Geluidbronnen

Op basis van de planologisch maximale situatie zijn de geluidbronnen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus bepaald. De geluidbronnen zijn opgenomen in de tabel 2.

Tabel 2. Geluidbronnen planologisch maximale activiteiten

Code	Bron	Dag	Avond	Nacht	Type	L _w dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau						
Bedrijf-1	Bedrijf 3.1 (Rijdt 3, 5 en 5a)	12,000 uur	1,265 uur	0,800 uur	Oppervlaktebron	56,00 / m ²
Bedrijf-2	Bedrijf 3.1 (Middelwaard 5)	12,000 uur	1,265 uur	0,800 uur	Oppervlaktebron	56,00 / m ²
Maximale geluidniveaus						
xDag01	Bedrijf 3.1 - La _{max} (dag) Rijdt 3, 5 en 5a	✓	-	-	Mobiele bron	108,50
xDag02	Bedrijf 3.1 - La _{max} (dag) Middelwaard 5	✓	-	-	Mobiele bron	108,50
xAvond01	Bedrijf 3.1 - La _{max} (avond) Rijdt 3, 5 en 5a	-	✓	-	Mobiele bron	103,50
xAvond02	Bedrijf 3.1 - La _{max} (avond) Middelwaard 5	-	✓	-	Mobiele bron	103,50
xNacht01	Bedrijf 3.1 - La _{max} (nacht) Rijdt 3, 5 en 5a	-	-	✓	Mobiele bron	98,50
xNacht02	Bedrijf 3.1 - La _{max} (nacht) Middelwaard 5	-	-	✓	Mobiele bron	98,50

3.2. Representatieve bedrijfssituatie Rijdt 3 (feitelijk)

Op het perceel Rijdt 3 staat een gebouw van KPN (telefooncentrale). Voor deze locatie is geen milieudossier met informatie op het gebied van geluid bekend. Op deze locatie worden enkel geluidrelevante activiteiten verwacht vanwege het rijden van servicepersoneel van en naar het gebouw (lichte voertuigen), een koeling (buitenunit) ten zuiden van het gebouw en de luchtbehandeling op het dak. In onderstaande paragrafen worden de relevante geluidbronnen binnen de representatieve bedrijfssituatie nader toegelicht.

3.2.1. Lichte voertuigbewegingen

Aangenomen wordt dat ten behoeve van (regulier) onderhoud maximaal sprake zal zijn van 5 voertuigen in de dagperiode met een bestelbus of een vergelijkbaar voertuig van en naar het achter terrein (10 bewegingen). In de avond- en nachtperiode worden geen reguliere voertuigbewegingen verwacht.

Mogelijk dat bij een storing/calamiteit sprake zal zijn van een enkel voertuig in de avond- of nacht, deze frequentie (incidenteel) is echter dermate laag dat dit niet wordt toegerekend aan de representatieve bedrijfssituatie. Voor deze incidentele situatie wordt onaanvaardbare hinder niet verwacht, de activiteiten (rijden met lichte voertuigen) zijn overeenkomstig met activiteiten welke in een woonomgeving reeds kunnen voorkomen.

Voor het bronvermogen van bestelwagens of vergelijkbare voertuigen wordt uitgegaan van 92 dB(A). Voor de snelheid op het terrein wordt uitgegaan van worst-case 5 km/uur, daarmee wordt tegelijkertijd het manoeuvreren op het achter terrein meegenomen in het rekenmodel. De snelheid op de openbare weg wordt aangehouden op gemiddeld 30 km/uur.

Bij lichte voertuigen zijn het optrekken en het dichtslaan van portieren de relevante geluidbronnen in het kader van de maximale geluidniveaus. In dit onderzoek wordt uitgegaan van het optrekken met een bronvermogen van 94 dB(A) en de dichtslaan van portieren met een bronvermogen van 98 dB(A). Deze waarde volgt uit de rechterlijke uitspraak ECLI:NL:RVS:2013:882 van 28 augustus 2013.

3.2.2. Koeling en luchtbehandeling

Koeling

Om de telefooncentrale te koelen is een koeling met buitenunit aanwezig. Deze buitenunit staat ten zuiden van het bedrijfsgebouw en zal vergelijkbaar zijn met een buitenunit behorende bij een airco of warmtepomp.

In de Europese richtlijn Ecodesign (2009/125/EG) en de hierop gebaseerde rechtstreeks geldende verordeningen, zijn eisen gesteld aan het maximale geluidvermogensniveau van warmtepompen en airco's die op de markt worden gebracht. Voor warmtepompen zijn dit de verordeningen 813/2013 (ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen) en 814/2013 (waterverwarmingstoestellen en warmwatertanks). Voor airco's is dit verordening 206/2012 (airconditioners en ventilatoren).

In de praktijk blijkt overigens dat warmtepompen voor geluid veel beter kunnen presteren dan deze maximale niveaus. Deze verordeningen gaan uit van een maximum geluidvermogen afhankelijk van de nominale warmteafgifte. Voor airco's en comfortventilatoren worden voor de nominale warmteafgifte < 6 respectievelijk 6-12 kW het geluidvermogen niveau van maximaal 65 respectievelijk 70 dB(A) geëist. Voor warmtepompen worden bij dezelfde nominale warmteafgifte dezelfde geluidvermogen niveau gegeven.

In het rekenmodel wordt voor de buitenunit behorende bij de koeling uitgegaan van een bronvermogen van 70 dB(A) gedurende 12 uur in de dagperiode (100%), 3 uur in de avondperiode (75%) en 4 uur in de nachtperiode (50%). Deze lagere bedrijfstijd in de avond- en nachtperiode wordt aangehouden vanwege de lagere koelbehoefte in deze perioden.

Luchtbehandeling

Het bedrijfsgebouw is voorzien van een luchtbehandelingsinstallatie (in pandig). Op het dak is sprake van een aan/afzuigunit. Voor deze unit wordt in dit onderzoek uitgegaan van een bronvermogen van 75 dB(A). De luchtbehandeling zal niet constant in werking zijn, voor de bedrijfsduur wordt uitgegaan van 9 uur in de dagperiode (75%), 2 uur in de avondperiode (50%) en 2 uur in de nachtperiode (25%).

Bij de koeling en luchtbehandeling is geen sprake van relevante maximale geluidniveaus.

3.2.3. Overig

Vanuit het bedrijfsgebouw is geen sprake van een relevante geluidemissie. Daarnaast zal klein (handmatig) onderhoud aan het terrein niet relevant zijn ten opzichte van de reeds gemodelleerde geluidbronnen.

3.2.4. Geluidbronnen Rijdt 3

Op basis van de representatieve bedrijfssituatie zijn de relevante geluidbronnen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, de maximale geluidniveaus en het verkeer van en naar de locatie bepaald. Deze geluidbronnen zijn opgenomen in tabel 3.

Tabel 3. Geluidbronnen (feitelijk) Rijdt 3

Code	Bron	Dag	Avond	Nacht	Type	L _w dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau						
BWr01	Bestelwagens op het terrein	10x	-	-	Mobiele bron	92
Koeling01	Koeling buitenunit	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbron	70
Lucht01	Luchtbehandeling	9 uur	2 uur	2 uur	Puntbron	75
Maximale geluidniveaus						
xBWo01	Bestelwagens optrekken	✓	-	-	Mobiele bron	94
xPortier01-03	Dichtslaan portieren	✓	-	-	Puntbronnen	98
Verkeer						
ihBW01	Verkeer - bestelwagens KPN	10x	-	-	Mobiele bron	92

3.3. Representatieve bedrijfssituatie Rijdt 5 en 5a (feitelijk)

Op de locatie Rijdt 5 en 5a is bedrijvigheid mogelijk binnen milieucategorie 1 en 2. Daarnaast kan een isolatiebedrijf zich op deze locatie vestigen. Momenteel is op het terrein Breedveld Mobiele Wandsystemen gevestigd. De gehanteerde uitgangspunten in deze rapportage zijn aan Breedveld Mobiele Wandsystemen voorgelegd en aangevuld naar aanleiding van hun reactie en aanvullende input.

Door het bevoegd gezag is aangegeven dat voor Breedveld Mobiele Wandsystemen een melding is ontvangen voor een andere locatie (Druten). Op de website is terug te vinden dat op de locatie Rijdt 5 in Horssen sprake is van het bezoekadres met het kantoor, de R&D afdeling én het distributiecentrum. Op het adres Rijdt 5a is een bedrijfswoning aanwezig. Op de nieuwe locatie in Druten vindt de productie van de wanden plaats. Door Breedveld Mobiele Wandsystemen is aangegeven dat op de locatie in Horssen nog steeds sprake is van een werkplaats.

In dit akoestisch onderzoek wordt rekening gehouden met geluidrelevante activiteiten op het terrein aan de Rijdt 5 in Horssen in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur), met uitzondering van eventuele (dak) installaties en enkele lichte voertuigbewegingen in de avondperiode. Op basis van de functies (kantoor, R&D, distributie en kleinschalige werkplaats) én bestaande woningen op zeer korte afstand (met name Rijdt 1 en 7) worden geluidrelevante activiteiten in de avond- en nacht (tussen 19.00 en 07.00 uur) niet verwacht. Deze bedrijfstijden zijn bevestigd door Breedveld Mobiele Wandsystemen.

In onderstaande paragrafen worden de relevante geluidbronnen binnen de representatieve bedrijfssituatie nader toegelicht.

3.3.1. Lichte voertuigbewegingen

Voertuigbewegingen met lichte voertuigen (personenwagens en bestelwagens) betreffen met name aankomende en vertrekkende voertuigen van personeel of bezoekers (met name personenwagens) en leveranciers (met name bestelwagens).

Op het terrein is sprake van beperkte parkeervoorzieningen. De voertuigen parkeren op het buitenterrein ten noorden van het bedrijfsgebouw of de bedrijfswoning. Een overzicht van de in dit akoestisch onderzoek aangehouden voertuigbewegingen (2 bewegingen per voertuig) is weergegeven in tabel 4.

Tabel 4. Lichte voertuigbewegingen Rijdt 5

Voertuigbewegingen	Tijd		
	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
Personenwagenbewegingen	50	4	0
Bestelwagenbewegingen	20	2	0

Voor het bronvermogen van personenwagens en bestelwagens wordt uitgegaan van respectievelijk 89 en 92 dB(A).

Voor de snelheid op het terrein wordt uitgegaan van worst-case 5 km/uur, daarmee wordt tegelijkertijd het manoeuvreren op het terrein meegenomen in het rekenmodel. De snelheid op de openbare weg wordt aangehouden op gemiddeld 30 km/uur voor alle voertuigen.

Bij lichte voertuigen zijn het optrekken en het dichtslaan van portieren de relevante geluidbronnen in het kader van de maximale geluidniveaus. In dit onderzoek wordt uitgegaan van het optrekken met een bronvermogen van 94 dB(A) en de dichtslaan van portieren met een bronvermogen van 98 dB(A). Deze waarde volgt uit de rechterlijke uitspraak ECLI:NL:RVS:2013:882 van 28 augustus 2013.

3.3.2. Zware voertuigbewegingen

Voertuigbewegingen met zware voertuigen (vrachtwagens) betreffen met name aankomende en vertrekkende voertuigen in het kader van distributie. Vrachtwagens zullen worden geladen/gelost ter hoogte van de overheaddeuren aan de noordzijde van het bedrijfsgebouw.

Een overzicht van de in dit akoestisch onderzoek aangehouden voertuigbewegingen (2 bewegingen per voertuig) is weergegeven in tabel 5.

Tabel 5. Zware voertuigbewegingen Rijdt 5

Voertuigbewegingen	Tijd		
	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
Vrachtwagenbewegingen	10	0	0

Voor het bronvermogen van vrachtwagens wordt uitgegaan 100 dB(A) bij een snelheid van 10 km/uur (op het terrein) en 103 dB(A) bij een snelheid van 30 km/uur (openbare weg).


Voor de maximale geluidniveaus vanwege het optrekken en de remontluchting is uitgegaan van 108 dB(A). Deze waarden volgen uit het artikel 'Geluidemissie van langzaam rijdende vrachtwagens' uit het blad Geluid d.d. maart 2019.

De vrachtwagens zullen mogelijk achteruitrijden met een achteruitrijsignalering. Een bronvermogen van 98 dB(A) – 101 dB(A) is representatief voor de achteruitrijsignalering, in dit onderzoek wordt worst-case uitgegaan van een bronvermogen van 101 dB(A). Bij de achteruitrijsignalering is eveneens sprake van een maximaal geluidniveau. Het bronvermogen hiervan bedraagt 103 dB(A) – 105 dB(A). Ter plaatse van de worst-case locaties zijn al maximale geluidniveaus van 108 dB(A) gemodelleerd voor de vrachtwagens (optrekken en remontluchting). Er kan worden verondersteld dat de maximale geluidniveaus vanwege de achteruitrijsignalering hier al onder valt waardoor geen separate geluidbron behoeft te worden meegenomen in het onderzoek.

3.3.3. Bedrijfsgebouw

Binnen het bedrijfsgebouw vinden activiteiten plaats met betrekking tot kantoorwerk, Research and Development, distributie én er is sprake van een (kleinschalige) werkplaats. Op de locatie Rijdt 5A wordt kleinschalig hout en metaal bewerkt en wordt het "speciaal" werk uitgevoerd. Ook voor de R&D afdeling zullen er regelmatig kleinschalige werkzaamheden met betrekking tot het bewerken van hout en metaal plaatsvinden.

Op afbeelding 4 is een globale schets van het bedrijfsgebouw weergegeven.

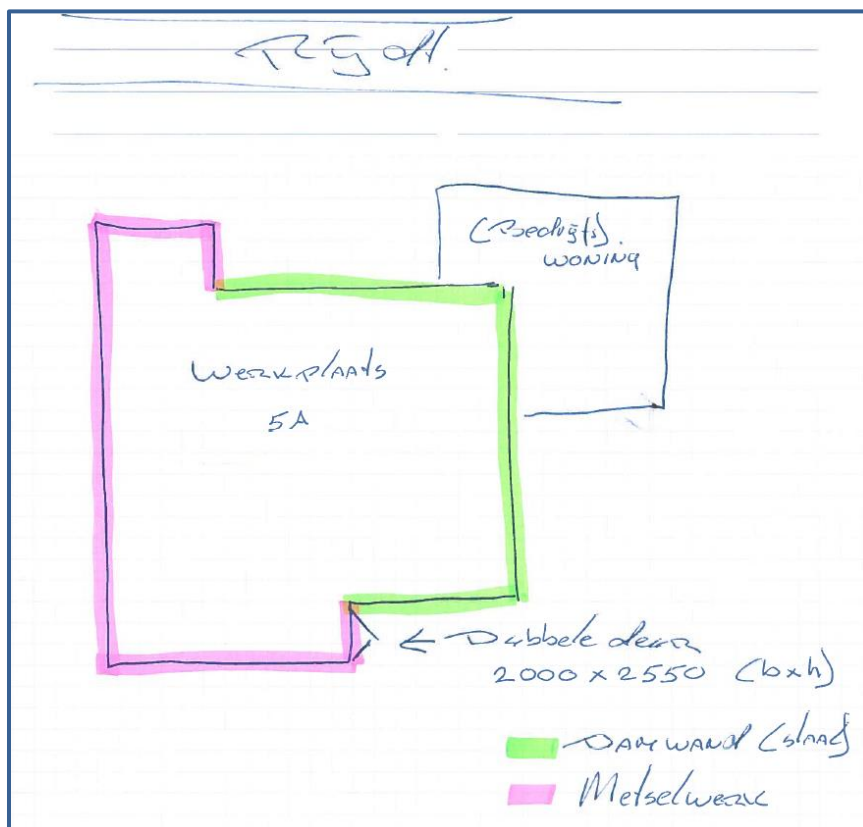

Afbeelding 4. Globale schets bedrijfsbebouwing Breedveld Mobile Wandsystemen

In het rekenmodel wordt rekening gehouden met geluiduitstraling via het platte dak (staal én lichtstraat), de dichte geveldelen (metselwerk en damwand, staal) én roldeuren (dicht en open). In het rekenmodel worden de relatief kleine deuren en ramen niet meegenomen, op het totaal zal dit geen significante bijdrage leveren.

Werkplaats

In de werkplaats zullen kleinschalige werkzaamheden plaatsvinden met betrekking tot het bewerken van hout en metaal. Bij bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld cirkelzaag) is op momenten gehoorbescherming nodig. Deze momenten worden dan weer afgewisseld met (veel) stillere momenten. In dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van een (gemiddeld) binnenniveau van 80 dB(A) in de gehele ruimte.

Op basis van een gemiddeld binnen niveau van 80 dB(A) gedurende respectievelijk 10 uur in de dagperiode is de geluiduitstraling bepaald. In de avond- en nachtperiode vinden in pandig geen geluidrelevante activiteiten plaats. In het rekenmodel is het volgende opgenomen:

- Geluiduitstraling via het platte dak (staal). Voor het platte dak wordt uitgegaan van een materiaal vergelijkbaar met materiaal DS1 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (module D). Voor de bedrijfsduur wordt uitgegaan van de volledige 10 uur in de dagperiode.
- Geluiduitstraling via de lichtstraat (circa 90 m²). Voor de lichtstraat wordt uitgegaan van een materiaal vergelijkbaar met materiaal D4 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (module D). Voor de bedrijfsduur wordt uitgegaan van de volledige 10 uur in de dagperiode.
- Geluiduitstraling via de (dichte) geveldelen (metselwerk). Voor de geveldelen wordt uitgegaan van een materiaal vergelijkbaar met materiaal MW1 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (module D). Voor de bedrijfsduur wordt uitgegaan van de volledige 10 uur in de dagperiode.
- Geluiduitstraling via de (dichte) geveldelen (damwand staal). Voor de geveldelen wordt uitgegaan van een materiaal vergelijkbaar met materiaal GC3 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (module D). Voor de bedrijfsduur wordt uitgegaan van de volledige 10 uur in de dagperiode.
- Geluiduitstraling via de (dichte) deur (2,00m x 2,55m) aan de zuidzijde van het bedrijfsgebouw. Voor de dichte deur wordt uitgegaan van een materiaal vergelijkbaar met materiaal H2 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (module D). Voor de bedrijfsduur wordt uitgegaan van 5 uur in de dagperiode.
- Geluiduitstraling via de (open) deur (2,00m x 2,55m) aan de zuidzijde van het bedrijfsgebouw. Voor de open deur wordt geen rekening gehouden met geluidisolatie. Voor de bedrijfsduur wordt uitgegaan van 5 uur in de dagperiode.
- Geluiduitstraling via de (dichte) roldeuren (beide 4,00m x 5,00m) aan de noordzijde van het bedrijfsgebouw. Voor de dichte deuren wordt uitgegaan van een materiaal vergelijkbaar met materiaal M1 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (module D). Voor de bedrijfsduur wordt uitgegaan van 5 uur in de dagperiode.
- Geluiduitstraling via de (open) roldeuren (beide 4,00m x 5,00m) aan de noordzijde van het bedrijfsgebouw. Voor de open deur wordt geen rekening gehouden met geluidisolatie. Voor de bedrijfsduur wordt uitgegaan van 5 uur in de dagperiode.
- Voor alle bronnen is uitgegaan van een correctie Cdifus van 4 dB.

De open deuren worden meegenomen gedurende 50% van de maximale werktijd. De deuren zijn doorgaans enkel geopend tijdens het doorlaten van goederen en voor het luchten bij warm weer. Voor maximale geluidniveaus vanuit open deuren is uitgegaan van 100 dB(A).

3.3.4. Heftruck en laden & lossen

Noordzijde bedrijfsgebouw

Mogelijk wordt voor het laden en lossen van vrachtwagens (noordzijde van het bedrijfsgebouw) gebruik gemaakt van een (elektrische) heftruck. In dit akoestisch onderzoek is uitgegaan van een doorsnee elektrische heftruck (bijvoorbeeld Toyota 2.0 tot 5.0 ton).

Uit leveranciersinformatie in bijlage I blijkt een geluidniveau van 68,8 dB(A) ter plaatse van het oor van de chauffeur. Het bronvermogen van de heftruck bedraagt dan $68,8 + 20 \times \log r + 11$ (met $r = 2$ meter, ervan uitgaande dat de bron zich 2 meter van de oren van de chauffeur bevindt) = 85,82 dB(A). Omdat mogelijk een ander type heftruck aanwezig is wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van een toeslag (verdubbeling) van 3 dB(A), dus totaal 88,82 dB(A). Er wordt rekening gehouden met 4 uur in de dagperiode verdeeld over het buitenterrein. Voor de maximale geluidniveaus bij het laden & lossen en het rijden met de heftruck wordt uitgegaan van 110 dB(A).

Zuid- en oostzijde bedrijfsgebouw

Ten zuiden en ten oosten van het bedrijfsgebouw (deels achter de bedrijfswoning) is sprake van een buitenterrein van beperkte omvang. Dit buitenterrein wordt, wanneer nodig, gebruikt als extra opslagruimte. Op dit buitenterrein vinden doorgaans weinig geluidrelevante activiteiten plaats.

Worst-case wordt in het rekenmodel rekening gehouden met het gedurende 2 uur (handmatig) laden en lossen of overige kleinschalige activiteiten ter plaatse van dit buitenterrein. Voor het bronvermogen tijdens deze activiteiten wordt uitgegaan van gemiddeld 80 dB(A) gedurende deze 2 uur. Voor de maximale geluidniveaus bij het (handmatig) laden & lossen wordt uitgegaan van 105 dB(A).

3.3.5. Installaties

Luchtbehandeling

Het bedrijfsgebouw is voorzien van een luchtbehandelingsinstallatie (in pandig). Op het dak is sprake van een tweetal aan/afzuigunits. Voor deze units wordt in dit onderzoek uitgegaan van een bronvermogen van elk 75 dB(A). De luchtbehandeling zal niet constant in werking zijn, voor de bedrijfsduur wordt uitgegaan van 9 uur in de dagperiode (75%), 2 uur in de avondperiode (50%) en 2 uur in de nachtperiode (25%).

Bij de luchtbehandeling is geen sprake van relevante maximale geluidniveaus.

3.3.6. Overig

Ter hoogte van de bedrijfswoning en direct aangrenzende gronden, zullen geen geluidrelevante activiteiten plaatsvinden. Dit betreft de (achter) tuin behorende bij de bedrijfswoning.

3.3.7. Geluidbronnen Rijdt 5 en 5a

Op basis van de representatieve bedrijfssituatie zijn de relevante geluidbronnen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, de maximale geluidniveaus en het verkeer van en naar de locatie bepaald. Deze geluidbronnen zijn opgenomen in tabel 6.

Tabel 6. Geluidbronnen (feitelijk) Rijdt 5 en 5a

Code	Bron	Dag	Avond	Nacht	Type	L _w dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau						
PWr01	Personenwagens op het terrein	20x	2x	-	Mobiele bron	89
PWr02	Personenwagens op het terrein	30x	2x	-	Mobiele bron	89
BWr02	Bestelwagens op het terrein	20x	2x	-	Mobiele bron	92
VWr01	Vrachtwagens op het terrein	10x	-	-	Mobiele bron	100
VWa01	Vrachtwagens achteruitrijsignaal	5x	-	-	Mobiele bron	101
Heftruck01	Heftruck en laden & lossen	4 uur	-	-	Oppervlaktebron	88,82 tot.
LadLos	Handmatig laden en lossen	2 uur	-	-	Oppervlaktebron	80,08 tot.
Lucht02	Luchtbehandeling	9 uur	2 uur	2 uur	Puntbron	75
Lucht03	Luchtbehandeling	9 uur	2 uur	2 uur	Puntbron	75
Gevel01-02	Gevels damwand	10 uur	-	-	Uitstralende gevels	54,58 / m ²
Gevel03-06	Gevels metselwerk	10 uur	-	-	Uitstralende gevels	26,09 / m ²
Dak01	Dak werkplaats	10 uur	-	-	Uitstralend dak	45,73 / m ²
Dak02	Lichtstraat werkplaats	10 uur	-	-	Uitstralend dak	57,66 / m ²
Deur01d	Dichte deur	5 uur	-	-	Uitstralende gevel	53,43 / m ²
Deur01o	Open deur	5 uur	-	-	Uitstralende gevel	76,02 / m ²
Deur02d	Roldeur dicht	5 uur	-	-	Uitstralende gevel	55,57 / m ²
Deur02o	Roldeur open	5 uur	-	-	Uitstralende gevel	76,02 / m ²
Deur03d	Roldeur dicht	5 uur	-	-	Uitstralende gevel	55,57 / m ²
Deur03o	Roldeur open	5 uur	-	-	Uitstralende gevel	76,02 / m ²
Maximale geluidniveaus						
xPW01-02	Personenwagens optrekken	✓	✓	-	Mobiele bronnen	94
xBW02	Bestelwagens optrekken	✓	✓	-	Mobiele bron	94
xPortier04-08	Dichtslaan portieren	✓	✓	-	Puntbronnen	98
xVW01	Vrachtwagens optrekken	✓	-	-	Mobiele bron	108
xHeftr01	Heftruck en laden & lossen pieken	✓	-	-	Mobiele bron	110
xLadLos	Handmatig laden en lossen pieken	✓	-	-	Mobiele bron	105
xDeur01	Maximale geluidniveaus open deur	✓	-	-	Puntbron	100
xDeur02-03	Maximale geluidniveaus open roldeuren	✓	-	-	Puntbronnen	100
Verkeer						
ihPW01	Verkeer - personenwagens Breedveld	50x	4x	-	Mobiele bron	89
ihBW02	Verkeer - bestelwagens Breedveld	20x	2x	-	Mobiele bron	92
ihVW01	Verkeer - vrachtwagens Breedveld	10x	-	-	Mobiele bron	103

3.4. Representatieve bedrijfssituatie Middelwaard 5 (feitelijk)

Op de locatie Middelwaard 5 is bedrijvigheid mogelijk binnen milieucategorie 1 en 2. Volgens het vigerend bestemmingsplan (functieaanduiding) kan daarnaast een aannemersbedrijf zich op deze locatie vestigen. Door het bevoegd gezag is aangegeven dat op deze locatie Van de Pol aannemersbedrijf B.V. stond ingeschreven, maar dat deze momenteel ook weer is uitgeschreven. Tot op heden is er geen andere partij ingeschreven op deze locatie.

De gehanteerde uitgangspunten zijn desondanks alsnog voorgelegd aan Van de Pol aannemersbedrijf. Tot op het moment van schrijven van deze rapportage is hier echter nog geen reactie op teruggekomen.

In dit akoestisch onderzoek zal op basis van inschattingen een representatieve bedrijfssituatie worden opgesteld. Daarbij zal gebruik gemaakt worden bij ervaringen bij soortgelijke bedrijvigheid, toetsing bij bestaande woningen én openbare gegevens. In dit onderzoek wordt rekening gehouden met voornamelijk geluidrelevante activiteiten op het terrein aan de Middelwaard 5 in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur), met uitzondering van eventuele (dak) installaties en enkele lichte voertuigbewegingen in de avond- en nachtperiode. Op basis van bestaande woningen op korte afstand worden activiteiten welke zorgen voor een grote geluidemissie in de avond- en nacht (tussen 19.00 en 07.00 uur) niet verwacht. In onderstaande paragrafen worden de relevante geluidbronnen binnen de representatieve bedrijfssituatie nader toegelicht.

3.4.1. Lichte voertuigbewegingen

Voertuigbewegingen met lichte voertuigen (personenwagens en bestelwagens) betreffen met name aankomende en vertrekkende voertuigen van personeel of bezoekers (met name personenwagens) en leveranciers of eigen voertuigen (met name bestelwagens).

In dit rekenmodel wordt rekening gehouden met voertuigbewegingen in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur) verdeeld over het gehele terrein. Mogelijk vertrekken voertuigen vóór 07.00 uur of komen voertuigen terug na 19.00 uur. Deze voertuigen zullen enkel ten oosten van de bedrijfsbebouwing of onder de overkapping worden gemodelleerd, een rondgaande rijlijn over het gehele terrein zou namelijk in het kader van de maximale geluidniveaus voor overschrijdingen zorgen van de standaard grenswaarden ter plaatse van bestaande woningen.

Een overzicht van de in dit akoestisch onderzoek aangehouden voertuigbewegingen (aantal voertuigen is gelijk aan het aantal bewegingen vanwege de doorgaande rijlijnen op het terrein) is weergegeven in tabel 7.

Tabel 7. Lichte voertuigbewegingen Middelwaard 5

Voertuigbewegingen	Tijd		
	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
Personenwagenbewegingen	12	2	2
Bestelwagenbewegingen	24	4	4

Voor het bronvermogen van personenwagens en bestelwagens wordt uitgegaan van respectievelijk 89 en 92 dB(A). Voor de snelheid op het terrein wordt uitgegaan van worst-case 5 km/uur, daarmee wordt tegelijkertijd het manoeuvreren op het terrein meegenomen in het rekenmodel. De snelheid op de openbare weg wordt aangehouden op gemiddeld 30 km/uur voor alle voertuigen.

Bij lichte voertuigen zijn het optrekken en het dichtslaan van portieren de relevante geluidbronnen in het kader van de maximale geluidniveaus. In dit onderzoek wordt uitgegaan van het optrekken met een bronvermogen van 94 dB(A) en de dichtslaan van portieren met een bronvermogen van 98 dB(A). Deze waarde volgt uit de rechterlijke uitspraak ECLI:NL:RVS:2013:882 van 28 augustus 2013.

3.4.2. Zware voertuigbewegingen

Voertuigbewegingen met zware voertuigen (vrachtwagens) betreffen met name aankomende en vertrekkende voertuigen in het kader van laden en lossen. In dit rekenmodel wordt rekening gehouden met voertuigbewegingen verspreid over het terrein.

Vrachtwagens in de avond- en nachtperiode (tussen 19.00 en 07.00 worden niet verwacht op basis van bestaande woningen in de omgeving welke op korte afstand zijn gelegen (Middelwaard 7, Bikkeldam 1 en Bikkeldam 3). Vrachtwagens zullen in deze perioden al snel voor overschrijdingen zorgen van de standaard grenswaarden voor maximale geluidniveaus. Een overzicht van de in dit akoestisch onderzoek aangehouden voertuigbewegingen (aantal voertuigen is gelijk aan het aantal bewegingen vanwege e doorgaande rijlijn op het terrein) is weergegeven in tabel 8.

Tabel 8. Zware voertuigbewegingen Middelwaard 5

Voertuigbewegingen	Tijd		
	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
Vrachtwagenbewegingen	5	0	0

Voor het bronvermogen van vrachtwagens wordt uitgegaan 100 dB(A) bij een snelheid van 10 km/uur (op het terrein) en 103 dB(A) bij een snelheid van 30 km/uur (openbare weg). Voor de maximale geluidniveaus vanwege het optrekken en de remontluchting is uitgegaan van 108 dB(A). Deze waarden volgen uit het artikel 'Geluidemissie van langzaam rijdende vrachtwagens' uit het blad Geluid d.d. maart 2019.

De vrachtwagens zullen mogelijk achteruitrijden met een achteruitrijsignalering. Een bronvermogen van 98 dB(A) – 101 dB(A) is representatief voor de achteruitrijsignalering, in dit onderzoek wordt worst-case uitgegaan van een bronvermogen van 101 dB(A). Bij de achteruitrijsignalering is eveneens sprake van een maximaal geluidniveau. Het bronvermogen hiervan bedraagt 103 dB(A) – 105 dB(A). Ter plaatse van de worst-case locaties zijn al maximale geluidniveaus van 108 dB(A) gemodelleerd voor de vrachtwagens (optrekken en remontluchting). Er kan worden verondersteld dat de maximale geluidniveaus vanwege de achteruitrijsignalering hier al onder valt waardoor geen separate geluidbron behoeft te worden meegenomen in het onderzoek.

3.4.3. Heftruck en laden & lossen

Mogelijk wordt voor het laden en lossen van vrachtwagens gebruik gemaakt van een (elektrische) heftruck. In dit akoestisch onderzoek is uitgegaan van een doorsnee elektrische heftruck (bijvoorbeeld Toyota 2.0 tot 5.0 ton).

Uit leveranciersinformatie in bijlage I blijkt een geluidniveau van 68,8 dB(A) ter plaatse van het oor van de chauffeur. Het bronvermogen van de heftruck bedraagt dan $68,8 + 20 \times \log r + 11$ (met $r = 2$ meter, ervan uitgaande dat de bron zich 2 meter van de oren van de chauffeur bevindt) = 85,82 dB(A). Omdat mogelijk een ander type heftruck aanwezig is wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van een toeslag (verdubbeling) van 3 dB(A), dus totaal

88,82 dB(A). Er wordt rekening gehouden met 4 uur in de dagperiode verdeeld over het buitenterrein. Voor de maximale geluidniveaus bij het laden & lossen en het rijden met de heftruck wordt uitgegaan van 110 dB(A).

Werkzaamheden met de heftruck & laden en lossen in de avond- en nachtperiode (tussen 19.00 en 07.00 wordt niet verwacht op basis van bestaande woningen in de omgeving welke op korte afstand zijn gelegen (Middelwaard 7, Bikkeldam 1 en Bikkeldam 3). Activiteiten op het buitenterrein zullen hier in deze perioden al snel voor overschrijdingen zorgen van de standaard grenswaarden voor maximale geluidniveaus.

3.4.4. *Wisselen containers*

Op het buitenterrein worden mogelijk containers gewisseld. Het wisselen of optrekken/afzetten van containers gebeurt door middel van de vrachtwagens.

In dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van 2 containerwisselingen op het buitenterrein achter het bedrijfsgebouw. Een containerwisseling duurt maximaal 5 minuten, de totale bedrijfsduur komt daarmee uit op 10 minuten. Voor het bronvermogen van het wisselen van containers wordt uitgegaan van 102 dB(A). Voor de maximale geluidniveaus bij het wisselen van containers wordt uitgegaan van maximaal 117 dB(A) op basis van het artikel 'Piekbronhoogte bij het neerzetten van containers' uit het blad Geluid d.d. december 2011.

3.4.5. *Bedrijfsgebouw(en)*

Op het terrein zijn momenteel 3 bedrijfsgebouwen aanwezig. De gebouwen zijn deels verbonden met elkaar (overkappingen). De exacte indeling van de gebouwen is niet bekend, in dit onderzoek wordt uitgegaan van een relevant binnenniveau in elk van de bedrijfsgebouwen (mogelijke werkplaats etc.). In de praktijk zal op veel plekken sprake zijn van kantoren, opslag en overige functies met een veel lager binnenniveau.

Bedrijfsgebouw 1 & 2

Op basis van een gemiddeld binnen niveau van 75 dB(A) gedurende respectievelijk 10 uur in de dagperiode is de geluiduitstraling bepaald. In de avond- en nachtperiode worden geen activiteiten in pandig verwacht welke buiten de bebouwing hoorbaar zullen zijn.

Hierbij zijn de gevels (niet zijnde steenachtige geveldelen), daken en roldeuren (open en dicht) meegenomen. In het rekenmodel is het volgende opgenomen:

- In het akoestisch onderzoek wordt rekening gehouden met (dichte) geveldelen (niet zijnde steenachtige materialen). Voor de geveldelen wordt uitgegaan van een materiaal vergelijkbaar met materiaal GC9 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (module D). Voor de bedrijfsduur wordt uitgegaan van 10 uur in de dagperiode.
- In het akoestisch onderzoek wordt rekening gehouden met (dichte) roldeuren. Voor de dichte roldeuren wordt uitgegaan van een materiaal vergelijkbaar met materiaal D4 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (module D). Voor de bedrijfsduur wordt uitgegaan van 8 uur in de dagperiode.

- In het akoestisch onderzoek wordt rekening gehouden met (open) roldeuren. Voor de open roldeuren wordt niet uitgegaan van een geluidisolatie. Voor de bedrijfsduur wordt uitgegaan van 2 uur in de dagperiode.
- De geluiduitstraling van de schuine dakvlakken zijn met behulp van methode II.7 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai gemodelleerd als lijnbron op 2/3 hoogte tussen de nok en de goot. De berekeningen van de geluiduitstraling per dakvlak is weergegeven in tabel 9. Voor het materiaal wordt uitgegaan van een materiaal vergelijkbaar met materiaal M4 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (module D). Voor de bedrijfsduur wordt uitgegaan van 10 uur in de dagperiode.
- Voor alle bronnen is uitgegaan van een correctie Cdifuus van 4 dB.

Tabel 9. Geluiduitstraling schuin dak bedrijfsgebouw 1 en 2

	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot.
Lp	45,3	55,3	60,3	64,3	68,3	69,3	67,3	66,3	64,3	75,02
S	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
10 log S	24,15	24,15	24,15	24,15	24,15	24,15	24,15	24,15	24,15	
Ri	0	5	10	16	19	21	24	26	26	
Cd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Lw	65,45	70,45	70,45	68,45	69,45	68,45	63,45	60,45	58,45	77,20
DI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Lwr	68,45	73,45	73,45	71,45	72,45	71,45	66,45	63,45	61,45	80,20

Voor maximale geluidniveaus uit de openstaande deuren wordt rekening gehouden met een bronvermogen van 100 dB(A) in de dagperiode.

Bedrijfsgebouw 3

Op basis van een gemiddeld binnen niveau van 75 dB(A) gedurende respectievelijk 10 uur in de dagperiode is de geluiduitstraling bepaald. In de avond- en nachtperiode worden geen activiteiten in pandig verwacht welke buiten de bebouwing hoorbaar zullen zijn.

Hierbij zijn de gevels (niet zijnde steenachtige geveldelen, inclusief dichte deuren), daken en roldeuren (open) meegenomen. In het rekenmodel is het volgende opgenomen:

- In het akoestisch onderzoek wordt rekening gehouden met (dichte) geveldelen (niet zijnde steenachtige materialen + dichte deuren). Voor de geveldelen wordt uitgegaan van een materiaal vergelijkbaar met materiaal GC9 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (module D). Voor de bedrijfsduur wordt uitgegaan van 10 uur in de dagperiode.
- In het akoestisch onderzoek wordt rekening gehouden met een open roldeur. Voor de open roldeur wordt niet uitgegaan van een geluidisolatie. Voor de bedrijfsduur wordt uitgegaan van 2 uur in de dagperiode.
- De geluiduitstraling van de schuine dakvlakken zijn met behulp van methode II.7 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai gemodelleerd als lijnbron op 2/3 hoogte tussen de nok en de goot. De berekeningen van de geluiduitstraling per dakvlak is weergegeven in tabel 10. Voor het materiaal wordt uitgegaan van een materiaal vergelijkbaar met materiaal M4 uit de Handleiding Meten en Rekenen

Industrielawaai (module D). Voor de bedrijfsduur wordt uitgegaan van 10 uur in de dagperiode.

- Voor alle bronnen is uitgegaan van een correctie C_{difuus} van 4 dB.

Tabel 10. Geluiduitstraling schuin dak bedrijfsgebouw 3

	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot.
Lp	45,3	55,3	60,3	64,3	68,3	69,3	67,3	66,3	64,3	75,02
S	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	
10 log S	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	
Ri	0	5	10	16	19	21	24	26	26	
Cd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Lw	64,20	69,20	69,20	67,20	68,20	67,20	62,20	59,20	57,20	75,95
DI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Lwr	67,20	72,20	72,20	70,20	71,20	70,20	65,20	62,20	60,20	78,95

Voor maximale geluidniveaus uit de openstaande deuren wordt rekening gehouden met een bronvermogen van 100 dB(A) in de dagperiode.

3.4.6. Installaties

Momenteel is geen sprake van concrete uitgangspunten met betrekking tot installaties. In dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van mogelijke installaties ten behoeve van koeling of verwarming (airco/warmtepomp) én luchtbehandeling of afzuiging.

Koeling of verwarming

In de Europese richtlijn Ecodesign (2009/125/EG) en de hierop gebaseerde rechtstreeks geldende verordeningen, zijn eisen gesteld aan het maximale geluidvermogensniveau van warmtepompen en airco's die op de markt worden gebracht.

Voor warmtepompen zijn dit de verordeningen 813/2013 (ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen) en 814/2013 (waterverwarmingstoestellen en warmwatertanks). Voor airco's is dit verordening 206/2012 (airconditioners en ventilatoren).

In de praktijk blijkt overigens dat warmtepompen voor geluid veel beter kunnen presteren dan deze maximale niveaus. Deze verordeningen gaan uit van een maximum geluidvermogen afhankelijk van de nominale warmteafgifte. Voor airco's en comfortventilatoren worden voor de nominale warmteafgifte < 6 respectievelijk 6-12 kW het geluidvermogen niveau van maximaal 65 respectievelijk 70 dB(A) geëist. Voor warmtepompen worden bij dezelfde nominale warmteafgifte dezelfde geluidvermogen niveau gegeven.

In het rekenmodel wordt uitgegaan van een tweetal buitenunits behorende bij een airco of warmtepomp. Voor de buitenunits wordt uitgegaan van een bronvermogen van elk 70 dB(A) gedurende 12 uur in de dagperiode (100%), 3 uur in de avondperiode (75%) en 4 uur in de nachtperiode (50%). Deze lagere bedrijfstijd in de avond- en nachtperiode wordt aangehouden vanwege de lagere koel/verwarmingsbehoefte (werktijden) in de ze perioden.

Luchtbehandeling of afzuiging

In het rekenmodel zal worst-case rekening gehouden worden met een drietal locaties voor een aan- of afzuigunit.

Voor deze units wordt in dit onderzoek uitgegaan van een bronvermogen van elk 75 dB(A). De luchtbehandeling of afzuiging zal niet constant in werking zijn, voor de bedrijfsduur wordt uitgegaan van 9 uur in de dagperiode (75%), 2 uur in de avondperiode (50%) en 2 uur in de nachtperiode (25%).

Bij de installaties is geen sprake van relevante maximale geluidniveaus.

3.4.7. Geluidbronnen Middelwaard 5

Op basis van de representatieve bedrijfssituatie zijn de relevante geluidbronnen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, de maximale geluidniveaus en het verkeer van en naar de locatie bepaald. Deze geluidbronnen zijn opgenomen in tabel 11.

Tabel 11. Geluidbronnen (feitelijk) Middelwaard 5

Code	Bron	Dag	Avond	Nacht	Type	L _w dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau						
PWr03	Personenwagens op het terrein	10x	-	-	Mobiele bron	89
PWr04	Personenwagens op het terrein	2x	2x	2x	Mobiele bron	89
BWr03	Bestelwagens op het terrein	20x	-	-	Mobiele bron	92
BWr04	Bestelwagens op het terrein	4x	4x	4x	Mobiele bron	92
VWr02	Vrachtwagens op het terrein	5x	-	-	Mobiele bron	100
VWa02	Vrachtwagens achteruitrijsignaal	5x	-	-	Mobiele bron	101
Heftruck02	Heftruck en laden & lossen	4 uur	-	-	Oppervlaktebron	88,82 tot.
Containers	Wisselen containers	0,167 uur	-	-	Puntbron	102
Gevel07	Gevel bedrijfsgebouw 1	10 uur	-	-	Uitstralende gevel	43,37 / m ²
Deur04d	Dichte deur bedrijfsgebouw 1	8 uur	-	-	Uitstralende gevel	52,66 / m ²
Deur04o	Open deur bedrijfsgebouw 1	2 uur	-	-	Uitstralende gevel	71,02 / m ²
Dak03	Schuin dak bedrijfsgebouw 1	10 uur	-	-	Lijnbron	80,20 tot.
Gevel08	Gevel bedrijfsgebouw 2	10 uur	-	-	Uitstralende gevel	43,37 / m ²
Deur05d	Dichte deur bedrijfsgebouw 2	8 uur	-	-	Uitstralende gevel	52,66 / m ²
Deur05o	Open deur bedrijfsgebouw 2	2 uur	-	-	Uitstralende gevel	71,02 / m ²
Dak04	Schuin dak bedrijfsgebouw 2	10 uur	-	-	Lijnbron	80,20 tot.
Gevel09-12	Gevels bedrijfsgebouw 3	10 uur	-	-	Uitstralende gevels	43,37 / m ²
Deur06o	Open deur bedrijfsgebouw 3	2 uur	-	-	Uitstralende gevel	71,02 / m ²
Dak05	Schuin dak bedrijfsgebouw 3	10 uur	-	-	Lijnbron	78,95 tot.
Dak06	Schuin dak bedrijfsgebouw 3	10 uur	-	-	Lijnbron	78,95 tot.
Airco01-02	Buitenunit airco of warmtepomp	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbronnen	70
Lucht04-06	Luchtbehandeling / afzuiging	9 uur	2 uur	2 uur	Puntbronnen	75
Maximale geluidniveaus						
xLV0,p01	Licht verkeer optrekken en dichtslaan portier	✓	-	-	Mobiele bron	98
xLV0,p02	Licht verkeer optrekken en dichtslaan portier	✓	✓	✓	Mobiele bron	98
xVW02	Vrachtwagens optrekken	✓	-	-	Mobiele bron	108
xHeftr02	Heftruck en laden & lossen pieken	✓	-	-	Mobiele bron	110
xContainer	Wisselen containers piek	✓	-	-	Mobiele bron	117
xDeur04-06	Maximale geluidniveaus open deur	✓	-	-	Puntbronnen	100
Verkeer						
ihPW02	Verkeer - personenwagens Middelwaard 5	24x	4x	4x	Mobiele bron	89
ihBW03	Verkeer - bestelwagens Middelwaard 5	48x	8x	8x	Mobiele bron	92
ihVW02	Verkeer - vrachtwagens Middelwaard 5	10x	-	-	Mobiele bron	103

3.5. Berekeningswijze

Voor de berekeningen van het industrielawaai is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2024.1, module 'Omgevingswet, industrie'.

De rekenpunten zijn aangebracht ter plaatse van de beoogde woningen binnen het plangebied op de locaties waar verblijfsruimten kunnen worden gerealiseerd. Voor de rekenpunten is uitgegaan van een hoogte van respectievelijk 2,0 – 5,0 en 8,0 meter boven het maaiveld voor de begane grond, 1^e en 2^e etage. Toetsing zal plaatsvinden op de begane grond in de dagperiode en op de verdiepingen in de avond- en nachtperiode.

Voor de volledigheid zijn een aantal beoordelingspunten aangebracht ter plaatse van de meest relevante bestaande woningen in de omgeving. Deze beoordelingspunten dienen enkel ter inzicht en het bepalen van planologisch maximale mogelijkheden in de huidige situatie, bij bestaande woningen wordt niet formeel getoetst aan richt- en grenswaarden.

Er is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de akoestisch reflecterende delen, zoals verhardingen (bodemfactor 0,0). Voor tuinen en erven bij woningen in de omgeving is uitgegaan van een akoestisch half absorberende bodem (factor 0,5).

De overige invoergegevens (bodemgebieden, gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet. De hoogtes van de gebouwen in de omgeving zijn in detail bepaald op basis van het AHN.

Voor de berekening van de maximale geluidniveaus is in het rekenmodel een afzonderlijke groep geluidbronnen (L_{Amax}) aangemaakt. De maximale geluidniveaus zijn berekend door per beoordelingslocatie het hoogste L_i minus C_m te bepalen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de in Geomilieu ingebouwde functionaliteit.

Voor de indirecte hinder is er (worst-case) van uitgegaan dat alle voertuigen over de Rijdt, Middelwaard en Bikkeldam zullen rijden. In de praktijk wordt het verkeer beter verdeeld over de omliggende wegen. Voor de gemiddelde snelheid bij de indirecte hinder wordt uitgegaan van 30 km/uur.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage III.


Op afbeeldingen 5 t/m 8 zijn 3d-impressies van het rekenmodel weergegeven.




Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave (Plan. Max.)



Afbeelding 6. Rekenmodel, 3d-weergave Rijdt 3, 5 en 5a

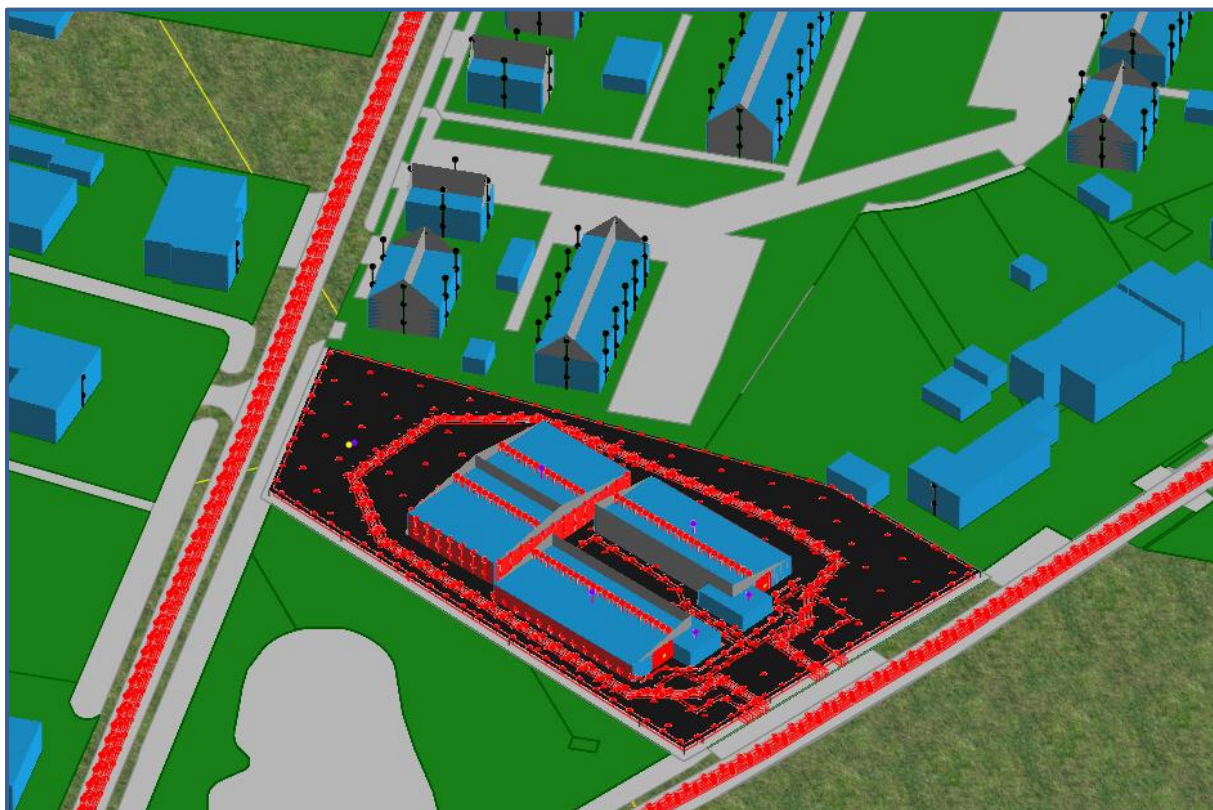

Afbeelding 7. Rekenmodel, 3d-weergave Middelwaard 5

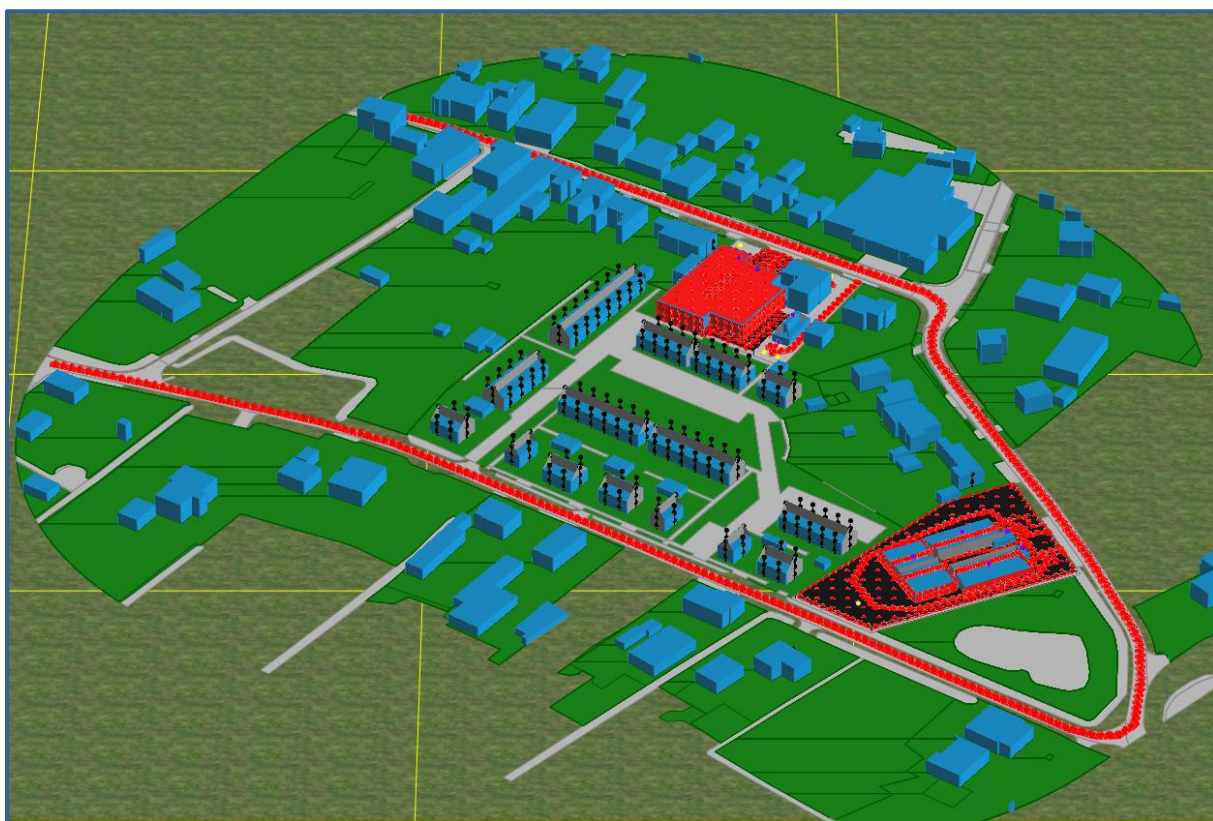

Afbeelding 8. Rekenmodel, 3d-weergave overzicht totaal

4. REKENRESULTATEN

In dit hoofdstuk worden de rekenresultaten ter plaatse van het plangebied aan de Bikkeldam in Horssen weergegeven. In paragraaf 4.1 wordt ingegaan op de planologisch maximale activiteiten. In paragraaf 4.2, 4.3 en 4.4 wordt ingegaan op de verschillende locaties (feitelijke situaties).

4.1. Rekenresultaten planologisch maximale activiteiten

De planologisch maximale situatie is in beeld gebracht conform de uitgangspunten uit paragraaf 3.1. In onderstaande paragrafen worden de geluidbelastingen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus in de planologisch maximale situatie in beeld gebracht, uitgaande van zowel de locatie Rijdt 3, 5 & 5a én Middelwaard 5 (gecombineerd).

4.1.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In tabel 12 zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage IV.

Tabel 12. Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Rijdt 3, 5 & 5a én Middelwaard 5

Tabel 12: Rekenresultaten Ld - Eq (Plan: max.) Rijdt 5, 5 & 5a en middelenwaarde 5						
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
			-	-	-	-
Dagperiode						
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	2,0	56	-	-	56
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	2,0	54	-	-	54
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	2,0	51	-	-	51
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	2,0	51	-	-	51
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	2,0	51	-	-	51
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	2,0	51	-	-	51
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]	2,0	51	-	-	51
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	2,0	51	-	-	51
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	2,0	51	-	-	51
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	2,0	51	-	-	51
Avond- en nachtperiode						
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	5,0	-	51	46	56
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	8,0	-	50	45	55
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]	5,0	-	49	44	54
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]	8,0	-	49	44	54
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]	5,0	-	47	42	52
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]	8,0	-	47	42	52
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]	8,0	-	47	42	52
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]	5,0	-	47	42	52
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]	8,0	-	47	42	52
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]	5,0	-	46	41	51

Ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving worden geluidbelastingen berekend tot afgerond 54 dB(A) etmaalwaarde (Rijdt 1 en 7).

Beschouwing rekenresultaten Plan. Max.

Doorgaans geldt in het kader van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat (stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering) ter plaatse van woningen een geluidwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde per activiteit.

Uit de rekenresultaten volgt dat ter plaatse van het plangebied geluidbelastingen worden berekend tot ten hoogste 56 dB(A) etmaalwaarde cumulatief. Uitgaande van de planologisch maximale situatie (cumulatief) is daarmee niet per definitie sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarbij moet wel in beschouwing worden meegewogen dat de planologisch maximale situatie in de praktijk vrijwel nooit volledig kan worden benut, mede vanwege bestaande woningen in de omgeving (met berekende waarden tot 54 dB(A) etmaalwaarde). Bestaande woningen in de omgeving vormen dus al een beperking voor een mogelijk toekomstige bedrijfsvoering.

Het beschouwen van maatregelen aan de bron- en in de overdracht is ten aanzien van de planologisch maximale situatie niet mogelijk. Wel kan rekening worden gehouden met maatregelen bij de ontvanger, zoals een aanvullende gevelwering.

Op basis van het Bbl geldt een standaard gevelwering van 20 dB bij nieuwbouw. In het kader van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt een binnenniveau van 35 dB(A) als aanvaardbaar aangemerkt, zie tabel 22.3.3. uit paragraaf 2.1 van deze rapportage.

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet dan ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van het geluid minus 35 dB(A) etmaalwaarde óf 20 dB. In dit geval zal enkel de kopgevel van woning 45 (Tp45_2) een aanvullende gevelwering nodig hebben van $56 - 35 = 21$ dB. Voor de overige geveldelen volstaat de standaard gevelwering van 20 dB om een aanvaardbaar binnenniveau te kunnen waarborgen.

4.1.2. Maximale geluidniveaus

In tabel 13 zijn de rekenresultaten voor de maximale geluidniveaus ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage IV.

Tabel 13. Rekenresultaten $L_{a,max}$ (Plan. Max.) Rijdt 3, 5 & 5a én Middelwaard 5

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
			-	-	-
Dagperiode					
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	2,0	86	-	-
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	2,0	83	-	-
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	2,0	81	-	-
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]	2,0	79	-	-
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]	2,0	79	-	-

Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	2,0	79	-	-
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	2,0	79	-	-
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	2,0	79	-	-
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	2,0	79	-	-
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	2,0	79	-	-
Avond- en nachtperiode					
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	5,0	-	80	75
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]	5,0	-	78	73
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]	5,0	-	75	70
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]	5,0	-	74	69
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]	5,0	-	74	69
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]	5,0	-	73	68
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]	5,0	-	73	68
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]	5,0	-	73	68
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]	5,0	-	73	68
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]	5,0	-	73	68

Ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving worden geluidbelastingen berekend tot respectievelijk 87, 80 en 75 dB(A) in de dag, avond- en nachtperiode (Rijdt 7).

Beschouwing rekenresultaten Plan. Max.

Doorgaans gelden in het kader van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat (stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering) ter plaatse van woningen geluidwaarden van respectievelijk 70, 65 en 60 dB(A) in de dag, avond- en nachtperiode per activiteit.

Uit de rekenresultaten volgt dat ter plaatse van het plangebied geluidbelastingen worden berekend tot ten hoogste 86, 80 en 75 dB(A) in de dag, avond- en nachtperiode. Uitgaande van de planologisch maximale situatie is daarmee niet per definitie sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarbij moet wel in beschouwing worden meegewogen dat de planologisch maximale situatie in de praktijk vrijwel nooit volledig kan worden benut, mede vanwege bestaande woningen in de omgeving (met berekende waarden tot 87, 80 en 75 dB(A) in de dag, avond- en nachtperiode). Bestaande woningen in de omgeving vormen dus al een beperking voor een mogelijk toekomstige bedrijfsvoering.

Het beschouwen van maatregelen aan de bron- en in de overdracht is ten aanzien van de planologisch maximale situatie niet mogelijk. Wel kan rekening worden gehouden met maatregelen bij de ontvanger, zoals een aanvullende gevelwering.

Op basis van het Bbl geldt een standaard gevelwering van 20 dB bij nieuwbouw. In het kader van de maximale geluidniveaus wordt een binnenniveau van 55, 50 en 45 dB(A) in de dag, avond- en nachtperiode als aanvaardbaar aangemerkt, zie tabel 22.3.3. uit paragraaf 2.1 van deze rapportage.

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet dan ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van het geluid minus 55, 50 en 45 dB(A) in de dag, avond- of nachtperiode óf 20 dB.

In dit geval zullen een groot aantal gevels behorende bij de nieuwe woningen een aanvullende gevelwering nodig hebben (gevels met een geluidbelasting hoger dan respectievelijk 75, 70 of 65 dB(A) in de dag, avond- of nachtperiode). De hoogst benodigde gevelwering op de begane grond bedraagt $86 - 55 = 31$ dB. De hoogst benodigde gevelwering op de verdiepingen bedraagt $75 - 45 = 30$ dB.

Voor de overige geveldelen met geluidbelastingen tot maximaal 75, 70 en 65 dB(A) in de dag, avond- en nachtperiode volstaat de standaard gevelwering van 20 dB om een aanvaardbaar binnenniveau te kunnen waarborgen.

4.2. Rekenresultaten Rijdt 3 (feitelijk)

In deze paragraaf zullen de berekende waarden afkomstig van het perceel Rijdt 3 (KPN, telefooncentrale) in beeld worden gebracht. Daarbij is uitgegaan van de representatieve bedrijfssituatie gebaseerd op de feitelijke situatie, rekening houdend met eventuele toekomstige ontwikkelingen.

4.2.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In tabel 14 zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage V.

Tabel 14. Rekenresultaten La_eq (Rijdt 3)

Tabel 14. Rekenresultaten La _{eq} (Rijdt 5)						
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
			50/55	45/50	40/45	50/55
Dagperiode						
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	2,0	39	-	-	39
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	2,0	38	-	-	38
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	2,0	38	-	-	38
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	2,0	37	-	-	37
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	2,0	36	-	-	36
Avond- en nachtperiode						
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	8,0	-	37	34	44
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	5,0	-	37	34	44
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	5,0	-	36	34	44
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]	8,0	-	36	34	44
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	8,0	-	36	34	44

Ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving worden geluidbelastingen berekend tot afgerond 43 dB(A) etmaalwaarde (Rijdt 1).

Beschouwing rekenresultaten Omgevingsplan en woon- en leefklimaat

Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van alle beoordelingspunten aan de geluidwaarden uit het tijdelijk deel van het Omgevingsplan van de gemeente Druten wordt voldaan. Daarnaast wordt ter plaatse van alle beoordelingspunten aan de richtwaarden uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan.

Geconcludeerd wordt dat de beoogde woningbouw geen onevenredige belemmering vormt voor de locatie Rijdt 3 én dat ter plaatse van de beoogde woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.2.2. Maximale geluidniveaus

In tabel 15 zijn de rekenresultaten voor de maximale geluidniveaus ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage V.

Tabel 15. Rekenresultaten La_max (Rijdt 3)

Tabel 15: Rekenresultaten L _{a,max} (rijdt 5)					
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
			70	65	60
Dagperiode					
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	2,0	68	-	-
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	2,0	67	-	-
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	2,0	66	-	-
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	2,0	66	-	-
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	2,0	66	-	-
Avond- en nachtperiode					
Geen sprake van relevante maximale geluidniveaus					

Ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving worden geluidbelastingen berekend tot 69 dB(A) in de dagperiode (Rijdt 1). In de avond- en nachtperiode is geen sprake van relevante maximale geluidniveaus.

Beschouwing rekenresultaten Omgevingsplan en woon- en leefklimaat

Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van alle beoordelingspunten aan de geluidwaarden uit het tijdelijk deel van het Omgevingsplan van de gemeente Druten wordt voldaan. Daarnaast wordt ter plaatse van alle beoordelingspunten aan de richtwaarden uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan.

Geconcludeerd wordt dat de beoogde woningbouw geen onevenredige belemmering vormt voor de locatie Rijdt 3 én dat ter plaatse van de beoogde woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.2.3. Verkeer

In tabel 16 zijn de rekenresultaten voor het verkeer van en naar de locatie Rijdt 3 ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage V.

Tabel 16. Rekenresultaten Verkeer (Rijdt 3)

Tabel 10: Kerkresulaten Verkeer (rijdt 5)						
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
			50/65	45/60	40/55	50/65
Dagperiode						
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	2,0	33	-	-	33
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	2,0	33	-	-	33
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	2,0	32	-	-	32
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	2,0	31	-	-	31
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	2,0	31	-	-	31
Avond- en nachtperiode						
Geen sprake van voertuigbewegingen						

Ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving worden geluidbelastingen berekend tot afgerond 31 dB(A) etmaalwaarde (Bikkeldam 3).

Beschouwing rekenresultaten Omgevingsplan en woon- en leefklimaat

In het Omgevingsplan van de gemeente Druten zijn geen geluidwaarden ten aanzien van het verkeer van en naar een activiteit opgenomen. Ter plaatse van alle beoordelingspunten wordt aan de richtwaarden uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan.

Geconcludeerd wordt dat de beoogde woningbouw geen onevenredige belemmering vormt voor de locatie Rijdt 3 én dat ter plaatse van de beoogde woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.2.4. Beschouwing (achter) tuinen

De geluidbelastingen in de (achter)tuinen zal vergelijkbaar zijn met de berekende geluidbelastingen op de achtergevels van de beoogde woningen. Uit de rekenresultaten volgt dat ter plaatse van alle beoordelingspunten wordt voldaan aan de richtwaarden uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering.

Daarmee kan worden gesteld dat ter plaatse van de (achter) tuinen sprake zal zijn van een aanvaardbaar geluidniveau.

4.2.5. Beschouwing (sterk) wijzigen van de bedrijfsvoering

Mocht de bedrijfsvoering ter plaatse van de locatie Rijdt 3 in de nabije toekomst (sterk) wijzigen, dan is het nog altijd mogelijk om een afschermende voorziening tussen de beoogde woningen en de locatie Rijdt 3 te realiseren. Met een afschermende voorziening van circa 2 tot 2,5 meter hoog kunnen geluidreducties worden behaald op de begane grond en in de achtertuinen waarmee sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Daarnaast is de verwachting dat de bestaande woning aan de Rijdt 1 (veel) eerder beperkend zal zijn voor de bedrijfsvoering. De beoogde woningbouw zorgt daarmee niet voor een onevenredige belemmering van de (mogelijk) toekomstige activiteiten op het perceel aan de Rijdt 3.

4.3. Rekenresultaten Rijdt 5 en 5a (feitelijk)

In deze paragraaf zullen de berekende waarden afkomstig van het perceel Rijdt 5 en 5a (Breedveld Mobiele Wandsystemen) in beeld worden gebracht. Daarbij is uitgegaan van de representatieve bedrijfssituatie gebaseerd op de feitelijke situatie, rekening houdend met eventuele toekomstige ontwikkelingen.

4.3.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In tabel 17 zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage VI.

Tabel 17. Rekenresultaten La_eq (Rijdt 5 en 5a)

Tabel 17. Rekenresultaten La _{eq} (Rijdt 5 en 5a)						
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
			50/55	45/50	40/45	50/55
Dagperiode						
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	2,0	53	-	-	53
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	2,0	52	-	-	52
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	2,0	51	-	-	51
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	2,0	50	-	-	50
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]	2,0	49	-	-	49
Avond- en nachtperiode						
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]	8,0	-	36	33	43
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]	8,0	-	34	31	41
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	8,0	-	33	30	40
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]	8,0	-	33	30	40
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]	8,0	-	33	30	40

Ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving worden geluidbelastingen berekend tot afgerond 52 dB(A) etmaalwaarde (Rijdt 7).

Beschouwing rekenresultaten Omgevingsplan

Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen 17, 18 en 19 niet aan de geluidwaarde van 50 dB(A) in de dagperiode wordt voldaan, de hoogst berekende waarde bedraagt 53 dB(A). De overschrijdingen worden met name veroorzaakt door geluiduitstraling vanuit de werkplaats (open deur en damwand gevels) én het handmatig laden en lossen ten zuiden van het bedrijfsgebouw.

In de avond- en nachtperiode wordt wel aan de geluidwaarden van respectievelijk 45 en 40 dB(A) voldaan.

De beoogde woningen vormen daarmee een mogelijke belemmering voor de activiteiten ter plaatse van de locatie Rijdt 5 en 5a. In hoofdstuk 5 zullen mogelijke maatregelen worden beschouwd.

Ter plaatse van de overige woningen wordt wel aan alle geluidwaarden uit het tijdelijk deel van het Omgevingsplan van de gemeente Druten voldaan.

Beschouwing rekenresultaten woon- en leefklimaat

Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen 17, 18 en 19 niet aan de richtwaarde van 50 dB(A) in de dagperiode uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering wordt voldaan, de hoogst berekende waarde bedraagt 53 dB(A). De overschrijdingen worden met name veroorzaakt door geluiduitstraling vanuit de werkplaats (open deur en damwand gevels) én het handmatig laden en lossen ten zuiden van het bedrijfsgebouw.

Ter plaatse van deze woningen wordt wel aan de grenswaarde van 55 dB(A) in de dagperiode uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan. In de avond- en nachtperiode wordt wel aan de geluidwaarden van respectievelijk 45 en 40 dB(A) voldaan.

Daarmee is nog niet per definitie sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen 17, 18 en 19. In hoofdstuk 5 zullen mogelijke maatregelen worden beschouwd.

Ter plaatse van de overige woningen wordt wel aan alle richtwaarden (stap 2) voldaan, ter plaatse van deze woningen is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.3.2. Maximale geluidniveaus

In tabel 18 zijn de rekenresultaten voor de maximale geluidniveaus ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage VI.

Tabel 18. Rekenresultaten La_max (Rijdt 5 en 5a)

Tabel 18: Rekenresultaten La_max (Rijdt 3 en 3a)					
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
			70	65	60
Dagperiode					
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	2,0	76	-	-
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	2,0	76	-	-
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	2,0	75	-	-
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	2,0	75	-	-
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]	2,0	74	-	-
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]	2,0	74	-	-
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	2,0	74	-	-
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	2,0	73	-	-
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	2,0	72	-	-
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]	2,0	70	-	-
Avond- en nachtperiode					
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]	8,0	-	57	-

Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]	5,0	-	56	-
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]	8,0	-	51	-
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]	8,0	-	51	-
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	8,0	-	49	-

Ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving worden geluidbelastingen berekend tot 80 dB(A) in de dagperiode én 71 dB(A) in de avondperiode (Rijdt 7). In de nachtperiode is geen sprake van relevante maximale geluidniveaus.

Beschouwing rekenresultaten Omgevingsplan

Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen 15 t/m 21 niet aan de geluidwaarde van 70 dB(A) in de dagperiode wordt voldaan, de hoogst berekende waarde bedraagt 76 dB(A). De overschrijdingen worden veroorzaakt door de maximale geluidniveaus behorende bij het (handmatig) laden en lossen of overige kleinschalige activiteiten op het buitenterrein ten zuiden van het bedrijfsgebouw.

In de avond- en nachtperiode wordt wel aan de geluidwaarden van respectievelijk 45 en 40 dB(A) voldaan.

De beoogde woningen vormen daarmee een mogelijke belemmering voor de activiteiten ter plaatse van de locatie Rijdt 5 en 5a. In hoofdstuk 5 zullen mogelijke maatregelen worden beschouwd.

Ter plaatse van de overige woningen wordt wel aan alle geluidwaarden uit het tijdelijk deel van het Omgevingsplan van de gemeente Druten voldaan.

Beschouwing rekenresultaten woon- en leefklimaat

Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen 15 t/m 21 niet aan de richtwaarde van 70 dB(A) in de dagperiode uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering wordt voldaan, de hoogst berekende waarde bedraagt 76 dB(A). De overschrijdingen worden veroorzaakt door de maximale geluidniveaus behorende bij het (handmatig) laden en lossen op het buitenterrein ten zuiden van het bedrijfsgebouw. In de avond- en nachtperiode wordt wel aan de geluidwaarden van respectievelijk 45 en 40 dB(A) voldaan.

Daarmee wordt eveneens niet aan de grenswaarde uit stap 3 van respectievelijk 70 dB(A) in de dagperiode voldaan. De maximale geluidniveaus door laden en lossen worden in stap 3 niet uitgezonderd van toetsing.

Daarmee is nog niet per definitie sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen 15 t/m 21. In hoofdstuk 5 zullen mogelijke maatregelen worden beschouwd.

Ter plaatse van de overige woningen wordt wel aan alle richtwaarden (stap 2) voldaan, ter plaatse van deze woningen is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.3.3. Verkeer

In tabel 19 zijn de rekenresultaten voor het verkeer van en naar de locatie Rijdt 5 en 5a ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage VI.

Tabel 19. Rekenresultaten Verkeer (Rijdt 5 en 5a)

Tabel 15: Rekenresultaten Verkeer (Rijdt 5 en 5a)						
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
			50/65	45/60	40/55	50/65
Dagperiode						
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	2,0	46	-	-	46
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	2,0	45	-	-	45
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	2,0	45	-	-	45
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	2,0	43	-	-	43
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	2,0	43	-	-	43
Avond- en nachtperiode						
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	5,0	-	34	-	39
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	5,0	-	34	-	39
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	8,0	-	34	-	39
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	5,0	-	33	-	38
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	8,0	-	33	-	38

Ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving worden geluidbelastingen berekend tot afgerond 44 dB(A) etmaalwaarde (Bikkeldam 3).

Beschouwing rekenresultaten Omgevingsplan en woon- en leefklimaat

In het Omgevingsplan van de gemeente Druten zijn geen geluidwaarden ten aanzien van het verkeer van en naar een activiteit opgenomen. Ter plaatse van alle beoordelingspunten wordt aan de richtwaarden uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan.

Geconcludeerd wordt dat de beoogde woningbouw geen onevenredige belemmering vormt voor de locatie Rijdt 5 & 5a én dat ter plaatse van de beoogde woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.3.4. Beschouwing (achter) tuinen

Uit de rekenresultaten volgt dat ter plaatse van een aantal beoordelingspunten niet voldaan wordt aan de richtwaarden uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering. De geluidbelastingen in de (achter)tuinen zullen vergelijkbaar zijn met de berekende geluidbelastingen op de achtergevels van de beoogde woningen.

Daarmee kan niet per definitie worden gesteld dat ter plaatse van de (achter) tuinen sprake zal zijn van een aanvaardbaar geluidniveau. In hoofdstuk 5 zullen mogelijke maatregelen worden beschouwd.

4.3.5. *Beschouwing (sterk) wijzigen van de bedrijfsvoering*

Mocht de bedrijfsvoering ter plaatse van de locatie Rijdt 5 en 5a in de nabije toekomst (sterk) wijzigen (bijvoorbeeld het slopen van het huidige bedrijfsgebouw en/of het in gebruik nemen van de gronden behorende bij de bedrijfswoning), dan is het nog altijd mogelijk om een afschermende voorziening tussen de beoogde woningen en de locatie Rijdt 5 en 5a te realiseren. Met een afschermende voorziening van circa 2 tot 2,5 meter hoog kunnen geluidreducties worden behaald op de begane grond en in de achtertuinen waarmee sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Daarnaast is de verwachting dat de bestaande woning aan de Rijdt 7 (veel) eerder beperkend zal zijn voor de bedrijfsvoering. De beoogde woningbouw zorgt daarmee niet voor een onevenredige belemmering van de (mogelijk) toekomstige activiteiten op de percelen aan de Rijdt 5 en 5a.

4.4. Rekenresultaten Middelwaard 5 (feitelijk)

In deze paragraaf zullen de berekende waarden afkomstig van het perceel Middelwaard 5 (mogelijk aannemersbedrijf) in beeld worden gebracht. Daarbij is uitgegaan van de representatieve bedrijfssituatie gebaseerd op de mogelijk feitelijke situatie, rekening houdend met eventuele toekomstige ontwikkelingen.

4.4.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In tabel 20 zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage VII.

Tabel 20. Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5)

Tabel 20. Rekenresultaten La _{eq} (middelenwaarde)						
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
			50/55	45/50	40/45	50/55
Dagperiode						
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	2,0	55	-	-	55
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	2,0	53	-	-	53
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	2,0	49	-	-	49
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	2,0	49	-	-	49
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	2,0	47	-	-	47
Avond- en nachtperiode						
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	5,0	-	40	37	47
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	8,0	-	40	37	47
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]	8,0	-	37	34	44
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]	8,0	-	36	34	44
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]	5,0	-	36	33	43

Ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving worden geluidbelastingen berekend tot afgerond 50 dB(A) etmaalwaarde (Middelwaard 7).

Beschouwing rekenresultaten Omgevingsplan

Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen 44 en 45 niet aan de geluidwaarde van 50 dB(A) in de dagperiode wordt voldaan, de hoogst berekende waarde bedraagt 55 dB(A). De overschrijdingen worden met name veroorzaakt door verkeer op het terrein (bestelwagens en vrachtwagens), de inzet van een heftruck, het wisselen van containers en de openstaande roldeur in bedrijfsgebouw 3.

In de avond- en nachtperiode wordt wel aan de geluidwaarden van respectievelijk 45 en 40 dB(A) voldaan.

De beoogde woningen vormen daarmee een mogelijke belemmering voor de activiteiten ter plaatse van de locatie Middelwaard 5. In hoofdstuk 5 zullen mogelijke maatregelen worden beschouwd.

Ter plaatse van de overige woningen wordt wel aan alle geluidwaarden uit het tijdelijk deel van het Omgevingsplan van de gemeente Druten voldaan.

Beschouwing rekenresultaten woon- en leefklimaat

Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen 44 en 45 niet aan de richtwaarde van 50 dB(A) in de dagperiode uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering wordt voldaan, de hoogst berekende waarde bedraagt 55 dB(A). De overschrijdingen worden met name veroorzaakt door verkeer op het terrein (bestelwagens en vrachtwagens), de inzet van een heftruck, het wisselen van containers en de openstaande roldeur in bedrijfsgebouw 3. In de avond- en nachtperiode wordt wel aan de richtwaarden van respectievelijk 45 en 40 dB(A) voldaan.

Ter plaatse van deze woningen wordt wel aan de grenswaarde van 55 dB(A) in de dagperiode uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan.

Daarmee is nog niet per definitie sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen 44 en 45. In hoofdstuk 5 zullen mogelijke maatregelen worden beschouwd.

Ter plaatse van de overige woningen wordt wel aan alle richtwaarden (stap 2) voldaan, ter plaatse van deze woningen is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.4.2. Maximale geluidniveaus

In tabel 21 zijn de rekenresultaten voor de maximale geluidniveaus ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage VII.

Tabel 21. Rekenresultaten $L_{a,max}$ (Middelwaard 5)

Tabel 21: Rekenresultaten La_max (middelinwaarde 5)					
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
			70	65	60
Dagperiode					
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	2,0	87	-	-
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	2,0	85	-	-
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	2,0	82	-	-
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]	2,0	81	-	-
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	2,0	80	-	-
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	2,0	80	-	-
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	2,0	79	-	-
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]	2,0	77	-	-
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	2,0	77	-	-
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]	2,0	77	-	-
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	2,0	76	-	-
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	2,0	75	-	-
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]	2,0	74	-	-
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	2,0	73	-	-
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	2,0	73	-	-
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	2,0	72	-	-

Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	2,0	71	-	-
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]	2,0	71	-	-
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	2,0	71	-	-
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	2,0	69	-	-
Avond- en nachtperiode					
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	8,0	-	56	56
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	5,0	-	56	56
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]	8,0	-	54	54
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]	8,0	-	54	54
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]	8,0	-	54	54

Ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving worden geluidbelastingen berekend tot 86 dB(A) in de dagperiode én 62 dB(A) in de avond- en nachtperiode (Middelwaard 7).

Beschouwing rekenresultaten Omgevingsplan

Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen 42 t/m 49 niet aan de geluidwaarde van 70 dB(A) in de dagperiode wordt voldaan, de hoogst berekende waarde bedraagt 87 dB(A). De overschrijdingen worden veroorzaakt door maximale geluidniveaus behorende bij verkeer (personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens), de hefruck en het wisselen van containers. Veel van deze geluidbronnen vallen onder laden en lossen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur waardoor deze kunnen uitgezonderd van toetsing. Wel geldt dat mogelijke maximale geluidniveaus van bijvoorbeeld de hefruck ook buiten het laden en lossen voor kunnen komen.

In de avond- en nachtperiode wordt wel aan de geluidwaarden van respectievelijk 45 en 40 dB(A) voldaan.

De beoogde woningen vormen daarmee een mogelijke belemmering voor de activiteiten ter plaatse van de locatie Middelwaard 5. In hoofdstuk 5 zullen mogelijke maatregelen worden beschouwd.

Ter plaatse van de overige woningen wordt wel aan alle geluidwaarden uit het tijdelijk deel van het Omgevingsplan van de gemeente Druten voldaan.

Beschouwing rekenresultaten woon- en leefklimaat

Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen 42 t/m 49 niet aan de richtwaarde van 70 dB(A) in de dagperiode uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering wordt voldaan, de hoogst berekende waarde bedraagt 87 dB(A). De overschrijdingen worden veroorzaakt door maximale geluidniveaus behorende bij verkeer (personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens), de hefruck en het wisselen van containers. De geluidbronnen met betrekking tot het verkeer kunnen bij toetsing aan de grenswaarden uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering buiten beschouwing worden gelaten.

Wel geldt dat de maximale geluidniveaus afkomstig van de heftruck en het wisselen van containers wel meegenomen moeten worden. Daartoe wordt ter plaatse van de woningen 42 t/m 49 eveneens niet voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) in de dagperiode uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering.

In de avond- en nachtperiode wordt wel aan de richtwaarden van respectievelijk 65 en 60 dB(A) uit stap 2 voldaan.

Daarmee is nog niet per definitie sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen 42 t/m 49. In hoofdstuk 5 zullen mogelijke maatregelen worden beschouwd.

Ter plaatse van de overige woningen wordt wel aan alle richtwaarden (stap 2) voldaan, ter plaatse van deze woningen is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.4.3. Verkeer

In tabel 22 zijn de rekenresultaten voor het verkeer van en naar de locatie Middelwaard 5 ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage VII.

Tabel 22. Rekenresultaten Verkeer (Middelwaard 5)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
			50/65	45/60	40/55	50/65
Dagperiode						
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	2,0	46	-	-	46
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	2,0	45	-	-	45
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	2,0	45	-	-	45
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	2,0	43	-	-	43
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	2,0	43	-	-	43
Avond- en nachtperiode						
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	5,0	-	38	35	45
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	5,0	-	37	34	44
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	5,0	-	37	34	44
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	8,0	-	37	34	44
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	8,0	-	37	34	44

Ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving worden geluidbelastingen berekend tot afgerond 44 dB(A) etmaalwaarde (Bikkeldam 3).

Beschouwing rekenresultaten Omgevingsplan en woon- en leefklimaat

In het Omgevingsplan van de gemeente Druten zijn geen geluidwaarden ten aanzien van het verkeer van en naar een activiteit opgenomen. Ter plaatse van alle beoordelingspunten wordt aan de richtwaarden uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan.

Geconcludeerd wordt dat de beoogde woningbouw geen onevenredige belemmering vormt voor de locatie Middelwaard 5 én dat ter plaatse van de beoogde woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.4.4. Beschouwing (achter) tuinen

Uit de rekenresultaten volgt dat ter plaatse van een aantal beoordelingspunten niet voldaan wordt aan de richtwaarden uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering. De geluidbelastingen in de (achter)tuinen zullen vergelijkbaar zijn met de berekende geluidbelastingen op de achtergevels van de beoogde woningen.

Daarmee kan niet per definitie worden gesteld dat ter plaatse van de (achter) tuinen sprake zal zijn van een aanvaardbaar geluidniveau. In hoofdstuk 5 zullen mogelijke maatregelen worden beschouwd.

4.4.5. Beschouwing (sterk) wijzigen van de bedrijfsvoering

Mocht de bedrijfsvoering ter plaatse van de locatie Middelwaard in de nabije toekomst (sterk) wijzigen, dan is het nog altijd mogelijk om een afschermende voorziening tussen de beoogde woningen en de locatie Middelwaard 5 te realiseren. Met een afschermende voorziening van circa 2 tot 3 meter hoog kunnen geluidreducties worden behaald op de begane grond en in de achtertuinen waarmee sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Daarnaast is de verwachting dat de bestaande woning aan de Rijdt 7 en de bestaande woningen aan de Bikkeldam 1 en 3 al belemmerend zullen werken voor mogelijke toekomstige activiteiten op het perceel aan de Middelwaard 5. De beoogde woningbouw zorgt daarmee niet voor een onevenredige belemmering van de (mogelijk) toekomstige activiteiten op de percelen aan de Middelwaard 5.

5. MAATREGELENBESCHOUWING

In dit hoofdstuk worden mogelijke maatregelen in beeld gebracht om de geluidbelastingen ter plaatse van het plangebied te reduceren. In paragraaf 5.1 zal ingegaan worden op de rekenresultaten behorende bij de planologisch maximale situatie. In paragraaf 5.2 zal ingegaan worden op de rekenresultaten behorende bij de feitelijke situatie(s).

5.1. Planologisch maximale situatie

Zoals toegelicht in paragraaf 4.1 van deze rapportage is het beschouwen van maatregelen aan de bron- en in de overdracht bij (fictieve) geluidbronnen op basis van de planologisch maximale situatie niet mogelijk. Wel kan rekening worden gehouden met maatregelen bij de ontvanger, zoals een aanvullende gevelwering.

Voor het bepalen van de benodigde gevelwering zijn de maximale geluidniveaus verreweg maatgevend. In tabel 23 is de benodigde gevelwering per woning (en per beoordelingspunt) weergegeven, uitgaande van de planologisch maximale situatie (cumulatief).

Tabel 23. Benodigde gevelwering (Plan. Max.)

Woning	Beoordelingspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Benodigde gevelwering
Woning 11	Tp11_1_A	2,0	76	-	-	21
	Tp11_1_B	5,0	-	71	66	21
Woning 12	Tp12_1_A	2,0	76	-	-	21
	Tp12_1_B	5,0	-	71	66	21
	Tp12_1_C	8,0	-	71	66	21
Woning 13	Tp13_1_A	2,0	77	-	-	22
	Tp13_1_B	5,0	-	72	67	22
	Tp13_1_C	8,0	-	71	66	21
	Tp13_2_A	2,0	77	-	-	22
	Tp13_2_B	5,0	-	72	67	22
	Tp13_2_C	8,0	-	72	67	22
	Tp14_2_A	2,0	79	-	-	24
Woning 14	Tp14_2_B	5,0	-	73	68	23
	Tp14_2_C	8,0	-	73	68	23
	Tp14_3_A	2,0	79	-	-	24
	Tp14_3_B	5,0	-	74	69	24
	Tp14_3_C	8,0	-	73	68	23
Woning 15	Tp15_3_A	2,0	79	-	-	24
	Tp15_3_B	5,0	-	73	68	23
	Tp15_3_C	8,0	-	73	68	23
Woning 16	Tp16_3_A	2,0	79	-	-	24
	Tp16_3_B	5,0	-	73	68	23
	Tp16_3_C	8,0	-	73	68	23
Woning 17	Tp17_2_A	2,0	77	-	-	22
	Tp17_2_B	5,0	-	72	67	22
	Tp17_2_C	8,0	-	71	66	21
	Tp17_3_A	2,0	78	-	-	23
	Tp17_3_B	5,0	-	73	68	23
	Tp17_3_C	8,0	-	72	67	22
Woning 18	Tp18_2_A	2,0	77	-	-	22
	Tp18_2_B	5,0	-	72	67	22
	Tp18_2_C	8,0	-	71	66	21
	Tp18_3_A	2,0	78	-	-	23
	Tp18_3_B	5,0	-	73	68	23
	Tp18_3_C	8,0	-	72	67	22

Woning 19	Tp19 3 A	2,0	78	-	-	23
	Tp19 3 B	5,0	-	73	68	23
	Tp19 3 C	8,0	-	72	67	22
Woning 20	Tp20 3 A	2,0	78	-	-	23
	Tp20 3 B	5,0	-	72	68	23
	Tp20 3 C	8,0	-	72	67	22
Woning 21	Tp21 2 A	2,0	79	-	-	24
	Tp21 2 B	5,0	-	72	67	22
	Tp21 2 C	8,0	-	71	66	21
	Tp21 3 A	2,0	79	-	-	24
	Tp21 3 B	5,0	-	72	67	22
	Tp21 3 C	8,0	-	72	67	22
Woning 22	Tp22 2 B	5,0	-	71	66	21
	Tp22 2 C	8,0	-	71	66	21
Woning 43	Tp43 3 A	2,0	76	-	-	21
Woning 44	Tp44 1 A	2,0	79	-	-	24
	Tp44 1 B	5,0	-	74	68	23
	Tp44 1 C	8,0	-	72	67	22
	Tp44 2 A	2,0	83	-	-	28
	Tp44 2 B	5,0	-	78	73	28
	Tp44 2 C	8,0	-	76	71	26
	Tp44 3 A	2,0	79	-	-	24
	Tp44 3 B	5,0	-	72	67	22
	Tp44 3 C	8,0	-	72	67	22
Woning 45	Tp45 1 A	2,0	79	-	-	24
	Tp45 1 B	5,0	-	74	69	24
	Tp45 1 C	8,0	-	73	68	23
	Tp45 2 A	2,0	86	-	-	31
	Tp45 2 B	5,0	-	80	75	30
	Tp45 2 C	8,0	-	78	73	28
	Tp45 3 A	2,0	81	-	-	26
	Tp45 3 B	5,0	-	75	70	25
Woning 46	Tp46 2 A	2,0	76	-	-	21
	Tp46 2 B	5,0	-	71	66	21
	Tp46 2 C	8,0	-	71	66	21

Voor de overige geveldelen volstaat de standaard gevelwering van 20 dB om een aanvaardbaar binnenniveau te kunnen waarborgen.

5.2. Feitelijke situatie(s)

Ter plaatse van het plangebied worden overschrijdingen berekend in het kader van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus vanwege activiteiten ter plaatse van de locaties Rijdt 5 & 5a én Middelwaard 5.

5.2.1. Maatregelen aan de bron

Bij maatregelen aan de bron kan gedacht worden aan het akoestisch gunstig indelen van het terrein (grotere afstand tot maatgevende geluidbronnen) of het inzetten van geluidarm materieel.

Locatie Rijdt 5 en 5a

De gehanteerde uitgangspunten zijn afgestemd met Breedveld Mobiele Wandsystemen. Daarbij is aangegeven dat de activiteiten (al jaren) passend zijn binnen een woonkern en tot op heden geen problemen heeft veroorzaakt. Maatregelen aan de bron worden hierdoor niet nader beschouwd.

Locatie Middelwaard 5

Momenteel is op de locatie Middelwaard 5 geen bedrijvigheid aanwezig. De gehanteerde uitgangspunten zijn desondanks alsnog voorgelegd aan Van de Pol aannemersbedrijf. Tot op het moment van schrijven van deze rapportage is hier echter nog geen reactie op teruggekomen. In dit akoestisch onderzoek is uitgegaan van uitgangspunten welke gangbaar zijn voor de mogelijke bedrijvigheid op deze locatie (aannemersbedrijf). Maatregelen aan de bron worden hierdoor niet nader beschouwd.

5.2.2. Maatregelen in de overdracht

Bij maatregelen in de overdracht kan met name gedacht worden aan het realiseren van afschermende voorzieningen tussen de geluidbron(nen) en de ontvanger(s).

Locatie Rijdt 5 en 5a

Een afschermende voorziening tussen het perceel aan de Rijdt5 en 5a en het plangebied kan voor een geluidreductie zorgen. Een afschermende voorziening moet ten minste een gewicht hebben van 10 kg/m² en moet volledig gesloten worden uitgevoerd.

Op afbeelding 9 is een mogelijke afschermende voorziening van circa 30 meter lang én 2,0 meter hoog weergegeven.



Afbeelding 9. Mogelijke afschermende voorziening (rood) ter hoogte van Rijdt 5 en 5a

In tabel 24 (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau) en tabel 25 (maximale geluidniveaus) wordt in beeld gebracht welke geluidreducties worden behaald met een afschermende voorziening van circa 30 meter lang en 2,0 meter hoog. Daarbij worden enkel de beoordelingspunten met een overschrijding in de referentiesituatie betrokken. De totale rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage VIII.

Tabel 24. Rekenresultaten La_{eq} (Rijdt 5 en 5a) effect afschermende voorziening

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dagperiode	
			Referentie	Met afschermende voorziening
				2,0 meter
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	2,0	53	50
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	2,0	52	48
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	2,0	51	48

Tabel 25. Rekenresultaten La_{max} (Rijdt 5 en 5a) effect afschermende voorziening

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dagperiode	
			Referentie	Met afschermende voorziening
				2,0 meter
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	2,0	76	68
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	2,0	76	68
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	2,0	75	69
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	2,0	75	68
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]	2,0	74	67
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]	2,0	74	67
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	2,0	74	68
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	2,0	73	68
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	2,0	72	69

Beschouwing afschermende voorziening(en)

Uit de rekenresultaten volgt dat een afschermende voorziening van circa 30 meter lang en 2,0 meter hoog voor een dermate geluidreductie kan zorgen dat ter plaatse van alle beoordelingspunten voldaan wordt aan de geldende geluidwaarden uit het Omgevingsplan van de gemeente Druten én aan de richtwaarden uit de Handreiking Bedrijven en milieuzonering.

De geluidbelastingen in de (achter)tuinen zullen vergelijkbaar zijn met de berekende geluidbelastingen op de achtergevels van de beoogde woningen. De geluidniveaus in de achtertuinten zullen bij deze afschermende voorziening van circa 30 meter lang en 2,0 meter hoog voldoen aan de richtwaarden uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering. Daarmee kan worden gesteld dat ter plaatse van de (achter) tuinen sprake zal zijn van een aanvaardbaar geluidniveau.

De beoogde woningbouw vormt dan geen onevenredige belemmering voor de locatie Rijdt 5 en 5a én ter plaatse van de beoogde woningbouw is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Bespreking afschermende voorziening (Rijdt 5 en 5a)

Een afschermende voorziening van circa 30 meter lang en 2,0 meter hoog wordt in veel gevallen als doelmatig aangemerkt.

Het bevoegd gezag zal, in overleg met de initiatiefnemer en eventuele andere betrokken partijen, bepalen of een afschermende voorziening noodzakelijk is.

Locatie Middelwaard 5

Een afschermende voorziening tussen het perceel aan de Middelwaard 5 en het plangebied kan voor een geluidreductie zorgen. Een afschermende voorziening moet ten minste een gewicht hebben van 10 kg/m² en moet volledig gesloten worden uitgevoerd.

Op afbeelding 10 is een mogelijke afschermende voorziening van circa 58 meter lang weergegeven.



Afbeelding 10. Mogelijke afschermende voorziening (rood) ter hoogte van Middelwaard 5

In tabel 26 (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau) en tabel 27 (maximale geluidniveaus) wordt in beeld gebracht welke geluidreducties worden behaald met een afschermende voorziening van circa 58 meter lang en respectievelijk 2,0 – 2,5 – 3,0 én 3,3 meter hoog. Daarbij worden enkel de beoordelingspunten met een overschrijding in de referentiesituatie betrokken. De totale rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage IX.

Een hogere afschermende voorziening wordt vanuit stedenbouwkundige en financiële aspecten op voorhand al niet wenselijk en niet mogelijk geacht.

Tabel 26. Rekenresultaten La_{eq} (Middelwaard 5) effect afschermende voorziening

Naam	Omschrijving	Hoogte	Referentie	Dagperiode			
				Met afschermende voorziening			
				2,0 meter	2,5 meter	3,0 meter	3,3 meter
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	2,0	55	51	49	47	45
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	2,0	53	50	47	45	44

Tabel 27. Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) effect afschermende voorziening

Naam	Omschrijving	Hoogte	Referentie	Dagperiode			
				Met afschermende voorziening			
				2,0 meter	2,5 meter	3,0 meter	3,3 meter
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	2,0	87	77	73	69	68
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	2,0	85	80	75	72	70
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	2,0	82	76	72	70	68
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]	2,0	81	74	73	68	66
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	2,0	80	72	67	66	66
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	2,0	80	74	68	66	66
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	2,0	79	75	70	67	65
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]	2,0	77	71	71	68	66
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]	2,0	77	70	69	68	68
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	2,0	77	71	71	66	65
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	2,0	76	67	65	64	64
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	2,0	75	70	69	65	64
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]	2,0	74	70	70	70	70
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	2,0	73	69	69	68	68
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	2,0	73	70	68	64	62
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	2,0	72	69	68	68	68
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	2,0	71	66	66	66	66
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	2,0	71	70	70	67	65
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]	2,0	71	70	69	66	65

Beschouwing afschermende voorziening(en)

Uit de rekenresultaten volgt dat een afschermende voorziening tussen de beoogde woningen en het perceel aan de Middelwaard 5 voor aanzienlijke geluidreducties kan zorgen.

Afschermende voorziening van 58 meter lang en 2 meter hoog

Er worden geluidbelastingen berekend tot 51 dB(A) etmaalwaarde en tot maximaal 80 dB(A) in het kader van maximale geluidniveaus in de dagperiode. Daarmee wordt nog niet overal voldaan aan de geluidwaarden uit het omgevingsplan van de gemeente Druten én de richtwaarden uit stap 2 uit de Handreiking Bedrijven en milieuzonering.

Afschermende voorziening van 58 meter lang en 2,5 meter hoog

Er worden geluidbelastingen berekend tot 49 dB(A) etmaalwaarde en tot maximaal 75 dB(A) in het kader van maximale geluidniveaus in de dagperiode. De maximale geluidniveaus tot maximaal 75 dB(A) worden daarbij enkel veroorzaakt door het wisselen van containers, maximale geluidniveaus van overige geluidbronnen komen niet uit boven 70 dB(A). Het wisselen van de containers valt onder laden en lossen, deze maximale geluidniveaus kunnen buiten beschouwing worden gelaten in de periode tussen 07.00 en 19.00 bij toetsing aan de geluidwaarden uit het (tijdelijk deel) van het Omgevingsplan van de gemeente Druten.

Daarmee wordt aan alle geluidwaarden uit het (tijdelijk deel) van het Omgevingsplan van de gemeente Druten voldaan. De beoogde woningbouw vormt daarmee geen onevenredige belemmering voor de locatie Middelwaard 5.

Daarbij geldt nog wel dat vanwege het wisselen van de containers nog steeds niet aan de richt- en grenswaarden uit stap 2 en 3 uit de Handreiking Bedrijven en milieuzonering wordt voldaan. Er is in deze situatie nog niet per definitie sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de beoogde woningen.

Afschermdende voorziening van 58 meter lang en 3,0 meter hoog

Er worden geluidbelastingen berekend tot 47 dB(A) etmaalwaarde en tot maximaal 72 dB(A) in het kader van maximale geluidniveaus in de dagperiode. De maximale geluidniveaus tot maximaal 72 dB(A) worden daarbij enkel veroorzaakt door het wisselen van containers, maximale geluidniveaus van overige geluidbronnen komen niet uit boven 70 dB(A). Het wisselen van de containers valt onder laden en lossen, deze maximale geluidniveaus kunnen buiten beschouwing worden gelaten in de periode tussen 07.00 en 19.00 bij toetsing aan de geluidwaarden uit het (tijdelijk deel) van het Omgevingsplan van de gemeente Druten.

Daarmee wordt aan alle geluidwaarden uit het (tijdelijk deel) van het Omgevingsplan van de gemeente Druten voldaan. De beoogde woningbouw vormt daarmee geen onevenredige belemmering voor de locatie Middelwaard 5.

Daarbij geldt nog wel dat vanwege het wisselen van de containers nog steeds niet aan de richt- en grenswaarden uit stap 2 en 3 uit de Handreiking Bedrijven en milieuzonering wordt voldaan. Er is in deze situatie nog niet per definitie sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de beoogde woningen.

Afschermdende voorziening van 58 meter lang en 3,3 meter hoog

Er worden geluidbelastingen berekend tot 45 dB(A) etmaalwaarde en tot maximaal 70 dB(A) in het kader van maximale geluidniveaus in de dagperiode.

Daarmee wordt aan alle geluidwaarden uit het (tijdelijk deel) van het Omgevingsplan én aan alle richtwaarden uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan. De beoogde woningbouw vormt dan geen onevenredige belemmering voor de locatie Middelwaard 5 én ter plaatse van de beoogde woningbouw is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Beschouwing (achter)tuinen

De geluidbelastingen in de (achter)tuinen zullen vergelijkbaar zijn met de berekende geluidbelastingen op de achtergevels van de beoogde woningen. De geluidniveaus in de achtertuinten zullen bij een afschermdende voorziening van 58 meter lang en 3,0 meter hoog voldoen aan de richtwaarden uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering.

Bespreking afschermdende voorzieningen (Middelwaard 5)

Op basis van de rekenresultaten met afschermdende voorzieningen met verschillende hoogten lijkt een afschermdende voorziening van 58 meter lang en 2,5 meter hoog het meest doelmatig. Een hogere afschermdende voorziening zal zorgen voor financiële en stedenbouwkundige uitdagingen welke niet op zullen wegen tegen de beperkte (extra) geluidwinst die behaald zal worden.

Het bevoegd gezag zal, in overleg met de initiatiefnemer en eventuele andere betrokken partijen, bepalen of een afschermdende voorziening noodzakelijk is.

5.2.3. Maatregelen bij de ontvanger

Op basis van het Bbl geldt een standaard gevelwering van 20 dB bij nieuwbouw. In het kader van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt een binnenniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde als aanvaardbaar aangemerkt. In het kader van de maximale geluidniveaus wordt een binnenniveau van 55, 50 en 45 dB(A) in de dag, avond- en nachtperiode als aanvaardbaar aangemerkt, zie tabel 22.3.3. uit paragraaf 2.1 van deze rapportage.

Benodigde gevelwering zonder afschermende voorzieningen

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet dan in het kader van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van het geluid minus 35 dB(A) etmaalwaarde óf 20 dB.

De hoogst berekende waarde bedraagt 55 dB(A) etmaalwaarde waardoor een gevelwering van $55 - 35 = 20$ dB volstaat (standaard eis). Zonder aanvullende gevelmaatregelen is sprake van een aanvaardbaar geluidniveau binnen de boogde woningen.

Maximale geluidniveaus

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet dan in het kader van de maximale geluidniveaus ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van het geluid minus 55 dB(A) in de dagperiode óf 20 dB.

De hoogst berekende waarde bedraagt 87 dB(A) in de dagperiode waardoor een gevelwering tot $87 - 55 = 32$ dB nodig zal zijn. In tabel 28 is de benodigde gevelwering per woning en per beoordelingspunt weergegeven (enkel geveldelen met een benodigde gevelwering hoger dan 20 dB).

Tabel 28. Benodigde aanvullende gevelwering (Rijdt 5 en 5a & Middelwaard 5, feitelijk)

Woning	Beoordelingspunt	Hoogte	Dag	Benodigde gevelwering
Woning 17	Tp17_3_A	2,0	76	21
Woning 18	Tp18_3_A	2,0	76	21
Woning 43	Tp43_1_A	2,0	76	21
	Tp43_3_A	2,0	77	22
Woning 44	Tp44_1_A	2,0	80	25
	Tp44_2_A	2,0	85	30
	Tp44_3_A	2,0	81	26
Woning 45	Tp45_1_A	2,0	80	25
	Tp45_2_A	2,0	87	32
	Tp45_3_A	2,0	82	27
Woning 46	Tp46_1_A	2,0	77	22
	Tp46_2_A	2,0	79	24
Woning 47	Tp47_2_A	2,0	77	22

Voor de overige beoordelingspunten volstaat de standaard gevelwering van 20 dB volgend uit het Bbl.

Benodigde gevelwering met afschermende voorzieningen

Uitgegaan wordt van een afschermende voorziening van circa 30 meter lang en 2 meter hoog ter plaatse van de locatie Rijdt 5 en 5a én een afschermende voorziening van circa 58 meter lang en 2,5 meter hoog ter plaatse van de locatie Middelwaard 5.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet dan in het kader van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van het geluid minus 35 dB(A) etmaalwaarde óf 20 dB.

De hoogst berekende waarde bedraagt 50 dB(A) etmaalwaarde waardoor een gevelwering van $50 - 35 = 15$ dB volstaat (lager dan de standaard eis van 20 dB). Zonder aanvullende gevelmaatregelen is, rekening houdend met de hiervoor beschreven afschermende voorzieningen, sprake van een aanvaardbaar geluidniveau binnen de boogde woningen.

Maximale geluidniveaus

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet dan in het kader van de maximale geluidniveaus ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van het geluid minus 55 dB(A) in de dagperiode óf 20 dB.

De hoogst berekende waarde bedraagt 75 dB(A) in de dagperiode waardoor een gevelwering tot $75 - 55 = 20$ dB volstaat (standaard eis). Zonder aanvullende gevelmaatregelen is, rekening houdend met de hiervoor beschreven afschermende voorzieningen, sprake van een aanvaardbaar geluidniveau binnen de boogde woningen.

5.3. Bespreking maatregelen

Op basis van voorgaande paragrafen blijkt dat door het treffen van maatregelen in de overdracht en/of bij de ontvanger geborgd kan worden dat omliggende bedrijven niet onevenredig in de belangen zullen worden geschaad én dat ter plaatse van de beoogde woningen sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Het bevoegd gezag zal bepalen welke maatregelen noodzakelijk worden geacht en onder welke voorwaarden. Daarbij is het van belang of maatregelen gebaseerd moeten worden op de planologisch maximale situatie óf de feitelijke situatie.

6. CONCLUSIES

In dit onderzoek zijn de geluidniveaus vanwege bedrijven/activiteiten in de omgeving ter plaatse van het beoogde woningbouwplan aan de Bikkeldam in Horssen berekend.

Belemmering milieubelastende functies

Uit de rekenresultaten (hoofdstuk 4) en de maatregelenbeschouwing (hoofdstuk 5) blijkt dat, met het realiseren van afschermende voorzieningen, voldaan kan worden aan de geluidwaarden uit het Omgevingsplan van de gemeente Druten.

Geconcludeerd kan worden dat de beoogde woningbouw daarmee niet tot een onevenredige belemmering van milieubelastende activiteiten zal leiden, nu en in een (mogelijk) toekomstige situatie. Daarbij zal het bevoegd gezag bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn en onder welke voorwaarden.

Woon- en leefklimaat

Uit de rekenresultaten (hoofdstuk 4) en de maatregelenbeschouwing (hoofdstuk 5) blijkt dat, met het realiseren van afschermende voorzieningen, voldaan kan worden aan de richt- en/of grenswaarden op de gevels en in de achtertuinen (stap 2 en/of 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering).

Daarnaast blijkt dat door het treffen van aanvullende gevelwering voldaan kan worden aan een aanvaardbaar geluidniveau binnen in de beoogde woningen.

Geconcludeerd kan worden dat daarmee een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de achtertuinen, op de gevels én binnen de beoogde woningen kan worden gewaarborgd, nu en in een (mogelijk) toekomstige situatie. Daarbij zal het bevoegd gezag bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn en onder welke voorwaarden.

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Rekening houdend met nog nader te bepalen realistische maatregelen in de overdracht (afschermende voorzieningen) en/of maatregelen bij de ontvanger (aanvullende gevelwering) kan een situatie worden gecreëerd waarbij sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

BIJLAGE I. GEGEVENS



Legenda



49 nieuwe woningen



2 ontsluitingen met parkeren
en groenzone op Bikkeldam



Doorgang voor langzaam verkeer
richting 't Straatje
t.b.v. toekomstige ontwikkelingen



61 parkeerplaatsen in openbare ruimte



Openbaar groen met ruimte voor
waterberging en speelplek



Bomen



Haag op grens plangebied



Parkeren op eigen terrein



Struweel en greppel langs
achtertuinen Middelwaard



Bestaande watergang aan Bikkeldam



Geluidemissie van langzaam rijdende vrachtwagens

Een update na 10 jaar

Voor talloze bedrijven is het rijden van vrachtverkeer binnen de inrichting een belangrijke geluidbron. In akoestische onderzoeken blijkt grote variatie op te treden van de gehanteerde geluidemissie van langzaam rijdend verkeer op het bedrijfsterrein. In het verleden (1999 en 2008) is door bureau Peutz de geluidemissie van vrachtverkeer in de praktijk onderzocht middels vele geluidmetingen. Op basis van deze onderzoeken zijn kentallen afgeleid die landelijk breed worden toegepast. Nu er weer tien jaar is verstreken, is het tijd voor een update.

Door: Wim van der Maarl en Eugène de Beer

Over de auteurs:

Wim van der Maarl en Eugène de Beer zijn beiden werkzaam bij Peutz bv te Zoetermeer, afdeling industrie.

INLEIDING

Sinds voornoemde onderzoeken in 1999 en 2008 is het wagenpark grotendeels vervangen door nieuwe vrachtwagens. De motorteknik is verder ontwikkeld doordat de Europese emissie-eisen ter bevordering van de luchtkwaliteit aanzienlijk zijn aangescherpt middels de Euro 6 eisen¹. Daarnaast zijn er alternatieve aandrijftechnieken in opkomst die ook voor de geluidemissie van (groot) belang kunnen zijn, zoals hybride vrachtwagens, elektrisch aangedreven en LNG voertuigen. Bij het ontwikkelen van nieuwe vrachtwagens worden er geluidmetingen uitgevoerd ten behoeve van de toelating van deze voertuigen op de openbare weg. Deze geluidmetingen hebben echter betrekking op hogere rijsnelheden (≥ 50 km/u) en onder geconditioneerde (laboratorium)omstandigheden. Maar wat betekenen de ontwikkelingen voor de geluidemissie van vrachtwagens bij lage rijsnelheden in de praktijk?

Uitgaande van de onderzoeksmethodiek die is toegepast in 1999 en 2008, is de geluidemissie van vrachtwagens opnieuw door Peutz met uitgebreide metingen vastgesteld. In dit artikel worden de nieuwe resultaten gegeven en wordt de geluidemissie van de verschillende aandrijftechnieken met elkaar vergeleken.

ONTWIKKELINGEN IN DE MARKT

De transportsector is volop in beweging. Nieuwe logistieke concepten, maar ook veranderingen in de voertuigen zelf en met name in hun aandrijfsystemen zijn geïntroduceerd. De ontwikkelingen worden gedreven door verbeteringen qua duurzaamheid en luchtkwaliteit, maar hebben ook hun invloed op de geluidemissie. Op dit moment bestaat het wagenpark voornamelijk uit vrachtwagens die worden aangedreven door een turbodiesel motor. De

laatste 10 jaar zijn de toelatingseisen voor voertuigen aanzienlijk aangescherpt, van Euro4 motoren naar Euro5 en Euro6 waarbij de uitstoot-eisen voor NOx met circa 80% en voor PM₁₀ met 50% zijn gereduceerd¹. Deze emissie-eisen hebben geleid tot technologische ontwikkelingen in de beheersing van het verbrandingsproces in de motor en de nabehandeling van uitlaatgassen. Verdere aanscherping van luchtkwaliteitseisen lijken problematisch voor toepassing van dieselmotoren. Te verwachten is dat een toekomstige Euro7 emissie-standaard ook de CO₂ uitstoot zal limiteren. Hiervoor zijn alternatieve aandrijftechnieken gewenst met een lagere CO₂-uitstoot (op basis van duurzame energiebronnen) of hogere energie-efficiëntie. Alternatieve systemen zoals verbrandingsmotoren met aardgas (CNG of LNG), diesel-hybride en elektrisch aandrijving (met batterij of waterstof) zijn en worden verder ontwikkeld.

ONDERZOEKSMETHODIEK

Het onderzoek omvat twee delen:


- 1) Actualisatie van de geluidemissie-kentallen van het wagenpark anno 2018 (dieselvrachtwagens);
- 2) Inventarisatie van geluidemissies van alternatieve aandrijftechnieken.

Om de geluidemissie van het huidige wagenpark in de praktijk vast te stellen is een groot aantal geluidmetingen verricht bij distributiecentra, fabrieken en overige bedrijfsterreinen. De gemiddelde geluidemissie is vervolgens met een statistische analyse bepaald. Deze bepalingmethode sluit beter aan bij de daadwerkelijke geluidemissie in de praktijk dan een geregisseerde geluidmeting conform ISO 362:1998². Daarnaast zijn de versnellingen en snelheden die ISO 362 voorschrijft niet representatief voor het rijden op bedrijfsterreinen. Om de geluidvermogens van vrachtwagens onder representatieve bedrijfsomstandigheden te bepalen, is een werkwijze gehanteerd die aansluit bij de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai'³. De Handleiding beschrijft de zogenaamde geconcentreerde bronmethode die geschikt is voor bronnen indien de meetafstand ten

minste 1,5 keer groter is dan de grootste afmeting van de bron. Aldus is een meetprotocol gehanteerd dat rekening houdt met zowel de ISO-methode als de geconcentreerde bronmethode II.2. Aangenomen wordt dat de geluidproductie van de oplegger of aanhangwagen bij geringe snelheid relatief laag is en daardoor irrelevant is in vergelijking met de geluidemissie van de trekker. De grootste afmeting van de bron (trekker) is circa 10 m, hetgeen zou leiden tot een gewenste meetafstand van 15 m. Uit het onderzoek in 1999⁴ blijkt echter dat het geluidvermogen vastgesteld op basis van 15 m afstand of 7,5 m onderling nauwelijks verschillen. Daarom is in het onderzoek van 2018 uitgegaan van één microfoon op een afstand van 7,5 m.

Meetposities zijn zo gekozen dat geen relevante geluidreflecties door gebouwen optreedt.

Van iedere gehele voertuigpassage is een audio en video-opname gemaakt om deze achteraf te kunnen analyseren, en daaruit ook de gemiddelde snelheid van de passerende vrachtwagen te kunnen afleiden (zie figuur 1).

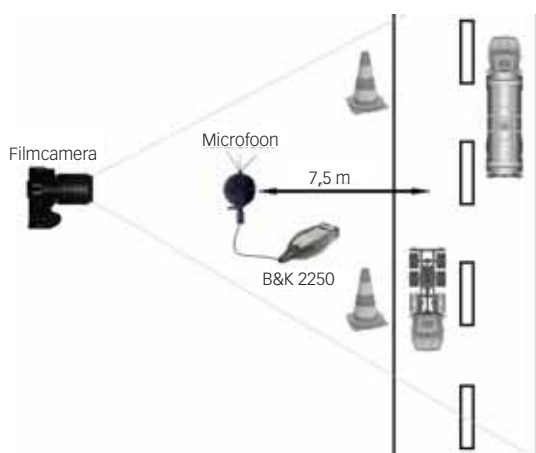

FIGUUR 1: SCHEMATISCHE WEERGAVE ONDERZOEKSMETHODIEK

De afstand (R) tussen de geluidmeter en het hart van de rijlijn wordt gebruikt voor het berekenen van de geluidvermogens (L_{WR}). Tijdens de metingen is geregistreerd of de vrachtwagen precies over het hart van de gemarkeerde rijlijn reed of dat er een (beperkte) afwijking in de meetafstand optrad. Deze afstandbepaling is vervolgens gebruikt voor een eventuele correctie bij een afwijkende afstand. Het geluidvermogen is bepaald op basis van de hoogst optredende $L_{eq,1s}$, waarbij het verschil tussen $L_{eq,1s}$ en L_{max} erbij is opgeteld. Aldus is het geluidvermogen als volgt berekend:

$$L_{WR} = L_{eq,1s} + (L_{max} - L_{eq,1s}) + 20 \cdot \log R + 11 - D_{bodem}$$

$L_{eq,1s}$ betreft het hoogst gemeten equivalente geluidniveau gedurende 1 s per passage in dB(A).

D_{bodem} is als hard beschouwd. Bij afwijkende bodemomstandigheden zijn de spectrale factoren voor D_{bodem} met een akoestisch rekenmodel berekend.

Voor het geluidvermogen per octaafband is uitgegaan van het spectrum op basis van 1 s vermeerderd met het verschil tussen L_{max} en $L_{eq,1s}$ in dB(A)

De volgende parameters zijn tijdens de metingen per passage geregistreerd, mede op basis van kentekengegevens:

- fabrikant;
- type vrachtwagen en soort aanhangwagen (bakwagen, oplegger, zeil);
- Euroklasse;
- aandrijfvermogen;
- massa leeg voertuig (trekker);
- beladingsgraad (geladen of niet geladen);
- rijnsnelheid;

- soort wegdek;
- rijomstandigheden;
- aanwezigheid van een in bedrijf zijnde koelunit;
- manoeuvreren;
- wel of niet stationair draaiende motor.

RESULTATEN WAGENPARK 2018

Aan circa 500 dieselvrachtwagens zijn in 2018 geluidmetingen verricht met rijnsnelheden variërend van 10 tot en met 35 km/h onder representatieve praktijkomstandigheden. De tabellen geven een samenvatting van de resultaten van de metingen en berekeningen, inclusief standaardafwijking (s) en 95% betrouwbaarheidsinterval (ε). De metingen in 2018 zijn verricht aan vrijwel uitsluitend vrachtwagens uitgerust met Euro5 en Euro6 motor.

In tabel 1 zijn vastgestelde immissierelevante bronsterktes (L_{WR} in dB(A)) van alle metingen vermeld, dus van zowel optrekkende vrachtwagens als vrachtwagens rijdend met een constante snelheid. In tabel 2 zijn de immissierelevante bronsterktes gegeven voor dezelfde dieselvrachtwagens, echter uitsluitend met rustig rijgedrag. De geluidemissies vermeld in tabel 1 en 2 hebben beide betrekking op wagenpark 2018. In tabel 3 zijn de relatieve spectra gegeven behorende bij de resultaten uit tabel 1.

TABEL 1: A-GEWOGEN GELUIDVERMOGENS VAN DIESELVRACHTWAGENS (TOTAAL)

Rijnsnelheid in km/u	Aantal metingen	$L_{WR,eq}^*$ in dB(A)	s in dB(A)	ε in dB(A)	L_{WR}^{**} in dB(A)	s in dB(A)	ε in dB(A)
stationair	14	95,1	2,2	1,8	95,6	2,3	1,9
10	11	99,6	2,9	2,6	100,3	2,7	2,4
15	24	98,3	3,0	1,8	98,9	3,3	2,0
20	65	99,0	3,5	1,3	99,8	3,8	1,4
25	68	100,6	2,6	0,9	101,4	2,5	0,9
30	42	102,2	3,1	1,5	103,0	3,3	1,5
35	12	101,6	2,4	2,0	102,4	2,6	2,3

* Op basis van $L_{eq,1s}$

** Op basis van $L_{eq,1s} + (L_{max} - L_{eq,1s})$

TABEL 2: A-GEWOGEN GELUIDVERMOGENS VAN DIESELVRACHTWAGENS (RUSTIG RIJGEDRAG)

Rijnsnelheid in km/u	Aantal metingen	$L_{WR,eq}^*$ in dB(A)	s in dB(A)	ε in dB(A)	L_{WR}^{**} in dB(A)	s in dB(A)	ε in dB(A)
10	8	98,9	3,0	3,2	99,6	2,7	2,9
15	20	98,4	2,7	1,8	99,1	2,9	2,0
20	51	98,8	3,6	1,5	99,7	3,9	1,6
25	54	100,2	2,5	1,0	101,1	2,5	1,0
30	35	101,7	2,9	1,5	102,6	3,1	1,6
35	12	101,6	2,4	2,0	102,4	2,6	2,3

* Op basis van $L_{eq,1s}$

** Op basis van $L_{eq,1s} + (L_{max} - L_{eq,1s})$


TABEL 3: RELATIEVE SPECTRA [dB] OP BASIS VAN HET GEMIDDELTE A-GEWOGEN GELUIDVERMOGEN EN DE A-GEWOGEN GELUIDVERMOGENS PER OCTAAFBAND (ZWARE DIESELVRACHTWAGENS)

Rijnsnelheid in km/u	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
stationair	-29,7	-16,7	-14,7	-9,5	-6,6	-4,3	-7,2	-13,9	-25,9
10	-36,5	-21,9	-17,9	-13,2	-7,5	-4,0	-5,5	-11,5	-20,3
15	-33,6	-22,9	-16,3	-12,1	-7,2	-4,1	-6,0	-12,1	-22,6
20	-37,2	-23,8	-17,2	-12,8	-7,1	-4,1	-5,8	-11,5	-21,6
25	-37,7	-23,3	-17,4	-12,3	-6,6	-3,9	-6,3	-12,1	-22,0
30	-40,6	-24,9	-17,1	-11,8	-6,1	-4,1	-6,4	-12,8	-23,5
35	-40,2	-24,7	-17,7	-11,1	-5,7	-4,4	-6,6	-13,3	-24,5



FIGUUR 2: BEDRIJFSTERREIN MET MEETOPSTELLING

In figuur 3 zijn de spectrale (A-gewogen) geluidvermogens van de verschillende rijsnelheden weergegeven.

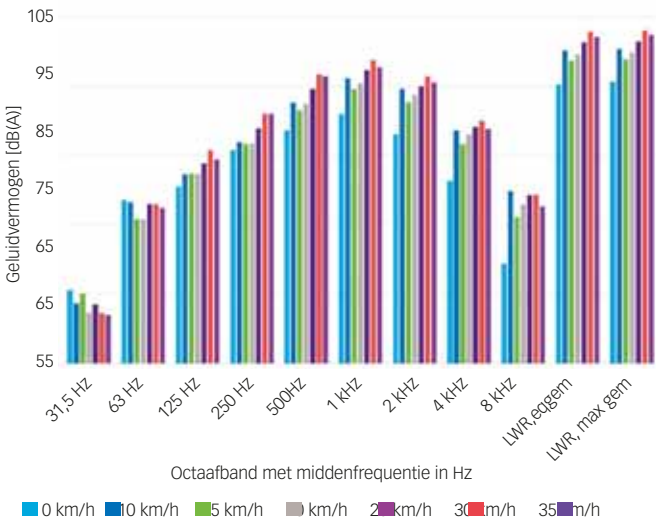

FIGUUR 3: GEMIDDELTE EQUIVALENTE GELUIDSPECTRA VAN VRACHTWAGENS (TOTAAL, WAGENPARK 2018), A-GEWOGEN


BESPREKING RESULTATEN EN VERGELIJKING DIESEL-VRACHTWAGENS MET 1999, 2009 EN 2018

In tabel 4 is het geluidvermogen en de standaardafwijking als functie van de rijsnelheid gegeven uit de onderzoeken in 1999⁵, 2009 en 2018. In figuur 3 is het geluidvermogen uit de drie onderzoeken als functie van de rijsnelheid grafisch weergegeven.

TABEL 4: VERGELIJKING GELUIDVERMOGENS DIESELVRACHTWAGENS ONDERZOEKEN 1999, 2009 EN 2018

Rijsnelheid in km/u	1999		2009		2018	
	in dB(A)	s in dB(A)	in dB(A)	s in dB(A)	in dB(A)	s in dB(A)
0 (stationair)	95	4	95	4	96	2
10	102	4	102	2	100	3
15	-	-	102	3	99	3
20	102	5	103	2	100	3
25	103	3	103	3	101	3
30	106	3	104	3	103	3
35	106	3	104	2	103	2

Uit tabel 4 en figuur 4 blijkt dat de geluidvermogens in 2018 gemiddeld 2 dB lager zijn dan de geluidvermogens vastgesteld in de onderzoeken in 1999 en 2009. Dit is opmerkelijk omdat er in 2009 geen wezenlijke afname is vastgesteld van de geluidvermo-

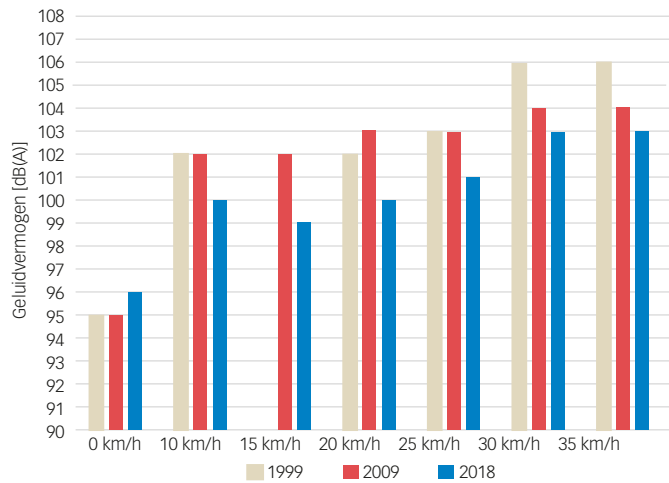

FIGUUR 4: VERGELIJKING GELUIDVERMOGENS UIT DE ONDERZOEKEN IN 1999, 2009 EN 2018 ALS FUNCTIE VAN DE RIJSNELHEID

gens ten opzichte van 1999. Bij de beschouwde rijsnelheden is de geluidemissie van de verbrandingsmotor dominant en het geluid van banden (tot circa 30 km/h) verwaarloosbaar.

Reductie van de geluidemissie van de vrachtwagens bij deze rijsnelheden wordt dus veroorzaakt door een lagere geluidemissie van de verbrandingsmotor.

Uit analyse van de overige geregistreerde gegevens blijkt dat er geen relevante wijzigingen zijn opgetreden in rijgedrag of andere situationele factoren. Naar verwachting wordt de reductie van het geluidvermogen daarom met name veroorzaakt door ontwikkelingen in de motortechniek. Maatgevende wijzigingen tussen 2009 en 2018 zijn ontwikkelingen in het verbrandingsproces om de emissies van schadelijke stoffen te minimaliseren zoals meerdere insputingen per arbeidsslag. Dit heeft invloed op onder andere de druktoename in de cilinders en levert een meer gecontroleerd verbrandingsproces op. Gezien de aard van deze technieken ligt het in de rede dat dit ook tot een gereduceerde geluidemissie leidt.

RESULTATEN ALTERNATIEVE AANDRIJFTECHNIEKEN

Tevens is onderzocht wat de geluidemissie in de praktijk is van vrachtwagens voorzien van alternatieve aandrijftechnieken.


Gezien het aantal vrachtwagens dat thans in gebruik is, is het aantal metingen beduidend lager dan aan dieselvrachtwagens. Van vrachtwagens met de volgende aandrijftechnieken is de geluidemissie onderzocht:

- CNG (Compressed Natural Gas);
- LNG (Liquified Natural Gas);
- Volledig elektrisch aangedreven (met batterij).

Aan diesel-hybride of waterstof aangedreven vrachtwagens hebben (nog) geen praktijk-geluidmetingen plaatsgevonden.

In figuur 5 zijn de in de praktijk gemeten geluidemissies vergeleken met de geluidemissies van dieselvrachtwagens anno 2018. De gegeven waarde in het label per rijsnelheid en voertuig heeft betrekking op het 95% betrouwbaarheidsinterval per categorie.

Uit figuur 5 blijkt dat de geluidemissie van LNG-vrachtwagens bij de bepaalde rijsnelheden vergelijkbaar is met dieselvrachtwagens (wagenpark 2018), en bij enkele rijsnelheden enigszins lager. Uit de metingen blijkt echter dat CNG-vrachtwagens een hogere geluidemissie hebben dan dieselvrachtwagens bij de beschouwde rijsnelheden. In de grafiek is tevens het betrouwbaarheidsinterval gegeven van deze metingen. Afgezien van LNG-vrachtwagens bij 10 km/uur vallen deze binnen een gebruikelijke bandbreedte. Het aantal metingen aan CNG-vrachtwagens was beperkt, in totaal 4 metingen. Een en ander heeft uiteraard invloed op de waarde die toegekend dient te worden aan de vergelijking in figuur 4.

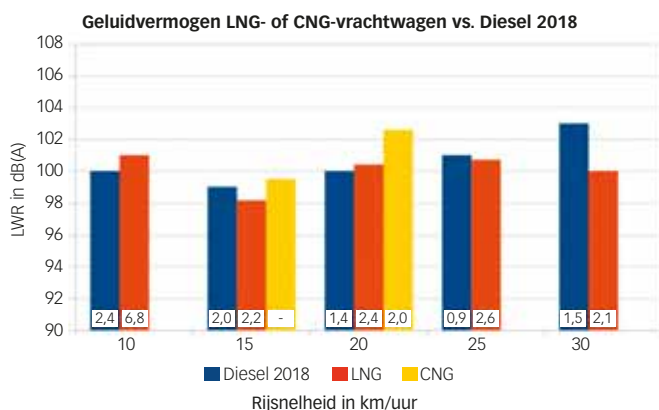


FIGUUR 5: VERGELIJKING GELUIDVERMOGEN LNG- EN CNG-VRACHTWAGENS VERSUS DIESELVRACHTWAGENS MET RIJSNELHEDEN TUSSEN 10 EN 30 KM/UR

Evenwel betreffen dit metingen die in de praktijk zijn verricht bij relatief lage rijsnelheden en geven aldus een nauwkeuriger beeld van de in de praktijk op bedrijfsterreinen optredende emissie dan fabrikantgegevens.

VERGELIJKING DIESEL VERSUS ELEKTRISCH AANGEDREVEN VRACHTWAGENS

In figuur 6 is de geluidemissie van enkele elektrisch aangedreven vrachtwagens vergeleken met de geluidemissie van dieselvrachtwagens (wagenpark 2018). Dit betrof metingen aan een elektrisch aangedreven 19 tons bakwagen. Per rijsnelheid is één meting verricht onder geregisseerde omstandigheden.

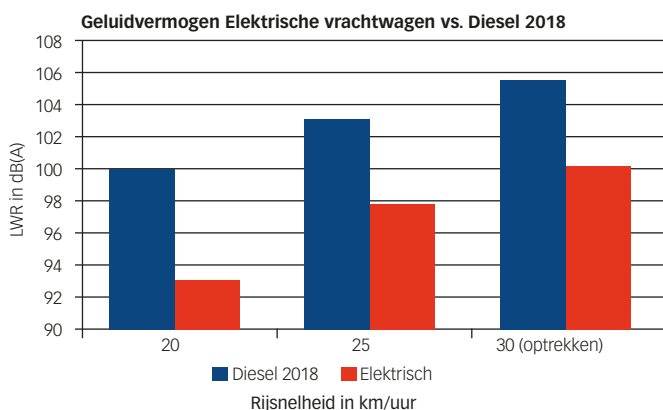

FIGUUR 6: VERGELIJKING GELUIDVERMOGEN ELEKTRISCHE VRACHTWAGEN VERSUS DIESELVRACHTWAGEN VOOR 20, 25 EN 30 KM/UR


Uit figuur 6 blijkt dat de geluidemissie van een elektrische vrachtwagen circa 5 à 7 dB lager is dan een dieselvrachtwagen (anno 2018). Een vergelijkbare geluidemissie is door bureau Peutz eveneens vastgesteld in een onderzoek naar de geluidemissie van elektrische lijnbussen. In figuur 7 is een elektrisch aangedreven vrachtwagen weergegeven.



FIGUUR 7: ELEKTRISCHE VRACHTWAGEN

VERGELIJKING SPECTRA

In figuur 8 zijn de gemiddelde spectra van de verschillende aandrijftechnieken met elkaar vergeleken bij 20 km/uur.

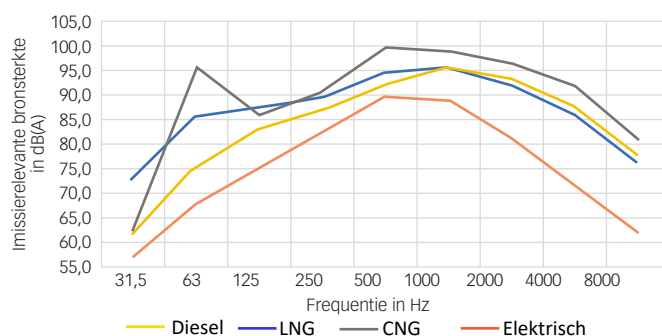

FIGUUR 8: VERGELIJKING (A-GEWOGEN) GELUIDEMISSION SPECTRUM BIJ 20 KM/H VOOR DIVERSE AANDRIJFTECHNIEKEN

Uit figuur 8 blijkt dat elektrische vrachtwagens zowel laag- als hoogfrequent een lagere geluidemissie hebben dan de overige aandrijftechnieken. Opvallend is de relatief hoge geluidemissie van de CNG-vrachtwagen over het gehele frequentiegebied.

CONCLUSIES

Het geluidvermogen van vrachtwagens anno 2018 bij relatief lage rijsnelheden die gebruikelijk zijn op bedrijfsterreinen is gemiddeld circa 2 dB lager dan 10 en 20 jaar geleden. In dit artikel zijn onderzoeksresultaten gegeven die als nieuwe kentallen met relatieve spectra bij akoestische onderzoeken gehanteerd zouden kunnen worden.

Aanvullend is onderzocht welke invloed alternatieve aandrijftechnieken hebben op de geluidemissie van vrachtwagens bij lagere rijsnelheden. De geluidemissie van LNG-vrachtwagens blijkt min of meer gelijk aan de geluidemissie van dieselvrachtwagens anno 2018. CNG-vrachtwagens blijken juist een enigszins hogere geluidemissie te hebben dan dieselvrachtwagens anno 2018. Opgaven van fabrikanten dat LNG- of CNG-vrachtwagens tot 3 dB stiller zijn dan dieselvrachtwagens blijken vooralsnog niet uit dit onderzoek voor lagere rijsnelheden. Daarnaast blijkt ook dat LNG- en CNG-vrachtwagens een verhoogde geluidemissie hebben in het frequentiegebied tot circa 1 kHz.

Uit een beperkt aantal metingen aan elektrische vrachtwagens blijkt dat deze een beduidend lagere geluidemissie hebben dan vrachtwagens met een verbrandingsmotor. Inzet van emissieloze vrachtwagens als geluidreducerende maatregel is daarmee mogelijk geworden. Vooralsnog wordt vervanging van het wagenpark door volledig elektrisch aangedreven vrachtwagens onder andere afgeremd door de beperkte energie-inhoud van huidige accu-pakketten. Wel zijn er al toepassingen voor stadsdistributie waar emissieloze voertuigen (vanwege milieuzones maar ook geluid) de voorkeur hebben. Verwacht wordt dat deze vrachtwagens in de toekomst vaker worden ingezet, zeker als de accucapaciteit in de nabije toekomst verder toeneemt en de prijs per kilometer daalt.

LITERATUUR

- Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32007R0715>
- ISO 362-1:2015 'Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles -- Engineering method -- Part 1: M and N categories'
- 'Handleiding meten en rekenen industriellawaai 1999' (digitale uitgave 2004)
- 'Onderzoek naar de geluidemissie van vrachtwagens rijdend over bedrijfsterreinen; status quo 2009, Peutz-rapport RL 896-7-RA d.d. 24 juni 2009.
- 'Onderzoek naar geluidvermogenenniveaus van vrachtwagens bij lage snelheden', Peutz-rapport RA 730-1, 14 juni 1999 i.o.v. TLN, EVO en KNV (verkrijgbaar bij Peutz).

Electric powered forklift 2.0 - 5.0 ton



IFOY AWARD

forklift truck
of the year 2014

TRAIGO⁸⁰



Electric powered forklift 2.0 - 2.5 ton

Truck specifications						8FBMKT20	8FBMKT25	8FBMT25
Identification	1.1	Manufacturer				Toyota	Toyota	Toyota
	1.2	Model				8FBMKT20	8FBMKT25	8FBMT25
	1.3	Drive				Electric	Electric	Electric
	1.4	Operator type				Rider seated	Rider seated	Rider seated
	1.5	Load capacity/rated load	Q	kg		2000	2500	2500
	1.6	Load centre	c	mm		500	500	500
	1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	mm		420	420	420
	1.9	Wheelbase	y	mm		1431	1575	1720
Weight	2.1	Service weight		kg		4198	4553	4809
	2.2	Axle load, with load, front/rear		kg		5358/841	6201/852	6253/1056
	2.3	Axle load, without load, front/rear		kg		2072/2126	2241/2312	2415/2394
Tyres	3.1	Tyre - pneumatic (P), pneumatic shaped cushion (SE), solid rubber (R)				SE	SE	SE
	3.2	Tyre size, front				23x9-10	23x9-10	23x9-10
	3.3	Tyre size, rear				18x7-8	18x7-8	18x7-8
	3.5	Wheels, number front/rear (x = driven wheels)				2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Track width, front	b ₁₀	mm		986	986	986
	3.7	Track width, rear	b ₁₁	mm		940	940	940
Dimensions	4.1	Tilt of mast/fork carriage forward/backward	α/β	deg		5/8	5/8	5/8
	4.2	Height, mast lowered	h ₁	mm		2235	2235	2235
	4.3	Free lift	h ₂	mm		120	120	120
	4.4	Lift	h ₃	mm		3300	3300	3300
		Lift height	h ₂₃	mm		3340	3340	3340
	4.5	Height, mast extended	h ₄	mm		3999	3999	3999
	4.7	Height of overhead guard (cab)	h ₆	mm		2215	2215	2215
	4.8	Seat height/stand height	h ₇	mm		1143	1143	1143
	4.12	Coupling height	h ₁₀	mm		500	500	500
	4.19	Overall length	l ₁	mm		3140	3284	3429
	4.20	Length to face of forks	l ₂	mm		2140	2284	2429
	4.21	Overall width	b ₁	mm		1195	1195	1195
	4.22	Fork dimensions	s/e/l	mm		40/100/1000	40/100/1000	40/100/1000
	4.23	Fork carriage DIN 15 173, class/type A, B				IIA	IIA	IIA
	4.24	Fork-carriage width	b ₃	mm		1070	1070	1070
	4.31	Ground clearance, with load, below mast	m ₁	mm		95	95	95
	4.32	Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂	mm		115	115	115
	4.33	Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	A _{st}	mm		3495	3625	3759
	4.34	Aisle width for pallets 800x1200 lengthways	A _{st}	mm		3692	3823	3958
	4.35	Turning radius	W _a	mm		1872	2003	2138
	4.36	Internal turning radius	b ₁₃	mm		504	518	532
Performance data	5.1	Travel speed, with/without load		km/h		19/20	19/20	19/20
	5.2	Lift speed, with/without load		m/s		0,50/0,63	0,46/0,63	0,46/0,63
	5.3	Lowering speed, with/without load		m/s		0,56/0,45	0,56/0,48	0,56/0,48
	5.5	Drawbar pull, with/without load		N		8900	8900	8900
	5.6	Max. drawbar pull, with/without load		N		19000	19000	19000
	5.7	Gradeability, with/without load		%		19/29	16/28	15/25
	5.8	Max. gradeability, with/without load		%		27/29	25/29	24/29
	5.9	Acceleration time, with/without load		s		4,4/4,2	4,5/4,2	4,6/4,2
	5.10	Service brake				Mechanical/hydraulic	Mechanical/hydraulic	Mechanical/hydraulic
Electric motor	6.1	Drive motor rating S2 60 min		kW		20	20	20
	6.2	Lift motor rating S3 15%		kW		25,5	25,5	25,5
	6.3	Battery acc. to DIN 43 531/35/36 A, B, C, no				43536 A	43536 A	43536 A
	6.4	Battery voltage, nominal capacity K _s		V/Ah		80/420	80/560	80/700
	6.5	Battery weight		kg		1238	1558	1863
Other	8.1	Type of drive control				AC	AC	AC
	8.2	Operating pressure for attachments		bar		160	160	160
	8.3	Oil volume for attachments		l/min		40	40	40
	8.4	Sound level at the driver's ear according to EN 12 053		dB(A)		68,8	68,8	68,8


All data are based on table configuration. Other configurations may give other values.
 Truck performance and dimensions are nominal and subject to tolerances.
 Products and specifications are subject to change without notice.

Mast dimensions and rated capacities

Model			V					FV				FW				FSV						FSW					
8FBMKT20, 8FBMKT25, 8FBMT25	Lift height	h_{23}	3040	3340	3740	4040	4540	3040	3340	3740	4040	3040	3340	3740	4040	4340	4740	5040	5540	6040	6540	4400	4740	5040	5540	6040	6540
	Lift	h_3	3000	3300	3700	4000	4500	3000	3300	3700	4000	3000	3300	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500	4360	4700	5000	5500	6000	6500
	Height, mast lowered	h_1	2135	2235	2585	2835	3085	2135	2235	2585	2835	2135	2255	2505	2655	2135	2235	2395	2585	2835	3085	2085	2205	2305	2505	2655	2855
	Height, mast extended ¹⁾	h_4	3699	3999	4399	4699	5199	3674	3974	4374	4674	3595	3895	4365	4605	4999	5399	5699	6199	6699	7199	4965	5305	5605	6105	6605	7105
	Height, mast extended ²⁾	h_4	4200	4500	4900	5200	5700	4200	4500	4900	5200	4200	4500	4900	5200	5500	5900	6200	6700	7200	7700	5560	5900	6200	6700	7200	7700
	Free lift, without load backrest	h_2	120	120	120	120	120	1511	1611	1961	2211	1540	1660	1840	2050	1476	1576	1736	1926	2176	2426	1480	1600	1700	1900	2050	2250
	Free lift, with load backrest	h_2	120	120	120	120	120	985	1085	1435	1685	935	1055	1305	1455	975	1075	1235	1425	1675	1925	885	1005	1105	1305	1455	1655

- 1) Without load backrest.
2) With load backrest; Height of standard load backrest is 1200 mm.

Pneumatic shaped cushion tyre			V					FV				FW				FSV						FSW					
8FBMKT20	Tilt range, forward	deg	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		
	Tilt range, backward	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
	Load capacity at 500 mm LC	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1985	1910	1710	1355	2000	2000	1980	1910	1710	1355
8FBMKT25	Tilt range, forward	deg	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		
	Tilt range, backward	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
	Load capacity at 500 mm LC	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2480	2420	2380	2080	1660	1400	2480	2420	2380	2080	1660	1400	
8FBMT25	Tilt range, forward	deg	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		
	Tilt range, backward	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
	Load capacity at 500 mm LC	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2000	1950	2500	2500	2500	2500	2000	1950	

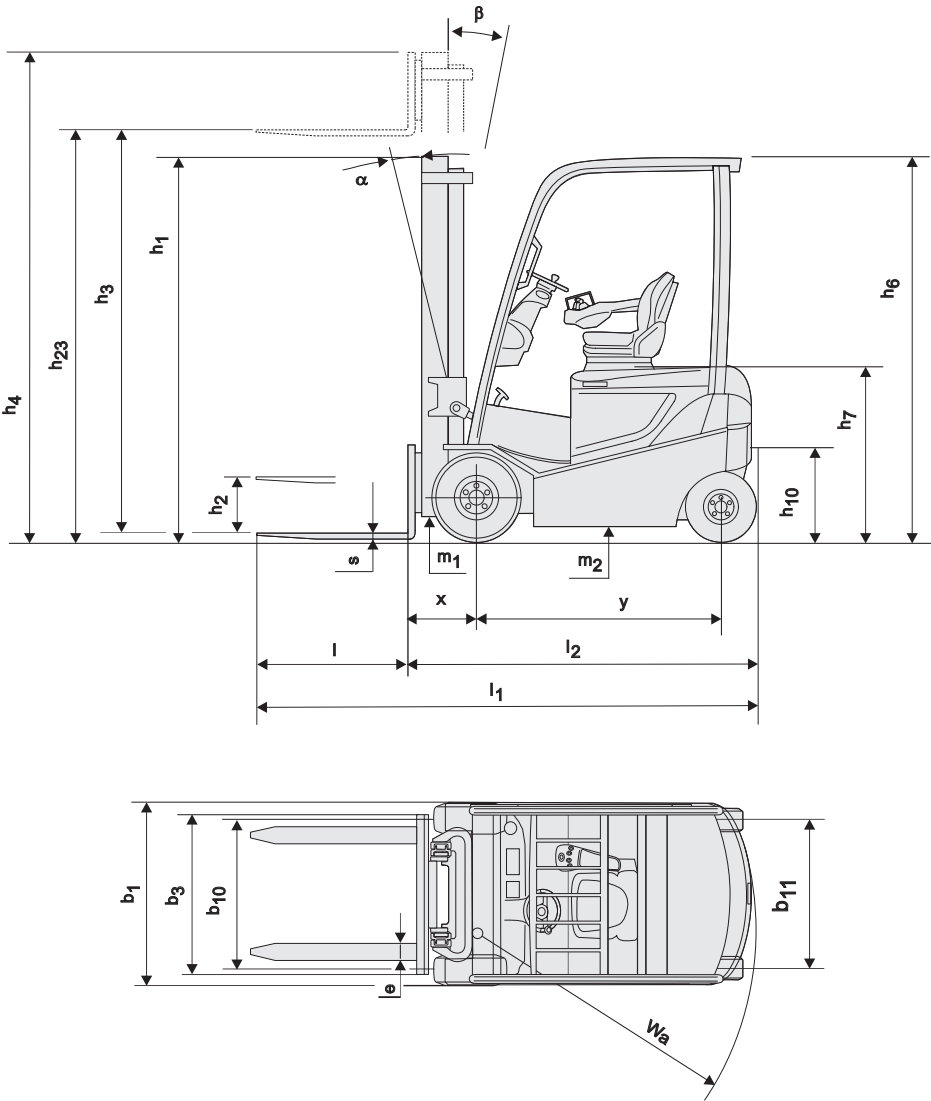

Electric powered forklift 3.0 - 3.5 ton

Truck specifications						8FBMKT30	8FBMT30	8FBMT35
Identification	1.1	Manufacturer				Toyota	Toyota	Toyota
	1.2	Model				8FBMKT30	8FBMT30	8FBMT35
	1.3	Drive				Electric	Electric	Electric
	1.4	Operator type				Rider seated	Rider seated	Rider seated
	1.5	Load capacity/rated load	Q	kg		3000	3000	3500
	1.6	Load centre	c	mm		500	500	500
	1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	mm		440	440	440
	1.9	Wheelbase	y	mm		1575	1720	1720
Weight	2.1	Service weight		kg		5199	5161	5593
	2.2	Axle load, with load, front/rear		kg		7236/964	7280/881	8048/1045
	2.3	Axle load, without load, front/rear		kg		2443/2756	2638/2524	2632/2961
Tyres	3.1	Tyre: C = Cushion, SE = Super elastic, PN = Pneumatic, TW = Twin				SE	SE	SE
	3.2	Tyre size, front				23x10-12	23x10-12	23x10-12
	3.3	Tyre size, rear				18x7-8	18x7-8	18x7-8
	3.5	Wheels, number front/rear (x = driven wheels)				2x/2	2x/2	2 / 2
	3.6	Track width, front	b ₁₀	mm		946	946	946
	3.7	Track width, rear	b ₁₁	mm		940	940	940
Dimensions	4.1	Tilt of mast/fork carriage forward/backward	α/β	deg		5/8	5/8	5/8
	4.2	Height, mast lowered	h ₁	mm		2395	2395	2395
	4.3	Free lift	h ₂	mm		125	125	125
	4.4	Lift	h ₃	mm		3300	3300	3300
		Lift height	h ₂₃	mm		3345	3345	3345
	4.5	Height, mast extended	h ₄	mm		4045	4045	4045
	4.7	Height of overhead guard (cab)	h ₆	mm		2215	2215	2215
	4.8	Seat height/stand height	h ₇	mm		1143	1143	1143
	4.12	Coupling height	h ₁₀	mm		500	500	500
	4.19	Overall length	l ₁	mm		3334	3449	3479
	4.20	Length to face of forks	l ₂	mm		2334	2449	2479
	4.21	Overall width	b ₁	mm		1195	1195	1195
	4.22	Fork dimensions	s/e/l	mm		45/100/1000	45/100/1000	45/125/1000
	4.23	Fork carriage DIN 15 173, class/type A, B				IIIA	IIIA	IIIA
	4.24	Fork-carriage width	b ₃	mm		1070	1070	1070
	4.31	Ground clearance, with load, below mast	m ₁	mm		95	95	95
	4.32	Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂	mm		115	115	115
	4.33	Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	A _{st}	mm		3674	3779	3808
	4.34	Aisle width for pallets 800x1200 lengthways	A _{st}	mm		3872	3978	4007
	4.35	Turning radius	W _a	mm		2032	2138	2167
	4.36	Internal turning radius	b ₁₃	mm		518	532	532
Performance data	5.1	Travel speed, with/without load		km/h		19/20	19/20	19/20
	5.2	Lift speed, with/without load		m/s		0,40/0,55	0,40/0,55	0,37/0,55
	5.3	Lowering speed, with/without load		m/s		0,56/0,45	0,56/0,45	0,56/0,45
	5.5	Drawbar pull, with/without load		N		8900	8900	8900
	5.6	Max. drawbar pull, with/without load		N		19000	19000	19000
	5.7	Gradeability, with/without load		%		13/23	13/23	11/21
	5.8	Max. gradeability, with/without load		%		21/29	22/29	19/27
	5.9	Acceleration time, with/without load		s		4,7/4,2	4,8/4,2	4,9/4,3
	5.10	Service brake				Mechanical/hydraulic	Mechanical/hydraulic	Mechanical/hydraulic
Electric motor	6.1	Drive motor rating S2 60 min		kW		20	20	20
	6.2	Lift motor rating S3 15%		kW		25,5	25,5	25,5
	6.3	Battery acc. to DIN 43 531/35/36 A, B, C, no				43536 A	43536 A	43536 A
	6.4	Battery voltage, nominal capacity K _s		V/Ah		80/560	80/700	80/700
	6.5	Battery weight		kg		1558	1863	1863
Other	8.1	Type of drive control				AC	AC	AC
	8.2	Operating pressure for attachments		bar		160	160	160
	8.3	Oil volume for attachments		l/min		40	40	40
	8.4	Sound level at the driver's ear according to EN 12 053		dB(A)		68,8	68,8	68,8

All data are based on table configuration. Other configurations may give other values.
Truck performance and dimensions are nominal and subject to tolerances.
Products and specifications are subject to change without notice.


Mast dimensions and rated capacities

Model			V					FV				FW				FSV						FSW					
8FBMT30, 8FBMT30	Lift height	h_{23}	3045	3345	3745	4045	4545	3045	3345	3745	4045	3045	3345	3745	4045	4345	4745	5045	5545	6045	6545	4395	4745	5045	5545	6045	6545
	Lift	h_3	3000	3300	3700	4000	4500	3000	3300	3700	4000	3000	3300	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500	4350	4700	5000	5500	6000	6500
	Height, mast lowered	h_1	2215	2395	2585	2835	3085	2125	2255	2585	2835	2185	2355	2555	2755	2135	2235	2395	2585	2835	3085	2185	2305	2405	2605	2755	2955
	Height, mast extended ¹⁾	h_4	3705	4045	4445	4745	5245	3740	4040	4440	4740	3675	3955	4355	4615	4930	5320	5630	6130	6630	7130	5005	5355	5655	6155	6655	7255
	Height, mast extended ²⁾	h_4	4160	4500	4900	5200	5700	4200	4500	4900	5200	4200	4500	4900	5200	5500	5900	6200	6700	7200	7700	5550	5900	6200	6700	7200	7700
	Free lift, without load backrest	h_2	125	125	125	125	125	1395	1515	1845	1845	1510	1700	1900	2040	1550	1650	1810	2000	2250	2500	1530	1650	1750	1950	2100	2300
	Free lift, with load backrest	h_2	125	125	125	125	125	935	1055	1385	1385	985	1155	1355	1555	980	1080	1240	1430	1680	1930	985	1105	1205	1405	1555	1755
8FBMT35	Lift height	h_{23}	3005	3345	3745	4045	4545	3045	3345	3745	4045	3045	3345	3745	4045	4345	4745	5045	5545	6045	6545	4395	4745	5045	5545	6045	6545
	Lift	h_3	2960	3300	3700	4000	4500	3000	3300	3700	4000	3000	3300	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500	4350	4700	5000	5500	6000	6500
	Height, mast lowered	h_1	2215	2395	2585	2835	3085	2125	2255	2585	2835	2185	2355	2555	2755	2215	2395	2585	2835	3085	3335	2185	2305	2405	2605	2755	2955
	Height, mast extended ¹⁾	h_4	3705	4045	4445	4745	5245	3740	4040	4440	4740	3675	3955	4355	4615	5030	5430	5730	6230	6730	7230	5005	5355	5655	6155	6655	7255
	Height, mast extended ²⁾	h_4	4160	4500	4900	5200	5700	4200	4500	4900	5200	4200	4500	4900	5200	5500	5900	6200	6700	7200	7700	5550	5900	6200	6700	7200	7700
	Free lift, without load backrest	h_2	125	125	125	125	125	1395	1515	1845	1845	1510	1700	1900	2040	1530	1710	1900	2150	2400	2650	1530	1650	1750	1950	2100	2300
	Free lift, with load backrest	h_2	125	125	125	125	125	935	1055	1385	1385	985	1155	1355	1555	1060	1240	1430	1680	1930	2180	985	1105	1205	1405	1555	1755

1) Without load backrest.

2) With load backrest: Height of standard load backrest is 1200 mm.

Pneumatic shaped cushion tyre			V					FV				FW				FSV						FSW					
8FBMKT30	Tilt range, forward	deg	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		
	Tilt range, backward	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
	Load capacity at 500 mm LC	kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2930	2880	2670	2165	1800	3000	2930	2880	2670	2165	1800
8FBMT30	Tilt range, forward	deg	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
	Tilt range, backward	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Load capacity at 500 mm LC	kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2950	2900	2850	2670	2190	2080	2950	2900	2850	2670	2190
8FBMT35	Tilt range, forward	deg	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
	Tilt range, backward	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Load capacity at 500 mm LC	kg	3500	3500	3500	3500	3500	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3440	3320	2790	2250	3500	3500	3440	3320	2790	2250

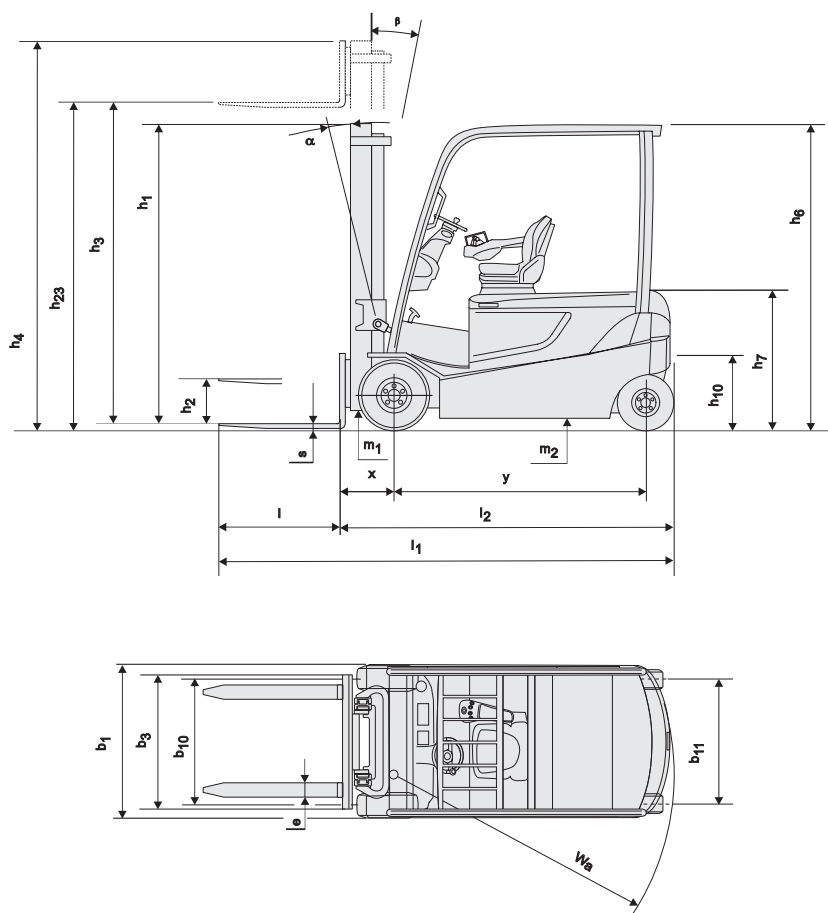

Electric powered forklift 4.0 - 5.0 ton

Truck specifications						8FBMT40	8FBMT45	8FBMT50
Identification	1.1	Manufacturer				Toyota	Toyota	Toyota
	1.2	Model				8FBMT40	8FBMT45	8FBMT50
	1.3	Drive				Electric	Electric	Electric
	1.4	Operator type				Rider seated	Rider seated	Rider seated
	1.5	Load capacity/rated load	Q	kg		4000	4500	4990
	1.6	Load centre	c	mm		500	500	600
	1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	mm		518	518	528
	1.9	Wheelbase	y	mm		2030	2030	2030
Weight	2.1	Service weight		kg		6556	7086	7721
	2.2	Axle load, with load, front/rear		kg		9555 / 1102	10261 / 1325	11316 / 1406
	2.3	Axle load, without load, front/rear		kg		3558 / 3099	3515 / 3572	3548 / 4173
Tyres	3.1	Tyre: C = Cushion, SE = Super elastic, PN = Pneumatic, TW = Twin				SE	SE	SE
	3.2	Tyre size, front				250-15	250-15	28x12,5-15
	3.3	Tyre size, rear				23x9-10	23x9-10	23x9-10
	3.5	Wheels, number front/rear (x = driven wheels)				2 / 2	2 / 2	2 / 2
	3.6	Track width, front	b ₁₀	mm		1119	1119	1145
	3.7	Track width, rear	b ₁₁	mm		1113	1113	1113
Dimensions	4.1	Tilt of mast/fork carriage forward/backward	α/β	deg		5/10	5/10	5/10
	4.2	Height, mast lowered	h ₁	mm		2500	2500	2500
	4.3	Free lift	h ₂	mm		130	130	140
	4.4	Lift	h ₃	mm		3300	3300	3300
		Lift height	h ₂₃	mm		3350	3350	3360
	4.5	Height, mast extended	h ₄	mm		4156	4156	4156
	4.7	Height of overhead guard (cab)	h ₆	mm		2360	2360	2360
	4.8	Seat height/stand height	h ₇	mm		1277	1277	1277
	4.12	Coupling height	h ₁₀	mm		550	550	550
	4.19	Overall length	l ₁	mm		3907	3947	4272
	4.20	Length to face of forks	l ₂	mm		2907	2947	3072
	4.21	Overall width	b ₁	mm		1345	1345	1440
	4.22	Fork dimensions	s/e/l	mm		50/150/1000	50/150/1000	60/150/1200
	4.23	Fork carriage DIN 15 173, class/type A, B				IIIA	IIIA	IIIA
	4.24	Fork-carriage width	b ₃	mm		1170	1170	1170
	4.31	Ground clearance, with load, below mast	m ₁	mm		150	150	150
	4.32	Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂	mm		152	152	152
	4.33	Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	A _{st}	mm		4260	4276	4412
	4.34	Aisle width for pallets 800x1200 lengthways	A _{st}	mm		4460	4476	4612
	4.35	Turning radius	W _a	mm		2543	2558	2686
	4.36	Internal turning radius	b ₁₃	mm		685	685	685
Performance data	5.1	Travel speed, with/without load		km/h		18/18	18/18	18/18
	5.2	Lift speed, with/without load		m/s		0,35/0,46	0,35/0,46	0,33/0,46
	5.3	Lowering speed, with/without load		m/s		0,55/0,46	0,55/0,46	0,55/0,46
	5.5	Drawbar pull, with/without load		N		12420	12420	12420
	5.6	Max. drawbar pull, with/without load		N		22000	22000	22000
	5.7	Gradeability, with/without load		%		11,3/17	9,5/16,8	8,8/15,8
	5.8	Max. gradeability, with/without load		%		15/25	14/24	13/23
	5.9	Acceleration time, with/without load		s		5,1/4,5	5,2/4,5	5,3/4,6
	5.10	Service brake				Mechanical/hydraulic	Mechanical/hydraulic	Mechanical/hydraulic
Electric motor	6.1	Drive motor rating S2 60 min		kW		25,2	25,2	25,2
	6.2	Lift motor rating S3 15%		kW		25,5	25,5	25,5
	6.3	Battery acc. to DIN 43 531/35/36 A, B, C, no				43536	43536	43536
	6.4	Battery voltage, nominal capacity K _s		V/Ah		80 / 840	80 / 840	80 / 840
	6.5	Battery weight		kg		2178	2178	2178
Other	8.1	Type of drive control				AC	AC	AC
	8.2	Operating pressure for attachments		bar		160-180	160-180	160-180
	8.3	Oil volume for attachments		l/min		70	70	70
	8.4	Sound level at the driver's ear according to EN 12 053		dB(A)		68	68	68

All data are based on table configuration. Other configurations may give other values.
Truck performance and dimensions are nominal and subject to tolerances.
Products and specifications are subject to change without notice.

Mast dimensions and rated capacities


Model			V								FV/FW				FSV/FSW									
8FBMT40, 8FBMT45	Lift height	h_{23}	3050	3350	3750	4050	4550	5050	5550	—	3050	3350	3750	4050	—	4200	—	4450	4750	5050	5550	6050	6550	
	Lift	h_3	3000	3300	3700	4000	4500	5000	5500	—	3000	3300	3700	4000	—	4150	—	4400	4700	5000	5500	6000	6500	
	Height, mast lowered	h_1	2360	2500	2750	2880	3130	3380	3630	—	2360	2500	2750	2880	—	2200	—	2360	2440	2500	2750	2880	3130	
	Height, mast extended ¹⁾	h_4	3856	4156	4560	4856	5356	5856	6356	—	3890	4190	4590	4890	—	5040	—	5290	5590	5890	6390	6890	7390	
	Height, mast extended ²⁾	h_4	4200	4500	4900	5200	5700	6200	6700	—	4200	4500	4900	5200	—	5350	—	5600	5900	6200	6700	7200	7700	
	Free lift, without load backrest	h_2	80	80	80	80	80	80	80	—	1470	1610	1860	1990	—	1310	—	1470	1550	1610	1860	1990	2240	
	Free lift, with load backrest	h_2	80	80	80	80	80	80	80	—	1160	1240	1300	1550	—	1000	—	1160	1240	1300	1550	1680	1930	
8FBMT50	Lift height	h_{23}	3060	3360	3760	4060	4560	5060	5560	2860	—	3360	3760	4060	4060	—	4360	—	4760	5060	5560	6060	6560	
	Lift	h_3	3000	3300	3700	4000	4500	5000	5500	2800	—	3300	3700	4000	4000	—	4300	—	4700	5000	5500	6000	6500	
	Height, mast lowered	h_1	2360	2500	2750	2880	3130	3380	3630	2360	—	2630	2880	3130	2200	—	2360	—	2500	2630	2880	3130	3380	
	Height, mast extended ¹⁾	h_4	3956	4156	4560	4856	5356	5856	6356	3690	—	4190	4590	4890	4890	—	5190	—	5590	5890	6390	6890	7390	
	Height, mast extended ²⁾	h_4	4200	4500	4900	5200	5700	6200	6700	4000	—	4500	4900	5200	5200	—	5500	—	5900	6200	6700	7200	7700	
	Free lift, without load backrest	h_2	80	80	80	80	80	80	80	1470	—	1740	1990	2240	1310	—	1470	—	1610	1740	1990	2240	2490	
	Free lift, with load backrest	h_2	80	80	80	80	80	80	80	1160	—	1430	1680	1930	1000	—	1160	—	1300	1430	1680	1930	2180	

1) Without load backrest.

2) With load backrest; Height of standard load backrest is 1200 mm.

Pneumatic shaped cushion tyre			V								FV/FW				FSV/FSW									
8FBMT40	Tilt range, forward	deg	5	5	5	5	5	5	5	—	5	5	5	5	—	5	—	5	5	5	5	5	5	5
	Tilt range, backward	deg	10(6)	10(6)	10(6)	10(6)	6	6	6	—	10(6)	10(6)	10(6)	10(6)	—	6	—	6	6	6	6	6	6	6
	Load capacity at 500 mm LC	kg	4000	4000	4000	4000	4000	4000	3950	—	4000	4000	4000	4000	—	4000	—	4000	4000	4000	3850	3710	3400	3400
8FBMT45	Tilt range, forward	deg	5	5	5	5	5	5	5	—	5	5	5	5	—	5	—	5	5	5	5	5	5	5
	Tilt range, backward	deg	10(6)	10(6)	10(6)	10(6)	6	6	6	—	10(6)	10(6)	10(6)	10(6)	—	6	—	6	6	6	6	6	6	6
	Load capacity at 500 mm LC	kg	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4450	—	4500	4500	4500	4500	—	4500	—	4500	4500	4470	4340	4210	3650	3650
8FBMT50	Tilt range, forward	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	—	5	5	5	5	—	5	—	5	5	5	5	5	5
	Tilt range, backward	deg	10(6)	10(6)	10(6)	10(6)	6	6	6	10(6)	—	10(6)	10(6)	10(6)	6	—	6	—	6	6	6	6	6	6
	Load capacity at 600 mm LC	Kg	4990	4990	4990	4990	4990	4990	4950	4990	—	4990	4990	4990	4990	—	4990	—	4970	4890	4750	4610	3850	3850

Data in () are for when "Cabin Series" or front windshield is selected.

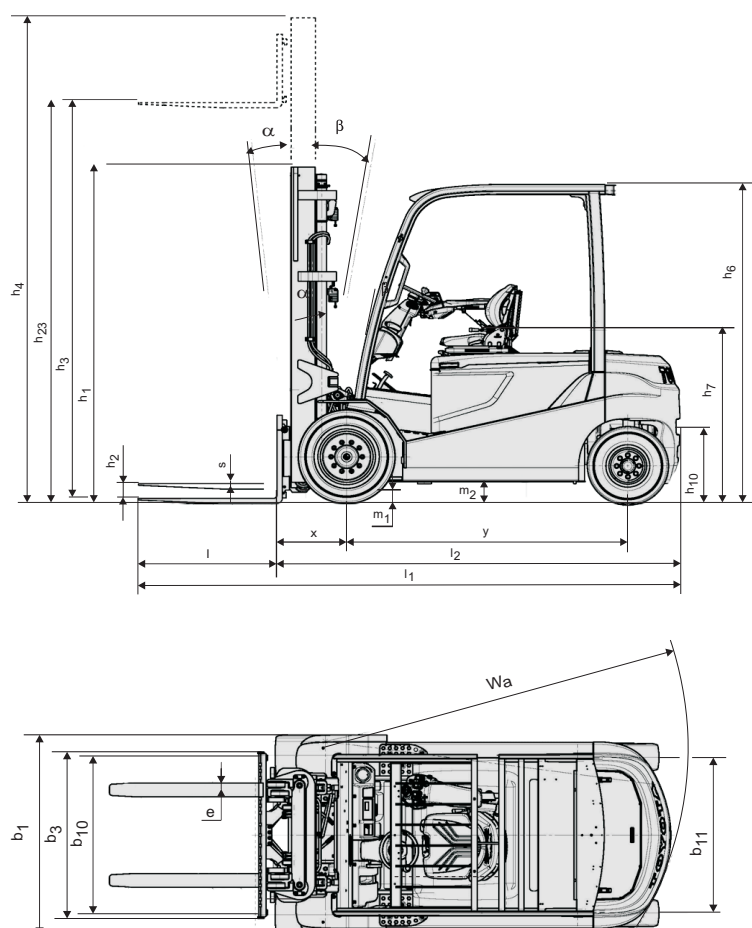

Standard equipments:

- Toyota SAS (System of Active Stability)
- Toyota AC power system
- Operator presence sensing system (OPS)
- Toyota ORS seat (Operator Restraint System)
- Seat mounted hydraulic minilevers
- Wide visible mast (MFH:3300)
- Long forks [length: 1000 mm (8FBM(K)T20-45), 1200 mm (8FBMT50)]
- Long forkbar [length: 1070 mm (8FBM(K)T20-35), 1170 mm (8FBMT40-50)]
- Load backrest (height: 1200 mm)
- 3 way valves
- Wet disc brakes
- Wide brake pedal
- Pneumatic shaped cushion tyres
- Full hydraulic power steering
- Digital Multifunction Display with wheel indicator
- Memory tilt steering column
- Emergency stop button in armrest



TMHE-Toyota Material Handling Europe — 745558-040, version 5, 2018-08-09

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

Piekbronhoogte bij het neerzetten van containers

Hinder vanwege piekgeluiden bij containerhandling wordt vaak beperkt met geluidschermen. Om de benodigde hoogte van die schermen te bepalen moet wel de juiste hoogte van de geluidbron bekend zijn.

Door: Alex Kok

Over de auteur:

Ing. A. Kok is senior projectleider bij Peutz b.v. met als belangrijkste specialisatie industrielawaai

PIEGELUIDEN BIJ CONTAINERHANDLING

Op veel bedrijfsterreinen zijn metalen (afval)containers opgesteld. Het kan daarbij gaan om losse afvalcontainers voor verpakkingsmaterialen bij supermarkten tot afvalverwerkingsbedrijven en gemeentewerven waar containerhandling een wezenlijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering is. Naast de geluidemissie die kan optreden bij het storten (van bijvoorbeeld hout of metaal) in de container is er sprake van een terugkerende geluidbron in de vorm van vervanging van deze containers. Met name de geluidpieken die hierbij optreden vormen een aandachtspunt om schrikreacties en slaapverstoring in de (woon)omgeving te voorkomen. Deze studie richt zich alleen op containerhandling, het storten van afval in de container vormde geen onderdeel van het onderzoek.

Afvalcontainers worden veelal periodiek vervangen door een lege container. Het aantal geluidpieken (bij een supermarkt veelal niet meer dan één per dag, bij afvalverwerkers vrijwel continu) is niet relevant bij de beoordeling ervan: zodra het representatief (vaker dan twaalf etmalen per jaar) optreedt, zijn de geluidpieken gebonden aan grenswaarden.

Het piekgeluidvermogen van het neerzetten van een container is afhankelijk van onder andere het type container, het lossysteem, het gewicht, de ondergrond, de inhoud van de container en de vakkundigheid en het omgevingsbewustzijn van de bestuurder van de containerwagen. Piekgeluidvermogens van circa 117 en circa 110 dB(A) voor een lege respectievelijk gevulde container gelden als gangbaar voor normale (niet wilde) containerhandling en worden in het volgende als uitgangspunt gehanteerd.

WET- EN REGELGEVING

Bij inrichtingen in de directe nabijheid van woningen kunnen de piekgeluiden, die bij de containerwisselingen optreden, leiden tot maximale geluidniveaus ter hoogte van woningen die gangbare

richt- en grenswaarden overschrijden. Voor bedrijven die vallen onder categorie A of B van het Activiteitenbesluit zijn maximale geluidniveaus vanwege laden en lossen voor zover het de periode tussen 07.00 en 19.00 uur betreft¹ ontheven van toetsing. Maximale geluidniveaus vanwege containerhandling bij categorie C-bedrijven (vergunningplicht) en buiten voornoemde periode bij categorie A en B-bedrijven dienen – tenzij nadrukkelijk uitgesloten – te voldoen aan grenswaarden. Gangbare grenswaarden voor maximale geluidniveaus ter hoogte van woningen in de dag-, avond- en nachtperiode zijn respectievelijk 70, 65 en 60 dB(A), waarbij in dag- en nachtperiode in bepaalde gevallen 5 dB(A) hogere niveaus toegestaan kunnen worden.

Bij containerhandling in de dag-, avond- en nachtperiode binnen respectievelijk circa 80, 140 en 250 meter van woningen, overschrijden (zonder maatregelen) de maximale geluidniveaus voornoemde gangbare grenswaarden. Bedrijven waarbij containerhandling nabij woningen niet middels organisatorische maatregelen voorkomen kan worden, zijn veelal aangewezen op afschermdende voorzieningen om te kunnen voldoen aan de toepasselijke grenswaarden.

Bij de bepaling van de maximale geluidniveaus op woningen, maar met name bij bepaling van de benodigde dimensies van een dergelijk geluidscherm, is de bij de overdrachtsberekeningen gehanteerde bronhoogte een maatgevende factor. Een pessimistische inschatting van deze hoogte leidt tot realisatie van hogere geluidschermen dan strikt noodzakelijk is, waarbij de kosten van het geluidscherm aanzienlijk kunnen oplopen. Onderschatting van de bronhoogte zou resulteren in onvoldoende afschermdende werking en dus een mogelijke overschrijding van grenswaarden en hinder.


AKOESTISCHE MODELLERING

Veelal wordt aangenomen dat bij het neerzetten van een container het vrijkomende geluid (tenminste bij lege containers) geheel of grotendeels wordt afgestraald door de wanden van de container, waarbij ook de open bovenzijde van de container een relevante transmissieweg vormt. Een gangbare modelleringshoogte bij afstralende vlakken is 2/3 van de totale bronhoogte. Voor een circa 2,6 meter hoge container zou dit een bronhoogte van circa 1,7 meter impliceren. Het aanstotingspunt van de container is echter gelegen op de grond, zodat vanwege trillingdemping in de

containerwand mogelijk nabij de grond meer geluid wordt afgestraald dan aan de bovenzijde van de containerwand. Met name bij een gevulde container kan dit relevant zijn. Afhankelijk van het materiaal in de container zijn de wanden ontbrekend, zodat vanwege demping mogelijk een lagere bronhoogte van toepassing is. Tot slot kan sprake zijn van geluidemissie ter hoogte van het contactpunt tussen de container en de onderliggende verharding, hetgeen tevens een kleinere gemiddelde emissiehoogte impliceert.

ONDERZOEK

Om meer informatie te krijgen over de meest optimale piekbronhoogte voor het neerzetten van containers zijn verschillende onderzoeksmethodieken toegepast, welke in het volgende worden beschreven. Opgemerkt zij dat de uiteindelijke piekbronhoogte uiteraard afhankelijk is van diverse factoren, zoals de afmetingen en opbouw van de container en de eventuele lading. Ook het piekbronvermogen is afhankelijk van verschillende factoren en dient per situatie opnieuw te worden vastgesteld. Uit het onderzoek is gebleken dat de spreiding in de optredende piekgeluidvermogens (+/- 3 dB(A)) zelfs bij lossen met een haakarm met automatische snelheidsbegrenzer wezenlijk groter is dan de spreiding in geluidoverdracht (+/- 1 dB(A)).

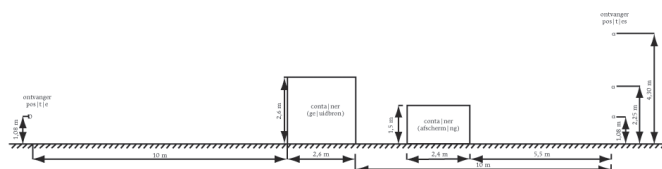

OVERDRACHTSMETINGEN EN -BEREKENINGEN MET TUSSENLIJGENDE AFSCHERMING

De eerste methode gaat uit van de bepaling van de piekbronhoogte door de te onderzoeken container (met een hoogte van 2,6 meter) achter een 1,45 m hoge afscherming te plaatsen en op 10 meter van de geluidbron aan de afgeschermd zijde simultaan geluidmetingen te verrichten op drie verschillende hoogtes (zie figuur 1). Van deze situatie is een akoestisch rekenmodel opgesteld met de hoogte van de bron als enige variabele. Het op basis van een (gelijktijdige) geluidmeting op een niet afgeschermd locatie berekende piekgeluidvermogen geldt daarbij als uitgangspunt. Vervolgens is die piekbronhoogte bepaald waarop de rekenresultaten op alle meethoogtes zo goed mogelijk overeenstemmen met de meetresultaten.

Uit dit onderzoek blijkt dat bij hantering van een bronhoogte van 1,1 meter bij een lege container en 0,2 meter bij een met bouw- en sloopafval gevulde container de meet- en rekenresultaten binnen circa 1 dB(A) overeenkomen.

AANGEPAST MEETVLAK EN CONSTRUCTIEGELUIDMETINGEN

Uit het voorgaande volgt dat de piekbronhoogte lager is dan de halve hoogte van de container. Hieruit volgt dat de geluidemissie



naar verwachting niet evenredig verdeeld is over de containerwand. De tweede onderzoeksmethode richt zich op de verdeling van de geluidemissie van de containerwand. Hiertoe zijn gedurende het neerzetten van de containers op negen posities geluidmetingen verricht op korte afstand (circa 0,4 m) van de wand. Vervolgens is volgens methode II.3 van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai de geluidvermogens van de negen vlakken vastgesteld. Tevens zijn op basis van constructiegeluidmetingen (trillingsmetingen) volgens methode II.6 de negen geluidvermogens vastgesteld.

Uit de resultaten van beide meet- en rekenmethodes blijkt dat bij een lege container het constructiegeluidniveau op - en luchtgeluidniveau vlakbij - de containerwand op de negen meetposities vrijwel constant is. Bij een gevulde container was nabij de bodem sprake van circa 5 dB(A) hogere niveaus dan nabij de bovenzijde. Voorts kan op basis van de berekende geluidvermogens worden geconcludeerd dat het geluidvermogen van de wand van de lege en gevulde container 3, respectievelijk 12 dB(A) lager is dan het totale piekgeluidvermogen van de container. Hieruit blijkt dat geluidemissie niet alleen optreedt ter hoogte van de containerwand, doch ook voor een belangrijk gedeelte ter hoogte van het contactoppervlak tussen de container en de verharde ondergrond.

VALIDATIE

Ter validatie van het voorgaande is voor de situatie met de lege container een rekenmodel opgesteld. In het rekenmodel is het totale geluidvermogen verdeeld over twee afzonderlijke bronnen met voornoemde verdeling, waarbij de geluidbron nabij het contactoppervlak tussen container en verharding is geplaatst op een hoogte van 0,1 meter. De bronhoogte van de containerwand is opnieuw zodanig gekozen dat het rekenresultaat goed overeenkomt met de gemeten waarden. Zodoende is een bronhoogte van 1,4 meter voor de containerwand vastgesteld, waarbij opnieuw meet- en rekenresultaten binnen 1 dB(A) overeenkomen. Hieruit wordt, in overeenstemming met de metingen volgens methodes II.3 en II.6, geconcludeerd dat de geluidemissie van de containerwand gemiddeld op de halve hoogte van de container optreedt.

In onderstaande tabel zijn de voor de onderzochte situatie bij de modellering te hanteren geluidvermogens en hoogtes van de containerwand en het contactoppervlak tussen de container en verharding samengevat:

Deelgeluidbronnen	Bronhoogte in m		Geluidvermogen in dB(A) van	
	Lege container	Gevulde container	Lege container	Gevulde container
Containerwand	1,7	-*	114	-*
Contactoppervlak	0,1	0,2	113	110

* De geluidemissie van de wand is verwaarloosbaar ten opzichte van de geluidemissie van het contactoppervlak tussen de container en de verharding

Uit het voorgaande volgde al dat de gemiddelde bronhoogte van een volle container slechts 0,2 meter is. Opsplitsing van deze geluidbron in twee bronnen wordt in dat geval niet zinvol geacht, zodat deze exercitie alleen is uitgevoerd voor de lege container.

CONCLUSIE

Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de gebruikelijke modelleringwijze van de piekgeluidemissie van containers kan leiden tot een overschatting van de geluidoverdracht naar de omgeving. In situaties waar dimensionering van afschermende voorzieningen vanwege de piekgeluiden van containerhandling aan de orde is, verdient het derhalve aanbeveling nader onderzoek te verrichten naar de feitelijke bronhoogte. Dit

kan een wezenlijke reductie in de benodigde schermhoogte (en daarmee de benodigde investering) tot gevolg hebben. Voorts kan inzicht in het verschil in piekgeluidvermogen en piekbronhoogte tussen een lege en volle container worden toegepast bij selectie van organisatorische maatregelen in de vorm van slimme keuze van de locaties voor lege en volle containers ten opzichte van woningen.

REFERENTIE

1 Artikel 2.17, lid 1 sub a van het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" stelt maximale geluidniveaus vanwege laden en lossen tussen 07.00 en 19.00 uur vrij van beoordeling voor inrichtingen niet gelegen op een bedrijventerrein. Voor inrichtingen op een bedrijventerrein geldt deze vrijstelling volgens artikel 2.17, lid 4, sub b tussen 07.00 en 21.00 uur.

BOEKBESPREKING

Recensie boek Ir J.H. Granneman: Geluid en ruimte

Hoofdredacteur Fred Woudenberg van *Geluid* bespreekt het boek 'Geluid en ruimte. Het beheersen van geluidhinder in het ruimtelijk spoor'.

Door: Fred Woudenberg

IN THEORIE

Voor een gezondheidkundige als ik is de wereld in theorie simpel. Mijn soort onderzoekt of iets schadelijk is voor de gezondheid. Bij geluid is dat bijvoorbeeld het effect van industrielawaai op omwonenden. We kijken naar equivalente niveaus, piekgeluiden, zijn extra alert op nachtelijke geluiden en wat verder al niet relevant kan zijn. Met alle mitsen en maren die erbij horen, doen we dan een voorstel voor een advieswaarde in L_{den} of een andere maat. Daarna volgt een politiek/maatschappelijke afweging waarbij uiteindelijk de advieswaarde onveranderd of verhoogd bij wet wordt vastgesteld. Vanaf dan ziet de rechterlijke macht er op toe dat iedereen zich netjes aan de wet houdt en hebben wij er geen omkijken meer naar.

IN PRAKTIJK

In praktijk is de wereld anders, zeker de geluidwereld. De inhoudelijke en de juridische werkelijkheid lijken soms weinig met elkaar te maken hebben. En eerlijk gezegd heb ik bij het lezen van de meeste juridische uitspraken geen idee wat er staat. Ik heb een vertaler nodig.

Jan Granneman, die ook vaak voor *Geluid* schrijft, doet met zijn boek *Geluid en ruimte. Het beheersen van geluidhinder in het*

ruimtelijk spoor een geslaagde poging om helderheid te scheppen.

Het boek geeft kort, maar duidelijk toelichting op alle Nederlandse wet- en regelgeving voor geluid. De belangrijkste geluidbronnen hebben elk een hoofdstuk. Vooral voor industrielawaai, waar Granneman met name thuis in is, levert dat snel en goed inzicht op alles wat daar speelt. Weg, rail en luchtvaart komen er wat bekaaid van af.

JURISPRUDENTIE

Het interessantste deel van het boek is het uitgebreide hoofdstuk over de jurisprudentie. Granneman heeft uit zijn rijke voorraad een selectie gemaakt van de meest interessante uitspraken van de afdeling betuursrechtspraak van de Raad van State. Ze zijn gegroepeerd per onderwerp en Granneman geeft een korte en duidelijke toelichting op de betekenis.

Het lezen van Granneman's boek heeft mijn inzicht in de wereld van wet- en regelgeving zeker vergroot. De brug tussen de inhoudelijke en de juridische wereld is iets verkleind, maar een zekere afstand is toch gebleven. Granneman weet goed uit te leggen hoe iets zit, maar gaat niet diep in op het waarom. Dat zou waarschijnlijk beter passen in een meer opiniërend boek. Het



Ir J.H. Granneman.
Geluid en ruimte. Het beheersen van geluidhinder in het ruimtelijk spoor.
Amsterdam, Berghauser Pont Publishing, 2011
(ISBN: 978-94-91073-15-1).

boek van Granneman is vooral bedoeld om de feiten weer te geven. Het lijkt alsof hij zich het prettigst voelt bij een vrij technische, neutrale en afgewogen weergave van de werkelijkheid. Slechts af en toe klinkt tussen de regels door een mening. Zo is Granneman opvallend mild (en soms bijna positief) over recente ontwikkelingen als de crisis- en herstelwet en SWUNG.

Storend in het boek zijn de vele kleinere en grotere taalfouten. Ze passen niet in een boek waarin zoveel nuttige informatie te vinden is en waarin de auteur erg zijn best heeft gedaan om zijn rijke kennis te ontsluiten. De auteur heeft duidelijk beter zijn best gedaan dan de redactie. Hopelijk maakt de uitgever dit goed door snel een verbeterde tweede druk uit te brengen. Dit goede boek en deze betrokken auteur verdienen beter.

→

4 Isolatiewaarden

Enkele globale waarden voor de luchtgeluidsisolatie van diverse materialen en constructies, zoals deze door metingen zijn bepaald, worden gegeven in onderstaande tabellen. Hierbij dient benadrukt te worden dat bij deze waarden wordt uitgegaan van akoestisch goede randaansluitingen en afwezigheid van kieren.

Materiaal, omschrijving		Dikte in mm	Oppervlakte- massa in kg/m ²	R _i per octaafband in dB					
				125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Hout									
H1	Triplex	4	3,5	3	9	12	18	26	29
H2	Spaanplaat (zwaar), multiplex, meubelplaat	ca. 15	12	15	20	24	27	25	29
H3	Duims vurenhout	25	16	17	23	28	25	30	36
Steenachtige materialen									
S1	Drijfsteen, 1/2 steens, 2-zijdig stuc*	110	110	28	32	33	36	45	50
S2	Drijfsteen, 1/1 steens, 2-zijdig stuc*	200	210	31	34	37	45	52	55
S3	Kalkzandsteen, boerengrauw, e.d.: 1/2 steens, 2-zijdig stuc	120	210	31	35	40	46	55	55
S4	als S3, 1/1 steens, 2-zijdig stuc	240	420	35	38	45	52	55	55
S5	Betonstenen (licht poreus), ongestuct	100	180	25	27	25	26	30	40
S6	als S5, gestuct	120	220	32	36	38	47	54	55
Beton									
B1	Grindbeton, massief 8 cm	80	180	30	33	35	45	52	55
B2	Grindbeton, massief 15 cm	150	350	33	37	45	54	55	55
B3	Gasbeton, massief 9 cm	90	75	25	30	30	32	37	45

→

B4	Gasbeton, massief 15 cm	150	120	30	30	32	37	45	50
<i>Metaal</i>									
M1	Aluminium, vlakke plaat, dikte 4 mm	4	11	12	17	23	28	29	25
M2	Staal, vlakke plaat, dikte 1 mm	1	8	11	17	22	27	33	40
M3	Staal, vlakke plaat, dikte 3 mm	3	24	19	24	30	36	40	32
M4	Staal, geprofileerd, dikte 0,7 mm	40	7	10	16	19	21	24	26
M5	Staal, geprofileerd, dikte 1 mm	45	11	14	16	20	25	29	23
<i>Glas</i>									
G1	4 mm	4	10	19	23	26	30	32	28
G2	8 mm	8	20	23	26	30	32	28	38
G3	4 mm glas, 12 mm spouw, 6 mm glas	22	25	22	21	29	37	37	37
G4	6 mm glas, 12 mm spouw, 6 mm glas	24	30	23	20	31	36	31	37
G5	8 mm glas, 12 mm spouw, 5 mm glas	25	33	24	22	31	36	36	38
G6	4 mm glas, 50 mm spouw, 8 mm glas	62	30	20	30	38	43	43	44
G7	6 mm glas, 75 mm spouw, 6 mm glas	87	30	26	33	41	46	41	47
<i>Diversen</i>									
D1	Asbestcement, vlak**	6	10	19	25	31	36	39	-
D2	Asbestcement, gegolfd**	6,5	14	23	27	26	27	31	-
D3	Polyester dakplaten, gegolfd, licht doorlatend	3	(3)	(4)	(5)	(8)	(11)	-	-
D4	Slagvast kunststof (toepassing bijv. lichtstraten)	4,5	5	9	15	21	27	33	39
D5	Openingen (d > l/2)	-	0	0	0	0	0	0	0

→

* Dit materiaal wordt alleen nog aangetroffen in bestaande gebouwen en wordt niet meer toegepast bij nieuwbouw.
** Asbestcement komt nog vrij veel voor, doch mag niet meer worden toegepast in de bouw en is vervangen door een asbestvrije variant. Dit materiaal heeft vergelijkbare isolatiewaarden als asbestcement.

TABEL D.1 *Isolatiewaarden van materialen*

Materiaal, omschrijving		Oppervlakte-massa in kg/m ²	R _i per octaafband in dB					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Metselwerk								
MW1	Steenachtige spouwmuur met minerale wol in spouw	400	41	46	52	59	64	64
MW2	1/2-steens buitenspouwblad, isolatie, binnenspouwblad van gasbeton (d=100 mm, 650 kg/m ³)	275	38	39	39	46	55	55
MW3	Glazen bouwstenen (d=80 mm)	200	26	32	38	48	38	38
Gevelconstructies								
GC1	Staal geprofileerd (d=0,7 mm), spouw geheel gevuld met minerale wol (d=90 mm, 40 kg/m ³), staal (d=1,0 mm)	19	18	27	37	40	42	45
GC2	Staal geprofileerd (d=0,7 mm), spouw geheel gevuld met minerale wol (d=90 mm), staal geperforeerd 11% (d=0,7 mm)	16	13	18	29	35	37	40
GC3	Staal geprofileerd (d=0,7 mm), spouw (d=90 mm) gedeeltelijk gevuld met minerale wol (d=70 mm), staal geperforeerd 11% (d=0,7 mm)	16	15	20	31	37	37	40
GC4	idem, staal gesloten	17	17	29	39	42	42	45

→

GC5	Aluminium geprofileerd (d=0,7 mm), spouw geheel gevuld met minerale wol (d=90 mm, 40 kg/m ³), staal (d=1,0 mm)	15	16	26	35	40	42	45
GC6	Aluminium geprofileerd (d=0,7 mm), spouw geheel gevuld met minerale wol (d=90 mm, 16 kg/m ³), staal (d=1,0 mm)	13	17	27	35	39	42	45
GC7	Stijf sandwichpaneel, kern van minerale wol (d=50-85 mm, 150 kg/m ³)	20	23	22	17	33	43	> 43
GC8	Stijf sandwichpaneel, kern van PS-schuim (d=50-65 mm)	20	22	26	30	24	37	> 37
GC9	Stijf sandwichpaneel, kern van PUR-schuim (d=45-75 mm)	20	22	26	30	31	26	> 30
<i>Dakconstructies</i>								
DS1	Staal geprofileerd (d=0,7 mm), minerale wol (d=60 mm, 10,5 kg/m ²), dakleer 1-laags (vastgebrand)	24	21	27	34	37	44	55
DS2	Staal geprofileerd, perforatiegraad 10% (d=0,7 mm), minerale wol (d=60 mm, 10,5 kg/m ²), dakleer 1-laags (vastgebrand)	21	14	17	25	38	46	56
DS3	Houtvezelbetonplaat met 30 mm balastgrind	-	28	29	40	42	47	55
DS4	Houten dakbeschot met isolatie (schuim) en 30 mm balastgrind	-	21	27	27	29	34	40


TABEL D.2 *Isolatiewaarden van (samengestelde) constructies*


Bij de bovengenoemde waarden van dakconstructies met geprofileerde beplating is uitgegaan van cannelures die op een adequate wijze zijn gedicht bij de aansluiting op wanden c.q. gevels.

Naast de in tabel D.1 en D.2 opgenomen isolatiewaarden van materialen en constructies kan verwezen worden naar de literatuur. In dit kader kunnen genoemd worden:

- 'Herziene rekenmethode geluidswering gevels' d.d. december 1989 van het ministerie van VROM.


BIJLAGE II. AFBEELDINGEN REKENMODEL

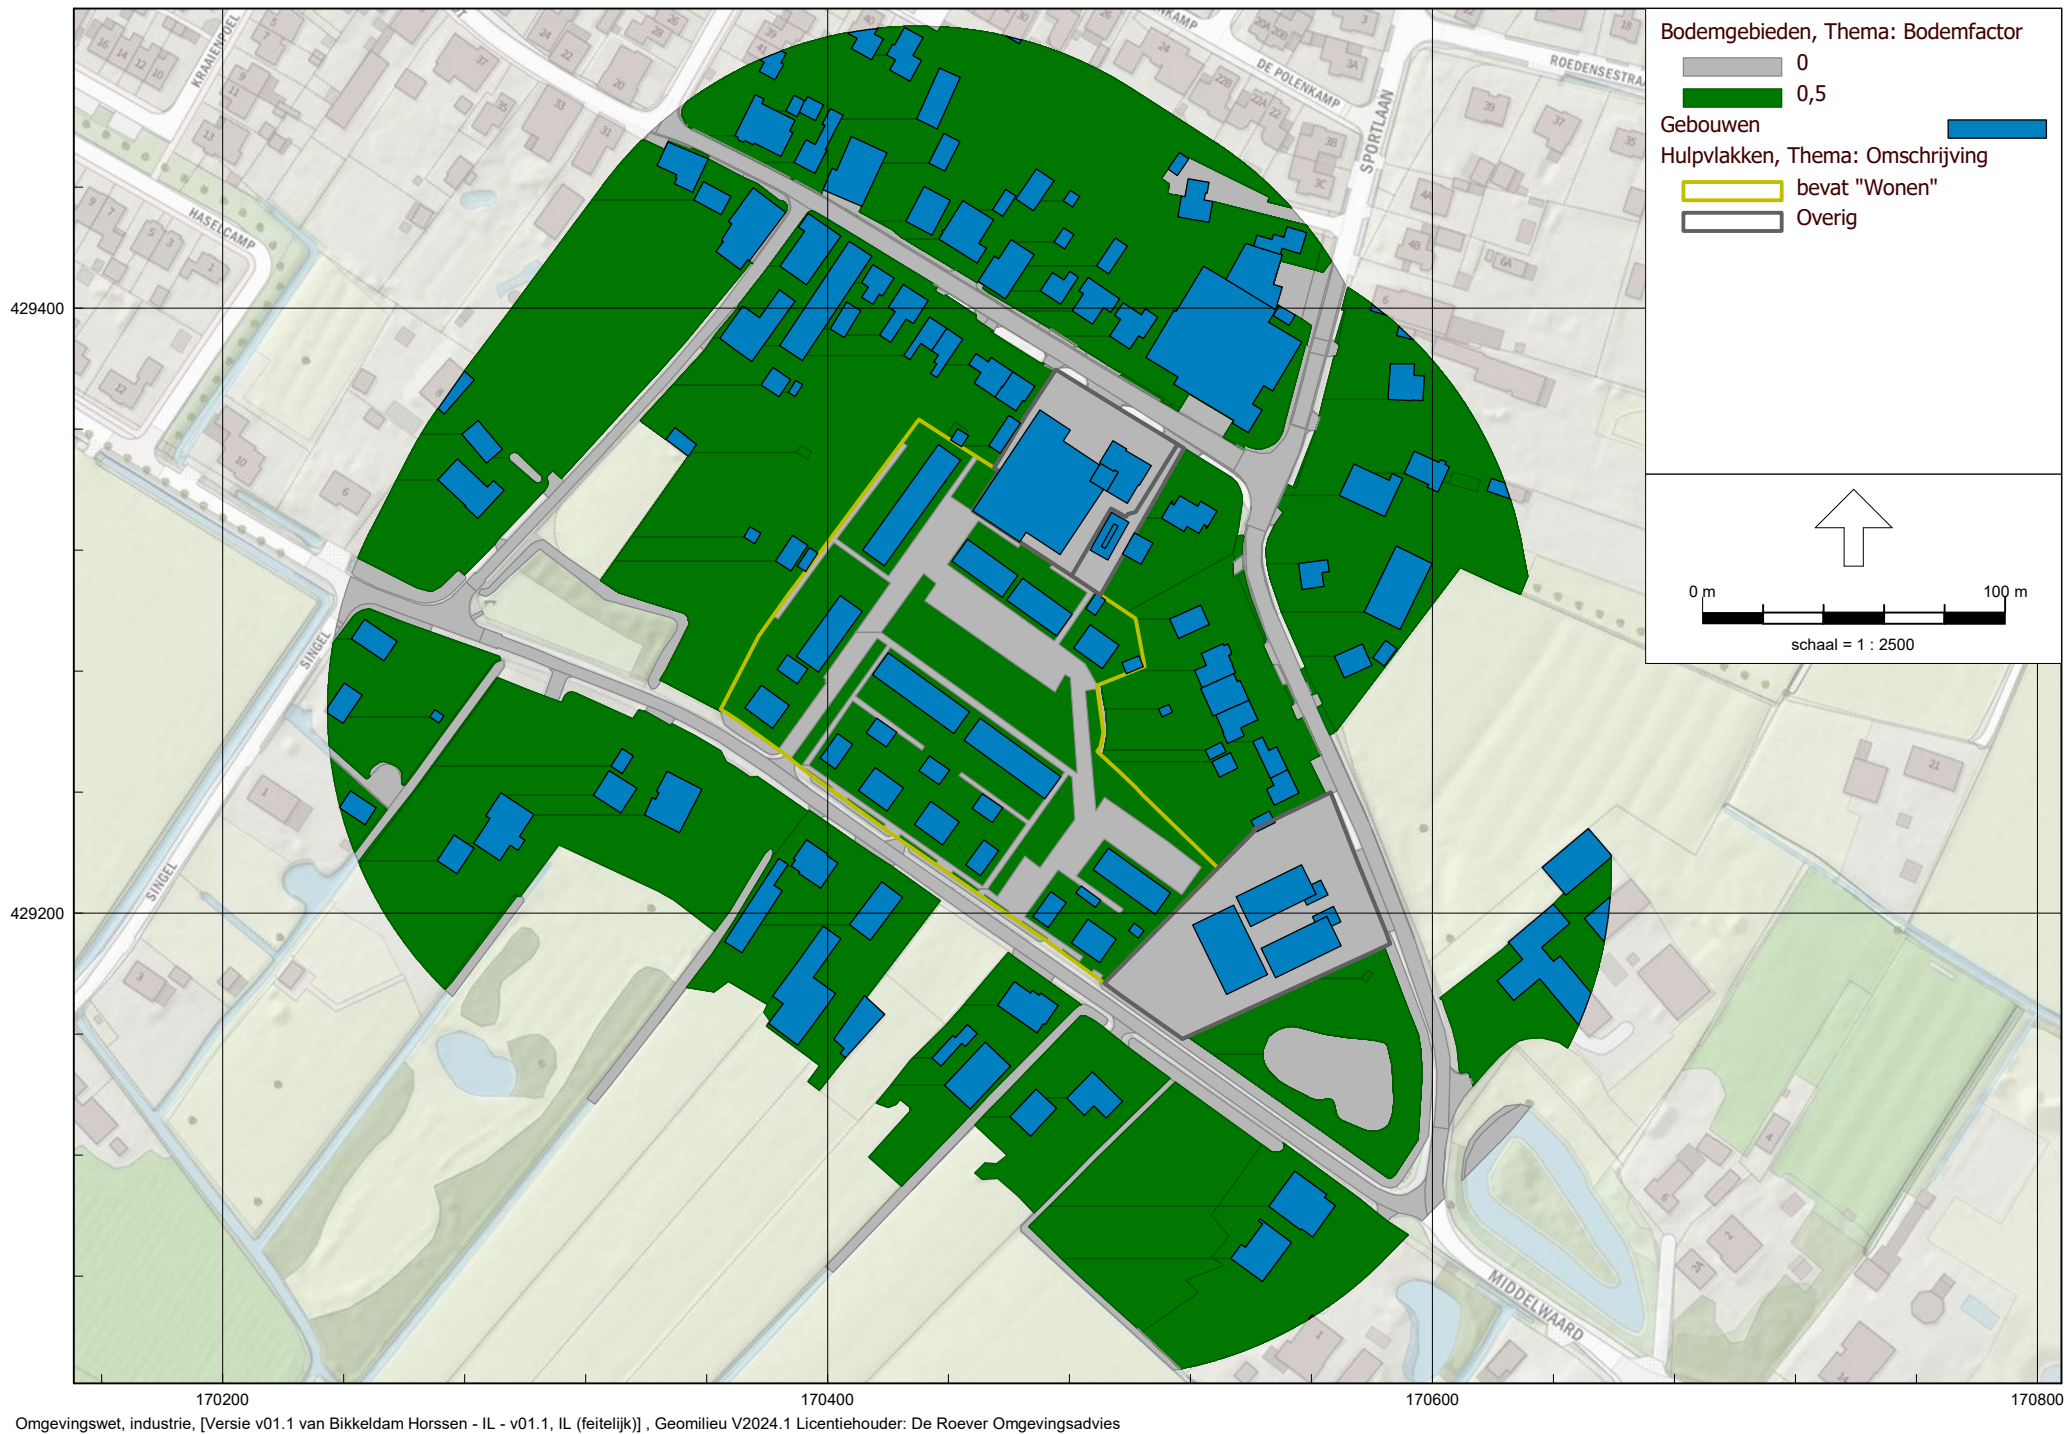


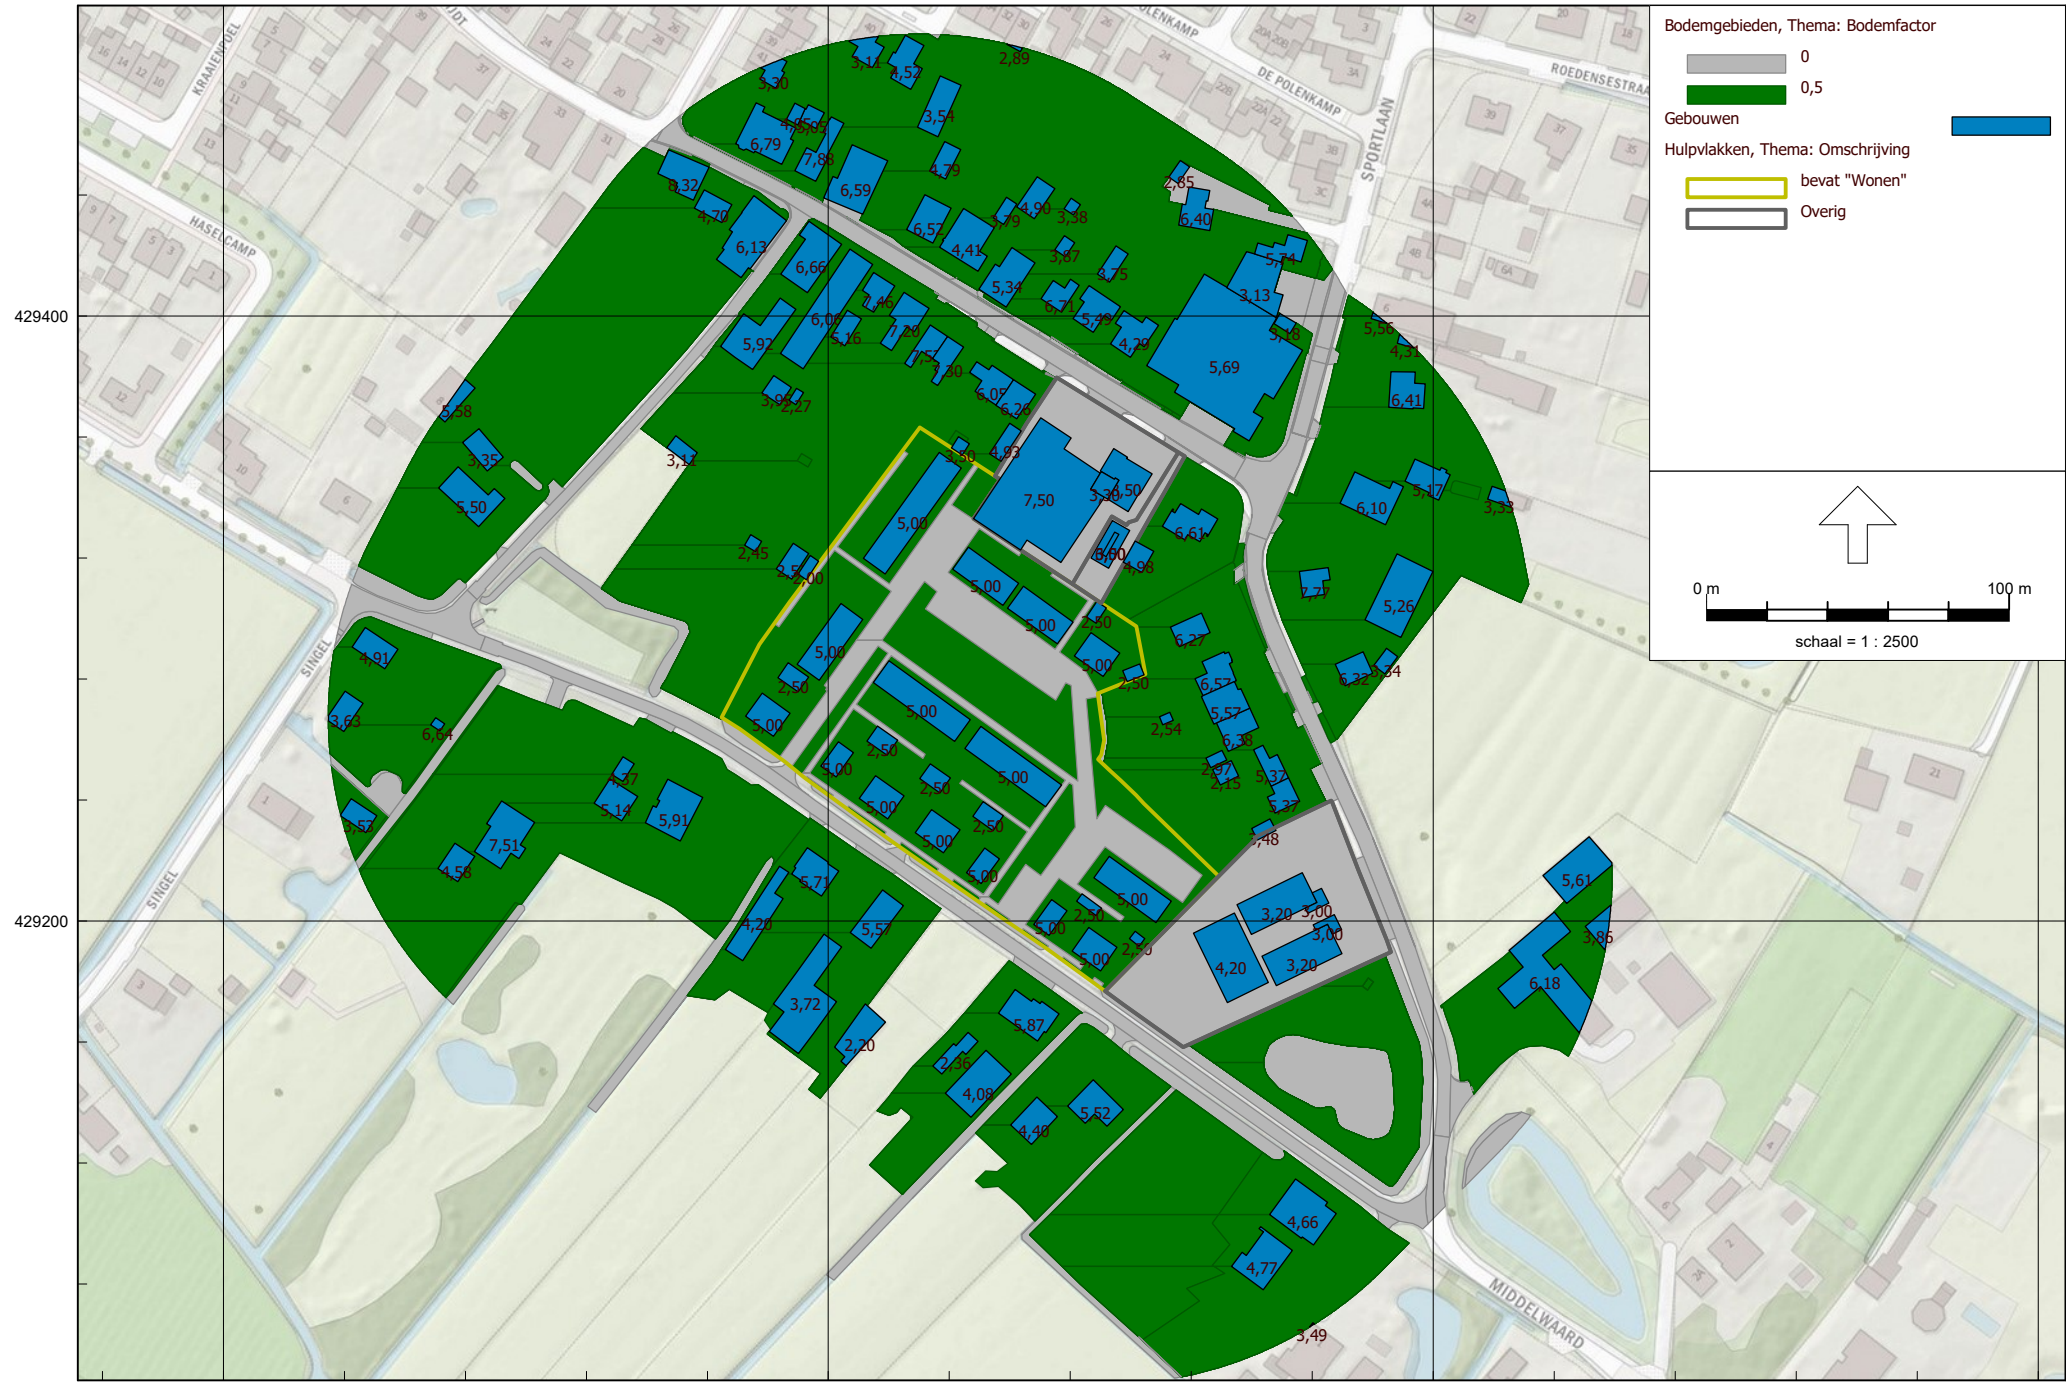






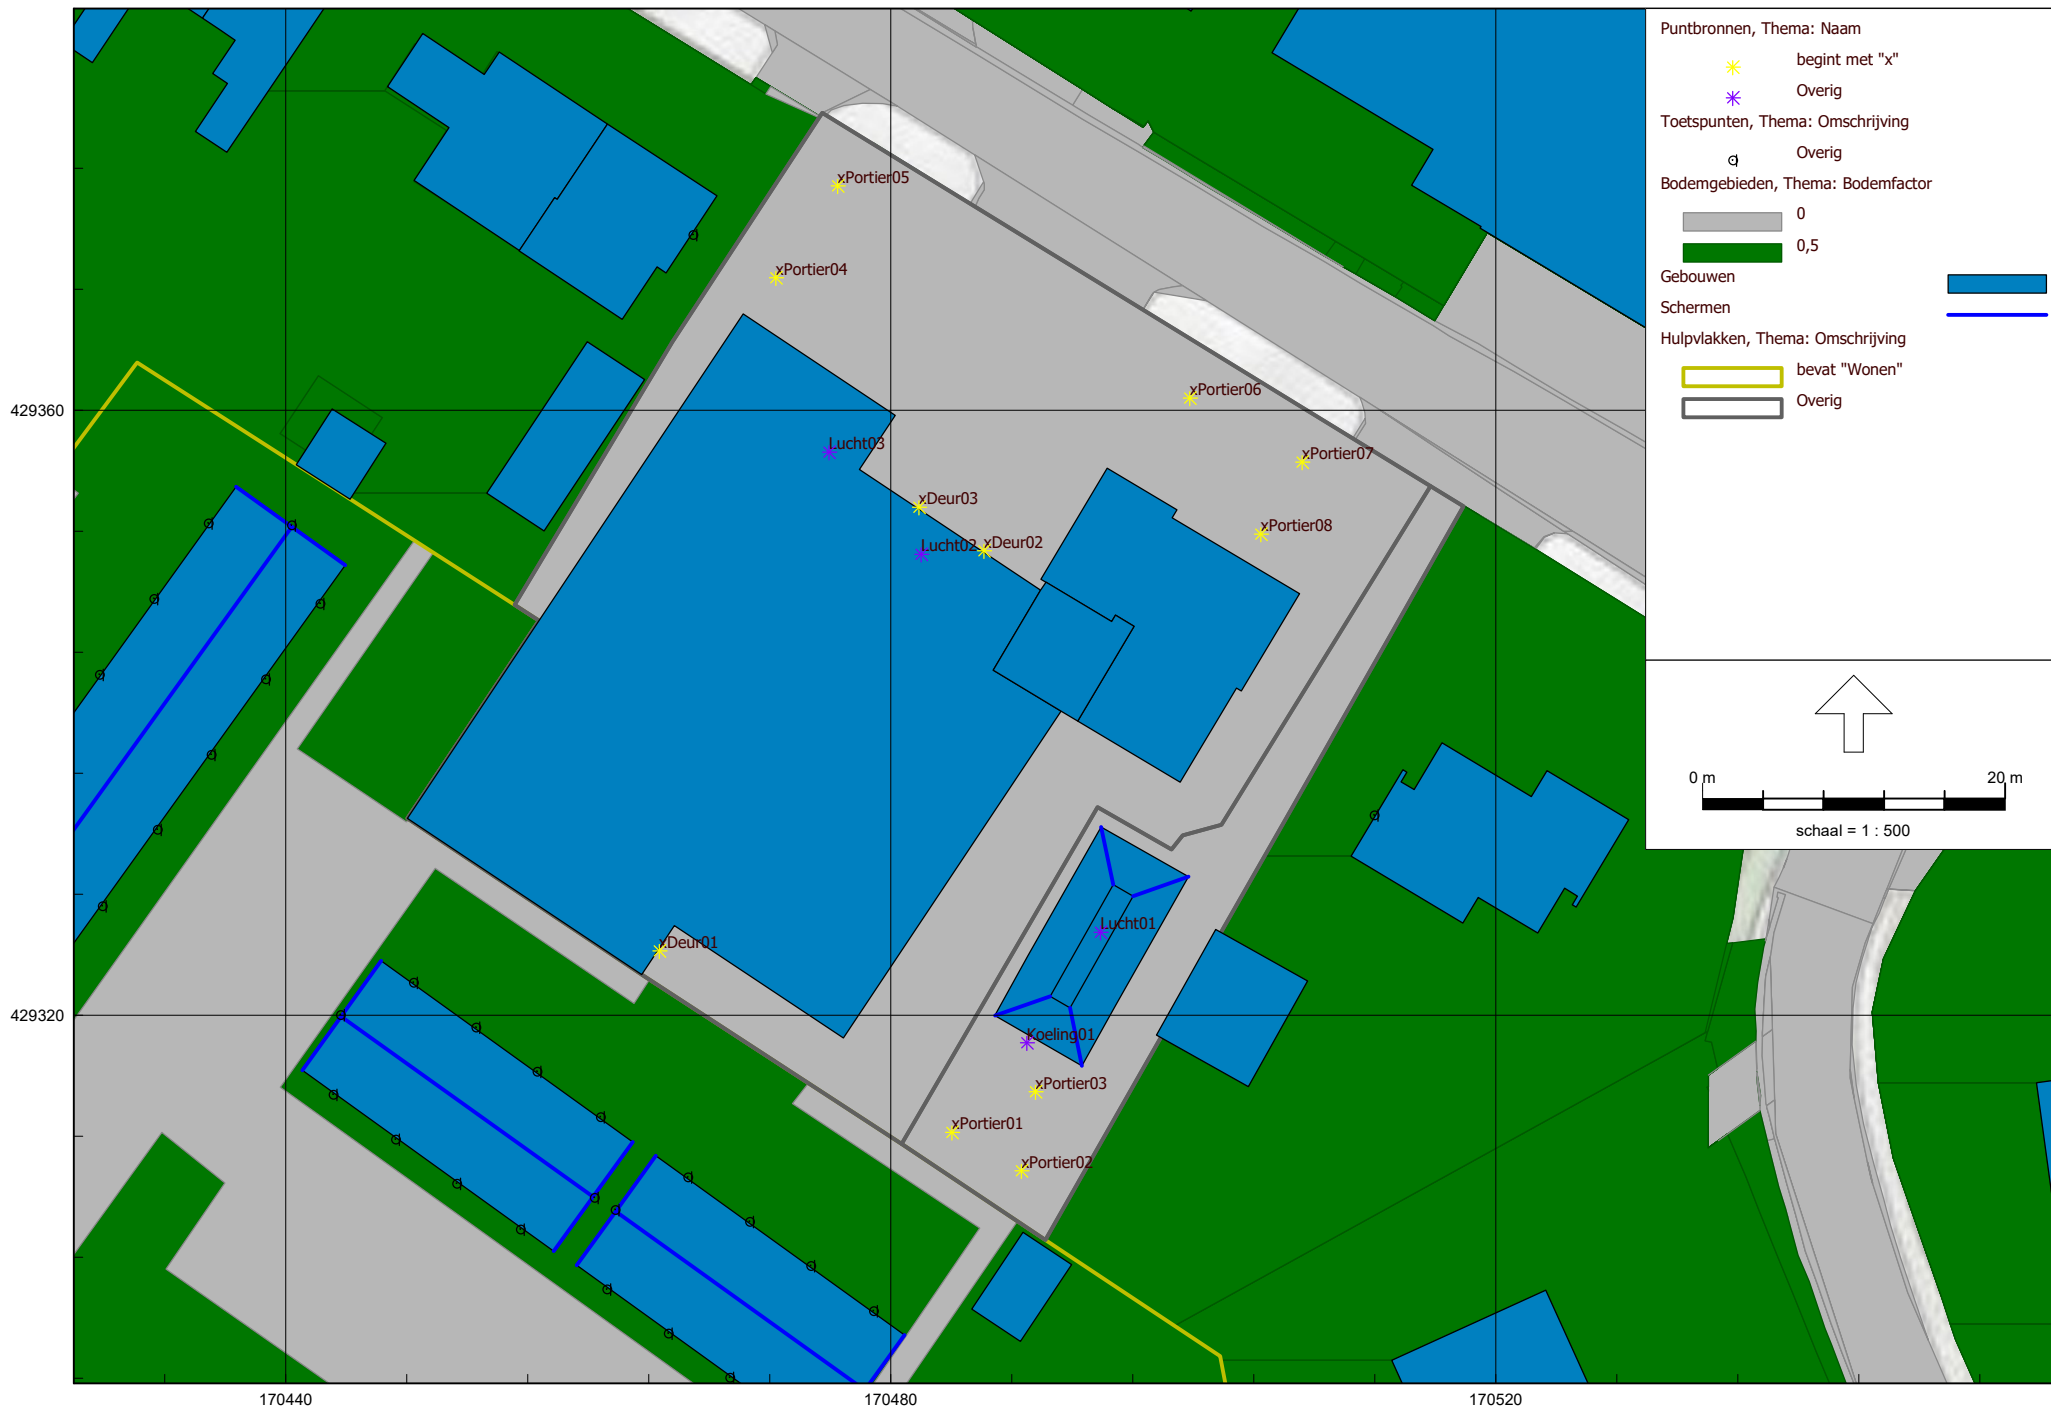


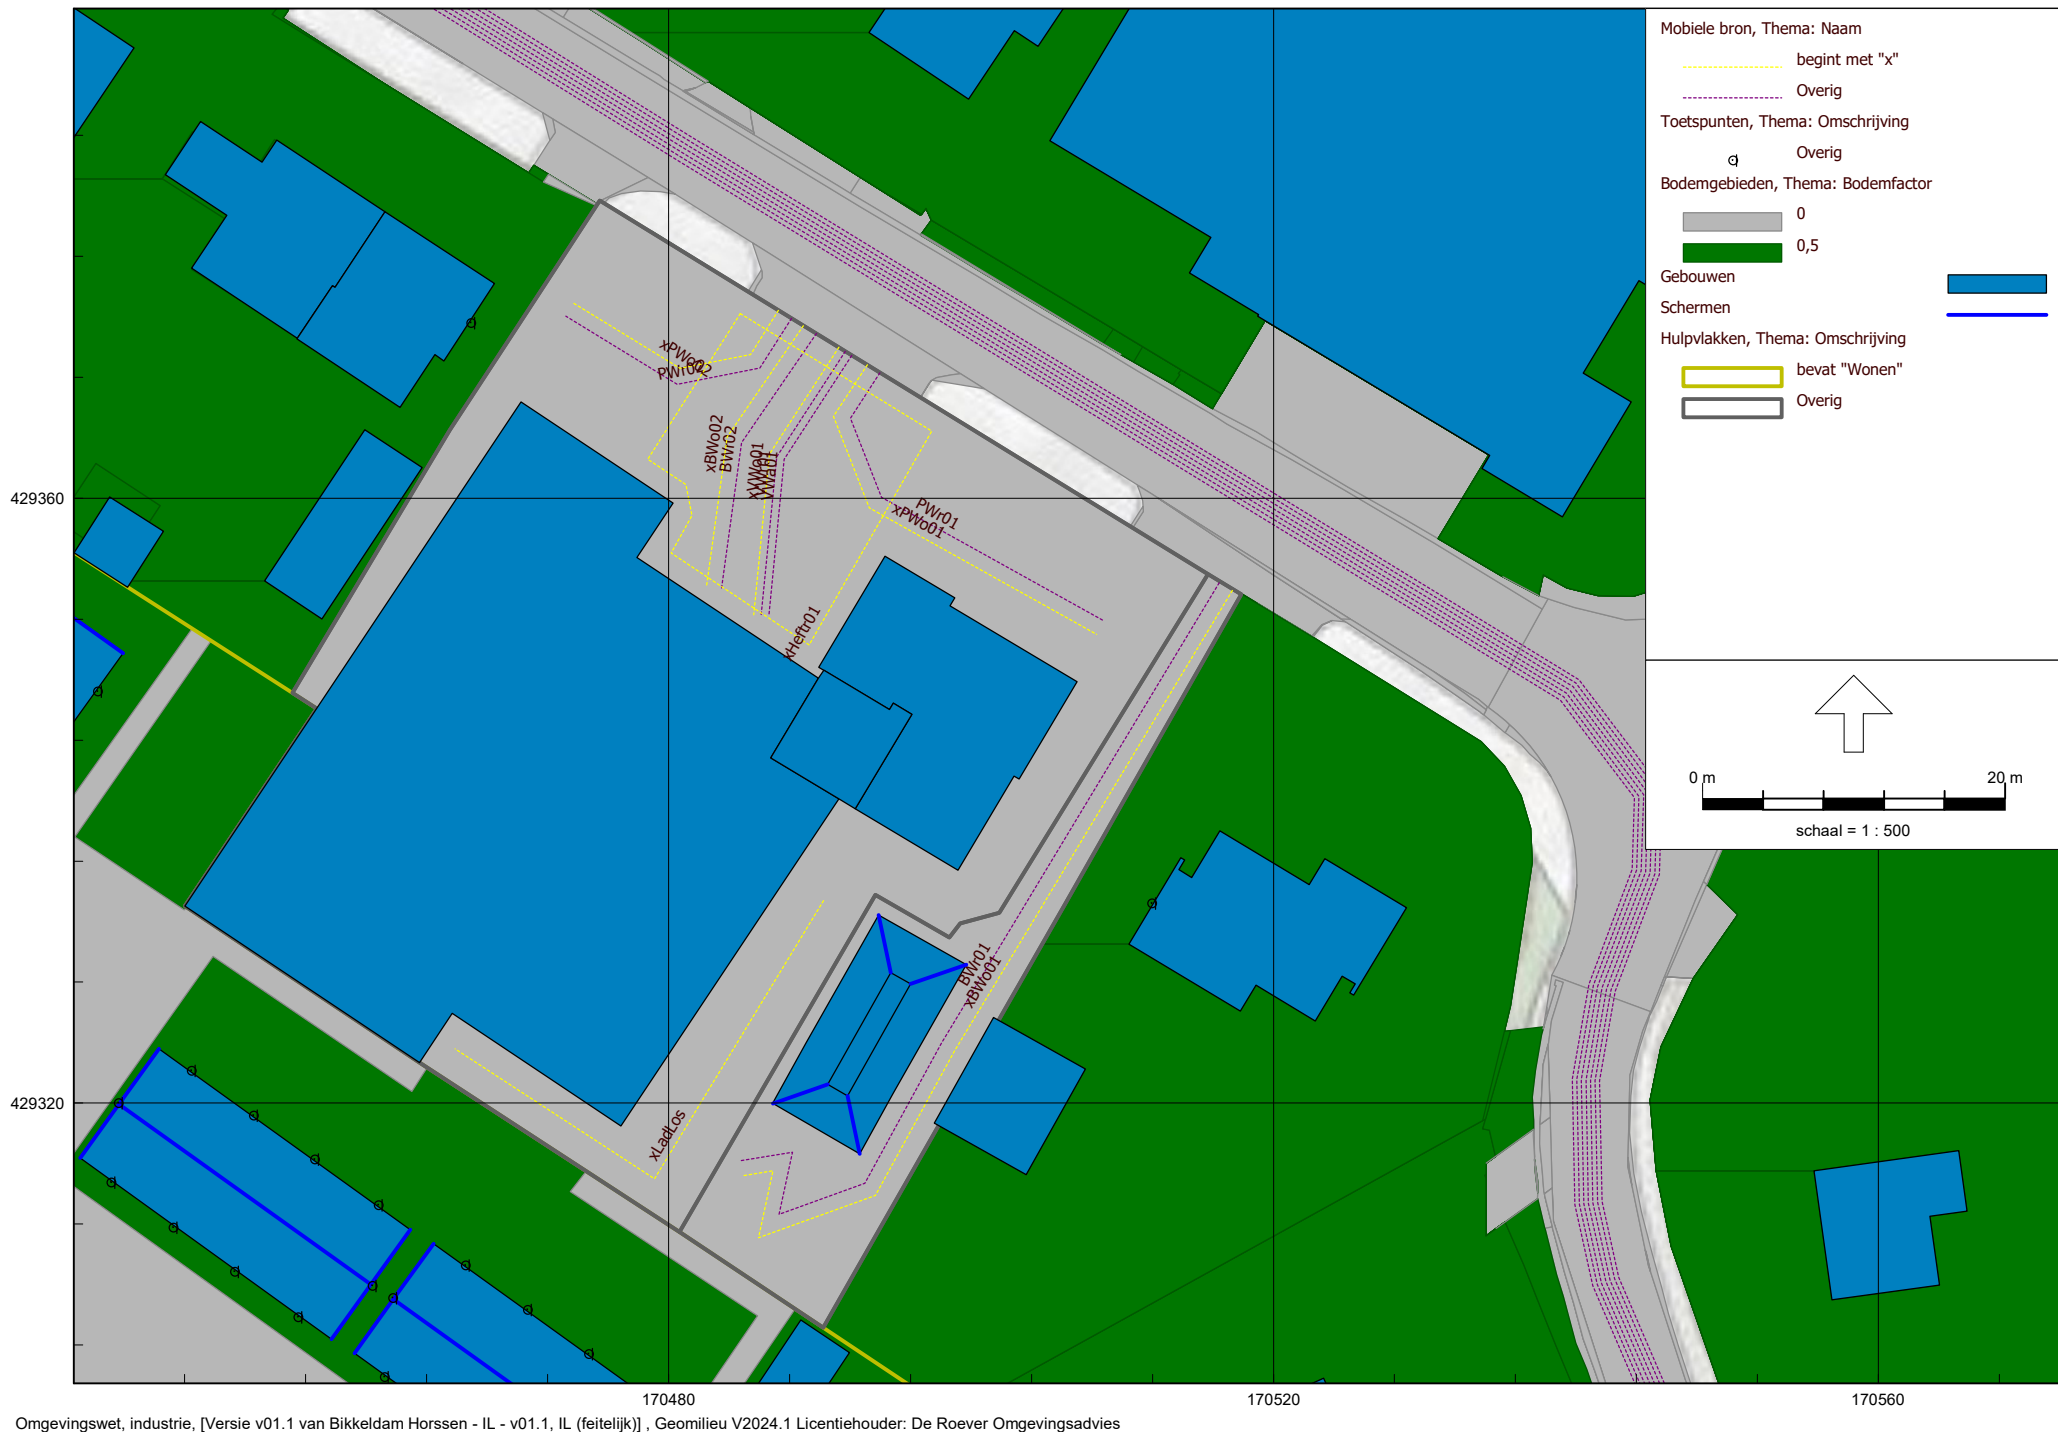


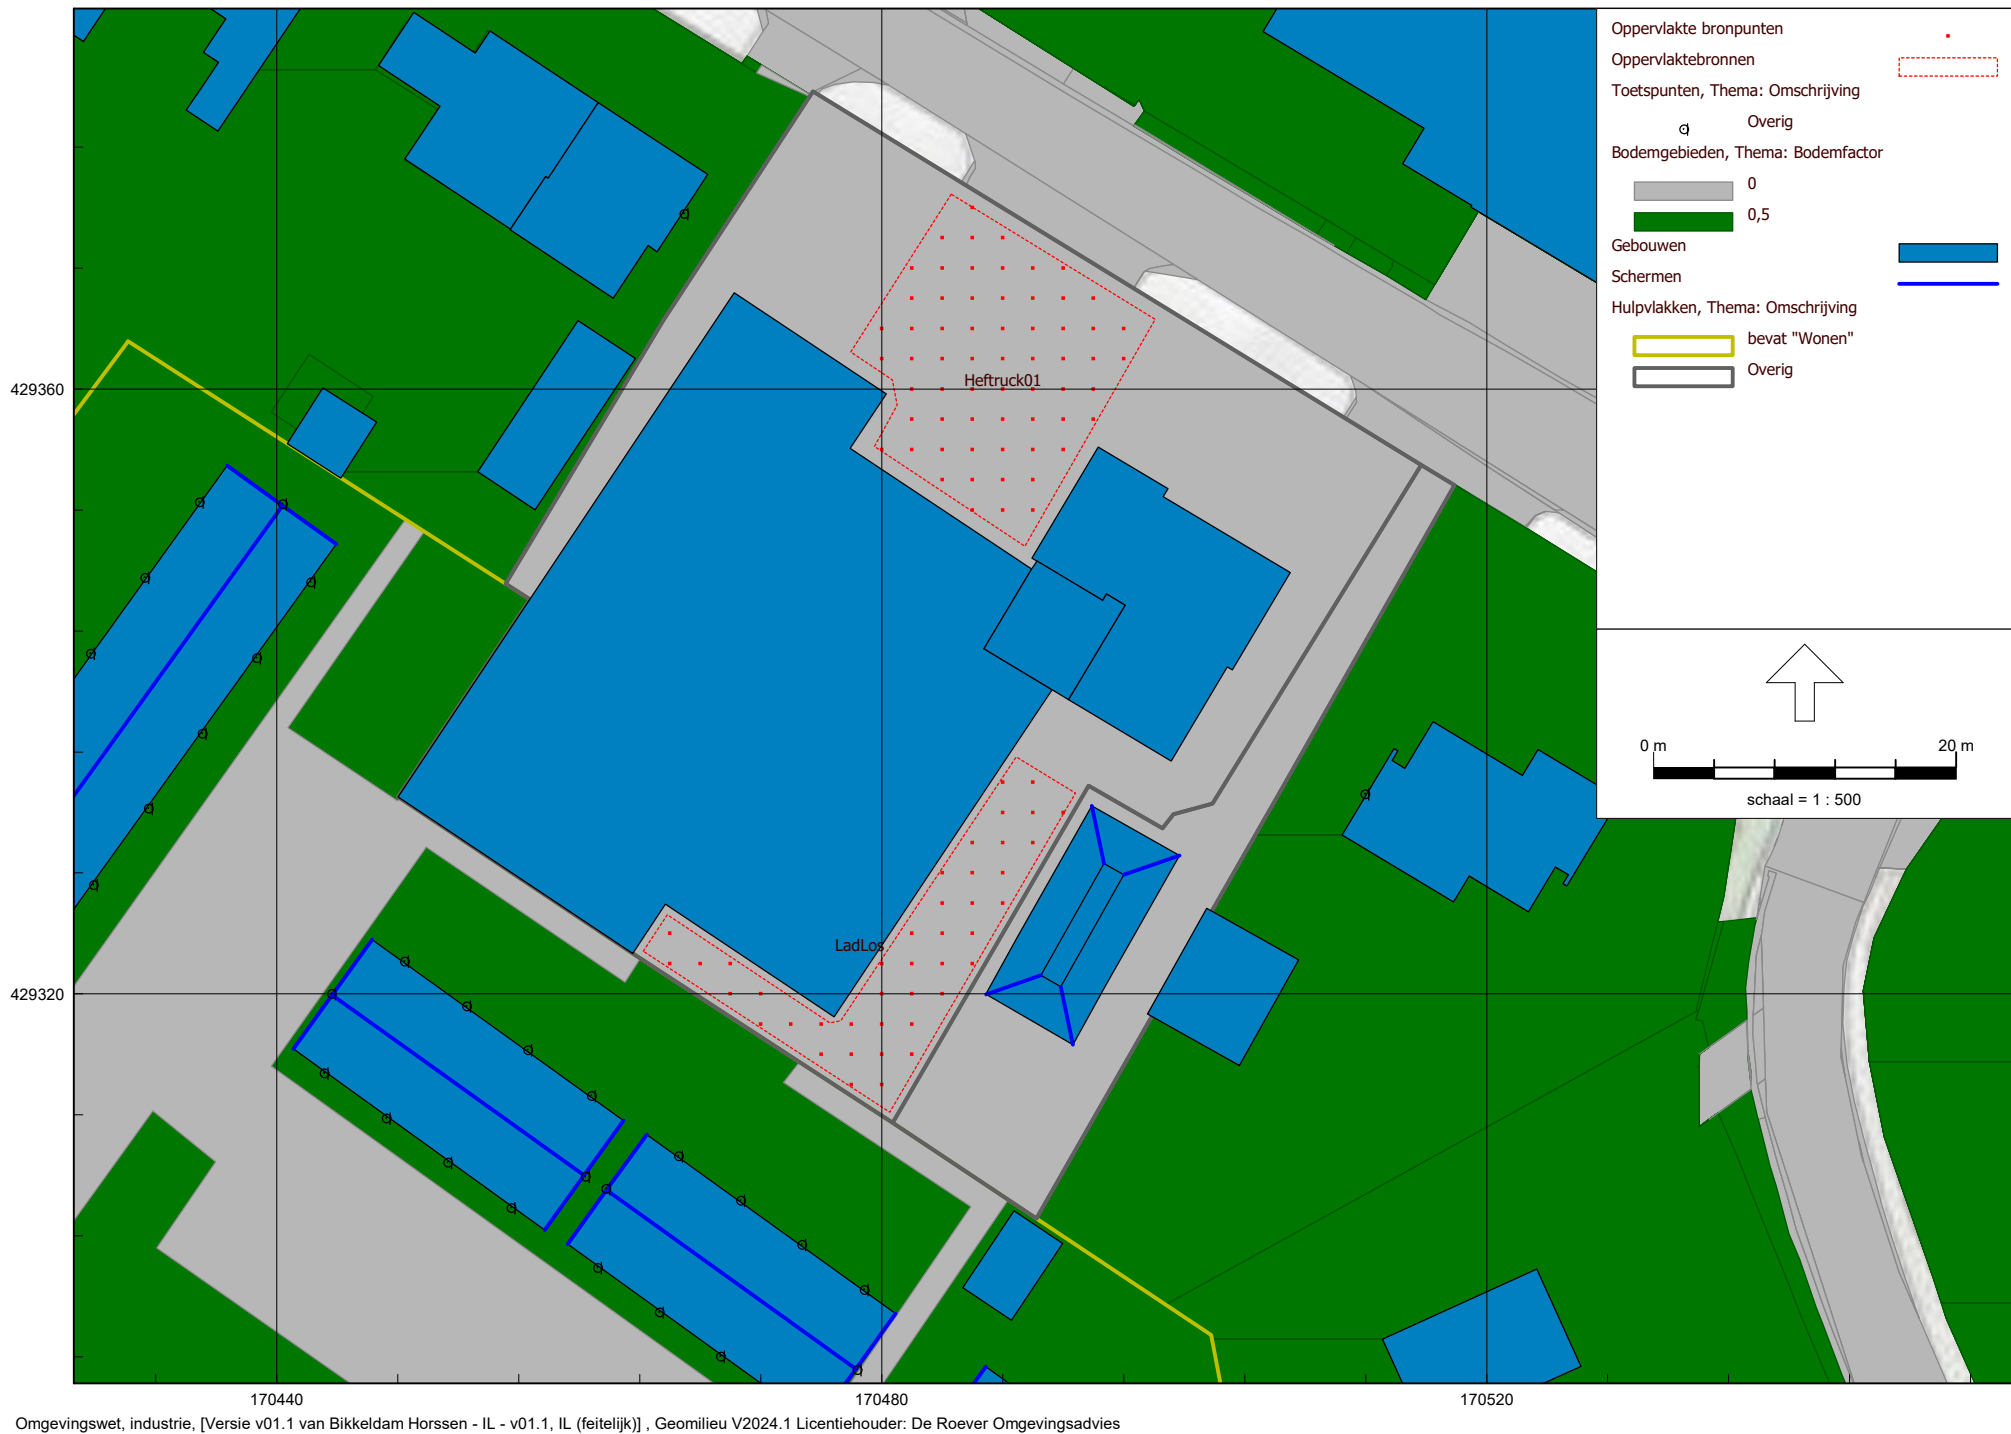





- Uitstralende daken
- Uitstralende gevels
- Toetspunten, Thema: Omschrijving
 - Overig
- Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
 - 0
 - 0,5
- Gebouwen
- Schermen
- Hulpvlakken, Thema: Omschrijving
 - bevat "Wonen"
 - Overig

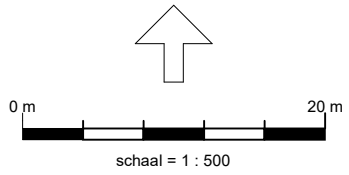


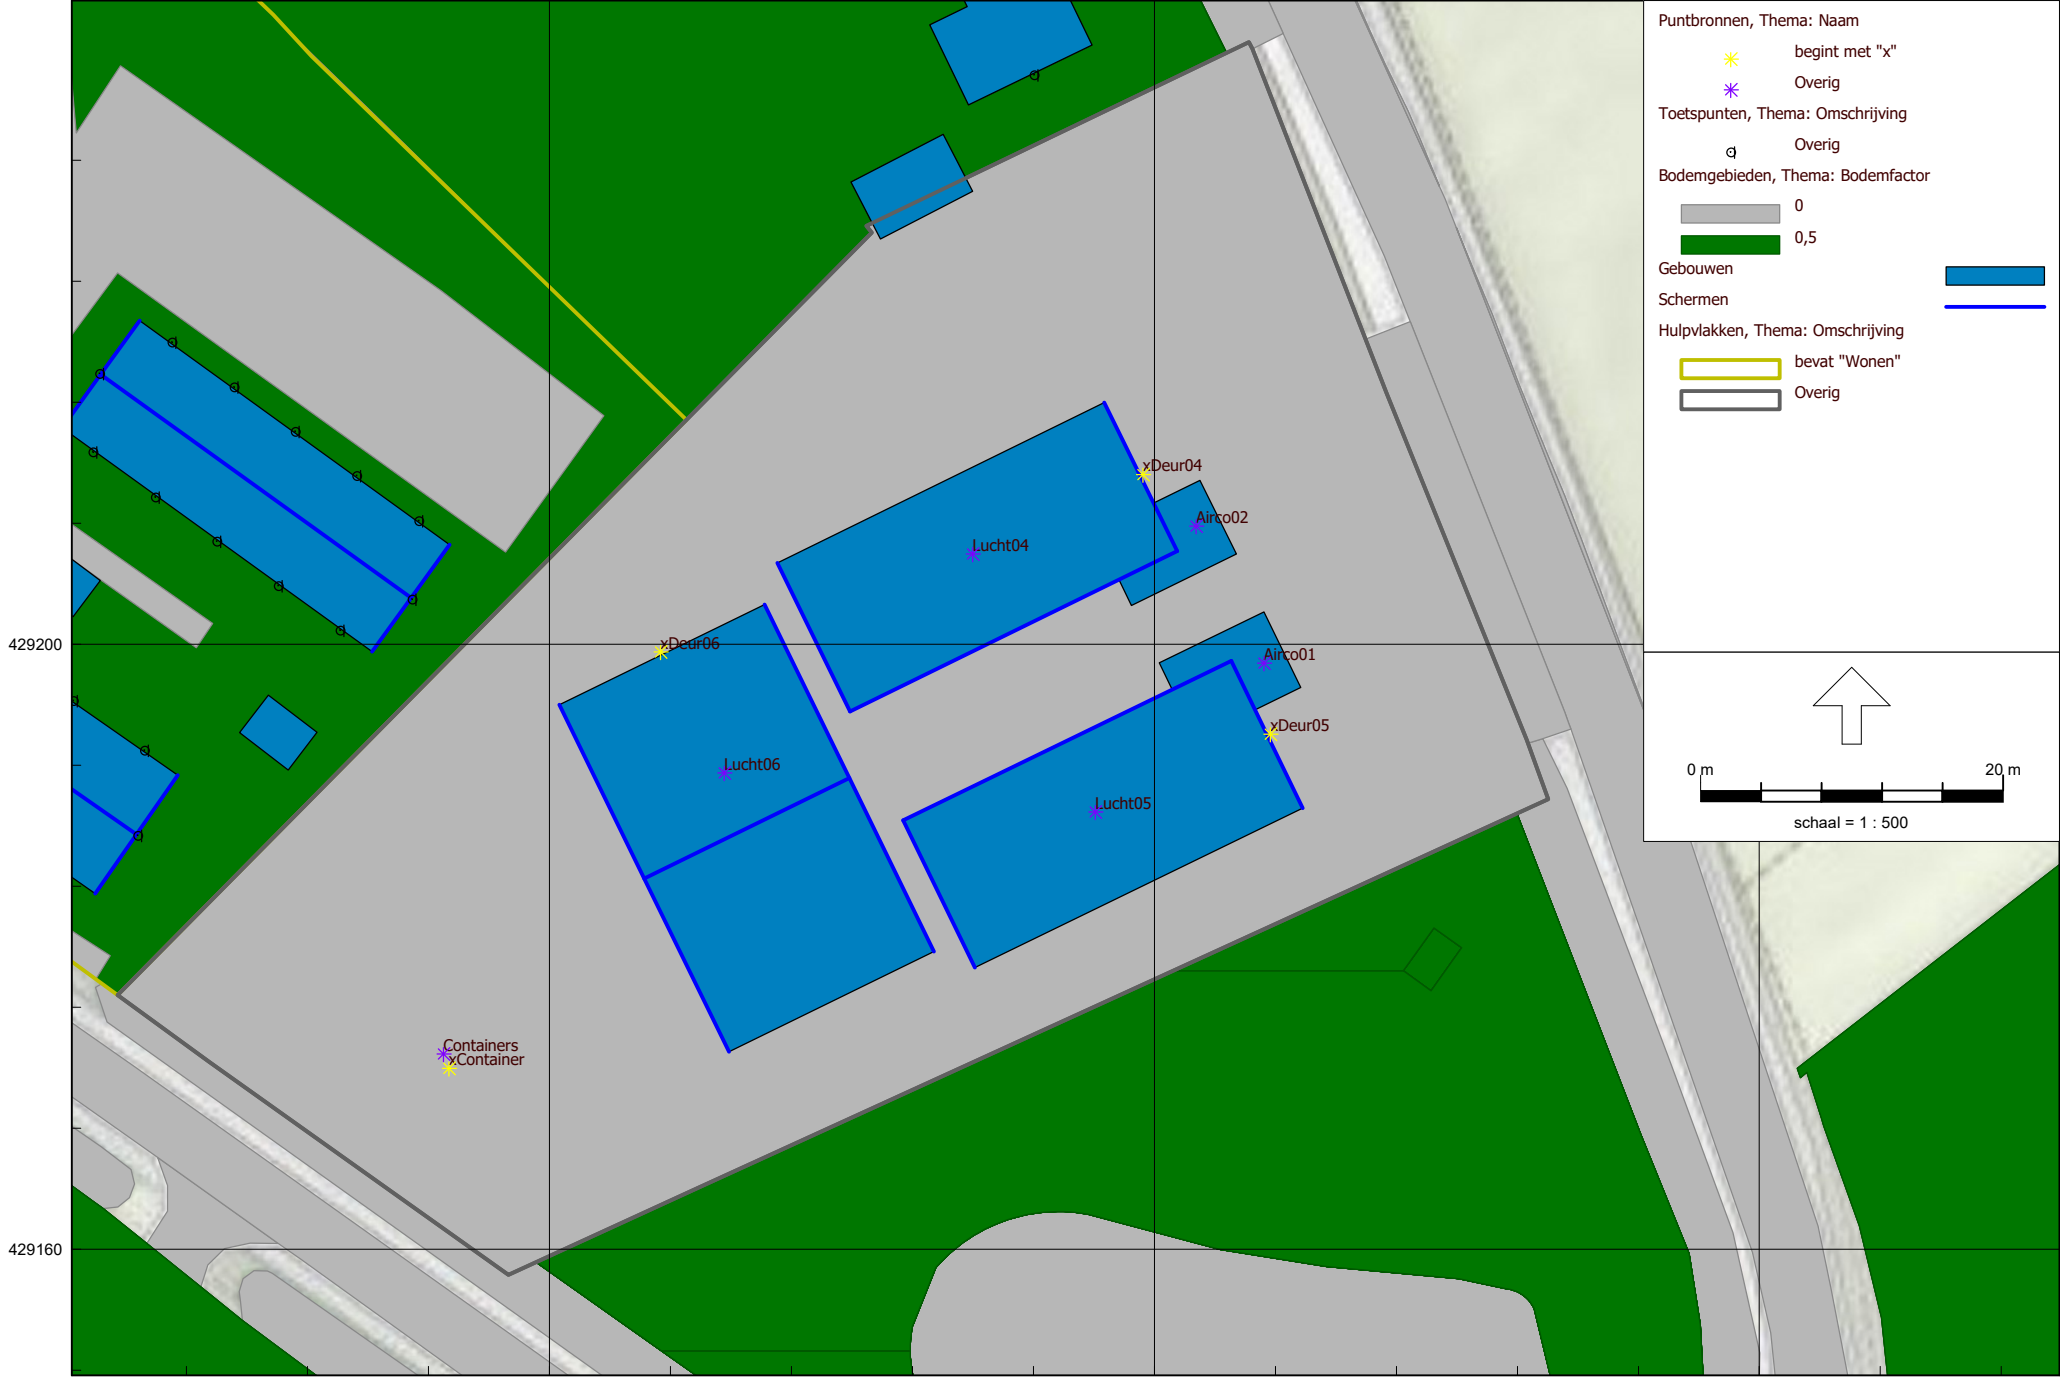



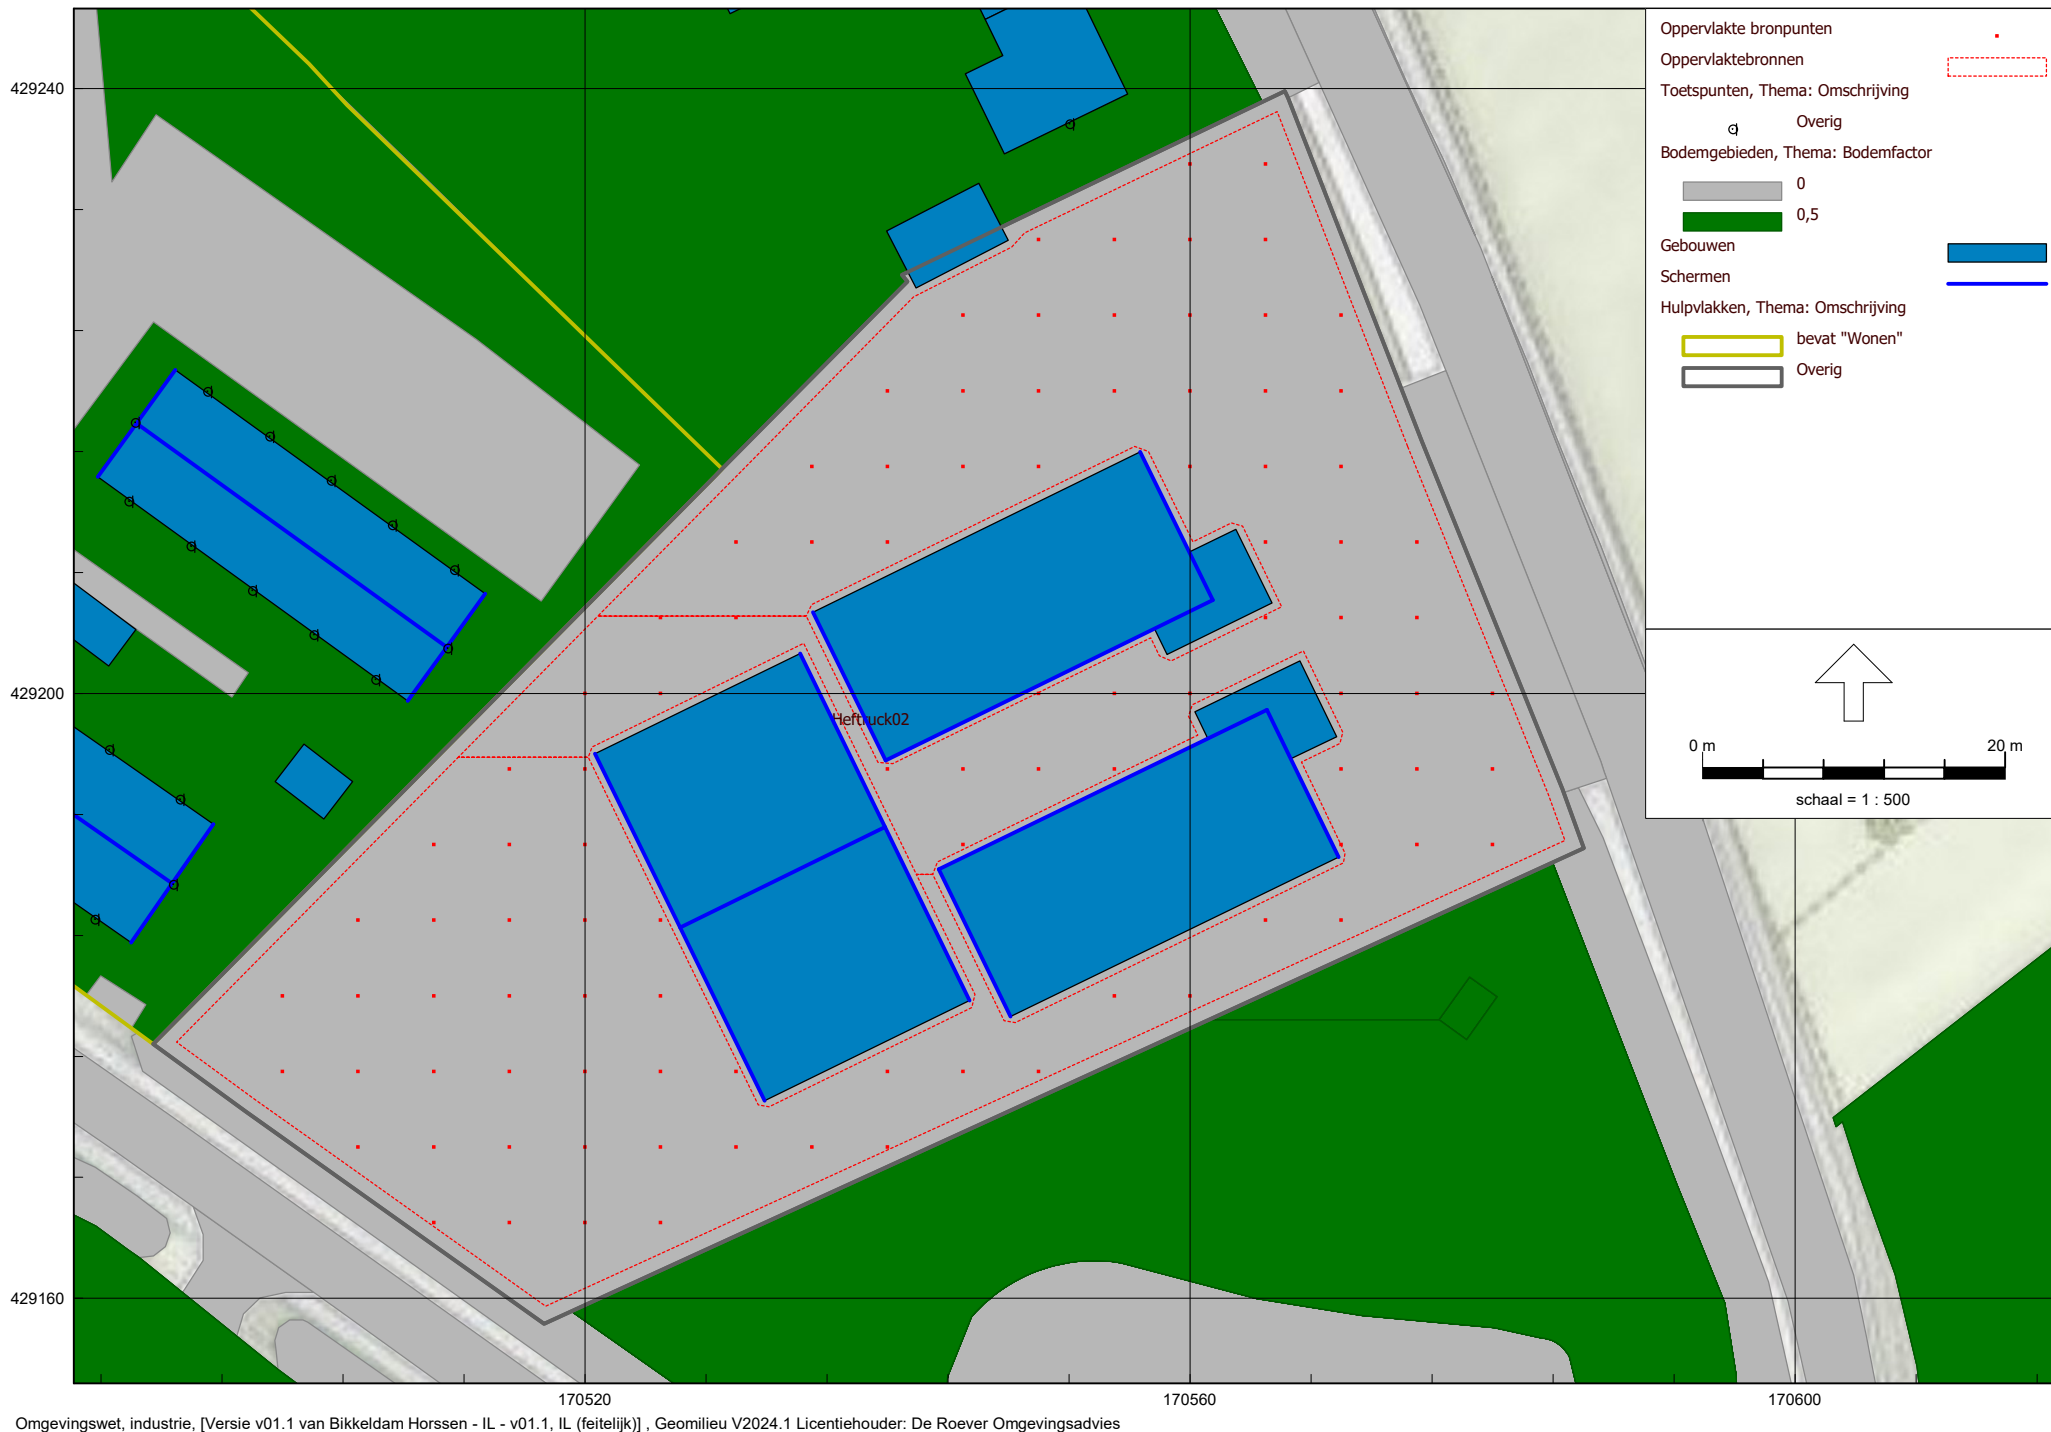

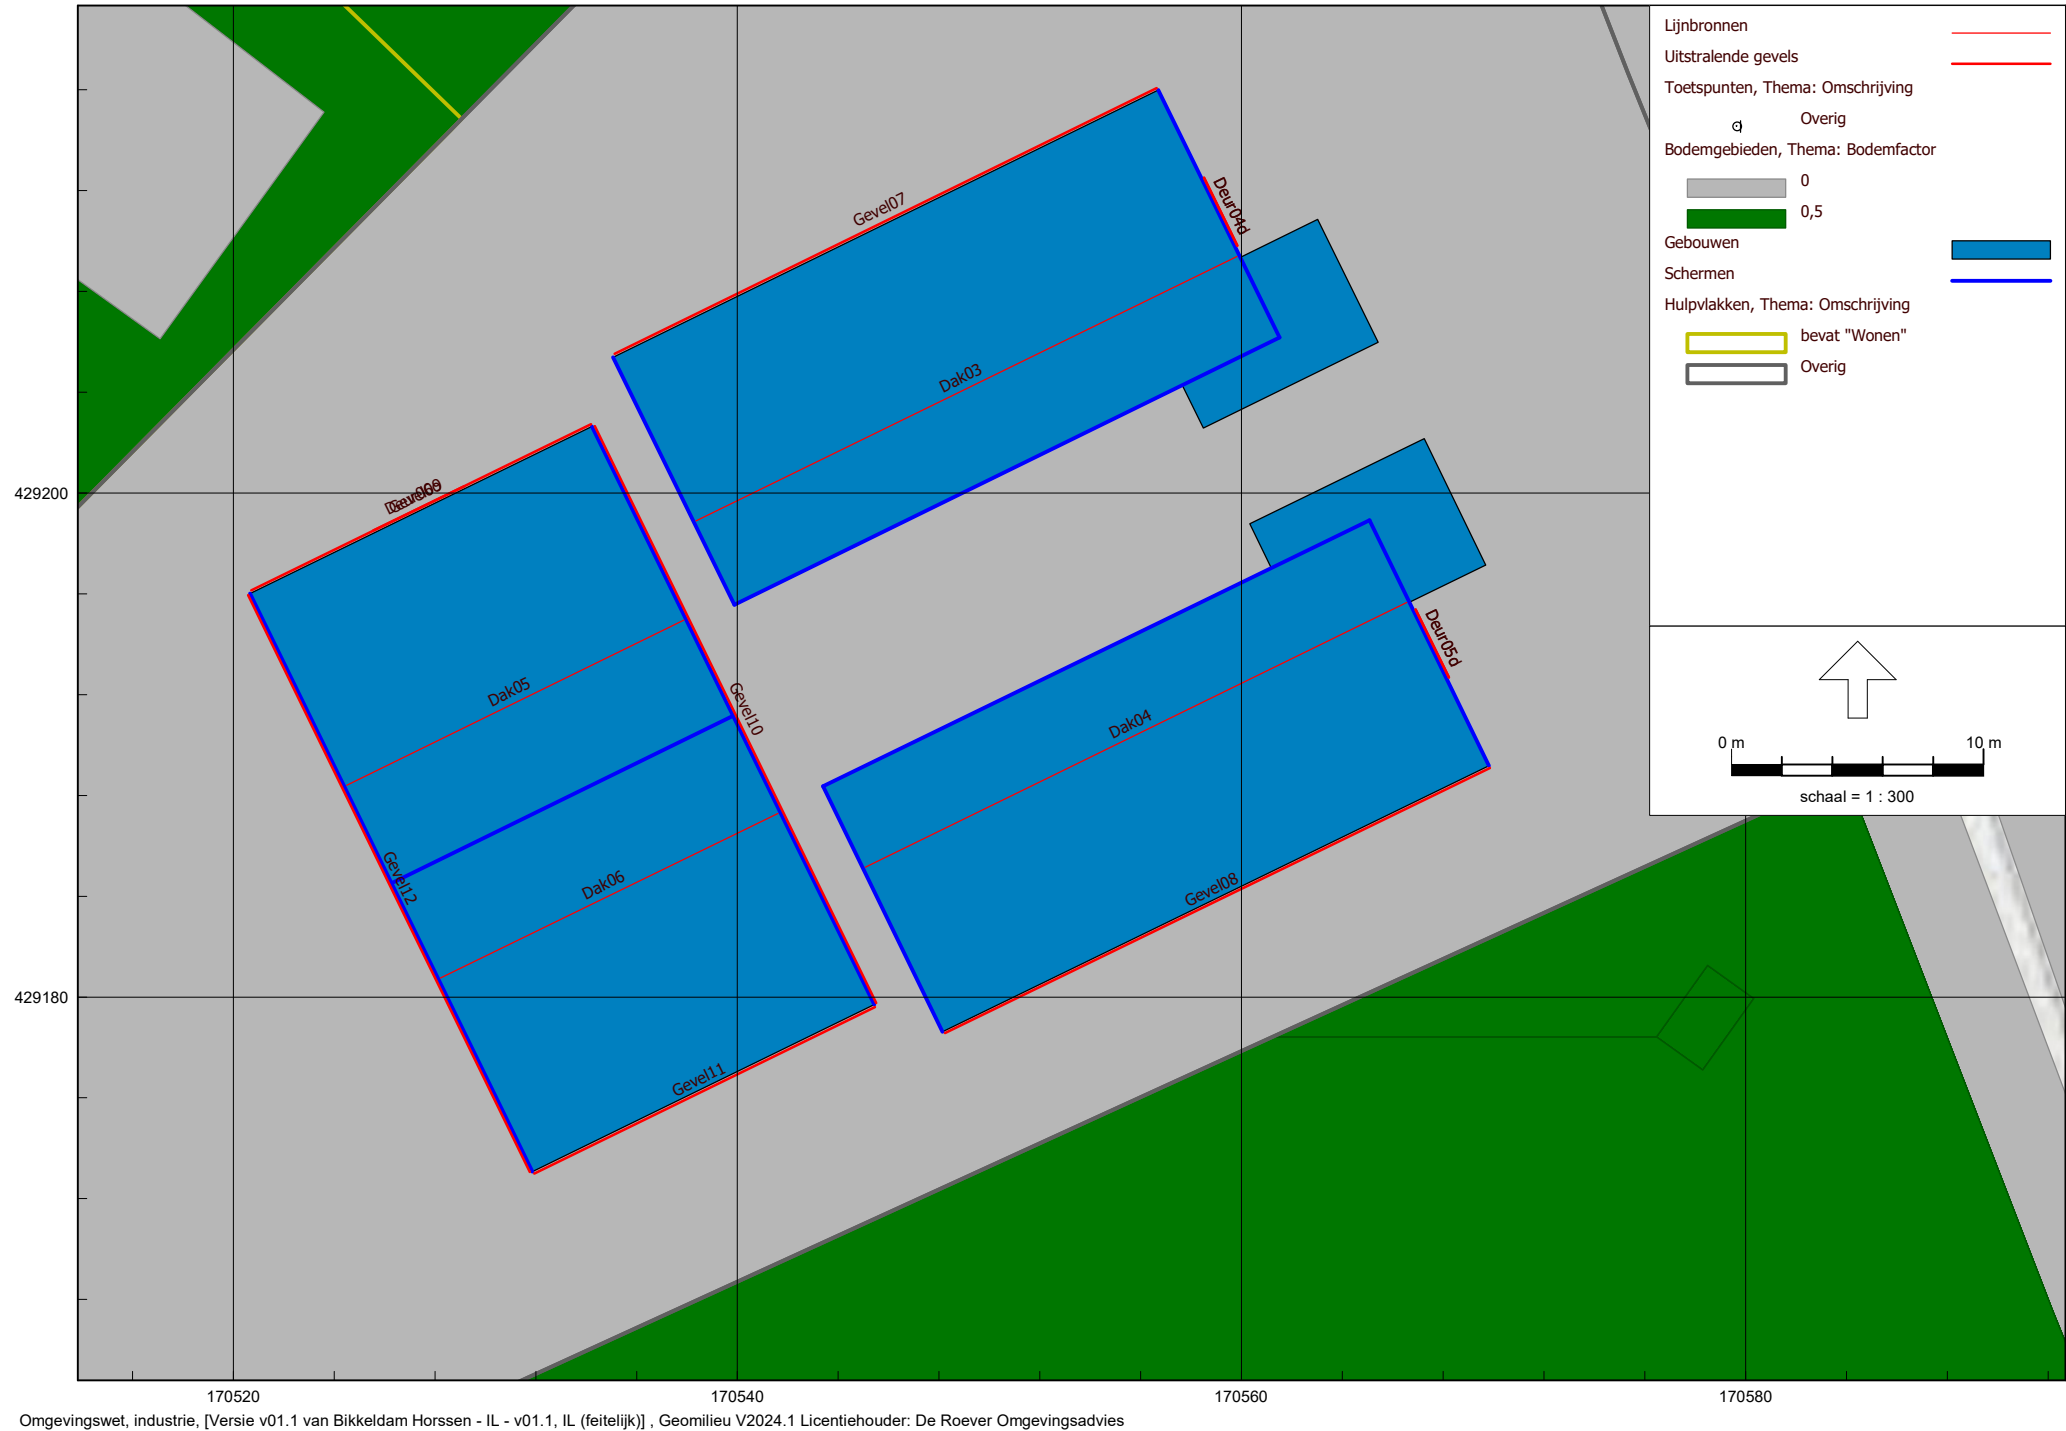

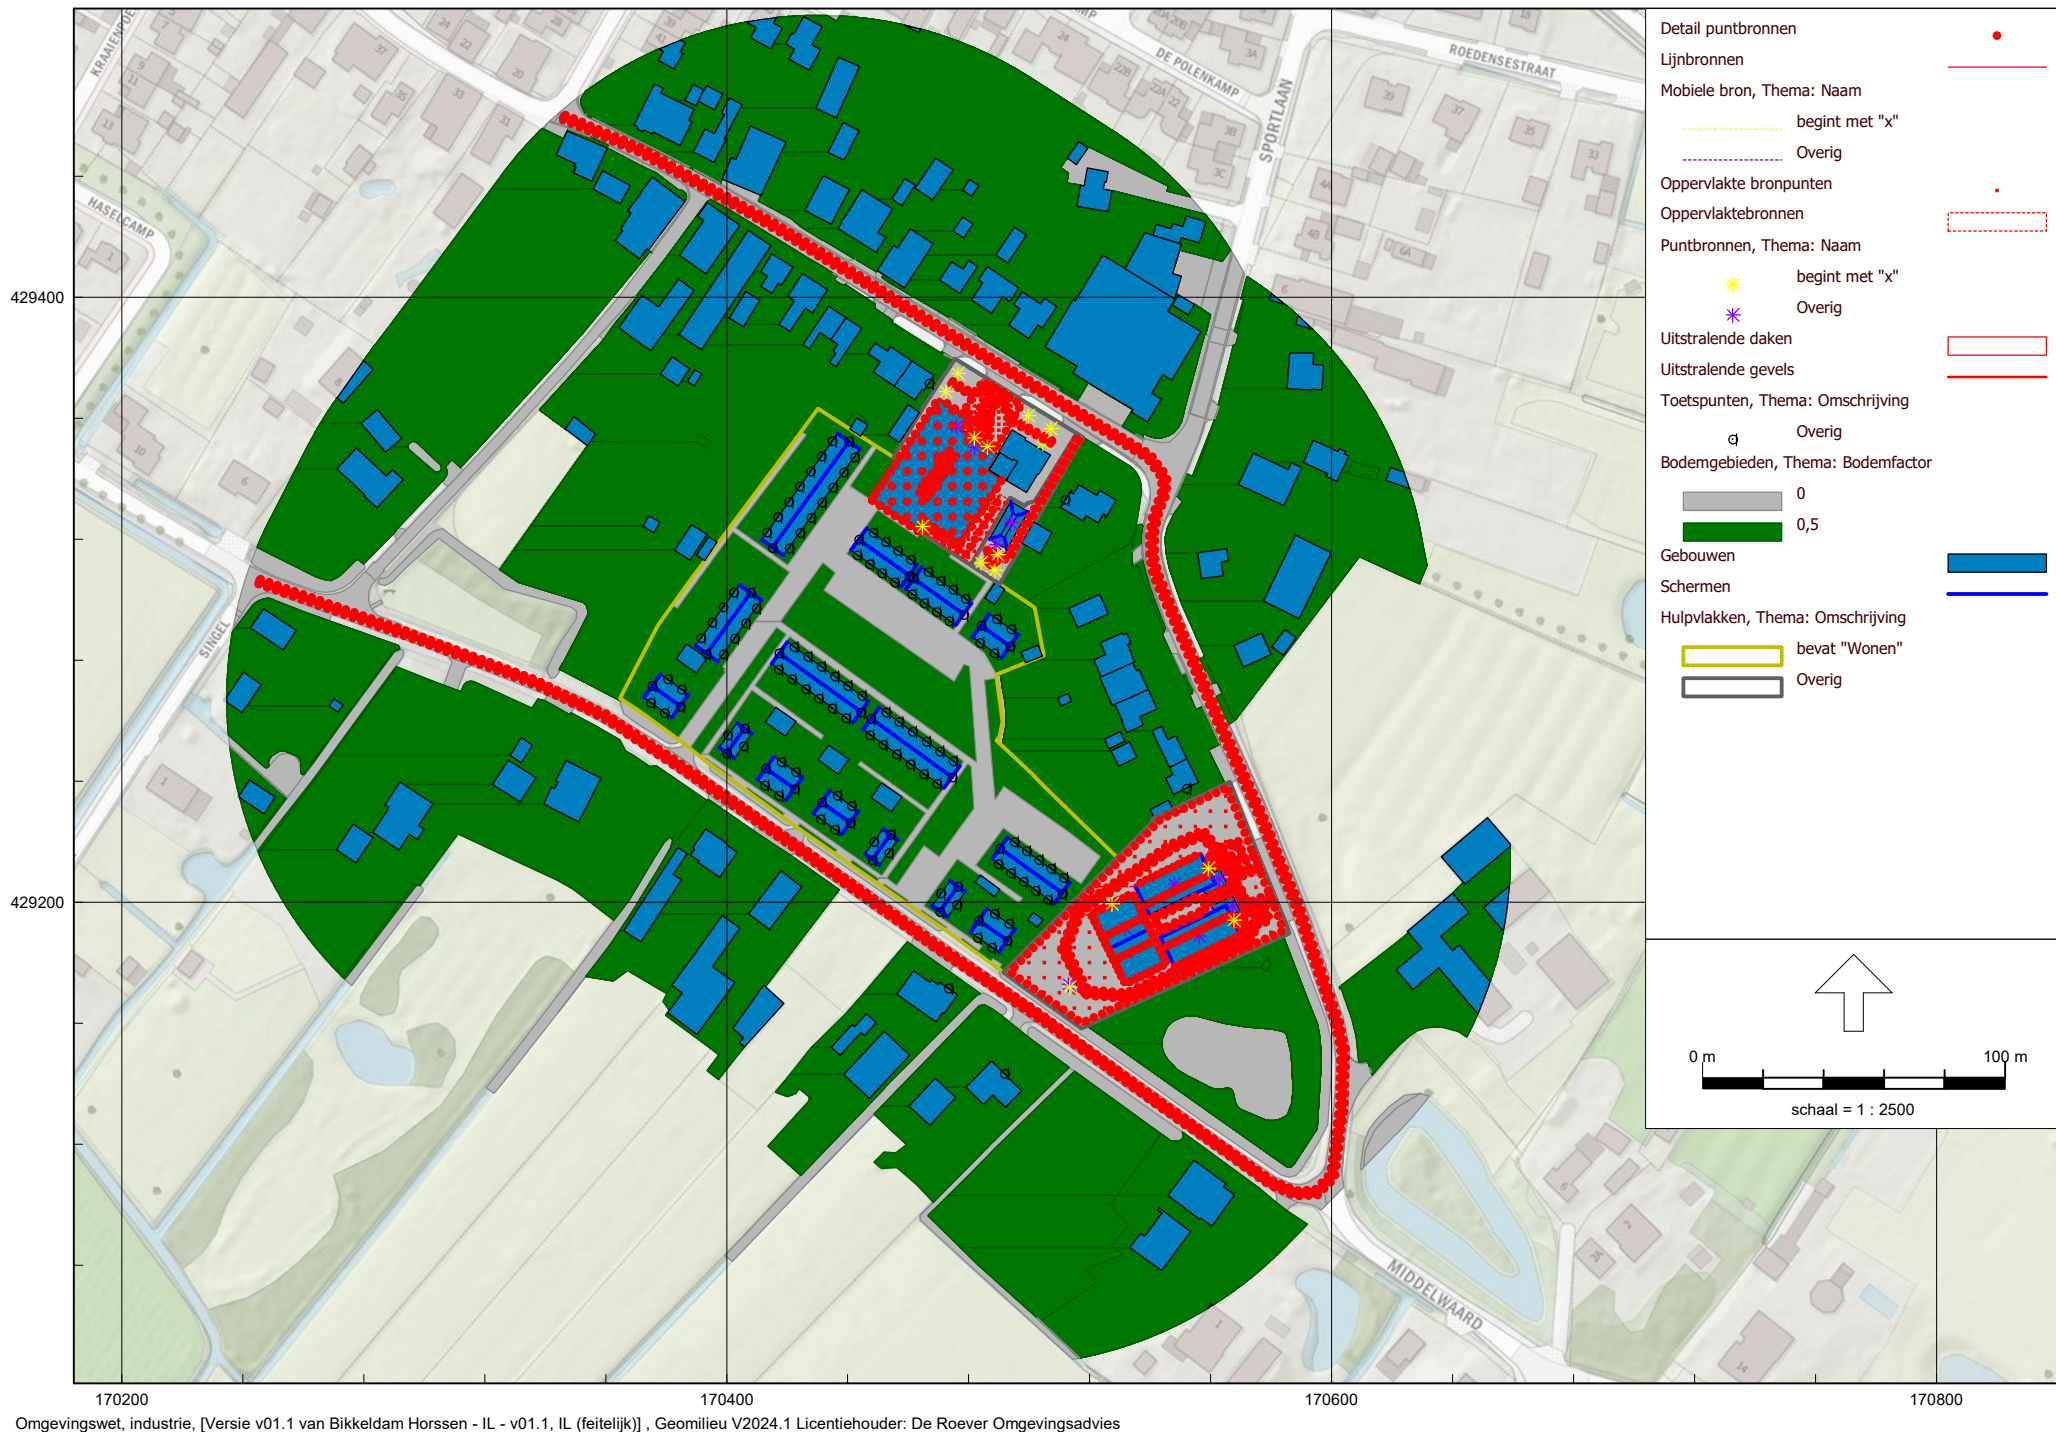

BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen (feitelijk)

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v01.1, IL (feitelijk)

Model eigenschap	
Omschrijving	v01.1, IL (feitelijk)
Verantwoordelijke	De Roever Omgevingsadvies
Rekenmethode	#2 Industrielawaai Omgevingswet, industrie
Aangemaakt door	t.oerlemans op 3-7-2024
Laatst ingezien door	t.oerlemans op 26-11-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024
Definitief	26-11-2024
Definitief verklaard door	t.oerlemans op 26-11-2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Richt.
Koeling01	Koeling buitenunit	170489,00	429318,18	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
Lucht01	Luchtbehandeling	170493,86	429325,48	0,50	6,50	Relatief	aan onderliggend item			0	Normale puntbron	0,00
xPortier01	Dichtslaan portieren	170484,04	429312,25	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
xPortier02	Dichtslaan portieren	170488,62	429309,70	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
xPortier03	Dichtslaan portieren	170489,57	429314,93	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
Lucht02	Luchtbehandeling	170482,01	429350,48	0,50	7,50	Relatief	aan onderliggend item			0	Normale puntbron	0,00
Lucht03	Luchtbehandeling	170475,92	429357,23	0,50	7,50	Relatief	aan onderliggend item			0	Normale puntbron	0,00
xPortier04	Dichtslaan portieren	170472,39	429368,77	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
xPortier05	Dichtslaan portieren	170476,48	429374,83	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
xPortier06	Dichtslaan portieren	170499,77	429360,80	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
xPortier07	Dichtslaan portieren	170507,20	429356,58	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
xPortier08	Dichtslaan portieren	170504,47	429351,81	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
xDeur01	Maximale geluidsniveaus open deur	170464,70	429324,25	1,73	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
xDeur02	Maximale geluidsniveaus open roldeur	170486,16	429350,71	3,33	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
xDeur03	Maximale geluidsniveaus open roldeur	170481,86	429353,58	3,33	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
Airco02	Buitenunit airco of warmtepomp	170562,76	429207,82	4,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
Airco01	Buitenunit airco of warmtepomp	170567,25	429198,75	4,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
Lucht06	Luchtbehandeling / afzuiging	170531,57	429191,50	6,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
Lucht04	Luchtbehandeling / afzuiging	170548,00	429205,99	5,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
Lucht05	Luchtbehandeling / afzuiging	170556,10	429188,91	5,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
Containers	Wisselen containers	170513,01	429172,92	1,50	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
xContainer	Wisselen containers piek	170513,35	429171,97	1,70	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
xDeur06	Maximale geluidsniveaus open deur	170527,35	429199,49	2,67	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
xDeur04	Maximale geluidsniveaus open deur	170559,25	429211,22	2,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
xDeur05	Maximale geluidsniveaus open deur	170567,66	429194,06	2,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefL	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63
Koeling01	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Ja	Nee	Nee	29,66	46,06	58,06	59,46	61,56	63,86	62,76	63,76	54,96	70,00	0,00	0,00
Lucht01	360,00	1,25	3,01	6,02	A	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	60,50	65,50	67,00	70,00	68,50	65,50	62,00	75,04	0,00	0,00
xPortier01	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	69,71	78,01	84,81	89,31	91,51	92,41	91,41	86,41	80,01	98,00	0,00	0,00
xPortier02	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	69,71	78,01	84,81	89,31	91,51	92,41	91,41	86,41	80,01	98,00	0,00	0,00
xPortier03	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	69,71	78,01	84,81	89,31	91,51	92,41	91,41	86,41	80,01	98,00	0,00	0,00
Lucht02	360,00	1,25	3,01	6,02	A	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	60,50	65,50	67,00	70,00	68,50	65,50	62,00	75,04	0,00	0,00
Lucht03	360,00	1,25	3,01	6,02	A	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	60,50	65,50	67,00	70,00	68,50	65,50	62,00	75,04	0,00	0,00
xPortier04	360,00	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	69,71	78,01	84,81	89,31	91,51	92,41	91,41	86,41	80,01	98,00	0,00	0,00
xPortier05	360,00	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	69,71	78,01	84,81	89,31	91,51	92,41	91,41	86,41	80,01	98,00	0,00	0,00
xPortier06	360,00	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	69,71	78,01	84,81	89,31	91,51	92,41	91,41	86,41	80,01	98,00	0,00	0,00
xPortier07	360,00	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	69,71	78,01	84,81	89,31	91,51	92,41	91,41	86,41	80,01	98,00	0,00	0,00
xPortier08	360,00	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	69,71	78,01	84,81	89,31	91,51	92,41	91,41	86,41	80,01	98,00	0,00	0,00
xDeur01	360,00	0,00	--	--	A	Ja	Nee	Nee	70,30	80,30	85,30	89,30	93,30	94,30	92,30	91,30	89,30	100,02	0,00	0,00
xDeur02	360,00	0,00	--	--	A	Ja	Nee	Nee	70,30	80,30	85,30	89,30	93,30	94,30	92,30	91,30	89,30	100,02	0,00	0,00
xDeur03	360,00	0,00	--	--	A	Ja	Nee	Nee	70,30	80,30	85,30	89,30	93,30	94,30	92,30	91,30	89,30	100,02	0,00	0,00
Airco02	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee	Nee	Nee	29,66	46,06	58,06	59,46	61,56	63,86	62,76	63,76	54,96	70,00	0,00	0,00
Airco01	360,00	0,00	1,25	3,01	A	Nee	Nee	Nee	29,66	46,06	58,06	59,46	61,56	63,86	62,76	63,76	54,96	70,00	0,00	0,00
Lucht06	360,00	1,25	3,01	6,02	A	Nee	Nee	Nee	0,00	54,10	66,10	67,10	72,10	66,10	61,10	55,10	47,10	74,97	0,00	0,00
Lucht04	360,00	1,25	3,01	6,02	A	Nee	Nee	Nee	0,00	54,10	66,10	67,10	72,10	66,10	61,10	55,10	47,10	74,97	0,00	0,00
Lucht05	360,00	1,25	3,01	6,02	A	Nee	Nee	Nee	0,00	54,10	66,10	67,10	72,10	66,10	61,10	55,10	47,10	74,97	0,00	0,00
Containers	360,00	18,56	--	--	A	Nee	Nee	Nee	65,31	77,51	84,51	89,91	94,01	98,01	96,61	90,21	77,51	102,00	0,00	0,00
xContainer	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	46,08	57,48	79,88	91,78	110,98	112,78	111,18	87,78	92,78	116,54	0,00	0,00
xDeur06	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	70,30	80,30	85,30	89,30	93,30	94,30	92,30	91,30	89,30	100,02	0,00	0,00
xDeur04	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	70,30	80,30	85,30	89,30	93,30	94,30	92,30	91,30	89,30	100,02	0,00	0,00
xDeur05	360,00	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	70,30	80,30	85,30	89,30	93,30	94,30	92,30	91,30	89,30	100,02	0,00	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model:	v01.1, IL (feitelijk)						
	Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL						
Groep:	(hoofdgroep)						
	Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie						
Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Koeling01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucht01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPortier01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPortier02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPortier03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucht02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucht03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPortier04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPortier05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPortier06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPortier07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPortier08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xDeur01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xDeur02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xDeur03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Airco02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Airco01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucht06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucht04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucht05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Containers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xContainer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xDeur06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xDeur04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xDeur05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	Aantal(D)
BWr01	Bestelwagens op het terrein	170516,42	429354,41	170484,68	429316,17	1,00	0,00	Relatief				A	10
xBWo01	Bestelwagens optrekken	170517,28	429353,89	170484,84	429315,19	1,00	0,00	Relatief				A	1
ihBW01	Verkeer - bestelwagens KPN	170344,97	429459,98	170244,25	429306,39	1,00	0,00	Relatief				A	10
PWr01	Personenwagens op het terrein	170493,99	429368,30	170508,79	429351,88	0,75	0,00	Relatief				A	20
PWr02	Personenwagens op het terrein	170488,13	429371,89	170473,21	429372,04	0,75	0,00	Relatief				A	30
BWr02	Bestelwagens op het terrein	170489,78	429370,88	170483,49	429353,98	1,00	0,00	Relatief				A	20
VWr01	Vrachtwagens op het terrein	170491,69	429369,71	170486,13	429352,24	1,20	0,00	Relatief				A	10
VWa01	Vrachtwagens achteruitrijsignaal	170492,11	429369,43	170486,63	429352,19	1,20	0,00	Relatief				A	5
xPWo01	Personenwagens optrekken	170493,14	429368,82	170508,31	429351,01	0,75	0,00	Relatief				A	1
xPWo02	Personenwagens optrekken	170487,26	429372,43	170473,73	429372,89	0,75	0,00	Relatief				A	1
xBWo02	Bestelwagens optrekken	170488,92	429371,41	170482,50	429354,12	1,00	0,00	Relatief				A	1
xVWo01	Vrachtwagens optrekken	170491,27	429369,98	170485,63	429352,29	1,20	0,00	Relatief				A	1
xHeftr01	Heftruck en laden & lossen pieken	170484,75	429372,21	170484,75	429372,21	1,00	0,00	Relatief				A	1
XLadLos	Handmatig laden en lossen pieken	170490,26	429333,39	170465,88	429323,59	1,50	0,00	Relatief				A	1
ihVW01	Verkeer - vrachtwagens Breedveld	170344,85	429459,70	170244,35	429306,67	1,20	0,00	Relatief				A	10
ihBW02	Verkeer - bestelwagens Breedveld	170344,73	429459,43	170244,45	429306,95	1,00	0,00	Relatief				A	20
ihPW01	Verkeer - personenwagens Breedveld	170344,61	429459,15	170244,55	429307,24	0,75	0,00	Relatief				A	50
PWr03	Personenwagens op het terrein	170576,75	429213,15	170581,45	429201,61	0,75	0,00	Relatief				A	10
BWr03	Bestelwagens op het terrein	170577,50	429211,29	170580,63	429203,44	1,00	0,00	Relatief				A	20
PWr04	Personenwagens op het terrein	170575,52	429216,20	170582,12	429199,92	0,75	0,00	Relatief				A	2
BWr04	Bestelwagens op het terrein	170575,88	429215,27	170581,70	429200,83	1,00	0,00	Relatief				A	4
VWr02	Vrachtwagens op het terrein	170577,12	429212,22	170581,04	429202,52	1,20	0,00	Relatief				A	5
VWa02	Vrachtwagens achteruitrijsignaal	170558,92	429216,26	170570,85	429189,89	1,20	0,00	Relatief				A	5
xHeftr02	Heftruck en laden & lossen pieken	170565,62	429237,44	170565,12	429237,61	1,00	0,00	Relatief				A	1
xVWo02	Vrachtwagens optrekken	170577,31	429211,76	170580,84	429202,98	1,20	0,00	Relatief				A	1
XLVo,p01	Licht verkeer optrekken en dichtslaan portier	170576,94	429212,69	170581,25	429202,07	1,00	0,00	Relatief				A	1
XLVo,p02	Licht verkeer optrekken en dichtslaan portier	170575,70	429215,74	170581,91	429200,38	1,00	0,00	Relatief				A	1
ihVW02	Verkeer - vrachtwagens Middelwaard 5	170345,08	429460,26	170244,15	429306,11	1,20	0,00	Relatief				A	10
ihBW03	Verkeer - bestelwagens Middelwaard 5	170345,20	429460,53	170244,05	429305,82	1,00	0,00	Relatief				A	48
ihPW02	Verkeer - personenwagens Middelwaard 5	170345,32	429460,81	170243,95	429305,54	0,75	0,00	Relatief				A	24

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
BWr01	--	--	5	3,00	50,00	54,20	62,50	79,30	84,70	87,80	86,30	79,20	68,40	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xBWo01	--	--	5	3,00	0,00	77,10	74,40	78,30	83,10	89,90	89,90	82,00	77,40	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ihBW01	--	--	30	3,00	50,00	54,20	62,50	79,30	84,70	87,80	86,30	79,20	68,40	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PWr01	2	--	5	3,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PWr02	2	--	5	3,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BWr02	2	--	5	3,00	50,00	54,20	62,50	79,30	84,70	87,80	86,30	79,20	68,40	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VWr01	--	--	5	3,00	59,10	78,40	82,40	87,10	92,80	96,30	94,80	88,80	80,00	100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VWa01	--	--	5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPW001	1	--	5	3,00	0,00	77,10	74,40	78,30	83,10	89,90	89,90	82,00	77,40	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xPW002	1	--	5	3,00	0,00	77,10	74,40	78,30	83,10	89,90	89,90	82,00	77,40	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xBWo02	1	--	5	3,00	0,00	77,10	74,40	78,30	83,10	89,90	89,90	82,00	77,40	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xVWo01	--	--	5	3,00	0,00	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60	103,60	101,60	77,20	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xHeFtr01	--	--	5	3,00	39,80	51,20	73,60	85,50	104,70	106,50	104,90	81,50	86,50	110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XLadLos	--	--	10	3,00	34,80	46,20	68,60	80,50	99,70	101,50	99,90	76,50	81,50	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ihVW01	--	--	30	3,00	55,00	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ihBW02	2	--	30	3,00	50,00	54,20	62,50	79,30	84,70	87,80	86,30	79,20	68,40	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ihPW01	4	--	30	3,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PWr03	--	--	5	3,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BWr03	--	--	5	3,00	50,00	54,20	62,50	79,30	84,70	87,80	86,30	79,20	68,40	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PWr04	2	2	5	3,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BWr04	4	4	5	3,00	50,00	54,20	62,50	79,30	84,70	87,80	86,30	79,20	68,40	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VWr02	--	--	5	3,00	59,10	78,40	82,40	87,10	92,80	96,30	94,80	88,80	80,00	100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VWa02	--	--	5	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xHeFtr02	--	--	5	3,00	39,80	51,20	73,60	85,50	104,70	106,50	104,90	81,50	86,50	110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xVWo02	--	--	5	3,00	0,00	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60	103,60	101,60	77,20	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XLVo, p01	--	--	5	3,00	69,71	78,01	84,81	89,31	91,51	92,41	91,41	86,41	80,01	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XLVo, p02	1	1	5	3,00	69,71	78,01	84,81	89,31	91,51	92,41	91,41	86,41	80,01	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ihVW02	--	--	30	3,00	55,00	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ihBW03	8	8	30	3,00	50,00	54,20	62,50	79,30	84,70	87,80	86,30	79,20	68,40	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ihPW02	4	4	30	3,00	0,00	68,40	75,30	77,80	81,70	83,80	83,10	79,70	77,40	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
BWr01	0,00	0,00	0,00
xBWo01	0,00	0,00	0,00
ihBW01	0,00	0,00	0,00
PWr01	0,00	0,00	0,00
PWr02	0,00	0,00	0,00
BWr02	0,00	0,00	0,00
VWr01	0,00	0,00	0,00
VWa01	0,00	0,00	0,00
xPWo01	0,00	0,00	0,00
xPWo02	0,00	0,00	0,00
xBWo02	0,00	0,00	0,00
xVWo01	0,00	0,00	0,00
xHeFtr01	0,00	0,00	0,00
XLadLos	0,00	0,00	0,00
ihVW01	0,00	0,00	0,00
ihBW02	0,00	0,00	0,00
ihPW01	0,00	0,00	0,00
PWr03	0,00	0,00	0,00
BWr03	0,00	0,00	0,00
PWr04	0,00	0,00	0,00
BWr04	0,00	0,00	0,00
VWr02	0,00	0,00	0,00
VWa02	0,00	0,00	0,00
xHeFtr02	0,00	0,00	0,00
xVWo02	0,00	0,00	0,00
XLVo, p01	0,00	0,00	0,00
XLVo, p02	0,00	0,00	0,00
ihVW02	0,00	0,00	0,00
ihBW03	0,00	0,00	0,00
ihPW02	0,00	0,00	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer	obj.
Heftruck01	Heftruck en laden & lossen	170484,59	429372,89	1,00	0,00	Relatief				True	A	4,77	--	--	2,0	2,0		Ja
LadLos	Handmatig laden en lossen	170464,25	429322,82	1,50	0,00	Relatief				True	A	7,78	--	--	2,0	2,0		Ja
Heftruck02	Heftruck en laden & lossen	170574,39	429216,31	1,00	0,00	Relatief				True	A	4,77	--	--	5,0	5,0		Ja

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
Heftruck01	39,80	43,10	51,30	55,00	59,50	59,70	56,90	51,10	46,70	64,73	63,89	67,19	75,39	79,09	83,59	83,79	80,99	75,19	70,79	88,82
LadLos	32,76	36,76	44,76	48,76	51,76	53,26	49,76	44,76	39,76	57,84	55,00	59,00	67,00	71,00	74,00	75,50	72,00	67,00	62,00	80,08
Heftruck02	29,88	33,18	41,38	45,08	49,58	49,78	46,98	41,18	36,78	54,81	63,89	67,19	75,39	79,09	83,59	83,79	80,99	75,19	70,79	88,82

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Heftruck01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LadLos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heftruck02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Max.afst.	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	LwM_31	LwM_63
Dak03	Schuin dak bedrijfsgebouw 1	4,53	0,00	Relatief				A	True	0,79	--	--	1,00	Nee	Nee	Nee	54,67	59,67
Dak04	Schuin dak bedrijfsgebouw 2	4,53	0,00	Relatief				A	True	0,79	--	--	1,00	Nee	Nee	Nee	54,66	59,66
Dak06	Schuin dak bedrijfsgebouw 3	5,53	0,00	Relatief				A	True	0,79	--	--	1,00	Nee	Nee	Nee	55,47	60,47
Dak05	Schuin dak bedrijfsgebouw 3	5,53	0,00	Relatief				A	True	0,79	--	--	1,00	Nee	Nee	Nee	55,47	60,47

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwM 125	LwM 250	LwM 500	LwM 1k	LwM 2k	LwM 4k	LwM 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
Dak03	59,67	57,67	58,67	57,67	52,67	49,67	47,67	68,45	73,45	73,45	71,45	72,45	71,45	66,45	63,45	61,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dak04	59,66	57,66	58,66	57,66	52,66	49,66	47,66	68,45	73,45	73,45	71,45	72,45	71,45	66,45	63,45	61,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dak06	60,47	58,47	59,47	58,47	53,47	50,47	48,47	67,20	72,20	72,20	70,20	71,20	70,20	65,20	62,20	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dak05	60,47	58,47	59,47	58,47	53,47	50,47	48,47	67,20	72,20	72,20	70,20	71,20	70,20	65,20	62,20	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Dak03	0,00	0,00	0,00	0,00
Dak04	0,00	0,00	0,00	0,00
Dak06	0,00	0,00	0,00	0,00
Dak05	0,00	0,00	0,00	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)
Dak01	Dak werkplaats	0,10	7,50	Relatief aan onderliggend item				Ja	4	A	False	83,368	--	--	10,0042	--
Dak02	Lichtstraat werkplaats	0,10	7,50	Relatief aan onderliggend item				Ja	4	A	False	83,368	--	--	10,0042	--

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250
Dak01	--	0,79	--	--	5,0	5,0	50,30	60,30	65,30	69,30	73,30	74,30	72,30	71,30	69,30	80,02	11,00	16,00	21,00	27,00
Dak02	--	0,79	--	--	2,0	2,0	50,30	60,30	65,30	69,30	73,30	74,30	72,30	71,30	69,30	80,02	0,00	4,00	9,00	15,00

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125
Dak01	34,00	37,00	44,00	55,00	55,00	35,30	40,30	40,30	38,30	35,30	33,30	24,30	12,30	10,30	45,73	65,48	70,48	70,48
Dak02	21,00	27,00	33,00	39,00	39,00	46,30	52,30	52,30	50,30	48,30	43,30	35,30	28,30	26,30	57,66	65,85	71,85	71,85

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Dak01	68,48	65,48	63,48	54,48	42,48	40,48	75,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dak02	69,85	67,85	62,85	54,85	47,85	45,85	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)
Gevel01	Gevel damwand	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	83,368	--	--	10,0042	--	--	0,79
Gevel02	Gevel damwand	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	83,368	--	--	10,0042	--	--	0,79
Gevel03	Gevel metselwerk	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	83,368	--	--	10,0042	--	--	0,79
Gevel04	Gevel metselwerk	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	83,368	--	--	10,0042	--	--	0,79
Gevel05	Gevel metselwerk	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	83,368	--	--	10,0042	--	--	0,79
Gevel06	Gevel metselwerk	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	83,368	--	--	10,0042	--	--	0,79
Deur01d	Dichte deur	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	41,687	--	--	5,0024	--	--	3,80
Deur01o	Open deur	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	41,687	--	--	5,0024	--	--	3,80
Deur02d	Roldeur dicht	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	41,687	--	--	5,0024	--	--	3,80
Deur03d	Roldeur dicht	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	41,687	--	--	5,0024	--	--	3,80
Deur02o	Roldeur open	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	41,687	--	--	5,0024	--	--	3,80
Deur03o	Roldeur open	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	41,687	--	--	5,0024	--	--	3,80
Gevel07	Gevel bedrijfsgebouw 1	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	83,368	--	--	10,0042	--	--	0,79
Deur04d	Dichte deur bedrijfsgebouw 1	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76
Deur04o	Open deur bedrijfsgebouw 1	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78
Gevel08	Gevel bedrijfsgebouw 2	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	83,368	--	--	10,0042	--	--	0,79
Deur05d	Dichte deur bedrijfsgebouw 2	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76
Deur05o	Open deur bedrijfsgebouw 2	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78
Gevel09	Gevel bedrijfsgebouw 3	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	83,368	--	--	10,0042	--	--	0,79
Gevel10	Gevel bedrijfsgebouw 3	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	83,368	--	--	10,0042	--	--	0,79
Gevel11	Gevel bedrijfsgebouw 3	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	83,368	--	--	10,0042	--	--	0,79
Gevel12	Gevel bedrijfsgebouw 3	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	83,368	--	--	10,0042	--	--	0,79
Deur06o	Open deur bedrijfsgebouw 3	0,00	0,00	Relatief				Ja	4	A	False	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250
Gevel01	--	--	7,5	3,0	3,0	50,30	60,30	65,30	69,30	73,30	74,30	72,30	71,30	69,30	80,02	5,00	10,00	15,00	20,00
Gevel02	--	--	7,5	3,0	3,0	50,30	60,30	65,30	69,30	73,30	74,30	72,30	71,30	69,30	80,02	5,00	10,00	15,00	20,00
Gevel03	--	--	7,5	3,0	3,0	50,30	60,30	65,30	69,30	73,30	74,30	72,30	71,30	69,30	80,02	31,00	36,00	41,00	46,00
Gevel04	--	--	7,5	3,0	3,0	50,30	60,30	65,30	69,30	73,30	74,30	72,30	71,30	69,30	80,02	31,00	36,00	41,00	46,00
Gevel05	--	--	7,5	3,0	3,0	50,30	60,30	65,30	69,30	73,30	74,30	72,30	71,30	69,30	80,02	31,00	36,00	41,00	46,00
Gevel06	--	--	7,5	3,0	3,0	50,30	60,30	65,30	69,30	73,30	74,30	72,30	71,30	69,30	80,02	31,00	36,00	41,00	46,00
Deur01d	--	--	2,6	1,0	1,0	50,30	60,30	65,30	69,30	73,30	74,30	72,30	71,30	69,30	80,02	5,00	10,00	15,00	20,00
Deur01o	--	--	2,6	1,0	1,0	50,30	60,30	65,30	69,30	73,30	74,30	72,30	71,30	69,30	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Deur02d	--	--	5,0	1,0	1,0	50,30	60,30	65,30	69,30	73,30	74,30	72,30	71,30	69,30	80,02	2,00	7,00	12,00	17,00
Deur03d	--	--	5,0	1,0	1,0	50,30	60,30	65,30	69,30	73,30	74,30	72,30	71,30	69,30	80,02	2,00	7,00	12,00	17,00
Deur02o	--	--	5,0	1,0	1,0	50,30	60,30	65,30	69,30	73,30	74,30	72,30	71,30	69,30	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Deur03o	--	--	5,0	1,0	1,0	50,30	60,30	65,30	69,30	73,30	74,30	72,30	71,30	69,30	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Gevel07	--	--	3,2	2,0	2,0	45,30	55,30	60,30	64,30	68,30	69,30	67,30	66,30	64,30	75,02	12,00	17,00	22,00	26,00
Deur04d	--	--	3,0	0,5	0,5	45,30	55,30	60,30	64,30	68,30	69,30	67,30	66,30	64,30	75,02	0,00	4,00	9,00	15,00
Deur04o	--	--	3,0	0,5	0,5	45,30	55,30	60,30	64,30	68,30	69,30	67,30	66,30	64,30	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Gevel08	--	--	3,2	2,0	2,0	45,30	55,30	60,30	64,30	68,30	69,30	67,30	66,30	64,30	75,02	12,00	17,00	22,00	26,00
Deur05d	--	--	3,0	0,5	0,5	45,30	55,30	60,30	64,30	68,30	69,30	67,30	66,30	64,30	75,02	0,00	4,00	9,00	15,00
Deur05o	--	--	3,0	0,5	0,5	45,30	55,30	60,30	64,30	68,30	69,30	67,30	66,30	64,30	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Gevel09	--	--	4,2	2,0	2,0	45,30	55,30	60,30	64,30	68,30	69,30	67,30	66,30	64,30	75,02	12,00	17,00	22,00	26,00
Gevel10	--	--	4,2	2,0	2,0	45,30	55,30	60,30	64,30	68,30	69,30	67,30	66,30	64,30	75,02	12,00	17,00	22,00	26,00
Gevel11	--	--	4,2	2,0	2,0	45,30	55,30	60,30	64,30	68,30	69,30	67,30	66,30	64,30	75,02	12,00	17,00	22,00	26,00
Gevel12	--	--	4,2	2,0	2,0	45,30	55,30	60,30	64,30	68,30	69,30	67,30	66,30	64,30	75,02	12,00	17,00	22,00	26,00
Deur06o	--	--	4,0	1,0	1,0	45,30	55,30	60,30	64,30	68,30	69,30	67,30	66,30	64,30	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125
Gevel01	31,00	37,00	37,00	40,00	40,00	41,30	46,30	46,30	45,30	38,30	33,30	31,30	27,30	25,30	51,58	64,18	69,18	69,18
Gevel02	31,00	37,00	37,00	40,00	40,00	41,30	46,30	46,30	45,30	38,30	33,30	31,30	27,30	25,30	51,58	61,29	66,29	66,29
Gevel03	52,00	59,00	64,00	64,00	64,00	15,30	20,30	20,30	19,30	17,30	11,30	4,30	3,30	1,30	26,09	36,73	41,73	41,73
Gevel04	52,00	59,00	64,00	64,00	64,00	15,30	20,30	20,30	19,30	17,30	11,30	4,30	3,30	1,30	26,09	40,06	45,06	45,06
Gevel05	52,00	59,00	64,00	64,00	64,00	15,30	20,30	20,30	19,30	17,30	11,30	4,30	3,30	1,30	26,09	34,84	39,84	39,84
Gevel06	52,00	59,00	64,00	64,00	64,00	15,30	20,30	20,30	19,30	17,30	11,30	4,30	3,30	1,30	26,09	30,24	35,24	35,24
Deur01d	24,00	27,00	25,00	29,00	29,00	41,30	46,30	46,30	45,30	45,30	43,30	43,30	38,30	36,30	53,43	48,47	53,47	53,47
Deur01o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	56,30	61,30	65,30	69,30	70,30	68,30	67,30	65,30	76,02	53,47	63,47	68,47
Deur02d	23,00	28,00	29,00	25,00	25,00	44,30	49,30	49,30	48,30	46,30	42,30	39,30	42,30	40,30	55,57	57,32	62,32	62,32
Deur03d	23,00	28,00	29,00	25,00	25,00	44,30	49,30	49,30	48,30	46,30	42,30	39,30	42,30	40,30	55,57	57,31	62,31	62,31
Deur02o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	56,30	61,30	65,30	69,30	70,30	68,30	67,30	65,30	76,02	59,32	69,32	74,32
Deur03o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	56,30	61,30	65,30	69,30	70,30	68,30	67,30	65,30	76,02	59,31	69,31	74,31
Gevel07	30,00	31,00	26,00	31,00	32,00	29,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	37,30	31,30	28,30	43,37	48,14	53,14	53,14
Deur04d	21,00	27,00	33,00	39,00	39,00	41,30	47,30	47,30	45,30	43,30	38,30	30,30	23,30	21,30	52,66	50,84	56,84	56,84
Deur04o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	51,30	56,30	60,30	64,30	65,30	63,30	62,30	60,30	71,02	50,84	60,84	65,84
Gevel08	30,00	31,00	26,00	31,00	32,00	29,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	37,30	31,30	28,30	43,37	48,16	53,16	53,16
Deur05d	21,00	27,00	33,00	39,00	39,00	41,30	47,30	47,30	45,30	43,30	38,30	30,30	23,30	21,30	52,66	50,84	56,84	56,84
Deur05o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	51,30	56,30	60,30	64,30	65,30	63,30	62,30	60,30	71,02	50,84	60,84	65,84
Gevel09	30,00	31,00	26,00	31,00	32,00	29,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	37,30	31,30	28,30	43,37	47,29	52,29	52,29
Gevel10	30,00	31,00	26,00	31,00	32,00	29,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	37,30	31,30	28,30	43,37	49,59	54,59	54,59
Gevel11	30,00	31,00	26,00	31,00	32,00	29,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	37,30	31,30	28,30	43,37	47,31	52,31	52,31
Gevel12	30,00	31,00	26,00	31,00	32,00	29,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	37,30	31,30	28,30	43,37	49,59	54,59	54,59
Deur06o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	51,30	56,30	60,30	64,30	65,30	63,30	62,30	60,30	71,02	53,35	63,35	68,35

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Gevel01	68,18	61,18	56,18	54,18	50,18	48,18	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gevel02	65,29	58,29	53,29	51,29	47,29	45,29	71,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gevel03	40,73	38,73	32,73	25,73	24,73	22,73	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gevel04	44,06	42,06	36,06	29,06	28,06	26,06	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gevel05	38,84	36,84	30,84	23,84	22,84	20,84	45,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gevel06	34,24	32,24	26,24	19,24	18,24	16,24	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deur01d	52,47	52,47	50,47	50,47	45,47	43,47	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deur01o	72,47	76,47	77,47	75,47	74,47	72,47	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deur02d	61,32	59,32	55,32	52,32	55,32	53,32	68,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deur03d	61,31	59,31	55,31	52,31	55,31	53,31	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deur02o	78,32	82,32	83,32	81,32	80,32	78,32	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deur03o	78,31	82,31	83,31	81,31	80,31	78,31	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gevel07	53,14	53,14	53,14	56,14	50,14	47,14	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deur04d	54,84	52,84	47,84	39,84	32,84	30,84	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deur04o	69,84	73,84	74,84	72,84	71,84	69,84	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gevel08	53,16	53,16	53,16	56,16	50,16	47,16	62,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deur05d	54,84	52,84	47,84	39,84	32,84	30,84	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deur05o	69,84	73,84	74,84	72,84	71,84	69,84	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gevel09	52,29	52,29	52,29	55,29	49,29	46,29	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gevel10	54,59	54,59	54,59	57,59	51,59	48,59	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gevel11	52,31	52,31	52,31	55,31	49,31	46,31	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gevel12	54,59	54,59	54,59	57,59	51,59	48,59	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deur06o	72,35	76,35	77,35	75,35	74,35	72,35	83,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp01_2	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp01_3	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp01_1	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp02_3	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp02_2	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp02_1	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp04_2	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp04_1	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp06_2	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp06_1	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp06_3	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp05_1	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp05_2	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp03_1	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp03_2	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp03_3	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp08_2	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp08_1	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp10_1	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp10_2	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp12_2	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp12_1	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp13_2	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp13_1	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp13_3	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp07_3	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp07_1	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp07_2	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp09_2	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp09_1	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp11_2	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp11_1	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp42_1	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp42_2	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp42_3	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp42_4	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp41_1	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp41_2	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp41_3	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp41_4	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp36_1	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp36_2	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp36_3	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp36_4	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp14_3	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp14_1	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp14_2	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp16_3	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp16_1	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp17_1	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp17_3	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp17_2	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp18_2	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp18_3	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp18_1	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp20_3	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp20_1	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp21_1	Woning 21 [1/3]	170473,50	429293,06	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp21_3	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp21_2	Woning 21 [2/3]	170478,38	429295,17	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp22_2	Woning 22 [2/3]	170484,03	429291,55	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp22_3	Woning 22 [3/3]	170489,28	429293,75	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp22_1	Woning 22 [1/3]	170483,66	429285,85	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp23_1	Woning 23 [1/3]	170488,39	429282,45	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp23_3	Woning 23 [3/3]	170494,01	429290,35	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp23_2	Woning 23 [2/3]	170493,66	429284,63	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp19_3	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp19_1	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp15_3	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp15_1	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp37_2	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp37_3	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp37_1	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp38_2	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp38_1	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp38_3	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp39_2	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp39_3	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp39_1	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp40_1	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp40_3	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp40_2	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp35_1	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp35_3	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp35_2	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp33_1	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp33_2	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp31_1	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp31_2	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp30_2	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp30_3	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp30_1	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp29_2	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp29_1	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp29_3	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp27_1	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp27_2	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp25_1	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp25_2	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp24_3	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp24_1	Woning 24 [1/3]	170474,86	429246,75	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp24_2	Woning 24 [2/3]	170474,51	429241,33	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp34_1	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp34_2	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp32_1	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp32_2	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp28_1	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp28_2	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp26_1	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp26_2	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp43_2	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp43_3	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp43_1	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp44_1	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp44_3	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp44_2	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp45_3	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp45_1	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp45_2	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp47_2	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp47_1	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp49_3	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp49_2	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp49_1	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp48_1	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp48_2	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp46_1	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp46_2	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
B01	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
B02	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
B03	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
B05	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
B04	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Refl.L 31	Refl.L 8k	Refl.R 31
B_Dak01	Schuin dak KPN	170492,64	429316,65	170491,84	429320,48	--	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20
B_Dak02	Schuin dak KPN	170486,90	429319,98	170490,54	429321,24	--	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20
B_Dak03	Schuin dak KPN	170493,90	429332,44	170494,70	429328,63	--	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20
B_Dak04	Schuin dak KPN	170499,69	429329,15	170496,02	429327,88	--	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20
B_Nok03	Nok schuin dak Middelwaard 5	170526,28	429184,51	170539,83	429191,16	6,20	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20
B_Dak10	Schuin dak Middelwaard 5	170520,66	429196,00	170531,87	429173,07	--	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,80
B_Dak09	Schuin dak Middelwaard 5	170534,23	429202,63	170545,43	429179,70	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
B_Dak05	Schuin dak Middelwaard 5	170556,69	429215,98	170561,51	429206,17	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
B_Dak06	Schuin dak Middelwaard 5	170569,82	429189,18	170565,08	429198,92	--	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,80
B_Dak08	Schuin dak Middelwaard 5	170548,13	429178,63	170543,39	429188,36	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
B_Dak07	Schuin dak Middelwaard 5	170535,06	429205,37	170539,88	429195,56	--	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,80
B_Nok01	Nok schuin dak Middelwaard 5	170561,51	429206,17	170539,88	429195,56	5,20	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
B_Nok02	Nok schuin dak Middelwaard 5	170565,08	429198,92	170543,39	429188,36	5,20	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,80
Nok01	Nok dak	170375,35	429271,53	170384,57	429264,86	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20
Nok02	Nok dak	170393,35	429282,20	170407,84	429302,32	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20
Nok03	Nok dak	170415,21	429317,31	170440,39	429352,29	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20
Nok04	Nok dak	170443,66	429319,92	170460,32	429308,00	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20
Nok05	Nok dak	170461,81	429307,03	170478,29	429295,21	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20
Nok06	Nok dak	170484,09	429291,47	170493,58	429284,69	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20
Nok07	Nok dak	170447,75	429260,74	170474,42	429241,38	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20
Nok08	Nok dak	170417,37	429282,33	170444,38	429263,00	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20
Nok09	Nok dak	170405,82	429257,50	170400,06	429249,40	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20
Nok10	Nok dak	170412,93	429244,27	170422,37	429237,57	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20
Nok11	Nok dak	170431,38	429233,01	170440,77	429226,32	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20
Nok12	Nok dak	170448,13	429214,17	170454,15	429222,37	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20
Nok13	Nok dak	170470,51	429197,00	170476,38	429205,21	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20
Nok14	Nok dak	170483,32	429193,98	170492,71	429187,44	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20
Nok15	Nok dak	170490,34	429217,85	170510,85	429203,07	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20
Zijdak01	Zijkant dak	170372,60	429267,76	170378,13	429275,36	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak02	Zijkant dak	170387,34	429268,67	170381,81	429261,06	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak03	Zijkant dak	170396,97	429279,60	170389,67	429284,84	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak04	Zijkant dak	170404,13	429304,98	170411,43	429299,74	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak05	Zijkant dak	170418,78	429314,74	170411,56	429319,93	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak06	Zijkant dak	170436,71	429354,93	170443,93	429349,75	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak07	Zijkant dak	170441,10	429316,36	170446,31	429323,59	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak08	Zijkant dak	170462,93	429311,62	170457,72	429304,39	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak09	Zijkant dak	170459,24	429303,45	170464,46	429310,71	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak10	Zijkant dak	170480,91	429298,86	170475,68	429291,60	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak11	Zijkant dak	170481,34	429287,64	170486,88	429295,35	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak12	Zijkant dak	170496,35	429288,55	170490,81	429280,84	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak13	Zijkant dak	170477,06	429245,03	170471,79	429237,75	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak14	Zijkant dak	170445,10	429257,08	170450,38	429264,37	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak15	Zijkant dak	170446,95	429266,55	170441,75	429259,36	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak16	Zijkant dak	170414,82	429278,80	170420,02	429286,00	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak17	Zijkant dak	170402,55	429247,62	170397,55	429251,20	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak18	Zijkant dak	170403,32	429259,28	170408,33	429255,71	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak19	Zijkant dak	170410,23	429240,50	170415,66	429248,10	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak20	Zijkant dak	170425,08	429241,36	170419,65	429233,76	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak21	Zijkant dak	170428,70	429229,26	170434,16	429236,88	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak22	Zijkant dak	170443,53	429230,17	170438,07	429222,55	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak23	Zijkant dak	170450,56	429212,39	170445,65	429215,99	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Ref l. R 8k	Lengte
B_Dak01	0,20	3,91
B_Dak02	0,20	3,85
B_Dak03	0,20	3,89
B_Dak04	0,20	3,88
B_Nok03	0,20	15,09
B_Dak10	0,80	25,52
B_Dak09	0,20	25,52
B_Dak05	0,20	10,93
B_Dak06	0,80	10,83
B_Dak08	0,20	10,83
B_Dak07	0,80	10,93
B_Nok01	0,20	24,09
B_Nok02	0,80	24,12
Nok01	0,20	11,38
Nok02	0,20	24,79
Nok03	0,20	43,10
Nok04	0,20	20,49
Nok05	0,20	20,27
Nok06	0,20	11,66
Nok07	0,20	32,95
Nok08	0,20	33,22
Nok09	0,20	9,94
Nok10	0,20	11,58
Nok11	0,20	11,53
Nok12	0,20	10,17
Nok13	0,20	10,10
Nok14	0,20	11,45
Nok15	0,20	25,28
Zijdak01	0,20	9,41
Zijdak02	0,20	9,41
Zijdak03	0,20	8,98
Zijdak04	0,20	8,98
Zijdak05	0,20	8,89
Zijdak06	0,20	8,89
Zijdak07	0,20	8,92
Zijdak08	0,20	8,92
Zijdak09	0,20	8,94
Zijdak10	0,20	8,94
Zijdak11	0,20	9,49
Zijdak12	0,20	9,49
Zijdak13	0,20	8,99
Zijdak14	0,20	8,99
Zijdak15	0,20	8,88
Zijdak16	0,20	8,88
Zijdak17	0,20	6,15
Zijdak18	0,20	6,15
Zijdak19	0,20	9,34
Zijdak20	0,20	9,34
Zijdak21	0,20	9,38
Zijdak22	0,20	9,38
Zijdak23	0,20	6,09

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr .	X - 1	Y - 1	X - n	Y - n	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Refl.L 31	Refl.L 8k	Refl.R 31
Zijdak24	Zijkant dak	170451,67	429224,18	170456,58	429220,58	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak25	Zijkant dak	170473,02	429195,20	170467,91	429198,84	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak26	Zijkant dak	170473,78	429207,07	170478,88	429203,43	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak27	Zijkant dak	170480,59	429190,08	170486,06	429197,90	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak28	Zijkant dak	170495,44	429191,35	170489,98	429183,53	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak29	Zijkant dak	170487,79	429214,32	170492,90	429221,40	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20
Zijdak30	Zijkant dak	170513,40	429206,60	170508,28	429199,52	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Ref l. R 8k	Lengte
Zij dak24	0,20	6,09
Zij dak25	0,20	6,27
Zij dak26	0,20	6,27
Zij dak27	0,20	9,54
Zij dak28	0,20	9,54
Zij dak29	0,20	8,74
Zij dak30	0,20	8,74

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)

Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
1	Werkplaats	7,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
6		4,20	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
26	kantoorfunctie, woonfunctie	8,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
14		3,20	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
15	industriefunctie, winkelfunctie	3,20	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
58a	KPN gebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
58b	KPN gebouw	6,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
1	industriefunctie	3,30	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
15	industriefunctie, winkelfunctie	3,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
14		3,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
W43+44	Woning 43 en 44	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
W42	Woning 42	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
W45-49	Woning 45 t/m 49	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
W41	Woning 41	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
W39+40	Woning 39 en 40	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
W37+38	Woning 37 en 38	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
W36	Woning 36	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
W1+2	Woning 1 en 2	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
W3-6	Woning 3 t/m 6	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
W30-35	Woning 30 t/m 35	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
W24-29	Woning 24 t/m 29	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
W7-13	Woning 7 t/m 13	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
W14-17	Woning 14 t/m 17	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
W18-21	Woning 18 t/m 21	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
W22+23	Woning 22 en 23	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
Bijgeb01	Bijgebouwen	2,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
Bijgeb06	Bijgebouwen	2,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
Bijgeb04	Bijgebouwen	2,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
Bijgeb05	Bijgebouwen	2,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
Bijgeb07	Bijgebouwen	2,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
Bijgeb08	Bijgebouw	2,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
Bijgeb03	Bijgebouw	2,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
Bijgeb02	Bijgebouw	2,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
3		3,72	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
4		5,26	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
5	gezondheidszorgfunctie, overige gebruiksfuncti	6,18	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
18	woonfunctie	6,79	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
50	woonfunctie	7,88	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
31	industriefunctie, woonfunctie	5,57	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
20		3,86	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
19		4,08	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
37	woonfunctie	5,71	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
21	woonfunctie	6,10	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
32	woonfunctie	5,58	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
2	winkelfunctie, woonfunctie	5,69	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
22	woonfunctie	7,51	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
7	woonfunctie	5,56	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
8	woonfunctie	6,06	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
38	woonfunctie	6,61	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
39	woonfunctie	7,20	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
9	woonfunctie	8,32	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model:	v01.1, IL (feitelijk)							
	Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL							
Groep:	(hoofdgroep)							
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie							
Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58b	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W43+44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W45-49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W39+40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W37+38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W1+2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W3-6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W30-35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W24-29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W7-13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W14-17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W18-21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W22+23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bijgeb01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bijgeb06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bijgeb04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bijgeb05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bijgeb07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bijgeb08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bijgeb03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bijgeb02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr .	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
51		4,40	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
23		4,20	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
47	woonfunctie	6,40	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
40	woonfunctie	6,41	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
24	woonfunctie	5,91	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
10	woonfunctie	6,59	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
11	woonfunctie	6,13	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
25	woonfunctie	5,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
55		4,90	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
12	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	5,92	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
56	woonfunctie	6,38	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
41	woonfunctie	4,29	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
42	woonfunctie	6,52	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
52	woonfunctie	4,91	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
60	woonfunctie	6,57	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
27	woonfunctie	5,34	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
43		5,14	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
67	woonfunctie	5,37	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
61		2,36	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
33		3,54	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
44	woonfunctie	5,49	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
68	industriefunctie, woonfunctie	6,27	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
16		5,61	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
34	woonfunctie	5,52	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
35		2,20	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
59		3,35	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
17	woonfunctie	6,66	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
36	woonfunctie	5,57	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
45		5,17	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
62	woonfunctie	7,52	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
69	woonfunctie	6,71	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
53		3,63	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
46	woonfunctie	4,41	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
30	woonfunctie	5,87	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
76		2,57	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
71	woonfunctie	5,37	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
72	woonfunctie	6,05	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
63	woonfunctie	7,77	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
64	woonfunctie	7,46	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
88		4,37	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
73		4,70	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
89		2,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
65		3,53	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
66		4,58	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
80		3,33	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
77		3,34	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
90		3,18	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
95		5,05	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
91		2,15	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
79		5,16	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
74	woonfunctie	6,26	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
81	woonfunctie	7,30	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
75	woonfunctie	6,32	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
82		4,98	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
83		3,11	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
85		3,95	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
78		4,79	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
96		4,31	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
84		3,79	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
92		3,48	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
93		4,05	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
86		2,97	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
106		4,93	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
87		2,85	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
97		2,27	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
94		3,87	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
98		3,38	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
101	gezondheidszorgfunctie	4,66	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
99		2,45	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
100		2,54	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
102		3,75	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
109		6,64	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
103	winkelfunctie	3,13	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
104	woonfunctie	5,74	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
105	logiesfunctie	4,77	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
108		3,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
48	woonfunctie	4,52	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
49	woonfunctie	3,11	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
57	woonfunctie	3,30	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
70	woonfunctie	2,89	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
13	woonfunctie	3,49	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr .	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
Half11	Halfverharding				0,50
Half12	Halfverharding				0,50
Half09	Halfverharding				0,50
Half10	Halfverharding				0,50
Half15	Halfverharding				0,50
Half15	Halfverharding				0,50
Half13	Halfverharding				0,50
Half14	Halfverharding				0,50
Half03	Halfverharding				0,50
Half04	Halfverharding				0,50
Half01	Halfverharding				0,50
Half02	Halfverharding				0,50
Half07	Halfverharding				0,50
Half08	Halfverharding				0,50
Half05	Halfverharding				0,50
Half06	Halfverharding				0,50
Verhard02	Verhard binnen plangebied				0,00
Verhard01	Verhard binnen plangebied				0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
18					0,00
50					0,00
31					0,00
20					0,00
19					0,00
37					0,00
21					0,00
32					0,00
2					0,00
22					0,00
7					0,00
8					0,00
38					0,00
39					0,00
9					0,00
51					0,00
23					0,00
47					0,00
40					0,00
24					0,00
10					0,00
11					0,00
25					0,00
55					0,00
12					0,00
56					0,00
41					0,00
42					0,00
52					0,00
60					0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr .	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
27					0,00
43					0,00
67					0,00
61					0,00
33					0,00
44					0,00
68					0,00
16					0,00
34					0,00
35					0,00
59					0,00
17					0,00
36					0,00
45					0,00
62					0,00
69					0,00
53					0,00
46					0,00
30					0,00
76					0,00
71					0,00
72					0,00
63					0,00
64					0,00
88					0,00
73					0,00
89					0,00
65					0,00
66					0,00
80					0,00
77					0,00
90					0,00
95					0,00
91					0,00
79					0,00
74					0,00
81					0,00
75					0,00
82					0,00
83					0,00
85					0,00
78					0,00
96					0,00
84					0,00
92					0,00
93					0,00
86					0,00
106					0,00
97					0,00
94					0,00
98					0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr .	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
101					0,00
99					0,00
100					0,00
102					0,00
109					0,00
103					0,00
104					0,00
105					0,00
108					0,00
48					0,00
49					0,00
57					0,00
70					0,00
13					0,00
b114c7959-	Water	NL.IMGeo			0,00
bda3a7f73-	Water	NL.IMGeo			0,00
bfc151aa8-	Water	NL.IMGeo			0,00
b080c51ab-	Water	NL.IMGeo			0,00
bc829c1ce-	Water	NL.IMGeo			0,00
bfd05e13-	Water	NL.IMGeo			0,00
bb95efd8b-	Water	NL.IMGeo			0,00
b736e8338-	Water	NL.IMGeo			0,00
b3811225f-	Water	NL.IMGeo			0,00
b310efa66-	Water	NL.IMGeo			0,00
beae33c3-	Water	NL.IMGeo			0,00
b7202d13a-	Water	NL.IMGeo			0,00
b43ef9933-	Water	NL.IMGeo			0,00
b95cde355-	Water	NL.IMGeo			0,00
b59e7bc4c-	Water	NL.IMGeo			0,00
b60b78cee-	Water	NL.IMGeo			0,00
b4c396e53-	Water	NL.IMGeo			0,00
be4aece0-	Water	NL.IMGeo			0,00
b83235e2d-	Water	NL.IMGeo			0,00
bc438c8b1-	Water	NL.IMGeo			0,00
b1f650e8d-	Water	NL.IMGeo			0,00
b2b24d8e7-	Water	NL.IMGeo			0,00
b6577e0ee-	Water	NL.IMGeo			0,00
b2b24d8e7-	Water	NL.IMGeo			0,00
b080c51ab-	Water	NL.IMGeo			0,00
b633766ad-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b2c9b63d4-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bd60cce60-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bc302eac7-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b7c52bff2-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b402e7f42-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bf4b0430a-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bc2e87dea-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b7166c83f-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b8d2f08cb-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b65340314-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b70826414-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr .	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
be97ff0aa-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b0604d5f9-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bae696548-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b17477f60-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b4b0c0359-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bb9c3676b-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b29b68f94-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b128e64e5-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b044f0854-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b29b3f87a-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b8d431988-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b5ef158e7-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
ba8d95118-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b38774bd5-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b51035dfe-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bc0be5e1-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bc004c1d8-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bb272eb73-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b05d1dbc7-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bff8af9af-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b987a9630-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b0654da37-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b3f2bd36a-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bfc0af494-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
ba1df1a71-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bcacf268d-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b4489e857-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b92655a61-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b929d2184-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b581de924-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b785bf1a7-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b25ddd2a-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
baef82020-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bdb7ce07f-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b559df876-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b8eef0f22-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bb531cf94-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bd9574926-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bb51141d1-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b126ed412-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bdc77b32f-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b5993cb1f-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bafdfa79b-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bb8c79c17-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b3ca8512c-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b3ebd1a31-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bf2689b83-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b77a63c2e-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bef50dc2d-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b3b2680ae-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b332b219d-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr .	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
bdb1e21ba-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b7a53b184-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b67c61761-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b8a7b84b5-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bf3220e38-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b8f8c2ad8-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b44dbb000-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
baad2261d-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
beda3fefc-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bbc3dd0e6-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bc89bf921-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b8c309259-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b65a7400c-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b3de4a11e-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b1ebeaad3-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b7864774e-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b0803933c-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bd6f228c5-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b1fae9064-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bf488c86c-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b2aa7ff04-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b82e88174-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bc7f23912-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b486c9d8a-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bc140e6a6-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bec29e1dc-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bf60c5372-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bda0cc940-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b62f99d14-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bfb9f868a-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b4d67c0f9-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b8ffe9a5c-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bd453133a-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bf01070ff-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b9c171b09-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bc2839f6c-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b3d862a3e-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bf16d1875-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bf52876b6-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b0eb9ef5f-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bce5630a2-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b7c369118-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b50452d2b-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
be1b0968c-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b1a797700-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bd60cce60-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
be044cbc2-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
be044cbc2-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
be044cbc2-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
be044cbc2-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b3f2bd36a-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr .	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
bfb4b5c490-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bab1255d9-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bab1255d9-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bb8c79c17-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b551a5971-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b5ef158e7-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bc151438-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b854e8ac4-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bafdfa79b-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bafdfa79b-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
ba0224e87-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
ba0224e87-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b7864774e-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bb9c3676b-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b8d431988-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b8d431988-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bdf fa287d-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bdf fa287d-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b7864774e-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b126ed412-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b7864774e-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b7864774e-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b7864774e-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b7864774e-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b7864774e-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
beda3fefc-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
beda3fefc-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b8c309259-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b8c309259-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b82e88174-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bec29e1dc-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b82e88174-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
be226698b-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bc7f23912-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bfb9f868a-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bfb9f868a-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b9c171b09-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
bc2839f6c-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b3d862a3e-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b3d862a3e-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b3d862a3e-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b3d862a3e-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b3d862a3e-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b53daf612-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b53daf612-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b53daf612-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b53daf612-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b53daf612-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00
b53daf612-	Wegde len	NL . IMGeo			0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr .	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
bfb9f868a-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bab1255d9-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bb8c79c17-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bafdfa79b-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
ba0224e87-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bafdfa79b-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
ba0224e87-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bfb9f868a-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bc2839f6c-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b3d862a3e-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b53daf612-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b3d862a3e-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b53daf612-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bfb9f868a-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bc7f23912-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bc7f23912-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bfb9f868a-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b50452d2b-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
bec29e1dc-	Wegdelen	NL.IMGeo			0,00
b9961aceb-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b16a4cf51-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b1dbc5760-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bcd530abe-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bhc88d159-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bd70b4260-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bd70b4260-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b6031cb8a-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b6ca19535-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b5ce5346b-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bb816c8e6-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bfb223413c-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
be92c9008-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b5dbad865-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b8d7f1827-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
be60a7d02-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bc66a17f2-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b1e60f60b-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b3ea58e00-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b2ee3b800-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bcae055a8-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
be946d98a-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bfb90954f-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bcba4da54c-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bffd52c76-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b37e31803-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bfb43045cd-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b2bf2f09b-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b3038a334-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bab3531c2-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b60cf526b-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bab9e4dff-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr .	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b145d0966-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b6b0c5e3f-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b226c234f-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bab6db8a4-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b355a2852-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bad6ad62f-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b2695fbc1-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b37f3e60b-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b29bbf7ca-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b0d0561c4-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b937fc8e0-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
ba68915b3-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b90f9d486-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b9b46b67c-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b40f7980a-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b6c36e37d-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bc5f5e5d3-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b3dd0cae8-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bf7a8b27d-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bf11078c4-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b36880c84-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b95af7353-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b78d6b496-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bac3914dd-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b9e9c23c6-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bbebd746c-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b22a4df63-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b2adfee04-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b7a2ff730-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b6f6c43c1-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b37057a04-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b2d4dc99e-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b8260473a-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
be667402a-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b08a54966-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b74ec2a83-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b2e27fd77-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b3121850d-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bffa2f3a3-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b2130cfcf-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
ba60aa3c0-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b5d5ff841-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
ba0cc9d50-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bbaaaf93b2-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b8297eaaa-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bbc2e6fcf-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b915c3709-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bd6b3a169-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b8f81d05f-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b75cb9c10-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b4ba803cf-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr .	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
ba450f5ef-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bd40e2783-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b0008dc04-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b2875fdd5-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b2c785453-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b1ddfe121-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bfd788252-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b4306ce74-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
be2a17906-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b749ccace-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b6d66b453-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bfdc297f1-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bac458f5a-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b7264b2d1-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b8be9aaaf-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bc4da54c-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b290e587e-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bb9f469d8-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b06ed44f1-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b74ec2a83-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bffa2f3a3-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b1ddfe121-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b8297eaaa-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b8297eaaa-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b8297eaaa-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bf223413c-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bf223413c-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bf690954f-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bf690954f-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bf43045cd-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bf43045cd-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bab3531c2-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bab3531c2-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b60cf526b-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b60cf526b-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bad6ad62f-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bad6ad62f-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b37f3e60b-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b37f3e60b-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
ba68915b3-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
ba68915b3-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b90f9d486-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b90f9d486-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b6c36e37d-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b6c36e37d-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b3dd0cae8-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
b3dd0cae8-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bf7a8b27d-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
bf7a8b27d-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
be92c9008-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50
be92c9008-	Tuinen en erven	NL.IMGeo			0,50

Itemeigenschappen en invoergegevens (feitelijk)

Model:	v01.1, IL (feitelijk)				
	Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL				
Groep:	(hoofdgroep)				
	Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie				
Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
Bedrijf-1	Bedrijf 3.1	NL.IMRO			0,00
Bedrijf-2	Bedrijf 3.1	NL.IMRO			0,00

Groepenbeheer (feitelijk)

Rapport: Groepenbeheer
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Toetspunt	B01	Rijdt 7 (bestaand)
(hoofdgroep)	Toetspunt	B02	Rijdt 1 (bestaand)
(hoofdgroep)	Toetspunt	B03	Middelwaard 7 (bestaand)
(hoofdgroep)	Toetspunt	B04	Bikkeldam 1 (bestaand)
(hoofdgroep)	Toetspunt	B05	Bikkeldam 3 (bestaand)
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp01_1	Woning 1 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp01_2	Woning 1 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp01_3	Woning 1 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp02_1	Woning 2 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp02_2	Woning 2 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp02_3	Woning 2 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp03_1	Woning 3 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp03_2	Woning 3 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp03_3	Woning 3 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp04_1	Woning 4 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp04_2	Woning 4 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp05_1	Woning 5 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp05_2	Woning 5 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp06_1	Woning 6 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp06_2	Woning 6 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp06_3	Woning 6 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp07_1	Woning 7 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp07_2	Woning 7 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp07_3	Woning 7 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp08_1	Woning 8 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp08_2	Woning 8 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp09_1	Woning 9 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp09_2	Woning 9 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp10_1	Woning 10 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp10_2	Woning 10 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp11_1	Woning 11 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp11_2	Woning 11 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp12_1	Woning 12 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp12_2	Woning 12 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp13_1	Woning 13 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp13_2	Woning 13 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp13_3	Woning 13 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp14_1	Woning 14 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp14_2	Woning 14 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp14_3	Woning 14 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp15_1	Woning 15 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp15_3	Woning 15 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp16_1	Woning 16 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp16_3	Woning 16 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp17_1	Woning 17 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp17_2	Woning 17 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp17_3	Woning 17 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp18_1	Woning 18 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp18_2	Woning 18 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp18_3	Woning 18 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp19_1	Woning 19 [1/2]

Groepenbeheer (feitelijk)

Rapport: Groepenbeheer
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp19_3	Woning 19 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp20_1	Woning 20 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp20_3	Woning 20 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp21_1	Woning 21 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp21_2	Woning 21 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp21_3	Woning 21 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp22_1	Woning 22 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp22_2	Woning 22 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp22_3	Woning 22 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp23_1	Woning 23 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp23_2	Woning 23 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp23_3	Woning 23 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp24_1	Woning 24 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp24_2	Woning 24 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp24_3	Woning 24 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp25_1	Woning 25 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp25_2	Woning 25 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp26_1	Woning 26 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp26_2	Woning 26 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp27_1	Woning 27 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp27_2	Woning 27 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp28_1	Woning 28 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp28_2	Woning 28 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp29_1	Woning 29 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp29_2	Woning 29 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp29_3	Woning 29 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp30_1	Woning 30 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp30_2	Woning 30 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp30_3	Woning 30 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp31_1	Woning 31 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp31_2	Woning 31 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp32_1	Woning 32 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp32_2	Woning 32 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp33_1	Woning 33 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp33_2	Woning 33 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp34_1	Woning 34 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp34_2	Woning 34 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp35_1	Woning 35 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp35_2	Woning 35 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp35_3	Woning 35 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp36_1	Woning 36 [1/4]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp36_2	Woning 36 [2/4]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp36_3	Woning 36 [3/4]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp36_4	Woning 36 [4/4]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp37_1	Woning 37 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp37_2	Woning 37 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp37_3	Woning 37 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp38_1	Woning 38 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp38_2	Woning 38 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp38_3	Woning 38 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp39_1	Woning 39 [1/3]

Groepenbeheer (feitelijk)

Rapport: Groepenbeheer
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp39_2	Woning 39 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp39_3	Woning 39 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp40_1	Woning 40 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp40_2	Woning 40 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp40_3	Woning 40 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp41_1	Woning 41 [1/4]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp41_2	Woning 41 [2/4]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp41_3	Woning 41 [3/4]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp41_4	Woning 41 [4/4]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp42_1	Woning 42 [1/4]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp42_2	Woning 42 [2/4]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp42_3	Woning 42 [3/4]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp42_4	Woning 42 [4/4]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp43_1	Woning 43 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp43_2	Woning 43 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp43_3	Woning 43 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp44_1	Woning 44 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp44_2	Woning 44 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp44_3	Woning 44 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp45_1	Woning 45 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp45_2	Woning 45 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp45_3	Woning 45 [3/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp46_1	Woning 46 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp46_2	Woning 46 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp47_1	Woning 47 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp47_2	Woning 47 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp48_1	Woning 48 [1/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp48_2	Woning 48 [2/2]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp49_1	Woning 49 [1/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp49_2	Woning 49 [2/3]
(hoofdgroep)	Toetspunt	Tp49_3	Woning 49 [3/3]
Bedrijven	Bodemgebied	Bedrijf-1	Bedrijf 3.1
Bedrijven	Bodemgebied	Bedrijf-2	Bedrijf 3.1
Binnen plangebied	Bodemgebied	Half01	Halfverharding
Binnen plangebied	Bodemgebied	Half02	Halfverharding
Binnen plangebied	Bodemgebied	Half03	Halfverharding
Binnen plangebied	Bodemgebied	Half04	Halfverharding
Binnen plangebied	Bodemgebied	Half05	Halfverharding
Binnen plangebied	Bodemgebied	Half06	Halfverharding
Binnen plangebied	Bodemgebied	Half07	Halfverharding
Binnen plangebied	Bodemgebied	Half08	Halfverharding
Binnen plangebied	Bodemgebied	Half09	Halfverharding
Binnen plangebied	Bodemgebied	Half10	Halfverharding
Binnen plangebied	Bodemgebied	Half11	Halfverharding
Binnen plangebied	Bodemgebied	Half12	Halfverharding
Binnen plangebied	Bodemgebied	Half13	Halfverharding
Binnen plangebied	Bodemgebied	Half14	Halfverharding
Binnen plangebied	Bodemgebied	Half15	Halfverharding
Binnen plangebied	Bodemgebied	Half15	Halfverharding
Binnen plangebied	Bodemgebied	Verhard01	Verhard binnen plangebied
Binnen plangebied	Bodemgebied	Verhard02	Verhard binnen plangebied

Groepenbeheer (feitelijk)

Rapport: Groepenbeheer
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	10	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	100	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	101	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	102	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	103	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	104	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	105	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	106	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	108	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	109	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	11	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	12	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	13	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	16	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	17	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	18	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	19	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	2	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	20	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	21	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	22	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	23	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	24	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	25	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	27	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	3	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	30	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	31	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	32	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	33	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	34	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	35	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	36	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	37	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	38	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	39	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	4	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	40	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	41	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	42	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	43	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	44	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	45	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	46	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	47	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	48	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	49	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	5	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	50	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	51	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	52	

Groepenbeheer (feitelijk)

Rapport: Groepenbeheer
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	53	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	55	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	56	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	57	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	59	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	60	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	61	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	62	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	63	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	64	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	65	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	66	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	67	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	68	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	69	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	7	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	70	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	71	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	72	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	73	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	74	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	75	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	76	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	77	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	78	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	79	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	8	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	80	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	81	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	82	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	83	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	84	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	85	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	86	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	88	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	89	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	9	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	90	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	91	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	92	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	93	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	94	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	95	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	96	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	97	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	98	
Bodem onder gebouwen	Bodemgebied	99	
Tuinen en erven	Bodemgebied	b0008dc04-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b06ed44f1-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b08a54966-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b0d0561c4-	Tuinen en erven

Groepenbeheer (feitelijk)

Rapport: Groepenbeheer
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Tuinen en erven	Bodemgebied	b145d0966-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b16a4cf51-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b1dbc5760-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b1ddfe121-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b1ddfe121-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b1e60f60b-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b2130cfcf-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b226c234f-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b22a4df63-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b2695fbc1-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b2875fdd5-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b290e587e-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b29bbf7ca-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b2adfee04-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b2bf2f09b-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b2c785453-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b2d4dc99e-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b2e27fd77-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b2ee3b800-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b3038a334-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b3121850d-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b355a2852-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b36880c84-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b37057a04-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b37e31803-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b37f3e60b-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b37f3e60b-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b37f3e60b-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b3dd0cae8-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b3dd0cae8-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b3dd0cae8-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b3ea58e00-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b40f7980a-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b4306ce74-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b4ba803cf-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b5ce5346b-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b5d5ff841-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b5dbad865-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b6031cb8a-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b60cf526b-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b60cf526b-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b60cf526b-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b6b0c5e3f-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b6c36e37d-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b6c36e37d-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b6c36e37d-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b6ca19535-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b6d66b453-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b6f6c43c1-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b7264b2d1-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b749ccace-	Tuinen en erven

Groepenbeheer (feitelijk)

Rapport: Groepenbeheer
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Tuinen en erven	Bodemgebied	b74ec2a83-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b74ec2a83-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b75cb9c10-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b78d6b496-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b7a2ff730-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b8260473a-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b8297eaaa-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b8297eaaa-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b8297eaaa-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b8297eaaa-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b8be9aaaf-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b8d7f1827-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b8f81d05f-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b90f9d486-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b90f9d486-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b90f9d486-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b915c3709-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b937fc8e0-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b95af7353-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b9961aceb-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b9b46b67c-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b9e9c23c6-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	ba0cc9d50-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	ba450f5ef-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	ba60aa3c0-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	ba68915b3-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	ba68915b3-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	ba68915b3-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bab3531c2-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bab3531c2-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bab3531c2-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bab6db8a4-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bab9e4dff-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bac3914dd-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bac458f5a-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bad6ad62f-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bad6ad62f-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bad6ad62f-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bb816c8e6-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bb9f469d8-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bbaaf93b2-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bbc2e6fcf-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bbc88d159-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bbebd746c-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bc5fbe5d3-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bc66a17f2-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bcae055a8-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bcb4da54c-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bcb4da54c-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bcd530abe-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bd40e2783-	Tuinen en erven

Groepenbeheer (feitelijk)

Rapport: Groepenbeheer
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Tuinen en erven	Bodemgebied	bd6b3a169-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bd70b4260-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bd70b4260-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	be2a17906-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	be60a7d02-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	be667402a-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	be92c9008-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	be92c9008-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	be92c9008-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	be946d98a-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bf11078c4-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bf223413c-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bf223413c-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bf223413c-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bf43045cd-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bf43045cd-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bf690954f-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bf690954f-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bf690954f-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bf7a8b27d-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bf7a8b27d-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bf7a8b27d-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bfd788252-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bfdc297f1-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	b added52c76-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bffa2f3a3-	Tuinen en erven
Tuinen en erven	Bodemgebied	bffa2f3a3-	Tuinen en erven
Water	Bodemgebied	b080c51ab-	Water
Water	Bodemgebied	b080c51ab-	Water
Water	Bodemgebied	b114c7959-	Water
Water	Bodemgebied	b1f650e8d-	Water
Water	Bodemgebied	b2b24d8e7-	Water
Water	Bodemgebied	b2b24d8e7-	Water
Water	Bodemgebied	b310efa66-	Water
Water	Bodemgebied	b3811225f-	Water
Water	Bodemgebied	b43ef9933-	Water
Water	Bodemgebied	b4c396e53-	Water
Water	Bodemgebied	b59e7bc4c-	Water
Water	Bodemgebied	b60b78cee-	Water
Water	Bodemgebied	b6577e0ee-	Water
Water	Bodemgebied	b7202d13a-	Water
Water	Bodemgebied	b736e8338-	Water
Water	Bodemgebied	b83235e2d-	Water
Water	Bodemgebied	b95cde355-	Water
Water	Bodemgebied	bb95efd8b-	Water
Water	Bodemgebied	bc438c8b1-	Water
Water	Bodemgebied	bc829c1ce-	Water
Water	Bodemgebied	bda3a7f73-	Water
Water	Bodemgebied	be4aeced0-	Water
Water	Bodemgebied	beeae33c3-	Water

Groepenbeheer (feitelijk)

Rapport: Groepenbeheer
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Water	Bodemgebied	bfd05e13-	Water
Water	Bodemgebied	bfc151aa8-	Water
Wegen	Bodemgebied	b044f0854-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b05d1dbc7-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b0604d5f9-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b0654da37-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b0803933c-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b0eb9ef5f-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b126ed412-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b126ed412-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b128e64e5-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b17477f60-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b1a797700-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b1ebeaad3-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b1fae9064-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b25dddd2a-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b29b3f87a-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b29b68f94-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b2aa7ff04-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b2c9b63d4-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b332b219d-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b38774bd5-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b3b2680ae-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b3ca8512c-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b3d862a3e-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b3d862a3e-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b3d862a3e-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b3d862a3e-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b3d862a3e-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b3d862a3e-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b3d862a3e-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b3d862a3e-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b3de4a11e-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b3ebd1a31-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b3f2bd36a-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b3f2bd36a-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b402e7f42-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b4489e857-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b44dbb000-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b486c9d8a-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b4b0c0359-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b4d67c0f9-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b50452d2b-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b50452d2b-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b51035dfe-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b53daf612-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b53daf612-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b53daf612-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b53daf612-	Wegde len
Wegen	Bodemgebied	b53daf612-	Wegde len

Groepenbeheer (feitelijk)

Rapport: Groepenbeheer
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Wegen	Bodemgebied	b53daf612-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b53daf612-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b53daf612-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b551a5971-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b559df876-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b581de924-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b5993cb1f-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b5ef158e7-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b5ef158e7-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b62f99d14-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b633766ad-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b65340314-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b65a7400c-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b67c61761-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b70826414-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b7166c83f-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b77a63c2e-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b785bf1a7-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b7864774e-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b7864774e-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b7864774e-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b7864774e-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b7864774e-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b7864774e-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b7864774e-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b7864774e-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b7a53b184-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b7c369118-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b7c52bff2-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b82e88174-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b82e88174-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b82e88174-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b854e8ac4-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b8a7b84b5-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b8c309259-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b8c309259-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b8c309259-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b8d2f08cb-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b8d431988-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b8d431988-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b8d431988-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b8eeF0f22-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b8f8c2ad8-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b8ffe9a5c-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b92655a61-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b929d2184-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b987a9630-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b9c171b09-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	b9c171b09-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	ba0224e87-	Wegdelen

Groepenbeheer (feitelijk)

Rapport: Groepenbeheer
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Wegen	Bodemgebied	ba0224e87-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	ba0224e87-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	ba0224e87-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	ba1df1a71-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	ba8d95118-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	baad2261d-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bab1255d9-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bab1255d9-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bab1255d9-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bae696548-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	baef82020-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bafdfa79b-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bafdfa79b-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bafdfa79b-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bafdfa79b-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bafdfa79b-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bb272eb73-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bb51141d1-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bb531cf94-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bb8c79c17-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bb8c79c17-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bb8c79c17-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bb9c3676b-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bb9c3676b-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bbc3dd0e6-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bc140e6a6-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bc2839f6c-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bc2839f6c-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bc2839f6c-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bc2e87dea-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bc302eac7-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bc7f23912-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bc7f23912-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bc7f23912-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bc7f23912-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bc7f23912-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bc89bf921-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bcacf268d-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bcb04c1d8-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bcb0be5e1-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bcb151438-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bce5630a2-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bd453133a-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bd60cce60-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bd60cce60-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bd6f228c5-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bd9574926-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bda0cc940-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bdb1e21ba-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bdb7ce07f-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bd9574926-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bdc77b32f-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bdf2fa287d-	Wegdelen

Groepenbeheer (feitelijk)

Rapport: Groepenbeheer
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Wegen	Bodemgebied	bdfffa287d-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	be044cbc2-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	be044cbc2-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	be044cbc2-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	be044cbc2-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	be1b0968c-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	be226698b-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	be97ff0aa-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bec29e1dc-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bec29e1dc-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bec29e1dc-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	beda3fefc-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	beda3fefc-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	beda3fefc-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bef50dc2d-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bf01070ff-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bf01070ff-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bf16d1875-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bf2689b83-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bf3220e38-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bf488c86c-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bf4b0430a-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bf4b5c490-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bf52876b6-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bf60c5372-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bfb9f868a-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bfb9f868a-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bfb9f868a-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bfb9f868a-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bfb9f868a-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bfb9f868a-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bfcaaf494-	Wegdelen
Wegen	Bodemgebied	bff8af9af-	Wegdelen
Bedrijven	Gebouw	1	industriefunctie
Bedrijven	Gebouw	1	Werkplaats
Bedrijven	Gebouw	14	
Bedrijven	Gebouw	14	
Bedrijven	Gebouw	15	industriefunctie, winkelfunctie
Bedrijven	Gebouw	15	industriefunctie, winkelfunctie
Bedrijven	Gebouw	26	kantoorfunctie, woonfunctie
Bedrijven	Gebouw	58a	KPN gebouw
Bedrijven	Gebouw	58b	KPN gebouw
Bedrijven	Gebouw	6	
Bedrijven	Schermb	B_Dak01	Schuin dak KPN
Bedrijven	Schermb	B_Dak02	Schuin dak KPN
Bedrijven	Schermb	B_Dak03	Schuin dak KPN
Bedrijven	Schermb	B_Dak04	Schuin dak KPN
Bedrijven	Schermb	B_Dak05	Schuin dak Middelwaard 5
Bedrijven	Schermb	B_Dak06	Schuin dak Middelwaard 5
Bedrijven	Schermb	B_Dak07	Schuin dak Middelwaard 5
Bedrijven	Schermb	B_Dak08	Schuin dak Middelwaard 5

Groepenbeheer (feitelijk)

Rapport: Groepenbeheer
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Bedrijven	Scherf	B_Dak09	Schuin dak Middelwaard 5
Bedrijven	Scherf	B_Dak10	Schuin dak Middelwaard 5
Bedrijven	Scherf	B_Nok01	Nok schuin dak Middelwaard 5
Bedrijven	Scherf	B_Nok02	Nok schuin dak Middelwaard 5
Bedrijven	Scherf	B_Nok03	Nok schuin dak Middelwaard 5
Omgeving	Gebouw	10	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	100	
Omgeving	Gebouw	101	gezondheidszorgfunctie
Omgeving	Gebouw	102	
Omgeving	Gebouw	103	winkelfunctie
Omgeving	Gebouw	104	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	105	logiesfunctie
Omgeving	Gebouw	106	
Omgeving	Gebouw	108	
Omgeving	Gebouw	109	
Omgeving	Gebouw	11	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	12	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie
Omgeving	Gebouw	13	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	16	
Omgeving	Gebouw	17	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	18	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	19	
Omgeving	Gebouw	2	winkelfunctie, woonfunctie
Omgeving	Gebouw	20	
Omgeving	Gebouw	21	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	22	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	23	
Omgeving	Gebouw	24	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	25	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	27	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	3	
Omgeving	Gebouw	30	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	31	industriefunctie, woonfunctie
Omgeving	Gebouw	32	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	33	
Omgeving	Gebouw	34	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	35	
Omgeving	Gebouw	36	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	37	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	38	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	39	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	4	
Omgeving	Gebouw	40	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	41	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	42	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	43	
Omgeving	Gebouw	44	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	45	
Omgeving	Gebouw	46	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	47	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	48	woonfunctie

Groepenbeheer (feitelijk)

Rapport: Groepenbeheer
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Omgeving	Gebouw	49	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	5	gezondheidszorgfunctie,overige gebruiksfuncti
Omgeving	Gebouw	50	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	51	
Omgeving	Gebouw	52	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	53	
Omgeving	Gebouw	55	
Omgeving	Gebouw	56	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	57	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	59	
Omgeving	Gebouw	60	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	61	
Omgeving	Gebouw	62	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	63	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	64	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	65	
Omgeving	Gebouw	66	
Omgeving	Gebouw	67	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	68	industriefunctie,woonfunctie
Omgeving	Gebouw	69	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	7	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	70	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	71	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	72	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	73	
Omgeving	Gebouw	74	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	75	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	76	
Omgeving	Gebouw	77	
Omgeving	Gebouw	78	
Omgeving	Gebouw	79	
Omgeving	Gebouw	8	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	80	
Omgeving	Gebouw	81	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	82	
Omgeving	Gebouw	83	
Omgeving	Gebouw	84	
Omgeving	Gebouw	85	
Omgeving	Gebouw	86	
Omgeving	Gebouw	87	
Omgeving	Gebouw	88	
Omgeving	Gebouw	89	
Omgeving	Gebouw	9	woonfunctie
Omgeving	Gebouw	90	
Omgeving	Gebouw	91	
Omgeving	Gebouw	92	
Omgeving	Gebouw	93	
Omgeving	Gebouw	94	
Omgeving	Gebouw	95	
Omgeving	Gebouw	96	
Omgeving	Gebouw	97	

Groepenbeheer (feitelijk)

Rapport: Groepenbeheer
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Omgeving	Gebouw	98	
Omgeving	Gebouw	99	
Plangebied	Gebouw	Bijgeb01	Bijgebouwen
Plangebied	Gebouw	Bijgeb02	Bijgebouw
Plangebied	Gebouw	Bijgeb03	Bijgebouw
Plangebied	Gebouw	Bijgeb04	Bijgebouwen
Plangebied	Gebouw	Bijgeb05	Bijgebouwen
Plangebied	Gebouw	Bijgeb06	Bijgebouwen
Plangebied	Gebouw	Bijgeb07	Bijgebouwen
Plangebied	Gebouw	Bijgeb08	Bijgebouw
Plangebied	Scherf	Nok01	Nok dak
Plangebied	Scherf	Nok02	Nok dak
Plangebied	Scherf	Nok03	Nok dak
Plangebied	Scherf	Nok04	Nok dak
Plangebied	Scherf	Nok05	Nok dak
Plangebied	Scherf	Nok06	Nok dak
Plangebied	Scherf	Nok07	Nok dak
Plangebied	Scherf	Nok08	Nok dak
Plangebied	Scherf	Nok09	Nok dak
Plangebied	Scherf	Nok10	Nok dak
Plangebied	Scherf	Nok11	Nok dak
Plangebied	Scherf	Nok12	Nok dak
Plangebied	Scherf	Nok13	Nok dak
Plangebied	Scherf	Nok14	Nok dak
Plangebied	Scherf	Nok15	Nok dak
Plangebied	Gebouw	W1+2	Woning 1 en 2
Plangebied	Gebouw	W14-17	Woning 14 t/m 17
Plangebied	Gebouw	W18-21	Woning 18 t/m 21
Plangebied	Gebouw	W22+23	Woning 22 en 23
Plangebied	Gebouw	W24-29	Woning 24 t/m 29
Plangebied	Gebouw	W3-6	Woning 3 t/m 6
Plangebied	Gebouw	W30-35	Woning 30 t/m 35
Plangebied	Gebouw	W36	Woning 36
Plangebied	Gebouw	W37+38	Woning 37 en 38
Plangebied	Gebouw	W39+40	Woning 39 en 40
Plangebied	Gebouw	W41	Woning 41
Plangebied	Gebouw	W42	Woning 42
Plangebied	Gebouw	W43+44	Woning 43 en 44
Plangebied	Gebouw	W45-49	Woning 45 t/m 49
Plangebied	Gebouw	W7-13	Woning 7 t/m 13
Plangebied	Scherf	Zijdak01	Zijkant dak
Plangebied	Scherf	Zijdak02	Zijkant dak
Plangebied	Scherf	Zijdak03	Zijkant dak
Plangebied	Scherf	Zijdak04	Zijkant dak
Plangebied	Scherf	Zijdak05	Zijkant dak
Plangebied	Scherf	Zijdak06	Zijkant dak
Plangebied	Scherf	Zijdak07	Zijkant dak
Plangebied	Scherf	Zijdak08	Zijkant dak
Plangebied	Scherf	Zijdak09	Zijkant dak
Plangebied	Scherf	Zijdak10	Zijkant dak
Plangebied	Scherf	Zijdak11	Zijkant dak

Groepenbeheer (feitelijk)

Rapport: Groepenbeheer
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Plangebied	Scherp	Zijdak12	Zijkant dak
Plangebied	Scherp	Zijdak13	Zijkant dak
Plangebied	Scherp	Zijdak14	Zijkant dak
Plangebied	Scherp	Zijdak15	Zijkant dak
Plangebied	Scherp	Zijdak16	Zijkant dak
Plangebied	Scherp	Zijdak17	Zijkant dak
Plangebied	Scherp	Zijdak18	Zijkant dak
Plangebied	Scherp	Zijdak19	Zijkant dak
Plangebied	Scherp	Zijdak20	Zijkant dak
Plangebied	Scherp	Zijdak21	Zijkant dak
Plangebied	Scherp	Zijdak22	Zijkant dak
Plangebied	Scherp	Zijdak23	Zijkant dak
Plangebied	Scherp	Zijdak24	Zijkant dak
Plangebied	Scherp	Zijdak25	Zijkant dak
Plangebied	Scherp	Zijdak26	Zijkant dak
Plangebied	Scherp	Zijdak27	Zijkant dak
Plangebied	Scherp	Zijdak28	Zijkant dak
Plangebied	Scherp	Zijdak29	Zijkant dak
Plangebied	Scherp	Zijdak30	Zijkant dak
La_eq	Mobiele bron	BWr02	Bestelwagens op het terrein
La_eq	Uitstralend dak	Dak01	Dak werkplaats
La_eq	Uitstralend dak	Dak02	Lichtstraat werkplaats
La_eq	Uitstralende gevel	Deur01d	Dichte deur
La_eq	Uitstralende gevel	Deur01o	Open deur
La_eq	Uitstralende gevel	Deur02d	Roldeur dicht
La_eq	Uitstralende gevel	Deur02o	Roldeur open
La_eq	Uitstralende gevel	Deur03d	Roldeur dicht
La_eq	Uitstralende gevel	Deur03o	Roldeur open
La_eq	Uitstralende gevel	Gevel01	Gevel damwand
La_eq	Uitstralende gevel	Gevel02	Gevel damwand
La_eq	Uitstralende gevel	Gevel03	Gevel metselwerk
La_eq	Uitstralende gevel	Gevel04	Gevel metselwerk
La_eq	Uitstralende gevel	Gevel05	Gevel metselwerk
La_eq	Uitstralende gevel	Gevel06	Gevel metselwerk
La_eq	Oppervlaktebron	Heftruck01	Heftruck en laden & lossen
La_eq	Oppervlaktebron	LadLos	Handmatig laden en lossen
La_eq	Puntbron	Lucht02	Luchtbehandeling
La_eq	Puntbron	Lucht03	Luchtbehandeling
La_eq	Mobiele bron	PWr01	Personenwagens op het terrein
La_eq	Mobiele bron	PWr02	Personenwagens op het terrein
La_eq	Mobiele bron	VWa01	Vrachtwagens achteruitrijsignaal
La_eq	Mobiele bron	VWr01	Vrachtwagens op het terrein
La_max	Mobiele bron	xBWo02	Bestelwagens optrekken
La_max	Puntbron	xDeur01	Maximale geluidniveaus open deur
La_max	Puntbron	xDeur02	Maximale geluidniveaus open roldeur
La_max	Puntbron	xDeur03	Maximale geluidniveaus open roldeur
La_max	Mobiele bron	xHeftr01	Heftruck en laden & lossen pieken
La_max	Mobiele bron	xLadLos	Handmatig laden en lossen pieken
La_max	Mobiele bron	xPWo01	Personenwagens optrekken
La_max	Mobiele bron	xPWo02	Personenwagens optrekken
La_max	Puntbron	xPortier04	Dichtslaan portieren

Groepenbeheer (feitelijk)

Rapport: Groepenbeheer
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Lijst van: Alle items


Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
La_max	Puntbron	xPortier05	Dichtslaan portieren
La_max	Puntbron	xPortier06	Dichtslaan portieren
La_max	Puntbron	xPortier07	Dichtslaan portieren
La_max	Puntbron	xPortier08	Dichtslaan portieren
La_max	Mobiele bron	xVwo01	Vrachtwagens optrekken
Verkeer	Mobiele bron	ihBW02	Verkeer - bestelwagens Breedveld
Verkeer	Mobiele bron	ihPW01	Verkeer - personenwagens Breedveld
Verkeer	Mobiele bron	ihVW01	Verkeer - vrachtwagens Breedveld
La_eq	Mobiele bron	BWr01	Bestelwagens op het terrein
La_eq	Puntbron	Koeling01	Koeling buitenunit
La_eq	Puntbron	Lucht01	Luchtbehandeling
La_max	Mobiele bron	xBWo01	Bestelwagens optrekken
La_max	Puntbron	xPortier01	Dichtslaan portieren
La_max	Puntbron	xPortier02	Dichtslaan portieren
La_max	Puntbron	xPortier03	Dichtslaan portieren
Verkeer	Mobiele bron	ihBW01	Verkeer - bestelwagens KPN
Gebouw 1	Lijnbron	Dak03	Schuin dak bedrijfsgebouw 1
Gebouw 1	Uitstralende gevel	Deur04d	Dichte deur bedrijfsgebouw 1
Gebouw 1	Uitstralende gevel	Deur04o	Open deur bedrijfsgebouw 1
Gebouw 1	Uitstralende gevel	Gevel07	Gevel bedrijfsgebouw 1
Gebouw 2	Lijnbron	Dak04	Schuin dak bedrijfsgebouw 2
Gebouw 2	Uitstralende gevel	Deur05d	Dichte deur bedrijfsgebouw 2
Gebouw 2	Uitstralende gevel	Deur05o	Open deur bedrijfsgebouw 2
Gebouw 2	Uitstralende gevel	Gevel08	Gevel bedrijfsgebouw 2
Gebouw 3	Lijnbron	Dak05	Schuin dak bedrijfsgebouw 3
Gebouw 3	Lijnbron	Dak06	Schuin dak bedrijfsgebouw 3
Gebouw 3	Uitstralende gevel	Deur06o	Open deur bedrijfsgebouw 3
Gebouw 3	Uitstralende gevel	Gevel09	Gevel bedrijfsgebouw 3
Gebouw 3	Uitstralende gevel	Gevel10	Gevel bedrijfsgebouw 3
Gebouw 3	Uitstralende gevel	Gevel11	Gevel bedrijfsgebouw 3
Gebouw 3	Uitstralende gevel	Gevel12	Gevel bedrijfsgebouw 3
Containers	Puntbron	Containers	Wisselen containers
Heftruck	Oppervlaktebron	Heftruck02	Heftruck en laden & lossen
Installaties	Puntbron	Airco01	Buitenunit airco of warmtepomp
Installaties	Puntbron	Airco02	Buitenunit airco of warmtepomp
Installaties	Puntbron	Lucht04	Luchtbehandeling / afzuiging
Installaties	Puntbron	Lucht05	Luchtbehandeling / afzuiging
Installaties	Puntbron	Lucht06	Luchtbehandeling / afzuiging
Licht verkeer	Mobiele bron	BWr03	Bestelwagens op het terrein
Licht verkeer	Mobiele bron	BWr04	Bestelwagens op het terrein
Licht verkeer	Mobiele bron	PWr03	Personenwagens op het terrein
Licht verkeer	Mobiele bron	PWr04	Personenwagens op het terrein
Vrachtwagens	Mobiele bron	VWa02	Vrachtwagens achteruitrijsignaal
Vrachtwagens	Mobiele bron	VWr02	Vrachtwagens op het terrein
Bedrijfsgebouw	Puntbron	xDeur04	Maximale geluidsniveaus open deur
Bedrijfsgebouw	Puntbron	xDeur05	Maximale geluidsniveaus open deur
Bedrijfsgebouw	Puntbron	xDeur06	Maximale geluidsniveaus open deur
Containers	Puntbron	xContainer	Wisselen containers piek
Heftruck	Mobiele bron	xHeftr02	Heftruck en laden & lossen pieken
Licht verkeer	Mobiele bron	xLVo,p01	Licht verkeer optrekken en dichtslaan portier
Licht verkeer	Mobiele bron	xLVo,p02	Licht verkeer optrekken en dichtslaan portier

Groepenbeheer (feitelijk)

Rapport: Groepenbeheer
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Vrachtwagens	Mobiele bron	xVw002	Vrachtwagens optrekken
Verkeer	Mobiele bron	ihBW03	Verkeer - bestelwagens Middelwaard 5
Verkeer	Mobiele bron	ihPW02	Verkeer - personenwagens Middelwaard 5
Verkeer	Mobiele bron	ihVW02	Verkeer - vrachtwagens Middelwaard 5
Hulpbestanden	Hulpvlak	Aannemer	Aannemersbedrijf
Hulpbestanden	Hulpvlak	Bedrijf-1	Bedrijf 3.1
Hulpbestanden	Hulpvlak	Bedrijf-2	Bedrijf 3.1
Hulpbestanden	Hulpvlak	Isolatie	Isolatiebedrijf
Hulpbestanden	Hulpvlak	KPN	KPN telecom
Hulpbestanden	Hulpvlak	Plangebied	Plangebied (wonen)

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN EN INVOERGEGEVENS (PLAN. MAX.)

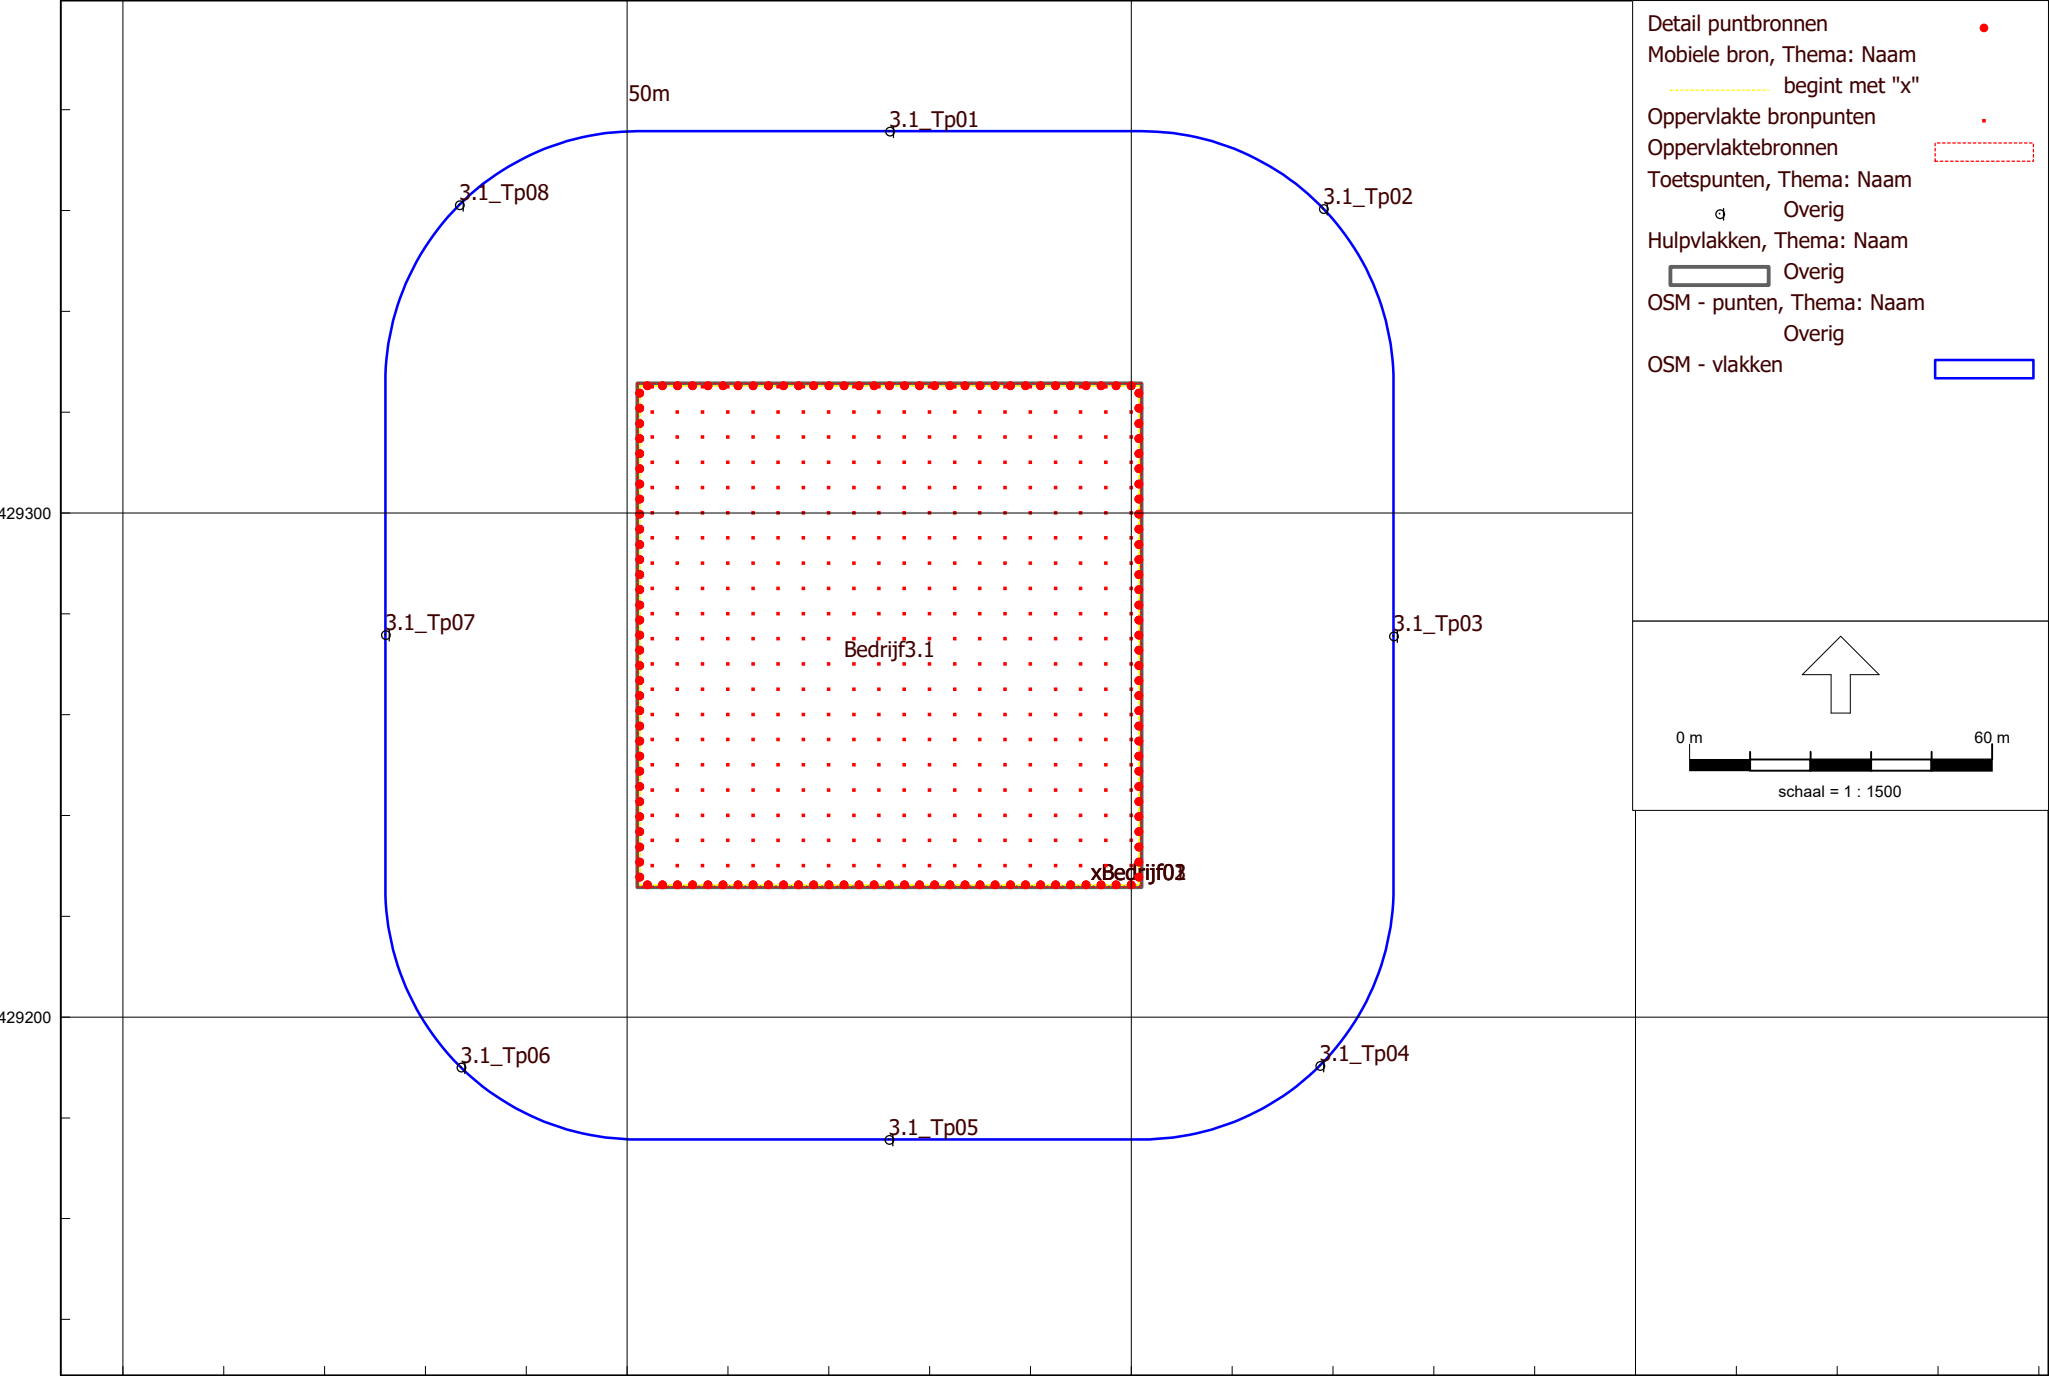

Modeleigenschappen bepaling Plan. Max.

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v01, IL (Plan. Max.) bepaling

Model eigenschap

Omschrijving	v01, IL (Plan. Max.) bepaling
Verantwoordelijke	De Roever Omgevingsadvies
Rekenmethode	#2 Industrielawaai Omgevingswet, industrie
Aangemaakt door	t.oerlemans op 3-7-2024
Laatst ingezien door	t.oerlemans op 16-10-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024
Definitief	15-10-2024
Definitief verklaard door	t.oerlemans op 15-10-2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Modeleigenschappen bepaling Plan. Max.

Commentaar

Invoergegevens bepaling Plan. Max.

Model: v01, IL (Plan. Max.) bepaling
Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	Aantal(D)
xBedrijf01	Bedrijf 3.1 (fictief)	dagperiode maximaal	170402,54	429325,22	170402,54	429325,22	2,00	0,00	Relatief			A	1
xBedrijf02	Bedrijf 3.1 (fictief)	avondperiode maximaal	170402,54	429325,22	170402,54	429325,22	2,00	0,00	Relatief			A	--
xBedrijf03	Bedrijf 3.1 (fictief)	nachtperiode maximaal	170402,54	429325,22	170402,54	429325,22	2,00	0,00	Relatief			A	--

Invoergegevens bepaling Plan. Max.

Model: v01, IL (Plan. Max.) bepaling
Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
xBedrijf01	--	--	10	3,00	78,78	88,78	93,78	97,78	101,78	102,78	100,78	99,78	97,78	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xBedrijf02	1	--	10	3,00	73,78	83,78	88,78	92,78	96,78	97,78	95,78	94,78	92,78	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xBedrijf03	--	1	10	3,00	68,78	78,78	83,78	87,78	91,78	92,78	90,78	89,78	87,78	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens bepaling Plan. Max.

Model: v01, IL (Plan. Max.) bepaling
Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
xBedrijf01	0,00	0,00	0,00	0,00
xBedrijf02	0,00	0,00	0,00	0,00
xBedrijf03	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens bepaling Plan. Max.

Model:	v01, IL (Plan. Max.) bepaling																
	Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL																
Groep:	(hoofdgroep)																
	Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie																
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.
Bedrijf3.1	Bedrijf 3.1 (fictief)	170402,04	429325,72	2,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	Ja

Invoergegevens bepaling Plan. Max.

Model: v01, IL (Plan. Max.) bepaling
Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
Bedrijf3.1	26,28	36,28	41,28	45,28	49,28	50,28	48,28	47,28	45,28	56,00	66,28	76,28	81,28	85,28	89,28	90,28	88,28	87,28	85,28	96,00

Invoergegevens bepaling Plan. Max.

Model:	v01, IL (Plan. Max.) bepaling								
	Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL								
Groep:	(hoofdgroep)								
	Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie								
Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Bedrijf3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens bepaling Plan. Max.

Model: v01, IL (Plan. Max.) bepaling
Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3.1_Tp01	Toetspunt noord (50m)	170452,04	429375,72	0,00	Relatief				5,00	--	--	--	--	--	Ja
3.1_Tp02	Toetspunt noordoost (50m)	170538,11	429360,34	0,00	Relatief				5,00	--	--	--	--	--	Ja
3.1_Tp03	Toetspunt oost (500m)	170552,04	429275,59	0,00	Relatief				5,00	--	--	--	--	--	Ja
3.1_Tp04	Toetspunt zuidoost (50m)	170537,39	429190,36	0,00	Relatief				5,00	--	--	--	--	--	Ja
3.1_Tp05	Toetspunt zuid (50m)	170451,94	429175,72	0,00	Relatief				5,00	--	--	--	--	--	Ja
3.1_Tp06	Toetspunt zuidwest (50m)	170367,02	429190,04	0,00	Relatief				5,00	--	--	--	--	--	Ja
3.1_Tp07	Toetspunt west (500m)	170352,04	429275,86	0,00	Relatief				5,00	--	--	--	--	--	Ja
3.1_Tp08	Toetspunt noordwest (50m)	170366,71	429361,10	0,00	Relatief				5,00	--	--	--	--	--	Ja

Resultaten La_eq - bepaling Plan. Max.

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.) bepaling
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq (Cat 3.1)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3.1_Tp01_A	Toetspunt noord (50m)	170452,04	429375,72	5,00	46,51	41,51	36,51	46,51	47,27
3.1_Tp02_A	Toetspunt noordoost (50m)	170538,11	429360,34	5,00	44,07	39,07	34,07	44,07	45,43
3.1_Tp03_A	Toetspunt oost (500m)	170552,04	429275,59	5,00	46,33	41,33	36,33	46,33	47,13
3.1_Tp04_A	Toetspunt zuidoost (50m)	170537,39	429190,36	5,00	43,75	38,75	33,75	43,75	45,20
3.1_Tp05_A	Toetspunt zuid (50m)	170451,94	429175,72	5,00	46,03	41,03	36,03	46,03	46,89
3.1_Tp06_A	Toetspunt zuidwest (50m)	170367,02	429190,04	5,00	43,67	38,67	33,67	43,67	45,14
3.1_Tp07_A	Toetspunt west (500m)	170352,04	429275,86	5,00	46,20	41,20	36,20	46,20	47,03
3.1_Tp08_A	Toetspunt noordwest (50m)	170366,71	429361,10	5,00	43,99	38,99	33,99	43,99	45,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten La_max - bepaling Plan. Max.

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.) bepaling
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max (Cat. 3.1)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
3.1_Tp01_A	Toetspunt noord (50m)	170452,04	429375,72	5,00	65,06	60,06	55,06	
3.1_Tp02_A	Toetspunt noordoost (50m)	170538,11	429360,34	5,00	64,84	59,84	54,84	
3.1_Tp03_A	Toetspunt oost (500m)	170552,04	429275,59	5,00	65,06	60,06	55,06	
3.1_Tp04_A	Toetspunt zuidoost (50m)	170537,39	429190,36	5,00	64,83	59,83	54,83	
3.1_Tp05_A	Toetspunt zuid (50m)	170451,94	429175,72	5,00	65,06	60,06	55,06	
3.1_Tp06_A	Toetspunt zuidwest (50m)	170367,02	429190,04	5,00	64,83	59,83	54,83	
3.1_Tp07_A	Toetspunt west (500m)	170352,04	429275,86	5,00	65,06	60,06	55,06	
3.1_Tp08_A	Toetspunt noordwest (50m)	170366,71	429361,10	5,00	64,83	59,83	54,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Modeleigenschappen (Plan. Max.)

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v01, IL (Plan. Max.)

Model eigenschap

Omschrijving	v01, IL (Plan. Max.)
Verantwoordelijke	De Roever Omgevingsadvies
Rekenmethode	#2 Industrielawaai Omgevingswet, industrie
Aangemaakt door	t.oerlemans op 3-7-2024
Laatst ingezien door	t.oerlemans op 16-10-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024
Definitief	15-10-2024
Definitief verklaard door	t.oerlemans op 15-10-2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Invoergegevens (Plan. Max.)

Model: v01, IL (Plan. Max.)
Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	Aantal(D)
xDag01	Bedrijf 3.1 - La_max (dag) Rijdt 3, 5 en 5a	170499,01	429364,04	170499,01	429364,04	2,00	0,00	Relatief				A	1
xAvond01	Bedrijf 3.1 - La_max (avond) Rijdt 3, 5 en 5a	170499,01	429364,04	170499,01	429364,04	2,00	0,00	Relatief				A	--
xNacht01	Bedrijf 3.1 - La_max (nacht) Rijdt 3, 5 en 5a	170499,01	429364,04	170499,01	429364,04	2,00	0,00	Relatief				A	--
xDag02	Bedrijf 3.1 - La_max (dag) Middelwaard 5	170565,88	429238,15	170565,53	429238,37	2,00	0,00	Relatief				A	1
xAvond02	Bedrijf 3.1 - La_max (avond) Middelwaard 5	170565,88	429238,15	170565,53	429238,37	2,00	0,00	Relatief				A	--
xNacht02	Bedrijf 3.1 - La_max (nacht) Middelwaard 5	170565,88	429238,15	170565,53	429238,37	2,00	0,00	Relatief				A	--

Invoergegevens (Plan. Max.)

Model: v01, IL (Plan. Max.)
Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
xDag01	--	--	10	3,00	78,78	88,78	93,78	97,78	101,78	102,78	100,78	99,78	97,78	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xAvond01	1	--	10	3,00	73,78	83,78	88,78	92,78	96,78	97,78	95,78	94,78	92,78	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xNacht01	--	1	10	3,00	68,78	78,78	83,78	87,78	91,78	92,78	90,78	89,78	87,78	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xDag02	--	--	10	3,00	78,78	88,78	93,78	97,78	101,78	102,78	100,78	99,78	97,78	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xAvond02	1	--	10	3,00	73,78	83,78	88,78	92,78	96,78	97,78	95,78	94,78	92,78	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xNacht02	--	1	10	3,00	68,78	78,78	83,78	87,78	91,78	92,78	90,78	89,78	87,78	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens (Plan. Max.)

Model: v01, IL (Plan. Max.)
Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
xDag01	0,00	0,00	0,00
xAvond01	0,00	0,00	0,00
xNacht01	0,00	0,00	0,00
xDag02	0,00	0,00	0,00
xAvond02	0,00	0,00	0,00
xNacht02	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens (Plan. Max.)

Model:	v01, IL (Plan. Max.)																
	Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL																
Groep:	(hoofdgroep)																
	Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie																
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.
Bedrijf-1	Bedrijf 3.1 (Rijdt 3, 5 en 5a)	170499,53	429364,90	2,00	0,00	Relatief	NL.IMRO			False	A	0,00	5,00	10,00	2,0	2,0	Ja
Bedrijf-2	Bedrijf 3.1 (Middelwaard 5)	170566,48	429239,37	2,00	0,00	Relatief	NL.IMRO			False	A	0,00	5,00	10,00	2,0	2,0	Ja

Invoergegevens (Plan. Max.)

Model: v01, IL (Plan. Max.)
Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
Bedrijf-1	26,28	36,28	41,28	45,28	49,28	50,28	48,28	47,28	45,28	56,00	60,71	70,71	75,71	79,71	83,71	84,71	82,71	81,71	79,71	90,43
Bedrijf-2	26,28	36,28	41,28	45,28	49,28	50,28	48,28	47,28	45,28	56,00	62,15	72,15	77,15	81,15	85,15	86,15	84,15	83,15	81,15	91,87

Invoergegevens (Plan. Max.)

Model:	v01, IL (Plan. Max.)								
	Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL								
Groep:	(hoofdgroep)								
	Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie								
Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Bedrijf-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedrijf-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens (Plan. Max.)

Model: v01, IL (Plan. Max.)
Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp01_2	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp01_3	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp01_1	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp02_3	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp02_2	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp02_1	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp04_2	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp04_1	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp06_2	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp06_1	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp06_3	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp05_1	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp05_2	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp03_1	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp03_2	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp03_3	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp08_2	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp08_1	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp10_1	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp10_2	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp12_2	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp12_1	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp13_2	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp13_1	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp13_3	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp07_3	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp07_1	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp07_2	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp09_2	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp09_1	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp11_2	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp11_1	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp42_1	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp42_2	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp42_3	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp42_4	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp41_1	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp41_2	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp41_3	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp41_4	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp36_1	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp36_2	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp36_3	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp36_4	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp14_3	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp14_1	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp14_2	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp16_3	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp16_1	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp17_1	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp17_3	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Invoergegevens (Plan. Max.)

Model: v01, IL (Plan. Max.)
Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp17_2	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp18_2	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp18_3	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp18_1	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp20_3	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp20_1	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp21_1	Woning 21 [1/3]	170473,50	429293,06	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp21_3	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp21_2	Woning 21 [2/3]	170478,38	429295,17	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp22_2	Woning 22 [2/3]	170484,03	429291,55	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp22_3	Woning 22 [3/3]	170489,28	429293,75	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp22_1	Woning 22 [1/3]	170483,66	429285,85	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp23_1	Woning 23 [1/3]	170488,39	429282,45	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp23_3	Woning 23 [3/3]	170494,01	429290,35	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp23_2	Woning 23 [2/3]	170493,66	429284,63	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp19_3	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp19_1	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp15_3	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp15_1	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp37_2	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp37_3	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp37_1	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp38_2	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp38_1	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp38_3	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp39_2	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp39_3	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp39_1	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp40_1	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp40_3	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp40_2	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp35_1	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp35_3	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp35_2	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp33_1	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp33_2	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp31_1	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp31_2	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp30_2	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp30_3	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp30_1	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp29_2	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp29_1	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp29_3	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp27_1	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp27_2	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp25_1	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp25_2	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp24_3	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp24_1	Woning 24 [1/3]	170474,86	429246,75	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp24_2	Woning 24 [2/3]	170474,51	429241,33	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Invoergegevens (Plan. Max.)

Model: v01, IL (Plan. Max.)
Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp34_1	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp34_2	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp32_1	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp32_2	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp28_1	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp28_2	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp26_1	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp26_2	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp43_2	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp43_3	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp43_1	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp44_1	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp44_3	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp44_2	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp45_3	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp45_1	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp45_2	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp47_2	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp47_1	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp49_3	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp49_2	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp49_1	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp48_1	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp48_2	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp46_1	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Tp46_2	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
B01	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
B02	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
B03	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
B05	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
B04	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Invoergegevens (Plan. Max.)

Model: v01, IL (Plan. Max.)
Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Refl.L 31	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 8k
Nok01	Nok dak	170375,35	429271,53	170384,57	429264,86	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok02	Nok dak	170393,35	429282,20	170407,84	429302,32	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok03	Nok dak	170415,21	429317,31	170440,39	429352,29	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok04	Nok dak	170443,66	429319,92	170460,32	429308,00	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok05	Nok dak	170461,81	429307,03	170478,29	429295,21	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok06	Nok dak	170484,09	429291,47	170493,58	429284,69	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok07	Nok dak	170447,75	429260,74	170474,42	429241,38	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok08	Nok dak	170417,37	429282,33	170444,38	429263,00	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok09	Nok dak	170405,82	429257,50	170400,06	429249,40	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok10	Nok dak	170412,93	429244,27	170422,37	429237,57	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok11	Nok dak	170431,38	429233,01	170440,77	429226,32	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok12	Nok dak	170448,13	429214,17	170454,15	429222,37	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok13	Nok dak	170470,51	429197,00	170476,38	429205,21	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok14	Nok dak	170483,32	429193,98	170492,71	429187,44	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok15	Nok dak	170490,34	429217,85	170510,85	429203,07	9,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20
Zijdak01	Zijkant dak	170372,60	429267,76	170378,13	429275,36	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak02	Zijkant dak	170387,34	429268,67	170381,81	429261,06	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak03	Zijkant dak	170396,97	429279,60	170389,67	429284,84	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak04	Zijkant dak	170404,13	429304,98	170411,43	429299,74	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak05	Zijkant dak	170418,78	429314,74	170411,56	429319,93	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak06	Zijkant dak	170436,71	429354,93	170443,93	429349,75	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak07	Zijkant dak	170441,10	429316,36	170446,31	429323,59	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak08	Zijkant dak	170462,93	429311,62	170457,72	429304,39	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak09	Zijkant dak	170459,24	429303,45	170464,46	429310,71	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak10	Zijkant dak	170480,91	429298,86	170475,68	429291,60	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak11	Zijkant dak	170481,34	429287,64	170486,88	429295,35	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak12	Zijkant dak	170496,35	429288,55	170490,81	429280,84	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak13	Zijkant dak	170477,06	429245,03	170471,79	429237,75	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak14	Zijkant dak	170445,10	429257,08	170450,38	429264,37	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak15	Zijkant dak	170446,95	429266,55	170441,75	429259,36	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak16	Zijkant dak	170414,82	429278,80	170420,02	429286,00	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak17	Zijkant dak	170402,55	429247,62	170397,55	429251,20	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak18	Zijkant dak	170403,32	429259,28	170408,33	429255,71	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak19	Zijkant dak	170410,23	429240,50	170415,66	429248,10	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak20	Zijkant dak	170425,08	429241,36	170419,65	429233,76	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak21	Zijkant dak	170428,70	429229,26	170434,16	429236,88	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak22	Zijkant dak	170443,53	429230,17	170438,07	429222,55	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak23	Zijkant dak	170450,56	429212,39	170445,65	429215,99	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak24	Zijkant dak	170451,67	429224,18	170456,58	429220,58	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak25	Zijkant dak	170473,02	429195,20	170467,91	429198,84	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak26	Zijkant dak	170473,78	429207,07	170478,88	429203,43	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak27	Zijkant dak	170480,59	429190,08	170486,06	429197,90	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak28	Zijkant dak	170495,44	429191,35	170489,98	429183,53	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak29	Zijkant dak	170487,79	429214,32	170492,90	429221,40	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak30	Zijkant dak	170513,40	429206,60	170508,28	429199,52	--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,20	0,20

Invoergegevens (Plan. Max.)

Model: v01, IL (Plan. Max.)
Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lengte
Nok01	11,38
Nok02	24,79
Nok03	43,10
Nok04	20,49
Nok05	20,27
Nok06	11,66
Nok07	32,95
Nok08	33,22
Nok09	9,94
Nok10	11,58
Nok11	11,53
Nok12	10,17
Nok13	10,10
Nok14	11,45
Nok15	25,28
Zijdak01	9,41
Zijdak02	9,41
Zijdak03	8,98
Zijdak04	8,98
Zijdak05	8,89
Zijdak06	8,89
Zijdak07	8,92
Zijdak08	8,92
Zijdak09	8,94
Zijdak10	8,94
Zijdak11	9,49
Zijdak12	9,49
Zijdak13	8,99
Zijdak14	8,99
Zijdak15	8,88
Zijdak16	8,88
Zijdak17	6,15
Zijdak18	6,15
Zijdak19	9,34
Zijdak20	9,34
Zijdak21	9,38
Zijdak22	9,38
Zijdak23	6,09
Zijdak24	6,09
Zijdak25	6,27
Zijdak26	6,27
Zijdak27	9,54
Zijdak28	9,54
Zijdak29	8,74
Zijdak30	8,74

Invoergegevens (Plan. Max.)

Model: v01, IL (Plan. Max.)
 Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
W43+44	Woning 43 en 44	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
W42	Woning 42	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
W45-49	Woning 45 t/m 49	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
W41	Woning 41	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
W39+40	Woning 39 en 40	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
W37+38	Woning 37 en 38	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
W36	Woning 36	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
W1+2	Woning 1 en 2	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
W3-6	Woning 3 t/m 6	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
W30-35	Woning 30 t/m 35	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
W24-29	Woning 24 t/m 29	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
W7-13	Woning 7 t/m 13	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
W14-17	Woning 14 t/m 17	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
W18-21	Woning 18 t/m 21	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
W22+23	Woning 22 en 23	5,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
Bijgeb01	Bijgebouwen	2,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
Bijgeb06	Bijgebouwen	2,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
Bijgeb04	Bijgebouwen	2,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
Bijgeb05	Bijgebouwen	2,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
Bijgeb07	Bijgebouwen	2,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
Bijgeb08	Bijgebouw	2,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
Bijgeb03	Bijgebouw	2,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
Bijgeb02	Bijgebouw	2,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
3		3,72	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
4		5,26	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
5	gezondheidszorgfunctie,overige gebruiksfuncti	6,18	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
18	woonfunctie	6,79	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
50	woonfunctie	7,88	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
31	industriefunctie,woonfunctie	5,57	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
20		3,86	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
19		4,08	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
37	woonfunctie	5,71	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
21	woonfunctie	6,10	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
32	woonfunctie	5,58	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
2	winkelfunctie,woonfunctie	5,69	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
22	woonfunctie	7,51	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
7	woonfunctie	5,56	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
8	woonfunctie	6,06	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
38	woonfunctie	6,61	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
39	woonfunctie	7,20	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
9	woonfunctie	8,32	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
51		4,40	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
23		4,20	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
47	woonfunctie	6,40	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
40	woonfunctie	6,41	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
24	woonfunctie	5,91	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
10	woonfunctie	6,59	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
11	woonfunctie	6,13	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
25	woonfunctie	5,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
55		4,90	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
12	gezondheidszorgfunctie,woonfunctie	5,92	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80

Invoergegevens (Plan. Max.)

Model: v01, IL (Plan. Max.)
Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
W43+44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W45-49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W39+40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W37+38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W1+2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W3-6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W30-35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W24-29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W7-13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W14-17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W18-21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W22+23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bijgeb01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bijgeb06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bijgeb04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bijgeb05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bijgeb07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bijgeb08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bijgeb03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bijgeb02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens (Plan. Max.)

Model: v01, IL (Plan. Max.)
 Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31
56	woonfunctie	6,38	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
41	woonfunctie	4,29	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
42	woonfunctie	6,52	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
52	woonfunctie	4,91	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
60	woonfunctie	6,57	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
27	woonfunctie	5,34	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
43	woonfunctie	5,14	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
67	woonfunctie	5,37	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
61	woonfunctie	2,36	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
33	woonfunctie	3,54	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
44	woonfunctie	5,49	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
68	industriefunctie, woonfunctie	6,27	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
16	woonfunctie	5,61	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
34	woonfunctie	5,52	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
35	woonfunctie	2,20	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
59	woonfunctie	3,35	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
17	woonfunctie	6,66	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
36	woonfunctie	5,57	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
45	woonfunctie	5,17	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
62	woonfunctie	7,52	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
69	woonfunctie	6,71	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
53	woonfunctie	3,63	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
46	woonfunctie	4,41	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
30	woonfunctie	5,87	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
76	woonfunctie	2,57	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
71	woonfunctie	5,37	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
72	woonfunctie	6,05	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
63	woonfunctie	7,77	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
64	woonfunctie	7,46	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
88	woonfunctie	4,37	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
73	woonfunctie	4,70	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
89	woonfunctie	2,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
65	woonfunctie	3,53	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
66	woonfunctie	4,58	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
80	woonfunctie	3,33	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
77	woonfunctie	3,34	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
90	woonfunctie	3,18	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
95	woonfunctie	5,05	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
91	woonfunctie	2,15	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
79	woonfunctie	5,16	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
74	woonfunctie	6,26	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
81	woonfunctie	7,30	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
75	woonfunctie	6,32	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
82	woonfunctie	4,98	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
83	woonfunctie	3,11	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
85	woonfunctie	3,95	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
78	woonfunctie	4,79	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
96	woonfunctie	4,31	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
84	woonfunctie	3,79	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
92	woonfunctie	3,48	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80
93	woonfunctie	4,05	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80

Invoergegevens (Plan. Max.)

Model: v01, IL (Plan. Max.)
Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens (Plan. Max.)

Model: v01, IL (Plan. Max.)
Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl.	31
86		2,97	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
106		4,93	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
87		2,85	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
97		2,27	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
94		3,87	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
98		3,38	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
101	gezondheidszorgfunctie	4,66	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
99		2,45	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
100		2,54	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
102		3,75	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
109		6,64	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
103	winkelfunctie	3,13	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
104	woonfunctie	5,74	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
105	logiesfunctie	4,77	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
108		3,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
48	woonfunctie	4,52	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
49	woonfunctie	3,11	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
57	woonfunctie	3,30	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
70	woonfunctie	2,89	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	
13	woonfunctie	3,49	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	

Invoergegevens (Plan. Max.)

Model:	v01, IL (Plan. Max.)							
	Versie v01 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL							
Groep:	(hoofdgroep)							
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie							
Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 1

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	54,38	49,38	44,38	54,38	54,46
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	53,97	48,97	43,97	53,97	53,97
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	53,52	48,52	43,52	53,52	53,61
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	53,47	48,47	43,47	53,47	53,47
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	17,49	12,49	7,49	17,49	20,88
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	20,72	15,72	10,72	20,72	22,89
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	20,75	15,75	10,75	20,75	24,74
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	21,97	16,97	11,97	21,97	25,21
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	24,90	19,90	14,90	24,90	28,73
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	26,40	21,40	16,40	26,40	29,36
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	15,48	10,48	5,48	15,48	18,95
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	20,13	15,13	10,13	20,13	22,42
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	25,02	20,02	15,02	25,02	26,16
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	16,93	11,93	6,93	16,93	20,34
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	18,96	13,96	8,96	18,96	21,25
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	23,29	18,29	13,29	23,29	24,42
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	23,65	18,65	13,65	23,65	26,98
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	27,18	22,18	17,18	27,18	29,26
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	31,63	26,63	21,63	31,63	32,48
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	16,34	11,34	6,34	16,34	19,78
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	21,75	16,75	11,75	21,75	23,99
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	26,44	21,44	16,44	26,44	27,48
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	32,56	27,56	22,56	32,56	35,92
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	34,05	29,05	24,05	34,05	36,15
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	35,52	30,52	25,52	35,52	36,39
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	26,48	21,48	16,48	26,48	29,78
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	29,65	24,65	19,65	29,65	31,67
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	35,13	30,13	25,13	35,13	35,91
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	33,87	28,87	23,87	33,87	36,83
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	35,80	30,80	25,80	35,80	37,21
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	37,61	32,61	27,61	37,61	37,90
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	21,44	16,44	11,44	21,44	24,48
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	22,81	17,81	12,81	22,81	24,39
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	23,80	18,80	13,80	23,80	24,11
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	20,13	15,13	10,13	20,13	23,22
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	27,67	22,67	17,67	27,67	29,25
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	31,51	26,51	21,51	31,51	31,92
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	35,06	30,06	25,06	35,06	37,85
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	36,95	31,95	26,95	36,95	38,08
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	38,20	33,20	28,20	38,20	38,39
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	21,62	16,62	11,62	21,62	24,56
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	28,25	23,25	18,25	28,25	29,60
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	32,98	27,98	22,98	32,98	33,28
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	35,83	30,83	25,83	35,83	38,46
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	37,74	32,74	27,74	37,74	38,65
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	38,74	33,74	28,74	38,74	38,85
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	23,05	18,05	13,05	23,05	25,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 1

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 1
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]		170398,77	429297,68	5,00	29,08	24,08	19,08	29,08	30,20
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]		170398,77	429297,68	8,00	36,08	31,08	26,08	36,08	36,27
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]		170409,77	429297,25	2,00	36,78	31,78	26,78	36,78	39,22
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]		170409,77	429297,25	5,00	38,67	33,67	28,67	38,67	39,39
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]		170409,77	429297,25	8,00	39,52	34,52	29,52	39,52	39,58
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]		170407,84	429302,44	2,00	39,62	34,62	29,62	39,62	42,00
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]		170407,84	429302,44	5,00	41,57	36,57	31,57	41,57	42,24
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]		170407,84	429302,44	8,00	42,38	37,38	32,38	42,38	42,43
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]		170402,29	429302,58	2,00	25,45	20,45	15,45	25,45	28,04
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]		170402,29	429302,58	5,00	31,14	26,14	21,14	31,14	32,05
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]		170402,29	429302,58	8,00	39,63	34,63	29,63	39,63	39,74
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]		170420,65	429317,17	2,00	42,10	37,10	32,10	42,10	43,56
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]		170420,65	429317,17	5,00	43,55	38,55	33,55	43,55	43,77
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]		170420,65	429317,17	8,00	44,41	39,41	34,41	44,41	44,41
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]		170415,11	429317,26	2,00	36,96	31,96	26,96	36,96	38,67
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]		170415,11	429317,26	5,00	35,34	30,34	25,34	35,34	35,59
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]		170415,11	429317,26	8,00	34,04	29,04	24,04	34,04	34,04
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]		170413,27	429322,48	2,00	27,98	22,98	17,98	27,98	29,75
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]		170413,27	429322,48	5,00	31,05	26,05	21,05	31,05	31,36
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]		170413,27	429322,48	8,00	36,42	31,42	26,42	36,42	36,42
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]		170424,24	429322,17	2,00	43,71	38,71	33,71	43,71	44,87
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]		170424,24	429322,17	5,00	44,99	39,99	34,99	44,99	45,12
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]		170424,24	429322,17	8,00	45,69	40,69	35,69	45,69	45,69
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]		170416,86	429327,48	2,00	26,70	21,70	16,70	26,70	28,23
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]		170416,86	429327,48	5,00	30,83	25,83	20,83	30,83	31,04
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]		170416,86	429327,48	8,00	35,71	30,71	25,71	35,71	35,71
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]		170427,87	429327,23	2,00	45,30	40,30	35,30	45,30	46,19
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]		170427,87	429327,23	5,00	46,35	41,35	36,35	46,35	46,41
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]		170427,87	429327,23	8,00	46,87	41,87	36,87	46,87	46,87
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]		170420,49	429332,53	2,00	26,76	21,76	16,76	26,76	28,04
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]		170420,49	429332,53	5,00	30,04	25,04	20,04	30,04	30,17
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]		170420,49	429332,53	8,00	34,40	29,40	24,40	34,40	34,40
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]		170431,51	429332,29	2,00	46,53	41,53	36,53	46,53	47,21
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]		170431,51	429332,29	5,00	47,37	42,37	37,37	47,37	47,40
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]		170431,51	429332,29	8,00	47,75	42,75	37,75	47,75	47,75
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]		170424,12	429337,58	2,00	27,22	22,22	17,22	27,22	28,38
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]		170424,12	429337,58	5,00	30,15	25,15	20,15	30,15	30,22
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]		170424,12	429337,58	8,00	34,51	29,51	24,51	34,51	34,51
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]		170435,07	429337,24	2,00	47,52	42,52	37,52	47,52	48,02
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]		170435,07	429337,24	5,00	48,19	43,19	38,19	48,19	48,21
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]		170435,07	429337,24	8,00	48,53	43,53	38,53	48,53	48,53
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]		170427,68	429342,53	2,00	28,66	23,66	18,66	28,66	29,80
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]		170427,68	429342,53	5,00	30,85	25,85	20,85	30,85	30,90
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]		170427,68	429342,53	8,00	35,33	30,33	25,33	35,33	35,33
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]		170438,66	429342,24	2,00	48,50	43,50	38,50	48,50	48,88
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]		170438,66	429342,24	5,00	49,06	44,06	39,06	49,06	49,06
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]		170438,66	429342,24	8,00	49,26	44,26	39,26	49,26	49,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 1

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 1
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	2,00	29,85	24,85	19,85	29,85	30,82
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	5,00	32,09	27,09	22,09	32,09	32,12
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	8,00	36,47	31,47	26,47	36,47	36,47
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	2,00	49,30	44,30	39,30	49,30	49,60
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	5,00	49,74	44,74	39,74	49,74	49,74
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	8,00	49,83	44,83	39,83	49,83	49,83
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	2,00	48,00	43,00	38,00	48,00	48,41
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	5,00	48,68	43,68	38,68	48,68	48,68
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	8,00	49,35	44,35	39,35	49,35	49,35
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	2,00	32,06	27,06	22,06	32,06	32,88
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	5,00	35,53	30,53	25,53	35,53	35,55
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	8,00	40,27	35,27	30,27	40,27	40,27
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	2,00	33,91	28,91	23,91	33,91	34,58
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	5,00	36,03	31,03	26,03	36,03	36,04
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	8,00	39,81	34,81	29,81	39,81	39,81
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	2,00	46,21	41,21	36,21	46,21	46,57
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	5,00	46,07	41,07	36,07	46,07	46,07
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	8,00	45,35	40,35	35,35	45,35	45,35
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	2,00	51,09	46,09	41,09	51,09	51,33
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	5,00	51,22	46,22	41,22	51,22	51,22
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	8,00	51,03	46,03	41,03	51,03	51,03
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	2,00	33,37	28,37	23,37	33,37	33,98
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	5,00	34,19	29,19	24,19	34,19	34,20
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	8,00	36,83	31,83	26,83	36,83	36,83
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	2,00	51,31	46,31	41,31	51,31	51,51
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	5,00	51,45	46,45	41,45	51,45	51,45
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	8,00	51,36	46,36	41,36	51,36	51,36
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	2,00	32,86	27,86	22,86	32,86	33,44
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	5,00	34,23	29,23	24,23	34,23	34,23
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	8,00	36,59	31,59	26,59	36,59	36,59
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	2,00	51,39	46,39	41,39	51,39	51,58
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	5,00	51,55	46,55	41,55	51,55	51,55
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	8,00	51,52	46,52	41,52	51,52	51,52
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	2,00	33,67	28,67	23,67	33,67	34,22
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	5,00	37,01	32,01	27,01	37,01	37,01
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	8,00	38,96	33,96	28,96	38,96	38,96
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	2,00	48,48	43,48	38,48	48,48	48,83
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	5,00	48,75	43,75	38,75	48,75	48,75
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	8,00	48,80	43,80	38,80	48,80	48,80
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	2,00	51,36	46,36	41,36	51,36	51,54
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	5,00	51,53	46,53	41,53	51,53	51,53
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	8,00	51,50	46,50	41,50	51,50	51,50
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	2,00	33,44	28,44	23,44	33,44	33,99
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	5,00	37,14	32,14	27,14	37,14	37,15
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	8,00	39,31	34,31	29,31	39,31	39,31
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	2,00	48,39	43,39	38,39	48,39	48,70
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	5,00	48,77	43,77	38,77	48,77	48,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 1

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 1
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving									
Tp18_2_C	Woning 18	[2/3]	170461,77	429307,14	8,00	49,45	44,45	39,45	49,45	49,45
Tp18_3_A	Woning 18	[3/3]	170466,58	429309,31	2,00	51,25	46,25	41,25	51,25	51,45
Tp18_3_B	Woning 18	[3/3]	170466,58	429309,31	5,00	51,43	46,43	41,43	51,43	51,43
Tp18_3_C	Woning 18	[3/3]	170466,58	429309,31	8,00	51,42	46,42	41,42	51,42	51,42
Tp19_1_A	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	2,00	32,31	27,31	22,31	32,31	32,92
Tp19_1_B	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	5,00	34,23	29,23	24,23	34,23	34,23
Tp19_1_C	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	8,00	36,84	31,84	26,84	36,84	36,84
Tp19_3_A	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	2,00	51,02	46,02	41,02	51,02	51,23
Tp19_3_B	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	5,00	51,25	46,25	41,25	51,25	51,25
Tp19_3_C	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	8,00	51,33	46,33	41,33	51,33	51,33
Tp20_1_A	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	2,00	32,24	27,24	22,24	32,24	32,87
Tp20_1_B	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	5,00	33,80	28,80	23,80	33,80	33,81
Tp20_1_C	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	8,00	36,96	31,96	26,96	36,96	36,96
Tp20_3_A	Woning 20	[2/2]	170474,72	429303,44	2,00	50,71	45,71	40,71	50,71	50,94
Tp20_3_B	Woning 20	[2/2]	170474,72	429303,44	5,00	50,96	45,96	40,96	50,96	50,96
Tp20_3_C	Woning 20	[2/2]	170474,72	429303,44	8,00	51,04	46,04	41,04	51,04	51,04
Tp21_1_A	Woning 21	[1/3]	170473,50	429293,06	2,00	33,29	28,29	23,29	33,29	33,98
Tp21_1_B	Woning 21	[1/3]	170473,50	429293,06	5,00	35,90	30,90	25,90	35,90	35,92
Tp21_1_C	Woning 21	[1/3]	170473,50	429293,06	8,00	40,58	35,58	30,58	40,58	40,58
Tp21_2_A	Woning 21	[2/3]	170478,38	429295,17	2,00	44,48	39,48	34,48	44,48	44,75
Tp21_2_B	Woning 21	[2/3]	170478,38	429295,17	5,00	44,23	39,23	34,23	44,23	44,23
Tp21_2_C	Woning 21	[2/3]	170478,38	429295,17	8,00	42,47	37,47	32,47	42,47	42,47
Tp21_3_A	Woning 21	[3/3]	170478,85	429300,46	2,00	50,65	45,65	40,65	50,65	50,94
Tp21_3_B	Woning 21	[3/3]	170478,85	429300,46	5,00	50,45	45,45	40,45	50,45	50,46
Tp21_3_C	Woning 21	[3/3]	170478,85	429300,46	8,00	50,59	45,59	40,59	50,59	50,59
Tp22_1_A	Woning 22	[1/3]	170483,66	429285,85	2,00	32,35	27,35	22,35	32,35	33,35
Tp22_1_B	Woning 22	[1/3]	170483,66	429285,85	5,00	36,18	31,18	26,18	36,18	36,24
Tp22_1_C	Woning 22	[1/3]	170483,66	429285,85	8,00	41,88	36,88	31,88	41,88	41,88
Tp22_2_A	Woning 22	[2/3]	170484,03	429291,55	2,00	48,04	43,04	38,04	48,04	48,69
Tp22_2_B	Woning 22	[2/3]	170484,03	429291,55	5,00	49,88	44,88	39,88	49,88	49,90
Tp22_2_C	Woning 22	[2/3]	170484,03	429291,55	8,00	50,23	45,23	40,23	50,23	50,23
Tp22_3_A	Woning 22	[3/3]	170489,28	429293,75	2,00	44,31	39,31	34,31	44,31	44,90
Tp22_3_B	Woning 22	[3/3]	170489,28	429293,75	5,00	48,51	43,51	38,51	48,51	48,53
Tp22_3_C	Woning 22	[3/3]	170489,28	429293,75	8,00	48,64	43,64	38,64	48,64	48,64
Tp23_1_A	Woning 23	[1/3]	170488,39	429282,45	2,00	32,01	27,01	22,01	32,01	33,25
Tp23_1_B	Woning 23	[1/3]	170488,39	429282,45	5,00	34,61	29,61	24,61	34,61	34,73
Tp23_1_C	Woning 23	[1/3]	170488,39	429282,45	8,00	37,17	32,17	27,17	37,17	37,17
Tp23_2_A	Woning 23	[2/3]	170493,66	429284,63	2,00	29,14	24,14	19,14	29,14	30,14
Tp23_2_B	Woning 23	[2/3]	170493,66	429284,63	5,00	30,46	25,46	20,46	30,46	30,55
Tp23_2_C	Woning 23	[2/3]	170493,66	429284,63	8,00	33,43	28,43	23,43	33,43	33,43
Tp23_3_A	Woning 23	[3/3]	170494,01	429290,35	2,00	44,57	39,57	34,57	44,57	45,36
Tp23_3_B	Woning 23	[3/3]	170494,01	429290,35	5,00	47,34	42,34	37,34	47,34	47,38
Tp23_3_C	Woning 23	[3/3]	170494,01	429290,35	8,00	47,86	42,86	37,86	47,86	47,86
Tp24_1_A	Woning 24	[1/3]	170474,86	429246,75	2,00	32,61	27,61	22,61	32,61	35,34
Tp24_1_B	Woning 24	[1/3]	170474,86	429246,75	5,00	35,41	30,41	25,41	35,41	36,48
Tp24_1_C	Woning 24	[1/3]	170474,86	429246,75	8,00	37,35	32,35	27,35	37,35	37,53
Tp24_2_A	Woning 24	[2/3]	170474,51	429241,33	2,00	20,70	15,70	10,70	20,70	23,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 1

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 1
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving									
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	5,00	22,59	17,59	12,59	22,59	23,93
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	8,00	25,70	20,70	15,70	25,70	25,91
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	2,00	21,09	16,09	11,09	21,09	24,07
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	5,00	24,75	19,75	14,75	24,75	26,21
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	8,00	29,00	24,00	19,00	29,00	29,32
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]		170470,41	429249,97	2,00	34,05	29,05	24,05	34,05	36,69
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]		170470,41	429249,97	5,00	36,71	31,71	26,71	36,71	37,65
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]		170470,41	429249,97	8,00	38,32	33,32	28,32	38,32	38,45
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]		170465,11	429242,46	2,00	21,67	16,67	11,67	21,67	24,64
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]		170465,11	429242,46	5,00	23,43	18,43	13,43	23,43	24,80
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]		170465,11	429242,46	8,00	28,62	23,62	18,62	28,62	28,88
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]		170465,98	429253,18	2,00	35,21	30,21	25,21	35,21	37,80
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]		170465,98	429253,18	5,00	37,75	32,75	27,75	37,75	38,60
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]		170465,98	429253,18	8,00	39,14	34,14	29,14	39,14	39,23
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]		170460,67	429245,68	2,00	23,20	18,20	13,20	23,20	26,13
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]		170460,67	429245,68	5,00	24,14	19,14	14,14	24,14	25,45
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]		170460,67	429245,68	8,00	28,97	23,97	18,97	28,97	29,19
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]		170461,47	429256,45	2,00	35,25	30,25	25,25	35,25	37,77
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]		170461,47	429256,45	5,00	37,75	32,75	27,75	37,75	38,50
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]		170461,47	429256,45	8,00	38,97	33,97	28,97	38,97	39,03
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]		170456,17	429248,94	2,00	24,39	19,39	14,39	24,39	27,29
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]		170456,17	429248,94	5,00	24,81	19,81	14,81	24,81	26,03
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]		170456,17	429248,94	8,00	29,16	24,16	19,16	29,16	29,34
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]		170457,03	429259,67	2,00	34,24	29,24	24,24	34,24	36,65
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]		170457,03	429259,67	5,00	36,91	31,91	26,91	36,91	37,53
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]		170457,03	429259,67	8,00	38,09	33,09	28,09	38,09	38,14
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]		170451,74	429252,15	2,00	23,05	18,05	13,05	23,05	25,85
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]		170451,74	429252,15	5,00	25,56	20,56	15,56	25,56	26,65
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]		170451,74	429252,15	8,00	29,67	24,67	19,67	29,67	29,81
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]		170452,65	429262,85	2,00	33,27	28,27	23,27	33,27	35,58
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]		170452,65	429262,85	5,00	36,06	31,06	26,06	36,06	36,58
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]		170452,65	429262,85	8,00	37,34	32,34	27,34	37,34	37,38
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]		170447,66	429260,78	2,00	31,34	26,34	21,34	31,34	33,97
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]		170447,66	429260,78	5,00	34,36	29,36	24,36	34,36	35,28
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]		170447,66	429260,78	8,00	37,34	32,34	27,34	37,34	37,42
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]		170447,29	429255,37	2,00	21,33	16,33	11,33	21,33	24,02
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]		170447,29	429255,37	5,00	26,49	21,49	16,49	26,49	27,54
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]		170447,29	429255,37	8,00	33,33	28,33	23,33	33,33	33,43
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]		170444,66	429268,33	2,00	34,81	29,81	24,81	34,81	37,11
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]		170444,66	429268,33	5,00	37,41	32,41	27,41	37,41	37,90
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]		170444,66	429268,33	8,00	38,61	33,61	28,61	38,61	38,65
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]		170444,43	429262,90	2,00	26,76	21,76	16,76	26,76	29,13
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]		170444,43	429262,90	5,00	29,45	24,45	19,45	29,45	29,95
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]		170444,43	429262,90	8,00	31,39	26,39	21,39	31,39	31,45
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]		170439,39	429260,94	2,00	22,84	17,84	12,84	22,84	25,57
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]		170439,39	429260,94	5,00	25,46	20,46	15,46	25,46	26,41
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]		170439,39	429260,94	8,00	29,41	24,41	19,41	29,41	29,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 1

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 1
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]		170440,08	429271,64	2,00	35,82	30,82	25,82	35,82	38,14
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]		170440,08	429271,64	5,00	38,15	33,15	28,15	38,15	38,64
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]		170440,08	429271,64	8,00	39,16	34,16	29,16	39,16	39,19
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]		170434,84	429264,22	2,00	23,51	18,51	13,51	23,51	26,22
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]		170434,84	429264,22	5,00	24,73	19,73	14,73	24,73	25,69
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]		170434,84	429264,22	8,00	29,01	24,01	19,01	29,01	29,12
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]		170435,70	429274,80	2,00	36,16	31,16	26,16	36,16	38,43
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]		170435,70	429274,80	5,00	38,54	33,54	28,54	38,54	39,01
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]		170435,70	429274,80	8,00	39,47	34,47	29,47	39,47	39,50
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]		170430,47	429267,38	2,00	22,93	17,93	12,93	22,93	25,63
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]		170430,47	429267,38	5,00	24,39	19,39	14,39	24,39	25,33
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]		170430,47	429267,38	8,00	28,87	23,87	18,87	28,87	28,99
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]		170431,31	429277,97	2,00	36,32	31,32	26,32	36,32	38,57
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]		170431,31	429277,97	5,00	38,30	33,30	28,30	38,30	38,74
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]		170431,31	429277,97	8,00	39,28	34,28	29,28	39,28	39,31
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]		170426,06	429270,56	2,00	21,97	16,97	11,97	21,97	24,65
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]		170426,06	429270,56	5,00	24,17	19,17	14,17	24,17	25,09
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]		170426,06	429270,56	8,00	28,68	23,68	18,68	28,68	28,80
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]		170426,79	429281,23	2,00	36,56	31,56	26,56	36,56	38,88
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]		170426,79	429281,23	5,00	37,92	32,92	27,92	37,92	38,35
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]		170426,79	429281,23	8,00	38,76	33,76	28,76	38,76	38,78
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]		170421,55	429273,82	2,00	23,58	18,58	13,58	23,58	26,29
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]		170421,55	429273,82	5,00	25,17	20,17	15,17	25,17	26,10
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]		170421,55	429273,82	8,00	28,76	23,76	18,76	28,76	28,88
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]		170422,31	429284,47	2,00	37,21	32,21	27,21	37,21	39,59
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]		170422,31	429284,47	5,00	38,17	33,17	28,17	38,17	38,62
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]		170422,31	429284,47	8,00	38,72	33,72	28,72	38,72	38,75
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]		170417,34	429282,46	2,00	35,76	30,76	25,76	35,76	38,35
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]		170417,34	429282,46	5,00	36,13	31,13	26,13	36,13	36,81
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]		170417,34	429282,46	8,00	36,39	31,39	26,39	36,39	36,46
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]		170417,04	429277,07	2,00	24,88	19,88	14,88	24,88	27,63
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]		170417,04	429277,07	5,00	27,11	22,11	17,11	27,11	28,05
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]		170417,04	429277,07	8,00	29,83	24,83	19,83	29,83	29,96
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]		170399,99	429249,33	2,00	15,94	10,94	5,94	15,94	19,33
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]		170399,99	429249,33	5,00	16,91	11,91	6,91	16,91	19,06
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]		170399,99	429249,33	8,00	18,75	13,75	8,75	18,75	19,64
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]		170400,35	429255,30	2,00	26,66	21,66	16,66	26,66	29,96
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]		170400,35	429255,30	5,00	27,98	22,98	17,98	27,98	30,02
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]		170400,35	429255,30	8,00	30,61	25,61	20,61	30,61	31,42
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]		170405,88	429257,58	2,00	27,17	22,17	17,17	27,17	30,33
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]		170405,88	429257,58	5,00	28,95	23,95	18,95	28,95	30,77
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]		170405,88	429257,58	8,00	31,99	26,99	21,99	31,99	32,58
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]		170405,52	429251,61	2,00	21,86	16,86	11,86	21,86	25,14
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]		170405,52	429251,61	5,00	24,78	19,78	14,78	24,78	26,79
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]		170405,52	429251,61	8,00	30,08	25,08	20,08	30,08	30,80
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]		170412,53	429238,73	2,00	19,86	14,86	9,86	19,86	23,25
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]		170412,53	429238,73	5,00	20,34	15,34	10,34	20,34	22,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 1

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 1
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving									
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]		170412,53	429238,73	8,00	24,60	19,60	14,60	24,60	25,55
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	2,00	23,53	18,53	13,53	23,53	26,82
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	5,00	25,53	20,53	15,53	25,53	27,54
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	8,00	29,13	24,13	19,13	29,13	29,95
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	2,00	23,33	18,33	13,33	23,33	26,53
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	5,00	26,08	21,08	16,08	26,08	27,95
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	8,00	29,57	24,57	19,57	29,57	30,24
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	2,00	18,10	13,10	8,10	18,10	21,50
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	5,00	19,82	14,82	9,82	19,82	22,00
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	8,00	24,05	19,05	14,05	24,05	25,04
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	2,00	21,66	16,66	11,66	21,66	24,94
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	5,00	23,47	18,47	13,47	23,47	25,45
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	8,00	26,93	21,93	16,93	26,93	27,69
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	2,00	24,72	19,72	14,72	24,72	27,95
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	5,00	26,23	21,23	16,23	26,23	28,09
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	8,00	29,62	24,62	19,62	29,62	30,28
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	2,00	16,31	11,31	6,31	16,31	19,70
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	5,00	20,78	15,78	10,78	20,78	22,97
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	8,00	25,57	20,57	15,57	25,57	26,55
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	2,00	25,32	20,32	15,32	25,32	28,65
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	5,00	27,37	22,37	17,37	27,37	29,44
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	8,00	30,19	25,19	20,19	30,19	31,06
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	2,00	25,61	20,61	15,61	25,61	28,87
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	5,00	28,31	23,31	18,31	28,31	30,25
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	8,00	31,32	26,32	21,32	31,32	32,02
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	2,00	20,20	15,20	10,20	20,20	23,62
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	5,00	20,40	15,40	10,40	20,40	22,61
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	8,00	24,80	19,80	14,80	24,80	25,82
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	2,00	18,37	13,37	8,37	18,37	21,69
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	5,00	20,06	15,06	10,06	20,06	22,10
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	8,00	24,50	19,50	14,50	24,50	25,33
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	2,00	23,89	18,89	13,89	23,89	27,18
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	5,00	26,79	21,79	16,79	26,79	28,78
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	8,00	30,28	25,28	20,28	30,28	31,04
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	2,00	16,45	11,45	6,45	16,45	19,93
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	5,00	17,26	12,26	7,26	17,26	19,59
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	8,00	19,33	14,33	9,33	19,33	20,49
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	2,00	23,61	18,61	13,61	23,61	27,02
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	5,00	25,80	20,80	15,80	25,80	28,01
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	8,00	29,96	24,96	19,96	29,96	31,01
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	2,00	24,74	19,74	14,74	24,74	28,07
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	5,00	27,37	22,37	17,37	27,37	29,46
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	8,00	31,72	26,72	21,72	31,72	32,60
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	2,00	20,23	15,23	10,23	20,23	23,62
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	5,00	23,66	18,66	13,66	23,66	25,90
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	8,00	28,30	23,30	18,30	28,30	29,42
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	2,00	15,61	10,61	5,61	15,61	19,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 1

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 1
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	5,00	16,32	11,32	6,32	16,32	18,88
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	8,00	19,23	14,23	9,23	19,23	20,74
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	2,00	26,47	21,47	16,47	26,47	30,03
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	5,00	28,26	23,26	18,26	28,26	30,74
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	8,00	31,49	26,49	21,49	31,49	32,89
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	2,00	30,64	25,64	20,64	30,64	34,17
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	5,00	31,38	26,38	21,38	31,38	33,81
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	8,00	33,62	28,62	23,62	33,62	34,96
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	2,00	17,45	12,45	7,45	17,45	21,04
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	5,00	22,25	17,25	12,25	22,25	24,79
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	8,00	29,02	24,02	19,02	29,02	30,54
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	2,00	19,62	14,62	9,62	19,62	23,30
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	5,00	20,41	15,41	10,41	20,41	23,12
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	8,00	27,56	22,56	17,56	27,56	29,32
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	2,00	29,16	24,16	19,16	29,16	32,82
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	5,00	30,81	25,81	20,81	30,81	33,46
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	8,00	32,96	27,96	22,96	32,96	34,61
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	2,00	23,70	18,70	13,70	23,70	27,32
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	5,00	27,59	22,59	17,59	27,59	30,18
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	8,00	30,65	25,65	20,65	30,65	32,23
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	2,00	19,86	14,86	9,86	19,86	23,59
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	5,00	19,35	14,35	9,35	19,35	22,10
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	8,00	24,08	19,08	14,08	24,08	25,87
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	2,00	15,74	10,74	5,74	15,74	19,43
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	5,00	16,50	11,50	6,50	16,50	19,20
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	8,00	19,59	14,59	9,59	19,59	21,31
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	2,00	22,53	17,53	12,53	22,53	26,16
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	5,00	25,44	20,44	15,44	25,44	28,06
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	8,00	29,19	24,19	19,19	29,19	30,83
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	2,00	30,78	25,78	20,78	30,78	34,28
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	5,00	32,66	27,66	22,66	32,66	35,03
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	8,00	34,92	29,92	24,92	34,92	36,21
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	2,00	16,59	11,59	6,59	16,59	20,15
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	5,00	17,70	12,70	7,70	17,70	20,17
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	8,00	21,05	16,05	11,05	21,05	22,47
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	2,00	23,05	18,05	13,05	23,05	26,66
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	5,00	21,13	16,13	11,13	21,13	23,65
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	8,00	25,05	20,05	15,05	25,05	26,51
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	2,00	30,80	25,80	20,80	30,80	34,26
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	5,00	32,75	27,75	22,75	32,75	35,04
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	8,00	35,02	30,02	25,02	35,02	36,20
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	2,00	20,00	15,00	10,00	20,00	23,54
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	5,00	19,91	14,91	9,91	19,91	22,35
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	8,00	25,13	20,13	15,13	25,13	26,49
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	2,00	30,81	25,81	20,81	30,81	34,22
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	5,00	32,82	27,82	22,82	32,82	35,02
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	8,00	35,12	30,12	25,12	35,12	36,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 1

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Bedrijf - 1
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	17,11	12,11	7,11	17,11	20,62
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	20,39	15,39	10,39	20,39	22,74
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	25,65	20,65	15,65	25,65	26,88
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	30,79	25,79	20,79	30,79	34,14
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	32,81	27,81	22,81	32,81	34,93
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	35,20	30,20	25,20	35,20	36,17
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	24,33	19,33	14,33	24,33	27,82
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	23,63	18,63	13,63	23,63	25,98
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	26,52	21,52	16,52	26,52	27,65
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	30,70	25,70	20,70	30,70	34,02
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	32,55	27,55	22,55	32,55	34,59
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	34,88	29,88	24,88	34,88	35,76
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	31,26	26,26	21,26	31,26	34,63
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	33,16	28,16	23,16	33,16	35,29
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	35,66	30,66	25,66	35,66	36,62
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	26,85	21,85	16,85	26,85	30,27
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	26,68	21,68	16,68	26,68	28,91
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	31,56	26,56	21,56	31,56	32,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	29,67	24,67	19,67	29,67	33,62
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	29,70	24,70	19,70	29,70	32,86
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	18,58	13,58	8,58	18,58	22,12
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	18,96	13,96	8,96	18,96	21,33
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	53,04	48,04	43,04	53,04	53,19
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	53,08	48,08	43,08	53,08	53,08
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	45,40	40,40	35,40	45,40	46,50
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	46,30	41,30	36,30	46,30	46,53
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	45,02	40,02	35,02	45,02	46,06
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	45,97	40,97	35,97	45,97	46,20
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	21,84	16,84	11,84	21,84	25,67
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	24,15	19,15	14,15	24,15	27,12
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	28,20	23,20	18,20	28,20	30,41
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	13,67	8,67	3,67	13,67	17,57
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	14,27	9,27	4,27	14,27	17,35
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	17,40	12,40	7,40	17,40	19,67
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	28,48	23,48	18,48	28,48	32,36
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	29,58	24,58	19,58	29,58	32,62
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	31,18	26,18	21,18	31,18	33,39
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	23,43	18,43	13,43	23,43	27,25
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	24,92	19,92	14,92	24,92	27,84
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	27,96	22,96	17,96	27,96	30,03
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	26,36	21,36	16,36	26,36	30,22
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	28,55	23,55	18,55	28,55	31,54
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	31,61	26,61	21,61	31,61	33,74
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	28,64	23,64	18,64	28,64	32,49
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	29,84	24,84	19,84	29,84	32,82
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	31,48	26,48	21,48	31,48	33,60
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	30,69	25,69	20,69	30,69	34,47
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	30,54	25,54	20,54	30,54	33,41
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	32,63	27,63	22,63	32,63	34,61
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	28,10	23,10	18,10	28,10	31,90
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	28,22	23,22	18,22	28,22	31,09
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	29,84	24,84	19,84	29,84	31,85
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	14,60	9,60	4,60	14,60	18,45
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	17,25	12,25	7,25	17,25	20,24
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	22,59	17,59	12,59	22,59	24,72
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	27,27	22,27	17,27	27,27	31,03
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	29,45	24,45	19,45	29,45	32,30
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	32,29	27,29	22,29	32,29	34,26
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	13,41	8,41	3,41	13,41	17,26
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	15,62	10,62	5,62	15,62	18,63
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	22,42	17,42	12,42	22,42	24,57
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	25,47	20,47	15,47	25,47	29,26
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	28,33	23,33	18,33	28,33	31,23
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	33,40	28,40	23,40	33,40	35,40
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	13,74	8,74	3,74	13,74	17,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 2
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]		170398,77	429297,68	5,00	15,62	10,62	5,62	15,62	18,62
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]		170398,77	429297,68	8,00	22,70	17,70	12,70	22,70	24,85
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]		170409,77	429297,25	2,00	31,53	26,53	21,53	31,53	35,35
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]		170409,77	429297,25	5,00	31,74	26,74	21,74	31,74	34,65
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]		170409,77	429297,25	8,00	33,41	28,41	23,41	33,41	35,42
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]		170407,84	429302,44	2,00	30,07	25,07	20,07	30,07	33,92
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]		170407,84	429302,44	5,00	30,73	25,73	20,73	30,73	33,71
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]		170407,84	429302,44	8,00	32,37	27,37	22,37	32,37	34,48
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]		170402,29	429302,58	2,00	15,08	10,08	5,08	15,08	18,94
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]		170402,29	429302,58	5,00	18,19	13,19	8,19	18,19	21,20
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]		170402,29	429302,58	8,00	23,56	18,56	13,56	23,56	25,71
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]		170420,65	429317,17	2,00	32,95	27,95	22,95	32,95	36,78
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]		170420,65	429317,17	5,00	32,49	27,49	22,49	32,49	35,45
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]		170420,65	429317,17	8,00	33,88	28,88	23,88	33,88	35,97
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]		170415,11	429317,26	2,00	31,98	26,98	21,98	31,98	35,85
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]		170415,11	429317,26	5,00	32,58	27,58	22,58	32,58	35,59
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]		170415,11	429317,26	8,00	33,78	28,78	23,78	33,78	35,93
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]		170413,27	429322,48	2,00	16,18	11,18	6,18	16,18	20,07
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]		170413,27	429322,48	5,00	19,09	14,09	9,09	19,09	22,14
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]		170413,27	429322,48	8,00	23,85	18,85	13,85	23,85	26,07
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]		170424,24	429322,17	2,00	33,04	28,04	23,04	33,04	36,88
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]		170424,24	429322,17	5,00	32,55	27,55	22,55	32,55	35,53
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]		170424,24	429322,17	8,00	33,90	28,90	23,90	33,90	36,01
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]		170416,86	429327,48	2,00	14,62	9,62	4,62	14,62	18,52
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]		170416,86	429327,48	5,00	15,98	10,98	5,98	15,98	19,05
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]		170416,86	429327,48	8,00	22,67	17,67	12,67	22,67	24,91
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]		170427,87	429327,23	2,00	31,67	26,67	21,67	31,67	35,52
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]		170427,87	429327,23	5,00	32,34	27,34	22,34	32,34	35,32
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]		170427,87	429327,23	8,00	33,88	28,88	23,88	33,88	36,00
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]		170420,49	429332,53	2,00	13,96	8,96	3,96	13,96	17,86
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]		170420,49	429332,53	5,00	15,35	10,35	5,35	15,35	18,43
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]		170420,49	429332,53	8,00	22,53	17,53	12,53	22,53	24,79
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]		170431,51	429332,29	2,00	25,52	20,52	15,52	25,52	29,36
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]		170431,51	429332,29	5,00	27,86	22,86	17,86	27,86	30,83
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]		170431,51	429332,29	8,00	32,48	27,48	22,48	32,48	34,61
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]		170424,12	429337,58	2,00	13,72	8,72	3,72	13,72	17,63
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]		170424,12	429337,58	5,00	15,24	10,24	5,24	15,24	18,33
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]		170424,12	429337,58	8,00	22,46	17,46	12,46	22,46	24,75
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]		170435,07	429337,24	2,00	23,25	18,25	13,25	23,25	27,12
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]		170435,07	429337,24	5,00	25,95	20,95	15,95	25,95	28,97
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]		170435,07	429337,24	8,00	30,12	25,12	20,12	30,12	32,31
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]		170427,68	429342,53	2,00	13,46	8,46	3,46	13,46	17,38
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]		170427,68	429342,53	5,00	15,21	10,21	5,21	15,21	18,32
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]		170427,68	429342,53	8,00	21,95	16,95	11,95	21,95	24,25
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]		170438,66	429342,24	2,00	24,34	19,34	14,34	24,34	28,22
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]		170438,66	429342,24	5,00	26,36	21,36	16,36	26,36	29,40
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]		170438,66	429342,24	8,00	30,21	25,21	20,21	30,21	32,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 2
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	2,00	13,08	8,08	3,08	13,08	17,01
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	5,00	15,15	10,15	5,15	15,15	18,28
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	8,00	21,40	16,40	11,40	21,40	23,73
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	2,00	25,73	20,73	15,73	25,73	29,62
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	5,00	27,53	22,53	17,53	27,53	30,60
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	8,00	30,74	25,74	20,74	30,74	32,99
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	2,00	19,27	14,27	9,27	19,27	23,19
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	5,00	18,06	13,06	8,06	18,06	21,13
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	8,00	20,76	15,76	10,76	20,76	23,06
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	2,00	13,07	8,07	3,07	13,07	17,01
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	5,00	16,28	11,28	6,28	16,28	19,43
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	8,00	21,49	16,49	11,49	21,49	23,85
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	2,00	34,51	29,51	24,51	34,51	38,22
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	5,00	34,01	29,01	24,01	34,01	36,74
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	8,00	35,10	30,10	25,10	35,10	36,84
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	2,00	29,14	24,14	19,14	29,14	32,88
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	5,00	23,42	18,42	13,42	23,42	26,22
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	8,00	20,13	15,13	10,13	20,13	21,95
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	2,00	21,89	16,89	11,89	21,89	25,61
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	5,00	25,52	20,52	15,52	25,52	28,28
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	8,00	29,20	24,20	19,20	29,20	31,02
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	2,00	34,66	29,66	24,66	34,66	38,33
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	5,00	34,37	29,37	24,37	34,37	37,02
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	8,00	35,46	30,46	25,46	35,46	37,09
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	2,00	21,85	16,85	11,85	21,85	25,53
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	5,00	25,71	20,71	15,71	25,71	28,39
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	8,00	29,77	24,77	19,77	29,77	31,48
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	2,00	34,83	29,83	24,83	34,83	38,45
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	5,00	34,76	29,76	24,76	34,76	37,32
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	8,00	35,96	30,96	25,96	35,96	37,47
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	2,00	23,37	18,37	13,37	23,37	27,02
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	5,00	26,06	21,06	16,06	26,06	28,66
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	8,00	30,08	25,08	20,08	30,08	31,66
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	2,00	35,09	30,09	25,09	35,09	38,65
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	5,00	35,25	30,25	25,25	35,25	37,72
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	8,00	36,69	31,69	26,69	36,69	38,07
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	2,00	21,66	16,66	11,66	21,66	25,21
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	5,00	22,09	17,09	12,09	22,09	24,54
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	8,00	31,74	26,74	21,74	31,74	33,07
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	2,00	26,35	21,35	16,35	26,35	29,95
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	5,00	26,53	21,53	16,53	26,53	29,05
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	8,00	30,04	25,04	20,04	30,04	31,49
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	2,00	35,36	30,36	25,36	35,36	38,85
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	5,00	35,94	30,94	25,94	35,94	38,28
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	8,00	37,39	32,39	27,39	37,39	38,57
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	2,00	22,85	17,85	12,85	22,85	26,39
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	5,00	21,80	16,80	11,80	21,80	24,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 2
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	8,00	30,16	25,16	20,16	30,16	31,51
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	2,00	29,09	24,09	19,09	29,09	32,60
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	5,00	27,94	22,94	17,94	27,94	30,35
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	8,00	30,21	25,21	20,21	30,21	31,50
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	2,00	35,45	30,45	25,45	35,45	38,88
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	5,00	36,35	31,35	26,35	36,35	38,58
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	8,00	37,79	32,79	27,79	37,79	38,82
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	2,00	28,61	23,61	18,61	28,61	32,08
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	5,00	28,14	23,14	18,14	28,14	30,45
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	8,00	31,34	26,34	21,34	31,34	32,50
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	2,00	35,02	30,02	25,02	35,02	38,38
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	5,00	36,74	31,74	26,74	36,74	38,85
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	8,00	38,15	33,15	28,15	38,15	39,01
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	2,00	26,17	21,17	16,17	26,17	29,61
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	5,00	28,28	23,28	18,28	28,28	30,48
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	8,00	32,74	27,74	22,74	32,74	33,73
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	2,00	35,39	30,39	25,39	35,39	38,67
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	5,00	37,22	32,22	27,22	37,22	39,20
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	8,00	38,76	33,76	28,76	38,76	39,44
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	2,00	31,18	26,18	21,18	31,18	34,41
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	5,00	34,02	29,02	24,02	34,02	35,94
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	8,00	40,03	35,03	30,03	40,03	40,71
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	2,00	25,14	20,14	15,14	25,14	28,48
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	5,00	28,31	23,31	18,31	28,31	30,39
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	8,00	35,00	30,00	25,00	35,00	35,74
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	2,00	36,33	31,33	26,33	36,33	39,41
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	5,00	38,38	33,38	28,38	38,38	40,01
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	8,00	40,06	35,06	30,06	40,06	40,40
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	2,00	33,68	28,68	23,68	33,68	36,89
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	5,00	32,69	27,69	22,69	32,69	34,54
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	8,00	28,74	23,74	18,74	28,74	29,23
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	2,00	28,49	23,49	18,49	28,49	31,69
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	5,00	30,32	25,32	20,32	30,32	32,09
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	8,00	36,65	31,65	26,65	36,65	37,14
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	2,00	36,87	31,87	26,87	36,87	39,83
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	5,00	39,03	34,03	29,03	39,03	40,46
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	8,00	40,55	35,55	30,55	40,55	40,79
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	2,00	38,79	33,79	28,79	38,79	41,75
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	5,00	41,25	36,25	31,25	41,25	42,67
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	8,00	42,68	37,68	32,68	42,68	42,93
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	2,00	28,61	23,61	18,61	28,61	31,71
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	5,00	31,78	26,78	21,78	31,78	33,38
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	8,00	39,85	34,85	29,85	39,85	40,18
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	2,00	37,57	32,57	27,57	37,57	40,16
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	5,00	40,18	35,18	30,18	40,18	40,97
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	8,00	42,51	37,51	32,51	42,51	42,56
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	2,00	42,05	37,05	32,05	42,05	44,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 2
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	5,00	44,03	39,03	34,03	44,03	44,68
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	8,00	44,89	39,89	34,89	44,89	44,93
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	2,00	36,25	31,25	26,25	36,25	38,71
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	5,00	39,04	34,04	29,04	39,04	39,67
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	8,00	42,36	37,36	32,36	42,36	42,42
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]		170470,41	429249,97	2,00	36,43	31,43	26,43	36,43	39,19
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]		170470,41	429249,97	5,00	39,01	34,01	29,01	39,01	40,05
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]		170470,41	429249,97	8,00	41,33	36,33	31,33	41,33	41,43
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]		170465,11	429242,46	2,00	34,77	29,77	24,77	34,77	37,35
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]		170465,11	429242,46	5,00	37,70	32,70	27,70	37,70	38,51
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]		170465,11	429242,46	8,00	41,22	36,22	31,22	41,22	41,32
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]		170465,98	429253,18	2,00	35,64	30,64	25,64	35,64	38,54
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]		170465,98	429253,18	5,00	38,16	33,16	28,16	38,16	39,45
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]		170465,98	429253,18	8,00	40,52	35,52	30,52	40,52	40,70
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]		170460,67	429245,68	2,00	34,10	29,10	24,10	34,10	36,82
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]		170460,67	429245,68	5,00	37,01	32,01	27,01	37,01	38,06
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]		170460,67	429245,68	8,00	40,12	35,12	30,12	40,12	40,26
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]		170461,47	429256,45	2,00	34,88	29,88	24,88	34,88	37,91
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]		170461,47	429256,45	5,00	37,38	32,38	27,38	37,38	38,89
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]		170461,47	429256,45	8,00	39,74	34,74	29,74	39,74	40,03
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]		170456,17	429248,94	2,00	33,48	28,48	23,48	33,48	36,33
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]		170456,17	429248,94	5,00	36,37	31,37	26,37	36,37	37,65
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]		170456,17	429248,94	8,00	39,18	34,18	29,18	39,18	39,39
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]		170457,03	429259,67	2,00	34,23	29,23	24,23	34,23	37,36
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]		170457,03	429259,67	5,00	36,70	31,70	26,70	36,70	38,40
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]		170457,03	429259,67	8,00	38,99	33,99	28,99	38,99	39,40
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]		170451,74	429252,15	2,00	32,67	27,67	22,67	32,67	35,65
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]		170451,74	429252,15	5,00	35,65	30,65	25,65	35,65	37,15
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]		170451,74	429252,15	8,00	38,35	33,35	28,35	38,35	38,65
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]		170452,65	429262,85	2,00	33,68	28,68	23,68	33,68	36,90
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]		170452,65	429262,85	5,00	36,19	31,19	26,19	36,19	38,06
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]		170452,65	429262,85	8,00	38,27	33,27	28,27	38,27	38,82
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]		170447,66	429260,78	2,00	25,15	20,15	15,15	25,15	28,39
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]		170447,66	429260,78	5,00	25,25	20,25	15,25	25,25	27,16
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]		170447,66	429260,78	8,00	30,93	25,93	20,93	30,93	31,56
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]		170447,29	429255,37	2,00	32,14	27,14	22,14	32,14	35,24
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]		170447,29	429255,37	5,00	34,94	29,94	24,94	34,94	36,66
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]		170447,29	429255,37	8,00	37,41	32,41	27,41	37,41	37,83
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]		170444,66	429268,33	2,00	33,42	28,42	23,42	33,42	36,79
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]		170444,66	429268,33	5,00	34,84	29,84	24,84	34,84	36,97
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]		170444,66	429268,33	8,00	37,19	32,19	27,19	37,19	38,04
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]		170444,43	429262,90	2,00	23,26	18,26	13,26	23,26	26,54
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]		170444,43	429262,90	5,00	25,57	20,57	15,57	25,57	27,55
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]		170444,43	429262,90	8,00	35,29	30,29	25,29	35,29	35,91
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]		170439,39	429260,94	2,00	31,29	26,29	21,29	31,29	34,55
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]		170439,39	429260,94	5,00	33,31	28,31	23,31	33,31	35,30
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]		170439,39	429260,94	8,00	35,98	30,98	25,98	35,98	36,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 2
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving									
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]		170440,08	429271,64	2,00	33,18	28,18	23,18	33,18	36,63
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]		170440,08	429271,64	5,00	34,41	29,41	24,41	34,41	36,67
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]		170440,08	429271,64	8,00	36,37	31,37	26,37	36,37	37,42
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]		170434,84	429264,22	2,00	30,67	25,67	20,67	30,67	34,01
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]		170434,84	429264,22	5,00	32,67	27,67	22,67	32,67	34,80
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]		170434,84	429264,22	8,00	35,24	30,24	25,24	35,24	36,18
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]		170435,70	429274,80	2,00	32,97	27,97	22,97	32,97	36,49
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]		170435,70	429274,80	5,00	33,95	28,95	23,95	33,95	36,33
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]		170435,70	429274,80	8,00	35,67	30,67	25,67	35,67	36,89
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]		170430,47	429267,38	2,00	30,43	25,43	20,43	30,43	33,85
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]		170430,47	429267,38	5,00	32,15	27,15	22,15	32,15	34,41
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]		170430,47	429267,38	8,00	34,58	29,58	24,58	34,58	35,70
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]		170431,31	429277,97	2,00	32,77	27,77	22,77	32,77	36,34
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]		170431,31	429277,97	5,00	33,53	28,53	23,53	33,53	36,01
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]		170431,31	429277,97	8,00	35,11	30,11	25,11	35,11	36,49
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]		170426,06	429270,56	2,00	30,55	25,55	20,55	30,55	34,04
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]		170426,06	429270,56	5,00	31,75	26,75	21,75	31,75	34,12
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]		170426,06	429270,56	8,00	34,07	29,07	24,07	34,07	35,36
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]		170426,79	429281,23	2,00	32,61	27,61	22,61	32,61	36,24
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]		170426,79	429281,23	5,00	33,16	28,16	23,16	33,16	35,74
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]		170426,79	429281,23	8,00	34,55	29,55	24,55	34,55	36,07
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]		170421,55	429273,82	2,00	30,65	25,65	20,65	30,65	34,20
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]		170421,55	429273,82	5,00	31,34	26,34	21,34	31,34	33,82
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]		170421,55	429273,82	8,00	33,49	28,49	23,49	33,49	34,93
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]		170422,31	429284,47	2,00	32,47	27,47	22,47	32,47	36,16
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]		170422,31	429284,47	5,00	32,77	27,77	22,77	32,77	35,44
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]		170422,31	429284,47	8,00	34,02	29,02	24,02	34,02	35,68
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]		170417,34	429282,46	2,00	26,63	21,63	16,63	26,63	30,32
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]		170417,34	429282,46	5,00	23,03	18,03	13,03	23,03	25,73
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]		170417,34	429282,46	8,00	20,50	15,50	10,50	20,50	22,20
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]		170417,04	429277,07	2,00	30,22	25,22	20,22	30,22	33,82
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]		170417,04	429277,07	5,00	31,01	26,01	21,01	31,01	33,60
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]		170417,04	429277,07	8,00	32,94	27,94	22,94	32,94	34,51
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]		170399,99	429249,33	2,00	24,48	19,48	14,48	24,48	28,09
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]		170399,99	429249,33	5,00	23,58	18,58	13,58	23,58	26,17
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]		170399,99	429249,33	8,00	27,63	22,63	17,63	27,63	29,11
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]		170400,35	429255,30	2,00	22,99	17,99	12,99	22,99	26,63
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]		170400,35	429255,30	5,00	20,63	15,63	10,63	20,63	23,26
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]		170400,35	429255,30	8,00	23,70	18,70	13,70	23,70	25,42
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]		170405,88	429257,58	2,00	32,64	27,64	22,64	32,64	36,31
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]		170405,88	429257,58	5,00	34,04	29,04	24,04	34,04	36,70
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]		170405,88	429257,58	8,00	35,44	30,44	25,44	35,44	37,10
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]		170405,52	429251,61	2,00	29,33	24,33	19,33	29,33	33,01
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]		170405,52	429251,61	5,00	31,30	26,30	21,30	31,30	33,97
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]		170405,52	429251,61	8,00	34,72	29,72	24,72	34,72	36,32
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]		170412,53	429238,73	2,00	26,22	21,22	16,22	26,22	29,65
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]		170412,53	429238,73	5,00	28,04	23,04	18,04	28,04	30,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 2
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving									
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]		170412,53	429238,73	8,00	31,43	26,43	21,43	31,43	32,57
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	2,00	28,16	23,16	18,16	28,16	31,76
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	5,00	23,72	18,72	13,72	23,72	26,21
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	8,00	27,03	22,03	17,03	27,03	28,41
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	2,00	32,85	27,85	22,85	32,85	36,34
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	5,00	34,10	29,10	24,10	34,10	36,45
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	8,00	35,70	30,70	25,70	35,70	36,91
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	2,00	26,13	21,13	16,13	26,13	29,45
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	5,00	28,67	23,67	18,67	28,67	30,73
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	8,00	32,30	27,30	22,30	32,30	33,29
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	2,00	27,17	22,17	17,17	27,17	30,60
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	5,00	30,21	25,21	20,21	30,21	32,47
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	8,00	36,41	31,41	26,41	36,41	37,54
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	2,00	32,78	27,78	22,78	32,78	36,20
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	5,00	34,33	29,33	24,33	34,33	36,57
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	8,00	36,27	31,27	26,27	36,27	37,31
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	2,00	28,13	23,13	18,13	28,13	31,12
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	5,00	30,60	25,60	20,60	30,60	32,22
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	8,00	32,15	27,15	22,15	32,15	32,65
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	2,00	25,94	20,94	15,94	25,94	29,16
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	5,00	24,84	19,84	14,84	24,84	26,65
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	8,00	23,32	18,32	13,32	23,32	23,96
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	2,00	34,16	29,16	24,16	34,16	37,30
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	5,00	36,45	31,45	26,45	36,45	38,21
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	8,00	38,10	33,10	28,10	38,10	38,63
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	2,00	27,66	22,66	17,66	27,66	30,49
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	5,00	29,81	24,81	19,81	29,81	31,24
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	8,00	34,20	29,20	24,20	34,20	34,75
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	2,00	33,05	28,05	23,05	33,05	36,19
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	5,00	35,29	30,29	25,29	35,29	37,00
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	8,00	37,73	32,73	27,73	37,73	38,21
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	2,00	34,88	29,88	24,88	34,88	37,90
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	5,00	37,04	32,04	27,04	37,04	38,59
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	8,00	38,63	33,63	28,63	38,63	39,00
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	2,00	31,02	26,02	21,02	31,02	33,35
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	5,00	32,15	27,15	22,15	32,15	32,55
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	8,00	33,00	28,00	23,00	33,00	33,05
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	2,00	31,21	26,21	21,21	31,21	34,10
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	5,00	30,08	25,08	20,08	30,08	31,19
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	8,00	30,85	25,85	20,85	30,85	31,00
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	2,00	38,22	33,22	28,22	38,22	40,83
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	5,00	40,22	35,22	30,22	40,22	41,09
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	8,00	41,36	36,36	31,36	41,36	41,48
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	2,00	37,27	32,27	27,27	37,27	39,71
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	5,00	39,40	34,40	29,40	39,40	40,00
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	8,00	40,50	35,50	30,50	40,50	40,58
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	2,00	39,79	34,79	29,79	39,79	40,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 2
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	5,00	39,55	34,55	29,55	39,55	39,58
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	8,00	39,34	34,34	29,34	39,34	39,34
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	2,00	33,29	28,29	23,29	33,29	34,71
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	5,00	32,84	27,84	22,84	32,84	33,03
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	8,00	34,83	29,83	24,83	34,83	34,84
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	2,00	42,56	37,56	32,56	42,56	43,74
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	5,00	44,97	39,97	34,97	44,97	45,09
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	8,00	44,98	39,98	34,98	44,98	44,98
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	2,00	41,36	36,36	31,36	41,36	42,46
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	5,00	42,58	37,58	32,58	42,58	42,77
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	8,00	44,21	39,21	34,21	44,21	44,21
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	2,00	40,80	35,80	30,80	40,80	40,98
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	5,00	41,80	36,80	31,80	41,80	41,83
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	8,00	43,91	38,91	33,91	43,91	43,91
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	2,00	38,00	33,00	28,00	38,00	38,90
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	5,00	36,13	31,13	26,13	36,13	36,16
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	8,00	34,94	29,94	24,94	34,94	34,94
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	2,00	45,76	40,76	35,76	45,76	46,27
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	5,00	47,30	42,30	37,30	47,30	47,35
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	8,00	47,77	42,77	37,77	47,77	47,77
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	2,00	44,03	39,03	34,03	44,03	44,10
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	5,00	44,73	39,73	34,73	44,73	44,74
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	8,00	48,64	43,64	38,64	48,64	48,64
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	2,00	53,56	48,56	43,56	53,56	53,79
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	5,00	53,86	48,86	43,86	53,86	53,89
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	8,00	53,52	48,52	43,52	53,52	53,52
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	2,00	47,75	42,75	37,75	47,75	48,02
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	5,00	49,13	44,13	39,13	49,13	49,17
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	8,00	50,05	45,05	40,05	50,05	50,05
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	2,00	49,49	44,49	39,49	49,49	49,75
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	5,00	49,88	44,88	39,88	49,88	49,88
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	8,00	51,16	46,16	41,16	51,16	51,16
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	2,00	55,89	50,89	45,89	55,89	56,00
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	5,00	55,84	50,84	45,84	55,84	55,84
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	8,00	55,39	50,39	45,39	55,39	55,39
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	2,00	49,96	44,96	39,96	49,96	50,02
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	5,00	50,03	45,03	40,03	50,03	50,03
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	8,00	51,54	46,54	41,54	51,54	51,54
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	2,00	47,86	42,86	37,86	47,86	48,31
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	5,00	48,31	43,31	38,31	48,31	48,32
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	8,00	48,92	43,92	38,92	48,92	48,92
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	2,00	47,24	42,24	37,24	47,24	47,36
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	5,00	47,91	42,91	37,91	47,91	47,91
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	8,00	48,66	43,66	38,66	48,66	48,66
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	2,00	46,60	41,60	36,60	46,60	47,25
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	5,00	47,18	42,18	37,18	47,18	47,20
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	8,00	47,69	42,69	37,69	47,69	47,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 2
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	2,00	45,11	40,11	35,11	45,11	45,30
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	5,00	46,34	41,34	36,34	46,34	46,35
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	8,00	46,97	41,97	36,97	46,97	46,97
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	2,00	45,54	40,54	35,54	45,54	46,42
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	5,00	46,25	41,25	36,25	46,25	46,29
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	8,00	46,73	41,73	36,73	46,73	46,73
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	2,00	44,19	39,19	34,19	44,19	44,57
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	5,00	45,26	40,26	35,26	45,26	45,27
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	8,00	45,71	40,71	35,71	45,71	45,71
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	2,00	44,62	39,62	34,62	44,62	45,78
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	5,00	45,41	40,41	35,41	45,41	45,50
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	8,00	45,87	40,87	35,87	45,87	45,87
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]		170490,27	429217,92	2,00	36,26	31,26	26,26	36,26	37,95
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]		170490,27	429217,92	5,00	33,87	28,87	23,87	33,87	34,03
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]		170490,27	429217,92	8,00	34,03	29,03	24,03	34,03	34,03
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]		170489,83	429212,72	2,00	43,32	38,32	33,32	43,32	43,96
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]		170489,83	429212,72	5,00	44,29	39,29	34,29	44,29	44,30
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]		170489,83	429212,72	8,00	44,60	39,60	34,60	44,60	44,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 1 + 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	54,39	49,39	44,39	54,39	54,49
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	53,99	48,99	43,99	53,99	54,00
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	53,52	48,52	43,52	53,52	53,61
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	53,47	48,47	43,47	53,47	53,47
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	53,05	48,05	43,05	53,05	53,19
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	53,08	48,08	43,08	53,08	53,09
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	45,41	40,41	35,41	45,41	46,53
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	46,32	41,32	36,32	46,32	46,56
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	45,06	40,06	35,06	45,06	46,14
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	46,02	41,02	36,02	46,02	46,29
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	22,74	17,74	12,74	22,74	26,51
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	25,60	20,60	15,60	25,60	28,39
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	29,91	24,91	19,91	29,91	31,79
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	18,61	13,61	8,61	18,61	22,19
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	20,23	15,23	10,23	20,23	22,73
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	24,29	19,29	14,29	24,29	25,67
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	29,71	24,71	19,71	29,71	33,47
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	31,55	26,55	21,55	31,55	34,27
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	34,42	29,42	24,42	34,42	35,97
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	24,21	19,21	14,21	24,21	27,97
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	26,63	21,63	16,63	26,63	29,34
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	30,27	25,27	20,27	30,27	31,95
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	33,50	28,50	23,50	33,50	36,95
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	35,13	30,13	25,13	35,13	37,44
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	37,00	32,00	27,00	37,00	38,28
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	30,70	25,70	20,70	30,70	34,35
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	32,76	27,76	22,76	32,76	35,30
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	36,69	31,69	26,69	36,69	37,92
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	35,58	30,58	25,58	35,58	38,82
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	36,93	31,93	26,93	36,93	38,73
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	38,81	33,81	28,81	38,81	39,57
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	28,95	23,95	18,95	28,95	32,62
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	29,32	24,32	19,32	29,32	31,94
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	30,81	25,81	20,81	30,81	32,52
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	21,20	16,20	11,20	21,20	24,47
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	28,05	23,05	18,05	28,05	29,76
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	32,03	27,03	22,03	32,03	32,68
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	35,73	30,73	25,73	35,73	38,67
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	37,66	32,66	27,66	37,66	39,10
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	39,19	34,19	29,19	39,19	39,81
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	22,23	17,23	12,23	22,23	25,30
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	28,48	23,48	18,48	28,48	29,93
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	33,34	28,34	23,34	33,34	33,82
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	36,21	31,21	26,21	36,21	38,95
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	38,21	33,21	28,21	38,21	39,37
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	39,85	34,85	29,85	39,85	40,47
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	23,54	18,54	13,54	23,54	26,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 1 + 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, IL (Plan. Max.)
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_eq
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	29,28	24,28	19,28	29,28	30,50	
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	36,27	31,27	26,27	36,27	36,57	
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	37,91	32,91	27,91	37,91	40,71	
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	39,47	34,47	29,47	39,47	40,65	
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	40,47	35,47	30,47	40,47	40,99	
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	40,08	35,08	30,08	40,08	42,63	
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	41,92	36,92	31,92	41,92	42,81	
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	42,79	37,79	32,79	42,79	43,07	
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	25,83	20,83	15,83	25,83	28,54	
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	31,35	26,35	21,35	31,35	32,39	
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	39,74	34,74	29,74	39,74	39,91	
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	42,60	37,60	32,60	42,60	44,39	
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	43,87	38,87	33,87	43,87	44,37	
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	44,78	39,78	34,78	44,78	44,99	
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	38,16	33,16	28,16	38,16	40,50	
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	37,18	32,18	27,18	37,18	38,60	
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	36,92	31,92	26,92	36,92	38,10	
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	28,25	23,25	18,25	28,25	30,19	
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	31,32	26,32	21,32	31,32	31,85	
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	36,66	31,66	26,66	36,66	36,81	
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	44,06	39,06	34,06	44,06	45,51	
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	45,23	40,23	35,23	45,23	45,58	
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	45,97	40,97	35,97	45,97	46,13	
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	26,96	21,96	16,96	26,96	28,67	
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	30,97	25,97	20,97	30,97	31,31	
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	35,92	30,92	25,92	35,92	36,06	
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	45,49	40,49	35,49	45,49	46,55	
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	46,52	41,52	36,52	46,52	46,74	
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	47,08	42,08	37,08	47,08	47,21	
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	26,98	21,98	16,98	26,98	28,44	
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	30,19	25,19	20,19	30,19	30,45	
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	34,68	29,68	24,68	34,68	34,86	
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	46,57	41,57	36,57	46,57	47,28	
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	47,42	42,42	37,42	47,42	47,49	
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	47,87	42,87	37,87	47,87	47,95	
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	27,41	22,41	17,41	27,41	28,73	
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	30,28	25,28	20,28	30,28	30,49	
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	34,77	29,77	24,77	34,77	34,94	
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	47,54	42,54	37,54	47,54	48,06	
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	48,22	43,22	38,22	48,22	48,26	
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	48,59	43,59	38,59	48,59	48,63	
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	28,79	23,79	18,79	28,79	30,04	
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	30,97	25,97	20,97	30,97	31,13	
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	35,52	30,52	25,52	35,52	35,65	
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	48,51	43,51	38,51	48,51	48,92	
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	49,08	44,08	39,08	49,08	49,11	
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	49,31	44,31	39,31	49,31	49,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 1 + 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	2,00	29,94	24,94	19,94	29,94	31,00
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	5,00	32,18	27,18	22,18	32,18	32,30
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	8,00	36,60	31,60	26,60	36,60	36,70
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	2,00	49,32	44,32	39,32	49,32	49,64
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	5,00	49,77	44,77	39,77	49,77	49,79
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	8,00	49,89	44,89	39,89	49,89	49,92
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	2,00	48,01	43,01	38,01	48,01	48,42
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	5,00	48,68	43,68	38,68	48,68	48,69
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	8,00	49,35	44,35	39,35	49,35	49,36
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	2,00	32,12	27,12	22,12	32,12	32,99
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	5,00	35,58	30,58	25,58	35,58	35,65
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	8,00	40,32	35,32	30,32	40,32	40,36
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	2,00	37,23	32,23	27,23	37,23	39,78
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	5,00	38,15	33,15	28,15	38,15	39,42
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	8,00	41,08	36,08	31,08	41,08	41,59
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	2,00	46,30	41,30	36,30	46,30	46,75
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	5,00	46,09	41,09	36,09	46,09	46,11
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	8,00	45,36	40,36	35,36	45,36	45,37
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	2,00	51,09	46,09	41,09	51,09	51,34
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	5,00	51,23	46,23	41,23	51,23	51,24
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	8,00	51,06	46,06	41,06	51,06	51,07
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	2,00	37,07	32,07	27,07	37,07	39,69
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	5,00	37,29	32,29	27,29	37,29	38,85
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	8,00	39,20	34,20	29,20	39,20	39,97
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	2,00	51,32	46,32	41,32	51,32	51,52
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	5,00	51,46	46,46	41,46	51,46	51,47
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	8,00	51,39	46,39	41,39	51,39	51,41
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	2,00	36,97	31,97	26,97	36,97	39,64
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	5,00	37,51	32,51	27,51	37,51	39,06
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	8,00	39,30	34,30	29,30	39,30	40,06
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	2,00	51,40	46,40	41,40	51,40	51,60
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	5,00	51,56	46,56	41,56	51,56	51,57
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	8,00	51,55	46,55	41,55	51,55	51,57
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	2,00	37,44	32,44	27,44	37,44	39,99
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	5,00	39,23	34,23	29,23	39,23	40,39
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	8,00	40,98	35,98	30,98	40,98	41,55
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	2,00	48,49	43,49	38,49	48,49	48,85
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	5,00	48,76	43,76	38,76	48,76	48,77
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	8,00	48,88	43,88	38,88	48,88	48,91
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	2,00	51,37	46,37	41,37	51,37	51,57
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	5,00	51,54	46,54	41,54	51,54	51,55
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	8,00	51,53	46,53	41,53	51,53	51,54
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	2,00	37,52	32,52	27,52	37,52	40,08
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	5,00	39,59	34,59	29,59	39,59	40,76
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	8,00	41,47	36,47	31,47	41,47	41,97
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	2,00	48,41	43,41	38,41	48,41	48,72
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	5,00	48,77	43,77	38,77	48,77	48,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 1 + 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving									
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	8,00	49,50	44,50	39,50	49,50	49,52
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	2,00	51,28	46,28	41,28	51,28	51,50
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	5,00	51,45	46,45	41,45	51,45	51,47
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	8,00	51,45	46,45	41,45	51,45	51,46
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	2,00	37,17	32,17	27,17	37,17	39,86
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	5,00	38,43	33,43	28,43	38,43	39,94
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	8,00	40,35	35,35	30,35	40,35	40,95
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	2,00	51,04	46,04	41,04	51,04	51,28
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	5,00	51,27	46,27	41,27	51,27	51,29
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	8,00	51,37	46,37	41,37	51,37	51,38
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	2,00	36,86	31,86	26,86	36,86	39,45
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	5,00	38,52	33,52	28,52	38,52	40,03
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	8,00	40,61	35,61	30,61	40,61	41,12
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	2,00	50,72	45,72	40,72	50,72	50,98
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	5,00	50,98	45,98	40,98	50,98	51,00
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	8,00	51,11	46,11	41,11	51,11	51,12
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	2,00	37,48	32,48	27,48	37,48	39,94
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	5,00	39,62	34,62	29,62	39,62	40,88
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	8,00	42,78	37,78	32,78	42,78	43,06
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	2,00	44,68	39,68	34,68	44,68	45,13
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	5,00	44,63	39,63	34,63	44,63	44,83
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	8,00	44,43	39,43	34,43	44,43	44,69
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	2,00	50,66	45,66	40,66	50,66	50,96
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	5,00	50,48	45,48	40,48	50,48	50,50
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	8,00	50,70	45,70	40,70	50,70	50,73
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	2,00	37,79	32,79	27,79	37,79	40,37
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	5,00	40,43	35,43	30,43	40,43	41,53
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	8,00	44,07	39,07	34,07	44,07	44,21
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	2,00	48,20	43,20	38,20	48,20	48,96
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	5,00	49,96	44,96	39,96	49,96	50,03
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	8,00	50,26	45,26	40,26	50,26	50,27
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	2,00	44,42	39,42	34,42	44,42	45,11
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	5,00	48,58	43,58	38,58	48,58	48,63
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	8,00	48,91	43,91	38,91	48,91	48,94
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	2,00	38,09	33,09	28,09	38,09	40,69
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	5,00	40,37	35,37	30,37	40,37	41,49
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	8,00	42,20	37,20	32,20	42,20	42,36
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	2,00	39,24	34,24	29,24	39,24	42,04
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	5,00	41,60	36,60	31,60	41,60	42,93
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	8,00	43,17	38,17	33,17	43,17	43,39
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	2,00	44,68	39,68	34,68	44,68	45,54
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	5,00	47,46	42,46	37,46	47,46	47,55
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	8,00	48,50	43,50	38,50	48,50	48,54
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	2,00	38,77	33,77	28,77	38,77	41,40
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	5,00	41,43	36,43	31,43	41,43	42,29
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	8,00	43,67	38,67	33,67	43,67	43,75
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	2,00	42,08	37,08	32,08	42,08	44,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 1 + 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	5,00	44,07	39,07	34,07	44,07	44,72
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	8,00	44,95	39,95	34,95	44,95	44,99
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	2,00	36,38	31,38	26,38	36,38	38,86
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	5,00	39,20	34,20	29,20	39,20	39,86
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	8,00	42,56	37,56	32,56	42,56	42,63
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]		170470,41	429249,97	2,00	38,41	33,41	28,41	38,41	41,13
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]		170470,41	429249,97	5,00	41,02	36,02	31,02	41,02	42,02
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]		170470,41	429249,97	8,00	43,09	38,09	33,09	43,09	43,20
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]		170465,11	429242,46	2,00	34,98	29,98	24,98	34,98	37,58
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]		170465,11	429242,46	5,00	37,86	32,86	27,86	37,86	38,69
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]		170465,11	429242,46	8,00	41,45	36,45	31,45	41,45	41,57
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]		170465,98	429253,18	2,00	38,44	33,44	28,44	38,44	41,20
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]		170465,98	429253,18	5,00	40,97	35,97	30,97	40,97	42,06
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]		170465,98	429253,18	8,00	42,89	37,89	32,89	42,89	43,03
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]		170460,67	429245,68	2,00	34,44	29,44	24,44	34,44	37,18
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]		170460,67	429245,68	5,00	37,23	32,23	27,23	37,23	38,29
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]		170460,67	429245,68	8,00	40,44	35,44	30,44	40,44	40,59
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]		170461,47	429256,45	2,00	38,08	33,08	28,08	38,08	40,85
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]		170461,47	429256,45	5,00	40,58	35,58	30,58	40,58	41,71
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]		170461,47	429256,45	8,00	42,38	37,38	32,38	42,38	42,57
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]		170456,17	429248,94	2,00	33,98	28,98	23,98	33,98	36,84
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]		170456,17	429248,94	5,00	36,66	31,66	26,66	36,66	37,94
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]		170456,17	429248,94	8,00	39,60	34,60	29,60	39,60	39,80
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]		170457,03	429259,67	2,00	37,24	32,24	27,24	37,24	40,03
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]		170457,03	429259,67	5,00	39,81	34,81	29,81	39,81	41,00
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]		170457,03	429259,67	8,00	41,57	36,57	31,57	41,57	41,83
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]		170451,74	429252,15	2,00	33,12	28,12	23,12	33,12	36,08
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]		170451,74	429252,15	5,00	36,06	31,06	26,06	36,06	37,52
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]		170451,74	429252,15	8,00	38,90	33,90	28,90	38,90	39,18
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]		170452,65	429262,85	2,00	36,49	31,49	26,49	36,49	39,30
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]		170452,65	429262,85	5,00	39,14	34,14	29,14	39,14	40,39
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]		170452,65	429262,85	8,00	40,84	35,84	30,84	40,84	41,17
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]		170447,66	429260,78	2,00	32,27	27,27	22,27	32,27	35,03
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]		170447,66	429260,78	5,00	34,87	29,87	24,87	34,87	35,91
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]		170447,66	429260,78	8,00	38,23	33,23	28,23	38,23	38,42
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]		170447,29	429255,37	2,00	32,48	27,48	22,48	32,48	35,56
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]		170447,29	429255,37	5,00	35,52	30,52	25,52	35,52	37,16
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]		170447,29	429255,37	8,00	38,84	33,84	28,84	38,84	39,17
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]		170444,66	429268,33	2,00	37,18	32,18	27,18	37,18	39,97
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]		170444,66	429268,33	5,00	39,32	34,32	29,32	39,32	40,47
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]		170444,66	429268,33	8,00	40,97	35,97	30,97	40,97	41,37
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]		170444,43	429262,90	2,00	28,36	23,36	18,36	28,36	31,04
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]		170444,43	429262,90	5,00	30,94	25,94	20,94	30,94	31,92
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]		170444,43	429262,90	8,00	36,77	31,77	26,77	36,77	37,24
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]		170439,39	429260,94	2,00	31,87	26,87	21,87	31,87	35,07
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]		170439,39	429260,94	5,00	33,97	28,97	23,97	33,97	35,83
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]		170439,39	429260,94	8,00	36,85	31,85	26,85	36,85	37,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 1 + 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving									
Tp31_1_A	Woning	31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	37,71	32,71	27,71	37,71	40,46
Tp31_1_B	Woning	31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	39,68	34,68	29,68	39,68	40,77
Tp31_1_C	Woning	31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	41,00	36,00	31,00	41,00	41,40
Tp31_2_A	Woning	31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	31,43	26,43	21,43	31,43	34,68
Tp31_2_B	Woning	31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	33,32	28,32	23,32	33,32	35,31
Tp31_2_C	Woning	31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	36,17	31,17	26,17	36,17	36,96
Tp32_1_A	Woning	32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	37,86	32,86	27,86	37,86	40,58
Tp32_1_B	Woning	32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	39,84	34,84	29,84	39,84	40,88
Tp32_1_C	Woning	32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	40,99	35,99	30,99	40,99	41,40
Tp32_2_A	Woning	32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	31,14	26,14	21,14	31,14	34,46
Tp32_2_B	Woning	32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	32,82	27,82	22,82	32,82	34,92
Tp32_2_C	Woning	32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	35,61	30,61	25,61	35,61	36,54
Tp33_1_A	Woning	33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	37,91	32,91	27,91	37,91	40,61
Tp33_1_B	Woning	33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	39,55	34,55	29,55	39,55	40,60
Tp33_1_C	Woning	33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	40,69	35,69	30,69	40,69	41,14
Tp33_2_A	Woning	33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	31,11	26,11	21,11	31,11	34,51
Tp33_2_B	Woning	33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	32,45	27,45	22,45	32,45	34,63
Tp33_2_C	Woning	33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	35,17	30,17	25,17	35,17	36,22
Tp34_1_A	Woning	34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	38,03	33,03	28,03	38,03	40,77
Tp34_1_B	Woning	34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	39,17	34,17	29,17	39,17	40,25
Tp34_1_C	Woning	34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	40,15	35,15	30,15	40,15	40,65
Tp34_2_A	Woning	34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	31,43	26,43	21,43	31,43	34,85
Tp34_2_B	Woning	34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	32,28	27,28	22,28	32,28	34,50
Tp34_2_C	Woning	34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	34,75	29,75	24,75	34,75	35,89
Tp35_1_A	Woning	35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	38,47	33,47	28,47	38,47	41,21
Tp35_1_B	Woning	35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	39,27	34,27	29,27	39,27	40,33
Tp35_1_C	Woning	35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	39,99	34,99	29,99	39,99	40,49
Tp35_2_A	Woning	35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	36,26	31,26	26,26	36,26	38,98
Tp35_2_B	Woning	35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	36,34	31,34	26,34	36,34	37,14
Tp35_2_C	Woning	35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	36,50	31,50	26,50	36,50	36,62
Tp35_3_A	Woning	35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	31,33	26,33	21,33	31,33	34,76
Tp35_3_B	Woning	35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	32,50	27,50	22,50	32,50	34,66
Tp35_3_C	Woning	35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	34,67	29,67	24,67	34,67	35,82
Tp36_1_A	Woning	36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	25,05	20,05	15,05	25,05	28,64
Tp36_1_B	Woning	36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	24,43	19,43	14,43	24,43	26,94
Tp36_1_C	Woning	36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	28,16	23,16	18,16	28,16	29,57
Tp36_2_A	Woning	36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	28,21	23,21	18,21	28,21	31,62
Tp36_2_B	Woning	36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	28,71	23,71	18,71	28,71	30,85
Tp36_2_C	Woning	36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	31,42	26,42	21,42	31,42	32,39
Tp36_3_A	Woning	36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	33,73	28,73	23,73	33,73	37,29
Tp36_3_B	Woning	36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	35,21	30,21	25,21	35,21	37,69
Tp36_3_C	Woning	36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	37,06	32,06	27,06	37,06	38,42
Tp36_4_A	Woning	36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	30,04	25,04	20,04	30,04	33,67
Tp36_4_B	Woning	36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	32,17	27,17	22,17	32,17	34,73
Tp36_4_C	Woning	36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	36,00	31,00	26,00	36,00	37,39
Tp37_1_A	Woning	37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	27,12	22,12	17,12	27,12	30,55
Tp37_1_B	Woning	37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	28,72	23,72	18,72	28,72	30,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 1 + 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving									
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]		170412,53	429238,73	8,00	32,24	27,24	22,24	32,24	33,36
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	2,00	29,45	24,45	19,45	29,45	32,97
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	5,00	27,73	22,73	17,73	27,73	29,93
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	8,00	31,22	26,22	21,22	31,22	32,26
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	2,00	33,31	28,31	23,31	33,31	36,77
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	5,00	34,73	29,73	24,73	34,73	37,03
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	8,00	36,64	31,64	26,64	36,64	37,76
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	2,00	26,77	21,77	16,77	26,77	30,10
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	5,00	29,20	24,20	19,20	29,20	31,28
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	8,00	32,91	27,91	22,91	32,91	33,89
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	2,00	28,25	23,25	18,25	28,25	31,65
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	5,00	31,05	26,05	21,05	31,05	33,26
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	8,00	36,87	31,87	26,87	36,87	37,96
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	2,00	33,41	28,41	23,41	33,41	36,80
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	5,00	34,95	29,95	24,95	34,95	37,14
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	8,00	37,12	32,12	27,12	37,12	38,10
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	2,00	28,41	23,41	18,41	28,41	31,42
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	5,00	31,03	26,03	21,03	31,03	32,71
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	8,00	33,01	28,01	23,01	33,01	33,60
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	2,00	28,65	23,65	18,65	28,65	31,92
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	5,00	29,29	24,29	19,29	29,29	31,28
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	8,00	31,00	26,00	21,00	31,00	31,83
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	2,00	34,73	29,73	24,73	34,73	37,88
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	5,00	37,07	32,07	27,07	37,07	38,85
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	8,00	38,93	33,93	28,93	38,93	39,49
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	2,00	28,37	23,37	18,37	28,37	31,30
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	5,00	30,28	25,28	20,28	30,28	31,80
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	8,00	34,67	29,67	24,67	34,67	35,27
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	2,00	33,19	28,19	23,19	33,19	36,34
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	5,00	35,42	30,42	25,42	35,42	37,14
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	8,00	37,93	32,93	27,93	37,93	38,43
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	2,00	35,21	30,21	25,21	35,21	38,25
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	5,00	37,43	32,43	27,43	37,43	39,02
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	8,00	39,22	34,22	29,22	39,22	39,65
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	2,00	31,16	26,16	21,16	31,16	33,55
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	5,00	32,29	27,29	22,29	32,29	32,76
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	8,00	33,19	28,19	23,19	33,19	33,28
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	2,00	31,91	26,91	21,91	31,91	34,88
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	5,00	31,46	26,46	21,46	31,46	32,90
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	8,00	33,44	28,44	23,44	33,44	34,02
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	2,00	38,41	33,41	28,41	38,41	41,05
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	5,00	40,44	35,44	30,44	40,44	41,38
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	8,00	41,81	36,81	31,81	41,81	42,01
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	2,00	37,35	32,35	27,35	37,35	39,81
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	5,00	39,52	34,52	29,52	39,52	40,17
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	8,00	40,75	35,75	30,75	40,75	40,90
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	2,00	39,81	34,81	29,81	39,81	40,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 1 + 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	5,00	39,57	34,57	29,57	39,57	39,61
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	8,00	39,38	34,38	29,38	39,38	39,40
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	2,00	34,11	29,11	24,11	34,11	35,98
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	5,00	34,14	29,14	24,14	34,14	35,05
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	8,00	36,48	31,48	26,48	36,48	36,98
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	2,00	42,83	37,83	32,83	42,83	44,20
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	5,00	45,16	40,16	35,16	45,16	45,40
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	8,00	45,29	40,29	35,29	45,29	45,39
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	2,00	41,38	36,38	31,38	41,38	42,49
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	5,00	42,62	37,62	32,62	42,62	42,84
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	8,00	44,34	39,34	34,34	44,34	44,39
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	2,00	40,84	35,84	30,84	40,84	41,06
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	5,00	41,83	36,83	31,83	41,83	41,89
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	8,00	44,01	39,01	34,01	44,01	44,06
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	2,00	38,53	33,53	28,53	38,53	39,85
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	5,00	37,25	32,25	27,25	37,25	38,03
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	8,00	37,07	32,07	27,07	37,07	37,79
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	2,00	45,79	40,79	35,79	45,79	46,33
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	5,00	47,34	42,34	37,34	47,34	47,43
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	8,00	47,85	42,85	37,85	47,85	47,89
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	2,00	44,05	39,05	34,05	44,05	44,14
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	5,00	44,74	39,74	34,74	44,74	44,77
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	8,00	48,66	43,66	38,66	48,66	48,67
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	2,00	53,56	48,56	43,56	53,56	53,79
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	5,00	53,86	48,86	43,86	53,86	53,89
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	8,00	53,52	48,52	43,52	53,52	53,52
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	2,00	47,76	42,76	37,76	47,76	48,05
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	5,00	49,15	44,15	39,15	49,15	49,20
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	8,00	50,09	45,09	40,09	50,09	50,10
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	2,00	49,54	44,54	39,54	49,54	49,87
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	5,00	49,96	44,96	39,96	49,96	50,02
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	8,00	51,26	46,26	41,26	51,26	51,30
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	2,00	55,89	50,89	45,89	55,89	56,00
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	5,00	55,84	50,84	45,84	55,84	55,84
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	8,00	55,39	50,39	45,39	55,39	55,39
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	2,00	49,97	44,97	39,97	49,97	50,04
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	5,00	50,04	45,04	40,04	50,04	50,04
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	8,00	51,55	46,55	41,55	51,55	51,56
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	2,00	47,95	42,95	37,95	47,95	48,48
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	5,00	48,43	43,43	38,43	48,43	48,52
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	8,00	49,09	44,09	39,09	49,09	49,14
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	2,00	47,25	42,25	37,25	47,25	47,38
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	5,00	47,91	42,91	37,91	47,91	47,92
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	8,00	48,68	43,68	38,68	48,68	48,69
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	2,00	46,71	41,71	36,71	46,71	47,46
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	5,00	47,34	42,34	37,34	47,34	47,46
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	8,00	47,93	42,93	37,93	47,93	47,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Plan. Max.) Bedrijf - 1 + 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	45,12	40,12	35,12	45,12	45,31	
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	46,35	41,35	36,35	46,35	46,37	
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	47,01	42,01	37,01	47,01	47,02	
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	45,68	40,68	35,68	45,68	46,67	
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	46,44	41,44	36,44	46,44	46,60	
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	47,02	42,02	37,02	47,02	47,09	
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	44,24	39,24	34,24	44,24	44,66	
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	45,29	40,29	35,29	45,29	45,32	
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	45,76	40,76	35,76	45,76	45,78	
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	44,80	39,80	34,80	44,80	46,06	
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	45,63	40,63	35,63	45,63	45,84	
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	46,20	41,20	36,20	46,20	46,27	
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	37,45	32,45	27,45	37,45	39,61	
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	36,54	31,54	26,54	36,54	37,72	
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	37,93	32,93	27,93	37,93	38,53	
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	43,42	38,42	33,42	43,42	44,14	
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	44,36	39,36	34,36	44,36	44,42	
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	44,81	39,81	34,81	44,81	44,87	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 1

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 1

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	87,30	82,30	77,30
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	85,27	80,27	75,27
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	83,34	78,34	73,34
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	82,44	77,44	72,44
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	39,42	34,42	29,42
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	42,07	37,07	32,07
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	42,64	37,64	32,64
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	43,45	38,45	33,45
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	50,24	45,24	40,24
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	51,22	46,22	41,22
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	39,13	34,13	29,13
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	44,52	39,52	34,52
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	50,97	45,97	40,97
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	40,89	35,89	30,89
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	42,23	37,23	32,23
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	49,22	44,22	39,22
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	47,29	42,29	37,29
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	51,63	46,63	41,63
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	56,37	51,37	46,37
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	40,55	35,55	30,55
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	46,53	41,53	36,53
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	51,27	46,27	41,27
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	59,41	54,41	49,41
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	61,20	56,20	51,20
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	62,49	57,49	52,49
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	50,98	45,98	40,98
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	55,40	50,40	45,40
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	61,88	56,88	51,88
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	61,65	56,65	51,65
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	63,89	58,89	53,89
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	64,06	59,06	54,06
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	47,42	42,42	37,42
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	50,05	45,05	40,05
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	52,56	47,56	42,56
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	43,36	38,36	33,36
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	52,97	47,97	42,97
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	56,34	51,34	46,34
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	64,12	59,12	54,12
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	66,18	61,18	56,18
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	66,17	61,17	56,17
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	44,70	39,70	34,70
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	52,51	47,51	42,51
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	57,82	52,82	47,82
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	65,32	60,32	55,32
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	67,01	62,01	57,01
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	66,98	61,98	56,98
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	47,38	42,38	37,38
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	53,73	48,73	43,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, IL (Plan. Max.)
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bedrijf - 1

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	61,44	56,44	51,44
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	62,95	57,95	52,95
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	64,26	59,26	54,26
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	64,23	59,23	54,23
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	65,74	60,74	55,74
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	66,93	61,93	56,93
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	66,90	61,90	56,90
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	51,23	46,23	41,23
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	56,49	51,49	46,49
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	64,45	59,45	54,45
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	69,21	64,21	59,21
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	69,30	64,30	59,30
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	69,61	64,61	59,61
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	63,72	58,72	53,72
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	61,05	56,05	51,05
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	61,26	56,26	51,26
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	54,62	49,62	44,62
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	55,72	50,72	45,72
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	61,38	56,38	51,38
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	70,67	65,67	60,67
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	70,75	65,75	60,75
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	70,97	65,97	60,97
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	52,67	47,67	42,67
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	55,32	50,32	45,32
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	60,42	55,42	50,42
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	72,43	67,43	62,43
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	72,44	67,44	62,44
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	72,58	67,58	62,58
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	52,64	47,64	42,64
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	54,52	49,52	44,52
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	58,82	53,82	48,82
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	74,30	69,30	64,30
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	74,26	69,26	64,26
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	74,24	69,24	64,24
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	52,25	47,25	42,25
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	54,88	49,88	44,88
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	59,48	54,48	49,48
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	75,76	70,76	65,76
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	75,67	70,67	65,67
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	75,47	70,47	65,47
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	52,69	47,69	42,69
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	55,61	50,61	45,61
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	57,81	52,81	47,81
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	75,95	70,95	65,95
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	75,87	70,87	65,87
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	75,63	70,63	65,63
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	54,15	49,15	44,15
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	56,24	51,24	46,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, IL (Plan. Max.)
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bedrijf - 1

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	8,00	58,60	53,60	48,60
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	2,00	76,80	71,80	66,80
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	5,00	76,75	71,75	66,75
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	8,00	76,37	71,37	66,37
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	2,00	77,29	72,29	67,29
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	5,00	77,27	72,27	67,27
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	8,00	76,93	71,93	66,93
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	2,00	57,14	52,14	47,14
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	5,00	61,88	56,88	51,88
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	8,00	63,96	58,96	53,96
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	2,00	58,71	53,71	48,71
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	5,00	62,59	57,59	52,59
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	8,00	67,58	62,58	57,58
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	2,00	78,58	73,58	68,58
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	5,00	78,43	73,43	68,43
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	8,00	77,96	72,96	67,96
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	2,00	79,03	74,03	69,03
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	5,00	78,73	73,73	68,73
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	8,00	77,80	72,80	67,80
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	2,00	59,81	54,81	49,81
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	5,00	59,93	54,93	49,93
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	8,00	61,54	56,54	51,54
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	2,00	78,72	73,72	68,72
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	5,00	78,43	73,43	68,43
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	8,00	77,68	72,68	67,68
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	2,00	58,71	53,71	48,71
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	5,00	61,54	56,54	51,54
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	8,00	61,35	56,35	51,35
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	2,00	78,60	73,60	68,60
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	5,00	78,31	73,31	68,31
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	8,00	77,57	72,57	67,57
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	2,00	58,57	53,57	48,57
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	5,00	62,29	57,29	52,29
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	8,00	63,49	58,49	53,49
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	2,00	76,77	71,77	66,77
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	5,00	76,68	71,68	66,68
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	8,00	76,24	71,24	66,24
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	2,00	78,19	73,19	68,19
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	5,00	77,93	72,93	67,93
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	8,00	77,22	72,22	67,22
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	2,00	59,09	54,09	49,09
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	5,00	62,76	57,76	52,76
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	8,00	63,26	58,26	53,26
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	2,00	76,88	71,88	66,88
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	5,00	76,82	71,82	66,82
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	8,00	76,38	71,38	66,38
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	2,00	78,00	73,00	68,00
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	5,00	77,75	72,75	67,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 1

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 1

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	8,00	77,07	72,07	67,07
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	2,00	56,69	51,69	46,69
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	5,00	59,97	54,97	49,97
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	8,00	61,17	56,17	51,17
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	2,00	78,00	73,00	68,00
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	5,00	77,75	72,75	67,75
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	8,00	77,09	72,09	67,09
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	2,00	58,83	53,83	48,83
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	5,00	58,38	53,38	48,38
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	8,00	61,99	56,99	51,99
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	2,00	78,25	73,25	68,25
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	5,00	77,50	72,50	67,50
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	8,00	76,87	71,87	66,87
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	2,00	59,60	54,60	49,60
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	5,00	60,98	55,98	50,98
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	8,00	67,70	62,70	57,70
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	2,00	78,52	73,52	68,52
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	5,00	76,88	71,88	66,88
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	8,00	76,46	71,46	66,46
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	2,00	79,30	74,30	69,30
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	5,00	77,33	72,33	67,33
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	8,00	76,74	71,74	66,74
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	2,00	58,67	53,67	48,67
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	5,00	61,27	56,27	51,27
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	8,00	66,96	61,96	56,96
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	2,00	75,48	70,48	65,48
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	5,00	76,13	71,13	66,13
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	8,00	75,78	70,78	65,78
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	2,00	70,81	65,81	60,81
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	5,00	74,54	69,54	64,54
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	8,00	75,37	70,37	65,37
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	2,00	58,18	53,18	48,18
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	5,00	57,64	52,64	47,64
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	8,00	59,53	54,53	49,53
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	2,00	56,31	51,31	46,31
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	5,00	56,16	51,16	46,16
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	8,00	58,76	53,76	48,76
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	2,00	72,86	67,86	62,86
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	5,00	73,19	68,19	63,19
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	8,00	73,75	68,75	63,75
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	2,00	60,26	55,26	50,26
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	5,00	62,56	57,56	52,56
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	8,00	62,74	57,74	52,74
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	2,00	45,40	40,40	35,40
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	5,00	47,36	42,36	37,36
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	8,00	52,90	47,90	42,90
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	2,00	45,15	40,15	35,15
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	5,00	49,20	44,20	39,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, IL (Plan. Max.)
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bedrijf - 1

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	8,00	52,11	47,11	42,11
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	2,00	60,80	55,80	50,80
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	5,00	62,99	57,99	52,99
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	8,00	63,27	58,27	53,27
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	2,00	42,88	37,88	32,88
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	5,00	45,38	40,38	35,38
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	8,00	49,44	44,44	39,44
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	2,00	61,11	56,11	51,11
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	5,00	63,06	58,06	53,06
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	8,00	63,44	58,44	53,44
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	2,00	43,89	38,89	33,89
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	5,00	46,00	41,00	36,00
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	8,00	49,57	44,57	39,57
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	2,00	61,49	56,49	51,49
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	5,00	63,36	58,36	53,36
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	8,00	63,73	58,73	53,73
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	2,00	46,91	41,91	36,91
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	5,00	46,07	41,07	36,07
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	8,00	50,43	45,43	40,43
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	2,00	61,30	56,30	51,30
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	5,00	63,17	58,17	53,17
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	8,00	63,91	58,91	53,91
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	2,00	44,86	39,86	34,86
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	5,00	48,22	43,22	38,22
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	8,00	51,76	46,76	41,76
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	2,00	63,99	58,99	53,99
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	5,00	65,71	60,71	55,71
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	8,00	64,75	59,75	54,75
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	2,00	57,81	52,81	47,81
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	5,00	59,91	54,91	49,91
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	8,00	60,24	55,24	50,24
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	2,00	46,59	41,59	36,59
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	5,00	51,63	46,63	41,63
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	8,00	56,96	51,96	46,96
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	2,00	62,34	57,34	52,34
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	5,00	64,14	59,14	54,14
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	8,00	64,14	59,14	54,14
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	2,00	58,19	53,19	48,19
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	5,00	60,75	55,75	50,75
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	8,00	61,50	56,50	51,50
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	2,00	44,53	39,53	34,53
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	5,00	49,62	44,62	39,62
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	51,02	46,02	41,02
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	61,79	56,79	51,79
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	63,61	58,61	53,61
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	63,68	58,68	53,68
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	45,21	40,21	35,21
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	47,27	42,27	37,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, IL (Plan. Max.)
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bedrijf - 1

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	51,41	46,41	41,41
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	61,49	56,49	51,49
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	63,31	58,31	53,31
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	63,37	58,37	53,37
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	44,33	39,33	34,33
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	46,58	41,58	36,58
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	51,06	46,06	41,06
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	61,02	56,02	51,02
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	63,00	58,00	53,00
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	63,17	58,17	53,17
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	44,19	39,19	34,19
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	46,72	41,72	36,72
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	51,31	46,31	41,31
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	63,05	58,05	53,05
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	64,77	59,77	54,77
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	64,69	59,69	54,69
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	48,69	43,69	38,69
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	50,62	45,62	40,62
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	52,70	47,70	42,70
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	64,12	59,12	54,12
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	65,78	60,78	55,78
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	66,05	61,05	56,05
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	63,92	58,92	53,92
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	65,71	60,71	55,71
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	65,19	60,19	55,19
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	48,15	43,15	38,15
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	52,44	47,44	42,44
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	56,20	51,20	46,20
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	39,31	34,31	29,31
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	40,98	35,98	30,98
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	43,84	38,84	33,84
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	56,22	51,22	46,22
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	57,89	52,89	47,89
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	59,35	54,35	49,35
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	55,40	50,40	45,40
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	57,40	52,40	47,40
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	58,89	53,89	48,89
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	43,71	38,71	33,71
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	49,20	44,20	39,20
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	57,18	52,18	47,18
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	41,01	36,01	31,01
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	44,41	39,41	34,41
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	49,25	44,25	39,25
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	48,58	43,58	38,58
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	51,53	46,53	41,53
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	54,10	49,10	44,10
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	46,53	41,53	36,53
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	49,51	44,51	39,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, IL (Plan. Max.)
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bedrijf - 1

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	8,00	50,65	45,65	40,65
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	2,00	39,58	34,58	29,58
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	5,00	42,57	37,57	32,57
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	8,00	46,93	41,93	36,93
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	2,00	52,30	47,30	42,30
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	5,00	54,31	49,31	44,31
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	8,00	56,06	51,06	46,06
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	2,00	49,51	44,51	39,51
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	5,00	52,93	47,93	42,93
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	8,00	55,79	50,79	45,79
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	2,00	37,31	32,31	27,31
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	5,00	42,05	37,05	32,05
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	8,00	47,21	42,21	37,21
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	2,00	48,44	43,44	38,44
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	5,00	51,48	46,48	41,48
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	8,00	52,58	47,58	42,58
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	2,00	49,44	44,44	39,44
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	5,00	51,89	46,89	41,89
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	8,00	53,46	48,46	43,46
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	2,00	40,31	35,31	30,31
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	41,55	36,55	31,55
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	46,69	41,69	36,69
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	46,84	41,84	36,84
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	47,86	42,86	37,86
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	49,40	44,40	39,40
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	47,85	42,85	37,85
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	52,36	47,36	42,36
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	51,15	46,15	41,15
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	36,66	31,66	26,66
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	38,32	33,32	28,32
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	41,64	36,64	31,64
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	45,42	40,42	35,42
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	47,31	42,31	37,31
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	52,68	47,68	42,68
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	47,86	42,86	37,86
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	47,87	42,87	37,87
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	53,96	48,96	43,96
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	44,75	39,75	34,75
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	45,73	40,73	35,73
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	48,73	43,73	38,73
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	37,04	32,04	27,04
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	37,20	32,20	27,20
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	42,11	37,11	32,11
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	48,94	43,94	38,94
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	50,81	45,81	40,81
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	56,23	51,23	46,23
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	55,82	50,82	45,82
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	56,67	51,67	46,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, IL (Plan. Max.)
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bedrijf - 1

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	8,00	58,17	53,17	48,17
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	2,00	42,23	37,23	32,23
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	5,00	45,79	40,79	35,79
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	8,00	52,21	47,21	42,21
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	2,00	44,34	39,34	34,34
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	5,00	45,29	40,29	35,29
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	8,00	50,05	45,05	40,05
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	2,00	51,50	46,50	41,50
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	5,00	53,61	48,61	43,61
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	8,00	55,24	50,24	45,24
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	2,00	46,24	41,24	36,24
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	5,00	50,49	45,49	40,49
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	8,00	52,81	47,81	42,81
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	2,00	43,06	38,06	33,06
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	5,00	41,22	36,22	31,22
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	8,00	46,54	41,54	36,54
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	2,00	39,96	34,96	29,96
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	5,00	41,63	36,63	31,63
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	8,00	44,68	39,68	34,68
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	2,00	46,41	41,41	36,41
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	5,00	48,52	43,52	38,52
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	8,00	50,88	45,88	40,88
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	2,00	57,33	52,33	47,33
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	5,00	59,07	54,07	49,07
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	8,00	60,66	55,66	50,66
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	2,00	40,95	35,95	30,95
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	5,00	42,44	37,44	32,44
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	8,00	45,86	40,86	35,86
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	2,00	45,97	40,97	35,97
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	5,00	43,47	38,47	33,47
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	8,00	47,81	42,81	37,81
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	2,00	56,11	51,11	46,11
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	5,00	57,96	52,96	47,96
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	8,00	59,61	54,61	49,61
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	2,00	43,31	38,31	33,31
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	5,00	43,37	38,37	33,37
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	8,00	48,25	43,25	38,25
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	2,00	56,36	51,36	46,36
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	5,00	58,26	53,26	48,26
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	8,00	59,84	54,84	49,84
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	2,00	41,18	36,18	31,18
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	5,00	42,88	37,88	32,88
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	8,00	48,80	43,80	38,80
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	2,00	56,54	51,54	46,54
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	5,00	58,47	53,47	48,47
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	8,00	59,66	54,66	49,66
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	2,00	49,72	44,72	39,72
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	5,00	45,53	40,53	35,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 1

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	50,50	45,50	40,50		
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	56,74	51,74	46,74		
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	58,49	53,49	48,49		
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	59,73	54,73	49,73		
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	56,42	51,42	46,42		
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	58,12	53,12	48,12		
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	59,36	54,36	49,36		
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	51,31	46,31	41,31		
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	50,68	45,68	40,68		
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	54,35	49,35	44,35		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 2

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	50,78	45,78	40,78
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	51,67	46,67	41,67
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	40,72	35,72	30,72
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	41,85	36,85	31,85
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	84,54	79,54	74,54
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	83,48	78,48	73,48
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	69,53	64,53	59,53
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	69,62	64,62	59,62
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	72,00	67,00	62,00
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	72,02	67,02	62,02
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	50,81	45,81	40,81
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	52,05	47,05	42,05
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	53,10	48,10	43,10
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	34,31	29,31	24,31
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	36,89	31,89	26,89
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	41,97	36,97	31,97
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	52,30	47,30	42,30
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	53,29	48,29	43,29
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	54,32	49,32	44,32
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	51,18	46,18	41,18
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	52,52	47,52	42,52
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	53,64	48,64	43,64
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	48,54	43,54	38,54
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	52,62	47,62	42,62
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	54,75	49,75	44,75
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	52,67	47,67	42,67
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	53,74	48,74	43,74
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	54,80	49,80	44,80
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	54,76	49,76	44,76
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	54,43	49,43	44,43
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	56,10	51,10	46,10
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	54,00	49,00	44,00
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	54,82	49,82	44,82
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	54,76	49,76	44,76
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	37,18	32,18	27,18
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	39,39	34,39	29,39
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	44,93	39,93	34,93
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	51,08	46,08	41,08
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	52,64	47,64	42,64
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	54,87	49,87	44,87
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	33,41	28,41	23,41
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	35,85	30,85	25,85
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	42,91	37,91	32,91
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	49,59	44,59	39,59
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	52,11	47,11	42,11
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	55,10	50,10	45,10
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	34,41	29,41	24,41
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	36,20	31,20	26,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, IL (Plan. Max.)
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bedrijf - 2

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	43,61	38,61	33,61
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	54,24	49,24	44,24
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	53,84	48,84	43,84
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	55,04	50,04	45,04
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	53,60	48,60	43,60
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	54,19	49,19	44,19
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	55,26	50,26	45,26
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	36,68	31,68	26,68
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	39,72	34,72	29,72
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	44,57	39,57	34,57
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	54,87	49,87	44,87
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	54,53	49,53	44,53
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	55,75	50,75	45,75
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	54,47	49,47	44,47
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	55,44	50,44	45,44
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	56,43	51,43	46,43
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	37,75	32,75	27,75
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	41,41	36,41	31,41
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	45,78	40,78	35,78
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	54,89	49,89	44,89
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	54,45	49,45	44,45
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	55,65	50,65	45,65
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	35,40	30,40	25,40
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	37,20	32,20	27,20
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	44,25	39,25	34,25
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	53,45	48,45	43,45
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	54,08	49,08	44,08
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	55,35	50,35	45,35
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	34,53	29,53	24,53
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	36,24	31,24	26,24
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	43,84	38,84	33,84
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	50,37	45,37	40,37
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	51,29	46,29	41,29
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	55,03	50,03	45,03
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	34,32	29,32	24,32
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	35,95	30,95	25,95
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	43,62	38,62	33,62
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	43,10	38,10	33,10
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	47,18	42,18	37,18
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	50,34	45,34	40,34
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	34,19	29,19	24,19
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	35,76	30,76	25,76
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	43,45	38,45	33,45
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	47,71	42,71	37,71
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	48,04	43,04	38,04
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	51,70	46,70	41,70
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	33,75	28,75	23,75
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	36,26	31,26	26,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, IL (Plan. Max.)
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bedrijf - 2

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	8,00	42,55	37,55	32,55
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	2,00	49,49	44,49	39,49
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	5,00	50,56	45,56	40,56
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	8,00	52,00	47,00	42,00
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	2,00	44,65	39,65	34,65
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	5,00	47,68	42,68	37,68
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	8,00	48,73	43,73	38,73
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	2,00	33,13	28,13	23,13
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	5,00	37,14	32,14	27,14
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	8,00	41,94	36,94	31,94
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	2,00	55,64	50,64	45,64
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	5,00	55,75	50,75	45,75
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	8,00	56,98	51,98	46,98
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	2,00	49,61	44,61	39,61
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	5,00	43,61	38,61	33,61
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	8,00	41,44	36,44	31,44
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	2,00	43,27	38,27	33,27
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	5,00	46,14	41,14	36,14
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	8,00	51,42	46,42	41,42
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	2,00	55,83	50,83	45,83
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	5,00	56,09	51,09	46,09
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	8,00	57,18	52,18	47,18
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	2,00	43,56	38,56	33,56
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	5,00	46,56	41,56	36,56
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	8,00	51,29	46,29	41,29
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	2,00	56,07	51,07	46,07
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	5,00	56,49	51,49	46,49
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	8,00	57,62	52,62	47,62
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	2,00	48,02	43,02	38,02
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	5,00	47,51	42,51	37,51
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	8,00	51,54	46,54	41,54
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	2,00	56,32	51,32	46,32
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	5,00	56,93	51,93	46,93
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	8,00	58,41	53,41	48,41
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	2,00	42,61	37,61	32,61
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	5,00	42,96	37,96	32,96
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	8,00	52,96	47,96	42,96
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	2,00	50,61	45,61	40,61
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	5,00	48,40	43,40	38,40
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	8,00	50,89	45,89	40,89
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	2,00	56,71	51,71	46,71
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	5,00	57,63	52,63	47,63
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	8,00	59,12	54,12	49,12
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	2,00	42,99	37,99	32,99
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	5,00	42,45	37,45	32,45
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	8,00	52,93	47,93	42,93
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	2,00	51,11	46,11	41,11
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	5,00	48,75	43,75	38,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, IL (Plan. Max.)
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bedrijf - 2

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	8,00	51,56	46,56	41,56
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	2,00	56,94	51,94	46,94
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	5,00	58,01	53,01	48,01
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	8,00	59,59	54,59	49,59
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	2,00	50,99	45,99	40,99
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	5,00	48,77	43,77	38,77
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	8,00	52,12	47,12	42,12
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	2,00	56,76	51,76	46,76
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	5,00	58,45	53,45	48,45
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	8,00	59,80	54,80	49,80
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	2,00	50,84	45,84	40,84
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	5,00	50,16	45,16	40,16
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	8,00	56,10	51,10	46,10
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	2,00	57,19	52,19	47,19
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	5,00	58,96	53,96	48,96
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	8,00	60,45	55,45	50,45
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	2,00	55,33	50,33	45,33
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	5,00	57,85	52,85	47,85
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	8,00	61,86	56,86	51,86
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	2,00	50,82	45,82	40,82
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	5,00	50,12	45,12	40,12
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	8,00	57,44	52,44	47,44
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	2,00	59,62	54,62	49,62
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	5,00	61,67	56,67	51,67
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	8,00	62,62	57,62	52,62
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	2,00	56,31	51,31	46,31
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	5,00	55,18	50,18	45,18
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	8,00	56,47	51,47	46,47
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	2,00	52,54	47,54	42,54
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	5,00	51,09	46,09	41,09
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	8,00	58,71	53,71	48,71
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	2,00	60,44	55,44	50,44
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	5,00	62,58	57,58	52,58
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	8,00	63,20	58,20	53,20
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	2,00	60,78	55,78	50,78
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	5,00	63,10	58,10	53,10
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	8,00	63,49	58,49	53,49
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	2,00	51,40	46,40	41,40
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	5,00	54,67	49,67	44,67
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	8,00	61,57	56,57	51,57
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	2,00	62,11	57,11	52,11
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	5,00	64,15	59,15	54,15
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	8,00	65,65	60,65	55,65
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	2,00	65,89	60,89	55,89
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	5,00	67,56	62,56	57,56
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	8,00	67,55	62,55	57,55
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	2,00	60,88	55,88	50,88
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	5,00	62,53	57,53	52,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 2

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	8,00	63,48	58,48	53,48
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	2,00	60,55	55,55	50,55
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	5,00	62,70	57,70	52,70
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	8,00	64,43	59,43	54,43
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	2,00	60,47	55,47	50,47
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	5,00	62,58	57,58	52,58
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	8,00	62,68	57,68	52,68
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	2,00	59,36	54,36	49,36
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	5,00	61,50	56,50	51,50
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	8,00	63,79	58,79	53,79
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	2,00	59,65	54,65	49,65
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	5,00	61,91	56,91	51,91
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	8,00	62,41	57,41	52,41
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	2,00	58,90	53,90	48,90
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	5,00	60,94	55,94	50,94
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	8,00	61,87	56,87	51,87
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	2,00	58,32	53,32	48,32
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	5,00	60,87	55,87	50,87
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	8,00	61,91	56,91	51,91
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	2,00	58,13	53,13	48,13
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	5,00	60,08	55,08	50,08
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	8,00	61,33	56,33	51,33
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	2,00	57,47	52,47	47,47
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	5,00	59,70	54,70	49,70
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	8,00	61,30	56,30	51,30
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	2,00	57,40	52,40	47,40
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	5,00	59,40	54,40	49,40
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	8,00	60,82	55,82	50,82
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	2,00	46,27	41,27	36,27
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	5,00	46,56	41,56	36,56
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	8,00	56,60	51,60	46,60
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	2,00	56,71	51,71	46,71
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	5,00	58,94	53,94	48,94
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	8,00	60,18	55,18	50,18
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	2,00	56,84	51,84	46,84
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	5,00	58,03	53,03	48,03
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	8,00	59,80	54,80	49,80
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	2,00	45,12	40,12	35,12
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	5,00	46,20	41,20	36,20
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	8,00	58,71	53,71	48,71
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	2,00	55,50	50,50	45,50
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	5,00	56,95	51,95	46,95
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	58,77	53,77	48,77
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	56,37	51,37	46,37
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	57,40	52,40	47,40
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	58,84	53,84	48,84
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	54,99	49,99	44,99
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	56,26	51,26	46,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, IL (Plan. Max.)
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bedrijf - 2

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	58,11	53,11	48,11
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	55,97	50,97	45,97
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	56,92	51,92	46,92
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	58,12	53,12	48,12
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	54,63	49,63	44,63
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	55,64	50,64	45,64
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	57,17	52,17	47,17
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	55,59	50,59	45,59
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	56,39	51,39	46,39
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	57,49	52,49	47,49
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	54,33	49,33	44,33
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	55,14	50,14	45,14
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	56,60	51,60	46,60
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	55,29	50,29	45,29
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	55,85	50,85	45,85
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	56,99	51,99	46,99
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	54,02	49,02	44,02
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	54,60	49,60	44,60
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	56,16	51,16	46,16
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	55,01	50,01	45,01
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	55,35	50,35	45,35
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	56,37	51,37	46,37
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	49,19	44,19	39,19
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	43,56	38,56	33,56
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	41,61	36,61	31,61
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	53,80	48,80	43,80
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	54,02	49,02	44,02
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	55,47	50,47	45,47
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	53,59	48,59	43,59
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	51,13	46,13	41,13
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	55,82	50,82	45,82
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	48,00	43,00	38,00
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	45,09	40,09	35,09
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	45,79	40,79	35,79
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	55,41	50,41	45,41
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	56,84	51,84	46,84
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	57,55	52,55	47,55
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	52,09	47,09	42,09
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	53,99	48,99	43,99
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	58,14	53,14	48,14
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	55,94	50,94	45,94
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	56,56	51,56	46,56
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	58,05	53,05	48,05
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	50,68	45,68	40,68
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	45,11	40,11	35,11
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	48,90	43,90	38,90
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	57,27	52,27	47,27
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	58,13	53,13	48,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 2

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	8,00	59,36	54,36	49,36
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	2,00	55,84	50,84	45,84
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	5,00	57,32	52,32	47,32
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	8,00	58,69	53,69	48,69
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	2,00	53,48	48,48	43,48
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	5,00	54,69	49,69	44,69
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	8,00	60,43	55,43	50,43
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	2,00	57,66	52,66	47,66
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	5,00	58,61	53,61	48,61
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	8,00	60,20	55,20	50,20
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	2,00	60,02	55,02	50,02
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	5,00	59,49	54,49	49,49
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	8,00	60,13	55,13	50,13
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	2,00	49,29	44,29	39,29
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	5,00	49,15	44,15	39,15
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	8,00	50,96	45,96	40,96
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	2,00	58,91	53,91	48,91
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	5,00	60,90	55,90	50,90
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	8,00	61,79	56,79	51,79
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	2,00	60,43	55,43	50,43
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	60,50	55,50	50,50
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	60,80	55,80	50,80
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	59,11	54,11	49,11
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	60,94	55,94	50,94
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	62,25	57,25	52,25
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	59,75	54,75	49,75
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	61,86	56,86	51,86
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	62,45	57,45	52,45
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	63,11	58,11	53,11
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	65,01	60,01	55,01
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	64,27	59,27	54,27
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	57,04	52,04	47,04
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	53,89	48,89	43,89
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	55,00	50,00	45,00
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	63,57	58,57	53,57
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	65,69	60,69	55,69
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	65,73	60,73	55,73
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	62,73	57,73	52,73
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	64,95	59,95	54,95
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	65,24	60,24	55,24
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	71,37	66,37	61,37
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	71,42	66,42	61,42
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	71,32	66,32	61,32
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	59,62	54,62	49,62
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	56,87	51,87	46,87
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	58,77	53,77	48,77
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	69,60	64,60	59,60
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	70,66	65,66	60,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, IL (Plan. Max.)
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bedrijf - 2

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	8,00	70,79	65,79	60,79
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	2,00	67,51	62,51	57,51
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	5,00	68,28	63,28	58,28
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	8,00	70,05	65,05	60,05
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	2,00	74,62	69,62	64,62
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	5,00	74,57	69,57	64,57
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	8,00	74,14	69,14	64,14
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	2,00	64,26	59,26	54,26
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	5,00	64,63	59,63	54,63
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	8,00	60,32	55,32	50,32
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	2,00	75,77	70,77	65,77
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	5,00	74,15	69,15	64,15
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	8,00	74,09	69,09	64,09
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	2,00	78,85	73,85	68,85
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	5,00	78,50	73,50	68,50
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	8,00	77,46	72,46	67,46
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	2,00	83,32	78,32	73,32
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	5,00	82,79	77,79	72,79
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	8,00	81,38	76,38	71,38
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	2,00	79,26	74,26	69,26
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	5,00	77,45	72,45	67,45
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	8,00	76,78	71,78	66,78
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	2,00	78,93	73,93	68,93
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	5,00	78,55	73,55	68,55
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	8,00	77,90	72,90	67,90
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	2,00	85,80	80,80	75,80
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	5,00	84,81	79,81	74,81
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	8,00	82,68	77,68	72,68
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	2,00	81,03	76,03	71,03
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	5,00	80,43	75,43	70,43
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	8,00	78,92	73,92	68,92
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	2,00	75,20	70,20	65,20
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	5,00	75,01	70,01	65,01
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	8,00	74,52	69,52	64,52
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	2,00	76,41	71,41	66,41
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	5,00	76,27	71,27	66,27
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	8,00	75,62	70,62	65,62
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	2,00	72,79	67,79	62,79
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	5,00	72,68	67,68	62,68
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	8,00	72,47	67,47	62,47
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	75,45	70,45	65,45
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	73,39	68,39	63,39
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	73,07	68,07	63,07
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	71,08	66,08	61,08
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	70,92	65,92	60,92
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	70,84	65,84	60,84
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	73,30	68,30	63,30
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	72,08	67,08	62,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijf - 2

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	72,17	67,17	62,17		
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	69,74	64,74	59,74		
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	69,49	64,49	59,49		
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	69,58	64,58	59,58		
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	61,52	56,52	51,52		
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	58,64	53,64	48,64		
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	58,65	53,65	48,65		
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	69,84	64,84	59,84		
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	70,59	65,59	60,59		
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	70,82	65,82	60,82		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 1 + 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	87,30	82,30	77,30
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	85,27	80,27	75,27
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	83,34	78,34	73,34
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	82,44	77,44	72,44
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	84,54	79,54	74,54
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	83,48	78,48	73,48
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	69,53	64,53	59,53
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	69,62	64,62	59,62
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	72,00	67,00	62,00
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	72,02	67,02	62,02
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	50,81	45,81	40,81
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	52,05	47,05	42,05
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	53,10	48,10	43,10
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	40,89	35,89	30,89
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	42,23	37,23	32,23
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	49,22	44,22	39,22
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	52,30	47,30	42,30
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	53,29	48,29	43,29
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	56,37	51,37	46,37
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	51,18	46,18	41,18
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	52,52	47,52	42,52
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	53,64	48,64	43,64
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	59,41	54,41	49,41
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	61,20	56,20	51,20
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	62,49	57,49	52,49
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	52,67	47,67	42,67
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	55,40	50,40	45,40
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	61,88	56,88	51,88
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	61,65	56,65	51,65
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	63,89	58,89	53,89
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	64,06	59,06	54,06
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	54,00	49,00	44,00
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	54,82	49,82	44,82
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	54,76	49,76	44,76
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	43,36	38,36	33,36
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	52,97	47,97	42,97
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	56,34	51,34	46,34
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	64,12	59,12	54,12
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	66,18	61,18	56,18
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	66,17	61,17	56,17
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	44,70	39,70	34,70
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	52,51	47,51	42,51
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	57,82	52,82	47,82
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	65,32	60,32	55,32
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	67,01	62,01	57,01
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	66,98	61,98	56,98
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	47,38	42,38	37,38
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	53,73	48,73	43,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 1 + 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	61,44	56,44	51,44
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	62,95	57,95	52,95
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	64,26	59,26	54,26
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	64,23	59,23	54,23
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	65,74	60,74	55,74
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	66,93	61,93	56,93
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	66,90	61,90	56,90
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	51,23	46,23	41,23
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	56,49	51,49	46,49
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	64,45	59,45	54,45
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	69,21	64,21	59,21
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	69,30	64,30	59,30
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	69,61	64,61	59,61
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	63,72	58,72	53,72
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	61,05	56,05	51,05
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	61,26	56,26	51,26
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	54,62	49,62	44,62
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	55,72	50,72	45,72
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	61,38	56,38	51,38
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	70,67	65,67	60,67
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	70,75	65,75	60,75
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	70,97	65,97	60,97
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	52,67	47,67	42,67
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	55,32	50,32	45,32
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	60,42	55,42	50,42
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	72,43	67,43	62,43
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	72,44	67,44	62,44
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	72,58	67,58	62,58
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	52,64	47,64	42,64
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	54,52	49,52	44,52
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	58,82	53,82	48,82
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	74,30	69,30	64,30
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	74,26	69,26	64,26
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	74,24	69,24	64,24
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	52,25	47,25	42,25
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	54,88	49,88	44,88
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	59,48	54,48	49,48
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	75,76	70,76	65,76
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	75,67	70,67	65,67
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	75,47	70,47	65,47
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	52,69	47,69	42,69
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	55,61	50,61	45,61
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	57,81	52,81	47,81
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	75,95	70,95	65,95
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	75,87	70,87	65,87
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	75,63	70,63	65,63
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	54,15	49,15	44,15
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	56,24	51,24	46,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 1 + 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, IL (Plan. Max.)
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	8,00	58,60	53,60	48,60
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	2,00	76,80	71,80	66,80
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	5,00	76,75	71,75	66,75
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	8,00	76,37	71,37	66,37
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	2,00	77,29	72,29	67,29
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	5,00	77,27	72,27	67,27
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	8,00	76,93	71,93	66,93
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	2,00	57,14	52,14	47,14
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	5,00	61,88	56,88	51,88
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	8,00	63,96	58,96	53,96
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	2,00	58,71	53,71	48,71
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	5,00	62,59	57,59	52,59
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	8,00	67,58	62,58	57,58
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	2,00	78,58	73,58	68,58
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	5,00	78,43	73,43	68,43
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	8,00	77,96	72,96	67,96
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	2,00	79,03	74,03	69,03
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	5,00	78,73	73,73	68,73
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	8,00	77,80	72,80	67,80
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	2,00	59,81	54,81	49,81
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	5,00	59,93	54,93	49,93
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	8,00	61,54	56,54	51,54
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	2,00	78,72	73,72	68,72
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	5,00	78,43	73,43	68,43
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	8,00	77,68	72,68	67,68
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	2,00	58,71	53,71	48,71
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	5,00	61,54	56,54	51,54
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	8,00	61,35	56,35	51,35
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	2,00	78,60	73,60	68,60
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	5,00	78,31	73,31	68,31
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	8,00	77,57	72,57	67,57
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	2,00	58,57	53,57	48,57
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	5,00	62,29	57,29	52,29
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	8,00	63,49	58,49	53,49
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	2,00	76,77	71,77	66,77
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	5,00	76,68	71,68	66,68
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	8,00	76,24	71,24	66,24
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	2,00	78,19	73,19	68,19
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	5,00	77,93	72,93	67,93
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	8,00	77,22	72,22	67,22
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	2,00	59,09	54,09	49,09
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	5,00	62,76	57,76	52,76
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	8,00	63,26	58,26	53,26
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	2,00	76,88	71,88	66,88
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	5,00	76,82	71,82	66,82
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	8,00	76,38	71,38	66,38
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	2,00	78,00	73,00	68,00
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	5,00	77,75	72,75	67,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 1 + 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, IL (Plan. Max.)
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	8,00	77,07	72,07	67,07
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	2,00	56,94	51,94	46,94
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	5,00	59,97	54,97	49,97
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	8,00	61,17	56,17	51,17
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	2,00	78,00	73,00	68,00
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	5,00	77,75	72,75	67,75
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	8,00	77,09	72,09	67,09
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	2,00	58,83	53,83	48,83
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	5,00	58,45	53,45	48,45
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	8,00	61,99	56,99	51,99
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	2,00	78,25	73,25	68,25
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	5,00	77,50	72,50	67,50
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	8,00	76,87	71,87	66,87
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	2,00	59,60	54,60	49,60
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	5,00	60,98	55,98	50,98
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	8,00	67,70	62,70	57,70
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	2,00	78,52	73,52	68,52
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	5,00	76,88	71,88	66,88
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	8,00	76,46	71,46	66,46
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	2,00	79,30	74,30	69,30
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	5,00	77,33	72,33	67,33
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	8,00	76,74	71,74	66,74
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	2,00	59,62	54,62	49,62
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	5,00	61,67	56,67	51,67
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	8,00	66,96	61,96	56,96
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	2,00	75,48	70,48	65,48
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	5,00	76,13	71,13	66,13
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	8,00	75,78	70,78	65,78
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	2,00	70,81	65,81	60,81
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	5,00	74,54	69,54	64,54
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	8,00	75,37	70,37	65,37
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	2,00	60,44	55,44	50,44
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	5,00	62,58	57,58	52,58
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	8,00	63,20	58,20	53,20
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	2,00	60,78	55,78	50,78
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	5,00	63,10	58,10	53,10
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	8,00	63,49	58,49	53,49
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	2,00	72,86	67,86	62,86
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	5,00	73,19	68,19	63,19
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	8,00	73,75	68,75	63,75
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	2,00	62,11	57,11	52,11
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	5,00	64,15	59,15	54,15
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	8,00	65,65	60,65	55,65
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	2,00	65,89	60,89	55,89
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	5,00	67,56	62,56	57,56
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	8,00	67,55	62,55	57,55
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	2,00	60,88	55,88	50,88
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	5,00	62,53	57,53	52,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 1 + 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, IL (Plan. Max.)
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	8,00	63,48	58,48	53,48
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	2,00	60,80	55,80	50,80
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	5,00	62,99	57,99	52,99
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	8,00	64,43	59,43	54,43
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	2,00	60,47	55,47	50,47
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	5,00	62,58	57,58	52,58
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	8,00	62,68	57,68	52,68
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	2,00	61,11	56,11	51,11
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	5,00	63,06	58,06	53,06
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	8,00	63,79	58,79	53,79
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	2,00	59,65	54,65	49,65
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	5,00	61,91	56,91	51,91
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	8,00	62,41	57,41	52,41
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	2,00	61,49	56,49	51,49
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	5,00	63,36	58,36	53,36
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	8,00	63,73	58,73	53,73
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	2,00	58,32	53,32	48,32
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	5,00	60,87	55,87	50,87
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	8,00	61,91	56,91	51,91
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	2,00	61,30	56,30	51,30
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	5,00	63,17	58,17	53,17
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	8,00	63,91	58,91	53,91
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	2,00	57,47	52,47	47,47
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	5,00	59,70	54,70	49,70
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	8,00	61,30	56,30	51,30
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	2,00	63,99	58,99	53,99
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	5,00	65,71	60,71	55,71
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	8,00	64,75	59,75	54,75
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	2,00	57,81	52,81	47,81
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	5,00	59,91	54,91	49,91
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	8,00	60,24	55,24	50,24
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	2,00	56,71	51,71	46,71
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	5,00	58,94	53,94	48,94
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	8,00	60,18	55,18	50,18
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	2,00	62,34	57,34	52,34
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	5,00	64,14	59,14	54,14
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	8,00	64,14	59,14	54,14
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	2,00	58,19	53,19	48,19
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	5,00	60,75	55,75	50,75
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	8,00	61,50	56,50	51,50
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	2,00	55,50	50,50	45,50
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	5,00	56,95	51,95	46,95
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	58,77	53,77	48,77
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	61,79	56,79	51,79
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	63,61	58,61	53,61
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	63,68	58,68	53,68
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	54,99	49,99	44,99
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	56,26	51,26	46,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 1 + 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	58,11	53,11	48,11
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	61,49	56,49	51,49
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	63,31	58,31	53,31
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	63,37	58,37	53,37
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	54,63	49,63	44,63
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	55,64	50,64	45,64
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	57,17	52,17	47,17
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	61,02	56,02	51,02
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	63,00	58,00	53,00
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	63,17	58,17	53,17
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	54,33	49,33	44,33
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	55,14	50,14	45,14
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	56,60	51,60	46,60
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	63,05	58,05	53,05
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	64,77	59,77	54,77
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	64,69	59,69	54,69
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	54,02	49,02	44,02
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	54,60	49,60	44,60
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	56,16	51,16	46,16
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	64,12	59,12	54,12
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	65,78	60,78	55,78
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	66,05	61,05	56,05
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	63,92	58,92	53,92
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	65,71	60,71	55,71
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	65,19	60,19	55,19
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	53,80	48,80	43,80
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	54,02	49,02	44,02
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	56,20	51,20	46,20
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	53,59	48,59	43,59
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	51,13	46,13	41,13
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	55,82	50,82	45,82
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	56,22	51,22	46,22
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	57,89	52,89	47,89
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	59,35	54,35	49,35
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	55,41	50,41	45,41
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	57,40	52,40	47,40
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	58,89	53,89	48,89
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	52,09	47,09	42,09
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	53,99	48,99	43,99
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	58,14	53,14	48,14
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	55,94	50,94	45,94
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	56,56	51,56	46,56
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	58,05	53,05	48,05
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	50,68	45,68	40,68
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	51,53	46,53	41,53
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	54,10	49,10	44,10
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	57,27	52,27	47,27
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	58,13	53,13	48,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 1 + 2

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	8,00	59,36	54,36	49,36
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	2,00	55,84	50,84	45,84
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	5,00	57,32	52,32	47,32
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	8,00	58,69	53,69	48,69
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	2,00	53,48	48,48	43,48
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	5,00	54,69	49,69	44,69
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	8,00	60,43	55,43	50,43
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	2,00	57,66	52,66	47,66
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	5,00	58,61	53,61	48,61
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	8,00	60,20	55,20	50,20
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	2,00	60,02	55,02	50,02
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	5,00	59,49	54,49	49,49
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	8,00	60,13	55,13	50,13
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	2,00	49,29	44,29	39,29
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	5,00	51,48	46,48	41,48
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	8,00	52,58	47,58	42,58
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	2,00	58,91	53,91	48,91
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	5,00	60,90	55,90	50,90
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	8,00	61,79	56,79	51,79
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	2,00	60,43	55,43	50,43
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	60,50	55,50	50,50
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	60,80	55,80	50,80
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	59,11	54,11	49,11
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	60,94	55,94	50,94
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	62,25	57,25	52,25
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	59,75	54,75	49,75
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	61,86	56,86	51,86
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	62,45	57,45	52,45
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	63,11	58,11	53,11
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	65,01	60,01	55,01
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	64,27	59,27	54,27
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	57,04	52,04	47,04
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	53,89	48,89	43,89
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	55,00	50,00	45,00
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	63,57	58,57	53,57
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	65,69	60,69	55,69
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	65,73	60,73	55,73
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	62,73	57,73	52,73
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	64,95	59,95	54,95
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	65,24	60,24	55,24
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	71,37	66,37	61,37
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	71,42	66,42	61,42
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	71,32	66,32	61,32
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	59,62	54,62	49,62
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	56,87	51,87	46,87
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	58,77	53,77	48,77
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	69,60	64,60	59,60
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	70,66	65,66	60,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Plan. Max.) Bedrijf - 1 + 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, IL (Plan. Max.)
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_max

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	8,00	70,79	65,79	60,79
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	2,00	67,51	62,51	57,51
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	5,00	68,28	63,28	58,28
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	8,00	70,05	65,05	60,05
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	2,00	74,62	69,62	64,62
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	5,00	74,57	69,57	64,57
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	8,00	74,14	69,14	64,14
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	2,00	64,26	59,26	54,26
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	5,00	64,63	59,63	54,63
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	8,00	60,32	55,32	50,32
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	2,00	75,77	70,77	65,77
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	5,00	74,15	69,15	64,15
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	8,00	74,09	69,09	64,09
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	2,00	78,85	73,85	68,85
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	5,00	78,50	73,50	68,50
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	8,00	77,46	72,46	67,46
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	2,00	83,32	78,32	73,32
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	5,00	82,79	77,79	72,79
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	8,00	81,38	76,38	71,38
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	2,00	79,26	74,26	69,26
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	5,00	77,45	72,45	67,45
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	8,00	76,78	71,78	66,78
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	2,00	78,93	73,93	68,93
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	5,00	78,55	73,55	68,55
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	8,00	77,90	72,90	67,90
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	2,00	85,80	80,80	75,80
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	5,00	84,81	79,81	74,81
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	8,00	82,68	77,68	72,68
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	2,00	81,03	76,03	71,03
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	5,00	80,43	75,43	70,43
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	8,00	78,92	73,92	68,92
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	2,00	75,20	70,20	65,20
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	5,00	75,01	70,01	65,01
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	8,00	74,52	69,52	64,52
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	2,00	76,41	71,41	66,41
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	5,00	76,27	71,27	66,27
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	8,00	75,62	70,62	65,62
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	2,00	72,79	67,79	62,79
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	5,00	72,68	67,68	62,68
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	8,00	72,47	67,47	62,47
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	2,00	75,45	70,45	65,45
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	5,00	73,39	68,39	63,39
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	8,00	73,07	68,07	63,07
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	2,00	71,08	66,08	61,08
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	5,00	70,92	65,92	60,92
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	8,00	70,84	65,84	60,84
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	2,00	73,30	68,30	63,30
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	5,00	72,08	67,08	62,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v01, IL (Plan. Max.)
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	72,17	67,17	62,17		
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	69,74	64,74	59,74		
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	69,49	64,49	59,49		
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	69,58	64,58	59,58		
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	61,52	56,52	51,52		
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	58,64	53,64	48,64		
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	59,36	54,36	49,36		
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	69,84	64,84	59,84		
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	70,59	65,59	60,59		
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	70,82	65,82	60,82		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE V. REKENRESULTATEN – RIJDT 3 (FEITELIJK)

Rekenresultaten La_eq (totaal) Rijdt 3

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	21,13	8,68	5,98	21,13	55,88
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	23,63	13,77	10,95	23,63	55,93
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	42,57	36,57	33,57	43,57	73,55
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	42,61	37,40	34,41	44,41	73,03
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	5,40	1,53	-0,79	9,21	38,21
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	8,82	6,19	3,44	13,44	36,96
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	5,71	2,21	-0,51	9,49	38,29
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	7,77	4,71	1,88	11,88	38,49
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	9,62	5,08	2,53	12,53	43,68
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	12,24	8,78	6,05	16,05	43,76
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	0,83	-1,89	-4,72	5,28	30,97
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	5,89	3,64	0,87	10,87	32,61
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	12,90	10,92	8,03	18,03	35,38
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	2,64	0,27	-2,45	7,55	31,34
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	2,55	0,06	-2,61	7,39	30,83
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	9,83	7,86	4,98	14,98	31,95
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	8,57	6,09	3,46	13,46	37,98
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	13,31	11,04	8,27	18,27	39,95
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	21,05	19,11	16,23	26,23	42,45
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	1,40	-1,46	-4,27	5,73	32,00
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	10,52	8,44	5,53	15,53	35,23
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	16,36	14,27	11,34	21,34	39,83
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	13,83	11,54	8,69	18,69	41,74
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	18,81	16,86	13,91	23,91	41,52
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	23,97	22,12	19,14	29,14	42,36
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	15,42	13,28	10,42	20,42	42,07
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	17,88	15,84	12,96	22,96	42,00
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	21,85	19,92	16,99	26,99	42,92
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	14,98	12,68	9,99	19,99	43,01
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	17,51	15,26	12,58	22,58	43,78
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	22,96	20,98	18,14	28,14	44,61
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	3,21	0,58	-2,07	7,93	33,02
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	4,55	2,03	-0,64	9,36	32,47
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	7,60	5,28	2,51	12,51	32,97
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	3,10	0,45	-2,20	7,80	32,99
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	8,62	6,42	3,71	13,71	34,78
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	15,31	13,29	10,43	20,43	37,83
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	14,55	12,12	9,52	19,52	43,41
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	17,52	15,18	12,58	22,58	44,31
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	23,32	21,29	18,45	28,45	45,35
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	3,52	0,90	-1,75	8,25	33,22
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	9,57	7,37	4,64	14,64	35,48
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	16,04	14,02	11,14	21,14	38,28
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	13,99	11,41	8,79	18,79	43,39
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	17,29	14,84	12,23	22,23	44,42
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	23,70	21,69	18,88	28,88	45,43
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	3,73	1,07	-1,56	8,44	33,59
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	10,68	8,50	5,74	15,74	36,15
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	18,53	16,54	13,62	23,62	39,97
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	14,06	11,46	8,80	18,80	43,34
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	17,02	14,55	11,91	21,91	44,05
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	23,88	21,87	18,96	28,96	45,18
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	15,86	13,53	10,78	20,78	43,70
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	19,91	17,75	14,90	24,90	44,59
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	25,20	23,22	20,29	30,29	45,76
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	6,03	3,66	0,92	10,92	34,26
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	10,48	8,27	5,54	15,54	36,06
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	23,89	21,98	19,02	29,02	43,31
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	14,24	11,90	9,33	19,33	42,28
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	18,54	16,35	13,78	23,78	43,55
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	24,73	22,78	19,91	29,91	45,19
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	6,68	4,25	1,61	11,61	35,16
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	8,14	5,68	3,12	13,12	35,07
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	13,73	11,72	8,86	18,86	35,25
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	4,45	1,50	-1,13	8,87	34,88
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	11,23	8,79	6,08	16,08	37,75
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	18,75	16,69	13,80	23,80	40,71
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	15,58	13,17	10,58	20,58	43,76
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	21,39	19,30	16,52	26,52	44,69
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	28,37	26,46	23,50	33,50	47,47
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	1,65	-3,07	-5,62	4,38	34,90
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	5,63	1,94	-0,73	9,27	35,65
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	16,99	14,74	11,81	21,81	40,56
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	20,32	16,59	13,99	23,99	51,80
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	23,31	19,71	17,03	27,03	52,17
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	29,30	26,93	23,99	33,99	53,66
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	1,64	-3,30	-5,96	4,04	35,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (totaal) Rijdt 3

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp09_2_B	Woning 9	[2/2]	170420,49	429332,53	5,00	5,71	1,96	-0,81	9,19	35,67
Tp09_2_C	Woning 9	[2/2]	170420,49	429332,53	8,00	17,13	14,94	11,99	21,99	40,07
Tp10_1_A	Woning 10	[1/2]	170431,51	429332,29	2,00	17,25	11,77	9,20	19,20	50,52
Tp10_1_B	Woning 10	[1/2]	170431,51	429332,29	5,00	21,31	17,23	14,48	24,48	50,77
Tp10_1_C	Woning 10	[1/2]	170431,51	429332,29	8,00	27,85	25,59	22,63	32,63	51,38
Tp10_2_A	Woning 10	[2/2]	170424,12	429337,58	2,00	2,06	-3,36	-6,11	3,89	35,76
Tp10_2_B	Woning 10	[2/2]	170424,12	429337,58	5,00	6,20	2,19	-0,64	9,36	36,47
Tp10_2_C	Woning 10	[2/2]	170424,12	429337,58	8,00	17,30	15,12	12,15	22,15	40,14
Tp11_1_A	Woning 11	[1/2]	170435,07	429337,24	2,00	13,41	10,24	7,61	17,61	43,81
Tp11_1_B	Woning 11	[1/2]	170435,07	429337,24	5,00	18,60	16,03	13,25	23,25	44,67
Tp11_1_C	Woning 11	[1/2]	170435,07	429337,24	8,00	27,76	25,84	22,87	32,87	46,61
Tp11_2_A	Woning 11	[2/2]	170427,68	429342,53	2,00	2,71	-3,30	-6,10	3,90	36,84
Tp11_2_B	Woning 11	[2/2]	170427,68	429342,53	5,00	6,23	2,47	-0,39	9,61	36,08
Tp11_2_C	Woning 11	[2/2]	170427,68	429342,53	8,00	17,37	15,27	12,29	22,29	39,41
Tp12_1_A	Woning 12	[1/2]	170438,66	429342,24	2,00	18,94	13,76	11,65	21,65	51,98
Tp12_1_B	Woning 12	[1/2]	170438,66	429342,24	5,00	22,35	17,99	15,66	25,66	52,24
Tp12_1_C	Woning 12	[1/2]	170438,66	429342,24	8,00	28,24	26,32	23,42	33,42	47,85
Tp12_2_A	Woning 12	[2/2]	170431,28	429347,54	2,00	3,19	-2,96	-5,80	4,20	37,30
Tp12_2_B	Woning 12	[2/2]	170431,28	429347,54	5,00	7,07	3,12	0,22	10,22	37,14
Tp12_2_C	Woning 12	[2/2]	170431,28	429347,54	8,00	17,70	15,52	12,54	22,54	40,46
Tp13_1_A	Woning 13	[1/3]	170442,26	429347,24	2,00	19,12	16,04	13,99	23,99	49,58
Tp13_1_B	Woning 13	[1/3]	170442,26	429347,24	5,00	22,81	20,06	17,76	27,76	49,89
Tp13_1_C	Woning 13	[1/3]	170442,26	429347,24	8,00	28,54	26,47	23,54	33,54	50,39
Tp13_2_A	Woning 13	[2/3]	170440,38	429352,42	2,00	14,91	12,26	9,47	19,47	43,69
Tp13_2_B	Woning 13	[2/3]	170440,38	429352,42	5,00	19,27	16,69	13,83	23,83	45,52
Tp13_2_C	Woning 13	[2/3]	170440,38	429352,42	8,00	29,22	27,32	24,33	34,33	47,44
Tp13_3_A	Woning 13	[3/3]	170434,88	429352,55	2,00	10,18	7,72	4,76	14,76	37,95
Tp13_3_B	Woning 13	[3/3]	170434,88	429352,55	5,00	10,64	7,58	4,75	14,75	38,81
Tp13_3_C	Woning 13	[3/3]	170434,88	429352,55	8,00	19,74	16,99	14,05	24,05	45,96
Tp14_1_A	Woning 14	[1/3]	170443,13	429314,77	2,00	14,68	12,14	9,51	19,51	42,62
Tp14_1_B	Woning 14	[1/3]	170443,13	429314,77	5,00	18,58	16,18	13,53	23,53	43,82
Tp14_1_C	Woning 14	[1/3]	170443,13	429314,77	8,00	22,60	20,39	17,61	27,61	46,28
Tp14_2_A	Woning 14	[2/3]	170443,62	429320,03	2,00	16,18	12,63	10,09	20,09	46,60
Tp14_2_B	Woning 14	[2/3]	170443,62	429320,03	5,00	17,31	13,33	10,71	20,71	46,57
Tp14_2_C	Woning 14	[2/3]	170443,62	429320,03	8,00	17,18	14,64	11,94	21,94	42,86
Tp14_3_A	Woning 14	[3/3]	170448,45	429322,17	2,00	24,39	18,64	16,60	26,60	56,78
Tp14_3_B	Woning 14	[3/3]	170448,45	429322,17	5,00	26,87	22,31	19,94	29,94	56,91
Tp14_3_C	Woning 14	[3/3]	170448,45	429322,17	8,00	32,04	29,52	26,72	36,72	57,52
Tp15_1_A	Woning 15	[1/2]	170447,24	429311,81	2,00	14,88	12,42	9,82	19,82	42,30
Tp15_1_B	Woning 15	[1/2]	170447,24	429311,81	5,00	19,16	16,83	14,24	24,24	44,09
Tp15_1_C	Woning 15	[1/2]	170447,24	429311,81	8,00	23,09	20,82	18,09	28,09	47,28
Tp15_3_A	Woning 15	[2/2]	170452,56	429319,21	2,00	27,45	23,24	21,27	31,27	58,23
Tp15_3_B	Woning 15	[2/2]	170452,56	429319,21	5,00	29,41	25,79	23,53	33,53	58,34
Tp15_3_C	Woning 15	[2/2]	170452,56	429319,21	8,00	34,13	31,76	29,01	39,01	58,87
Tp16_1_A	Woning 16	[1/2]	170451,31	429308,88	2,00	15,65	13,20	10,58	20,58	42,68
Tp16_1_B	Woning 16	[1/2]	170451,31	429308,88	5,00	20,13	17,68	15,07	25,07	45,61
Tp16_1_C	Woning 16	[1/2]	170451,31	429308,88	8,00	23,63	21,43	18,71	28,71	47,35
Tp16_3_A	Woning 16	[2/2]	170456,60	429316,30	2,00	31,36	28,55	26,69	36,69	59,50
Tp16_3_B	Woning 16	[2/2]	170456,60	429316,30	5,00	32,55	29,89	27,84	37,84	59,61
Tp16_3_C	Woning 16	[2/2]	170456,60	429316,30	8,00	35,71	33,51	30,98	40,98	59,91
Tp17_1_A	Woning 17	[1/3]	170455,50	429305,86	2,00	16,89	14,46	11,87	21,87	43,54
Tp17_1_B	Woning 17	[1/3]	170455,50	429305,86	5,00	23,13	20,90	18,22	28,22	47,20
Tp17_1_C	Woning 17	[1/3]	170455,50	429305,86	8,00	27,55	25,45	22,66	32,66	50,10
Tp17_2_A	Woning 17	[2/3]	170460,41	429307,95	2,00	28,06	25,97	23,30	33,30	51,78
Tp17_2_B	Woning 17	[2/3]	170460,41	429307,95	5,00	31,08	29,10	26,28	36,28	52,20
Tp17_2_C	Woning 17	[2/3]	170460,41	429307,95	8,00	37,97	35,83	33,27	43,27	61,72
Tp17_3_A	Woning 17	[3/3]	170460,80	429313,28	2,00	33,40	30,58	28,60	38,60	61,10
Tp17_3_B	Woning 17	[3/3]	170460,80	429313,28	5,00	34,02	31,31	29,18	39,18	61,15
Tp17_3_C	Woning 17	[3/3]	170460,80	429313,28	8,00	36,44	34,16	31,62	41,62	61,10
Tp18_1_A	Woning 18	[1/3]	170461,22	429301,90	2,00	20,56	18,23	15,76	25,76	46,38
Tp18_1_B	Woning 18	[1/3]	170461,22	429301,90	5,00	23,00	20,61	18,05	28,05	48,29
Tp18_1_C	Woning 18	[1/3]	170461,22	429301,90	8,00	26,18	23,56	21,15	31,15	52,64
Tp18_2_A	Woning 18	[2/3]	170461,77	429307,14	2,00	35,44	33,72	31,38	41,38	55,48
Tp18_2_B	Woning 18	[2/3]	170461,77	429307,14	5,00	35,02	33,30	31,02	41,02	55,35
Tp18_2_C	Woning 18	[2/3]	170461,77	429307,14	8,00	25,42	22,34	19,62	29,62	52,92
Tp18_3_A	Woning 18	[3/3]	170466,58	429309,31	2,00	36,96	34,24	31,91	41,91	63,91
Tp18_3_B	Woning 18	[3/3]	170466,58	429309,31	5,00	37,79	35,23	32,77	42,77	63,97
Tp18_3_C	Woning 18	[3/3]	170466,58	429309,31	8,00	38,40	35,91	33,39	43,39	64,15
Tp19_1_A	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	2,00	17,98	15,17	12,69	22,69	45,62
Tp19_1_B	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	5,00	19,56	16,21	13,63	23,63	47,83
Tp19_1_C	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	8,00	24,02	21,71	18,96	28,96	48,38
Tp19_3_A	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	2,00	37,53	34,63	32,38	42,38	65,10
Tp19_3_B	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	5,00	38,71	36,08	33,62	43,62	65,15
Tp19_3_C	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	8,00	39,05	36,46	33,97	43,97	65,28
Tp20_1_A	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	2,00	16,91	14,20	11,82	21,82	44,20
Tp20_1_B	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	5,00	18,72	16,16	13,62	23,62	44,80
Tp20_1_C	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	8,00	24,13	21,86	19,11	29,11	48,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (totaal) Rijdt 3

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
	Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	2,00	37,73	34,59	32,45	42,45	65,94
	Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	5,00	38,80	35,97	33,60	43,60	65,96
	Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	8,00	39,41	36,70	34,24	44,24	66,10
	Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	2,00	18,67	15,33	12,85	22,85	47,71
	Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	5,00	20,82	17,56	15,07	25,07	48,96
	Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	8,00	24,62	21,52	18,86	28,86	52,23
	Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	2,00	30,57	22,95	20,77	30,77	62,76
	Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	5,00	31,36	25,76	23,20	33,20	62,20
	Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	8,00	32,83	27,01	24,42	34,42	63,78
	Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	2,00	39,38	36,34	34,25	44,25	67,46
	Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	5,00	39,36	36,45	34,02	44,02	66,68
	Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	8,00	39,32	36,19	33,79	43,79	67,23
	Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	2,00	22,22	18,30	15,72	25,72	52,77
	Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	5,00	25,94	23,12	20,53	30,53	52,86
	Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	8,00	27,17	24,31	21,76	31,76	54,22
	Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	2,00	35,80	33,05	30,49	40,49	63,00
	Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	5,00	39,73	36,66	34,19	44,19	67,40
	Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	8,00	39,47	36,24	33,80	43,80	67,55
	Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	2,00	34,63	31,99	29,25	39,25	61,11
	Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	5,00	38,78	35,99	33,52	43,52	65,72
	Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	8,00	38,53	35,52	33,13	43,13	66,15
	Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	2,00	22,61	19,55	16,82	26,82	51,63
	Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	5,00	22,91	20,08	17,42	27,42	49,85
	Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	8,00	24,90	22,10	19,34	29,34	51,51
	Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	2,00	19,59	16,97	14,39	24,39	46,75
	Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	5,00	19,27	16,46	14,01	24,01	46,34
	Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	8,00	21,47	18,28	15,85	25,85	49,47
	Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	2,00	35,13	32,16	29,52	39,52	62,63
	Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	5,00	37,59	34,98	32,49	42,49	63,89
	Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	8,00	37,44	34,55	32,16	42,16	64,73
	Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	2,00	18,43	15,30	12,83	22,83	49,29
	Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	5,00	21,78	18,86	16,42	26,42	50,14
	Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	8,00	24,48	21,73	19,12	29,12	51,18
	Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	2,00	6,37	2,47	0,00	10,00	38,85
	Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	5,00	8,03	4,29	1,85	11,85	38,56
	Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	8,00	10,60	6,72	4,22	14,22	40,01
	Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	2,00	7,39	1,98	-0,48	9,52	41,46
	Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	5,00	10,81	7,83	5,42	15,42	39,91
	Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	8,00	15,61	12,81	10,37	20,37	42,84
	Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	2,00	23,37	20,63	18,41	28,41	53,33
	Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	5,00	27,38	24,89	22,42	32,42	54,03
	Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	8,00	29,08	26,64	24,11	34,11	54,61
	Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	2,00	7,01	4,03	1,72	11,72	37,85
	Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	5,00	9,89	7,07	4,81	14,81	38,63
	Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	8,00	17,14	14,60	12,07	22,07	43,32
	Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	2,00	24,96	22,25	19,92	29,92	54,64
	Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	5,00	28,02	25,21	22,82	32,82	55,87
	Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	8,00	29,67	26,86	24,37	34,37	56,69
	Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	2,00	7,73	4,31	2,01	12,01	39,57
	Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	5,00	9,62	6,66	4,32	14,32	38,67
	Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	8,00	17,26	14,60	12,03	22,03	43,88
	Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	2,00	24,99	20,99	18,41	28,41	57,31
	Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	5,00	27,93	24,19	21,58	31,58	57,86
	Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	8,00	29,48	25,93	23,21	33,21	58,11
	Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	2,00	10,14	7,27	4,67	14,67	40,43
	Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	5,00	10,53	7,79	5,34	15,34	38,80
	Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	8,00	16,92	13,97	11,22	21,22	44,28
	Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	2,00	22,73	16,32	13,83	23,83	57,15
	Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	5,00	25,13	19,42	16,95	26,95	57,22
	Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	8,00	26,80	21,42	18,65	28,65	57,56
	Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	2,00	10,05	6,85	4,21	14,21	41,20
	Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	5,00	10,40	7,25	4,67	14,67	39,69
	Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	8,00	15,36	11,62	8,93	18,93	44,49
	Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	2,00	17,22	12,51	10,00	20,00	50,35
	Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	5,00	20,25	15,78	13,22	23,22	51,16
	Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	8,00	22,95	19,57	16,78	26,78	51,16
	Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	2,00	14,59	11,30	8,57	18,57	45,68
	Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	5,00	17,86	14,84	12,04	22,04	46,44
	Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	8,00	23,54	21,18	18,26	28,26	47,97
	Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	2,00	6,88	2,43	-0,06	9,94	39,94
	Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	5,00	9,88	6,48	3,94	13,94	39,63
	Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	8,00	14,99	11,81	9,07	19,07	42,99
	Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	2,00	19,07	15,89	13,80	23,80	50,05
	Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	5,00	23,29	20,76	18,70	28,70	50,42
	Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	8,00	25,90	23,61	21,20	31,20	51,02
	Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	2,00	14,54	10,85	8,10	18,10	46,35
	Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	5,00	17,97	14,62	11,81	21,81	47,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (totaal) Rijdt 3

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	8,00	23,51	21,06	18,13	28,13	48,49
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	2,00	7,44	4,80	2,39	12,39	37,15
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	5,00	12,99	10,85	8,69	18,69	39,03
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	17,98	15,91	13,40	23,40	41,52
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	18,61	15,52	13,40	23,40	49,45
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	23,36	20,89	18,84	28,84	50,33
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	26,93	24,73	22,47	32,47	51,89
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	10,30	7,56	4,95	14,95	40,13
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	11,23	8,70	6,18	16,18	38,50
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	16,80	14,54	11,89	21,89	41,31
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	17,50	14,51	11,79	21,79	47,59
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	19,76	16,24	13,49	23,49	48,88
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	24,34	21,59	18,69	28,69	50,67
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	9,74	7,03	4,39	14,39	39,43
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	10,72	8,17	5,59	15,59	38,01
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	16,92	14,72	12,15	22,15	41,24
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	16,33	13,76	11,08	21,08	45,29
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	19,96	17,60	14,97	24,79	45,62
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	24,48	22,25	19,34	29,34	48,04
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	7,81	4,87	2,35	12,35	38,38
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	10,00	7,52	4,84	14,84	36,90
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	15,81	13,47	10,64	20,64	40,45
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	17,69	15,48	12,62	22,62	44,39
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	21,48	19,44	16,55	26,55	44,54
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	24,90	22,93	20,00	30,00	45,32
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	6,61	3,67	1,13	11,13	37,25
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	8,76	6,33	3,69	13,69	35,56
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	15,50	13,31	10,47	20,47	39,10
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	17,71	15,51	12,66	22,66	44,30
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	20,82	18,69	15,88	25,88	45,05
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	25,36	23,40	20,49	30,49	45,77
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	6,38	3,44	0,77	10,77	36,86
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	7,91	5,02	2,38	12,38	36,51
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	15,90	13,90	10,96	20,96	37,01
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	6,62	3,64	1,03	11,03	37,33
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	10,21	7,84	5,18	15,18	36,72
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	15,70	13,55	10,74	20,74	39,13
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	3,58	0,90	-1,65	8,35	33,79
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	4,08	1,39	-1,14	8,86	33,10
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	6,97	4,46	1,80	11,80	33,83
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	12,08	9,87	7,35	17,35	40,10
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	11,38	8,98	6,36	16,36	39,00
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	20,07	18,12	15,24	25,24	41,48
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	13,50	11,17	8,58	18,58	42,02
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	13,94	11,65	9,05	19,05	40,85
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	21,36	19,37	16,50	26,50	43,32
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	10,67	8,13	5,46	15,46	40,11
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	11,84	9,30	6,72	16,72	40,04
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	20,01	17,96	15,04	25,04	42,69
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	6,67	3,91	1,21	11,21	36,97
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	5,47	2,81	0,13	10,13	34,20
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	12,08	9,79	6,96	16,96	37,45
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	5,93	2,68	0,27	10,27	37,81
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	7,06	3,83	1,42	11,42	37,57
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	15,34	13,14	10,26	20,26	39,92
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	8,56	5,77	3,04	13,04	38,84
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	11,76	9,20	6,41	16,41	39,74
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	8,00	20,20	18,23	15,27	25,27	41,46
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	2,00	3,22	0,30	-2,38	7,62	34,04
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	5,00	5,73	2,96	0,24	10,24	34,79
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	8,00	12,17	9,86	6,96	16,96	37,58
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	2,00	11,87	8,77	5,97	15,97	43,05
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	5,00	13,74	10,82	8,00	18,00	43,08
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	8,00	20,39	18,38	15,34	25,34	43,41
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	2,00	10,00	6,60	3,84	13,84	41,78
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	5,00	12,97	9,81	7,01	17,01	42,81
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	8,00	20,59	18,34	15,38	25,38	44,87
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	2,00	2,33	-1,00	-3,56	6,44	34,25
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	5,00	5,18	1,72	-0,87	9,13	36,11
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	8,00	10,06	6,56	3,82	13,82	39,73
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	2,00	9,83	6,23	3,56	13,56	42,14
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	5,00	11,94	8,41	5,68	15,68	42,81
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	8,00	17,28	14,45	11,56	21,56	45,02
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	2,00	8,74	5,19	2,56	12,56	40,96
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	5,00	12,10	8,58	5,89	15,89	42,89
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	8,00	18,72	15,90	13,00	23,00	46,22
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	2,00	6,89	3,40	0,67	10,67	39,07

Rekenresultaten La_eq (totaal) Rijdt 3

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
	Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	5,44	1,75	-0,83	9,17	36,79
	Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	10,57	6,59	3,87	13,87	41,09
	Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	5,98	2,63	0,37	10,37	38,14
	Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	7,54	3,81	1,53	11,53	39,02
	Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	12,89	8,17	5,78	15,78	44,28
	Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	7,89	4,82	2,17	12,17	39,06
	Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	11,35	8,43	5,74	15,74	40,68
	Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	19,57	17,19	14,27	24,27	45,03
	Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	2,88	-0,26	-2,81	7,19	34,44
	Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	3,58	0,38	-2,15	7,85	34,04
	Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	7,78	5,26	2,48	12,48	34,57
	Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	7,28	4,00	1,41	11,41	39,09
	Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	10,75	7,57	4,90	14,90	40,99
	Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	20,02	17,78	14,86	24,86	44,81
	Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	9,94	6,84	4,33	14,33	41,34
	Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	13,29	10,33	7,74	17,74	42,94
	Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	21,43	19,12	16,24	26,24	46,58
	Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	4,17	0,02	-2,44	7,56	37,49
	Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	10,69	7,56	5,01	15,01	40,95
	Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	19,89	17,66	14,73	24,73	44,61
	Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	2,88	-0,01	-2,39	7,61	34,05
	Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	3,29	0,37	-1,99	8,01	33,42
	Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	4,72	1,69	-0,67	9,33	34,03
	Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	13,07	10,06	7,59	17,59	44,42
	Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	14,70	11,83	9,31	19,31	44,46
	Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	18,09	15,49	12,89	22,89	45,64
	Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	16,09	13,04	10,37	20,37	47,35
	Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	16,60	13,55	10,88	20,88	46,68
	Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	8,00	20,19	17,58	14,80	24,80	47,55
	Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	2,00	2,62	-1,28	-3,79	6,21	35,67
	Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	5,00	7,21	3,74	1,21	11,21	38,40
	Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	8,00	16,90	14,07	11,14	21,14	45,14
	Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	2,00	9,03	6,69	3,93	13,93	37,49
	Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	5,00	4,70	0,92	-1,73	8,27	36,59
	Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	8,00	12,70	9,97	7,08	17,08	40,75
	Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	2,00	14,55	11,17	8,42	18,42	46,64
	Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	5,00	16,24	12,86	10,08	20,08	47,23
	Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	8,00	19,72	16,94	14,05	24,05	47,93
	Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	2,00	8,68	5,71	2,98	12,98	39,70
	Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	5,00	11,25	7,87	5,19	15,19	42,16
	Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	8,00	18,37	15,92	13,02	23,02	44,80
	Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	2,00	6,64	4,02	1,24	11,24	36,55
	Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	5,00	4,11	1,20	-1,43	8,57	34,11
	Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	8,00	10,79	8,28	5,40	15,40	37,97
	Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	2,00	0,35	-3,28	-5,95	4,05	32,96
	Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	5,00	0,89	-2,94	-5,60	4,40	32,78
	Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	8,00	6,43	3,78	0,93	10,93	34,17
	Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	2,00	5,57	2,40	-0,38	9,62	37,10
	Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	5,00	10,13	7,50	4,72	14,72	38,82
	Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	8,00	16,96	14,74	11,83	21,83	41,94
	Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	2,00	20,27	16,98	14,16	24,16	51,87
	Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	5,00	21,27	17,83	15,00	25,00	51,86
	Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	8,00	23,06	19,61	16,78	26,78	52,41
	Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	2,00	3,28	-0,01	-2,73	7,27	35,05
	Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	5,00	3,99	0,73	-1,98	8,02	34,42
	Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	8,00	7,23	3,92	1,12	11,12	36,49
	Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	2,00	8,55	6,11	3,34	13,34	37,44
	Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	5,00	8,68	6,07	3,29	13,29	37,12
	Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	8,00	12,09	9,06	6,29	16,29	40,72
	Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	2,00	20,28	16,79	13,91	23,91	52,20
	Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	5,00	21,66	18,15	15,29	25,29	52,28
	Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	8,00	23,44	19,94	17,07	27,07	52,73
	Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	2,00	10,91	8,71	5,92	15,92	38,26
	Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	5,00	4,78	1,37	-1,24	8,76	35,65
	Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	8,00	12,00	9,19	6,38	16,38	39,82
	Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	2,00	20,22	17,00	14,09	24,09	51,50
	Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	5,00	21,73	18,51	15,62	25,62	51,69
	Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	8,00	23,59	20,34	17,44	27,44	52,24
	Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	2,52	-0,63	-3,28	6,72	33,97
	Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	5,09	2,03	-0,60	9,40	35,04
	Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	12,41	9,64	6,83	16,83	40,03
	Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	20,28	17,35	14,42	24,42	50,75
	Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	21,86	18,87	15,96	25,96	51,16
	Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	23,80	20,84	17,95	27,95	51,65
	Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	5,23	0,55	-2,06	7,94	38,98
	Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	7,12	4,36	1,74	11,74	36,14
	Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	13,30	10,51	7,70	17,70	40,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (totaal) Rijdt 3

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	16,74	12,24	9,50	19,50	50,14	
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	19,28	15,46	12,65	22,65	50,34	
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	23,41	20,51	17,61	27,61	50,92	
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	18,62	15,64	12,76	22,76	49,40	
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	19,64	16,63	13,78	23,78	49,18	
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	22,95	20,15	17,25	27,25	50,41	
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	13,55	10,74	8,09	18,09	44,02	
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	13,26	10,41	7,72	17,72	42,65	
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	14,27	10,91	8,19	18,19	43,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (maatgevend punt dagperiode) Rijdt 3

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp21_3_A - Woning 21 [3/3]
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	2,00	39,38	36,34	34,25	44,25	67,46	
Koeling01	Koeling buitenunit	170489,00	429318,18	1,00	36,08	34,83	33,07	43,07	36,08	
Bwr01	Bestelwagens op het terrein	170516,42	429354,41	1,00	34,33	--	--	34,33	67,45	
Lucht01	Luchtbehandeling	170493,86	429325,48	0,50	32,77	31,01	28,00	38,00	34,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (maatgevend punt avond_nacht) Rijdt 3

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp20_3_C - Woning 20 [2/2]
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	8,00	39,41	36,70	34,24	44,24	66,10	
Lucht01	Luchtbehandeling	170493,86	429325,48	0,50	36,22	34,46	31,45	41,45	37,47	
Koeling01	Koeling buitenunit	170489,00	429318,18	1,00	34,00	32,75	30,99	40,99	34,00	
Bwr01	Bestelwagens op het terrein	170516,42	429354,41	1,00	33,07	--	--	33,07	66,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (totaal) Rijdt 3

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	v01.1, IL (feitelijk)						
	LAmix totaalresultaten voor toetspunten						
Groep:	La_max						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	51,38	--	--
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	53,53	--	--
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	68,88	--	--
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	67,73	--	--
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	33,54	--	--
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	29,70	--	--
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	32,12	--	--
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	32,82	--	--
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	35,14	--	--
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	35,40	--	--
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	25,68	--	--
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	30,58	--	--
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	34,90	--	--
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	25,92	--	--
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	26,60	--	--
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	29,54	--	--
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	35,03	--	--
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	36,83	--	--
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	40,25	--	--
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	26,91	--	--
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	31,22	--	--
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	38,37	--	--
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	34,77	--	--
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	36,16	--	--
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	39,72	--	--
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	36,36	--	--
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	37,92	--	--
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	40,57	--	--
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	38,09	--	--
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	40,67	--	--
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	43,06	--	--
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	26,58	--	--
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	27,55	--	--
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	30,27	--	--
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	26,35	--	--
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	31,27	--	--
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	35,33	--	--
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	38,27	--	--
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	41,40	--	--
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	43,98	--	--
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	26,86	--	--
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	32,09	--	--
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	35,81	--	--
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	38,88	--	--
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	41,93	--	--
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	44,52	--	--
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	27,50	--	--
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	33,14	--	--
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	37,22	--	--
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	38,85	--	--
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	41,91	--	--
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	43,60	--	--
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	39,46	--	--
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	42,51	--	--
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	44,39	--	--
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	27,95	--	--
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	33,66	--	--
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	41,44	--	--
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	38,88	--	--
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	43,51	--	--
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	44,51	--	--
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	29,98	--	--
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	32,23	--	--
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	33,50	--	--
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	29,77	--	--
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	35,96	--	--
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	40,19	--	--
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	39,45	--	--
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	43,09	--	--
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	45,32	--	--
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	29,33	--	--
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	34,52	--	--
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	39,22	--	--
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	45,80	--	--
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	49,61	--	--
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	52,66	--	--
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	29,83	--	--
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	33,25	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (totaal) Rijdt 3

Rapport:	Resultatentabel							
Model:	v01.1, IL (feitelijk)							
	LAmix totaalresultaten voor toetspunten							
Groep:	La_max							
Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420, 49	429332, 53	8,00	39,83	--	--	
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431, 51	429332, 29	2,00	50,09	--	--	
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431, 51	429332, 29	5,00	52,74	--	--	
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431, 51	429332, 29	8,00	53,16	--	--	
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424, 12	429337, 58	2,00	30,25	--	--	
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424, 12	429337, 58	5,00	34,00	--	--	
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424, 12	429337, 58	8,00	39,63	--	--	
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435, 07	429337, 24	2,00	50,69	--	--	
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435, 07	429337, 24	5,00	53,28	--	--	
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435, 07	429337, 24	8,00	53,43	--	--	
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427, 68	429342, 53	2,00	31,52	--	--	
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427, 68	429342, 53	5,00	36,58	--	--	
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427, 68	429342, 53	8,00	40,52	--	--	
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438, 66	429342, 24	2,00	49,01	--	--	
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438, 66	429342, 24	5,00	51,56	--	--	
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438, 66	429342, 24	8,00	51,92	--	--	
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431, 28	429347, 54	2,00	32,76	--	--	
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431, 28	429347, 54	5,00	36,90	--	--	
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]	170431, 28	429347, 54	8,00	38,68	--	--	
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]	170442, 26	429347, 24	2,00	43,88	--	--	
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]	170442, 26	429347, 24	5,00	46,64	--	--	
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]	170442, 26	429347, 24	8,00	46,85	--	--	
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]	170440, 38	429352, 42	2,00	34,62	--	--	
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]	170440, 38	429352, 42	5,00	41,33	--	--	
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]	170440, 38	429352, 42	8,00	42,40	--	--	
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]	170434, 88	429352, 55	2,00	31,96	--	--	
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]	170434, 88	429352, 55	5,00	35,51	--	--	
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]	170434, 88	429352, 55	8,00	41,66	--	--	
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]	170443, 13	429314, 77	2,00	41,21	--	--	
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]	170443, 13	429314, 77	5,00	46,28	--	--	
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]	170443, 13	429314, 77	8,00	46,77	--	--	
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]	170443, 62	429320, 03	2,00	47,97	--	--	
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]	170443, 62	429320, 03	5,00	49,80	--	--	
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]	170443, 62	429320, 03	8,00	44,78	--	--	
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]	170448, 45	429322, 17	2,00	56,15	--	--	
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]	170448, 45	429322, 17	5,00	57,27	--	--	
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]	170448, 45	429322, 17	8,00	56,76	--	--	
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]	170447, 24	429311, 81	2,00	40,88	--	--	
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]	170447, 24	429311, 81	5,00	47,03	--	--	
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]	170447, 24	429311, 81	8,00	48,65	--	--	
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	170452, 56	429319, 21	2,00	57,71	--	--	
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]	170452, 56	429319, 21	5,00	58,21	--	--	
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]	170452, 56	429319, 21	8,00	57,89	--	--	
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]	170451, 31	429308, 88	2,00	41,62	--	--	
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]	170451, 31	429308, 88	5,00	48,05	--	--	
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]	170451, 31	429308, 88	8,00	48,69	--	--	
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	170456, 60	429316, 30	2,00	59,34	--	--	
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]	170456, 60	429316, 30	5,00	59,89	--	--	
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]	170456, 60	429316, 30	8,00	60,01	--	--	
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]	170455, 50	429305, 86	2,00	42,35	--	--	
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]	170455, 50	429305, 86	5,00	47,79	--	--	
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]	170455, 50	429305, 86	8,00	49,53	--	--	
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]	170460, 41	429307, 95	2,00	50,34	--	--	
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]	170460, 41	429307, 95	5,00	50,82	--	--	
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]	170460, 41	429307, 95	8,00	60,13	--	--	
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	170460, 80	429313, 28	2,00	60,95	--	--	
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]	170460, 80	429313, 28	5,00	60,97	--	--	
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]	170460, 80	429313, 28	8,00	60,85	--	--	
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]	170461, 22	429301, 90	2,00	45,55	--	--	
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]	170461, 22	429301, 90	5,00	48,32	--	--	
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]	170461, 22	429301, 90	8,00	52,20	--	--	
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]	170461, 77	429307, 14	2,00	53,65	--	--	
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]	170461, 77	429307, 14	5,00	54,39	--	--	
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]	170461, 77	429307, 14	8,00	58,34	--	--	
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	170466, 58	429309, 31	2,00	63,96	--	--	
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]	170466, 58	429309, 31	5,00	63,91	--	--	
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]	170466, 58	429309, 31	8,00	62,76	--	--	
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]	170465, 29	429298, 97	2,00	44,77	--	--	
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]	170465, 29	429298, 97	5,00	49,88	--	--	
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]	170465, 29	429298, 97	8,00	49,74	--	--	
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	170470, 66	429306, 36	2,00	65,64	--	--	
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]	170470, 66	429306, 36	5,00	65,49	--	--	
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]	170470, 66	429306, 36	8,00	64,17	--	--	
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]	170469, 34	429296, 05	2,00	45,41	--	--	
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]	170469, 34	429296, 05	5,00	48,88	--	--	
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]	170469, 34	429296, 05	8,00	47,89	--	--	
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	2,00	67,44	--	--	
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	5,00	66,33	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (totaal) Rijdt 3

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	8, 00	65, 83	--	--
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	2, 00	46, 64	--	--
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	5, 00	51, 11	--	--
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	8, 00	57, 19	--	--
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	2, 00	65, 72	--	--
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	5, 00	63, 40	--	--
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	8, 00	63, 58	--	--
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	2, 00	68, 01	--	--
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	5, 00	67, 81	--	--
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	8, 00	65, 76	--	--
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	2, 00	48, 48	--	--
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	5, 00	52, 05	--	--
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	8, 00	52, 88	--	--
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	2, 00	64, 32	--	--
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	5, 00	64, 69	--	--
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	8, 00	64, 43	--	--
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	2, 00	56, 11	--	--
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	5, 00	63, 17	--	--
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	8, 00	63, 17	--	--
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	2, 00	47, 35	--	--
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	5, 00	49, 36	--	--
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	8, 00	48, 97	--	--
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	2, 00	45, 23	--	--
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	5, 00	44, 65	--	--
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	8, 00	47, 23	--	--
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	2, 00	57, 99	--	--
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	5, 00	59, 70	--	--
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	8, 00	61, 10	--	--
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	2, 00	48, 97	--	--
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	5, 00	51, 81	--	--
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	8, 00	52, 68	--	--
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	2, 00	35, 24	--	--
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	5, 00	37, 26	--	--
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	8, 00	39, 50	--	--
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	2, 00	32, 61	--	--
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	5, 00	38, 94	--	--
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	8, 00	42, 67	--	--
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	2, 00	51, 01	--	--
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	5, 00	53, 67	--	--
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	8, 00	54, 03	--	--
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	2, 00	32, 15	--	--
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	5, 00	35, 92	--	--
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	8, 00	41, 34	--	--
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	2, 00	51, 26	--	--
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	5, 00	53, 87	--	--
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	8, 00	54, 29	--	--
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	2, 00	33, 00	--	--
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	5, 00	34, 47	--	--
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	8, 00	41, 15	--	--
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	2, 00	51, 63	--	--
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	5, 00	54, 29	--	--
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	8, 00	54, 78	--	--
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	2, 00	34, 14	--	--
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	5, 00	35, 44	--	--
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	8, 00	41, 75	--	--
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	2, 00	52, 50	--	--
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	5, 00	55, 16	--	--
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	8, 00	55, 41	--	--
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	2, 00	35, 23	--	--
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	5, 00	36, 80	--	--
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	8, 00	42, 45	--	--
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	2, 00	45, 18	--	--
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	5, 00	48, 04	--	--
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	8, 00	48, 70	--	--
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	2, 00	38, 85	--	--
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	5, 00	40, 92	--	--
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	8, 00	45, 52	--	--
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	2, 00	34, 71	--	--
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	5, 00	35, 69	--	--
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	8, 00	38, 98	--	--
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	2, 00	46, 90	--	--
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	5, 00	49, 53	--	--
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	8, 00	49, 76	--	--
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	2, 00	44, 60	--	--
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	5, 00	47, 94	--	--
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	8, 00	49, 92	--	--
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	2, 00	31, 87	--	--
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	5, 00	39, 20	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (totaal) Rijdt 3

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	42,33	--	--
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	49,95	--	--
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	52,62	--	--
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	52,72	--	--
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	34,49	--	--
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	36,44	--	--
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	41,08	--	--
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	49,66	--	--
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	52,27	--	--
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	52,40	--	--
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	33,81	--	--
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	36,22	--	--
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	41,02	--	--
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	49,12	--	--
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	51,72	--	--
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	52,14	--	--
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	33,49	--	--
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	35,64	--	--
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	40,57	--	--
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	45,42	--	--
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	48,09	--	--
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	49,22	--	--
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	32,69	--	--
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	35,17	--	--
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	40,46	--	--
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	41,02	--	--
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	44,80	--	--
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	45,78	--	--
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	32,00	--	--
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	33,13	--	--
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	34,81	--	--
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	31,24	--	--
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	35,59	--	--
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	40,83	--	--
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	28,38	--	--
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	28,38	--	--
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	30,78	--	--
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	33,60	--	--
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	33,80	--	--
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	38,25	--	--
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	36,36	--	--
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	36,66	--	--
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	40,47	--	--
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	34,89	--	--
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	35,77	--	--
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	39,65	--	--
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	29,65	--	--
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	31,82	--	--
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	37,01	--	--
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	33,19	--	--
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	34,51	--	--
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	38,20	--	--
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	35,99	--	--
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	37,97	--	--
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	8,00	41,62	--	--
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	2,00	26,71	--	--
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	5,00	29,64	--	--
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	8,00	33,09	--	--
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	2,00	36,67	--	--
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	5,00	38,10	--	--
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	8,00	39,85	--	--
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	2,00	33,60	--	--
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	5,00	36,04	--	--
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	8,00	38,49	--	--
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	2,00	26,79	--	--
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	5,00	31,69	--	--
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	8,00	35,99	--	--
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	2,00	34,55	--	--
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	5,00	36,49	--	--
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	8,00	40,78	--	--
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	2,00	34,25	--	--
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	5,00	37,37	--	--
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	8,00	40,93	--	--
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	2,00	31,45	--	--
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	32,84	--	--
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	37,86	--	--
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	31,89	--	--
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	36,18	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (totaal) Rijdt 3

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	40,42	--	--
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	33,35	--	--
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	36,76	--	--
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	41,73	--	--
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	26,98	--	--
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	27,84	--	--
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	30,29	--	--
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	31,93	--	--
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	35,93	--	--
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	41,16	--	--
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	33,63	--	--
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	36,08	--	--
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	40,48	--	--
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	29,93	--	--
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	34,75	--	--
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	38,45	--	--
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	27,15	--	--
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	27,72	--	--
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	32,29	--	--
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	39,51	--	--
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	41,10	--	--
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	43,65	--	--
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	42,07	--	--
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	42,74	--	--
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	8,00	44,37	--	--
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	2,00	28,36	--	--
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	5,00	33,59	--	--
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	8,00	40,09	--	--
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	2,00	33,60	--	--
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	5,00	30,88	--	--
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	8,00	36,10	--	--
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	2,00	38,90	--	--
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	5,00	39,80	--	--
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	8,00	41,34	--	--
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	2,00	36,40	--	--
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	5,00	39,20	--	--
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	8,00	42,14	--	--
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	2,00	31,75	--	--
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	5,00	31,26	--	--
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	8,00	35,77	--	--
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	2,00	29,82	--	--
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	5,00	30,83	--	--
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	8,00	33,83	--	--
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	2,00	36,86	--	--
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	5,00	37,93	--	--
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	8,00	40,53	--	--
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	2,00	45,58	--	--
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	5,00	46,60	--	--
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	8,00	48,06	--	--
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	2,00	30,21	--	--
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	5,00	31,01	--	--
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	8,00	33,96	--	--
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	2,00	30,26	--	--
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	5,00	31,67	--	--
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	8,00	36,83	--	--
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	2,00	43,74	--	--
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	5,00	45,03	--	--
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	8,00	46,64	--	--
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	2,00	32,18	--	--
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	5,00	31,45	--	--
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	8,00	37,25	--	--
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	2,00	44,86	--	--
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	5,00	46,41	--	--
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	8,00	48,00	--	--
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	28,99	--	--
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	31,83	--	--
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	37,64	--	--
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	45,15	--	--
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	46,80	--	--
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	48,51	--	--
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	33,68	--	--
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	34,20	--	--
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	38,84	--	--
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	45,29	--	--
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	46,98	--	--
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	48,90	--	--
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	43,21	--	--
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	45,11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (totaal) Rijdt 3

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	46,92	--	--
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	39,82	--	--
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	38,99	--	--
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	42,65	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (maatgevend punt dag) Rijdt 3

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
v01.1, IL (feitelijk)
Tp21_3_A - Woning 21 [3/3]
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	2,00	68,01	--	--
xPortier02	Dichtslaan portieren	170488,62	429309,70	1,00	68,01	--	--
xPortier01	Dichtslaan portieren	170484,04	429312,25	1,00	67,83	--	--
xPortier03	Dichtslaan portieren	170489,57	429314,93	1,00	64,73	--	--
xBWo01	Bestelwagens optrekken	170517,28	429353,89	1,00	64,08	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,39	41,40	41,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (totaal) Rijdt 3

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	26,25	--	--	26,25	67,63
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	26,67	--	--	26,67	67,60
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	24,27	--	--	24,27	65,56
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	24,74	--	--	24,74	65,64
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	25,68	--	--	25,68	67,01
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	25,70	--	--	25,70	66,76
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	26,69	--	--	26,69	68,22
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	27,17	--	--	27,17	68,17
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	31,23	--	--	31,23	72,30
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	31,15	--	--	31,15	72,05
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	29,59	--	--	29,59	70,72
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	29,67	--	--	29,67	70,59
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	29,43	--	--	29,43	70,29
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	26,48	--	--	26,48	67,76
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	26,84	--	--	26,84	67,78
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	26,78	--	--	26,78	67,63
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	13,81	--	--	13,81	56,05
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	18,38	--	--	18,38	59,65
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	21,19	--	--	21,19	62,29
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	29,78	--	--	29,78	70,91
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	29,86	--	--	29,86	70,77
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	29,60	--	--	29,60	70,46
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	27,64	--	--	27,64	68,86
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	27,96	--	--	27,96	68,85
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	27,79	--	--	27,79	68,64
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	15,23	--	--	15,23	57,13
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	17,59	--	--	17,59	58,85
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	21,23	--	--	21,23	62,29
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	19,44	--	--	19,44	61,92
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	20,95	--	--	20,95	62,05
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	21,72	--	--	21,72	62,75
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	18,27	--	--	18,27	60,74
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	24,17	--	--	24,17	65,29
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	24,42	--	--	24,42	65,36
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	15,82	--	--	15,82	59,26
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	19,25	--	--	19,25	60,63
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	21,29	--	--	21,29	62,28
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	17,82	--	--	17,82	60,75
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	19,92	--	--	19,92	61,09
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	20,54	--	--	20,54	61,64
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	16,12	--	--	16,12	59,62
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	18,58	--	--	18,58	60,10
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	19,64	--	--	19,64	60,73
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	16,45	--	--	16,45	59,69
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	18,96	--	--	18,96	60,17
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	20,06	--	--	20,06	61,22
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	15,74	--	--	15,74	59,43
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	17,98	--	--	17,98	59,66
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	19,13	--	--	19,13	60,28
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	15,49	--	--	15,49	59,16
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	17,66	--	--	17,66	59,15
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	19,19	--	--	19,19	60,40
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	12,01	--	--	12,01	56,14
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	12,17	--	--	12,17	55,01
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	13,74	--	--	13,74	55,78
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	15,16	--	--	15,16	59,01
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	17,28	--	--	17,28	59,15
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	18,64	--	--	18,64	59,85
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	12,05	--	--	12,05	56,39
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	13,81	--	--	13,81	56,66
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	17,94	--	--	17,94	59,43
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	15,78	--	--	15,78	60,07
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	17,33	--	--	17,33	60,10
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	19,36	--	--	19,36	60,82
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	13,47	--	--	13,47	57,72
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	15,25	--	--	15,25	57,94
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	17,70	--	--	17,70	58,94
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	11,66	--	--	11,66	56,05
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	13,58	--	--	13,58	56,53
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	16,93	--	--	16,93	58,43
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	13,11	--	--	13,11	57,42
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	14,88	--	--	14,88	57,64
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	16,92	--	--	16,92	58,29
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	11,70	--	--	11,70	56,04
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	13,83	--	--	13,83	56,75
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	16,82	--	--	16,82	58,43
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	13,12	--	--	13,12	57,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (totaal) Rijdt 3

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
	Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	14,80	--	--	14,80	57,53
	Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	16,72	--	--	16,72	58,18
	Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	11,18	--	--	11,18	55,46
	Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	13,39	--	--	13,39	56,11
	Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	16,38	--	--	16,38	57,99
	Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	13,38	--	--	13,38	57,60
	Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	15,11	--	--	15,11	57,67
	Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	16,91	--	--	16,91	58,40
	Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	10,53	--	--	10,53	54,72
	Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	12,95	--	--	12,95	55,44
	Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	16,29	--	--	16,29	57,83
	Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	13,70	--	--	13,70	57,81
	Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	15,59	--	--	15,59	57,84
	Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	16,99	--	--	16,99	58,48
	Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	11,36	--	--	11,36	55,56
	Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	13,29	--	--	13,29	55,48
	Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	17,42	--	--	17,42	58,90
	Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	14,22	--	--	14,22	58,13
	Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	16,22	--	--	16,22	58,17
	Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	8,00	17,43	--	--	17,43	58,87
	Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	2,00	11,21	--	--	11,21	55,24
	Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	5,00	13,47	--	--	13,47	55,41
	Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	8,00	19,10	--	--	19,10	60,41
	Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	2,00	13,29	--	--	13,29	56,44
	Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	5,00	17,69	--	--	17,69	58,70
	Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	8,00	19,77	--	--	19,77	60,70
	Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	2,00	15,33	--	--	15,33	58,92
	Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	5,00	17,20	--	--	17,20	58,89
	Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	8,00	19,26	--	--	19,26	60,53
	Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	2,00	12,61	--	--	12,61	57,19
	Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	5,00	13,65	--	--	13,65	56,95
	Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	8,00	15,90	--	--	15,90	57,85
	Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	2,00	13,38	--	--	13,38	57,78
	Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	5,00	14,60	--	--	14,60	57,45
	Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	8,00	16,37	--	--	16,37	57,92
	Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	2,00	10,59	--	--	10,59	54,84
	Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	5,00	13,08	--	--	13,08	55,71
	Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	8,00	15,90	--	--	15,90	57,32
	Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	2,00	12,19	--	--	12,19	56,77
	Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	5,00	13,18	--	--	13,18	56,53
	Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	8,00	15,50	--	--	15,50	57,56
	Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	2,00	10,41	--	--	10,41	54,65
	Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	5,00	12,43	--	--	12,43	55,14
	Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	8,00	15,77	--	--	15,77	56,99
	Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	2,00	11,74	--	--	11,74	56,35
	Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	5,00	12,66	--	--	12,66	56,08
	Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	8,00	14,97	--	--	14,97	57,13
	Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	2,00	10,97	--	--	10,97	55,14
	Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	5,00	12,85	--	--	12,85	55,45
	Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	8,00	16,22	--	--	16,22	57,36
	Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	2,00	11,12	--	--	11,12	55,74
	Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	5,00	12,07	--	--	12,07	55,52
	Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	8,00	14,69	--	--	14,69	56,89
	Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	2,00	7,56	--	--	7,56	51,80
	Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	5,00	8,95	--	--	8,95	51,53
	Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	8,00	15,99	--	--	15,99	57,16
	Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	2,00	11,60	--	--	11,60	55,69
	Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	5,00	13,49	--	--	13,49	55,89
	Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	8,00	16,73	--	--	16,73	57,86
	Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	2,00	10,46	--	--	10,46	55,07
	Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	5,00	11,63	--	--	11,63	55,08
	Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	8,00	14,44	--	--	14,44	56,61
	Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	2,00	7,37	--	--	7,37	51,60
	Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	5,00	8,09	--	--	8,09	50,69
	Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	8,00	13,78	--	--	13,78	55,49
	Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	2,00	13,07	--	--	13,07	57,04
	Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	5,00	15,50	--	--	15,50	57,60
	Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	8,00	18,17	--	--	18,17	59,20
	Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	2,00	10,55	--	--	10,55	55,13
	Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	5,00	12,04	--	--	12,04	55,42
	Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	8,00	14,41	--	--	14,41	56,64
	Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	2,00	13,69	--	--	13,69	57,57
	Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	5,00	16,34	--	--	16,34	58,25
	Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	8,00	18,83	--	--	18,83	59,85
	Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	2,00	10,62	--	--	10,62	55,14
	Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	5,00	12,53	--	--	12,53	55,84
	Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	8,00	14,91	--	--	14,91	57,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (totaal) Rijdt 3

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
	Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	2,00	13, 53	--	--	13, 53	57, 34
	Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	5,00	17, 28	--	--	17, 28	59, 01
	Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	8,00	19, 38	--	--	19, 38	60, 39
	Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	2,00	11, 07	--	--	11, 07	55, 57
	Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	5,00	12, 80	--	--	12, 80	56, 08
	Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	8,00	16, 14	--	--	16, 14	57, 99
	Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	2,00	14, 90	--	--	14, 90	58, 75
	Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	5,00	18, 20	--	--	18, 20	60, 03
	Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	8,00	20, 32	--	--	20, 32	61, 62
	Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	2,00	13, 02	--	--	13, 02	56, 81
	Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	5,00	18, 02	--	--	18, 02	59, 58
	Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	8,00	19, 83	--	--	19, 83	60, 90
	Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	2,00	12, 17	--	--	12, 17	56, 55
	Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	5,00	13, 87	--	--	13, 87	56, 93
	Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	8,00	16, 45	--	--	16, 45	58, 37
	Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	2,00	11, 49	--	--	11, 49	55, 73
	Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	5,00	14, 16	--	--	14, 16	56, 57
	Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	8,00	16, 66	--	--	16, 66	57, 87
	Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	2,00	16, 93	--	--	16, 93	60, 36
	Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	5,00	18, 74	--	--	18, 74	60, 00
	Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	8,00	20, 68	--	--	20, 68	61, 78
	Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	2,00	12, 43	--	--	12, 43	56, 79
	Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	5,00	14, 25	--	--	14, 25	57, 25
	Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	8,00	17, 25	--	--	17, 25	59, 00
	Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	2,00	18, 33	--	--	18, 33	62, 07
	Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	5,00	20, 15	--	--	20, 15	62, 05
	Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	8,00	21, 23	--	--	21, 23	62, 61
	Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	2,00	15, 94	--	--	15, 94	59, 31
	Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	5,00	18, 65	--	--	18, 65	59, 94
	Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	8,00	20, 72	--	--	20, 72	61, 91
	Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	2,00	11, 51	--	--	11, 51	55, 73
	Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	5,00	13, 92	--	--	13, 92	56, 57
	Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	8,00	18, 19	--	--	18, 19	59, 66
	Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	2,00	19, 43	--	--	19, 43	62, 79
	Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	5,00	21, 46	--	--	21, 46	62, 95
	Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	8,00	22, 64	--	--	22, 64	63, 82
	Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	2,00	19, 75	--	--	19, 75	62, 73
	Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	5,00	22, 25	--	--	22, 25	63, 38
	Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	8,00	23, 17	--	--	23, 17	64, 27
	Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	2,00	11, 88	--	--	11, 88	56, 12
	Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	5,00	13, 67	--	--	13, 67	56, 54
	Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	8,00	16, 74	--	--	16, 74	58, 45
	Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	2,00	19, 41	--	--	19, 41	62, 47
	Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	5,00	22, 17	--	--	22, 17	63, 31
	Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	8,00	22, 88	--	--	22, 88	63, 95
	Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	2,00	11, 42	--	--	11, 42	55, 70
	Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	5,00	13, 42	--	--	13, 42	56, 40
	Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	8,00	16, 38	--	--	16, 38	58, 20
	Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	2,00	18, 70	--	--	18, 70	61, 83
	Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	5,00	21, 72	--	--	21, 72	62, 90
	Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	8,00	22, 44	--	--	22, 44	63, 53
	Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	2,00	11, 11	--	--	11, 11	55, 43
	Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	5,00	13, 20	--	--	13, 20	56, 22
	Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	8,00	16, 13	--	--	16, 13	58, 00
	Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	2,00	18, 57	--	--	18, 57	61, 74
	Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	5,00	21, 78	--	--	21, 78	62, 98
	Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	8,00	22, 44	--	--	22, 44	63, 53
	Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	2,00	10, 77	--	--	10, 77	55, 07
	Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	5,00	12, 76	--	--	12, 76	55, 74
	Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	8,00	15, 76	--	--	15, 76	57, 66
	Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	2,00	18, 02	--	--	18, 02	61, 16
	Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	5,00	21, 45	--	--	21, 45	62, 67
	Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	8,00	22, 16	--	--	22, 16	63, 24
	Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	2,00	10, 26	--	--	10, 26	54, 54
	Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	5,00	12, 44	--	--	12, 44	55, 29
	Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	8,00	16, 30	--	--	16, 30	57, 97
	Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	2,00	14, 55	--	--	14, 55	57, 97
	Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	5,00	18, 16	--	--	18, 16	59, 29
	Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	8,00	19, 90	--	--	19, 90	61, 01
	Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	2,00	17, 89	--	--	17, 89	61, 04
	Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	5,00	21, 21	--	--	21, 21	62, 45
	Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	8,00	21, 92	--	--	21, 92	63, 02
	Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	2,00	10, 08	--	--	10, 08	54, 41
	Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	5,00	11, 76	--	--	11, 76	54, 65
	Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	8,00	15, 80	--	--	15, 80	57, 54
	Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	2,00	14, 44	--	--	14, 44	57, 94
	Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	5,00	18, 04	--	--	18, 04	59, 33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (totaal) Rijdt 3

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
	Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	8, 00	20, 29	--	--	20, 29	61, 46
	Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	2, 00	17, 84	--	--	17, 84	60, 96
	Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	5, 00	21, 28	--	--	21, 28	62, 49
	Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	8, 00	21, 92	--	--	21, 92	63, 03
	Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440, 08	429271, 64	2, 00	9, 63	--	--	9, 63	53, 96
	Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440, 08	429271, 64	5, 00	11, 19	--	--	11, 19	54, 25
	Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440, 08	429271, 64	8, 00	14, 48	--	--	14, 48	56, 51
	Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434, 84	429264, 22	2, 00	18, 09	--	--	18, 09	61, 20
	Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434, 84	429264, 22	5, 00	21, 46	--	--	21, 46	62, 67
	Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434, 84	429264, 22	8, 00	22, 09	--	--	22, 09	63, 19
	Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435, 70	429274, 80	2, 00	9, 38	--	--	9, 38	53, 71
	Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435, 70	429274, 80	5, 00	10, 78	--	--	10, 78	53, 88
	Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435, 70	429274, 80	8, 00	13, 90	--	--	13, 90	55, 98
	Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430, 47	429267, 38	2, 00	18, 56	--	--	18, 56	61, 71
	Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430, 47	429267, 38	5, 00	21, 74	--	--	21, 74	62, 94
	Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430, 47	429267, 38	8, 00	22, 33	--	--	22, 33	63, 40
	Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431, 31	429277, 97	2, 00	9, 29	--	--	9, 29	53, 58
	Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431, 31	429277, 97	5, 00	10, 41	--	--	10, 41	53, 53
	Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431, 31	429277, 97	8, 00	13, 52	--	--	13, 52	55, 64
	Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426, 06	429270, 56	2, 00	18, 78	--	--	18, 78	61, 97
	Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426, 06	429270, 56	5, 00	21, 96	--	--	21, 96	63, 15
	Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426, 06	429270, 56	8, 00	22, 50	--	--	22, 50	63, 56
	Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426, 79	429281, 23	2, 00	9, 70	--	--	9, 70	53, 99
	Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426, 79	429281, 23	5, 00	10, 42	--	--	10, 42	53, 57
	Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426, 79	429281, 23	8, 00	13, 39	--	--	13, 39	55, 52
	Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421, 55	429273, 82	2, 00	19, 04	--	--	19, 04	62, 20
	Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421, 55	429273, 82	5, 00	21, 77	--	--	21, 77	62, 99
	Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421, 55	429273, 82	8, 00	22, 41	--	--	22, 41	63, 46
	Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422, 31	429284, 47	2, 00	10, 60	--	--	10, 60	54, 99
	Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422, 31	429284, 47	5, 00	11, 44	--	--	11, 44	54, 30
	Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422, 31	429284, 47	8, 00	14, 71	--	--	14, 71	56, 48
	Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417, 34	429282, 46	2, 00	17, 76	--	--	17, 76	61, 06
	Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417, 34	429282, 46	5, 00	19, 45	--	--	19, 45	60, 63
	Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417, 34	429282, 46	8, 00	20, 18	--	--	20, 18	61, 10
	Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417, 04	429277, 07	2, 00	19, 27	--	--	19, 27	62, 34
	Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417, 04	429277, 07	5, 00	21, 69	--	--	21, 69	62, 91
	Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417, 04	429277, 07	8, 00	22, 26	--	--	22, 26	63, 31
	Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399, 99	429249, 33	2, 00	32, 04	--	--	32, 04	73, 21
	Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399, 99	429249, 33	5, 00	32, 14	--	--	32, 14	73, 05
	Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399, 99	429249, 33	8, 00	31, 81	--	--	31, 81	72, 05
	Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400, 35	429255, 30	2, 00	25, 73	--	--	25, 73	67, 21
	Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400, 35	429255, 30	5, 00	26, 26	--	--	26, 26	67, 24
	Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400, 35	429255, 30	8, 00	26, 33	--	--	26, 33	67, 20
	Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405, 88	429257, 58	2, 00	15, 45	--	--	15, 45	57, 90
	Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405, 88	429257, 58	5, 00	16, 13	--	--	16, 13	57, 58
	Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405, 88	429257, 58	8, 00	15, 01	--	--	15, 01	56, 77
	Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405, 52	429251, 61	2, 00	25, 97	--	--	25, 97	67, 29
	Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405, 52	429251, 61	5, 00	26, 30	--	--	26, 30	67, 21
	Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405, 52	429251, 61	8, 00	26, 25	--	--	26, 25	67, 12
	Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412, 53	429238, 73	2, 00	30, 48	--	--	30, 48	71, 60
	Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412, 53	429238, 73	5, 00	30, 49	--	--	30, 49	71, 41
	Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412, 53	429238, 73	8, 00	30, 15	--	--	30, 15	71, 01
	Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412, 87	429244, 36	2, 00	27, 69	--	--	27, 69	68, 85
	Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412, 87	429244, 36	5, 00	28, 02	--	--	28, 02	68, 91
	Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412, 87	429244, 36	8, 00	28, 02	--	--	28, 02	68, 90
	Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418, 08	429246, 49	2, 00	14, 56	--	--	14, 56	56, 98
	Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418, 08	429246, 49	5, 00	18, 34	--	--	18, 34	59, 71
	Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418, 08	429246, 49	8, 00	20, 98	--	--	20, 98	62, 07
	Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417, 24	429235, 36	2, 00	30, 55	--	--	30, 55	71, 66
	Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417, 24	429235, 36	5, 00	30, 55	--	--	30, 55	71, 46
	Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417, 24	429235, 36	8, 00	30, 21	--	--	30, 21	71, 07
	Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422, 45	429237, 50	2, 00	28, 00	--	--	28, 00	69, 15
	Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422, 45	429237, 50	5, 00	28, 28	--	--	28, 28	69, 15
	Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422, 45	429237, 50	8, 00	28, 12	--	--	28, 12	68, 99
	Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422, 79	429243, 12	2, 00	14, 88	--	--	14, 88	57, 34
	Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422, 79	429243, 12	5, 00	18, 52	--	--	18, 52	59, 88
	Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422, 79	429243, 12	8, 00	21, 56	--	--	21, 56	62, 67
	Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430, 99	429227, 50	2, 00	30, 01	--	--	30, 01	71, 23
	Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430, 99	429227, 50	5, 00	30, 03	--	--	30, 03	70, 95
	Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430, 99	429227, 50	8, 00	29, 78	--	--	29, 78	70, 64
	Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431, 35	429233, 13	2, 00	27, 54	--	--	27, 54	68, 53
	Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431, 35	429233, 13	5, 00	27, 70	--	--	27, 70	68, 52
	Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431, 35	429233, 13	8, 00	27, 41	--	--	27, 41	68, 25
	Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436, 54	429235, 30	2, 00	15, 59	--	--	15, 59	58, 18
	Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436, 54	429235, 30	5, 00	18, 81	--	--	18, 81	60, 20
	Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436, 54	429235, 30	8, 00	21, 59	--	--	21, 59	62, 68
	Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435, 67	429224, 14	2, 00	29, 92	--	--	29, 92	71, 12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (totaal) Rijdt 3

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
	Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	29,99	--	--	29,99	70,91
	Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	29,76	--	--	29,76	70,63
	Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	27,02	--	--	27,02	68,06
	Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	27,25	--	--	27,25	68,12
	Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	26,83	--	--	26,83	67,70
	Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	14,84	--	--	14,84	57,51
	Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	18,54	--	--	18,54	60,00
	Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	20,31	--	--	20,31	61,54
	Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	32,66	--	--	32,66	73,76
	Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	32,65	--	--	32,65	73,54
	Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	32,20	--	--	32,20	73,04
	Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	25,64	--	--	25,64	66,79
	Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	26,17	--	--	26,17	67,02
	Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	26,41	--	--	26,41	67,31
	Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	16,32	--	--	16,32	59,21
	Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	17,21	--	--	17,21	59,15
	Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	17,62	--	--	17,62	59,34
	Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	25,95	--	--	25,95	67,35
	Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	26,26	--	--	26,26	67,18
	Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	26,39	--	--	26,39	67,27
	Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	33,15	--	--	33,15	74,20
	Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	33,05	--	--	33,05	73,93
	Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	32,50	--	--	32,50	73,32
	Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	25,99	--	--	25,99	67,29
	Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	26,40	--	--	26,40	67,34
	Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	26,73	--	--	26,73	67,61
	Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	16,22	--	--	16,22	59,48
	Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	19,01	--	--	19,01	60,63
	Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	8,00	19,15	--	--	19,15	60,62
	Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	2,00	26,43	--	--	26,43	67,49
	Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	5,00	26,91	--	--	26,91	67,77
	Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	8,00	26,99	--	--	26,99	67,86
	Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	2,00	30,65	--	--	30,65	71,76
	Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	5,00	30,63	--	--	30,63	71,54
	Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	8,00	30,26	--	--	30,26	71,12
	Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	2,00	27,65	--	--	27,65	68,55
	Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	5,00	27,77	--	--	27,77	68,59
	Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	8,00	27,37	--	--	27,37	68,20
	Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	2,00	18,23	--	--	18,23	60,47
	Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	5,00	21,64	--	--	21,64	62,73
	Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	8,00	22,23	--	--	22,23	63,32
	Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	2,00	30,58	--	--	30,58	71,70
	Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	5,00	30,58	--	--	30,58	71,49
	Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	8,00	30,41	--	--	30,41	71,26
	Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	2,00	28,73	--	--	28,73	70,08
	Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	5,00	29,14	--	--	29,14	70,13
	Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	8,00	29,01	--	--	29,01	69,88
	Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	2,00	20,45	--	--	20,45	62,46
	Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	5,00	22,26	--	--	22,26	63,40
	Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	8,00	23,91	--	--	23,91	64,88
	Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	2,00	14,49	--	--	14,49	58,27
	Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	5,00	17,54	--	--	17,54	59,28
	Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	8,00	22,08	--	--	22,08	63,16
	Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	2,00	23,52	--	--	23,52	66,45
	Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	5,00	25,45	--	--	25,45	66,63
	Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	8,00	26,13	--	--	26,13	67,04
	Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	2,00	21,87	--	--	21,87	64,56
	Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	5,00	24,50	--	--	24,50	65,59
	Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	8,00	25,07	--	--	25,07	66,01
	Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	2,00	14,31	--	--	14,31	58,16
	Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	5,00	17,08	--	--	17,08	59,00
	Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	8,00	20,49	--	--	20,49	61,67
	Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	2,00	20,72	--	--	20,72	63,48
	Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	5,00	23,73	--	--	23,73	64,88
	Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	8,00	24,50	--	--	24,50	65,46
	Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	2,00	14,08	--	--	14,08	58,00
	Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	5,00	16,78	--	--	16,78	58,85
	Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	8,00	20,14	--	--	20,14	61,32
	Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	20,35	--	--	20,35	63,11
	Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	23,38	--	--	23,38	64,58
	Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	24,20	--	--	24,20	65,16
	Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	13,77	--	--	13,77	57,78
	Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	16,49	--	--	16,49	58,69
	Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	19,86	--	--	19,86	61,09
	Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	19,99	--	--	19,99	62,91
	Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	23,39	--	--	23,39	64,60
	Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	24,23	--	--	24,23	65,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (totaal) Rijdt 3

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	2,00	13,56	--	--	13,56	57,63
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	5,00	16,15	--	--	16,15	58,43
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	8,00	20,62	--	--	20,62	61,79
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]		170490,27	429217,92	2,00	20,07	--	--	20,07	62,96
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]		170490,27	429217,92	5,00	21,79	--	--	21,79	62,99
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]		170490,27	429217,92	8,00	22,33	--	--	22,33	63,36
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]		170489,83	429212,72	2,00	20,44	--	--	20,44	63,33
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]		170489,83	429212,72	5,00	23,69	--	--	23,69	64,89
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]		170489,83	429212,72	8,00	24,32	--	--	24,32	65,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (maatgevend punt dag) Rijdt 3

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Laeq bij Bron voor toetspunt: Tp42_1_A - Woning 42 [1/4]
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	33,15	--	--	33,15	74,20	
ihBW01	Verkeer - bestelwagens KPN	170344,97	429459,98	1,00	33,15	--	--	33,15	74,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE VI. REKENRESULTATEN – RIJDT 5 EN 5A (FEITELIJK)

Rekenresultaten La_eq (totaal) Rijdt 5 en 5a

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	51,87	34,88	24,69	51,87	77,46
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	51,93	35,35	27,32	51,93	77,36
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	44,82	26,84	21,36	44,82	65,14
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	45,00	26,23	19,79	45,00	65,08
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	24,10	0,24	-3,33	24,10	38,93
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	26,48	7,07	3,74	26,48	42,06
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	21,78	5,46	2,18	21,78	43,04
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	24,46	8,57	5,38	24,46	43,90
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	26,08	7,78	4,35	26,08	46,78
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	27,93	9,53	6,04	27,93	48,09
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	18,70	0,66	-2,55	18,70	36,93
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	22,99	3,86	0,71	22,99	36,99
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	27,96	11,13	8,06	27,96	39,44
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	19,46	0,91	-2,51	19,46	38,40
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	21,18	1,48	-1,90	21,18	37,51
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	28,03	11,46	8,39	28,03	38,66
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	25,47	9,08	5,96	25,47	41,52
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	28,92	12,37	9,25	28,92	43,29
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	33,07	20,36	17,32	33,07	46,03
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	18,92	0,99	-2,22	18,92	36,39
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	24,75	5,30	2,13	24,75	37,75
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	29,62	12,28	9,19	29,62	40,29
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	29,22	19,21	16,13	29,22	47,55
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	31,05	20,26	17,18	31,05	47,27
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	33,10	23,19	20,14	33,10	48,00
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	28,14	10,21	7,04	28,14	44,85
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	31,49	16,70	13,64	31,49	45,18
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	34,08	21,99	18,92	34,08	48,10
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	31,16	16,56	13,37	31,16	48,70
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	33,36	20,66	17,56	33,36	48,26
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	35,66	23,74	20,67	35,66	49,23
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	22,24	9,13	6,07	22,24	38,01
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	22,23	8,02	4,92	22,23	37,21
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	26,22	7,38	4,26	26,22	37,50
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	22,48	5,23	2,07	22,48	38,67
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	28,53	14,13	11,04	28,53	43,38
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	32,11	19,07	15,97	32,11	46,75
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	31,58	17,19	14,02	31,58	48,50
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	33,73	21,38	18,29	33,73	48,27
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	36,08	24,60	21,53	36,08	49,49
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	23,61	6,01	2,87	23,61	38,89
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	29,41	13,79	10,70	29,41	43,41
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	33,35	20,92	17,82	33,35	49,70
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	31,53	15,54	12,26	31,53	48,88
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	33,91	23,06	19,99	33,91	48,95
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	36,32	24,93	21,85	36,32	50,10
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	24,44	4,73	1,52	24,44	39,39
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	29,61	14,24	11,13	29,61	43,80
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	34,59	24,05	20,96	34,59	51,24
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	31,84	15,18	11,85	31,84	49,29
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	34,31	23,74	20,67	34,31	49,49
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	36,85	25,80	22,73	36,85	50,80
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	33,07	17,80	14,60	33,07	51,14
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	35,81	26,45	23,40	35,81	51,28
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	38,43	28,54	25,50	38,43	52,42
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	25,48	4,78	1,45	25,48	40,86
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	30,74	17,10	14,01	30,74	45,02
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	36,95	25,29	22,20	36,95	52,56
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	33,27	15,43	11,75	33,27	52,61
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	37,01	25,25	22,17	37,01	52,74
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	40,66	28,99	25,93	40,66	54,22
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	29,38	18,93	15,86	29,38	47,14
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	29,71	22,33	19,30	29,71	44,92
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	31,56	12,61	9,32	31,56	42,73
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	25,24	13,90	10,85	25,24	42,78
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	29,25	16,97	13,86	29,25	46,33
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	34,50	20,06	16,91	34,50	50,64
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	34,03	15,78	12,06	34,03	53,62
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	37,83	25,78	22,68	37,83	53,85
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	41,85	29,67	26,60	41,85	55,36
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	24,11	11,37	8,27	24,11	43,64
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	28,88	16,97	13,84	28,88	47,42
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	35,03	21,22	18,09	35,03	51,16
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	35,33	16,12	12,61	35,33	54,78
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	38,91	26,21	23,07	38,91	55,32
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	43,21	30,43	27,35	43,21	56,76
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	23,73	9,25	6,04	23,73	44,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (totaal) Rijdt 5 en 5a

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LaEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp09_2_B	Woning 9	[2/2]	170420,49	429332,53	5,00	28,69	15,24	12,03	28,69	48,20
Tp09_2_C	Woning 9	[2/2]	170420,49	429332,53	8,00	35,55	20,89	17,75	35,55	51,34
Tp10_1_A	Woning 10	[1/2]	170431,51	429332,29	2,00	35,86	16,67	13,23	35,86	55,40
Tp10_1_B	Woning 10	[1/2]	170431,51	429332,29	5,00	39,57	26,23	23,03	39,57	57,01
Tp10_1_C	Woning 10	[1/2]	170431,51	429332,29	8,00	44,18	31,25	28,15	44,18	58,30
Tp10_2_A	Woning 10	[2/2]	170424,12	429337,58	2,00	24,55	9,20	5,56	24,55	48,19
Tp10_2_B	Woning 10	[2/2]	170424,12	429337,58	5,00	29,29	14,11	10,71	29,29	50,26
Tp10_2_C	Woning 10	[2/2]	170424,12	429337,58	8,00	36,34	21,42	18,27	36,34	52,58
Tp11_1_A	Woning 11	[1/2]	170435,07	429337,24	2,00	35,47	17,44	14,02	35,47	54,71
Tp11_1_B	Woning 11	[1/2]	170435,07	429337,24	5,00	39,88	26,48	23,27	39,88	59,71
Tp11_1_C	Woning 11	[1/2]	170435,07	429337,24	8,00	45,18	32,14	29,05	45,18	60,94
Tp11_2_A	Woning 11	[2/2]	170427,68	429342,53	2,00	26,57	15,54	12,34	26,57	48,62
Tp11_2_B	Woning 11	[2/2]	170427,68	429342,53	5,00	29,98	15,35	11,95	29,98	50,86
Tp11_2_C	Woning 11	[2/2]	170427,68	429342,53	8,00	37,26	22,06	18,89	37,26	53,98
Tp12_1_A	Woning 12	[1/2]	170438,66	429342,24	2,00	36,51	18,32	14,92	36,51	54,65
Tp12_1_B	Woning 12	[1/2]	170438,66	429342,24	5,00	40,62	26,91	23,68	40,62	60,57
Tp12_1_C	Woning 12	[1/2]	170438,66	429342,24	8,00	46,18	33,11	30,02	46,18	62,18
Tp12_2_A	Woning 12	[2/2]	170431,28	429347,54	2,00	28,10	18,30	15,16	28,10	49,30
Tp12_2_B	Woning 12	[2/2]	170431,28	429347,54	5,00	30,82	17,80	14,48	30,82	50,60
Tp12_2_C	Woning 12	[2/2]	170431,28	429347,54	8,00	38,40	23,13	19,92	38,40	57,52
Tp13_1_A	Woning 13	[1/3]	170442,26	429347,24	2,00	37,47	19,37	15,93	37,47	55,35
Tp13_1_B	Woning 13	[1/3]	170442,26	429347,24	5,00	40,97	26,62	23,32	40,97	60,86
Tp13_1_C	Woning 13	[1/3]	170442,26	429347,24	8,00	46,81	33,64	30,54	46,81	62,74
Tp13_2_A	Woning 13	[2/3]	170440,38	429352,42	2,00	36,81	23,78	20,56	36,81	56,20
Tp13_2_B	Woning 13	[2/3]	170440,38	429352,42	5,00	40,12	30,07	26,94	40,12	58,58
Tp13_2_C	Woning 13	[2/3]	170440,38	429352,42	8,00	45,82	35,77	32,71	45,82	62,96
Tp13_3_A	Woning 13	[3/3]	170434,88	429352,55	2,00	29,74	18,61	15,47	29,74	49,80
Tp13_3_B	Woning 13	[3/3]	170434,88	429352,55	5,00	33,39	20,17	16,91	33,39	50,79
Tp13_3_C	Woning 13	[3/3]	170434,88	429352,55	8,00	41,01	29,24	26,09	41,01	60,21
Tp14_1_A	Woning 14	[1/3]	170443,13	429314,77	2,00	31,65	12,63	9,45	31,65	45,05
Tp14_1_B	Woning 14	[1/3]	170443,13	429314,77	5,00	34,13	18,06	14,98	34,13	43,66
Tp14_1_C	Woning 14	[1/3]	170443,13	429314,77	8,00	39,58	21,16	18,08	39,58	46,36
Tp14_2_A	Woning 14	[2/3]	170443,62	429320,03	2,00	34,56	14,43	11,13	34,56	48,88
Tp14_2_B	Woning 14	[2/3]	170443,62	429320,03	5,00	34,93	22,31	19,24	34,93	47,23
Tp14_2_C	Woning 14	[2/3]	170443,62	429320,03	8,00	41,60	27,42	24,37	41,60	49,84
Tp14_3_A	Woning 14	[3/3]	170448,45	429322,17	2,00	40,74	14,35	11,13	40,74	48,68
Tp14_3_B	Woning 14	[3/3]	170448,45	429322,17	5,00	41,75	22,69	19,62	41,75	49,10
Tp14_3_C	Woning 14	[3/3]	170448,45	429322,17	8,00	47,37	32,62	29,59	47,37	53,27
Tp15_1_A	Woning 15	[1/2]	170447,24	429311,81	2,00	31,35	10,47	7,18	31,35	45,04
Tp15_1_B	Woning 15	[1/2]	170447,24	429311,81	5,00	33,75	16,05	12,95	33,75	43,46
Tp15_1_C	Woning 15	[1/2]	170447,24	429311,81	8,00	39,22	20,73	17,65	39,22	45,74
Tp15_3_A	Woning 15	[2/2]	170452,56	429319,21	2,00	42,65	14,18	11,01	42,65	48,38
Tp15_3_B	Woning 15	[2/2]	170452,56	429319,21	5,00	43,45	21,75	18,67	43,45	49,44
Tp15_3_C	Woning 15	[2/2]	170452,56	429319,21	8,00	47,98	32,71	29,68	47,98	52,83
Tp16_1_A	Woning 16	[1/2]	170451,31	429308,88	2,00	32,11	10,31	7,00	32,11	45,18
Tp16_1_B	Woning 16	[1/2]	170451,31	429308,88	5,00	34,38	15,35	12,23	34,38	43,74
Tp16_1_C	Woning 16	[1/2]	170451,31	429308,88	8,00	39,53	20,71	17,64	39,53	45,45
Tp16_3_A	Woning 16	[2/2]	170456,60	429316,30	2,00	43,90	13,69	10,35	43,90	49,78
Tp16_3_B	Woning 16	[2/2]	170456,60	429316,30	5,00	44,41	21,41	18,31	44,41	50,13
Tp16_3_C	Woning 16	[2/2]	170456,60	429316,30	8,00	48,37	32,69	29,66	48,37	53,02
Tp17_1_A	Woning 17	[1/3]	170455,50	429305,86	2,00	35,11	10,22	6,92	35,11	45,66
Tp17_1_B	Woning 17	[1/3]	170455,50	429305,86	5,00	39,23	17,54	14,46	39,23	45,75
Tp17_1_C	Woning 17	[1/3]	170455,50	429305,86	8,00	41,67	21,02	17,97	41,67	46,74
Tp17_2_A	Woning 17	[2/3]	170460,41	429307,95	2,00	49,46	14,75	11,55	49,46	54,01
Tp17_2_B	Woning 17	[2/3]	170460,41	429307,95	5,00	49,55	15,13	11,84	49,55	53,81
Tp17_2_C	Woning 17	[2/3]	170460,41	429307,95	8,00	45,75	23,90	20,76	45,75	55,66
Tp17_3_A	Woning 17	[3/3]	170460,80	429313,28	2,00	53,45	14,91	11,25	53,45	58,74
Tp17_3_B	Woning 17	[3/3]	170460,80	429313,28	5,00	53,29	22,75	19,55	53,29	58,61
Tp17_3_C	Woning 17	[3/3]	170460,80	429313,28	8,00	53,53	32,54	29,51	53,53	58,19
Tp18_1_A	Woning 18	[1/3]	170461,22	429301,90	2,00	34,64	12,59	9,43	34,64	45,67
Tp18_1_B	Woning 18	[1/3]	170461,22	429301,90	5,00	39,95	18,79	15,73	39,95	46,29
Tp18_1_C	Woning 18	[1/3]	170461,22	429301,90	8,00	42,90	23,15	20,11	42,90	48,27
Tp18_2_A	Woning 18	[2/3]	170461,77	429307,14	2,00	47,38	16,80	13,56	47,38	54,33
Tp18_2_B	Woning 18	[2/3]	170461,77	429307,14	5,00	47,87	24,88	21,82	47,87	54,33
Tp18_2_C	Woning 18	[2/3]	170461,77	429307,14	8,00	51,87	33,42	30,40	51,87	57,30
Tp18_3_A	Woning 18	[3/3]	170466,58	429309,31	2,00	51,87	14,82	11,26	51,87	57,97
Tp18_3_B	Woning 18	[3/3]	170466,58	429309,31	5,00	51,87	22,85	19,66	51,87	58,67
Tp18_3_C	Woning 18	[3/3]	170466,58	429309,31	8,00	52,32	32,23	29,20	52,32	59,04
Tp19_1_A	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	2,00	34,48	14,04	10,92	34,48	46,14
Tp19_1_B	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	5,00	36,98	16,20	13,12	36,98	45,21
Tp19_1_C	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	8,00	40,61	20,48	17,41	40,61	47,44
Tp19_3_A	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	2,00	50,94	14,42	11,00	50,94	55,89
Tp19_3_B	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	5,00	50,99	22,82	19,70	50,99	56,10
Tp19_3_C	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	8,00	51,67	31,89	28,85	51,67	57,62
Tp20_1_A	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	2,00	34,41	17,45	14,39	34,41	45,97
Tp20_1_B	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	5,00	36,25	15,85	12,77	36,25	44,73
Tp20_1_C	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	8,00	40,23	20,14	17,07	40,23	47,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (totaal) Rijdt 5 en 5a

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
	Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	2,00	49,55	14,26	10,78	49,55	55,47
	Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	5,00	49,75	22,77	19,63	49,75	55,79
	Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	8,00	50,55	31,51	28,47	50,55	56,93
	Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	2,00	34,88	15,57	12,49	34,88	46,40
	Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	5,00	36,71	18,08	15,00	36,71	46,11
	Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	8,00	40,77	21,37	18,30	40,77	48,52
	Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	2,00	42,52	8,09	4,67	42,52	48,47
	Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	5,00	42,70	11,75	8,47	42,70	48,32
	Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	8,00	41,20	16,63	13,46	41,20	47,40
	Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	2,00	48,15	15,29	11,89	48,15	54,88
	Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	5,00	48,56	23,96	20,85	48,56	55,31
	Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	8,00	49,46	31,09	28,05	49,46	56,32
	Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	2,00	33,05	13,24	10,10	33,05	46,06
	Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	5,00	37,29	16,04	12,90	37,29	46,83
	Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	8,00	41,29	26,84	23,80	41,29	49,46
	Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	2,00	43,40	18,71	15,44	43,40	54,92
	Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	5,00	44,70	28,75	25,68	44,70	55,32
	Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	8,00	47,71	31,69	28,63	47,71	56,61
	Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	2,00	44,38	17,01	13,68	44,38	53,93
	Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	5,00	45,92	27,07	23,97	45,92	55,62
	Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	8,00	46,63	29,40	26,31	46,63	57,10
	Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	2,00	32,13	11,67	8,48	32,13	45,86
	Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	5,00	36,21	16,11	13,00	36,21	46,46
	Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	8,00	38,92	19,96	16,86	38,92	48,55
	Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	2,00	29,25	6,02	2,50	29,25	44,05
	Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	5,00	31,57	10,82	7,50	31,57	44,40
	Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	8,00	34,92	13,77	10,50	34,92	45,61
	Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	2,00	42,16	17,42	14,08	42,16	55,04
	Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	5,00	44,98	27,47	24,37	44,98	57,51
	Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	8,00	45,83	29,44	26,34	45,83	58,31
	Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	2,00	32,75	14,06	10,88	32,75	48,58
	Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	5,00	34,59	16,77	13,64	34,59	48,72
	Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	8,00	36,63	23,97	20,92	36,63	49,39
	Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	2,00	22,46	1,51	-1,89	22,46	39,13
	Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	5,00	24,05	2,14	-1,22	24,05	38,29
	Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	8,00	29,18	9,58	6,47	29,18	39,31
	Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	2,00	21,56	1,79	-1,56	21,56	38,32
	Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	5,00	25,92	6,94	3,81	25,92	39,06
	Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	8,00	30,88	14,49	11,42	30,88	41,57
	Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	2,00	32,86	12,15	8,87	32,86	48,69
	Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	5,00	34,73	15,45	12,28	34,73	48,65
	Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	8,00	36,74	24,08	21,03	36,74	49,45
	Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	2,00	23,18	6,58	3,45	23,18	40,30
	Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	5,00	25,51	4,07	0,90	25,51	37,74
	Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	8,00	30,55	13,20	10,14	30,55	40,56
	Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	2,00	32,60	11,18	7,68	32,60	48,78
	Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	5,00	34,59	14,95	11,66	34,59	48,72
	Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	8,00	36,72	24,32	21,26	36,72	49,47
	Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	2,00	26,31	8,63	5,51	26,31	41,83
	Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	5,00	26,63	10,16	7,10	26,63	38,83
	Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	8,00	30,64	13,42	10,35	30,64	40,55
	Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	2,00	32,14	11,18	7,79	32,14	47,77
	Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	5,00	34,31	14,95	11,70	34,31	48,03
	Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	8,00	36,65	24,59	21,54	36,65	48,81
	Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	2,00	27,53	12,72	9,66	27,53	41,80
	Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	5,00	26,76	10,30	7,24	26,76	38,48
	Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	8,00	30,86	13,66	10,60	30,86	40,13
	Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	2,00	32,35	11,90	8,69	32,35	46,82
	Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	5,00	34,74	15,34	12,21	34,74	47,29
	Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	8,00	37,12	24,89	21,85	37,12	48,32
	Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	2,00	24,95	9,27	6,18	24,95	41,40
	Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	5,00	26,47	5,08	1,94	26,47	36,69
	Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	8,00	31,24	14,00	10,95	31,24	39,85
	Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	2,00	33,30	14,87	11,76	33,30	46,73
	Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	5,00	35,55	16,49	13,38	35,55	47,30
	Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	8,00	37,95	25,27	22,24	37,95	48,48
	Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	2,00	33,83	16,36	13,27	33,83	47,69
	Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	5,00	36,01	22,82	19,78	36,01	47,84
	Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	8,00	38,00	26,60	23,58	38,00	48,96
	Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	2,00	21,71	3,04	-0,09	21,71	35,57
	Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	5,00	28,55	7,60	4,49	28,55	37,88
	Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	8,00	32,89	16,39	13,35	32,89	41,56
	Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	2,00	33,15	16,76	13,68	33,15	46,18
	Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	5,00	35,46	19,44	16,38	35,46	46,86
	Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	8,00	37,79	25,82	22,79	37,79	48,08
	Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	2,00	25,34	4,00	0,67	25,34	38,50
	Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	5,00	27,14	4,55	1,21	27,14	38,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (totaal) Rijdt 5 en 5a

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp30_2_C	Woning 30	[2/3]	170444, 43	429262, 90	8, 00	32, 11	15, 68	12, 61	32, 11	40, 27
			170439, 39	429260, 94	2, 00	26, 16	7, 91	4, 78	26, 16	40, 39
			170439, 39	429260, 94	5, 00	27, 15	8, 39	5, 32	27, 15	36, 54
			170439, 39	429260, 94	8, 00	31, 41	14, 54	11, 49	31, 41	38, 56
			170440, 08	429271, 64	2, 00	32, 78	15, 89	12, 77	32, 78	48, 55
Tp31_1_B	Woning 31	[1/2]	170440, 08	429271, 64	5, 00	34, 72	18, 25	15, 17	34, 72	46, 61
			170440, 08	429271, 64	8, 00	37, 10	25, 85	22, 82	37, 10	47, 59
			170434, 84	429264, 22	2, 00	26, 17	7, 78	4, 65	26, 17	39, 87
			170434, 84	429264, 22	5, 00	26, 31	7, 87	4, 79	26, 31	34, 83
			170434, 84	429264, 22	8, 00	30, 81	14, 31	11, 26	30, 81	36, 41
Tp32_1_A	Woning 32	[1/2]	170435, 70	429274, 80	2, 00	32, 46	15, 24	12, 11	32, 46	47, 16
			170435, 70	429274, 80	5, 00	34, 56	17, 17	14, 07	34, 56	46, 22
			170435, 70	429274, 80	8, 00	36, 72	25, 74	22, 71	36, 72	46, 80
			170430, 47	429267, 38	2, 00	24, 57	6, 49	3, 37	24, 57	35, 54
			170430, 47	429267, 38	5, 00	25, 70	5, 17	2, 05	25, 70	32, 43
Tp32_2_C	Woning 32	[2/2]	170430, 47	429267, 38	8, 00	30, 65	14, 34	11, 29	30, 65	36, 45
			170431, 31	429277, 97	2, 00	32, 20	14, 85	11, 69	32, 20	47, 13
			170431, 31	429277, 97	5, 00	34, 18	17, 99	14, 90	34, 18	46, 11
			170431, 31	429277, 97	8, 00	36, 48	25, 74	22, 71	36, 48	46, 60
			170426, 06	429270, 56	2, 00	22, 98	6, 52	3, 42	22, 98	37, 18
Tp33_2_B	Woning 33	[2/2]	170426, 06	429270, 56	5, 00	24, 85	5, 50	2, 41	24, 85	31, 18
			170426, 06	429270, 56	8, 00	30, 26	14, 38	11, 33	30, 26	36, 14
			170426, 79	429281, 23	2, 00	32, 49	14, 86	11, 68	32, 49	46, 77
			170426, 79	429281, 23	5, 00	33, 69	18, 14	15, 04	33, 69	46, 13
			170426, 79	429281, 23	8, 00	36, 10	25, 77	22, 73	36, 10	46, 65
Tp34_2_A	Woning 34	[2/2]	170421, 55	429273, 82	2, 00	22, 29	7, 83	4, 72	22, 29	32, 84
			170421, 55	429273, 82	5, 00	24, 81	6, 16	3, 04	24, 81	31, 86
			170421, 55	429273, 82	8, 00	30, 10	14, 45	11, 40	30, 10	36, 32
			170422, 31	429284, 47	2, 00	34, 25	15, 01	11, 82	34, 25	48, 15
			170422, 31	429284, 47	5, 00	35, 66	18, 54	15, 43	35, 66	46, 98
Tp35_1_C	Woning 35	[1/3]	170422, 31	429284, 47	8, 00	37, 33	25, 81	22, 77	37, 33	46, 98
			170417, 34	429282, 46	2, 00	30, 61	18, 05	14, 97	30, 61	45, 40
			170417, 34	429282, 46	5, 00	29, 15	16, 67	13, 58	29, 15	42, 03
			170417, 34	429282, 46	8, 00	33, 48	22, 98	19, 94	33, 48	44, 52
			170417, 04	429277, 07	2, 00	25, 38	10, 32	7, 19	25, 38	42, 66
Tp35_3_B	Woning 35	[3/3]	170417, 04	429277, 07	5, 00	26, 88	10, 89	7, 80	26, 88	39, 67
			170417, 04	429277, 07	8, 00	30, 65	14, 95	11, 90	30, 65	37, 00
			170399, 99	429249, 33	2, 00	17, 23	0, 02	-3, 20	17, 23	29, 36
			170399, 99	429249, 33	5, 00	18, 99	-0, 06	-3, 28	18, 99	28, 78
			170399, 99	429249, 33	8, 00	24, 98	5, 67	2, 58	24, 98	31, 09
Tp36_2_A	Woning 36	[2/4]	170400, 35	429255, 30	2, 00	25, 67	7, 38	4, 05	25, 67	39, 97
			170400, 35	429255, 30	5, 00	27, 60	9, 77	6, 53	27, 60	42, 07
			170400, 35	429255, 30	8, 00	31, 09	20, 69	17, 66	31, 09	42, 37
			170405, 88	429257, 58	2, 00	26, 36	11, 39	8, 25	26, 36	43, 20
			170405, 88	429257, 58	5, 00	27, 64	11, 47	8, 31	27, 64	42, 88
Tp36_3_C	Woning 36	[3/4]	170405, 88	429257, 58	8, 00	32, 42	23, 03	20, 00	32, 42	43, 58
			170405, 52	429251, 61	2, 00	23, 71	6, 50	3, 21	23, 71	41, 49
			170405, 52	429251, 61	5, 00	26, 12	8, 96	5, 77	26, 12	41, 14
			170405, 52	429251, 61	8, 00	30, 93	20, 57	17, 53	30, 93	42, 70
			170412, 53	429238, 73	2, 00	22, 36	6, 51	3, 39	22, 36	38, 29
Tp37_1_A	Woning 37	[1/3]	170412, 53	429238, 73	5, 00	23, 05	2, 70	-0, 46	23, 05	31, 41
			170412, 53	429238, 73	8, 00	28, 67	11, 73	8, 68	28, 67	35, 15
			170412, 87	429244, 36	2, 00	26, 52	10, 69	7, 54	26, 52	43, 49
			170412, 87	429244, 36	5, 00	27, 18	9, 61	6, 43	27, 18	41, 82
			170412, 87	429244, 36	8, 00	31, 33	21, 53	18, 50	31, 33	42, 13
Tp37_3_A	Woning 37	[3/3]	170418, 08	429246, 49	2, 00	25, 15	6, 70	3, 45	25, 15	41, 60
			170418, 08	429246, 49	5, 00	27, 54	9, 45	6, 27	27, 54	41, 94
			170418, 08	429246, 49	8, 00	32, 09	21, 37	18, 34	32, 09	42, 71
			170417, 24	429235, 36	2, 00	20, 47	5, 45	2, 34	20, 47	37, 66
			170417, 24	429235, 36	5, 00	22, 92	2, 24	-0, 89	22, 92	30, 58
Tp38_1_C	Woning 38	[1/3]	170417, 24	429235, 36	8, 00	28, 41	11, 25	8, 20	28, 41	34, 74
			170422, 45	429237, 50	2, 00	23, 34	1, 29	-2, 12	23, 34	37, 02
			170422, 45	429237, 50	5, 00	25, 00	1, 64	-1, 77	25, 00	36, 54
			170422, 45	429237, 50	8, 00	30, 54	14, 55	11, 50	30, 54	39, 16
			170422, 79	429243, 12	2, 00	27, 06	15, 20	12, 15	27, 06	41, 91
Tp38_3_B	Woning 38	[3/3]	170422, 79	429243, 12	5, 00	28, 14	9, 55	6, 38	28, 14	42, 13
			170422, 79	429243, 12	8, 00	32, 40	21, 34	18, 31	32, 40	43, 12
			170430, 99	429227, 50	2, 00	18, 42	-0, 49	-3, 67	18, 42	33, 38
			170430, 99	429227, 50	5, 00	24, 15	3, 27	0, 10	24, 15	35, 00
			170430, 99	429227, 50	8, 00	29, 50	12, 40	9, 34	29, 50	38, 04
Tp39_2_A	Woning 39	[2/3]	170431, 35	429233, 13	2, 00	27, 53	11, 46	8, 31	27, 53	45, 07
			170431, 35	429233, 13	5, 00	29, 26	13, 29	10, 17	29, 26	44, 85
			170431, 35	429233, 13	8, 00	33, 05	22, 92	19, 89	33, 05	45, 72
			170436, 54	429235, 30	2, 00	28, 18	12, 99	9, 91	28, 18	42, 47
			170436, 54	429235, 30	5, 00	31, 12	16, 62	13, 56	31, 12	44, 18
Tp39_3_C	Woning 39	[3/3]	170436, 54	429235, 30	8, 00	34, 21	21, 86	18, 83	34, 21	45, 91
			170435, 67	429224, 14	2, 00	22, 22	5, 58	2, 43	22, 22	39, 59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (totaal) Rijdt 5 en 5a

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp40_1_B	Woning 40	[1/3]	170435,67	429224,14	5,00	23,10	2,77	-0,37	23,10	34,24
Tp40_1_C	Woning 40	[1/3]	170435,67	429224,14	8,00	28,35	10,96	7,90	28,35	37,38
Tp40_2_A	Woning 40	[2/3]	170440,88	429226,30	2,00	20,52	-0,23	-3,62	20,52	36,70
Tp40_2_B	Woning 40	[2/3]	170440,88	429226,30	5,00	21,98	0,11	-3,27	21,98	35,94
Tp40_2_C	Woning 40	[2/3]	170440,88	429226,30	8,00	28,04	10,23	7,15	28,04	37,28
Tp40_3_A	Woning 40	[3/3]	170441,22	429231,95	2,00	26,59	7,63	4,46	26,59	42,10
Tp40_3_B	Woning 40	[3/3]	170441,22	429231,95	5,00	29,46	11,36	8,25	29,46	42,71
Tp40_3_C	Woning 40	[3/3]	170441,22	429231,95	8,00	33,19	21,27	18,24	33,19	44,53
Tp41_1_A	Woning 41	[1/4]	170448,05	429214,11	2,00	17,93	-1,13	-4,41	17,93	36,33
Tp41_1_B	Woning 41	[1/4]	170448,05	429214,11	5,00	19,00	-0,94	-4,20	19,00	35,45
Tp41_1_C	Woning 41	[1/4]	170448,05	429214,11	8,00	25,34	5,13	2,03	25,34	36,08
Tp41_2_A	Woning 41	[2/4]	170448,58	429220,15	2,00	25,07	5,17	1,84	25,07	43,15
Tp41_2_B	Woning 41	[2/4]	170448,58	429220,15	5,00	27,29	8,43	5,25	27,29	43,02
Tp41_2_C	Woning 41	[2/4]	170448,58	429220,15	8,00	31,79	19,61	16,57	31,79	44,92
Tp41_3_A	Woning 41	[3/4]	170454,18	429222,46	2,00	25,68	7,20	3,94	25,68	43,89
Tp41_3_B	Woning 41	[3/4]	170454,18	429222,46	5,00	27,99	10,41	7,26	27,99	43,72
Tp41_3_C	Woning 41	[3/4]	170454,18	429222,46	8,00	32,67	22,31	19,29	32,67	45,52
Tp41_4_A	Woning 41	[4/4]	170453,65	429216,42	2,00	23,00	-0,85	-4,22	23,00	37,68
Tp41_4_B	Woning 41	[4/4]	170453,65	429216,42	5,00	25,56	5,07	1,86	25,56	38,80
Tp41_4_C	Woning 41	[4/4]	170453,65	429216,42	8,00	31,30	17,33	14,27	31,30	44,63
Tp42_1_A	Woning 42	[1/4]	170470,41	429196,94	2,00	17,44	-1,74	-5,14	17,44	36,52
Tp42_1_B	Woning 42	[1/4]	170470,41	429196,94	5,00	18,95	-1,55	-4,96	18,95	35,72
Tp42_1_C	Woning 42	[1/4]	170470,41	429196,94	8,00	25,42	4,51	1,33	25,42	36,46
Tp42_2_A	Woning 42	[2/4]	170470,76	429203,01	2,00	26,56	8,03	4,48	26,56	46,39
Tp42_2_B	Woning 42	[2/4]	170470,76	429203,01	5,00	28,61	13,48	10,27	28,61	46,16
Tp42_2_C	Woning 42	[2/4]	170470,76	429203,01	8,00	32,24	19,21	16,11	32,24	47,29
Tp42_3_A	Woning 42	[3/4]	170476,39	429205,33	2,00	29,82	19,62	16,55	29,82	50,49
Tp42_3_B	Woning 42	[3/4]	170476,39	429205,33	5,00	31,17	19,60	16,51	31,17	49,25
Tp42_3_C	Woning 42	[3/4]	170476,39	429205,33	8,00	33,64	21,65	18,56	33,64	50,52
Tp42_4_A	Woning 42	[4/4]	170476,03	429199,26	2,00	20,05	4,10	0,89	20,05	37,49
Tp42_4_B	Woning 42	[4/4]	170476,03	429199,26	5,00	25,22	9,56	6,41	25,22	39,73
Tp42_4_C	Woning 42	[4/4]	170476,03	429199,26	8,00	31,23	14,51	11,26	31,23	47,93
Tp43_1_A	Woning 43	[1/3]	170482,91	429188,34	2,00	20,20	0,28	-3,14	20,20	39,34
Tp43_1_B	Woning 43	[1/3]	170482,91	429188,34	5,00	24,11	5,00	1,68	24,11	41,69
Tp43_1_C	Woning 43	[1/3]	170482,91	429188,34	8,00	30,14	14,49	11,38	30,14	45,84
Tp43_2_A	Woning 43	[2/3]	170483,24	429194,05	2,00	29,86	18,67	15,58	29,86	50,95
Tp43_2_B	Woning 43	[2/3]	170483,24	429194,05	5,00	31,85	19,90	16,79	31,85	51,92
Tp43_2_C	Woning 43	[2/3]	170483,24	429194,05	8,00	33,51	20,83	17,72	33,51	51,79
Tp43_3_A	Woning 43	[3/3]	170488,54	429196,28	2,00	27,20	14,07	11,01	27,20	44,20
Tp43_3_B	Woning 43	[3/3]	170488,54	429196,28	5,00	29,98	17,16	14,09	29,98	47,78
Tp43_3_C	Woning 43	[3/3]	170488,54	429196,28	8,00	32,01	18,44	15,35	32,01	49,01
Tp44_1_A	Woning 44	[1/3]	170487,60	429185,06	2,00	21,89	6,84	3,72	21,89	39,80
Tp44_1_B	Woning 44	[1/3]	170487,60	429185,06	5,00	22,59	5,28	2,14	22,59	38,78
Tp44_1_C	Woning 44	[1/3]	170487,60	429185,06	8,00	27,83	9,61	6,47	27,83	42,91
Tp44_2_A	Woning 44	[2/3]	170492,79	429187,38	2,00	17,81	-0,37	-3,69	17,81	36,96
Tp44_2_B	Woning 44	[2/3]	170492,79	429187,38	5,00	19,48	0,95	-2,35	19,48	37,92
Tp44_2_C	Woning 44	[2/3]	170492,79	429187,38	8,00	24,92	4,11	0,87	24,92	39,82
Tp44_3_A	Woning 44	[3/3]	170493,23	429193,01	2,00	24,34	7,34	4,21	24,34	40,81
Tp44_3_B	Woning 44	[3/3]	170493,23	429193,01	5,00	27,81	11,81	8,73	27,81	43,07
Tp44_3_C	Woning 44	[3/3]	170493,23	429193,01	8,00	31,65	18,51	15,46	31,65	47,22
Tp45_1_A	Woning 45	[1/3]	170511,37	429208,18	2,00	29,92	16,11	12,81	29,92	50,87
Tp45_1_B	Woning 45	[1/3]	170511,37	429208,18	5,00	32,04	17,53	14,27	32,04	51,16
Tp45_1_C	Woning 45	[1/3]	170511,37	429208,18	8,00	34,40	19,78	16,55	34,40	52,83
Tp45_2_A	Woning 45	[2/3]	170510,92	429203,00	2,00	18,37	2,08	-1,22	18,37	37,85
Tp45_2_B	Woning 45	[2/3]	170510,92	429203,00	5,00	19,93	1,59	-1,72	19,93	36,65
Tp45_2_C	Woning 45	[2/3]	170510,92	429203,00	8,00	25,02	4,52	1,23	25,02	37,91
Tp45_3_A	Woning 45	[3/3]	170506,15	429200,93	2,00	25,09	13,55	10,50	25,09	41,56
Tp45_3_B	Woning 45	[3/3]	170506,15	429200,93	5,00	23,28	6,52	3,37	23,28	39,22
Tp45_3_C	Woning 45	[3/3]	170506,15	429200,93	8,00	27,87	10,10	6,91	27,87	43,30
Tp46_1_A	Woning 46	[1/2]	170507,26	429211,15	2,00	29,95	12,82	9,11	29,95	52,56
Tp46_1_B	Woning 46	[1/2]	170507,26	429211,15	5,00	32,24	17,08	13,78	32,24	52,51
Tp46_1_C	Woning 46	[1/2]	170507,26	429211,15	8,00	34,58	20,11	16,89	34,58	53,93
Tp46_2_A	Woning 46	[2/2]	170502,07	429203,88	2,00	19,26	-0,44	-4,25	19,26	42,00
Tp46_2_B	Woning 46	[2/2]	170502,07	429203,88	5,00	22,72	3,68	0,50	22,72	37,12
Tp46_2_C	Woning 46	[2/2]	170502,07	429203,88	8,00	28,04	10,28	7,10	28,04	44,06
Tp47_1_A	Woning 47	[1/2]	170503,20	429214,08	2,00	30,27	12,96	9,30	30,27	54,16
Tp47_1_B	Woning 47	[1/2]	170503,20	429214,08	5,00	32,49	15,84	12,42	32,49	53,78
Tp47_1_C	Woning 47	[1/2]	170503,20	429214,08	8,00	34,78	20,44	17,21	34,78	54,98
Tp47_2_A	Woning 47	[2/2]	170498,01	429206,81	2,00	18,35	1,12	-2,11	18,35	37,15
Tp47_2_B	Woning 47	[2/2]	170498,01	429206,81	5,00	23,34	4,91	1,77	23,34	37,56
Tp47_2_C	Woning 47	[2/2]	170498,01	429206,81	8,00	28,60	10,62	7,46	28,60	44,33
Tp48_1_A	Woning 48	[1/2]	170499,15	429217,01	2,00	30,70	12,41	8,72	30,70	54,31
Tp48_1_B	Woning 48	[1/2]	170499,15	429217,01	5,00	32,83	15,51	12,05	32,83	54,73
Tp48_1_C	Woning 48	[1/2]	170499,15	429217,01	8,00	35,08	20,74	17,56	35,08	55,12
Tp48_2_A	Woning 48	[2/2]	170493,95	429209,75	2,00	23,86	16,01	12,98	23,86	40,94
Tp48_2_B	Woning 48	[2/2]	170493,95	429209,75	5,00	25,88	13,07	10,03	25,88	39,47
Tp48_2_C	Woning 48	[2/2]	170493,95	429209,75	8,00	29,78	11,46	8,32	29,78	44,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	31,54	13,36	9,94	31,54	53,48	
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	33,25	15,45	12,02	33,25	54,95	
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	35,01	20,51	17,32	35,01	55,02	
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	31,84	17,94	14,78	31,84	52,28	
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	33,84	20,08	16,92	33,84	54,17	
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	35,56	22,77	19,64	35,56	54,26	
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	25,17	16,67	13,62	25,17	45,37	
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	27,08	13,89	10,80	27,08	44,86	
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	32,91	18,79	15,71	32,91	48,05	

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp17_3_A - Woning 17 [3/3]
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron									
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	2,00	53,45	14,91	11,25	53,45	58,74
Deur01o	Open deur	170465,26	429325,09	0,00	52,72	--	--	52,72	56,52
Gevel02	Gevel damwand	170476,78	429318,43	0,00	43,31	--	--	43,31	44,10
LadLos	Handmatig laden en lossen	170464,25	429322,82	1,50	37,13	--	--	37,13	44,91
Gevel01	Gevel damwand	170491,30	429339,99	0,00	33,10	--	--	33,10	34,02
Deur01d	Dichte deur	170465,26	429325,09	0,00	31,98	--	--	31,98	35,78
Dak01	Dak werkplaats	170448,72	429333,16	0,10	30,89	--	--	30,89	32,40
Dak02	Lichtstraat werkplaats	170462,72	429335,23	0,10	30,62	--	--	30,62	32,49
Deur02o	Roldeur open	170487,84	429349,60	0,00	27,84	--	--	27,84	32,27
Deur03o	Roldeur open	170483,54	429352,46	0,00	26,47	--	--	26,47	30,88
Heftruck01	Heftruck en laden & lossen	170484,59	429372,89	1,00	23,76	--	--	23,76	30,79
Gevel03	Gevel metselwerk	170463,43	429322,64	0,00	19,14	--	--	19,14	19,93
Vwr01	Vrachtwagens op het terrein	170491,69	429369,71	1,20	14,59	--	--	14,59	50,08
Lucht02	Luchtbehandeling	170482,01	429350,48	0,50	13,73	11,97	8,96	18,96	17,06
Lucht03	Luchtbehandeling	170475,92	429357,23	0,50	12,15	10,39	7,38	17,38	15,71
Deur02d	Roldeur dicht	170487,84	429349,60	0,00	12,14	--	--	12,14	16,60
Vwa01	Vrachtwagens achteruitrijsignaal	170492,11	429369,43	1,20	11,34	--	--	11,34	49,90
Deur03d	Roldeur dicht	170483,54	429352,46	0,00	9,66	--	--	9,66	14,03
Bwr02	Bestelwagens op het terrein	170489,78	429370,88	1,00	9,00	3,77	--	9,00	41,81
Pwr02	Personenwagens op het terrein	170488,13	429371,89	0,75	7,32	0,33	--	7,32	38,90
Gevel04	Gevel metselwerk	170448,00	429333,15	0,00	5,74	--	--	5,74	6,62
Pwr01	Personenwagens op het terrein	170493,99	429368,30	0,75	4,41	-0,82	--	4,41	37,26
Gevel05	Gevel metselwerk	170470,36	429366,41	0,00	-11,86	--	--	-11,86	-10,24
Gevel06	Gevel metselwerk	170480,38	429359,60	0,00	-12,61	--	--	-12,61	-11,48

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp18_3_A - Woning 18 [3/3]
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	2,00	51,87	14,82	11,26	51,87	57,97
Deur01o	Open deur	170465,26	429325,09	0,00	50,69	--	--	50,69	54,49
Gevel02	Gevel damwand	170476,78	429318,43	0,00	43,49	--	--	43,49	44,28
LadLos	Handmatig laden en lossen	170464,25	429322,82	1,50	38,52	--	--	38,52	46,30
Gevel01	Gevel damwand	170491,30	429339,99	0,00	34,86	--	--	34,86	35,71
Dak01	Dak werkplaats	170448,72	429333,16	0,10	30,22	--	--	30,22	31,95
Dak02	Lichtstraat werkplaats	170462,72	429335,23	0,10	30,12	--	--	30,12	32,42
Deur01d	Dichte deur	170465,26	429325,09	0,00	29,99	--	--	29,99	33,79
Deur02o	Roldeur open	170487,84	429349,60	0,00	25,68	--	--	25,68	30,20
Deur03o	Roldeur open	170483,54	429352,46	0,00	24,66	--	--	24,66	29,13
Heftruck01	Heftruck en laden & lossen	170484,59	429372,89	1,00	23,48	--	--	23,48	30,61
Gevel03	Gevel metselwerk	170463,43	429322,64	0,00	16,33	--	--	16,33	17,13
Vwr01	Vrachtwagens op het terrein	170491,69	429369,71	1,20	14,52	--	--	14,52	50,25
Lucht02	Luchtbehandeling	170482,01	429350,48	0,50	13,55	11,79	8,78	18,78	16,96
Vwa01	Vrachtwagens achteruitrijsignaal	170492,11	429369,43	1,20	12,47	--	--	12,47	51,23
Lucht03	Luchtbehandeling	170475,92	429357,23	0,50	12,42	10,66	7,65	17,65	16,11
Deur02d	Roldeur dicht	170487,84	429349,60	0,00	9,81	--	--	9,81	14,44
Deur03d	Roldeur dicht	170483,54	429352,46	0,00	7,34	--	--	7,34	11,79
Bwr02	Bestelwagens op het terrein	170489,78	429370,88	1,00	7,19	1,96	--	7,19	40,21
Pwr01	Personenwagens op het terrein	170493,99	429368,30	0,75	6,43	1,20	--	6,43	39,28
Pwr02	Personenwagens op het terrein	170488,13	429371,89	0,75	5,28	-1,71	--	5,28	36,97
Gevel04	Gevel metselwerk	170448,00	429333,15	0,00	3,47	--	--	3,47	4,59
Gevel06	Gevel metselwerk	170480,38	429359,60	0,00	-12,78	--	--	-12,78	-11,64
Gevel05	Gevel metselwerk	170470,36	429366,41	0,00	-12,88	--	--	-12,88	-11,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp19_3_A - Woning 19 [2/2]
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	2,00	50,94	14,42	11,00	50,94	55,89
Deur01o	Open deur	170465,26	429325,09	0,00	48,93	--	--	48,93	52,73
Gevel02	Gevel damwand	170476,78	429318,43	0,00	42,61	--	--	42,61	43,40
Gevel01	Gevel damwand	170491,30	429339,99	0,00	42,21	--	--	42,21	43,05
LadLos	Handmatig laden en lossen	170464,25	429322,82	1,50	38,98	--	--	38,98	46,76
Dak01	Dak werkplaats	170448,72	429333,16	0,10	29,38	--	--	29,38	31,38
Dak02	Lichtstraat werkplaats	170462,72	429335,23	0,10	28,99	--	--	28,99	31,63
Deur01d	Dichte deur	170465,26	429325,09	0,00	28,03	--	--	28,03	31,83
Deur02o	Roldeur open	170487,84	429349,60	0,00	25,78	--	--	25,78	30,41
Deur03o	Roldeur open	170483,54	429352,46	0,00	24,90	--	--	24,90	29,54
Heftruck01	Heftruck en laden & lossen	170484,59	429372,89	1,00	20,68	--	--	20,68	27,83
Gevel03	Gevel metselwerk	170463,43	429322,64	0,00	14,48	--	--	14,48	15,32
Lucht02	Luchtbehandeling	170482,01	429350,48	0,50	13,34	11,58	8,57	18,57	16,85
Lucht03	Luchtbehandeling	170475,92	429357,23	0,50	12,08	10,32	7,31	17,31	15,89
Vwr01	Vrachtwagens op het terrein	170491,69	429369,71	1,20	10,90	--	--	10,90	46,52
Deur02d	Roldeur dicht	170487,84	429349,60	0,00	10,14	--	--	10,14	14,89
Deur03d	Roldeur dicht	170483,54	429352,46	0,00	8,72	--	--	8,72	13,46
Vwa01	Vrachtwagens achteruitrijsignaal	170492,11	429369,43	1,20	7,63	--	--	7,63	46,29
Pwr01	Personenwagens op het terrein	170493,99	429368,30	0,75	6,76	1,53	--	6,76	39,62
Bwr02	Bestelwagens op het terrein	170489,78	429370,88	1,00	3,72	-1,51	--	3,72	36,61
Pwr02	Personenwagens op het terrein	170488,13	429371,89	0,75	2,71	-4,28	--	2,71	34,44
Gevel04	Gevel metselwerk	170448,00	429333,15	0,00	2,41	--	--	2,41	3,70
Gevel06	Gevel metselwerk	170480,38	429359,60	0,00	-12,98	--	--	-12,98	-11,83
Gevel05	Gevel metselwerk	170470,36	429366,41	0,00	-13,54	--	--	-13,54	-11,87

Rekenresultaten La_eq (maatgevend punt avond_nacht) Rijdt 5 en 5a

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp13_2_C - Woning 13 [2/3]
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	8,00	45,82	35,77	32,71	45,82	62,96
Lucht03	Luchtbehandeling	170475,92	429357,23	0,50	35,10	33,34	30,33	40,33	36,35
Lucht02	Luchtbehandeling	170482,01	429350,48	0,50	33,74	31,98	28,97	38,97	34,99
LadLos	Handmatig laden en lossen	170464,25	429322,82	1,50	13,91	--	--	13,91	21,69
Deur03o	Roldeur open	170483,54	429352,46	0,00	29,83	--	--	29,83	33,63
Deur02o	Roldeur open	170487,84	429349,60	0,00	34,08	--	--	34,08	37,88
Deur03d	Roldeur dicht	170483,54	429352,46	0,00	14,72	--	--	14,72	18,52
Deur02d	Roldeur dicht	170487,84	429349,60	0,00	16,50	--	--	16,50	20,30
Deur01o	Open deur	170465,26	429325,09	0,00	16,73	--	--	16,73	20,53
Deur01d	Dichte deur	170465,26	429325,09	0,00	5,82	--	--	5,82	9,62
Gevel06	Gevel metselwerk	170480,38	429359,60	0,00	-4,95	--	--	-4,95	-4,16
Gevel05	Gevel metselwerk	170470,36	429366,41	0,00	1,00	--	--	1,00	1,79
Gevel04	Gevel metselwerk	170448,00	429333,15	0,00	18,12	--	--	18,12	18,91
Gevel03	Gevel metselwerk	170463,43	429322,64	0,00	2,45	--	--	2,45	3,24
Gevel02	Gevel damwand	170476,78	429318,43	0,00	24,32	--	--	24,32	25,11
Gevel01	Gevel damwand	170491,30	429339,99	0,00	25,44	--	--	25,44	26,23
Dak02	Lichtstraat werkplaats	170462,72	429335,23	0,10	41,78	--	--	41,78	42,57
Dak01	Dak werkplaats	170448,72	429333,16	0,10	40,11	--	--	40,11	40,90
Heftruck01	Heftruck en laden & lossen	170484,59	429372,89	1,00	33,30	--	--	33,30	38,07
Vwa01	Vrachtwagens achteruitrijsignaal	170492,11	429369,43	1,20	23,23	--	--	23,23	59,77
Vwr01	Vrachtwagens op het terrein	170491,69	429369,71	1,20	25,60	--	--	25,60	59,08
BWr02	Bestelwagens op het terrein	170489,78	429370,88	1,00	15,37	10,14	--	15,37	45,91
PWr02	Personenwagens op het terrein	170488,13	429371,89	0,75	19,98	12,99	--	19,98	48,86
PWr01	Personenwagens op het terrein	170493,99	429368,30	0,75	16,67	11,44	--	16,67	46,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (totaal) Rijdt 5 en 5a

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	v01.1, IL (feitelijk)						
	LAmax totaalresultaten voor toetspunten						
Groep:	La_max						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	80,07	72,66	--
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	79,82	71,30	--
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	68,43	61,47	--
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	68,73	61,45	--
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	41,60	26,06	--
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	38,83	29,83	--
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	37,12	26,35	--
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	38,93	26,65	--
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	44,48	31,47	--
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	48,19	34,80	--
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	32,28	23,05	--
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	37,04	25,81	--
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	41,86	30,98	--
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	33,04	29,85	--
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	33,91	30,35	--
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	43,74	33,84	--
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	42,49	29,83	--
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	45,76	35,15	--
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	49,47	37,55	--
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	33,98	23,37	--
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	38,17	28,09	--
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	45,38	32,96	--
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	44,71	41,47	--
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	45,55	42,68	--
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	50,32	42,95	--
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	44,50	29,67	--
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	46,65	32,86	--
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	49,33	41,99	--
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	47,56	43,00	--
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	50,13	44,03	--
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	56,68	45,32	--
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	36,38	26,74	--
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	37,73	29,53	--
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	41,33	30,77	--
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	36,35	29,91	--
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	41,36	34,29	--
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	51,50	40,44	--
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	53,92	43,30	--
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	55,99	44,45	--
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	57,01	45,82	--
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	37,10	29,06	--
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	42,47	34,77	--
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	53,18	41,90	--
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	54,03	41,13	--
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	56,25	43,56	--
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	56,87	45,32	--
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	38,77	30,10	--
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	44,55	35,38	--
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	54,33	41,55	--
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	50,71	41,78	--
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	53,47	44,26	--
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	53,87	46,41	--
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	50,23	42,48	--
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	51,97	44,95	--
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	52,19	46,97	--
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	39,51	32,00	--
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	44,17	36,84	--
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	54,63	41,77	--
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	50,09	45,23	--
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	55,90	45,30	--
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	57,02	46,93	--
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	43,19	40,78	--
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	42,59	39,83	--
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	44,84	41,38	--
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	40,94	28,34	--
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	45,70	37,27	--
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	49,75	40,09	--
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	52,80	45,18	--
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	56,53	45,66	--
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	58,09	47,07	--
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	40,63	28,54	--
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	43,99	37,81	--
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	50,57	41,13	--
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	62,97	42,98	--
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	64,42	46,01	--
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	64,61	47,32	--
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	41,26	31,65	--
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	45,46	39,24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (totaal) Rijdt 5 en 5a

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	v01.1, IL (feitelijk)						
Groep:	LAmax totaalresultaten voor toetspunten						
	La_max						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	48,96	43,03	--
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	62,19	43,22	--
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	63,15	46,14	--
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	63,21	47,82	--
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	45,61	33,68	--
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	48,77	41,07	--
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	51,40	43,79	--
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	56,38	42,94	--
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	58,09	46,14	--
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	59,43	48,44	--
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	46,48	34,13	--
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	49,72	43,56	--
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	52,94	45,84	--
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	61,42	43,56	--
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	61,84	46,41	--
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	61,84	49,28	--
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	46,75	35,34	--
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	51,34	44,40	--
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	8,00	58,14	46,94	--
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	2,00	61,24	45,07	--
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	5,00	61,35	47,87	--
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	8,00	61,35	51,08	--
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	2,00	55,28	48,89	--
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	5,00	59,62	56,15	--
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	8,00	61,09	56,88	--
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	2,00	47,32	36,82	--
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	5,00	52,60	43,71	--
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	8,00	61,19	51,28	--
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	2,00	52,50	31,24	--
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	5,00	53,55	36,50	--
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	8,00	54,68	39,04	--
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	2,00	58,99	41,58	--
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	5,00	59,22	44,31	--
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	8,00	54,13	45,58	--
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	2,00	70,10	34,97	--
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	5,00	70,11	38,89	--
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	8,00	70,04	42,28	--
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	2,00	52,53	31,54	--
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	5,00	52,88	33,52	--
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	8,00	56,02	37,21	--
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	2,00	72,71	32,26	--
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	5,00	72,63	36,93	--
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	8,00	72,39	42,90	--
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	2,00	55,80	30,10	--
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	5,00	52,89	32,91	--
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	8,00	54,63	37,84	--
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	2,00	75,21	36,76	--
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	5,00	74,98	39,40	--
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	8,00	74,45	43,82	--
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	2,00	53,57	30,08	--
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	5,00	59,29	32,60	--
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	8,00	59,97	36,11	--
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	2,00	74,48	35,62	--
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	5,00	74,37	38,24	--
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	8,00	73,96	41,36	--
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	2,00	75,76	38,26	--
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	5,00	75,48	41,27	--
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	8,00	74,87	44,07	--
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	2,00	56,04	31,72	--
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	5,00	59,89	34,96	--
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	8,00	60,20	38,23	--
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	2,00	74,40	36,14	--
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	5,00	74,30	38,76	--
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	8,00	73,89	42,51	--
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	2,00	75,61	34,75	--
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	5,00	75,36	38,53	--
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	8,00	74,79	42,08	--
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	2,00	55,93	30,05	--
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	5,00	54,88	31,40	--
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	8,00	54,40	35,07	--
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	2,00	75,22	38,50	--
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	5,00	75,03	40,39	--
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	8,00	74,44	42,03	--
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	2,00	52,78	29,78	--
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	5,00	54,02	30,76	--
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	8,00	56,56	34,65	--
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	2,00	74,33	38,31	--
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	5,00	73,80	40,96	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (totaal) Rijdt 5 en 5a

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	8,00	73,44	41,85	--
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	2,00	53,23	29,69	--
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	5,00	55,87	31,14	--
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	8,00	64,11	34,84	--
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	2,00	67,87	30,17	--
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	5,00	67,91	32,33	--
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	8,00	61,84	38,08	--
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	2,00	72,39	38,16	--
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	5,00	72,15	40,81	--
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	8,00	71,97	42,19	--
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	2,00	49,84	30,47	--
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	5,00	54,54	34,96	--
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	8,00	63,58	38,44	--
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	2,00	70,18	40,97	--
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	5,00	70,21	46,48	--
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	8,00	70,09	47,26	--
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	2,00	67,94	40,87	--
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	5,00	69,31	45,96	--
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	8,00	68,64	47,73	--
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	2,00	47,62	29,77	--
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	5,00	53,94	32,93	--
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	8,00	54,51	37,33	--
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	2,00	49,01	29,56	--
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	5,00	49,18	35,54	--
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	8,00	52,75	37,95	--
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	2,00	63,52	39,10	--
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	5,00	67,97	45,59	--
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	8,00	67,77	47,89	--
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	2,00	54,70	32,70	--
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	5,00	57,21	35,05	--
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	8,00	58,25	37,08	--
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	2,00	39,81	24,90	--
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	5,00	41,85	25,78	--
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	8,00	44,36	28,78	--
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	2,00	38,19	21,90	--
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	5,00	44,96	25,69	--
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	8,00	47,86	30,41	--
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	2,00	54,57	32,59	--
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	5,00	57,36	34,81	--
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	8,00	58,63	37,37	--
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	2,00	38,78	22,55	--
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	5,00	40,21	24,65	--
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	8,00	44,97	30,05	--
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	2,00	50,76	37,58	--
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	5,00	53,61	41,03	--
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	8,00	55,44	42,43	--
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	2,00	40,27	24,32	--
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	5,00	42,42	23,50	--
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	8,00	45,44	31,14	--
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	2,00	50,92	35,81	--
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	5,00	53,48	39,75	--
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	8,00	54,61	39,31	--
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	2,00	43,19	25,93	--
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	5,00	42,97	24,58	--
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	8,00	46,00	27,70	--
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	2,00	51,67	31,45	--
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	5,00	54,45	32,63	--
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	8,00	54,43	34,92	--
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	2,00	41,06	25,15	--
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	5,00	42,98	24,38	--
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	8,00	45,45	28,15	--
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	2,00	53,66	31,41	--
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	5,00	55,82	32,74	--
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	8,00	56,21	35,29	--
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	2,00	54,28	32,57	--
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	5,00	56,94	33,44	--
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	8,00	57,25	35,52	--
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	2,00	41,25	23,53	--
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	5,00	46,52	26,88	--
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	8,00	48,78	30,33	--
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	2,00	55,04	31,03	--
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	5,00	57,56	32,48	--
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	8,00	57,97	34,62	--
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	2,00	45,43	28,89	--
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	5,00	49,06	29,97	--
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	8,00	49,70	32,41	--
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	2,00	40,09	25,48	--
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	5,00	43,56	24,84	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (totaal) Rijdt 5 en 5a

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	46,74	28,75	--
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	60,15	32,04	--
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	62,36	33,49	--
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	62,50	35,30	--
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	40,28	25,29	--
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	41,83	23,93	--
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	47,54	28,62	--
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	58,22	31,63	--
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	60,53	33,53	--
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	60,49	35,77	--
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	39,61	25,16	--
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	40,99	24,85	--
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	46,42	28,87	--
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	57,41	32,13	--
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	59,63	33,96	--
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	59,71	35,97	--
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	39,71	23,68	--
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	42,66	25,11	--
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	47,93	29,89	--
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	56,71	35,21	--
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	59,14	37,32	--
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	59,21	38,56	--
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	39,46	27,77	--
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	41,82	26,87	--
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	46,88	29,11	--
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	56,54	34,97	--
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	59,01	36,90	--
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	59,07	35,99	--
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	43,42	37,77	--
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	44,06	38,90	--
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	45,83	39,12	--
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	42,24	26,68	--
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	44,89	26,83	--
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	47,70	31,11	--
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	31,95	20,42	--
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	33,02	20,61	--
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	34,53	23,62	--
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	40,67	35,30	--
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	41,72	35,68	--
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	46,47	33,84	--
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	41,54	33,72	--
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	43,52	34,91	--
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	47,56	36,99	--
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	38,95	27,22	--
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	42,30	27,42	--
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	46,92	34,63	--
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	37,07	24,35	--
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	36,51	24,60	--
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	41,67	27,87	--
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	39,50	28,99	--
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	43,54	29,20	--
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	48,78	31,71	--
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	38,70	26,76	--
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	45,06	28,09	--
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	8,00	51,56	30,59	--
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	2,00	36,95	21,27	--
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	5,00	37,19	22,18	--
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	8,00	41,91	26,34	--
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	2,00	38,84	26,65	--
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	5,00	43,62	27,19	--
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	8,00	48,94	29,78	--
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	2,00	43,41	26,57	--
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	5,00	41,61	27,95	--
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	8,00	46,34	30,42	--
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	2,00	33,09	19,43	--
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	5,00	37,96	22,17	--
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	8,00	42,77	25,68	--
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	2,00	44,73	28,70	--
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	5,00	47,22	29,23	--
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	8,00	47,31	30,74	--
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	2,00	48,05	27,73	--
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	5,00	50,88	28,95	--
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	8,00	54,86	30,57	--
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	2,00	35,94	22,71	--
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	37,13	20,99	--
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	43,32	24,85	--
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	36,04	23,06	--
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	37,66	23,27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (totaal) Rijdt 5 en 5a

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	40,32	28,47	--
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	43,16	27,83	--
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	46,15	29,06	--
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	46,95	31,30	--
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	35,40	22,30	--
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	36,54	22,43	--
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	38,44	25,60	--
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	41,03	26,33	--
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	43,58	27,51	--
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	47,18	32,26	--
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	40,97	28,25	--
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	43,64	29,48	--
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	47,21	33,23	--
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	37,02	23,10	--
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	39,98	27,58	--
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	45,15	32,08	--
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	32,73	21,07	--
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	33,89	23,08	--
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	37,29	26,32	--
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	45,35	38,15	--
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	46,94	39,03	--
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	50,77	41,32	--
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	53,26	35,59	--
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	54,07	36,23	--
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	8,00	55,45	39,80	--
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	2,00	34,41	28,22	--
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	5,00	39,27	30,16	--
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	8,00	48,38	37,46	--
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	2,00	40,53	23,65	--
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	5,00	39,25	27,50	--
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	8,00	45,14	31,07	--
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	2,00	50,49	36,03	--
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	5,00	53,41	36,84	--
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	8,00	54,62	37,37	--
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	2,00	40,75	28,28	--
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	5,00	46,72	31,88	--
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	8,00	48,36	33,39	--
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	2,00	37,82	22,59	--
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	5,00	35,40	23,38	--
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	8,00	40,28	28,20	--
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	2,00	34,52	22,85	--
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	5,00	35,77	22,83	--
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	8,00	37,91	25,06	--
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	2,00	38,88	25,41	--
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	5,00	42,80	27,63	--
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	8,00	45,90	31,53	--
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	2,00	49,97	41,05	--
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	5,00	50,75	41,49	--
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	8,00	51,86	42,75	--
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	2,00	33,69	27,18	--
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	5,00	34,27	26,66	--
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	8,00	36,38	29,50	--
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	2,00	43,53	26,44	--
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	5,00	37,72	28,34	--
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	8,00	41,56	29,57	--
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	2,00	50,03	38,13	--
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	5,00	51,14	38,90	--
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	8,00	52,32	40,62	--
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	2,00	37,73	27,33	--
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	5,00	37,05	24,69	--
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	8,00	42,94	29,32	--
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	2,00	51,16	37,15	--
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	5,00	52,67	37,81	--
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	8,00	54,47	39,83	--
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	35,06	21,62	--
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	37,20	23,33	--
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	43,79	29,27	--
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	51,62	34,72	--
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	52,90	35,17	--
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	54,57	37,04	--
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	46,42	28,87	--
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	44,71	25,22	--
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	47,19	29,40	--
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	51,06	34,99	--
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	52,68	36,50	--
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	53,98	37,82	--
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	50,06	37,29	--
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	50,96	37,74	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	52,92	40,97	--
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	51,24	29,27	--
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	49,67	29,62	--
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	50,77	33,48	--

Rekenresultaten La_max (Tp17_3_A) Rijdt 5 en 5a

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
v01.1, IL (feitelijk)
Tp17_3_A - Woning 17 [3/3]
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	2,00	75,76	38,26	--
xLadLos	Handmatig laden en lossen pieken	170490,26	429333,39	1,50	75,76	--	--
xDeur01	Maximale geluidniveaus open deur	170464,70	429324,25	1,73	70,35	--	--
xHeftr01	Heftruck en laden & lossen pieken	170484,75	429372,21	1,00	50,87	--	--
xWwo01	Vrachtwagens optrekken	170491,27	429369,98	1,20	46,85	--	--
xDeur02	Maximale geluidniveaus open roldeur	170486,16	429350,71	3,33	40,17	--	--
xDeur03	Maximale geluidniveaus open roldeur	170481,86	429353,58	3,33	38,87	--	--
xPortier07	Dichtslaan portieren	170507,20	429356,58	1,00	38,26	38,26	--
xPortier05	Dichtslaan portieren	170476,48	429374,83	1,00	36,95	36,95	--
xPortier06	Dichtslaan portieren	170499,77	429360,80	1,00	35,00	35,00	--
xPwo02	Personenwagens opptrekken	170487,26	429372,43	0,75	34,57	34,57	--
xBwo02	Bestelwagens optrekken	170488,92	429371,41	1,00	34,56	34,56	--
xPortier08	Dichtslaan portieren	170504,47	429351,81	1,00	33,06	33,06	--
xPwo01	Personenwagens optrekken	170493,14	429368,82	0,75	31,11	31,11	--
xPortier04	Dichtslaan portieren	170472,39	429368,77	1,00	28,44	28,44	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,76	40,96	40,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Tp18_3_A) Rijdt 5 en 5a

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
v01.1, IL (feitelijk)
Tp18_3_A - Woning 18 [3/3]
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	2,00	75,61	34,75	--
xLadLos	Handmatig laden en lossen pieken	170490,26	429333,39	1,50	75,61	--	--
xDeur01	Maximale geluidniveaus open deur	170464,70	429324,25	1,73	68,32	--	--
xHeftr01	Heftruck en laden & lossen pieken	170484,75	429372,21	1,00	50,76	--	--
xWwo01	Vrachtwagens optrekken	170491,27	429369,98	1,20	48,19	--	--
xDeur02	Maximale geluidniveaus open roldeur	170486,16	429350,71	3,33	37,31	--	--
xDeur03	Maximale geluidniveaus open roldeur	170481,86	429353,58	3,33	37,10	--	--
xPortier06	Dichtslaan portieren	170499,77	429360,80	1,00	34,75	34,75	--
xPortier07	Dichtslaan portieren	170507,20	429356,58	1,00	34,44	34,44	--
xPortier05	Dichtslaan portieren	170476,48	429374,83	1,00	34,12	34,12	--
xPwo01	Personenwagens optrekken	170493,14	429368,82	0,75	34,08	34,08	--
xBwo02	Bestelwagens optrekken	170488,92	429371,41	1,00	34,03	34,03	--
xPwo02	Personenwagens optrekken	170487,26	429372,43	0,75	34,00	34,00	--
xPortier08	Dichtslaan portieren	170504,47	429351,81	1,00	33,96	33,96	--
xPortier04	Dichtslaan portieren	170472,39	429368,77	1,00	32,78	32,78	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,61	41,91	41,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Tp19_3_A) Rijdt 5 en 5a

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
v01.1, IL (feitelijk)
Tp19_3_A - Woning 19 [2/2]
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	2,00	75,22	38,50	--
xLadLos	Handmatig laden en lossen pieken	170490,26	429333,39	1,50	75,22	--	--
xDeur01	Maximale geluidniveaus open deur	170464,70	429324,25	1,73	66,47	--	--
xHeftr01	Heftruck en laden & lossen pieken	170484,75	429372,21	1,00	48,78	--	--
xVwo01	Vrachtwagens optrekken	170491,27	429369,98	1,20	43,75	--	--
xPortier06	Dichtslaan portieren	170499,77	429360,80	1,00	38,50	38,50	--
xPortier07	Dichtslaan portieren	170507,20	429356,58	1,00	37,35	37,35	--
xDeur02	Maximale geluidniveaus open roldeur	170486,16	429350,71	3,33	37,09	--	--
xDeur03	Maximale geluidniveaus open roldeur	170481,86	429353,58	3,33	36,78	--	--
xPortier08	Dichtslaan portieren	170504,47	429351,81	1,00	36,52	36,52	--
xPortier04	Dichtslaan portieren	170472,39	429368,77	1,00	34,30	34,30	--
xPortier05	Dichtslaan portieren	170476,48	429374,83	1,00	33,86	33,86	--
xPWo01	Personenwagens optrekken	170493,14	429368,82	0,75	33,10	33,10	--
xBWo02	Bestelwagens optrekken	170488,92	429371,41	1,00	30,39	30,39	--
xPWo02	Personenwagens opptrekken	170487,26	429372,43	0,75	29,47	29,47	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,22	42,47	42,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Tp16_3_A) Rijdt 5 en 5a

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
v01.1, IL (feitelijk)
Tp16_3_A - Woning 16 [2/2]
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	2,00	75,21	36,76	--
xLadLos	Handmatig laden en lossen pieken	170490,26	429333,39	1,50	75,21	--	--
xDeur01	Maximale geluidniveaus open deur	170464,70	429324,25	1,73	49,76	--	--
xHeftr01	Heftruck en laden & lossen pieken	170484,75	429372,21	1,00	46,30	--	--
xVwo01	Vrachtwagens optrekken	170491,27	429369,98	1,20	40,98	--	--
xDeur03	Maximale geluidniveaus open roldeur	170481,86	429353,58	3,33	37,46	--	--
xDeur02	Maximale geluidniveaus open roldeur	170486,16	429350,71	3,33	37,40	--	--
xPortier05	Dichtslaan portieren	170476,48	429374,83	1,00	36,76	36,76	--
xPortier07	Dichtslaan portieren	170507,20	429356,58	1,00	35,66	35,66	--
xPortier08	Dichtslaan portieren	170504,47	429351,81	1,00	32,44	32,44	--
xPortier04	Dichtslaan portieren	170472,39	429368,77	1,00	32,21	32,21	--
xPwo02	Personenwagens opptrekken	170487,26	429372,43	0,75	31,33	31,33	--
xBwo02	Bestelwagens optrekken	170488,92	429371,41	1,00	30,91	30,91	--
xPwo01	Personenwagens optrekken	170493,14	429368,82	0,75	30,74	30,74	--
xPortier06	Dichtslaan portieren	170499,77	429360,80	1,00	29,62	29,62	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,21	40,44	40,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Tp17_2_A) Rijdt 5 en 5a

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
v01.1, IL (feitelijk)
Tp17_2_A - Woning 17 [2/3]
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	2,00	74,48	35,62	--
xLadLos	Handmatig laden en lossen pieken	170490,26	429333,39	1,50	74,48	--	--
xDeur01	Maximale geluidniveaus open deur	170464,70	429324,25	1,73	66,39	--	--
xHeftr01	Heftruck en laden & lossen pieken	170484,75	429372,21	1,00	46,13	--	--
xVwo01	Vrachtwagens optrekken	170491,27	429369,98	1,20	41,90	--	--
xPortier06	Dichtslaan portieren	170499,77	429360,80	1,00	35,62	35,62	--
xPortier07	Dichtslaan portieren	170507,20	429356,58	1,00	34,50	34,50	--
xPortier08	Dichtslaan portieren	170504,47	429351,81	1,00	34,02	34,02	--
xPortier05	Dichtslaan portieren	170476,48	429374,83	1,00	33,16	33,16	--
xPortier04	Dichtslaan portieren	170472,39	429368,77	1,00	32,91	32,91	--
xDeur02	Maximale geluidniveaus open roldeur	170486,16	429350,71	3,33	32,70	--	--
xPwo01	Personenwagens optrekken	170493,14	429368,82	0,75	31,34	31,34	--
xDeur03	Maximale geluidniveaus open roldeur	170481,86	429353,58	3,33	30,24	--	--
xPwo02	Personenwagens opptrekken	170487,26	429372,43	0,75	29,40	29,40	--
xBwo02	Bestelwagens optrekken	170488,92	429371,41	1,00	28,16	28,16	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	74,48	35,62	34,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Tp18_2_A) Rijdt 5 en 5a

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
v01.1, IL (feitelijk)
Tp18_2_A - Woning 18 [2/3]
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	2,00	74,40	36,14	--
xLadLos	Handmatig laden en lossen pieken	170490,26	429333,39	1,50	74,40	--	--
xDeur01	Maximale geluidniveaus open deur	170464,70	429324,25	1,73	62,80	--	--
xHeftr01	Heftruck en laden & lossen pieken	170484,75	429372,21	1,00	48,09	--	--
xVwo01	Vrachtwagens optrekken	170491,27	429369,98	1,20	44,71	--	--
xDeur03	Maximale geluidniveaus open roldeur	170481,86	429353,58	3,33	38,87	--	--
xDeur02	Maximale geluidniveaus open roldeur	170486,16	429350,71	3,33	38,54	--	--
xPortier05	Dichtslaan portieren	170476,48	429374,83	1,00	36,14	36,14	--
xPortier06	Dichtslaan portieren	170499,77	429360,80	1,00	34,73	34,73	--
xPortier04	Dichtslaan portieren	170472,39	429368,77	1,00	34,54	34,54	--
xPWo02	Personenwagens optrekken	170487,26	429372,43	0,75	31,49	31,49	--
xPortier07	Dichtslaan portieren	170507,20	429356,58	1,00	31,49	31,49	--
xBWo02	Bestelwagens optrekken	170488,92	429371,41	1,00	31,16	31,16	--
xPWo01	Personenwagens optrekken	170493,14	429368,82	0,75	31,14	31,14	--
xPortier08	Dichtslaan portieren	170504,47	429351,81	1,00	31,00	31,00	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	74,40	36,14	34,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Tp20_3_A) Rijdt 5 en 5a

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
v01.1, IL (feitelijk)
Tp20_3_A - Woning 20 [2/2]
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	2,00	74,33	38,31	--
xLadLos	Handmatig laden en lossen pieken	170490,26	429333,39	1,50	74,33	--	--
xDeur01	Maximale geluidniveaus open deur	170464,70	429324,25	1,73	64,76	--	--
xHeftr01	Heftruck en laden & lossen pieken	170484,75	429372,21	1,00	49,18	--	--
xVwo01	Vrachtwagens optrekken	170491,27	429369,98	1,20	44,74	--	--
xPortier08	Dichtslaan portieren	170504,47	429351,81	1,00	38,31	38,31	--
xPortier06	Dichtslaan portieren	170499,77	429360,80	1,00	38,25	38,25	--
xPortier07	Dichtslaan portieren	170507,20	429356,58	1,00	37,85	37,85	--
xDeur02	Maximale geluidniveaus open roldeur	170486,16	429350,71	3,33	36,89	--	--
xDeur03	Maximale geluidniveaus open roldeur	170481,86	429353,58	3,33	36,44	--	--
xPortier04	Dichtslaan portieren	170472,39	429368,77	1,00	34,35	34,35	--
xPortier05	Dichtslaan portieren	170476,48	429374,83	1,00	33,94	33,94	--
xPWo01	Personenwagens optrekken	170493,14	429368,82	0,75	33,00	33,00	--
xBWo02	Bestelwagens optrekken	170488,92	429371,41	1,00	31,52	31,52	--
xPWo02	Personenwagens opptrekken	170487,26	429372,43	0,75	29,64	29,64	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	74,33	42,93	42,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Tp15_3_A) Rijdt 5 en 5a

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
v01.1, IL (feitelijk)
Tp15_3_A - Woning 15 [2/2]
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	2,00	72,71	32,26	--
xLadLos	Handmatig laden en lossen pieken	170490,26	429333,39	1,50	72,71	--	--
xDeur01	Maximale geluidniveaus open deur	170464,70	429324,25	1,73	48,62	--	--
xHeftr01	Heftruck en laden & lossen pieken	170484,75	429372,21	1,00	45,48	--	--
xVwo01	Vrachtwagens optrekken	170491,27	429369,98	1,20	40,99	--	--
xDeur02	Maximale geluidniveaus open roldeur	170486,16	429350,71	3,33	38,56	--	--
xDeur03	Maximale geluidniveaus open roldeur	170481,86	429353,58	3,33	37,43	--	--
xPortier07	Dichtslaan portieren	170507,20	429356,58	1,00	32,26	32,26	--
xPortier08	Dichtslaan portieren	170504,47	429351,81	1,00	30,27	30,27	--
xPwo01	Personenwagens optrekken	170493,14	429368,82	0,75	29,86	29,86	--
xPortier06	Dichtslaan portieren	170499,77	429360,80	1,00	29,43	29,43	--
xBwo02	Bestelwagens optrekken	170488,92	429371,41	1,00	29,34	29,34	--
xPwo02	Personenwagens optrekken	170487,26	429372,43	0,75	28,41	28,41	--
xPortier05	Dichtslaan portieren	170476,48	429374,83	1,00	21,63	21,63	--
xPortier04	Dichtslaan portieren	170472,39	429368,77	1,00	21,25	21,25	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,71	39,77	39,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
v01.1, IL (feitelijk)
Tp21_3_A - Woning 21 [3/3]
La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	2,00	72,39	38,16	--
xLadLos	Handmatig laden en lossen pieken	170490,26	429333,39	1,50	72,39	--	--
xDeur01	Maximale geluidniveaus open deur	170464,70	429324,25	1,73	63,20	--	--
xHeftr01	Heftruck en laden & lossen pieken	170484,75	429372,21	1,00	49,09	--	--
xVwo01	Vrachtwagens optrekken	170491,27	429369,98	1,20	44,22	--	--
xPortier07	Dichtslaan portieren	170507,20	429356,58	1,00	38,16	38,16	--
xPortier08	Dichtslaan portieren	170504,47	429351,81	1,00	37,60	37,60	--
xDeur02	Maximale geluidniveaus open roldeur	170486,16	429350,71	3,33	36,66	--	--
xPortier06	Dichtslaan portieren	170499,77	429360,80	1,00	36,20	36,20	--
xDeur03	Maximale geluidniveaus open roldeur	170481,86	429353,58	3,33	36,08	--	--
xPortier04	Dichtslaan portieren	170472,39	429368,77	1,00	35,66	35,66	--
xPortier05	Dichtslaan portieren	170476,48	429374,83	1,00	35,02	35,02	--
xPWo01	Personenwagens optrekken	170493,14	429368,82	0,75	34,89	34,89	--
xBWo02	Bestelwagens optrekken	170488,92	429371,41	1,00	32,17	32,17	--
xPWo02	Personenwagens opptrekken	170487,26	429372,43	0,75	31,32	31,32	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,39	41,40	41,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (maatgevend punt avond) Rijdt 5 en 5a

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAmax bij Bron voor toetspunt: Tp13_2_C - Woning 13 [2/3]
Groep: La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	8,00	61,09	56,88	--
xPortier05	Dichtslaan portieren	170476,48	429374,83	1,00	56,88	56,88	--
xPortier04	Dichtslaan portieren	170472,39	429368,77	1,00	52,50	52,50	--
xPWo02	Personenwagens optrekken	170487,26	429372,43	0,75	49,67	49,67	--
xPortier07	Dichtslaan portieren	170507,20	429356,58	1,00	47,63	47,63	--
xPWo01	Personenwagens optrekken	170493,14	429368,82	0,75	44,75	44,75	--
xPortier06	Dichtslaan portieren	170499,77	429360,80	1,00	42,62	42,62	--
xBWo02	Bestelwagens optrekken	170488,92	429371,41	1,00	40,19	40,19	--
xPortier08	Dichtslaan portieren	170504,47	429351,81	1,00	39,49	39,49	--
xDeur03	Maximale geluidniveaus open roldeur	170481,86	429353,58	3,33	41,65	--	--
xDeur02	Maximale geluidniveaus open roldeur	170486,16	429350,71	3,33	41,04	--	--
xDeur01	Maximale geluidniveaus open deur	170464,70	429324,25	1,73	34,54	--	--
xLadLos	Handmatig laden en lossen pieken	170490,26	429333,39	1,50	46,30	--	--
xHeftr01	Heftruck en laden & lossen pieken	170484,75	429372,21	1,00	61,09	--	--
xVWo01	Vrachtwagens optrekken	170491,27	429369,98	1,20	58,17	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,28	56,88	49,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (totaal) Rijdt 5 en 5a

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	39,06	27,52	--	39,06	79,56
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	39,46	27,92	--	39,46	79,54
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	37,00	25,29	--	37,00	77,40
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	37,41	25,80	--	37,41	77,49
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	38,35	26,58	--	38,35	78,84
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	38,37	26,59	--	38,37	78,63
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	39,26	27,50	--	39,26	79,94
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	39,74	28,07	--	39,74	79,93
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	43,74	31,97	--	43,74	84,01
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	43,72	31,95	--	43,72	83,83
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	42,36	30,82	--	42,36	82,59
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	42,42	30,84	--	42,42	82,48
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	42,14	30,51	--	42,14	82,17
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	39,14	27,55	--	39,14	79,54
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	39,48	27,88	--	39,48	79,59
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	39,43	27,81	--	39,43	79,46
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	26,99	15,34	--	26,99	68,28
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	31,27	19,58	--	31,27	71,71
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	34,01	22,21	--	34,01	74,31
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	42,56	31,02	--	42,56	82,79
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	42,61	31,03	--	42,61	82,67
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	42,32	30,68	--	42,32	82,35
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	40,39	28,74	--	40,39	80,75
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	40,68	29,02	--	40,68	80,75
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	40,53	28,92	--	40,53	80,55
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	28,95	17,26	--	28,95	69,87
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	31,27	19,61	--	31,27	71,63
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	34,12	22,40	--	34,12	74,36
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	32,17	20,32	--	32,17	73,70
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	33,56	21,88	--	33,56	73,88
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	34,40	22,75	--	34,40	74,63
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	31,24	19,17	--	31,24	72,78
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	36,83	25,10	--	36,83	77,14
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	37,04	25,34	--	37,04	77,18
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	28,68	16,75	--	28,68	71,17
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	32,02	20,22	--	32,02	72,57
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	33,97	22,23	--	33,97	74,16
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	30,85	18,97	--	30,85	72,85
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	32,84	21,08	--	32,84	73,23
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	33,53	21,76	--	33,53	73,84
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	28,91	17,04	--	28,91	71,49
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	31,47	19,64	--	31,47	72,14
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	32,45	20,63	--	32,45	72,75
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	29,32	17,46	--	29,32	71,65
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	31,75	20,01	--	31,75	72,17
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	32,87	21,09	--	32,87	73,24
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	28,49	16,60	--	28,49	71,28
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	30,74	18,91	--	30,74	71,58
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	31,90	20,12	--	31,90	72,25
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	28,55	16,68	--	28,55	71,33
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	30,71	18,92	--	30,71	71,37
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	32,15	20,39	--	32,15	72,56
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	24,90	12,97	--	24,90	68,19
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	25,00	12,95	--	25,00	67,06
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	26,79	14,79	--	26,79	68,01
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	27,91	16,05	--	27,91	70,87
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	30,02	18,17	--	30,02	71,05
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	31,44	19,62	--	31,44	71,85
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	25,16	13,38	--	25,16	68,64
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	26,91	15,05	--	26,91	68,89
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	30,77	18,91	--	30,77	71,45
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	28,51	16,57	--	28,51	71,96
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	30,05	18,06	--	30,05	71,99
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	32,01	20,07	--	32,01	72,69
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	26,26	14,45	--	26,26	69,64
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	28,15	16,21	--	28,15	69,97
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	30,60	18,73	--	30,60	71,03
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	24,76	12,80	--	24,76	68,30
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	26,68	14,59	--	26,68	68,79
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	29,78	17,74	--	29,78	70,52
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	25,87	14,15	--	25,87	69,27
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	27,71	15,88	--	27,71	69,59
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	29,75	17,95	--	29,75	70,29
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	24,47	12,59	--	24,47	67,98
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	26,65	14,61	--	26,65	68,77
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	29,56	17,51	--	29,56	70,41
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	25,84	14,02	--	25,84	69,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (totaal) Rijdt 5 en 5a

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
	Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	27,62	15,70	--	27,62	69,48
	Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	29,57	17,64	--	29,57	70,21
	Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	24,15	12,22	--	24,15	67,57
	Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	26,48	14,38	--	26,48	68,36
	Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	29,37	17,24	--	29,37	70,19
	Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	26,08	14,24	--	26,08	69,44
	Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	27,92	15,99	--	27,92	69,61
	Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	29,64	17,82	--	29,64	70,31
	Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	23,66	11,75	--	23,66	66,98
	Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	26,21	14,12	--	26,21	67,83
	Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	29,37	17,25	--	29,37	70,16
	Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	26,45	14,61	--	26,45	69,67
	Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	28,42	16,52	--	28,42	69,79
	Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	29,84	18,00	--	29,84	70,51
	Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	24,39	12,54	--	24,39	67,70
	Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	26,41	14,38	--	26,41	67,77
	Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	30,35	18,37	--	30,35	71,07
	Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	26,98	15,12	--	26,98	70,00
	Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	28,99	17,16	--	28,99	70,11
	Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	8,00	30,23	18,36	--	30,23	70,87
	Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	2,00	24,26	12,33	--	24,26	67,39
	Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	5,00	26,68	14,60	--	26,68	67,81
	Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	8,00	31,93	20,04	--	31,93	72,45
	Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	2,00	26,45	14,42	--	26,45	68,71
	Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	5,00	30,85	18,98	--	30,85	71,07
	Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	8,00	32,84	21,01	--	32,84	72,98
	Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	2,00	28,13	16,24	--	28,13	70,81
	Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	5,00	29,97	18,18	--	29,97	70,85
	Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	8,00	32,05	20,20	--	32,05	72,52
	Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	2,00	25,39	13,57	--	25,39	69,12
	Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	5,00	26,51	14,62	--	26,51	68,96
	Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	8,00	28,73	16,82	--	28,73	69,85
	Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	2,00	26,16	14,29	--	26,16	69,70
	Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	5,00	27,39	15,45	--	27,39	69,39
	Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	8,00	29,18	17,25	--	29,18	69,91
	Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	2,00	23,52	11,63	--	23,52	66,91
	Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	5,00	26,05	14,02	--	26,05	67,87
	Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	8,00	28,90	16,79	--	28,90	69,54
	Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	2,00	25,13	13,19	--	25,13	68,89
	Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	5,00	26,15	14,16	--	26,15	68,66
	Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	8,00	28,38	16,40	--	28,38	69,63
	Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	2,00	23,37	11,59	--	23,37	66,73
	Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	5,00	25,46	13,49	--	25,46	67,34
	Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	8,00	28,75	16,67	--	28,75	69,22
	Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	2,00	24,66	12,71	--	24,66	68,43
	Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	5,00	25,69	13,71	--	25,69	68,27
	Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	8,00	27,99	16,03	--	27,99	69,30
	Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	2,00	23,82	11,93	--	23,82	67,13
	Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	5,00	25,80	13,78	--	25,80	67,57
	Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	8,00	29,08	16,94	--	29,08	69,52
	Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	2,00	24,09	12,21	--	24,09	67,87
	Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	5,00	25,13	13,16	--	25,13	67,75
	Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	8,00	27,72	15,68	--	27,72	69,09
	Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	2,00	20,66	8,64	--	20,66	64,05
	Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	5,00	22,09	9,98	--	22,09	63,84
	Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	8,00	28,76	16,75	--	28,76	69,20
	Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	2,00	24,48	12,64	--	24,48	67,70
	Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	5,00	26,47	14,51	--	26,47	68,02
	Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	8,00	29,67	17,52	--	29,67	70,07
	Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	2,00	23,52	11,60	--	23,52	67,29
	Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	5,00	24,80	12,77	--	24,80	67,40
	Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	8,00	27,48	15,46	--	27,48	68,83
	Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	2,00	20,48	8,53	--	20,48	63,83
	Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	5,00	21,29	9,14	--	21,29	63,06
	Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	8,00	26,81	14,75	--	26,81	67,72
	Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	2,00	26,02	14,26	--	26,02	69,10
	Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	5,00	28,51	16,68	--	28,51	69,74
	Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	8,00	31,08	19,24	--	31,08	71,35
	Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	2,00	23,53	11,60	--	23,53	67,27
	Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	5,00	25,06	13,08	--	25,06	67,60
	Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	8,00	27,40	15,39	--	27,40	68,79
	Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	2,00	26,44	14,55	--	26,44	69,44
	Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	5,00	29,12	17,19	--	29,12	70,16
	Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	8,00	31,48	19,68	--	31,48	71,74
	Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	2,00	23,59	11,60	--	23,59	67,28
	Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	5,00	25,55	13,58	--	25,55	68,01
	Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	8,00	27,91	15,97	--	27,91	69,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (totaal) Rijdt 5 en 5a

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
	Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	2,00	26,44	14,43	--	26,44	69,38
	Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	5,00	29,99	18,07	--	29,99	70,85
	Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	8,00	32,06	20,23	--	32,06	72,30
	Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	2,00	24,08	12,14	--	24,08	67,73
	Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	5,00	25,90	13,87	--	25,90	68,32
	Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	8,00	29,12	17,14	--	29,12	70,16
	Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	2,00	27,73	15,77	--	27,73	70,73
	Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	5,00	31,00	19,06	--	31,00	71,97
	Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	8,00	33,01	21,18	--	33,01	73,53
	Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	2,00	26,01	13,98	--	26,01	68,95
	Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	5,00	30,86	18,92	--	30,86	71,55
	Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	8,00	32,61	20,80	--	32,61	72,91
	Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	2,00	24,99	12,90	--	24,99	68,58
	Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	5,00	26,77	14,58	--	26,77	69,04
	Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	8,00	29,41	17,30	--	29,41	70,54
	Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	2,00	24,56	12,55	--	24,56	67,95
	Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	5,00	27,12	15,15	--	27,12	68,69
	Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	8,00	29,50	17,69	--	29,50	69,93
	Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	2,00	29,78	17,87	--	29,78	72,32
	Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	5,00	31,59	19,68	--	31,59	72,06
	Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	8,00	33,43	21,56	--	33,43	73,77
	Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	2,00	25,45	13,51	--	25,45	68,96
	Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	5,00	27,34	15,33	--	27,34	69,50
	Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	8,00	30,29	18,36	--	30,29	71,20
	Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	2,00	31,07	19,23	--	31,07	73,91
	Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	5,00	32,88	21,06	--	32,88	73,95
	Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	8,00	33,97	22,11	--	33,97	74,57
	Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	2,00	28,69	16,87	--	28,69	71,17
	Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	5,00	31,39	19,59	--	31,39	71,89
	Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	8,00	33,49	21,67	--	33,49	73,90
	Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	2,00	24,52	12,87	--	24,52	67,81
	Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	5,00	27,00	15,13	--	27,00	68,78
	Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	8,00	31,05	19,18	--	31,05	71,71
	Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	2,00	32,13	20,32	--	32,13	74,58
	Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	5,00	34,10	22,36	--	34,10	74,80
	Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	8,00	35,25	23,47	--	35,25	75,62
	Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	2,00	32,51	20,59	--	32,51	74,56
	Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	5,00	34,91	23,21	--	34,91	75,24
	Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	8,00	35,81	24,11	--	35,81	76,10
	Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	2,00	24,72	12,86	--	24,72	68,09
	Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	5,00	26,62	14,56	--	26,62	68,66
	Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	8,00	29,66	17,62	--	29,66	70,56
	Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	2,00	32,18	20,26	--	32,18	74,30
	Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	5,00	34,80	23,13	--	34,80	75,13
	Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	8,00	35,56	23,90	--	35,56	75,81
	Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	2,00	24,31	12,53	--	24,31	67,71
	Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	5,00	26,35	14,35	--	26,35	68,51
	Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	8,00	29,28	17,28	--	29,28	70,27
	Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	2,00	31,39	19,56	--	31,39	73,58
	Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	5,00	34,33	22,65	--	34,33	74,70
	Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	8,00	35,10	23,39	--	35,10	75,39
	Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	2,00	24,02	12,20	--	24,02	67,46
	Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	5,00	26,14	14,12	--	26,14	68,33
	Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	8,00	29,06	17,00	--	29,06	70,11
	Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	2,00	31,38	19,35	--	31,38	73,63
	Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	5,00	34,44	22,65	--	34,44	74,84
	Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	8,00	35,16	23,40	--	35,16	75,45
	Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	2,00	23,68	11,93	--	23,68	67,08
	Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	5,00	25,78	13,78	--	25,78	67,93
	Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	8,00	28,73	16,75	--	28,73	69,79
	Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	2,00	30,83	18,75	--	30,83	73,08
	Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	5,00	34,17	22,29	--	34,17	74,62
	Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	8,00	34,87	23,01	--	34,87	75,17
	Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	2,00	23,29	11,33	--	23,29	66,70
	Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	5,00	25,53	13,48	--	25,53	67,55
	Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	8,00	29,27	17,29	--	29,27	70,14
	Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	2,00	27,33	15,11	--	27,33	69,91
	Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	5,00	30,63	18,58	--	30,63	71,03
	Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	8,00	32,44	20,52	--	32,44	72,80
	Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	2,00	30,59	18,66	--	30,59	72,83
	Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	5,00	33,90	22,24	--	33,90	74,30
	Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	8,00	34,64	22,97	--	34,64	74,92
	Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	2,00	23,14	11,14	--	23,14	66,62
	Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	5,00	24,90	12,87	--	24,90	66,95
	Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	8,00	28,79	16,80	--	28,79	69,72
	Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	2,00	27,53	15,43	--	27,53	70,14
	Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	5,00	30,75	19,01	--	30,75	71,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (totaal) Rijdt 5 en 5a

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
	Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	8, 00	33, 00	21, 26	--	33, 00	73, 36
	Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	2, 00	30, 71	18, 61	--	30, 71	72, 95
	Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	5, 00	33, 99	22, 17	--	33, 99	74, 42
	Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	8, 00	34, 65	22, 84	--	34, 65	74, 97
	Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440, 08	429271, 64	2, 00	22, 68	10, 74	--	22, 68	66, 16
	Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440, 08	429271, 64	5, 00	24, 28	12, 23	--	24, 28	66, 52
	Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440, 08	429271, 64	8, 00	27, 52	15, 46	--	27, 52	68, 72
	Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434, 84	429264, 22	2, 00	30, 85	18, 91	--	30, 85	73, 08
	Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434, 84	429264, 22	5, 00	33, 99	22, 37	--	33, 99	74, 39
	Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434, 84	429264, 22	8, 00	34, 71	23, 05	--	34, 71	75, 00
	Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435, 70	429274, 80	2, 00	22, 41	10, 49	--	22, 41	65, 89
	Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435, 70	429274, 80	5, 00	23, 84	11, 79	--	23, 84	66, 14
	Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435, 70	429274, 80	8, 00	26, 89	14, 84	--	26, 89	68, 16
	Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430, 47	429267, 38	2, 00	31, 47	19, 50	--	31, 47	73, 70
	Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430, 47	429267, 38	5, 00	34, 46	22, 67	--	34, 46	74, 87
	Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430, 47	429267, 38	8, 00	35, 06	23, 28	--	35, 06	75, 34
	Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431, 31	429277, 97	2, 00	22, 37	10, 42	--	22, 37	65, 81
	Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431, 31	429277, 97	5, 00	23, 51	11, 45	--	23, 51	65, 83
	Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431, 31	429277, 97	8, 00	26, 56	14, 49	--	26, 56	67, 85
	Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426, 06	429270, 56	2, 00	31, 63	19, 64	--	31, 63	73, 92
	Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426, 06	429270, 56	5, 00	34, 60	22, 74	--	34, 60	75, 03
	Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426, 06	429270, 56	8, 00	35, 18	23, 34	--	35, 18	75, 47
	Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426, 79	429281, 23	2, 00	22, 76	10, 87	--	22, 76	66, 21
	Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426, 79	429281, 23	5, 00	23, 57	11, 50	--	23, 57	65, 91
	Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426, 79	429281, 23	8, 00	26, 56	14, 49	--	26, 56	67, 86
	Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421, 55	429273, 82	2, 00	31, 89	20, 03	--	31, 89	74, 12
	Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421, 55	429273, 82	5, 00	34, 47	22, 71	--	34, 47	74, 90
	Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421, 55	429273, 82	8, 00	35, 05	23, 28	--	35, 05	75, 30
	Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422, 31	429284, 47	2, 00	23, 55	11, 71	--	23, 55	67, 05
	Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422, 31	429284, 47	5, 00	24, 54	12, 61	--	24, 54	66, 55
	Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422, 31	429284, 47	8, 00	27, 79	15, 71	--	27, 79	68, 78
	Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417, 34	429282, 46	2, 00	30, 53	18, 61	--	30, 53	72, 94
	Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417, 34	429282, 46	5, 00	32, 15	20, 41	--	32, 15	72, 54
	Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417, 34	429282, 46	8, 00	32, 84	21, 07	--	32, 84	72, 98
	Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417, 04	429277, 07	2, 00	32, 26	20, 25	--	32, 26	74, 41
	Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417, 04	429277, 07	5, 00	34, 68	22, 87	--	34, 68	75, 08
	Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417, 04	429277, 07	8, 00	35, 24	23, 47	--	35, 24	75, 48
	Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399, 99	429249, 33	2, 00	44, 76	33, 22	--	44, 76	85, 03
	Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399, 99	429249, 33	5, 00	44, 83	33, 26	--	44, 83	84, 89
	Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399, 99	429249, 33	8, 00	44, 48	32, 87	--	44, 48	84, 49
	Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400, 35	429255, 30	2, 00	38, 42	26, 74	--	38, 42	79, 02
	Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400, 35	429255, 30	5, 00	38, 94	27, 30	--	38, 94	79, 08
	Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400, 35	429255, 30	8, 00	39, 06	27, 42	--	39, 06	79, 10
	Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405, 88	429257, 58	2, 00	28, 42	16, 43	--	28, 42	70, 00
	Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405, 88	429257, 58	5, 00	28, 96	17, 10	--	28, 96	69, 65
	Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405, 88	429257, 58	8, 00	28, 15	16, 30	--	28, 15	69, 05
	Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405, 52	429251, 61	2, 00	38, 74	27, 23	--	38, 74	79, 16
	Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405, 52	429251, 61	5, 00	39, 05	27, 54	--	39, 05	79, 11
	Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405, 52	429251, 61	8, 00	38, 97	27, 36	--	38, 97	79, 02
	Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412, 53	429238, 73	2, 00	43, 27	31, 75	--	43, 27	83, 50
	Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412, 53	429238, 73	5, 00	43, 27	31, 70	--	43, 27	83, 33
	Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412, 53	429238, 73	8, 00	42, 90	31, 26	--	42, 90	82, 93
	Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412, 87	429244, 36	2, 00	40, 39	28, 88	--	40, 39	80, 66
	Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412, 87	429244, 36	5, 00	40, 67	29, 12	--	40, 67	80, 72
	Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412, 87	429244, 36	8, 00	40, 66	29, 05	--	40, 66	80, 71
	Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418, 08	429246, 49	2, 00	27, 74	15, 79	--	27, 74	69, 25
	Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418, 08	429246, 49	5, 00	31, 36	19, 62	--	31, 36	71, 88
	Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418, 08	429246, 49	8, 00	33, 79	21, 85	--	33, 79	74, 11
	Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417, 24	429235, 36	2, 00	43, 34	31, 83	--	43, 34	83, 56
	Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417, 24	429235, 36	5, 00	43, 32	31, 76	--	43, 32	83, 37
	Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417, 24	429235, 36	8, 00	42, 94	31, 32	--	42, 94	82, 97
	Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422, 45	429237, 50	2, 00	40, 80	29, 30	--	40, 80	81, 04
	Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422, 45	429237, 50	5, 00	41, 01	29, 47	--	41, 01	81, 04
	Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422, 45	429237, 50	8, 00	40, 83	29, 24	--	40, 83	80, 87
	Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422, 79	429243, 12	2, 00	28, 08	15, 96	--	28, 08	69, 64
	Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422, 79	429243, 12	5, 00	31, 57	19, 71	--	31, 57	72, 10
	Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422, 79	429243, 12	8, 00	34, 45	22, 55	--	34, 45	74, 78
	Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430, 99	429227, 50	2, 00	42, 75	31, 22	--	42, 75	83, 08
	Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430, 99	429227, 50	5, 00	42, 76	31, 20	--	42, 76	82, 83
	Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430, 99	429227, 50	8, 00	42, 47	30, 86	--	42, 47	82, 50
	Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431, 35	429233, 13	2, 00	40, 31	28, 81	--	40, 31	80, 42
	Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431, 35	429233, 13	5, 00	40, 43	28, 88	--	40, 43	80, 42
	Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431, 35	429233, 13	8, 00	40, 17	28, 49	--	40, 17	80, 19
	Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436, 54	429235, 30	2, 00	28, 49	16, 64	--	28, 49	70, 19
	Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436, 54	429235, 30	5, 00	31, 67	19, 97	--	31, 67	72, 23
	Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436, 54	429235, 30	8, 00	34, 24	22, 59	--	34, 24	74, 52
	Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435, 67	429224, 14	2, 00	42, 73	31, 19	--	42, 73	83, 04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (totaal) Rijdt 5 en 5a

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
	Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	42,77	31,20	--	42,77	82,84
	Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	42,52	30,89	--	42,52	82,56
	Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	39,85	28,28	--	39,85	80,01
	Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	40,02	28,42	--	40,02	80,06
	Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	39,55	27,89	--	39,55	79,61
	Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	27,94	16,06	--	27,94	69,67
	Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	31,47	19,73	--	31,47	72,10
	Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	33,17	21,25	--	33,17	73,62
	Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	45,40	33,88	--	45,40	85,61
	Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	45,36	33,80	--	45,36	85,41
	Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	44,88	33,27	--	44,88	84,89
	Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	38,67	27,14	--	38,67	78,89
	Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	39,08	27,48	--	39,08	79,10
	Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	39,11	27,45	--	39,11	79,18
	Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	29,31	17,54	--	29,31	71,27
	Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	30,14	18,39	--	30,14	71,23
	Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	30,60	18,62	--	30,60	71,49
	Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	38,67	26,87	--	38,67	79,22
	Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	38,94	27,18	--	38,94	79,07
	Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	39,12	27,45	--	39,12	79,18
	Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	45,90	34,41	--	45,90	86,07
	Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	45,78	34,23	--	45,78	85,80
	Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	45,19	33,59	--	45,19	85,19
	Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	38,69	27,06	--	38,69	79,12
	Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	39,10	27,45	--	39,10	79,21
	Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	39,44	27,80	--	39,44	79,49
	Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	29,23	17,28	--	29,23	71,55
	Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	31,78	20,00	--	31,78	72,55
	Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	8,00	31,99	20,18	--	31,99	72,64
	Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	2,00	39,22	27,81	--	39,22	79,37
	Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	5,00	39,66	28,12	--	39,66	79,66
	Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	8,00	39,65	28,02	--	39,65	79,70
	Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	2,00	43,42	31,87	--	43,42	83,66
	Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	5,00	43,38	31,77	--	43,38	83,45
	Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	8,00	42,99	31,31	--	42,99	83,03
	Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	2,00	40,33	28,85	--	40,33	80,37
	Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	5,00	40,40	28,78	--	40,40	80,41
	Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	8,00	40,03	28,41	--	40,03	80,04
	Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	2,00	31,25	19,27	--	31,25	72,58
	Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	5,00	34,51	22,69	--	34,51	74,82
	Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	8,00	35,13	23,50	--	35,13	75,36
	Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	2,00	43,36	31,82	--	43,36	83,60
	Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	5,00	43,34	31,74	--	43,34	83,40
	Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	8,00	43,11	31,46	--	43,11	83,14
	Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	2,00	41,53	30,09	--	41,53	81,97
	Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	5,00	41,88	30,31	--	41,88	82,02
	Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	8,00	41,71	30,12	--	41,71	81,74
	Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	2,00	33,25	21,30	--	33,25	74,35
	Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	5,00	35,06	23,25	--	35,06	75,41
	Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	8,00	36,66	24,96	--	36,66	76,81
	Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	2,00	27,53	15,84	--	27,53	70,38
	Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	5,00	30,61	18,75	--	30,61	71,47
	Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	8,00	34,82	22,97	--	34,82	75,12
	Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	2,00	36,31	24,48	--	36,31	78,28
	Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	5,00	38,15	26,39	--	38,15	78,50
	Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	8,00	38,72	26,99	--	38,72	78,83
	Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	2,00	34,66	22,79	--	34,66	76,39
	Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	5,00	37,21	25,48	--	37,21	77,47
	Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	8,00	37,76	26,04	--	37,76	77,89
	Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	2,00	27,17	15,44	--	27,17	70,11
	Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	5,00	29,97	18,09	--	29,97	71,02
	Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	8,00	33,32	21,45	--	33,32	73,70
	Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	2,00	33,70	21,73	--	33,70	75,48
	Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	5,00	36,51	24,74	--	36,51	76,84
	Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	8,00	37,21	25,48	--	37,21	77,36
	Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	2,00	26,87	15,07	--	26,87	69,90
	Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	5,00	29,62	17,68	--	29,62	70,85
	Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	8,00	32,86	20,95	--	32,86	73,28
	Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	33,39	21,43	--	33,39	75,18
	Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	36,15	24,40	--	36,15	76,52
	Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	36,95	25,24	--	36,95	77,10
	Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	26,60	14,84	--	26,60	69,71
	Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	29,41	17,52	--	29,41	70,74
	Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	32,67	20,82	--	32,67	73,11
	Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	32,93	21,00	--	32,93	74,88
	Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	36,11	24,39	--	36,11	76,49
	Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	36,95	25,32	--	36,95	77,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (totaal) Rijdt 5 en 5a

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	26,51	14,84	--	26,51	69,66	
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	29,18	17,35	--	29,18	70,59	
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	33,43	21,57	--	33,43	73,82	
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	32,96	21,10	--	32,96	74,87	
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	34,62	22,91	--	34,62	74,99	
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	35,12	23,34	--	35,12	75,34	
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	33,25	21,38	--	33,25	75,17	
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	36,20	24,68	--	36,20	76,56	
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	36,98	25,44	--	36,98	77,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (maatgevend punt dag) Rijdt 5 en 5a

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp42_1_A - Woning 42 [1/4]
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	45,90	34,41	--	45,90	86,07	
ihVw01	Verkeer - vrachtwagens Breedveld	170344,85	429459,70	1,20	44,56	--	--	44,56	85,58	
ihPW01	Verkeer - personenwagens Breedveld	170344,61	429459,15	0,75	37,80	31,61	--	37,80	71,87	
ihBW02	Verkeer - bestelwagens Breedveld	170344,73	429459,43	1,00	36,41	31,18	--	36,41	74,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (maatgevend punt avond) Rijdt 5 en 5a

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp42_1_B - Woning 42 [1/4]
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	45,78	34,23	--	45,78	85,80	
ihPW01	Verkeer - personenwagens Breedveld	170344,61	429459,15	0,75	37,59	31,40	--	37,59	71,49	
ihBW02	Verkeer - bestelwagens Breedveld	170344,73	429459,43	1,00	36,26	31,03	--	36,26	74,13	
ihVw01	Verkeer - vrachtwagens Breedveld	170344,85	429459,70	1,20	44,45	--	--	44,45	85,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE VII. REKENRESULTATEN – MIDDELWAARD 5 (FEITELIJK)

Rekenresultaten La_eq (totaal) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	22,53	12,43	9,64	22,53	53,16	
B01_B		170466,93	429371,61	5,00	21,95	8,82	5,99	21,95	47,43	
B02_A		170511,96	429333,24	2,00	27,81	15,42	12,49	27,81	56,07	
B02_B		170511,96	429333,24	5,00	31,35	19,35	16,53	31,35	59,04	
B03_A		170552,05	429237,66	2,00	50,31	39,06	36,43	50,31	79,58	
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	50,64	38,97	36,26	50,64	79,96	
B04_A		170491,85	429143,42	2,00	46,29	26,39	23,41	46,29	74,27	
B04_B		170491,85	429143,42	5,00	47,05	28,01	25,04	47,05	74,42	
B05_A		170473,29	429171,61	2,00	45,53	25,94	22,94	45,53	73,82	
B05_B		170473,29	429171,61	5,00	46,64	27,97	24,99	46,64	73,94	
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	22,60	7,46	4,51	22,60	50,81	
Tp01_1_B		170374,84	429266,01	5,00	26,03	11,28	8,40	26,03	52,69	
Tp01_1_C		170374,84	429266,01	8,00	29,88	18,43	15,58	29,88	57,49	
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	17,28	1,00	-1,90	17,28	45,14	
Tp01_2_B		170375,29	429271,62	5,00	18,53	2,15	-0,70	18,53	44,42	
Tp01_2_C		170375,29	429271,62	8,00	21,70	6,74	3,86	21,70	46,12	
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	28,92	15,49	12,58	28,92	60,47	
Tp01_3_B		170380,44	429273,81	5,00	30,07	17,41	14,54	30,07	60,31	
Tp01_3_C		170380,44	429273,81	8,00	31,43	18,76	15,94	31,43	61,09	
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	24,02	9,38	6,47	24,02	53,43	
Tp02_1_B		170379,44	429262,66	5,00	26,63	12,80	9,91	26,63	53,81	
Tp02_1_C		170379,44	429262,66	8,00	29,20	17,26	14,37	29,20	56,50	
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	26,89	14,31	11,39	26,89	57,51	
Tp02_2_B		170384,66	429264,80	5,00	28,73	17,41	14,52	28,73	58,37	
Tp02_2_C		170384,66	429264,80	8,00	31,48	20,20	17,32	31,48	60,80	
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	29,16	16,07	13,15	29,16	60,68	
Tp02_3_B		170385,04	429270,46	5,00	30,37	17,88	15,03	30,37	60,44	
Tp02_3_C		170385,04	429270,46	8,00	31,76	19,19	16,36	31,76	61,25	
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	31,47	15,98	13,02	31,47	63,51	
Tp03_1_B		170398,89	429282,10	5,00	31,49	17,99	15,05	31,49	61,42	
Tp03_1_C		170398,89	429282,10	8,00	33,29	21,02	18,18	33,29	62,39	
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	28,30	11,35	8,48	28,30	61,39	
Tp03_2_B		170393,27	429282,14	5,00	28,83	12,01	9,06	28,83	60,47	
Tp03_2_C		170393,27	429282,14	8,00	31,32	17,78	14,85	31,32	60,54	
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	18,51	1,33	-1,59	18,51	46,49	
Tp03_3_B		170391,43	429287,45	5,00	21,18	6,23	3,31	21,18	47,60	
Tp03_3_C		170391,43	429287,45	8,00	25,92	13,11	10,20	25,92	52,11	
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	28,76	14,43	11,45	28,76	60,02	
Tp04_1_B		170402,60	429287,27	5,00	31,01	18,08	15,13	31,01	60,37	
Tp04_1_C		170402,60	429287,27	8,00	33,49	21,30	18,42	33,49	62,11	
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	17,27	0,84	-2,09	17,27	45,36	
Tp04_2_B		170395,13	429292,62	5,00	19,59	4,47	1,57	19,59	45,80	
Tp04_2_C		170395,13	429292,62	8,00	25,32	12,67	9,76	25,32	52,01	
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	26,22	12,04	9,11	26,22	57,50	
Tp05_1_B		170406,25	429292,36	5,00	29,06	16,31	13,43	29,06	59,52	
Tp05_1_C		170406,25	429292,36	8,00	34,03	22,08	19,18	34,03	63,39	
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	17,91	0,99	-1,93	17,91	45,45	
Tp05_2_B		170398,77	429297,68	5,00	19,83	4,97	2,06	19,83	45,71	
Tp05_2_C		170398,77	429297,68	8,00	25,46	12,80	9,89	25,46	51,96	
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	30,29	18,37	15,48	30,29	63,52	
Tp06_1_B		170409,77	429297,25	5,00	31,35	19,73	16,83	31,35	62,29	
Tp06_1_C		170409,77	429297,25	8,00	33,39	22,30	19,40	33,39	62,93	
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	28,69	16,87	13,97	28,69	62,10	
Tp06_2_B		170407,84	429302,44	5,00	29,69	18,85	15,96	29,69	61,59	
Tp06_2_C		170407,84	429302,44	8,00	31,82	20,64	17,77	31,82	62,43	
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	19,14	2,53	-0,40	19,14	45,99	
Tp06_3_B		170402,29	429302,58	5,00	21,79	6,87	3,98	21,79	47,93	
Tp06_3_C		170402,29	429302,58	8,00	26,35	13,54	10,64	26,35	52,64	
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	32,28	20,51	17,57	32,28	63,84	
Tp07_1_B		170420,65	429317,17	5,00	32,14	20,79	17,89	32,14	62,68	
Tp07_1_C		170420,65	429317,17	8,00	33,46	22,19	19,31	33,46	63,40	
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	31,20	19,19	16,26	31,20	63,18	
Tp07_2_B		170415,11	429317,26	5,00	32,04	20,74	17,81	32,04	62,82	
Tp07_2_C		170415,11	429317,26	8,00	33,26	21,99	19,09	33,26	63,26	
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	20,13	4,04	1,10	20,13	46,50	
Tp07_3_B		170413,27	429322,48	5,00	22,84	8,58	5,63	22,84	48,35	
Tp07_3_C		170413,27	429322,48	8,00	26,49	13,83	10,93	26,49	52,73	
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	32,00	20,79	17,86	32,00	63,77	
Tp08_1_B		170424,24	429322,17	5,00	32,40	20,94	18,05	32,40	62,75	
Tp08_1_C		170424,24	429322,17	8,00	33,67	22,36	19,49	33,67	63,29	
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	18,90	2,79	-0,15	18,90	45,60	
Tp08_2_B		170416,86	429327,48	5,00	19,96	5,16	2,27	19,96	45,24	
Tp08_2_C		170416,86	429327,48	8,00	25,21	12,89	10,03	25,21	51,43	
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	31,90	20,95	18,02	31,90	63,07	
Tp09_1_B		170427,87	429327,23	5,00	32,54	21,41	18,53	32,54	62,73	
Tp09_1_C		170427,87	429327,23	8,00	33,61	22,50	19,64	33,61	63,24	
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	17,85	2,34	-0,53	17,85	45,28	
Tp09_2_B										
Tp09_2_C										

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (totaal) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp09_2_B	Woning 9	[2/2]	170420,49	429332,53	5,00	19,32	4,25	1,38	19,32	44,72
Tp09_2_C	Woning 9	[2/2]	170420,49	429332,53	8,00	25,04	12,75	9,89	25,04	51,29
Tp10_1_A	Woning 10	[1/2]	170431,51	429332,29	2,00	28,72	15,93	13,05	28,72	57,67
Tp10_1_B	Woning 10	[1/2]	170431,51	429332,29	5,00	30,61	18,24	15,28	30,61	58,22
Tp10_1_C	Woning 10	[1/2]	170431,51	429332,29	8,00	32,80	21,32	18,44	32,80	61,75
Tp10_2_A	Woning 10	[2/2]	170424,12	429337,58	2,00	17,43	2,12	-0,77	17,43	44,88
Tp10_2_B	Woning 10	[2/2]	170424,12	429337,58	5,00	19,13	4,21	1,33	19,13	44,62
Tp10_2_C	Woning 10	[2/2]	170424,12	429337,58	8,00	25,08	12,99	10,12	25,08	51,36
Tp11_1_A	Woning 11	[1/2]	170435,07	429337,24	2,00	25,95	13,47	10,69	25,95	55,60
Tp11_1_B	Woning 11	[1/2]	170435,07	429337,24	5,00	28,48	16,51	13,69	28,48	56,88
Tp11_1_C	Woning 11	[1/2]	170435,07	429337,24	8,00	31,40	20,75	18,00	31,40	58,34
Tp11_2_A	Woning 11	[2/2]	170427,68	429342,53	2,00	16,94	1,26	-1,61	16,94	44,24
Tp11_2_B	Woning 11	[2/2]	170427,68	429342,53	5,00	19,16	4,60	1,71	19,16	44,65
Tp11_2_C	Woning 11	[2/2]	170427,68	429342,53	8,00	24,84	12,75	9,89	24,84	50,85
Tp12_1_A	Woning 12	[1/2]	170438,66	429342,24	2,00	26,23	14,14	11,24	26,23	55,09
Tp12_1_B	Woning 12	[1/2]	170438,66	429342,24	5,00	28,23	16,77	13,89	28,23	55,96
Tp12_1_C	Woning 12	[1/2]	170438,66	429342,24	8,00	31,63	21,38	18,61	31,63	58,93
Tp12_2_A	Woning 12	[2/2]	170431,28	429347,54	2,00	16,28	0,64	-2,21	16,28	44,05
Tp12_2_B	Woning 12	[2/2]	170431,28	429347,54	5,00	19,19	4,41	1,52	19,19	44,74
Tp12_2_C	Woning 12	[2/2]	170431,28	429347,54	8,00	24,67	12,66	9,81	24,67	50,19
Tp13_1_A	Woning 13	[1/3]	170442,26	429347,24	2,00	23,02	8,39	5,50	23,02	51,32
Tp13_1_B	Woning 13	[1/3]	170442,26	429347,24	5,00	25,68	12,32	9,44	25,68	52,97
Tp13_1_C	Woning 13	[1/3]	170442,26	429347,24	8,00	31,50	21,27	18,50	31,50	60,52
Tp13_2_A	Woning 13	[2/3]	170440,38	429352,42	2,00	18,51	4,43	1,73	18,51	48,54
Tp13_2_B	Woning 13	[2/3]	170440,38	429352,42	5,00	19,50	6,00	3,45	19,50	48,16
Tp13_2_C	Woning 13	[2/3]	170440,38	429352,42	8,00	25,14	12,86	10,07	25,14	50,59
Tp13_3_A	Woning 13	[3/3]	170434,88	429352,55	2,00	16,28	0,67	-2,15	16,28	44,39
Tp13_3_B	Woning 13	[3/3]	170434,88	429352,55	5,00	19,79	5,34	2,46	19,79	46,06
Tp13_3_C	Woning 13	[3/3]	170434,88	429352,55	8,00	24,98	13,07	10,23	24,98	50,79
Tp14_1_A	Woning 14	[1/3]	170443,13	429314,77	2,00	33,78	22,64	19,73	33,78	65,21
Tp14_1_B	Woning 14	[1/3]	170443,13	429314,77	5,00	33,62	22,61	19,73	33,62	63,98
Tp14_1_C	Woning 14	[1/3]	170443,13	429314,77	8,00	34,76	23,76	20,90	34,76	64,23
Tp14_2_A	Woning 14	[2/3]	170443,62	429320,03	2,00	28,84	17,55	14,62	28,84	57,93
Tp14_2_B	Woning 14	[2/3]	170443,62	429320,03	5,00	24,40	12,02	9,15	24,40	52,30
Tp14_2_C	Woning 14	[2/3]	170443,62	429320,03	8,00	24,43	10,19	7,33	24,43	48,45
Tp14_3_A	Woning 14	[3/3]	170448,45	429322,17	2,00	26,83	14,38	11,40	26,83	53,85
Tp14_3_B	Woning 14	[3/3]	170448,45	429322,17	5,00	29,70	17,25	14,33	29,70	55,85
Tp14_3_C	Woning 14	[3/3]	170448,45	429322,17	8,00	30,75	19,91	17,14	30,75	58,08
Tp15_1_A	Woning 15	[1/2]	170447,24	429311,81	2,00	33,99	22,82	19,91	33,99	65,47
Tp15_1_B	Woning 15	[1/2]	170447,24	429311,81	5,00	34,00	22,95	20,07	34,00	64,38
Tp15_1_C	Woning 15	[1/2]	170447,24	429311,81	8,00	35,16	24,12	21,26	35,16	64,64
Tp15_3_A	Woning 15	[2/2]	170452,56	429319,21	2,00	25,95	13,66	10,69	25,95	52,86
Tp15_3_B	Woning 15	[2/2]	170452,56	429319,21	5,00	29,34	17,04	14,14	29,34	55,78
Tp15_3_C	Woning 15	[2/2]	170452,56	429319,21	8,00	31,49	20,65	17,83	31,49	58,43
Tp16_1_A	Woning 16	[1/2]	170451,31	429308,88	2,00	34,21	23,06	20,15	34,21	65,58
Tp16_1_B	Woning 16	[1/2]	170451,31	429308,88	5,00	34,37	23,34	20,47	34,37	64,65
Tp16_1_C	Woning 16	[1/2]	170451,31	429308,88	8,00	35,57	24,51	21,66	35,57	64,96
Tp16_3_A	Woning 16	[2/2]	170456,60	429316,30	2,00	25,20	12,22	9,28	25,20	51,98
Tp16_3_B	Woning 16	[2/2]	170456,60	429316,30	5,00	28,68	16,07	13,22	28,68	55,26
Tp16_3_C	Woning 16	[2/2]	170456,60	429316,30	8,00	31,85	20,67	17,87	31,85	58,50
Tp17_1_A	Woning 17	[1/3]	170455,50	429305,86	2,00	34,48	23,33	20,43	34,48	65,76
Tp17_1_B	Woning 17	[1/3]	170455,50	429305,86	5,00	34,77	23,80	20,92	34,77	64,94
Tp17_1_C	Woning 17	[1/3]	170455,50	429305,86	8,00	36,18	25,16	22,30	36,18	65,40
Tp17_2_A	Woning 17	[2/3]	170460,41	429307,95	2,00	24,54	11,00	8,09	24,54	51,11
Tp17_2_B	Woning 17	[2/3]	170460,41	429307,95	5,00	25,35	11,82	8,92	25,35	50,50
Tp17_2_C	Woning 17	[2/3]	170460,41	429307,95	8,00	32,39	20,77	17,86	32,39	59,59
Tp17_3_A	Woning 17	[3/3]	170460,80	429313,28	2,00	27,64	16,94	13,98	27,64	54,63
Tp17_3_B	Woning 17	[3/3]	170460,80	429313,28	5,00	29,19	16,84	13,98	29,19	55,89
Tp17_3_C	Woning 17	[3/3]	170460,80	429313,28	8,00	31,76	20,12	17,32	31,76	58,18
Tp18_1_A	Woning 18	[1/3]	170461,22	429301,90	2,00	34,73	23,54	20,65	34,73	66,02
Tp18_1_B	Woning 18	[1/3]	170461,22	429301,90	5,00	35,41	24,36	21,49	35,41	65,53
Tp18_1_C	Woning 18	[1/3]	170461,22	429301,90	8,00	36,85	25,66	22,81	36,85	65,99
Tp18_2_A	Woning 18	[2/3]	170461,77	429307,14	2,00	25,45	12,77	9,85	25,45	52,09
Tp18_2_B	Woning 18	[2/3]	170461,77	429307,14	5,00	24,37	11,84	8,94	24,37	50,16
Tp18_2_C	Woning 18	[2/3]	170461,77	429307,14	8,00	30,51	19,53	16,60	30,51	57,48
Tp18_3_A	Woning 18	[3/3]	170466,58	429309,31	2,00	29,61	19,57	16,60	29,61	58,12
Tp18_3_B	Woning 18	[3/3]	170466,58	429309,31	5,00	29,92	18,78	15,90	29,92	56,86
Tp18_3_C	Woning 18	[3/3]	170466,58	429309,31	8,00	31,97	21,36	18,61	31,97	58,35
Tp19_1_A	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	2,00	34,77	23,47	20,59	34,77	66,35
Tp19_1_B	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	5,00	35,83	24,68	21,81	35,83	66,03
Tp19_1_C	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	8,00	37,24	25,89	23,05	37,24	66,44
Tp19_3_A	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	2,00	29,11	16,86	13,88	29,11	58,65
Tp19_3_B	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	5,00	30,37	18,92	16,05	30,37	57,20
Tp19_3_C	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	8,00	32,81	21,50	18,65	32,81	59,35
Tp20_1_A	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	2,00	34,69	23,30	20,42	34,69	66,28
Tp20_1_B	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	5,00	36,21	25,14	22,27	36,21	66,48
Tp20_1_C	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	8,00	37,49	26,23	23,40	37,49	66,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (totaal) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
	Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	2,00	27,66	13,48	10,56	27,66	57,41
	Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	5,00	30,39	18,63	15,77	30,39	57,17
	Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	8,00	33,64	22,23	19,48	33,64	60,74
	Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	2,00	35,01	23,77	20,88	35,01	66,58
	Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	5,00	36,65	25,77	22,89	36,65	66,87
	Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	8,00	37,98	26,89	24,05	37,98	67,34
	Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	2,00	31,87	18,88	15,93	31,87	62,95
	Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	5,00	34,50	22,63	19,66	34,50	63,54
	Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	8,00	38,98	28,47	25,65	38,98	68,19
	Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	2,00	28,17	15,02	12,15	28,17	56,14
	Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	5,00	30,60	18,19	15,35	30,60	57,14
	Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	8,00	35,26	23,54	20,69	35,26	63,76
	Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	2,00	35,88	24,37	21,50	35,88	67,39
	Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	5,00	37,79	26,69	23,83	37,79	67,83
	Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	8,00	39,15	27,78	24,96	39,15	68,45
	Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	2,00	33,21	22,03	19,07	33,21	62,66
	Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	5,00	31,98	22,08	19,11	31,98	59,95
	Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	8,00	30,25	17,26	14,32	30,25	60,34
	Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	2,00	31,20	17,43	14,51	31,20	59,97
	Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	5,00	32,25	20,93	18,11	32,25	60,25
	Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	8,00	36,76	26,57	23,84	36,76	66,12
	Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	2,00	36,30	24,80	21,94	36,30	67,79
	Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	5,00	38,28	27,08	24,23	38,28	68,35
	Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	8,00	39,53	28,13	25,32	39,53	68,94
	Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	2,00	37,74	26,94	24,13	37,74	69,10
	Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	5,00	40,01	29,51	26,69	40,01	70,30
	Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	8,00	41,23	30,46	27,66	41,23	70,92
	Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	2,00	31,19	18,07	15,21	31,19	59,89
	Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	5,00	33,49	22,18	19,37	33,49	61,53
	Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	8,00	39,14	27,83	25,07	39,14	68,78
	Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	2,00	37,20	25,72	22,76	37,20	68,49
	Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	5,00	39,72	28,02	25,10	39,72	69,06
	Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	8,00	41,79	29,52	26,64	41,79	70,37
	Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	2,00	41,40	30,46	27,49	41,40	71,53
	Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	5,00	43,01	31,53	28,58	43,01	71,80
	Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	8,00	44,04	31,99	29,07	44,04	71,98
	Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	2,00	37,81	23,25	20,26	37,81	64,91
	Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	5,00	40,26	27,53	24,58	40,26	66,48
	Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	8,00	42,29	29,19	26,30	42,29	70,22
	Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	2,00	35,95	24,53	21,59	35,95	67,38
	Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	5,00	38,55	26,90	23,98	38,55	67,96
	Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	8,00	40,81	28,71	25,82	40,81	69,35
	Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	2,00	36,47	22,34	19,35	36,47	63,75
	Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	5,00	39,13	25,94	22,97	39,13	65,52
	Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	8,00	41,37	28,25	25,37	41,37	69,07
	Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	2,00	35,06	23,57	20,63	35,06	66,76
	Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	5,00	37,78	26,04	23,12	37,78	67,29
	Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	8,00	40,09	28,00	25,12	40,09	68,52
	Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	2,00	35,64	21,09	18,09	35,64	63,43
	Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	5,00	38,35	24,96	21,99	38,35	65,08
	Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	8,00	40,49	26,72	23,87	40,49	67,58
	Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	2,00	34,27	22,90	19,97	34,27	66,31
	Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	5,00	37,06	25,41	22,50	37,06	66,86
	Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	8,00	39,38	27,42	24,54	39,38	68,06
	Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	2,00	35,27	20,82	17,82	35,27	63,37
	Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	5,00	37,91	24,32	21,35	37,91	64,92
	Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	8,00	40,30	25,79	22,92	40,30	66,75
	Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	2,00	33,51	21,99	19,07	33,51	65,80
	Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	5,00	36,29	24,75	21,84	36,29	66,35
	Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	8,00	38,52	26,84	23,96	38,52	67,34
	Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	2,00	34,75	19,96	16,96	34,75	63,08
	Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	5,00	37,61	23,81	20,84	37,61	64,66
	Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	8,00	39,60	24,72	21,84	39,60	66,11
	Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	2,00	33,27	21,69	18,76	33,27	65,50
	Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	5,00	35,81	24,25	21,34	35,81	66,06
	Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	8,00	37,84	26,28	23,40	37,84	66,82
	Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	2,00	26,91	14,17	11,21	26,91	54,99
	Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	5,00	26,72	14,27	11,32	26,72	53,71
	Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	8,00	31,43	20,30	17,37	31,43	59,23
	Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	2,00	34,31	19,40	16,41	34,31	62,73
	Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	5,00	37,12	23,83	20,86	37,12	64,27
	Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	8,00	38,92	24,45	21,50	38,92	65,46
	Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	2,00	32,74	21,54	18,62	32,74	65,30
	Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	5,00	34,44	22,96	20,06	34,44	64,99
	Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	8,00	36,81	25,06	22,19	36,81	66,03
	Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	2,00	25,95	12,10	9,14	25,95	53,36
	Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	5,00	28,41	14,61	11,66	28,41	54,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (totaal) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
	Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	8, 00	36, 56	21, 50	18, 56	36, 56	63, 56
	Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	2, 00	33, 28	18, 86	15, 88	33, 28	63, 14
	Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	5, 00	35, 39	22, 18	19, 22	35, 39	63, 22
	Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	8, 00	37, 53	23, 56	20, 64	37, 53	64, 61
	Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440, 08	429271, 64	2, 00	32, 35	21, 24	18, 32	32, 35	65, 04
	Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440, 08	429271, 64	5, 00	33, 98	22, 50	19, 60	33, 98	64, 67
	Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440, 08	429271, 64	8, 00	36, 03	24, 32	21, 45	36, 03	65, 39
	Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434, 84	429264, 22	2, 00	32, 65	18, 20	15, 21	32, 65	62, 50
	Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434, 84	429264, 22	5, 00	34, 62	21, 52	18, 55	34, 62	62, 64
	Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434, 84	429264, 22	8, 00	36, 67	23, 18	20, 25	36, 67	64, 13
	Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435, 70	429274, 80	2, 00	32, 06	21, 03	18, 11	32, 06	64, 86
	Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435, 70	429274, 80	5, 00	33, 52	22, 05	19, 15	33, 52	64, 33
	Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435, 70	429274, 80	8, 00	35, 47	24, 28	21, 40	35, 47	64, 84
	Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430, 47	429267, 38	2, 00	32, 33	17, 73	14, 74	32, 33	62, 25
	Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430, 47	429267, 38	5, 00	34, 13	21, 17	18, 20	34, 13	62, 23
	Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430, 47	429267, 38	8, 00	36, 12	22, 79	19, 87	36, 12	63, 48
	Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431, 31	429277, 97	2, 00	31, 81	20, 76	17, 84	31, 81	64, 62
	Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431, 31	429277, 97	5, 00	33, 12	21, 56	18, 66	33, 12	64, 00
	Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431, 31	429277, 97	8, 00	35, 11	23, 88	21, 00	35, 11	64, 45
	Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426, 06	429270, 56	2, 00	32, 26	17, 41	14, 41	32, 26	62, 33
	Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426, 06	429270, 56	5, 00	33, 78	20, 62	17, 65	33, 78	61, 88
	Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426, 06	429270, 56	8, 00	35, 76	22, 51	19, 59	35, 76	63, 08
	Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426, 79	429281, 23	2, 00	31, 60	20, 35	17, 43	31, 60	64, 34
	Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426, 79	429281, 23	5, 00	32, 68	21, 11	18, 21	32, 68	63, 67
	Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426, 79	429281, 23	8, 00	34, 61	23, 50	20, 61	34, 61	64, 08
	Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421, 55	429273, 82	2, 00	32, 20	17, 66	14, 66	32, 20	62, 82
	Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421, 55	429273, 82	5, 00	33, 38	20, 14	17, 17	33, 38	61, 72
	Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421, 55	429273, 82	8, 00	35, 22	22, 23	19, 32	35, 22	62, 84
	Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422, 31	429284, 47	2, 00	31, 51	20, 18	17, 27	31, 51	64, 17
	Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422, 31	429284, 47	5, 00	32, 16	20, 63	17, 74	32, 16	63, 38
	Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422, 31	429284, 47	8, 00	34, 11	23, 07	20, 17	34, 11	63, 70
	Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417, 34	429282, 46	2, 00	28, 26	13, 02	10, 08	28, 26	59, 10
	Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417, 34	429282, 46	5, 00	24, 19	11, 03	8, 11	24, 19	53, 38
	Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417, 34	429282, 46	8, 00	24, 56	10, 12	7, 20	24, 56	49, 09
	Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417, 04	429277, 07	2, 00	31, 95	17, 34	14, 34	31, 95	62, 58
	Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417, 04	429277, 07	5, 00	33, 07	19, 64	16, 67	33, 07	61, 70
	Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417, 04	429277, 07	8, 00	34, 73	21, 89	18, 99	34, 73	62, 52
	Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399, 99	429249, 33	2, 00	25, 56	14, 08	11, 11	25, 56	53, 68
	Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399, 99	429249, 33	5, 00	25, 71	11, 66	8, 71	25, 71	52, 62
	Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399, 99	429249, 33	8, 00	29, 36	15, 98	13, 07	29, 36	55, 63
	Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400, 35	429255, 30	2, 00	24, 60	9, 77	6, 78	24, 60	52, 02
	Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400, 35	429255, 30	5, 00	23, 10	6, 38	3, 52	23, 10	49, 79
	Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400, 35	429255, 30	8, 00	26, 94	12, 47	9, 61	26, 94	52, 59
	Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405, 88	429257, 58	2, 00	31, 84	18, 89	15, 98	31, 84	64, 22
	Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405, 88	429257, 58	5, 00	33, 07	21, 11	18, 24	33, 07	64, 11
	Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405, 88	429257, 58	8, 00	34, 52	22, 77	19, 91	34, 52	64, 81
	Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405, 52	429251, 61	2, 00	29, 64	17, 62	14, 71	29, 64	61, 95
	Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405, 52	429251, 61	5, 00	31, 67	20, 62	17, 75	31, 67	62, 20
	Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405, 52	429251, 61	8, 00	34, 51	22, 91	20, 03	34, 51	64, 25
	Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412, 53	429238, 73	2, 00	25, 99	11, 81	8, 90	25, 99	54, 69
	Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412, 53	429238, 73	5, 00	28, 86	15, 06	12, 11	28, 86	55, 89
	Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412, 53	429238, 73	8, 00	32, 76	21, 43	18, 53	32, 76	59, 39
	Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412, 87	429244, 36	2, 00	27, 76	16, 08	13, 15	27, 76	58, 52
	Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412, 87	429244, 36	5, 00	24, 94	13, 96	11, 01	24, 94	52, 50
	Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412, 87	429244, 36	8, 00	27, 90	17, 05	14, 09	27, 90	54, 48
	Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418, 08	429246, 49	2, 00	32, 75	19, 33	16, 39	32, 75	64, 86
	Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418, 08	429246, 49	5, 00	33, 91	21, 71	18, 84	33, 91	64, 73
	Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418, 08	429246, 49	8, 00	35, 42	23, 30	20, 44	35, 42	65, 14
	Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417, 24	429235, 36	2, 00	25, 77	9, 23	6, 34	25, 77	54, 60
	Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417, 24	429235, 36	5, 00	29, 47	15, 07	12, 15	29, 47	56, 98
	Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417, 24	429235, 36	8, 00	32, 77	20, 66	17, 72	32, 77	60, 21
	Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422, 45	429237, 50	2, 00	27, 56	13, 51	10, 58	27, 56	57, 97
	Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422, 45	429237, 50	5, 00	30, 20	17, 95	15, 01	30, 20	59, 63
	Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422, 45	429237, 50	8, 00	35, 77	25, 66	22, 75	35, 77	65, 15
	Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422, 79	429243, 12	2, 00	32, 76	19, 86	16, 92	32, 76	64, 87
	Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422, 79	429243, 12	5, 00	34, 26	22, 11	19, 19	34, 26	64, 84
	Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422, 79	429243, 12	8, 00	35, 97	23, 95	21, 08	35, 97	65, 52
	Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430, 99	429227, 50	2, 00	27, 28	13, 01	10, 03	27, 28	55, 77
	Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430, 99	429227, 50	5, 00	31, 59	18, 53	15, 56	31, 59	57, 93
	Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430, 99	429227, 50	8, 00	33, 98	20, 61	17, 74	33, 98	60, 03
	Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431, 35	429233, 13	2, 00	27, 72	15, 48	12, 48	27, 72	54, 48
	Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431, 35	429233, 13	5, 00	26, 49	15, 69	12, 70	26, 49	52, 37
	Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431, 35	429233, 13	8, 00	26, 68	12, 37	9, 43	26, 68	51, 30
	Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436, 54	429235, 30	2, 00	34, 09	20, 04	17, 09	34, 09	66, 33
	Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436, 54	429235, 30	5, 00	36, 16	23, 44	20, 49	36, 16	66, 94
	Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436, 54	429235, 30	8, 00	37, 60	25, 12	22, 21	37, 60	67, 20
	Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435, 67	429224, 14	2, 00	28, 33	13, 65	10, 70	28, 33	55, 22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (totaal) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
	Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	31,99	17,60	14,66	31,99	57,98
	Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	34,89	21,28	18,37	34,89	62,57
	Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	32,74	21,21	18,25	32,74	64,43
	Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	34,85	23,51	20,56	34,85	64,90
	Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	37,09	25,91	23,02	37,09	65,83
	Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	34,69	20,23	17,29	34,69	66,97
	Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	36,67	23,03	20,09	36,67	67,30
	Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	38,15	25,72	22,83	38,15	67,55
	Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	29,85	15,39	12,42	29,85	57,56
	Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	31,88	16,88	13,91	31,88	56,78
	Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	33,86	18,02	15,05	33,86	57,94
	Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	32,30	21,89	18,91	32,30	59,85
	Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	31,67	22,12	19,14	31,67	56,67
	Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	33,08	17,82	14,92	33,08	58,84
	Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	37,08	23,97	20,99	37,08	68,74
	Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	39,11	26,78	23,80	39,11	69,26
	Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	40,39	28,19	25,24	40,39	69,87
	Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	38,56	24,23	21,25	38,56	66,98
	Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	41,17	25,91	22,94	41,17	67,87
	Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	42,16	26,90	23,97	42,16	68,31
	Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	36,16	22,82	19,83	36,16	63,20
	Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	36,52	14,74	11,84	36,52	63,12
	Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	38,54	20,26	17,33	38,54	63,75
	Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	33,13	14,32	11,37	33,13	59,76
	Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	34,15	16,74	13,86	34,15	59,33
	Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	36,53	21,50	18,60	36,53	61,83
	Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	42,44	29,15	26,16	42,44	71,41
	Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	45,40	30,29	27,35	45,40	73,06
	Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	8,00	45,23	31,16	28,26	45,23	73,31
	Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	2,00	42,58	26,94	23,97	42,58	70,04
	Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	5,00	44,32	28,58	25,68	44,32	70,58
	Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	8,00	45,79	30,66	27,77	45,79	72,29
	Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	2,00	36,70	17,99	15,00	36,70	60,02
	Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	5,00	40,66	23,41	20,43	40,66	64,05
	Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	8,00	45,40	25,98	23,00	45,40	69,69
	Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	2,00	37,13	25,14	22,13	37,13	63,01
	Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	5,00	35,61	18,44	15,46	35,61	63,35
	Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	8,00	36,58	21,45	18,47	36,58	60,83
	Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	2,00	45,58	30,53	27,56	45,58	74,14
	Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	5,00	47,68	32,16	29,21	47,68	75,52
	Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	8,00	49,01	33,45	30,53	49,01	76,13
	Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	2,00	41,36	19,69	16,70	41,36	64,52
	Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	5,00	43,25	23,36	20,38	43,25	66,98
	Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	8,00	49,09	31,32	28,34	49,09	74,93
	Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	2,00	52,63	32,63	29,63	52,63	79,63
	Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	5,00	52,95	34,96	31,97	52,95	80,13
	Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	8,00	52,90	35,71	32,73	52,90	79,97
	Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	2,00	47,33	30,22	27,23	47,33	75,66
	Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	5,00	49,37	32,74	29,77	49,37	77,62
	Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	8,00	50,58	33,48	30,51	50,58	77,83
	Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	2,00	49,05	34,48	31,51	49,05	78,17
	Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	5,00	49,70	36,08	33,14	49,70	78,18
	Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	8,00	50,69	37,21	34,31	50,69	79,02
	Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	2,00	54,73	37,40	34,42	54,73	84,59
	Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	5,00	54,93	39,80	36,84	54,93	84,27
	Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	8,00	54,68	40,08	37,14	54,68	83,52
	Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	2,00	49,42	27,56	24,57	49,42	78,16
	Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	5,00	49,97	30,95	27,98	49,97	77,97
	Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	8,00	51,39	36,47	33,54	51,39	79,31
	Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	2,00	47,18	33,60	30,64	47,18	76,17
	Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	5,00	48,00	34,83	31,90	48,00	76,24
	Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	8,00	48,66	36,06	33,17	48,66	76,72
	Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	2,00	47,45	27,57	24,58	47,45	76,68
	Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	5,00	47,92	28,39	25,43	47,92	75,74
	Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	8,00	48,75	33,69	30,72	48,75	75,82
	Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	2,00	45,78	32,34	29,39	45,78	74,98
	Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	5,00	46,74	34,00	31,08	46,74	75,03
	Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	8,00	47,30	35,14	32,27	47,30	75,35
	Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	43,81	19,29	16,34	43,81	73,99
	Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	46,51	26,34	23,40	46,51	74,10
	Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	47,26	30,29	27,35	47,26	74,48
	Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	44,64	31,70	28,74	44,64	74,02
	Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	45,70	33,17	30,26	45,70	73,97
	Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	46,21	34,27	31,40	46,21	74,26
	Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	42,28	24,07	21,07	42,28	72,56
	Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	45,53	25,32	22,37	45,53	73,50
	Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	46,13	28,88	25,93	46,13	73,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	43,64	31,01	28,06	43,64	73,41	
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	44,78	32,44	29,52	44,78	73,13	
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	45,25	33,44	30,58	45,25	73,39	
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	34,89	25,07	22,13	34,89	65,32	
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	33,64	19,31	16,42	33,64	62,71	
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	35,19	21,63	18,69	35,19	62,82	
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	41,77	24,39	21,43	41,77	70,76	
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	44,72	24,58	21,61	44,72	72,35	
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	45,26	27,33	24,40	45,26	72,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp45_2_A - Woning 45 [2/3]
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	2,00	54,73	37,40	34,42	54,73	84,59
Heftruck02	Heftruck en laden & lossen	170574,39	429216,31	1,00	47,90	--	--	47,90	52,90
Vwr02	Vrachtwagens op het terrein	170577,12	429212,22	1,20	47,51	--	--	47,51	83,70
Containers	Wisselen containers	170513,01	429172,92	1,50	46,98	--	--	46,98	65,54
Deur06o	Open deur bedrijfsgebouw 3	170525,56	429198,51	0,00	46,77	--	--	46,77	54,55
Bwr03	Bestelwagens op het terrein	170577,50	429211,29	1,00	44,37	--	--	44,37	74,57
Dak05	Schuin dak bedrijfsgebouw 3	170524,49	429188,39	5,53	42,09	--	--	42,09	42,88
Dak03	Schuin dak bedrijfsgebouw 1	170538,36	429198,89	4,53	39,89	--	--	39,89	40,68
Pwr03	Personenwagens op het terrein	170576,75	429213,15	0,75	39,76	--	--	39,76	73,00
Lucht06	Luchtbehandeling / afzuiging	170531,57	429191,50	6,00	36,11	34,35	31,34	41,34	37,36
Dak06	Schuin dak bedrijfsgebouw 3	170528,23	429180,76	5,53	35,97	--	--	35,97	36,76
Lucht04	Luchtbehandeling / afzuiging	170548,00	429205,99	5,00	35,26	33,50	30,49	40,49	36,51
Gevel12	Gevel bedrijfsgebouw 3	170531,77	429173,06	0,00	34,27	--	--	34,27	35,16
Gevel09	Gevel bedrijfsgebouw 3	170520,72	429196,14	0,00	32,84	--	--	32,84	33,64
Dak04	Schuin dak bedrijfsgebouw 2	170545,07	429185,15	4,53	32,09	--	--	32,09	32,88
Gevel07	Gevel bedrijfsgebouw 1	170535,13	429205,52	0,00	26,93	--	--	26,93	27,90
Lucht05	Luchtbehandeling / afzuiging	170556,10	429188,91	5,00	25,15	23,39	20,38	30,38	26,40
Gevel10	Gevel bedrijfsgebouw 3	170534,34	429202,65	0,00	21,17	--	--	21,17	22,25
Airco02	Buitenunit airco of warmtepomp	170562,76	429207,82	4,00	20,18	18,93	17,17	27,17	20,18
Airco01	Buitenunit airco of warmtepomp	170567,25	429198,75	4,00	18,48	17,23	15,47	25,47	18,48
Bwr04	Bestelwagens op het terrein	170575,88	429215,27	1,00	16,16	20,93	17,92	27,92	55,14
Deur04o	Open deur bedrijfsgebouw 1	170559,83	429209,82	0,00	15,97	--	--	15,97	24,85
Vwa02	Vrachtwagens achteruitrijsignaal	170558,92	429216,26	1,20	15,79	--	--	15,79	54,00
Pwr04	Personenwagens op het terrein	170575,52	429216,20	0,75	12,71	17,48	14,47	24,47	55,05
Deur05o	Open deur bedrijfsgebouw 2	170566,91	429195,38	0,00	12,05	--	--	12,05	21,68
Deur04d	Dichte deur bedrijfsgebouw 1	170559,83	429209,82	0,00	11,31	--	--	11,31	13,93
Gevel11	Gevel bedrijfsgebouw 3	170545,45	429179,60	0,00	9,72	--	--	9,72	10,91
Gevel08	Gevel bedrijfsgebouw 2	170548,23	429178,57	0,00	4,76	--	--	4,76	6,94
Deur05d	Dichte deur bedrijfsgebouw 2	170566,91	429195,38	0,00	4,51	--	--	4,51	8,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp44_2_A - Woning 44 [2/3]
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	2,00	52,63	32,63	29,63	52,63	79,63
Containers	Wisselen containers	170513,01	429172,92	1,50	49,43	--	--	49,43	67,99
Heftruck02	Heftruck en laden & lossen	170574,39	429216,31	1,00	46,34	--	--	46,34	51,30
Vwr02	Vrachtwagens op het terrein	170577,12	429212,22	1,20	42,15	--	--	42,15	78,47
Deur060	Open deur bedrijfsgebouw 3	170525,56	429198,51	0,00	40,01	--	--	40,01	48,43
Bwr03	Bestelwagens op het terrein	170577,50	429211,29	1,00	39,25	--	--	39,25	69,61
Dak05	Schuin dak bedrijfsgebouw 3	170524,49	429188,39	5,53	36,98	--	--	36,98	37,77
Dak06	Schuin dak bedrijfsgebouw 3	170528,23	429180,76	5,53	34,17	--	--	34,17	34,96
Pwr03	Personenwagens op het terrein	170576,75	429213,15	0,75	33,98	--	--	33,98	67,42
Dak03	Schuin dak bedrijfsgebouw 1	170538,36	429198,89	4,53	33,73	--	--	33,73	34,56
Lucht06	Luchtbehandeling / afzuiging	170531,57	429191,50	6,00	31,74	29,98	26,97	36,97	32,99
Gevel12	Gevel bedrijfsgebouw 3	170531,77	429173,06	0,00	29,97	--	--	29,97	31,30
Lucht04	Luchtbehandeling / afzuiging	170548,00	429205,99	5,00	29,95	28,19	25,18	35,18	31,20
Dak04	Schuin dak bedrijfsgebouw 2	170545,07	429185,15	4,53	29,51	--	--	29,51	30,41
Gevel09	Gevel bedrijfsgebouw 3	170520,72	429196,14	0,00	26,12	--	--	26,12	27,60
Lucht05	Luchtbehandeling / afzuiging	170556,10	429188,91	5,00	22,26	20,50	17,49	27,49	23,51
Gevel07	Gevel bedrijfsgebouw 1	170535,13	429205,52	0,00	19,47	--	--	19,47	22,00
Gevel10	Gevel bedrijfsgebouw 3	170534,34	429202,65	0,00	13,97	--	--	13,97	15,73
Gevel11	Gevel bedrijfsgebouw 3	170545,45	429179,60	0,00	12,88	--	--	12,88	14,22
Vwa02	Vrachtwagens achteruitrijsignaal	170558,92	429216,26	1,20	11,20	--	--	11,20	50,20
Bwr04	Bestelwagens op het terrein	170575,88	429215,27	1,00	10,91	15,68	12,67	22,67	50,76
Airco02	Buitenunit airco of warmtepomp	170562,76	429207,82	4,00	10,78	9,53	7,77	17,77	11,66
Deur040	Open deur bedrijfsgebouw 1	170559,83	429209,82	0,00	10,57	--	--	10,57	20,79
Airco01	Buitenunit airco of warmtepomp	170567,25	429198,75	4,00	10,08	8,83	7,07	17,07	11,10
Deur050	Open deur bedrijfsgebouw 2	170566,91	429195,38	0,00	8,77	--	--	8,77	19,19
Pwr04	Personenwagens op het terrein	170575,52	429216,20	0,75	5,62	10,39	7,38	17,38	48,62
Deur04d	Dichte deur bedrijfsgebouw 1	170559,83	429209,82	0,00	5,03	--	--	5,03	9,12
Gevel08	Gevel bedrijfsgebouw 2	170548,23	429178,57	0,00	3,04	--	--	3,04	5,94
Deur05d	Dichte deur bedrijfsgebouw 2	170566,91	429195,38	0,00	0,80	--	--	0,80	5,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (maatgevend punt avond_nacht) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp45_2_C - Woning 45 [2/3]
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	8,00	54,68	40,08	37,14	54,68	83,52
Lucht06	Luchtbehandeling / afzuiging	170531,57	429191,50	6,00	39,50	37,74	34,73	44,73	40,75
Lucht04	Luchtbehandeling / afzuiging	170548,00	429205,99	5,00	35,55	33,79	30,78	40,78	36,80
Lucht05	Luchtbehandeling / afzuiging	170556,10	429188,91	5,00	30,77	29,01	26,00	36,00	32,02
BWr04	Bestelwagens op het terrein	170575,88	429215,27	1,00	21,17	25,94	22,93	32,93	58,21
Airco01	Buitenunit airco of warmtepomp	170567,25	429198,75	4,00	25,62	24,37	22,61	32,61	25,62
Airco02	Buitenunit airco of warmtepomp	170562,76	429207,82	4,00	25,12	23,87	22,11	32,11	25,12
PWr04	Personenwagens op het terrein	170575,52	429216,20	0,75	16,80	21,57	18,56	28,56	56,83
Containers	Wisselen containers	170513,01	429172,92	1,50	46,79	--	--	46,79	65,35
Deur060	Open deur bedrijfsgebouw 3	170525,56	429198,51	0,00	46,30	--	--	46,30	54,08
Gevel12	Gevel bedrijfsgebouw 3	170531,77	429173,06	0,00	33,94	--	--	33,94	34,73
Gevel11	Gevel bedrijfsgebouw 3	170545,45	429179,60	0,00	12,98	--	--	12,98	13,77
Gevel10	Gevel bedrijfsgebouw 3	170534,34	429202,65	0,00	22,43	--	--	22,43	23,22
Gevel09	Gevel bedrijfsgebouw 3	170520,72	429196,14	0,00	32,35	--	--	32,35	33,14
Deur040	Open deur bedrijfsgebouw 1	170559,83	429209,82	0,00	19,30	--	--	19,30	27,08
Deur050	Open deur bedrijfsgebouw 2	170566,91	429195,38	0,00	16,74	--	--	16,74	24,52
Deur04d	Dichte deur bedrijfsgebouw 1	170559,83	429209,82	0,00	16,91	--	--	16,91	18,67
Deur05d	Dichte deur bedrijfsgebouw 2	170566,91	429195,38	0,00	13,56	--	--	13,56	15,32
Gevel08	Gevel bedrijfsgebouw 2	170548,23	429178,57	0,00	9,33	--	--	9,33	10,12
Gevel07	Gevel bedrijfsgebouw 1	170535,13	429205,52	0,00	27,02	--	--	27,02	27,81
Dak04	Schuin dak bedrijfsgebouw 2	170545,07	429185,15	4,53	35,96	--	--	35,96	36,75
Dak03	Schuin dak bedrijfsgebouw 1	170538,36	429198,89	4,53	41,69	--	--	41,69	42,48
Dak05	Schuin dak bedrijfsgebouw 3	170524,49	429188,39	5,53	44,77	--	--	44,77	45,56
Dak06	Schuin dak bedrijfsgebouw 3	170528,23	429180,76	5,53	38,64	--	--	38,64	39,43
VWa02	Vrachtwagens achteruitrijsignaal	170558,92	429216,26	1,20	20,24	--	--	20,24	56,34
BWr03	Bestelwagens op het terrein	170577,50	429211,29	1,00	43,51	--	--	43,51	73,57
PWr03	Personenwagens op het terrein	170576,75	429213,15	0,75	38,52	--	--	38,52	71,60
VWr02	Vrachtwagens op het terrein	170577,12	429212,22	1,20	46,52	--	--	46,52	82,61
Heftruck02	Heftruck en laden & lossen	170574,39	429216,31	1,00	47,27	--	--	47,27	52,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (totaal) Middelwaard 5

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	v01.1, IL (feitelijk)						
Groep:	LAmax totaalresultaten voor toetspunten						
Naam	La_max						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	45,55	33,29	33,29
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	39,09	27,48	27,48
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	48,69	30,26	30,26
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	55,22	32,03	32,03
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	85,52	62,00	62,00
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	84,13	61,95	61,95
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	77,21	45,10	45,10
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	77,28	46,56	46,56
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	76,02	36,76	36,76
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	76,48	39,24	39,24
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	52,86	32,22	32,22
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	53,40	29,21	29,21
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	54,39	37,58	37,58
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	36,04	22,16	22,16
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	36,35	22,00	22,00
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	41,59	24,33	24,33
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	54,07	34,03	34,03
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	54,53	34,03	34,03
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	55,65	35,49	35,49
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	53,23	32,59	32,59
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	53,84	30,74	30,74
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	54,90	35,65	35,65
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	50,14	35,29	35,29
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	52,23	36,15	36,15
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	55,88	38,36	38,36
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	54,40	34,02	34,02
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	54,89	34,67	34,67
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	56,33	35,77	35,77
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	58,25	38,41	38,41
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	56,31	34,68	34,68
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	57,36	37,33	37,33
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	56,70	30,50	30,50
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	56,78	30,06	30,06
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	57,65	32,97	32,97
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	39,06	22,44	22,44
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	39,63	25,43	25,43
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	45,64	30,49	30,49
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	55,91	31,25	31,25
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	56,24	33,68	33,68
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	57,29	37,80	37,80
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	36,09	22,22	22,22
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	36,94	24,28	24,28
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	44,87	31,39	31,39
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	51,75	35,56	35,56
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	54,00	39,09	39,09
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	60,16	41,93	41,93
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	38,11	23,54	23,54
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	39,08	24,61	24,61
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	47,43	31,56	31,56
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	57,26	41,84	41,84
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	56,59	40,36	40,36
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	57,99	41,56	41,56
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	56,60	41,13	41,13
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	56,89	41,09	41,09
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	57,93	42,06	42,06
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	37,90	23,88	23,88
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	40,11	27,00	27,00
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	47,66	31,61	31,61
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	58,07	39,83	39,83
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	57,36	39,97	39,97
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	58,61	41,52	41,52
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	57,36	37,15	37,15
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	57,80	38,44	38,44
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	59,16	40,32	40,32
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	39,84	24,00	24,00
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	42,26	26,24	26,24
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	47,36	31,50	31,50
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	58,05	39,68	39,68
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	57,40	39,63	39,63
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	58,53	41,03	41,03
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	39,67	21,67	21,67
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	40,13	22,87	22,87
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	45,78	30,25	30,25
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	57,33	37,35	37,35
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	57,54	38,88	38,88
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	58,46	40,77	40,77
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	39,55	20,52	20,52
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	40,00	21,75	21,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (totaal) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	45,66	29,68	29,68
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	52,84	31,81	31,81
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	53,51	33,81	33,81
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	58,22	39,72	39,72
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	39,47	21,06	21,06
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	39,65	22,56	22,56
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	46,19	29,51	29,51
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	46,19	34,75	34,75
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	49,10	36,57	36,57
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	52,36	38,01	38,01
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	39,31	23,00	23,00
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	39,43	24,06	24,06
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	45,30	31,62	31,62
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	46,17	34,40	34,40
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	48,03	35,48	35,48
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	52,28	40,13	40,13
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	37,10	22,77	22,77
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	37,18	24,85	24,85
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	8,00	44,53	31,19	31,19
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	2,00	44,07	29,77	29,77
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	5,00	47,06	31,50	31,50
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	8,00	54,37	40,91	40,91
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	2,00	40,12	29,26	29,26
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	5,00	40,85	29,14	29,14
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	8,00	50,23	34,18	34,18
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	2,00	36,93	22,79	22,79
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	5,00	39,12	25,65	25,65
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	8,00	43,04	31,08	31,08
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	2,00	59,00	41,88	41,88
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	5,00	58,79	40,79	40,79
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	8,00	59,97	41,41	41,41
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	2,00	52,00	33,94	33,94
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	5,00	45,77	31,04	31,04
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	8,00	41,98	27,68	27,68
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	2,00	46,76	31,68	31,68
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	5,00	49,64	35,70	35,70
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	8,00	52,54	38,68	38,68
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	2,00	59,21	41,98	41,98
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	5,00	59,12	41,14	41,14
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	8,00	60,17	41,79	41,79
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	2,00	45,87	30,32	30,32
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	5,00	49,57	33,83	33,83
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	8,00	53,69	38,86	38,86
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	2,00	59,43	42,05	42,05
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	5,00	59,50	41,47	41,47
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	8,00	60,56	42,16	42,16
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	2,00	44,28	31,25	31,25
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	5,00	48,27	34,25	34,25
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	8,00	53,02	40,38	40,38
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	2,00	59,66	43,27	43,27
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	5,00	59,89	43,61	43,61
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	8,00	61,28	44,84	44,84
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	2,00	42,72	29,21	29,21
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	5,00	43,33	30,24	30,24
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	8,00	54,94	38,64	38,64
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	2,00	48,11	32,23	32,23
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	5,00	49,11	35,18	35,18
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	8,00	52,61	38,76	38,76
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	2,00	59,97	43,78	43,78
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	5,00	60,54	44,38	44,38
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	8,00	61,92	45,66	45,66
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	2,00	44,30	29,22	29,22
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	5,00	43,11	29,13	29,13
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	8,00	54,77	38,40	38,40
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	2,00	52,27	35,47	35,47
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	5,00	49,97	37,00	37,00
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	8,00	52,98	39,63	39,63
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	2,00	59,99	44,19	44,19
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	5,00	60,89	44,90	44,90
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	8,00	62,39	46,15	46,15
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	2,00	52,61	32,82	32,82
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	5,00	50,26	37,04	37,04
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	8,00	53,98	40,68	40,68
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	2,00	60,00	45,06	45,06
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	5,00	61,31	46,02	46,02
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	8,00	62,63	47,21	47,21
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	2,00	52,65	32,46	32,46
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	5,00	50,34	38,09	38,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (totaal) Middelwaard 5

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	v01.1, IL (feitelijk)						
Groep:	LAmix totaalresultaten voor toetspunten						
	La_max						
Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	8,00	57,86	44,48	44,48
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	2,00	60,38	45,35	45,35
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	5,00	61,83	46,43	46,43
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	8,00	63,24	47,67	47,67
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	2,00	56,85	41,51	41,51
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	5,00	60,34	42,64	42,64
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	8,00	64,19	48,18	48,18
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	2,00	49,59	34,99	34,99
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	5,00	53,11	38,08	38,08
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	8,00	61,84	45,21	45,21
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	2,00	61,79	45,31	45,31
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	5,00	63,64	46,86	46,86
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	8,00	65,18	49,01	49,01
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	2,00	58,32	39,05	39,05
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	5,00	56,91	37,32	37,32
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	8,00	57,96	42,89	42,89
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	2,00	58,62	36,09	36,09
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	5,00	56,70	39,90	39,90
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	8,00	62,42	48,07	48,07
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	2,00	62,48	45,72	45,72
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	5,00	64,48	47,41	47,41
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	8,00	65,74	49,80	49,80
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	2,00	62,74	45,90	45,90
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	5,00	64,83	49,74	49,74
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	8,00	65,98	51,76	51,76
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	2,00	56,92	37,98	37,98
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	5,00	57,16	42,52	42,52
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	8,00	64,50	50,15	50,15
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	2,00	63,47	45,27	45,27
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	5,00	66,29	47,22	47,22
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	8,00	68,43	48,97	48,97
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	2,00	67,03	47,78	47,78
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	5,00	69,60	49,84	49,84
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	8,00	69,68	51,55	51,55
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	2,00	65,44	36,61	36,61
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	5,00	67,55	40,52	40,52
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	8,00	68,36	48,53	48,53
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	2,00	62,53	44,71	44,71
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	5,00	64,67	46,56	46,56
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	8,00	67,24	48,24	48,24
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	2,00	64,75	34,70	34,70
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	5,00	66,73	38,63	38,63
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	8,00	67,79	46,13	46,13
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	2,00	61,85	44,29	44,29
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	5,00	63,80	46,01	46,01
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	8,00	65,74	47,70	47,70
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	2,00	64,10	33,60	33,60
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	5,00	66,04	37,36	37,36
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	8,00	67,58	43,12	43,12
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	2,00	61,23	43,89	43,89
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	5,00	63,01	45,54	45,54
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	8,00	64,84	47,48	47,48
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	2,00	63,49	33,99	33,99
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	5,00	65,47	38,08	38,08
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	8,00	67,47	42,37	42,37
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	2,00	60,53	43,59	43,59
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	5,00	62,21	45,20	45,20
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	8,00	64,29	46,92	46,92
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	2,00	64,66	33,91	33,91
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	5,00	66,56	36,35	36,35
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	8,00	68,36	41,26	41,26
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	2,00	60,01	43,21	43,21
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	5,00	61,69	44,60	44,60
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	8,00	63,54	46,28	46,28
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	2,00	51,89	33,43	33,43
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	5,00	52,29	32,84	32,84
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	8,00	57,85	35,06	35,06
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	2,00	64,06	33,23	33,23
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	5,00	65,96	36,43	36,43
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	8,00	67,67	40,69	40,69
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	2,00	59,53	43,67	43,67
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	5,00	60,44	43,81	43,81
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	8,00	62,09	45,31	45,31
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	2,00	51,19	30,57	30,57
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	5,00	53,92	32,18	32,18
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	8,00	66,05	41,69	41,69
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	2,00	62,08	34,13	34,13
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	5,00	63,68	36,88	36,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (totaal) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	65,60	39,78	39,78
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	59,16	43,40	43,40
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	59,91	43,39	43,39
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	61,26	44,59	44,59
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	61,49	33,51	33,51
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	62,63	36,83	36,83
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	64,06	39,42	39,42
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	58,80	43,16	43,16
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	59,38	42,96	42,96
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	60,60	43,86	43,86
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	60,78	32,76	32,76
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	61,74	35,96	35,96
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	62,86	38,31	38,31
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	58,45	42,94	42,94
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	58,87	42,58	42,58
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	60,00	43,42	43,42
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	60,46	32,16	32,16
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	61,33	35,21	35,21
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	62,88	38,24	38,24
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	58,11	42,71	42,71
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	58,37	42,23	42,23
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	59,55	43,00	43,00
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	60,18	38,43	38,43
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	60,97	34,97	34,97
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	61,80	37,48	37,48
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	57,83	42,60	42,60
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	57,94	41,96	41,96
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	59,19	42,58	42,58
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	53,10	38,13	38,13
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	47,52	31,74	31,74
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	43,66	29,50	29,50
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	59,91	38,77	38,77
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	60,65	35,41	35,41
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	61,29	37,46	37,46
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	55,51	31,05	31,05
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	51,60	30,95	30,95
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	57,12	32,62	32,62
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	49,30	24,18	24,18
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	46,11	26,37	26,37
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	45,47	32,34	32,34
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	57,13	36,95	36,95
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	58,09	37,77	37,77
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	59,20	42,55	42,55
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	54,61	40,17	40,17
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	55,86	41,41	41,41
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	59,20	42,66	42,66
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	56,27	33,59	33,59
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	57,72	32,93	32,93
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	59,16	37,25	37,25
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	53,10	35,64	35,64
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	46,74	30,04	30,04
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	49,43	34,66	34,66
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	58,53	40,94	40,94
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	59,16	42,01	42,01
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	8,00	60,61	43,10	43,10
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	2,00	57,35	33,40	33,40
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	5,00	58,42	34,69	34,69
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	8,00	59,95	39,54	39,54
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	2,00	55,34	37,79	37,79
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	5,00	56,19	40,35	40,35
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	8,00	61,89	45,76	45,76
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	2,00	58,95	41,26	41,26
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	5,00	59,48	42,17	42,17
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	8,00	61,57	43,33	43,33
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	2,00	61,18	33,61	33,61
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	5,00	61,85	35,15	35,15
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	8,00	61,43	38,77	38,77
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	2,00	49,97	30,53	30,53
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	5,00	49,54	27,82	27,82
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	8,00	50,20	31,26	31,26
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	2,00	60,00	40,51	40,51
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	5,00	62,19	43,59	43,59
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	8,00	63,65	44,96	44,96
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	2,00	59,79	31,54	31,54
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	59,62	35,57	35,57
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	62,02	44,81	44,81
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	60,51	45,42	45,42
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	62,09	46,49	46,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (totaal) Middelwaard 5

Rapport: Model:	Resultatentabel v01.1, IL (feitelijk)							
Groep:	LAmx totaalresultaten voor toetspunten La_max							
Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	8,00	63,68	47,76	47,76
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	2,00	60,73	41,88	41,88
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	5,00	63,03	43,96	43,96
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	8,00	64,25	45,20	45,20
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	2,00	63,31	33,89	33,89
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	5,00	65,92	32,73	32,73
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	8,00	65,88	34,05	34,05
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	2,00	58,66	33,95	33,95
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	5,00	55,15	31,58	31,58
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	8,00	58,31	36,96	36,96
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	2,00	63,29	42,73	42,73
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	5,00	67,07	46,06	46,06
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	8,00	67,32	49,12	49,12
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	2,00	69,45	37,82	37,82
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	5,00	72,02	39,80	39,80
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	8,00	72,76	42,71	42,71
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	2,00	71,48	33,27	33,27
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	5,00	71,76	33,02	33,02
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	8,00	70,87	37,54	37,54
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	2,00	59,51	30,75	30,75
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	5,00	61,16	34,43	34,43
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	8,00	61,21	37,96	37,96
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	2,00	70,59	39,84	39,84
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	5,00	74,20	42,65	42,65
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	8,00	72,82	44,94	44,94
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	2,00	70,66	39,52	39,52
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	5,00	72,48	41,93	41,93
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	8,00	74,41	44,91	44,91
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	2,00	75,88	32,64	32,64
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	5,00	75,71	38,63	38,63
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	8,00	76,23	41,44	41,44
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	2,00	65,58	36,35	36,35
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	5,00	65,79	34,89	34,89
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	8,00	59,28	37,11	37,11
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	2,00	77,18	41,13	41,13
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	5,00	75,40	43,99	43,99
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	8,00	77,69	50,48	50,48
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	2,00	79,99	33,42	33,42
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	5,00	79,45	38,32	38,32
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	8,00	79,21	46,29	46,29
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	2,00	84,71	41,92	41,92
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	5,00	83,67	45,20	45,20
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	8,00	82,25	48,31	48,31
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	2,00	80,63	41,31	41,31
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	5,00	78,59	44,88	44,88
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	8,00	78,55	50,47	50,47
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	2,00	80,28	52,01	52,01
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	5,00	79,77	54,29	54,29
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	8,00	79,41	54,43	54,43
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	2,00	86,81	53,33	53,33
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	5,00	85,46	55,90	55,90
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	8,00	83,42	56,01	56,01
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	2,00	82,05	39,22	39,22
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	5,00	81,19	44,63	44,63
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	8,00	79,68	52,49	52,49
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	2,00	76,51	51,81	51,81
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	5,00	76,42	54,18	54,18
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	8,00	76,68	54,43	54,43
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	2,00	79,22	42,51	42,51
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	5,00	77,34	43,92	43,92
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	8,00	76,72	46,73	46,73
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	2,00	74,49	51,03	51,03
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	5,00	74,45	53,59	53,59
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	8,00	74,57	53,86	53,86
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	2,00	76,89	36,18	36,18
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	5,00	76,80	44,04	44,04
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	8,00	75,68	45,10	45,10
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	2,00	73,20	50,22	50,22
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	5,00	73,21	52,90	52,90
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	8,00	73,12	53,55	53,55
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	2,00	74,76	40,43	40,43
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	5,00	74,75	43,44	43,44
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	8,00	74,66	45,74	45,74
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	2,00	71,72	50,91	50,91
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	5,00	72,21	51,96	51,96
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	8,00	72,06	52,92	52,92
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]		170490,27	429217,92	2,00	62,49	45,76	45,76
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]		170490,27	429217,92	5,00	63,76	44,86	44,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	60,69	45,95	45,95
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	73,23	40,56	40,56
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	73,35	42,05	42,05
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	73,79	46,69	46,69

Rekenresultaten La_max (groep licht verkeer) Middelwaard 5

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	v01.1, IL (feitelijk)						
Groep:	LAmax totaalresultaten voor toetspunten						
	Licht verkeer						
Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	35,95	33,29	33,29
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	29,15	27,48	27,48
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	37,41	30,26	30,26
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	42,70	32,03	32,03
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	65,19	62,00	62,00
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	64,92	61,95	61,95
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	57,66	45,10	45,10
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	58,63	46,56	46,56
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	56,85	36,76	36,76
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	58,26	39,24	39,24
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	32,85	32,22	32,22
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	34,11	29,21	29,21
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	38,96	37,58	37,58
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	25,60	22,16	22,16
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	25,68	22,00	22,00
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	28,69	24,33	24,33
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	41,89	34,03	34,03
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	42,43	34,03	34,03
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	43,75	35,49	35,49
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	34,66	32,59	32,59
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	34,22	30,74	30,74
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	38,00	35,65	35,65
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	38,61	35,29	35,29
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	41,04	36,15	36,15
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	43,55	38,36	38,36
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	41,74	34,02	34,02
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	42,76	34,67	34,67
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	44,38	35,77	35,77
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	44,83	38,41	38,41
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	44,21	34,68	34,68
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	45,43	37,33	37,33
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	44,35	30,50	30,50
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	44,52	30,06	30,06
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	44,84	32,97	32,97
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	28,25	22,44	22,44
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	29,93	25,43	25,43
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	35,28	30,49	30,49
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	43,43	31,25	31,25
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	44,00	33,68	33,68
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	45,14	37,80	37,80
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	25,78	22,22	22,22
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	26,94	24,28	24,28
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	34,15	31,39	31,39
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	37,76	35,56	35,56
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	40,57	39,09	39,09
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	45,05	41,93	41,93
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	25,15	23,54	23,54
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	26,80	24,61	24,61
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	34,00	31,56	31,56
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	44,59	41,84	41,84
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	44,06	40,36	40,36
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	45,95	41,56	41,56
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	42,93	41,13	41,13
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	43,47	41,09	41,09
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	45,04	42,06	42,06
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	27,43	23,88	23,88
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	30,01	27,00	27,00
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	35,75	31,61	31,61
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	45,46	39,83	39,83
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	44,87	39,97	39,97
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	46,13	41,52	41,52
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	45,06	37,15	37,15
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	45,45	38,44	38,44
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	46,46	40,32	40,32
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	29,11	24,00	24,00
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	32,01	26,24	26,24
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	36,66	31,50	31,50
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	45,54	39,68	39,68
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	44,92	39,63	39,63
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	46,05	41,03	41,03
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	27,80	21,67	21,67
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	27,98	22,87	22,87
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	34,95	30,25	30,25
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	44,98	37,35	37,35
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	45,12	38,88	38,88
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	45,98	40,77	40,77
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	26,72	20,52	20,52
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	27,20	21,75	21,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (groep licht verkeer) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Licht verkeer

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	34,78	29,68	29,68
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	40,62	31,81	31,81
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	40,99	33,81	33,81
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	45,56	39,72	39,72
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	25,87	21,06	21,06
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	26,95	22,56	22,56
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	34,62	29,51	29,51
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	34,75	34,75	34,75
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	36,97	36,57	36,57
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	40,43	38,01	38,01
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	25,52	23,00	23,00
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	26,73	24,06	24,06
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	34,41	31,62	31,62
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	35,68	34,40	34,40
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	37,49	35,48	35,48
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	40,20	40,13	40,13
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	24,40	22,77	22,77
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	27,07	24,85	24,85
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	8,00	33,15	31,19	31,19
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	2,00	33,54	29,77	29,77
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	5,00	34,88	31,50	31,50
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	8,00	41,82	40,91	40,91
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	2,00	29,26	29,26	29,26
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	5,00	29,35	29,14	29,14
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	8,00	34,56	34,18	34,18
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	2,00	23,91	22,79	22,79
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	5,00	27,76	25,65	25,65
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	8,00	32,44	31,08	31,08
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	2,00	46,52	41,88	41,88
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	5,00	46,25	40,79	40,79
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	8,00	47,43	41,41	41,41
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	2,00	39,69	33,94	33,94
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	5,00	33,43	31,04	31,04
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	8,00	32,40	27,68	27,68
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	2,00	36,01	31,68	31,68
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	5,00	38,61	35,70	35,70
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	8,00	41,12	38,68	38,68
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	2,00	46,71	41,98	41,98
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	5,00	46,59	41,14	41,14
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	8,00	47,66	41,79	41,79
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	2,00	35,60	30,32	30,32
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	5,00	38,73	33,83	33,83
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	8,00	41,25	38,86	38,86
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	2,00	46,93	42,05	42,05
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	5,00	46,97	41,47	41,47
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	8,00	48,07	42,16	42,16
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	2,00	33,31	31,25	31,25
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	5,00	37,17	34,25	34,25
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	8,00	41,28	40,38	40,38
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	2,00	47,18	43,27	43,27
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	5,00	47,47	43,61	43,61
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	8,00	48,94	44,84	44,84
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	2,00	32,92	29,21	29,21
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	5,00	33,32	30,24	30,24
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	8,00	44,53	38,64	38,64
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	2,00	38,55	32,23	32,23
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	5,00	38,25	35,18	35,18
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	8,00	41,83	38,76	38,76
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	2,00	47,58	43,78	43,78
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	5,00	48,11	44,38	44,38
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	8,00	49,53	45,66	45,66
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	2,00	33,63	29,22	29,22
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	5,00	32,83	29,13	29,13
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	8,00	42,37	38,40	38,40
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	2,00	40,21	35,47	35,47
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	5,00	39,91	37,00	37,00
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	8,00	41,57	39,63	39,63
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	2,00	47,87	44,19	44,19
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	5,00	48,55	44,90	44,90
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	8,00	50,05	46,15	46,15
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	2,00	40,39	32,82	32,82
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	5,00	38,56	37,04	37,04
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	8,00	42,61	40,68	40,68
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	2,00	47,86	45,06	45,06
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	5,00	49,05	46,02	46,02
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	8,00	50,63	47,21	47,21
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	2,00	40,37	32,46	32,46
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	5,00	39,08	38,09	38,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (groep licht verkeer) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Licht verkeer

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	8,00	45,89	44,48	44,48
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	2,00	48,22	45,35	45,35
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	5,00	49,58	46,43	46,43
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	8,00	51,35	47,67	47,67
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	2,00	44,13	41,51	41,51
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	5,00	47,13	42,64	42,64
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	8,00	51,32	48,18	48,18
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	2,00	37,35	34,99	34,99
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	5,00	40,45	38,08	38,08
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	8,00	47,76	45,21	45,21
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	2,00	49,11	45,31	45,31
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	5,00	50,86	46,86	46,86
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	8,00	52,66	49,01	49,01
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	2,00	45,80	39,05	39,05
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	5,00	44,42	37,32	37,32
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	8,00	45,17	42,89	42,89
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	2,00	41,25	36,09	36,09
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	5,00	44,20	39,90	39,90
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	8,00	49,46	48,07	48,07
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	2,00	48,78	45,72	45,72
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	5,00	50,82	47,41	47,41
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	8,00	52,46	49,80	49,80
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	2,00	49,89	45,90	45,90
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	5,00	51,99	49,74	49,74
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	8,00	53,57	51,76	51,76
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	2,00	40,00	37,98	37,98
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	5,00	44,69	42,52	42,52
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	8,00	52,13	50,15	50,15
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	2,00	51,76	45,27	45,27
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	5,00	54,16	47,22	47,22
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	8,00	56,06	48,97	48,97
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	2,00	54,61	47,78	47,78
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	5,00	57,11	49,84	49,84
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	8,00	57,51	51,55	51,55
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	2,00	49,31	36,61	36,61
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	5,00	52,13	40,52	40,52
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	8,00	54,64	48,53	48,53
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	2,00	49,93	44,71	44,71
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	5,00	52,52	46,56	46,56
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	8,00	55,15	48,24	48,24
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	2,00	47,32	34,70	34,70
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	5,00	50,46	38,63	38,63
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	8,00	53,35	46,13	46,13
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	2,00	49,16	44,29	44,29
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	5,00	51,16	46,01	46,01
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	8,00	54,09	47,70	47,70
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	2,00	46,34	33,60	33,60
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	5,00	49,14	37,36	37,36
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	8,00	52,55	43,12	43,12
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	2,00	48,52	43,89	43,89
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	5,00	50,34	45,54	45,54
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	8,00	52,71	47,48	47,48
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	2,00	46,12	33,99	33,99
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	5,00	48,71	38,08	38,08
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	8,00	51,73	42,37	42,37
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	2,00	47,97	43,59	43,59
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	5,00	49,64	45,20	45,20
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	8,00	51,85	46,92	46,92
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	2,00	45,44	33,91	33,91
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	5,00	47,35	36,35	36,35
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	8,00	51,11	41,26	41,26
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	2,00	47,63	43,21	43,21
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	5,00	49,20	44,60	44,60
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	8,00	50,90	46,28	46,28
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	2,00	34,18	33,43	33,43
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	5,00	35,36	32,84	32,84
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	8,00	44,17	35,06	35,06
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	2,00	46,19	33,23	33,23
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	5,00	48,05	36,43	36,43
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	8,00	50,39	40,69	40,69
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	2,00	47,17	43,67	43,67
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	5,00	48,07	43,81	43,81
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	8,00	49,66	45,31	45,31
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	2,00	34,07	30,57	30,57
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	5,00	36,72	32,18	32,18
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	8,00	46,87	41,69	41,69
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	2,00	45,07	34,13	34,13
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	5,00	46,00	36,88	36,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (groep licht verkeer) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Licht verkeer

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	48,80	39,78	39,78
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	46,71	43,40	43,40
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	47,42	43,39	43,39
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	48,98	44,59	44,59
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	44,59	33,51	33,51
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	45,33	36,83	36,83
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	47,86	39,42	39,42
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	46,36	43,16	43,16
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	46,89	42,96	42,96
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	48,31	43,86	43,86
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	44,19	32,76	32,76
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	44,75	35,96	35,96
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	47,31	38,31	38,31
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	46,03	42,94	42,94
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	46,39	42,58	42,58
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	47,59	43,42	43,42
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	44,02	32,16	32,16
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	44,39	35,21	35,21
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	46,86	38,24	38,24
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	45,72	42,71	42,71
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	45,91	42,23	42,23
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	47,02	43,00	43,00
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	43,93	38,43	38,43
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	44,26	34,97	34,97
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	46,43	37,48	37,48
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	45,44	42,60	42,60
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	45,42	41,96	41,96
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	46,45	42,58	42,58
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	38,42	38,13	38,13
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	32,26	31,74	31,74
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	31,90	29,50	29,50
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	43,85	38,77	38,77
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	44,13	35,41	35,41
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	46,01	37,46	37,46
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	35,12	31,05	31,05
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	34,37	30,95	30,95
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	40,05	32,62	32,62
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	37,27	24,18	24,18
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	34,29	26,37	26,37
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	34,84	32,34	32,34
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	44,45	36,95	36,95
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	45,46	37,77	37,77
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	46,63	42,55	42,55
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	43,11	40,17	40,17
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	44,08	41,41	41,41
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	46,56	42,66	42,66
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	34,35	33,59	33,59
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	38,30	32,93	32,93
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	42,62	37,25	37,25
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	40,15	35,64	35,64
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	34,01	30,04	30,04
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	37,42	34,66	34,66
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	46,08	40,94	40,94
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	46,73	42,01	42,01
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	8,00	48,24	43,10	43,10
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	2,00	34,97	33,40	33,40
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	5,00	39,05	34,69	34,69
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	8,00	43,26	39,54	39,54
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	2,00	39,12	37,79	37,79
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	5,00	41,72	40,35	40,35
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	8,00	47,84	45,76	45,76
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	2,00	45,26	41,26	41,26
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	5,00	46,58	42,17	42,17
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	8,00	49,01	43,33	43,33
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	2,00	37,79	33,61	33,61
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	5,00	40,50	35,15	35,15
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	8,00	44,41	38,77	38,77
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	2,00	38,26	30,53	30,53
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	5,00	37,22	27,82	27,82
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	8,00	37,66	31,26	31,26
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	2,00	48,79	40,51	40,51
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	5,00	49,98	43,59	43,59
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	8,00	51,34	44,96	44,96
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	2,00	38,55	31,54	31,54
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	40,72	35,57	35,57
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	45,93	44,81	44,81
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	46,19	45,42	45,42
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	47,57	46,49	46,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (groep licht verkeer) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Licht verkeer

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	49,54	47,76	47,76
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	49,19	41,88	41,88
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	50,60	43,96	43,96
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	52,04	45,20	45,20
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	44,67	33,89	33,89
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	46,82	32,73	32,73
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	49,13	34,05	34,05
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	45,57	33,95	33,95
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	42,35	31,58	31,58
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	44,32	36,96	36,96
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	51,44	42,73	42,73
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	53,54	46,06	46,06
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	54,32	49,12	49,12
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	50,85	37,82	37,82
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	53,54	39,80	39,80
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	54,44	42,71	42,71
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	49,31	33,27	33,27
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	51,14	33,02	33,02
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	51,74	37,54	37,54
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	46,59	30,75	30,75
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	46,00	34,43	34,43
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	48,55	37,96	37,96
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	56,20	39,84	39,84
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	58,57	42,65	42,65
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	8,00	58,56	44,94	44,94
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	2,00	54,54	39,52	39,52
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	5,00	56,86	41,93	41,93
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	8,00	57,01	44,91	44,91
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	2,00	47,88	32,64	32,64
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	5,00	50,77	38,63	38,63
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	8,00	56,42	41,44	41,44
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	2,00	52,45	36,35	36,35
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	5,00	53,07	34,89	34,89
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	8,00	47,28	37,11	37,11
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	2,00	60,26	41,13	41,13
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	5,00	61,23	43,99	43,99
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	8,00	61,12	50,48	50,48
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	2,00	51,45	33,42	33,42
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	5,00	54,13	38,32	38,32
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	8,00	61,06	46,29	46,29
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	2,00	65,90	41,92	41,92
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	5,00	65,81	45,20	45,20
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	8,00	65,51	48,31	48,31
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	2,00	62,54	41,31	41,31
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	5,00	63,50	44,88	44,88
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	8,00	63,26	50,47	50,47
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	2,00	66,18	52,01	52,01
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	5,00	66,05	54,29	54,29
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	8,00	66,67	54,43	54,43
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	2,00	72,72	53,33	53,33
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	5,00	71,84	55,90	55,90
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	8,00	70,32	56,01	56,01
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	2,00	67,30	39,22	39,22
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	5,00	66,85	44,63	44,63
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	8,00	66,00	52,49	52,49
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	2,00	63,88	51,81	51,81
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	5,00	63,85	54,18	54,18
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	8,00	63,65	54,43	54,43
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	2,00	65,33	42,51	42,51
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	5,00	63,57	43,92	43,92
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	8,00	63,09	46,73	46,73
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	2,00	62,12	51,03	51,03
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	5,00	62,15	53,59	53,59
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	8,00	61,89	53,86	53,86
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	62,99	36,18	36,18
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	61,14	44,04	44,04
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	60,86	45,10	45,10
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	60,72	50,22	50,22
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	60,78	52,90	52,90
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	60,49	53,55	53,55
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	60,80	40,43	40,43
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	60,86	43,44	43,44
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	59,00	45,74	45,74
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	59,01	50,91	50,91
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	59,76	51,96	51,96
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	59,36	52,92	52,92
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	48,89	45,76	45,76
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	47,97	44,86	44,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Licht verkeer

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	47,48	45,95	45,95	
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	58,90	40,56	40,56	
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	58,58	42,05	42,05	
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	58,91	46,69	46,69	

Rekenresultaten La_max (groep vrachtwagens) Middelwaard 5

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	v01.1, IL (feitelijk)						
Groep:	LAmix totaalresultaten voor toetspunten						
	Vrachtwagens						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	41,42	--	--
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	35,11	--	--
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	45,23	--	--
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	52,41	--	--
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	74,46	--	--
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	74,22	--	--
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	67,25	--	--
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	68,14	--	--
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	66,50	--	--
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	67,67	--	--
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	41,88	--	--
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	41,08	--	--
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	47,61	--	--
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	33,42	--	--
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	33,54	--	--
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	35,43	--	--
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	51,81	--	--
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	52,22	--	--
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	53,60	--	--
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	42,28	--	--
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	41,22	--	--
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	45,10	--	--
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	47,52	--	--
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	49,79	--	--
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	53,34	--	--
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	51,65	--	--
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	51,93	--	--
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	53,93	--	--
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	54,17	--	--
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	53,33	--	--
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	54,44	--	--
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	53,97	--	--
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	54,04	--	--
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	53,93	--	--
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	34,59	--	--
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	35,50	--	--
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	41,64	--	--
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	52,89	--	--
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	53,23	--	--
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	54,32	--	--
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	33,22	--	--
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	33,84	--	--
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	40,77	--	--
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	47,14	--	--
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	49,94	--	--
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	54,98	--	--
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	33,21	--	--
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	33,84	--	--
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	41,05	--	--
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	53,53	--	--
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	53,83	--	--
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	55,39	--	--
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	52,91	--	--
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	53,28	--	--
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	54,64	--	--
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	33,72	--	--
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	36,14	--	--
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	42,32	--	--
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	55,03	--	--
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	54,33	--	--
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	55,51	--	--
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	54,83	--	--
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	55,13	--	--
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	56,09	--	--
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	35,94	--	--
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	38,08	--	--
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	43,01	--	--
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	55,03	--	--
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	54,35	--	--
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	55,46	--	--
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	35,50	--	--
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	34,58	--	--
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	41,67	--	--
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	54,18	--	--
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	54,38	--	--
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	55,33	--	--
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	35,53	--	--
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	34,27	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (groep vrachtwagens) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Vrachtwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420, 49	429332, 53	8, 00	41, 51	--	--
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431, 51	429332, 29	2, 00	49, 25	--	--
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431, 51	429332, 29	5, 00	49, 86	--	--
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431, 51	429332, 29	8, 00	54, 88	--	--
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424, 12	429337, 58	2, 00	34, 08	--	--
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424, 12	429337, 58	5, 00	33, 87	--	--
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424, 12	429337, 58	8, 00	41, 37	--	--
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435, 07	429337, 24	2, 00	42, 15	--	--
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435, 07	429337, 24	5, 00	45, 42	--	--
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435, 07	429337, 24	8, 00	48, 51	--	--
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427, 68	429342, 53	2, 00	33, 18	--	--
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427, 68	429342, 53	5, 00	33, 43	--	--
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427, 68	429342, 53	8, 00	40, 91	--	--
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438, 66	429342, 24	2, 00	42, 13	--	--
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438, 66	429342, 24	5, 00	44, 61	--	--
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438, 66	429342, 24	8, 00	49, 43	--	--
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431, 28	429347, 54	2, 00	32, 90	--	--
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431, 28	429347, 54	5, 00	33, 64	--	--
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]	170431, 28	429347, 54	8, 00	39, 85	--	--
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]	170442, 26	429347, 24	2, 00	39, 61	--	--
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]	170442, 26	429347, 24	5, 00	41, 80	--	--
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]	170442, 26	429347, 24	8, 00	51, 76	--	--
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]	170440, 38	429352, 42	2, 00	34, 57	--	--
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]	170440, 38	429352, 42	5, 00	35, 14	--	--
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]	170440, 38	429352, 42	8, 00	41, 18	--	--
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]	170434, 88	429352, 55	2, 00	32, 71	--	--
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]	170434, 88	429352, 55	5, 00	34, 25	--	--
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]	170434, 88	429352, 55	8, 00	38, 71	--	--
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]	170443, 13	429314, 77	2, 00	55, 76	--	--
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]	170443, 13	429314, 77	5, 00	55, 54	--	--
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]	170443, 13	429314, 77	8, 00	56, 71	--	--
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]	170443, 62	429320, 03	2, 00	48, 71	--	--
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]	170443, 62	429320, 03	5, 00	42, 52	--	--
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]	170443, 62	429320, 03	8, 00	37, 93	--	--
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]	170448, 45	429322, 17	2, 00	42, 72	--	--
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]	170448, 45	429322, 17	5, 00	45, 53	--	--
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]	170448, 45	429322, 17	8, 00	48, 22	--	--
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]	170447, 24	429311, 81	2, 00	55, 96	--	--
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]	170447, 24	429311, 81	5, 00	55, 90	--	--
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]	170447, 24	429311, 81	8, 00	56, 89	--	--
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	170452, 56	429319, 21	2, 00	41, 75	--	--
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]	170452, 56	429319, 21	5, 00	45, 06	--	--
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]	170452, 56	429319, 21	8, 00	48, 96	--	--
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]	170451, 31	429308, 88	2, 00	56, 74	--	--
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]	170451, 31	429308, 88	5, 00	56, 91	--	--
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]	170451, 31	429308, 88	8, 00	58, 20	--	--
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	170456, 60	429316, 30	2, 00	39, 83	--	--
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]	170456, 60	429316, 30	5, 00	44, 60	--	--
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]	170456, 60	429316, 30	8, 00	49, 11	--	--
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]	170455, 50	429305, 86	2, 00	57, 02	--	--
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]	170455, 50	429305, 86	5, 00	57, 37	--	--
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]	170455, 50	429305, 86	8, 00	58, 69	--	--
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]	170460, 41	429307, 95	2, 00	39, 85	--	--
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]	170460, 41	429307, 95	5, 00	39, 69	--	--
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]	170460, 41	429307, 95	8, 00	53, 69	--	--
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	170460, 80	429313, 28	2, 00	48, 11	--	--
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]	170460, 80	429313, 28	5, 00	45, 44	--	--
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]	170460, 80	429313, 28	8, 00	49, 36	--	--
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]	170461, 22	429301, 90	2, 00	57, 43	--	--
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]	170461, 22	429301, 90	5, 00	58, 01	--	--
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]	170461, 22	429301, 90	8, 00	59, 22	--	--
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]	170461, 77	429307, 14	2, 00	40, 25	--	--
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]	170461, 77	429307, 14	5, 00	39, 81	--	--
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]	170461, 77	429307, 14	8, 00	52, 53	--	--
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	170466, 58	429309, 31	2, 00	49, 69	--	--
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]	170466, 58	429309, 31	5, 00	45, 77	--	--
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]	170466, 58	429309, 31	8, 00	49, 37	--	--
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]	170465, 29	429298, 97	2, 00	57, 75	--	--
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]	170465, 29	429298, 97	5, 00	58, 47	--	--
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]	170465, 29	429298, 97	8, 00	59, 78	--	--
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	170470, 66	429306, 36	2, 00	49, 58	--	--
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]	170470, 66	429306, 36	5, 00	45, 40	--	--
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]	170470, 66	429306, 36	8, 00	50, 72	--	--
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]	170469, 34	429296, 05	2, 00	57, 76	--	--
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]	170469, 34	429296, 05	5, 00	58, 97	--	--
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]	170469, 34	429296, 05	8, 00	60, 37	--	--
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	2, 00	49, 55	--	--
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	5, 00	45, 75	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (groep vrachtwagens) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Vrachtwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	8, 00	55, 92	--	--
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	2, 00	58, 14	--	--
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	5, 00	59, 49	--	--
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	8, 00	61, 14	--	--
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	2, 00	53, 29	--	--
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	5, 00	56, 70	--	--
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	8, 00	61, 18	--	--
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	2, 00	45, 05	--	--
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	5, 00	46, 01	--	--
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	8, 00	57, 52	--	--
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	2, 00	59, 14	--	--
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	5, 00	60, 85	--	--
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	8, 00	62, 47	--	--
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	2, 00	55, 28	--	--
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	5, 00	53, 79	--	--
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	8, 00	54, 93	--	--
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	2, 00	51, 24	--	--
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	5, 00	53, 38	--	--
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	8, 00	59, 52	--	--
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	2, 00	58, 68	--	--
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	5, 00	60, 52	--	--
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	8, 00	61, 97	--	--
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	2, 00	60, 07	--	--
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	5, 00	62, 02	--	--
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	8, 00	63, 41	--	--
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	2, 00	48, 76	--	--
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	5, 00	54, 17	--	--
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	8, 00	62, 04	--	--
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	2, 00	61, 49	--	--
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	5, 00	63, 73	--	--
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	8, 00	65, 94	--	--
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	2, 00	64, 60	--	--
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	5, 00	67, 03	--	--
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	8, 00	67, 14	--	--
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	2, 00	58, 66	--	--
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	5, 00	61, 86	--	--
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	8, 00	64, 20	--	--
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	2, 00	60, 22	--	--
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	5, 00	62, 23	--	--
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	8, 00	64, 85	--	--
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	2, 00	56, 96	--	--
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	5, 00	59, 85	--	--
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	8, 00	62, 84	--	--
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	2, 00	59, 43	--	--
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	5, 00	61, 33	--	--
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	8, 00	64, 11	--	--
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	2, 00	56, 81	--	--
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	5, 00	59, 06	--	--
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	8, 00	62, 24	--	--
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	2, 00	58, 81	--	--
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	5, 00	60, 61	--	--
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	8, 00	62, 49	--	--
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	2, 00	56, 57	--	--
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	5, 00	58, 65	--	--
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	8, 00	61, 44	--	--
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	2, 00	58, 18	--	--
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	5, 00	59, 84	--	--
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	8, 00	61, 60	--	--
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	2, 00	55, 61	--	--
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	5, 00	57, 62	--	--
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	8, 00	61, 10	--	--
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	2, 00	57, 63	--	--
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	5, 00	59, 22	--	--
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	8, 00	60, 88	--	--
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	2, 00	41, 26	--	--
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	5, 00	42, 26	--	--
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	8, 00	54, 20	--	--
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	2, 00	56, 37	--	--
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	5, 00	58, 12	--	--
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	8, 00	60, 10	--	--
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	2, 00	57, 19	--	--
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	5, 00	58, 09	--	--
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	8, 00	59, 47	--	--
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	2, 00	40, 96	--	--
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	5, 00	43, 30	--	--
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	8, 00	56, 80	--	--
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	2, 00	56, 04	--	--
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	5, 00	56, 94	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (groep vrachtwagens) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Vrachtwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	58,78	--	--
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	56,80	--	--
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	57,50	--	--
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	58,87	--	--
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	55,62	--	--
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	56,30	--	--
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	57,90	--	--
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	56,43	--	--
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	56,97	--	--
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	58,24	--	--
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	55,25	--	--
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	55,74	--	--
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	57,22	--	--
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	56,11	--	--
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	56,48	--	--
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	57,72	--	--
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	54,91	--	--
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	55,20	--	--
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	56,49	--	--
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	55,68	--	--
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	55,78	--	--
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	56,82	--	--
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	54,61	--	--
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	54,70	--	--
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	55,78	--	--
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	55,40	--	--
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	55,29	--	--
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	56,24	--	--
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	47,76	--	--
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	42,25	--	--
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	38,42	--	--
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	53,14	--	--
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	53,28	--	--
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	55,33	--	--
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	41,79	--	--
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	41,06	--	--
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	48,27	--	--
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	45,27	--	--
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	41,98	--	--
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	41,33	--	--
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	54,85	--	--
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	55,72	--	--
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	56,50	--	--
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	53,13	--	--
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	53,87	--	--
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	56,37	--	--
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	41,27	--	--
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	45,42	--	--
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	50,20	--	--
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	49,81	--	--
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	43,94	--	--
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	46,29	--	--
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	56,17	--	--
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	56,56	--	--
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	8,00	57,72	--	--
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	2,00	41,84	--	--
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	5,00	47,42	--	--
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	8,00	51,52	--	--
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	2,00	46,75	--	--
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	5,00	49,90	--	--
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	8,00	57,80	--	--
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	2,00	55,05	--	--
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	5,00	56,29	--	--
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	8,00	58,88	--	--
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	2,00	44,08	--	--
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	5,00	47,65	--	--
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	8,00	52,95	--	--
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	2,00	45,66	--	--
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	5,00	45,40	--	--
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	8,00	41,76	--	--
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	2,00	58,36	--	--
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	5,00	59,39	--	--
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	8,00	60,70	--	--
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	2,00	44,70	--	--
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	47,75	--	--
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	55,66	--	--
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	56,13	--	--
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	57,47	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (groep vrachtwagens) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Vrachtwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	59,21	--	--
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	58,79	--	--
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	60,03	--	--
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	61,42	--	--
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	54,16	--	--
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	56,23	--	--
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	57,56	--	--
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	55,51	--	--
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	50,45	--	--
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	50,90	--	--
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	61,27	--	--
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	63,93	--	--
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	64,38	--	--
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	59,71	--	--
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	62,07	--	--
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	63,68	--	--
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	58,78	--	--
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	60,30	--	--
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	60,45	--	--
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	56,02	--	--
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	53,13	--	--
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	56,51	--	--
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	66,41	--	--
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	68,53	--	--
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	8,00	68,79	--	--
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	2,00	65,32	--	--
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	5,00	66,54	--	--
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	8,00	66,68	--	--
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	2,00	52,68	--	--
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	5,00	56,39	--	--
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	8,00	66,20	--	--
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	2,00	62,94	--	--
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	5,00	63,06	--	--
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	8,00	56,98	--	--
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	2,00	70,11	--	--
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	5,00	71,11	--	--
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	8,00	70,96	--	--
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	2,00	58,52	--	--
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	5,00	60,78	--	--
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	8,00	70,89	--	--
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	2,00	75,43	--	--
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	5,00	75,32	--	--
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	8,00	75,04	--	--
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	2,00	71,87	--	--
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	5,00	73,06	--	--
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	8,00	72,83	--	--
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	2,00	75,70	--	--
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	5,00	75,51	--	--
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	8,00	76,24	--	--
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	2,00	81,38	--	--
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	5,00	80,73	--	--
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	8,00	79,55	--	--
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	2,00	76,27	--	--
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	5,00	75,90	--	--
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	8,00	75,39	--	--
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	2,00	73,53	--	--
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	5,00	73,36	--	--
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	8,00	73,39	--	--
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	2,00	73,05	--	--
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	5,00	72,88	--	--
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	8,00	72,45	--	--
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	2,00	71,81	--	--
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	5,00	71,64	--	--
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	8,00	71,48	--	--
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	72,77	--	--
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	70,61	--	--
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	70,34	--	--
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	70,42	--	--
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	70,22	--	--
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	70,13	--	--
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	68,79	--	--
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	68,76	--	--
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	68,59	--	--
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	68,85	--	--
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	69,04	--	--
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	68,90	--	--
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	58,66	--	--
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	57,03	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vrachtwagens

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	56,80	--	--	
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	67,15	--	--	
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	67,22	--	--	
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	67,10	--	--	

Rekenresultaten La_max (groep heftruck) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heftruck

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	45,55	--	--
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	39,09	--	--
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	48,69	--	--
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	55,22	--	--
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	85,52	--	--
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	84,13	--	--
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	71,72	--	--
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	71,76	--	--
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	73,70	--	--
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	73,56	--	--
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	52,86	--	--
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	53,40	--	--
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	54,39	--	--
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	36,04	--	--
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	36,35	--	--
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	41,59	--	--
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	54,07	--	--
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	54,53	--	--
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	55,65	--	--
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	53,23	--	--
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	53,84	--	--
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	54,90	--	--
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	50,14	--	--
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	52,23	--	--
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	55,88	--	--
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	54,40	--	--
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	54,89	--	--
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	56,33	--	--
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	57,17	--	--
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	56,31	--	--
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	57,36	--	--
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	56,70	--	--
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	56,78	--	--
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	57,65	--	--
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	37,79	--	--
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	39,63	--	--
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	45,64	--	--
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	55,91	--	--
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	56,24	--	--
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	57,29	--	--
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	36,09	--	--
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	36,94	--	--
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	44,87	--	--
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	51,75	--	--
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	54,00	--	--
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	57,67	--	--
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	36,13	--	--
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	36,92	--	--
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	44,81	--	--
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	57,26	--	--
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	56,59	--	--
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	57,99	--	--
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	56,60	--	--
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	56,89	--	--
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	57,93	--	--
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	37,03	--	--
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	39,90	--	--
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	45,71	--	--
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	58,07	--	--
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	57,36	--	--
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	58,61	--	--
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	57,36	--	--
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	57,80	--	--
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	59,16	--	--
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	39,06	--	--
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	42,26	--	--
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	47,36	--	--
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	58,05	--	--
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	57,40	--	--
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	58,53	--	--
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	38,40	--	--
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	37,68	--	--
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	45,78	--	--
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	57,33	--	--
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	57,54	--	--
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	58,46	--	--
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	37,73	--	--
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	37,26	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (groep heftruck) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heftruck

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420, 49	429332, 53	8,00	45,66	--	--
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431, 51	429332, 29	2,00	52,84	--	--
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431, 51	429332, 29	5,00	53,51	--	--
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431, 51	429332, 29	8,00	58,22	--	--
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424, 12	429337, 58	2,00	37,03	--	--
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424, 12	429337, 58	5,00	37,06	--	--
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424, 12	429337, 58	8,00	45,51	--	--
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435, 07	429337, 24	2,00	46,19	--	--
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435, 07	429337, 24	5,00	49,10	--	--
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435, 07	429337, 24	8,00	52,36	--	--
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427, 68	429342, 53	2,00	36,42	--	--
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427, 68	429342, 53	5,00	36,84	--	--
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427, 68	429342, 53	8,00	45,30	--	--
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438, 66	429342, 24	2,00	46,17	--	--
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438, 66	429342, 24	5,00	48,03	--	--
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438, 66	429342, 24	8,00	52,28	--	--
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431, 28	429347, 54	2,00	36,08	--	--
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431, 28	429347, 54	5,00	37,18	--	--
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]	170431, 28	429347, 54	8,00	44,53	--	--
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]	170442, 26	429347, 24	2,00	44,07	--	--
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]	170442, 26	429347, 24	5,00	47,06	--	--
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]	170442, 26	429347, 24	8,00	54,37	--	--
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]	170440, 38	429352, 42	2,00	40,12	--	--
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]	170440, 38	429352, 42	5,00	40,85	--	--
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]	170440, 38	429352, 42	8,00	50,23	--	--
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]	170434, 88	429352, 55	2,00	36,11	--	--
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]	170434, 88	429352, 55	5,00	38,20	--	--
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]	170434, 88	429352, 55	8,00	43,04	--	--
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]	170443, 13	429314, 77	2,00	59,00	--	--
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]	170443, 13	429314, 77	5,00	58,79	--	--
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]	170443, 13	429314, 77	8,00	59,97	--	--
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]	170443, 62	429320, 03	2,00	52,00	--	--
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]	170443, 62	429320, 03	5,00	45,77	--	--
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]	170443, 62	429320, 03	8,00	41,98	--	--
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]	170448, 45	429322, 17	2,00	46,76	--	--
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]	170448, 45	429322, 17	5,00	49,64	--	--
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]	170448, 45	429322, 17	8,00	52,54	--	--
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]	170447, 24	429311, 81	2,00	59,21	--	--
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]	170447, 24	429311, 81	5,00	59,12	--	--
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]	170447, 24	429311, 81	8,00	60,17	--	--
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	170452, 56	429319, 21	2,00	45,87	--	--
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]	170452, 56	429319, 21	5,00	49,57	--	--
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]	170452, 56	429319, 21	8,00	53,69	--	--
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]	170451, 31	429308, 88	2,00	59,43	--	--
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]	170451, 31	429308, 88	5,00	59,50	--	--
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]	170451, 31	429308, 88	8,00	60,56	--	--
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	170456, 60	429316, 30	2,00	42,66	--	--
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]	170456, 60	429316, 30	5,00	48,27	--	--
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]	170456, 60	429316, 30	8,00	53,02	--	--
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]	170455, 50	429305, 86	2,00	59,66	--	--
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]	170455, 50	429305, 86	5,00	59,89	--	--
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]	170455, 50	429305, 86	8,00	61,28	--	--
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]	170460, 41	429307, 95	2,00	42,72	--	--
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]	170460, 41	429307, 95	5,00	43,33	--	--
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]	170460, 41	429307, 95	8,00	54,94	--	--
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	170460, 80	429313, 28	2,00	46,61	--	--
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]	170460, 80	429313, 28	5,00	49,11	--	--
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]	170460, 80	429313, 28	8,00	52,61	--	--
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]	170461, 22	429301, 90	2,00	59,97	--	--
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]	170461, 22	429301, 90	5,00	60,54	--	--
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]	170461, 22	429301, 90	8,00	61,92	--	--
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]	170461, 77	429307, 14	2,00	43,46	--	--
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]	170461, 77	429307, 14	5,00	43,02	--	--
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]	170461, 77	429307, 14	8,00	54,77	--	--
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	170466, 58	429309, 31	2,00	52,27	--	--
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]	170466, 58	429309, 31	5,00	49,97	--	--
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]	170466, 58	429309, 31	8,00	52,98	--	--
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]	170465, 29	429298, 97	2,00	59,99	--	--
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]	170465, 29	429298, 97	5,00	60,89	--	--
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]	170465, 29	429298, 97	8,00	62,39	--	--
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	170470, 66	429306, 36	2,00	52,61	--	--
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]	170470, 66	429306, 36	5,00	50,26	--	--
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]	170470, 66	429306, 36	8,00	53,98	--	--
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]	170469, 34	429296, 05	2,00	60,00	--	--
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]	170469, 34	429296, 05	5,00	61,31	--	--
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]	170469, 34	429296, 05	8,00	62,63	--	--
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	2,00	52,65	--	--
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	5,00	50,34	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (groep heftruck) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Gegroep: Heftruck

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	8, 00	57, 86	--	--
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	2, 00	60, 38	--	--
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	5, 00	61, 83	--	--
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	8, 00	63, 24	--	--
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	2, 00	56, 85	--	--
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	5, 00	60, 34	--	--
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	8, 00	64, 19	--	--
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	2, 00	49, 59	--	--
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	5, 00	53, 11	--	--
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	8, 00	61, 84	--	--
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	2, 00	61, 79	--	--
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	5, 00	63, 64	--	--
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	8, 00	65, 18	--	--
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	2, 00	58, 32	--	--
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	5, 00	56, 91	--	--
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	8, 00	57, 96	--	--
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	2, 00	53, 88	--	--
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	5, 00	56, 70	--	--
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	8, 00	62, 42	--	--
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	2, 00	62, 48	--	--
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	5, 00	64, 48	--	--
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	8, 00	65, 74	--	--
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	2, 00	62, 74	--	--
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	5, 00	64, 83	--	--
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	8, 00	65, 98	--	--
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	2, 00	52, 18	--	--
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	5, 00	57, 16	--	--
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	8, 00	64, 50	--	--
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	2, 00	63, 47	--	--
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	5, 00	66, 29	--	--
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	8, 00	68, 43	--	--
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	2, 00	67, 03	--	--
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	5, 00	69, 60	--	--
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	8, 00	69, 65	--	--
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	2, 00	61, 14	--	--
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	5, 00	63, 39	--	--
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	8, 00	66, 53	--	--
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	2, 00	62, 53	--	--
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	5, 00	64, 67	--	--
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	8, 00	67, 24	--	--
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	2, 00	61, 13	--	--
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	5, 00	63, 34	--	--
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	8, 00	65, 51	--	--
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	2, 00	61, 85	--	--
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	5, 00	63, 80	--	--
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	8, 00	65, 74	--	--
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	2, 00	60, 41	--	--
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	5, 00	62, 51	--	--
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	8, 00	64, 50	--	--
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	2, 00	61, 23	--	--
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	5, 00	63, 01	--	--
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	8, 00	64, 84	--	--
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	2, 00	59, 48	--	--
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	5, 00	61, 77	--	--
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	8, 00	63, 29	--	--
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	2, 00	60, 53	--	--
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	5, 00	62, 21	--	--
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	8, 00	64, 29	--	--
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	2, 00	58, 00	--	--
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	5, 00	60, 00	--	--
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	8, 00	62, 50	--	--
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	2, 00	60, 01	--	--
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	5, 00	61, 69	--	--
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	8, 00	63, 54	--	--
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	2, 00	45, 67	--	--
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	5, 00	45, 97	--	--
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	8, 00	57, 85	--	--
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	2, 00	57, 25	--	--
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	5, 00	59, 19	--	--
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	8, 00	61, 54	--	--
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	2, 00	59, 53	--	--
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	5, 00	60, 44	--	--
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	8, 00	62, 09	--	--
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	2, 00	46, 15	--	--
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	5, 00	46, 47	--	--
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	8, 00	58, 93	--	--
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	2, 00	57, 16	--	--
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	5, 00	57, 87	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (groep heftruck) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heftruck

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	60,58	--	--
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	59,16	--	--
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	59,91	--	--
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	61,26	--	--
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	57,07	--	--
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	57,90	--	--
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	60,10	--	--
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	58,80	--	--
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	59,38	--	--
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	60,60	--	--
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	58,37	--	--
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	58,66	--	--
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	59,61	--	--
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	58,45	--	--
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	58,87	--	--
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	60,00	--	--
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	58,11	--	--
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	58,24	--	--
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	59,08	--	--
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	58,11	--	--
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	58,37	--	--
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	59,55	--	--
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	57,85	--	--
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	57,86	--	--
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	58,64	--	--
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	57,83	--	--
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	57,94	--	--
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	59,19	--	--
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	50,63	--	--
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	44,66	--	--
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	41,56	--	--
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	57,64	--	--
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	57,48	--	--
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	58,23	--	--
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	55,51	--	--
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	51,60	--	--
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	57,12	--	--
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	49,30	--	--
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	46,11	--	--
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	45,47	--	--
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	57,13	--	--
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	58,09	--	--
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	59,20	--	--
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	54,61	--	--
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	55,86	--	--
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	59,20	--	--
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	56,27	--	--
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	57,72	--	--
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	59,16	--	--
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	53,10	--	--
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	46,74	--	--
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	49,43	--	--
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	58,53	--	--
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	59,16	--	--
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	8,00	60,61	--	--
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	2,00	57,35	--	--
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	5,00	58,42	--	--
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	8,00	59,95	--	--
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	2,00	55,34	--	--
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	5,00	56,19	--	--
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	8,00	61,89	--	--
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	2,00	58,95	--	--
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	5,00	59,48	--	--
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	8,00	61,57	--	--
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	2,00	61,18	--	--
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	5,00	61,85	--	--
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	8,00	61,43	--	--
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	2,00	49,97	--	--
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	5,00	49,54	--	--
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	8,00	50,20	--	--
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	2,00	60,00	--	--
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	5,00	62,19	--	--
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	8,00	63,65	--	--
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	2,00	59,79	--	--
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	59,62	--	--
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	62,02	--	--
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	60,51	--	--
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	62,09	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (groep heftruck) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heftruck

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	63,68	--	--
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	60,73	--	--
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	63,03	--	--
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	64,25	--	--
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	63,31	--	--
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	65,92	--	--
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	65,88	--	--
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	58,66	--	--
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	54,70	--	--
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	55,19	--	--
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	63,29	--	--
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	67,07	--	--
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	67,32	--	--
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	63,04	--	--
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	66,09	--	--
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	66,37	--	--
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	71,48	--	--
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	71,76	--	--
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	70,87	--	--
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	59,51	--	--
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	61,16	--	--
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	60,72	--	--
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	70,59	--	--
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	71,40	--	--
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	8,00	71,73	--	--
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	2,00	67,60	--	--
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	5,00	68,26	--	--
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	8,00	69,39	--	--
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	2,00	75,88	--	--
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	5,00	75,71	--	--
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	8,00	75,20	--	--
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	2,00	65,58	--	--
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	5,00	65,79	--	--
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	8,00	59,20	--	--
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	2,00	77,18	--	--
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	5,00	75,40	--	--
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	8,00	75,07	--	--
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	2,00	79,99	--	--
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	5,00	79,45	--	--
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	8,00	78,36	--	--
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	2,00	84,71	--	--
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	5,00	83,67	--	--
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	8,00	82,25	--	--
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	2,00	80,63	--	--
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	5,00	78,59	--	--
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	8,00	77,88	--	--
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	2,00	80,28	--	--
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	5,00	79,77	--	--
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	8,00	79,41	--	--
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	2,00	86,81	--	--
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	5,00	85,46	--	--
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	8,00	83,42	--	--
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	2,00	82,05	--	--
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	5,00	81,19	--	--
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	8,00	79,68	--	--
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	2,00	76,51	--	--
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	5,00	76,42	--	--
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	8,00	76,68	--	--
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	2,00	79,22	--	--
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	5,00	77,34	--	--
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	8,00	76,63	--	--
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	2,00	74,49	--	--
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	5,00	74,45	--	--
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	8,00	74,57	--	--
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	76,89	--	--
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	76,80	--	--
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	74,15	--	--
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	73,20	--	--
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	73,21	--	--
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	73,12	--	--
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	74,76	--	--
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	74,75	--	--
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	72,16	--	--
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	71,72	--	--
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	72,21	--	--
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	72,06	--	--
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	62,49	--	--
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	63,76	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heftruck

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	60,69	--	--
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	73,23	--	--
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	73,35	--	--
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	71,45	--	--

Rekenresultaten La_max (groep containers) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten Containers

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	25,73	--	--
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	29,65	--	--
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	44,74	--	--
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	49,95	--	--
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	52,97	--	--
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	56,72	--	--
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	77,21	--	--
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	77,28	--	--
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	76,02	--	--
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	76,48	--	--
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	42,24	--	--
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	45,56	--	--
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	51,06	--	--
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	31,98	--	--
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	32,74	--	--
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	36,05	--	--
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	44,24	--	--
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	51,13	--	--
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	52,25	--	--
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	44,47	--	--
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	45,94	--	--
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	48,90	--	--
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	45,03	--	--
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	47,35	--	--
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	52,90	--	--
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	44,60	--	--
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	51,46	--	--
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	52,61	--	--
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	58,25	--	--
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	53,49	--	--
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	53,48	--	--
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	52,15	--	--
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	51,36	--	--
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	52,49	--	--
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	39,06	--	--
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	37,62	--	--
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	41,68	--	--
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	53,93	--	--
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	55,29	--	--
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	56,34	--	--
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	33,00	--	--
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	34,66	--	--
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	43,23	--	--
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	47,09	--	--
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	51,53	--	--
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	60,16	--	--
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	38,11	--	--
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	39,08	--	--
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	47,43	--	--
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	46,35	--	--
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	49,54	--	--
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	53,53	--	--
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	40,26	--	--
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	41,00	--	--
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	40,99	--	--
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	37,90	--	--
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	40,11	--	--
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	47,66	--	--
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	52,00	--	--
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	51,33	--	--
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	54,07	--	--
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	50,83	--	--
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	51,89	--	--
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	54,78	--	--
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	39,84	--	--
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	42,06	--	--
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	46,36	--	--
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	52,28	--	--
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	53,84	--	--
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	56,48	--	--
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	39,67	--	--
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	40,13	--	--
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	44,55	--	--
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	52,35	--	--
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	53,36	--	--
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	55,78	--	--
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	39,55	--	--
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	40,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (groep containers) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmaz totaalresultaten voor toetspunten Containers

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420, 49	429332, 53	8,00	44,83	--	--
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431, 51	429332, 29	2,00	49,69	--	--
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431, 51	429332, 29	5,00	50,77	--	--
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431, 51	429332, 29	8,00	51,30	--	--
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424, 12	429337, 58	2,00	39,47	--	--
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424, 12	429337, 58	5,00	39,65	--	--
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424, 12	429337, 58	8,00	46,19	--	--
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435, 07	429337, 24	2,00	41,08	--	--
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435, 07	429337, 24	5,00	45,10	--	--
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435, 07	429337, 24	8,00	48,48	--	--
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427, 68	429342, 53	2,00	39,31	--	--
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427, 68	429342, 53	5,00	39,43	--	--
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427, 68	429342, 53	8,00	43,29	--	--
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438, 66	429342, 24	2,00	41,38	--	--
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438, 66	429342, 24	5,00	43,43	--	--
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438, 66	429342, 24	8,00	46,23	--	--
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431, 28	429347, 54	2,00	37,10	--	--
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431, 28	429347, 54	5,00	36,92	--	--
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]	170431, 28	429347, 54	8,00	39,64	--	--
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]	170442, 26	429347, 24	2,00	42,00	--	--
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]	170442, 26	429347, 24	5,00	43,77	--	--
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]	170442, 26	429347, 24	8,00	45,64	--	--
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]	170440, 38	429352, 42	2,00	37,39	--	--
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]	170440, 38	429352, 42	5,00	36,83	--	--
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]	170440, 38	429352, 42	8,00	37,61	--	--
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]	170434, 88	429352, 55	2,00	36,93	--	--
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]	170434, 88	429352, 55	5,00	39,12	--	--
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]	170434, 88	429352, 55	8,00	40,66	--	--
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]	170443, 13	429314, 77	2,00	51,86	--	--
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]	170443, 13	429314, 77	5,00	51,44	--	--
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]	170443, 13	429314, 77	8,00	52,42	--	--
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]	170443, 62	429320, 03	2,00	49,27	--	--
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]	170443, 62	429320, 03	5,00	43,93	--	--
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]	170443, 62	429320, 03	8,00	39,71	--	--
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]	170448, 45	429322, 17	2,00	44,03	--	--
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]	170448, 45	429322, 17	5,00	44,25	--	--
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]	170448, 45	429322, 17	8,00	43,80	--	--
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]	170447, 24	429311, 81	2,00	51,63	--	--
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]	170447, 24	429311, 81	5,00	52,21	--	--
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]	170447, 24	429311, 81	8,00	53,64	--	--
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	170452, 56	429319, 21	2,00	43,87	--	--
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]	170452, 56	429319, 21	5,00	45,72	--	--
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]	170452, 56	429319, 21	8,00	45,46	--	--
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]	170451, 31	429308, 88	2,00	51,44	--	--
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]	170451, 31	429308, 88	5,00	52,19	--	--
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]	170451, 31	429308, 88	8,00	53,21	--	--
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	170456, 60	429316, 30	2,00	44,28	--	--
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]	170456, 60	429316, 30	5,00	45,76	--	--
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]	170456, 60	429316, 30	8,00	45,64	--	--
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]	170455, 50	429305, 86	2,00	51,17	--	--
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]	170455, 50	429305, 86	5,00	50,49	--	--
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]	170455, 50	429305, 86	8,00	52,21	--	--
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]	170460, 41	429307, 95	2,00	42,58	--	--
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]	170460, 41	429307, 95	5,00	42,72	--	--
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]	170460, 41	429307, 95	8,00	52,27	--	--
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	170460, 80	429313, 28	2,00	39,57	--	--
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]	170460, 80	429313, 28	5,00	40,42	--	--
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]	170460, 80	429313, 28	8,00	44,65	--	--
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]	170461, 22	429301, 90	2,00	48,19	--	--
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]	170461, 22	429301, 90	5,00	49,58	--	--
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]	170461, 22	429301, 90	8,00	51,17	--	--
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]	170461, 77	429307, 14	2,00	44,30	--	--
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]	170461, 77	429307, 14	5,00	43,11	--	--
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]	170461, 77	429307, 14	8,00	49,60	--	--
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	170466, 58	429309, 31	2,00	39,96	--	--
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]	170466, 58	429309, 31	5,00	43,66	--	--
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]	170466, 58	429309, 31	8,00	44,06	--	--
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]	170465, 29	429298, 97	2,00	47,52	--	--
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]	170465, 29	429298, 97	5,00	49,14	--	--
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]	170465, 29	429298, 97	8,00	50,82	--	--
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	170470, 66	429306, 36	2,00	46,28	--	--
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]	170470, 66	429306, 36	5,00	44,83	--	--
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]	170470, 66	429306, 36	8,00	45,72	--	--
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]	170469, 34	429296, 05	2,00	47,11	--	--
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]	170469, 34	429296, 05	5,00	48,55	--	--
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]	170469, 34	429296, 05	8,00	50,70	--	--
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	2,00	50,55	--	--
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	5,00	43,25	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (groep containers) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmaz totaalresultaten voor toetspunten Containers

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	8, 00	45, 76	--	--
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	2, 00	46, 94	--	--
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	5, 00	48, 22	--	--
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	8, 00	50, 08	--	--
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	2, 00	49, 24	--	--
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	5, 00	50, 57	--	--
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	8, 00	52, 37	--	--
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	2, 00	40, 71	--	--
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	5, 00	41, 98	--	--
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	8, 00	49, 40	--	--
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	2, 00	47, 46	--	--
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	5, 00	49, 70	--	--
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	8, 00	51, 93	--	--
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	2, 00	41, 44	--	--
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	5, 00	42, 23	--	--
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	8, 00	43, 44	--	--
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	2, 00	58, 62	--	--
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	5, 00	44, 35	--	--
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	8, 00	46, 68	--	--
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	2, 00	48, 40	--	--
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	5, 00	50, 12	--	--
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	8, 00	51, 98	--	--
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	2, 00	52, 84	--	--
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	5, 00	54, 46	--	--
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	8, 00	56, 07	--	--
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	2, 00	56, 92	--	--
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	5, 00	44, 42	--	--
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	8, 00	53, 56	--	--
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	2, 00	47, 24	--	--
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	5, 00	52, 30	--	--
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	8, 00	58, 68	--	--
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	2, 00	59, 96	--	--
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	5, 00	62, 77	--	--
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	8, 00	69, 68	--	--
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	2, 00	65, 44	--	--
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	5, 00	67, 55	--	--
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	8, 00	68, 36	--	--
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	2, 00	47, 73	--	--
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	5, 00	53, 25	--	--
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	8, 00	59, 44	--	--
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	2, 00	64, 75	--	--
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	5, 00	66, 73	--	--
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	8, 00	67, 79	--	--
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	2, 00	47, 87	--	--
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	5, 00	56, 51	--	--
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	8, 00	59, 23	--	--
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	2, 00	64, 10	--	--
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	5, 00	66, 04	--	--
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	8, 00	67, 58	--	--
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	2, 00	46, 49	--	--
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	5, 00	55, 40	--	--
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	8, 00	58, 24	--	--
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	2, 00	63, 49	--	--
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	5, 00	65, 47	--	--
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	8, 00	67, 47	--	--
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	2, 00	46, 34	--	--
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	5, 00	53, 16	--	--
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	8, 00	55, 35	--	--
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	2, 00	64, 66	--	--
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	5, 00	66, 56	--	--
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	8, 00	68, 36	--	--
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	2, 00	46, 53	--	--
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	5, 00	52, 04	--	--
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	8, 00	54, 66	--	--
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	2, 00	51, 89	--	--
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	5, 00	52, 29	--	--
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	8, 00	49, 61	--	--
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	2, 00	64, 06	--	--
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	5, 00	65, 96	--	--
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	8, 00	67, 67	--	--
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	2, 00	45, 60	--	--
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	5, 00	52, 53	--	--
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	8, 00	58, 71	--	--
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	2, 00	51, 19	--	--
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	5, 00	53, 92	--	--
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	8, 00	66, 05	--	--
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	2, 00	62, 08	--	--
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	5, 00	63, 68	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (groep containers) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmaz totaalresultaten voor toetspunten Containers

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	65,60	--	--
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	43,81	--	--
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	52,79	--	--
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	57,03	--	--
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	61,49	--	--
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	62,63	--	--
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	64,06	--	--
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	43,20	--	--
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	52,13	--	--
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	55,49	--	--
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	60,78	--	--
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	61,74	--	--
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	62,86	--	--
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	46,28	--	--
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	52,37	--	--
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	56,84	--	--
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	60,46	--	--
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	61,33	--	--
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	62,88	--	--
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	44,37	--	--
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	51,03	--	--
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	53,90	--	--
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	60,18	--	--
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	60,97	--	--
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	61,80	--	--
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	44,27	--	--
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	50,58	--	--
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	52,82	--	--
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	53,10	--	--
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	47,52	--	--
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	43,66	--	--
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	59,91	--	--
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	60,65	--	--
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	61,29	--	--
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	46,30	--	--
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	45,60	--	--
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	48,54	--	--
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	43,57	--	--
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	41,80	--	--
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	38,09	--	--
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	46,20	--	--
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	48,01	--	--
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	51,63	--	--
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	34,46	--	--
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	38,03	--	--
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	48,43	--	--
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	47,43	--	--
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	49,42	--	--
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	50,60	--	--
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	42,46	--	--
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	42,25	--	--
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	43,86	--	--
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	46,37	--	--
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	47,55	--	--
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	8,00	49,72	--	--
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	2,00	50,01	--	--
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	5,00	52,65	--	--
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	8,00	56,71	--	--
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	2,00	45,89	--	--
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	5,00	48,31	--	--
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	8,00	53,10	--	--
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	2,00	46,84	--	--
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	5,00	47,53	--	--
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	8,00	50,34	--	--
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	2,00	52,62	--	--
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	5,00	55,38	--	--
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	8,00	59,36	--	--
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	2,00	47,99	--	--
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	5,00	47,76	--	--
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	8,00	45,73	--	--
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	2,00	47,46	--	--
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	5,00	50,91	--	--
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	8,00	52,66	--	--
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	2,00	54,19	--	--
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	57,87	--	--
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	59,54	--	--
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	52,81	--	--
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	56,22	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (groep containers) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmaz totaalresultaten voor toetspunten Containers

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	54,64	--	--
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	48,41	--	--
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	51,60	--	--
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	53,34	--	--
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	55,77	--	--
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	57,02	--	--
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	61,09	--	--
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	53,05	--	--
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	55,15	--	--
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	58,31	--	--
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	54,50	--	--
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	55,95	--	--
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	58,80	--	--
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	69,45	--	--
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	72,02	--	--
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	72,76	--	--
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	58,51	--	--
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	62,11	--	--
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	66,48	--	--
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	56,85	--	--
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	59,20	--	--
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	61,21	--	--
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	70,21	--	--
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	74,20	--	--
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	8,00	72,82	--	--
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	2,00	70,66	--	--
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	5,00	72,48	--	--
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	8,00	74,41	--	--
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	2,00	64,01	--	--
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	5,00	69,48	--	--
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	8,00	76,23	--	--
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	2,00	60,28	--	--
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	5,00	58,43	--	--
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	8,00	59,28	--	--
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	2,00	70,70	--	--
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	5,00	74,73	--	--
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	8,00	77,69	--	--
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	2,00	71,51	--	--
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	5,00	73,41	--	--
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	8,00	79,21	--	--
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	2,00	82,29	--	--
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	5,00	82,27	--	--
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	8,00	82,11	--	--
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	2,00	74,34	--	--
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	5,00	76,52	--	--
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	8,00	78,55	--	--
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	2,00	58,20	--	--
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	5,00	61,09	--	--
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	8,00	68,44	--	--
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	2,00	79,84	--	--
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	5,00	79,80	--	--
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	8,00	79,67	--	--
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	2,00	77,97	--	--
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	5,00	78,20	--	--
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	8,00	77,42	--	--
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	2,00	54,96	--	--
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	5,00	60,65	--	--
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	8,00	62,43	--	--
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	2,00	76,28	--	--
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	5,00	76,40	--	--
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	8,00	76,72	--	--
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	2,00	53,74	--	--
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	5,00	58,12	--	--
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	8,00	60,15	--	--
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	71,24	--	--
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	75,25	--	--
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	75,68	--	--
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	52,69	--	--
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	59,60	--	--
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	61,95	--	--
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	69,59	--	--
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	74,20	--	--
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	74,66	--	--
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	51,76	--	--
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	55,52	--	--
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	58,73	--	--
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	51,41	--	--
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	52,99	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Containers

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	54,91	--	--
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	69,83	--	--
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	73,32	--	--
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	73,79	--	--

Rekenresultaten La_max (groep bedrijfsgebouw) Middelwaard 5

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	v01.1, IL (feitelijk)						
Groep:	LAmx totaalresultaten voor toetspunten						
	Bedrijfsgebouw						
Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	27,58	--	--
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	30,15	--	--
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	37,54	--	--
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	41,71	--	--
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	66,75	--	--
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	66,72	--	--
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	49,07	--	--
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	41,84	--	--
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	53,81	--	--
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	55,18	--	--
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	27,65	--	--
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	31,15	--	--
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	36,49	--	--
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	22,81	--	--
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	23,54	--	--
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	27,90	--	--
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	35,23	--	--
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	36,31	--	--
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	37,68	--	--
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	29,13	--	--
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	32,97	--	--
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	38,05	--	--
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	32,50	--	--
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	34,05	--	--
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	38,89	--	--
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	36,60	--	--
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	37,77	--	--
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	40,78	--	--
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	44,24	--	--
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	45,60	--	--
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	46,89	--	--
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	33,42	--	--
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	34,86	--	--
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	45,51	--	--
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	27,09	--	--
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	29,93	--	--
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	35,97	--	--
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	37,36	--	--
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	45,77	--	--
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	47,25	--	--
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	24,70	--	--
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	28,40	--	--
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	35,85	--	--
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	30,98	--	--
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	33,93	--	--
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	39,68	--	--
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	24,57	--	--
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	27,31	--	--
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	32,12	--	--
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	36,86	--	--
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	40,61	--	--
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	43,91	--	--
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	30,03	--	--
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	31,98	--	--
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	44,31	--	--
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	25,91	--	--
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	28,98	--	--
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	33,70	--	--
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	45,95	--	--
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	45,66	--	--
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	46,87	--	--
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	45,45	--	--
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	46,52	--	--
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	47,51	--	--
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	29,40	--	--
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	32,41	--	--
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	36,96	--	--
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	44,66	--	--
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	45,62	--	--
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	46,74	--	--
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	28,17	--	--
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	28,52	--	--
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	35,50	--	--
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	45,08	--	--
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	45,78	--	--
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	46,59	--	--
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	26,82	--	--
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	27,59	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (groep bedrijfsgebouw) Middelwaard 5

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	v01.1, IL (feitelijk)						
Groep:	LAmix totaalresultaten voor toetspunten						
	Bedrijfsgebouw						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	35,25	--	--
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	38,26	--	--
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	40,83	--	--
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	46,27	--	--
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	25,54	--	--
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	27,31	--	--
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	35,08	--	--
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	34,24	--	--
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	37,12	--	--
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	40,80	--	--
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	25,38	--	--
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	27,15	--	--
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	34,93	--	--
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	35,61	--	--
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	37,33	--	--
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	42,01	--	--
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	24,42	--	--
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	27,89	--	--
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	8,00	33,28	--	--
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	2,00	31,36	--	--
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	5,00	34,22	--	--
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	8,00	41,03	--	--
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	2,00	24,24	--	--
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	5,00	24,66	--	--
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	8,00	26,46	--	--
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	2,00	24,00	--	--
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	5,00	28,22	--	--
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	8,00	32,81	--	--
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	2,00	46,78	--	--
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	5,00	47,00	--	--
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	8,00	48,17	--	--
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	2,00	40,86	--	--
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	5,00	34,89	--	--
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	8,00	32,66	--	--
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	2,00	37,39	--	--
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	5,00	39,99	--	--
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	8,00	40,40	--	--
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	2,00	46,96	--	--
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	5,00	47,30	--	--
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	8,00	48,32	--	--
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	2,00	36,95	--	--
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	5,00	39,49	--	--
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	8,00	43,04	--	--
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	2,00	47,28	--	--
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	5,00	47,70	--	--
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	8,00	48,73	--	--
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	2,00	33,53	--	--
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	5,00	37,21	--	--
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	8,00	42,01	--	--
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	2,00	47,54	--	--
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	5,00	48,11	--	--
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	8,00	49,50	--	--
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	2,00	32,57	--	--
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	5,00	34,04	--	--
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	8,00	43,66	--	--
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	2,00	33,60	--	--
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	5,00	37,32	--	--
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	8,00	41,01	--	--
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	2,00	47,93	--	--
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	5,00	48,79	--	--
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	8,00	50,18	--	--
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	2,00	34,37	--	--
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	5,00	33,62	--	--
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	8,00	43,24	--	--
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	2,00	37,05	--	--
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	5,00	38,68	--	--
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	8,00	42,15	--	--
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	2,00	47,57	--	--
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	5,00	49,14	--	--
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	8,00	50,67	--	--
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	2,00	42,17	--	--
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	5,00	40,82	--	--
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	8,00	43,72	--	--
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	2,00	49,00	--	--
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	5,00	50,61	--	--
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	8,00	52,00	--	--
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	2,00	34,89	--	--
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	5,00	39,52	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (groep bedrijfsgebouw) Middelwaard 5

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	v01.1, IL (feitelijk)						
Groep:	LAmax totaalresultaten voor toetspunten						
	Bedrijfsgebouw						
Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	8, 00	43, 73	--	--
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	2, 00	48, 87	--	--
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	5, 00	50, 87	--	--
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	8, 00	52, 54	--	--
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	2, 00	43, 68	--	--
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	5, 00	47, 13	--	--
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	8, 00	52, 99	--	--
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	2, 00	36, 87	--	--
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	5, 00	40, 06	--	--
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	8, 00	46, 30	--	--
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	2, 00	49, 64	--	--
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	5, 00	51, 52	--	--
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	8, 00	52, 47	--	--
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	2, 00	47, 43	--	--
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	5, 00	46, 18	--	--
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	8, 00	37, 08	--	--
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	2, 00	37, 40	--	--
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	5, 00	40, 97	--	--
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	8, 00	49, 04	--	--
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	2, 00	49, 84	--	--
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	5, 00	51, 90	--	--
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	8, 00	52, 75	--	--
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	2, 00	51, 34	--	--
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	5, 00	53, 39	--	--
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	8, 00	54, 23	--	--
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	2, 00	37, 58	--	--
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	5, 00	42, 09	--	--
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	8, 00	52, 28	--	--
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	2, 00	48, 57	--	--
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	5, 00	53, 11	--	--
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	8, 00	56, 00	--	--
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	2, 00	57, 78	--	--
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	5, 00	58, 93	--	--
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	8, 00	58, 95	--	--
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	2, 00	53, 82	--	--
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	5, 00	55, 56	--	--
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	8, 00	55, 57	--	--
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	2, 00	47, 89	--	--
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	5, 00	51, 92	--	--
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	8, 00	55, 76	--	--
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	2, 00	48, 84	--	--
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	5, 00	53, 78	--	--
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	8, 00	54, 85	--	--
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	2, 00	47, 02	--	--
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	5, 00	50, 87	--	--
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	8, 00	56, 16	--	--
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	2, 00	48, 03	--	--
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	5, 00	52, 90	--	--
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	8, 00	54, 19	--	--
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	2, 00	37, 85	--	--
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	5, 00	47, 65	--	--
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	8, 00	54, 82	--	--
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	2, 00	47, 25	--	--
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	5, 00	52, 04	--	--
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	8, 00	53, 58	--	--
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	2, 00	38, 14	--	--
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	5, 00	46, 41	--	--
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	8, 00	53, 44	--	--
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	2, 00	44, 50	--	--
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	5, 00	51, 30	--	--
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	8, 00	53, 11	--	--
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	2, 00	38, 77	--	--
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	5, 00	45, 43	--	--
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	8, 00	52, 60	--	--
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	2, 00	35, 13	--	--
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	5, 00	35, 59	--	--
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	8, 00	39, 83	--	--
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	2, 00	43, 49	--	--
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	5, 00	50, 68	--	--
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	8, 00	52, 60	--	--
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	2, 00	36, 75	--	--
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	5, 00	42, 32	--	--
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	8, 00	49, 34	--	--
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	2, 00	34, 15	--	--
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	5, 00	36, 94	--	--
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	8, 00	42, 85	--	--
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	2, 00	41, 85	--	--
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	5, 00	49, 93	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (groep bedrijfsgebouw) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Bedrijfsgebouw

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	51,57	--	--
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	34,72	--	--
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	41,71	--	--
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	47,13	--	--
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	41,21	--	--
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	48,99	--	--
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	50,85	--	--
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	33,45	--	--
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	41,15	--	--
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	46,05	--	--
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	40,92	--	--
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	48,45	--	--
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	50,21	--	--
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	32,72	--	--
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	40,62	--	--
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	45,27	--	--
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	40,35	--	--
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	47,95	--	--
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	49,60	--	--
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	32,27	--	--
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	40,06	--	--
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	45,04	--	--
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	39,34	--	--
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	47,47	--	--
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	49,02	--	--
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	33,51	--	--
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	38,51	--	--
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	42,20	--	--
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	31,07	--	--
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	29,56	--	--
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	28,98	--	--
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	38,69	--	--
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	47,01	--	--
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	48,46	--	--
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	30,10	--	--
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	31,55	--	--
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	34,80	--	--
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	34,39	--	--
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	26,10	--	--
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	31,57	--	--
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	37,01	--	--
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	39,16	--	--
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	40,88	--	--
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	34,17	--	--
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	36,25	--	--
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	41,22	--	--
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	33,02	--	--
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	32,91	--	--
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	37,39	--	--
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	30,53	--	--
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	30,02	--	--
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	33,11	--	--
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	36,28	--	--
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	38,16	--	--
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	8,00	40,16	--	--
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	2,00	30,42	--	--
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	5,00	34,91	--	--
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	8,00	38,07	--	--
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	2,00	30,79	--	--
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	5,00	33,55	--	--
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	8,00	43,60	--	--
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	2,00	36,77	--	--
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	5,00	38,92	--	--
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	8,00	42,87	--	--
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	2,00	28,95	--	--
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	5,00	35,26	--	--
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	8,00	38,69	--	--
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	2,00	35,94	--	--
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	5,00	27,51	--	--
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	8,00	31,37	--	--
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	2,00	38,29	--	--
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	5,00	42,53	--	--
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	8,00	43,91	--	--
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	2,00	31,44	--	--
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	36,68	--	--
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	36,79	--	--
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	35,87	--	--
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	40,55	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (groep bedrijfsgebouw) Middelwaard 5

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	v01.1, IL (feitelijk)						
Groep:	LAmix totaalresultaten voor toetspunten						
	Bedrijfsgebouw						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	42,21	--	--
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	38,83	--	--
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	43,12	--	--
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	44,25	--	--
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	32,25	--	--
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	34,07	--	--
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	34,62	--	--
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	38,83	--	--
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	39,78	--	--
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	37,16	--	--
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	41,85	--	--
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	45,13	--	--
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	45,52	--	--
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	41,20	--	--
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	43,84	--	--
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	44,14	--	--
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	48,99	--	--
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	40,50	--	--
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	44,28	--	--
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	37,32	--	--
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	41,87	--	--
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	45,02	--	--
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	49,09	--	--
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	49,92	--	--
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	8,00	50,71	--	--
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	2,00	58,03	--	--
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	5,00	58,18	--	--
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	8,00	58,18	--	--
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	2,00	41,94	--	--
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	5,00	45,92	--	--
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	8,00	48,45	--	--
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	2,00	42,08	--	--
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	5,00	42,31	--	--
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	8,00	44,45	--	--
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	2,00	60,62	--	--
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	5,00	60,83	--	--
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	8,00	61,02	--	--
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	2,00	44,80	--	--
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	5,00	48,21	--	--
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	8,00	51,49	--	--
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	2,00	63,49	--	--
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	5,00	63,57	--	--
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	8,00	62,94	--	--
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	2,00	57,25	--	--
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	5,00	61,83	--	--
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	8,00	61,77	--	--
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	2,00	67,70	--	--
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	5,00	67,66	--	--
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	8,00	67,38	--	--
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	2,00	70,07	--	--
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	5,00	70,04	--	--
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	8,00	69,71	--	--
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	2,00	53,22	--	--
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	5,00	55,20	--	--
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	8,00	66,12	--	--
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	2,00	65,47	--	--
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	5,00	65,39	--	--
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	8,00	65,22	--	--
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	2,00	46,10	--	--
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	5,00	51,14	--	--
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	8,00	53,25	--	--
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	2,00	63,73	--	--
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	5,00	63,60	--	--
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	8,00	63,50	--	--
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	44,31	--	--
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	50,12	--	--
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	51,09	--	--
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	62,31	--	--
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	62,10	--	--
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	62,03	--	--
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	42,73	--	--
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	50,20	--	--
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	51,20	--	--
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	60,61	--	--
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	60,79	--	--
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	60,76	--	--
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	42,22	--	--
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	42,49	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsgebouw

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	44,73	--	--
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	53,83	--	--
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	55,58	--	--
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	50,87	--	--

Rekenresultaten Verkeer (totaal) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	39,21	30,99	27,98	39,21	79,46	
B01_B		170466,93	429371,61	5,00	39,64	31,45	28,44	39,64	79,45	
B02_A		170511,96	429333,24	2,00	37,20	28,97	25,96	37,20	77,33	
B02_B		170511,96	429333,24	5,00	37,64	29,51	26,50	37,64	77,43	
B03_A		170552,05	429237,66	2,00	38,36	30,17	27,16	38,36	78,58	
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	38,43	30,25	27,24	38,43	78,38	
B04_A		170491,85	429143,42	2,00	39,73	31,64	28,63	39,73	80,04	
B04_B		170491,85	429143,42	5,00	40,17	32,10	29,09	40,17	80,03	
B05_A		170473,29	429171,61	2,00	44,34	36,30	33,29	44,34	84,22	
B05_B		170473,29	429171,61	5,00	44,23	36,15	33,14	44,23	83,99	
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	42,41	34,23	31,22	42,41	82,41	
Tp01_1_B		170374,84	429266,01	5,00	42,53	34,36	31,35	42,53	82,32	
Tp01_1_C		170374,84	429266,01	8,00	42,33	34,18	31,17	42,33	82,06	
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	39,30	31,16	28,15	39,30	79,43	
Tp01_2_B		170375,29	429271,62	5,00	39,69	31,57	28,56	39,69	79,50	
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	39,67	31,54	28,53	39,67	79,39	
Tp01_3_A		170380,44	429273,81	2,00	26,92	18,51	15,50	26,92	68,11	
Tp01_3_B		170380,44	429273,81	5,00	31,46	23,20	20,19	31,46	71,65	
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	34,27	26,01	23,00	34,27	74,28	
Tp02_1_A		170379,44	429262,66	2,00	42,61	34,43	31,42	42,61	82,60	
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	42,72	34,55	31,54	42,72	82,51	
Tp02_1_C		170379,44	429262,66	8,00	42,50	34,35	31,34	42,50	82,24	
Tp02_2_A		170384,66	429264,80	2,00	40,51	32,28	29,27	40,51	80,61	
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	40,83	32,63	29,62	40,83	80,62	
Tp02_2_C		170384,66	429264,80	8,00	40,70	32,50	29,49	40,70	80,44	
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	29,11	20,81	17,80	29,11	69,80	
Tp02_3_B		170385,04	429270,46	5,00	31,31	22,84	19,83	31,31	71,48	
Tp02_3_C		170385,04	429270,46	8,00	34,33	26,13	23,12	34,33	74,29	
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	32,49	24,09	21,08	32,49	73,78	
Tp03_1_B		170398,89	429282,10	5,00	33,92	25,69	22,68	33,92	73,94	
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	34,68	26,50	23,49	34,68	74,62	
Tp03_2_A		170393,27	429282,14	2,00	31,61	23,01	20,00	31,61	72,96	
Tp03_2_B		170393,27	429282,14	5,00	37,17	28,95	25,94	37,17	77,18	
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	37,39	29,18	26,17	37,39	77,23	
Tp03_3_A		170391,43	429287,45	2,00	28,90	20,46	17,45	28,90	71,14	
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	32,36	24,13	21,12	32,36	72,61	
Tp03_3_C		170391,43	429287,45	8,00	34,33	26,16	23,15	34,33	74,20	
Tp04_1_A		170402,60	429287,27	2,00	30,91	22,65	19,64	30,91	72,62	
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	32,96	24,82	21,81	32,96	73,03	
Tp04_1_C		170402,60	429287,27	8,00	33,59	25,42	22,41	33,59	73,59	
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	29,20	20,88	17,87	29,20	71,49	
Tp04_2_B		170395,13	429292,62	5,00	31,73	23,39	20,38	31,73	72,14	
Tp04_2_C		170395,13	429292,62	8,00	32,75	24,46	21,45	32,75	72,76	
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	29,67	21,33	18,32	29,67	71,75	
Tp05_1_B		170406,25	429292,36	5,00	32,13	23,88	20,87	32,13	72,27	
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	33,22	25,00	21,99	33,22	73,29	
Tp05_2_A		170398,77	429297,68	2,00	28,76	20,48	17,47	28,76	71,24	
Tp05_2_B		170398,77	429297,68	5,00	31,01	22,76	19,75	31,01	71,55	
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	32,17	23,93	20,92	32,17	72,21	
Tp06_1_A		170409,77	429297,25	2,00	28,68	20,30	17,29	28,68	71,22	
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	30,82	22,48	19,47	30,82	71,26	
Tp06_1_C		170409,77	429297,25	8,00	32,33	24,05	21,04	32,33	72,47	
Tp06_2_A		170407,84	429302,44	2,00	25,29	16,99	13,98	25,29	68,29	
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	25,51	17,10	14,09	25,51	67,26	
Tp06_2_C		170407,84	429302,44	8,00	27,14	18,70	15,69	27,14	68,08	
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	28,24	20,05	17,04	28,24	70,87	
Tp06_3_B		170402,29	429302,58	5,00	30,32	22,06	19,05	30,32	71,06	
Tp06_3_C		170402,29	429302,58	8,00	31,75	23,50	20,49	31,75	71,86	
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	25,42	17,05	14,04	25,42	68,65	
Tp07_1_B		170420,65	429317,17	5,00	27,15	18,73	15,72	27,15	68,90	
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	31,09	22,77	19,76	31,09	71,48	
Tp07_2_A		170415,11	429317,26	2,00	28,87	20,57	17,56	28,87	72,00	
Tp07_2_B		170415,11	429317,26	5,00	30,44	22,10	19,09	30,44	72,07	
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	32,41	24,14	21,13	32,41	72,75	
Tp07_3_A		170413,27	429322,48	2,00	26,54	18,28	15,27	26,54	69,62	
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	28,42	20,05	17,04	28,42	69,96	
Tp07_3_C		170413,27	429322,48	8,00	30,86	22,53	19,52	30,86	71,00	
Tp08_1_A		170424,24	429322,17	2,00	25,03	16,57	13,56	25,03	68,30	
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	26,93	18,41	15,40	26,93	68,78	
Tp08_1_C		170424,24	429322,17	8,00	30,07	21,67	18,66	30,07	70,51	
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	26,19	17,91	14,90	26,19	69,32	
Tp08_2_B		170416,86	429327,48	5,00	28,03	19,65	16,64	28,03	69,65	
Tp08_2_C		170416,86	429327,48	8,00	30,07	21,73	18,72	30,07	70,33	
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	24,87	16,57	13,56	24,87	68,07	
Tp09_1_B		170427,87	429327,23	5,00	27,03	18,57	15,56	27,03	68,85	
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	29,96	21,55	18,54	29,96	70,51	
Tp09_2_A		170420,49	429332,53	2,00	26,14	17,92	14,91	26,14	69,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (totaal) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp09_2_B	Woning 9	[2/2]	170420,49	429332,53	5,00	27,91	19,59	16,58	27,91	69,47
Tp09_2_C	Woning 9	[2/2]	170420,49	429332,53	8,00	29,86	21,55	18,54	29,86	70,20
Tp10_1_A	Woning 10	[1/2]	170431,51	429332,29	2,00	24,53	16,14	13,13	24,53	67,67
Tp10_1_B	Woning 10	[1/2]	170431,51	429332,29	5,00	26,84	18,31	15,30	26,84	68,46
Tp10_1_C	Woning 10	[1/2]	170431,51	429332,29	8,00	29,76	21,30	18,29	29,76	70,29
Tp10_2_A	Woning 10	[2/2]	170424,12	429337,58	2,00	26,36	18,10	15,09	26,36	69,41
Tp10_2_B	Woning 10	[2/2]	170424,12	429337,58	5,00	28,18	19,82	16,81	28,18	69,58
Tp10_2_C	Woning 10	[2/2]	170424,12	429337,58	8,00	29,94	21,75	18,74	29,94	70,29
Tp11_1_A	Woning 11	[1/2]	170435,07	429337,24	2,00	23,95	15,59	12,58	23,95	67,00
Tp11_1_B	Woning 11	[1/2]	170435,07	429337,24	5,00	26,53	18,02	15,01	26,53	67,89
Tp11_1_C	Woning 11	[1/2]	170435,07	429337,24	8,00	29,73	21,25	18,24	29,73	70,21
Tp11_2_A	Woning 11	[2/2]	170427,68	429342,53	2,00	26,75	18,51	15,50	26,75	69,67
Tp11_2_B	Woning 11	[2/2]	170427,68	429342,53	5,00	28,71	20,39	17,38	28,71	69,80
Tp11_2_C	Woning 11	[2/2]	170427,68	429342,53	8,00	30,16	21,88	18,87	30,16	70,53
Tp12_1_A	Woning 12	[1/2]	170438,66	429342,24	2,00	24,63	16,24	13,23	24,63	67,70
Tp12_1_B	Woning 12	[1/2]	170438,66	429342,24	5,00	26,68	18,16	15,15	26,68	67,82
Tp12_1_C	Woning 12	[1/2]	170438,66	429342,24	8,00	30,72	22,26	19,25	30,72	71,14
Tp12_2_A	Woning 12	[2/2]	170431,28	429347,54	2,00	27,52	19,26	16,25	27,52	70,20
Tp12_2_B	Woning 12	[2/2]	170431,28	429347,54	5,00	29,56	21,31	18,30	29,56	70,32
Tp12_2_C	Woning 12	[2/2]	170431,28	429347,54	8,00	30,84	22,51	19,50	30,84	71,15
Tp13_1_A	Woning 13	[1/3]	170442,26	429347,24	2,00	24,52	16,08	13,07	24,52	67,41
Tp13_1_B	Woning 13	[1/3]	170442,26	429347,24	5,00	26,96	18,39	15,38	26,96	67,84
Tp13_1_C	Woning 13	[1/3]	170442,26	429347,24	8,00	32,21	23,89	20,88	32,21	72,44
Tp13_2_A	Woning 13	[2/3]	170440,38	429352,42	2,00	26,73	18,21	15,20	26,73	68,74
Tp13_2_B	Woning 13	[2/3]	170440,38	429352,42	5,00	31,09	22,63	19,62	31,09	71,06
Tp13_2_C	Woning 13	[2/3]	170440,38	429352,42	8,00	33,27	24,89	21,88	33,27	73,14
Tp13_3_A	Woning 13	[3/3]	170434,88	429352,55	2,00	28,21	19,91	16,90	28,21	70,64
Tp13_3_B	Woning 13	[3/3]	170434,88	429352,55	5,00	30,07	21,82	18,81	30,07	70,68
Tp13_3_C	Woning 13	[3/3]	170434,88	429352,55	8,00	32,23	23,95	20,94	32,23	72,41
Tp14_1_A	Woning 14	[1/3]	170443,13	429314,77	2,00	25,78	17,48	14,47	25,78	69,22
Tp14_1_B	Woning 14	[1/3]	170443,13	429314,77	5,00	26,87	18,48	15,47	26,87	69,05
Tp14_1_C	Woning 14	[1/3]	170443,13	429314,77	8,00	29,03	20,66	17,65	29,03	69,89
Tp14_2_A	Woning 14	[2/3]	170443,62	429320,03	2,00	26,49	18,24	15,23	26,49	69,72
Tp14_2_B	Woning 14	[2/3]	170443,62	429320,03	5,00	27,72	19,44	16,43	27,72	69,41
Tp14_2_C	Woning 14	[2/3]	170443,62	429320,03	8,00	29,48	21,19	18,18	29,48	69,90
Tp14_3_A	Woning 14	[3/3]	170448,45	429322,17	2,00	23,80	15,51	12,50	23,80	66,91
Tp14_3_B	Woning 14	[3/3]	170448,45	429322,17	5,00	26,27	17,92	14,91	26,27	67,81
Tp14_3_C	Woning 14	[3/3]	170448,45	429322,17	8,00	29,15	20,74	17,73	29,15	69,50
Tp15_1_A	Woning 15	[1/2]	170447,24	429311,81	2,00	25,40	17,07	14,06	25,40	68,85
Tp15_1_B	Woning 15	[1/2]	170447,24	429311,81	5,00	26,46	18,06	15,05	26,46	68,70
Tp15_1_C	Woning 15	[1/2]	170447,24	429311,81	8,00	28,69	20,34	17,33	28,69	69,64
Tp15_3_A	Woning 15	[2/2]	170452,56	429319,21	2,00	23,59	15,27	12,26	23,59	66,70
Tp15_3_B	Woning 15	[2/2]	170452,56	429319,21	5,00	25,70	17,23	14,22	25,70	67,34
Tp15_3_C	Woning 15	[2/2]	170452,56	429319,21	8,00	29,18	20,70	17,69	29,18	69,36
Tp16_1_A	Woning 16	[1/2]	170451,31	429308,88	2,00	25,01	16,68	13,67	25,01	68,48
Tp16_1_B	Woning 16	[1/2]	170451,31	429308,88	5,00	25,99	17,59	14,58	25,99	68,29
Tp16_1_C	Woning 16	[1/2]	170451,31	429308,88	8,00	28,27	19,88	16,87	28,27	69,31
Tp16_3_A	Woning 16	[2/2]	170456,60	429316,30	2,00	24,12	15,87	12,86	24,12	67,13
Tp16_3_B	Woning 16	[2/2]	170456,60	429316,30	5,00	26,13	17,74	14,73	26,13	67,61
Tp16_3_C	Woning 16	[2/2]	170456,60	429316,30	8,00	29,54	21,11	18,10	29,54	69,65
Tp17_1_A	Woning 17	[1/3]	170455,50	429305,86	2,00	24,35	15,95	12,94	24,35	67,86
Tp17_1_B	Woning 17	[1/3]	170455,50	429305,86	5,00	25,41	16,96	13,95	25,41	67,75
Tp17_1_C	Woning 17	[1/3]	170455,50	429305,86	8,00	28,02	19,56	16,55	28,02	69,10
Tp17_2_A	Woning 17	[2/3]	170460,41	429307,95	2,00	20,97	12,51	9,50	20,97	64,10
Tp17_2_B	Woning 17	[2/3]	170460,41	429307,95	5,00	22,34	13,78	10,77	22,34	63,85
Tp17_2_C	Woning 17	[2/3]	170460,41	429307,95	8,00	29,15	20,81	17,80	29,15	69,27
Tp17_3_A	Woning 17	[3/3]	170460,80	429313,28	2,00	24,80	16,49	13,48	24,80	67,75
Tp17_3_B	Woning 17	[3/3]	170460,80	429313,28	5,00	26,79	18,39	15,38	26,79	68,07
Tp17_3_C	Woning 17	[3/3]	170460,80	429313,28	8,00	30,08	21,63	18,62	30,08	70,16
Tp18_1_A	Woning 18	[1/3]	170461,22	429301,90	2,00	23,87	15,46	12,45	23,87	67,38
Tp18_1_B	Woning 18	[1/3]	170461,22	429301,90	5,00	25,13	16,61	13,60	25,13	67,48
Tp18_1_C	Woning 18	[1/3]	170461,22	429301,90	8,00	27,88	19,41	16,40	27,88	68,94
Tp18_2_A	Woning 18	[2/3]	170461,77	429307,14	2,00	20,87	12,35	9,34	20,87	64,00
Tp18_2_B	Woning 18	[2/3]	170461,77	429307,14	5,00	21,69	13,12	10,11	21,69	63,20
Tp18_2_C	Woning 18	[2/3]	170461,77	429307,14	8,00	27,14	18,71	15,70	27,14	67,75
Tp18_3_A	Woning 18	[3/3]	170466,58	429309,31	2,00	26,25	17,78	14,77	26,25	69,10
Tp18_3_B	Woning 18	[3/3]	170466,58	429309,31	5,00	28,62	20,08	17,07	28,62	69,66
Tp18_3_C	Woning 18	[3/3]	170466,58	429309,31	8,00	31,32	22,96	19,95	31,32	71,31
Tp19_1_A	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	2,00	23,93	15,55	12,54	23,93	67,39
Tp19_1_B	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	5,00	25,42	16,98	13,97	25,42	67,69
Tp19_1_C	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	8,00	27,75	19,33	16,32	27,75	68,86
Tp19_3_A	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	2,00	26,74	18,46	15,45	26,74	69,45
Tp19_3_B	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	5,00	29,38	21,05	18,04	29,38	70,16
Tp19_3_C	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	8,00	31,81	23,62	20,61	31,81	71,74
Tp20_1_A	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	2,00	23,97	15,57	12,56	23,97	67,38
Tp20_1_B	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	5,00	25,89	17,47	14,46	25,89	68,08
Tp20_1_C	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	8,00	28,20	19,82	16,81	28,20	69,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (totaal) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
	Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	2,00	26,85	18,47	15,46	26,85	69,51
	Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	5,00	30,47	22,13	19,12	30,47	71,06
	Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474, 72	429303, 44	8,00	32,52	24,32	21,31	32,52	72,44
	Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	2,00	24,41	16,09	13,08	24,41	67,75
	Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	5,00	26,15	17,76	14,75	26,15	68,30
	Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]	170473, 50	429293, 06	8,00	29,43	21,07	18,06	29,43	70,16
	Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	2,00	27,97	19,64	16,63	27,97	70,67
	Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	5,00	31,19	22,90	19,89	31,19	71,87
	Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]	170478, 38	429295, 17	8,00	33,29	25,12	22,11	33,29	73,48
	Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	2,00	26,53	18,15	15,14	26,53	69,15
	Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	5,00	31,28	22,97	19,96	31,28	71,69
	Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]	170478, 85	429300, 46	8,00	33,06	24,88	21,87	33,06	73,03
	Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	2,00	25,41	17,03	14,02	25,41	68,67
	Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	5,00	27,07	18,64	15,63	27,07	69,03
	Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]	170483, 66	429285, 85	8,00	29,69	21,26	18,25	29,69	70,51
	Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	2,00	24,82	16,35	13,34	24,82	67,93
	Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	5,00	27,46	19,01	16,00	27,46	68,76
	Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	170484, 03	429291, 55	8,00	29,90	21,58	18,57	29,90	70,05
	Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	2,00	29,89	21,61	18,60	29,89	72,13
	Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	5,00	31,70	23,41	20,40	31,70	71,87
	Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]	170489, 28	429293, 75	8,00	33,63	25,40	22,39	33,63	73,64
	Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	2,00	25,70	17,32	14,31	25,70	68,94
	Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	5,00	27,53	19,05	16,04	27,53	69,43
	Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]	170488, 39	429282, 45	8,00	30,43	21,98	18,97	30,43	71,11
	Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	2,00	31,27	22,99	19,98	31,27	73,83
	Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	5,00	33,09	24,83	21,82	33,09	73,89
	Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]	170493, 66	429284, 63	8,00	34,24	25,96	22,95	34,24	74,52
	Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	2,00	29,03	20,61	17,60	29,03	71,26
	Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	5,00	31,70	23,31	20,30	31,70	71,95
	Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]	170494, 01	429290, 35	8,00	33,82	25,49	22,48	33,82	73,94
	Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	2,00	24,76	16,51	13,50	24,76	67,82
	Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	5,00	27,25	18,82	15,81	27,25	68,80
	Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]	170474, 86	429246, 75	8,00	31,39	23,06	20,05	31,39	71,76
	Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	2,00	32,42	24,22	21,21	32,42	74,59
	Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	5,00	34,42	26,29	23,28	34,42	74,83
	Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]	170474, 51	429241, 33	8,00	35,59	27,45	24,44	35,59	75,65
	Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	2,00	32,89	24,58	21,57	32,89	74,65
	Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	5,00	35,25	27,10	24,09	35,25	75,27
	Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469, 51	429239, 28	8,00	36,19	28,04	25,03	36,19	76,17
	Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	2,00	24,79	16,53	13,52	24,79	67,86
	Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	5,00	26,77	18,35	15,34	26,77	68,53
	Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470, 41	429249, 97	8,00	29,88	21,47	18,46	29,88	70,49
	Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	2,00	32,33	23,97	20,96	32,33	74,21
	Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	5,00	35,00	26,73	23,72	35,00	75,08
	Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465, 11	429242, 46	8,00	35,81	27,54	24,53	35,81	75,80
	Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	2,00	24,68	16,40	13,39	24,68	67,79
	Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	5,00	26,77	18,34	15,33	26,77	68,63
	Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465, 98	429253, 18	8,00	29,67	21,27	18,26	29,67	70,37
	Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	2,00	31,76	23,41	20,40	31,76	73,70
	Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	5,00	34,71	26,49	23,48	34,71	74,80
	Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460, 67	429245, 68	8,00	35,45	27,22	24,21	35,45	75,45
	Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	2,00	24,47	16,14	13,13	24,47	67,64
	Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	5,00	26,61	18,12	15,11	26,61	68,52
	Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461, 47	429256, 45	8,00	29,44	21,01	18,00	29,44	70,20
	Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	2,00	31,62	23,20	20,19	31,62	73,59
	Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	5,00	34,75	26,51	23,50	34,75	74,85
	Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456, 17	429248, 94	8,00	35,46	27,25	24,24	35,46	75,45
	Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	2,00	24,02	15,73	12,72	24,02	67,16
	Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	5,00	26,10	17,67	14,66	26,10	67,97
	Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457, 03	429259, 67	8,00	29,03	20,67	17,66	29,03	69,80
	Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	2,00	31,16	22,61	19,60	31,16	73,14
	Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	5,00	34,33	26,01	23,00	34,33	74,49
	Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451, 74	429252, 15	8,00	35,12	26,78	23,77	35,12	75,14
	Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	2,00	23,51	15,10	12,09	23,51	66,65
	Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	5,00	25,78	17,29	14,28	25,78	67,54
	Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452, 65	429262, 85	8,00	29,50	21,12	18,11	29,50	70,08
	Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	2,00	27,72	19,25	16,24	27,72	69,99
	Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	5,00	31,09	22,88	19,87	31,09	71,12
	Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447, 66	429260, 78	8,00	32,90	24,70	21,69	32,90	72,91
	Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	2,00	30,93	22,56	19,55	30,93	72,90
	Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	5,00	34,25	26,02	23,01	34,25	74,38
	Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447, 29	429255, 37	8,00	34,97	26,75	23,74	34,97	74,97
	Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	2,00	23,43	15,03	12,02	23,43	66,63
	Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	5,00	25,21	16,69	13,68	25,21	67,02
	Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444, 66	429268, 33	8,00	29,13	20,72	17,71	29,13	69,77
	Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	2,00	27,75	19,18	16,17	27,75	70,08
	Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	5,00	31,03	22,78	19,77	31,03	71,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (totaal) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
	Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444, 43	429262, 90	8, 00	33, 27	25, 05	22, 04	33, 27	73, 33
	Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	2, 00	30, 92	22, 53	19, 52	30, 92	72, 87
	Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	5, 00	34, 18	25, 96	22, 95	34, 18	74, 30
	Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439, 39	429260, 94	8, 00	34, 86	26, 67	23, 66	34, 86	74, 86
	Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440, 08	429271, 64	2, 00	22, 97	14, 55	11, 54	22, 97	66, 18
	Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440, 08	429271, 64	5, 00	24, 63	16, 12	13, 11	24, 63	66, 60
	Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440, 08	429271, 64	8, 00	27, 78	19, 32	16, 31	27, 78	68, 71
	Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434, 84	429264, 22	2, 00	31, 14	22, 74	19, 73	31, 14	73, 08
	Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434, 84	429264, 22	5, 00	34, 42	26, 26	23, 25	34, 42	74, 51
	Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434, 84	429264, 22	8, 00	35, 10	26, 96	23, 95	35, 10	75, 07
	Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435, 70	429274, 80	2, 00	22, 61	14, 19	11, 18	22, 61	65, 82
	Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435, 70	429274, 80	5, 00	24, 15	15, 65	12, 64	24, 15	66, 16
	Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435, 70	429274, 80	8, 00	27, 24	18, 78	15, 77	27, 24	68, 21
	Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430, 47	429267, 38	2, 00	31, 72	23, 30	20, 29	31, 72	73, 67
	Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430, 47	429267, 38	5, 00	34, 78	26, 54	23, 53	34, 78	74, 88
	Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430, 47	429267, 38	8, 00	35, 41	27, 19	24, 18	35, 41	75, 37
	Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431, 31	429277, 97	2, 00	22, 67	14, 24	11, 23	22, 67	65, 84
	Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431, 31	429277, 97	5, 00	23, 88	15, 36	12, 35	23, 88	65, 92
	Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431, 31	429277, 97	8, 00	26, 94	18, 42	15, 41	26, 94	67, 96
	Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426, 06	429270, 56	2, 00	31, 77	23, 43	20, 42	31, 77	73, 77
	Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426, 06	429270, 56	5, 00	34, 76	26, 65	23, 64	34, 76	74, 84
	Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426, 06	429270, 56	8, 00	35, 40	27, 29	24, 28	35, 40	75, 34
	Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426, 79	429281, 23	2, 00	23, 00	14, 61	11, 60	23, 00	66, 17
	Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426, 79	429281, 23	5, 00	23, 90	15, 39	12, 38	23, 90	65, 96
	Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426, 79	429281, 23	8, 00	26, 91	18, 40	15, 39	26, 91	67, 92
	Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421, 55	429273, 82	2, 00	32, 40	23, 97	20, 96	32, 40	74, 35
	Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421, 55	429273, 82	5, 00	34, 99	26, 73	23, 72	34, 99	75, 11
	Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421, 55	429273, 82	8, 00	35, 58	27, 35	24, 34	35, 58	75, 53
	Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422, 31	429284, 47	2, 00	23, 90	15, 53	12, 52	23, 90	67, 16
	Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422, 31	429284, 47	5, 00	24, 93	16, 44	13, 43	24, 93	66, 71
	Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422, 31	429284, 47	8, 00	28, 15	19, 64	16, 63	28, 15	68, 86
	Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417, 34	429282, 46	2, 00	30, 82	22, 53	19, 52	30, 82	72, 94
	Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417, 34	429282, 46	5, 00	32, 41	24, 26	21, 25	32, 41	72, 48
	Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417, 34	429282, 46	8, 00	33, 15	24, 96	21, 95	33, 15	72, 98
	Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417, 04	429277, 07	2, 00	32, 33	24, 02	21, 01	32, 33	74, 21
	Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417, 04	429277, 07	5, 00	34, 63	26, 49	23, 48	34, 63	74, 74
	Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417, 04	429277, 07	8, 00	35, 30	27, 10	24, 09	35, 30	75, 24
	Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399, 99	429249, 33	2, 00	44, 83	36, 66	33, 65	44, 83	84, 86
	Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399, 99	429249, 33	5, 00	44, 96	36, 80	33, 79	44, 96	84, 74
	Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399, 99	429249, 33	8, 00	44, 66	36, 50	33, 49	44, 66	84, 37
	Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400, 35	429255, 30	2, 00	38, 61	30, 39	27, 38	38, 61	78, 97
	Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400, 35	429255, 30	5, 00	39, 15	30, 98	27, 97	39, 15	79, 01
	Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400, 35	429255, 30	8, 00	39, 30	31, 14	28, 13	39, 30	79, 05
	Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405, 88	429257, 58	2, 00	28, 67	20, 24	17, 23	28, 67	70, 02
	Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405, 88	429257, 58	5, 00	29, 20	20, 92	17, 91	29, 20	69, 61
	Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405, 88	429257, 58	8, 00	28, 40	19, 96	16, 95	28, 40	69, 12
	Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405, 52	429251, 61	2, 00	38, 90	30, 75	27, 74	38, 90	79, 07
	Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405, 52	429251, 61	5, 00	39, 25	31, 13	28, 12	39, 25	79, 03
	Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405, 52	429251, 61	8, 00	39, 20	31, 06	28, 05	39, 20	78, 95
	Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412, 53	429238, 73	2, 00	43, 30	35, 11	32, 10	43, 30	83, 29
	Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412, 53	429238, 73	5, 00	43, 35	35, 17	32, 16	43, 35	83, 15
	Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412, 53	429238, 73	8, 00	43, 07	34, 90	31, 89	43, 07	82, 81
	Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412, 87	429244, 36	2, 00	40, 54	32, 35	29, 34	40, 54	80, 58
	Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412, 87	429244, 36	5, 00	40, 89	32, 73	29, 72	40, 89	80, 65
	Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412, 87	429244, 36	8, 00	40, 92	32, 77	29, 76	40, 92	80, 67
	Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418, 08	429246, 49	2, 00	27, 93	19, 40	16, 39	27, 93	69, 25
	Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418, 08	429246, 49	5, 00	31, 48	23, 16	20, 15	31, 48	71, 78
	Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418, 08	429246, 49	8, 00	34, 22	25, 96	22, 95	34, 22	74, 22
	Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417, 24	429235, 36	2, 00	43, 37	35, 18	32, 17	43, 37	83, 35
	Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417, 24	429235, 36	5, 00	43, 40	35, 23	32, 22	43, 40	83, 20
	Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417, 24	429235, 36	8, 00	43, 12	34, 95	31, 94	43, 12	82, 86
	Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422, 45	429237, 50	2, 00	40, 88	32, 66	29, 65	40, 88	80, 89
	Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422, 45	429237, 50	5, 00	41, 15	32, 97	29, 96	41, 15	80, 91
	Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422, 45	429237, 50	8, 00	41, 02	32, 85	29, 84	41, 02	80, 78
	Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422, 79	429243, 12	2, 00	28, 26	19, 78	16, 77	28, 26	69, 55
	Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422, 79	429243, 12	5, 00	31, 76	23, 45	20, 44	31, 76	72, 02
	Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422, 79	429243, 12	8, 00	34, 79	26, 58	23, 57	34, 79	74, 80
	Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430, 99	429227, 50	2, 00	42, 82	34, 64	31, 63	42, 82	82, 90
	Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430, 99	429227, 50	5, 00	42, 87	34, 70	31, 69	42, 87	82, 67
	Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430, 99	429227, 50	8, 00	42, 65	34, 49	31, 48	42, 65	82, 39
	Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431, 35	429233, 13	2, 00	40, 42	32, 09	29, 08	40, 42	80, 33
	Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431, 35	429233, 13	5, 00	40, 58	32, 30	29, 29	40, 58	80, 32
	Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431, 35	429233, 13	8, 00	40, 36	32, 19	29, 18	40, 36	80, 08
	Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436, 54	429235, 30	2, 00	28, 74	20, 37	17, 36	28, 74	70, 22
	Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436, 54	429235, 30	5, 00	31, 86	23, 57	20, 56	31, 86	72, 19
	Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436, 54	429235, 30	8, 00	34, 78	26, 53	23, 52	34, 78	74, 78
	Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435, 67	429224, 14	2, 00	42, 77	34, 56	31, 55	42, 77	82, 84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (totaal) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp40	Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	42,86	34,66	31,65	42,86	82,67
	Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	42,68	34,49	31,48	42,68	82,43
	Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	39,93	31,75	28,74	39,93	79,84
	Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	40,15	32,01	29,00	40,15	79,90
	Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	39,77	31,58	28,57	39,77	79,54
Tp40	Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	28,24	19,70	16,69	28,24	69,79
	Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	31,71	23,33	20,32	31,71	72,12
	Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	33,52	25,03	22,02	33,52	73,72
	Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	45,43	37,25	34,24	45,43	85,38
	Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	45,45	37,29	34,28	45,45	85,21
Tp41	Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	45,04	36,89	33,88	45,04	84,75
	Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	38,80	30,59	27,58	38,80	78,80
	Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	39,29	31,12	28,11	39,29	79,03
	Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	39,34	31,16	28,15	39,34	79,12
	Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	29,51	21,18	18,17	29,51	71,22
Tp41	Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	30,39	22,10	19,09	30,39	71,22
	Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	30,92	22,61	19,60	30,92	71,50
	Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	38,65	30,59	27,58	38,65	78,92
	Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	39,00	30,93	27,92	39,00	78,79
	Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	39,37	31,15	28,14	39,37	79,15
Tp42	Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	45,92	37,74	34,73	45,92	85,84
	Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	45,86	37,69	34,68	45,86	85,62
	Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	45,36	37,20	34,19	45,36	85,06
	Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	38,83	30,65	27,64	38,83	79,01
	Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	39,26	31,10	28,09	39,26	79,09
Tp42	Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	39,73	31,53	28,52	39,73	79,50
	Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	29,39	21,03	18,02	29,39	71,47
	Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	31,92	23,79	20,78	31,92	72,38
	Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	8,00	32,27	23,96	20,95	32,27	72,65
	Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	2,00	39,33	31,08	28,07	39,33	79,30
Tp42	Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	5,00	39,83	31,56	28,55	39,83	79,61
	Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	8,00	39,89	31,81	28,80	39,89	79,62
	Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	2,00	43,44	35,26	32,25	43,44	83,43
	Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	5,00	43,47	35,29	32,28	43,47	83,26
	Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	8,00	43,17	35,00	31,99	43,17	82,91
Tp43	Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	2,00	40,43	32,40	29,39	40,43	80,18
	Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	5,00	40,56	32,51	29,50	40,56	80,24
	Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	8,00	40,21	32,13	29,12	40,21	79,91
	Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	2,00	31,51	22,98	19,97	31,51	72,63
	Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	5,00	34,78	26,43	23,42	34,78	74,82
Tp43	Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	8,00	35,38	27,13	24,12	35,38	75,36
	Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	2,00	43,38	35,20	32,19	43,38	83,38
	Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	5,00	43,43	35,25	32,24	43,43	83,22
	Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	8,00	43,30	35,13	32,12	43,30	83,03
	Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	2,00	41,61	33,41	30,40	41,61	81,82
Tp44	Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	5,00	42,01	33,81	30,80	42,01	81,89
	Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	8,00	41,87	33,68	30,67	41,87	81,63
	Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	2,00	33,42	25,10	22,09	33,42	74,26
	Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	5,00	35,28	27,04	24,03	35,28	75,33
	Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	8,00	36,88	28,65	25,64	36,88	76,75
Tp45	Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	2,00	27,83	19,50	16,49	27,83	70,46
	Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	5,00	30,88	22,46	19,45	30,88	71,52
	Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	8,00	35,12	26,85	23,84	35,12	75,11
	Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	2,00	36,53	28,24	25,23	36,53	78,24
	Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	5,00	38,37	30,22	27,21	38,37	78,41
Tp45	Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	8,00	39,00	30,83	27,82	39,00	78,78
	Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	2,00	34,94	26,43	23,42	34,94	76,42
	Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	5,00	37,47	29,23	26,22	37,47	77,45
	Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	8,00	37,99	29,87	26,86	37,99	77,79
	Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	2,00	27,46	19,17	16,16	27,46	70,14
Tp46	Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	5,00	30,27	21,88	18,87	30,27	71,08
	Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	8,00	33,67	25,36	22,35	33,67	73,74
	Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	2,00	33,96	25,38	22,37	33,96	75,50
	Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	5,00	36,76	28,49	25,48	36,76	76,81
	Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	8,00	37,46	29,28	26,27	37,46	77,30
Tp47	Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	2,00	26,92	18,59	15,58	26,92	69,70
	Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	5,00	29,74	21,28	18,27	29,74	70,74
	Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	8,00	33,13	24,84	21,83	33,13	73,23
	Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	33,63	25,22	22,21	33,63	75,17
	Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	36,44	28,22	25,21	36,44	76,52
Tp47	Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	37,22	29,05	26,04	37,22	77,07
	Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	26,71	18,51	15,50	26,71	69,52
	Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	29,57	21,23	18,22	29,57	70,62
	Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	32,94	24,64	21,63	32,94	73,08
	Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	33,22	24,81	21,80	33,22	74,92
Tp48	Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	36,40	28,17	25,16	36,40	76,50
	Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	37,25	29,06	26,05	37,25	77,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (totaal) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	26,77	18,46	15,45	26,77	69,67	
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	29,41	20,97	17,96	29,41	70,57	
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	33,76	25,50	22,49	33,76	73,84	
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	33,18	24,84	21,83	33,18	74,85	
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	34,85	26,62	23,61	34,85	74,94	
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	35,35	27,14	24,13	35,35	75,27	
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	33,36	25,05	22,04	33,36	75,04	
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	36,42	28,45	25,44	36,42	76,45	
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	37,19	29,16	26,15	37,19	77,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Verkeer (maatgevend punt dag) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp42_1_A - Woning 42 [1/4]
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	45,92	37,74	34,73	45,92	85,84	
ihVw02	Verkeer - vrachtwagens Middelwaard 5	170345,08	429460,26	1,20	44,35	--	--	44,35	85,39	
ihBW03	Verkeer - bestelwagens Middelwaard 5	170345,20	429460,53	1,00	39,74	36,72	33,71	43,71	74,00	
ihPW02	Verkeer - personenwagens Middelwaard 5	170345,32	429460,81	0,75	33,93	30,92	27,91	37,91	71,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rekenresultaten Verkeer (maatgevend punt avond_nacht) Middelwaard 5

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk)
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp42_1_B - Woning 42 [1/4]
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	45,86	37,69	34,68	45,86	85,62	
ihBW03	Verkeer - bestelwagens Middelwaard 5	170345,20	429460,53	1,00	39,70	36,68	33,67	43,67	73,77	
ihPW02	Verkeer - personenwagens Middelwaard 5	170345,32	429460,81	0,75	33,89	30,88	27,87	37,87	70,99	
ihVw02	Verkeer - vrachtwagens Middelwaard 5	170345,08	429460,26	1,20	44,28	--	--	44,28	85,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**BIJLAGE VIII. AFSCHERMEDE VOORZIENING (RIJDT 5 EN 5A,
FEITELIJK)**

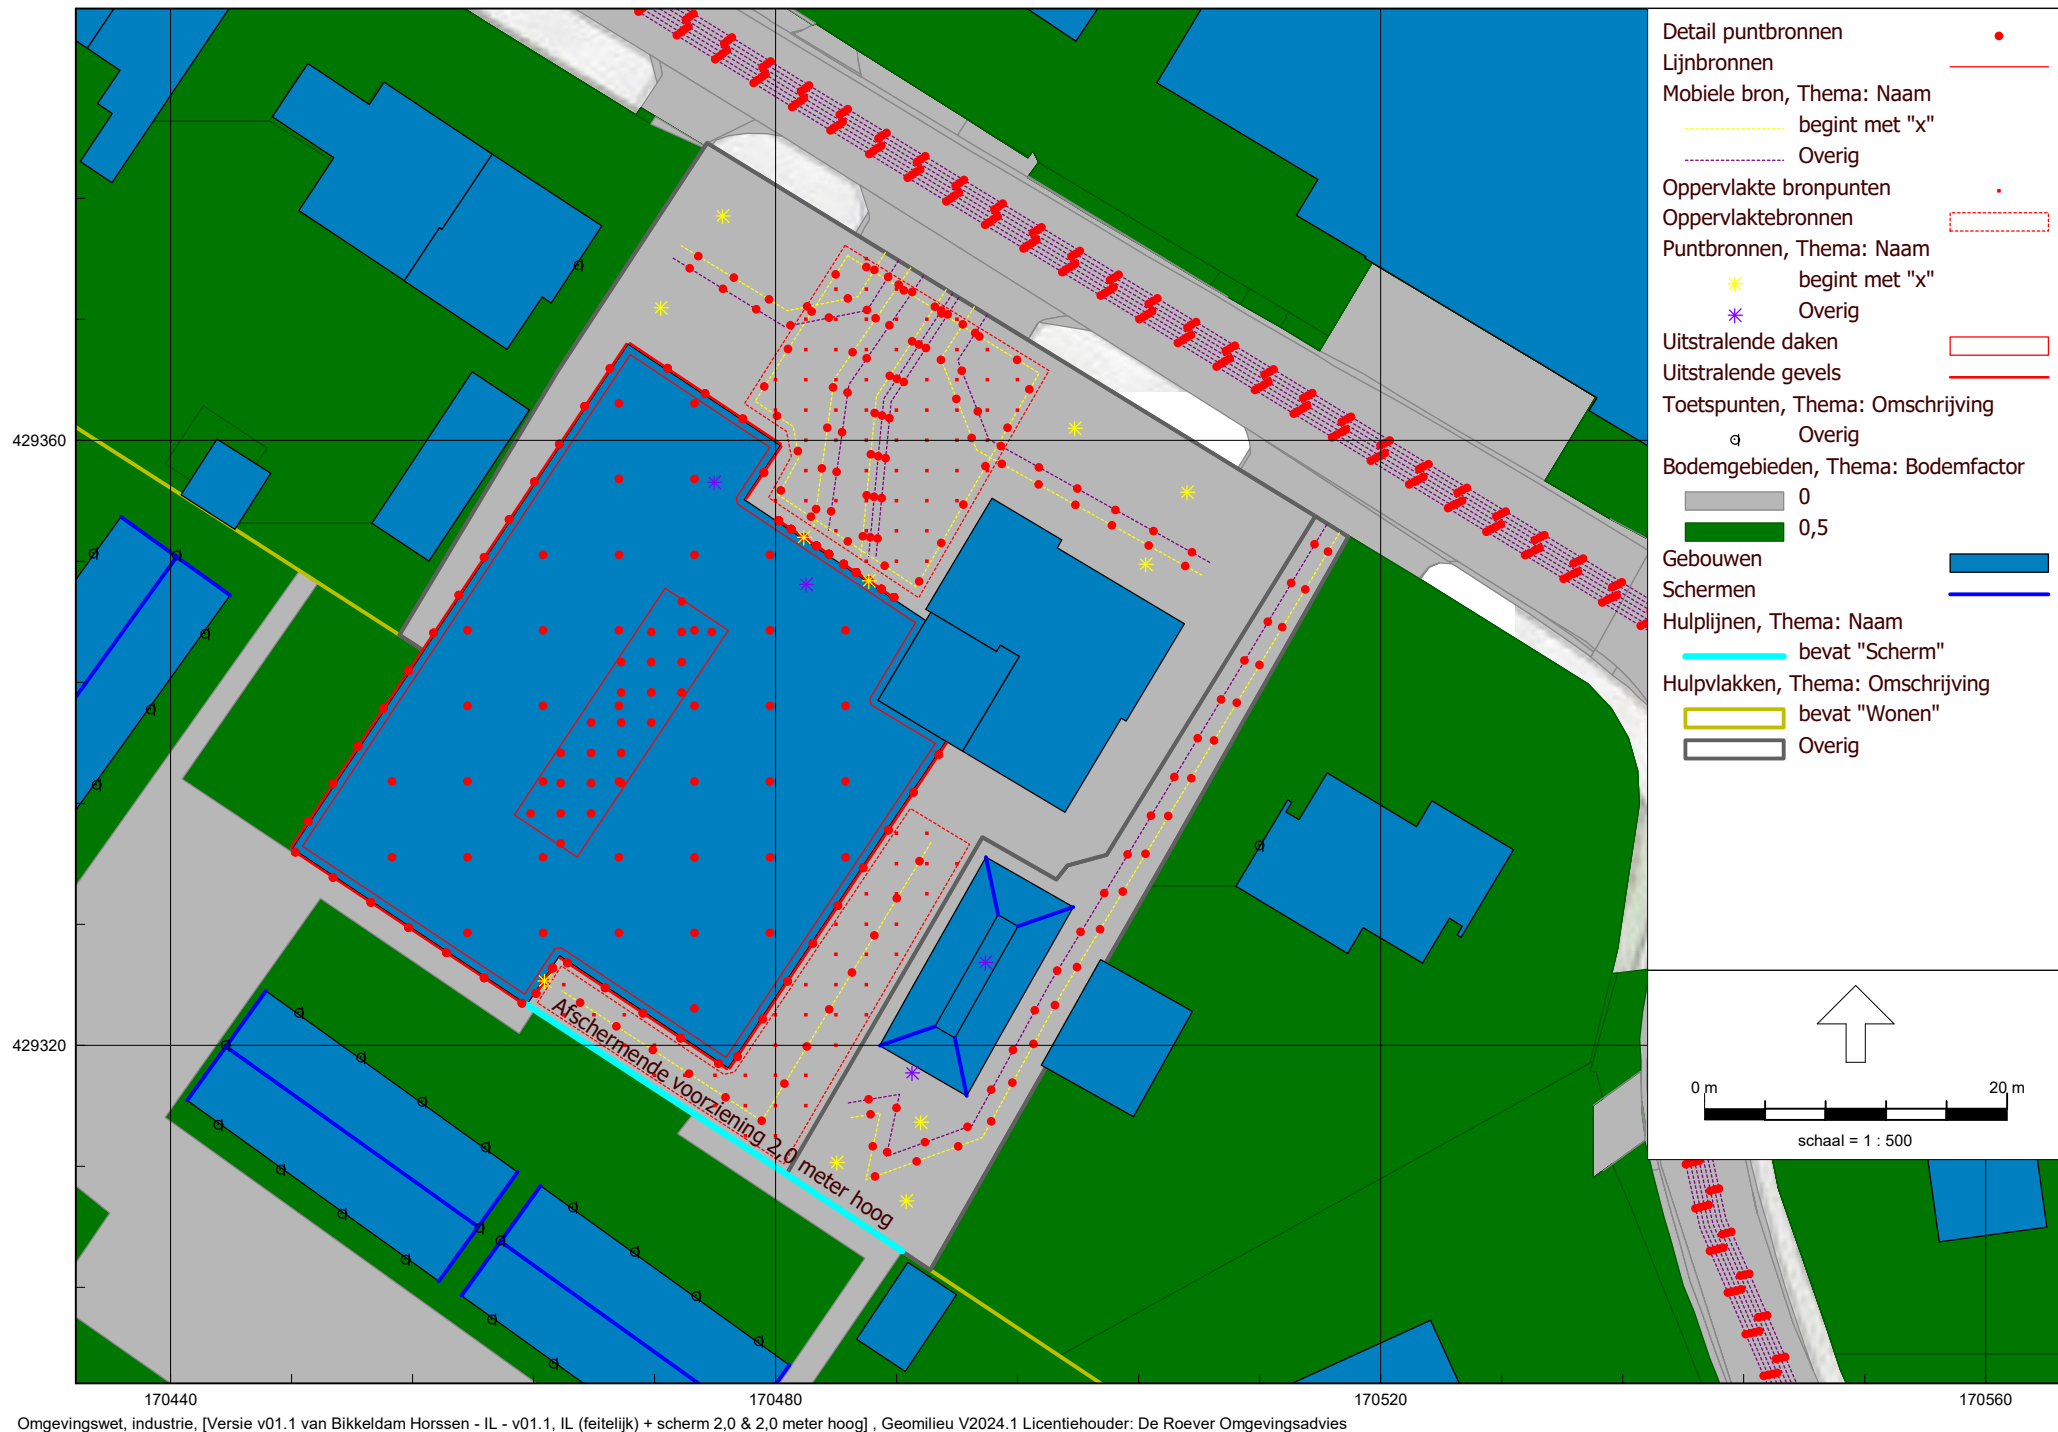

Invoer scherm - 2,0 meter

Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: Afschermende voorzieningen
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Refl.L 31	Refl.L 8k
Scherm02	Afschermende voorziening 2,0 meter hoog	170525,41	429218,38	170492,19	429177,56	2,00	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80
Scherm01	Afschermende voorziening 2,0 meter hoog	170463,54	429322,69	170488,37	429306,38	2,00	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80

Invoer scherm - 2,0 meter

Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: Afschermdende voorzieningen
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl.R 31	Refl.R 8k	Lengte
Scherm02	0,80	0,80	57,49
Scherm01	0,80	0,80	29,70

Rekenresultaten La_eq (Rijdt 5 en 5a) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	51,87	34,88	24,69	51,87	77,46
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	51,93	35,35	27,32	51,93	77,36
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	44,85	26,84	21,36	44,85	65,14
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	45,02	26,23	19,79	45,02	65,08
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	24,15	0,24	-3,33	24,15	38,93
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	26,51	7,07	3,74	26,51	42,07
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	21,69	5,46	2,18	21,69	43,04
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	24,41	8,57	5,38	24,41	43,90
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	26,19	7,78	4,35	26,19	46,79
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	28,00	9,53	6,04	28,00	48,09
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	18,80	0,66	-2,55	18,80	36,93
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	22,95	3,86	0,71	22,95	36,98
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	27,88	11,13	8,06	27,88	39,42
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	19,52	0,91	-2,51	19,52	38,40
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	21,22	1,48	-1,90	21,22	37,51
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	28,03	11,46	8,39	28,03	38,66
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	25,36	9,08	5,96	25,36	41,50
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	28,85	12,37	9,25	28,85	43,28
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	32,89	20,36	17,32	32,89	46,01
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	18,99	0,99	-2,22	18,99	36,39
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	24,57	5,30	2,13	24,57	37,70
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	29,35	12,28	9,19	29,35	40,22
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	28,98	19,21	16,13	28,98	47,53
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	30,86	20,26	17,18	30,86	47,25
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	32,99	23,19	20,14	32,99	47,99
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	27,31	10,21	7,04	27,31	44,76
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	30,97	16,70	13,64	30,97	45,10
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	33,76	21,99	18,92	33,76	48,06
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	30,86	16,56	13,37	30,86	48,67
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	33,06	20,66	17,56	33,06	48,23
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	35,47	23,74	20,67	35,47	49,21
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	22,26	9,13	6,07	22,26	38,01
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	22,28	8,02	4,92	22,28	37,21
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	26,20	7,38	4,26	26,20	37,50
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	22,52	5,23	2,07	22,52	38,67
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	28,53	14,13	11,04	28,53	43,37
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	32,10	19,07	15,97	32,10	46,75
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	31,37	17,19	14,02	31,37	48,47
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	33,52	21,38	18,29	33,52	48,24
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	35,91	24,60	21,53	35,91	49,47
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	23,64	6,01	2,87	23,64	38,89
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	29,42	13,79	10,70	29,42	43,41
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	33,36	20,92	17,82	33,36	49,70
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	31,40	15,54	12,26	31,40	48,87
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	33,78	23,06	19,99	33,78	48,94
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	36,22	24,93	21,85	36,22	50,09
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	24,52	4,73	1,52	24,52	39,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Rijdt 5 en 5a) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	29,65	14,24	11,13	29,65	43,80	
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	34,62	24,05	20,96	34,62	51,24	
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	31,63	15,18	11,85	31,63	49,27	
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	34,11	23,74	20,67	34,11	49,47	
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	36,78	25,80	22,73	36,78	50,80	
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	32,86	17,80	14,60	32,86	51,13	
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	35,63	26,45	23,40	35,63	51,27	
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	38,35	28,54	25,50	38,35	52,42	
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	25,55	4,78	1,45	25,55	40,86	
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	30,73	17,10	14,01	30,73	45,01	
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	36,92	25,29	22,20	36,92	52,56	
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	33,09	15,43	11,75	33,09	52,60	
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	36,83	25,25	22,17	36,83	52,73	
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	40,59	28,99	25,93	40,59	54,21	
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	29,43	18,93	15,86	29,43	47,14	
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	29,76	22,33	19,30	29,76	44,92	
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	31,63	12,61	9,32	31,63	42,73	
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	25,30	13,90	10,85	25,30	42,78	
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	29,17	16,97	13,86	29,17	46,32	
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	34,48	20,06	16,91	34,48	50,63	
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	33,91	15,78	12,06	33,91	53,61	
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	37,77	25,78	22,68	37,77	53,84	
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	41,85	29,67	26,60	41,85	55,36	
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	24,08	11,37	8,27	24,08	43,63	
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	28,86	16,97	13,84	28,86	47,42	
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	35,03	21,22	18,09	35,03	51,15	
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	35,10	16,12	12,61	35,10	54,77	
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	38,83	26,21	23,07	38,83	55,32	
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	43,18	30,43	27,35	43,18	56,76	
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	23,65	9,25	6,04	23,65	44,11	
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	28,69	15,24	12,03	28,69	48,20	
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	35,55	20,89	17,75	35,55	51,34	
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	35,39	16,67	13,23	35,39	55,38	
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	39,36	26,23	23,03	39,36	57,00	
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	44,17	31,25	28,15	44,17	58,29	
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	24,50	9,20	5,56	24,50	48,19	
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	29,29	14,11	10,71	29,29	50,26	
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	36,34	21,42	18,27	36,34	52,58	
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	35,33	17,44	14,02	35,33	54,70	
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	39,79	26,48	23,27	39,79	59,71	
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	45,18	32,14	29,05	45,18	60,94	
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	26,55	15,54	12,34	26,55	48,62	
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	29,98	15,35	11,95	29,98	50,86	
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	37,26	22,06	18,89	37,26	53,98	
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	36,36	18,32	14,92	36,36	54,64	
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	40,56	26,91	23,68	40,56	60,57	
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	46,16	33,11	30,02	46,16	62,17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Rijdt 5 en 5a) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	2,00	28,10	18,30	15,16	28,10	49,30
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	5,00	30,82	17,80	14,48	30,82	50,60
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	8,00	38,40	23,13	19,92	38,40	57,52
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	2,00	37,35	19,37	15,93	37,35	55,34
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	5,00	40,92	26,62	23,32	40,92	60,85
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	8,00	46,79	33,64	30,54	46,79	62,74
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	2,00	36,80	23,78	20,56	36,80	56,20
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	5,00	40,12	30,07	26,94	40,12	58,58
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	8,00	45,81	35,77	32,71	45,81	62,96
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	2,00	29,74	18,61	15,47	29,74	49,80
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	5,00	33,38	20,17	16,91	33,38	50,79
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	8,00	41,00	29,24	26,09	41,00	60,21
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	2,00	31,74	12,63	9,45	31,74	45,05
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	5,00	34,14	18,06	14,98	34,14	43,65
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	8,00	39,58	21,16	18,08	39,58	46,36
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	2,00	34,47	14,43	11,13	34,47	48,87
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	5,00	34,89	22,31	19,24	34,89	47,22
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	8,00	41,60	27,42	24,37	41,60	49,84
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	2,00	39,98	14,35	11,13	39,98	48,27
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	5,00	41,33	22,69	19,62	41,33	48,87
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	8,00	47,35	32,62	29,59	47,35	53,24
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	2,00	31,58	10,47	7,18	31,58	45,05
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	5,00	33,78	16,05	12,95	33,78	43,46
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	8,00	39,22	20,73	17,65	39,22	45,73
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	2,00	41,79	14,18	11,01	41,79	47,59
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	5,00	43,00	21,75	18,67	43,00	49,10
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	8,00	47,94	32,71	29,68	47,94	52,79
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	2,00	32,33	10,31	7,00	32,33	45,19
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	5,00	34,45	15,35	12,23	34,45	43,75
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	8,00	39,52	20,71	17,64	39,52	45,45
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	2,00	42,79	13,69	10,35	42,79	48,75
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	5,00	44,01	21,41	18,31	44,01	49,77
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	8,00	48,31	32,69	29,66	48,31	52,95
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	2,00	34,83	10,22	6,92	34,83	45,57
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	5,00	38,75	17,54	14,46	38,75	45,51
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	8,00	41,45	21,02	17,97	41,45	46,57
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	2,00	46,06	14,75	11,55	46,06	51,24
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	5,00	47,09	15,13	11,84	47,09	51,61
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	8,00	45,09	23,90	20,76	45,09	55,49
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	2,00	50,09	14,91	11,25	50,09	56,56
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	5,00	51,81	22,75	19,55	51,81	57,61
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	8,00	52,95	32,54	29,51	52,95	57,71
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	2,00	34,64	12,59	9,43	34,64	45,63
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	5,00	39,41	18,79	15,73	39,41	46,00
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	8,00	42,73	23,15	20,11	42,73	48,15
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	2,00	44,86	16,80	13,56	44,86	53,15
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	5,00	46,71	24,88	21,82	46,71	53,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Rijdt 5 en 5a) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving									
Tp18_2_C	Woning 18	[2/3]	170461,77	429307,14	8,00	50,80	33,42	30,40	50,80	56,59
Tp18_3_A	Woning 18	[3/3]	170466,58	429309,31	2,00	48,32	14,82	11,26	48,32	56,09
Tp18_3_B	Woning 18	[3/3]	170466,58	429309,31	5,00	50,44	22,85	19,66	50,44	57,99
Tp18_3_C	Woning 18	[3/3]	170466,58	429309,31	8,00	51,75	32,23	29,20	51,75	58,75
Tp19_1_A	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	2,00	34,42	14,04	10,92	34,42	46,11
Tp19_1_B	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	5,00	36,68	16,20	13,12	36,68	45,10
Tp19_1_C	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	8,00	40,47	20,48	17,41	40,47	47,37
Tp19_3_A	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	2,00	47,76	14,42	11,00	47,76	53,48
Tp19_3_B	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	5,00	49,74	22,82	19,70	49,74	55,18
Tp19_3_C	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	8,00	51,18	31,89	28,85	51,18	57,32
Tp20_1_A	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	2,00	34,20	17,45	14,39	34,20	45,92
Tp20_1_B	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	5,00	35,97	15,85	12,77	35,97	44,64
Tp20_1_C	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	8,00	40,00	20,14	17,07	40,00	47,13
Tp20_3_A	Woning 20	[2/2]	170474,72	429303,44	2,00	46,60	14,26	10,78	46,60	53,72
Tp20_3_B	Woning 20	[2/2]	170474,72	429303,44	5,00	48,61	22,77	19,63	48,61	55,13
Tp20_3_C	Woning 20	[2/2]	170474,72	429303,44	8,00	50,09	31,51	28,47	50,09	56,68
Tp21_1_A	Woning 21	[1/3]	170473,50	429293,06	2,00	34,65	15,57	12,49	34,65	46,35
Tp21_1_B	Woning 21	[1/3]	170473,50	429293,06	5,00	36,36	18,08	15,00	36,36	46,03
Tp21_1_C	Woning 21	[1/3]	170473,50	429293,06	8,00	40,50	21,37	18,30	40,50	48,40
Tp21_2_A	Woning 21	[2/3]	170478,38	429295,17	2,00	40,03	8,09	4,67	40,03	46,80
Tp21_2_B	Woning 21	[2/3]	170478,38	429295,17	5,00	40,61	11,75	8,47	40,61	46,98
Tp21_2_C	Woning 21	[2/3]	170478,38	429295,17	8,00	40,24	16,63	13,46	40,24	46,85
Tp21_3_A	Woning 21	[3/3]	170478,85	429300,46	2,00	45,48	15,29	11,89	45,48	53,50
Tp21_3_B	Woning 21	[3/3]	170478,85	429300,46	5,00	47,52	23,96	20,85	47,52	54,80
Tp21_3_C	Woning 21	[3/3]	170478,85	429300,46	8,00	49,03	31,09	28,05	49,03	56,11
Tp22_1_A	Woning 22	[1/3]	170483,66	429285,85	2,00	33,00	13,24	10,10	33,00	46,05
Tp22_1_B	Woning 22	[1/3]	170483,66	429285,85	5,00	37,10	16,04	12,90	37,10	46,78
Tp22_1_C	Woning 22	[1/3]	170483,66	429285,85	8,00	41,21	26,84	23,80	41,21	49,43
Tp22_2_A	Woning 22	[2/3]	170484,03	429291,55	2,00	42,23	18,71	15,44	42,23	54,66
Tp22_2_B	Woning 22	[2/3]	170484,03	429291,55	5,00	44,19	28,75	25,68	44,19	55,20
Tp22_2_C	Woning 22	[2/3]	170484,03	429291,55	8,00	47,02	31,69	28,63	47,02	56,40
Tp22_3_A	Woning 22	[3/3]	170489,28	429293,75	2,00	42,56	17,01	13,68	42,56	53,38
Tp22_3_B	Woning 22	[3/3]	170489,28	429293,75	5,00	45,08	27,07	23,97	45,08	55,41
Tp22_3_C	Woning 22	[3/3]	170489,28	429293,75	8,00	46,26	29,40	26,31	46,26	57,02
Tp23_1_A	Woning 23	[1/3]	170488,39	429282,45	2,00	32,08	11,67	8,48	32,08	45,84
Tp23_1_B	Woning 23	[1/3]	170488,39	429282,45	5,00	35,99	16,11	13,00	35,99	46,42
Tp23_1_C	Woning 23	[1/3]	170488,39	429282,45	8,00	38,81	19,96	16,86	38,81	48,52
Tp23_2_A	Woning 23	[2/3]	170493,66	429284,63	2,00	29,25	6,02	2,50	29,25	44,05
Tp23_2_B	Woning 23	[2/3]	170493,66	429284,63	5,00	31,47	10,82	7,50	31,47	44,39
Tp23_2_C	Woning 23	[2/3]	170493,66	429284,63	8,00	34,85	13,77	10,50	34,85	45,60
Tp23_3_A	Woning 23	[3/3]	170494,01	429290,35	2,00	41,14	17,42	14,08	41,14	54,87
Tp23_3_B	Woning 23	[3/3]	170494,01	429290,35	5,00	44,29	27,47	24,37	44,29	57,42
Tp23_3_C	Woning 23	[3/3]	170494,01	429290,35	8,00	45,50	29,44	26,34	45,50	58,27
Tp24_1_A	Woning 24	[1/3]	170474,86	429246,75	2,00	32,57	14,06	10,88	32,57	48,56
Tp24_1_B	Woning 24	[1/3]	170474,86	429246,75	5,00	34,44	16,77	13,64	34,44	48,70
Tp24_1_C	Woning 24	[1/3]	170474,86	429246,75	8,00	36,52	23,97	20,92	36,52	49,37
Tp24_2_A	Woning 24	[2/3]	170474,51	429241,33	2,00	22,87	1,51	-1,89	22,87	39,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Rijdt 5 en 5a) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]	170474,51	429241,33	5,00	24,39	2,14	-1,22	24,39	38,32
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]	170474,51	429241,33	8,00	29,40	9,58	6,47	29,40	39,34
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	2,00	21,68	1,79	-1,56	21,68	38,32
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	5,00	25,99	6,94	3,81	25,99	39,06
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	8,00	30,96	14,49	11,42	30,96	41,59
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	2,00	32,72	12,15	8,87	32,72	48,68
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	5,00	34,61	15,45	12,28	34,61	48,64
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	8,00	36,65	24,08	21,03	36,65	49,44
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	2,00	23,19	6,58	3,45	23,19	40,30
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	5,00	25,53	4,07	0,90	25,53	37,74
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	8,00	30,64	13,20	10,14	30,64	40,57
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	2,00	32,51	11,18	7,68	32,51	48,77
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	5,00	34,48	14,95	11,66	34,48	48,70
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	8,00	36,64	24,32	21,26	36,64	49,46
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	2,00	26,35	8,63	5,51	26,35	41,83
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	5,00	26,66	10,16	7,10	26,66	38,83
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	8,00	30,73	13,42	10,35	30,73	40,56
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	2,00	32,01	11,18	7,79	32,01	47,75
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	5,00	34,15	14,95	11,70	34,15	48,01
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	8,00	36,51	24,59	21,54	36,51	48,79
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	2,00	27,51	12,72	9,66	27,51	41,78
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	5,00	26,66	10,30	7,24	26,66	38,45
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	8,00	30,88	13,66	10,60	30,88	40,13
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	2,00	32,12	11,90	8,69	32,12	46,78
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	5,00	34,46	15,34	12,21	34,46	47,25
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	8,00	36,89	24,89	21,85	36,89	48,27
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	2,00	25,01	9,27	6,18	25,01	41,40
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	5,00	26,43	5,08	1,94	26,43	36,66
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	8,00	31,25	14,00	10,95	31,25	39,85
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	2,00	32,79	14,87	11,76	32,79	46,63
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	5,00	35,01	16,49	13,38	35,01	47,21
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	8,00	37,56	25,27	22,24	37,56	48,40
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	2,00	33,21	16,36	13,27	33,21	47,57
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	5,00	35,48	22,82	19,78	35,48	47,75
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	8,00	37,59	26,60	23,58	37,59	48,88
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	2,00	22,09	3,04	-0,09	22,09	35,61
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	5,00	28,72	7,60	4,49	28,72	37,91
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	8,00	32,97	16,39	13,35	32,97	41,58
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	2,00	32,86	16,76	13,68	32,86	46,12
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	5,00	35,16	19,44	16,38	35,16	46,81
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	8,00	37,58	25,82	22,79	37,58	48,04
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	2,00	26,00	4,00	0,67	26,00	38,62
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	5,00	27,86	4,55	1,21	27,86	38,30
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	8,00	32,42	15,68	12,61	32,42	40,35
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	2,00	26,27	7,91	4,78	26,27	40,40
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	5,00	27,24	8,39	5,32	27,24	36,56
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	31,52	14,54	11,49	31,52	38,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Rijdt 5 en 5a) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	32,55	15,89	12,77	32,55	48,53
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	34,49	18,25	15,17	34,49	46,57
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	36,95	25,85	22,82	36,95	47,56
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	26,24	7,78	4,65	26,24	39,88
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	26,35	7,87	4,79	26,35	34,84
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	30,89	14,31	11,26	30,89	36,45
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	32,13	15,24	12,11	32,13	47,11
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	34,26	17,17	14,07	34,26	46,16
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	36,56	25,74	22,71	36,56	46,76
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	24,55	6,49	3,37	24,55	35,53
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	25,70	5,17	2,05	25,70	32,44
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	30,67	14,34	11,29	30,67	36,46
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	31,86	14,85	11,69	31,86	47,07
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	33,83	17,99	14,90	33,83	46,04
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	36,28	25,74	22,71	36,28	46,55
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	23,00	6,52	3,42	23,00	37,18
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	24,85	5,50	2,41	24,85	31,17
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	30,26	14,38	11,33	30,26	36,14
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	32,21	14,86	11,68	32,21	46,72
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	33,37	18,14	15,04	33,37	46,07
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	35,92	25,77	22,73	35,92	46,61
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	22,35	7,83	4,72	22,35	32,85
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	24,81	6,16	3,04	24,81	31,85
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	30,13	14,45	11,40	30,13	36,33
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	33,45	15,01	11,82	33,45	48,01
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	34,62	18,54	15,43	34,62	46,80
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	36,59	25,81	22,77	36,59	46,80
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	30,62	18,05	14,97	30,62	45,40
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	29,17	16,67	13,58	29,17	42,03
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	33,44	22,98	19,94	33,44	44,50
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	25,38	10,32	7,19	25,38	42,66
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	26,84	10,89	7,80	26,84	39,66
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	30,65	14,95	11,90	30,65	36,98
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	17,38	0,02	-3,20	17,38	29,39
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	19,08	-0,06	-3,28	19,08	28,80
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	25,02	5,67	2,58	25,02	31,10
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	25,72	7,38	4,05	25,72	39,97
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	27,65	9,77	6,53	27,65	42,08
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	31,07	20,69	17,66	31,07	42,37
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	26,32	11,39	8,25	26,32	43,20
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	27,60	11,47	8,31	27,60	42,87
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	32,39	23,03	20,00	32,39	43,58
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	23,65	6,50	3,21	23,65	41,48
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	26,07	8,96	5,77	26,07	41,14
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	30,90	20,57	17,53	30,90	42,69
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	22,40	6,51	3,39	22,40	38,29
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	23,13	2,70	-0,46	23,13	31,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Rijdt 5 en 5a) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving									
Tp37_1_C	Woning 37	[1/3]	170412,53	429238,73	8,00	28,74	11,73	8,68	28,74	35,18
Tp37_2_A	Woning 37	[2/3]	170412,87	429244,36	2,00	26,51	10,69	7,54	26,51	43,49
Tp37_2_B	Woning 37	[2/3]	170412,87	429244,36	5,00	27,17	9,61	6,43	27,17	41,82
Tp37_2_C	Woning 37	[2/3]	170412,87	429244,36	8,00	31,30	21,53	18,50	31,30	42,12
Tp37_3_A	Woning 37	[3/3]	170418,08	429246,49	2,00	25,10	6,70	3,45	25,10	41,59
Tp37_3_B	Woning 37	[3/3]	170418,08	429246,49	5,00	27,48	9,45	6,27	27,48	41,94
Tp37_3_C	Woning 37	[3/3]	170418,08	429246,49	8,00	32,06	21,37	18,34	32,06	42,70
Tp38_1_A	Woning 38	[1/3]	170417,24	429235,36	2,00	20,64	5,45	2,34	20,64	37,67
Tp38_1_B	Woning 38	[1/3]	170417,24	429235,36	5,00	23,08	2,24	-0,89	23,08	30,65
Tp38_1_C	Woning 38	[1/3]	170417,24	429235,36	8,00	28,53	11,25	8,20	28,53	34,80
Tp38_2_A	Woning 38	[2/3]	170422,45	429237,50	2,00	23,56	1,29	-2,12	23,56	37,07
Tp38_2_B	Woning 38	[2/3]	170422,45	429237,50	5,00	25,24	1,64	-1,77	25,24	36,60
Tp38_2_C	Woning 38	[2/3]	170422,45	429237,50	8,00	30,66	14,55	11,50	30,66	39,20
Tp38_3_A	Woning 38	[3/3]	170422,79	429243,12	2,00	27,01	15,20	12,15	27,01	41,90
Tp38_3_B	Woning 38	[3/3]	170422,79	429243,12	5,00	28,07	9,55	6,38	28,07	42,12
Tp38_3_C	Woning 38	[3/3]	170422,79	429243,12	8,00	32,36	21,34	18,31	32,36	43,12
Tp39_1_A	Woning 39	[1/3]	170430,99	429227,50	2,00	18,78	-0,49	-3,67	18,78	33,43
Tp39_1_B	Woning 39	[1/3]	170430,99	429227,50	5,00	24,40	3,27	0,10	24,40	35,06
Tp39_1_C	Woning 39	[1/3]	170430,99	429227,50	8,00	29,65	12,40	9,34	29,65	38,09
Tp39_2_A	Woning 39	[2/3]	170431,35	429233,13	2,00	27,53	11,46	8,31	27,53	45,07
Tp39_2_B	Woning 39	[2/3]	170431,35	429233,13	5,00	29,17	13,29	10,17	29,17	44,84
Tp39_2_C	Woning 39	[2/3]	170431,35	429233,13	8,00	33,00	22,92	19,89	33,00	45,71
Tp39_3_A	Woning 39	[3/3]	170436,54	429235,30	2,00	28,06	12,99	9,91	28,06	42,44
Tp39_3_B	Woning 39	[3/3]	170436,54	429235,30	5,00	30,99	16,62	13,56	30,99	44,16
Tp39_3_C	Woning 39	[3/3]	170436,54	429235,30	8,00	34,16	21,86	18,83	34,16	45,90
Tp40_1_A	Woning 40	[1/3]	170435,67	429224,14	2,00	22,26	5,58	2,43	22,26	39,59
Tp40_1_B	Woning 40	[1/3]	170435,67	429224,14	5,00	23,25	2,77	-0,37	23,25	34,27
Tp40_1_C	Woning 40	[1/3]	170435,67	429224,14	8,00	28,45	10,96	7,90	28,45	37,40
Tp40_2_A	Woning 40	[2/3]	170440,88	429226,30	2,00	20,97	-0,23	-3,62	20,97	36,74
Tp40_2_B	Woning 40	[2/3]	170440,88	429226,30	5,00	22,36	0,11	-3,27	22,36	35,98
Tp40_2_C	Woning 40	[2/3]	170440,88	429226,30	8,00	28,18	10,23	7,15	28,18	37,32
Tp40_3_A	Woning 40	[3/3]	170441,22	429231,95	2,00	26,35	7,63	4,46	26,35	42,06
Tp40_3_B	Woning 40	[3/3]	170441,22	429231,95	5,00	29,28	11,36	8,25	29,28	42,68
Tp40_3_C	Woning 40	[3/3]	170441,22	429231,95	8,00	33,11	21,27	18,24	33,11	44,51
Tp41_1_A	Woning 41	[1/4]	170448,05	429214,11	2,00	18,21	-1,13	-4,41	18,21	36,35
Tp41_1_B	Woning 41	[1/4]	170448,05	429214,11	5,00	19,28	-0,94	-4,20	19,28	35,47
Tp41_1_C	Woning 41	[1/4]	170448,05	429214,11	8,00	25,48	5,13	2,03	25,48	36,10
Tp41_2_A	Woning 41	[2/4]	170448,58	429220,15	2,00	24,92	5,17	1,84	24,92	43,14
Tp41_2_B	Woning 41	[2/4]	170448,58	429220,15	5,00	27,17	8,43	5,25	27,17	43,01
Tp41_2_C	Woning 41	[2/4]	170448,58	429220,15	8,00	31,72	19,61	16,57	31,72	44,91
Tp41_3_A	Woning 41	[3/4]	170454,18	429222,46	2,00	25,57	7,20	3,94	25,57	43,88
Tp41_3_B	Woning 41	[3/4]	170454,18	429222,46	5,00	27,90	10,41	7,26	27,90	43,71
Tp41_3_C	Woning 41	[3/4]	170454,18	429222,46	8,00	32,62	22,31	19,29	32,62	45,51
Tp41_4_A	Woning 41	[4/4]	170453,65	429216,42	2,00	23,20	-0,85	-4,22	23,20	37,71
Tp41_4_B	Woning 41	[4/4]	170453,65	429216,42	5,00	25,77	5,07	1,86	25,77	38,83
Tp41_4_C	Woning 41	[4/4]	170453,65	429216,42	8,00	31,37	17,33	14,27	31,37	44,64
Tp42_1_A	Woning 42	[1/4]	170470,41	429196,94	2,00	17,78	-1,74	-5,14	17,78	36,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Rijdt 5 en 5a) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	5,00	19,20	-1,55	-4,96	19,20	35,74
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	8,00	25,53	4,51	1,33	25,53	36,48
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	2,00	26,48	8,03	4,48	26,48	46,39
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	5,00	28,59	13,48	10,27	28,59	46,16
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	8,00	32,22	19,21	16,11	32,22	47,29
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	2,00	29,73	19,62	16,55	29,73	50,48
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	5,00	31,09	19,60	16,51	31,09	49,25
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	8,00	33,58	21,65	18,56	33,58	50,52
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	2,00	20,30	4,10	0,89	20,30	37,51
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	5,00	25,38	9,56	6,41	25,38	39,75
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	8,00	31,30	14,51	11,26	31,30	47,93
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	2,00	20,47	0,28	-3,14	20,47	39,36
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	5,00	24,25	5,00	1,68	24,25	41,70
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	8,00	30,13	14,49	11,38	30,13	45,84
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	2,00	29,82	18,67	15,58	29,82	50,94
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	5,00	31,83	19,90	16,79	31,83	51,91
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	8,00	33,51	20,83	17,72	33,51	51,79
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	2,00	27,36	14,07	11,01	27,36	44,22
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	5,00	29,96	17,16	14,09	29,96	47,78
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	8,00	32,00	18,44	15,35	32,00	49,01
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	2,00	21,93	6,84	3,72	21,93	39,80
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	5,00	22,70	5,28	2,14	22,70	38,79
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	8,00	27,91	9,61	6,47	27,91	42,91
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	2,00	18,06	-0,37	-3,69	18,06	36,98
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	5,00	19,63	0,95	-2,35	19,63	37,93
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	8,00	25,01	4,11	0,87	25,01	39,83
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	2,00	24,53	7,34	4,21	24,53	40,84
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	5,00	27,94	11,81	8,73	27,94	43,09
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	8,00	31,65	18,51	15,46	31,65	47,22
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	2,00	29,78	16,11	12,81	29,78	50,86
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	5,00	31,93	17,53	14,27	31,93	51,16
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	8,00	34,32	19,78	16,55	34,32	52,82
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	2,00	18,56	2,08	-1,22	18,56	37,86
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	5,00	20,08	1,59	-1,72	20,08	36,65
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	8,00	25,12	4,52	1,23	25,12	37,92
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	2,00	25,14	13,55	10,50	25,14	41,56
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	5,00	23,33	6,52	3,37	23,33	39,22
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	8,00	27,90	10,10	6,91	27,90	43,30
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	2,00	29,80	12,82	9,11	29,80	52,55
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	5,00	32,13	17,08	13,78	32,13	52,50
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	8,00	34,49	20,11	16,89	34,49	53,93
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	2,00	19,45	-0,44	-4,25	19,45	42,01
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	5,00	22,78	3,68	0,50	22,78	37,13
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	8,00	28,08	10,28	7,10	28,08	44,06
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	2,00	30,13	12,96	9,30	30,13	54,16
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	5,00	32,39	15,84	12,42	32,39	53,77
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	8,00	34,70	20,44	17,21	34,70	54,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Rijdt 5 en 5a) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	18,63	1,12	-2,11	18,63	37,17	
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	23,38	4,91	1,77	23,38	37,56	
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	28,63	10,62	7,46	28,63	44,33	
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	30,57	12,41	8,72	30,57	54,31	
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	32,75	15,51	12,05	32,75	54,73	
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	35,01	20,74	17,56	35,01	55,12	
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	24,05	16,01	12,98	24,05	40,96	
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	25,92	13,07	10,03	25,92	39,48	
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	29,82	11,46	8,32	29,82	44,37	
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	31,42	13,36	9,94	31,42	53,48	
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	33,17	15,45	12,02	33,17	54,95	
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	34,93	20,51	17,32	34,93	55,01	
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	31,74	17,94	14,78	31,74	52,27	
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	33,79	20,08	16,92	33,79	54,16	
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	35,53	22,77	19,64	35,53	54,26	
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	25,23	16,67	13,62	25,23	45,37	
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	27,13	13,89	10,80	27,13	44,86	
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	32,87	18,79	15,71	32,87	48,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Rijdt 5 en 5a) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	80,07	72,66	--
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	79,82	71,30	--
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	68,43	61,47	--
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	68,73	61,45	--
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	41,60	26,06	--
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	38,83	29,83	--
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	37,12	26,35	--
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	38,93	26,65	--
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	44,48	31,47	--
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	48,19	34,80	--
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	32,06	23,05	--
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	37,04	25,81	--
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	41,86	30,98	--
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	33,04	29,85	--
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	33,91	30,35	--
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	43,74	33,84	--
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	41,68	29,83	--
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	45,76	35,15	--
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	49,47	37,55	--
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	33,98	23,37	--
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	38,17	28,09	--
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	44,58	32,96	--
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	44,71	41,47	--
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	45,55	42,68	--
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	50,32	42,95	--
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	44,46	29,67	--
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	46,65	32,86	--
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	49,33	41,99	--
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	46,18	43,00	--
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	48,80	44,03	--
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	54,17	45,32	--
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	36,38	26,74	--
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	37,73	29,53	--
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	38,87	30,77	--
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	36,27	29,91	--
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	41,36	34,29	--
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	51,50	40,44	--
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	47,91	43,30	--
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	50,85	44,45	--
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	52,56	45,82	--
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	36,94	29,06	--
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	42,47	34,77	--
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	53,18	41,90	--
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	48,23	41,13	--
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	50,91	43,56	--
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	52,37	45,32	--
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	37,84	30,10	--
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	44,55	35,38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Rijdt 5 en 5a) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	54,33	41,55	--
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	48,33	41,78	--
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	49,23	44,26	--
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	50,70	46,41	--
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	50,23	42,48	--
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	50,46	44,95	--
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	52,19	46,97	--
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	37,03	32,00	--
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	43,79	36,84	--
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	54,63	41,77	--
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	50,09	45,23	--
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	55,90	45,30	--
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	57,02	46,93	--
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	43,19	40,78	--
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	42,59	39,83	--
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	44,84	41,38	--
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	38,55	28,34	--
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	45,70	37,27	--
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	49,75	40,09	--
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	52,65	45,18	--
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	56,53	45,66	--
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	58,09	47,07	--
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	39,76	28,54	--
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	43,99	37,81	--
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	50,57	41,13	--
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	60,30	42,98	--
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	63,14	46,01	--
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	63,89	47,32	--
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	41,26	31,65	--
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	45,46	39,24	--
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	48,96	43,03	--
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	59,70	43,22	--
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	62,42	46,14	--
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	63,21	47,82	--
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	45,61	33,68	--
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	48,77	41,07	--
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	51,40	43,79	--
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	56,38	42,94	--
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	58,09	46,14	--
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	59,43	48,44	--
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	46,48	34,13	--
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	49,72	43,56	--
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	52,94	45,84	--
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	56,58	43,56	--
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	59,11	46,41	--
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	60,27	49,28	--
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	46,75	35,34	--
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	51,34	44,40	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Rijdt 5 en 5a) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	8,00	58,14	46,94	--
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	2,00	58,35	45,07	--
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	5,00	59,38	47,87	--
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	8,00	60,62	51,08	--
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	2,00	55,28	48,89	--
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	5,00	59,62	56,15	--
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	8,00	61,09	56,88	--
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	2,00	47,32	36,82	--
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	5,00	52,60	43,71	--
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	8,00	61,19	51,28	--
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	2,00	50,31	31,24	--
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	5,00	53,55	36,50	--
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	8,00	54,70	39,04	--
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	2,00	57,18	41,58	--
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	5,00	58,71	44,31	--
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	8,00	54,15	45,58	--
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	2,00	66,56	34,97	--
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	5,00	69,17	38,89	--
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	8,00	70,00	42,28	--
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	2,00	50,81	31,54	--
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	5,00	52,66	33,52	--
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	8,00	56,01	37,21	--
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	2,00	67,71	32,26	--
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	5,00	71,30	36,93	--
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	8,00	72,36	42,90	--
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	2,00	51,15	30,10	--
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	5,00	52,89	32,91	--
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	8,00	54,63	37,84	--
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	2,00	68,89	36,76	--
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	5,00	73,33	39,40	--
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	8,00	74,44	43,82	--
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	2,00	50,70	30,08	--
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	5,00	62,98	32,60	--
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	8,00	59,97	36,11	--
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	2,00	66,72	35,62	--
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	5,00	71,45	38,24	--
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	8,00	73,60	41,36	--
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	2,00	68,50	38,26	--
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	5,00	73,60	41,27	--
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	8,00	74,85	44,07	--
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	2,00	52,47	31,72	--
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	5,00	62,58	34,96	--
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	8,00	60,20	38,23	--
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	2,00	67,15	36,14	--
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	5,00	71,43	38,76	--
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	8,00	73,53	42,51	--
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	2,00	68,25	34,75	--
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	5,00	73,45	38,53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Rijdt 5 en 5a) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp18_3_C	Woning 18	[3/3]	170466,58	429309,31	8,00	74,76	42,08	--
Tp19_1_A	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	2,00	50,33	30,05	--
Tp19_1_B	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	5,00	54,88	31,40	--
Tp19_1_C	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	8,00	54,07	35,07	--
Tp19_3_A	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	2,00	68,44	38,50	--
Tp19_3_B	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	5,00	73,08	40,39	--
Tp19_3_C	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	8,00	74,41	42,03	--
Tp20_1_A	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	2,00	49,90	29,78	--
Tp20_1_B	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	5,00	54,02	30,76	--
Tp20_1_C	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	8,00	56,56	34,65	--
Tp20_3_A	Woning 20	[2/2]	170474,72	429303,44	2,00	67,94	38,31	--
Tp20_3_B	Woning 20	[2/2]	170474,72	429303,44	5,00	71,91	40,96	--
Tp20_3_C	Woning 20	[2/2]	170474,72	429303,44	8,00	73,40	41,85	--
Tp21_1_A	Woning 21	[1/3]	170473,50	429293,06	2,00	51,24	29,69	--
Tp21_1_B	Woning 21	[1/3]	170473,50	429293,06	5,00	55,87	31,14	--
Tp21_1_C	Woning 21	[1/3]	170473,50	429293,06	8,00	63,53	34,84	--
Tp21_2_A	Woning 21	[2/3]	170478,38	429295,17	2,00	61,10	30,17	--
Tp21_2_B	Woning 21	[2/3]	170478,38	429295,17	5,00	64,19	32,33	--
Tp21_2_C	Woning 21	[2/3]	170478,38	429295,17	8,00	60,51	38,08	--
Tp21_3_A	Woning 21	[3/3]	170478,85	429300,46	2,00	69,03	38,16	--
Tp21_3_B	Woning 21	[3/3]	170478,85	429300,46	5,00	71,00	40,81	--
Tp21_3_C	Woning 21	[3/3]	170478,85	429300,46	8,00	71,92	42,19	--
Tp22_1_A	Woning 22	[1/3]	170483,66	429285,85	2,00	49,84	30,47	--
Tp22_1_B	Woning 22	[1/3]	170483,66	429285,85	5,00	54,54	34,96	--
Tp22_1_C	Woning 22	[1/3]	170483,66	429285,85	8,00	63,58	38,44	--
Tp22_2_A	Woning 22	[2/3]	170484,03	429291,55	2,00	67,29	40,97	--
Tp22_2_B	Woning 22	[2/3]	170484,03	429291,55	5,00	70,16	46,48	--
Tp22_2_C	Woning 22	[2/3]	170484,03	429291,55	8,00	70,09	47,26	--
Tp22_3_A	Woning 22	[3/3]	170489,28	429293,75	2,00	64,17	40,87	--
Tp22_3_B	Woning 22	[3/3]	170489,28	429293,75	5,00	68,80	45,96	--
Tp22_3_C	Woning 22	[3/3]	170489,28	429293,75	8,00	68,64	47,73	--
Tp23_1_A	Woning 23	[1/3]	170488,39	429282,45	2,00	46,68	29,77	--
Tp23_1_B	Woning 23	[1/3]	170488,39	429282,45	5,00	53,94	32,93	--
Tp23_1_C	Woning 23	[1/3]	170488,39	429282,45	8,00	54,51	37,33	--
Tp23_2_A	Woning 23	[2/3]	170493,66	429284,63	2,00	48,90	29,56	--
Tp23_2_B	Woning 23	[2/3]	170493,66	429284,63	5,00	49,18	35,54	--
Tp23_2_C	Woning 23	[2/3]	170493,66	429284,63	8,00	52,75	37,95	--
Tp23_3_A	Woning 23	[3/3]	170494,01	429290,35	2,00	62,51	39,10	--
Tp23_3_B	Woning 23	[3/3]	170494,01	429290,35	5,00	67,79	45,59	--
Tp23_3_C	Woning 23	[3/3]	170494,01	429290,35	8,00	67,77	47,89	--
Tp24_1_A	Woning 24	[1/3]	170474,86	429246,75	2,00	54,05	32,70	--
Tp24_1_B	Woning 24	[1/3]	170474,86	429246,75	5,00	56,79	35,05	--
Tp24_1_C	Woning 24	[1/3]	170474,86	429246,75	8,00	58,24	37,08	--
Tp24_2_A	Woning 24	[2/3]	170474,51	429241,33	2,00	39,81	24,90	--
Tp24_2_B	Woning 24	[2/3]	170474,51	429241,33	5,00	41,85	25,78	--
Tp24_2_C	Woning 24	[2/3]	170474,51	429241,33	8,00	44,36	28,78	--
Tp24_3_A	Woning 24	[3/3]	170469,51	429239,28	2,00	37,67	21,90	--
Tp24_3_B	Woning 24	[3/3]	170469,51	429239,28	5,00	44,96	25,69	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Rijdt 5 en 5a) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	8,00	47,86	30,41	--
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	2,00	54,19	32,59	--
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	5,00	57,15	34,81	--
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	8,00	58,63	37,37	--
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	2,00	38,00	22,55	--
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	5,00	39,53	24,65	--
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	8,00	44,97	30,05	--
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	2,00	50,41	37,58	--
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	5,00	53,52	41,03	--
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	8,00	55,44	42,43	--
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	2,00	40,15	24,32	--
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	5,00	41,89	23,50	--
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	8,00	44,95	31,14	--
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	2,00	50,33	35,81	--
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	5,00	53,48	39,75	--
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	8,00	54,61	39,31	--
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	2,00	42,14	25,93	--
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	5,00	42,71	24,58	--
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	8,00	46,00	27,70	--
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	2,00	50,83	31,45	--
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	5,00	54,45	32,63	--
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	8,00	54,43	34,92	--
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	2,00	41,06	25,15	--
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	5,00	42,98	24,38	--
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	8,00	44,90	28,15	--
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	2,00	50,75	31,41	--
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	5,00	53,66	32,74	--
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	8,00	53,23	35,29	--
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	2,00	49,59	32,57	--
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	5,00	52,17	33,44	--
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	8,00	53,02	35,52	--
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	2,00	38,44	23,53	--
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	5,00	45,55	26,88	--
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	8,00	47,11	30,33	--
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	2,00	51,76	31,03	--
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	5,00	56,47	32,48	--
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	8,00	57,35	34,62	--
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	2,00	47,27	28,89	--
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	5,00	49,06	29,97	--
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	8,00	49,70	32,41	--
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	2,00	38,33	25,48	--
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	5,00	40,65	24,84	--
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	44,91	28,75	--
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	52,96	32,04	--
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	57,30	33,49	--
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	58,41	35,30	--
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	38,81	25,29	--
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	40,14	23,93	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Rijdt 5 en 5a) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	45,11	28,62	--
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	54,88	31,63	--
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	58,41	33,53	--
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	58,84	35,77	--
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	38,95	25,16	--
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	40,34	24,85	--
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	45,75	28,87	--
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	55,34	32,13	--
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	58,27	33,96	--
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	58,89	35,97	--
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	39,27	23,68	--
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	41,64	25,11	--
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	46,96	29,89	--
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	53,46	35,21	--
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	57,72	37,32	--
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	58,76	38,56	--
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	38,97	27,77	--
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	41,26	26,87	--
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	46,88	29,11	--
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	51,82	34,97	--
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	55,79	36,90	--
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	58,26	35,99	--
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	43,42	37,77	--
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	43,77	38,90	--
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	45,83	39,12	--
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	40,72	26,68	--
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	42,74	26,83	--
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	47,02	31,11	--
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	31,95	20,42	--
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	33,02	20,61	--
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	34,53	23,62	--
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	39,28	35,30	--
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	41,01	35,68	--
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	45,26	33,84	--
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	40,35	33,72	--
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	42,38	34,91	--
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	46,61	36,99	--
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	38,21	27,22	--
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	40,28	27,42	--
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	44,33	34,63	--
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	34,67	24,35	--
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	34,03	24,60	--
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	40,21	27,87	--
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	40,52	28,99	--
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	42,06	29,20	--
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	47,57	31,71	--
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	38,17	26,76	--
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	42,26	28,09	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Rijdt 5 en 5a) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	8,00	47,65	30,59	--
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	2,00	33,48	21,27	--
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	5,00	34,88	22,18	--
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	8,00	40,28	26,34	--
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	2,00	41,49	26,65	--
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	5,00	41,63	27,19	--
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	8,00	45,33	29,78	--
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	2,00	40,14	26,57	--
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	5,00	39,96	27,95	--
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	8,00	44,10	30,42	--
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	2,00	33,09	19,43	--
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	5,00	36,11	22,17	--
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	8,00	41,17	25,68	--
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	2,00	41,61	28,70	--
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	5,00	44,22	29,23	--
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	8,00	45,32	30,74	--
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	2,00	44,32	27,73	--
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	5,00	46,60	28,95	--
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	8,00	48,98	30,57	--
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	2,00	35,94	22,71	--
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	35,30	20,99	--
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	38,13	24,85	--
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	36,84	23,06	--
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	36,58	23,27	--
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	39,19	28,47	--
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	40,60	27,83	--
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	44,20	29,06	--
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	45,32	31,30	--
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	35,40	22,30	--
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	36,54	22,43	--
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	38,44	25,60	--
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	40,66	26,33	--
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	43,35	27,51	--
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	46,69	32,26	--
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	40,86	28,25	--
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	43,64	29,48	--
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	47,21	33,23	--
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	37,45	23,10	--
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	39,98	27,58	--
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	45,15	32,08	--
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	32,73	21,07	--
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	33,89	23,08	--
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	37,29	26,32	--
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	45,35	38,15	--
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	46,94	39,03	--
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	50,77	41,32	--
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	49,97	35,59	--
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	52,31	36,23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Rijdt 5 en 5a) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	8,00	54,06	39,80	--
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	2,00	34,41	28,22	--
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	5,00	39,27	30,16	--
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	8,00	48,38	37,46	--
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	2,00	40,53	23,65	--
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	5,00	39,25	27,50	--
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	8,00	45,14	31,07	--
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	2,00	46,78	36,03	--
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	5,00	49,34	36,84	--
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	8,00	51,66	37,37	--
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	2,00	39,77	28,28	--
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	5,00	46,24	31,88	--
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	8,00	47,72	33,39	--
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	2,00	37,82	22,59	--
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	5,00	34,54	23,38	--
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	8,00	39,88	28,20	--
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	2,00	33,42	22,85	--
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	5,00	34,88	22,83	--
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	8,00	37,50	25,06	--
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	2,00	37,25	25,41	--
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	5,00	41,19	27,63	--
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	8,00	44,80	31,53	--
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	2,00	49,97	41,05	--
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	5,00	50,75	41,49	--
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	8,00	51,86	42,75	--
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	2,00	33,32	27,18	--
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	5,00	33,16	26,66	--
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	8,00	36,38	29,50	--
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	2,00	42,25	26,44	--
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	5,00	37,72	28,34	--
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	8,00	41,62	29,57	--
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	2,00	50,03	38,13	--
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	5,00	51,14	38,90	--
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	8,00	52,32	40,62	--
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	2,00	37,73	27,33	--
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	5,00	37,05	24,69	--
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	8,00	42,94	29,32	--
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	2,00	51,07	37,15	--
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	5,00	52,60	37,81	--
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	8,00	54,43	39,83	--
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	2,00	35,06	21,62	--
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	5,00	37,20	23,33	--
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	8,00	44,06	29,27	--
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	2,00	50,66	34,72	--
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	5,00	52,42	35,17	--
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	8,00	54,22	37,04	--
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	2,00	46,42	28,87	--
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	5,00	44,71	25,22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rekenresultaten La_max (Rijdt 5 en 5a) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	8,00	47,15	29,40	--
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	2,00	50,69	34,99	--
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	5,00	52,37	36,50	--
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	8,00	53,71	37,82	--
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]		170490,27	429217,92	2,00	50,06	37,29	--
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]		170490,27	429217,92	5,00	50,58	37,74	--
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]		170490,27	429217,92	8,00	52,17	40,97	--
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]		170489,83	429212,72	2,00	49,49	29,27	--
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]		170489,83	429212,72	5,00	48,93	29,62	--
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]		170489,83	429212,72	8,00	50,77	33,48	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**BIJLAGE IX. AFSCHERMEDE VOORZIENINGEN (MIDDELWAARD 5,
FEITELIJK)**

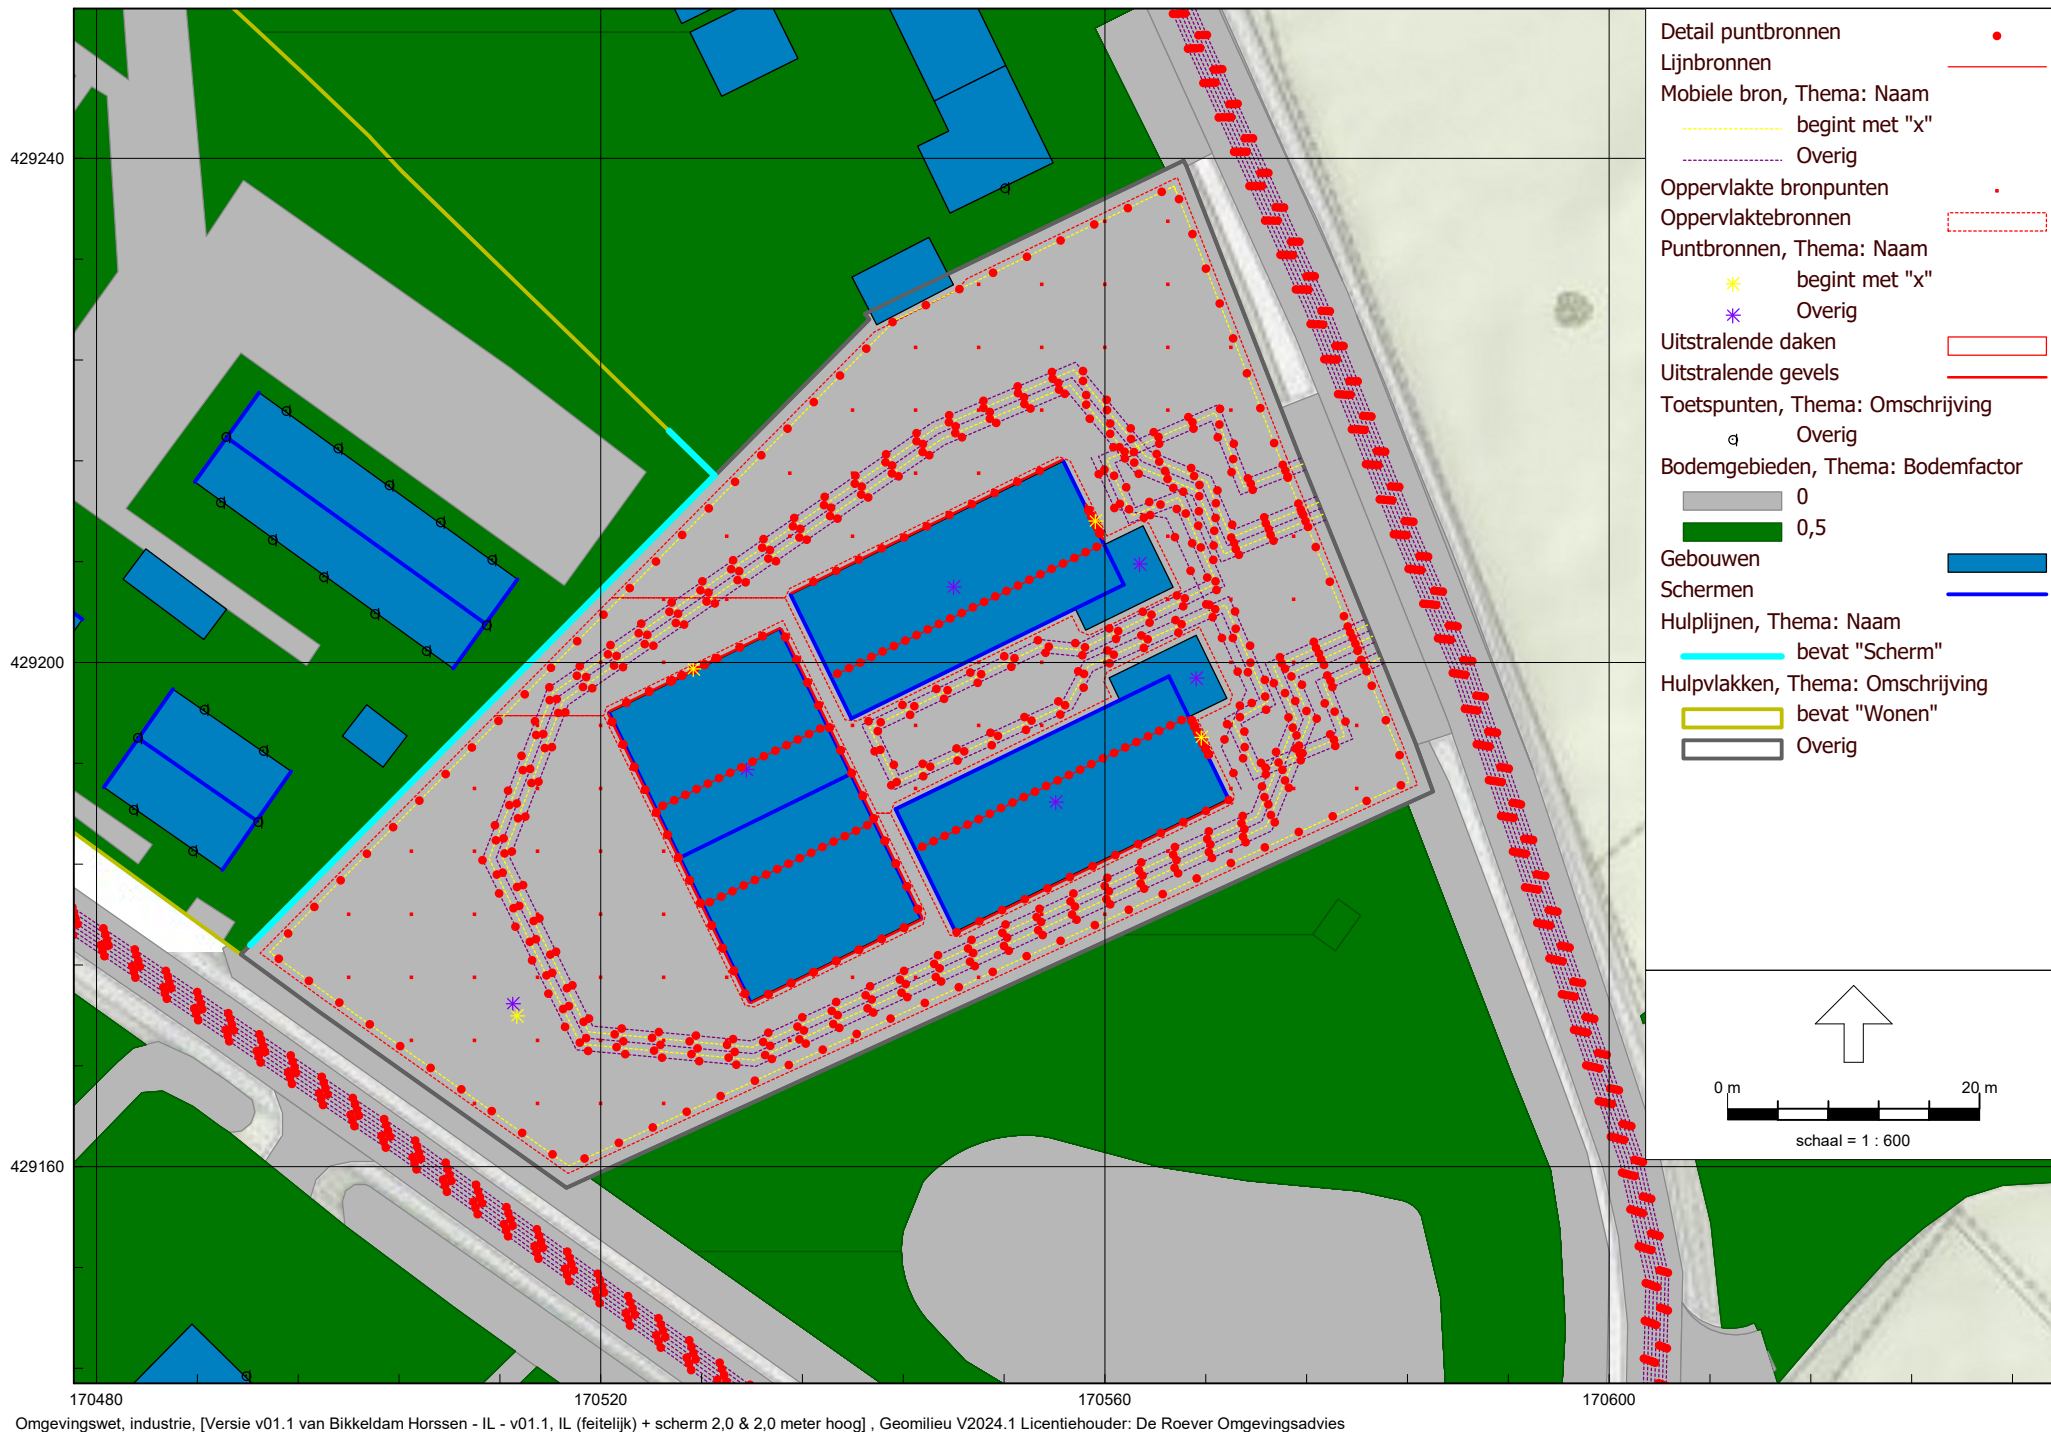

Invoer geluidscherm - 2,0 meter

Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: Afschermende voorzieningen
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Refl.L 31	Refl.L 8k
Scherm02	Afschermende voorziening 2,0 meter hoog	170525,41	429218,38	170492,19	429177,56	2,00	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80
Scherm01	Afschermende voorziening 2,0 meter hoog	170463,54	429322,69	170488,37	429306,38	2,00	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80

Invoer geluidscherm - 2,0 meter

Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: Afschermdende voorzieningen
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl.R 31	Refl.R 8k	Lengte
Scherm02	0,80	0,80	57,49
Scherm01	0,80	0,80	29,70

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	22,49	12,43	9,64	22,49	53,05
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	21,90	8,82	5,99	21,90	47,16
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	27,61	15,42	12,49	27,61	55,07
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	30,99	19,35	16,53	30,99	57,05
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	50,31	39,06	36,43	50,31	79,58
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	50,64	38,97	36,26	50,64	79,96
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	46,35	26,39	23,41	46,35	74,44
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	47,16	28,01	25,04	47,16	74,63
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	45,39	25,94	22,94	45,39	73,42
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	46,61	27,97	24,99	46,61	73,88
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	22,47	7,46	4,51	22,47	50,68
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	25,93	11,28	8,40	25,93	52,27
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	29,81	18,43	15,58	29,81	57,27
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	17,19	1,00	-1,90	17,19	44,50
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	18,47	2,15	-0,70	18,47	43,90
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	21,67	6,74	3,86	21,67	45,84
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	28,41	15,49	12,58	28,41	58,93
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	29,70	17,41	14,54	29,70	59,11
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	31,10	18,76	15,94	31,10	60,13
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	23,91	9,38	6,47	23,91	53,44
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	26,55	12,80	9,91	26,55	53,66
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	29,10	17,26	14,37	29,10	56,22
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	26,71	14,31	11,39	26,71	56,84
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	28,58	17,41	14,52	28,58	57,81
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	31,38	20,20	17,32	31,38	60,58
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	28,68	16,07	13,15	28,68	59,13
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	30,01	17,88	15,03	30,01	59,18
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	31,44	19,19	16,36	31,44	60,28
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	30,87	15,98	13,02	30,87	62,51
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	31,07	17,99	15,05	31,07	60,48
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	32,93	21,02	18,18	32,93	61,56
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	27,61	11,35	8,48	27,61	60,15
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	28,38	12,01	9,06	28,38	59,63
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	30,99	17,78	14,85	30,99	59,66
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	18,39	1,33	-1,59	18,39	45,95
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	21,10	6,23	3,31	21,10	47,23
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	25,84	13,11	10,20	25,84	51,73
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	28,29	14,43	11,45	28,29	58,87
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	30,69	18,08	15,13	30,69	59,61
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	33,19	21,30	18,42	33,19	61,45
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	17,16	0,84	-2,09	17,16	44,73
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	19,50	4,47	1,57	19,50	45,33
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	25,24	12,67	9,76	25,24	51,76
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	26,10	12,04	9,11	26,10	57,12
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	28,98	16,31	13,43	28,98	59,29
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	33,90	22,08	19,18	33,90	63,04
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	17,83	0,99	-1,93	17,83	44,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	19,76	4,97	2,06	19,76	45,21
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	25,41	12,80	9,89	25,41	51,71
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	30,03	18,37	15,48	30,03	62,95
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	31,14	19,73	16,83	31,14	61,74
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	33,20	22,30	19,40	33,20	62,42
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	28,58	16,87	13,97	28,58	61,87
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	29,61	18,85	15,96	29,61	61,42
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	31,65	20,64	17,77	31,65	62,06
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	19,08	2,53	-0,40	19,08	45,42
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	21,73	6,87	3,98	21,73	47,58
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	26,29	13,54	10,64	26,29	52,36
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	31,60	20,50	17,56	31,60	62,21
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	31,70	20,79	17,89	31,70	61,66
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	33,06	22,19	19,31	33,06	62,54
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	30,43	19,19	16,26	30,43	61,55
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	31,44	20,74	17,81	31,44	61,50
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	32,74	21,99	19,09	32,74	62,17
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	19,94	4,04	1,10	19,94	45,17
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	22,71	8,58	5,63	22,71	47,62
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	26,36	13,83	10,93	26,36	52,11
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	31,44	20,79	17,86	31,44	62,33
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	31,96	20,94	18,05	31,96	61,63
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	33,27	22,36	19,49	33,27	62,36
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	18,73	2,79	-0,15	18,73	44,48
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	19,86	5,16	2,27	19,86	44,56
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	25,09	12,89	10,03	25,09	50,80
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	31,30	20,95	18,02	31,30	61,43
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	32,07	21,41	18,53	32,07	61,51
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	33,21	22,50	19,64	33,21	62,28
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	17,67	2,34	-0,53	17,67	44,22
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	19,22	4,25	1,38	19,22	44,05
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	24,90	12,75	9,89	24,90	50,64
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	28,34	15,93	13,05	28,34	55,66
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	30,30	18,24	15,28	30,30	56,39
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	32,35	21,32	18,44	32,35	60,30
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	17,29	2,12	-0,77	17,29	44,00
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	19,03	4,21	1,33	19,03	43,85
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	24,95	12,99	10,12	24,95	50,68
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	25,78	13,47	10,69	25,78	55,10
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	28,35	16,51	13,69	28,35	56,42
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	31,26	20,75	18,00	31,26	57,76
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	16,80	1,26	-1,61	16,80	43,22
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	19,06	4,60	1,71	19,06	43,92
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	24,71	12,75	9,89	24,71	50,12
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	26,05	14,14	11,24	26,05	54,46
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	28,07	16,77	13,89	28,07	55,40
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	31,49	21,38	18,61	31,49	58,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	2,00	16,15	0,64	-2,21	16,15	43,15
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	5,00	19,07	4,41	1,52	19,07	44,00
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	8,00	24,56	12,66	9,81	24,56	49,60
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	2,00	22,81	8,39	5,50	22,81	50,34
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	5,00	25,48	12,32	9,44	25,48	52,21
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	8,00	31,37	21,27	18,50	31,37	60,24
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	2,00	18,51	4,43	1,73	18,51	48,44
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	5,00	19,52	6,00	3,45	19,52	48,14
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	8,00	25,15	12,86	10,07	25,15	50,62
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	2,00	16,18	0,67	-2,15	16,18	43,67
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	5,00	19,67	5,34	2,46	19,67	45,44
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	8,00	24,91	13,07	10,23	24,91	50,49
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	2,00	33,15	22,64	19,73	33,15	63,62
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	5,00	33,11	22,61	19,73	33,11	62,68
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	8,00	34,32	23,76	20,90	34,32	63,17
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	2,00	28,35	17,55	14,62	28,35	56,11
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	5,00	24,15	12,02	9,15	24,15	51,24
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	8,00	24,35	10,19	7,33	24,35	47,90
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	2,00	26,54	14,38	11,40	26,54	52,17
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	5,00	29,50	17,25	14,33	29,50	54,82
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	8,00	30,63	19,91	17,14	30,63	57,70
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	2,00	33,34	22,82	19,91	33,34	63,88
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	5,00	33,49	22,95	20,07	33,49	63,11
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	8,00	34,74	24,12	21,26	34,74	63,67
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	2,00	25,68	13,66	10,69	25,68	51,41
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	5,00	29,15	17,04	14,14	29,15	54,87
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	8,00	31,37	20,65	17,83	31,37	58,02
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	2,00	33,56	23,06	20,15	33,56	63,93
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	5,00	33,85	23,34	20,47	33,85	63,37
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	8,00	35,15	24,51	21,66	35,15	64,03
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	2,00	25,04	12,22	9,28	25,04	51,18
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	5,00	28,56	16,07	13,22	28,56	54,76
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	8,00	31,74	20,67	17,87	31,74	58,13
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	2,00	33,82	23,33	20,42	33,82	64,16
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	5,00	34,25	23,80	20,92	34,25	63,74
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	8,00	35,75	25,16	22,30	35,75	64,47
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	2,00	24,36	11,00	8,09	24,36	50,10
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	5,00	25,22	11,82	8,92	25,22	49,80
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	8,00	32,09	20,77	17,86	32,09	58,62
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	2,00	27,52	16,94	13,98	27,52	54,28
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	5,00	29,09	16,84	13,98	29,09	55,51
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	8,00	31,65	20,12	17,32	31,65	57,84
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	2,00	34,05	23,54	20,64	34,05	64,41
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	5,00	34,89	24,36	21,49	34,89	64,35
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	8,00	36,38	25,66	22,81	36,38	65,06
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	2,00	25,26	12,77	9,85	25,26	51,08
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	5,00	24,22	11,84	8,94	24,22	49,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	8,00	30,22	19,53	16,60	30,22	56,33
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	2,00	29,19	18,73	15,76	29,19	57,26
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	5,00	29,81	18,78	15,90	29,81	56,52
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	8,00	31,89	21,36	18,61	31,89	58,10
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	2,00	34,09	23,46	20,58	34,09	64,80
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	5,00	35,29	24,68	21,81	35,29	64,90
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	8,00	36,79	25,89	23,05	36,79	65,59
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	2,00	28,23	16,02	13,05	28,23	56,11
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	5,00	30,24	18,92	16,05	30,24	56,70
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	8,00	32,70	21,50	18,65	32,70	58,95
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	2,00	34,01	23,30	20,41	34,01	64,82
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	5,00	35,70	25,14	22,27	35,70	65,47
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	8,00	37,07	26,23	23,39	37,07	66,12
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	2,00	27,22	13,48	10,56	27,22	55,46
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	5,00	30,26	18,63	15,77	30,26	56,72
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	8,00	33,54	22,23	19,48	33,54	60,50
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]	170473,50	429293,06	2,00	34,37	23,76	20,88	34,37	65,20
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]	170473,50	429293,06	5,00	36,18	25,76	22,88	36,18	65,95
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]	170473,50	429293,06	8,00	37,60	26,89	24,05	37,60	66,72
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	170478,38	429295,17	2,00	31,27	18,87	15,93	31,27	61,29
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]	170478,38	429295,17	5,00	34,07	22,62	19,66	34,07	62,30
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]	170478,38	429295,17	8,00	38,55	28,47	25,65	38,55	67,46
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	2,00	27,93	15,02	12,15	27,93	54,89
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	5,00	30,49	18,19	15,35	30,49	56,70
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	8,00	35,04	23,54	20,69	35,04	63,19
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]	170483,66	429285,85	2,00	35,29	24,37	21,50	35,29	66,13
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]	170483,66	429285,85	5,00	37,37	26,69	23,82	37,37	67,06
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]	170483,66	429285,85	8,00	38,80	27,78	24,95	38,80	67,91
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	170484,03	429291,55	2,00	32,40	22,03	19,07	32,40	60,06
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	170484,03	429291,55	5,00	31,32	22,08	19,11	31,32	57,80
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	170484,03	429291,55	8,00	30,21	17,26	14,32	30,21	60,30
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]	170489,28	429293,75	2,00	30,89	17,43	14,51	30,89	58,18
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]	170489,28	429293,75	5,00	32,07	20,93	18,11	32,07	59,52
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]	170489,28	429293,75	8,00	36,46	26,57	23,84	36,46	65,58
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]	170488,39	429282,45	2,00	35,72	24,79	21,93	35,72	66,58
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]	170488,39	429282,45	5,00	37,86	27,08	24,23	37,86	67,63
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]	170488,39	429282,45	8,00	39,19	28,13	25,31	39,19	68,46
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]	170493,66	429284,63	2,00	37,11	26,94	24,12	37,11	67,76
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]	170493,66	429284,63	5,00	39,57	29,51	26,69	39,57	69,49
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]	170493,66	429284,63	8,00	40,84	30,46	27,66	40,84	70,35
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]	170494,01	429290,35	2,00	30,99	18,07	15,21	30,99	58,90
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]	170494,01	429290,35	5,00	33,33	22,18	19,37	33,33	60,92
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]	170494,01	429290,35	8,00	38,81	27,83	25,07	38,81	68,27
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]	170474,86	429246,75	2,00	36,76	25,72	22,76	36,76	67,45
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]	170474,86	429246,75	5,00	39,36	28,02	25,10	39,36	68,28
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]	170474,86	429246,75	8,00	41,31	29,52	26,64	41,31	69,57
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]	170474,51	429241,33	2,00	40,59	30,47	27,49	40,59	69,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]	170474,51	429241,33	5,00	42,29	31,53	28,58	42,29	70,50
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]	170474,51	429241,33	8,00	43,59	31,99	29,07	43,59	71,17
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	2,00	37,21	23,25	20,26	37,21	63,26
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	5,00	39,77	27,53	24,58	39,77	65,54
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	8,00	41,96	29,19	26,30	41,96	69,73
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	2,00	35,60	24,53	21,59	35,60	66,58
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	5,00	38,27	26,90	23,98	38,27	67,31
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	8,00	40,37	28,71	25,82	40,37	68,58
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	2,00	35,93	22,34	19,35	35,93	62,47
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	5,00	38,73	25,94	22,97	38,73	64,81
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	8,00	41,02	28,25	25,37	41,02	68,49
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	2,00	34,74	23,57	20,63	34,74	66,00
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	5,00	37,53	26,04	23,12	37,53	66,69
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	8,00	39,71	28,00	25,12	39,71	67,82
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	2,00	35,11	21,09	18,09	35,11	62,24
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	5,00	37,97	24,96	21,99	37,97	64,40
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	8,00	40,12	26,72	23,87	40,12	66,90
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	2,00	34,01	22,90	19,97	34,01	65,67
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	5,00	36,84	25,41	22,50	36,84	66,30
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	8,00	39,05	27,42	24,54	39,05	67,48
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	2,00	34,79	20,82	17,82	34,79	62,23
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	5,00	37,55	24,32	21,35	37,55	64,18
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	8,00	39,98	25,79	22,92	39,98	66,08
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	2,00	33,26	21,99	19,07	33,26	65,20
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	5,00	36,08	24,75	21,84	36,08	65,81
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	8,00	38,22	26,84	23,96	38,22	66,78
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	2,00	34,31	19,96	16,96	34,31	62,11
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	5,00	37,28	23,81	20,84	37,28	63,97
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	8,00	39,28	24,72	21,84	39,28	65,51
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	2,00	33,03	21,69	18,76	33,03	64,90
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	5,00	35,61	24,25	21,34	35,61	65,54
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	8,00	37,59	26,28	23,40	37,59	66,33
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	2,00	26,76	14,17	11,21	26,76	54,43
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	5,00	26,57	14,27	11,32	26,57	53,13
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	8,00	31,25	20,30	17,37	31,25	59,03
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	2,00	33,90	19,40	16,41	33,90	61,81
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	5,00	36,80	23,83	20,86	36,80	63,56
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	8,00	38,62	24,45	21,50	38,62	64,86
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	2,00	32,52	21,54	18,62	32,52	64,77
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	5,00	34,27	22,96	20,06	34,27	64,57
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	8,00	36,61	25,06	22,19	36,61	65,56
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	2,00	25,83	12,10	9,14	25,83	52,86
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	5,00	28,30	14,61	11,66	28,30	53,80
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	8,00	36,50	21,50	18,56	36,50	63,48
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	2,00	32,78	18,86	15,88	32,78	62,14
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	5,00	35,03	22,18	19,22	35,03	62,53
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	37,19	23,56	20,64	37,19	63,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	32,13	21,24	18,32	32,13	64,50
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	33,80	22,50	19,60	33,80	64,22
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	35,84	24,32	21,45	35,84	64,95
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	32,12	18,20	15,21	32,12	61,38
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	34,25	21,52	18,55	34,25	61,98
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	36,32	23,18	20,25	36,32	63,52
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	31,83	21,03	18,11	31,83	64,25
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	33,33	22,05	19,15	33,33	63,85
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	35,28	24,28	21,40	35,28	64,37
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	31,80	17,73	14,74	31,80	61,13
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	33,76	21,17	18,20	33,76	61,51
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	35,78	22,79	19,87	35,78	62,87
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	31,57	20,76	17,84	31,57	64,00
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	32,92	21,56	18,66	32,92	63,49
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	34,93	23,88	21,00	34,93	63,98
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	31,75	17,41	14,41	31,75	61,22
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	33,42	20,62	17,65	33,42	61,16
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	35,43	22,51	19,59	35,43	62,48
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	31,36	20,35	17,43	31,36	63,71
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	32,47	21,11	18,21	32,47	63,14
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	34,43	23,50	20,61	34,43	63,61
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	31,73	17,66	14,66	31,73	61,88
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	33,02	20,14	17,17	33,02	61,02
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	34,88	22,23	19,32	34,88	62,26
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	31,27	20,18	17,27	31,27	63,55
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	31,95	20,63	17,74	31,95	62,86
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	33,93	23,07	20,17	33,93	63,21
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	28,00	13,02	10,08	28,00	58,72
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	24,07	11,03	8,11	24,07	53,07
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	24,54	10,12	7,20	24,54	48,86
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	31,47	17,34	14,34	31,47	61,57
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	32,71	19,64	16,67	32,71	60,97
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	34,39	21,89	18,99	34,39	61,89
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	25,45	14,08	11,11	25,45	53,41
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	25,68	11,66	8,71	25,68	52,57
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	29,31	15,98	13,07	29,31	55,55
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	24,37	9,77	6,78	24,37	50,26
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	23,00	6,38	3,52	23,00	49,14
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	26,89	12,47	9,61	26,89	52,40
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	31,23	18,89	15,98	31,23	62,72
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	32,61	21,11	18,24	32,61	62,91
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	34,18	22,77	19,91	34,18	64,08
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	29,36	17,62	14,71	29,36	61,33
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	31,47	20,62	17,75	31,47	61,67
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	34,26	22,91	20,03	34,26	63,70
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	25,80	11,81	8,90	25,80	54,36
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	28,73	15,06	12,11	28,73	55,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving									
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]		170412,53	429238,73	8,00	32,70	21,43	18,53	32,70	59,31
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	2,00	27,46	16,08	13,15	27,46	57,38
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	5,00	24,80	13,96	11,01	24,80	51,65
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	8,00	27,75	17,05	14,09	27,75	53,73
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	2,00	32,27	19,33	16,39	32,27	63,82
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	5,00	33,58	21,71	18,84	33,58	63,98
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	8,00	35,16	23,30	20,44	35,16	64,68
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	2,00	25,60	9,23	6,34	25,60	54,65
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	5,00	29,37	15,07	12,15	29,37	56,84
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	8,00	32,70	20,66	17,72	32,70	60,11
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	2,00	27,45	13,51	10,58	27,45	57,63
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	5,00	30,13	17,95	15,01	30,13	59,45
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	8,00	35,70	25,66	22,75	35,70	65,04
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	2,00	32,34	19,86	16,92	32,34	63,97
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	5,00	33,95	22,11	19,19	33,95	64,13
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	8,00	35,71	23,95	21,08	35,71	65,07
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	2,00	27,06	13,01	10,03	27,06	55,61
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	5,00	31,49	18,53	15,56	31,49	57,63
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	8,00	33,96	20,61	17,74	33,96	60,03
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	2,00	27,56	15,48	12,48	27,56	53,28
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	5,00	26,38	15,69	12,70	26,38	51,62
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	8,00	26,63	12,37	9,43	26,63	51,15
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	2,00	33,56	20,04	17,09	33,56	65,25
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	5,00	35,80	23,44	20,49	35,80	66,29
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	8,00	37,33	25,12	22,21	37,33	66,75
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	2,00	28,18	13,65	10,70	28,18	54,96
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	5,00	31,95	17,60	14,66	31,95	57,82
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	8,00	34,86	21,28	18,37	34,86	62,50
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	2,00	32,63	21,21	18,25	32,63	64,25
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	5,00	34,77	23,51	20,56	34,77	64,78
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	8,00	37,06	25,91	23,02	37,06	65,83
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	2,00	34,12	20,23	17,29	34,12	65,86
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	5,00	36,30	23,03	20,09	36,30	66,64
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	8,00	37,88	25,72	22,83	37,88	67,12
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	2,00	29,66	15,39	12,42	29,66	57,38
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	5,00	31,77	16,88	13,91	31,77	56,60
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	8,00	33,81	18,02	15,05	33,81	57,77
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	2,00	32,05	21,89	18,91	32,05	58,45
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	5,00	31,55	22,12	19,14	31,55	56,07
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	8,00	33,05	17,82	14,92	33,05	58,75
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	2,00	36,53	23,97	20,99	36,53	67,68
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	5,00	38,67	26,78	23,80	38,67	68,54
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	8,00	40,13	28,19	25,24	40,13	69,43
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	2,00	38,32	24,23	21,25	38,32	66,01
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	5,00	40,92	25,91	22,94	40,92	67,18
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	8,00	42,01	26,90	23,97	42,01	67,89
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	2,00	35,70	22,82	19,83	35,70	62,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	5,00	36,27	14,74	11,84	36,27	62,97
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	8,00	38,48	20,26	17,33	38,48	63,70
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	2,00	32,82	14,32	11,37	32,82	57,96
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	5,00	34,02	16,74	13,86	34,02	58,96
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	8,00	36,49	21,50	18,60	36,49	61,69
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	2,00	41,89	29,15	26,16	41,89	69,73
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	5,00	45,04	30,29	27,35	45,04	72,19
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	8,00	45,08	31,16	28,26	45,08	72,98
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	2,00	41,98	26,94	23,97	41,98	68,46
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	5,00	44,02	28,58	25,68	44,02	69,84
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	8,00	45,68	30,66	27,77	45,68	72,01
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	2,00	35,90	17,99	15,00	35,90	59,82
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	5,00	40,60	23,41	20,43	40,60	63,92
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	8,00	45,40	25,98	23,00	45,40	69,65
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	2,00	36,74	25,14	22,13	36,74	60,70
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	5,00	35,13	18,44	15,46	35,13	61,81
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	8,00	36,55	21,45	18,47	36,55	60,67
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	2,00	44,42	30,53	27,56	44,42	72,14
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	5,00	47,44	32,16	29,21	47,44	75,15
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	8,00	48,97	33,45	30,53	48,97	76,08
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	2,00	40,65	19,69	16,70	40,65	64,45
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	5,00	43,24	23,36	20,38	43,24	66,96
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	8,00	49,09	31,32	28,34	49,09	74,93
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	2,00	49,92	32,63	29,63	49,92	76,55
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	5,00	52,91	34,96	31,97	52,91	80,08
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	8,00	52,90	35,71	32,73	52,90	79,97
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	2,00	46,19	30,22	27,23	46,19	73,53
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	5,00	49,22	32,74	29,77	49,22	77,45
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	8,00	50,57	33,48	30,51	50,57	77,81
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	2,00	46,88	34,44	31,47	46,88	74,04
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	5,00	49,62	36,08	33,14	49,62	78,07
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	8,00	50,67	37,21	34,31	50,67	79,00
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	2,00	51,46	37,11	34,14	51,46	79,20
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	5,00	54,92	39,80	36,84	54,92	84,24
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	8,00	54,68	40,08	37,14	54,68	83,52
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	2,00	46,78	27,56	24,57	46,78	74,07
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	5,00	49,94	30,95	27,98	49,94	77,95
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	8,00	51,39	36,47	33,54	51,39	79,31
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	2,00	45,36	33,61	30,64	45,36	72,68
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	5,00	47,72	34,83	31,90	47,72	75,88
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	8,00	48,63	36,06	33,17	48,63	76,67
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	2,00	44,92	27,57	24,58	44,92	72,41
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	5,00	47,79	28,39	25,43	47,79	75,57
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	8,00	48,74	33,69	30,72	48,74	75,81
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	2,00	44,20	32,34	29,39	44,20	71,95
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	5,00	46,34	34,00	31,08	46,34	74,34
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	8,00	47,22	35,14	32,27	47,22	75,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	41,85	19,29	16,34	41,85	70,40	
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	46,28	26,34	23,40	46,28	73,61	
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	47,23	30,29	27,35	47,23	74,46	
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	43,28	31,70	28,75	43,28	71,31	
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	45,20	33,17	30,25	45,20	73,15	
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	46,07	34,27	31,40	46,07	74,11	
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	40,73	24,07	21,07	40,73	70,09	
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	45,24	25,32	22,37	45,24	72,87	
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	46,05	28,88	25,93	46,05	73,37	
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	42,47	31,02	28,07	42,47	71,07	
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	44,24	32,43	29,52	44,24	72,24	
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	45,07	33,44	30,58	45,07	73,14	
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	34,73	25,07	22,13	34,73	64,92	
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	33,49	19,31	16,42	33,49	62,44	
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	35,19	21,63	18,69	35,19	62,80	
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	40,72	24,39	21,43	40,72	68,67	
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	44,38	24,58	21,61	44,38	71,62	
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	45,15	27,33	24,40	45,15	72,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	45,55	33,29	33,29
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	39,09	27,48	27,48
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	48,19	30,26	30,26
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	51,63	32,03	32,03
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	85,52	62,00	62,00
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	84,13	61,95	61,95
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	77,21	45,10	45,10
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	77,28	46,56	46,56
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	76,02	36,76	36,76
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	76,48	39,24	39,24
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	51,83	32,22	32,22
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	52,52	29,21	29,21
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	54,20	37,58	37,58
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	35,95	22,16	22,16
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	36,35	22,00	22,00
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	41,59	24,33	24,33
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	53,27	34,03	34,03
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	53,90	34,03	34,03
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	54,69	35,49	35,49
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	52,13	32,59	32,59
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	52,89	30,74	30,74
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	54,59	35,65	35,65
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	50,14	35,29	35,29
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	51,74	36,15	36,15
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	55,88	38,36	38,36
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	53,56	34,02	34,02
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	54,16	34,67	34,67
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	55,03	35,77	35,77
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	57,98	38,41	38,41
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	56,30	34,68	34,68
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	57,36	37,33	37,33
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	56,70	30,50	30,50
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	56,78	30,06	30,06
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	57,64	32,97	32,97
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	39,06	22,44	22,44
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	39,63	25,43	25,43
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	45,64	30,49	30,49
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	55,91	31,25	31,25
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	56,24	33,68	33,68
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	57,29	37,80	37,80
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	36,08	22,22	22,22
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	36,94	24,28	24,28
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	44,87	31,39	31,39
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	51,75	35,56	35,56
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	54,00	39,09	39,09
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	60,13	41,93	41,93
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	38,11	23,54	23,54
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	39,08	24,61	24,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	47,43	31,56	31,56
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	57,19	41,84	41,84
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	56,59	40,36	40,36
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	57,99	41,56	41,56
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	56,60	41,13	41,13
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	56,89	41,09	41,09
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	57,93	42,06	42,06
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	37,90	23,88	23,88
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	40,11	27,00	27,00
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	47,66	31,61	31,61
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	56,31	39,80	39,80
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	56,53	39,97	39,97
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	57,73	41,52	41,52
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	55,87	37,15	37,15
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	56,18	38,44	38,44
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	57,21	40,32	40,32
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	39,84	24,00	24,00
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	42,06	26,24	26,24
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	46,36	31,50	31,50
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	56,41	39,68	39,68
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	56,39	39,63	39,63
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	57,62	41,03	41,03
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	39,67	21,67	21,67
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	40,13	22,87	22,87
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	44,56	30,25	30,25
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	56,26	37,35	37,35
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	56,36	38,88	38,88
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	57,54	40,77	40,77
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	39,55	20,52	20,52
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	40,00	21,75	21,75
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	44,83	29,68	29,68
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	49,69	31,81	31,81
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	50,77	33,81	33,81
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	55,54	39,72	39,72
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	39,47	21,06	21,06
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	39,65	22,56	22,56
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	46,19	29,51	29,51
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	46,19	34,75	34,75
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	49,10	36,57	36,57
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	52,36	38,01	38,01
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	39,31	23,00	23,00
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	39,43	24,06	24,06
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	43,71	31,62	31,62
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	45,52	34,40	34,40
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	47,89	35,48	35,48
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	52,28	40,13	40,13
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	37,10	22,77	22,77
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	36,92	24,85	24,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	8,00	41,92	31,19	31,19
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	2,00	42,70	29,77	29,77
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	5,00	44,83	31,50	31,50
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	8,00	54,37	40,91	40,91
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	2,00	40,12	29,26	29,26
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	5,00	40,85	29,14	29,14
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	8,00	50,23	34,18	34,18
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	2,00	36,93	22,79	22,79
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	5,00	39,12	25,65	25,65
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	8,00	41,52	31,08	31,08
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	2,00	58,06	41,88	41,88
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	5,00	57,89	40,79	40,79
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	8,00	58,91	41,41	41,41
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	2,00	50,50	33,94	33,94
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	5,00	44,44	31,04	31,04
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	8,00	40,82	27,68	27,68
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	2,00	44,61	31,68	31,68
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	5,00	48,90	35,70	35,70
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	8,00	52,54	38,68	38,68
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	2,00	58,27	41,98	41,98
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	5,00	58,30	41,14	41,14
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	8,00	59,62	41,79	41,79
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	2,00	43,87	30,32	30,32
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	5,00	47,17	33,83	33,83
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	8,00	53,69	38,86	38,86
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	2,00	58,51	42,05	42,05
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	5,00	58,73	41,47	41,47
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	8,00	59,99	42,16	42,16
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	2,00	44,28	31,25	31,25
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	5,00	48,27	34,25	34,25
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	8,00	53,02	40,38	40,38
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	2,00	58,76	43,27	43,27
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	5,00	59,16	43,39	43,39
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	8,00	60,39	44,62	44,62
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	2,00	42,58	29,21	29,21
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	5,00	42,72	30,24	30,24
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	8,00	53,41	38,64	38,64
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	2,00	48,11	32,23	32,23
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	5,00	49,11	35,18	35,18
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	8,00	52,61	38,76	38,76
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	2,00	59,17	43,38	43,38
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	5,00	59,77	44,18	44,18
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	8,00	61,31	45,47	45,47
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	2,00	44,30	29,22	29,22
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	5,00	43,11	29,13	29,13
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	8,00	50,22	38,40	38,40
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	2,00	52,02	35,47	35,47
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	5,00	49,97	37,00	37,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	8,00	53,00	39,63	39,63
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	2,00	59,52	43,83	43,83
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	5,00	60,26	44,72	44,72
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	8,00	61,65	45,98	45,98
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	2,00	51,78	32,82	32,82
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	5,00	49,90	37,04	37,04
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	8,00	53,98	40,68	40,68
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	2,00	59,52	44,68	44,68
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	5,00	60,81	45,79	45,79
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	8,00	62,31	47,01	47,01
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	2,00	50,55	32,46	32,46
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	5,00	50,34	38,09	38,09
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	8,00	58,28	44,48	44,48
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	2,00	59,85	45,01	45,01
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	5,00	61,37	46,22	46,22
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	8,00	63,03	47,50	47,50
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	2,00	54,94	41,32	41,32
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	5,00	56,36	42,45	42,45
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	8,00	63,89	48,10	48,10
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	2,00	48,01	34,99	34,99
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	5,00	50,16	38,08	38,08
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	8,00	58,93	45,14	45,14
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	2,00	61,79	45,14	45,14
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	5,00	63,64	46,70	46,70
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	8,00	65,18	48,96	48,96
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	2,00	57,39	39,05	39,05
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	5,00	56,03	37,32	37,32
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	8,00	57,96	42,89	42,89
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	2,00	58,62	36,09	36,09
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	5,00	52,54	39,90	39,90
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	8,00	62,42	48,07	48,07
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	2,00	62,48	45,57	45,57
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	5,00	64,48	47,30	47,30
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	8,00	65,74	49,73	49,73
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	2,00	62,74	45,79	45,79
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	5,00	64,83	49,67	49,67
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	8,00	65,98	51,72	51,72
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	2,00	56,92	37,98	37,98
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	5,00	56,47	42,52	42,52
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	8,00	64,90	50,15	50,15
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	2,00	63,15	45,27	45,27
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	5,00	65,58	47,22	47,22
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	8,00	66,16	48,97	48,97
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	2,00	64,92	47,78	47,78
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	5,00	67,41	49,84	49,84
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	8,00	69,68	51,55	51,55
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	2,00	64,99	36,61	36,61
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	5,00	67,32	40,52	40,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	8,00	68,36	48,53	48,53
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	2,00	62,38	44,71	44,71
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	5,00	64,61	46,56	46,56
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	8,00	65,54	48,24	48,24
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	2,00	64,32	34,70	34,70
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	5,00	66,46	38,63	38,63
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	8,00	67,79	46,13	46,13
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	2,00	61,70	44,29	44,29
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	5,00	63,75	46,01	46,01
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	8,00	64,96	47,70	47,70
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	2,00	63,68	33,60	33,60
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	5,00	65,74	37,36	37,36
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	8,00	67,57	43,12	43,12
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	2,00	61,08	43,89	43,89
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	5,00	62,97	45,54	45,54
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	8,00	64,59	47,48	47,48
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	2,00	63,06	33,99	33,99
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	5,00	65,16	38,08	38,08
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	8,00	67,47	42,37	42,37
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	2,00	60,41	43,59	43,59
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	5,00	62,21	45,20	45,20
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	8,00	64,09	46,92	46,92
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	2,00	64,38	33,91	33,91
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	5,00	66,35	36,35	36,35
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	8,00	68,36	41,26	41,26
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	2,00	59,90	43,21	43,21
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	5,00	61,69	44,60	44,60
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	8,00	63,33	46,28	46,28
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	2,00	51,89	33,43	33,43
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	5,00	52,29	32,84	32,84
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	8,00	56,02	35,06	35,06
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	2,00	63,80	33,23	33,23
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	5,00	65,75	36,43	36,43
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	8,00	67,66	40,69	40,69
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	2,00	59,44	43,67	43,67
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	5,00	60,44	43,81	43,81
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	8,00	62,09	45,31	45,31
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	2,00	51,19	30,57	30,57
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	5,00	53,92	32,18	32,18
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	8,00	66,05	41,69	41,69
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	2,00	61,76	34,13	34,13
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	5,00	63,40	36,88	36,88
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	65,59	39,78	39,78
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	59,07	43,40	43,40
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	59,90	43,39	43,39
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	61,26	44,59	44,59
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	61,17	33,51	33,51
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	62,31	36,83	36,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	64,06	39,42	39,42
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	58,71	43,16	43,16
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	59,38	42,96	42,96
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	60,60	43,86	43,86
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	60,44	32,76	32,76
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	61,39	35,96	35,96
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	62,85	38,31	38,31
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	58,37	42,94	42,94
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	58,87	42,58	42,58
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	60,00	43,42	43,42
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	60,13	32,16	32,16
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	60,99	35,21	35,21
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	62,88	38,24	38,24
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	58,08	42,71	42,71
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	58,37	42,23	42,23
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	59,55	43,00	43,00
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	59,86	38,43	38,43
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	60,64	34,97	34,97
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	61,77	37,48	37,48
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	57,81	42,60	42,60
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	57,94	41,96	41,96
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	59,18	42,58	42,58
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	53,10	38,13	38,13
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	47,52	31,74	31,74
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	43,66	29,50	29,50
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	59,61	38,77	38,77
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	60,33	35,41	35,41
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	61,22	37,46	37,46
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	52,15	31,05	31,05
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	50,32	30,95	30,95
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	56,33	32,62	32,62
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	43,58	24,18	24,18
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	42,88	26,37	26,37
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	44,61	32,34	32,34
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	55,94	36,95	36,95
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	56,81	37,77	37,77
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	57,97	42,55	42,55
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	53,71	40,17	40,17
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	54,75	41,41	41,41
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	56,76	42,66	42,66
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	54,54	33,59	33,59
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	55,92	32,93	32,93
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	57,80	37,25	37,25
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	52,17	35,64	35,64
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	45,80	30,04	30,04
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	48,36	34,66	34,66
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	55,80	40,94	40,94
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	56,52	42,01	42,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	8,00	58,64	43,10	43,10
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	2,00	54,95	33,40	33,40
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	5,00	56,43	34,69	34,69
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	8,00	58,35	39,54	39,54
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	2,00	55,34	37,79	37,79
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	5,00	56,19	40,35	40,35
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	8,00	61,04	45,76	45,76
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	2,00	56,74	41,26	41,26
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	5,00	57,89	42,17	42,17
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	8,00	59,36	43,33	43,33
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	2,00	59,13	33,61	33,61
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	5,00	59,75	35,15	35,15
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	8,00	60,10	38,77	38,77
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	2,00	47,99	30,53	30,53
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	5,00	47,76	27,82	27,82
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	8,00	49,39	31,26	31,26
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	2,00	58,65	40,51	40,51
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	5,00	59,60	43,59	43,59
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	8,00	61,18	44,96	44,96
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	2,00	57,88	31,54	31,54
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	58,40	35,57	35,57
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	61,01	44,81	44,81
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	60,51	45,42	45,42
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	62,09	46,49	46,49
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	63,68	47,76	47,76
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	60,03	41,88	41,88
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	61,37	43,96	43,96
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	62,99	45,20	45,20
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	59,73	33,89	33,89
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	62,79	32,73	32,73
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	64,55	34,05	34,05
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	54,81	33,95	33,95
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	55,15	31,58	31,58
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	58,31	36,96	36,96
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	61,89	42,73	42,73
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	63,74	46,06	46,06
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	66,11	49,12	49,12
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	69,45	37,82	37,82
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	72,01	39,80	39,80
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	72,76	42,71	42,71
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	66,45	33,27	33,27
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	69,74	33,02	33,02
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	69,60	37,54	37,54
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	56,85	30,75	30,75
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	59,20	34,43	34,43
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	61,21	37,96	37,96
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	70,21	39,84	39,84
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	74,20	42,65	42,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving							
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	8,00	72,82	44,94	44,94
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	2,00	70,35	39,52	39,52
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	5,00	72,48	41,93	41,93
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	8,00	74,41	44,91	44,91
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	2,00	66,65	32,64	32,64
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	5,00	72,77	38,63	38,63
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	8,00	76,23	41,44	41,44
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	2,00	60,28	36,35	36,35
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	5,00	62,34	34,89	34,89
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	8,00	59,28	37,11	37,11
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	2,00	70,70	41,13	41,13
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	5,00	74,73	43,99	43,99
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	8,00	77,69	50,48	50,48
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	2,00	71,51	33,42	33,42
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	5,00	77,18	38,32	38,32
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	8,00	79,21	46,29	46,29
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	2,00	79,80	41,92	41,92
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	5,00	82,27	45,20	45,20
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	8,00	82,11	48,31	48,31
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	2,00	74,34	41,31	41,31
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	5,00	76,52	44,88	44,88
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	8,00	78,55	50,47	50,47
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	2,00	73,90	50,41	50,41
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	5,00	75,47	54,27	54,27
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	8,00	76,47	54,43	54,43
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	2,00	77,24	51,42	51,42
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	5,00	80,89	55,90	55,90
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	8,00	83,42	56,01	56,01
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	2,00	76,12	39,22	39,22
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	5,00	78,20	44,63	44,63
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	8,00	78,73	52,49	52,49
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	2,00	70,36	50,55	50,55
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	5,00	73,13	54,10	54,10
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	8,00	73,39	54,43	54,43
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	2,00	74,65	42,51	42,51
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	5,00	76,40	43,92	43,92
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	8,00	76,72	46,73	46,73
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	2,00	70,49	50,10	50,10
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	5,00	71,30	53,50	53,50
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	8,00	72,14	53,86	53,86
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	2,00	71,24	36,18	36,18
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	5,00	75,25	44,04	44,04
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	8,00	75,68	45,10	45,10
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	2,00	69,35	49,58	49,58
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	5,00	70,87	52,84	52,84
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	8,00	71,24	53,55	53,55
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	2,00	69,59	40,43	40,43
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	5,00	74,20	43,44	43,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,0 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	74,66	45,74	45,74		
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	68,91	50,91	50,91		
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	70,13	51,96	51,96		
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	70,39	52,92	52,92		
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	61,01	45,76	45,76		
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	59,51	44,86	44,86		
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	60,08	45,95	45,95		
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	69,83	40,56	40,56		
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	73,32	42,05	42,05		
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	73,79	46,69	46,69		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Invoer geluidscherm - 2,5 meter

Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: Afschermende voorzieningen
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Refl.L 31	Refl.L 8k
Scherm03	Afschermende voorziening 2,5 meter hoog	170525,41	429218,38	170492,19	429177,56	2,50	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80
Scherm01	Afschermende voorziening 2,0 meter hoog	170463,54	429322,69	170488,37	429306,38	2,00	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80

Invoer geluidscherm - 2,5 meter

Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: Afschermdende voorzieningen
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl.R 31	Refl.R 8k	Lengte
Scherm03	0,80	0,80	57,49
Scherm01	0,80	0,80	29,70

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	22,47	12,43	9,64	22,47	52,96
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	21,86	8,82	5,99	21,86	46,74
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	27,55	15,42	12,49	27,55	54,78
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	30,91	19,35	16,53	30,91	56,70
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	50,31	39,06	36,43	50,31	79,58
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	50,64	38,97	36,26	50,64	79,96
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	46,42	26,39	23,41	46,42	74,68
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	47,21	28,01	25,04	47,21	74,78
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	45,21	25,94	22,94	45,21	72,69
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	46,58	27,97	24,99	46,58	73,80
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	22,34	7,46	4,51	22,34	50,25
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	25,85	11,28	8,40	25,85	51,99
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	29,75	18,43	15,58	29,75	57,02
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	17,11	1,00	-1,90	17,11	44,08
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	18,42	2,15	-0,70	18,42	43,56
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	21,63	6,74	3,86	21,63	45,46
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	28,16	15,49	12,58	28,16	58,03
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	29,48	17,41	14,54	29,48	58,43
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	30,96	18,77	15,95	30,96	59,71
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	23,81	9,38	6,47	23,81	53,14
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	26,47	12,80	9,91	26,47	53,35
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	29,03	17,26	14,37	29,03	55,95
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	26,59	14,31	11,39	26,59	56,53
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	28,48	17,41	14,52	28,48	57,48
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	31,28	20,20	17,32	31,28	60,19
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	28,45	16,07	13,15	28,45	58,29
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	29,82	17,88	15,03	29,82	58,56
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	31,31	19,19	16,37	31,31	59,87
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	29,96	15,98	13,02	29,96	61,35
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	30,84	17,99	15,05	30,84	59,65
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	32,74	21,02	18,18	32,74	60,98
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	27,02	11,35	8,48	27,02	58,84
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	28,00	12,01	9,06	28,00	58,80
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	30,80	17,78	14,85	30,80	59,12
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	18,28	1,33	-1,59	18,28	45,13
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	21,04	6,23	3,31	21,04	46,75
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	25,76	13,11	10,20	25,76	51,24
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	27,92	14,43	11,45	27,92	57,55
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	30,48	18,08	15,13	30,48	58,69
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	33,01	21,30	18,42	33,01	60,76
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	17,08	0,84	-2,09	17,08	44,03
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	19,45	4,47	1,57	19,45	44,82
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	25,16	12,67	9,76	25,16	51,33
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	26,01	12,04	9,11	26,01	56,83
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	28,91	16,31	13,43	28,91	59,10
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	33,80	22,08	19,18	33,80	62,72
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	17,77	0,99	-1,93	17,77	44,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	19,71	4,97	2,06	19,71	44,80
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	25,35	12,80	9,89	25,35	51,38
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	29,92	18,37	15,48	29,92	62,67
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	31,03	19,73	16,83	31,03	61,40
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	33,10	22,30	19,40	33,10	62,14
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	28,51	16,87	13,97	28,51	61,67
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	29,55	18,85	15,96	29,55	61,24
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	31,56	20,64	17,77	31,56	61,85
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	19,02	2,53	-0,40	19,02	44,89
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	21,68	6,87	3,98	21,68	47,23
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	26,24	13,54	10,64	26,24	52,09
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	31,45	20,50	17,56	31,45	61,85
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	31,57	20,79	17,89	31,57	61,20
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	32,93	22,19	19,31	32,93	62,18
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	30,24	19,19	16,26	30,24	61,06
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	31,27	20,74	17,81	31,27	60,97
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	32,59	21,99	19,09	32,59	61,76
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	19,90	4,04	1,10	19,90	44,62
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	22,67	8,58	5,63	22,67	47,09
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	26,30	13,83	10,93	26,30	51,79
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	31,32	20,79	17,86	31,32	61,98
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	31,83	20,94	18,05	31,83	61,14
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	33,15	22,36	19,49	33,15	61,97
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	18,70	2,78	-0,15	18,70	44,07
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	19,83	5,16	2,27	19,83	44,14
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	25,03	12,89	10,03	25,03	50,48
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	31,17	20,95	18,02	31,17	61,01
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	31,94	21,41	18,53	31,94	61,03
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	33,08	22,50	19,64	33,08	61,88
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	17,63	2,34	-0,54	17,63	43,82
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	19,18	4,25	1,38	19,18	43,62
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	24,84	12,75	9,89	24,84	50,21
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	28,25	15,93	13,05	28,25	55,04
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	30,21	18,24	15,28	30,21	55,60
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	32,19	21,32	18,44	32,19	59,63
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	17,25	2,11	-0,77	17,25	43,62
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	18,98	4,21	1,33	18,98	43,43
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	24,88	12,99	10,12	24,88	50,18
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	25,71	13,47	10,68	25,71	54,74
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	28,29	16,51	13,69	28,29	56,12
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	31,17	20,75	18,00	31,17	57,25
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	16,75	1,25	-1,62	16,75	42,70
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	19,01	4,60	1,71	19,01	43,43
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	24,62	12,75	9,89	24,62	49,46
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	25,98	14,13	11,24	25,98	54,12
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	28,01	16,77	13,89	28,01	55,07
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	31,42	21,38	18,61	31,42	58,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	16,09	0,63	-2,22	16,09	42,64
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	19,02	4,41	1,52	19,02	43,42
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	8,00	24,47	12,66	9,81	24,47	48,78
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	2,00	22,69	8,39	5,50	22,69	49,50
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	5,00	25,36	12,32	9,44	25,36	51,37
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	8,00	31,28	21,27	18,50	31,28	59,96
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	2,00	18,46	4,44	1,74	18,46	48,26
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	5,00	19,48	6,00	3,45	19,48	47,99
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	8,00	25,14	12,86	10,07	25,14	50,52
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	2,00	16,12	0,66	-2,16	16,12	43,21
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	5,00	19,60	5,34	2,46	19,60	44,86
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	8,00	24,84	13,07	10,23	24,84	49,99
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	2,00	33,02	22,63	19,73	33,02	63,28
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	5,00	32,97	22,61	19,73	32,97	62,20
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	8,00	34,16	23,76	20,90	34,16	62,71
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	2,00	28,26	17,55	14,62	28,26	55,83
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	5,00	24,09	12,02	9,15	24,09	50,95
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	8,00	24,29	10,19	7,33	24,29	47,31
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	2,00	26,50	14,38	11,40	26,50	51,93
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	5,00	29,45	17,25	14,33	29,45	54,48
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	8,00	30,55	19,91	17,14	30,55	57,38
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	2,00	33,20	22,82	19,91	33,20	63,53
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	5,00	33,33	22,95	20,07	33,33	62,60
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	8,00	34,58	24,12	21,26	34,58	63,19
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	2,00	25,64	13,65	10,68	25,64	51,12
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	5,00	29,09	17,04	14,14	29,09	54,49
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	8,00	31,26	20,65	17,83	31,26	57,62
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	2,00	33,42	23,06	20,15	33,42	63,58
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	5,00	33,68	23,34	20,47	33,68	62,84
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	8,00	34,97	24,51	21,66	34,97	63,54
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	2,00	25,00	12,22	9,28	25,00	50,88
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	5,00	28,51	16,07	13,22	28,51	54,45
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	8,00	31,64	20,67	17,87	31,64	57,74
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	2,00	33,67	23,32	20,42	33,67	63,78
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	5,00	34,08	23,79	20,91	34,08	63,20
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	8,00	35,57	25,16	22,30	35,57	63,99
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	2,00	24,30	11,00	8,09	24,30	49,69
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	5,00	25,16	11,82	8,92	25,16	49,25
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	8,00	31,88	20,77	17,86	31,88	57,80
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	2,00	27,49	16,94	13,98	27,49	54,10
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	5,00	29,04	16,84	13,98	29,04	55,21
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	8,00	31,56	20,12	17,32	31,56	57,42
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	2,00	33,89	23,53	20,64	33,89	64,00
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	5,00	34,70	24,36	21,48	34,70	63,79
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	8,00	36,18	25,66	22,81	36,18	64,56
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	2,00	25,21	12,76	9,85	25,21	50,76
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	5,00	24,15	11,84	8,94	24,15	48,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	8,00	30,06	19,53	16,60	30,06	55,65
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	2,00	29,15	18,72	15,76	29,15	57,11
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	5,00	29,77	18,78	15,90	29,77	56,31
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	8,00	31,82	21,36	18,61	31,82	57,81
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	2,00	33,92	23,45	20,56	33,92	64,37
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	5,00	35,10	24,68	21,80	35,10	64,35
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	8,00	36,58	25,89	23,05	36,58	65,10
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	2,00	28,09	16,02	13,04	28,09	55,60
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	5,00	30,19	18,92	16,05	30,19	56,41
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	8,00	32,61	21,50	18,65	32,61	58,61
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	2,00	33,82	23,28	20,39	33,82	64,36
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	5,00	35,51	25,14	22,27	35,51	64,95
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	8,00	36,87	26,23	23,39	36,87	65,68
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	2,00	27,09	13,47	10,55	27,09	54,91
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	5,00	30,21	18,63	15,77	30,21	56,42
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	8,00	33,46	22,23	19,48	33,46	60,19
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]	170473,50	429293,06	2,00	34,19	23,74	20,85	34,19	64,75
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]	170473,50	429293,06	5,00	35,99	25,76	22,88	35,99	65,43
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]	170473,50	429293,06	8,00	37,39	26,89	24,05	37,39	66,30
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	170478,38	429295,17	2,00	31,05	18,83	15,89	31,05	60,43
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]	170478,38	429295,17	5,00	33,86	22,62	19,66	33,86	61,36
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]	170478,38	429295,17	8,00	38,34	28,47	25,65	38,34	67,05
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	2,00	27,83	15,01	12,15	27,83	53,81
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	5,00	30,44	18,19	15,35	30,44	56,36
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	8,00	34,85	23,54	20,69	34,85	62,53
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]	170483,66	429285,85	2,00	35,08	24,33	21,46	35,08	65,61
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]	170483,66	429285,85	5,00	37,18	26,69	23,82	37,18	66,53
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]	170483,66	429285,85	8,00	38,60	27,78	24,95	38,60	67,56
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	170484,03	429291,55	2,00	32,20	22,02	19,06	32,20	59,64
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	170484,03	429291,55	5,00	31,19	22,08	19,11	31,19	57,35
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	170484,03	429291,55	8,00	30,17	17,26	14,32	30,17	60,26
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]	170489,28	429293,75	2,00	30,76	17,42	14,51	30,76	57,16
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]	170489,28	429293,75	5,00	32,00	20,93	18,11	32,00	59,25
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]	170489,28	429293,75	8,00	36,34	26,57	23,84	36,34	65,42
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]	170488,39	429282,45	2,00	35,49	24,76	21,90	35,49	66,01
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]	170488,39	429282,45	5,00	37,67	27,08	24,22	37,67	67,12
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]	170488,39	429282,45	8,00	39,01	28,13	25,31	39,01	68,17
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]	170493,66	429284,63	2,00	36,91	26,93	24,12	36,91	67,28
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]	170493,66	429284,63	5,00	39,39	29,51	26,69	39,39	69,12
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]	170493,66	429284,63	8,00	40,67	30,46	27,66	40,67	70,11
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]	170494,01	429290,35	2,00	30,87	18,07	15,21	30,87	58,19
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]	170494,01	429290,35	5,00	33,27	22,18	19,37	33,27	60,74
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]	170494,01	429290,35	8,00	38,65	27,83	25,07	38,65	68,06
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]	170474,86	429246,75	2,00	36,64	25,72	22,76	36,64	66,92
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]	170474,86	429246,75	5,00	39,19	28,02	25,10	39,19	67,95
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]	170474,86	429246,75	8,00	41,02	29,52	26,64	41,02	68,88
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]	170474,51	429241,33	2,00	40,34	30,45	27,47	40,34	68,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving									
Tp24_2_B	Woning 24	[2/3]	170474,51	429241,33	5,00	41,99	31,53	28,58	41,99	69,96
Tp24_2_C	Woning 24	[2/3]	170474,51	429241,33	8,00	43,32	31,99	29,07	43,32	70,49
Tp24_3_A	Woning 24	[3/3]	170469,51	429239,28	2,00	36,04	23,25	20,26	36,04	61,37
Tp24_3_B	Woning 24	[3/3]	170469,51	429239,28	5,00	39,54	27,53	24,58	39,54	64,70
Tp24_3_C	Woning 24	[3/3]	170469,51	429239,28	8,00	41,70	29,19	26,30	41,70	69,18
Tp25_1_A	Woning 25	[1/2]	170470,41	429249,97	2,00	35,51	24,53	21,59	35,51	66,18
Tp25_1_B	Woning 25	[1/2]	170470,41	429249,97	5,00	38,14	26,90	23,98	38,14	67,06
Tp25_1_C	Woning 25	[1/2]	170470,41	429249,97	8,00	40,12	28,71	25,82	40,12	67,99
Tp25_2_A	Woning 25	[2/2]	170465,11	429242,46	2,00	34,62	22,34	19,35	34,62	60,37
Tp25_2_B	Woning 25	[2/2]	170465,11	429242,46	5,00	38,48	25,94	22,97	38,48	63,79
Tp25_2_C	Woning 25	[2/2]	170465,11	429242,46	8,00	40,72	28,25	25,37	40,72	67,80
Tp26_1_A	Woning 26	[1/2]	170465,98	429253,18	2,00	34,64	23,57	20,63	34,64	65,61
Tp26_1_B	Woning 26	[1/2]	170465,98	429253,18	5,00	37,42	26,04	23,12	37,42	66,43
Tp26_1_C	Woning 26	[1/2]	170465,98	429253,18	8,00	39,49	28,00	25,12	39,49	67,35
Tp26_2_A	Woning 26	[2/2]	170460,67	429245,68	2,00	33,75	21,09	18,09	33,75	60,18
Tp26_2_B	Woning 26	[2/2]	170460,67	429245,68	5,00	37,74	24,96	21,99	37,74	63,46
Tp26_2_C	Woning 26	[2/2]	170460,67	429245,68	8,00	39,81	26,72	23,87	39,81	66,10
Tp27_1_A	Woning 27	[1/2]	170461,47	429256,45	2,00	33,90	22,90	19,97	33,90	65,26
Tp27_1_B	Woning 27	[1/2]	170461,47	429256,45	5,00	36,73	25,41	22,50	36,73	66,05
Tp27_1_C	Woning 27	[1/2]	170461,47	429256,45	8,00	38,85	27,42	24,54	38,85	67,12
Tp27_2_A	Woning 27	[2/2]	170456,17	429248,94	2,00	33,54	20,82	17,82	33,54	60,26
Tp27_2_B	Woning 27	[2/2]	170456,17	429248,94	5,00	37,34	24,32	21,35	37,34	63,33
Tp27_2_C	Woning 27	[2/2]	170456,17	429248,94	8,00	39,69	25,79	22,92	39,69	65,32
Tp28_1_A	Woning 28	[1/2]	170457,03	429259,67	2,00	33,14	21,99	19,07	33,14	64,81
Tp28_1_B	Woning 28	[1/2]	170457,03	429259,67	5,00	35,97	24,75	21,84	35,97	65,55
Tp28_1_C	Woning 28	[1/2]	170457,03	429259,67	8,00	38,05	26,84	23,96	38,05	66,47
Tp28_2_A	Woning 28	[2/2]	170451,74	429252,15	2,00	33,11	19,96	16,96	33,11	60,37
Tp28_2_B	Woning 28	[2/2]	170451,74	429252,15	5,00	37,09	23,81	20,84	37,09	63,18
Tp28_2_C	Woning 28	[2/2]	170451,74	429252,15	8,00	39,00	24,72	21,84	39,00	64,74
Tp29_1_A	Woning 29	[1/3]	170452,65	429262,85	2,00	32,92	21,69	18,76	32,92	64,54
Tp29_1_B	Woning 29	[1/3]	170452,65	429262,85	5,00	35,49	24,25	21,34	35,49	65,25
Tp29_1_C	Woning 29	[1/3]	170452,65	429262,85	8,00	37,43	26,28	23,40	37,43	66,03
Tp29_2_A	Woning 29	[2/3]	170447,66	429260,78	2,00	26,66	14,17	11,21	26,66	53,96
Tp29_2_B	Woning 29	[2/3]	170447,66	429260,78	5,00	26,49	14,27	11,32	26,49	52,83
Tp29_2_C	Woning 29	[2/3]	170447,66	429260,78	8,00	31,00	20,30	17,37	31,00	58,14
Tp29_3_A	Woning 29	[3/3]	170447,29	429255,37	2,00	32,78	19,40	16,41	32,78	60,14
Tp29_3_B	Woning 29	[3/3]	170447,29	429255,37	5,00	36,63	23,83	20,86	36,63	62,87
Tp29_3_C	Woning 29	[3/3]	170447,29	429255,37	8,00	38,36	24,45	21,50	38,36	64,15
Tp30_1_A	Woning 30	[1/3]	170444,66	429268,33	2,00	32,42	21,54	18,62	32,42	64,45
Tp30_1_B	Woning 30	[1/3]	170444,66	429268,33	5,00	34,16	22,96	20,06	34,16	64,26
Tp30_1_C	Woning 30	[1/3]	170444,66	429268,33	8,00	36,48	25,06	22,19	36,48	65,28
Tp30_2_A	Woning 30	[2/3]	170444,43	429262,90	2,00	25,75	12,10	9,14	25,75	52,42
Tp30_2_B	Woning 30	[2/3]	170444,43	429262,90	5,00	28,24	14,61	11,66	28,24	53,50
Tp30_2_C	Woning 30	[2/3]	170444,43	429262,90	8,00	36,39	21,50	18,56	36,39	63,11
Tp30_3_A	Woning 30	[3/3]	170439,39	429260,94	2,00	31,51	18,86	15,88	31,51	60,57
Tp30_3_B	Woning 30	[3/3]	170439,39	429260,94	5,00	34,83	22,18	19,22	34,83	61,71
Tp30_3_C	Woning 30	[3/3]	170439,39	429260,94	8,00	36,96	23,56	20,64	36,96	63,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	32,02	21,24	18,32	32,02	64,20
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	33,70	22,50	19,60	33,70	63,90
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	35,72	24,32	21,45	35,72	64,63
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	30,77	18,20	15,21	30,77	59,55
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	34,04	21,52	18,55	34,04	61,09
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	36,10	23,18	20,25	36,10	62,85
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	31,73	21,03	18,11	31,73	63,96
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	33,23	22,05	19,15	33,23	63,53
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	35,17	24,28	21,40	35,17	64,06
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	30,47	17,73	14,74	30,47	59,29
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	33,54	21,17	18,20	33,54	60,65
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	35,57	22,79	19,87	35,57	62,22
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	31,48	20,76	17,84	31,48	63,75
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	32,82	21,56	18,66	32,82	63,19
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	34,83	23,88	21,00	34,83	63,68
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	30,54	17,41	14,41	30,54	59,55
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	33,21	20,62	17,65	33,21	60,31
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	35,24	22,51	19,59	35,24	61,87
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	31,27	20,35	17,43	31,27	63,46
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	32,37	21,11	18,21	32,37	62,84
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	34,32	23,50	20,61	34,32	63,28
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	30,62	17,66	14,66	30,62	60,56
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	32,82	20,14	17,17	32,82	60,21
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	34,69	22,23	19,32	34,69	61,61
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	31,19	20,18	17,27	31,19	63,29
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	31,84	20,63	17,74	31,84	62,54
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	33,83	23,07	20,17	33,83	62,88
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	26,92	13,02	10,08	26,92	57,88
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	23,96	11,03	8,11	23,96	52,61
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	24,49	10,12	7,20	24,49	48,44
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	30,37	17,34	14,34	30,37	60,15
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	32,50	19,64	16,67	32,50	60,17
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	34,20	21,89	18,99	34,20	61,23
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	25,36	14,08	11,11	25,36	53,06
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	25,61	11,66	8,71	25,61	52,19
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	29,24	15,98	13,07	29,24	55,14
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	24,27	9,77	6,78	24,27	49,75
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	22,92	6,38	3,52	22,92	48,71
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	26,84	12,47	9,61	26,84	51,99
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	30,92	18,89	15,98	30,92	61,98
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	32,38	21,11	18,24	32,38	62,36
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	33,99	22,77	19,91	33,99	63,58
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	29,16	17,62	14,71	29,16	60,79
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	31,36	20,62	17,75	31,36	61,34
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	34,11	22,91	20,04	34,11	63,30
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	25,66	11,81	8,90	25,66	54,04
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	28,62	15,06	12,11	28,62	55,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]		170412,53	429238,73	8,00	32,59	21,43	18,53	32,59	58,69
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	2,00	27,39	16,08	13,15	27,39	57,16
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	5,00	24,74	13,96	11,01	24,74	51,22
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	8,00	27,66	17,05	14,09	27,66	53,18
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	2,00	31,98	19,33	16,39	31,98	63,22
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	5,00	33,41	21,71	18,84	33,41	63,61
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	8,00	34,99	23,30	20,44	34,99	64,20
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	2,00	25,47	9,23	6,34	25,47	54,32
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	5,00	29,27	15,07	12,15	29,27	56,46
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	8,00	32,61	20,66	17,72	32,61	59,79
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	2,00	27,37	13,51	10,58	27,37	57,43
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	5,00	30,05	17,95	15,01	30,05	59,16
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	8,00	35,54	25,66	22,75	35,54	64,57
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	2,00	32,08	19,86	16,92	32,08	63,46
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	5,00	33,80	22,11	19,19	33,80	63,77
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	8,00	35,52	23,95	21,09	35,52	64,58
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	2,00	26,91	13,01	10,03	26,91	55,23
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	5,00	31,37	18,53	15,56	31,37	57,05
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	8,00	33,85	20,61	17,74	33,85	59,51
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	2,00	27,46	15,48	12,48	27,46	52,76
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	5,00	26,26	15,69	12,70	26,26	50,83
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	8,00	26,57	12,37	9,43	26,57	50,71
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	2,00	33,17	20,04	17,09	33,17	64,62
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	5,00	35,57	23,44	20,49	35,57	65,75
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	8,00	37,08	25,12	22,21	37,08	66,21
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	2,00	28,06	13,65	10,70	28,06	54,57
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	5,00	31,87	17,60	14,66	31,87	57,44
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	8,00	34,79	21,28	18,37	34,79	62,29
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	2,00	32,53	21,21	18,25	32,53	64,02
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	5,00	34,67	23,51	20,56	34,67	64,53
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	8,00	36,95	25,91	23,02	36,95	65,51
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	2,00	33,69	20,23	17,29	33,69	65,21
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	5,00	36,05	23,03	20,09	36,05	66,09
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	8,00	37,64	25,72	22,83	37,64	66,57
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	2,00	29,52	15,39	12,42	29,52	57,19
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	5,00	31,70	16,88	13,91	31,70	56,45
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	8,00	33,74	18,02	15,05	33,74	57,60
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	2,00	31,92	21,89	18,91	31,92	57,30
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	5,00	31,45	22,12	19,14	31,45	55,35
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	8,00	32,96	17,82	14,92	32,96	58,26
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	2,00	36,03	23,97	20,99	36,03	66,68
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	5,00	38,34	26,78	23,80	38,34	67,86
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	8,00	39,88	28,19	25,24	39,88	68,91
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	2,00	37,71	24,23	21,25	37,71	64,61
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	5,00	40,71	25,91	22,94	40,71	66,65
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	8,00	41,83	26,90	23,97	41,83	67,39
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	2,00	35,35	22,82	19,83	35,35	61,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	5,00	36,02	14,74	11,84	36,02	62,59
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	8,00	38,41	20,26	17,33	38,41	63,58
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	2,00	32,66	14,32	11,37	32,66	57,18
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	5,00	33,92	16,74	13,86	33,92	58,66
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	8,00	36,42	21,50	18,60	36,42	61,42
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	2,00	41,41	29,15	26,16	41,41	68,04
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	5,00	44,68	30,29	27,35	44,68	71,25
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	8,00	44,90	31,16	28,26	44,90	72,45
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	2,00	40,99	26,94	23,97	40,99	66,40
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	5,00	43,77	28,58	25,68	43,77	69,20
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	8,00	45,56	30,66	27,77	45,56	71,63
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	2,00	35,53	17,99	15,00	35,53	59,67
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	5,00	40,52	23,41	20,43	40,52	64,00
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	8,00	45,39	25,98	23,00	45,39	69,61
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	2,00	36,60	25,14	22,13	36,60	59,91
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	5,00	34,69	18,44	15,46	34,69	59,81
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	8,00	36,48	21,45	18,47	36,48	60,25
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	2,00	43,69	30,41	27,44	43,69	69,60
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	5,00	47,13	32,16	29,21	47,13	74,47
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	8,00	48,88	33,45	30,53	48,88	75,85
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	2,00	38,00	19,69	16,70	38,00	61,66
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	5,00	43,18	23,36	20,38	43,18	66,96
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	8,00	49,08	31,32	28,34	49,08	74,92
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	2,00	46,73	32,63	29,63	46,73	72,57
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	5,00	52,75	34,96	31,97	52,75	79,89
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	8,00	52,89	35,71	32,73	52,89	79,96
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	2,00	44,92	30,22	27,23	44,92	70,61
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	5,00	48,97	32,74	29,77	48,97	76,97
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	8,00	50,54	33,48	30,51	50,54	77,78
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	2,00	45,61	33,64	30,68	45,61	70,53
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	5,00	49,34	36,08	33,14	49,34	77,43
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	8,00	50,66	37,21	34,31	50,66	78,98
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	2,00	48,92	36,30	33,33	48,92	74,73
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	5,00	54,80	39,80	36,84	54,80	84,08
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	8,00	54,68	40,08	37,14	54,68	83,52
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	2,00	44,28	27,56	24,57	44,28	70,26
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	5,00	49,77	30,95	27,98	49,77	77,76
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	8,00	51,39	36,47	33,54	51,39	79,31
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	2,00	44,41	33,31	30,35	44,41	69,51
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	5,00	47,34	34,82	31,89	47,34	74,99
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	8,00	48,57	36,06	33,17	48,57	76,61
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	2,00	41,86	26,85	23,86	41,86	68,59
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	5,00	47,49	28,39	25,43	47,49	74,78
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	8,00	48,70	33,69	30,72	48,70	75,79
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	2,00	43,39	32,04	29,09	43,39	68,93
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	5,00	45,94	34,00	31,07	45,94	73,62
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	8,00	47,09	35,14	32,27	47,09	75,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	2,00	40,00	19,29	16,34	40,00	66,66
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	5,00	45,95	26,34	23,40	45,95	72,80
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	8,00	47,15	30,29	27,35	47,15	74,29
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	2,00	42,68	31,49	28,54	42,68	69,19
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	5,00	44,84	33,17	30,25	44,84	72,25
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	8,00	45,89	34,27	31,40	45,89	73,69
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	2,00	39,23	24,07	21,07	39,23	66,94
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	5,00	44,82	25,32	22,37	44,82	71,98
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	8,00	45,94	28,88	25,93	45,94	73,08
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	2,00	41,98	30,92	27,98	41,98	69,57
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	5,00	43,87	32,43	29,52	43,87	71,34
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	8,00	44,85	33,44	30,58	44,85	72,63
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]		170490,27	429217,92	2,00	34,68	25,05	22,11	34,68	64,82
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]		170490,27	429217,92	5,00	33,38	19,31	16,42	33,38	62,14
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]		170490,27	429217,92	8,00	35,14	21,63	18,69	35,14	62,73
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]		170489,83	429212,72	2,00	39,31	24,39	21,43	39,31	66,09
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]		170489,83	429212,72	5,00	43,86	24,58	21,61	43,86	70,53
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]		170489,83	429212,72	8,00	44,98	27,33	24,40	44,98	72,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	45,55	33,29	33,29
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	39,09	27,48	27,48
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	48,18	30,26	30,26
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	51,63	32,03	32,03
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	85,52	62,00	62,00
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	84,13	61,95	61,95
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	77,21	45,10	45,10
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	77,28	46,56	46,56
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	76,02	36,76	36,76
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	76,48	39,24	39,24
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	50,81	32,22	32,22
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	52,45	29,21	29,21
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	54,20	37,58	37,58
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	35,95	22,16	22,16
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	36,35	22,00	22,00
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	41,59	24,33	24,33
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	53,09	34,03	34,03
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	53,89	34,03	34,03
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	54,69	35,49	35,49
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	51,10	32,59	32,59
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	52,83	30,74	30,74
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	54,59	35,65	35,65
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	50,14	35,29	35,29
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	51,74	36,15	36,15
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	55,88	38,36	38,36
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	53,36	34,02	34,02
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	54,15	34,67	34,67
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	55,03	35,77	35,77
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	57,12	38,41	38,41
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	56,30	34,68	34,68
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	57,36	37,33	37,33
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	56,35	30,50	30,50
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	56,78	30,06	30,06
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	57,64	32,97	32,97
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	39,06	22,44	22,44
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	39,63	25,43	25,43
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	45,64	30,49	30,49
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	55,45	31,25	31,25
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	56,23	33,68	33,68
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	57,29	37,80	37,80
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	36,08	22,22	22,22
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	36,94	24,28	24,28
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	44,87	31,39	31,39
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	51,75	35,56	35,56
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	54,00	39,09	39,09
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	60,11	41,93	41,93
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	38,11	23,54	23,54
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	39,08	24,61	24,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	47,43	31,56	31,56
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	57,08	41,84	41,84
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	56,59	40,36	40,36
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	57,99	41,56	41,56
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	56,60	41,13	41,13
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	56,89	41,09	41,09
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	57,93	42,06	42,06
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	37,90	23,88	23,88
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	40,11	27,00	27,00
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	47,66	31,61	31,61
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	56,31	39,80	39,80
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	56,53	39,97	39,97
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	57,73	41,52	41,52
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	55,87	37,15	37,15
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	56,18	38,44	38,44
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	57,21	40,32	40,32
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	39,84	24,00	24,00
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	42,06	26,24	26,24
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	46,36	31,50	31,50
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	56,41	39,68	39,68
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	56,39	39,63	39,63
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	57,62	41,03	41,03
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	39,67	21,67	21,67
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	40,13	22,87	22,87
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	44,56	30,25	30,25
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	56,26	37,35	37,35
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	56,36	38,88	38,88
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	57,54	40,77	40,77
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	39,55	20,52	20,52
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	40,00	21,75	21,75
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	44,83	29,68	29,68
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	49,69	31,81	31,81
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	50,77	33,81	33,81
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	55,54	39,72	39,72
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	39,47	21,06	21,06
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	39,65	22,56	22,56
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	46,19	29,51	29,51
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	46,19	34,75	34,75
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	49,10	36,57	36,57
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	52,36	38,01	38,01
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	39,31	23,00	23,00
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	39,43	24,06	24,06
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	43,71	31,62	31,62
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	45,52	34,40	34,40
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	47,89	35,48	35,48
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	52,28	40,13	40,13
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	37,10	22,77	22,77
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	36,92	24,85	24,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	8,00	41,92	31,19	31,19
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	2,00	42,70	29,77	29,77
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	5,00	44,83	31,50	31,50
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	8,00	54,37	40,91	40,91
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	2,00	40,12	29,26	29,26
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	5,00	40,85	29,14	29,14
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	8,00	50,23	34,18	34,18
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	2,00	36,93	22,79	22,79
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	5,00	39,12	25,65	25,65
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	8,00	41,52	31,08	31,08
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	2,00	58,06	41,88	41,88
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	5,00	57,89	40,79	40,79
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	8,00	58,91	41,41	41,41
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	2,00	50,47	33,94	33,94
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	5,00	44,44	31,04	31,04
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	8,00	40,82	27,68	27,68
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	2,00	44,35	31,68	31,68
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	5,00	48,90	35,70	35,70
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	8,00	52,54	38,68	38,68
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	2,00	58,27	41,98	41,98
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	5,00	58,30	41,14	41,14
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	8,00	59,62	41,79	41,79
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	2,00	43,87	30,32	30,32
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	5,00	47,17	33,83	33,83
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	8,00	53,69	38,86	38,86
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	2,00	58,51	42,05	42,05
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	5,00	58,73	41,47	41,47
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	8,00	59,99	42,16	42,16
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	2,00	44,28	31,25	31,25
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	5,00	48,27	34,25	34,25
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	8,00	53,02	40,38	40,38
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	2,00	58,76	43,27	43,27
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	5,00	59,16	43,15	43,15
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	8,00	60,39	44,60	44,60
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	2,00	42,58	29,21	29,21
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	5,00	42,72	30,24	30,24
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	8,00	53,41	38,64	38,64
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	2,00	48,06	32,23	32,23
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	5,00	49,11	35,18	35,18
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	8,00	52,61	38,76	38,76
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	2,00	59,17	42,45	42,45
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	5,00	59,77	43,99	43,99
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	8,00	61,23	45,44	45,44
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	2,00	44,30	29,22	29,22
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	5,00	43,11	29,13	29,13
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	8,00	50,22	38,40	38,40
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	2,00	52,02	35,47	35,47
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	5,00	49,97	37,00	37,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	8,00	52,99	39,63	39,63
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	2,00	59,52	42,74	42,74
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	5,00	60,26	44,55	44,55
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	8,00	61,65	45,95	45,95
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	2,00	51,78	32,82	32,82
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	5,00	49,90	37,04	37,04
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	8,00	53,98	40,68	40,68
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	2,00	59,52	43,87	43,87
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	5,00	60,81	45,75	45,75
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	8,00	62,31	46,95	46,95
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	2,00	50,55	32,46	32,46
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	5,00	50,34	38,09	38,09
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	8,00	58,28	44,48	44,48
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	2,00	59,86	44,21	44,21
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	5,00	61,37	46,19	46,19
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	8,00	63,03	47,44	47,44
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	2,00	54,94	41,00	41,00
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	5,00	56,36	42,42	42,42
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	8,00	63,89	48,08	48,08
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	2,00	48,01	34,99	34,99
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	5,00	50,16	38,08	38,08
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	8,00	58,93	45,11	45,11
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	2,00	61,79	44,48	44,48
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	5,00	63,64	46,67	46,67
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	8,00	65,18	48,93	48,93
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	2,00	57,39	39,05	39,05
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	5,00	56,03	37,32	37,32
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	8,00	57,96	42,89	42,89
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	2,00	58,62	36,09	36,09
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	5,00	52,54	39,90	39,90
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	8,00	62,42	48,07	48,07
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	2,00	62,48	45,31	45,31
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	5,00	64,48	47,28	47,28
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	8,00	65,74	49,70	49,70
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	2,00	62,74	45,62	45,62
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	5,00	64,83	49,66	49,66
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	8,00	65,98	51,70	51,70
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	2,00	56,92	37,98	37,98
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	5,00	56,47	42,52	42,52
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	8,00	64,86	50,15	50,15
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	2,00	62,50	45,27	45,27
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	5,00	65,55	47,22	47,22
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	8,00	66,16	48,97	48,97
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	2,00	64,40	47,78	47,78
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	5,00	67,38	49,84	49,84
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	8,00	69,68	51,55	51,55
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	2,00	63,46	36,61	36,61
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	5,00	67,08	40,52	40,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	8,00	68,35	48,53	48,53
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	2,00	61,77	44,71	44,71
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	5,00	64,57	46,56	46,56
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	8,00	65,54	48,24	48,24
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	2,00	62,82	34,70	34,70
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	5,00	66,28	38,63	38,63
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	8,00	67,77	46,13	46,13
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	2,00	61,11	44,29	44,29
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	5,00	63,70	46,01	46,01
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	8,00	64,94	47,70	47,70
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	2,00	62,22	33,60	33,60
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	5,00	65,60	37,36	37,36
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	8,00	67,43	43,12	43,12
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	2,00	60,47	43,89	43,89
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	5,00	62,91	45,54	45,54
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	8,00	64,59	47,48	47,48
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	2,00	61,64	33,99	33,99
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	5,00	65,05	38,08	38,08
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	8,00	67,23	42,37	42,37
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	2,00	59,92	43,59	43,59
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	5,00	62,20	45,20	45,20
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	8,00	64,09	46,92	46,92
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	2,00	63,54	33,91	33,91
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	5,00	66,28	36,35	36,35
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	8,00	68,16	41,26	41,26
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	2,00	59,50	43,21	43,21
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	5,00	61,63	44,60	44,60
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	8,00	63,33	46,28	46,28
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	2,00	51,89	33,43	33,43
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	5,00	52,29	32,84	32,84
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	8,00	56,02	35,06	35,06
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	2,00	62,97	33,23	33,23
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	5,00	65,69	36,43	36,43
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	8,00	67,45	40,69	40,69
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	2,00	59,11	43,67	43,67
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	5,00	60,37	43,81	43,81
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	8,00	62,09	45,31	45,31
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	2,00	51,19	30,57	30,57
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	5,00	53,92	32,18	32,18
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	8,00	66,05	41,69	41,69
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	2,00	60,69	34,13	34,13
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	5,00	63,33	36,88	36,88
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	65,30	39,78	39,78
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	58,73	43,40	43,40
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	59,83	43,39	43,39
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	61,26	44,59	44,59
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	60,08	33,51	33,51
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	62,23	36,83	36,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	63,75	39,42	39,42
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	58,40	43,16	43,16
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	59,30	42,96	42,96
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	60,60	43,86	43,86
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	59,29	32,76	32,76
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	61,30	35,96	35,96
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	62,49	38,31	38,31
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	58,09	42,94	42,94
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	58,80	42,58	42,58
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	60,00	43,42	43,42
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	59,02	32,16	32,16
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	60,89	35,21	35,21
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	62,56	38,24	38,24
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	57,83	42,71	42,71
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	58,36	42,23	42,23
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	59,55	43,00	43,00
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	58,80	38,43	38,43
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	60,54	34,97	34,97
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	61,42	37,48	37,48
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	57,57	42,60	42,60
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	57,94	41,96	41,96
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	59,18	42,58	42,58
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	53,10	38,13	38,13
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	47,52	31,74	31,74
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	43,66	29,50	29,50
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	58,59	38,77	38,77
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	60,23	35,41	35,41
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	60,92	37,46	37,46
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	52,03	31,05	31,05
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	50,01	30,95	30,95
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	56,33	32,62	32,62
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	43,57	24,18	24,18
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	42,88	26,37	26,37
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	44,61	32,34	32,34
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	55,94	36,95	36,95
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	56,81	37,77	37,77
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	57,97	42,55	42,55
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	53,71	40,17	40,17
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	54,75	41,41	41,41
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	56,76	42,66	42,66
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	53,05	33,59	33,59
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	55,82	32,93	32,93
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	57,80	37,25	37,25
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	52,16	35,64	35,64
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	45,76	30,04	30,04
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	48,31	34,66	34,66
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	55,51	40,94	40,94
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	56,52	42,01	42,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	8,00	58,64	43,10	43,10
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	2,00	53,42	33,40	33,40
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	5,00	56,35	34,69	34,69
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	8,00	58,34	39,54	39,54
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	2,00	55,34	37,79	37,79
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	5,00	56,19	40,35	40,35
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	8,00	61,04	45,76	45,76
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	2,00	56,74	41,26	41,26
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	5,00	57,89	42,17	42,17
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	8,00	59,36	43,33	43,33
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	2,00	56,78	33,61	33,61
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	5,00	59,52	35,15	35,15
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	8,00	59,85	38,77	38,77
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	2,00	47,99	30,53	30,53
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	5,00	47,76	27,82	27,82
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	8,00	48,69	31,26	31,26
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	2,00	58,16	40,51	40,51
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	5,00	59,60	43,59	43,59
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	8,00	61,18	44,96	44,96
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	2,00	56,70	31,54	31,54
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	57,87	35,57	35,57
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	61,01	44,81	44,81
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	60,51	45,42	45,42
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	62,09	46,49	46,49
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	63,68	47,76	47,76
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	59,46	41,88	41,88
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	61,37	43,96	43,96
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	62,99	45,20	45,20
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	59,47	33,89	33,89
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	62,16	32,73	32,73
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	62,90	34,05	34,05
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	53,05	33,95	33,95
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	55,15	31,58	31,58
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	58,31	36,96	36,96
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	61,87	42,73	42,73
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	63,74	46,06	46,06
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	66,11	49,12	49,12
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	69,11	37,82	37,82
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	71,94	39,80	39,80
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	72,76	42,71	42,71
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	66,21	33,27	33,27
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	67,58	33,02	33,02
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	68,79	37,54	37,54
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	56,85	30,75	30,75
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	59,20	34,43	34,43
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	61,21	37,96	37,96
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	70,21	39,84	39,84
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	74,05	42,65	42,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	8,00	72,82	44,94	44,94
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	2,00	69,38	39,52	39,52
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	5,00	72,29	41,93	41,93
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	8,00	74,41	44,91	44,91
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	2,00	64,81	32,64	32,64
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	5,00	71,07	38,63	38,63
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	8,00	76,23	41,44	41,44
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	2,00	60,28	36,35	36,35
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	5,00	58,43	34,89	34,89
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	8,00	59,28	37,11	37,11
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	2,00	70,70	41,13	41,13
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	5,00	74,73	43,99	43,99
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	8,00	77,69	50,48	50,48
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	2,00	67,28	33,42	33,42
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	5,00	75,41	38,32	38,32
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	8,00	79,21	46,29	46,29
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	2,00	75,44	41,92	41,92
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	5,00	82,27	45,20	45,20
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	8,00	82,11	48,31	48,31
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	2,00	73,11	41,31	41,31
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	5,00	76,52	44,88	44,88
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	8,00	78,55	50,47	50,47
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	2,00	67,57	47,31	47,31
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	5,00	75,28	54,20	54,20
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	8,00	76,24	54,43	54,43
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	2,00	72,75	47,52	47,52
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	5,00	80,69	55,89	55,89
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	8,00	80,02	56,01	56,01
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	2,00	72,41	39,22	39,22
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	5,00	78,20	44,63	44,63
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	8,00	77,42	52,49	52,49
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	2,00	68,68	47,16	47,16
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	5,00	72,01	53,88	53,88
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	8,00	73,36	54,43	54,43
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	2,00	70,48	42,51	42,51
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	5,00	76,40	43,92	43,92
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	8,00	76,72	46,73	46,73
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	2,00	69,83	47,26	47,26
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	5,00	71,30	53,23	53,23
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	8,00	71,76	53,86	53,86
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	2,00	71,24	36,18	36,18
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	5,00	75,24	44,04	44,04
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	8,00	75,68	45,10	45,10
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	2,00	68,63	48,19	48,19
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	5,00	70,44	52,66	52,66
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	8,00	71,00	53,54	53,54
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	2,00	68,67	40,43	40,43
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	5,00	74,19	43,44	43,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	74,66	45,74	45,74		
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	68,22	50,91	50,91		
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	70,05	51,96	51,96		
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	70,31	52,93	52,93		
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	60,97	45,76	45,76		
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	59,42	44,86	44,86		
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	59,57	45,95	45,95		
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	67,76	40,56	40,56		
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	73,08	42,05	42,05		
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	73,79	46,69	46,69		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep licht verkeer)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Licht verkeer

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	35,95	33,29	33,29
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	28,83	27,48	27,48
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	36,57	30,26	30,26
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	39,67	32,03	32,03
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	65,19	62,00	62,00
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	64,92	61,95	61,95
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	57,66	45,10	45,10
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	58,94	46,56	46,56
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	56,63	36,76	36,76
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	58,25	39,24	39,24
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	32,81	32,22	32,22
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	34,11	29,21	29,21
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	38,96	37,58	37,58
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	25,36	22,16	22,16
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	25,44	22,00	22,00
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	28,32	24,33	24,33
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	40,25	34,03	34,03
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	41,19	34,03	34,03
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	42,30	35,49	35,49
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	34,66	32,59	32,59
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	34,22	30,74	30,74
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	38,00	35,65	35,65
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	37,81	35,29	35,29
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	40,68	36,15	36,15
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	43,55	38,36	38,36
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	40,45	34,02	34,02
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	41,39	34,67	34,67
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	42,52	35,77	35,77
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	43,68	38,41	38,41
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	43,65	34,68	34,68
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	44,95	37,33	37,33
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	42,98	30,50	30,50
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	43,97	30,06	30,06
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	44,35	32,97	32,97
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	28,25	22,44	22,44
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	29,93	25,43	25,43
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	35,28	30,49	30,49
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	42,46	31,25	31,25
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	43,55	33,68	33,68
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	44,68	37,80	37,80
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	25,78	22,22	22,22
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	26,94	24,28	24,28
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	34,15	31,39	31,39
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	37,33	35,56	35,56
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	40,57	39,09	39,09
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	44,78	41,93	41,93
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	24,79	23,54	23,54
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	25,93	24,61	24,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep licht verkeer)

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Licht verkeer

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	34,00	31,56	31,56
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	43,98	41,84	41,84
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	43,62	40,36	40,36
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	45,11	41,56	41,56
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	42,68	41,13	41,13
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	43,33	41,09	41,09
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	44,50	42,06	42,06
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	26,95	23,88	23,88
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	29,52	27,00	27,00
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	34,92	31,61	31,61
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	43,90	39,80	39,80
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	43,98	39,97	39,97
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	45,30	41,52	41,52
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	43,35	37,15	37,15
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	43,60	38,44	38,44
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	44,16	40,32	40,32
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	26,63	24,00	24,00
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	29,32	26,24	26,24
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	34,44	31,50	31,50
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	44,01	39,68	39,68
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	42,72	39,63	39,63
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	44,19	41,03	41,03
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	25,93	21,67	21,67
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	26,21	22,87	22,87
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	33,04	30,25	30,25
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	44,25	37,35	37,35
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	43,70	38,88	38,88
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	44,88	40,77	40,77
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	25,66	20,52	20,52
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	25,66	21,75	21,75
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	33,21	29,68	29,68
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	36,37	31,81	31,81
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	37,69	33,81	33,81
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	42,73	39,72	39,72
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	24,89	21,06	21,06
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	25,74	22,56	22,56
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	33,05	29,51	29,51
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	34,75	34,75	34,75
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	36,66	36,57	36,57
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	39,40	38,01	38,01
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	23,43	23,00	23,00
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	26,00	24,06	24,06
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	31,92	31,62	31,62
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	35,43	34,40	34,40
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	37,12	35,48	35,48
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	40,20	40,13	40,13
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	23,44	22,77	22,77
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	25,69	24,85	24,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep licht verkeer)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Licht verkeer

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	8,00	31,19	31,19	31,19
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	2,00	31,66	29,77	29,77
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	5,00	33,45	31,50	31,50
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	8,00	41,82	40,91	40,91
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	2,00	29,26	29,26	29,26
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	5,00	29,35	29,14	29,14
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	8,00	34,56	34,18	34,18
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	2,00	23,29	22,79	22,79
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	5,00	25,75	25,65	25,65
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	8,00	32,44	31,08	31,08
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	2,00	45,56	41,88	41,88
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	5,00	45,19	40,79	40,79
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	8,00	46,39	41,41	41,41
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	2,00	38,32	33,94	33,94
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	5,00	32,13	31,04	31,04
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	8,00	30,79	27,68	27,68
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	2,00	34,17	31,68	31,68
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	5,00	37,49	35,70	35,70
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	8,00	41,12	38,68	38,68
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	2,00	45,75	41,98	41,98
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	5,00	45,58	41,14	41,14
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	8,00	46,93	41,79	41,79
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	2,00	32,40	30,32	30,32
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	5,00	35,91	33,83	33,83
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	8,00	41,25	38,86	38,86
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	2,00	45,97	42,05	42,05
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	5,00	45,98	41,47	41,47
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	8,00	47,48	42,16	42,16
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	2,00	32,54	31,25	31,25
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	5,00	36,91	34,25	34,25
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	8,00	41,25	40,38	40,38
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	2,00	46,63	43,27	43,27
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	5,00	46,98	43,15	43,15
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	8,00	48,75	44,60	44,60
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	2,00	32,49	29,21	29,21
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	5,00	32,51	30,24	30,24
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	8,00	41,71	38,64	38,64
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	2,00	38,49	32,23	32,23
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	5,00	38,14	35,18	35,18
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	8,00	41,83	38,76	38,76
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	2,00	46,92	42,45	42,45
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	5,00	47,53	43,99	43,99
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	8,00	49,29	45,44	45,44
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	2,00	32,18	29,22	29,22
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	5,00	31,47	29,13	29,13
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	8,00	38,68	38,40	38,40
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	2,00	39,46	35,47	35,47
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	5,00	39,61	37,00	37,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep licht verkeer)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Licht verkeer

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp18_3_C	Woning 18	[3/3]	170466,58	429309,31	8,00	41,00	39,63	39,63
Tp19_1_A	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	2,00	47,16	42,74	42,74
Tp19_1_B	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	5,00	47,92	44,55	44,55
Tp19_1_C	Woning 19	[1/2]	170465,29	429298,97	8,00	49,76	45,95	45,95
Tp19_3_A	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	2,00	38,57	32,82	32,82
Tp19_3_B	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	5,00	38,56	37,04	37,04
Tp19_3_C	Woning 19	[2/2]	170470,66	429306,36	8,00	42,61	40,68	40,68
Tp20_1_A	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	2,00	47,05	43,87	43,87
Tp20_1_B	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	5,00	48,39	45,75	45,75
Tp20_1_C	Woning 20	[1/2]	170469,34	429296,05	8,00	50,29	46,95	46,95
Tp20_3_A	Woning 20	[2/2]	170474,72	429303,44	2,00	37,68	32,46	32,46
Tp20_3_B	Woning 20	[2/2]	170474,72	429303,44	5,00	39,08	38,09	38,09
Tp20_3_C	Woning 20	[2/2]	170474,72	429303,44	8,00	45,03	44,48	44,48
Tp21_1_A	Woning 21	[1/3]	170473,50	429293,06	2,00	47,38	44,21	44,21
Tp21_1_B	Woning 21	[1/3]	170473,50	429293,06	5,00	48,90	46,19	46,19
Tp21_1_C	Woning 21	[1/3]	170473,50	429293,06	8,00	50,98	47,44	47,44
Tp21_2_A	Woning 21	[2/3]	170478,38	429295,17	2,00	41,56	41,00	41,00
Tp21_2_B	Woning 21	[2/3]	170478,38	429295,17	5,00	44,22	42,42	42,42
Tp21_2_C	Woning 21	[2/3]	170478,38	429295,17	8,00	50,31	48,08	48,08
Tp21_3_A	Woning 21	[3/3]	170478,85	429300,46	2,00	35,45	34,99	34,99
Tp21_3_B	Woning 21	[3/3]	170478,85	429300,46	5,00	39,28	38,08	38,08
Tp21_3_C	Woning 21	[3/3]	170478,85	429300,46	8,00	46,58	45,11	45,11
Tp22_1_A	Woning 22	[1/3]	170483,66	429285,85	2,00	48,27	44,48	44,48
Tp22_1_B	Woning 22	[1/3]	170483,66	429285,85	5,00	50,15	46,67	46,67
Tp22_1_C	Woning 22	[1/3]	170483,66	429285,85	8,00	52,22	48,93	48,93
Tp22_2_A	Woning 22	[2/3]	170484,03	429291,55	2,00	44,58	39,05	39,05
Tp22_2_B	Woning 22	[2/3]	170484,03	429291,55	5,00	43,21	37,32	37,32
Tp22_2_C	Woning 22	[2/3]	170484,03	429291,55	8,00	45,12	42,89	42,89
Tp22_3_A	Woning 22	[3/3]	170489,28	429293,75	2,00	39,22	36,09	36,09
Tp22_3_B	Woning 22	[3/3]	170489,28	429293,75	5,00	41,78	39,90	39,90
Tp22_3_C	Woning 22	[3/3]	170489,28	429293,75	8,00	49,46	48,07	48,07
Tp23_1_A	Woning 23	[1/3]	170488,39	429282,45	2,00	47,88	45,31	45,31
Tp23_1_B	Woning 23	[1/3]	170488,39	429282,45	5,00	50,53	47,28	47,28
Tp23_1_C	Woning 23	[1/3]	170488,39	429282,45	8,00	52,36	49,70	49,70
Tp23_2_A	Woning 23	[2/3]	170493,66	429284,63	2,00	50,05	45,62	45,62
Tp23_2_B	Woning 23	[2/3]	170493,66	429284,63	5,00	52,23	49,66	49,66
Tp23_2_C	Woning 23	[2/3]	170493,66	429284,63	8,00	53,72	51,70	51,70
Tp23_3_A	Woning 23	[3/3]	170494,01	429290,35	2,00	39,34	37,98	37,98
Tp23_3_B	Woning 23	[3/3]	170494,01	429290,35	5,00	44,01	42,52	42,52
Tp23_3_C	Woning 23	[3/3]	170494,01	429290,35	8,00	52,61	50,15	50,15
Tp24_1_A	Woning 24	[1/3]	170474,86	429246,75	2,00	48,57	45,27	45,27
Tp24_1_B	Woning 24	[1/3]	170474,86	429246,75	5,00	51,12	47,22	47,22
Tp24_1_C	Woning 24	[1/3]	170474,86	429246,75	8,00	52,30	48,97	48,97
Tp24_2_A	Woning 24	[2/3]	170474,51	429241,33	2,00	50,41	47,78	47,78
Tp24_2_B	Woning 24	[2/3]	170474,51	429241,33	5,00	53,23	49,84	49,84
Tp24_2_C	Woning 24	[2/3]	170474,51	429241,33	8,00	54,08	51,55	51,55
Tp24_3_A	Woning 24	[3/3]	170469,51	429239,28	2,00	41,75	36,61	36,61
Tp24_3_B	Woning 24	[3/3]	170469,51	429239,28	5,00	48,58	40,52	40,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep licht verkeer)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Licht verkeer

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	8,00	52,20	48,53	48,53
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	2,00	47,87	44,71	44,71
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	5,00	50,11	46,56	46,56
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	8,00	51,63	48,24	48,24
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	2,00	42,52	34,70	34,70
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	5,00	47,25	38,63	38,63
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	8,00	51,21	46,13	46,13
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	2,00	47,85	44,29	44,29
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	5,00	50,60	46,01	46,01
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	8,00	52,32	47,70	47,70
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	2,00	43,58	33,60	33,60
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	5,00	46,20	37,36	37,36
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	8,00	49,48	43,12	43,12
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	2,00	47,22	43,89	43,89
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	5,00	49,69	45,54	45,54
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	8,00	51,73	47,48	47,48
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	2,00	43,21	33,99	33,99
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	5,00	46,53	38,08	38,08
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	8,00	49,42	42,37	42,37
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	2,00	46,70	43,59	43,59
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	5,00	48,94	45,20	45,20
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	8,00	51,07	46,92	46,92
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	2,00	42,97	33,91	33,91
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	5,00	46,51	36,35	36,35
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	8,00	48,80	41,26	41,26
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	2,00	46,43	43,21	43,21
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	5,00	48,51	44,60	44,60
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	8,00	50,56	46,28	46,28
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	2,00	34,18	33,43	33,43
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	5,00	35,36	32,84	32,84
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	8,00	43,65	35,06	35,06
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	2,00	42,78	33,23	33,23
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	5,00	46,00	36,43	36,43
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	8,00	48,10	40,69	40,69
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	2,00	46,11	43,67	43,67
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	5,00	47,29	43,81	43,81
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	8,00	49,43	45,31	45,31
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	2,00	32,88	30,57	30,57
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	5,00	36,69	32,18	32,18
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	8,00	46,87	41,69	41,69
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	2,00	43,38	34,13	34,13
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	5,00	44,74	36,88	36,88
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	47,16	39,78	39,78
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	45,67	43,40	43,40
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	46,60	43,39	43,39
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	48,74	44,59	44,59
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	43,31	33,51	33,51
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	44,51	36,83	36,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep licht verkeer)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Licht verkeer

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]		170434,84	429264,22	8,00	47,46	39,42	39,42
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]		170435,70	429274,80	2,00	45,36	43,16	43,16
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]		170435,70	429274,80	5,00	46,05	42,96	42,96
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]		170435,70	429274,80	8,00	48,07	43,86	43,86
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]		170430,47	429267,38	2,00	43,27	32,76	32,76
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]		170430,47	429267,38	5,00	44,33	35,96	35,96
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]		170430,47	429267,38	8,00	47,13	38,31	38,31
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]		170431,31	429277,97	2,00	45,07	42,94	42,94
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]		170431,31	429277,97	5,00	45,53	42,58	42,58
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]		170431,31	429277,97	8,00	47,32	43,42	43,42
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]		170426,06	429270,56	2,00	43,23	32,16	32,16
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]		170426,06	429270,56	5,00	44,13	35,21	35,21
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]		170426,06	429270,56	8,00	46,67	38,24	38,24
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]		170426,79	429281,23	2,00	44,78	42,71	42,71
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]		170426,79	429281,23	5,00	45,04	42,23	42,23
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]		170426,79	429281,23	8,00	46,71	43,00	43,00
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]		170421,55	429273,82	2,00	43,19	38,43	38,43
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]		170421,55	429273,82	5,00	44,02	34,97	34,97
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]		170421,55	429273,82	8,00	46,24	37,48	37,48
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]		170422,31	429284,47	2,00	44,53	42,60	42,60
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]		170422,31	429284,47	5,00	44,52	41,96	41,96
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]		170422,31	429284,47	8,00	46,09	42,58	42,58
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]		170417,34	429282,46	2,00	38,13	38,13	38,13
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]		170417,34	429282,46	5,00	32,26	31,74	31,74
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]		170417,34	429282,46	8,00	31,90	29,50	29,50
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]		170417,04	429277,07	2,00	43,13	38,77	38,77
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]		170417,04	429277,07	5,00	43,90	35,41	35,41
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]		170417,04	429277,07	8,00	45,83	37,46	37,46
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]		170399,99	429249,33	2,00	33,01	31,05	31,05
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]		170399,99	429249,33	5,00	33,70	30,95	30,95
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]		170399,99	429249,33	8,00	40,05	32,62	32,62
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]		170400,35	429255,30	2,00	31,99	24,18	24,18
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]		170400,35	429255,30	5,00	31,91	26,37	26,37
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]		170400,35	429255,30	8,00	34,59	32,34	32,34
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]		170405,88	429257,58	2,00	43,44	36,95	36,95
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]		170405,88	429257,58	5,00	44,85	37,77	37,77
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]		170405,88	429257,58	8,00	45,91	42,55	42,55
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]		170405,52	429251,61	2,00	41,99	40,17	40,17
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]		170405,52	429251,61	5,00	43,33	41,41	41,41
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]		170405,52	429251,61	8,00	44,84	42,66	42,66
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]		170412,53	429238,73	2,00	34,35	33,59	33,59
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]		170412,53	429238,73	5,00	38,16	32,93	32,93
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]		170412,53	429238,73	8,00	42,62	37,25	37,25
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	2,00	39,08	35,64	35,64
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	5,00	32,87	30,04	30,04
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	8,00	35,91	34,66	34,66
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	2,00	43,17	40,94	40,94
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	5,00	44,70	42,01	42,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep licht verkeer)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Licht verkeer

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	8,00	46,19	43,10	43,10
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	2,00	34,97	33,40	33,40
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	5,00	39,05	34,69	34,69
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	8,00	43,21	39,54	39,54
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	2,00	39,12	37,79	37,79
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	5,00	41,72	40,35	40,35
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	8,00	47,58	45,76	45,76
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	2,00	43,55	41,26	41,26
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	5,00	44,82	42,17	42,17
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	8,00	46,70	43,33	43,33
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	2,00	37,74	33,61	33,61
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	5,00	40,50	35,15	35,15
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	8,00	44,41	38,77	38,77
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	2,00	34,44	30,53	30,53
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	5,00	34,43	27,82	27,82
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	8,00	34,33	31,26	31,26
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	2,00	47,50	40,51	40,51
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	5,00	49,47	43,59	43,59
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	8,00	50,89	44,96	44,96
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	2,00	38,23	31,54	31,54
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	40,72	35,57	35,57
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	45,93	44,81	44,81
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	46,19	45,42	45,42
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	47,57	46,49	46,49
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	49,29	47,76	47,76
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	47,80	41,88	41,88
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	50,09	43,96	43,96
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	51,60	45,20	45,20
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	44,43	33,89	33,89
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	46,82	32,73	32,73
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	49,13	34,05	34,05
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	42,53	33,95	33,95
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	38,89	31,58	31,58
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	44,32	36,96	36,96
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	49,71	42,73	42,73
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	52,00	46,06	46,06
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	53,96	49,12	49,12
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	47,70	37,82	37,82
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	52,54	39,80	39,80
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	53,97	42,71	42,71
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	49,06	33,27	33,27
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	51,14	33,02	33,02
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	51,74	37,54	37,54
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	40,54	30,75	30,75
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	45,76	34,43	34,43
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	48,55	37,96	37,96
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	51,54	39,84	39,84
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	57,34	42,65	42,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep licht verkeer)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Licht verkeer

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	8,00	58,16	44,94	44,94
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	2,00	50,56	39,52	39,52
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	5,00	55,78	41,93	41,93
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	8,00	56,66	44,91	44,91
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	2,00	47,88	32,64	32,64
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	5,00	50,77	38,63	38,63
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	8,00	56,42	41,44	41,44
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	2,00	44,64	36,35	36,35
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	5,00	46,51	34,89	34,89
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	8,00	45,67	37,11	37,11
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	2,00	54,56	41,13	41,13
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	5,00	60,01	43,99	43,99
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	8,00	61,02	50,48	50,48
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	2,00	47,89	33,42	33,42
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	5,00	54,13	38,32	38,32
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	8,00	61,06	46,29	46,29
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	2,00	57,41	41,92	41,92
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	5,00	65,53	45,20	45,20
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	8,00	65,51	48,31	48,31
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	2,00	55,74	41,31	41,31
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	5,00	62,48	44,88	44,88
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	8,00	63,24	50,47	50,47
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	2,00	57,47	47,31	47,31
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	5,00	63,82	54,20	54,20
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	8,00	66,56	54,43	54,43
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	2,00	60,74	47,52	47,52
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	5,00	69,75	55,89	55,89
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	8,00	70,30	56,01	56,01
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	2,00	56,24	39,22	39,22
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	5,00	65,05	44,63	44,63
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	8,00	66,00	52,49	52,49
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	2,00	55,57	47,16	47,16
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	5,00	61,05	53,88	53,88
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	8,00	62,81	54,43	54,43
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	2,00	54,19	42,51	42,51
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	5,00	59,85	43,92	43,92
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	8,00	62,43	46,73	46,73
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	2,00	54,59	47,26	47,26
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	5,00	58,00	53,23	53,23
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	8,00	60,20	53,86	53,86
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	2,00	51,77	36,18	36,18
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	5,00	58,79	44,04	44,04
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	8,00	59,50	45,10	45,10
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	2,00	52,59	48,19	48,19
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	5,00	56,97	52,66	52,66
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	8,00	58,66	53,54	53,54
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	2,00	50,55	40,43	40,43
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	5,00	57,70	43,44	43,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep licht verkeer)

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Licht verkeer

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	58,33	45,74	45,74	
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	53,63	50,91	50,91	
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	56,43	51,96	51,96	
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	57,36	52,93	52,93	
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	47,51	45,76	45,76	
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	46,69	44,86	44,86	
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	47,44	45,95	45,95	
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	49,86	40,56	40,56	
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	56,76	42,05	42,05	
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	57,47	46,69	46,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep vrachtwagens)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrachtwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	41,42	--	--
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	35,12	--	--
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	45,23	--	--
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	48,73	--	--
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	74,46	--	--
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	74,22	--	--
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	67,25	--	--
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	68,36	--	--
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	66,37	--	--
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	67,67	--	--
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	41,88	--	--
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	41,08	--	--
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	47,61	--	--
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	32,35	--	--
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	32,65	--	--
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	34,61	--	--
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	50,22	--	--
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	50,56	--	--
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	51,96	--	--
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	42,28	--	--
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	41,11	--	--
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	45,10	--	--
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	46,95	--	--
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	49,79	--	--
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	53,17	--	--
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	50,45	--	--
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	50,86	--	--
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	52,44	--	--
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	53,94	--	--
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	53,25	--	--
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	54,38	--	--
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	53,63	--	--
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	53,96	--	--
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	53,87	--	--
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	34,59	--	--
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	35,50	--	--
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	41,53	--	--
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	52,68	--	--
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	53,17	--	--
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	54,25	--	--
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	33,10	--	--
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	33,73	--	--
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	40,77	--	--
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	46,85	--	--
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	49,94	--	--
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	54,89	--	--
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	32,65	--	--
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	33,74	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep vrachtwagens)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrachtwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	41,05	--	--
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	53,27	--	--
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	53,05	--	--
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	54,92	--	--
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	52,77	--	--
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	52,90	--	--
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	54,17	--	--
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	33,46	--	--
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	35,76	--	--
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	41,78	--	--
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	53,48	--	--
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	53,65	--	--
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	55,03	--	--
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	53,63	--	--
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	53,82	--	--
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	53,98	--	--
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	33,55	--	--
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	35,53	--	--
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	41,52	--	--
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	53,60	--	--
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	52,22	--	--
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	53,73	--	--
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	33,52	--	--
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	32,78	--	--
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	39,64	--	--
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	53,88	--	--
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	53,50	--	--
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	54,72	--	--
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	34,05	--	--
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	32,89	--	--
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	39,32	--	--
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	43,31	--	--
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	45,95	--	--
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	53,13	--	--
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	33,75	--	--
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	33,27	--	--
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	40,30	--	--
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	42,15	--	--
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	45,42	--	--
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	48,14	--	--
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	32,41	--	--
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	33,09	--	--
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	38,89	--	--
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	41,83	--	--
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	44,00	--	--
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	49,43	--	--
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	31,89	--	--
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	31,69	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep vrachtwagens)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrachtwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	8,00	36,61	--	--
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	2,00	36,93	--	--
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	5,00	40,72	--	--
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	8,00	51,76	--	--
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	2,00	34,01	--	--
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	5,00	35,14	--	--
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	8,00	41,18	--	--
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	2,00	31,21	--	--
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	5,00	31,88	--	--
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	8,00	38,43	--	--
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	2,00	55,32	--	--
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	5,00	55,07	--	--
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	8,00	56,03	--	--
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	2,00	47,94	--	--
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	5,00	41,86	--	--
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	8,00	37,22	--	--
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	2,00	41,47	--	--
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	5,00	44,68	--	--
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	8,00	48,17	--	--
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	2,00	55,53	--	--
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	5,00	55,48	--	--
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	8,00	56,64	--	--
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	2,00	38,92	--	--
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	5,00	43,27	--	--
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	8,00	48,96	--	--
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	2,00	56,07	--	--
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	5,00	56,43	--	--
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	8,00	58,14	--	--
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	2,00	39,08	--	--
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	5,00	44,60	--	--
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	8,00	49,11	--	--
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	2,00	56,30	--	--
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	5,00	56,84	--	--
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	8,00	58,61	--	--
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	2,00	39,27	--	--
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	5,00	38,91	--	--
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	8,00	50,38	--	--
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	2,00	48,06	--	--
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	5,00	45,44	--	--
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	8,00	49,36	--	--
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	2,00	56,66	--	--
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	5,00	57,43	--	--
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	8,00	59,11	--	--
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	2,00	39,47	--	--
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	5,00	38,71	--	--
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	8,00	50,22	--	--
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	2,00	49,63	--	--
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	5,00	45,54	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep vrachtwagens)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrachtwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	8,00	49,37	--	--
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	2,00	56,94	--	--
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	5,00	57,86	--	--
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	8,00	59,66	--	--
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	2,00	49,02	--	--
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	5,00	45,40	--	--
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	8,00	50,72	--	--
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	2,00	56,88	--	--
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	5,00	58,33	--	--
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	8,00	60,24	--	--
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	2,00	47,67	--	--
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	5,00	45,75	--	--
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	8,00	55,66	--	--
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]	170473,50	429293,06	2,00	57,26	--	--
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]	170473,50	429293,06	5,00	58,83	--	--
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]	170473,50	429293,06	8,00	61,01	--	--
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	170478,38	429295,17	2,00	50,75	--	--
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]	170478,38	429295,17	5,00	54,07	--	--
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]	170478,38	429295,17	8,00	60,71	--	--
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	2,00	42,74	--	--
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	5,00	46,01	--	--
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	8,00	56,10	--	--
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]	170483,66	429285,85	2,00	58,31	--	--
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]	170483,66	429285,85	5,00	60,25	--	--
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]	170483,66	429285,85	8,00	62,35	--	--
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	170484,03	429291,55	2,00	54,79	--	--
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	170484,03	429291,55	5,00	53,34	--	--
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	170484,03	429291,55	8,00	54,93	--	--
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]	170489,28	429293,75	2,00	49,71	--	--
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]	170489,28	429293,75	5,00	48,18	--	--
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]	170489,28	429293,75	8,00	59,52	--	--
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]	170488,39	429282,45	2,00	57,56	--	--
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]	170488,39	429282,45	5,00	60,03	--	--
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]	170488,39	429282,45	8,00	61,81	--	--
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]	170493,66	429284,63	2,00	60,26	--	--
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]	170493,66	429284,63	5,00	62,37	--	--
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]	170493,66	429284,63	8,00	63,99	--	--
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]	170494,01	429290,35	2,00	47,74	--	--
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]	170494,01	429290,35	5,00	51,34	--	--
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]	170494,01	429290,35	8,00	62,97	--	--
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]	170474,86	429246,75	2,00	58,64	--	--
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]	170474,86	429246,75	5,00	61,44	--	--
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]	170474,86	429246,75	8,00	63,24	--	--
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]	170474,51	429241,33	2,00	60,49	--	--
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]	170474,51	429241,33	5,00	63,42	--	--
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]	170474,51	429241,33	8,00	64,42	--	--
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	2,00	50,84	--	--
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	5,00	58,63	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep vrachtwagens)

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vrachtwagens

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	8,00	62,27	--	--
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	2,00	58,09	--	--
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	5,00	60,40	--	--
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	8,00	61,59	--	--
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	2,00	52,18	--	--
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	5,00	57,14	--	--
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	8,00	61,52	--	--
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	2,00	57,38	--	--
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	5,00	59,46	--	--
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	8,00	61,18	--	--
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	2,00	53,40	--	--
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	5,00	56,73	--	--
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	8,00	59,99	--	--
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	2,00	56,75	--	--
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	5,00	58,59	--	--
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	8,00	60,56	--	--
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	2,00	53,09	--	--
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	5,00	57,37	--	--
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	8,00	59,57	--	--
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	2,00	56,19	--	--
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	5,00	57,85	--	--
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	8,00	59,88	--	--
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	2,00	53,11	--	--
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	5,00	56,75	--	--
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	8,00	58,73	--	--
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	2,00	56,11	--	--
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	5,00	58,65	--	--
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	8,00	60,29	--	--
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	2,00	40,85	--	--
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	5,00	41,31	--	--
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	8,00	54,05	--	--
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	2,00	54,17	--	--
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	5,00	56,43	--	--
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	8,00	58,04	--	--
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	2,00	55,99	--	--
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	5,00	57,56	--	--
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	8,00	59,32	--	--
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	2,00	40,44	--	--
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	5,00	43,30	--	--
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	8,00	56,80	--	--
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	2,00	53,29	--	--
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	5,00	53,89	--	--
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	56,94	--	--
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	55,60	--	--
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	56,89	--	--
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	58,81	--	--
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	53,18	--	--
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	53,65	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep vrachtwagens)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrachtwagens

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	57,21	--	--
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	55,28	--	--
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	56,30	--	--
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	58,19	--	--
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	53,11	--	--
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	53,47	--	--
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	56,74	--	--
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	54,98	--	--
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	55,77	--	--
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	57,37	--	--
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	53,06	--	--
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	53,33	--	--
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	56,23	--	--
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	54,70	--	--
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	55,25	--	--
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	56,76	--	--
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	53,03	--	--
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	53,26	--	--
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	55,76	--	--
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	54,44	--	--
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	54,72	--	--
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	56,18	--	--
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	47,51	--	--
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	41,83	--	--
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	38,22	--	--
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	52,98	--	--
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	53,25	--	--
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	55,30	--	--
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	41,73	--	--
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	41,00	--	--
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	48,27	--	--
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	38,87	--	--
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	38,74	--	--
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	40,95	--	--
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	53,85	--	--
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	54,71	--	--
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	56,02	--	--
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	52,28	--	--
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	53,47	--	--
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	54,84	--	--
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	41,27	--	--
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	45,26	--	--
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	50,20	--	--
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	48,93	--	--
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	42,97	--	--
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	44,97	--	--
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	53,23	--	--
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	54,54	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep vrachtwagens)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrachtwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	8,00	55,76	--	--
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	2,00	40,77	--	--
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	5,00	46,25	--	--
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	8,00	51,62	--	--
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	2,00	46,75	--	--
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	5,00	49,90	--	--
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	8,00	57,80	--	--
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	2,00	53,59	--	--
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	5,00	55,08	--	--
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	8,00	56,33	--	--
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	2,00	44,08	--	--
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	5,00	47,65	--	--
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	8,00	51,84	--	--
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	2,00	41,96	--	--
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	5,00	42,03	--	--
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	8,00	41,76	--	--
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	2,00	58,12	--	--
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	5,00	59,32	--	--
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	8,00	60,64	--	--
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	2,00	44,31	--	--
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	47,75	--	--
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	55,66	--	--
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	56,13	--	--
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	57,47	--	--
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	59,21	--	--
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	58,51	--	--
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	59,96	--	--
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	61,37	--	--
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	54,07	--	--
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	56,23	--	--
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	57,56	--	--
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	50,74	--	--
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	46,37	--	--
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	50,90	--	--
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	60,69	--	--
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	62,12	--	--
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	63,80	--	--
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	58,34	--	--
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	61,87	--	--
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	63,60	--	--
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	58,75	--	--
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	60,32	--	--
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	60,45	--	--
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	48,80	--	--
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	52,47	--	--
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	56,51	--	--
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	62,18	--	--
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	67,93	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep vrachtwagens)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrachtwagens

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	8,00	68,23	--	--
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	2,00	59,83	--	--
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	5,00	66,15	--	--
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	8,00	66,60	--	--
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	2,00	52,68	--	--
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	5,00	56,39	--	--
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	8,00	66,20	--	--
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	2,00	53,98	--	--
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	5,00	57,09	--	--
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	8,00	56,42	--	--
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	2,00	63,05	--	--
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	5,00	70,56	--	--
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	8,00	70,95	--	--
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	2,00	55,41	--	--
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	5,00	60,78	--	--
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	8,00	70,89	--	--
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	2,00	65,61	--	--
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	5,00	75,32	--	--
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	8,00	75,04	--	--
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	2,00	63,71	--	--
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	5,00	72,88	--	--
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	8,00	72,83	--	--
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	2,00	65,94	--	--
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	5,00	75,28	--	--
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	8,00	76,24	--	--
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	2,00	68,06	--	--
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	5,00	80,69	--	--
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	8,00	79,55	--	--
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	2,00	63,22	--	--
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	5,00	75,75	--	--
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	8,00	75,39	--	--
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	2,00	63,94	--	--
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	5,00	72,01	--	--
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	8,00	73,36	--	--
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	2,00	61,46	--	--
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	5,00	71,10	--	--
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	8,00	72,45	--	--
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	2,00	63,64	--	--
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	5,00	70,41	--	--
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	8,00	71,19	--	--
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	61,02	--	--
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	68,64	--	--
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	70,12	--	--
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	62,11	--	--
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	67,85	--	--
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	69,38	--	--
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	60,74	--	--
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	67,63	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep vrachtwagens)

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vrachtwagens

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	68,06	--	--		
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	63,21	--	--		
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	66,75	--	--		
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	68,11	--	--		
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	57,67	--	--		
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	56,64	--	--		
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	56,80	--	--		
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	61,29	--	--		
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	66,77	--	--		
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	67,06	--	--		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep heftruck)

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heftruck

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	45,55	--	--
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	39,09	--	--
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	48,18	--	--
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	51,63	--	--
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	85,52	--	--
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	84,13	--	--
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	71,72	--	--
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	71,79	--	--
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	73,44	--	--
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	73,52	--	--
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	50,81	--	--
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	52,45	--	--
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	54,20	--	--
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	35,95	--	--
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	36,35	--	--
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	41,59	--	--
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	53,09	--	--
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	53,89	--	--
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	54,69	--	--
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	51,10	--	--
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	52,83	--	--
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	54,59	--	--
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	50,14	--	--
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	51,74	--	--
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	55,88	--	--
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	53,36	--	--
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	54,15	--	--
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	55,03	--	--
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	56,70	--	--
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	56,30	--	--
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	57,36	--	--
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	56,35	--	--
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	56,78	--	--
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	57,64	--	--
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	37,79	--	--
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	39,63	--	--
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	45,64	--	--
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	55,45	--	--
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	56,23	--	--
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	57,29	--	--
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	36,08	--	--
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	36,94	--	--
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	44,87	--	--
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	51,75	--	--
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	54,00	--	--
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	57,67	--	--
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	35,73	--	--
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	36,64	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep heftruck)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heftruck

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	44,81	--	--
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	57,08	--	--
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	56,59	--	--
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	57,99	--	--
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	56,60	--	--
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	56,89	--	--
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	57,93	--	--
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	37,03	--	--
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	39,90	--	--
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	45,71	--	--
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	56,31	--	--
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	56,53	--	--
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	57,73	--	--
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	55,87	--	--
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	56,18	--	--
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	57,21	--	--
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	36,34	--	--
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	39,07	--	--
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	45,57	--	--
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	56,41	--	--
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	56,39	--	--
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	57,62	--	--
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	36,97	--	--
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	36,62	--	--
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	44,56	--	--
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	56,26	--	--
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	56,36	--	--
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	57,54	--	--
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	36,86	--	--
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	36,20	--	--
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	44,38	--	--
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	46,23	--	--
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	47,88	--	--
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	55,54	--	--
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	35,77	--	--
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	36,31	--	--
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	44,23	--	--
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	46,19	--	--
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	49,10	--	--
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	52,36	--	--
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	35,19	--	--
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	36,45	--	--
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	43,71	--	--
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	45,52	--	--
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	47,89	--	--
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	52,28	--	--
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	34,57	--	--
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	36,42	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep heftruck)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heftruck

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	8,00	41,92	--	--
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	2,00	42,70	--	--
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	5,00	44,83	--	--
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	8,00	54,37	--	--
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	2,00	40,12	--	--
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	5,00	40,85	--	--
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	8,00	50,23	--	--
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	2,00	33,99	--	--
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	5,00	35,01	--	--
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	8,00	41,52	--	--
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	2,00	58,06	--	--
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	5,00	57,89	--	--
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	8,00	58,91	--	--
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	2,00	50,47	--	--
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	5,00	44,44	--	--
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	8,00	40,82	--	--
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	2,00	44,35	--	--
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	5,00	48,90	--	--
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	8,00	52,54	--	--
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	2,00	58,27	--	--
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	5,00	58,30	--	--
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	8,00	59,62	--	--
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	2,00	42,16	--	--
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	5,00	47,17	--	--
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	8,00	53,69	--	--
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	2,00	58,51	--	--
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	5,00	58,73	--	--
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	8,00	59,99	--	--
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	2,00	41,89	--	--
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	5,00	48,27	--	--
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	8,00	53,02	--	--
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	2,00	58,76	--	--
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	5,00	59,16	--	--
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	8,00	60,39	--	--
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	2,00	42,50	--	--
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	5,00	42,17	--	--
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	8,00	53,41	--	--
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	2,00	46,61	--	--
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	5,00	49,11	--	--
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	8,00	52,61	--	--
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	2,00	59,17	--	--
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	5,00	59,77	--	--
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	8,00	61,23	--	--
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	2,00	42,41	--	--
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	5,00	41,54	--	--
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	8,00	50,19	--	--
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	2,00	52,02	--	--
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	5,00	49,97	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep heftruck)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heftruck

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	8,00	52,99	--	--
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	2,00	59,52	--	--
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	5,00	60,26	--	--
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	8,00	61,65	--	--
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	2,00	51,78	--	--
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	5,00	49,90	--	--
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	8,00	53,98	--	--
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	2,00	59,52	--	--
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	5,00	60,81	--	--
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	8,00	62,31	--	--
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	2,00	50,18	--	--
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	5,00	50,34	--	--
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	8,00	58,28	--	--
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	2,00	59,86	--	--
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	5,00	61,37	--	--
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	8,00	63,03	--	--
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	2,00	54,94	--	--
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	5,00	56,36	--	--
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	8,00	63,89	--	--
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	2,00	48,01	--	--
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	5,00	50,16	--	--
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	8,00	58,93	--	--
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	2,00	61,79	--	--
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	5,00	63,64	--	--
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	8,00	65,18	--	--
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	2,00	57,39	--	--
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	5,00	56,03	--	--
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	8,00	57,96	--	--
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	2,00	52,18	--	--
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	5,00	52,54	--	--
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	8,00	62,42	--	--
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	2,00	62,48	--	--
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	5,00	64,48	--	--
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	8,00	65,74	--	--
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	2,00	62,74	--	--
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	5,00	64,83	--	--
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	8,00	65,98	--	--
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	2,00	50,74	--	--
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	5,00	56,47	--	--
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	8,00	64,86	--	--
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	2,00	62,50	--	--
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	5,00	65,55	--	--
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	8,00	66,16	--	--
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	2,00	64,40	--	--
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	5,00	67,38	--	--
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	8,00	67,78	--	--
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	2,00	56,20	--	--
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	5,00	60,51	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep heftruck)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heftruck

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	8,00	66,36	--	--
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	2,00	61,77	--	--
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	5,00	64,57	--	--
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	8,00	65,54	--	--
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	2,00	56,02	--	--
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	5,00	59,26	--	--
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	8,00	64,33	--	--
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	2,00	61,11	--	--
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	5,00	63,70	--	--
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	8,00	64,94	--	--
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	2,00	55,76	--	--
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	5,00	58,60	--	--
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	8,00	61,01	--	--
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	2,00	60,47	--	--
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	5,00	62,91	--	--
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	8,00	64,59	--	--
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	2,00	55,48	--	--
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	5,00	58,07	--	--
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	8,00	60,46	--	--
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	2,00	59,92	--	--
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	5,00	62,20	--	--
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	8,00	64,09	--	--
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	2,00	56,06	--	--
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	5,00	58,00	--	--
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	8,00	60,96	--	--
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	2,00	59,50	--	--
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	5,00	61,63	--	--
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	8,00	63,33	--	--
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	2,00	45,67	--	--
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	5,00	45,56	--	--
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	8,00	56,02	--	--
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	2,00	56,09	--	--
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	5,00	57,96	--	--
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	8,00	61,37	--	--
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	2,00	59,11	--	--
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	5,00	60,37	--	--
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	8,00	62,09	--	--
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	2,00	46,15	--	--
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	5,00	46,27	--	--
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	8,00	57,12	--	--
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	2,00	56,79	--	--
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	5,00	57,87	--	--
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	60,58	--	--
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	58,73	--	--
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	59,83	--	--
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	61,26	--	--
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	56,72	--	--
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	57,89	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep heftruck)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heftruck

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	60,09	--	--
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	58,40	--	--
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	59,30	--	--
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	60,60	--	--
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	57,87	--	--
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	58,65	--	--
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	59,61	--	--
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	58,09	--	--
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	58,80	--	--
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	60,00	--	--
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	57,61	--	--
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	58,23	--	--
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	59,08	--	--
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	57,83	--	--
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	58,36	--	--
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	59,55	--	--
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	57,36	--	--
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	57,86	--	--
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	58,63	--	--
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	57,57	--	--
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	57,94	--	--
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	59,18	--	--
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	50,28	--	--
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	44,66	--	--
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	41,56	--	--
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	57,16	--	--
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	57,48	--	--
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	58,23	--	--
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	52,03	--	--
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	50,01	--	--
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	56,33	--	--
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	43,34	--	--
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	42,88	--	--
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	44,61	--	--
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	55,94	--	--
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	56,81	--	--
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	57,97	--	--
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	53,71	--	--
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	54,75	--	--
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	56,76	--	--
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	53,05	--	--
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	55,82	--	--
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	57,80	--	--
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	52,16	--	--
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	45,76	--	--
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	48,31	--	--
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	55,51	--	--
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	56,52	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep heftruck)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heftruck

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	8,00	58,64	--	--
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	2,00	53,42	--	--
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	5,00	56,35	--	--
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	8,00	58,34	--	--
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	2,00	55,34	--	--
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	5,00	56,19	--	--
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	8,00	61,04	--	--
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	2,00	56,74	--	--
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	5,00	57,89	--	--
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	8,00	59,36	--	--
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	2,00	56,78	--	--
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	5,00	59,52	--	--
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	8,00	59,85	--	--
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	2,00	45,49	--	--
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	5,00	45,03	--	--
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	8,00	48,69	--	--
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	2,00	58,16	--	--
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	5,00	59,60	--	--
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	8,00	61,18	--	--
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	2,00	56,70	--	--
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	5,00	54,82	--	--
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	8,00	61,01	--	--
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	2,00	60,51	--	--
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	5,00	62,09	--	--
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	8,00	63,68	--	--
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	2,00	59,46	--	--
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	5,00	61,37	--	--
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	8,00	62,99	--	--
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	2,00	59,47	--	--
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	5,00	62,16	--	--
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	8,00	62,90	--	--
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	2,00	52,11	--	--
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	5,00	49,39	--	--
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	8,00	54,84	--	--
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	2,00	61,87	--	--
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	5,00	63,74	--	--
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	8,00	66,11	--	--
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	2,00	60,29	--	--
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	5,00	63,59	--	--
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	8,00	64,99	--	--
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	2,00	66,21	--	--
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	5,00	67,58	--	--
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	8,00	68,79	--	--
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	2,00	52,25	--	--
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	5,00	54,87	--	--
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	8,00	57,97	--	--
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	2,00	62,60	--	--
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	5,00	67,15	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep heftruck)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Heftruck

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp42_3_C	Woning 42	[3/4]	170476,39	429205,33	8,00	68,98	--	--
Tp42_4_A	Woning 42	[4/4]	170476,03	429199,26	2,00	64,68	--	--
Tp42_4_B	Woning 42	[4/4]	170476,03	429199,26	5,00	67,51	--	--
Tp42_4_C	Woning 42	[4/4]	170476,03	429199,26	8,00	67,33	--	--
Tp43_1_A	Woning 43	[1/3]	170482,91	429188,34	2,00	64,81	--	--
Tp43_1_B	Woning 43	[1/3]	170482,91	429188,34	5,00	71,07	--	--
Tp43_1_C	Woning 43	[1/3]	170482,91	429188,34	8,00	73,37	--	--
Tp43_2_A	Woning 43	[2/3]	170483,24	429194,05	2,00	56,66	--	--
Tp43_2_B	Woning 43	[2/3]	170483,24	429194,05	5,00	57,69	--	--
Tp43_2_C	Woning 43	[2/3]	170483,24	429194,05	8,00	56,11	--	--
Tp43_3_A	Woning 43	[3/3]	170488,54	429196,28	2,00	64,39	--	--
Tp43_3_B	Woning 43	[3/3]	170488,54	429196,28	5,00	69,52	--	--
Tp43_3_C	Woning 43	[3/3]	170488,54	429196,28	8,00	70,41	--	--
Tp44_1_A	Woning 44	[1/3]	170487,60	429185,06	2,00	67,28	--	--
Tp44_1_B	Woning 44	[1/3]	170487,60	429185,06	5,00	75,41	--	--
Tp44_1_C	Woning 44	[1/3]	170487,60	429185,06	8,00	76,61	--	--
Tp44_2_A	Woning 44	[2/3]	170492,79	429187,38	2,00	70,10	--	--
Tp44_2_B	Woning 44	[2/3]	170492,79	429187,38	5,00	79,24	--	--
Tp44_2_C	Woning 44	[2/3]	170492,79	429187,38	8,00	79,78	--	--
Tp44_3_A	Woning 44	[3/3]	170493,23	429193,01	2,00	66,21	--	--
Tp44_3_B	Woning 44	[3/3]	170493,23	429193,01	5,00	70,78	--	--
Tp44_3_C	Woning 44	[3/3]	170493,23	429193,01	8,00	72,77	--	--
Tp45_1_A	Woning 45	[1/3]	170511,37	429208,18	2,00	67,57	--	--
Tp45_1_B	Woning 45	[1/3]	170511,37	429208,18	5,00	72,34	--	--
Tp45_1_C	Woning 45	[1/3]	170511,37	429208,18	8,00	74,61	--	--
Tp45_2_A	Woning 45	[2/3]	170510,92	429203,00	2,00	70,39	--	--
Tp45_2_B	Woning 45	[2/3]	170510,92	429203,00	5,00	76,08	--	--
Tp45_2_C	Woning 45	[2/3]	170510,92	429203,00	8,00	80,02	--	--
Tp45_3_A	Woning 45	[3/3]	170506,15	429200,93	2,00	65,24	--	--
Tp45_3_B	Woning 45	[3/3]	170506,15	429200,93	5,00	72,33	--	--
Tp45_3_C	Woning 45	[3/3]	170506,15	429200,93	8,00	74,23	--	--
Tp46_1_A	Woning 46	[1/2]	170507,26	429211,15	2,00	68,68	--	--
Tp46_1_B	Woning 46	[1/2]	170507,26	429211,15	5,00	71,36	--	--
Tp46_1_C	Woning 46	[1/2]	170507,26	429211,15	8,00	72,59	--	--
Tp46_2_A	Woning 46	[2/2]	170502,07	429203,88	2,00	63,13	--	--
Tp46_2_B	Woning 46	[2/2]	170502,07	429203,88	5,00	71,35	--	--
Tp46_2_C	Woning 46	[2/2]	170502,07	429203,88	8,00	71,30	--	--
Tp47_1_A	Woning 47	[1/2]	170503,20	429214,08	2,00	69,83	--	--
Tp47_1_B	Woning 47	[1/2]	170503,20	429214,08	5,00	71,30	--	--
Tp47_1_C	Woning 47	[1/2]	170503,20	429214,08	8,00	71,76	--	--
Tp47_2_A	Woning 47	[2/2]	170498,01	429206,81	2,00	62,70	--	--
Tp47_2_B	Woning 47	[2/2]	170498,01	429206,81	5,00	70,48	--	--
Tp47_2_C	Woning 47	[2/2]	170498,01	429206,81	8,00	70,53	--	--
Tp48_1_A	Woning 48	[1/2]	170499,15	429217,01	2,00	68,63	--	--
Tp48_1_B	Woning 48	[1/2]	170499,15	429217,01	5,00	70,44	--	--
Tp48_1_C	Woning 48	[1/2]	170499,15	429217,01	8,00	71,00	--	--
Tp48_2_A	Woning 48	[2/2]	170493,95	429209,75	2,00	62,37	--	--
Tp48_2_B	Woning 48	[2/2]	170493,95	429209,75	5,00	69,68	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep heftruck)

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heftruck

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	8,00	69,86	--	--
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	2,00	68,22	--	--
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	5,00	70,05	--	--
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	8,00	70,31	--	--
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]		170490,27	429217,92	2,00	60,97	--	--
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]		170490,27	429217,92	5,00	59,42	--	--
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]		170490,27	429217,92	8,00	59,57	--	--
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]		170489,83	429212,72	2,00	62,15	--	--
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]		170489,83	429212,72	5,00	68,79	--	--
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]		170489,83	429212,72	8,00	69,16	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep containers)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Containers

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	25,73	--	--
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	29,65	--	--
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	44,74	--	--
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	49,95	--	--
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	52,97	--	--
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	56,72	--	--
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	77,21	--	--
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	77,28	--	--
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	76,02	--	--
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	76,48	--	--
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	42,24	--	--
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	45,56	--	--
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	51,06	--	--
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	31,98	--	--
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	32,74	--	--
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	36,05	--	--
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	44,24	--	--
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	50,67	--	--
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	51,93	--	--
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	44,47	--	--
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	45,94	--	--
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	48,90	--	--
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	45,03	--	--
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	47,35	--	--
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	52,60	--	--
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	44,60	--	--
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	51,01	--	--
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	52,29	--	--
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	57,12	--	--
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	53,49	--	--
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	53,48	--	--
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	52,15	--	--
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	51,36	--	--
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	52,49	--	--
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	39,06	--	--
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	37,62	--	--
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	41,68	--	--
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	53,93	--	--
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	55,29	--	--
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	56,34	--	--
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	33,00	--	--
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	34,66	--	--
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	43,23	--	--
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	47,09	--	--
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	51,53	--	--
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	60,11	--	--
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	38,11	--	--
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	39,08	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep containers)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Containers

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	47,43	--	--
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	46,35	--	--
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	49,54	--	--
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	53,53	--	--
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	40,26	--	--
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	41,00	--	--
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	40,99	--	--
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	37,90	--	--
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	40,11	--	--
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	47,66	--	--
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	52,00	--	--
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	51,33	--	--
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	54,07	--	--
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	50,83	--	--
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	51,89	--	--
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	54,78	--	--
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	39,84	--	--
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	42,06	--	--
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	46,36	--	--
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	52,28	--	--
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	53,84	--	--
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	56,48	--	--
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	39,67	--	--
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	40,13	--	--
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	44,55	--	--
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	52,35	--	--
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	53,36	--	--
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	55,78	--	--
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	39,55	--	--
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	40,00	--	--
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	44,83	--	--
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	49,69	--	--
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	50,77	--	--
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	51,30	--	--
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	39,47	--	--
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	39,65	--	--
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	46,19	--	--
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	41,08	--	--
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	45,10	--	--
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	48,48	--	--
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	39,31	--	--
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	39,43	--	--
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	43,29	--	--
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	41,38	--	--
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	43,43	--	--
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	46,23	--	--
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	37,10	--	--
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	36,92	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep containers)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Containers

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	8,00	39,64	--	--
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	2,00	42,00	--	--
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	5,00	43,77	--	--
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	8,00	45,64	--	--
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	2,00	37,39	--	--
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	5,00	36,83	--	--
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	8,00	37,61	--	--
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	2,00	36,93	--	--
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	5,00	39,12	--	--
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	8,00	40,66	--	--
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	2,00	51,86	--	--
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	5,00	51,44	--	--
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	8,00	52,42	--	--
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	2,00	49,27	--	--
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	5,00	43,93	--	--
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	8,00	39,71	--	--
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	2,00	44,03	--	--
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	5,00	44,25	--	--
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	8,00	43,80	--	--
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	2,00	51,63	--	--
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	5,00	52,21	--	--
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	8,00	53,64	--	--
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	2,00	43,87	--	--
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	5,00	45,72	--	--
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	8,00	45,46	--	--
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	2,00	51,44	--	--
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	5,00	52,19	--	--
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	8,00	53,21	--	--
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	2,00	44,28	--	--
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	5,00	45,76	--	--
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	8,00	45,64	--	--
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	2,00	51,17	--	--
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	5,00	50,49	--	--
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	8,00	52,21	--	--
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	2,00	42,58	--	--
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	5,00	42,72	--	--
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	8,00	52,27	--	--
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	2,00	39,57	--	--
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	5,00	40,42	--	--
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	8,00	44,65	--	--
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	2,00	48,19	--	--
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	5,00	49,58	--	--
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	8,00	51,17	--	--
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	2,00	44,30	--	--
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	5,00	43,11	--	--
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	8,00	49,60	--	--
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	2,00	39,96	--	--
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	5,00	43,66	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep containers)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Containers

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	8,00	44,06	--	--
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	2,00	47,52	--	--
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	5,00	49,14	--	--
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	8,00	50,82	--	--
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	2,00	46,28	--	--
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	5,00	44,83	--	--
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	8,00	45,72	--	--
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	2,00	47,11	--	--
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	5,00	48,55	--	--
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	8,00	50,70	--	--
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	2,00	50,55	--	--
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	5,00	43,25	--	--
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	8,00	45,76	--	--
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	2,00	46,94	--	--
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	5,00	48,22	--	--
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	8,00	50,08	--	--
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	2,00	49,24	--	--
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	5,00	50,57	--	--
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	8,00	52,37	--	--
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	2,00	40,71	--	--
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	5,00	41,98	--	--
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	8,00	49,40	--	--
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	2,00	47,46	--	--
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	5,00	49,70	--	--
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	8,00	51,93	--	--
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	2,00	41,44	--	--
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	5,00	42,23	--	--
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	8,00	43,44	--	--
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	2,00	58,62	--	--
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	5,00	44,35	--	--
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	8,00	46,68	--	--
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	2,00	48,40	--	--
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	5,00	50,12	--	--
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	8,00	51,98	--	--
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	2,00	52,84	--	--
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	5,00	54,46	--	--
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	8,00	56,07	--	--
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	2,00	56,92	--	--
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	5,00	44,42	--	--
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	8,00	53,56	--	--
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	2,00	47,24	--	--
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	5,00	52,30	--	--
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	8,00	58,68	--	--
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	2,00	59,96	--	--
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	5,00	62,77	--	--
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	8,00	69,68	--	--
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	2,00	63,46	--	--
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	5,00	67,08	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep containers)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Containers

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp24_3_C	Woning 24	[3/3]	170469,51	429239,28	8,00	68,35	--	--
Tp25_1_A	Woning 25	[1/2]	170470,41	429249,97	2,00	47,73	--	--
Tp25_1_B	Woning 25	[1/2]	170470,41	429249,97	5,00	53,25	--	--
Tp25_1_C	Woning 25	[1/2]	170470,41	429249,97	8,00	59,44	--	--
Tp25_2_A	Woning 25	[2/2]	170465,11	429242,46	2,00	62,82	--	--
Tp25_2_B	Woning 25	[2/2]	170465,11	429242,46	5,00	66,28	--	--
Tp25_2_C	Woning 25	[2/2]	170465,11	429242,46	8,00	67,77	--	--
Tp26_1_A	Woning 26	[1/2]	170465,98	429253,18	2,00	47,87	--	--
Tp26_1_B	Woning 26	[1/2]	170465,98	429253,18	5,00	56,51	--	--
Tp26_1_C	Woning 26	[1/2]	170465,98	429253,18	8,00	59,23	--	--
Tp26_2_A	Woning 26	[2/2]	170460,67	429245,68	2,00	62,22	--	--
Tp26_2_B	Woning 26	[2/2]	170460,67	429245,68	5,00	65,60	--	--
Tp26_2_C	Woning 26	[2/2]	170460,67	429245,68	8,00	67,43	--	--
Tp27_1_A	Woning 27	[1/2]	170461,47	429256,45	2,00	46,49	--	--
Tp27_1_B	Woning 27	[1/2]	170461,47	429256,45	5,00	55,40	--	--
Tp27_1_C	Woning 27	[1/2]	170461,47	429256,45	8,00	58,24	--	--
Tp27_2_A	Woning 27	[2/2]	170456,17	429248,94	2,00	61,64	--	--
Tp27_2_B	Woning 27	[2/2]	170456,17	429248,94	5,00	65,05	--	--
Tp27_2_C	Woning 27	[2/2]	170456,17	429248,94	8,00	67,23	--	--
Tp28_1_A	Woning 28	[1/2]	170457,03	429259,67	2,00	46,34	--	--
Tp28_1_B	Woning 28	[1/2]	170457,03	429259,67	5,00	53,16	--	--
Tp28_1_C	Woning 28	[1/2]	170457,03	429259,67	8,00	55,35	--	--
Tp28_2_A	Woning 28	[2/2]	170451,74	429252,15	2,00	63,54	--	--
Tp28_2_B	Woning 28	[2/2]	170451,74	429252,15	5,00	66,28	--	--
Tp28_2_C	Woning 28	[2/2]	170451,74	429252,15	8,00	68,16	--	--
Tp29_1_A	Woning 29	[1/3]	170452,65	429262,85	2,00	46,53	--	--
Tp29_1_B	Woning 29	[1/3]	170452,65	429262,85	5,00	52,04	--	--
Tp29_1_C	Woning 29	[1/3]	170452,65	429262,85	8,00	54,66	--	--
Tp29_2_A	Woning 29	[2/3]	170447,66	429260,78	2,00	51,89	--	--
Tp29_2_B	Woning 29	[2/3]	170447,66	429260,78	5,00	52,29	--	--
Tp29_2_C	Woning 29	[2/3]	170447,66	429260,78	8,00	49,61	--	--
Tp29_3_A	Woning 29	[3/3]	170447,29	429255,37	2,00	62,97	--	--
Tp29_3_B	Woning 29	[3/3]	170447,29	429255,37	5,00	65,69	--	--
Tp29_3_C	Woning 29	[3/3]	170447,29	429255,37	8,00	67,45	--	--
Tp30_1_A	Woning 30	[1/3]	170444,66	429268,33	2,00	45,60	--	--
Tp30_1_B	Woning 30	[1/3]	170444,66	429268,33	5,00	52,53	--	--
Tp30_1_C	Woning 30	[1/3]	170444,66	429268,33	8,00	58,71	--	--
Tp30_2_A	Woning 30	[2/3]	170444,43	429262,90	2,00	51,19	--	--
Tp30_2_B	Woning 30	[2/3]	170444,43	429262,90	5,00	53,92	--	--
Tp30_2_C	Woning 30	[2/3]	170444,43	429262,90	8,00	66,05	--	--
Tp30_3_A	Woning 30	[3/3]	170439,39	429260,94	2,00	60,69	--	--
Tp30_3_B	Woning 30	[3/3]	170439,39	429260,94	5,00	63,33	--	--
Tp30_3_C	Woning 30	[3/3]	170439,39	429260,94	8,00	65,30	--	--
Tp31_1_A	Woning 31	[1/2]	170440,08	429271,64	2,00	43,81	--	--
Tp31_1_B	Woning 31	[1/2]	170440,08	429271,64	5,00	52,79	--	--
Tp31_1_C	Woning 31	[1/2]	170440,08	429271,64	8,00	57,03	--	--
Tp31_2_A	Woning 31	[2/2]	170434,84	429264,22	2,00	60,08	--	--
Tp31_2_B	Woning 31	[2/2]	170434,84	429264,22	5,00	62,23	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep containers)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Containers

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]		170434,84	429264,22	8,00	63,75	--	--
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]		170435,70	429274,80	2,00	43,20	--	--
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]		170435,70	429274,80	5,00	52,13	--	--
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]		170435,70	429274,80	8,00	55,49	--	--
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]		170430,47	429267,38	2,00	59,29	--	--
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]		170430,47	429267,38	5,00	61,30	--	--
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]		170430,47	429267,38	8,00	62,49	--	--
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]		170431,31	429277,97	2,00	46,28	--	--
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]		170431,31	429277,97	5,00	52,37	--	--
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]		170431,31	429277,97	8,00	56,84	--	--
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]		170426,06	429270,56	2,00	59,02	--	--
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]		170426,06	429270,56	5,00	60,89	--	--
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]		170426,06	429270,56	8,00	62,56	--	--
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]		170426,79	429281,23	2,00	44,37	--	--
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]		170426,79	429281,23	5,00	51,03	--	--
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]		170426,79	429281,23	8,00	53,90	--	--
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]		170421,55	429273,82	2,00	58,80	--	--
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]		170421,55	429273,82	5,00	60,54	--	--
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]		170421,55	429273,82	8,00	61,42	--	--
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]		170422,31	429284,47	2,00	44,27	--	--
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]		170422,31	429284,47	5,00	50,58	--	--
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]		170422,31	429284,47	8,00	52,82	--	--
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]		170417,34	429282,46	2,00	53,10	--	--
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]		170417,34	429282,46	5,00	47,52	--	--
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]		170417,34	429282,46	8,00	43,66	--	--
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]		170417,04	429277,07	2,00	58,59	--	--
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]		170417,04	429277,07	5,00	60,23	--	--
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]		170417,04	429277,07	8,00	60,92	--	--
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]		170399,99	429249,33	2,00	46,30	--	--
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]		170399,99	429249,33	5,00	45,60	--	--
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]		170399,99	429249,33	8,00	48,54	--	--
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]		170400,35	429255,30	2,00	43,57	--	--
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]		170400,35	429255,30	5,00	41,80	--	--
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]		170400,35	429255,30	8,00	38,09	--	--
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]		170405,88	429257,58	2,00	46,20	--	--
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]		170405,88	429257,58	5,00	48,01	--	--
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]		170405,88	429257,58	8,00	51,63	--	--
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]		170405,52	429251,61	2,00	34,46	--	--
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]		170405,52	429251,61	5,00	38,03	--	--
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]		170405,52	429251,61	8,00	48,43	--	--
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]		170412,53	429238,73	2,00	47,43	--	--
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]		170412,53	429238,73	5,00	49,42	--	--
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]		170412,53	429238,73	8,00	50,60	--	--
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	2,00	42,46	--	--
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	5,00	42,25	--	--
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]		170412,87	429244,36	8,00	43,86	--	--
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	2,00	46,37	--	--
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	5,00	47,55	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep containers)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Containers

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp37_3_C	Woning 37	[3/3]	170418,08	429246,49	8,00	49,72	--	--
Tp38_1_A	Woning 38	[1/3]	170417,24	429235,36	2,00	50,01	--	--
Tp38_1_B	Woning 38	[1/3]	170417,24	429235,36	5,00	52,65	--	--
Tp38_1_C	Woning 38	[1/3]	170417,24	429235,36	8,00	56,71	--	--
Tp38_2_A	Woning 38	[2/3]	170422,45	429237,50	2,00	45,89	--	--
Tp38_2_B	Woning 38	[2/3]	170422,45	429237,50	5,00	48,31	--	--
Tp38_2_C	Woning 38	[2/3]	170422,45	429237,50	8,00	53,10	--	--
Tp38_3_A	Woning 38	[3/3]	170422,79	429243,12	2,00	46,84	--	--
Tp38_3_B	Woning 38	[3/3]	170422,79	429243,12	5,00	47,53	--	--
Tp38_3_C	Woning 38	[3/3]	170422,79	429243,12	8,00	50,34	--	--
Tp39_1_A	Woning 39	[1/3]	170430,99	429227,50	2,00	52,62	--	--
Tp39_1_B	Woning 39	[1/3]	170430,99	429227,50	5,00	55,38	--	--
Tp39_1_C	Woning 39	[1/3]	170430,99	429227,50	8,00	59,36	--	--
Tp39_2_A	Woning 39	[2/3]	170431,35	429233,13	2,00	47,99	--	--
Tp39_2_B	Woning 39	[2/3]	170431,35	429233,13	5,00	47,76	--	--
Tp39_2_C	Woning 39	[2/3]	170431,35	429233,13	8,00	45,73	--	--
Tp39_3_A	Woning 39	[3/3]	170436,54	429235,30	2,00	47,46	--	--
Tp39_3_B	Woning 39	[3/3]	170436,54	429235,30	5,00	50,91	--	--
Tp39_3_C	Woning 39	[3/3]	170436,54	429235,30	8,00	52,66	--	--
Tp40_1_A	Woning 40	[1/3]	170435,67	429224,14	2,00	54,19	--	--
Tp40_1_B	Woning 40	[1/3]	170435,67	429224,14	5,00	57,87	--	--
Tp40_1_C	Woning 40	[1/3]	170435,67	429224,14	8,00	59,54	--	--
Tp40_2_A	Woning 40	[2/3]	170440,88	429226,30	2,00	52,81	--	--
Tp40_2_B	Woning 40	[2/3]	170440,88	429226,30	5,00	56,22	--	--
Tp40_2_C	Woning 40	[2/3]	170440,88	429226,30	8,00	54,64	--	--
Tp40_3_A	Woning 40	[3/3]	170441,22	429231,95	2,00	48,41	--	--
Tp40_3_B	Woning 40	[3/3]	170441,22	429231,95	5,00	51,60	--	--
Tp40_3_C	Woning 40	[3/3]	170441,22	429231,95	8,00	53,34	--	--
Tp41_1_A	Woning 41	[1/4]	170448,05	429214,11	2,00	55,77	--	--
Tp41_1_B	Woning 41	[1/4]	170448,05	429214,11	5,00	57,02	--	--
Tp41_1_C	Woning 41	[1/4]	170448,05	429214,11	8,00	61,09	--	--
Tp41_2_A	Woning 41	[2/4]	170448,58	429220,15	2,00	53,05	--	--
Tp41_2_B	Woning 41	[2/4]	170448,58	429220,15	5,00	55,15	--	--
Tp41_2_C	Woning 41	[2/4]	170448,58	429220,15	8,00	58,31	--	--
Tp41_3_A	Woning 41	[3/4]	170454,18	429222,46	2,00	54,50	--	--
Tp41_3_B	Woning 41	[3/4]	170454,18	429222,46	5,00	55,95	--	--
Tp41_3_C	Woning 41	[3/4]	170454,18	429222,46	8,00	58,80	--	--
Tp41_4_A	Woning 41	[4/4]	170453,65	429216,42	2,00	69,11	--	--
Tp41_4_B	Woning 41	[4/4]	170453,65	429216,42	5,00	71,94	--	--
Tp41_4_C	Woning 41	[4/4]	170453,65	429216,42	8,00	72,76	--	--
Tp42_1_A	Woning 42	[1/4]	170470,41	429196,94	2,00	58,51	--	--
Tp42_1_B	Woning 42	[1/4]	170470,41	429196,94	5,00	62,11	--	--
Tp42_1_C	Woning 42	[1/4]	170470,41	429196,94	8,00	66,48	--	--
Tp42_2_A	Woning 42	[2/4]	170470,76	429203,01	2,00	56,85	--	--
Tp42_2_B	Woning 42	[2/4]	170470,76	429203,01	5,00	59,20	--	--
Tp42_2_C	Woning 42	[2/4]	170470,76	429203,01	8,00	61,21	--	--
Tp42_3_A	Woning 42	[3/4]	170476,39	429205,33	2,00	70,21	--	--
Tp42_3_B	Woning 42	[3/4]	170476,39	429205,33	5,00	74,05	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep containers)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Containers

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp42_3_C	Woning 42	[3/4]	170476,39	429205,33	8,00	72,82	--	--
Tp42_4_A	Woning 42	[4/4]	170476,03	429199,26	2,00	69,38	--	--
Tp42_4_B	Woning 42	[4/4]	170476,03	429199,26	5,00	72,29	--	--
Tp42_4_C	Woning 42	[4/4]	170476,03	429199,26	8,00	74,41	--	--
Tp43_1_A	Woning 43	[1/3]	170482,91	429188,34	2,00	64,01	--	--
Tp43_1_B	Woning 43	[1/3]	170482,91	429188,34	5,00	69,48	--	--
Tp43_1_C	Woning 43	[1/3]	170482,91	429188,34	8,00	76,23	--	--
Tp43_2_A	Woning 43	[2/3]	170483,24	429194,05	2,00	60,28	--	--
Tp43_2_B	Woning 43	[2/3]	170483,24	429194,05	5,00	58,43	--	--
Tp43_2_C	Woning 43	[2/3]	170483,24	429194,05	8,00	59,28	--	--
Tp43_3_A	Woning 43	[3/3]	170488,54	429196,28	2,00	70,70	--	--
Tp43_3_B	Woning 43	[3/3]	170488,54	429196,28	5,00	74,73	--	--
Tp43_3_C	Woning 43	[3/3]	170488,54	429196,28	8,00	77,69	--	--
Tp44_1_A	Woning 44	[1/3]	170487,60	429185,06	2,00	66,94	--	--
Tp44_1_B	Woning 44	[1/3]	170487,60	429185,06	5,00	73,41	--	--
Tp44_1_C	Woning 44	[1/3]	170487,60	429185,06	8,00	79,21	--	--
Tp44_2_A	Woning 44	[2/3]	170492,79	429187,38	2,00	75,44	--	--
Tp44_2_B	Woning 44	[2/3]	170492,79	429187,38	5,00	82,27	--	--
Tp44_2_C	Woning 44	[2/3]	170492,79	429187,38	8,00	82,11	--	--
Tp44_3_A	Woning 44	[3/3]	170493,23	429193,01	2,00	73,11	--	--
Tp44_3_B	Woning 44	[3/3]	170493,23	429193,01	5,00	76,52	--	--
Tp44_3_C	Woning 44	[3/3]	170493,23	429193,01	8,00	78,55	--	--
Tp45_1_A	Woning 45	[1/3]	170511,37	429208,18	2,00	58,20	--	--
Tp45_1_B	Woning 45	[1/3]	170511,37	429208,18	5,00	61,09	--	--
Tp45_1_C	Woning 45	[1/3]	170511,37	429208,18	8,00	68,44	--	--
Tp45_2_A	Woning 45	[2/3]	170510,92	429203,00	2,00	72,75	--	--
Tp45_2_B	Woning 45	[2/3]	170510,92	429203,00	5,00	79,80	--	--
Tp45_2_C	Woning 45	[2/3]	170510,92	429203,00	8,00	79,67	--	--
Tp45_3_A	Woning 45	[3/3]	170506,15	429200,93	2,00	72,41	--	--
Tp45_3_B	Woning 45	[3/3]	170506,15	429200,93	5,00	78,20	--	--
Tp45_3_C	Woning 45	[3/3]	170506,15	429200,93	8,00	77,42	--	--
Tp46_1_A	Woning 46	[1/2]	170507,26	429211,15	2,00	54,96	--	--
Tp46_1_B	Woning 46	[1/2]	170507,26	429211,15	5,00	60,65	--	--
Tp46_1_C	Woning 46	[1/2]	170507,26	429211,15	8,00	62,43	--	--
Tp46_2_A	Woning 46	[2/2]	170502,07	429203,88	2,00	70,48	--	--
Tp46_2_B	Woning 46	[2/2]	170502,07	429203,88	5,00	76,40	--	--
Tp46_2_C	Woning 46	[2/2]	170502,07	429203,88	8,00	76,72	--	--
Tp47_1_A	Woning 47	[1/2]	170503,20	429214,08	2,00	53,74	--	--
Tp47_1_B	Woning 47	[1/2]	170503,20	429214,08	5,00	58,12	--	--
Tp47_1_C	Woning 47	[1/2]	170503,20	429214,08	8,00	60,15	--	--
Tp47_2_A	Woning 47	[2/2]	170498,01	429206,81	2,00	71,24	--	--
Tp47_2_B	Woning 47	[2/2]	170498,01	429206,81	5,00	75,24	--	--
Tp47_2_C	Woning 47	[2/2]	170498,01	429206,81	8,00	75,68	--	--
Tp48_1_A	Woning 48	[1/2]	170499,15	429217,01	2,00	52,69	--	--
Tp48_1_B	Woning 48	[1/2]	170499,15	429217,01	5,00	59,60	--	--
Tp48_1_C	Woning 48	[1/2]	170499,15	429217,01	8,00	61,95	--	--
Tp48_2_A	Woning 48	[2/2]	170493,95	429209,75	2,00	68,67	--	--
Tp48_2_B	Woning 48	[2/2]	170493,95	429209,75	5,00	74,19	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep containers)

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Containers

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	8,00	74,66	--	--
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	2,00	51,76	--	--
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	5,00	55,52	--	--
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]		170495,04	429219,98	8,00	58,73	--	--
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]		170490,27	429217,92	2,00	51,41	--	--
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]		170490,27	429217,92	5,00	52,99	--	--
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]		170490,27	429217,92	8,00	54,91	--	--
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]		170489,83	429212,72	2,00	67,76	--	--
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]		170489,83	429212,72	5,00	73,08	--	--
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]		170489,83	429212,72	8,00	73,79	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep bedrijfsgebouw)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bedrijfsgebouw

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	27,58	--	--
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	30,15	--	--
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	37,54	--	--
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	40,89	--	--
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	66,75	--	--
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	66,72	--	--
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	48,54	--	--
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	41,84	--	--
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	53,29	--	--
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	55,11	--	--
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	27,65	--	--
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	31,15	--	--
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	36,49	--	--
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	22,81	--	--
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	23,54	--	--
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	27,90	--	--
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	35,23	--	--
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	36,31	--	--
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	37,68	--	--
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	29,13	--	--
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	32,97	--	--
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	38,05	--	--
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	32,50	--	--
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	34,05	--	--
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	38,89	--	--
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	36,60	--	--
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	37,77	--	--
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	40,78	--	--
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	43,03	--	--
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	44,69	--	--
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	46,14	--	--
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	33,42	--	--
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	34,86	--	--
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	45,51	--	--
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	27,09	--	--
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	29,93	--	--
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	35,97	--	--
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	37,36	--	--
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	45,05	--	--
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	46,50	--	--
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	24,70	--	--
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	28,40	--	--
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	35,85	--	--
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	30,98	--	--
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	33,93	--	--
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	39,68	--	--
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	24,57	--	--
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	27,31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep bedrijfsgebouw)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bedrijfsgebouw

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	32,12	--	--
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	36,86	--	--
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	40,61	--	--
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	43,91	--	--
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	30,03	--	--
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	31,98	--	--
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	44,31	--	--
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	25,91	--	--
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	28,98	--	--
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	33,70	--	--
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	44,66	--	--
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	44,73	--	--
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	46,05	--	--
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	44,27	--	--
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	45,61	--	--
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	46,77	--	--
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	29,40	--	--
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	32,41	--	--
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	36,96	--	--
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	43,38	--	--
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	44,70	--	--
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	45,92	--	--
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	28,17	--	--
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	28,52	--	--
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	35,50	--	--
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	43,85	--	--
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	44,93	--	--
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	45,78	--	--
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	26,82	--	--
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	27,59	--	--
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	35,25	--	--
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	38,26	--	--
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	40,83	--	--
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	45,59	--	--
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	25,54	--	--
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	27,31	--	--
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	35,08	--	--
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	34,24	--	--
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	37,12	--	--
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	40,80	--	--
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	25,38	--	--
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	27,15	--	--
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	34,93	--	--
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	35,61	--	--
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	37,33	--	--
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	42,01	--	--
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	24,42	--	--
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	27,89	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep bedrijfsgebouw)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bedrijfsgebouw

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	8,00	33,28	--	--
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	2,00	31,36	--	--
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	5,00	34,22	--	--
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	8,00	41,03	--	--
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	2,00	24,24	--	--
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	5,00	24,66	--	--
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	8,00	26,46	--	--
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	2,00	24,00	--	--
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	5,00	28,22	--	--
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	8,00	32,81	--	--
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	2,00	45,44	--	--
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	5,00	46,11	--	--
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	8,00	47,47	--	--
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	2,00	39,58	--	--
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	5,00	34,80	--	--
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	8,00	32,66	--	--
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	2,00	37,39	--	--
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	5,00	39,99	--	--
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	8,00	40,40	--	--
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	2,00	45,62	--	--
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	5,00	46,38	--	--
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	8,00	47,66	--	--
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	2,00	36,95	--	--
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	5,00	39,49	--	--
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	8,00	43,04	--	--
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	2,00	45,94	--	--
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	5,00	46,78	--	--
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	8,00	48,09	--	--
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	2,00	33,53	--	--
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	5,00	37,21	--	--
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	8,00	42,01	--	--
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	2,00	46,21	--	--
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	5,00	47,20	--	--
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	8,00	48,89	--	--
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	2,00	32,57	--	--
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	5,00	34,04	--	--
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	8,00	43,66	--	--
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	2,00	33,60	--	--
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	5,00	37,32	--	--
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	8,00	41,01	--	--
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	2,00	46,64	--	--
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	5,00	47,93	--	--
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	8,00	49,64	--	--
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	2,00	34,37	--	--
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	5,00	33,62	--	--
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	8,00	43,24	--	--
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	2,00	37,05	--	--
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	5,00	38,68	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep bedrijfsgebouw)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bedrijfsgebouw

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	8,00	42,15	--	--
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	2,00	46,31	--	--
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	5,00	48,27	--	--
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	8,00	50,24	--	--
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	2,00	41,59	--	--
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	5,00	40,82	--	--
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	8,00	43,72	--	--
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	2,00	47,87	--	--
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	5,00	49,80	--	--
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	8,00	51,63	--	--
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	2,00	34,89	--	--
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	5,00	39,52	--	--
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	8,00	43,73	--	--
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]	170473,50	429293,06	2,00	47,79	--	--
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]	170473,50	429293,06	5,00	50,18	--	--
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]	170473,50	429293,06	8,00	52,23	--	--
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	170478,38	429295,17	2,00	43,68	--	--
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]	170478,38	429295,17	5,00	47,13	--	--
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]	170478,38	429295,17	8,00	52,70	--	--
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	2,00	36,87	--	--
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	5,00	40,06	--	--
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	8,00	46,30	--	--
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]	170483,66	429285,85	2,00	48,53	--	--
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]	170483,66	429285,85	5,00	50,78	--	--
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]	170483,66	429285,85	8,00	52,18	--	--
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	170484,03	429291,55	2,00	46,23	--	--
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	170484,03	429291,55	5,00	45,41	--	--
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	170484,03	429291,55	8,00	37,08	--	--
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]	170489,28	429293,75	2,00	37,40	--	--
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]	170489,28	429293,75	5,00	40,97	--	--
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]	170489,28	429293,75	8,00	48,81	--	--
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]	170488,39	429282,45	2,00	48,67	--	--
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]	170488,39	429282,45	5,00	51,13	--	--
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]	170488,39	429282,45	8,00	52,47	--	--
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]	170493,66	429284,63	2,00	50,21	--	--
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]	170493,66	429284,63	5,00	52,65	--	--
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]	170493,66	429284,63	8,00	53,97	--	--
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]	170494,01	429290,35	2,00	37,58	--	--
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]	170494,01	429290,35	5,00	42,09	--	--
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]	170494,01	429290,35	8,00	52,04	--	--
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]	170474,86	429246,75	2,00	48,57	--	--
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]	170474,86	429246,75	5,00	53,11	--	--
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]	170474,86	429246,75	8,00	55,74	--	--
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]	170474,51	429241,33	2,00	56,37	--	--
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]	170474,51	429241,33	5,00	58,21	--	--
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]	170474,51	429241,33	8,00	58,73	--	--
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	2,00	52,44	--	--
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	5,00	54,82	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep bedrijfsgebouw)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bedrijfsgebouw

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	8,00	55,33	--	--
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]		170470,41	429249,97	2,00	47,89	--	--
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]		170470,41	429249,97	5,00	51,92	--	--
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]		170470,41	429249,97	8,00	55,51	--	--
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]		170465,11	429242,46	2,00	48,84	--	--
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]		170465,11	429242,46	5,00	53,78	--	--
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]		170465,11	429242,46	8,00	54,57	--	--
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]		170465,98	429253,18	2,00	47,02	--	--
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]		170465,98	429253,18	5,00	50,87	--	--
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]		170465,98	429253,18	8,00	56,01	--	--
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]		170460,67	429245,68	2,00	48,03	--	--
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]		170460,67	429245,68	5,00	52,90	--	--
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]		170460,67	429245,68	8,00	53,91	--	--
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]		170461,47	429256,45	2,00	37,85	--	--
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]		170461,47	429256,45	5,00	47,65	--	--
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]		170461,47	429256,45	8,00	54,82	--	--
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]		170456,17	429248,94	2,00	47,25	--	--
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]		170456,17	429248,94	5,00	52,04	--	--
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]		170456,17	429248,94	8,00	53,31	--	--
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]		170457,03	429259,67	2,00	38,14	--	--
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]		170457,03	429259,67	5,00	46,41	--	--
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]		170457,03	429259,67	8,00	53,44	--	--
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]		170451,74	429252,15	2,00	44,50	--	--
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]		170451,74	429252,15	5,00	51,30	--	--
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]		170451,74	429252,15	8,00	52,85	--	--
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]		170452,65	429262,85	2,00	38,77	--	--
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]		170452,65	429262,85	5,00	45,43	--	--
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]		170452,65	429262,85	8,00	52,60	--	--
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]		170447,66	429260,78	2,00	35,13	--	--
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]		170447,66	429260,78	5,00	35,59	--	--
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]		170447,66	429260,78	8,00	39,83	--	--
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]		170447,29	429255,37	2,00	43,49	--	--
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]		170447,29	429255,37	5,00	50,68	--	--
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]		170447,29	429255,37	8,00	52,33	--	--
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]		170444,66	429268,33	2,00	36,75	--	--
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]		170444,66	429268,33	5,00	42,32	--	--
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]		170444,66	429268,33	8,00	49,34	--	--
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]		170444,43	429262,90	2,00	34,15	--	--
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]		170444,43	429262,90	5,00	36,94	--	--
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]		170444,43	429262,90	8,00	42,85	--	--
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]		170439,39	429260,94	2,00	41,85	--	--
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]		170439,39	429260,94	5,00	49,91	--	--
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]		170439,39	429260,94	8,00	51,26	--	--
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]		170440,08	429271,64	2,00	34,72	--	--
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]		170440,08	429271,64	5,00	41,71	--	--
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]		170440,08	429271,64	8,00	47,13	--	--
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]		170434,84	429264,22	2,00	41,21	--	--
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]		170434,84	429264,22	5,00	48,97	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep bedrijfsgebouw)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bedrijfsgebouw

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	50,46	--	--
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	33,45	--	--
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	41,15	--	--
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	46,05	--	--
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	40,92	--	--
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	48,42	--	--
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	49,73	--	--
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	32,72	--	--
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	40,62	--	--
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	45,27	--	--
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	40,35	--	--
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	47,92	--	--
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	49,06	--	--
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	32,27	--	--
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	40,06	--	--
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	45,04	--	--
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	39,34	--	--
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	47,43	--	--
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	48,42	--	--
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	33,51	--	--
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	38,51	--	--
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	42,20	--	--
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	31,07	--	--
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	29,56	--	--
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	28,98	--	--
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	38,69	--	--
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	46,98	--	--
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	47,82	--	--
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	30,10	--	--
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	31,55	--	--
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	34,80	--	--
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	34,39	--	--
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	26,10	--	--
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	31,57	--	--
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	37,01	--	--
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	39,16	--	--
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	40,88	--	--
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	34,17	--	--
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	36,25	--	--
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	41,22	--	--
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	33,02	--	--
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	32,91	--	--
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	37,39	--	--
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	30,53	--	--
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	30,02	--	--
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	33,11	--	--
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	36,28	--	--
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	38,16	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep bedrijfsgebouw)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bedrijfsgebouw

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	8,00	40,16	--	--
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	2,00	30,42	--	--
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	5,00	34,91	--	--
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	8,00	38,07	--	--
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	2,00	30,79	--	--
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	5,00	33,55	--	--
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	8,00	43,60	--	--
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	2,00	36,77	--	--
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	5,00	38,92	--	--
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	8,00	42,87	--	--
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	2,00	28,95	--	--
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	5,00	35,26	--	--
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	8,00	38,69	--	--
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	2,00	35,94	--	--
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	5,00	27,51	--	--
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	8,00	31,37	--	--
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	2,00	38,29	--	--
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	5,00	42,53	--	--
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	8,00	43,91	--	--
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	2,00	31,44	--	--
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	5,00	36,68	--	--
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	8,00	36,79	--	--
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	2,00	35,87	--	--
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	5,00	40,55	--	--
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	8,00	42,21	--	--
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	2,00	38,83	--	--
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	5,00	43,12	--	--
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	8,00	44,25	--	--
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	2,00	32,25	--	--
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	5,00	34,07	--	--
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	8,00	34,62	--	--
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	2,00	38,83	--	--
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	5,00	39,78	--	--
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	8,00	37,16	--	--
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	2,00	41,85	--	--
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	5,00	45,13	--	--
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	8,00	45,52	--	--
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	2,00	41,20	--	--
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	5,00	43,84	--	--
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	8,00	44,14	--	--
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	2,00	48,72	--	--
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	5,00	40,50	--	--
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	8,00	44,28	--	--
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	2,00	37,32	--	--
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	5,00	41,87	--	--
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	8,00	45,02	--	--
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	2,00	49,09	--	--
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	5,00	49,92	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep bedrijfsgebouw)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bedrijfsgebouw

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	8,00	50,71	--	--
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	2,00	57,06	--	--
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	5,00	57,90	--	--
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	8,00	58,10	--	--
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	2,00	41,94	--	--
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	5,00	45,92	--	--
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	8,00	48,45	--	--
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	2,00	42,08	--	--
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	5,00	42,31	--	--
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	8,00	44,45	--	--
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	2,00	59,30	--	--
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	5,00	60,67	--	--
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	8,00	61,00	--	--
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	2,00	44,80	--	--
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	5,00	48,21	--	--
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	8,00	51,49	--	--
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	2,00	61,90	--	--
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	5,00	63,53	--	--
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	8,00	62,94	--	--
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	2,00	57,25	--	--
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	5,00	61,75	--	--
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	8,00	61,77	--	--
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	2,00	64,58	--	--
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	5,00	67,63	--	--
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	8,00	67,38	--	--
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	2,00	64,71	--	--
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	5,00	70,04	--	--
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	8,00	69,71	--	--
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	2,00	53,22	--	--
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	5,00	55,20	--	--
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	8,00	66,12	--	--
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	2,00	63,48	--	--
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	5,00	65,30	--	--
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	8,00	65,22	--	--
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	2,00	46,10	--	--
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	5,00	51,14	--	--
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	8,00	53,25	--	--
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	2,00	62,00	--	--
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	5,00	63,48	--	--
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	8,00	63,49	--	--
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	44,31	--	--
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	50,12	--	--
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	51,09	--	--
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	60,68	--	--
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	61,87	--	--
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	62,00	--	--
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	42,73	--	--
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	50,20	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 2,5 meter (groep bedrijfsgebouw)

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 2,5 meter hoog
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsgebouw

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	51,20	--	--	
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	59,02	--	--	
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	60,52	--	--	
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	60,71	--	--	
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	42,22	--	--	
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	42,49	--	--	
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	44,73	--	--	
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	53,47	--	--	
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	55,42	--	--	
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	50,87	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Invoer geluidscherm - 3,0 meter

Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,0 meter hoog
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: Afschermende voorzieningen
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Refl.L 31	Refl.L 8k
Scherm04	Afschermende voorziening 3,0 meter hoog	170525,41	429218,38	170492,19	429177,56	3,00	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80
Scherm01	Afschermende voorziening 2,0 meter hoog	170463,54	429322,69	170488,37	429306,38	2,00	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80

Invoer geluidscherm - 3,0 meter

Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,0 meter hoog
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: Afschermdende voorzieningen
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl.R 31	Refl.R 8k	Lengte
Schermd04	0,80	0,80	57,49
Schermd01	0,80	0,80	29,70

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 3,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	22,44	12,43	9,64	22,44	52,92
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	21,82	8,82	5,99	21,82	46,43
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	27,44	15,42	12,49	27,44	54,43
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	30,81	19,35	16,53	30,81	56,40
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	50,31	39,06	36,43	50,31	79,58
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	50,64	38,97	36,26	50,64	79,96
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	46,43	26,39	23,41	46,43	74,75
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	47,24	28,01	25,04	47,24	74,85
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	45,07	25,94	22,95	45,07	72,06
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	46,51	27,97	24,99	46,51	73,62
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	22,27	7,46	4,51	22,27	49,82
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	25,74	11,28	8,40	25,74	51,49
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	29,68	18,43	15,58	29,68	56,83
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	16,98	1,00	-1,90	16,98	43,53
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	18,33	2,15	-0,70	18,33	43,03
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	21,59	6,74	3,86	21,59	45,15
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	27,81	15,49	12,58	27,81	56,95
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	29,15	17,39	14,52	29,15	57,67
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	30,77	18,76	15,94	30,77	59,15
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	23,76	9,38	6,47	23,76	52,84
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	26,39	12,80	9,91	26,39	53,07
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	28,94	17,26	14,37	28,94	55,76
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	26,41	14,31	11,39	26,41	56,16
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	28,32	17,41	14,52	28,32	57,03
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	31,12	20,20	17,32	31,12	59,95
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	28,14	16,07	13,15	28,14	57,25
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	29,50	17,85	15,01	29,50	57,82
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	31,14	19,19	16,36	31,14	59,36
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	29,17	15,98	13,02	29,17	59,89
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	30,53	17,99	15,05	30,53	58,67
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	32,52	21,02	18,18	32,52	60,23
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	26,10	11,35	8,48	26,10	56,28
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	27,57	12,01	9,06	27,57	57,75
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	30,57	17,78	14,85	30,57	58,37
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	17,90	1,33	-1,59	17,90	44,17
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	20,92	6,23	3,31	20,92	46,27
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	25,67	13,11	10,20	25,67	50,76
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	26,93	14,43	11,45	26,93	55,46
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	29,99	18,08	15,13	29,99	57,67
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	32,81	21,30	18,42	32,81	60,12
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	16,93	0,84	-2,09	16,93	43,45
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	19,38	4,47	1,57	19,38	44,38
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	25,07	12,67	9,76	25,07	50,96
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	25,74	12,04	9,11	25,74	56,63
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	28,59	16,31	13,43	28,59	58,91
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	33,47	22,08	19,18	33,47	62,30
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	17,50	0,99	-1,93	17,50	43,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 3,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	19,51	4,97	2,06	19,51	44,30
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	25,29	12,80	9,89	25,29	51,00
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	29,84	18,37	15,48	29,84	62,56
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	30,86	19,73	16,83	30,86	61,11
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	33,01	22,30	19,40	33,01	61,77
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	28,53	16,87	13,97	28,53	61,62
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	29,54	18,85	15,96	29,54	61,12
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	31,48	20,64	17,77	31,48	61,56
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	18,87	2,53	-0,40	18,87	44,47
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	21,52	6,87	3,98	21,52	46,84
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	26,17	13,54	10,64	26,17	51,62
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	31,33	20,50	17,56	31,33	61,70
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	31,50	20,79	17,89	31,50	61,03
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	32,82	22,19	19,31	32,82	61,93
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	30,04	19,19	16,26	30,04	60,85
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	31,13	20,74	17,81	31,13	60,70
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	32,43	21,99	19,09	32,43	61,43
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	19,76	4,04	1,10	19,76	44,34
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	22,63	8,58	5,63	22,63	46,76
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	26,22	13,83	10,93	26,22	51,37
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	31,19	20,78	17,85	31,19	61,83
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	31,66	20,94	18,05	31,66	60,93
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	33,05	22,36	19,49	33,05	61,69
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	18,52	2,78	-0,15	18,52	43,72
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	19,69	5,16	2,26	19,69	43,77
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	24,96	12,89	10,03	24,96	50,11
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	31,01	20,94	18,02	31,01	60,83
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	31,82	21,41	18,53	31,82	60,84
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	32,97	22,50	19,64	32,97	61,62
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	17,43	2,34	-0,54	17,43	43,47
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	19,04	4,25	1,38	19,04	43,31
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	24,77	12,75	9,89	24,77	49,86
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	28,10	15,93	13,05	28,10	54,76
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	30,12	18,24	15,28	30,12	55,22
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	32,04	21,32	18,44	32,04	59,18
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	17,05	2,11	-0,77	17,05	43,38
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	18,94	4,21	1,33	18,94	43,24
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	24,81	12,99	10,12	24,81	49,89
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	25,65	13,47	10,68	25,65	54,64
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	28,23	16,51	13,69	28,23	55,96
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	31,10	20,75	18,00	31,10	56,89
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	16,53	1,25	-1,62	16,53	42,46
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	18,97	4,60	1,71	18,97	43,22
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	24,56	12,75	9,89	24,56	49,10
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	25,92	14,12	11,22	25,92	54,00
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	27,95	16,77	13,88	27,95	54,90
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	31,35	21,38	18,61	31,35	57,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 3,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	15,86	0,59	-2,26	15,86	42,41
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	18,97	4,40	1,51	18,97	43,23
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	8,00	24,43	12,66	9,81	24,43	48,48
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	2,00	22,59	8,38	5,49	22,59	49,15
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	5,00	25,27	12,32	9,44	25,27	51,00
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	8,00	31,22	21,27	18,50	31,22	59,79
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	2,00	18,43	4,46	1,77	18,43	48,13
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	5,00	19,46	6,00	3,45	19,46	47,87
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	8,00	25,13	12,86	10,07	25,13	50,46
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	2,00	16,08	0,63	-2,19	16,08	43,01
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	5,00	19,55	5,34	2,46	19,55	44,69
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	8,00	24,79	13,07	10,23	24,79	49,69
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	2,00	32,91	22,63	19,72	32,91	63,12
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	5,00	32,86	22,61	19,73	32,86	62,00
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	8,00	34,03	23,76	20,90	34,03	62,39
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	2,00	28,03	17,54	14,61	28,03	55,61
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	5,00	23,98	12,02	9,15	23,98	50,78
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	8,00	24,26	10,19	7,33	24,26	46,97
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	2,00	26,41	14,37	11,40	26,41	51,81
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	5,00	29,38	17,24	14,33	29,38	54,28
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	8,00	30,50	19,91	17,14	30,50	57,13
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	2,00	33,07	22,81	19,91	33,07	63,33
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	5,00	33,21	22,95	20,07	33,21	62,40
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	8,00	34,44	24,12	21,26	34,44	62,88
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	2,00	25,54	13,65	10,68	25,54	50,95
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	5,00	29,02	17,04	14,14	29,02	54,31
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	8,00	31,19	20,65	17,83	31,19	57,30
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	2,00	33,30	23,05	20,15	33,30	63,42
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	5,00	33,57	23,34	20,46	33,57	62,64
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	8,00	34,84	24,51	21,66	34,84	63,21
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	2,00	24,95	12,19	9,25	24,95	50,73
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	5,00	28,45	16,07	13,22	28,45	54,28
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	8,00	31,57	20,67	17,87	31,57	57,42
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	2,00	33,57	23,32	20,42	33,57	63,62
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	5,00	33,95	23,79	20,91	33,95	62,97
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	8,00	35,42	25,15	22,30	35,42	63,63
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	2,00	24,24	10,99	8,08	24,24	49,49
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	5,00	25,09	11,82	8,92	25,09	48,98
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	8,00	31,75	20,77	17,86	31,75	57,29
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	2,00	27,46	16,93	13,96	27,46	53,98
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	5,00	28,99	16,84	13,98	28,99	55,04
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	8,00	31,48	20,12	17,32	31,48	57,09
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	2,00	33,79	23,53	20,63	33,79	63,84
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	5,00	34,56	24,36	21,48	34,56	63,54
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	8,00	36,03	25,66	22,81	36,03	64,18
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	2,00	25,14	12,76	9,85	25,14	50,62
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	5,00	24,08	11,84	8,94	24,08	48,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 3,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	8,00	29,95	19,53	16,60	29,95	55,34
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	2,00	29,09	18,72	15,76	29,09	56,98
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	5,00	29,72	18,77	15,90	29,72	56,18
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	8,00	31,76	21,36	18,61	31,76	57,55
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	2,00	33,80	23,41	20,53	33,80	64,16
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	5,00	34,94	24,67	21,79	34,94	64,08
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	8,00	36,42	25,89	23,05	36,42	64,72
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	2,00	27,86	16,01	13,03	27,86	54,46
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	5,00	30,12	18,92	16,05	30,12	56,23
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	8,00	32,54	21,50	18,65	32,54	58,25
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	2,00	33,68	23,21	20,32	33,68	64,12
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	5,00	35,35	25,13	22,26	35,35	64,68
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	8,00	36,70	26,23	23,39	36,70	65,33
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	2,00	26,84	13,45	10,53	26,84	53,55
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	5,00	30,15	18,63	15,77	30,15	56,17
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	8,00	33,38	22,23	19,48	33,38	59,87
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]	170473,50	429293,06	2,00	34,06	23,63	20,74	34,06	64,49
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]	170473,50	429293,06	5,00	35,85	25,75	22,87	35,85	65,16
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]	170473,50	429293,06	8,00	37,23	26,89	24,05	37,23	65,95
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	170478,38	429295,17	2,00	30,84	18,68	15,74	30,84	59,67
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]	170478,38	429295,17	5,00	33,66	22,61	19,65	33,66	60,73
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]	170478,38	429295,17	8,00	38,18	28,47	25,65	38,18	66,72
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	2,00	27,75	14,99	12,13	27,75	53,62
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	5,00	30,38	18,19	15,34	30,38	56,13
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	8,00	34,71	23,54	20,69	34,71	62,03
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]	170483,66	429285,85	2,00	34,91	24,22	21,35	34,91	65,14
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]	170483,66	429285,85	5,00	37,00	26,68	23,81	37,00	66,21
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]	170483,66	429285,85	8,00	38,42	27,78	24,95	38,42	67,22
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	170484,03	429291,55	2,00	32,01	22,01	19,05	32,01	59,13
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	170484,03	429291,55	5,00	31,00	22,07	19,11	31,00	57,11
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	170484,03	429291,55	8,00	30,14	17,26	14,32	30,14	60,19
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]	170489,28	429293,75	2,00	29,90	17,42	14,51	29,90	55,78
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]	170489,28	429293,75	5,00	31,93	20,93	18,11	31,93	59,06
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]	170489,28	429293,75	8,00	36,25	26,57	23,84	36,25	65,26
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]	170488,39	429282,45	2,00	35,31	24,65	21,80	35,31	65,44
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]	170488,39	429282,45	5,00	37,47	27,07	24,22	37,47	66,73
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]	170488,39	429282,45	8,00	38,82	28,13	25,31	38,82	67,79
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]	170493,66	429284,63	2,00	36,71	26,89	24,08	36,71	66,75
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]	170493,66	429284,63	5,00	39,21	29,51	26,69	39,21	68,81
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]	170493,66	429284,63	8,00	40,49	30,46	27,66	40,49	69,78
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]	170494,01	429290,35	2,00	30,77	18,07	15,21	30,77	57,58
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]	170494,01	429290,35	5,00	33,20	22,18	19,37	33,20	60,54
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]	170494,01	429290,35	8,00	38,48	27,83	25,07	38,48	67,72
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]	170474,86	429246,75	2,00	36,56	25,71	22,75	36,56	66,75
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]	170474,86	429246,75	5,00	38,99	28,02	25,10	38,99	67,38
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]	170474,86	429246,75	8,00	40,81	29,52	26,64	40,81	68,53
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]	170474,51	429241,33	2,00	40,08	30,42	27,44	40,08	68,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 3,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	5,00	41,72	31,53	28,58	41,72	69,40
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	8,00	43,12	31,99	29,07	43,12	70,15
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	2,00	35,48	23,25	20,26	35,48	60,17
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	5,00	38,93	27,53	24,58	38,93	63,30
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	8,00	41,50	29,19	26,30	41,50	68,78
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]		170470,41	429249,97	2,00	35,45	24,54	21,59	35,45	66,07
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]		170470,41	429249,97	5,00	38,00	26,90	23,98	38,00	66,61
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]		170470,41	429249,97	8,00	39,94	28,71	25,82	39,94	67,66
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]		170465,11	429242,46	2,00	33,95	22,34	19,35	33,95	58,91
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]		170465,11	429242,46	5,00	37,72	25,94	22,97	37,72	62,25
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]		170465,11	429242,46	8,00	40,51	28,25	25,37	40,51	67,29
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]		170465,98	429253,18	2,00	34,58	23,57	20,63	34,58	65,50
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]		170465,98	429253,18	5,00	37,27	26,04	23,12	37,27	65,99
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]		170465,98	429253,18	8,00	39,31	28,00	25,12	39,31	66,98
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]		170460,67	429245,68	2,00	33,03	21,09	18,09	33,03	58,58
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]		170460,67	429245,68	5,00	36,87	24,96	21,99	36,87	62,06
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]		170460,67	429245,68	8,00	39,59	26,72	23,87	39,59	65,44
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]		170461,47	429256,45	2,00	33,85	22,91	19,97	33,85	65,11
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]		170461,47	429256,45	5,00	36,57	25,41	22,50	36,57	65,61
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]		170461,47	429256,45	8,00	38,68	27,42	24,54	38,68	66,73
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]		170456,17	429248,94	2,00	32,87	20,82	17,82	32,87	58,61
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]		170456,17	429248,94	5,00	36,50	24,32	21,35	36,50	62,05
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]		170456,17	429248,94	8,00	39,50	25,79	22,92	39,50	64,68
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]		170457,03	429259,67	2,00	33,08	21,99	19,07	33,08	64,67
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]		170457,03	429259,67	5,00	35,84	24,75	21,84	35,84	65,14
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]		170457,03	429259,67	8,00	37,89	26,84	23,96	37,89	66,09
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]		170451,74	429252,15	2,00	32,46	19,96	16,96	32,46	58,66
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]		170451,74	429252,15	5,00	36,28	23,81	20,84	36,28	62,01
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]		170451,74	429252,15	8,00	38,81	24,72	21,84	38,81	64,10
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]		170452,65	429262,85	2,00	32,86	21,69	18,77	32,86	64,39
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]		170452,65	429262,85	5,00	35,41	24,25	21,34	35,41	64,86
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]		170452,65	429262,85	8,00	37,30	26,28	23,40	37,30	65,66
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]		170447,66	429260,78	2,00	26,04	14,17	11,21	26,04	53,32
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]		170447,66	429260,78	5,00	26,37	14,27	11,32	26,37	52,28
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]		170447,66	429260,78	8,00	30,77	20,30	17,37	30,77	57,31
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]		170447,29	429255,37	2,00	32,15	19,40	16,41	32,15	58,45
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]		170447,29	429255,37	5,00	35,82	23,83	20,86	35,82	61,73
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]		170447,29	429255,37	8,00	38,17	24,45	21,50	38,17	63,44
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]		170444,66	429268,33	2,00	32,43	21,54	18,62	32,43	64,34
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]		170444,66	429268,33	5,00	34,09	22,96	20,06	34,09	63,95
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]		170444,66	429268,33	8,00	36,38	25,06	22,19	36,38	64,91
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]		170444,43	429262,90	2,00	25,42	12,10	9,14	25,42	51,87
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]		170444,43	429262,90	5,00	28,15	14,61	11,66	28,15	52,87
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]		170444,43	429262,90	8,00	36,30	21,50	18,56	36,30	62,73
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]		170439,39	429260,94	2,00	30,67	18,86	15,88	30,67	58,64
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]		170439,39	429260,94	5,00	33,79	22,18	19,22	33,79	60,52
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]		170439,39	429260,94	8,00	36,74	23,56	20,64	36,74	62,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 3,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	32,00	21,24	18,32	32,00	64,09
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	33,55	22,50	19,60	33,55	63,58
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	35,61	24,32	21,45	35,61	64,22
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	29,82	18,20	15,21	29,82	57,09
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	32,91	21,52	18,55	32,91	59,79
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	35,87	23,18	20,25	35,87	62,12
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	31,69	21,03	18,11	31,69	63,86
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	33,05	22,05	19,15	33,05	63,22
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	35,08	24,28	21,40	35,08	63,66
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	29,51	17,73	14,74	29,51	56,79
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	32,42	21,17	18,20	32,42	59,35
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	35,29	22,79	19,87	35,29	61,47
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	31,46	20,76	17,84	31,46	63,65
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	32,64	21,56	18,66	32,64	62,90
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	34,74	23,88	21,00	34,74	63,30
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	29,62	17,41	14,41	29,62	57,32
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	32,09	20,62	17,65	32,09	58,98
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	34,94	22,51	19,59	34,94	61,11
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	31,23	20,35	17,43	31,23	63,36
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	32,19	21,11	18,21	32,19	62,55
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	34,24	23,50	20,61	34,24	62,89
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	29,74	17,66	14,66	29,74	58,96
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	31,69	20,14	17,17	31,69	58,96
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	34,34	22,23	19,32	34,34	60,83
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	31,17	20,18	17,27	31,17	63,20
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	31,68	20,63	17,74	31,68	62,27
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	33,75	23,07	20,17	33,75	62,51
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	26,19	13,02	10,08	26,19	57,24
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	23,62	11,03	8,11	23,62	52,10
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	24,44	10,12	7,20	24,44	48,06
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	29,44	17,34	14,34	29,44	58,18
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	31,42	19,64	16,67	31,42	58,99
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	33,82	21,89	18,99	33,82	60,48
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	25,28	14,08	11,11	25,28	52,59
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	25,54	11,66	8,71	25,54	51,80
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	29,16	15,98	13,07	29,16	54,90
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	24,20	9,77	6,78	24,20	49,36
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	22,83	6,38	3,52	22,83	48,31
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	26,79	12,47	9,61	26,79	51,78
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	30,51	18,89	15,98	30,51	60,74
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	32,22	21,09	18,22	32,22	61,83
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	33,86	22,77	19,91	33,86	63,26
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	29,01	17,62	14,71	29,01	60,44
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	31,27	20,58	17,72	31,27	60,90
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	33,99	22,91	20,03	33,99	63,04
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	25,56	11,81	8,90	25,56	53,77
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	28,50	15,06	12,11	28,50	54,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 3,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	32,52	21,43	18,53	32,52	58,41
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	27,29	16,08	13,15	27,29	57,02
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	24,68	13,96	11,01	24,68	51,01
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	27,63	17,04	14,09	27,63	52,96
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	31,64	19,33	16,39	31,64	62,43
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	33,26	21,68	18,80	33,26	63,21
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	8,00	34,84	23,30	20,44	34,84	63,91
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	2,00	25,31	9,23	6,34	25,31	53,79
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	5,00	29,16	15,07	12,15	29,16	55,99
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	8,00	32,53	20,66	17,72	32,53	59,51
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	2,00	27,28	13,51	10,58	27,28	57,19
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	5,00	29,99	17,95	15,01	29,99	59,06
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	8,00	35,46	25,66	22,75	35,46	64,37
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	2,00	31,77	19,87	16,92	31,77	62,79
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	5,00	33,66	22,07	19,15	33,66	63,43
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	8,00	35,39	23,95	21,08	35,39	64,34
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	2,00	26,69	13,01	10,03	26,69	54,51
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	5,00	31,26	18,53	15,56	31,26	56,67
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	8,00	33,74	20,61	17,74	33,74	59,09
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	2,00	27,40	15,48	12,48	27,40	52,24
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	5,00	26,18	15,69	12,70	26,18	50,48
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	8,00	26,51	12,37	9,43	26,51	50,42
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	2,00	32,63	20,03	17,09	32,63	62,78
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	5,00	35,37	23,44	20,49	35,37	65,45
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	8,00	36,92	25,12	22,21	36,92	65,89
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	2,00	27,81	13,65	10,70	27,81	53,43
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	31,78	17,60	14,66	31,78	57,03
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	34,71	21,28	18,37	34,71	62,11
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	32,40	21,21	18,25	32,40	63,75
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	34,54	23,51	20,56	34,54	64,18
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	36,78	25,91	23,02	36,78	65,14
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	33,14	20,23	17,29	33,14	63,36
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	35,83	23,03	20,09	35,83	65,79
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	37,46	25,72	22,83	37,46	66,24
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	29,26	15,39	12,42	29,26	56,78
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	31,58	16,88	13,91	31,58	56,12
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	33,68	18,02	15,05	33,68	57,46
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	31,83	21,89	18,91	31,83	56,77
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	31,38	22,12	19,14	31,38	54,89
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	32,85	17,82	14,92	32,85	57,74
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	35,51	23,97	20,99	35,51	64,66
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	38,02	26,78	23,80	38,02	67,29
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	39,65	28,19	25,24	39,65	68,45
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	36,21	24,23	21,25	36,21	62,31
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	40,33	25,91	22,94	40,33	65,97
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	41,67	26,90	23,97	41,67	66,96
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	35,13	22,82	19,83	35,13	61,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 3,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,0 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	35,68	14,74	11,84	35,68	61,85
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	38,29	20,26	17,33	38,29	63,36
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	32,46	14,32	11,37	32,46	56,47
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	33,82	16,74	13,86	33,82	58,37
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	36,34	21,50	18,60	36,34	61,16
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	40,18	29,15	26,16	40,18	65,28
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	44,36	30,29	27,35	44,36	70,31
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	8,00	44,69	31,16	28,26	44,69	71,79
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	2,00	40,05	26,94	23,97	40,05	64,91
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	5,00	43,53	28,58	25,68	43,53	68,38
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	8,00	45,38	30,66	27,77	45,38	71,11
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	2,00	35,10	17,99	15,00	35,10	58,74
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	5,00	40,40	23,41	20,43	40,40	63,96
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	8,00	45,38	25,98	23,00	45,38	69,59
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	2,00	36,50	25,14	22,13	36,50	59,45
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	5,00	34,41	18,44	15,46	34,41	58,93
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	8,00	36,40	21,45	18,47	36,40	59,70
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	2,00	42,50	30,08	27,11	42,50	67,08
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	5,00	46,74	32,16	29,21	46,74	73,63
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	8,00	48,76	33,45	30,53	48,76	75,50
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	2,00	37,23	19,69	16,70	37,23	60,70
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	5,00	43,07	23,36	20,38	43,07	67,01
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	8,00	49,05	31,32	28,34	49,05	74,91
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	2,00	44,84	32,32	29,32	44,84	69,62
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	5,00	52,47	34,96	31,97	52,47	79,42
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	8,00	52,87	35,71	32,73	52,87	79,94
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	2,00	43,32	30,21	27,22	43,32	68,12
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	5,00	48,59	32,74	29,77	48,59	76,12
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	8,00	50,44	33,48	30,51	50,44	77,61
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	2,00	44,61	33,02	30,05	44,61	68,40
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	5,00	48,83	36,07	33,13	48,83	76,29
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	8,00	50,60	37,21	34,31	50,60	78,89
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	2,00	46,65	34,92	31,94	46,65	71,92
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	5,00	54,30	39,80	36,84	54,30	82,85
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	8,00	54,67	40,08	37,14	54,67	83,50
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	2,00	43,12	27,56	24,57	43,12	67,67
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	5,00	49,42	30,95	27,98	49,42	76,77
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	8,00	51,37	36,47	33,54	51,37	79,27
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	2,00	43,57	32,56	29,61	43,57	67,57
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	5,00	46,85	34,82	31,89	46,85	73,77
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	8,00	48,42	36,06	33,17	48,42	76,20
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	2,00	40,36	26,35	23,36	40,36	66,04
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	5,00	47,08	28,39	25,43	47,08	73,74
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	8,00	48,61	33,69	30,72	48,61	75,56
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	2,00	42,71	31,39	28,45	42,71	67,20
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	5,00	45,49	33,98	31,06	45,49	72,44
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	8,00	46,86	35,14	32,27	46,86	74,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 3,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,0 meter hoog
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	38,48	19,29	16,34	38,48	64,32	
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	45,46	26,34	23,40	45,46	71,77	
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	47,00	30,29	27,35	47,00	73,84	
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	42,17	31,12	28,17	42,17	68,05	
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	44,48	33,16	30,24	44,48	71,45	
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	45,66	34,27	31,40	45,66	73,13	
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	37,80	24,04	21,05	37,80	64,53	
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	44,32	25,32	22,37	44,32	70,90	
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	45,78	28,88	25,93	45,78	72,62	
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	41,57	30,70	27,75	41,57	68,83	
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	43,58	32,43	29,52	43,58	70,66	
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	44,59	33,44	30,58	44,59	71,97	
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	34,60	24,97	22,03	34,60	64,70	
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	33,27	19,31	16,42	33,27	61,91	
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	35,04	21,63	18,69	35,04	62,32	
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	38,15	24,38	21,42	38,15	63,78	
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	43,49	24,58	21,61	43,49	69,61	
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	44,77	27,33	24,40	44,77	71,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 3,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,0 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	45,55	33,29	33,29
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	39,09	27,48	27,48
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	48,17	30,26	30,26
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	51,59	32,03	32,03
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	85,52	62,00	62,00
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	84,13	61,95	61,95
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	77,21	45,10	45,10
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	77,28	46,56	46,56
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	76,02	37,00	37,00
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	76,48	39,24	39,24
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	48,01	32,22	32,22
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	51,58	29,21	29,21
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	54,14	37,58	37,58
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	35,76	22,16	22,16
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	36,35	22,00	22,00
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	41,59	24,33	24,33
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	51,79	34,03	34,03
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	53,81	34,03	34,03
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	54,69	35,49	35,49
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	48,31	32,59	32,59
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	52,08	30,74	30,74
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	54,54	35,65	35,65
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	50,14	35,29	35,29
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	51,74	36,15	36,15
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	55,88	38,36	38,36
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	52,02	34,02	34,02
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	54,08	34,67	34,67
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	55,02	35,77	35,77
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	54,00	38,41	38,41
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	56,01	34,68	34,68
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	57,36	37,33	37,33
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	53,06	30,50	30,50
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	56,53	30,06	30,06
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	57,64	32,97	32,97
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	35,93	22,44	22,44
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	39,63	25,43	25,43
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	45,64	30,49	30,49
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	52,27	31,25	31,25
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	55,86	33,68	33,68
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	57,29	37,80	37,80
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	35,60	22,22	22,22
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	36,94	24,28	24,28
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	44,87	31,39	31,39
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	51,75	35,56	35,56
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	54,00	39,09	39,09
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	59,94	41,93	41,93
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	35,62	23,54	23,54
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	39,08	24,61	24,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 3,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,0 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	47,43	31,56	31,56
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	56,61	41,84	41,84
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	56,52	40,36	40,36
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	57,96	41,56	41,56
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	56,60	41,13	41,13
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	56,89	41,09	41,09
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	57,93	42,06	42,06
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	35,83	23,88	23,88
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	40,11	27,00	27,00
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	47,66	31,61	31,61
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	56,31	39,80	39,80
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	56,53	39,97	39,97
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	57,73	41,52	41,52
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	55,87	37,15	37,15
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	56,18	38,44	38,44
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	57,21	40,32	40,32
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	37,41	24,00	24,00
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	42,06	26,24	26,24
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	46,36	31,50	31,50
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	56,41	39,68	39,68
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	56,39	39,63	39,63
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	57,62	41,03	41,03
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	37,00	21,67	21,67
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	40,13	22,87	22,87
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	44,56	30,25	30,25
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	56,26	37,28	37,28
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	56,36	38,88	38,88
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	57,54	40,77	40,77
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	37,00	20,52	20,52
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	40,00	21,75	21,75
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	44,83	29,68	29,68
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	49,69	31,81	31,81
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	50,77	33,81	33,81
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	55,12	39,72	39,72
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	36,94	21,06	21,06
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	39,65	22,56	22,56
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	46,19	29,51	29,51
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	46,19	34,75	34,75
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	49,10	36,57	36,57
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	52,36	38,01	38,01
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	39,31	21,44	21,44
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	39,43	24,06	24,06
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	43,71	31,62	31,62
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	45,52	33,61	33,61
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	47,89	35,48	35,48
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	52,28	40,13	40,13
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	37,10	22,04	22,04
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	36,92	24,85	24,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 3,0 meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,0 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	8,00	41,92	31,19	31,19
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	2,00	42,70	29,25	29,25
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	5,00	44,83	31,50	31,50
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	8,00	54,37	40,91	40,91
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	2,00	40,12	29,26	29,26
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	5,00	40,85	29,14	29,14
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	8,00	50,23	34,18	34,18
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	2,00	36,93	22,68	22,68
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	5,00	39,12	25,65	25,65
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	8,00	41,52	31,08	31,08
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	2,00	58,06	41,88	41,88
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	5,00	57,89	40,79	40,79
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	8,00	58,91	41,41	41,41
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	2,00	50,47	33,01	33,01
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	5,00	44,44	31,04	31,04
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	8,00	40,82	27,68	27,68
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	2,00	44,31	31,68	31,68
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	5,00	48,43	35,70	35,70
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	8,00	52,54	38,68	38,68
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	2,00	58,27	41,98	41,98
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	5,00	58,30	41,14	41,14
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	8,00	59,62	41,79	41,79
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	2,00	43,87	30,26	30,26
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	5,00	47,17	33,83	33,83
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	8,00	53,69	38,86	38,86
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	2,00	58,51	42,05	42,05
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	5,00	58,73	41,47	41,47
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	8,00	59,99	42,16	42,16
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	2,00	44,28	30,48	30,48
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	5,00	48,27	34,25	34,25
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	8,00	53,02	40,38	40,38
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	2,00	58,76	43,27	43,27
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	5,00	59,16	42,26	42,26
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	8,00	60,39	44,42	44,42
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	2,00	42,58	27,21	27,21
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	5,00	42,72	30,24	30,24
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	8,00	53,41	38,64	38,64
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	2,00	48,04	31,97	31,97
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	5,00	49,11	35,18	35,18
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	8,00	52,61	38,76	38,76
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	2,00	59,17	42,45	42,45
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	5,00	59,77	43,32	43,32
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	8,00	61,13	45,31	45,31
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	2,00	44,30	28,63	28,63
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	5,00	43,11	29,13	29,13
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	8,00	50,22	38,40	38,40
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	2,00	52,02	35,47	35,47
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	5,00	49,97	37,00	37,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 3,0 meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,0 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	8,00	52,98	39,63	39,63
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	2,00	59,52	42,59	42,59
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	5,00	60,26	43,95	43,95
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	8,00	61,65	45,85	45,85
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	2,00	51,78	32,82	32,82
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	5,00	49,90	37,04	37,04
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	8,00	53,98	40,68	40,68
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	2,00	59,52	41,69	41,69
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	5,00	60,81	45,35	45,35
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	8,00	62,31	46,94	46,94
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	2,00	50,55	31,95	31,95
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	5,00	50,34	38,09	38,09
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	8,00	58,28	44,48	44,48
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	2,00	59,85	42,07	42,07
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	5,00	61,37	45,83	45,83
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	8,00	63,03	47,42	47,42
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	2,00	54,94	38,81	38,81
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	5,00	56,36	42,30	42,30
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	8,00	63,89	48,07	48,07
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	2,00	47,15	34,34	34,34
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	5,00	50,16	38,08	38,08
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	8,00	58,93	45,10	45,10
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	2,00	61,79	42,84	42,84
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	5,00	63,64	46,56	46,56
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	8,00	65,18	48,92	48,92
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	2,00	57,39	35,71	35,71
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	5,00	56,03	37,32	37,32
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	8,00	57,96	42,89	42,89
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	2,00	57,61	35,86	35,86
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	5,00	52,54	39,90	39,90
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	8,00	62,42	48,07	48,07
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	2,00	62,48	43,89	43,89
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	5,00	64,48	47,27	47,27
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	8,00	65,74	49,69	49,69
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	2,00	62,74	44,73	44,73
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	5,00	64,83	49,62	49,62
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	8,00	65,98	51,69	51,69
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	2,00	56,92	37,69	37,69
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	5,00	56,47	42,52	42,52
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	8,00	64,84	50,15	50,15
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	2,00	62,12	45,27	45,27
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	5,00	65,36	47,22	47,22
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	8,00	66,10	48,97	48,97
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	2,00	64,19	47,78	47,78
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	5,00	67,32	49,84	49,84
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	8,00	69,68	51,55	51,55
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	2,00	58,39	36,61	36,61
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	5,00	66,72	40,52	40,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 3,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,0 meter hoog
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	8,00	67,93	48,53	48,53
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	2,00	61,35	44,71	44,71
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	5,00	64,40	46,56	46,56
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	8,00	65,48	48,24	48,24
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	2,00	57,78	34,70	34,70
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	5,00	65,69	38,63	38,63
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	8,00	67,35	46,13	46,13
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	2,00	60,65	44,29	44,29
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	5,00	63,54	46,01	46,01
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	8,00	64,91	47,70	47,70
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	2,00	57,25	33,60	33,60
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	5,00	64,83	37,36	37,36
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	8,00	67,16	43,12	43,12
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	2,00	59,98	43,89	43,89
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	5,00	62,74	45,54	45,54
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	8,00	64,59	47,48	47,48
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	2,00	56,66	33,99	33,99
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	5,00	64,16	38,08	38,08
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	8,00	67,03	42,37	42,37
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	2,00	59,38	43,59	43,59
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	5,00	62,10	45,20	45,20
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	8,00	64,08	46,92	46,92
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	2,00	61,40	33,91	33,91
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	5,00	65,66	36,35	36,35
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	8,00	68,06	41,26	41,26
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	2,00	58,94	43,21	43,21
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	5,00	61,44	44,60	44,60
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	8,00	63,31	46,28	46,28
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	2,00	47,40	33,43	33,43
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	5,00	52,29	32,84	32,84
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	8,00	56,02	35,06	35,06
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	2,00	60,85	33,23	33,23
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	5,00	65,02	36,43	36,43
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	8,00	67,37	40,69	40,69
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	2,00	58,57	43,67	43,67
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	5,00	60,26	43,81	43,81
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	8,00	62,06	45,31	45,31
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	2,00	49,67	30,57	30,57
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	5,00	53,92	32,18	32,18
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	8,00	66,05	41,69	41,69
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	2,00	57,39	34,13	34,13
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	5,00	62,28	36,88	36,88
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	65,22	39,78	39,78
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	58,19	43,40	43,40
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	59,68	43,39	43,39
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	61,22	44,59	44,59
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	56,52	33,51	33,51
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	60,96	36,83	36,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 3,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,0 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	63,67	39,42	39,42
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	57,86	43,16	43,16
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	59,12	42,96	42,96
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	60,55	43,86	43,86
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	55,20	32,76	32,76
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	59,82	35,96	35,96
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	62,39	38,31	38,31
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	57,55	42,94	42,94
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	58,63	42,58	42,58
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	59,94	43,42	43,42
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	55,07	32,16	32,16
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	59,40	35,21	35,21
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	62,46	38,24	38,24
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	57,30	42,71	42,71
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	58,18	42,23	42,23
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	59,55	43,00	43,00
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	55,02	38,43	38,43
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	58,94	34,97	34,97
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	61,30	37,48	37,48
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	57,05	42,60	42,60
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	57,75	41,96	41,96
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	59,18	42,58	42,58
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	50,90	38,13	38,13
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	47,52	31,74	31,74
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	43,66	29,50	29,50
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	55,01	38,77	38,77
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	58,48	35,41	35,41
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	60,78	37,46	37,46
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	49,16	31,05	31,05
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	50,01	30,95	30,95
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	56,33	32,62	32,62
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	43,57	24,18	24,18
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	42,75	26,37	26,37
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	44,61	32,34	32,34
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	55,94	36,95	36,95
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	56,81	37,77	37,77
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	57,97	42,55	42,55
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	53,71	40,17	40,17
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	54,75	41,41	41,41
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	56,76	42,66	42,66
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	50,36	33,59	33,59
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	55,23	32,93	32,93
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	57,72	37,25	37,25
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	52,16	35,64	35,64
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	45,75	30,04	30,04
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	48,29	34,66	34,66
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	55,20	40,94	40,94
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	56,52	42,01	42,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 3,0 meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,0 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]		170418,08	429246,49	8,00	58,64	43,10	43,10
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	2,00	50,71	33,40	33,40
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	5,00	55,84	34,69	34,69
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]		170417,24	429235,36	8,00	58,29	39,54	39,54
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	2,00	55,34	37,79	37,79
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	5,00	56,19	40,35	40,35
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]		170422,45	429237,50	8,00	61,04	45,76	45,76
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	2,00	56,74	41,26	41,26
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	5,00	57,89	42,17	42,17
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]		170422,79	429243,12	8,00	59,36	43,33	43,33
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	2,00	54,18	33,61	33,61
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	5,00	58,36	35,15	35,15
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]		170430,99	429227,50	8,00	59,73	38,77	38,77
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	2,00	47,99	30,53	30,53
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	5,00	47,76	27,82	27,82
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]		170431,35	429233,13	8,00	47,87	31,26	31,26
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	2,00	54,99	40,51	40,51
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	5,00	59,60	43,59	43,59
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]		170436,54	429235,30	8,00	61,18	44,96	44,96
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	2,00	54,29	31,54	31,54
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	5,00	57,87	35,57	35,57
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]		170435,67	429224,14	8,00	61,01	44,81	44,81
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	2,00	60,51	45,42	45,42
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	5,00	62,09	46,49	46,49
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]		170440,88	429226,30	8,00	63,68	47,76	47,76
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	2,00	56,67	41,88	41,88
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	5,00	61,27	43,96	43,96
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]		170441,22	429231,95	8,00	62,98	45,20	45,20
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	2,00	59,40	33,89	33,89
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	5,00	62,07	32,73	32,73
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]		170448,05	429214,11	8,00	62,46	34,05	34,05
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	2,00	52,96	33,95	33,95
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	5,00	55,15	31,58	31,58
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]		170448,58	429220,15	8,00	58,31	36,96	36,96
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	2,00	61,87	42,73	42,73
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	5,00	63,74	46,06	46,06
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]		170454,18	429222,46	8,00	66,10	49,12	49,12
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	2,00	67,44	37,82	37,82
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	5,00	71,88	39,80	39,80
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]		170453,65	429216,42	8,00	72,65	42,71	42,71
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	2,00	66,11	33,27	33,27
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	5,00	66,78	33,02	33,02
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]		170470,41	429196,94	8,00	67,20	37,54	37,54
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	2,00	56,72	30,75	30,75
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	5,00	59,20	34,43	34,43
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]		170470,76	429203,01	8,00	61,21	37,96	37,96
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	2,00	66,83	39,84	39,84
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	5,00	73,87	42,65	42,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 3,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,0 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]		170476,39	429205,33	8,00	72,82	44,94	44,94
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	2,00	65,90	39,52	39,52
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	5,00	72,21	41,93	41,93
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]		170476,03	429199,26	8,00	74,41	44,91	44,91
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	2,00	64,25	32,64	32,64
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	5,00	69,82	38,63	38,63
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]		170482,91	429188,34	8,00	76,23	41,44	41,44
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	2,00	60,28	36,35	36,35
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	5,00	58,43	34,89	34,89
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]		170483,24	429194,05	8,00	59,28	37,11	37,11
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	2,00	67,93	41,03	41,03
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	5,00	74,72	43,99	43,99
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]		170488,54	429196,28	8,00	77,69	50,48	50,48
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	2,00	66,38	33,42	33,42
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	5,00	73,41	38,32	38,32
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]		170487,60	429185,06	8,00	79,21	46,29	46,29
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	2,00	71,82	40,88	40,88
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	5,00	82,27	45,20	45,20
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]		170492,79	429187,38	8,00	82,11	48,31	48,31
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	2,00	67,81	41,11	41,11
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	5,00	76,52	44,88	44,88
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]		170493,23	429193,01	8,00	78,55	50,47	50,47
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	2,00	66,14	46,07	46,07
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	5,00	73,41	53,96	53,96
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]		170511,37	429208,18	8,00	76,23	54,43	54,43
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	2,00	69,03	45,74	45,74
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	5,00	79,80	55,84	55,84
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]		170510,92	429203,00	8,00	79,67	56,01	56,01
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	2,00	70,10	39,22	39,22
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	5,00	78,20	44,63	44,63
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]		170506,15	429200,93	8,00	77,42	52,49	52,49
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	2,00	68,14	45,78	45,78
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	5,00	70,91	53,45	53,45
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]		170507,26	429211,15	8,00	72,82	54,41	54,41
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	2,00	67,03	39,08	39,08
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	5,00	76,39	43,92	43,92
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]		170502,07	429203,88	8,00	76,72	46,73	46,73
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	2,00	69,63	45,09	45,09
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	5,00	71,18	52,81	52,81
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]		170503,20	429214,08	8,00	71,26	53,84	53,84
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	2,00	66,28	36,18	36,18
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	5,00	74,80	44,04	44,04
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]		170498,01	429206,81	8,00	75,68	45,10	45,10
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	2,00	68,41	46,45	46,45
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	5,00	70,28	52,41	52,41
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]		170499,15	429217,01	8,00	70,65	53,53	53,53
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	2,00	65,08	40,43	40,43
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]		170493,95	429209,75	5,00	73,64	43,44	43,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 3,0 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,0 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	74,66	45,74	45,74		
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	68,01	50,90	50,90		
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	69,97	51,96	51,96		
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	70,15	52,91	52,91		
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	60,88	45,76	45,76		
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	59,38	44,86	44,86		
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	59,50	45,95	45,95		
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	64,02	40,45	40,45		
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	72,75	42,05	42,05		
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	73,79	46,69	46,69		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Invoer geluidscherm - 3,3 meter

Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,3 meter hoog
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: Afschermende voorzieningen
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Refl.L 31	Refl.L 8k
Scherm05	Afschermende voorziening 3,3 meter hoog	170525,41	429218,38	170492,19	429177,56	3,30	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80
Scherm01	Afschermende voorziening 2,0 meter hoog	170463,54	429322,69	170488,37	429306,38	2,00	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80

Invoer geluidscherm - 3,3 meter

Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,3 meter hoog
Versie v01.1 van Bikkeldam Horssen - IL - Bikkeldam Horssen - IL
Groep: Afschermdende voorzieningen
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl.R 31	Refl.R 8k	Lengte
Scherm05	0,80	0,80	57,49
Scherm01	0,80	0,80	29,70

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 3,3 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,3 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	22,43	12,43	9,63	22,43	52,87
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	21,79	8,81	5,98	21,79	46,21
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	27,39	15,42	12,49	27,39	54,02
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	30,75	19,35	16,53	30,75	56,08
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	50,31	39,06	36,43	50,31	79,58
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	50,64	38,97	36,26	50,64	79,96
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	46,43	26,38	23,40	46,43	74,76
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	47,24	28,01	25,04	47,24	74,85
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	45,02	25,94	22,95	45,02	71,88
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	46,46	27,97	24,99	46,46	73,40
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	22,22	7,43	4,49	22,22	50,05
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	25,68	11,28	8,40	25,68	51,30
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	29,51	18,43	15,58	29,51	56,65
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	16,90	1,00	-1,90	16,90	42,81
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	18,28	2,15	-0,70	18,28	42,86
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	21,51	6,74	3,86	21,51	44,84
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	27,65	15,49	12,58	27,65	56,09
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	28,97	17,35	14,48	28,97	57,26
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	30,53	18,76	15,94	30,53	58,75
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	23,72	9,34	6,44	23,72	53,04
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	26,31	12,80	9,91	26,31	52,89
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	28,82	17,26	14,37	28,82	55,52
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	26,34	14,31	11,39	26,34	55,93
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	28,23	17,41	14,52	28,23	56,85
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	30,95	20,20	17,32	30,95	59,77
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	27,99	16,07	13,15	27,99	56,46
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	29,34	17,82	14,97	29,34	57,45
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	30,92	19,18	16,36	30,92	59,00
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	28,86	15,98	13,02	28,86	59,29
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	30,31	17,99	15,05	30,31	58,01
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	32,40	21,02	18,18	32,40	59,83
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	25,77	11,35	8,48	25,77	54,95
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	27,27	12,01	9,06	27,27	56,69
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	30,38	17,78	14,85	30,38	57,82
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	17,82	1,33	-1,59	17,82	43,51
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	20,88	6,23	3,31	20,88	45,97
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	25,63	13,11	10,20	25,63	50,50
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	26,64	14,43	11,45	26,64	54,50
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	29,63	18,08	15,13	29,63	56,89
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	32,55	21,30	18,42	32,55	59,70
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	16,87	0,84	-2,09	16,87	42,98
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	19,30	4,47	1,57	19,30	44,14
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	25,04	12,67	9,76	25,04	50,78
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	25,71	12,04	9,11	25,71	56,55
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	28,53	16,31	13,43	28,53	58,83
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	32,98	22,08	19,18	32,98	62,02
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	17,46	0,99	-1,93	17,46	43,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 3,3 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,3 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]		170398,77	429297,68	5,00	19,46	4,97	2,06	19,46	44,07
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]		170398,77	429297,68	8,00	25,00	12,80	9,89	25,00	50,72
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]		170409,77	429297,25	2,00	29,80	18,37	15,48	29,80	62,52
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]		170409,77	429297,25	5,00	30,81	19,73	16,83	30,81	61,03
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]		170409,77	429297,25	8,00	32,79	22,30	19,40	32,79	61,62
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]		170407,84	429302,44	2,00	28,50	16,87	13,97	28,50	61,60
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]		170407,84	429302,44	5,00	29,52	18,85	15,96	29,52	61,09
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]		170407,84	429302,44	8,00	31,45	20,64	17,77	31,45	61,49
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]		170402,29	429302,58	2,00	18,84	2,53	-0,40	18,84	44,27
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]		170402,29	429302,58	5,00	21,48	6,87	3,98	21,48	46,66
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]		170402,29	429302,58	8,00	25,92	13,54	10,64	25,92	51,38
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]		170420,65	429317,17	2,00	31,26	20,49	17,55	31,26	61,64
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]		170420,65	429317,17	5,00	31,40	20,79	17,89	31,40	60,95
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]		170420,65	429317,17	8,00	32,81	22,19	19,31	32,81	61,86
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]		170415,11	429317,26	2,00	29,95	19,19	16,26	29,95	60,78
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]		170415,11	429317,26	5,00	30,99	20,74	17,81	30,99	60,59
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]		170415,11	429317,26	8,00	32,37	21,99	19,09	32,37	61,31
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]		170413,27	429322,48	2,00	19,74	4,04	1,10	19,74	44,12
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]		170413,27	429322,48	5,00	22,59	8,58	5,63	22,59	46,63
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]		170413,27	429322,48	8,00	26,20	13,83	10,93	26,20	51,26
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]		170424,24	429322,17	2,00	31,13	20,76	17,83	31,13	61,74
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]		170424,24	429322,17	5,00	31,54	20,94	18,04	31,54	60,83
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]		170424,24	429322,17	8,00	32,86	22,36	19,49	32,86	61,58
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]		170416,86	429327,48	2,00	18,49	2,78	-0,15	18,49	43,54
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]		170416,86	429327,48	5,00	19,66	5,16	2,26	19,66	43,63
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]		170416,86	429327,48	8,00	24,93	12,89	10,03	24,93	50,02
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]		170427,87	429327,23	2,00	30,94	20,94	18,01	30,94	60,76
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]		170427,87	429327,23	5,00	31,70	21,41	18,52	31,70	60,75
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]		170427,87	429327,23	8,00	32,80	22,50	19,64	32,80	61,52
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]		170420,49	429332,53	2,00	17,40	2,34	-0,54	17,40	43,28
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]		170420,49	429332,53	5,00	19,01	4,25	1,38	19,01	43,14
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]		170420,49	429332,53	8,00	24,75	12,75	9,89	24,75	49,78
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]		170431,51	429332,29	2,00	28,00	15,92	13,04	28,00	54,60
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]		170431,51	429332,29	5,00	30,07	18,24	15,27	30,07	55,09
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]		170431,51	429332,29	8,00	31,97	21,32	18,44	31,97	59,05
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]		170424,12	429337,58	2,00	17,02	2,11	-0,77	17,02	43,24
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]		170424,12	429337,58	5,00	18,82	4,21	1,33	18,82	43,01
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]		170424,12	429337,58	8,00	24,81	12,99	10,12	24,81	49,81
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]		170435,07	429337,24	2,00	25,62	13,47	10,68	25,62	54,61
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]		170435,07	429337,24	5,00	28,19	16,50	13,69	28,19	55,91
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]		170435,07	429337,24	8,00	31,07	20,75	18,00	31,07	56,83
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]		170427,68	429342,53	2,00	16,49	1,25	-1,62	16,49	42,27
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]		170427,68	429342,53	5,00	18,85	4,59	1,71	18,85	43,09
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]		170427,68	429342,53	8,00	24,53	12,75	9,88	24,53	49,00
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]		170438,66	429342,24	2,00	25,87	14,10	11,20	25,87	53,91
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]		170438,66	429342,24	5,00	27,90	16,77	13,88	27,90	54,84
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]		170438,66	429342,24	8,00	31,31	21,38	18,61	31,31	57,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 3,3 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,3 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	15,82	0,58	-2,26	15,82	42,27
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	18,86	4,40	1,51	18,86	43,05
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	8,00	24,40	12,66	9,81	24,40	48,38
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	2,00	22,48	8,37	5,48	22,48	48,90
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	5,00	25,22	12,31	9,43	25,22	50,90
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]	170442,26	429347,24	8,00	31,18	21,27	18,50	31,18	59,76
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	2,00	18,32	4,48	1,79	18,32	48,01
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	5,00	19,44	6,01	3,46	19,44	47,82
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]	170440,38	429352,42	8,00	25,12	12,86	10,07	25,12	50,41
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	2,00	15,86	0,59	-2,23	15,86	42,74
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	5,00	19,52	5,33	2,45	19,52	44,58
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]	170434,88	429352,55	8,00	24,77	13,07	10,23	24,77	49,61
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	2,00	32,84	22,63	19,72	32,84	63,06
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	5,00	32,82	22,61	19,73	32,82	61,94
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]	170443,13	429314,77	8,00	33,98	23,76	20,90	33,98	62,32
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	2,00	27,95	17,53	14,61	27,95	55,50
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	5,00	23,86	12,01	9,15	23,86	50,65
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]	170443,62	429320,03	8,00	24,23	10,19	7,33	24,23	46,85
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	2,00	26,37	14,37	11,40	26,37	51,64
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	5,00	29,36	17,24	14,32	29,36	54,21
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]	170448,45	429322,17	8,00	30,45	19,91	17,14	30,45	57,08
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	2,00	32,99	22,81	19,90	32,99	63,25
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	5,00	33,11	22,95	20,07	33,11	62,32
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]	170447,24	429311,81	8,00	34,38	24,12	21,26	34,38	62,80
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	2,00	25,48	13,65	10,68	25,48	50,69
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	5,00	29,00	17,04	14,14	29,00	54,25
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]	170452,56	429319,21	8,00	31,15	20,65	17,83	31,15	57,25
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	2,00	33,24	23,05	20,14	33,24	63,35
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	5,00	33,51	23,34	20,46	33,51	62,57
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]	170451,31	429308,88	8,00	34,77	24,51	21,66	34,77	63,13
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	2,00	24,89	12,19	9,25	24,89	50,62
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	5,00	28,42	16,07	13,22	28,42	54,22
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]	170456,60	429316,30	8,00	31,52	20,67	17,87	31,52	57,37
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	2,00	33,50	23,31	20,41	33,50	63,56
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	5,00	33,90	23,79	20,91	33,90	62,90
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]	170455,50	429305,86	8,00	35,35	25,15	22,29	35,35	63,54
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	2,00	24,17	10,99	8,08	24,17	49,22
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	5,00	25,06	11,82	8,92	25,06	48,87
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]	170460,41	429307,95	8,00	31,65	20,77	17,86	31,65	57,09
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	2,00	27,44	16,93	13,96	27,44	53,93
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	5,00	28,96	16,84	13,97	28,96	54,99
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]	170460,80	429313,28	8,00	31,44	20,12	17,32	31,44	56,98
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	2,00	33,73	23,52	20,62	33,73	63,77
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	5,00	34,50	24,35	21,48	34,50	63,48
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]	170461,22	429301,90	8,00	35,94	25,65	22,81	35,94	64,08
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	2,00	25,09	12,76	9,85	25,09	50,42
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	5,00	24,05	11,84	8,94	24,05	48,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 3,3 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,3 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]	170461,77	429307,14	8,00	29,88	19,53	16,61	29,88	55,24
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	2,00	29,07	18,72	15,76	29,07	56,86
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	5,00	29,71	18,77	15,90	29,71	56,14
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]	170466,58	429309,31	8,00	31,73	21,36	18,61	31,73	57,44
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	2,00	33,75	23,40	20,51	33,75	64,08
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	5,00	34,88	24,65	21,78	34,88	63,99
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]	170465,29	429298,97	8,00	36,32	25,88	23,05	36,32	64,59
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	2,00	27,73	16,01	13,03	27,73	53,90
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	5,00	30,10	18,91	16,05	30,10	56,18
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]	170470,66	429306,36	8,00	32,49	21,50	18,65	32,49	58,11
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	2,00	33,62	23,19	20,31	33,62	64,00
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	5,00	35,29	25,11	22,24	35,29	64,59
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]	170469,34	429296,05	8,00	36,61	26,23	23,39	36,61	65,19
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	2,00	26,75	13,45	10,53	26,75	52,96
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	5,00	30,13	18,63	15,77	30,13	56,13
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]	170474,72	429303,44	8,00	33,34	22,23	19,48	33,34	59,71
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]	170473,50	429293,06	2,00	34,00	23,61	20,72	34,00	64,37
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]	170473,50	429293,06	5,00	35,78	25,73	22,85	35,78	65,08
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]	170473,50	429293,06	8,00	37,13	26,89	24,04	37,13	65,81
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]	170478,38	429295,17	2,00	30,74	18,66	15,71	30,74	59,17
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]	170478,38	429295,17	5,00	33,59	22,59	19,63	33,59	60,47
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]	170478,38	429295,17	8,00	38,07	28,46	25,64	38,07	66,57
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	2,00	27,72	14,99	12,13	27,72	53,45
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	5,00	30,36	18,18	15,34	30,36	56,05
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]	170478,85	429300,46	8,00	34,61	23,54	20,69	34,61	61,79
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]	170483,66	429285,85	2,00	34,84	24,20	21,34	34,84	65,00
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]	170483,66	429285,85	5,00	36,93	26,66	23,79	36,93	66,08
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]	170483,66	429285,85	8,00	38,31	27,78	24,95	38,31	67,05
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]	170484,03	429291,55	2,00	31,91	22,01	19,05	31,91	58,80
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]	170484,03	429291,55	5,00	30,92	22,07	19,10	30,92	56,99
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]	170484,03	429291,55	8,00	30,11	17,26	14,32	30,11	60,17
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]	170489,28	429293,75	2,00	29,48	17,42	14,51	29,48	55,25
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]	170489,28	429293,75	5,00	31,91	20,93	18,11	31,91	58,99
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]	170489,28	429293,75	8,00	36,19	26,57	23,84	36,19	65,20
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]	170488,39	429282,45	2,00	35,24	24,63	21,77	35,24	65,28
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]	170488,39	429282,45	5,00	37,40	27,06	24,20	37,40	66,59
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]	170488,39	429282,45	8,00	38,71	28,13	25,31	38,71	67,61
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]	170493,66	429284,63	2,00	36,63	26,88	24,07	36,63	66,60
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]	170493,66	429284,63	5,00	39,13	29,51	26,68	39,13	68,66
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]	170493,66	429284,63	8,00	40,39	30,46	27,66	40,39	69,63
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]	170494,01	429290,35	2,00	30,18	18,06	15,20	30,18	57,13
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]	170494,01	429290,35	5,00	33,18	22,18	19,37	33,18	60,48
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]	170494,01	429290,35	8,00	38,38	27,83	25,07	38,38	67,56
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]	170474,86	429246,75	2,00	36,51	25,71	22,76	36,51	66,69
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]	170474,86	429246,75	5,00	38,91	28,02	25,09	38,91	67,25
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]	170474,86	429246,75	8,00	40,67	29,52	26,64	40,67	68,22
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]	170474,51	429241,33	2,00	39,91	30,38	27,40	39,91	68,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 3,3 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,3 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]	170474,51	429241,33	5,00	41,62	31,52	28,57	41,62	69,23
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]	170474,51	429241,33	8,00	42,99	31,99	29,07	42,99	69,90
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	2,00	35,28	23,25	20,26	35,28	59,78
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	5,00	38,12	27,53	24,58	38,12	62,19
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	8,00	41,38	29,18	26,30	41,38	68,47
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	2,00	35,40	24,54	21,59	35,40	66,04
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	5,00	37,93	26,90	23,98	37,93	66,51
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	8,00	39,81	28,71	25,82	39,81	67,35
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	2,00	33,76	22,34	19,35	33,76	58,38
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	5,00	37,00	25,94	22,97	37,00	61,24
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	8,00	40,34	28,25	25,37	40,34	66,88
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	2,00	34,54	23,58	20,64	34,54	65,47
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	5,00	37,19	26,04	23,12	37,19	65,89
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	8,00	39,19	28,00	25,12	39,19	66,67
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	2,00	32,83	21,09	18,09	32,83	58,02
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	5,00	36,25	24,96	21,99	36,25	61,15
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	8,00	39,37	26,72	23,87	39,37	64,85
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	2,00	33,81	22,91	19,97	33,81	65,07
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	5,00	36,45	25,41	22,50	36,45	65,49
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	8,00	38,55	27,42	24,54	38,55	66,42
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	2,00	32,69	20,82	17,82	32,69	58,07
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	5,00	35,93	24,32	21,35	35,93	61,25
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	8,00	39,21	25,79	22,92	39,21	64,09
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	2,00	33,04	21,99	19,07	33,04	64,63
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	5,00	35,73	24,75	21,84	35,73	65,03
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	8,00	37,75	26,84	23,96	37,75	65,80
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	2,00	32,28	19,96	16,96	32,28	58,13
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	5,00	35,84	23,81	20,84	35,84	61,28
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	8,00	38,45	24,72	21,84	38,45	63,47
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	2,00	32,82	21,69	18,77	32,82	64,35
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	5,00	35,30	24,25	21,34	35,30	64,76
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	8,00	37,17	26,28	23,40	37,17	65,39
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	2,00	25,96	14,17	11,21	25,96	53,15
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	5,00	25,73	14,27	11,32	25,73	51,86
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	8,00	30,66	20,30	17,37	30,66	57,02
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	2,00	31,98	19,40	16,41	31,98	57,90
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	5,00	35,45	23,83	20,86	35,45	61,02
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	8,00	37,78	24,45	21,50	37,78	62,80
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	2,00	32,40	21,54	18,62	32,40	64,30
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	5,00	33,97	22,96	20,06	33,97	63,85
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	8,00	36,27	25,06	22,19	36,27	64,67
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	2,00	25,37	12,10	9,14	25,37	51,67
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	5,00	27,84	14,61	11,66	27,84	52,55
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	8,00	36,22	21,50	18,56	36,22	62,46
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	2,00	30,41	18,86	15,88	30,41	57,94
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	5,00	33,40	22,18	19,22	33,40	59,72
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	36,23	23,56	20,64	36,23	61,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 3,3 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,3 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	31,97	21,24	18,32	31,97	64,05
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	33,50	22,50	19,60	33,50	63,50
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	35,51	24,32	21,45	35,51	64,01
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	29,53	18,20	15,21	29,53	56,06
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	32,53	21,52	18,55	32,53	58,95
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	35,30	23,18	20,25	35,30	61,59
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	31,66	21,03	18,11	31,66	63,82
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	33,00	22,05	19,15	33,00	63,14
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	34,98	24,28	21,40	34,98	63,47
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	29,20	17,73	14,74	29,20	55,71
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	32,04	21,17	18,20	32,04	58,50
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	34,71	22,79	19,87	34,71	60,88
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	31,43	20,76	17,84	31,43	63,62
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	32,59	21,56	18,66	32,59	62,83
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	34,66	23,88	21,00	34,66	63,12
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	29,34	17,41	14,41	29,34	56,40
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	31,73	20,62	17,65	31,73	58,13
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	34,31	22,51	19,59	34,31	60,48
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	31,20	20,35	17,43	31,20	63,33
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	32,14	21,11	18,21	32,14	62,46
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	34,16	23,50	20,61	34,16	62,73
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	29,48	17,66	14,66	29,48	58,34
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	31,33	20,14	17,17	31,33	58,15
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	33,74	22,23	19,32	33,74	60,21
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	31,13	20,18	17,27	31,13	63,17
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	31,62	20,63	17,74	31,62	62,19
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	33,68	23,07	20,17	33,68	62,36
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	26,01	13,02	10,08	26,01	56,97
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	23,43	11,03	8,11	23,43	51,74
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	24,42	10,12	7,20	24,42	47,86
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	29,17	17,34	14,34	29,17	57,44
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	31,04	19,64	16,67	31,04	58,20
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	33,21	21,89	18,99	33,21	59,88
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	25,23	14,08	11,11	25,23	52,56
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	25,50	11,66	8,71	25,50	51,54
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	29,12	15,98	13,07	29,12	54,78
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	24,14	9,77	6,78	24,14	48,98
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	22,77	6,38	3,52	22,77	48,13
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	26,75	12,47	9,61	26,75	51,58
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	30,37	18,89	15,98	30,37	60,18
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	32,02	21,06	18,20	32,02	61,49
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	33,76	22,77	19,91	33,76	63,08
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	28,84	17,62	14,71	28,84	60,28
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	31,18	20,55	17,69	31,18	60,73
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	33,92	22,90	20,03	33,92	62,85
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	25,51	11,81	8,90	25,51	53,64
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	28,42	15,06	12,11	28,42	54,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 3,3 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,3 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	32,47	21,43	18,53	32,47	58,35
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	27,20	16,08	13,14	27,20	56,95
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	24,66	13,96	11,01	24,66	50,89
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	27,59	17,04	14,08	27,59	52,87
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	31,52	19,33	16,39	31,52	61,97
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	33,10	21,64	18,77	33,10	62,99
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	8,00	34,78	23,30	20,44	34,78	63,73
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	2,00	25,26	9,23	6,34	25,26	53,59
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	5,00	29,08	15,07	12,15	29,08	55,83
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	8,00	32,49	20,66	17,72	32,49	59,39
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	2,00	27,23	13,51	10,58	27,23	57,02
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	5,00	29,95	17,95	15,01	29,95	58,97
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	8,00	35,42	25,66	22,75	35,42	64,29
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	2,00	31,65	19,86	16,92	31,65	62,37
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	5,00	33,52	22,03	19,12	33,52	63,22
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	8,00	35,32	23,94	21,08	35,32	64,16
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	2,00	26,61	13,01	10,03	26,61	54,19
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	5,00	31,21	18,53	15,56	31,21	56,46
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	8,00	33,70	20,61	17,74	33,70	58,88
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	2,00	27,35	15,48	12,48	27,35	51,85
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	5,00	26,14	15,69	12,70	26,14	50,26
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	8,00	26,48	12,37	9,43	26,48	50,29
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	2,00	32,48	20,03	17,09	32,48	62,18
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	5,00	35,19	23,44	20,49	35,19	65,14
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	8,00	36,84	25,12	22,21	36,84	65,76
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	2,00	27,75	13,65	10,70	27,75	53,16
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	31,40	17,60	14,66	31,40	56,65
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	34,69	21,28	18,37	34,69	62,04
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	32,34	21,21	18,25	32,34	63,62
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	34,46	23,51	20,56	34,46	64,05
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	36,73	25,91	23,02	36,73	64,95
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	32,98	20,23	17,28	32,98	62,78
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	35,64	23,03	20,09	35,64	65,54
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	37,37	25,72	22,83	37,37	66,10
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	29,17	15,39	12,42	29,17	56,53
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	31,29	16,88	13,91	31,29	55,89
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	33,62	18,02	15,05	33,62	57,25
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	31,76	21,89	18,91	31,76	56,47
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	31,20	22,12	19,14	31,20	54,61
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	32,79	17,82	14,92	32,79	57,51
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	35,38	23,96	20,99	35,38	64,11
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	37,84	26,78	23,80	37,84	66,92
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	39,52	28,19	25,24	39,52	68,19
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	35,73	24,23	21,25	35,73	61,60
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	39,79	25,91	22,94	39,79	65,41
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	41,59	26,90	23,97	41,59	66,72
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	35,00	22,82	19,83	35,00	61,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 3,3 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,3 meter hoog
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	35,43	14,74	11,84	35,43	61,48
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	38,19	20,26	17,33	38,19	63,04
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	32,41	14,32	11,37	32,41	56,19
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	33,76	16,74	13,86	33,76	58,16
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	36,31	21,50	18,60	36,31	61,10
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	39,85	29,15	26,16	39,85	64,45
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	44,02	30,29	27,35	44,02	69,83
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	8,00	44,57	31,16	28,26	44,57	71,44
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	2,00	39,75	26,94	23,97	39,75	64,29
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	5,00	43,21	28,58	25,68	43,21	67,71
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	8,00	45,26	30,66	27,77	45,26	70,78
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	2,00	34,89	17,99	15,00	34,89	58,20
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	5,00	40,33	23,41	20,43	40,33	63,83
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	8,00	45,36	25,98	23,00	45,36	69,64
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	2,00	36,45	25,14	22,13	36,45	59,20
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	5,00	34,29	18,44	15,46	34,29	58,61
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	8,00	36,36	21,45	18,47	36,36	59,43
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	2,00	42,00	29,99	27,02	42,00	66,06
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	5,00	46,46	32,11	29,17	46,46	73,16
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	8,00	48,66	33,45	30,53	48,66	75,20
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	2,00	36,80	19,69	16,70	36,80	60,30
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	5,00	42,97	23,36	20,38	42,97	67,02
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	8,00	49,04	31,32	28,34	49,04	74,91
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	2,00	43,79	31,65	28,65	43,79	68,23
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	5,00	52,21	34,96	31,97	52,21	78,88
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	8,00	52,81	35,71	32,73	52,81	79,90
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	2,00	42,90	30,38	27,39	42,90	66,95
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	5,00	48,30	32,74	29,77	48,30	75,47
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	8,00	50,38	33,48	30,51	50,38	77,43
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	2,00	43,86	32,45	29,48	43,86	67,70
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	5,00	48,46	36,07	33,13	48,46	75,41
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	8,00	50,51	37,21	34,31	50,51	78,65
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	2,00	45,45	33,51	30,52	45,45	70,64
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	5,00	53,88	39,80	36,84	53,88	81,87
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	8,00	54,66	40,08	37,14	54,66	83,48
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	2,00	42,43	27,56	24,57	42,43	66,51
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	5,00	49,15	30,95	27,98	49,15	76,01
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	8,00	51,31	36,47	33,54	51,31	79,16
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	2,00	43,43	32,45	29,50	43,43	66,88
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	5,00	46,53	34,80	31,87	46,53	73,01
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	8,00	48,25	36,06	33,17	48,25	75,80
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	2,00	39,77	26,18	23,18	39,77	64,95
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	5,00	46,73	28,39	25,43	46,73	73,06
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	8,00	48,54	33,69	30,72	48,54	75,30
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	2,00	42,40	31,16	28,23	42,40	66,45
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	5,00	45,31	33,94	31,02	45,31	71,89
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	8,00	46,71	35,14	32,27	46,71	74,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_eq (Middelwaard 5) + scherm 3,3 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,3 meter hoog
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	37,91	19,29	16,34	37,91	63,26	
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	45,03	26,34	23,40	45,03	71,13	
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	46,90	30,29	27,35	46,90	73,52	
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	41,84	30,70	27,76	41,84	67,64	
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	44,28	33,11	30,20	44,28	70,81	
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	45,47	34,27	31,40	45,47	72,63	
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	37,30	24,03	21,03	37,30	63,46	
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	43,97	25,32	22,37	43,97	70,23	
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	45,66	28,88	25,93	45,66	72,30	
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	41,27	30,30	27,36	41,27	68,58	
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	43,33	32,38	29,47	43,33	69,99	
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	44,42	33,44	30,58	44,42	71,56	
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	34,54	24,90	21,96	34,54	64,64	
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	33,24	19,31	16,42	33,24	61,86	
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	35,01	21,63	18,69	35,01	62,22	
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	37,71	23,77	20,82	37,71	62,92	
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	42,94	24,58	21,61	42,94	69,01	
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	44,66	27,33	24,40	44,66	71,26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 3,3 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,3 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B01_A	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	2,00	45,55	33,17	33,17
B01_B	Rijdt 7 (bestaand)	170466,93	429371,61	5,00	39,09	27,48	27,48
B02_A	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	2,00	48,17	30,26	30,26
B02_B	Rijdt 1 (bestaand)	170511,96	429333,24	5,00	51,21	32,03	32,03
B03_A	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	2,00	85,52	62,00	62,00
B03_B	Middelwaard 7 (bestaand)	170552,05	429237,66	5,00	84,13	61,95	61,95
B04_A	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	2,00	77,21	45,10	45,10
B04_B	Bikkeldam 1 (bestaand)	170491,85	429143,42	5,00	77,28	46,56	46,56
B05_A	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	2,00	76,02	36,68	36,68
B05_B	Bikkeldam 3 (bestaand)	170473,29	429171,61	5,00	76,48	39,24	39,24
Tp01_1_A	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	2,00	47,39	32,22	32,22
Tp01_1_B	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	5,00	49,70	29,21	29,21
Tp01_1_C	Woning 1 [1/3]	170374,84	429266,01	8,00	53,94	37,58	37,58
Tp01_2_A	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	2,00	35,74	22,16	22,16
Tp01_2_B	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	5,00	36,35	22,00	22,00
Tp01_2_C	Woning 1 [2/3]	170375,29	429271,62	8,00	41,59	24,33	24,33
Tp01_3_A	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	2,00	49,76	34,03	34,03
Tp01_3_B	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	5,00	53,26	34,03	34,03
Tp01_3_C	Woning 1 [3/3]	170380,44	429273,81	8,00	54,69	35,49	35,49
Tp02_1_A	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	2,00	47,69	32,59	32,59
Tp02_1_B	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	5,00	50,14	30,74	30,74
Tp02_1_C	Woning 2 [1/3]	170379,44	429262,66	8,00	54,35	35,65	35,65
Tp02_2_A	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	2,00	50,14	35,29	35,29
Tp02_2_B	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	5,00	51,74	36,15	36,15
Tp02_2_C	Woning 2 [2/3]	170384,66	429264,80	8,00	55,88	38,36	38,36
Tp02_3_A	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	2,00	49,84	34,02	34,02
Tp02_3_B	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	5,00	53,53	34,67	34,67
Tp02_3_C	Woning 2 [3/3]	170385,04	429270,46	8,00	54,97	35,77	35,77
Tp03_1_A	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	2,00	53,26	38,41	38,41
Tp03_1_B	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	5,00	55,29	34,68	34,68
Tp03_1_C	Woning 3 [1/3]	170398,89	429282,10	8,00	57,29	37,33	37,33
Tp03_2_A	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	2,00	51,15	30,50	30,50
Tp03_2_B	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	5,00	55,64	30,06	30,06
Tp03_2_C	Woning 3 [2/3]	170393,27	429282,14	8,00	57,55	32,97	32,97
Tp03_3_A	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	2,00	35,84	22,44	22,44
Tp03_3_B	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	5,00	39,63	25,43	25,43
Tp03_3_C	Woning 3 [3/3]	170391,43	429287,45	8,00	45,64	30,49	30,49
Tp04_1_A	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	2,00	50,55	31,25	31,25
Tp04_1_B	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	5,00	55,33	33,68	33,68
Tp04_1_C	Woning 4 [1/2]	170402,60	429287,27	8,00	57,28	37,80	37,80
Tp04_2_A	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	2,00	35,60	22,22	22,22
Tp04_2_B	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	5,00	36,94	24,28	24,28
Tp04_2_C	Woning 4 [2/2]	170395,13	429292,62	8,00	44,87	31,39	31,39
Tp05_1_A	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	2,00	51,75	35,56	35,56
Tp05_1_B	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	5,00	53,82	39,09	39,09
Tp05_1_C	Woning 5 [1/2]	170406,25	429292,36	8,00	58,36	41,93	41,93
Tp05_2_A	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	2,00	34,50	23,54	23,54
Tp05_2_B	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	5,00	36,21	24,61	24,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 3,3 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,3 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp05_2_C	Woning 5 [2/2]	170398,77	429297,68	8,00	47,43	31,56	31,56
Tp06_1_A	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	2,00	56,49	41,84	41,84
Tp06_1_B	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	5,00	56,29	40,36	40,36
Tp06_1_C	Woning 6 [1/3]	170409,77	429297,25	8,00	57,96	41,56	41,56
Tp06_2_A	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	2,00	56,60	41,13	41,13
Tp06_2_B	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	5,00	56,89	41,09	41,09
Tp06_2_C	Woning 6 [2/3]	170407,84	429302,44	8,00	57,93	42,06	42,06
Tp06_3_A	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	2,00	35,83	23,88	23,88
Tp06_3_B	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	5,00	39,64	27,00	27,00
Tp06_3_C	Woning 6 [3/3]	170402,29	429302,58	8,00	47,66	31,61	31,61
Tp07_1_A	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	2,00	56,31	39,80	39,80
Tp07_1_B	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	5,00	56,53	39,97	39,97
Tp07_1_C	Woning 7 [1/3]	170420,65	429317,17	8,00	57,73	41,52	41,52
Tp07_2_A	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	2,00	55,87	37,15	37,15
Tp07_2_B	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	5,00	56,18	38,44	38,44
Tp07_2_C	Woning 7 [2/3]	170415,11	429317,26	8,00	57,21	40,32	40,32
Tp07_3_A	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	2,00	37,01	24,00	24,00
Tp07_3_B	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	5,00	42,56	26,24	26,24
Tp07_3_C	Woning 7 [3/3]	170413,27	429322,48	8,00	46,36	31,50	31,50
Tp08_1_A	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	2,00	56,41	39,68	39,68
Tp08_1_B	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	5,00	56,39	39,63	39,63
Tp08_1_C	Woning 8 [1/2]	170424,24	429322,17	8,00	57,62	41,03	41,03
Tp08_2_A	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	2,00	36,97	21,67	21,67
Tp08_2_B	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	5,00	38,05	22,87	22,87
Tp08_2_C	Woning 8 [2/2]	170416,86	429327,48	8,00	44,56	30,25	30,25
Tp09_1_A	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	2,00	56,26	36,88	36,88
Tp09_1_B	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	5,00	56,36	38,88	38,88
Tp09_1_C	Woning 9 [1/2]	170427,87	429327,23	8,00	57,54	40,77	40,77
Tp09_2_A	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	2,00	36,86	20,52	20,52
Tp09_2_B	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	5,00	38,01	21,75	21,75
Tp09_2_C	Woning 9 [2/2]	170420,49	429332,53	8,00	44,83	29,68	29,68
Tp10_1_A	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	2,00	48,49	31,81	31,81
Tp10_1_B	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	5,00	50,62	33,71	33,71
Tp10_1_C	Woning 10 [1/2]	170431,51	429332,29	8,00	54,26	39,72	39,72
Tp10_2_A	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	2,00	36,55	21,06	21,06
Tp10_2_B	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	5,00	37,60	22,56	22,56
Tp10_2_C	Woning 10 [2/2]	170424,12	429337,58	8,00	46,19	29,51	29,51
Tp11_1_A	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	2,00	46,19	34,75	34,75
Tp11_1_B	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	5,00	49,10	36,57	36,57
Tp11_1_C	Woning 11 [1/2]	170435,07	429337,24	8,00	52,36	38,01	38,01
Tp11_2_A	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	2,00	36,29	21,28	21,28
Tp11_2_B	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	5,00	39,43	22,29	22,29
Tp11_2_C	Woning 11 [2/2]	170427,68	429342,53	8,00	43,29	31,62	31,62
Tp12_1_A	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	2,00	45,52	33,61	33,61
Tp12_1_B	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	5,00	47,89	35,48	35,48
Tp12_1_C	Woning 12 [1/2]	170438,66	429342,24	8,00	52,28	40,13	40,13
Tp12_2_A	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	2,00	34,28	21,60	21,60
Tp12_2_B	Woning 12 [2/2]	170431,28	429347,54	5,00	35,14	24,84	24,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 3,3 meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,3 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp12_2_C	Woning 12 [2/2]		170431,28	429347,54	8,00	41,10	31,19	31,19
Tp13_1_A	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	2,00	42,70	29,04	29,04
Tp13_1_B	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	5,00	44,83	31,50	31,50
Tp13_1_C	Woning 13 [1/3]		170442,26	429347,24	8,00	54,37	40,91	40,91
Tp13_2_A	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	2,00	40,12	29,26	29,26
Tp13_2_B	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	5,00	40,85	29,14	29,14
Tp13_2_C	Woning 13 [2/3]		170440,38	429352,42	8,00	50,23	34,18	34,18
Tp13_3_A	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	2,00	33,99	22,42	22,42
Tp13_3_B	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	5,00	39,12	25,37	25,37
Tp13_3_C	Woning 13 [3/3]		170434,88	429352,55	8,00	41,52	31,08	31,08
Tp14_1_A	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	2,00	58,06	41,88	41,88
Tp14_1_B	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	5,00	57,89	40,79	40,79
Tp14_1_C	Woning 14 [1/3]		170443,13	429314,77	8,00	58,91	41,41	41,41
Tp14_2_A	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	2,00	50,47	32,23	32,23
Tp14_2_B	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	5,00	44,44	31,04	31,04
Tp14_2_C	Woning 14 [2/3]		170443,62	429320,03	8,00	40,82	27,68	27,68
Tp14_3_A	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	2,00	44,29	31,68	31,68
Tp14_3_B	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	5,00	48,34	34,55	34,55
Tp14_3_C	Woning 14 [3/3]		170448,45	429322,17	8,00	52,54	38,68	38,68
Tp15_1_A	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	2,00	58,27	41,98	41,98
Tp15_1_B	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	5,00	58,30	41,14	41,14
Tp15_1_C	Woning 15 [1/2]		170447,24	429311,81	8,00	59,62	41,79	41,79
Tp15_3_A	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	2,00	43,87	30,26	30,26
Tp15_3_B	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	5,00	47,17	33,69	33,69
Tp15_3_C	Woning 15 [2/2]		170452,56	429319,21	8,00	53,69	38,86	38,86
Tp16_1_A	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	2,00	58,51	42,05	42,05
Tp16_1_B	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	5,00	58,73	41,47	41,47
Tp16_1_C	Woning 16 [1/2]		170451,31	429308,88	8,00	59,99	42,16	42,16
Tp16_3_A	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	2,00	44,28	30,48	30,48
Tp16_3_B	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	5,00	48,27	34,25	34,25
Tp16_3_C	Woning 16 [2/2]		170456,60	429316,30	8,00	53,02	40,38	40,38
Tp17_1_A	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	2,00	58,76	43,27	43,27
Tp17_1_B	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	5,00	59,16	41,74	41,74
Tp17_1_C	Woning 17 [1/3]		170455,50	429305,86	8,00	60,39	44,26	44,26
Tp17_2_A	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	2,00	42,58	27,46	27,46
Tp17_2_B	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	5,00	42,72	30,24	30,24
Tp17_2_C	Woning 17 [2/3]		170460,41	429307,95	8,00	53,41	38,64	38,64
Tp17_3_A	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	2,00	48,03	31,97	31,97
Tp17_3_B	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	5,00	49,11	35,18	35,18
Tp17_3_C	Woning 17 [3/3]		170460,80	429313,28	8,00	52,61	38,76	38,76
Tp18_1_A	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	2,00	59,16	42,43	42,43
Tp18_1_B	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	5,00	59,77	42,38	42,38
Tp18_1_C	Woning 18 [1/3]		170461,22	429301,90	8,00	61,08	45,16	45,16
Tp18_2_A	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	2,00	44,30	28,63	28,63
Tp18_2_B	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	5,00	43,11	29,13	29,13
Tp18_2_C	Woning 18 [2/3]		170461,77	429307,14	8,00	50,22	38,40	38,40
Tp18_3_A	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	2,00	52,02	35,47	35,47
Tp18_3_B	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	5,00	49,97	37,00	37,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 3,3 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,3 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp18_3_C	Woning 18 [3/3]		170466,58	429309,31	8,00	52,98	39,63	39,63
Tp19_1_A	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	2,00	59,52	42,60	42,60
Tp19_1_B	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	5,00	60,26	42,85	42,85
Tp19_1_C	Woning 19 [1/2]		170465,29	429298,97	8,00	61,65	45,70	45,70
Tp19_3_A	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	2,00	51,78	32,82	32,82
Tp19_3_B	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	5,00	49,90	37,04	37,04
Tp19_3_C	Woning 19 [2/2]		170470,66	429306,36	8,00	53,98	40,68	40,68
Tp20_1_A	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	2,00	59,52	41,71	41,71
Tp20_1_B	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	5,00	60,81	44,48	44,48
Tp20_1_C	Woning 20 [1/2]		170469,34	429296,05	8,00	62,31	46,85	46,85
Tp20_3_A	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	2,00	49,88	31,94	31,94
Tp20_3_B	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	5,00	50,34	38,09	38,09
Tp20_3_C	Woning 20 [2/2]		170474,72	429303,44	8,00	58,28	44,48	44,48
Tp21_1_A	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	2,00	59,85	42,07	42,07
Tp21_1_B	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	5,00	61,37	45,34	45,34
Tp21_1_C	Woning 21 [1/3]		170473,50	429293,06	8,00	63,03	47,40	47,40
Tp21_2_A	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	2,00	54,94	38,06	38,06
Tp21_2_B	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	5,00	56,36	42,04	42,04
Tp21_2_C	Woning 21 [2/3]		170478,38	429295,17	8,00	63,89	48,07	48,07
Tp21_3_A	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	2,00	45,07	34,33	34,33
Tp21_3_B	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	5,00	50,16	38,08	38,08
Tp21_3_C	Woning 21 [3/3]		170478,85	429300,46	8,00	58,93	45,09	45,09
Tp22_1_A	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	2,00	61,79	42,84	42,84
Tp22_1_B	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	5,00	63,64	46,05	46,05
Tp22_1_C	Woning 22 [1/3]		170483,66	429285,85	8,00	65,18	48,92	48,92
Tp22_2_A	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	2,00	57,39	35,60	35,60
Tp22_2_B	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	5,00	56,03	37,32	37,32
Tp22_2_C	Woning 22 [2/3]		170484,03	429291,55	8,00	57,96	42,89	42,89
Tp22_3_A	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	2,00	54,34	35,86	35,86
Tp22_3_B	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	5,00	52,54	39,90	39,90
Tp22_3_C	Woning 22 [3/3]		170489,28	429293,75	8,00	62,42	48,07	48,07
Tp23_1_A	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	2,00	62,48	43,57	43,57
Tp23_1_B	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	5,00	64,48	47,15	47,15
Tp23_1_C	Woning 23 [1/3]		170488,39	429282,45	8,00	65,74	49,69	49,69
Tp23_2_A	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	2,00	62,74	44,52	44,52
Tp23_2_B	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	5,00	64,83	49,56	49,56
Tp23_2_C	Woning 23 [2/3]		170493,66	429284,63	8,00	65,98	51,69	51,69
Tp23_3_A	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	2,00	54,60	37,69	37,69
Tp23_3_B	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	5,00	56,47	42,52	42,52
Tp23_3_C	Woning 23 [3/3]		170494,01	429290,35	8,00	64,83	50,15	50,15
Tp24_1_A	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	2,00	62,05	45,27	45,27
Tp24_1_B	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	5,00	65,10	47,22	47,22
Tp24_1_C	Woning 24 [1/3]		170474,86	429246,75	8,00	66,09	48,97	48,97
Tp24_2_A	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	2,00	64,14	47,78	47,78
Tp24_2_B	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	5,00	67,09	49,84	49,84
Tp24_2_C	Woning 24 [2/3]		170474,51	429241,33	8,00	69,68	51,55	51,55
Tp24_3_A	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	2,00	56,79	36,61	36,61
Tp24_3_B	Woning 24 [3/3]		170469,51	429239,28	5,00	64,21	40,52	40,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 3,3 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,3 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp24_3_C	Woning 24 [3/3]	170469,51	429239,28	8,00	67,89	48,53	48,53
Tp25_1_A	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	2,00	61,28	44,71	44,71
Tp25_1_B	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	5,00	64,13	46,56	46,56
Tp25_1_C	Woning 25 [1/2]	170470,41	429249,97	8,00	65,46	48,24	48,24
Tp25_2_A	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	2,00	56,17	34,70	34,70
Tp25_2_B	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	5,00	62,90	38,63	38,63
Tp25_2_C	Woning 25 [2/2]	170465,11	429242,46	8,00	67,32	46,13	46,13
Tp26_1_A	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	2,00	60,57	44,29	44,29
Tp26_1_B	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	5,00	63,27	46,01	46,01
Tp26_1_C	Woning 26 [1/2]	170465,98	429253,18	8,00	64,91	47,70	47,70
Tp26_2_A	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	2,00	55,67	33,60	33,60
Tp26_2_B	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	5,00	61,94	37,36	37,36
Tp26_2_C	Woning 26 [2/2]	170460,67	429245,68	8,00	67,12	43,12	43,12
Tp27_1_A	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	2,00	59,89	43,89	43,89
Tp27_1_B	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	5,00	62,46	45,54	45,54
Tp27_1_C	Woning 27 [1/2]	170461,47	429256,45	8,00	64,59	47,48	47,48
Tp27_2_A	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	2,00	55,13	33,99	33,99
Tp27_2_B	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	5,00	61,34	38,08	38,08
Tp27_2_C	Woning 27 [2/2]	170456,17	429248,94	8,00	66,96	42,37	42,37
Tp28_1_A	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	2,00	59,29	43,59	43,59
Tp28_1_B	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	5,00	61,73	45,20	45,20
Tp28_1_C	Woning 28 [1/2]	170457,03	429259,67	8,00	64,03	46,92	46,92
Tp28_2_A	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	2,00	60,99	33,91	33,91
Tp28_2_B	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	5,00	64,18	36,35	36,35
Tp28_2_C	Woning 28 [2/2]	170451,74	429252,15	8,00	68,00	41,26	41,26
Tp29_1_A	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	2,00	58,84	43,21	43,21
Tp29_1_B	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	5,00	61,02	44,60	44,60
Tp29_1_C	Woning 29 [1/3]	170452,65	429262,85	8,00	63,26	46,28	46,28
Tp29_2_A	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	2,00	46,82	33,43	33,43
Tp29_2_B	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	5,00	48,03	32,84	32,84
Tp29_2_C	Woning 29 [2/3]	170447,66	429260,78	8,00	56,02	35,06	35,06
Tp29_3_A	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	2,00	60,43	33,23	33,23
Tp29_3_B	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	5,00	63,55	36,43	36,43
Tp29_3_C	Woning 29 [3/3]	170447,29	429255,37	8,00	67,29	40,69	40,69
Tp30_1_A	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	2,00	58,49	43,67	43,67
Tp30_1_B	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	5,00	59,76	43,81	43,81
Tp30_1_C	Woning 30 [1/3]	170444,66	429268,33	8,00	61,99	45,31	45,31
Tp30_2_A	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	2,00	49,54	30,57	30,57
Tp30_2_B	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	5,00	52,39	32,18	32,18
Tp30_2_C	Woning 30 [2/3]	170444,43	429262,90	8,00	66,05	41,69	41,69
Tp30_3_A	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	2,00	56,54	34,13	34,13
Tp30_3_B	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	5,00	59,96	36,88	36,88
Tp30_3_C	Woning 30 [3/3]	170439,39	429260,94	8,00	65,09	39,78	39,78
Tp31_1_A	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	2,00	58,11	43,40	43,40
Tp31_1_B	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	5,00	59,16	43,39	43,39
Tp31_1_C	Woning 31 [1/2]	170440,08	429271,64	8,00	61,15	44,59	44,59
Tp31_2_A	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	2,00	55,61	33,51	33,51
Tp31_2_B	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	5,00	58,06	36,83	36,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 3,3 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,3 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31_2_C	Woning 31 [2/2]	170434,84	429264,22	8,00	63,30	39,42	39,42
Tp32_1_A	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	2,00	57,77	43,16	43,16
Tp32_1_B	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	5,00	58,59	42,96	42,96
Tp32_1_C	Woning 32 [1/2]	170435,70	429274,80	8,00	60,47	43,86	43,86
Tp32_2_A	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	2,00	53,82	32,76	32,76
Tp32_2_B	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	5,00	57,99	35,96	35,96
Tp32_2_C	Woning 32 [2/2]	170430,47	429267,38	8,00	61,73	38,31	38,31
Tp33_1_A	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	2,00	57,46	42,94	42,94
Tp33_1_B	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	5,00	58,12	42,58	42,58
Tp33_1_C	Woning 33 [1/2]	170431,31	429277,97	8,00	59,89	43,42	43,42
Tp33_2_A	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	2,00	53,61	32,16	32,16
Tp33_2_B	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	5,00	57,52	35,21	35,21
Tp33_2_C	Woning 33 [2/2]	170426,06	429270,56	8,00	61,74	38,24	38,24
Tp34_1_A	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	2,00	57,22	42,71	42,71
Tp34_1_B	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	5,00	57,68	42,23	42,23
Tp34_1_C	Woning 34 [1/2]	170426,79	429281,23	8,00	59,50	43,00	43,00
Tp34_2_A	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	2,00	53,43	38,43	38,43
Tp34_2_B	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	5,00	57,10	34,97	34,97
Tp34_2_C	Woning 34 [2/2]	170421,55	429273,82	8,00	60,29	37,48	37,48
Tp35_1_A	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	2,00	56,96	42,60	42,60
Tp35_1_B	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	5,00	57,26	41,96	41,96
Tp35_1_C	Woning 35 [1/3]	170422,31	429284,47	8,00	59,13	42,58	42,58
Tp35_2_A	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	2,00	50,23	38,13	38,13
Tp35_2_B	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	5,00	45,34	31,74	31,74
Tp35_2_C	Woning 35 [2/3]	170417,34	429282,46	8,00	43,66	29,50	29,50
Tp35_3_A	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	2,00	53,26	38,77	38,77
Tp35_3_B	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	5,00	56,67	35,41	35,41
Tp35_3_C	Woning 35 [3/3]	170417,04	429277,07	8,00	59,64	37,46	37,46
Tp36_1_A	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	2,00	48,99	31,05	31,05
Tp36_1_B	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	5,00	49,40	30,95	30,95
Tp36_1_C	Woning 36 [1/4]	170399,99	429249,33	8,00	56,13	32,62	32,62
Tp36_2_A	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	2,00	43,57	24,18	24,18
Tp36_2_B	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	5,00	42,96	26,37	26,37
Tp36_2_C	Woning 36 [2/4]	170400,35	429255,30	8,00	44,61	32,34	32,34
Tp36_3_A	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	2,00	55,90	36,95	36,95
Tp36_3_B	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	5,00	56,81	37,77	37,77
Tp36_3_C	Woning 36 [3/4]	170405,88	429257,58	8,00	57,97	42,55	42,55
Tp36_4_A	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	2,00	53,71	40,17	40,17
Tp36_4_B	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	5,00	54,75	41,41	41,41
Tp36_4_C	Woning 36 [4/4]	170405,52	429251,61	8,00	56,76	42,66	42,66
Tp37_1_A	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	2,00	49,74	33,59	33,59
Tp37_1_B	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	5,00	53,46	32,93	32,93
Tp37_1_C	Woning 37 [1/3]	170412,53	429238,73	8,00	57,56	37,25	37,25
Tp37_2_A	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	2,00	52,16	35,64	35,64
Tp37_2_B	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	5,00	45,74	30,04	30,04
Tp37_2_C	Woning 37 [2/3]	170412,87	429244,36	8,00	48,29	34,66	34,66
Tp37_3_A	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	2,00	55,20	40,94	40,94
Tp37_3_B	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	5,00	56,42	42,01	42,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 3,3 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,3 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp37_3_C	Woning 37 [3/3]	170418,08	429246,49	8,00	58,64	43,10	43,10
Tp38_1_A	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	2,00	50,06	33,40	33,40
Tp38_1_B	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	5,00	54,25	34,69	34,69
Tp38_1_C	Woning 38 [1/3]	170417,24	429235,36	8,00	58,12	39,54	39,54
Tp38_2_A	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	2,00	55,23	37,79	37,79
Tp38_2_B	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	5,00	56,19	40,35	40,35
Tp38_2_C	Woning 38 [2/3]	170422,45	429237,50	8,00	61,04	45,76	45,76
Tp38_3_A	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	2,00	56,74	41,26	41,26
Tp38_3_B	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	5,00	57,89	42,17	42,17
Tp38_3_C	Woning 38 [3/3]	170422,79	429243,12	8,00	59,36	43,33	43,33
Tp39_1_A	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	2,00	53,67	33,61	33,61
Tp39_1_B	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	5,00	57,66	35,15	35,15
Tp39_1_C	Woning 39 [1/3]	170430,99	429227,50	8,00	59,59	38,77	38,77
Tp39_2_A	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	2,00	47,99	30,53	30,53
Tp39_2_B	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	5,00	47,76	27,82	27,82
Tp39_2_C	Woning 39 [2/3]	170431,35	429233,13	8,00	46,74	31,26	31,26
Tp39_3_A	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	2,00	54,99	40,51	40,51
Tp39_3_B	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	5,00	59,60	43,59	43,59
Tp39_3_C	Woning 39 [3/3]	170436,54	429235,30	8,00	61,18	44,96	44,96
Tp40_1_A	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	2,00	52,40	31,54	31,54
Tp40_1_B	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	5,00	57,87	35,57	35,57
Tp40_1_C	Woning 40 [1/3]	170435,67	429224,14	8,00	61,01	44,81	44,81
Tp40_2_A	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	2,00	60,51	45,42	45,42
Tp40_2_B	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	5,00	62,09	46,49	46,49
Tp40_2_C	Woning 40 [2/3]	170440,88	429226,30	8,00	63,68	47,76	47,76
Tp40_3_A	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	2,00	56,67	41,88	41,88
Tp40_3_B	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	5,00	60,96	43,96	43,96
Tp40_3_C	Woning 40 [3/3]	170441,22	429231,95	8,00	62,98	45,20	45,20
Tp41_1_A	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	2,00	59,38	33,89	33,89
Tp41_1_B	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	5,00	62,04	32,73	32,73
Tp41_1_C	Woning 41 [1/4]	170448,05	429214,11	8,00	62,37	34,05	34,05
Tp41_2_A	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	2,00	52,26	33,08	33,08
Tp41_2_B	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	5,00	55,15	31,58	31,58
Tp41_2_C	Woning 41 [2/4]	170448,58	429220,15	8,00	58,31	36,96	36,96
Tp41_3_A	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	2,00	61,87	42,73	42,73
Tp41_3_B	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	5,00	63,74	46,06	46,06
Tp41_3_C	Woning 41 [3/4]	170454,18	429222,46	8,00	66,10	49,12	49,12
Tp41_4_A	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	2,00	65,99	37,84	37,84
Tp41_4_B	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	5,00	71,30	39,80	39,80
Tp41_4_C	Woning 41 [4/4]	170453,65	429216,42	8,00	72,64	42,71	42,71
Tp42_1_A	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	2,00	66,08	33,27	33,27
Tp42_1_B	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	5,00	66,44	33,02	33,02
Tp42_1_C	Woning 42 [1/4]	170470,41	429196,94	8,00	66,56	37,54	37,54
Tp42_2_A	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	2,00	56,56	30,75	30,75
Tp42_2_B	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	5,00	59,20	34,43	34,43
Tp42_2_C	Woning 42 [2/4]	170470,76	429203,01	8,00	61,21	37,96	37,96
Tp42_3_A	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	2,00	65,29	39,84	39,84
Tp42_3_B	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	5,00	73,64	42,65	42,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 3,3 meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,3 meter hoog
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp42_3_C	Woning 42 [3/4]	170476,39	429205,33	8,00	72,82	44,94	44,94
Tp42_4_A	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	2,00	64,86	39,46	39,46
Tp42_4_B	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	5,00	72,16	41,93	41,93
Tp42_4_C	Woning 42 [4/4]	170476,03	429199,26	8,00	74,41	44,91	44,91
Tp43_1_A	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	2,00	64,04	32,64	32,64
Tp43_1_B	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	5,00	69,48	38,63	38,63
Tp43_1_C	Woning 43 [1/3]	170482,91	429188,34	8,00	76,23	41,44	41,44
Tp43_2_A	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	2,00	60,28	36,35	36,35
Tp43_2_B	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	5,00	58,43	34,89	34,89
Tp43_2_C	Woning 43 [2/3]	170483,24	429194,05	8,00	59,28	37,11	37,11
Tp43_3_A	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	2,00	66,40	40,53	40,53
Tp43_3_B	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	5,00	74,53	43,99	43,99
Tp43_3_C	Woning 43 [3/3]	170488,54	429196,28	8,00	77,69	50,48	50,48
Tp44_1_A	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	2,00	66,06	33,42	33,42
Tp44_1_B	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	5,00	73,41	38,32	38,32
Tp44_1_C	Woning 44 [1/3]	170487,60	429185,06	8,00	79,21	46,29	46,29
Tp44_2_A	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	2,00	70,16	40,14	40,14
Tp44_2_B	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	5,00	82,27	45,20	45,20
Tp44_2_C	Woning 44 [2/3]	170492,79	429187,38	8,00	82,11	48,31	48,31
Tp44_3_A	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	2,00	66,37	40,41	40,41
Tp44_3_B	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	5,00	76,52	44,88	44,88
Tp44_3_C	Woning 44 [3/3]	170493,23	429193,01	8,00	78,55	50,47	50,47
Tp45_1_A	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	2,00	65,62	45,44	45,44
Tp45_1_B	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	5,00	71,52	53,81	53,81
Tp45_1_C	Woning 45 [1/3]	170511,37	429208,18	8,00	76,13	54,42	54,42
Tp45_2_A	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	2,00	68,09	45,08	45,08
Tp45_2_B	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	5,00	79,80	55,80	55,80
Tp45_2_C	Woning 45 [2/3]	170510,92	429203,00	8,00	79,67	56,01	56,01
Tp45_3_A	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	2,00	68,40	39,22	39,22
Tp45_3_B	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	5,00	78,20	44,63	44,63
Tp45_3_C	Woning 45 [3/3]	170506,15	429200,93	8,00	77,42	52,49	52,49
Tp46_1_A	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	2,00	68,07	45,26	45,26
Tp46_1_B	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	5,00	70,54	53,22	53,22
Tp46_1_C	Woning 46 [1/2]	170507,26	429211,15	8,00	72,00	54,41	54,41
Tp46_2_A	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	2,00	65,45	38,61	38,61
Tp46_2_B	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	5,00	75,91	43,92	43,92
Tp46_2_C	Woning 46 [2/2]	170502,07	429203,88	8,00	76,72	46,73	46,73
Tp47_1_A	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	2,00	69,57	44,61	44,61
Tp47_1_B	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	5,00	71,11	52,74	52,74
Tp47_1_C	Woning 47 [1/2]	170503,20	429214,08	8,00	71,14	53,82	53,82
Tp47_2_A	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	2,00	64,72	36,18	36,18
Tp47_2_B	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	5,00	74,36	44,04	44,04
Tp47_2_C	Woning 47 [2/2]	170498,01	429206,81	8,00	75,68	45,10	45,10
Tp48_1_A	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	2,00	68,35	45,98	45,98
Tp48_1_B	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	5,00	70,26	52,37	52,37
Tp48_1_C	Woning 48 [1/2]	170499,15	429217,01	8,00	70,54	53,48	53,48
Tp48_2_A	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	2,00	63,54	37,73	37,73
Tp48_2_B	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	5,00	73,44	43,44	43,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten La_max (Middelwaard 5) + scherm 3,3 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: v01.1, IL (feitelijk) + scherm 2,0 & 3,3 meter hoog
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: La_max

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
Tp48_2_C	Woning 48 [2/2]	170493,95	429209,75	8,00	74,66	45,74	45,74		
Tp49_1_A	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	2,00	67,95	50,89	50,89		
Tp49_1_B	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	5,00	69,94	51,96	51,96		
Tp49_1_C	Woning 49 [1/3]	170495,04	429219,98	8,00	70,11	52,89	52,89		
Tp49_2_A	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	2,00	60,87	45,76	45,76		
Tp49_2_B	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	5,00	59,37	44,86	44,86		
Tp49_2_C	Woning 49 [2/3]	170490,27	429217,92	8,00	59,48	45,95	45,95		
Tp49_3_A	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	2,00	62,48	40,30	40,30		
Tp49_3_B	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	5,00	72,52	42,05	42,05		
Tp49_3_C	Woning 49 [3/3]	170489,83	429212,72	8,00	73,79	46,69	46,69		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen